

Увлажнитель воздуха 1000 Humi EL P



Описание и комплектация

Секция увлажнения испарительного типа с электрическим пред / постнагревателем. Управление от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой воздуха. Один канальный датчик температуры и влажности в комплекте.

Система автоматики размещена в отдельном щите управления.



Функции автоматики

Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Параметры воздуха


Увлажнитель предназначен для работы в системах комфортной вентиляции и поддержания параметров воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011:

- температура 19 – 23°C
- влажность 30 – 45%

Технические характеристики

Мощность преднагревателя (выбрать при заказе)	Преднагр: 2,5 кВт-220В 5 кВт-220В 5 кВт-380В 7,5 кВт-380В / Постнагр: 2,5 кВт-220В
Мощность постнагревателя	2,5 кВт-220В
Производительность увлажнения	9,5 л/ч (зависит от расхода воздуха и его параметров)
Максимальный расход воздуха	1000 куб.м/ч
Максимальная потребляемая мощность	5,1 кВт-220В 7,6 кВт-220В 7,6 кВт-380В 10,1 кВт-380В
Максимальный ток	23,2 А 34,5 А 19,4 А 23,2 А
Масса	20 кг

Структурная схема

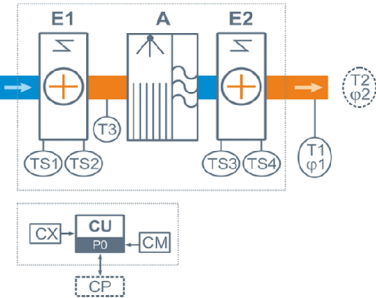

- J** Гибкие вставки (для 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- E1** Электрический преднагреватель
- A** Модуль увлажнения
- E2** Электрический постнагреватель

Полное название для заказа

Breezart 1000 Humi EL P-NV

- TS1** Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2** Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- TS3** Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS4** Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T1 ф1** Цифровой датчик температуры и влажности
- T2 ф2** Цифровой датчик температуры и влажности в помещении (опция **HC**), заказывается отдельно
- T3** Датчик температуры после преднагревателя
- CU** Система цифровой автоматики
- CP** Пульт управления JLV135 или TPD283U-H (опция **CP**, недоступно при подключении увлажнителя к вентустановке Breezart), заказывается отдельно, дополнительно требуется датчик T наружного воздуха.
- CM** Вход управления от вентустановки Breezart, недоступно при использовании опции **CP**
- CX** Вход управления «сухие контакты»


Совместимые опции

HC	поддержание влажности по датчику в помещении или вытяжном канале, датчик заказывается отдельно
BCF	система подачи биоцида
CP	управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам
FM	напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra


Дополнительное оборудование

JLS30HC	канальный датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
JLV135-Hum	пульт управления с цветным дисплеем 3,5" для увлажнителя (без поддержки веб-интерфейса)
ALL	все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
EI-0206xx-RH-RH	гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика

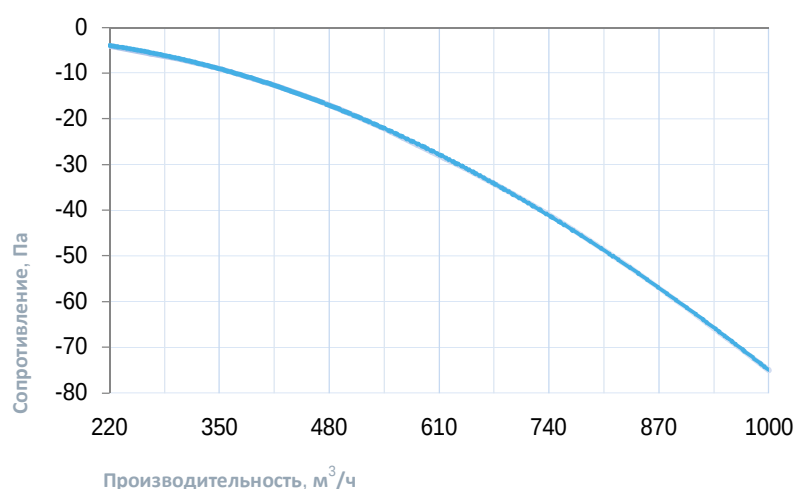

Габаритные и присоединительные размеры

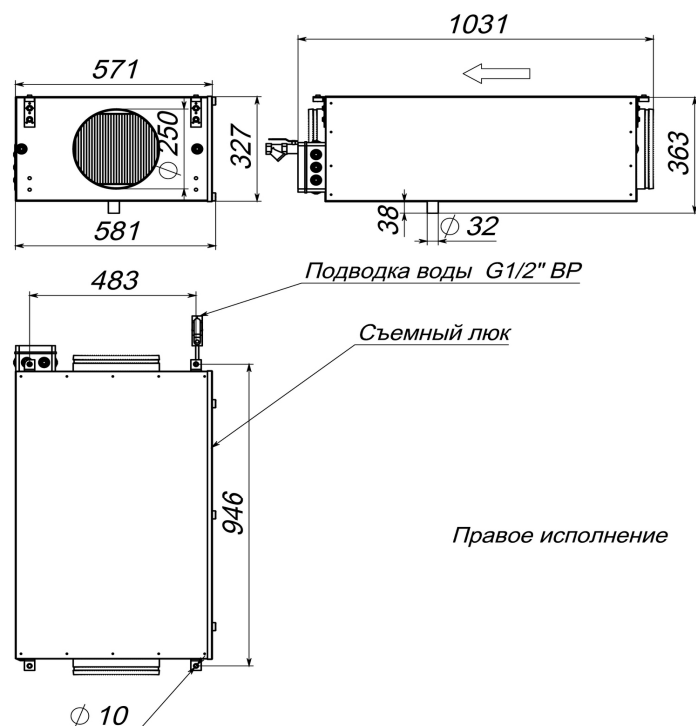

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D250 мм

Патрубок дренажа: 25 мм

Подача воды на увлажнитель: 1/2" В.Р.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 1000 HUMI EL P

Идентификатор библиотеки: LIB-001141

Исходный файл: breezart-1000-humi-el-p-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 921563b2958b1636b686b788d4dffa403e9ec4836ba220eccb0b1b48b4f276ee

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-1000-humi-el-p-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:12 UTC