

Приточная установка 300 Lite SB



Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель с автоопределением типа питания 220/380В.
- Воздушный клапан с электроприводом (опция).
- Вентилятор серии ЕС.
- Фильтр 320-140-48 (опционально M5)
- Опционально доп. фильтр 320-140-48: F7 или Carb
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и выходами для управления вытяжным вентилятором и приводом воздушного клапана.
- Цветной сенсорный пульт управления JLV135L, шлюз Modbus RTU-TCP по Wi-Fi (веб-интерфейс недоступен).

Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Четыре недельных сценария.
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (опция).



Технические характеристики

Мощность калорифера (выбрать при заказе)	3 кВт-220В 3 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	3,1 кВт-220В 3,1 кВт-380В
Максимальный ток	14,0 А 4,9 А
Параметры вентилятора	1126 об/мин 75 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтр G4 320-140-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	57 дБА 65 дБА 50 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	35 дБА
Масса	25 кг

Структурная схема

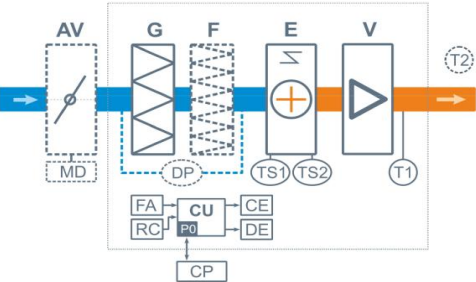

- AV Воздушный клапан (опция)
- MD Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция)
- G Воздушный фильтр G4
- F Фильтр тонкой очистки F7 или Carb (не входит в комплект) *
- E Керамический электрический нагреватель
- V Вентилятор ЕС

* На входе вентустановки можно установить два фильтра: после стандартного фильтра грубой очистки G4 есть дополнительные салазки для установки компактного фильтра тонкой очистки F7 или угольного фильтра Carb.

- TS1 Аварийный датчик перегрева, возвратный
- TS2 Аварийный датчик перегрева, невозвратный
- T1 Канальный датчик температуры приточного воздуха (встроен в вентилятор)
- T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция CT)
- DP Дискретный датчик загрязнения фильтра (опция DPS)
- CU Система цифровой автоматики: P0 – порт RS-485 (ModBus RTU) для CP
- CP Пульт управления JLV135L (с прошивкой Lite)
- FA Вход для пожарной сигнализации
- RC Вход внешнего управления (настройка с пульта), либо вход дискретного датчика загрязнения фильтра
- DE Выход для привода воздушного клапана
- CE Выход на вытяжную установку серии Extra (тип сигнала 0...10В)

Полное название для заказа

Breezart 300 Lite-FC-SB


Совместимые опции

CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
AV125+MD2-1F	воздушный клапан, D125 мм, привод без возвратной пружины, 2 н*м
DPS	датчик загрязнения воздушного фильтра

Дополнительное оборудование


550 Filter Case	корпус для фильтра тонкой очистки
G7C-M01	доп. фильтр тонкой очистки F7 или Carb для установки в корпусе ПУ

Вентиляционная характеристика

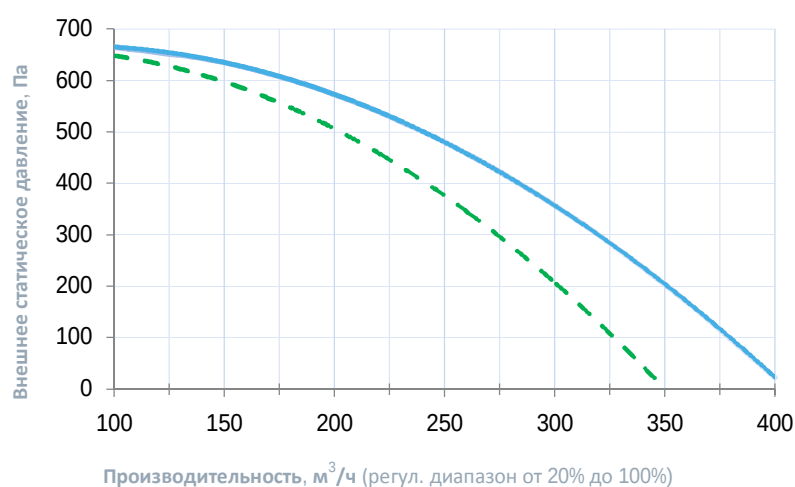

Зеленая пунктирная линия - характеристика с доп. фильтром F7

Габаритные и присоединительные размеры

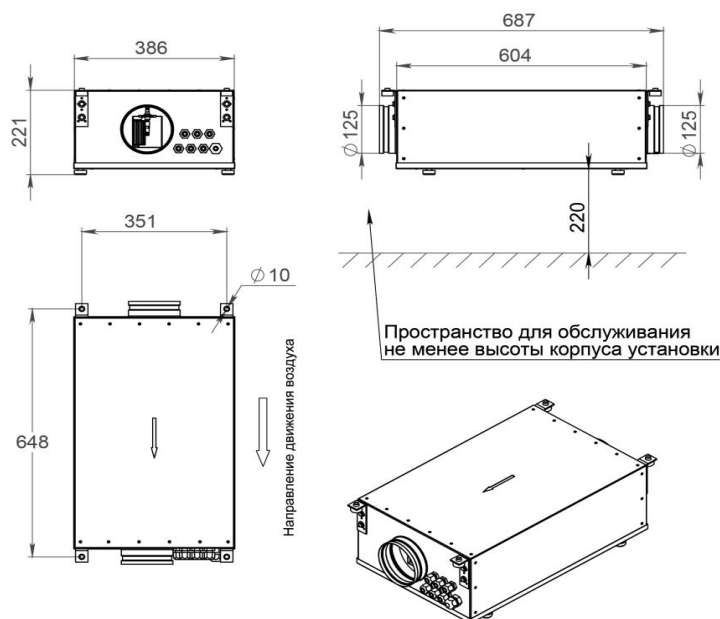

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D125 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 300 LITE SB

Идентификатор библиотеки: LIB-001112

Исходный файл: breezart-300-lite-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 5e02d970bd071883bfed1f94032c4e6ae0433ce8084b2b316459e49090f6224b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-300-lite-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 15:34 UTC