




OPT 266:267

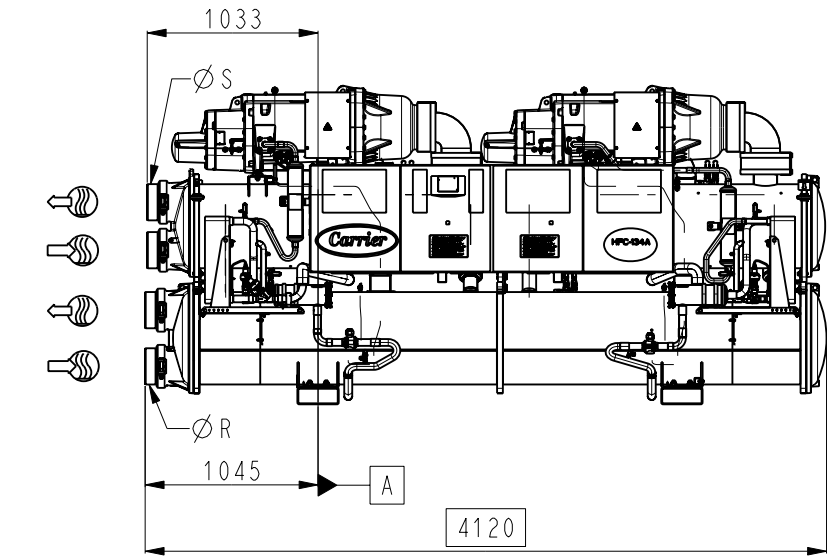


OPT 266:267:107A

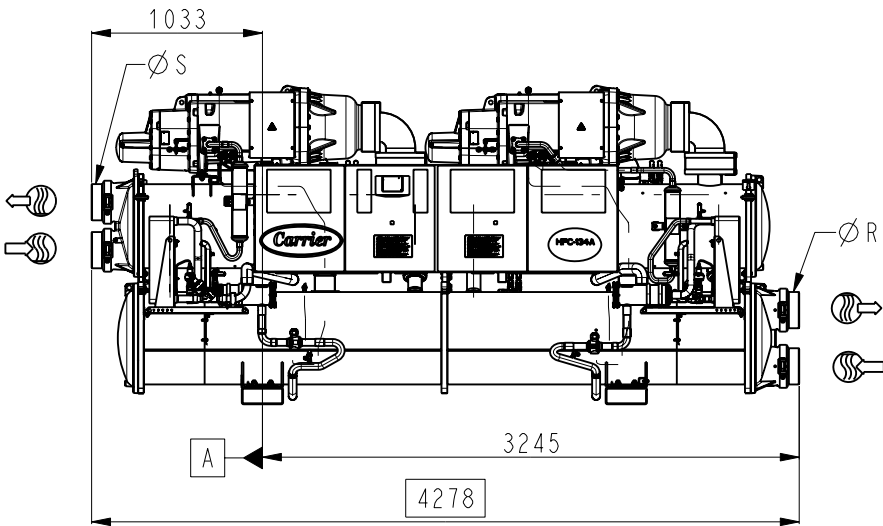


OPT 266:267:100C:107A OR OPT 266:267:OPTION 6:107A

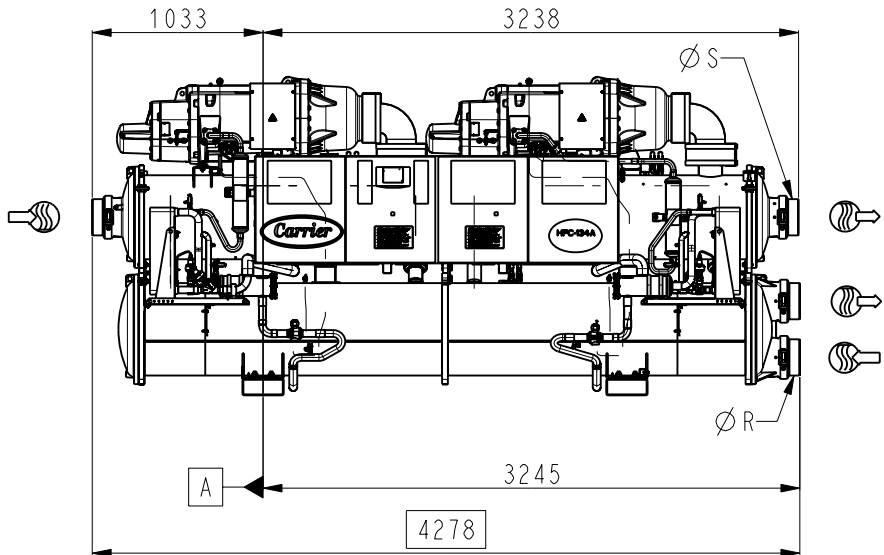


OPT 266:267:107

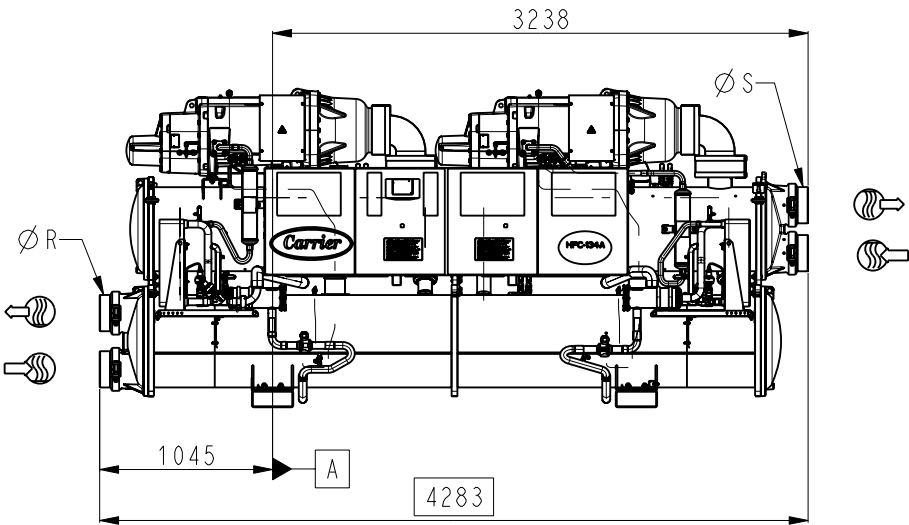


OPT 266:267:100C OR OPT 266:267:OPTION 6

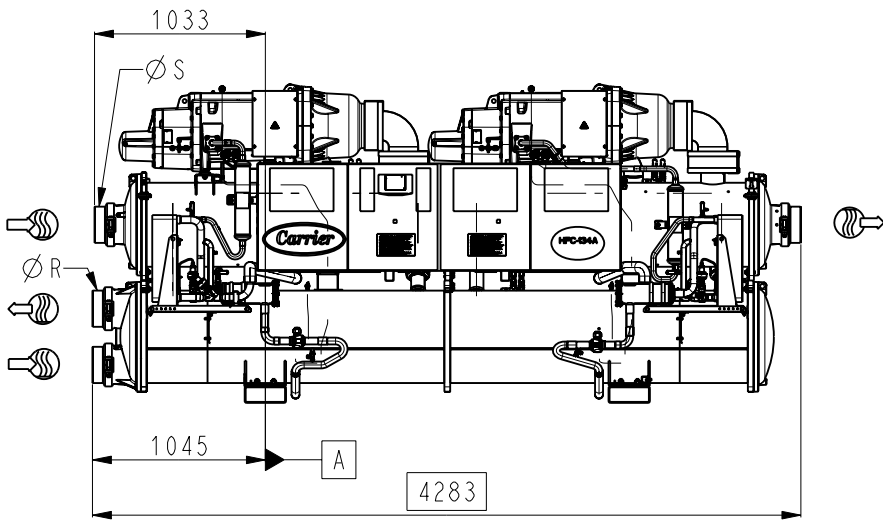


OPT 266:267:100C:107:107A OR OPT 266:267:OPTION 6:107:107A

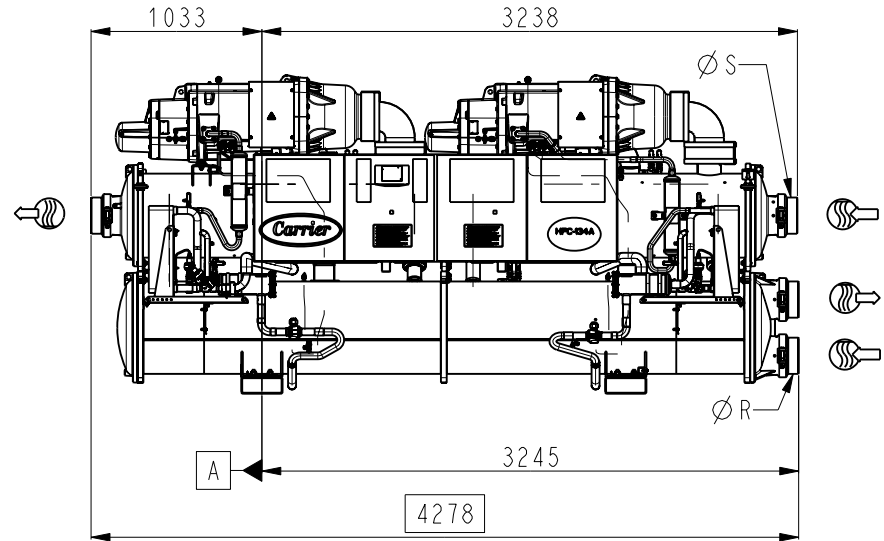


OPT 266:267:107:107A

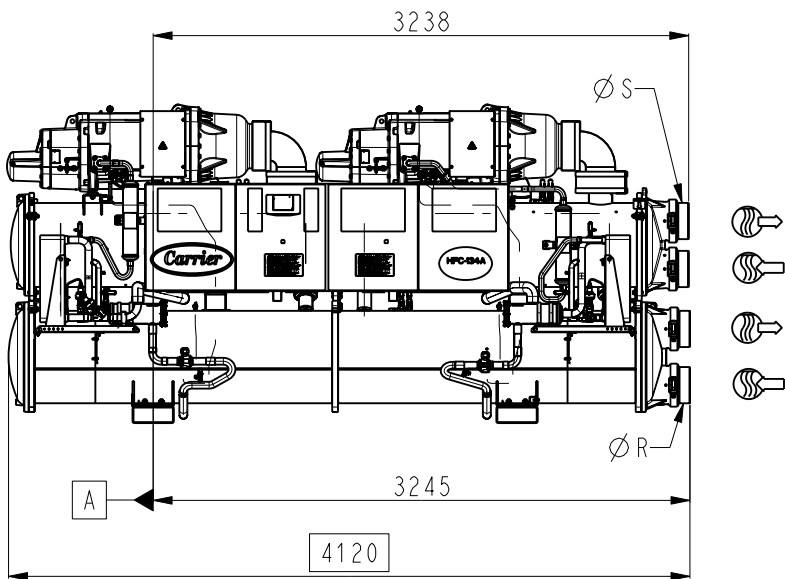


OPT 266:267:100C:107 OR OPT 266:267:OPTION 6:107

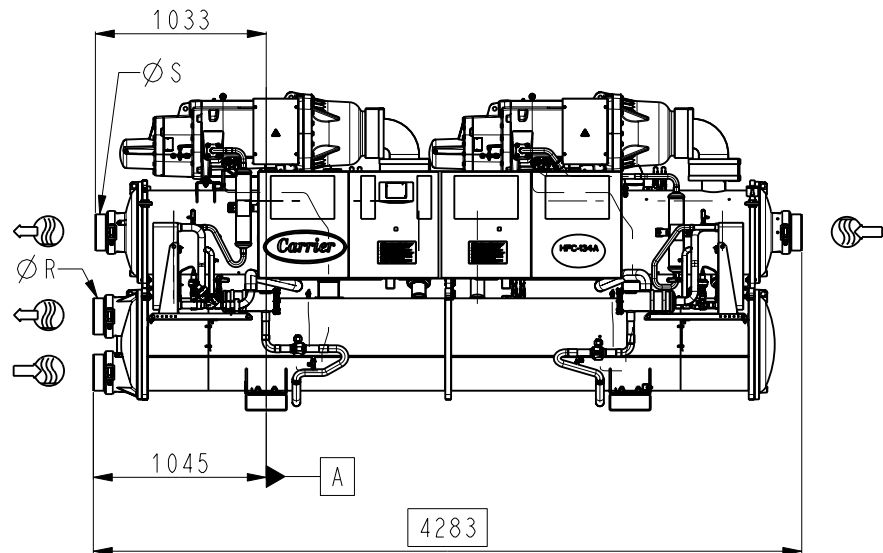


OPT 266:267:102C

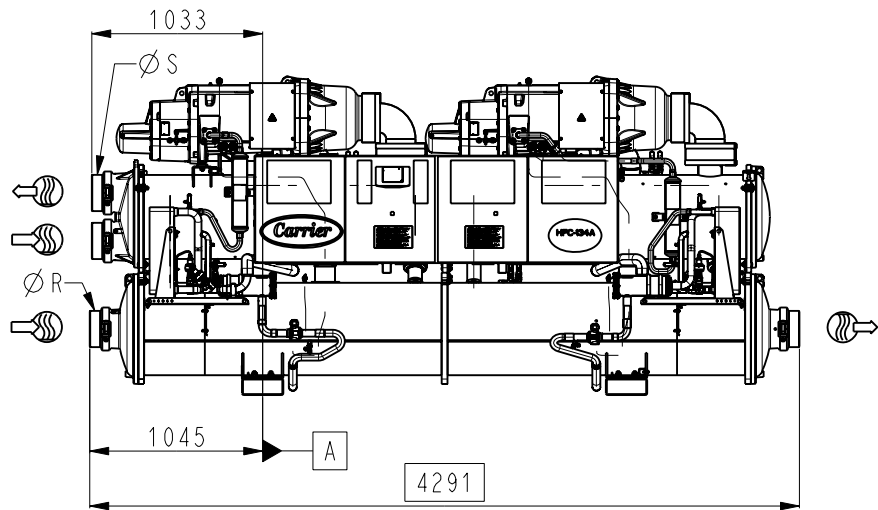


OPT 266:267:102C:107

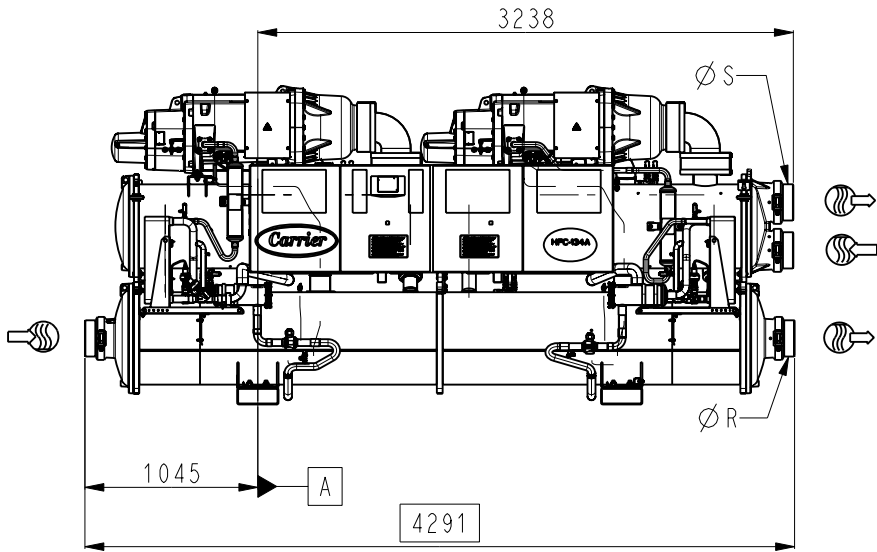


OPT 266:267:100C:102C OR OPT 266:267:OPTION 6:102C

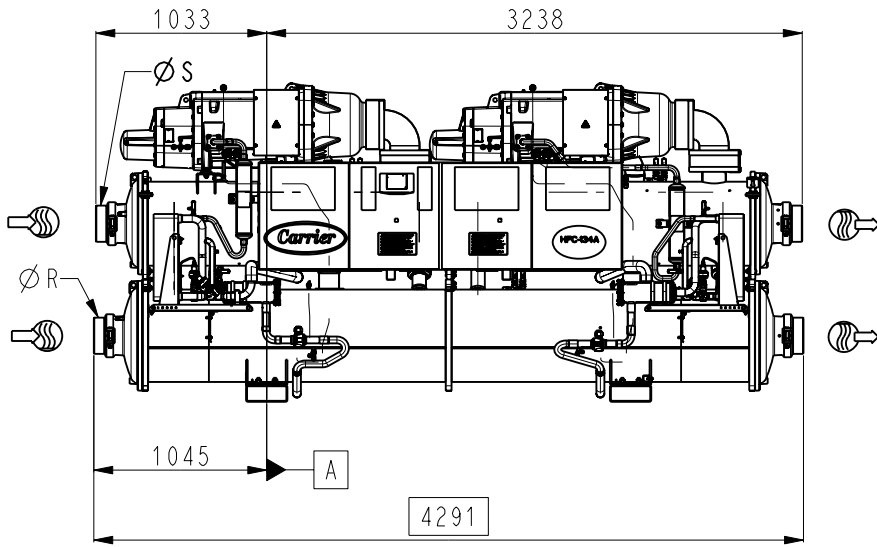


OPT 266:267:100C:102C:107:107A OR OPT 266:267:OPTION 6:102C:107:107A

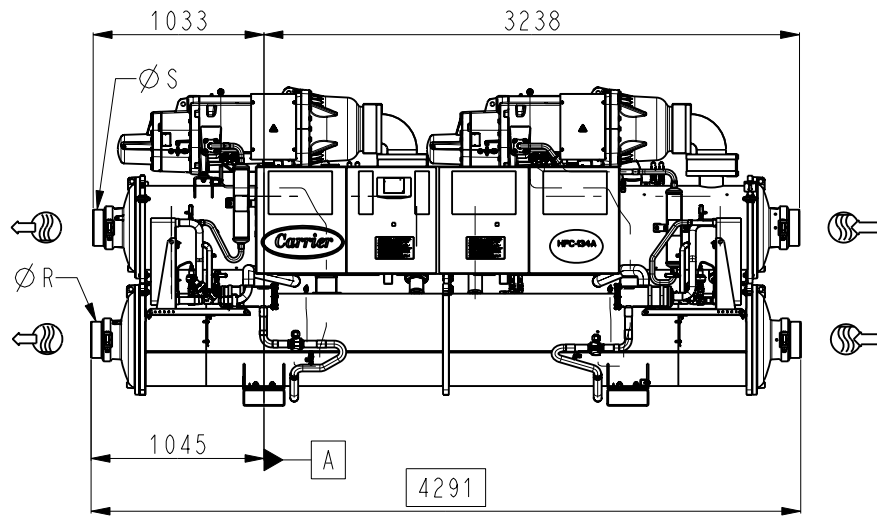

OPT 266:267:102C:107A

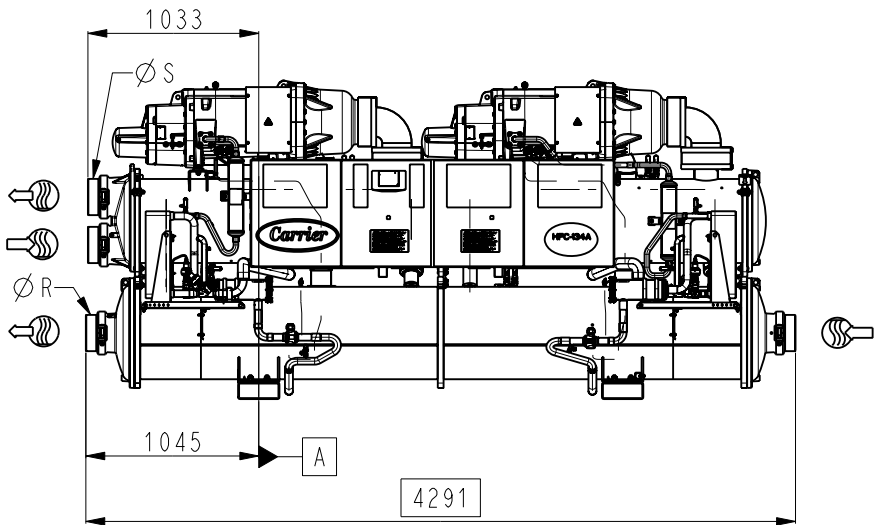


OPT 266:267:100C:102C:107 OR OPT 266:267:OPTION 6:102C:107

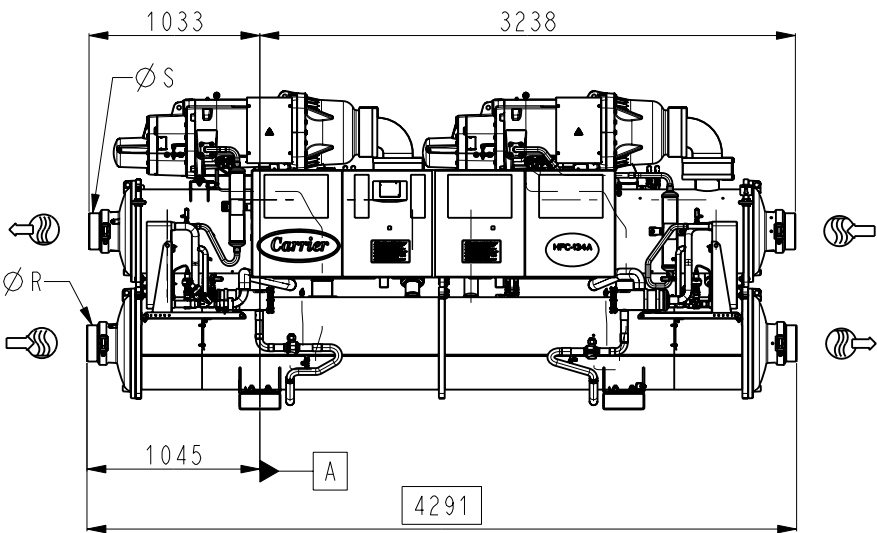


	Ø S mm	Ø R mm
30XW	219.1	219.1
1152		
1154		

OPT 266:267:102C:107:107A

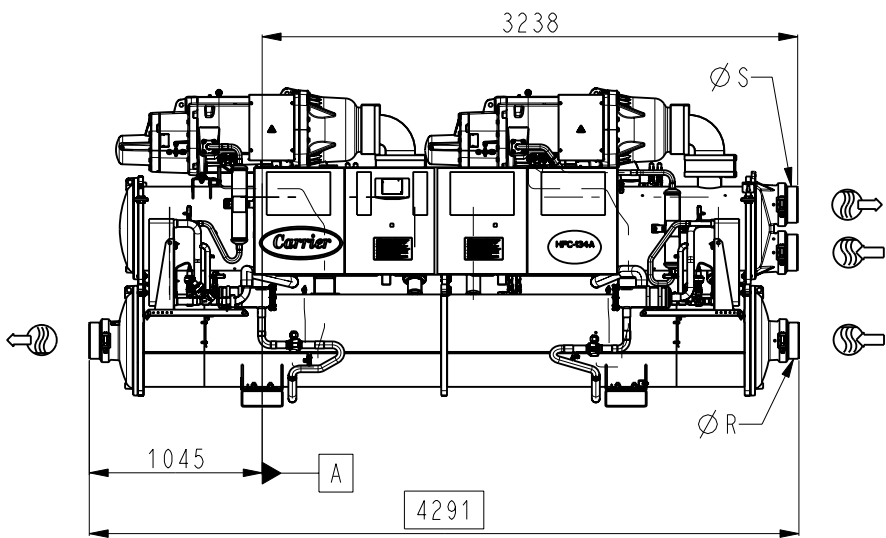

OPT 266:267:100C:102C:107A OR OPT 266:267:OPTION 6:102C:107A

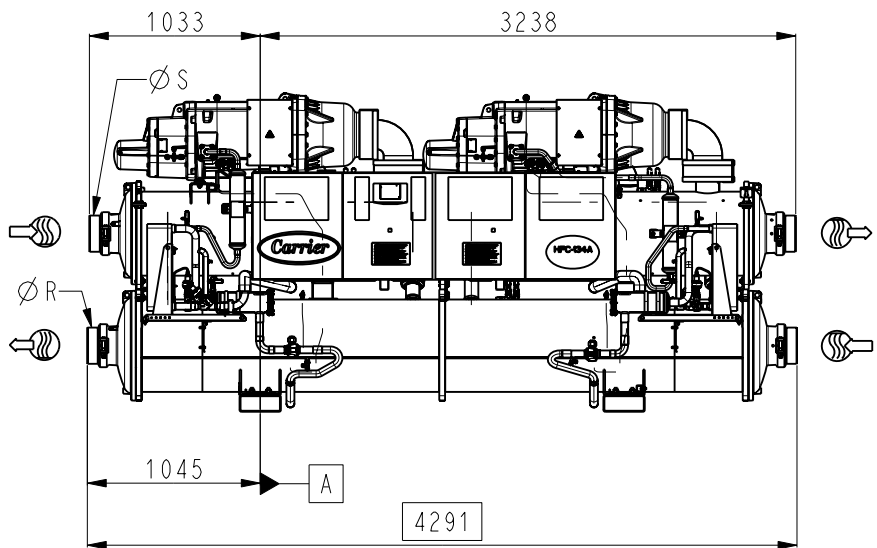

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XW/30XW-P, 30XWH/30XWHP, чиллеры с водяным охлаждением и тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж 00DCG000061400C, 01.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004287

Исходный файл: carrier-00dgc000061400c-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: d547f1f3965aa1fa9a3fa8fb94d6724b31780bcaa8035c5482c25b485b66002b

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dgc000061400c-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:37 UTC