




OPT 268:269

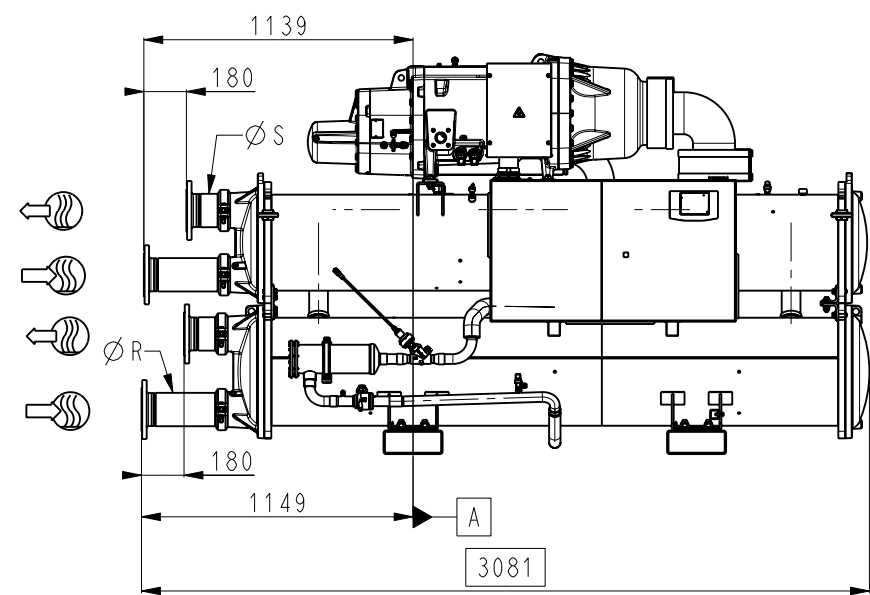


OPT 268:269:107A

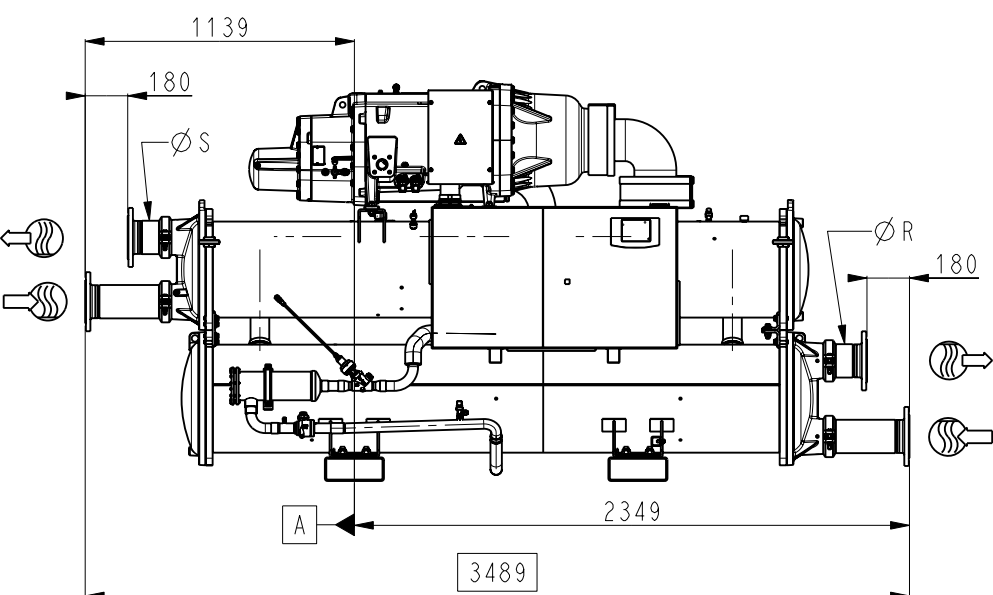


OPT 268:269:100C:107A OR OPT 268:269:OPTION 6:107A

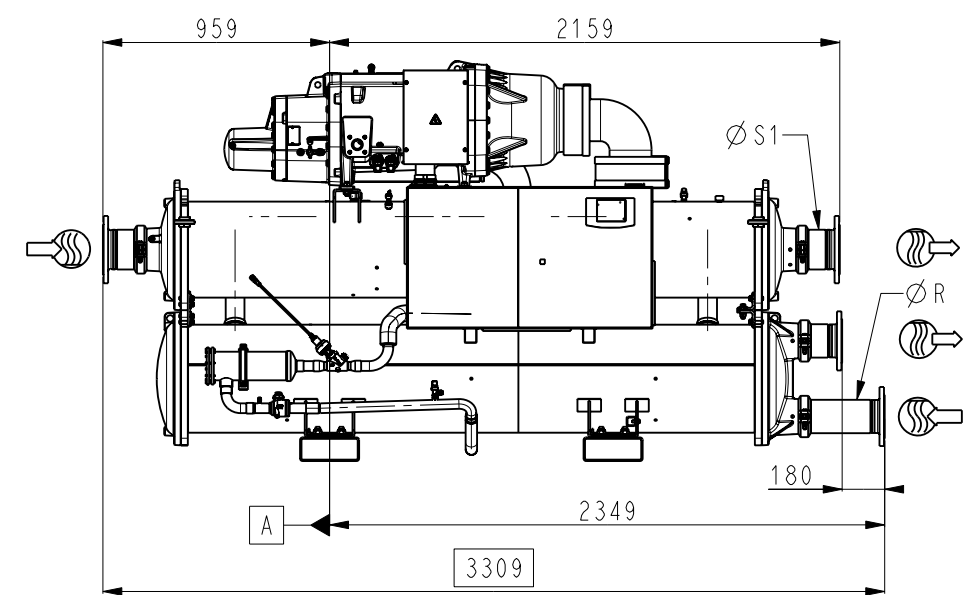


OPT 268:269:107

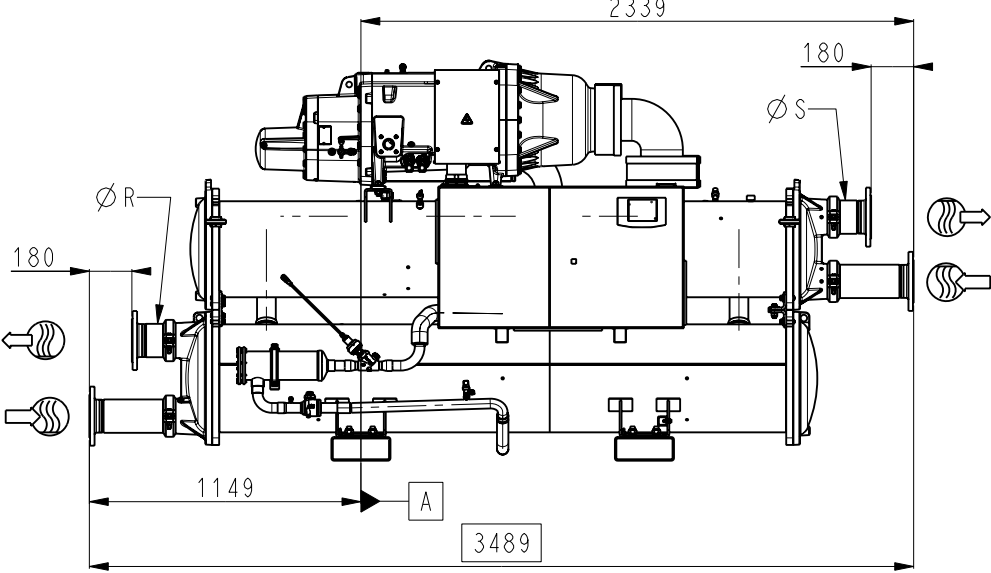


OPT 268:269:100C OR OPT 268:269:OPTION 6

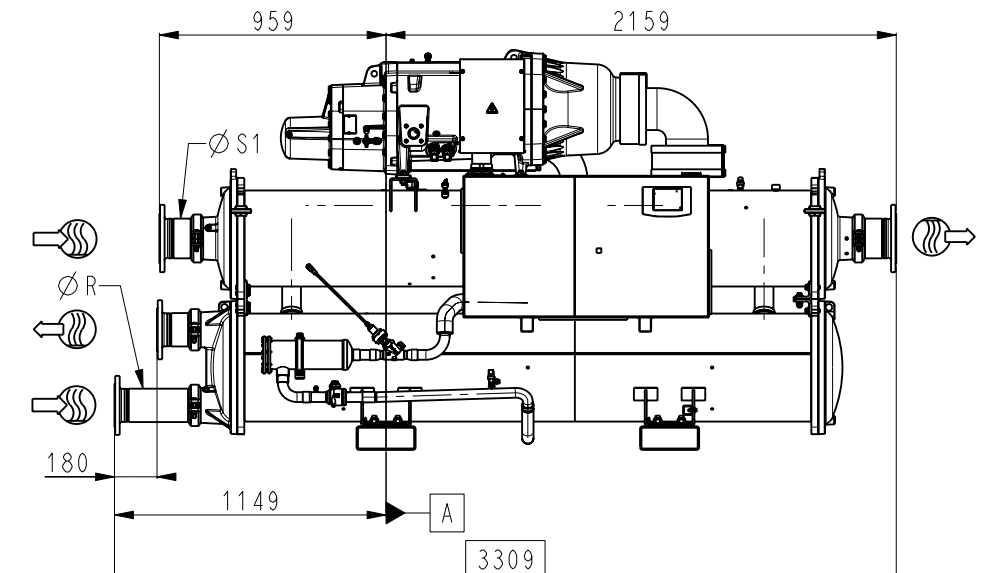


OPT 268:269:100C:107:107A OR OPT 268:269:OPTION 6:107:107A

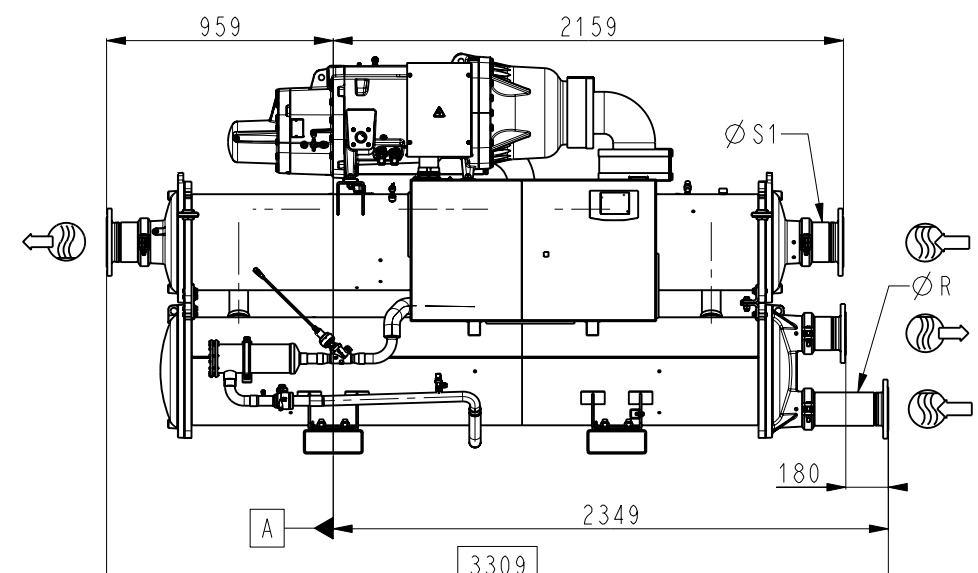


OPT 268:269:107:107A

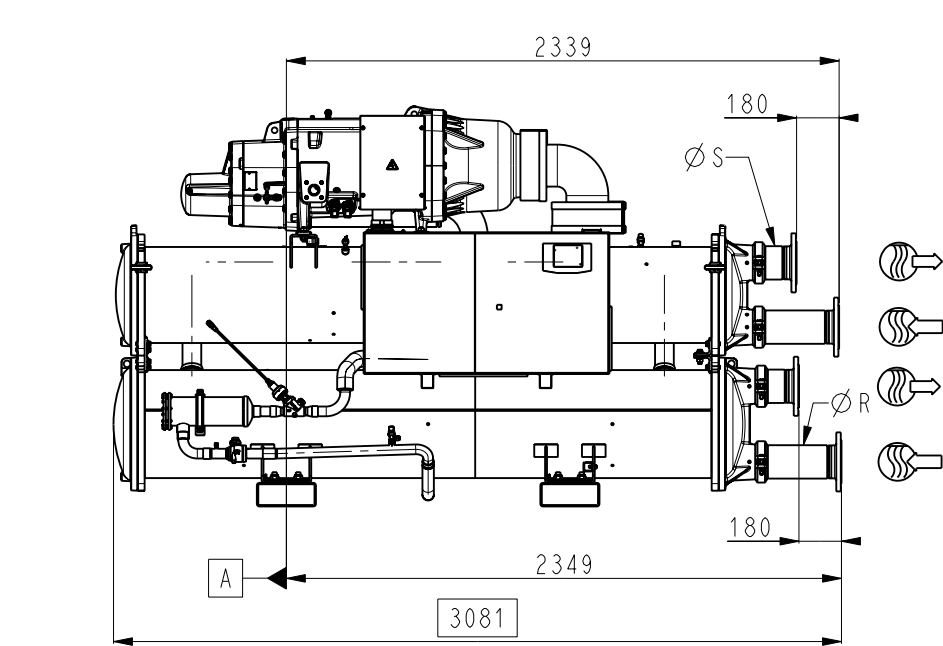


OPT 268:269:100C:107 OR OPT 268:269:OPTION 6:107

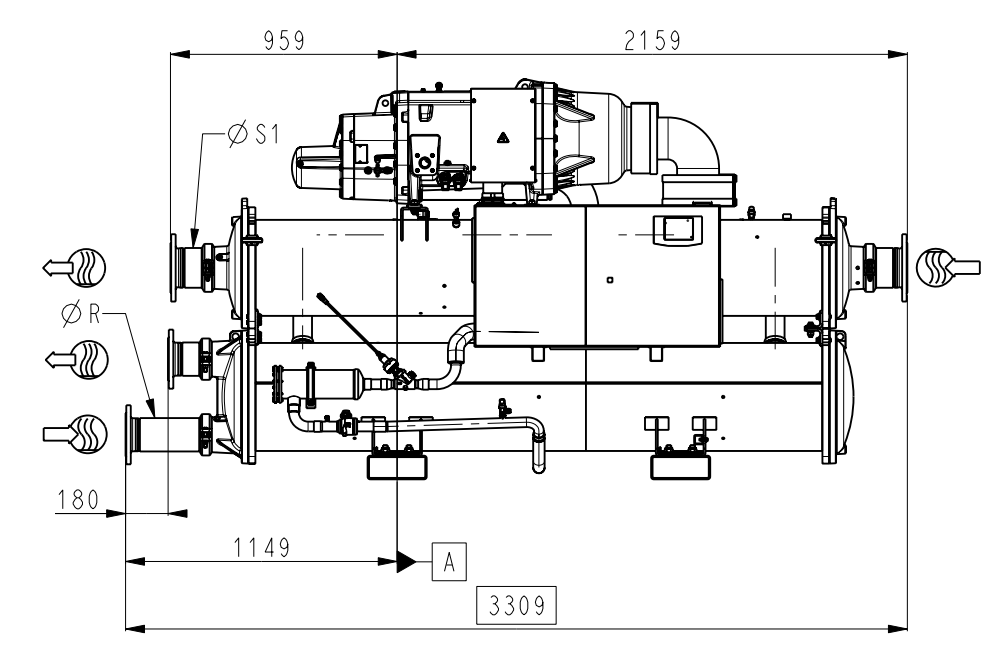


OPT 268:269:102C

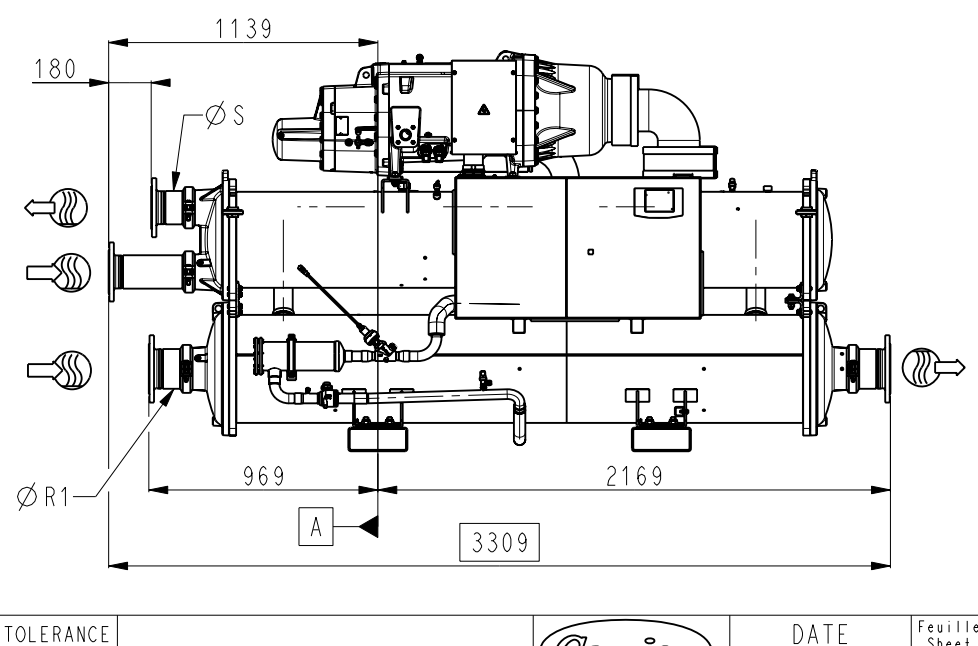


OPT 268+269+102C+107

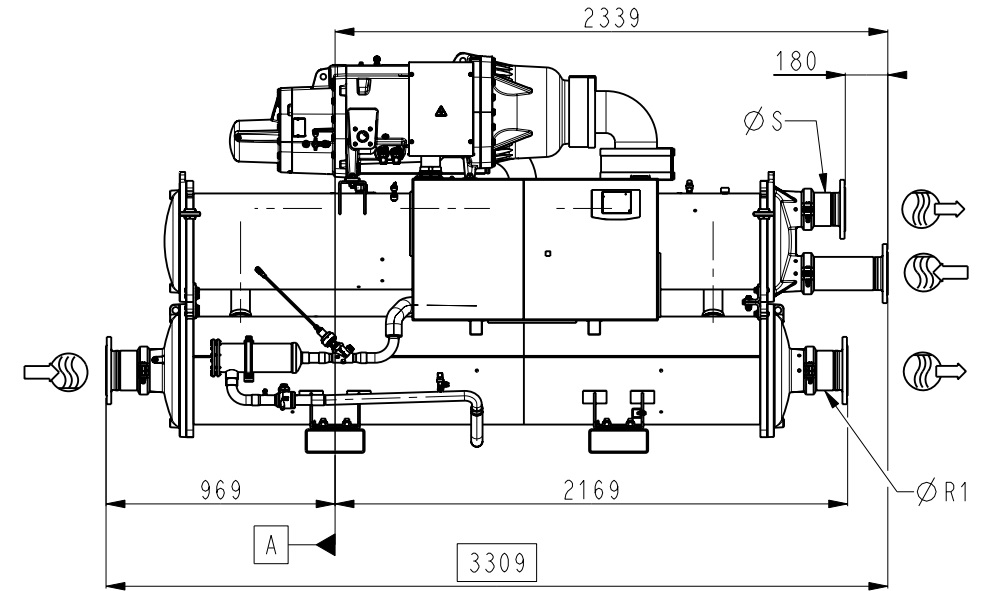


OPT 268+269+100C+102C OR OPT 268+269+OPTION 6+102C

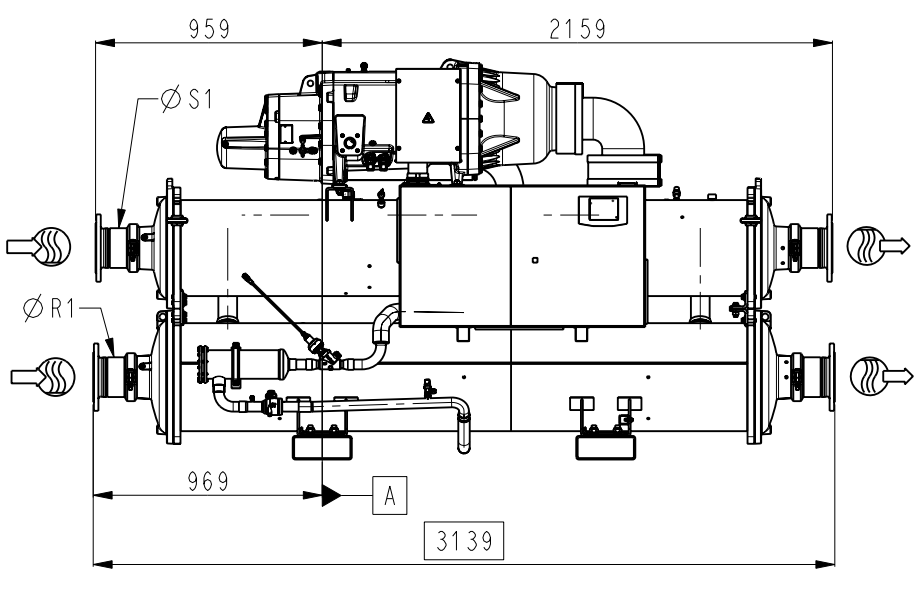


OPT 268+269+100C+102C+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107A

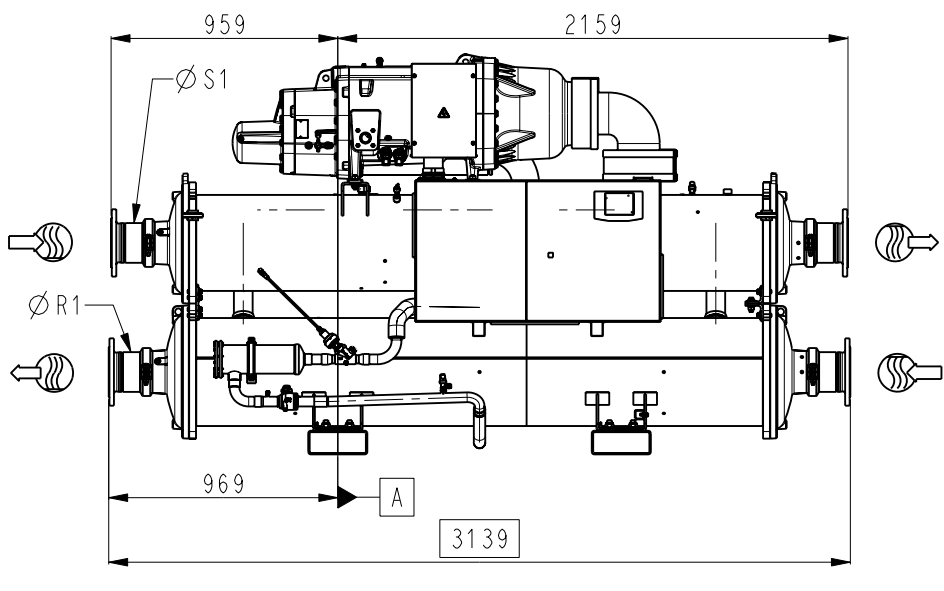


OPT 268+269+102C+107A

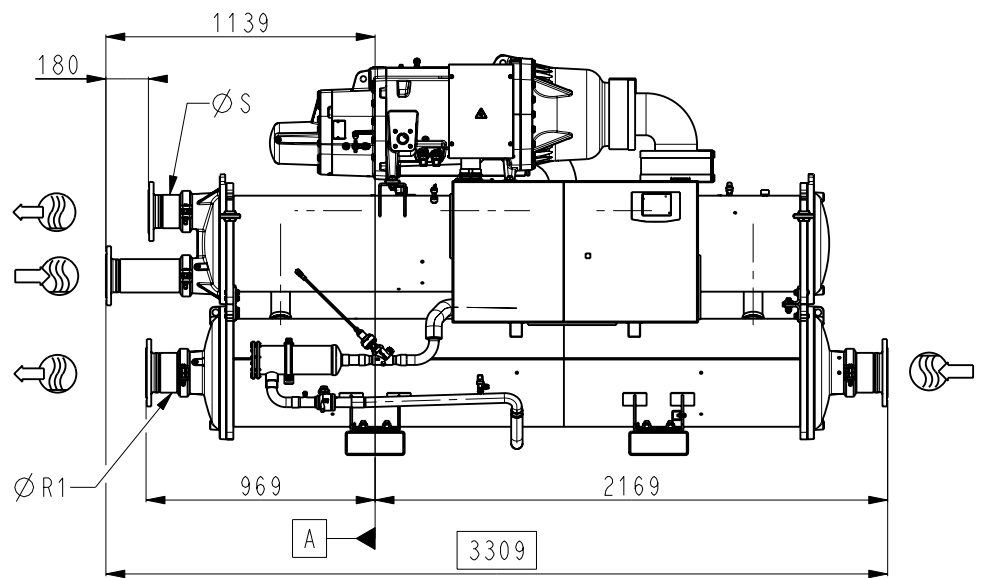


OPT 268+269+100C+102C+107 OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107

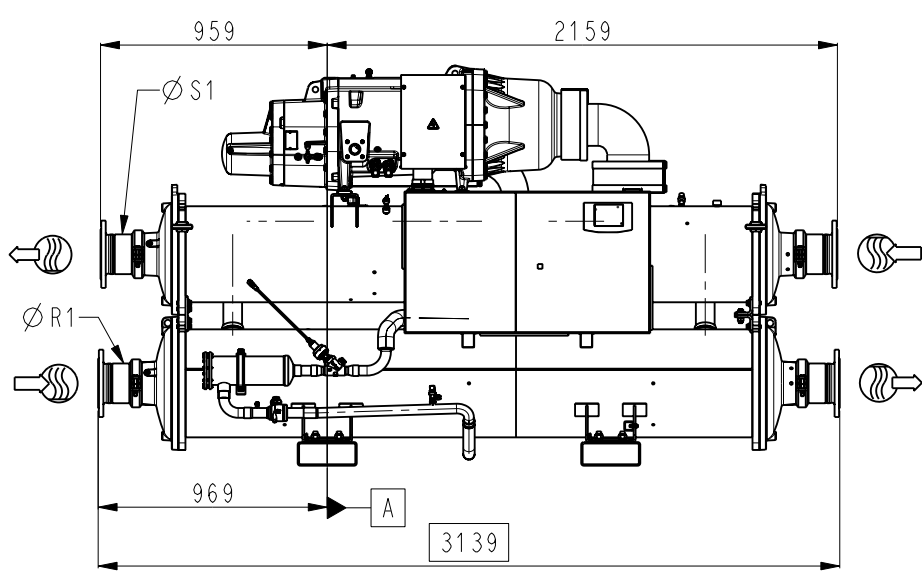


OPT 268+269+100C+102C+107+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107+107A

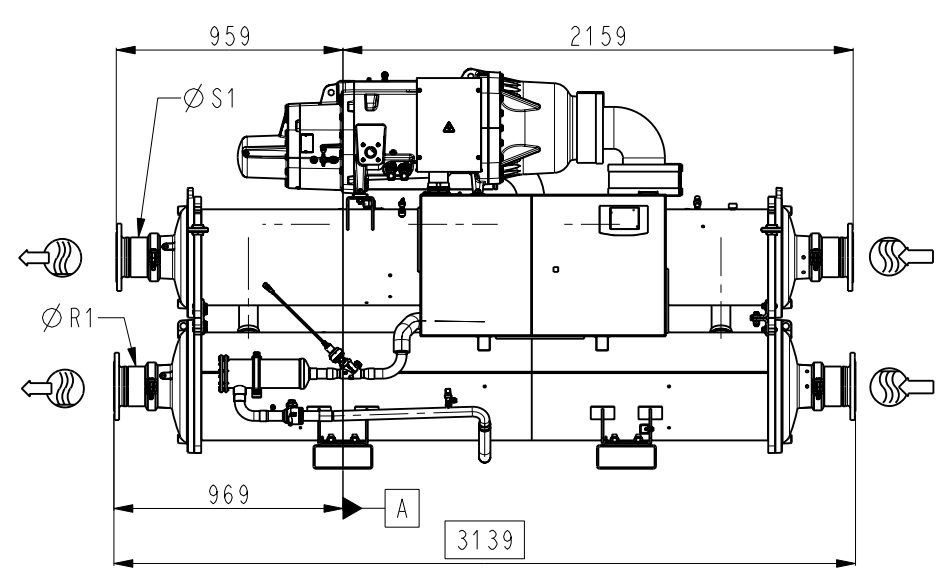

OPT 268+269+102C+107+107A

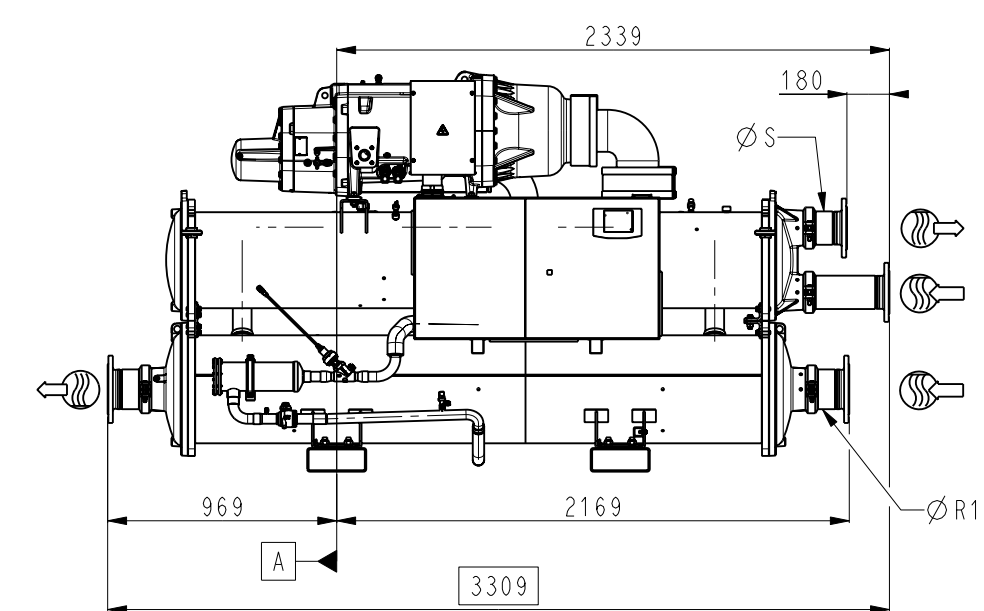

BRIDES PN16 SELON EN 1092-1
FLANGES PN16 ACCORDING EN 1092-1



	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø R mm	Ø R1 mm
30XW 0452 0552 0602	141.3	168.3	141.3	168.3
	DN125	DN150	DN125	DN150

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XW/30XW-P, 30XWH/30XWHP, чиллеры с водяным охлаждением и тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж 00DCG000062300B, 01.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004286

Исходный файл: carrier-00dcg000062300b-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 7786e4e9dc9d99f547f599d0dedfa0cf6311220a747d58db8429128909b3eeb7

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000062300b-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:37 UTC