

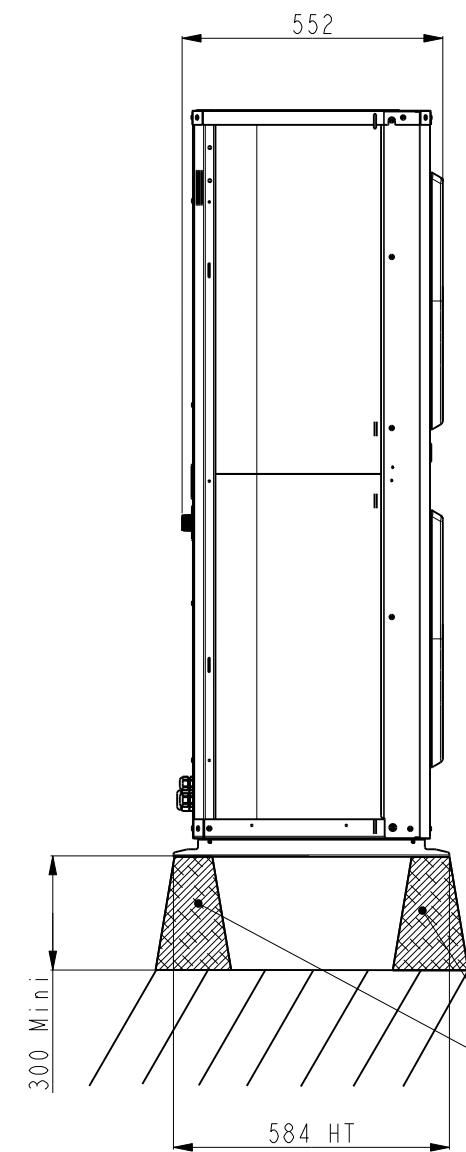
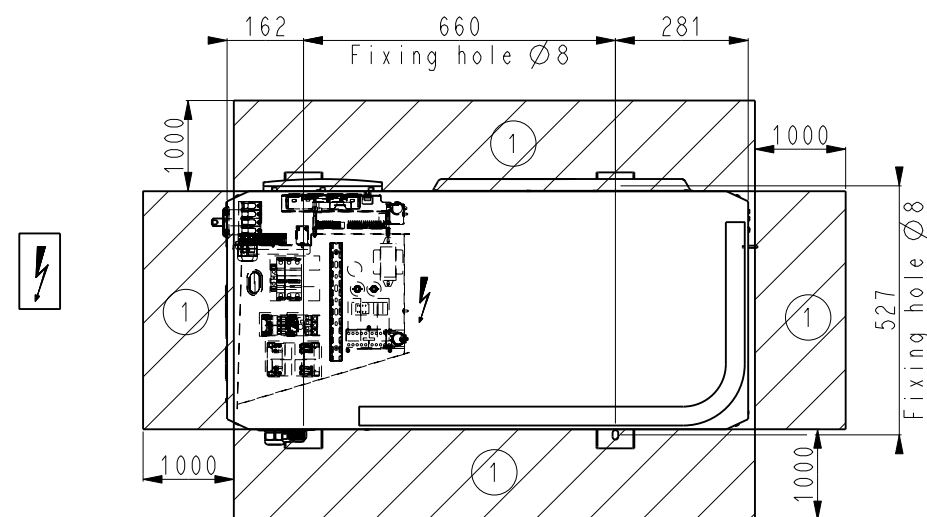


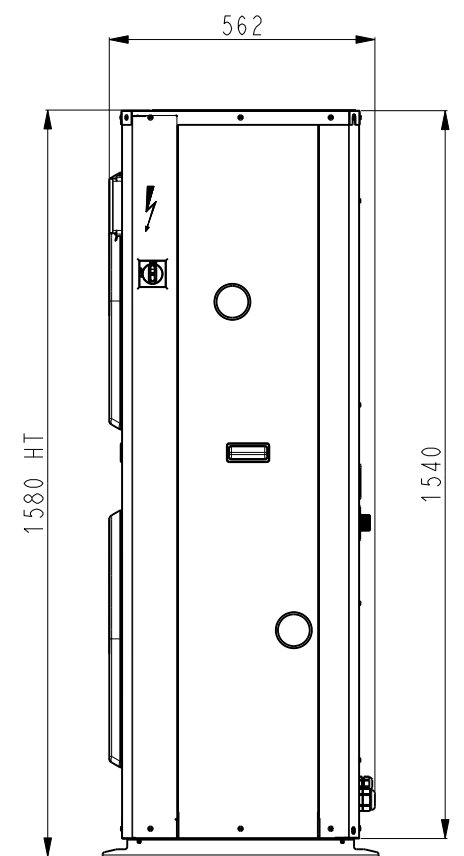

TO BE SET UP IF OPERATE AS AN  
HEAT PUMP IN TEMPERATURE  
BELOW 0°C

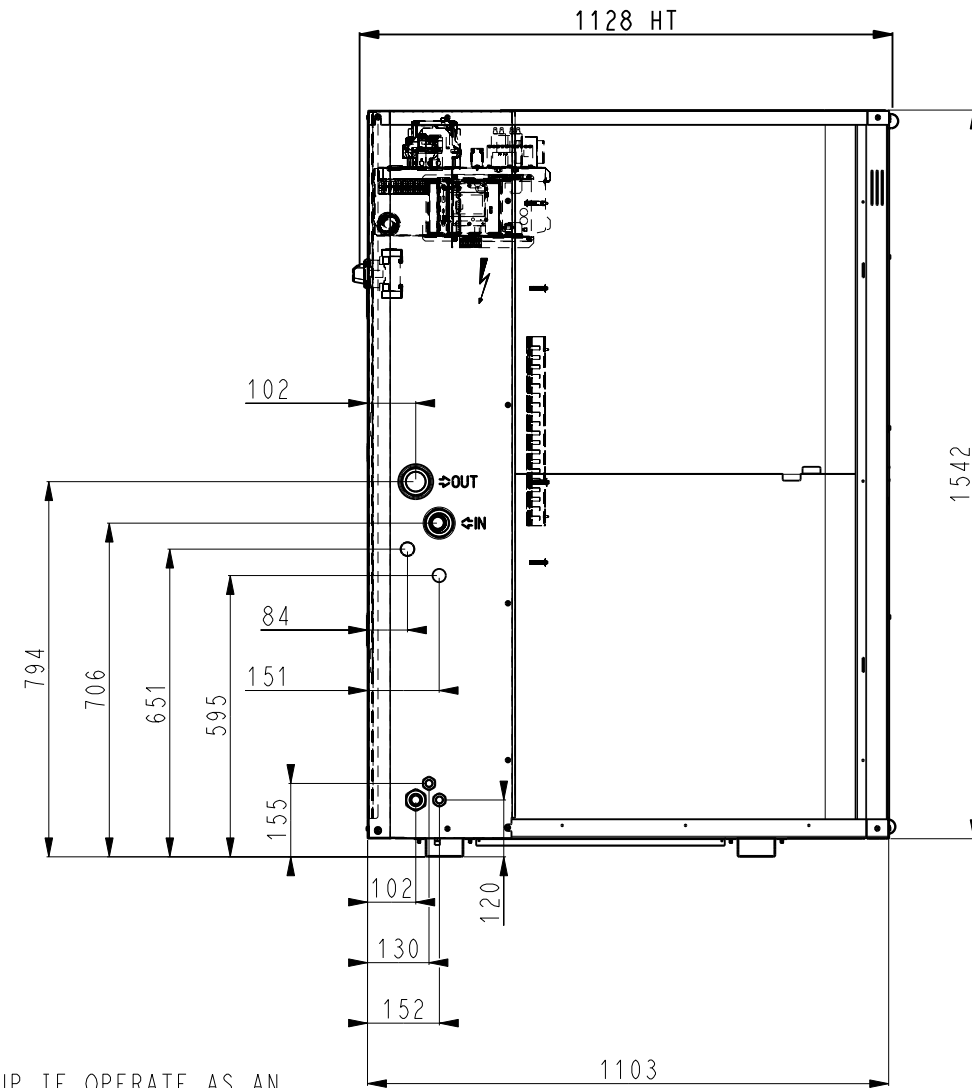

|                      |                                            |                |                     |                         |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| TOLERANCE<br><br>±10 | SIMPL DIMENS DRAWING<br><br>PLAN DIM SIMPL | 00DCG000257400 | DATE<br>22-Mar-2017 | Feuille<br>Sheet<br>1/2 |
|                      |                                            |                |                     | Indice<br>A             |

|                                                                                   | ENGLISH                      | FRANCAIS                           | GERMAIN              | ESPAGNOL                                        | ITALIANO                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Services clearances required | Espace nécessaire à la maintenance | Freiraum für wartung | Espacio necesario para servicio y mantenimiento | Spazio necessario per il servizio |
|  | Inlet water                  | Entrée eau                         | Wasser eintritt      | Entrada agua                                    | Entrata acqua                     |
|  | Outlet water                 | Sortie eau                         | Wasser austritt      | Salida agua                                     | Uscita acqua                      |
|  | Electrical supply entry      | Entrée raccordement électrique     | Strom anschlüsse     | Entrada cables electricos                       | Entrata cavi alimentazione        |

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 026-040, 30RQ 026-040, чиллеры с воздушным охлаждением и тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж 00DCG000257400A, 03.2017

Идентификатор библиотеки: LIB-004064

Исходный файл:

carrier-00dcg000257400a-03-2017-30rb-026-040-30rb-017-021-30rq-026-040-30rq-017-021-shema.pdf

SHA-256 оригинала: fa283e081105ce8a2de3fefbe6bf9bd24981ce86f3f1b9edef2706278d430e5e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000257400a-03-2017-30rb-026-040-30rb-017-021-30rq-026-040-30rq-017-021-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:17 UTC