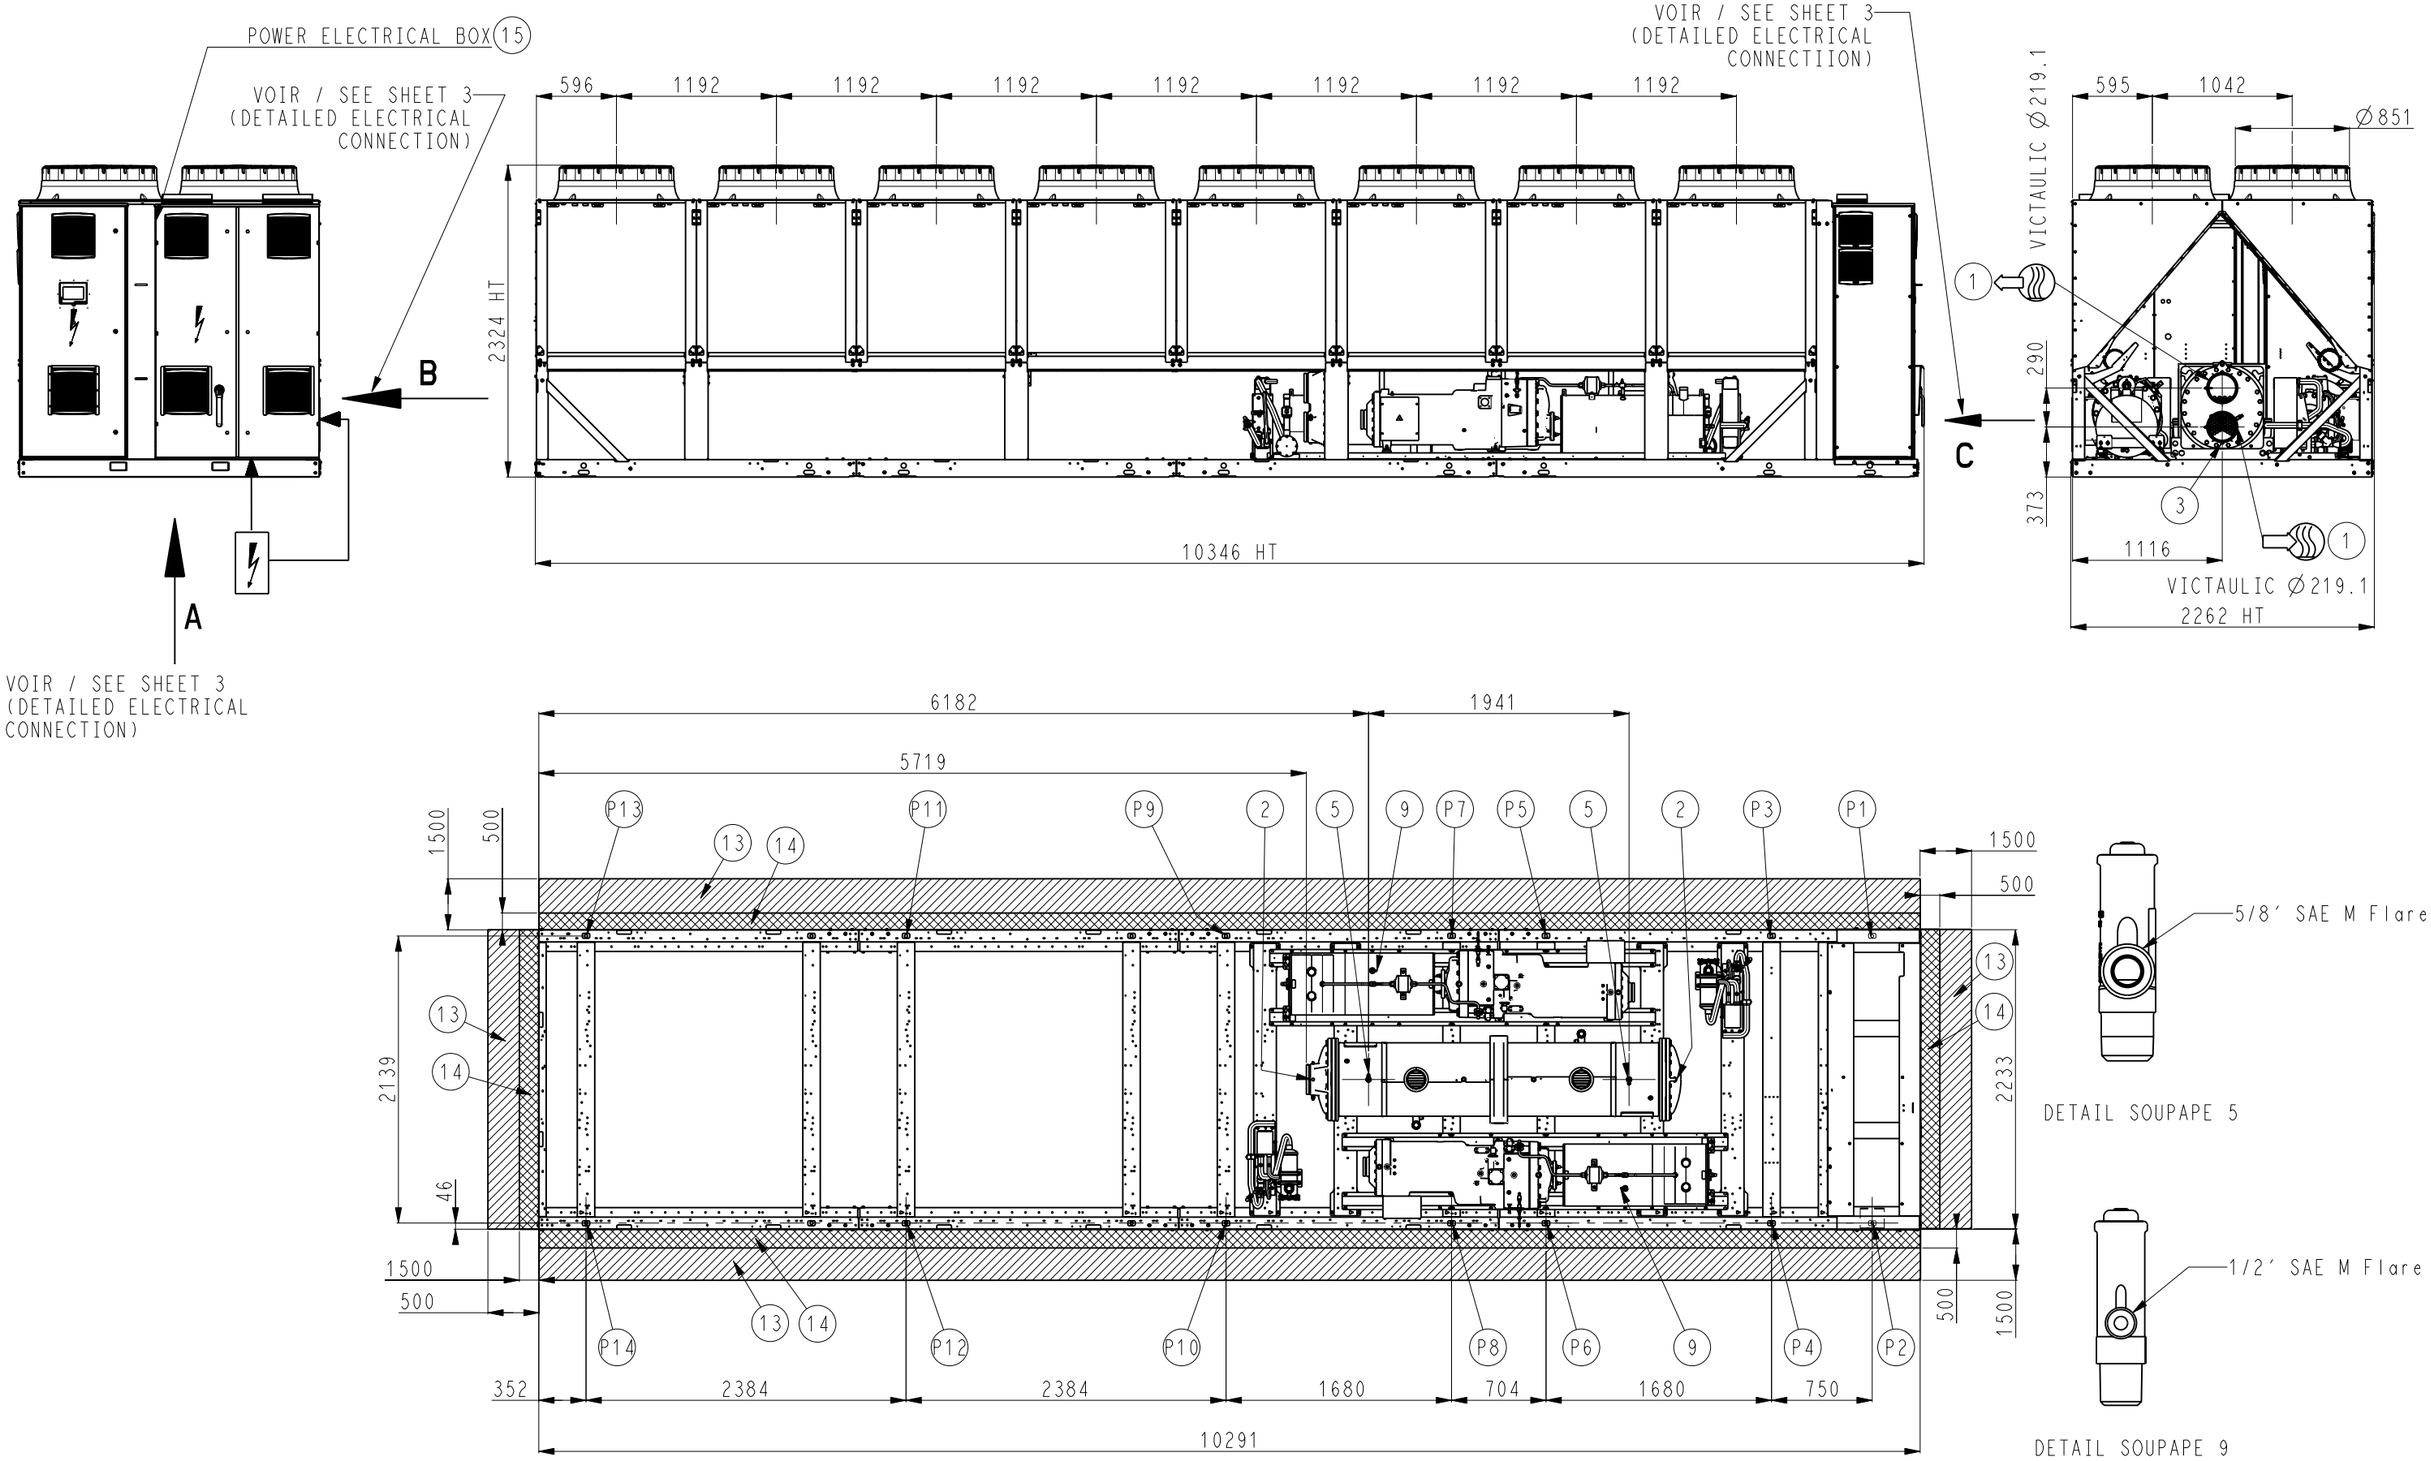

TOLERANCE			DATE	Feuille Sheet
±10	30KAV 1000/1100 OPT 119 30KAVZE 0750/0800 OPT 119 30KAVP 1000/1100 30KAVPZE 0750/0800	Carrier	13-May-19	1/4
		00DCG000260200		Indice C

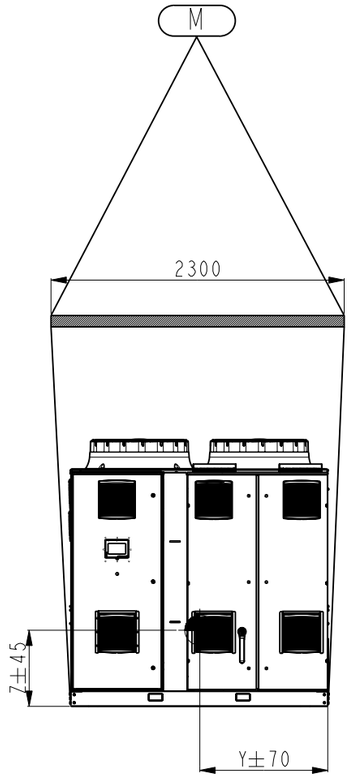

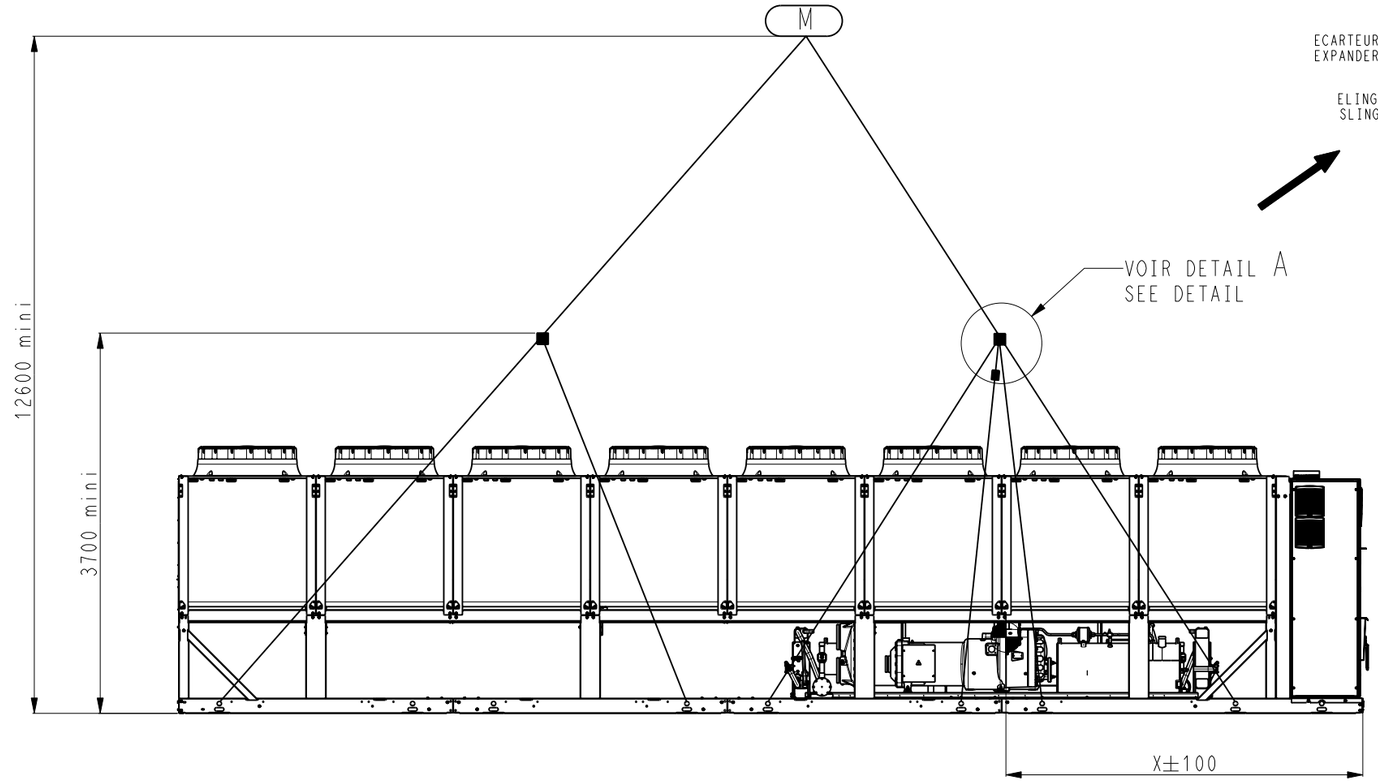

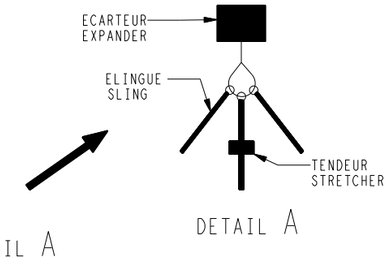

DETAIL A

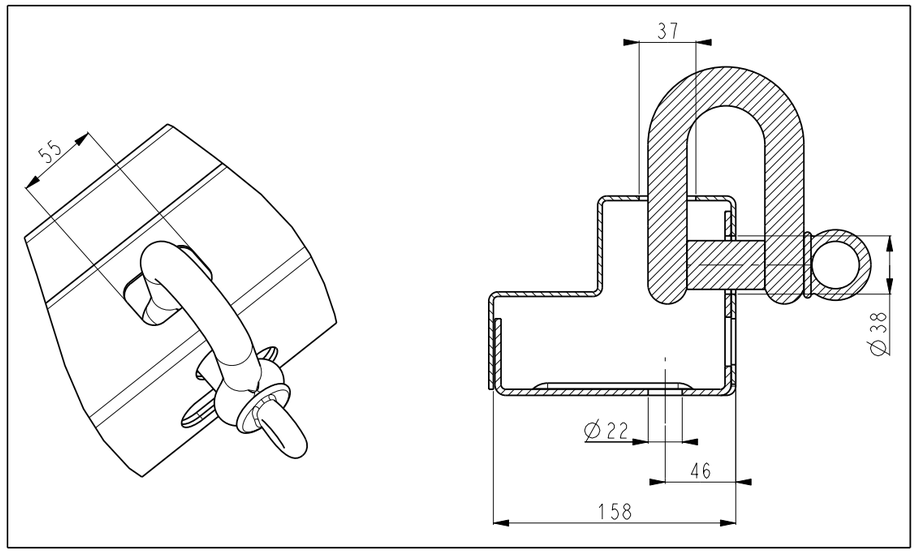

UNITS		X	Y	Z
30KAVZE	30KAV			
0750 OPT119	1000 OPT119	3102	1111	653
0800 OPT119	1100 OPT119	3104	1110	651

UNITS		X	Y	Z
30KAVPZE	30KAVP			
0750	1000	3102	1111	653
0800	1100	3104	1110	651

TOLERANCE		DATE	Feuille Sheet 2/4
±10	30KAV 1000/1100 OPT 119 30KAVZE 0750/0800 OPT 119 30KAVP 1000/1100 30KAVPZE 0750/0800	13-May-19	Indice C
		00DCG000260200	

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION

STANDARD

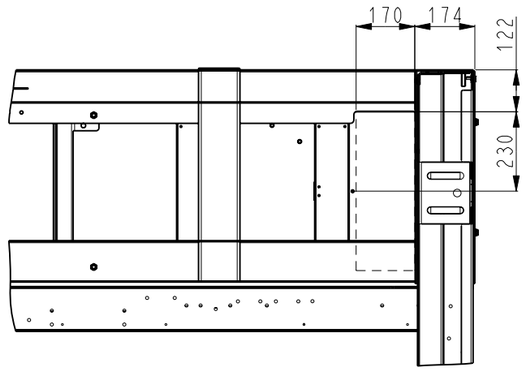

VUE / VIEW **A**

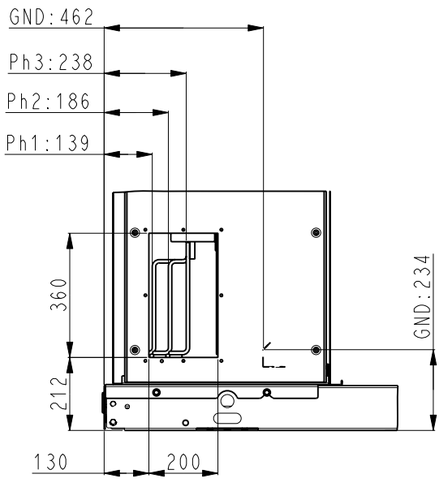

VUE / VIEW **B**

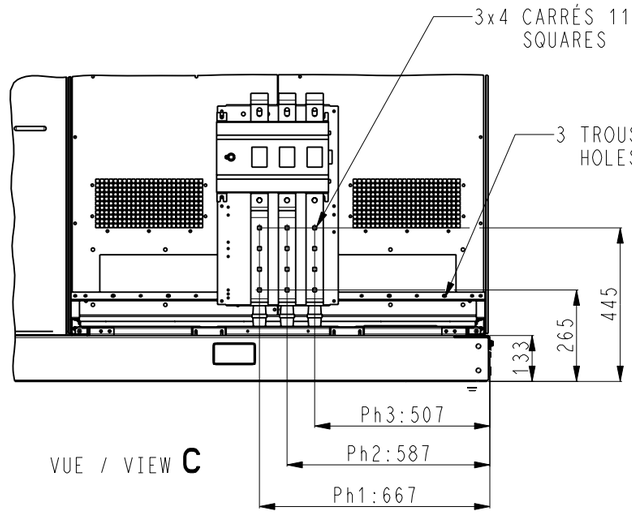

VUE / VIEW **C**

OPTION 70D

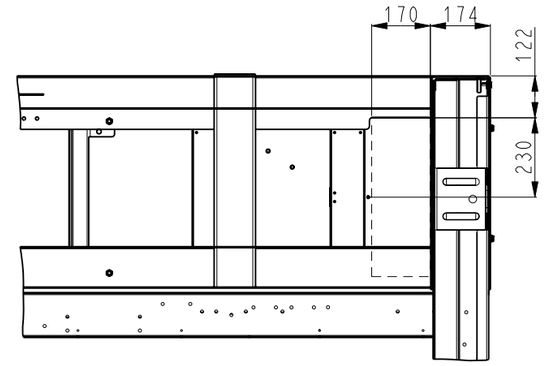

VUE / VIEW **A**

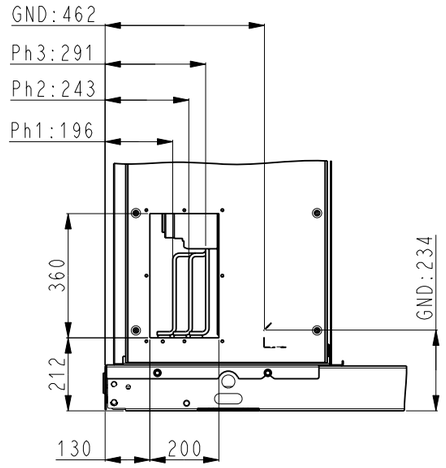

VUE / VIEW **B**

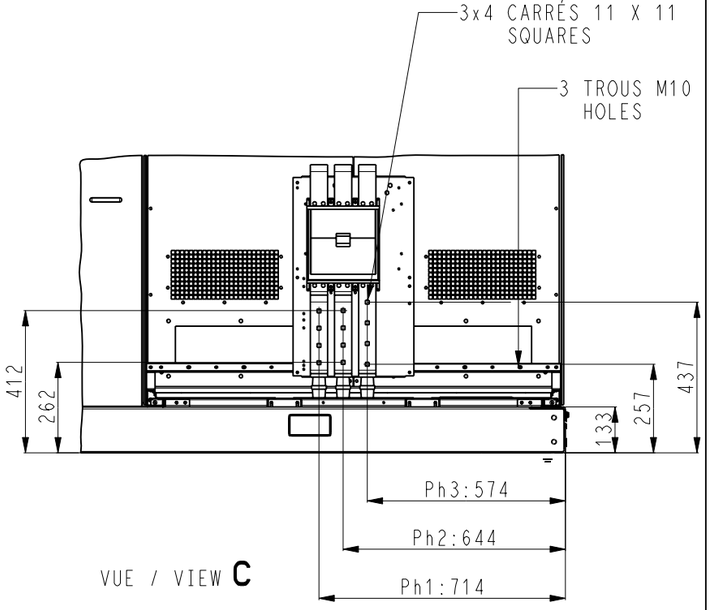

VUE / VIEW **C**

TOLERANCE			DATE	Feuille Sheet
±10	30KAV 1000/1100 OPT 119 30KAVZE 0750/0800 OPT 119 30KAVP 1000/1100 30KAVPZE 0750/0800	Carrier	13-May-19	3/4
		00DCG000260200		Indice C

	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
1	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
2	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
3	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
4	NA	NA	NA	NA	NA
5	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de securidad LP	Valvola di sicurezza LP
6	NA	NA	NA	NA	NA
7	NA	NA	NA	NA	NA
8	NA	NA	NA	NA	NA
9	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de securidad HP	Valvola di sicurezza HP
10	NA	NA	NA	NA	NA
11	NA	NA	NA	NA	NA
12	NA	NA	NA	NA	NA
13	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
14	ATEX ZONES (ZE UNITS ONLY)	ZONES ATEX (UNITES ZE SEULEMENT)	NA	NA	NA
15	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello electrico
16	Main disconnect switch	Sectionneur général	-	-	-
17	NA	NA	NA	NA	NA
PT	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en functionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
M	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l´unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostiemento de la unitad Las dimensiones de los elementos de sostiemento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell´apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell´installatore

TOLERANCE			DATE	Feuille Sheet
±10	30KAV 1000/1100 OPT 119 30KAVZE 0750/0800 OPT 119 30KAVP 1000/1100 30KAVPZE 0750/0800	Carrier	13-May-19	4/4
		00DCG000260200		Indice C

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж 00DCG000260200C, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004040

Исходный файл: carrier-00dcg000260200c-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 0d298c53c7223213b7c79910d2b01186e42276265c00f734ab7d98c50bc9f592

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000260200c-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

Копия сформирована: 03.10.2026 17:20 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.