

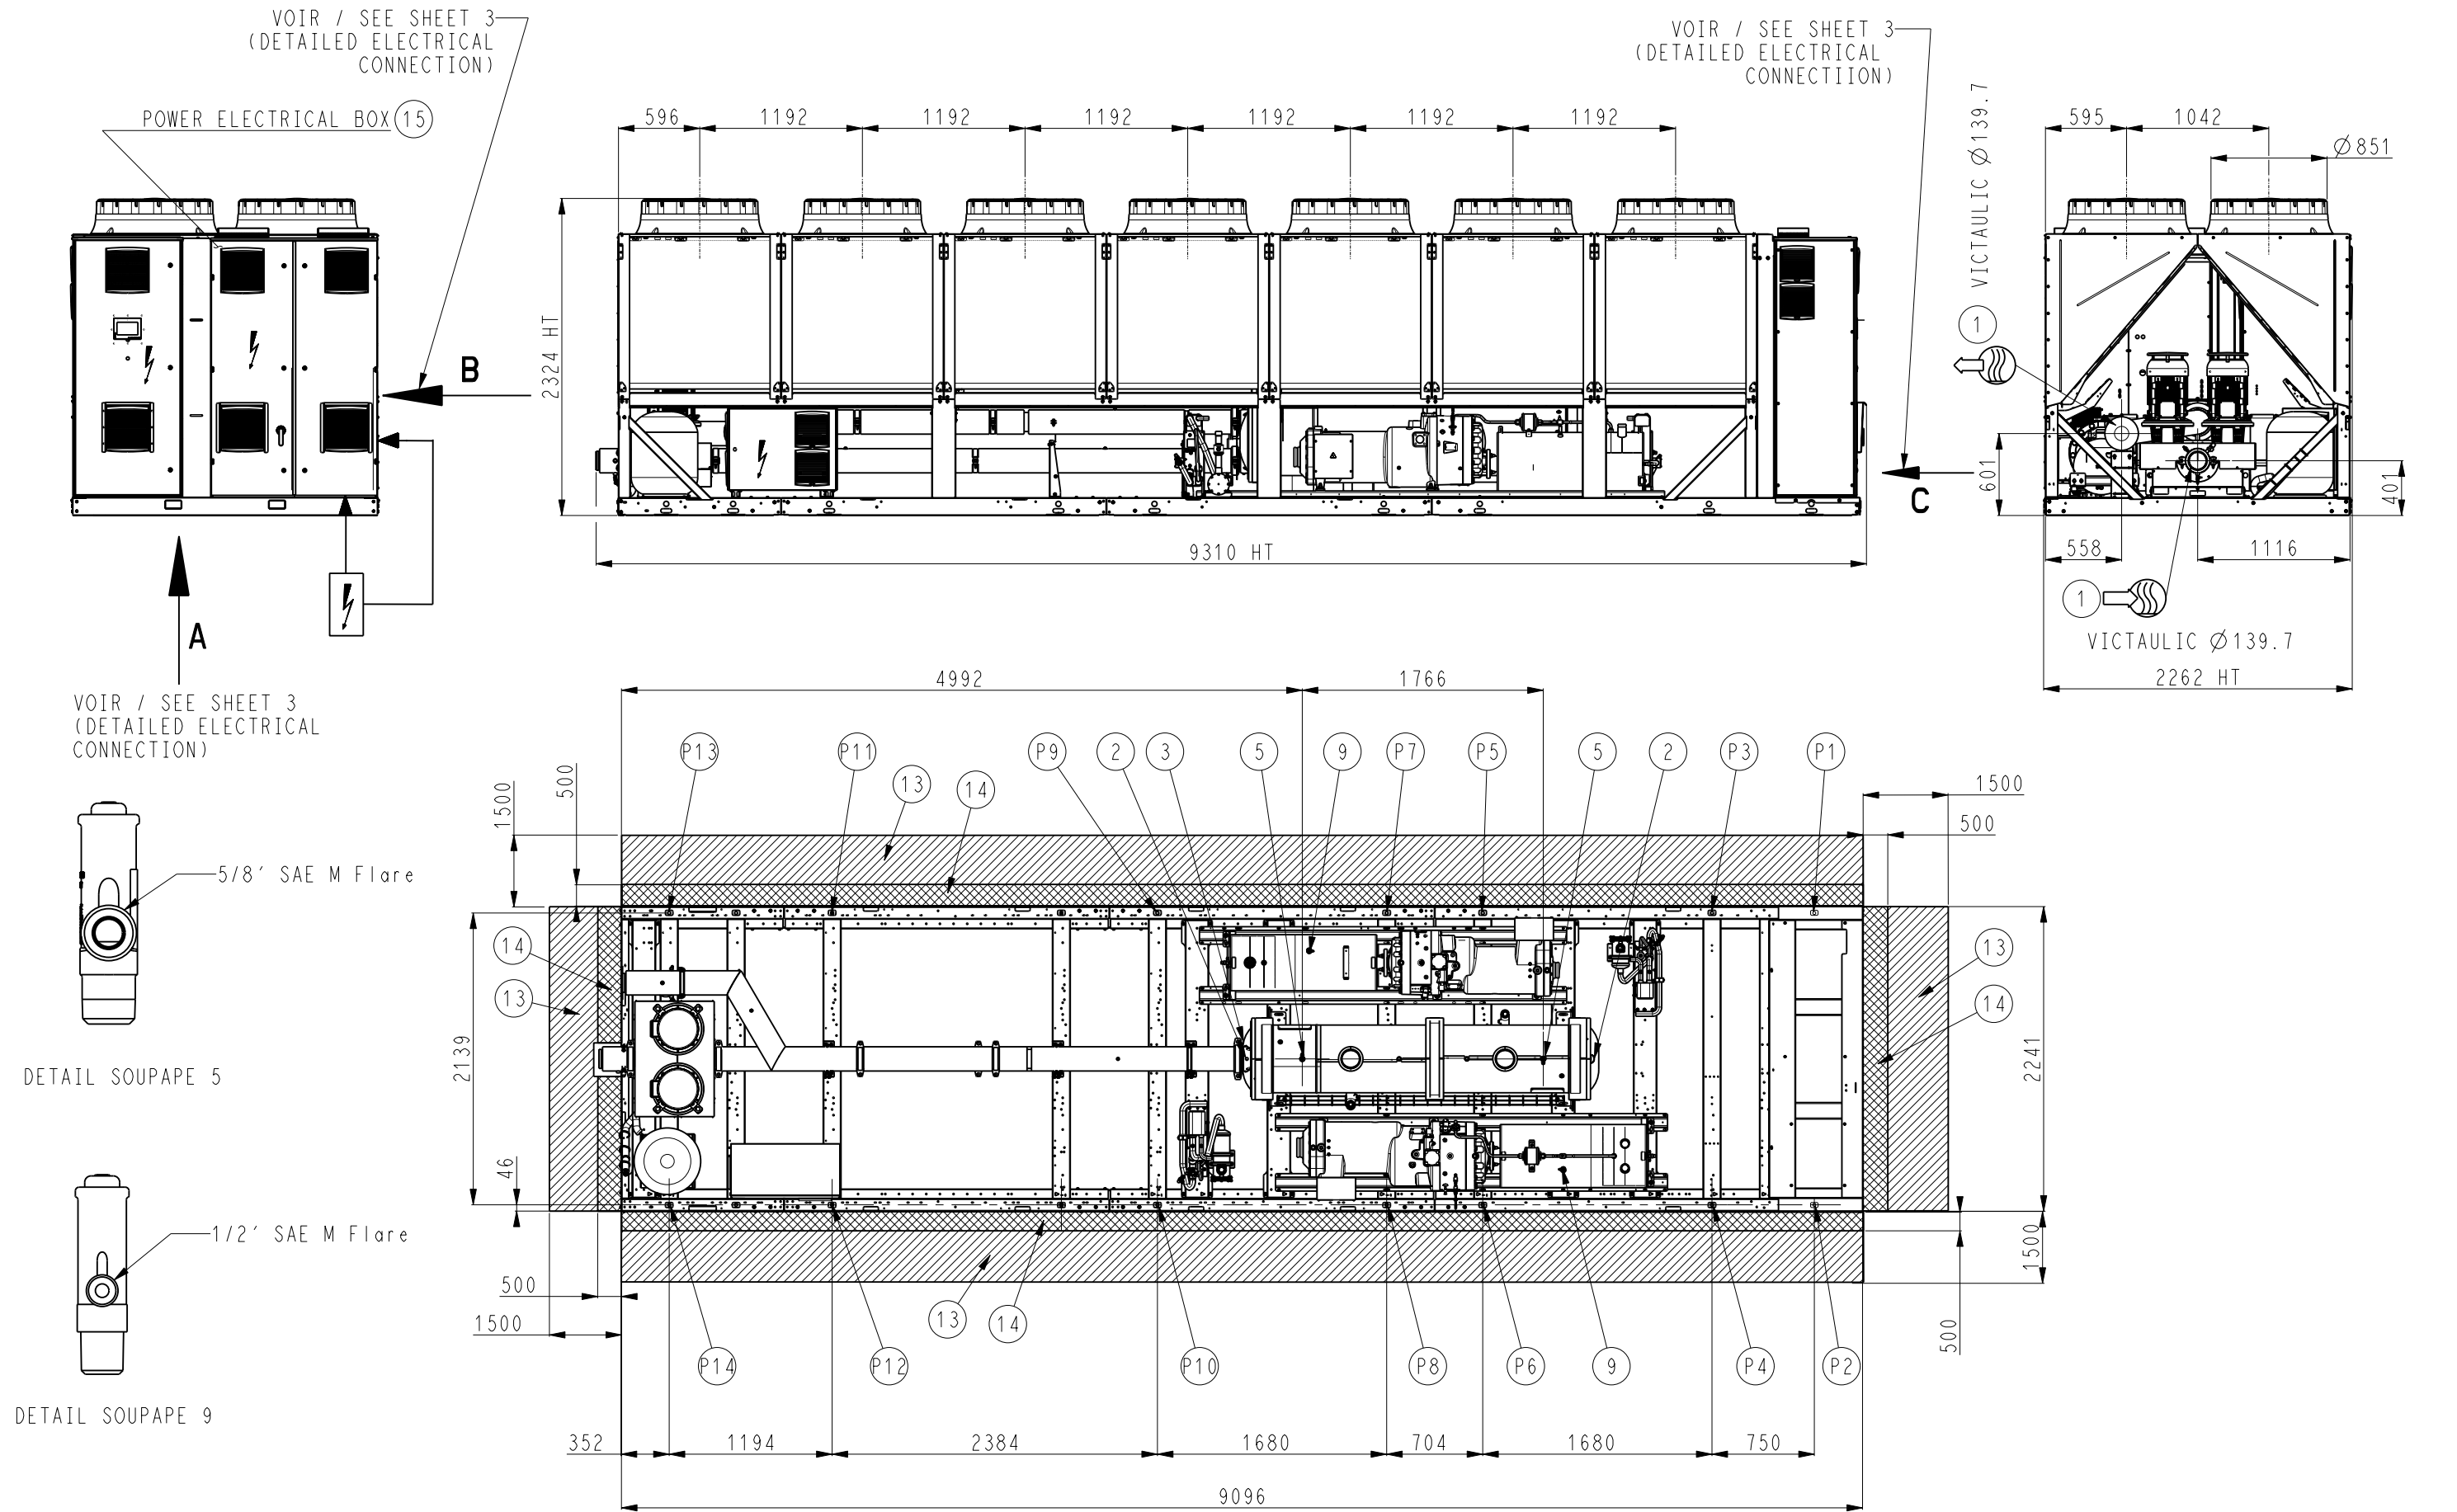
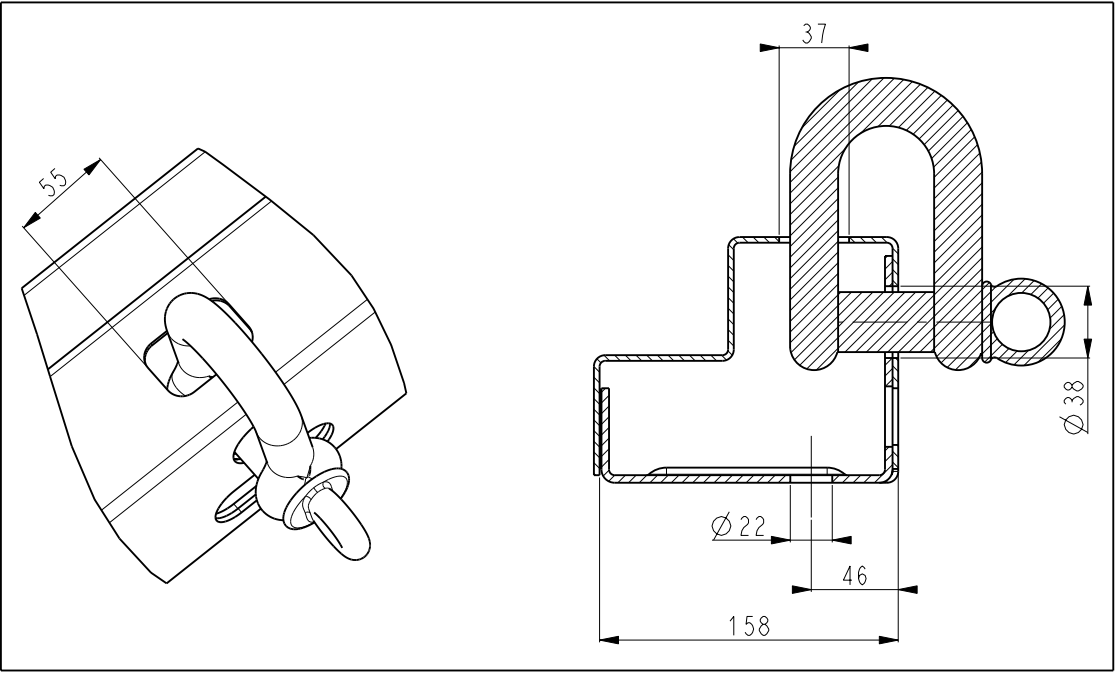
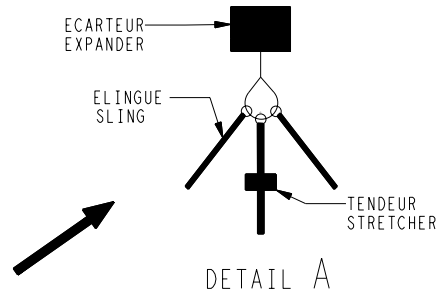


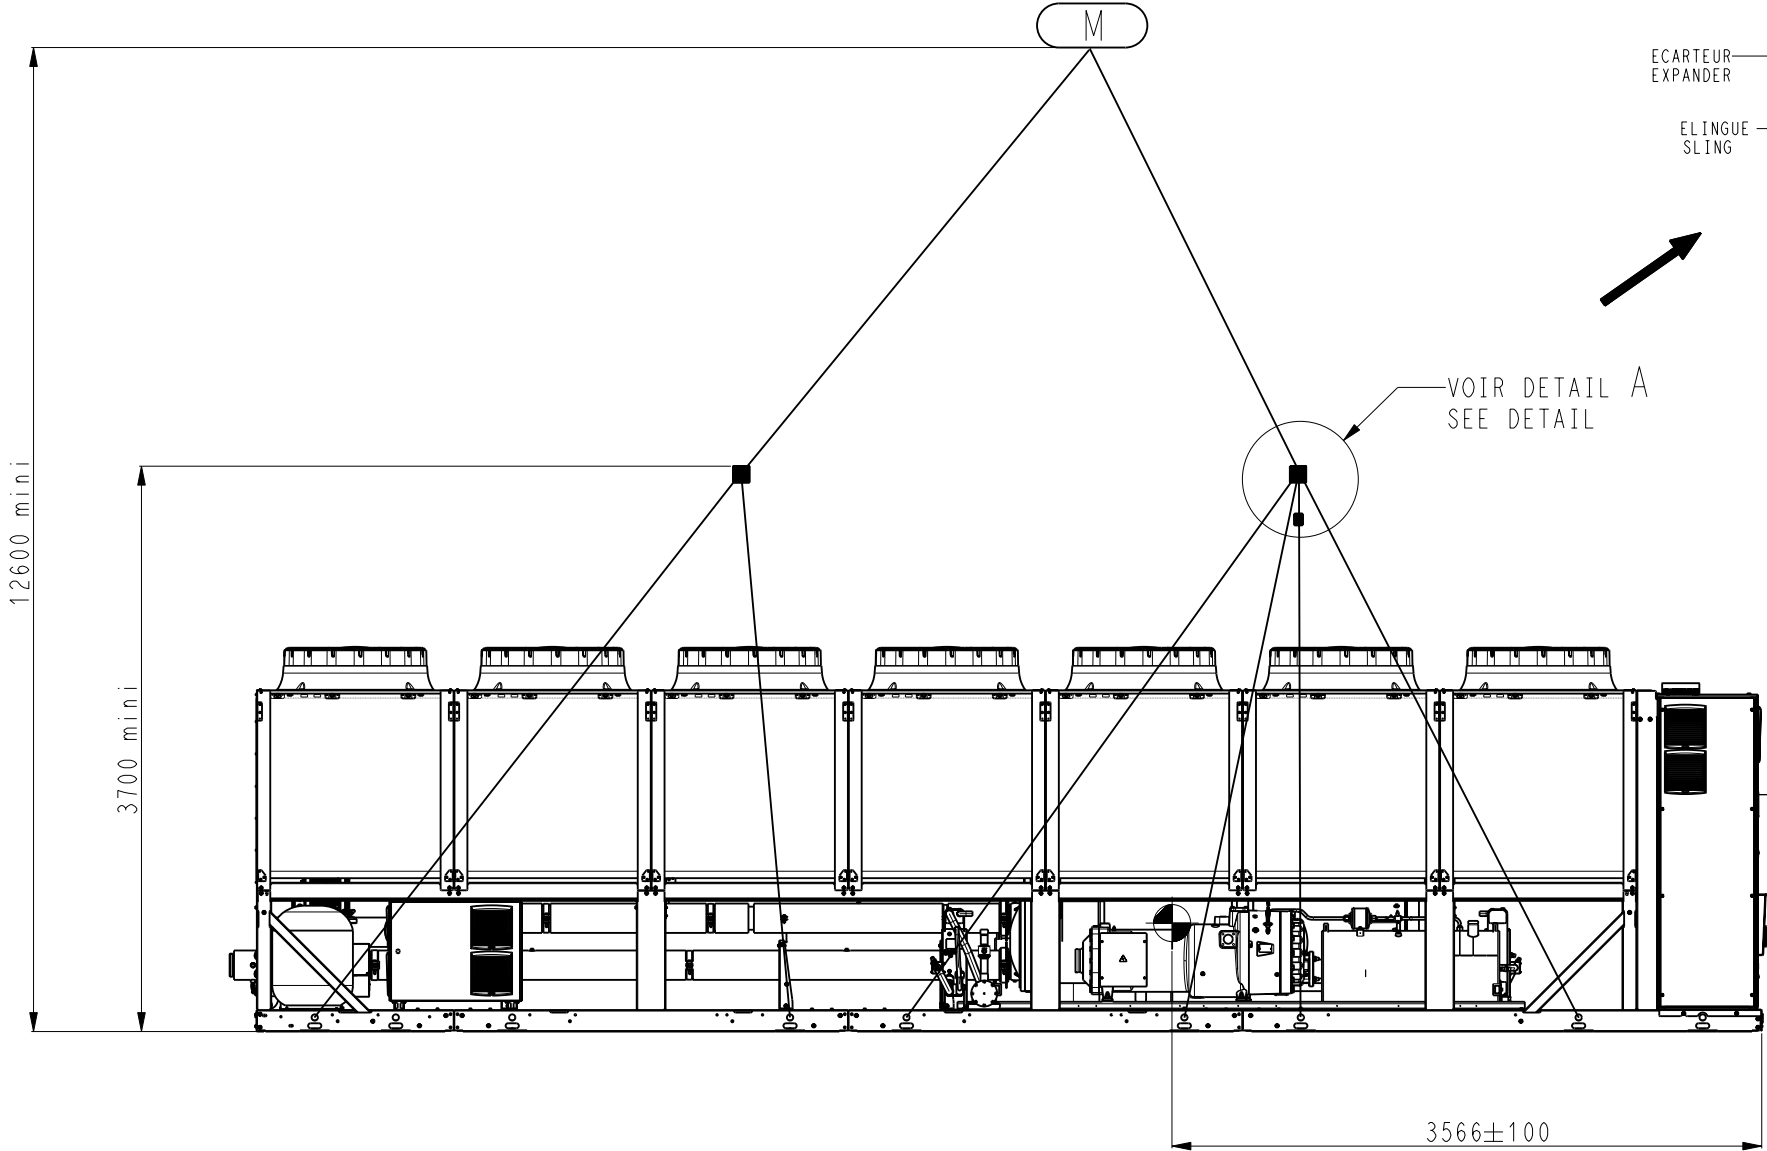


TOLERANCE ±10	30KAV 0800 OPT 119+116 30KAVZE 0600 OPT 119+116 30KAVP 0800 OPT 116 30KAVPZE 0600 OPT 116	 00DCG000269500	DATE 12-Mar-21	Feuille Sheet 1/4 Indice D

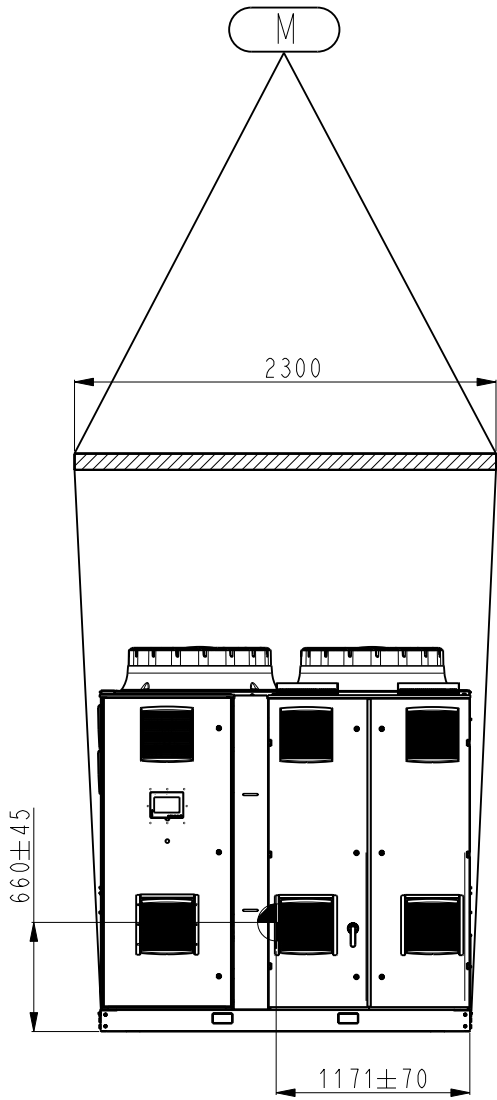

TOLERANCE	30KAV 0800 OPT 119+116		DATE	Feuille
	30KAVZE 0600 OPT 119+116		12-Mar-21	Sheet
±10	30KAVP 0800 OPT 116	00DCG000269500		2/4
	30KAVPZE 0600 OPT 116			Indice
				D


ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION

STANDARD

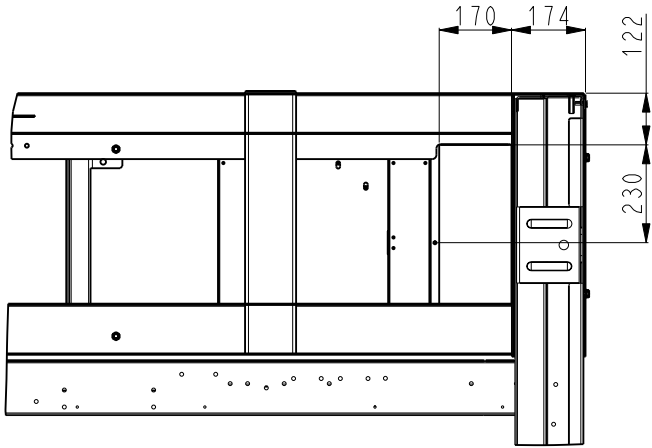


VUE / VIEW A


OPTION 70D

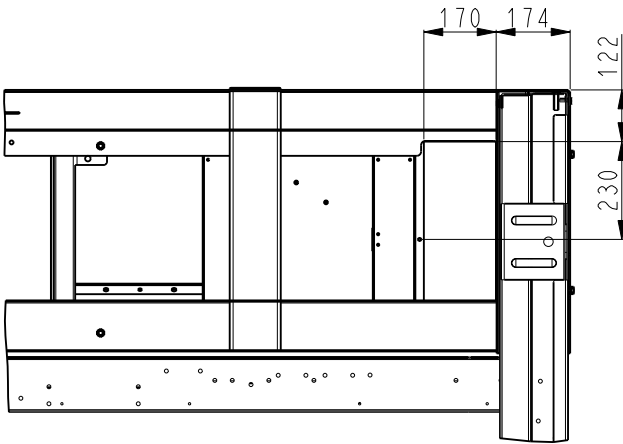


VUE / VIEW A

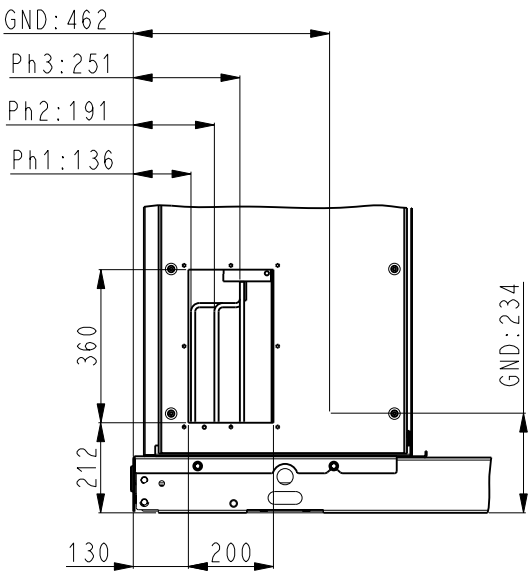


VUE / VIEW B

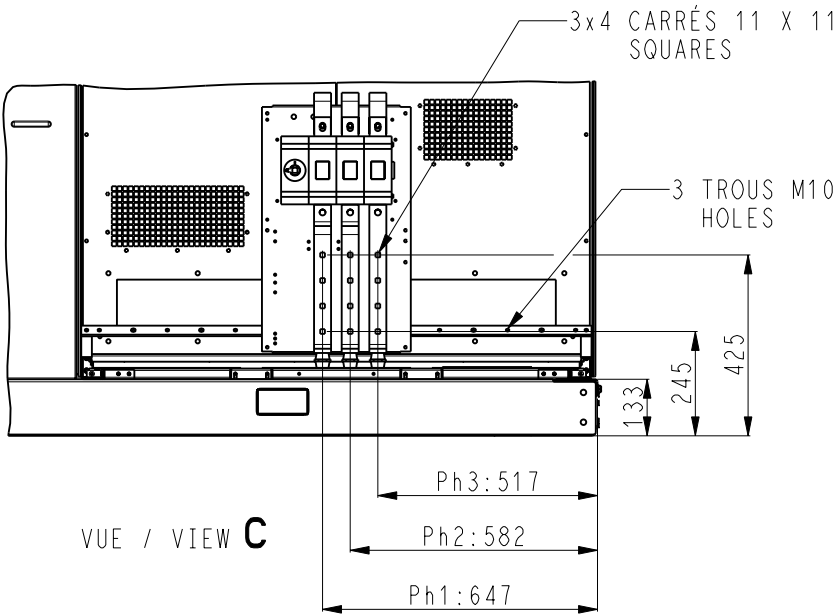

VUE / VIEW C

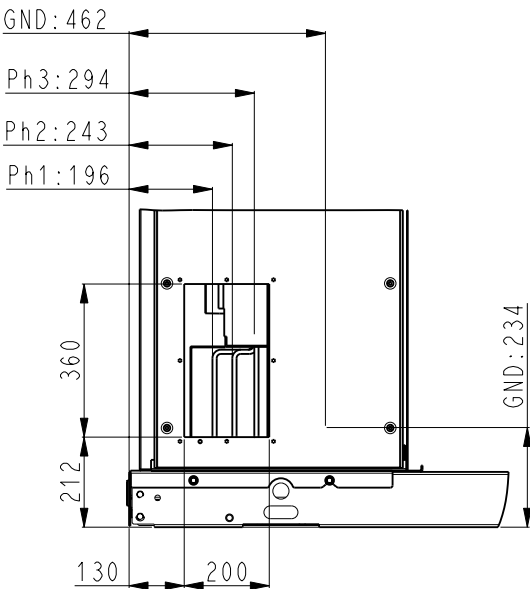

VUE / VIEW B

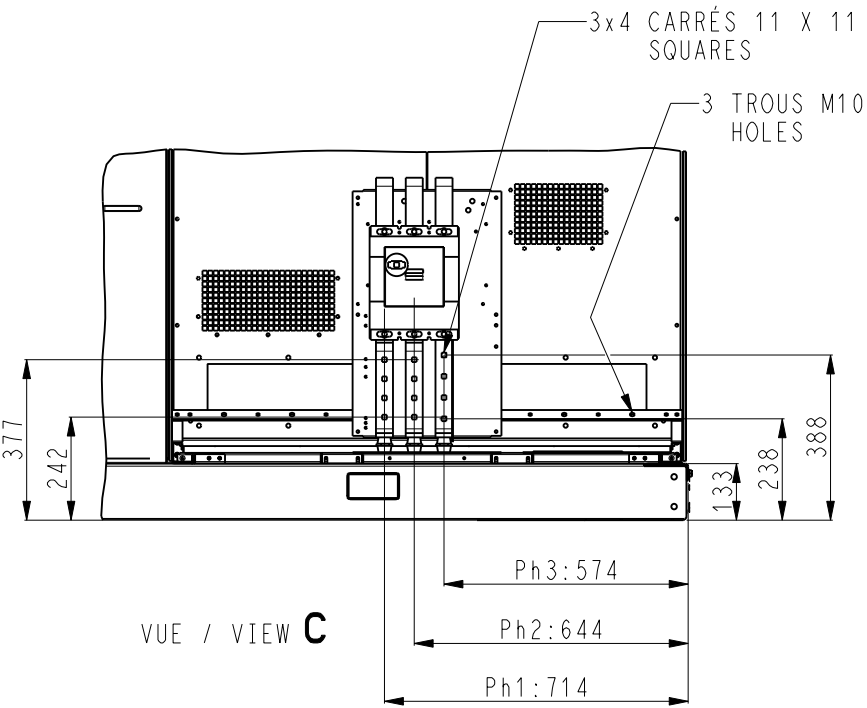

VUE / VIEW C

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000269500D, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004035

Исходный файл: carrier-00dcg000269500d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5edf7816f7813e2a3058c4e62e4c5410807d98b382c3b66d939419e02267c5ea

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000269500d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:02 UTC