
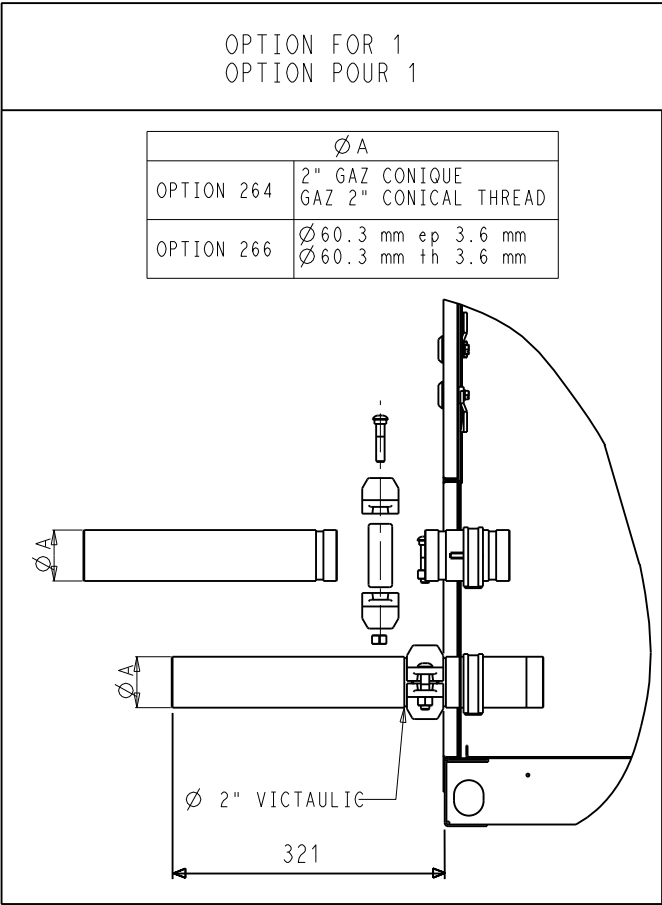
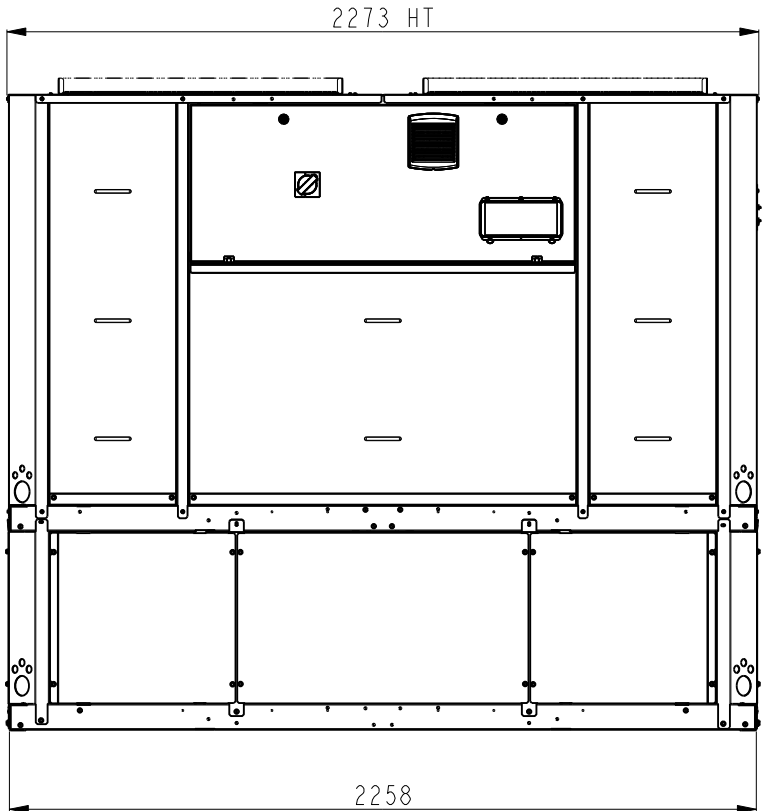
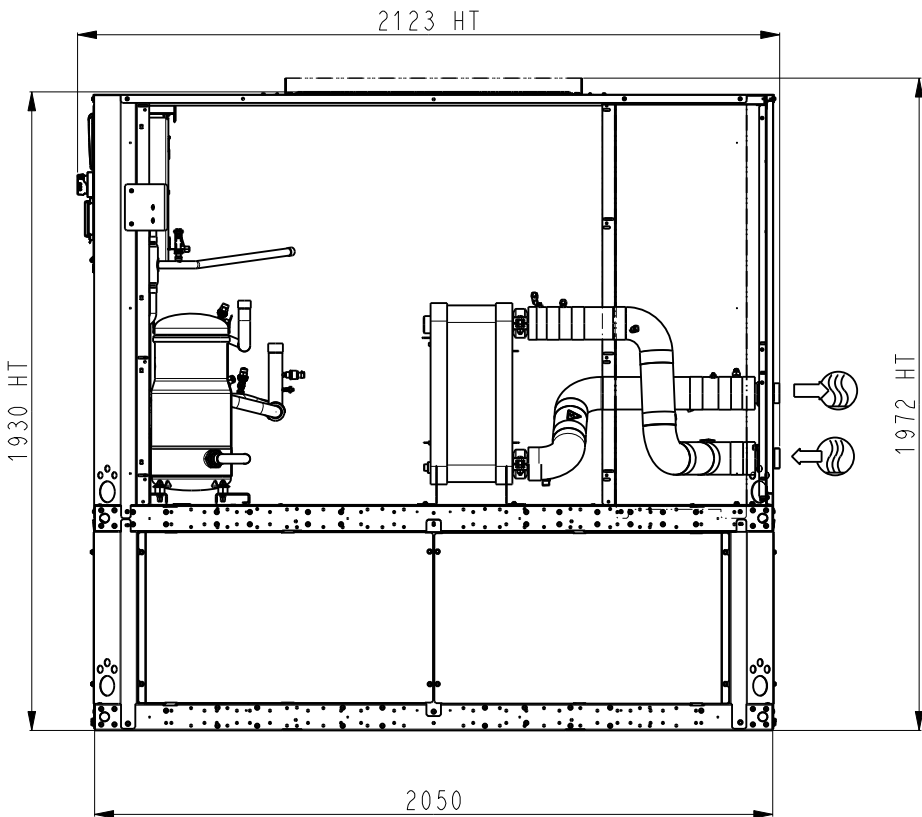



OVERALL DIMENSIONS AND WATER INLET AND OUTLET CONNECTION

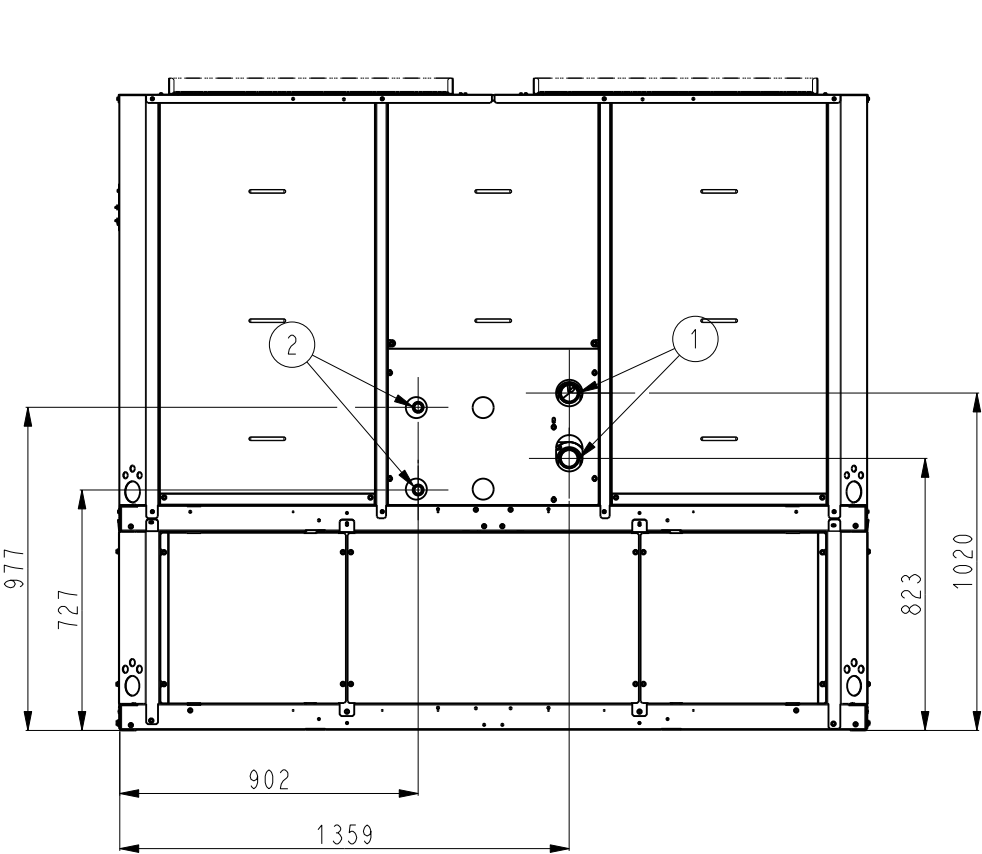


OPTION FOR 1
OPTION POUR 1

	Ø A
OPTION 264	2" GAZ CONIQUE GAZ 2" CONICAL THREAD
OPTION 266	Ø60.3 mm ep 3.6 mm Ø60.3 mm th 3.6 mm

DETAIL FOR 1
DETAIL POUR

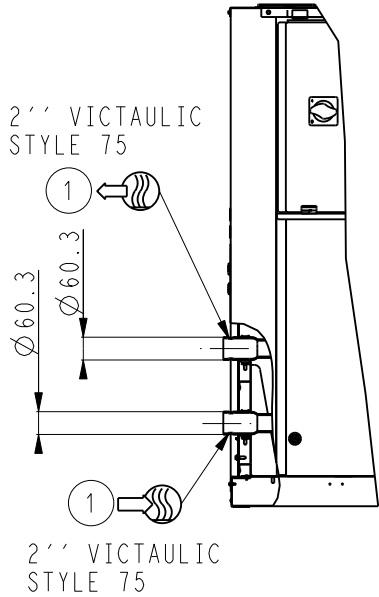

DETAIL FOR 2
DETAIL POUR
2 PLACES

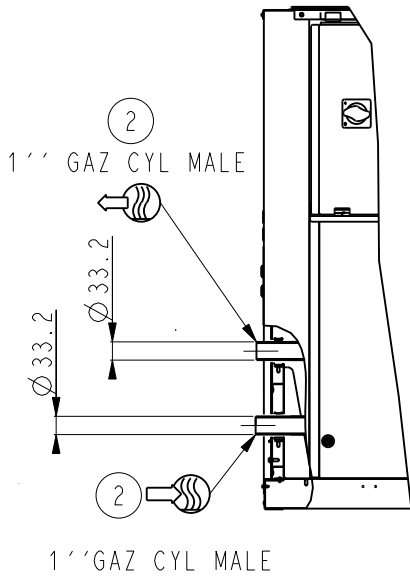


2 OPTION RÉCUPÉRATION PARTIELLE DE CHALEUR SEULEMENT
OPTION PARTIAL HEAT RECOVERY ONLY

GRILLE EN OPTION
GRILL ON OPTION


TOLERANCE	30RB 090R-120R	DATE	Feuille
±10	BALLON TAMPON	11-Aug-23	Sheet
			1/6
			Indice
			D

00DCG000393400


COG AND LIFTING INFORMATION

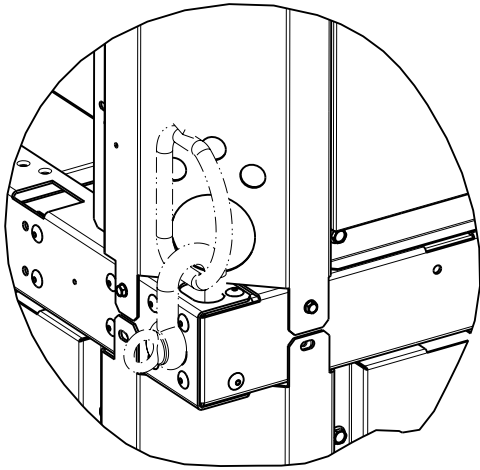



DETAIL A
ECHELLE 3:16

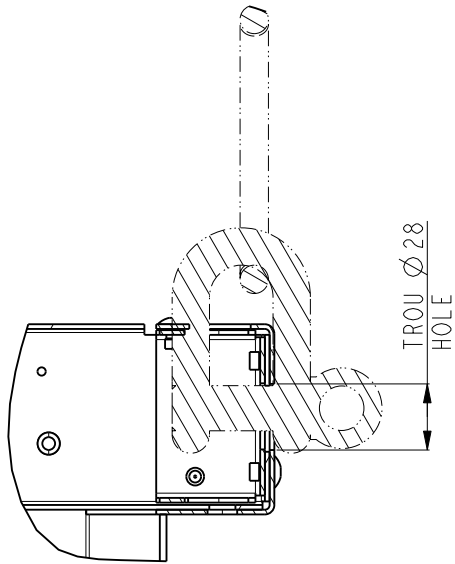

COUPE / SECTION B-B
ECHELLE 5:16

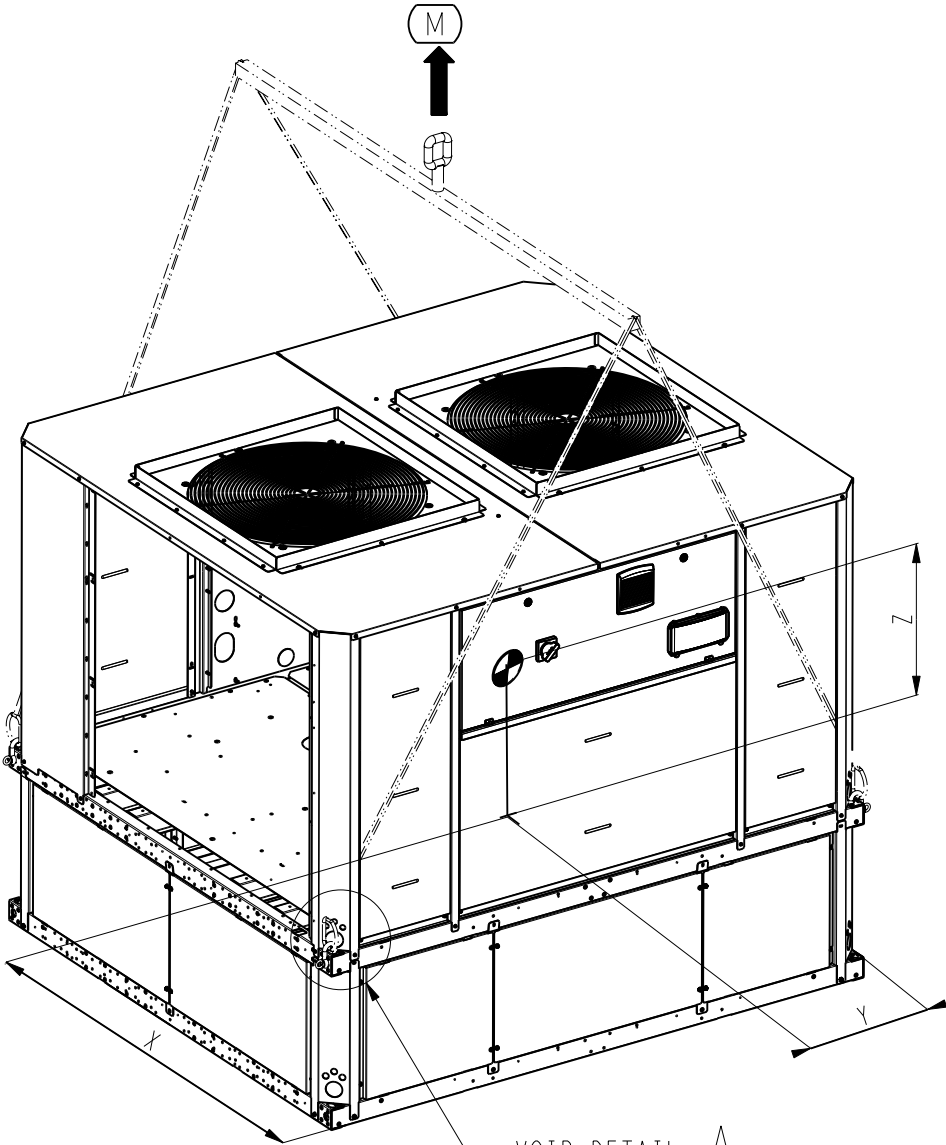


VOIR DETAIL A
SEE DETAIL

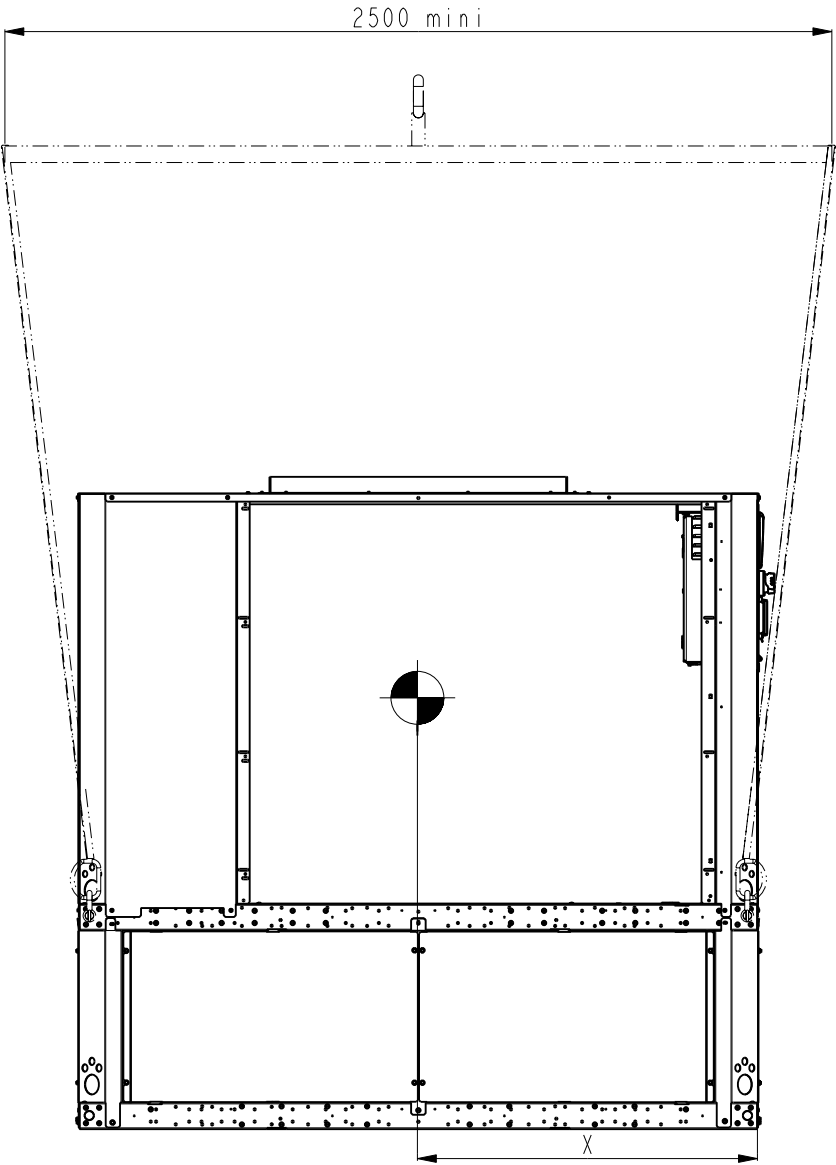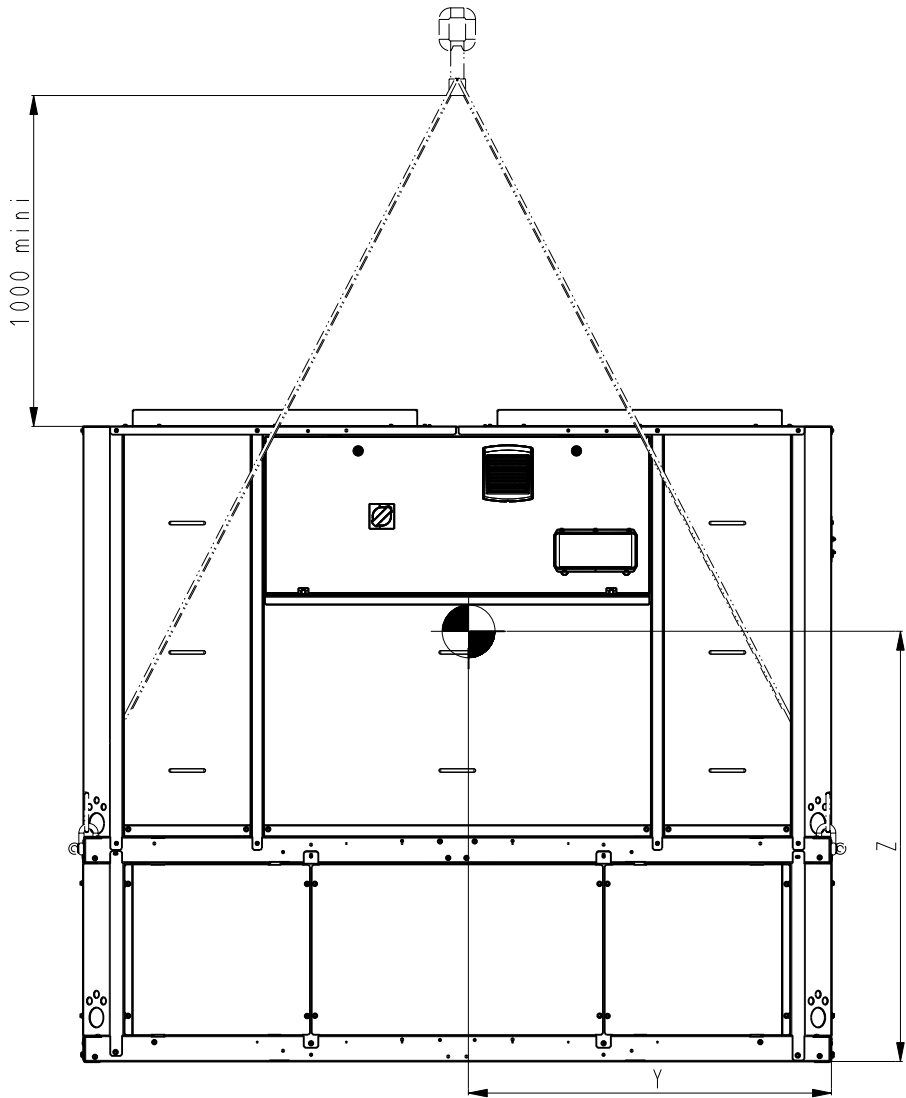

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
859±72	1180±45	874±52

TOLERANCE ±10	30RB 090R-120R		DATE	Feuille Sheet
	BALLON TAMPON		11-Aug-23	2/6
		00DCG000393400		Indice D

ELECTRICAL BOX INFORMATION

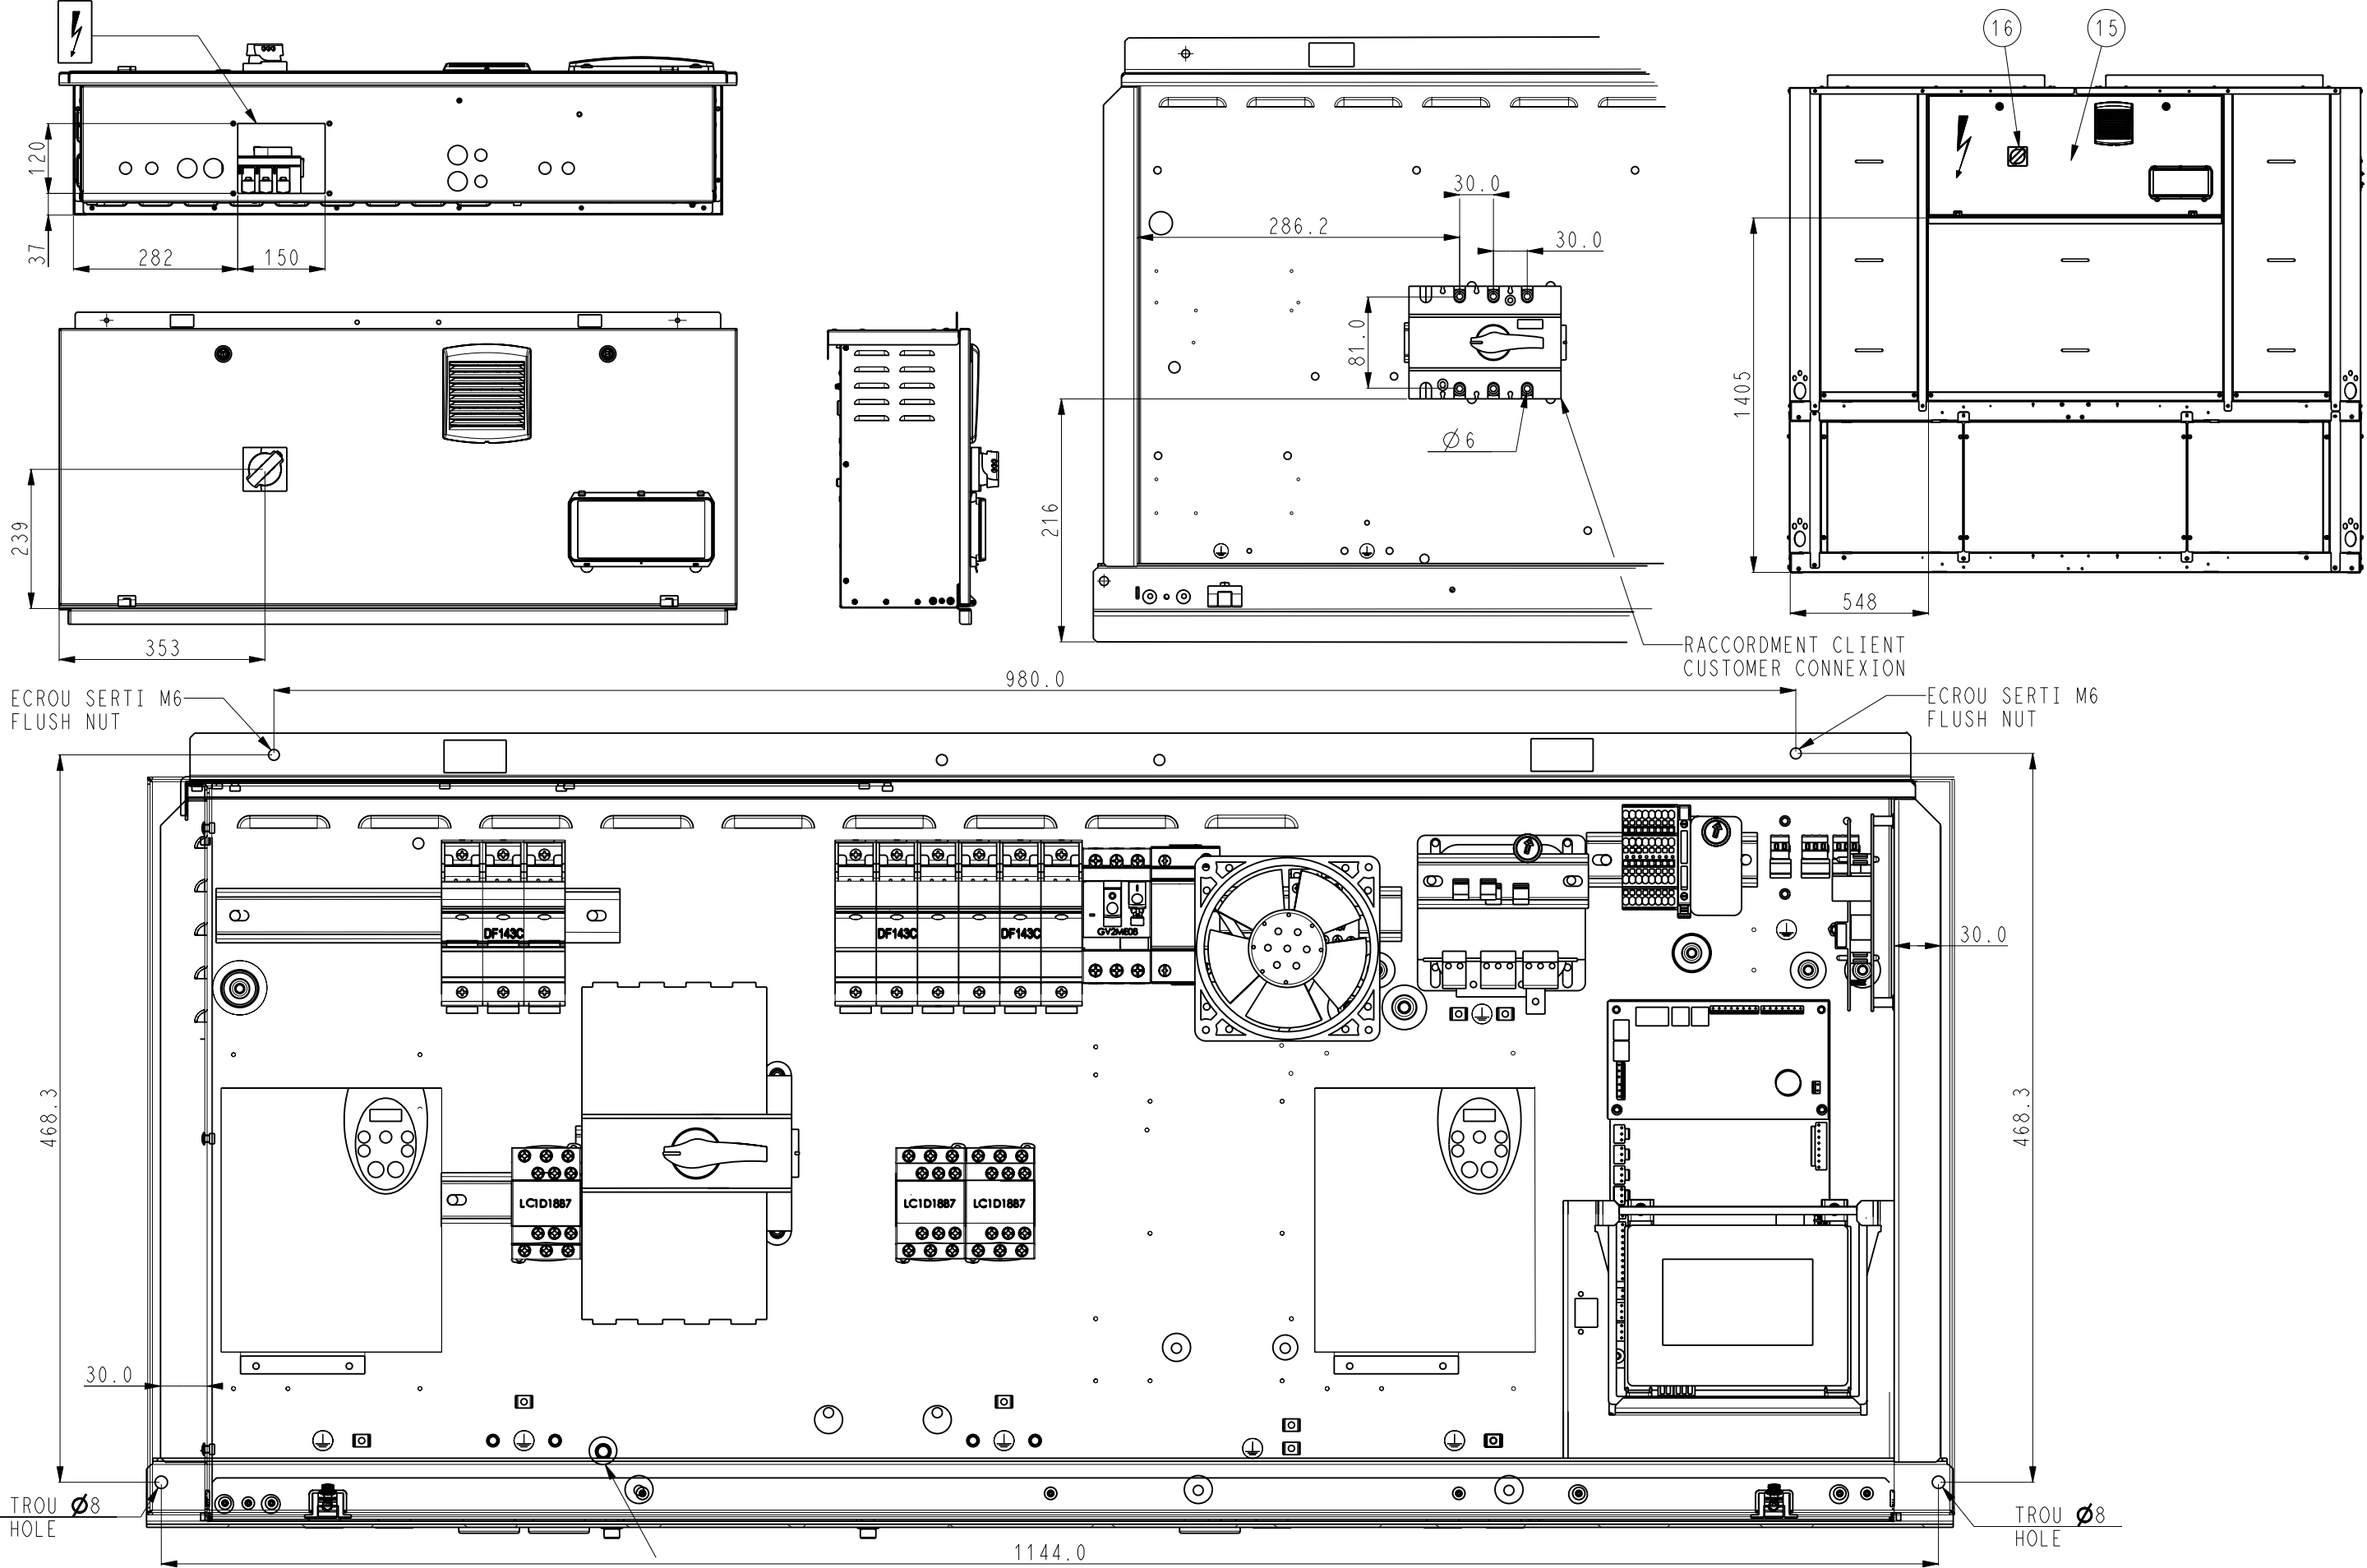

ECROU SERTI M6
FLUSH NUT

RACCORDMENT CLIENT
CUSTOMER CONNEXION

ECROU SERTI M6
FLUSH NUT




TROU Ø8
HOLE

TROU Ø8
HOLE

PE CLIENT (VIS M6)
PE CUSTOMER (SCREW M6)


TOLERANCE ±10	30RB 090R-120R		DATE	Feuille Sheet 3/6 Indice
	BALLON TAMPON		11-Aug-23	
		00DCG000393400		D

SERVICE AREA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION

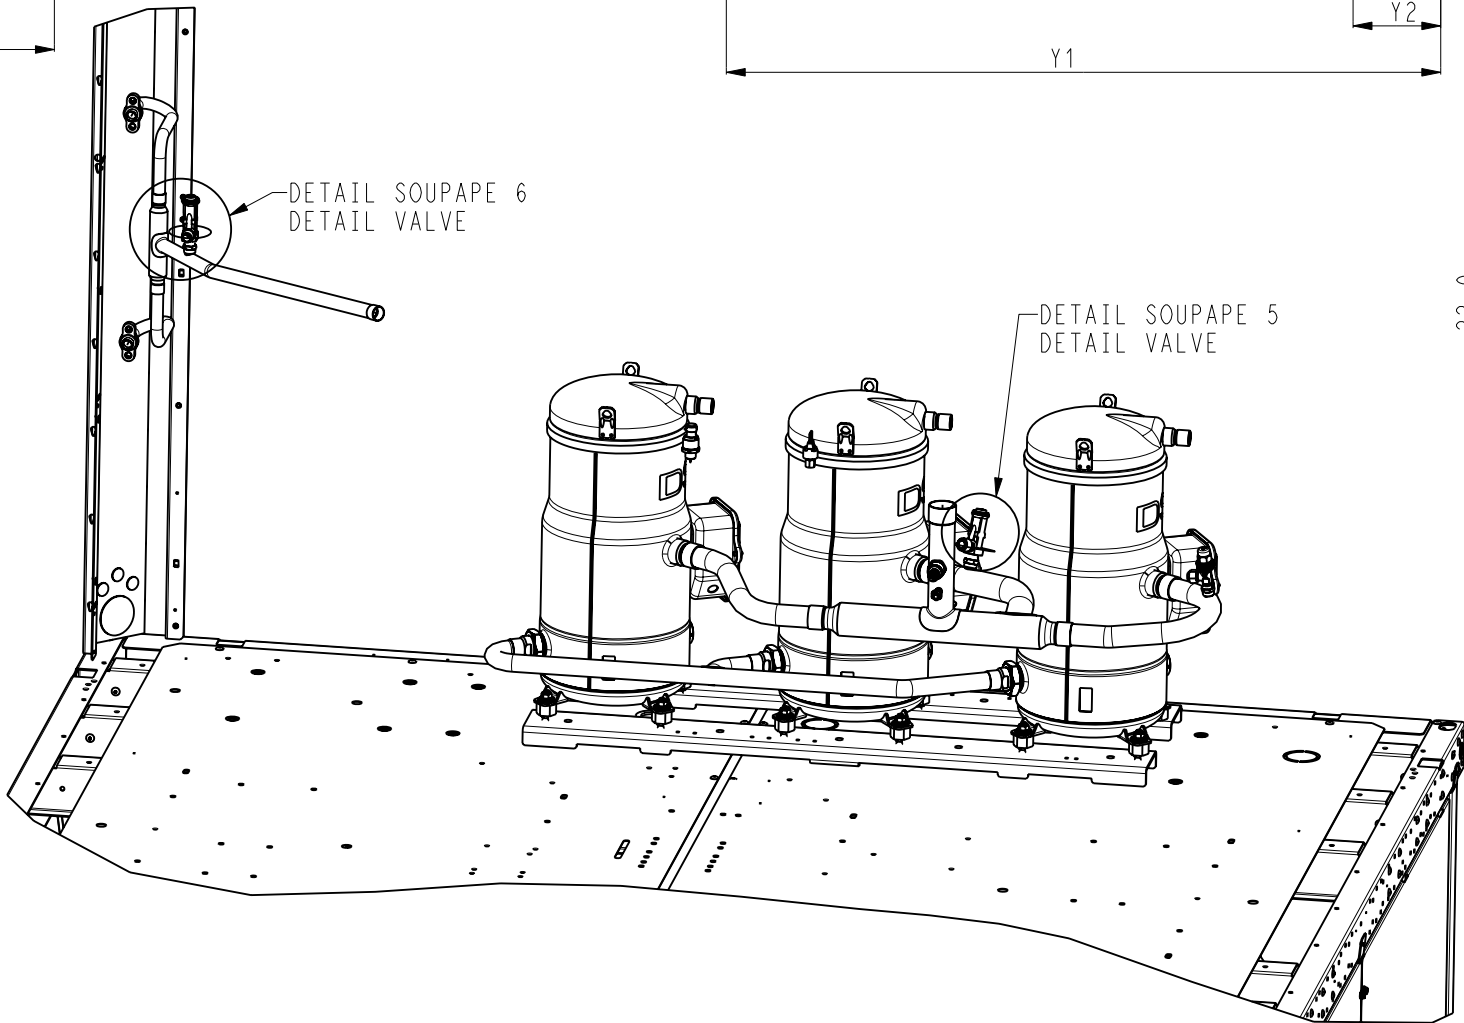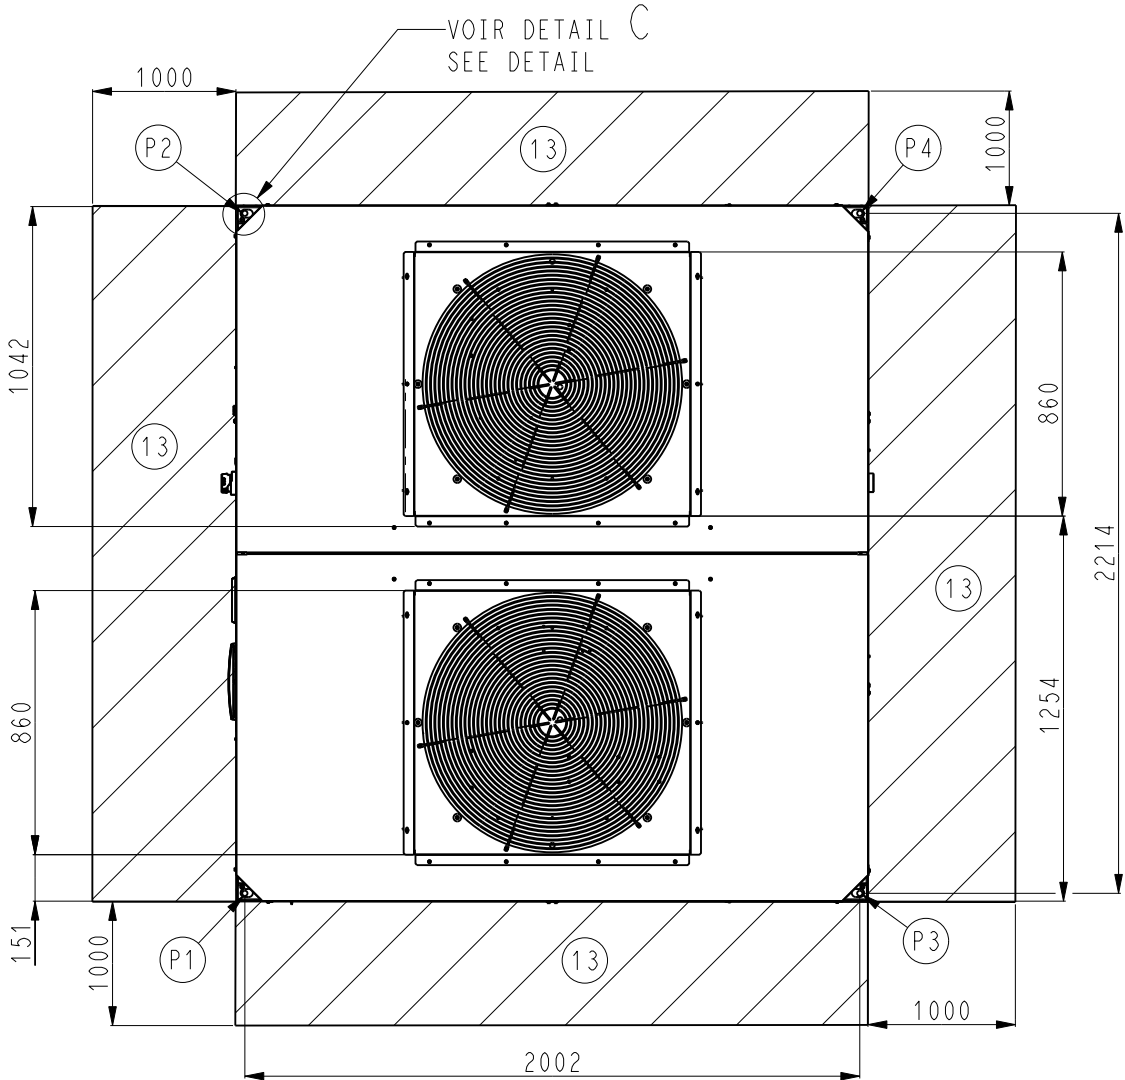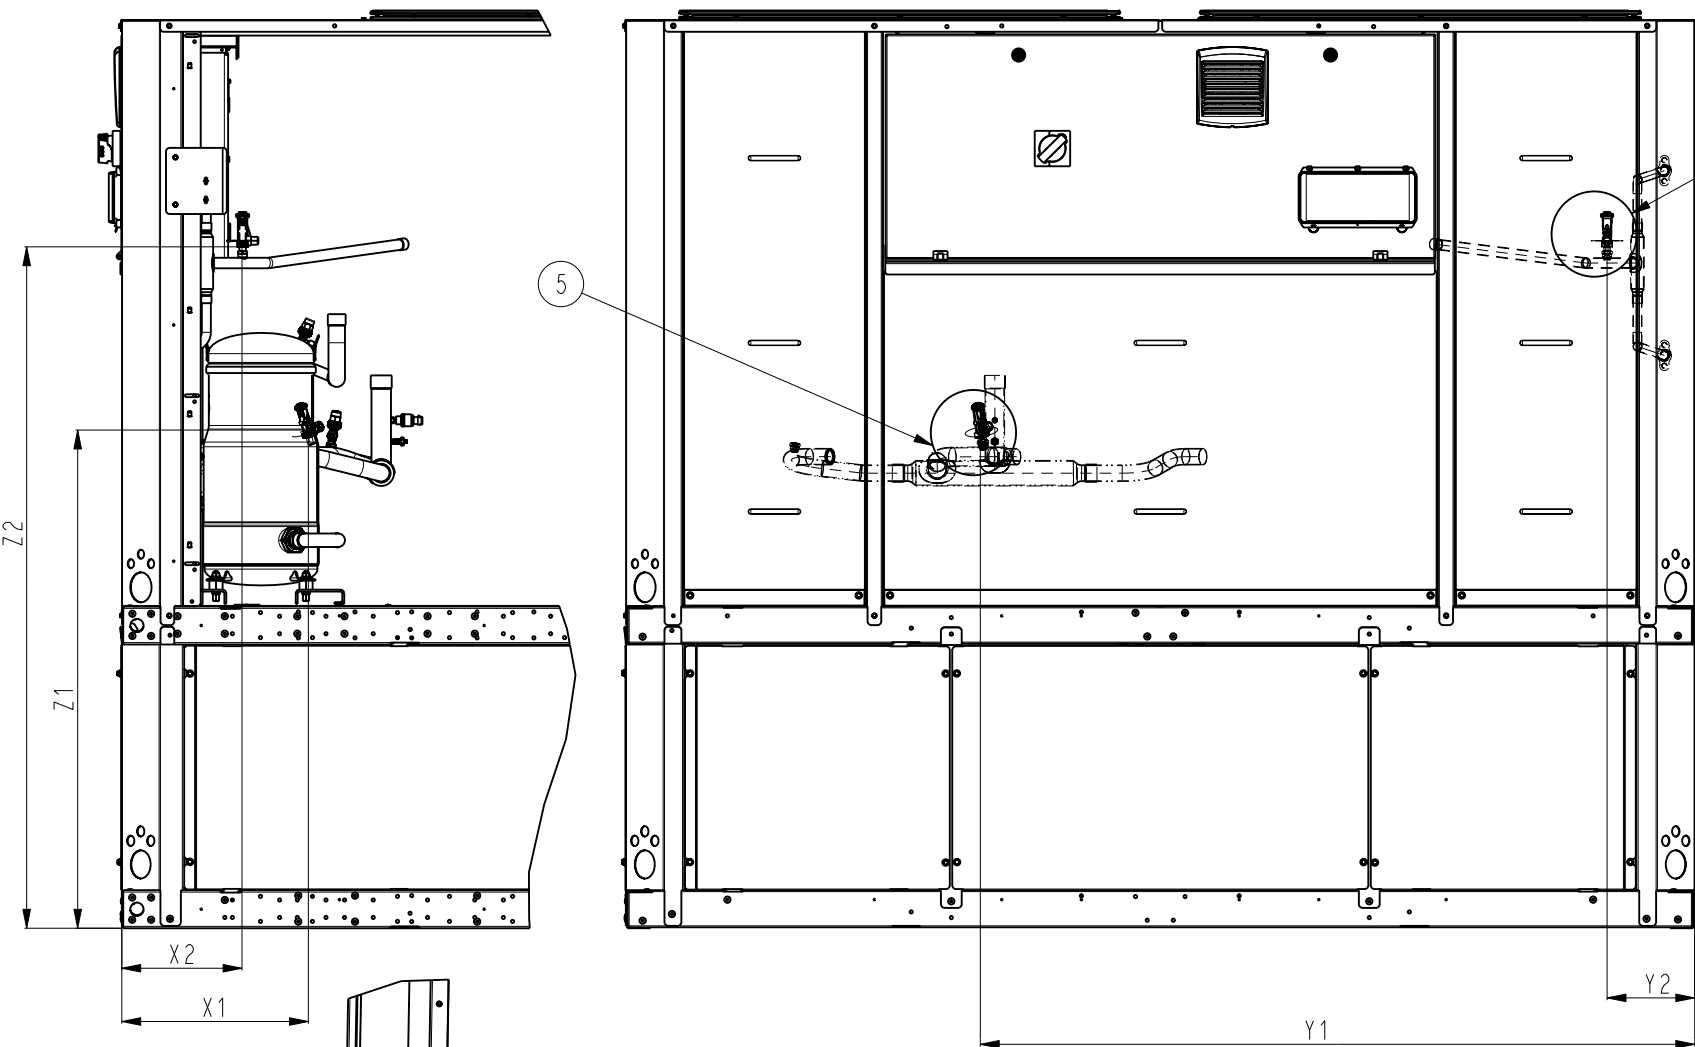

DETAIL SOUPAPE 6
DETAIL VALVE

DETAIL SOUPAPE 5
DETAIL VALVE

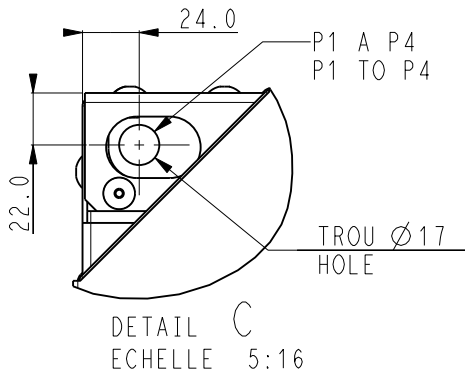


5

30RB UNITS (BP)	90KW	100/120KW
X1	436	396
Y1	1368	1506
Z1	1052	1040

6





30RB UNITS (HP)	90KW	100/120KW
X2	453	254
Y2	1314	184
Z2	1239	1442

TOLERANCE	30RB 090R-120R
±10	BALLON TAMPON

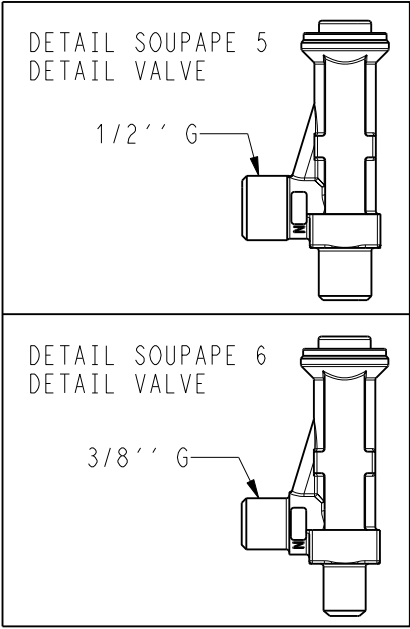


XTRA FAN OPTION INFORMATION

OPTION POUR XTRA FAN*
OPTION FOR XTRA FAN*

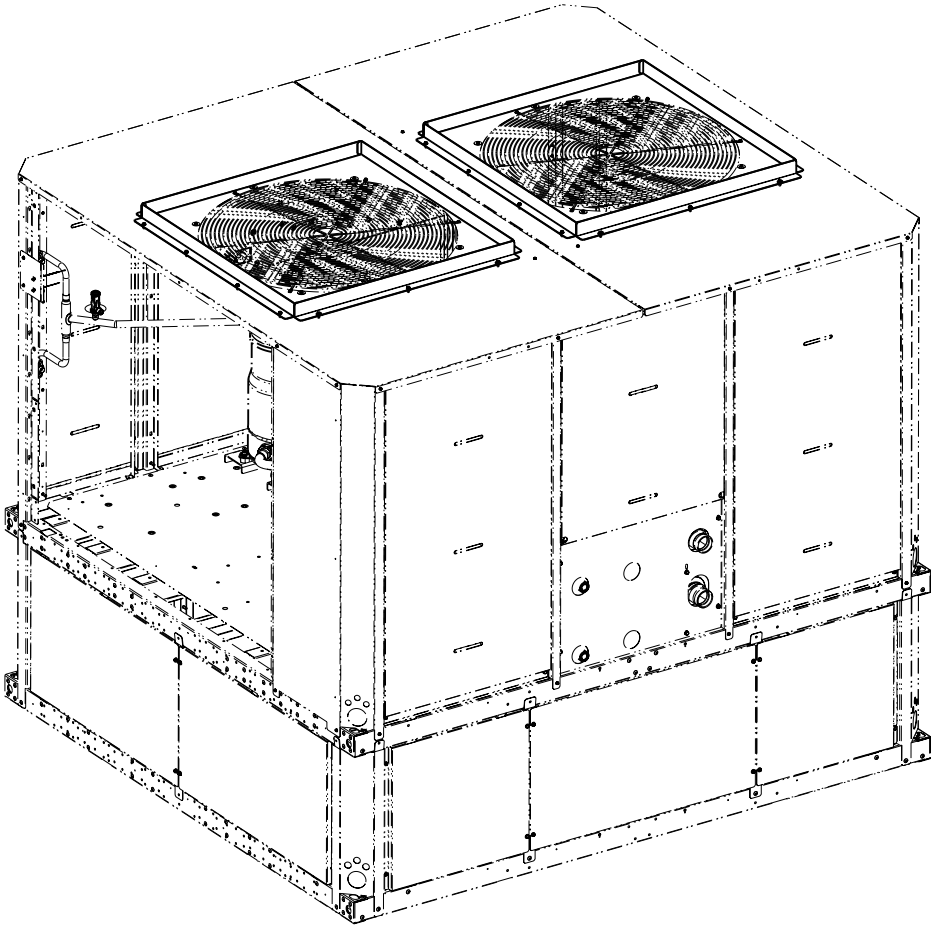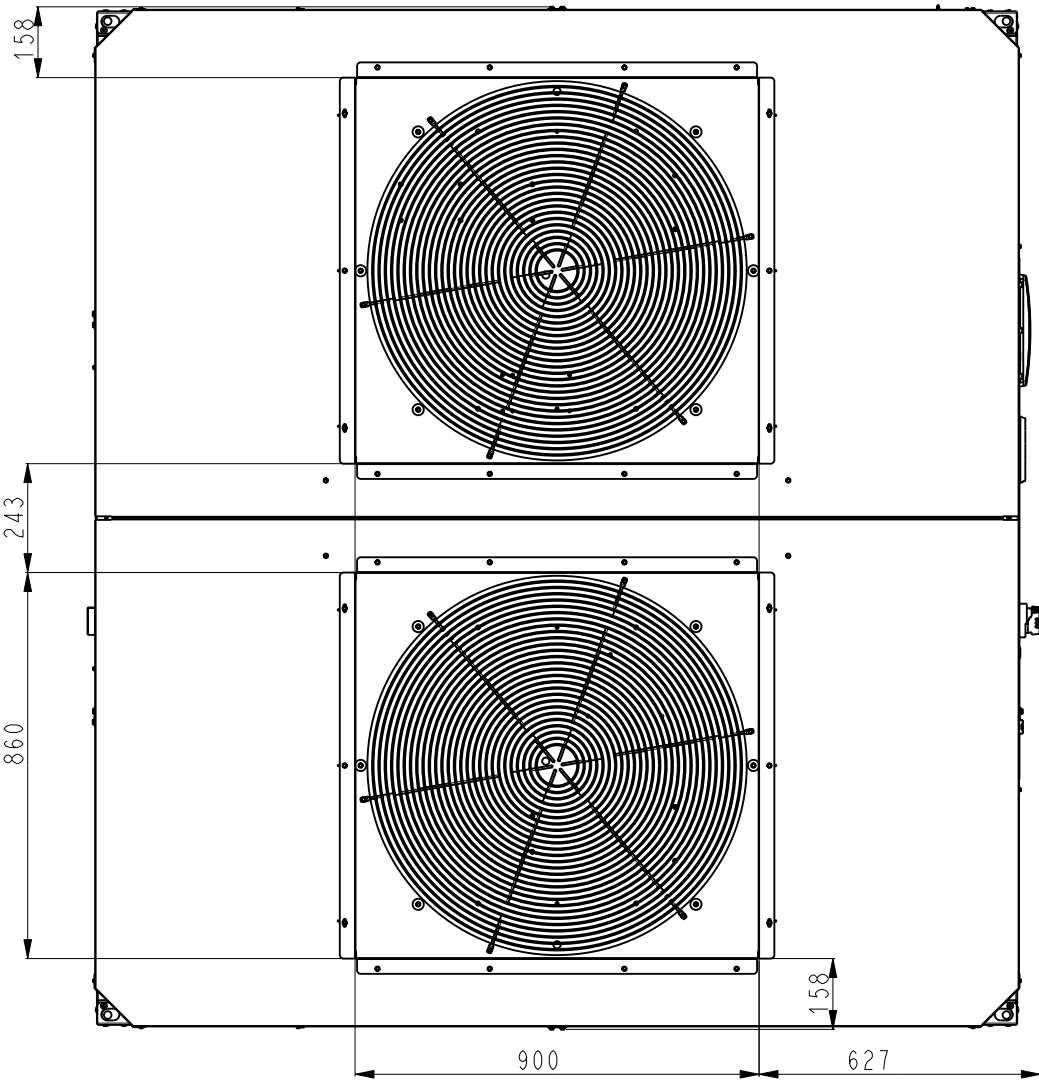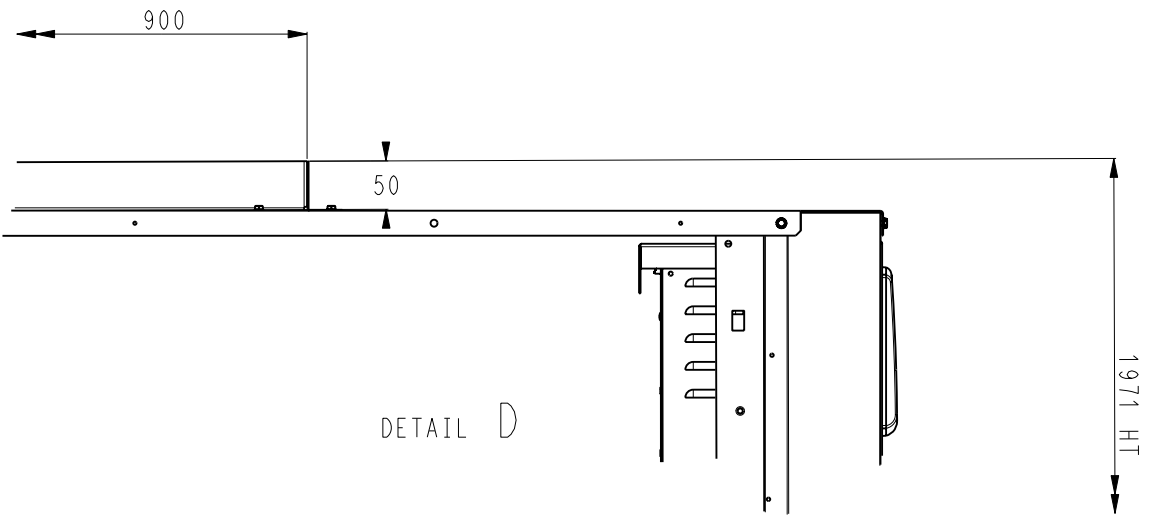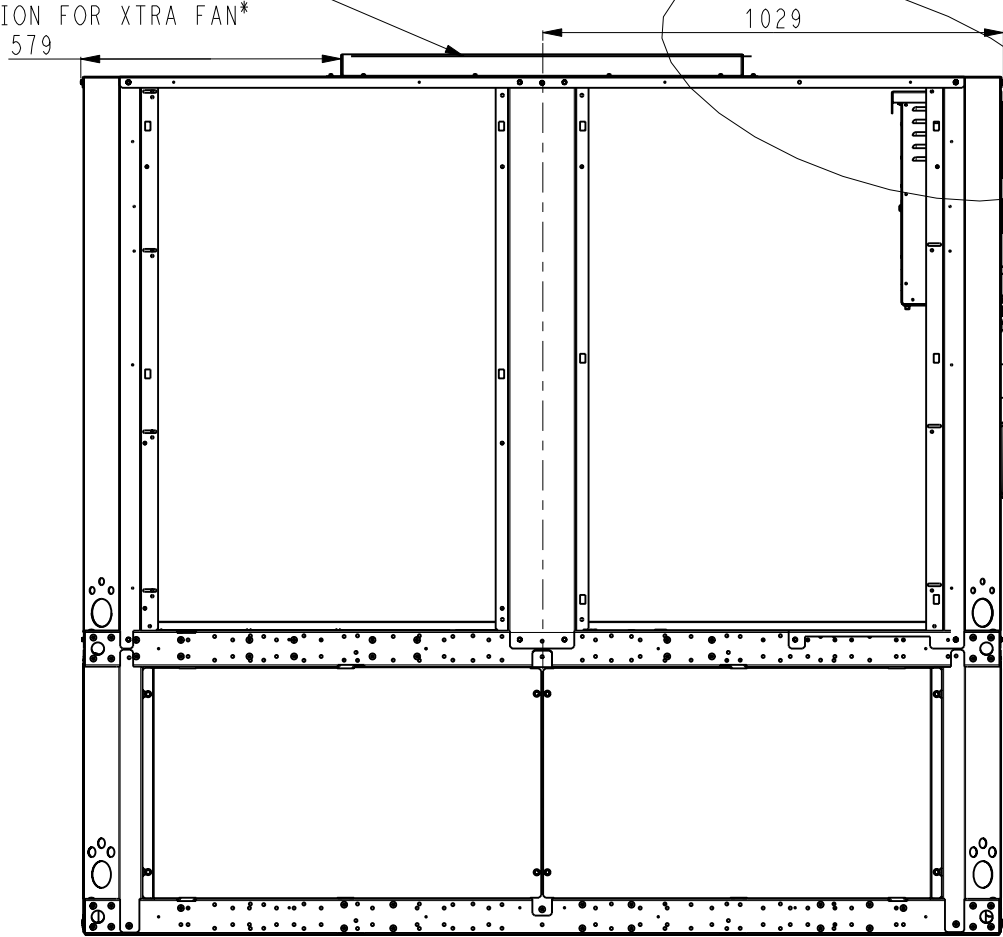

TOLERANCE ±10	30RB 090R-120R BALLON TAMPON	 00DCG000393400	DATE 11-Aug-23	Feuille Sheet 5/6 Indice D

					00DCG000393400 D
SYMBOLS DESCRIPTIONS					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore
				TOLERANCE	30RB 090R-120R
				±10	BALLON TAMPON
					
				DATE	
				11-Aug-23	
				00DCG000393400	
				Feuille Sheet 6/6	
				Indice	
				D	

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 040R-160R, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж 00DCG000393400D, 09.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004075

Исходный файл: carrier-00dcg000393400d-09-2023-30rb-040r-160r-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 28f390db1272e6b2f94e6022a1c101cbbb3b22842fc75e078d72ff476b998470

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000393400d-09-2023-30rb-040r-160r-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:20 UTC