
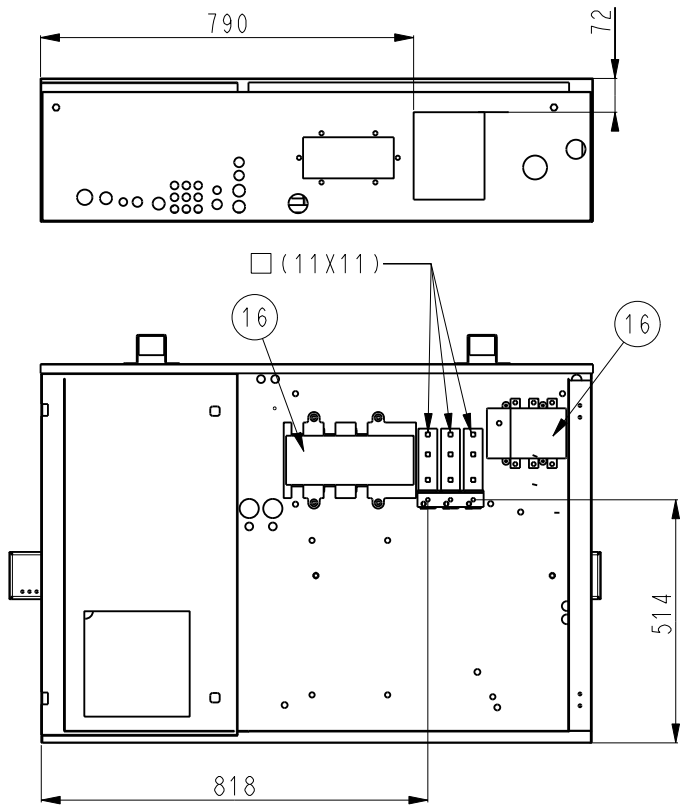
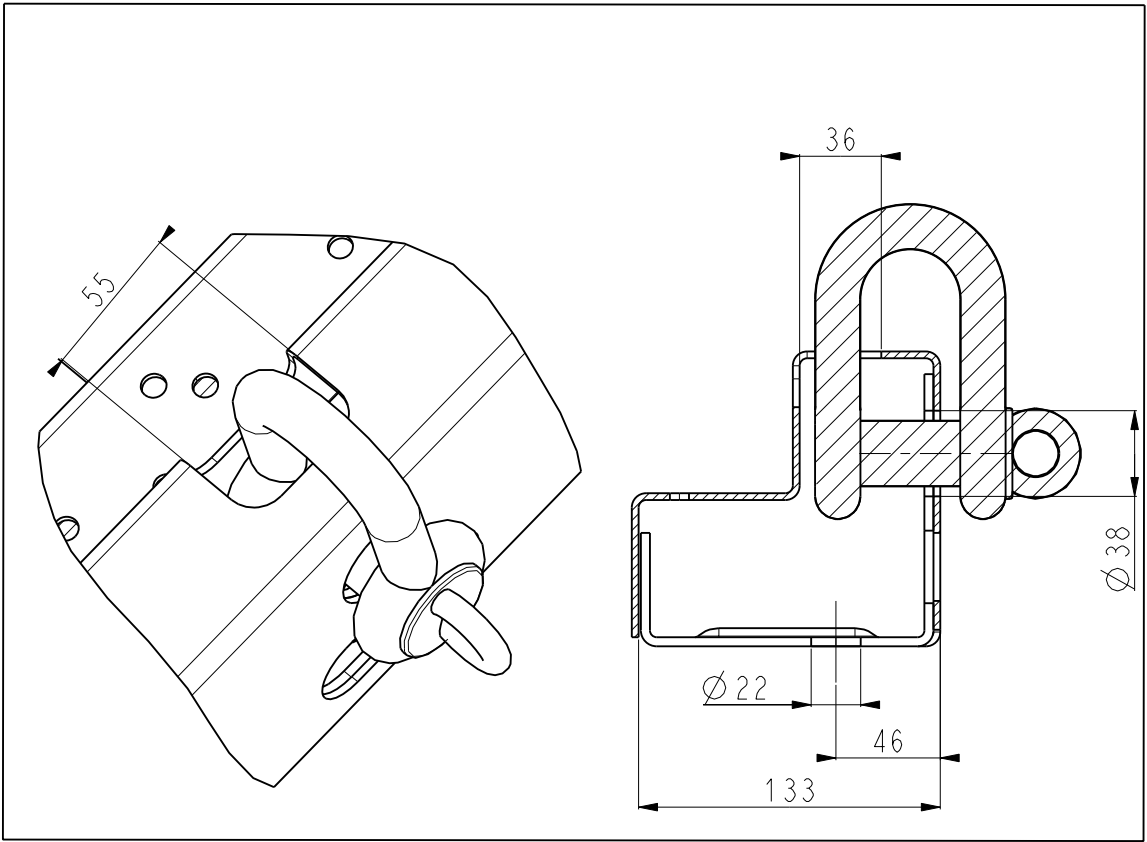
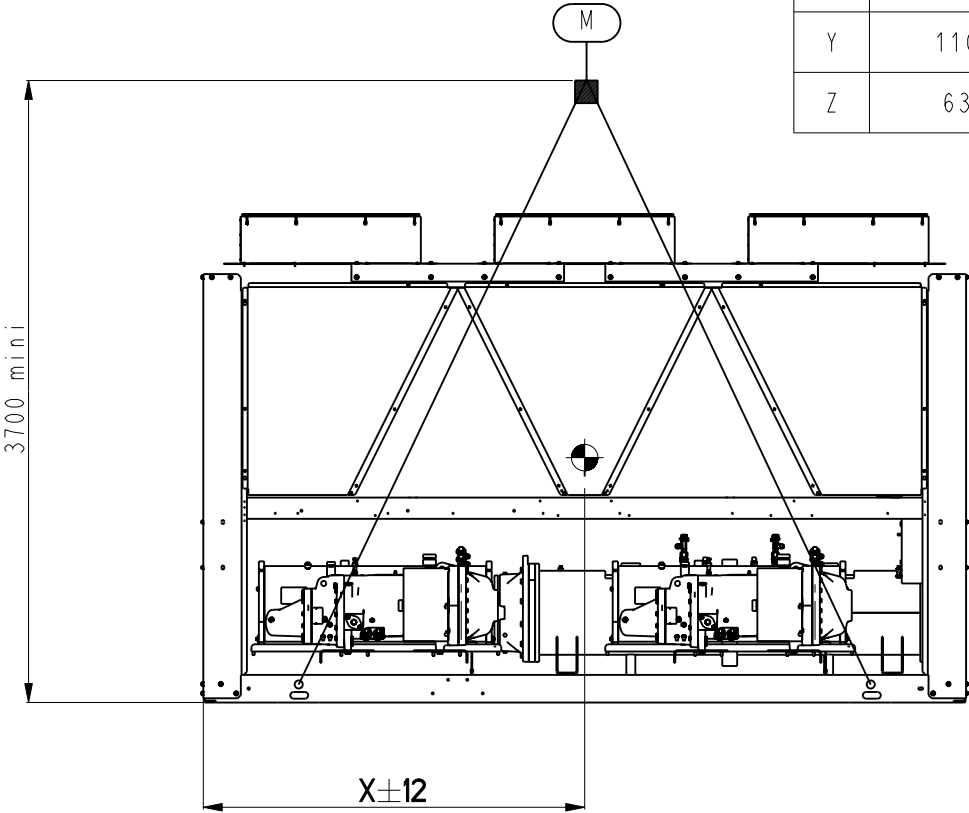



	30XBE0250	30XBE0300	30XBE0350
X	1879	1859	1854
Y	1108	1120	1118
Z	637	633	631

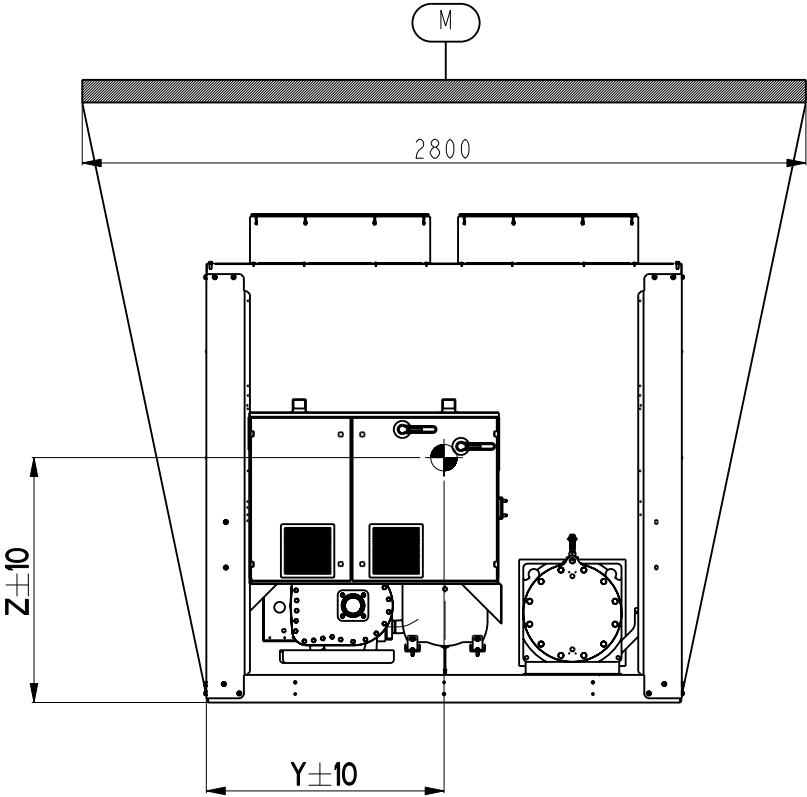


A100
ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

TOLERANCE	30XBE0250-0300-0350	DATE	20-Aug-20	Feuille Sheet 2/5
± 10	HYDRONIC MODULE	00DCG000408300	Indice	A


OPT 266

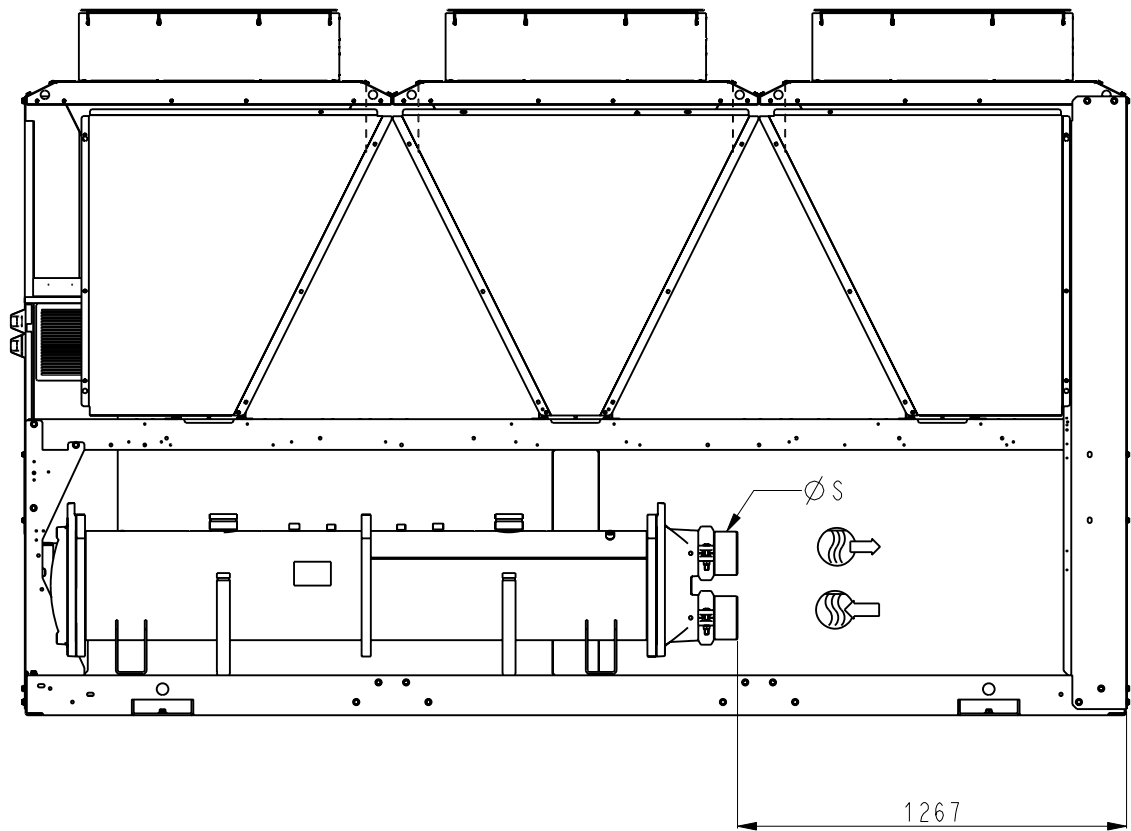


OPT 266+100C

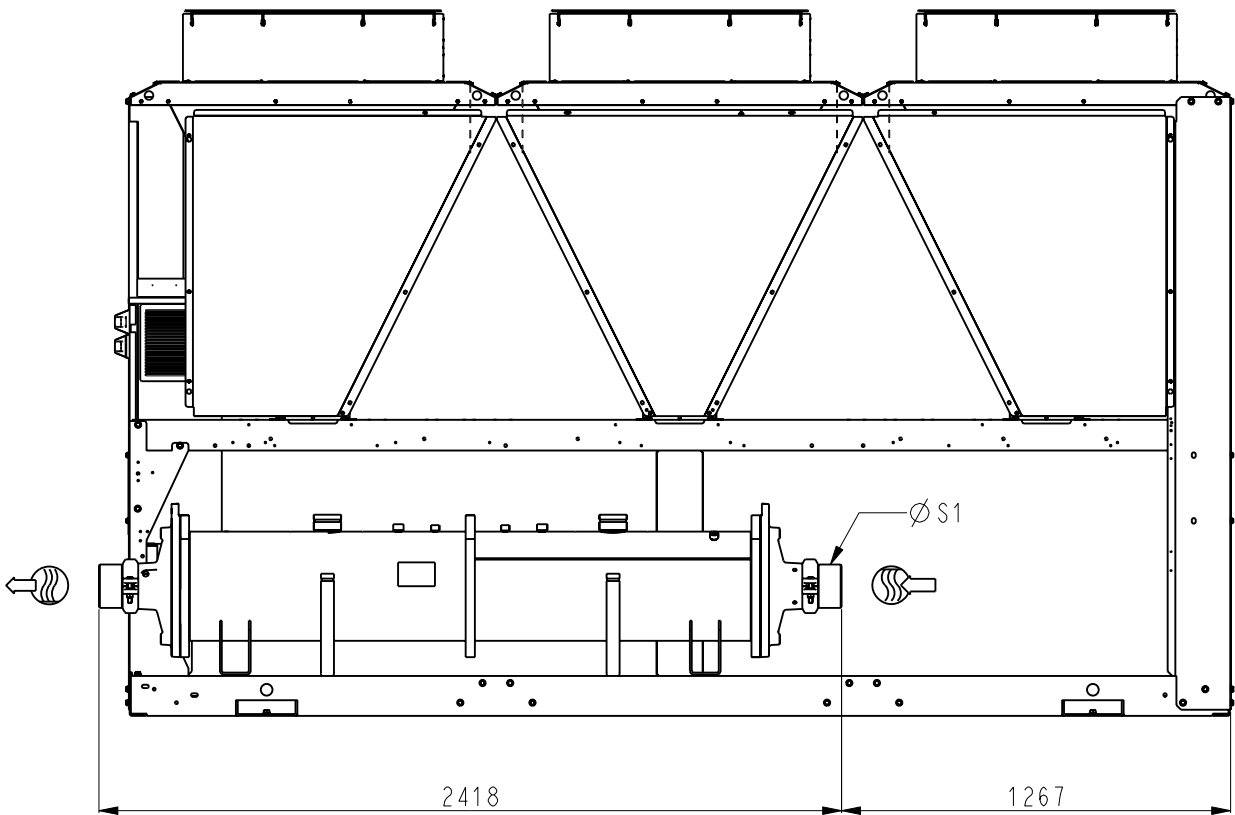

OPT 266+107

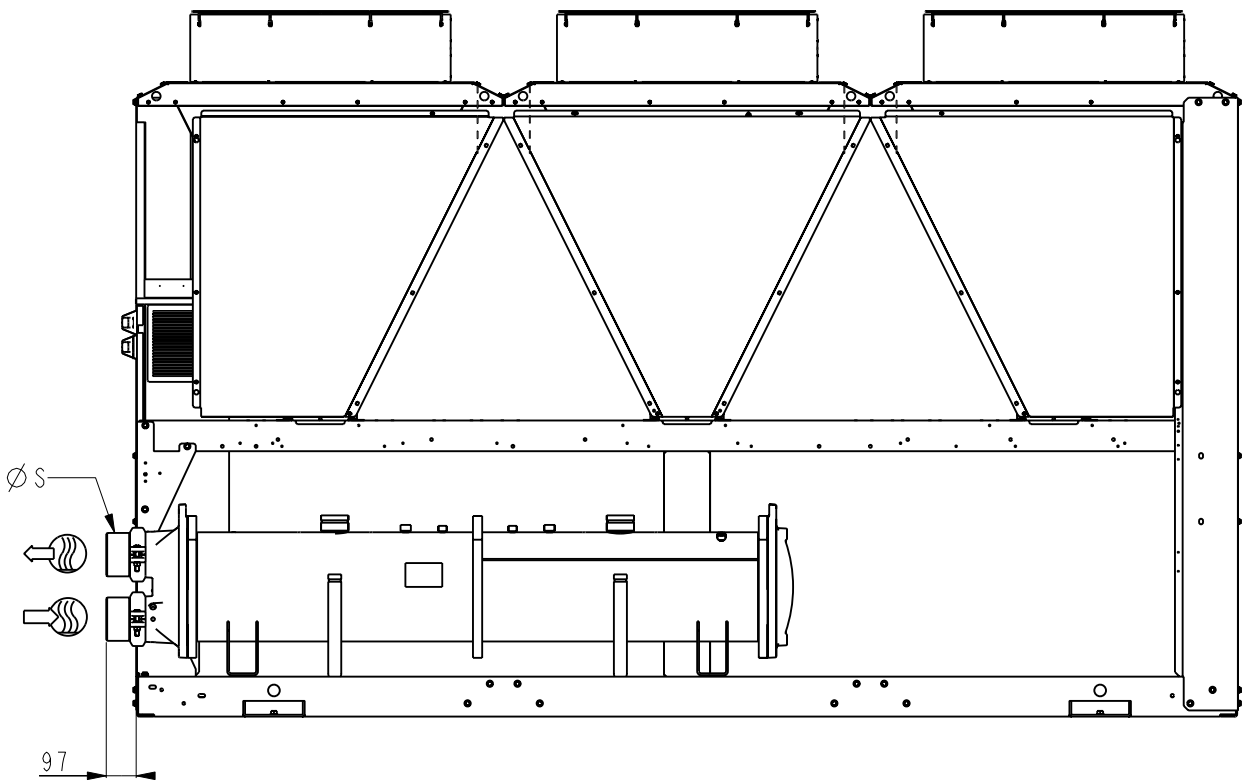


OPT 266+100C+107

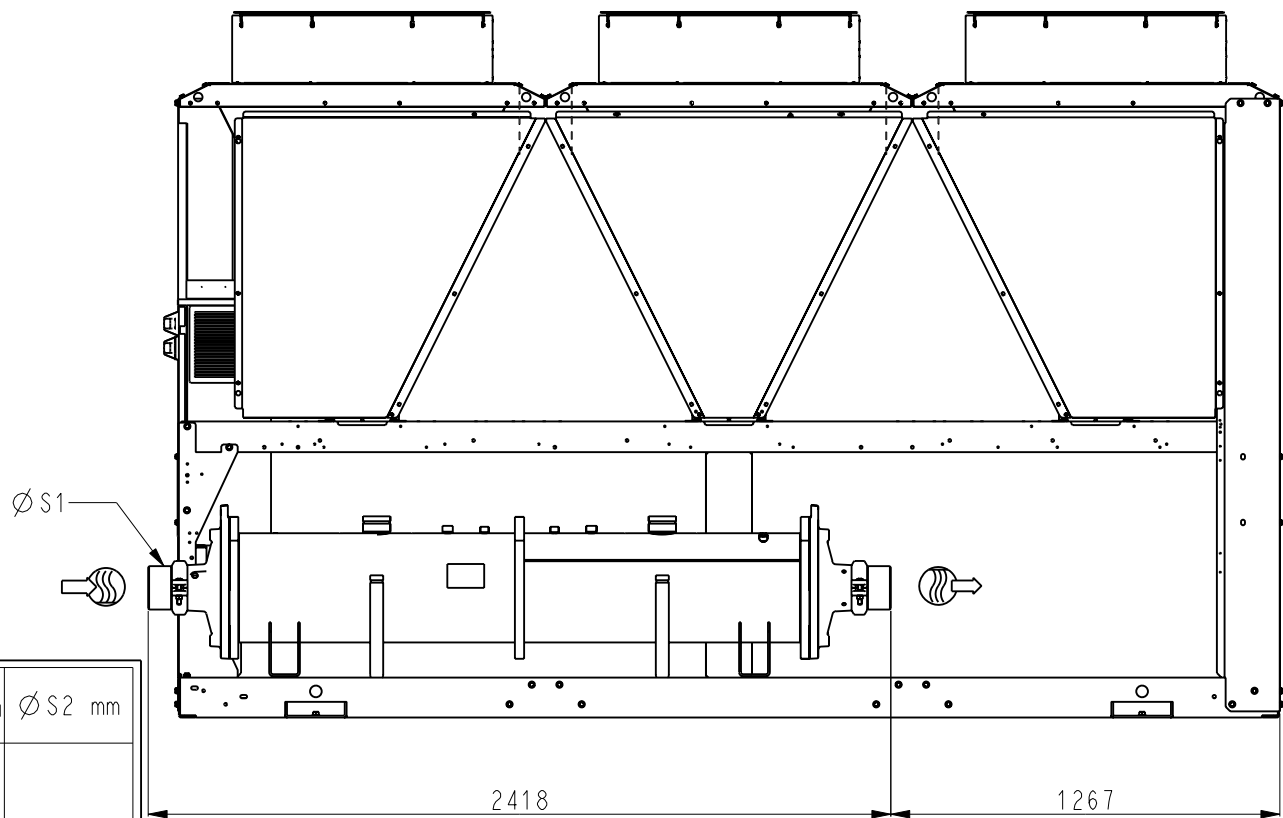


	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XBE			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266

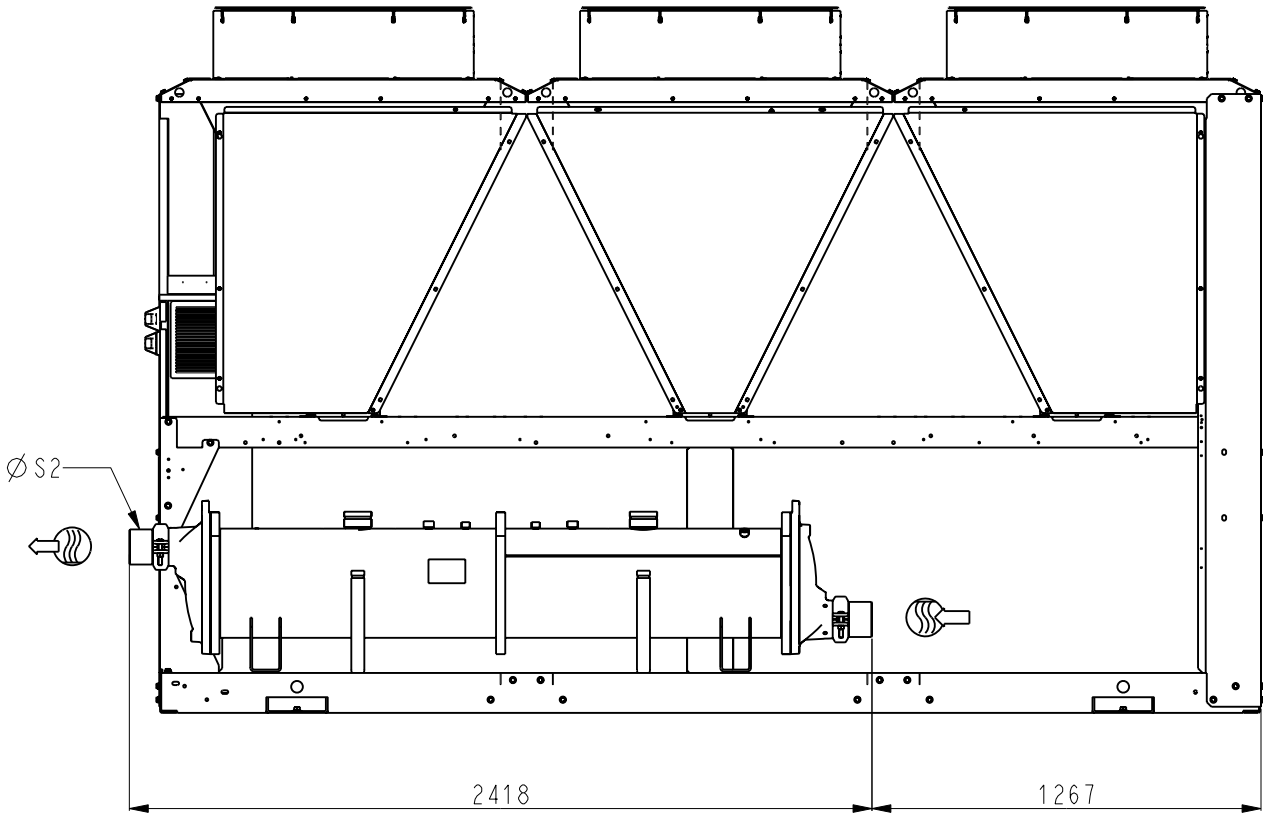

HYDRONIC MODULE + OPT 266

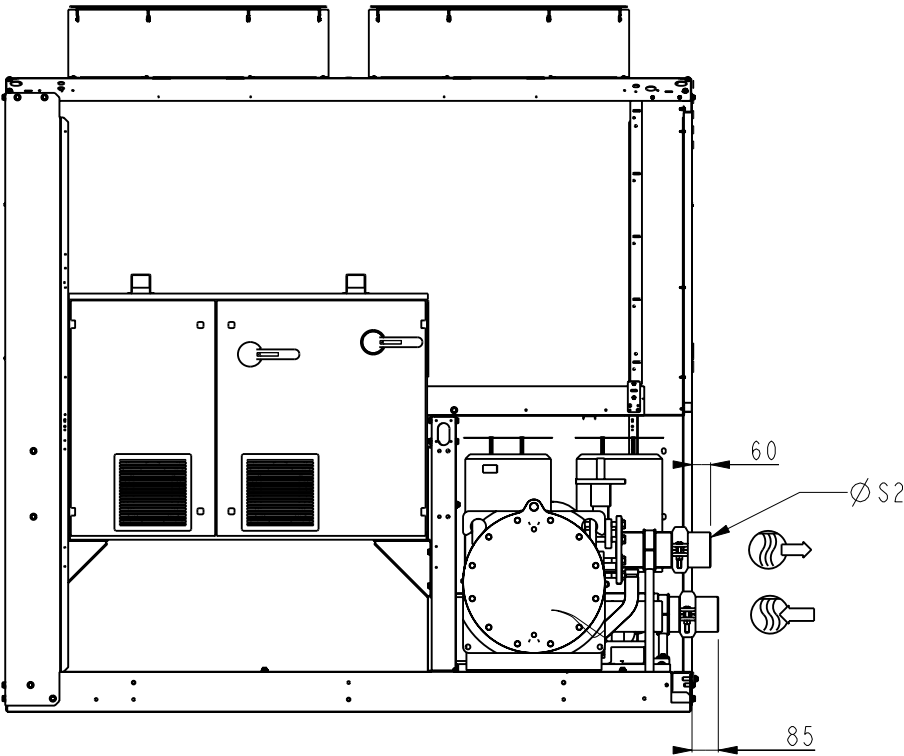

OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266

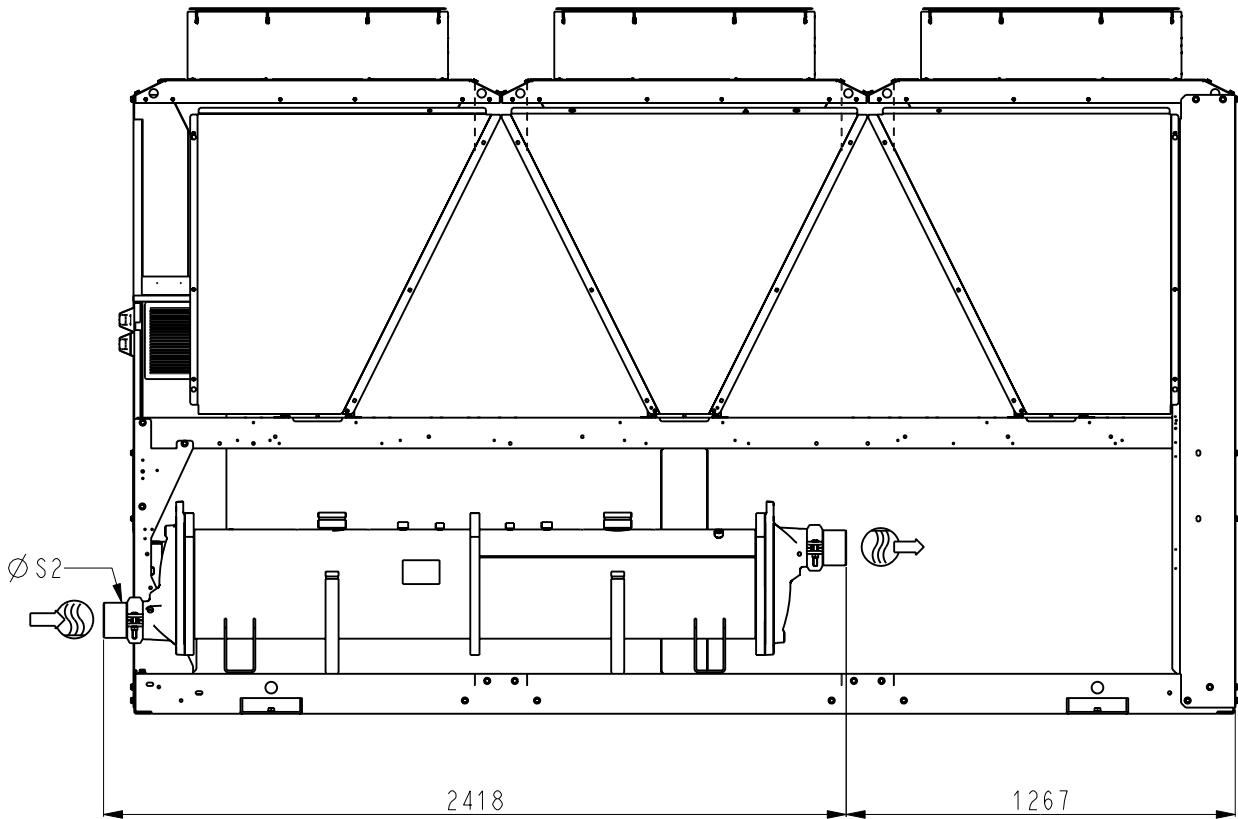

	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XBE 0250 0300 0350	141.3	141.3	114.3

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000408300A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004232

Исходный файл: carrier-00dcg000408300a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 8a399d3f48af04db755b010de72d6e7e761c2f2377c112e5891cc1382a59ff2f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000408300a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:35 UTC