

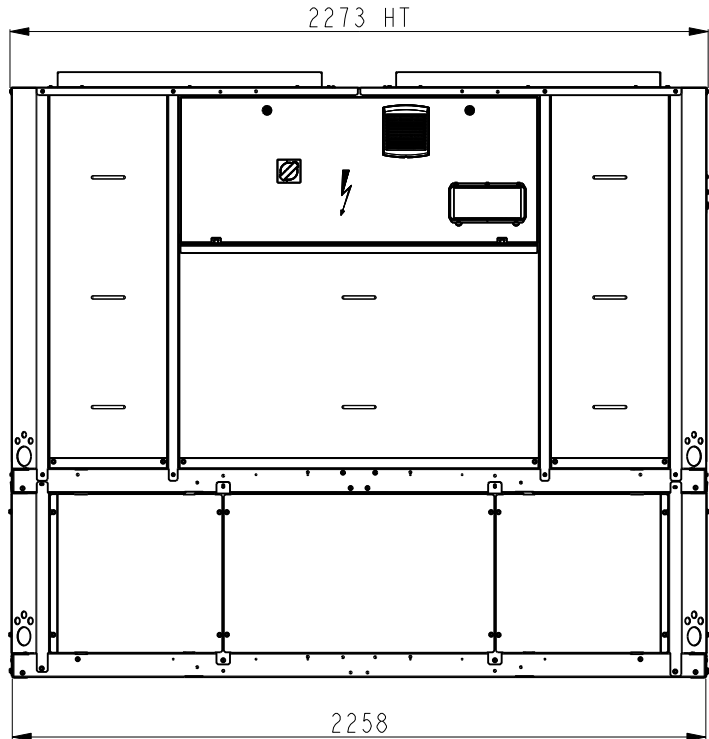
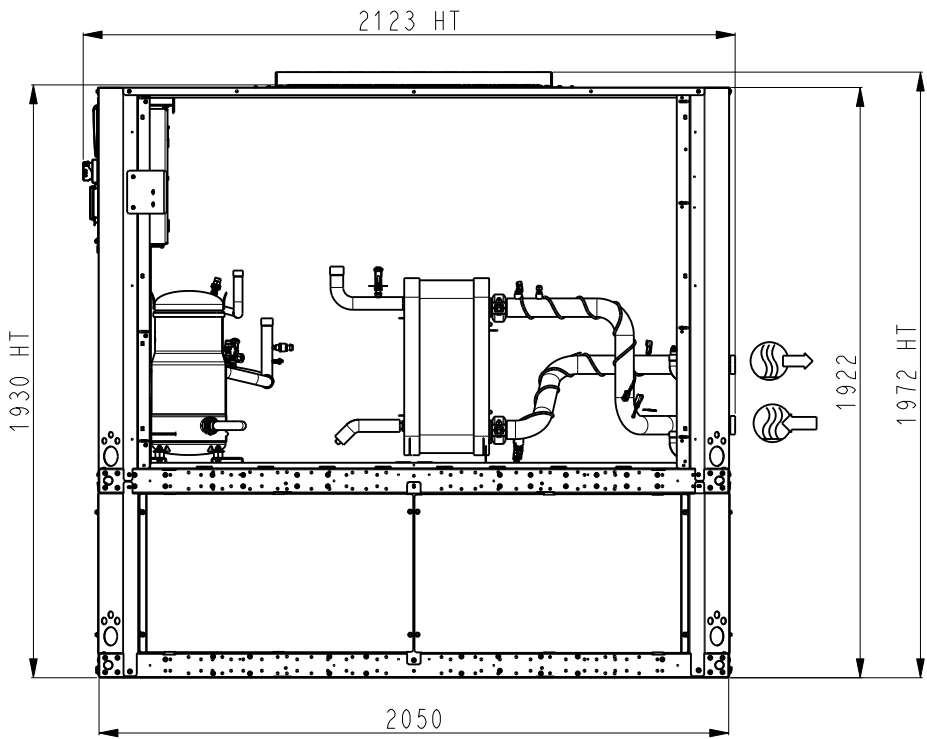


OVERALL DIMENSIONS AND WATER INLET AND OUTLET CONNECTION

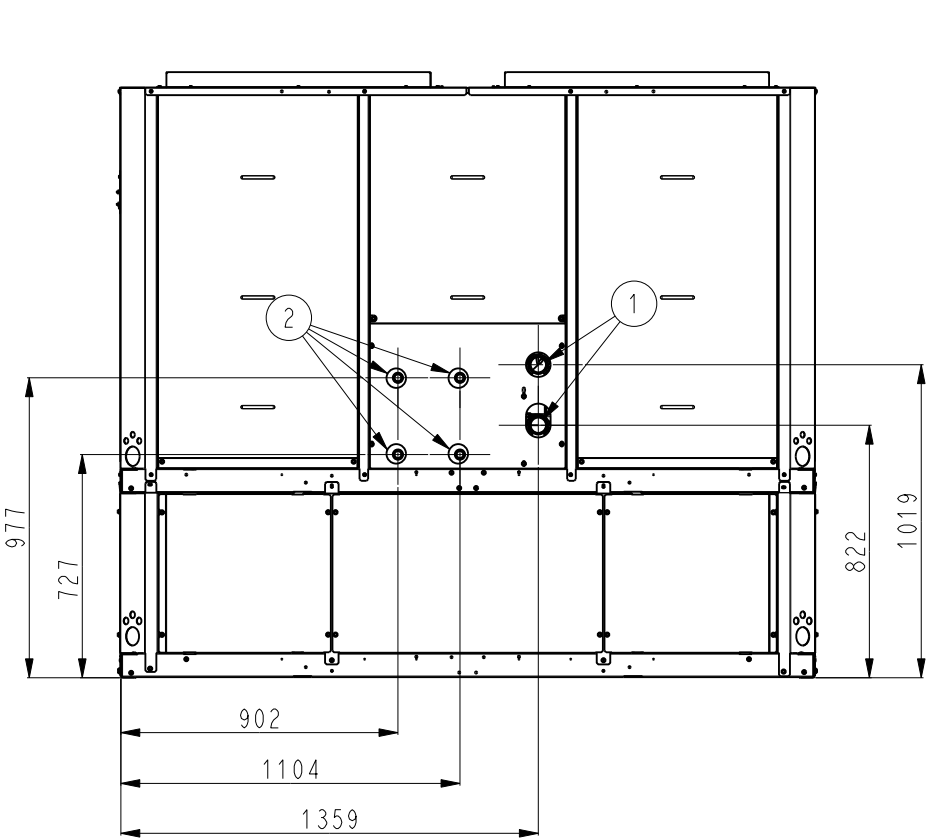


OPTION FOR 1
OPTION POUR 1


	Ø A
OPTION 264	2" GAZ CONIQUE GAZ 2" CONICAL THREAD
OPTION 266	Ø 60.3 mm ep 3.6 mm Ø 60.3 mm th 3.6 mm

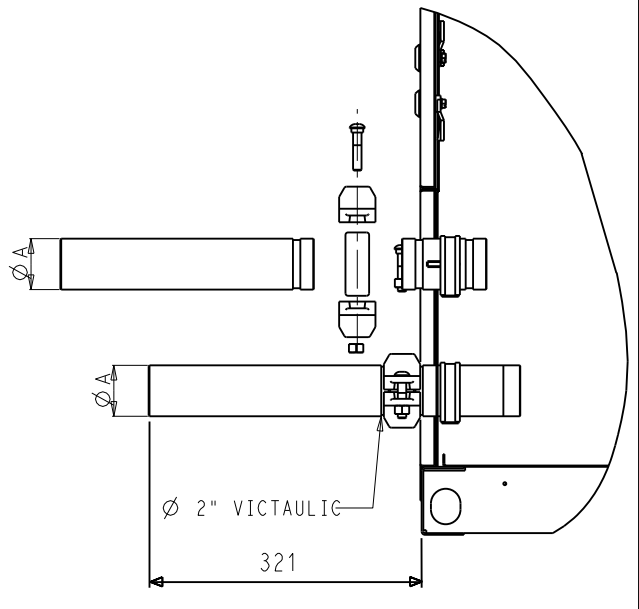

DETAIL FOR 1
DETAIL POUR

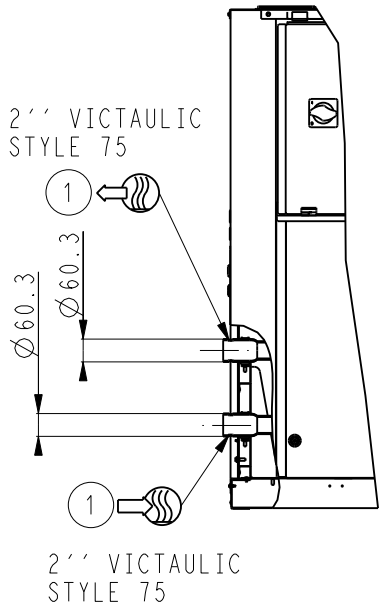

DETAIL FOR 2
DETAIL POUR
2 PLACES

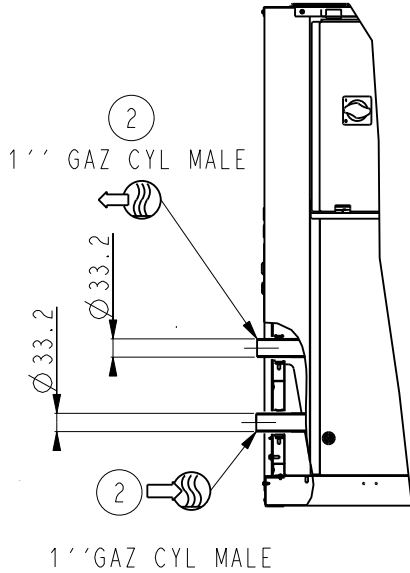


② OPTION RÉCUPÉRATION PARTIELLE DE CHALEUR SEULEMENT
OPTION PARTIAL HEAT RECOVERY ONLY


GRILLE EN OPTION
GRILL ON OPTION

TOLERANCE	30RQ 140R-160R	DATE	Feuille
±10	BALLON TAMPON	11-Aug-23	Sheet
		00DCG000421800	1/6
			Indice
			D




COG AND LIFTING INFORMATION

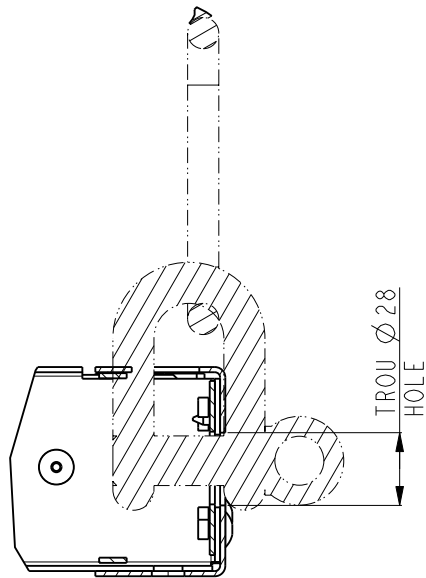

COUPE / SECTION C-C
ECHELLE 11:32

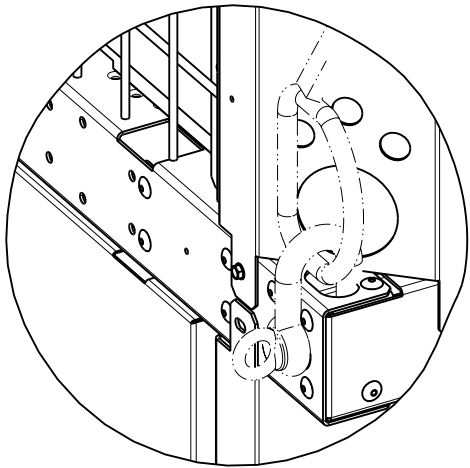

DETAIL A
ECHELLE 7:32

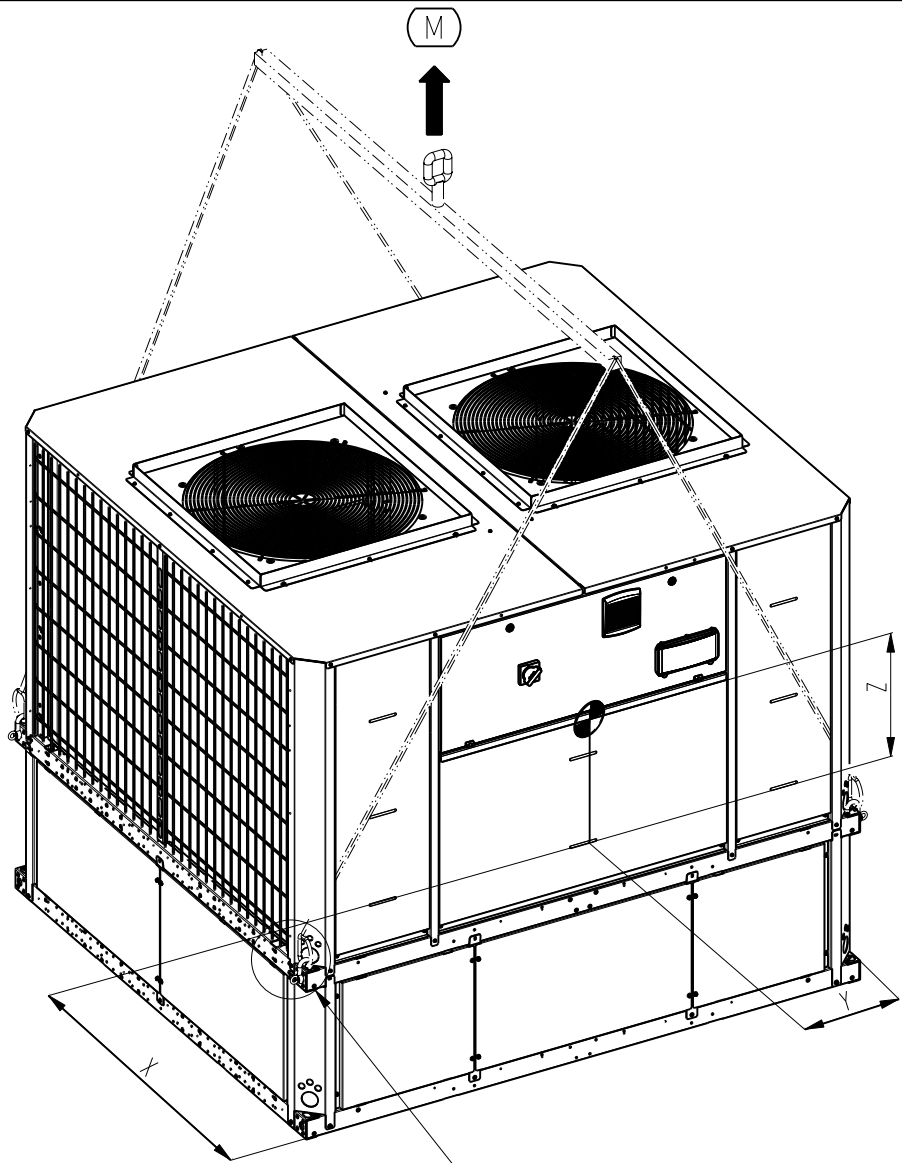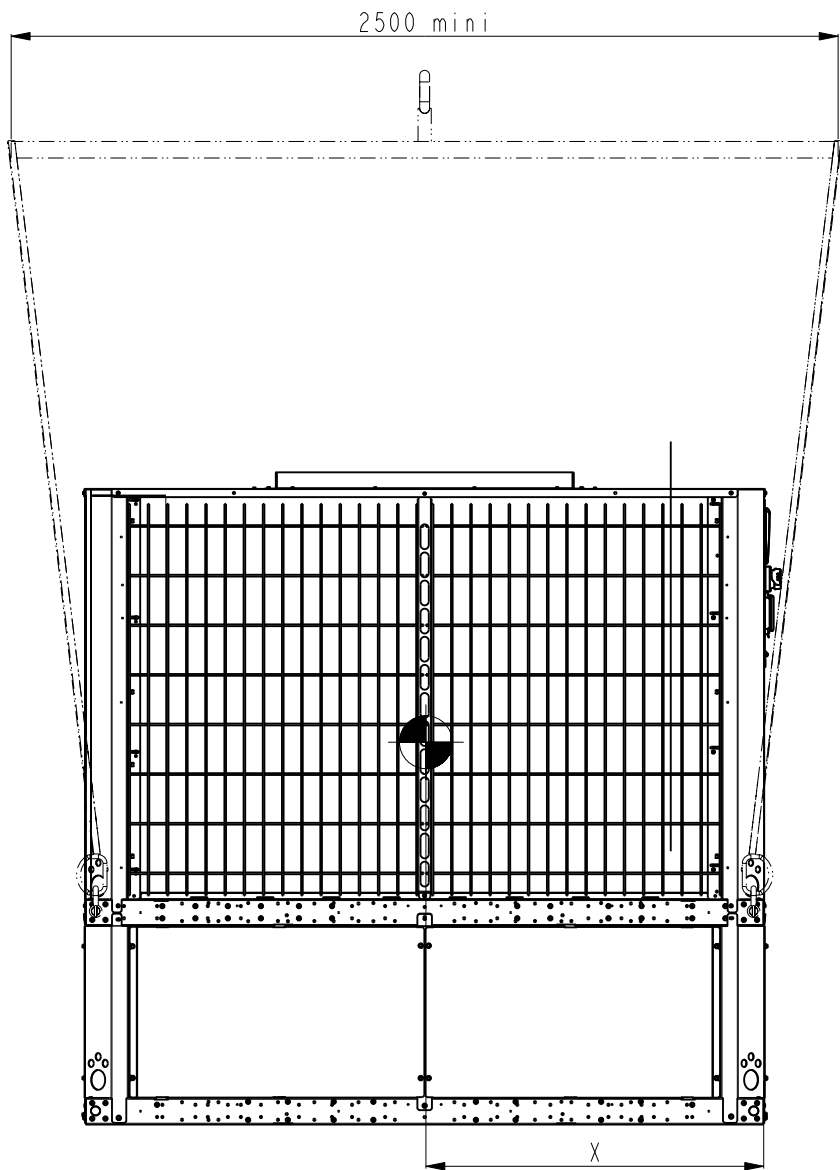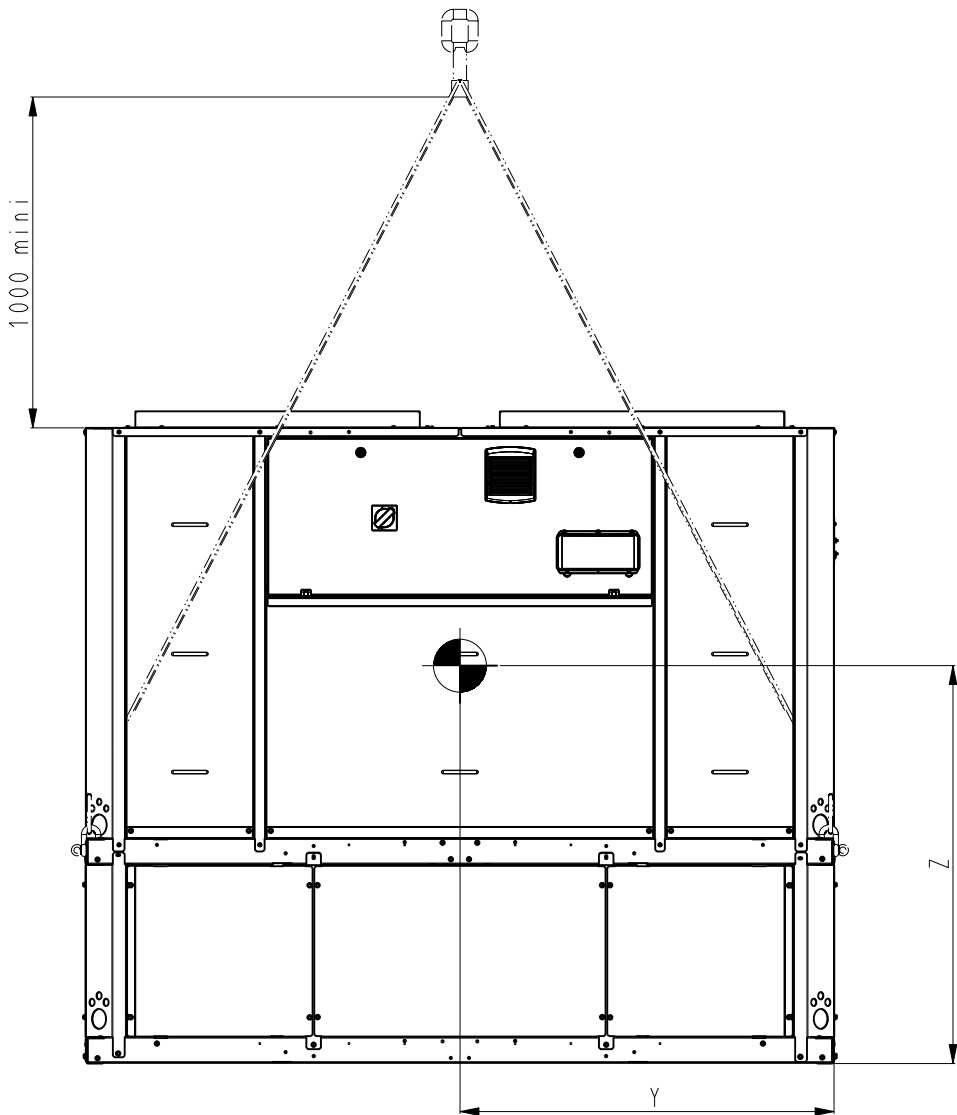


VOIR DETAIL A
SEE DETAIL

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
857±35	1121±45	1023±45





TOLERANCE	30RQ 140R-160R		DATE	Feuille Sheet 2/6
	±10		11-Aug-23	
	BALLON TAMPON	00DCG000421800		

ELECTRICAL BOX INFORMATION

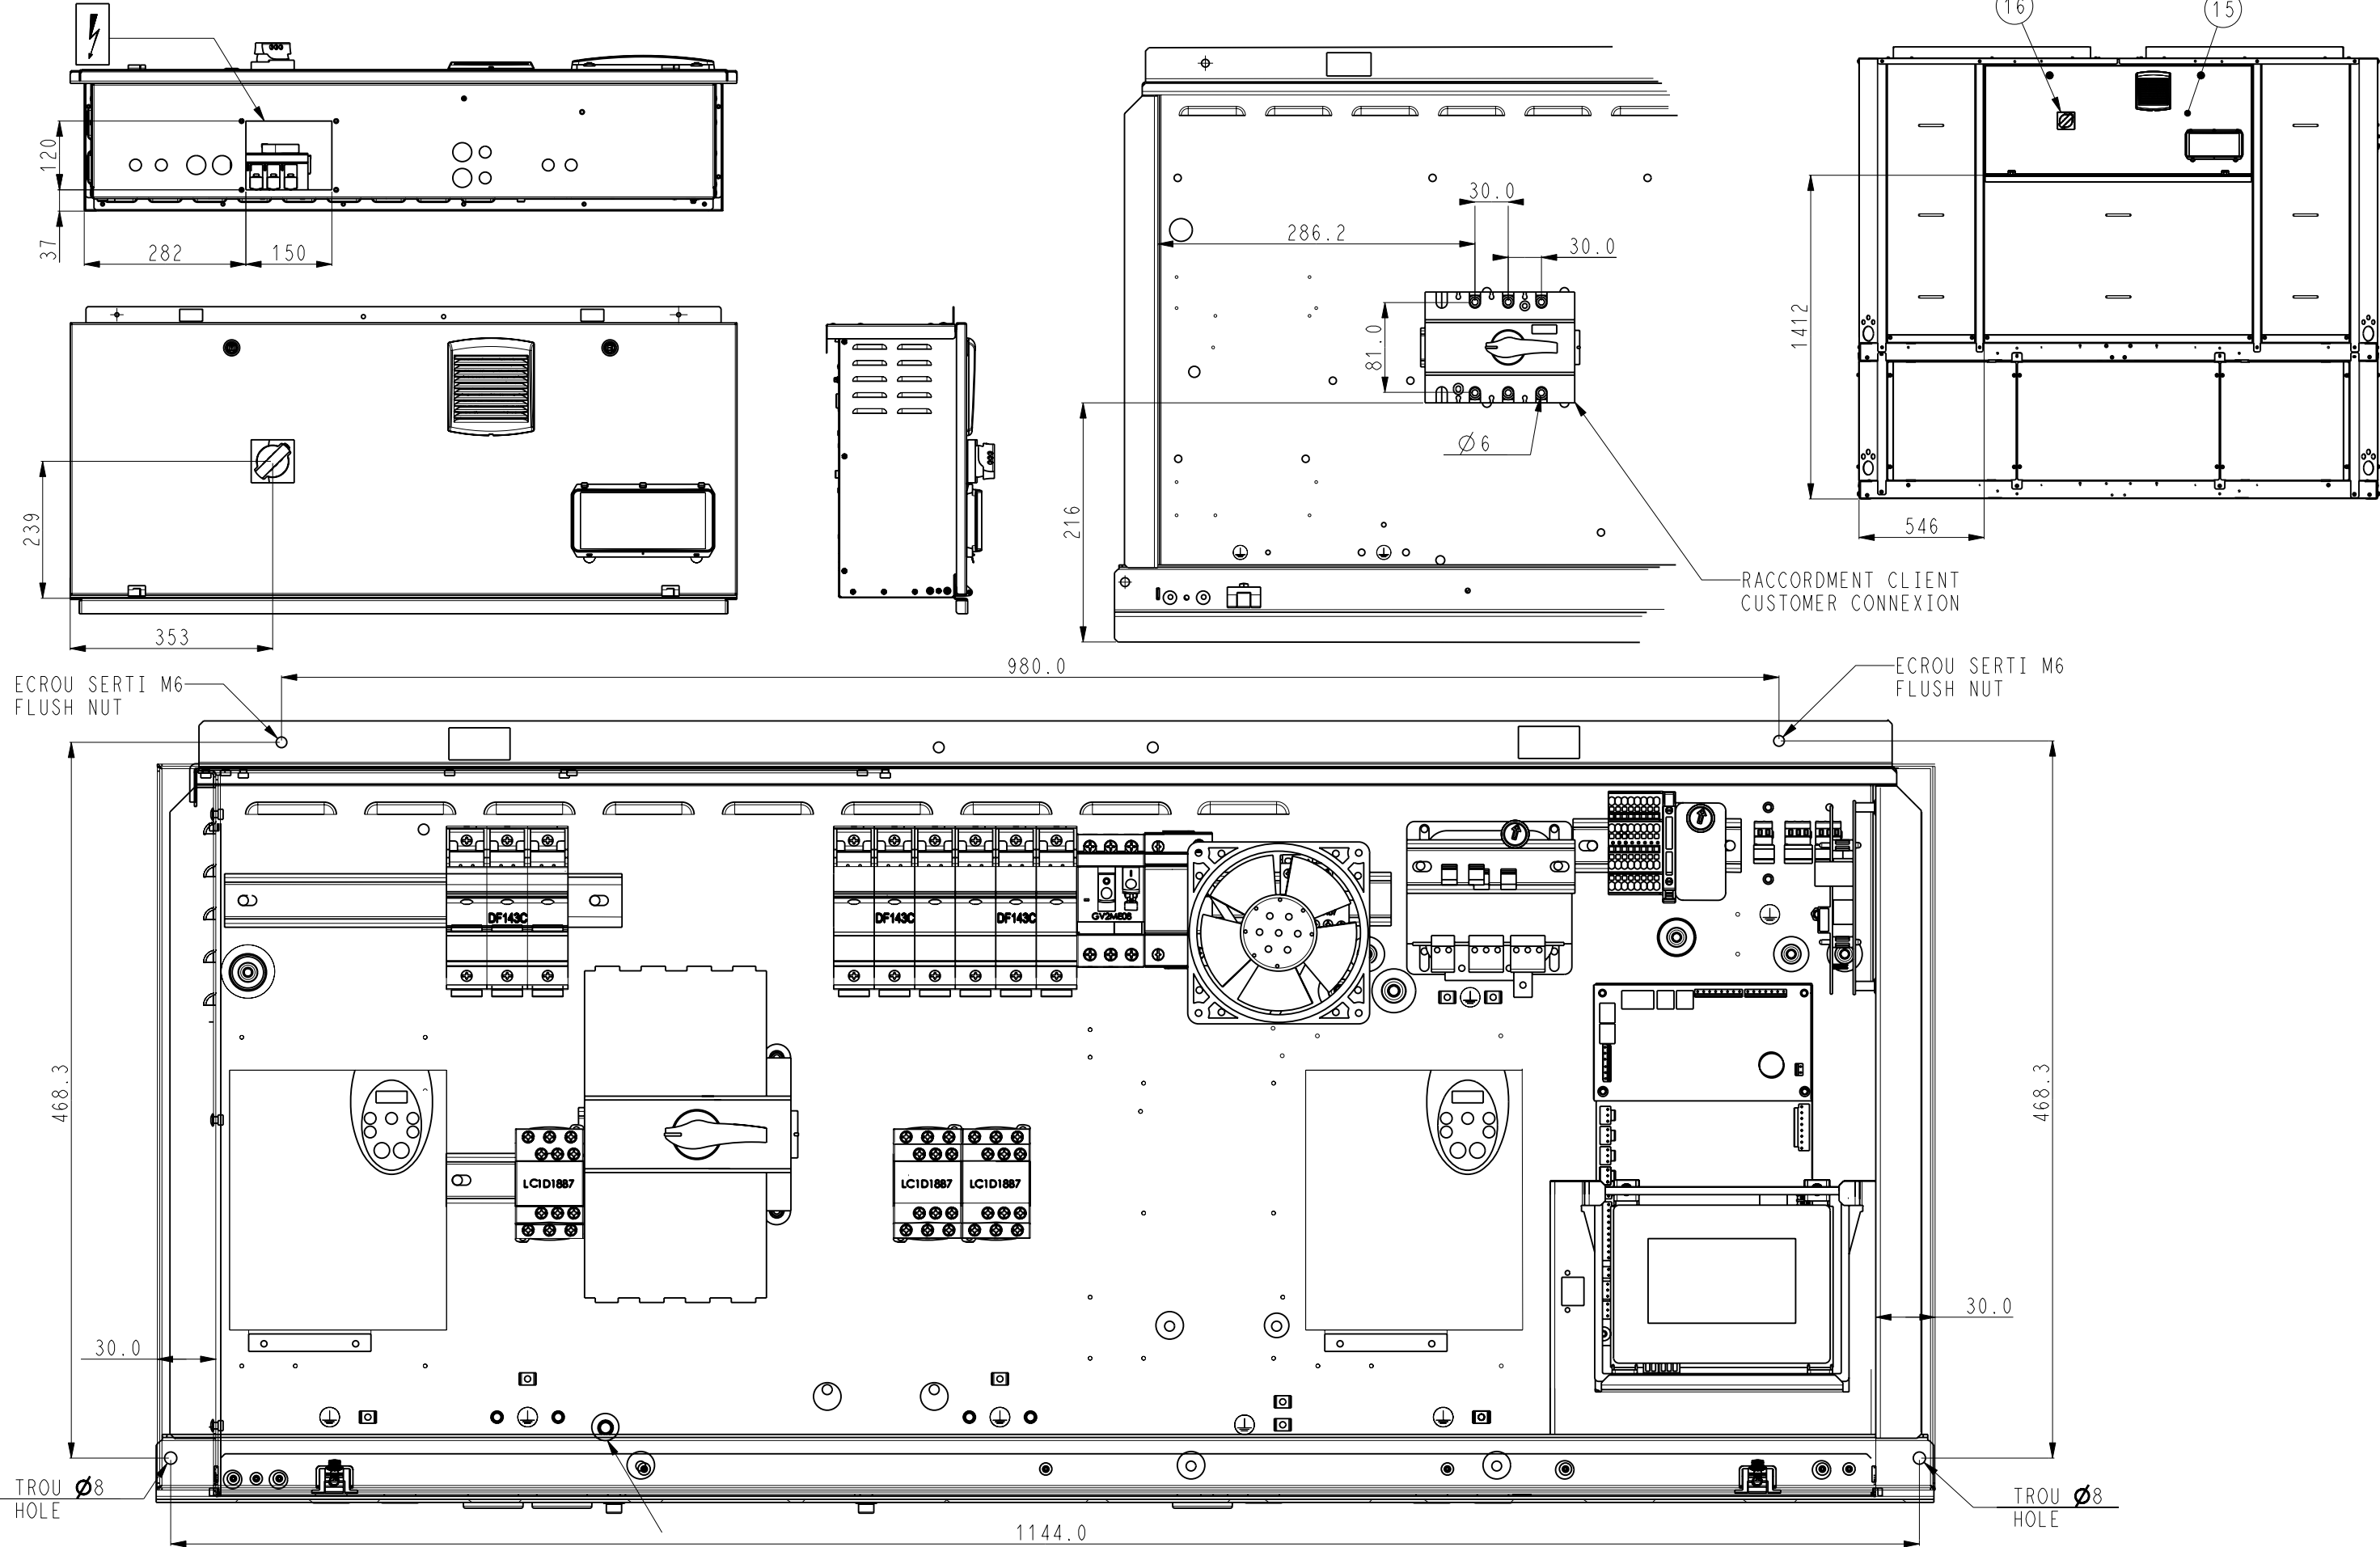

TOLERANCE	30RQ 140R-160R		DATE	Feuille Sheet 3/6 Indice
±10	BALLON TAMPON		11-Aug-23	
		00DCG000421800		D

SERVICE AREA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION

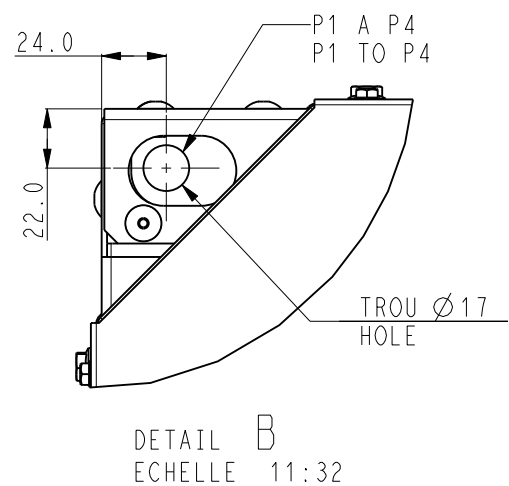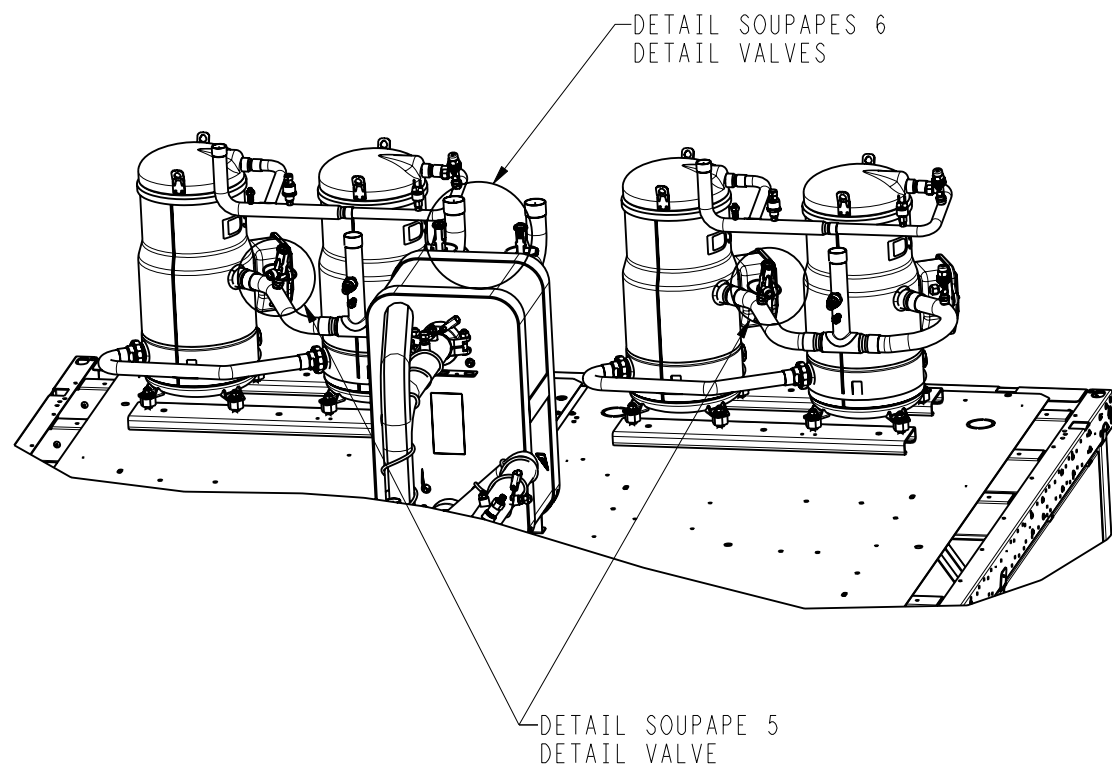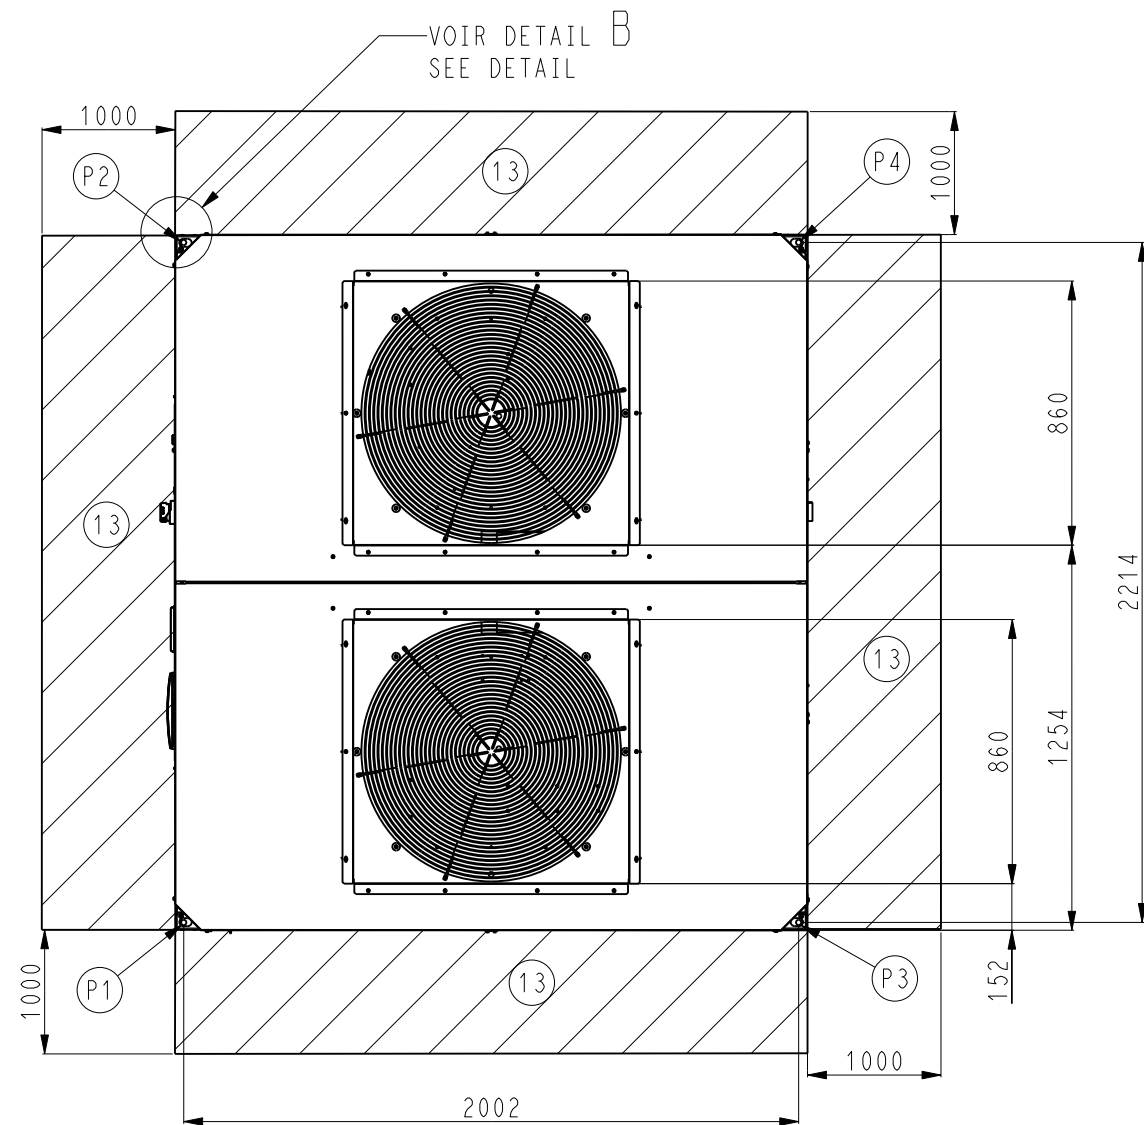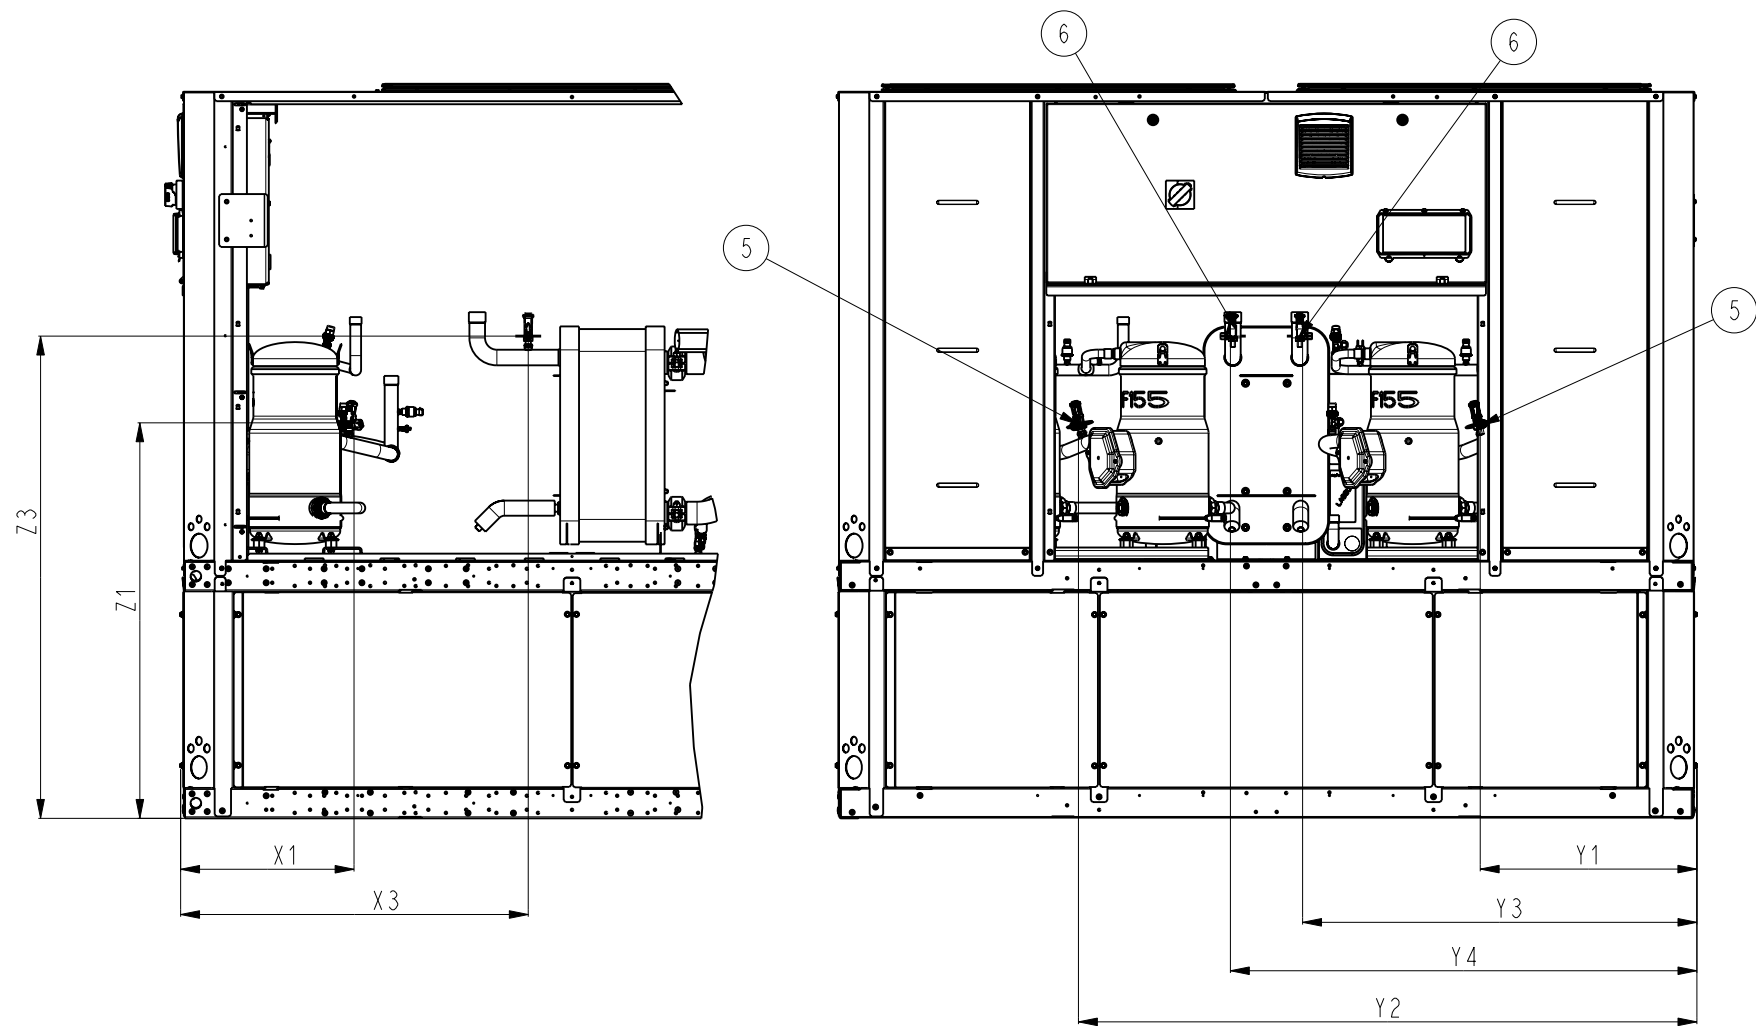


5


30RQ UNITS (BP)	140 / 160KW
X1	436
Y1	565
Y2	1620
Z1	1031

6

30RQ UNITS (HP)	140 / 160KW
X3	909
Y3	1041
Y4	1218
Z3	1262

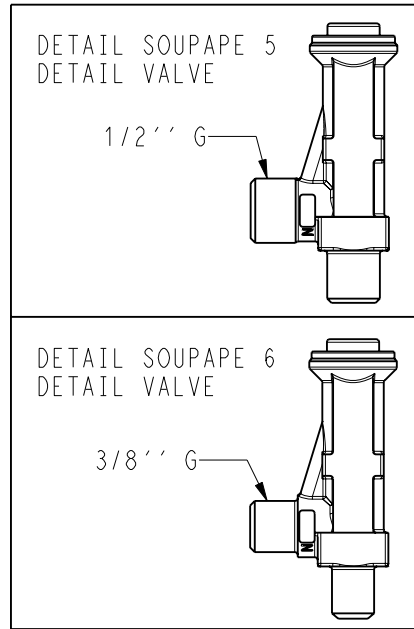


OPTION POUR XTRA FAN*
OPTION FOR XTRA FAN


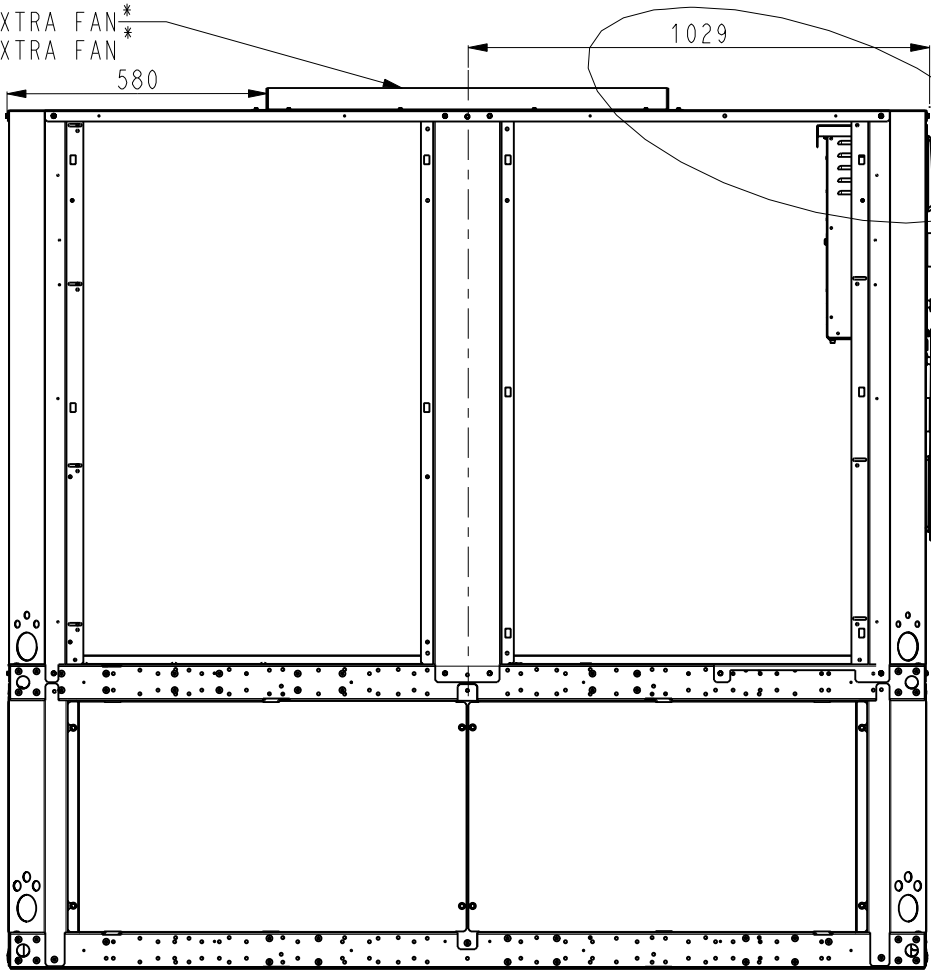


XTRA FAN OPTION INFORMATION


VOIR DETAIL D
SEE DETAIL

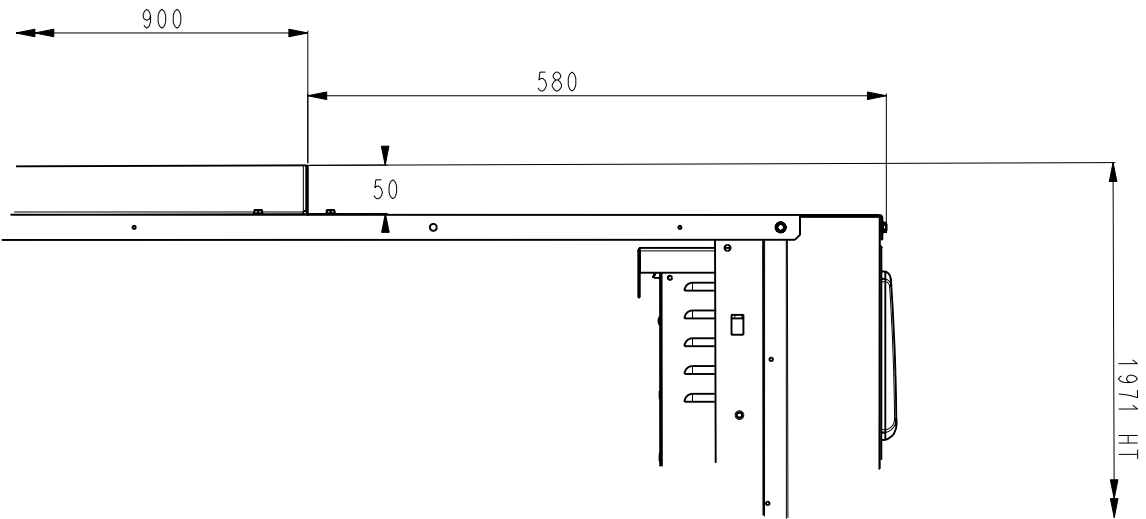

DETAIL D

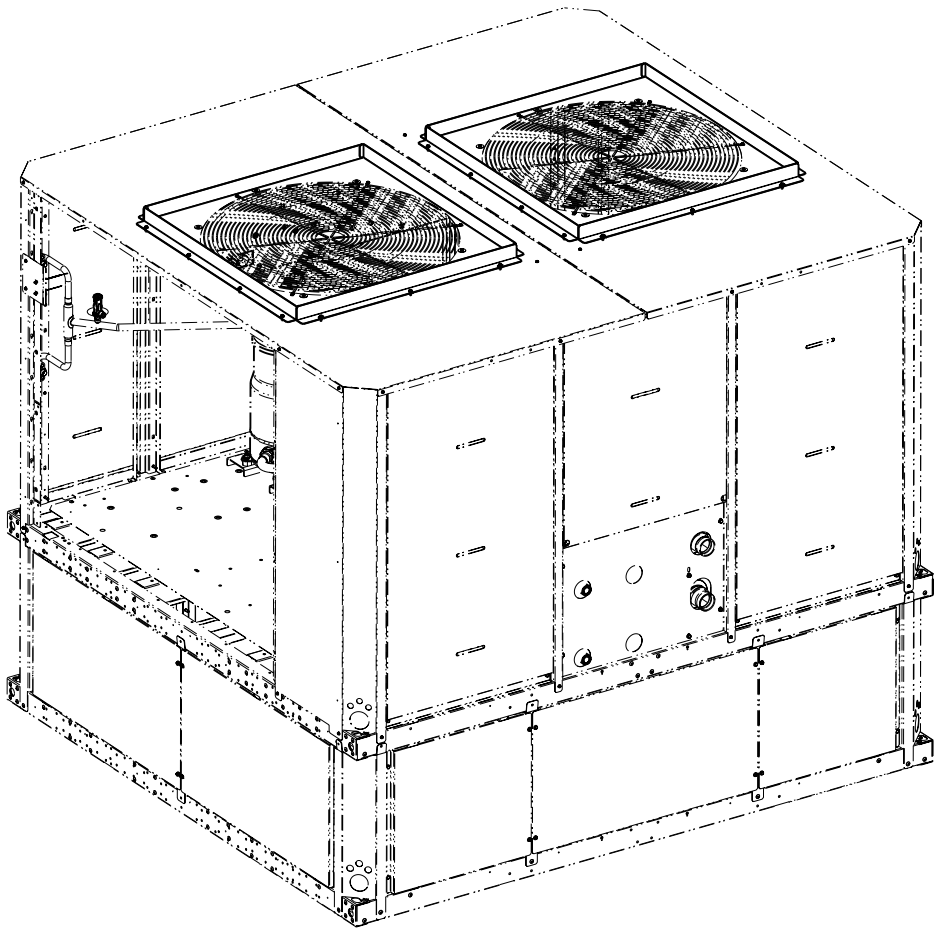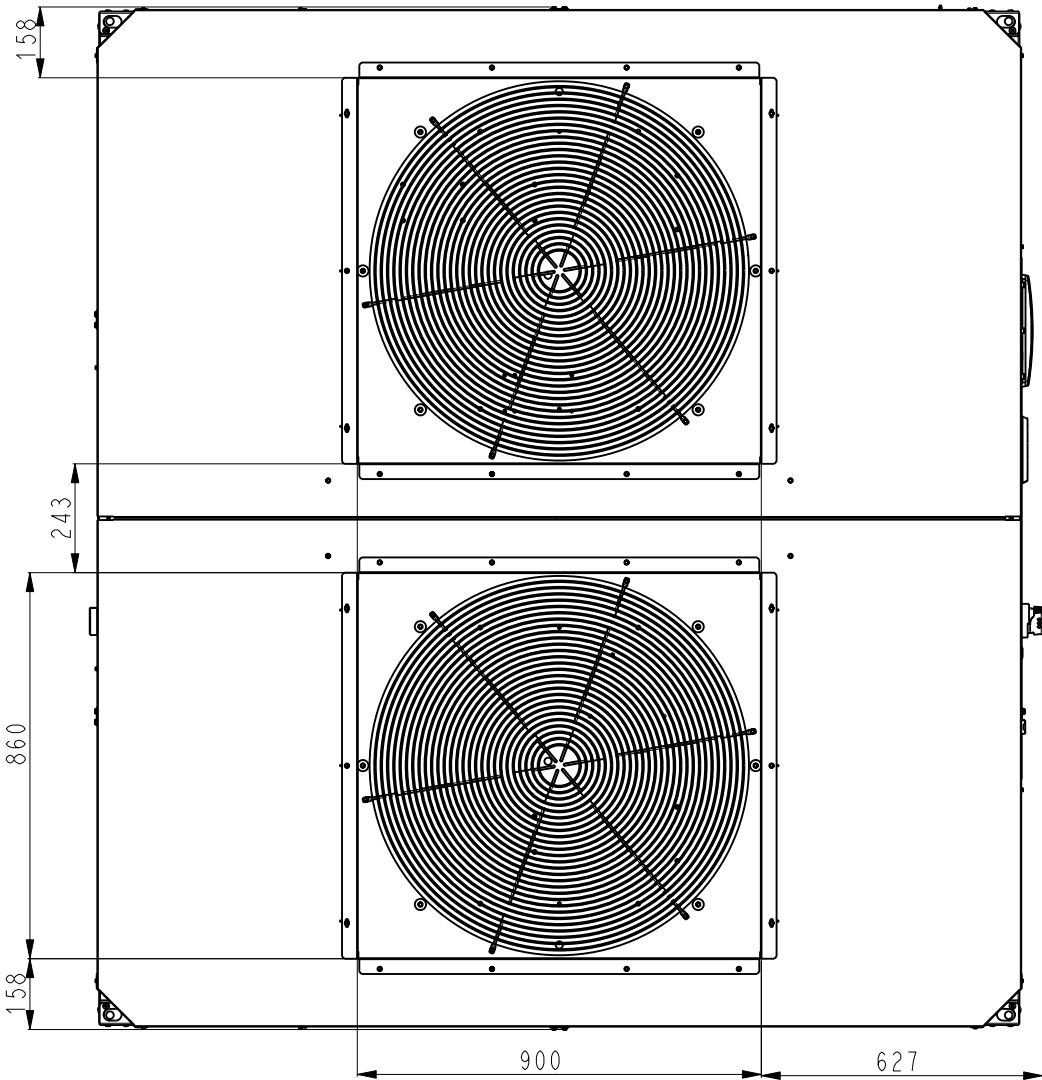

TOLERANCE	30RQ 140R-160R		DATE	Feuille
±10	BALLON TAMPON		11-Aug-23	Sheet
		00DCG000421800		5/6
				Indice
				D

					00DCG000421800 D
SYMBOLS DESCRIPTIONS					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore
				TOLERANCE	30RQ 140R-160R
				±10	BALLON TAMPON
					
				DATE	
				11-Aug-23	
				00DCG000421800	
				Feuille Sheet 6/6	
				Indice	
				D	

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ 040R-160R, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000421800D, 10.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004165

Исходный файл: carrier-00dcg000421800d-10-2023-30rq-040r-160r-shema.pdf

SHA-256 оригинала: d6ce68e8fe2eb6d83e2e03972dc94dbdaada00352c0c573bf70493794e17f503

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000421800d-10-2023-30rq-040r-160r-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 10:42 UTC