







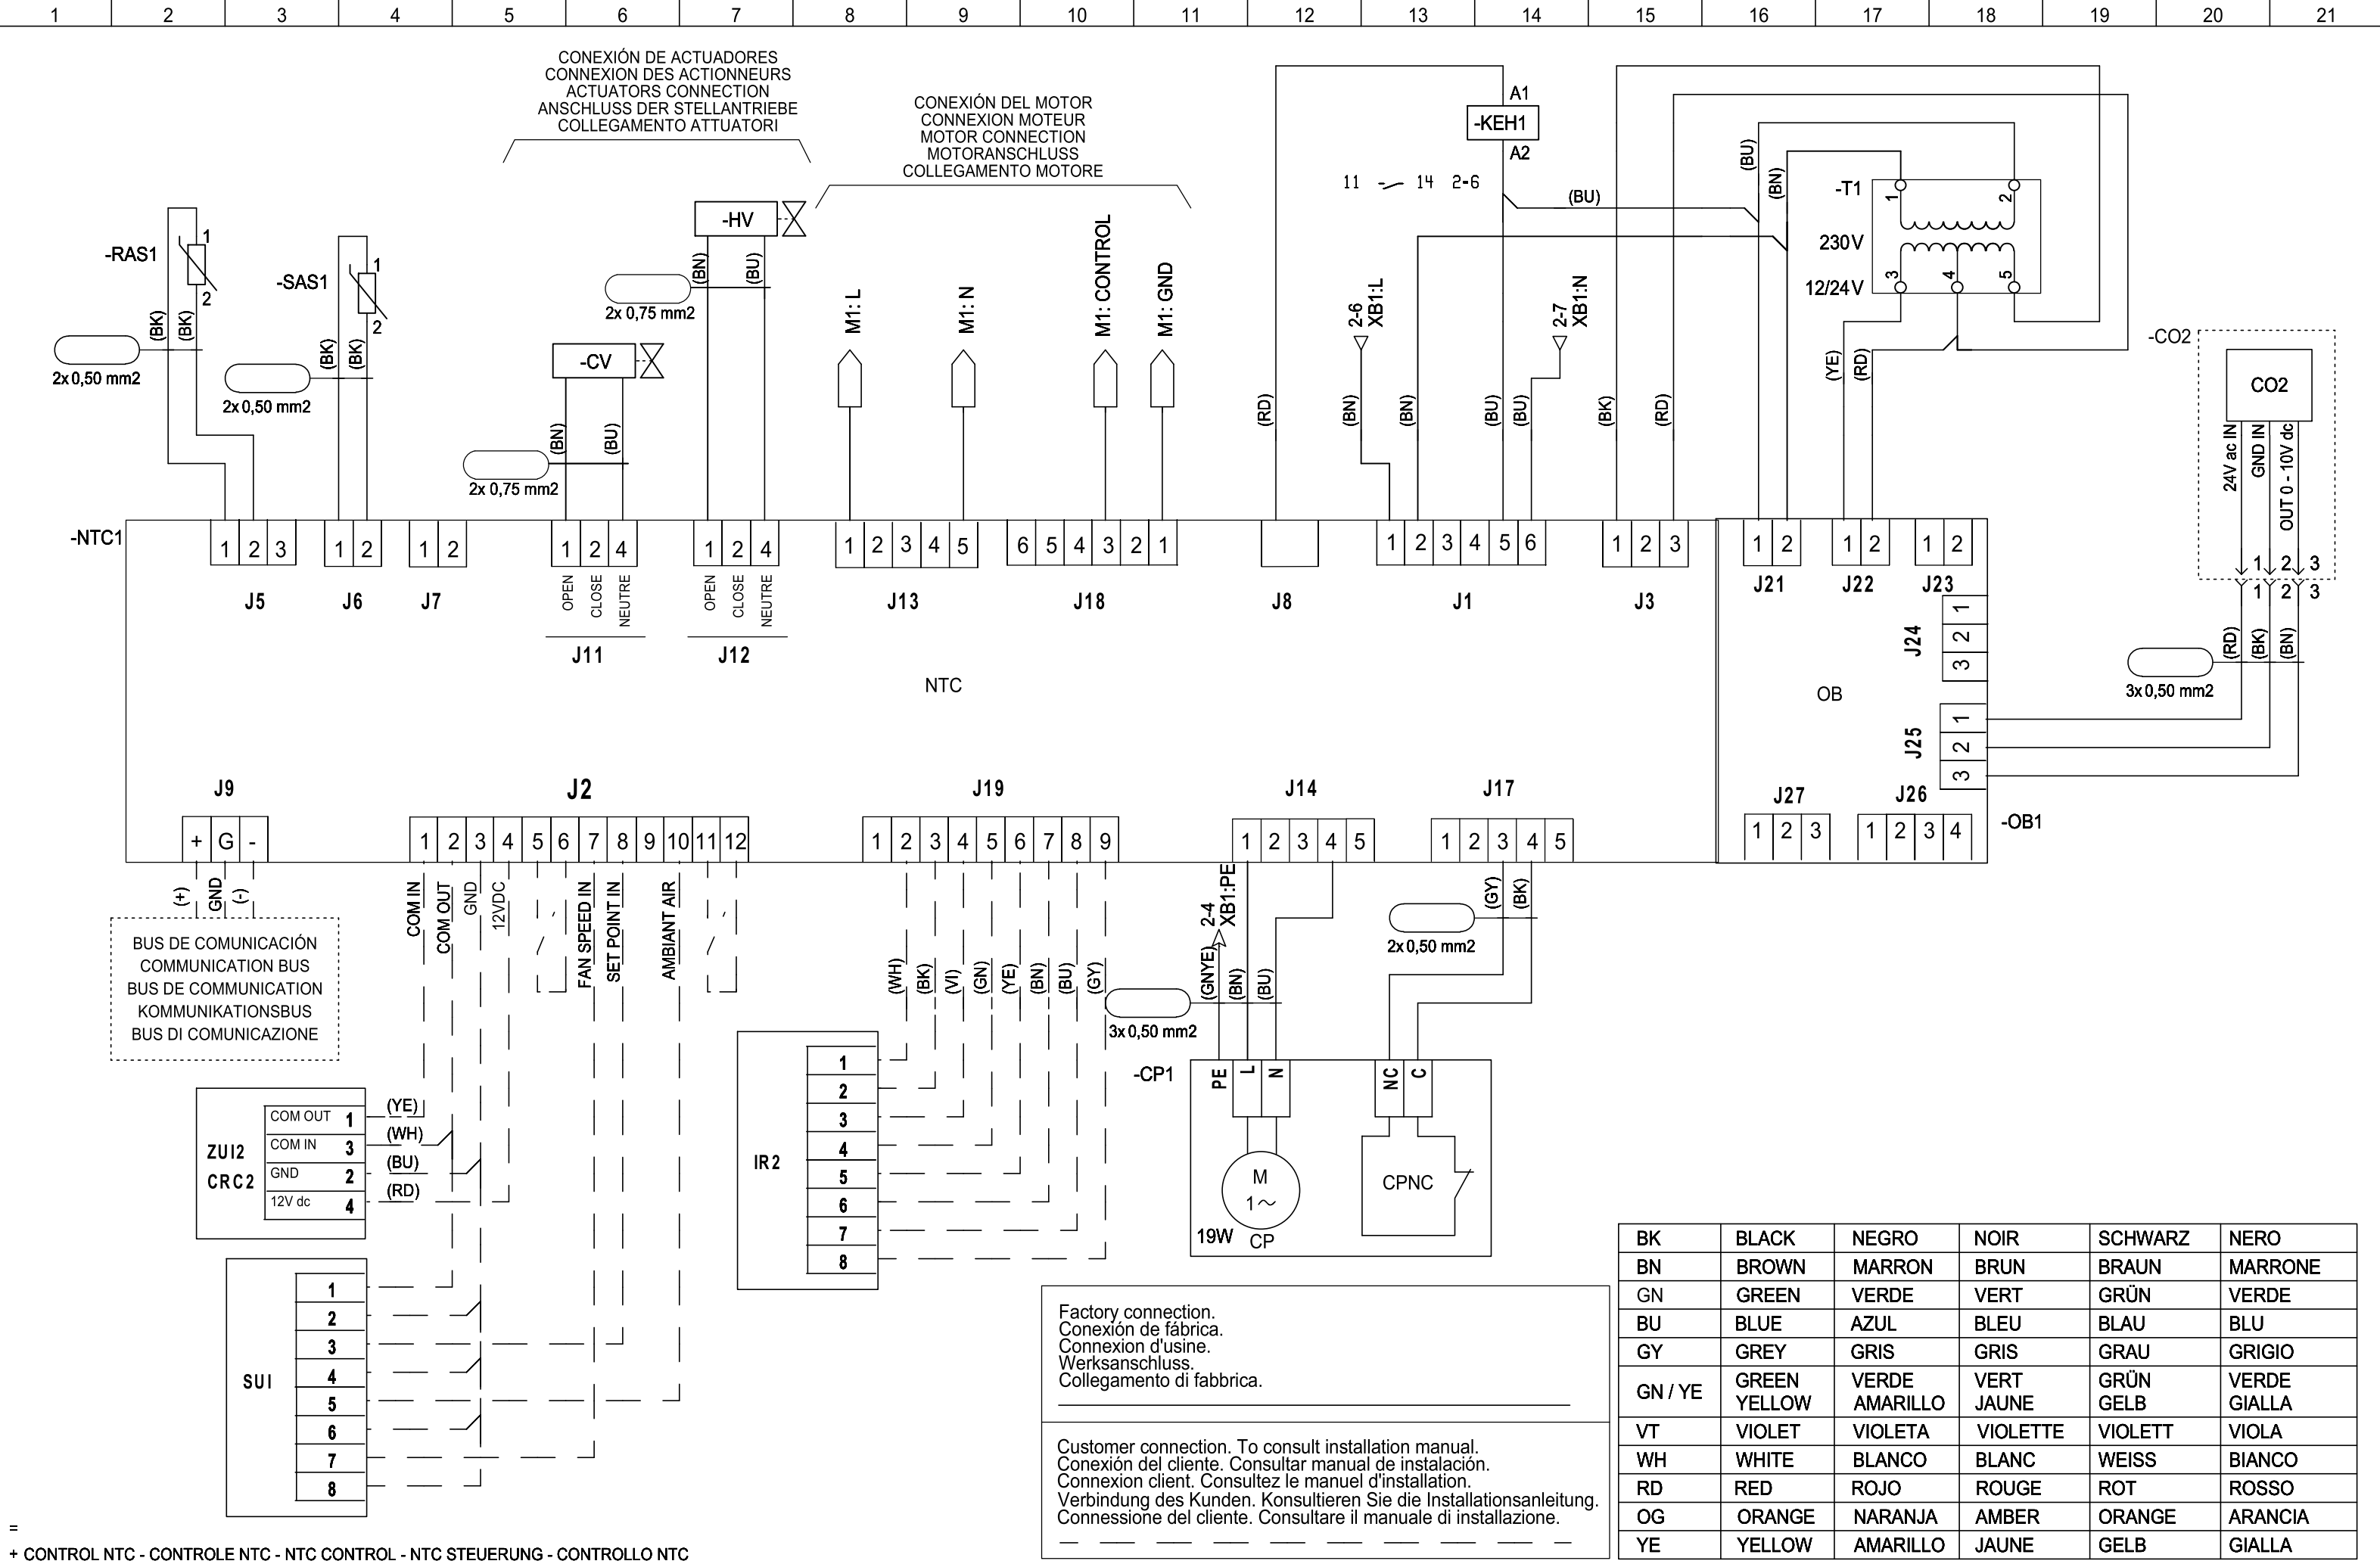

| ENGLISH     |                                       | ESPAÑOL     |                                                   | FRANÇAIS    |                                                       | DEUTSCH     |                                              | ITALIANO    |                                                   |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| -PS1        | POWER SUPPLY                          | -PS1        | FUENTE DE ALIMENTACIÓN                            | -PS1        | SOURCE DE COURANT                                     | -PS1        | STROMVERSORGUNG                              | -PS1        | ALIMENTAZIONE ELETTRICA                           |
| -CUSTOMER   | CUSTOMER CONTROL / THERMOSTAT         | -CUSTOMER   | CONTROL CLIENTE / TERMOSTATO                      | -CUSTOMER   | CONTRÔLE CLIENT / THERMOSTAT                          | -CUSTOMER   | KUNDENSTEUERUNG / THERMOSTAT                 | -CUSTOMER   | CONTROLLO CLIENTE/TERMOSTATO                      |
| -Q1         | FUSE HOLDER                           | -Q1         | PORTAFUSIBLE                                      | -Q1         | PORTE-FUSIBLE                                         | -Q1         | SICHERUNGSHALTER                             | -Q1         | PORTAFUSIBILI                                     |
| -XB1        | TERMINAL BLOCK                        | -XB1        | BORNERO                                           | -XB1        | BORNIER                                               | -XB1        | KLEMMENBLOCK                                 | -XB1        | MORSETTIERA                                       |
| -CV1        | COLD WATER VALVE ACTUATOR             | -CV1        | ACTUADOR VÁLVULA DE AGUA FRÍA                     | -CV1        | ACTIONNEUR DE LA VANNE D'EAU FROIDE                   | -CV1        | KALTWASSERVENTILSTELLANTRIEB                 | -CV1        | ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA                    |
| -HV1        | HOT WATER VALVE ACTUATOR              | -HV1        | ACTUADOR VÁLVULA DE AGUA CALIENTE                 | -HV1        | ACTIONNEUR DE LA VANNE D'EAU CHAUDE                   | -HV1        | HEISSWASSERVENTILSTELLANTRIEB                | -HV1        | ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA                     |
| -CP1        | CONDENSATE PUMP                       | -CP1        | BOMBA DE CONDENSADOS                              | -CP1        | POMPE À CONDENSAT                                     | -CP1        | KONDENSATPUMPE                               | -CP1        | POMPA CONDENSA                                    |
| -KEH1       | ELECTRICAL HEATER RELAY               | -KEH1       | RELÉ DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA                  | -KEH1       | RELAIS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE                        | -KEH1       | ELEKTRISCHES HEIZUNGSRELAIS                  | -KEH1       | RELE' RISCALDATORE ELETTRICO                      |
| -XH1 / -XM1 | CONNECTOR 1                           | -XH1 / -XM1 | CONECTOR 1                                        | -XH1 / -XM1 | CONNECTEUR 1                                          | -XH1 / -XM1 | VERBINDER 1                                  | -XH1 / -XM1 | CONNETTORE 1                                      |
| -M1         | LOW CONSUMPTION EC MOTOR              | -M1         | MOTOR DE BAJO CONSUMO EC                          | -M1         | MOTEUR EC BASSE CONSOMMATION                          | -M1         | EC-MOTOR MIT GERINGEM VERBRAUCH              | -M1         | MOTORE EC A BASSO CONSUMO                         |
| -RAS1       | RETURN AIR TEMPERATURE SENSOR         | -RAS1       | SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE RETORNO          | -RAS1       | SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR DE RETOUR                  | -RAS1       | RÜCKLUFTTEMPERATURSENSOR                     | -RAS1       | SENSORE TEMPERATURA ARIA DI RITORNO               |
| -SAS1       | SUPPLY AIR TEMPERATURE SENSOR         | -SAS1       | SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUMINISTRO       | -SAS1       | SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR SOUFFLÉ                    | -SAS1       | ZULUFTTEMPERATURSENSOR                       | -SAS1       | SENSORE TEMPERATURA ARIA DI MANDATA               |
| -CO2        | CO2 SENSOR                            | -CO2        | SENSOR DE CO2                                     | -CO2        | SONDE DE CO2                                          | -CO2        | CO2-SENSOR                                   | -CO2        | SENSORE DI CO2                                    |
| -T1         | TRANSFORMER                           | -T1         | TRANSFORMADOR                                     | -T1         | TRANSFORMATEUR                                        | -T1         | TRANSFORMATOR                                | -T1         | TRASFORMATORE                                     |
| -SUI        | SIMPLIFIED USER INTERFACE             | -SUI        | INTERFAZ DE USUARIO SIMPLIFICADO                  | -SUI        | INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE                      | -SUI        | VEREINFACHTE BENUTZEROBERFLÄCHE              | -SUI        | INTERFACCIA UTENTE SEMPLIFICATA                   |
| -IR2        | INFRARED MODULE                       | -IR2        | MÓDULO INFRARROJOS                                | -IR2        | MODULE INFRAROUGE                                     | -IR2        | INFRAROT-MODUL                               | -IR2        | MODULO INFRAROSSO                                 |
| -ZUI2-CRC2  | ZONE USER INTERFACE + ROOM CONTROLLER | -ZUI2-CRC2  | INTERFAZ DE USUARIO DE ZONA + CONTROLADOR DE SALA | -ZUI2-CRC2  | INTERFACE UTILISATEUR DE ZONE + THERMOSTAT D'AMBIANCE | -ZUI2-CRC2  | ZONEN-BENUTZERSCHNITTSTELLE + RAUMCONTROLLER | -ZUI2-CRC2  | INTERFACCIA UTENTE DI ZONA + CONTROLLORE AMBIENTE |
| -NTC1       | NTC CONTROL                           | -NTC1       | CONTROL NTC                                       | -NTC1       | CONTRÔLE NTC                                          | -NTC1       | NTC-STEUERUNG                                | -NTC1       | CONTROLLO NTC                                     |
| -OB1        | OPTIONAL BOARD                        | -OB1        | PLACA OPCIONAL                                    | -OB1        | CARTE OPTIONNELLE                                     | -OB1        | OPTIONALE KARTE                              | -OB1        | SCHEDA OPZIONALE                                  |

=  
+ CONTROL NTC - CONTROLE NTC - NTC CONTROL - NTC STEUERUNG - CONTROLLO NTC

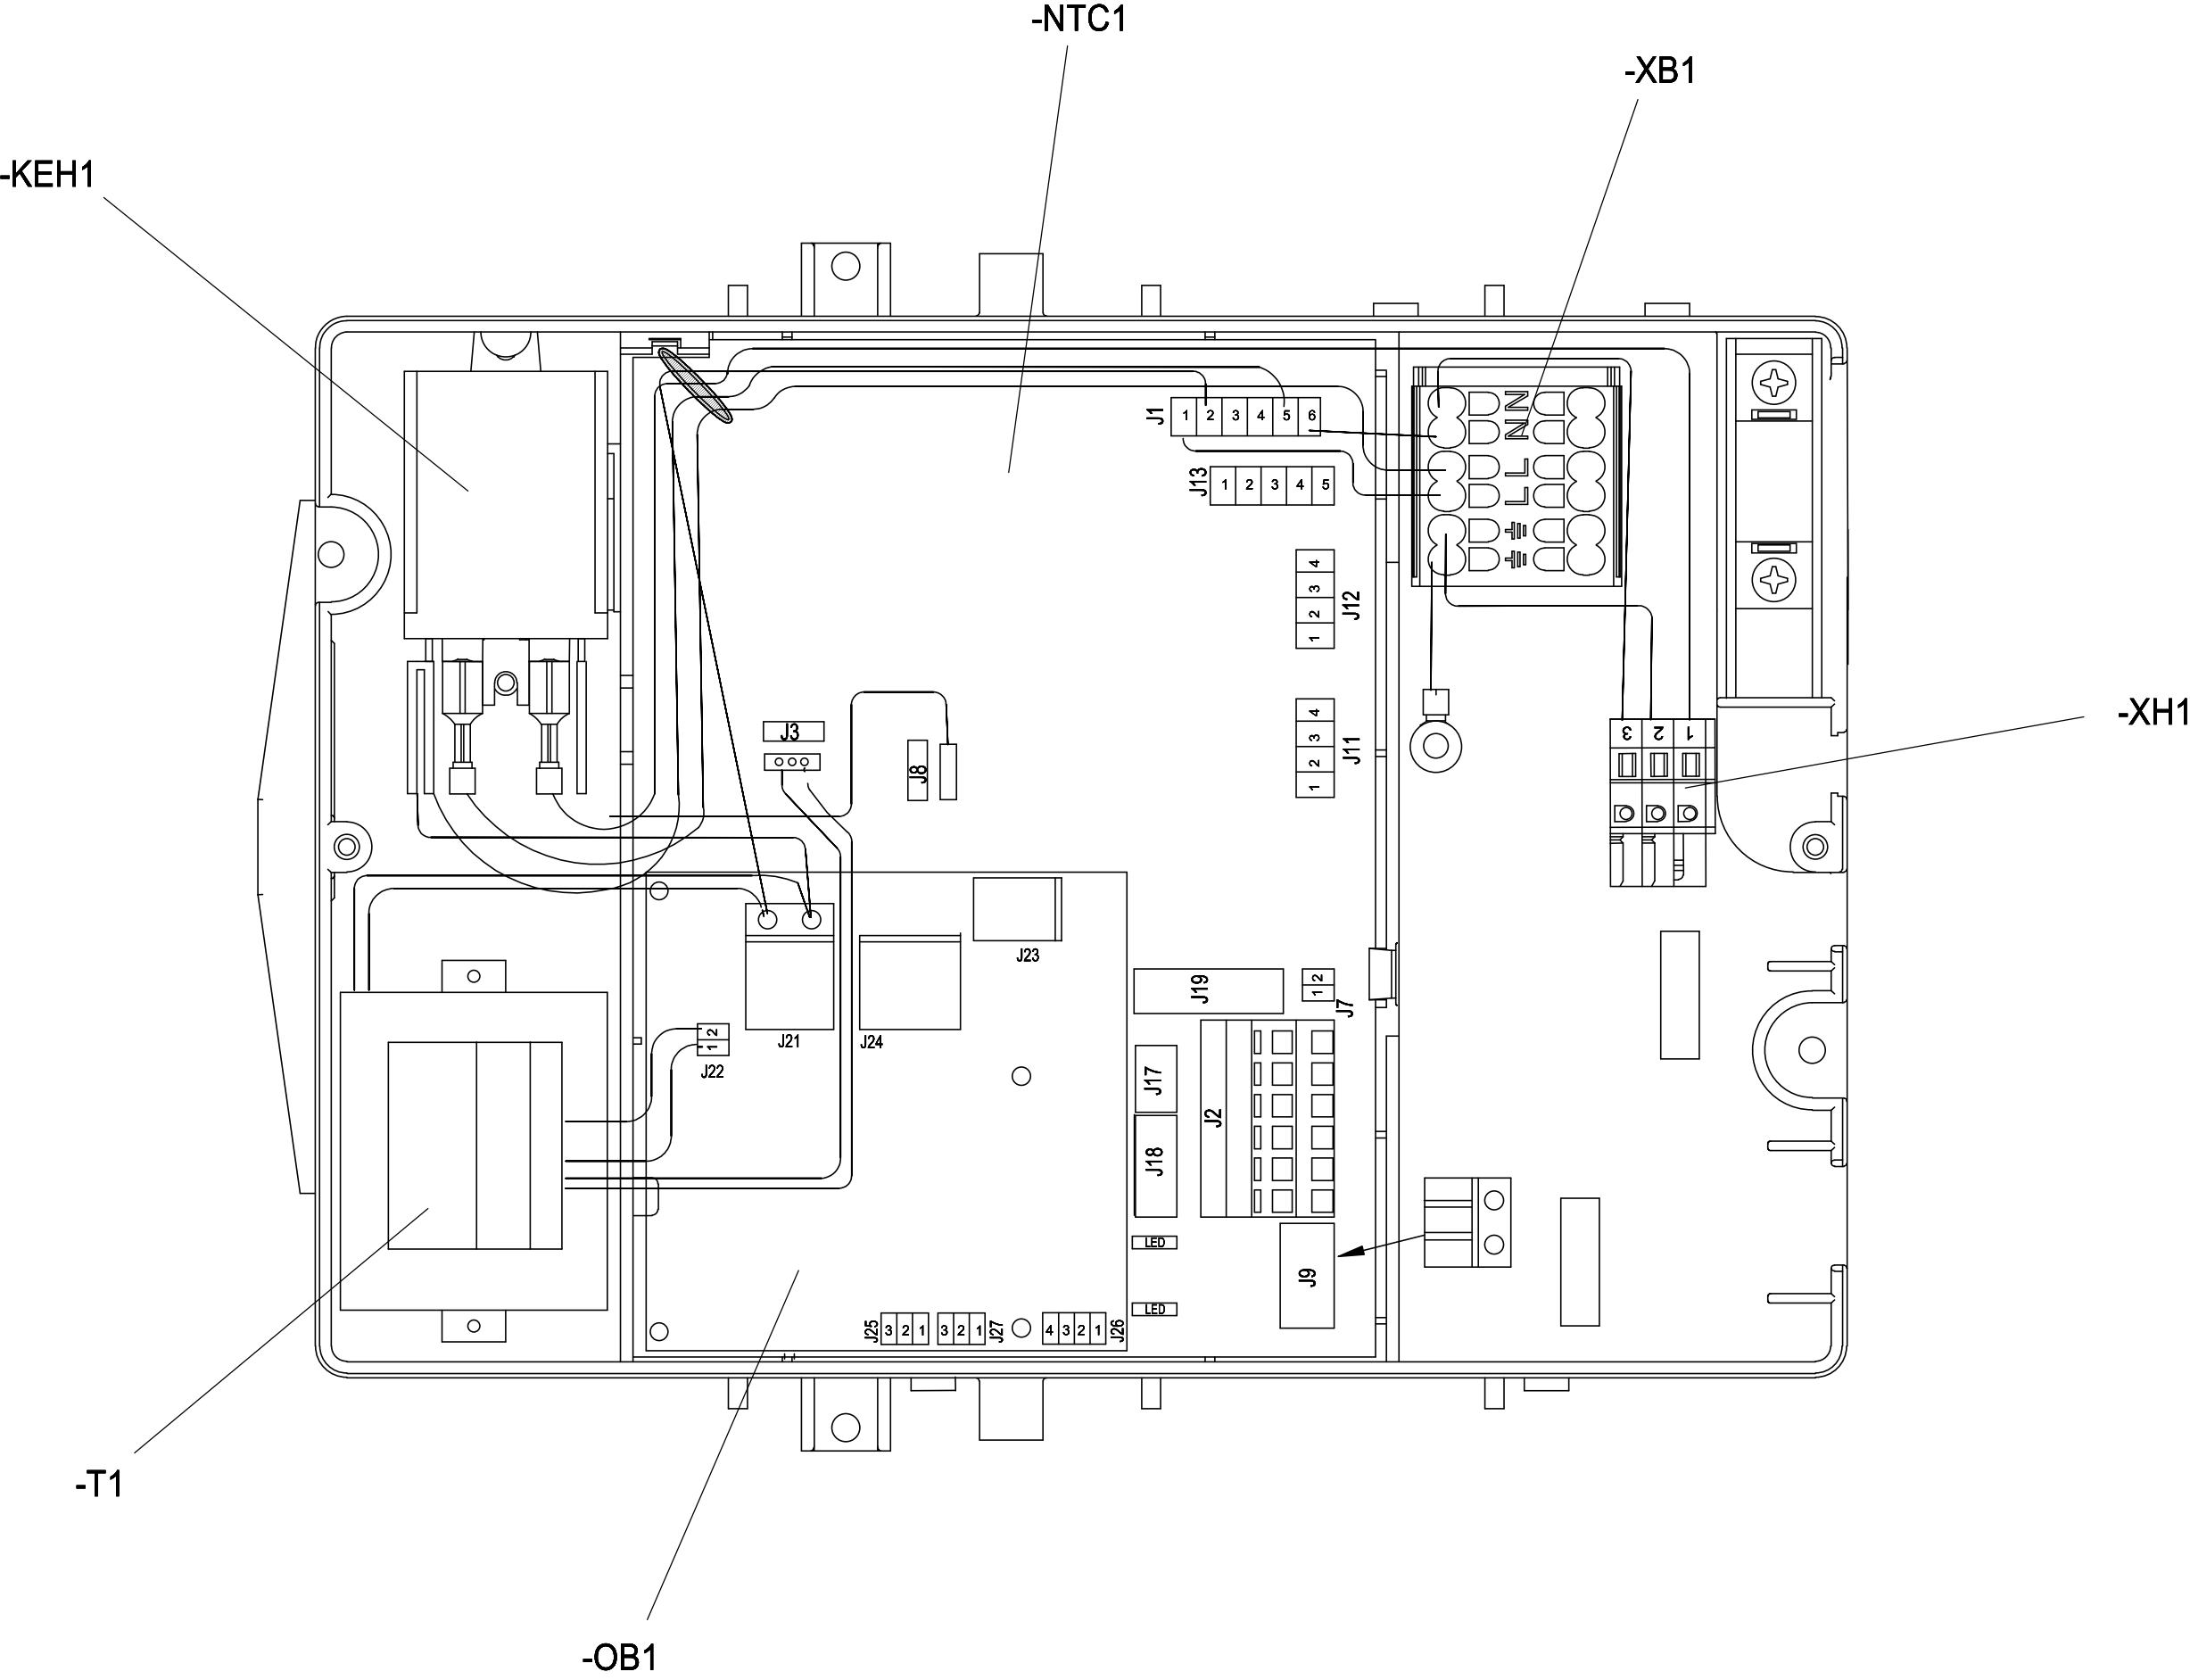

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42NX, канальные фанкойлы: электрическая схема 42NX24H0K00APFP0A1, 10.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004568

Исходный файл: carrier-42nx24h0k00apfp0a1-10-2024-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 2832534ba33160567d360e890e43f9a1b9c77f18f89b0a42cc1a06e8506e6394

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-42nx24h0k00apfp0a1-10-2024-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:54 UTC