




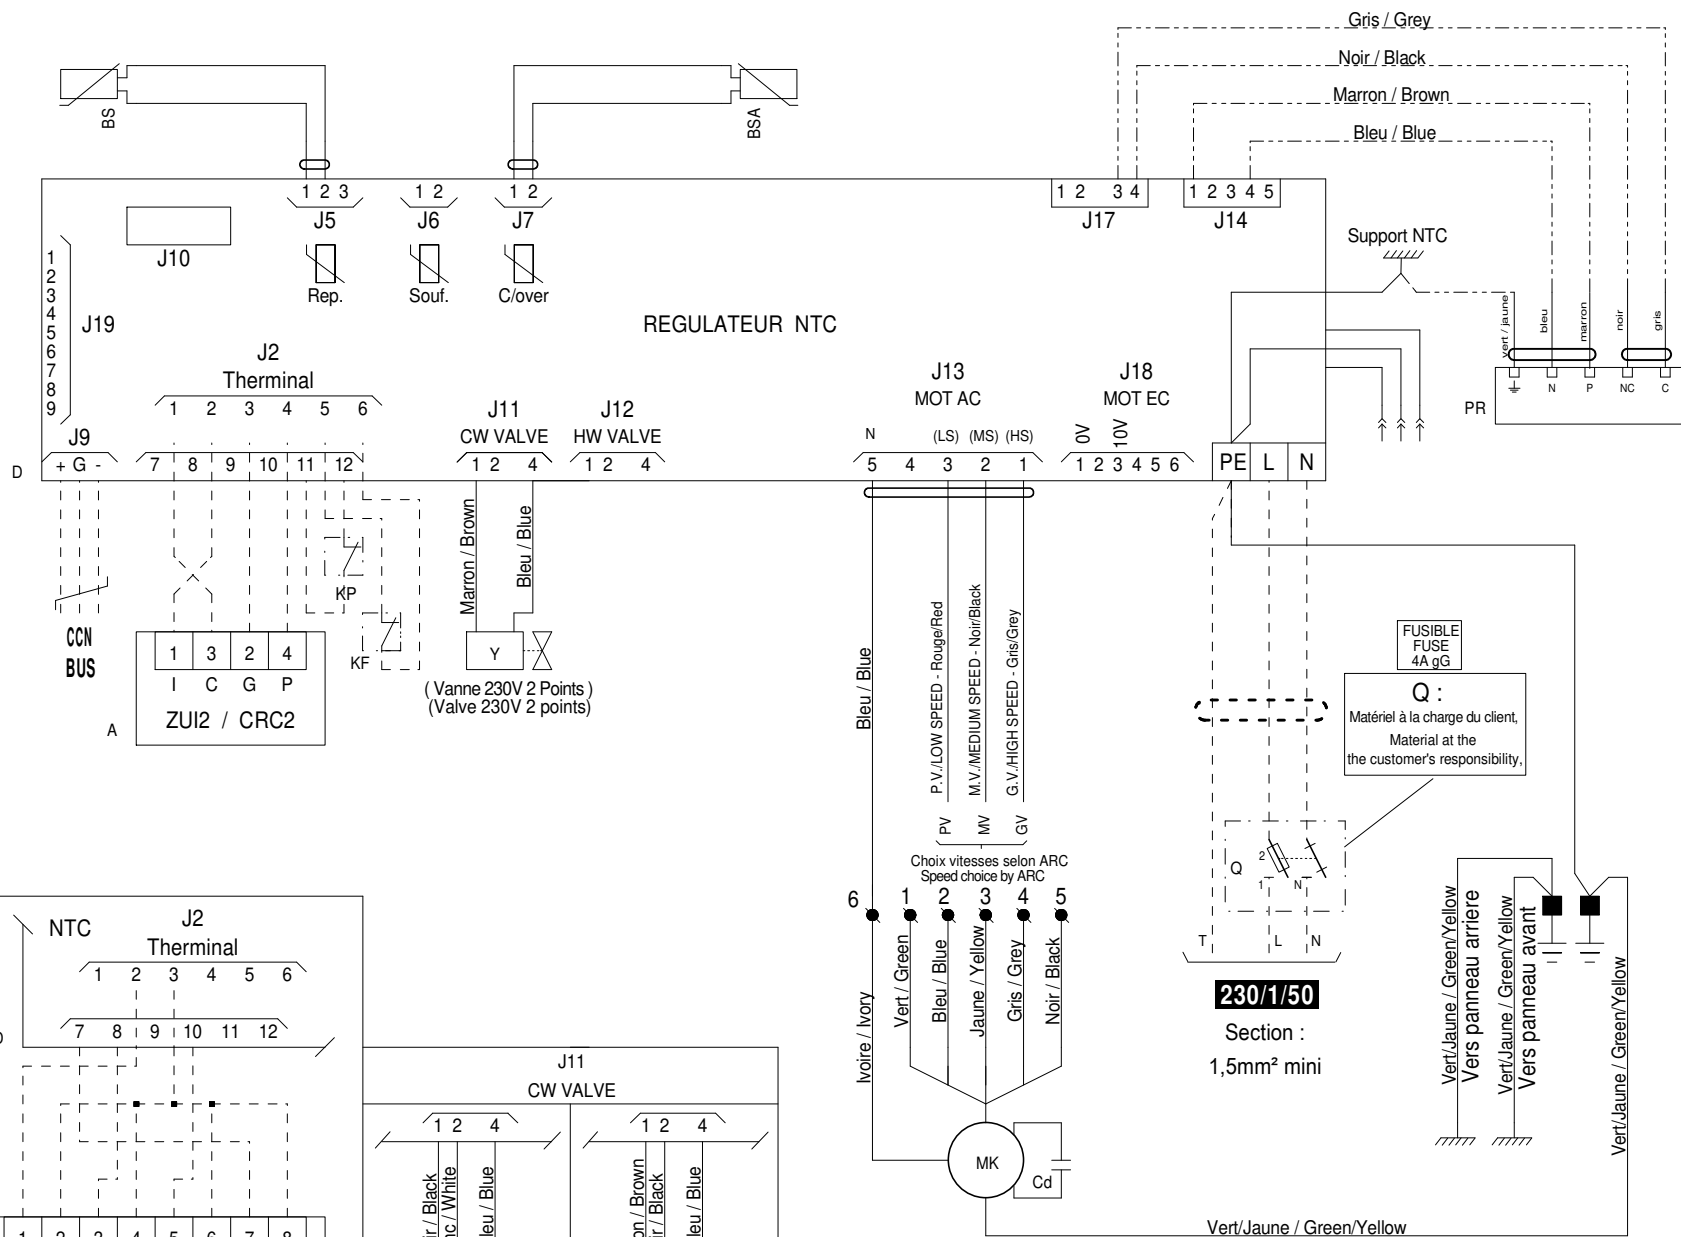

Folio 1/3
MOTEUR STANDARD

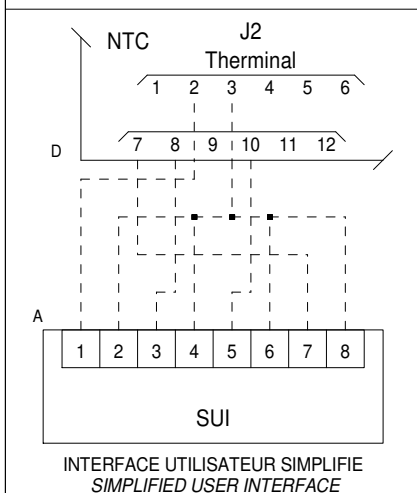

DESSINE :	CARRY	02	08/04/2021	OMT 52916 - MIS A JOUR COULEUR FILS VANNES 3P	BONGIOVANNI
N° OMT :	50411	01	09/06/2020	OMT 51369 - Ajoute moteur avec DFS - Q à fournir par client - Ajoute terre sur alimentation client.	F. JULLIARD
DATE DE CREATION :	24/10/2019	00	24/10/2019	OMT 50411 - Création	B. CARRY
INDICE	DATE	MODIFICATION			MODIFIE PAR

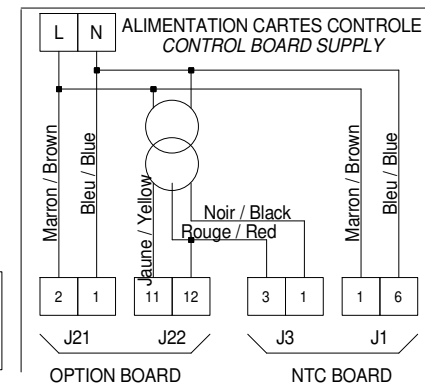

DESIGNATION :	REGULATION NTC 2T - VANNES 2/3 POINTS
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7547525
INDICE :	02

FRANCAIS**ANGLAIS****ITALIEN****ESPAGNOL****ALLEMAND**

BS Sonde de temperature de reprise
BSA Sonde change over
SAT Sonde soufflage
BSCA Limiteur de température automatique
BSCM Limiteur de température manuel

A Terminal utilisateur
D Regulateur
K Relais pompe
KF Contact de fenêtre
KP Contact de présence
MK Ventilateur de traitement d'air
PR Bloc pompe
Q Sectionneur à fusible
R Résistance de chauffage
XB Bornier de raccordement
Y Electrovanne eau chaude / froide
YC Electrovanne eau chaude
YF Electrovanne eau froide

 Borne de raccordement

 Shunt

 Matériel à la charge du client

 Raccordement client

 Raccordement client
si composant livré séparément

 Câble multiconducteur

 Masse

 Borne de terre

BS Return temperature sensor
BSA Change over sensor
SAT Blowout probe
BSCA automatic temperature limiter
BSCM Manual temperature limiter

A User terminal
D Regulator
K Pump relay
KF Window contact
KP Air handling fan
MK Air handling fan
PR Pumpenblock
Q Fuse disconnect switch
R Heating resistance
XB Terminal block connection
Y Hot / cold water solenoid valve
YC Hot watersolenoid valve
YF Cold water solenoid valve

 Connection terminal

 Shunt

 Material to be paid for by the customer

 Customer connection

 Customer connection
if the component
is delivered separately

 Multicore cable

 mass

 Ground terminal

BS Sensore di temperatura di ritorno
BSA Sonda de commutazione
SAT Sonda de soffaggio
BSCA Limitatore automatico di temperatura
BSCM Limitatore di temperatura manuale

A Terminale utente
D Regolatore
K Relè pompa
KF Contatto finestra
KP Presenza contatto
MK Ventilatore di trattamento aria
PR Blocco pompa
Q Interruttore sezionatore di fusibili
R Resistenza al riscaldamento
XB Morsettiera
Y Elettrovalvola acqua calda/fredda
YC Electrovalvo acqua calda
YF Electrovalvo acqua fredda

 Morsetto di collegamento

 Shunt

 Materiale a carico del cliente

 Collegamento con il cliente

 Collegamento con il cliente
se il componente
è consegnato separatamente

 Cavo multipolare

 Massa

 Terminale di terra

BS Sensor de temperatura de retorno
BSA Cambio de sonda
SAT Sonda de soplado
BSCA Limitador automático de temperatura
BSCM Limitador manual de temperatura

A Terminal de usuario
D Regulator
K Relé de bomba
KF Contacto de ventana
KP Contacto de presencia
MK Ventilador de tratamiento de aire
PR Bloque de bomba
Q Interruptor de desconexión de fusible
R Resistencia al calentamiento
XB Conexión del bloque de terminales
Y Electroválvula de agua caliente / fría
YC Electrovalvula de agua fría
YF Electrovalvula de agua caliente

 Borne de conexión

 Shunt

 Material a pagar por el cliente

 Conexión con el cliente

 Conexión con el cliente
wenn die komponente
separat geliefert wird

 Cable multinúcleo

 Masa

 Borne de tierra

BS Rücklauftemperatursensor
BSA Wechselsonde
SAT blasende Sonde
BSCA Automatischer Temperaturbegrenzer
BSCM Manueller Temperaturbegrenzer

A Benutzerstation
D Regler
K Pumpenrelais
KF Fensterkontakt
KP Präsenskontakt
MK Lüftungsventilator
PR Pumpenblock
Q Sicherungs-Trennschalter
R Heizwiderstand
XB Anschlussklemmenanschluss
Y Warm-/Kaltwasser-Magnetventil
YC Kaltwasser-Magnetventil
YF Warmwasser-Magnetventil

 Anschlussklemme

 Shunt

 Vom Kunden zu bezahlendes Material

 Kundenanschluss

 Kundenanbindung
Wenn die Komponente
separat geliefert wird

 Mehradriges Kabel

 Masse

 Erdungsklemme

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :	50411	02	08/04/2021	OMT 52916 - MIS A JOUR COULEUR FILS VANNES 3P	BONGIOVANNI
		01	09/06/2020	OMT 51369 - Ajoute moteur avec DFS - Q à fournir par client - Ajoute terre sur alimentation client.	F. JULLIARD
DATE DE CREATION :	24/10/2019	00	24/10/2019	OMT 50411 - Création	B. CARRY
		INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :

REGULATION NTC
2T - VANNES 2/3 POINTS

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7547525

INDICE :

02

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 754752502, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004733

Исходный файл: carrier-754752502-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 89e11ed7f04b49935c083312ec2078699b80a496331a45438ce4426c22db8366

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-754752502-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:50 UTC