

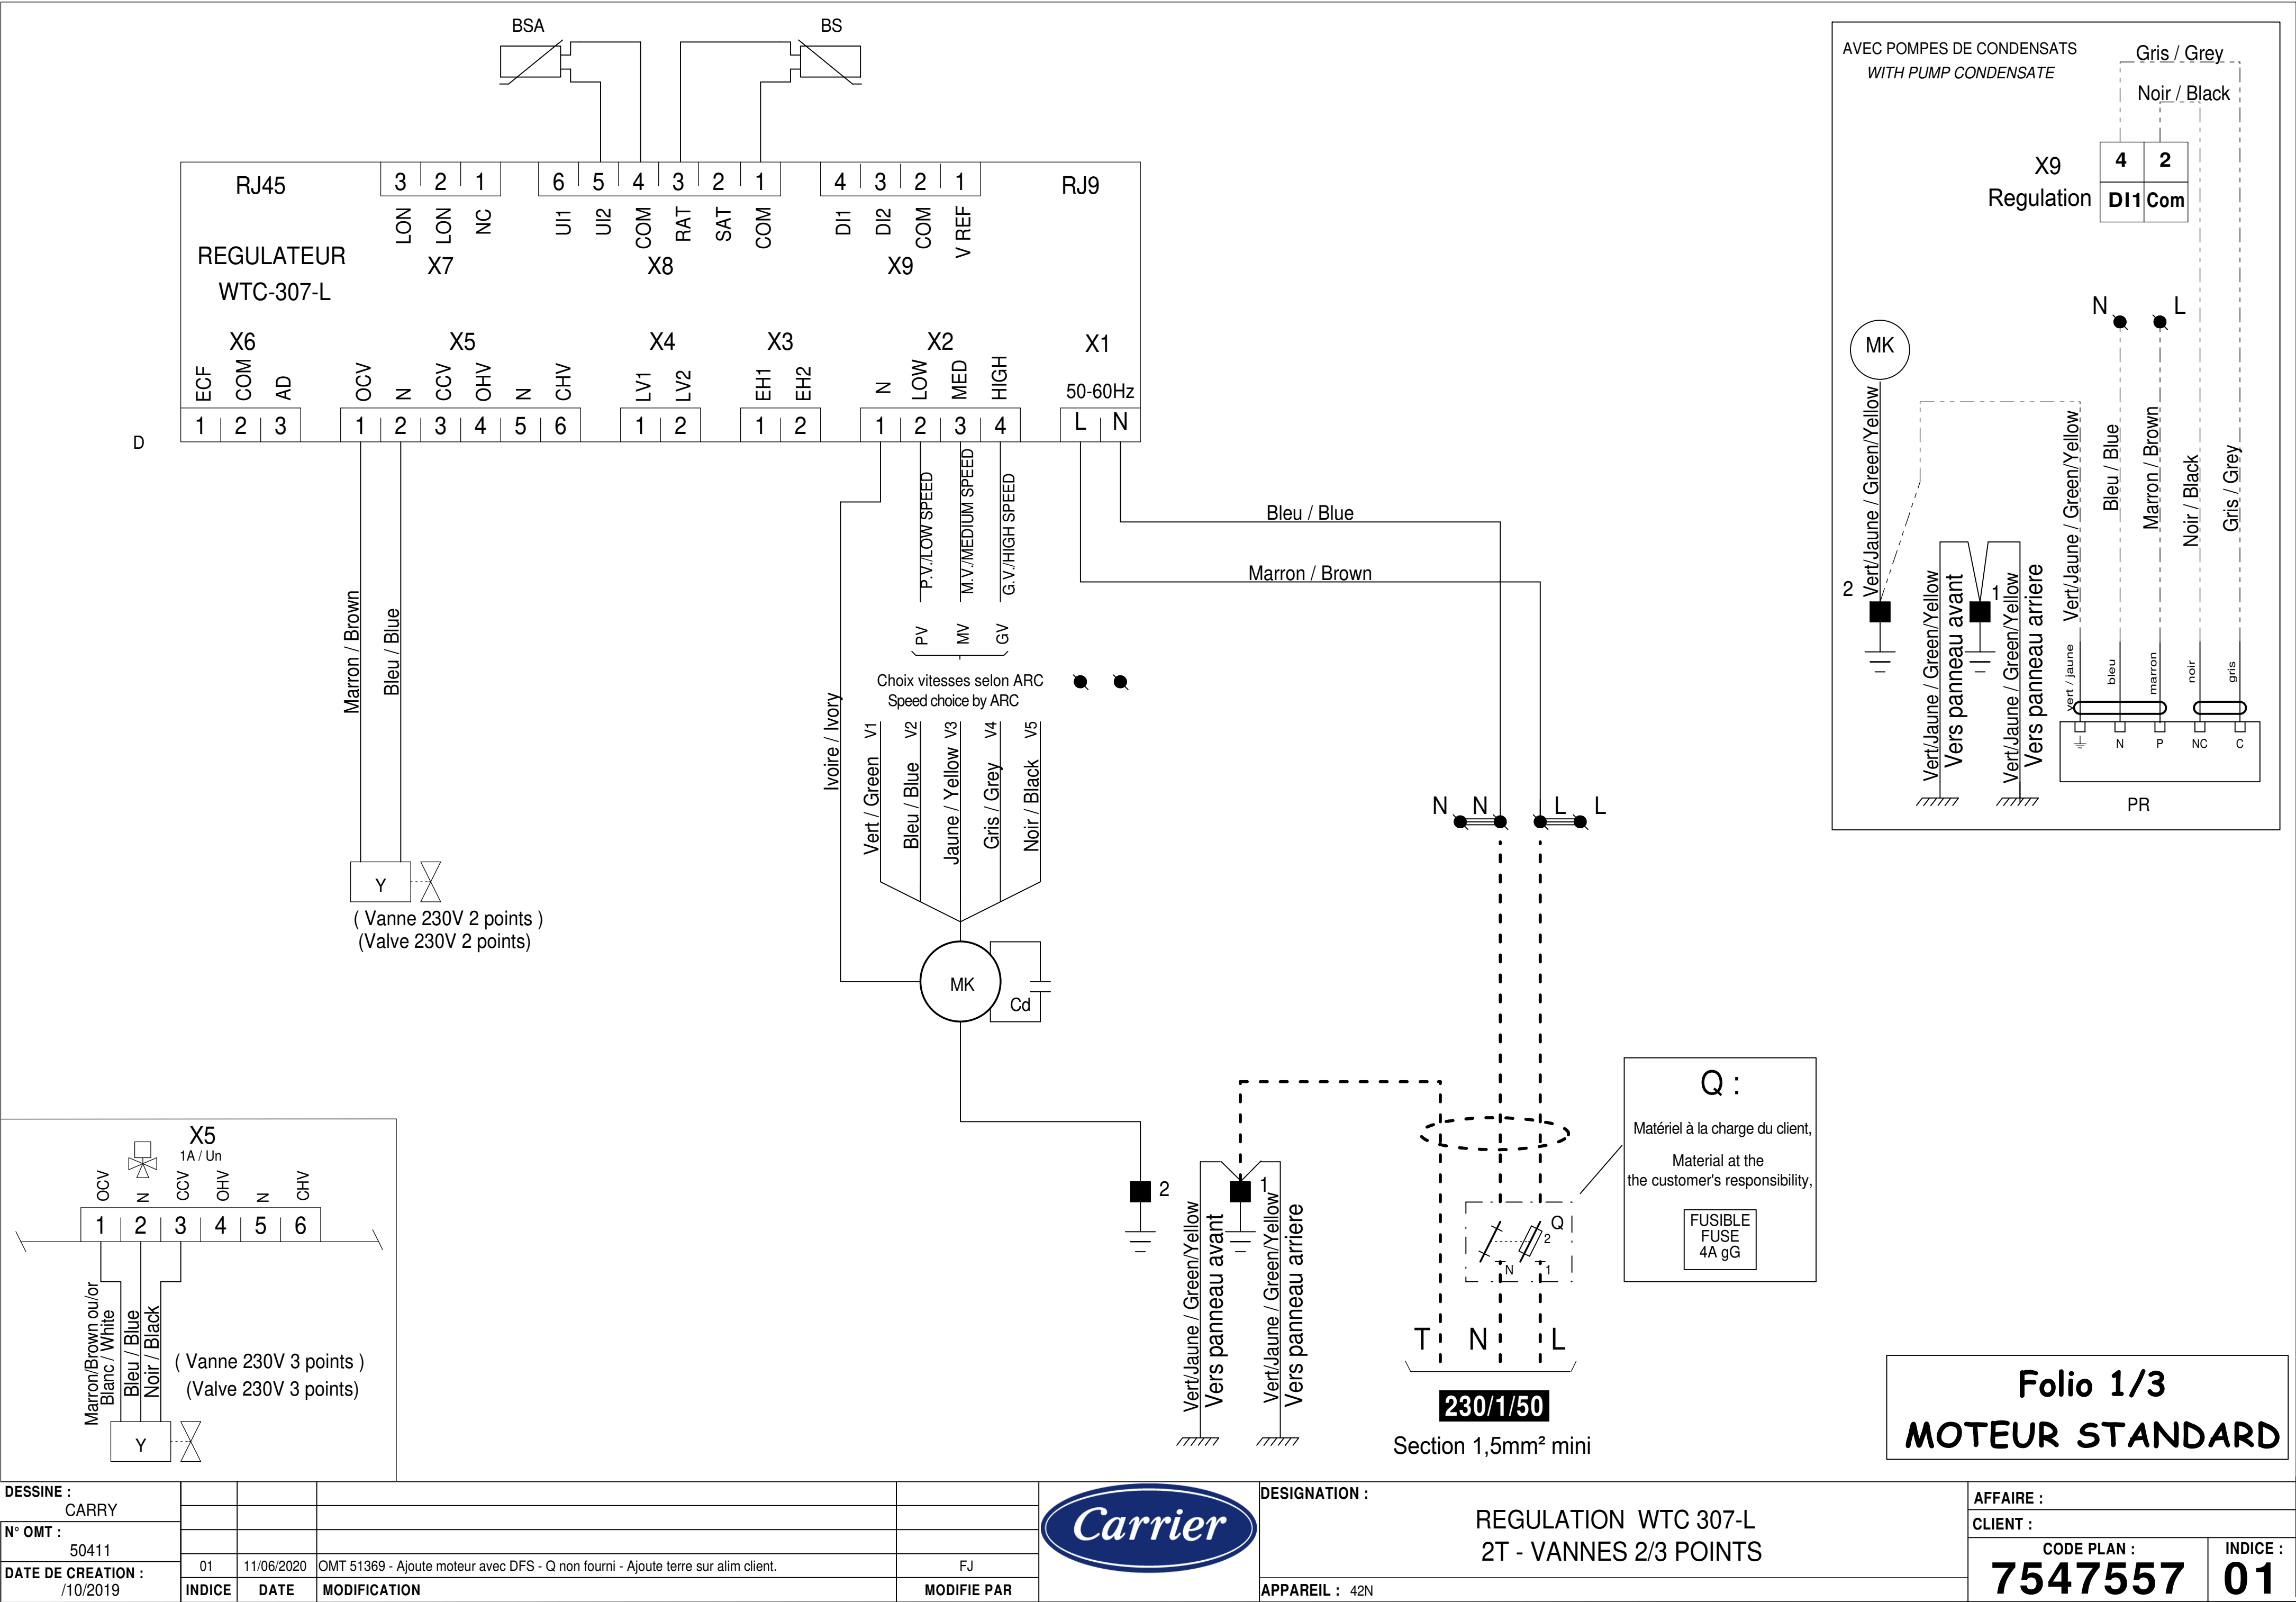
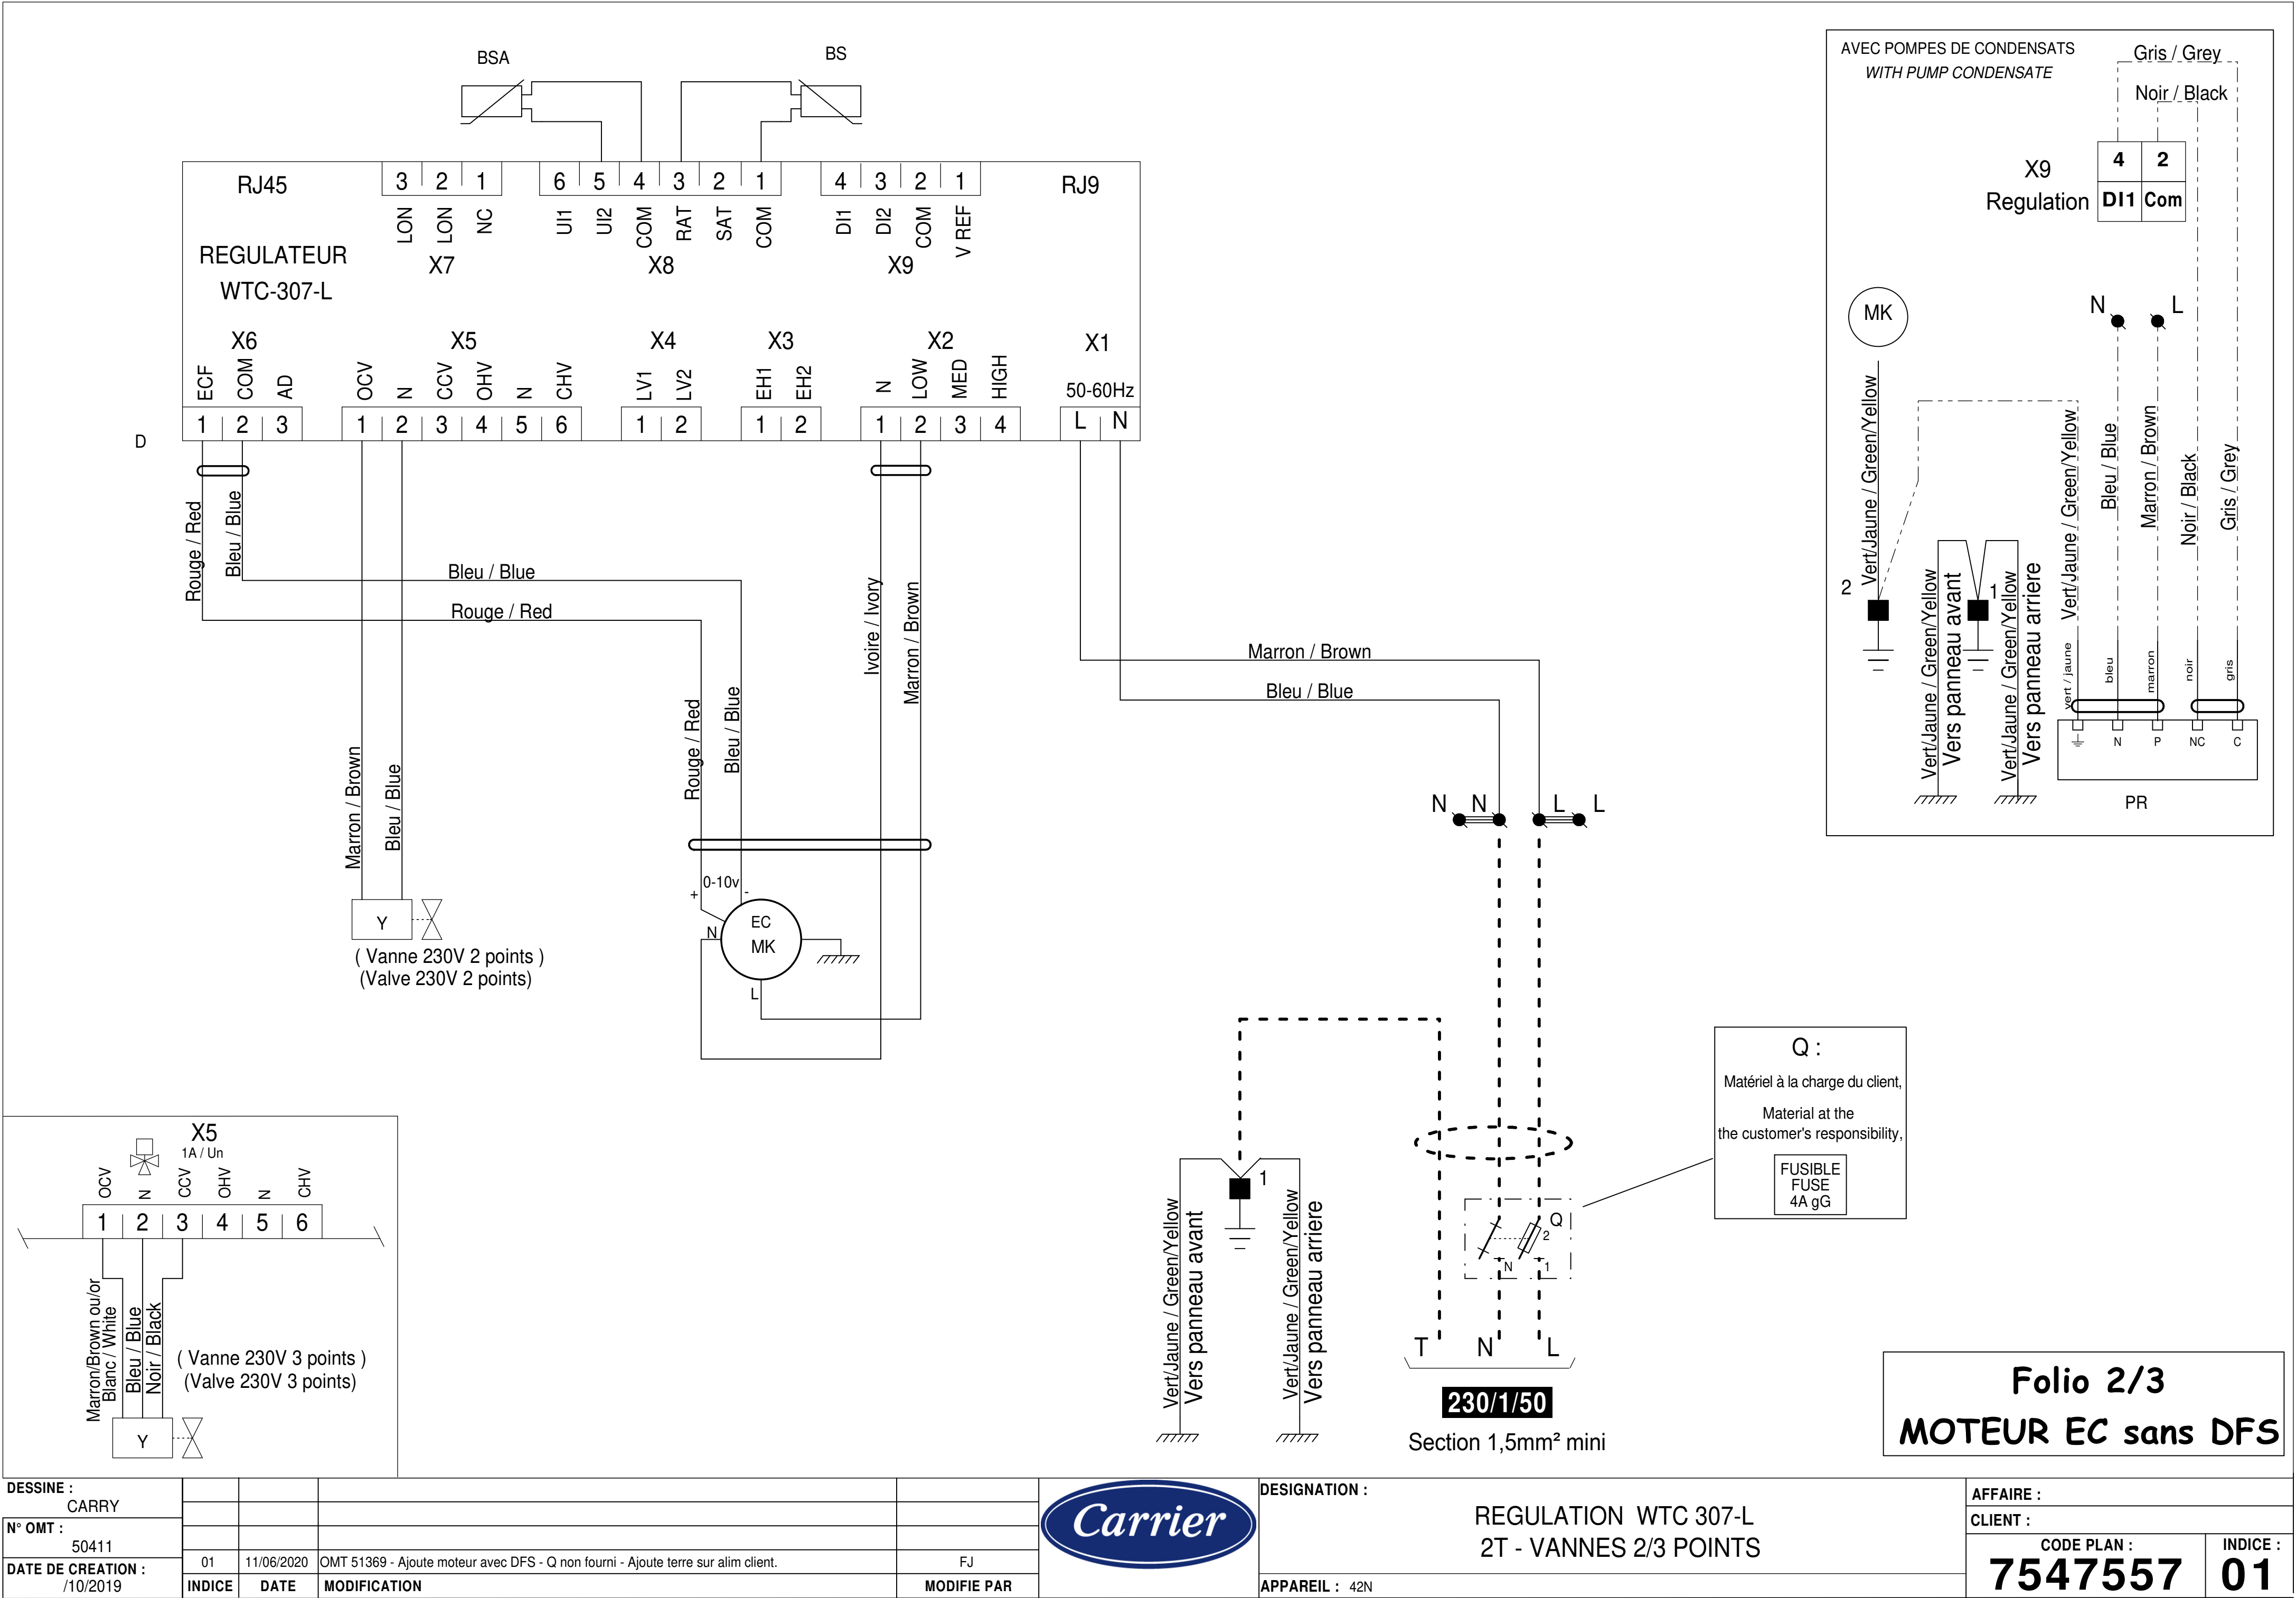




















FRANCAIS				ANGLAIS				ITALIEN				ESPAGNOL				ALLEMAND			
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rücklauftemperatursensor		
BSA	Sonde change over			BSA	Change over sensor			BSA	Sonda de commutazione			BSA	Cambio de sonda			BSA	Wechselsonde		
SAT	Sonde soufflage			SAT	Blowout probe			SAT	Sonda de soffiaggio			SAT	Sonda de soplado			SAT	blasende Sonde		
BSCA	Limiteur de température automatique			BSCA	automatic temperature limiter			BSCA	Limitatore automatico di temperatura			BSCA	Limitador automático de temperatura			BSCA	Automatischer Temperaturbegrenzer		
BSCM	Limiteur de température manuel			BSCM	Manual temperature limiter			BSCM	Limitatore di temperatura manuale			BSCM	Limitador manual de temperatura			BSCM	Manueller Temperaturbegrenzer		
A	Terminal utilisateur			A	User terminal			A	Terminale utente			A	Terminal de usuario			A	Benutzerstation		
D	Regulateur			D	Regulator			D	Regolatore			D	Regulator			D	Regler		
K	Relais pompe			K	Pump relay			K	Relè pompa			K	Relé de bomba			K	Pumpenrelais		
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt		
KP	Contact de présence			KP	Air handing fan			KP	Presenza contatto			KP	Contacto de presencia			KP	Prasenzkontakt		
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator		
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock		
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter		
R	Résistance de chauffage			R	Heating resistance			R	Resistenza al riscaldamento			R	Resistencia al calentamiento			R	Heizwiderstand		
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss		
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil		
YC	Electrovanne eau chaude			YC	Hot watersolenoid valve			YC	Electrovalvo acqua calda			YC	Electrovalvula de agua fria			YC	Kaltwasser-Magnetventil		
YF	Electrovanne eau froide			YF	Cold water solenoid valve			YF	Electrovalvo acqua fredda			YF	Electrovalvula de agua caliente			YF	Warmwasser-Magnetventil		
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme		
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt		
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material		
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss		
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird		
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel		
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse		
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme		

DESSINE :						DESIGNATION :	REGULATION WTC 307-L 2T - VANNES 2/3 POINTS		AFFAIRE :	
CARRY						CLIENT :				
N° OMT :						CODE PLAN :				
50411	01	11/06/2020	OMT 51369 - Ajoute moteur avec DFS - Q non fourni - Ajoute terre sur alim client.			FJ	7547557			
DATE DE CREATION :	INDICE	DATE	MODIFICATION			MODIFIE PAR	APPAREIL : 42N	INDICE :		
/10/2019							01			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 754755701, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004729

Исходный файл: carrier-754755701-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: cfdb7c74587f1d3aab791dd0b9fb6bd0e896ccc75a53524bfa40086ca774bb89

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-754755701-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:55 UTC