



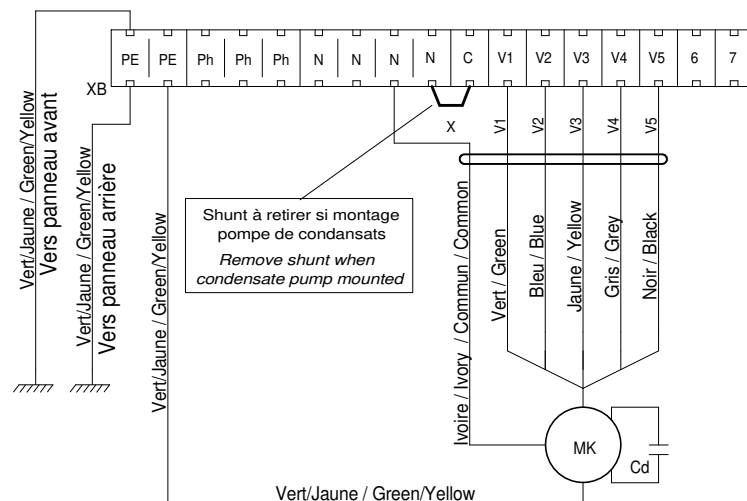


MOTEUR STANDARD

LEGENDE


Cd	Condensateur Capacitor
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Masse Ground
	Câble multiconducteur Multi conductor wiring

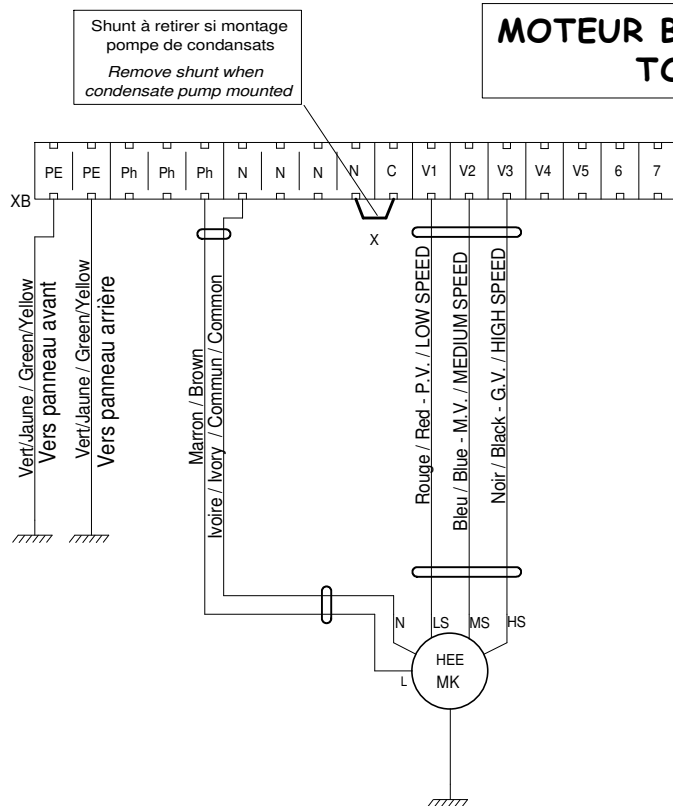

MOTEUR BRUSHLESS TOR

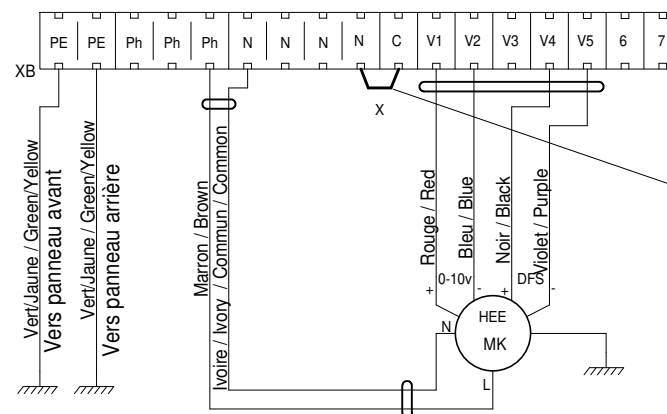

MOTEUR BRUSHLESS 0-10V Avec DFS

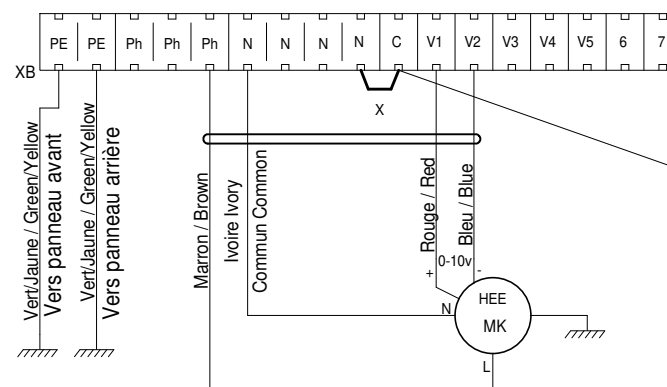

MOTEUR BRUSHLESS 0-10V Sans DFS

Folio 1/3


DESSINE :	CARRY			
N° OMT :	02	23/06/2020	OMT 51764 - ADAPTER LE NOTA SUR VANNE 'NON CABLEES' POUR GAMME 42N	G. BONGIOVANNI
DATE DE CREATION :	01	08/06/2020	OMT 51369 - AJOUT MOT EC AVEC DFS - PRECISE COMM ADP SI RELAIS RESISTANCES	F. JULLIARD
23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION :	GENERIQUE
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	INDICE :
7552168	02


ALIMENTATION

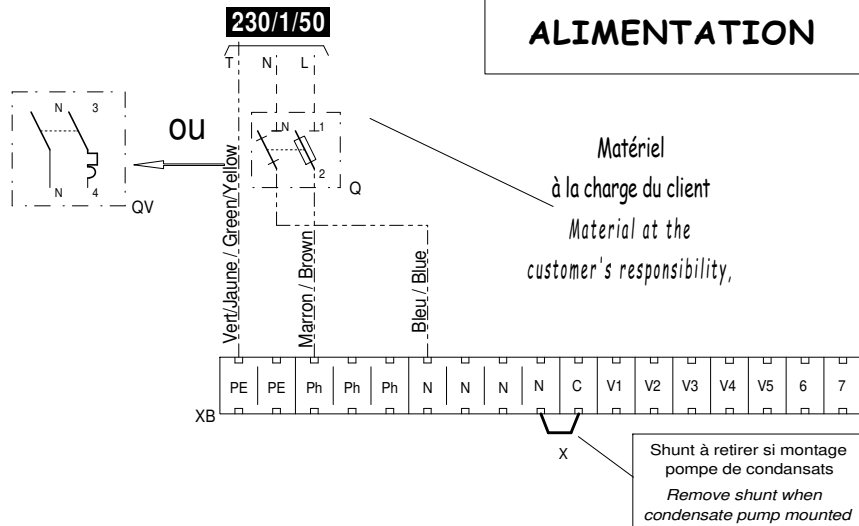


VANNES

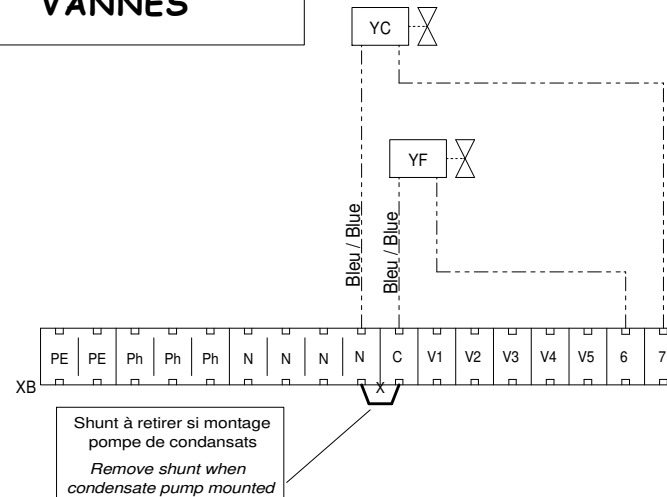

POMPE avec MOTEUR STANDARD

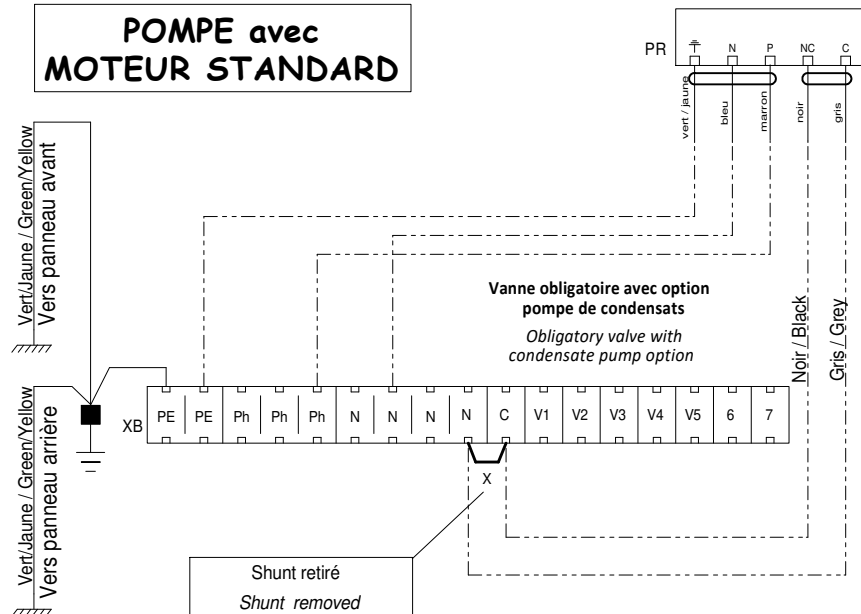

POMPE avec MOTEUR BRUSHLESS

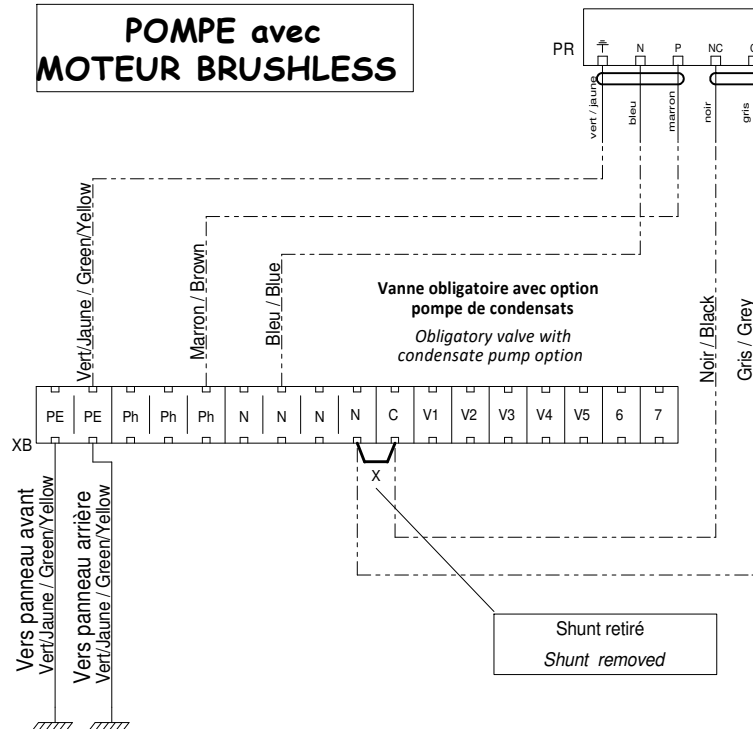

LEGENDE

LEGEND

- PR Bloc pompe
Pump module
- Q Sectionneur à fusible
Fused isolator
- QV Disjoncteur
Isolator
- X Shunt
Shunt
- XB Bornier de raccordement
Connection block
- YC Electrovanne eau chaude
Hot water motorized valve
- YF Electrovanne eau froide
Cold water motorized valve
- Matériel à la charge du client
Material to be paid by the client
- Raccordement client
Client's wiring
- Raccordement client si composant livré séparément
Client's wiring if separately delivered component
- Câble multiconducteur
Multi conductor wiring



Servo-moteur
Vannes 3 Points:
Livrés montés
mais non câblés

Folio 2/3

DESSINE :	CARRY			
N° OMT :	50411	02	23/06/2020	OMT 51764 - ADAPTER LE NOTA SUR VANNE 'NON CABLEES' POUR GAMME 42N
DATE DE CREATION :	23/10/2019	01	08/06/2020	OMT 51369 - AJOUT MOT EC AVEC DFS - PRECISE COMM ADP SI RELAIS RESISTANCES
INDICE	DATE	MODIFICATION		MODIFIE PAR



DESIGNATION :

GENERIQUE

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :



CLIENT :

CODE PLAN :

7552168

INDICE :



02

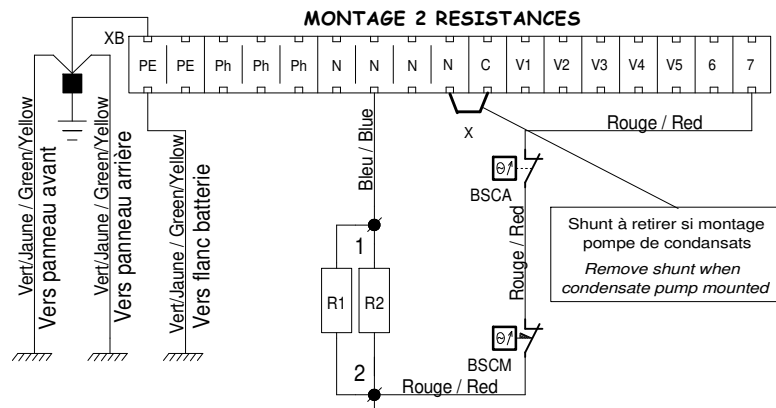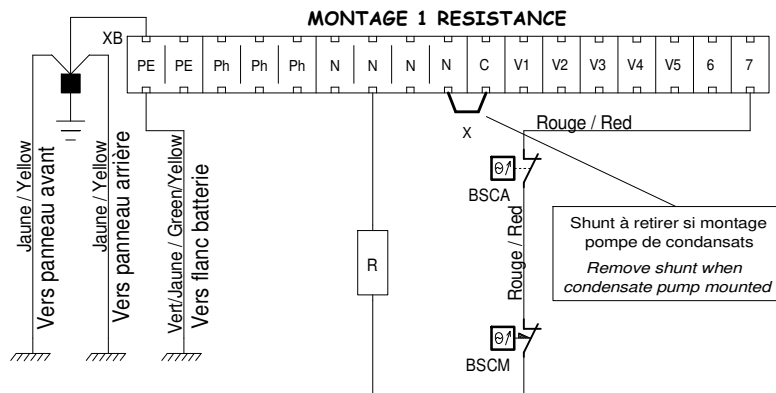

LEGENDE

LEGEND

- PR Bloc pompe
Pump module
- Q Sectionneur à fusible
Fused isolator
- QV Disjoncteur
Isolator
- X Shunt
Shunt
- XB Bornier de raccordement
Connection block
- YC Electrovanne eau chaude
Hot water motorized valve
- YF Electrovanne eau froide
Cold water motorized valve
- Borne de raccordement
Connection terminal
- Matériel à la charge du client
Material to be paid by the client
- Raccordement client
Client's wiring
- Raccordement client
si composant livré séparément
Client's wiring
if separately delivered component
- Câble multiconducteur
Multi conductor wiring

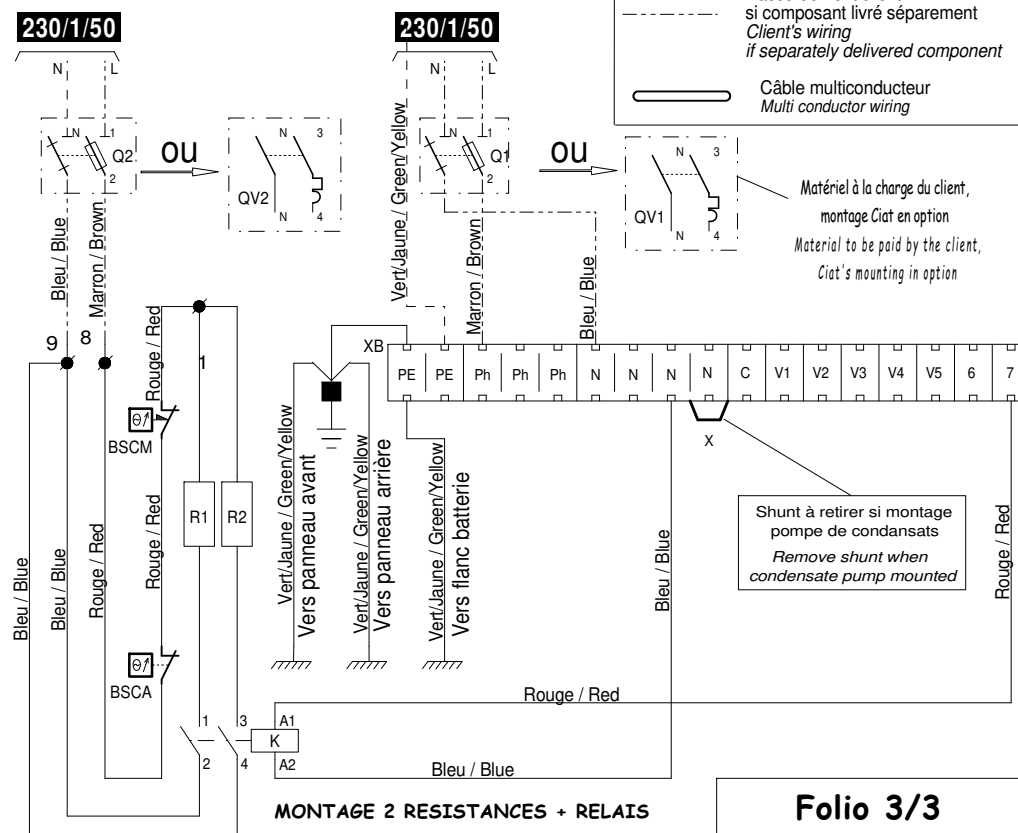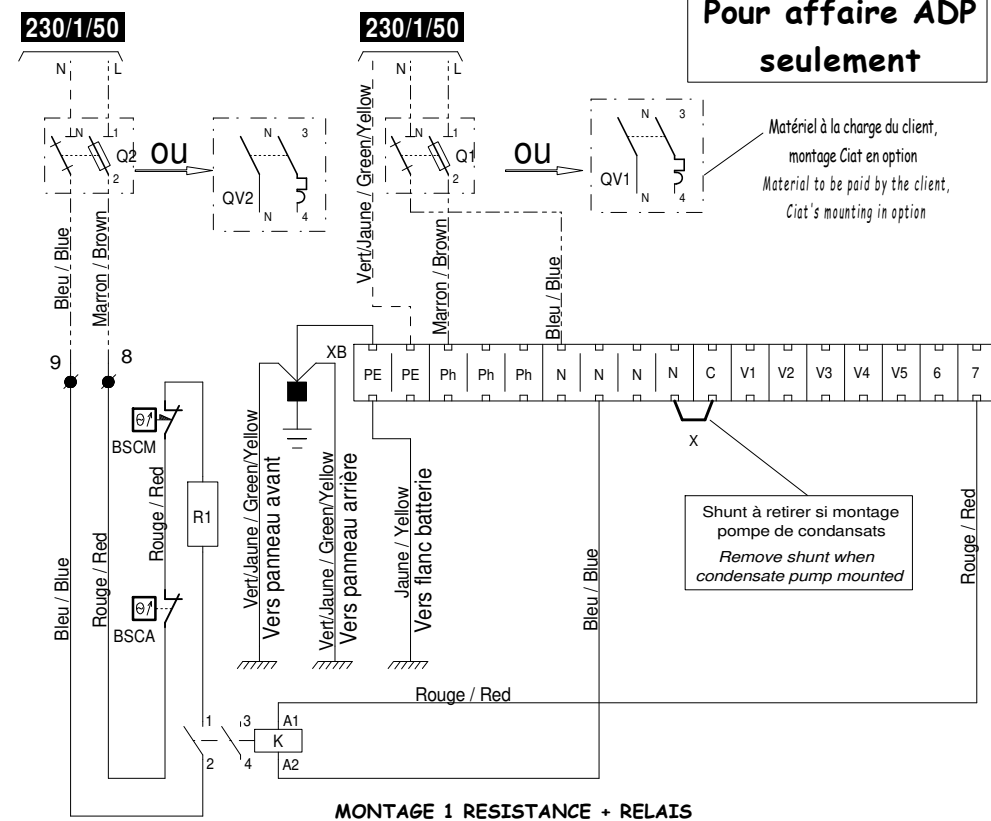

Folio 3/3

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :	02	23/06/2020	OMT 51764 - ADAPTER LE NOTA SUR VANNE 'NON CABLEES' POUR GAMME 42N	G. BONGIOVANNI	
DATE DE CREATION :	01	08/06/2020	OMT 51369 - AJOUT MOT EC AVEC DFS - PRECISE COMM ADP SI RELAIS RESISTANCES	F. JULLIARD	
23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR	



DESIGNATION :	GENERIQUE	AFFAIRE :	
APPAREIL : 42N		CLIENT :	
		CODE PLAN :	7552168
		INDICE :	02

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 755216802, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004717

Исходный файл: carrier-755216802-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 9989730c02e990c7ca24e19d74abb1371b370beb91025bde49f0120821bd4e6d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-755216802-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 03:45 UTC