



AVEC POMPE DE CONDENSATS WITH PUMP CONDENSATE

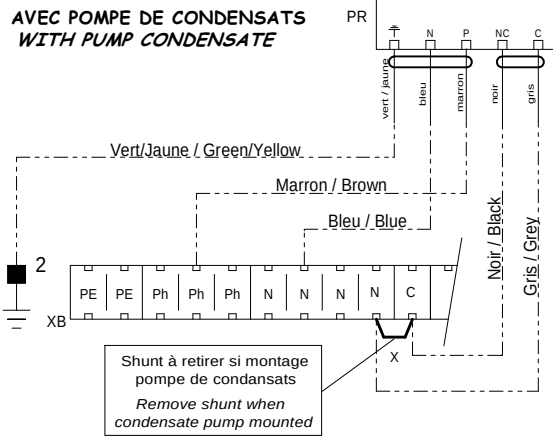


ALIMENTATION VENTILATEUR FAN SUPPLY

230/1/50

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
Material at the
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

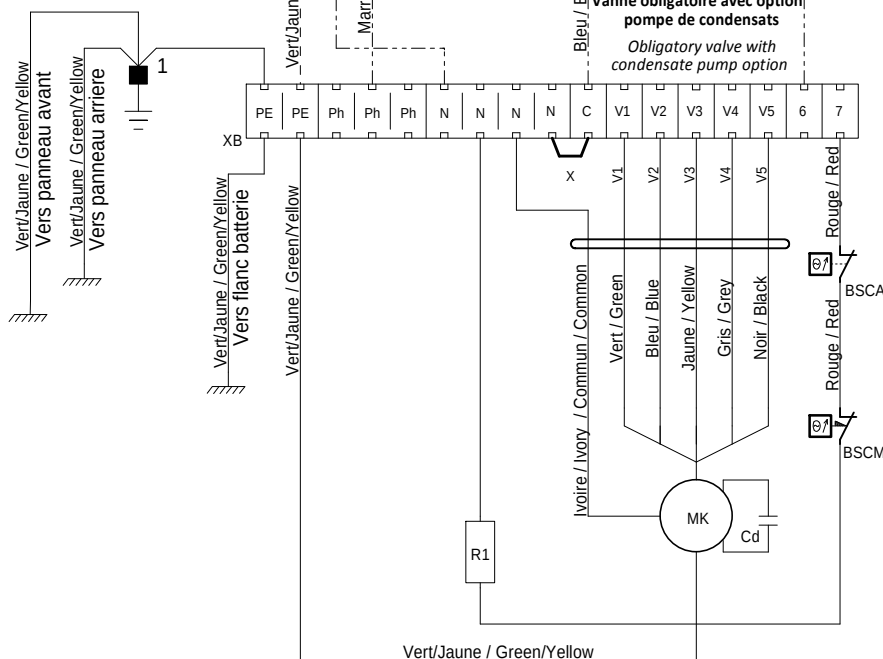

MONTAGE 2 RESISTANCES MOUNTING 2 RESISTORS

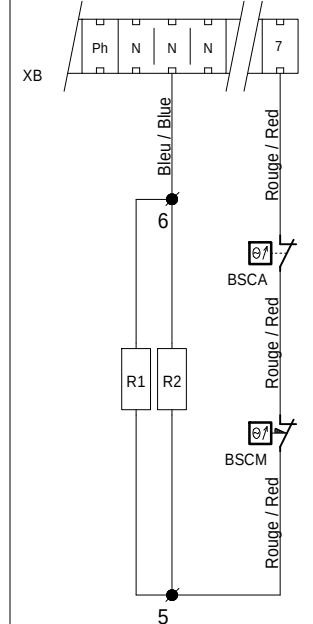

LEGENDE

LEGEND

BSCA	Limiteur de température automatique Automatic temperature limiter
BSCM	Limiteur de température manuel Manual temperature limiter
Cd	Condensateur Capacitor
K	Relais Relay
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
PR	Bloc pompe Pump module
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Résistance de chauffage Heater
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
Y	Electrovanne eau chaude/froide Hot/cold water motorized valve
	Borne de raccordement Connection terminal

	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
	Raccordement client Client's wiring
	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
	Raccordement deuxième résistance Second connection heater
	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
	Borne de terre Earth terminal
	Masse Ground

TRES IMPORTANT:

La batterie électrique doit-être OBLIGATOIREMENT asservie au ventilateur.
Tout arrêt volontaire ou intempestif du groupe moto-ventilateur doit IMPERATIVEMENT entrainer la coupure de l'alimentation des résistances électriques

VERY IMPORTANT:

It is ESSENTIAL that the electrical supply to the electric elements be dependant on the fan.
In the event of any interruption (intentional or otherwise) to the air flow, the electrical supply to the electrical elements has to be cut.

Valves 24 V:
servo-motor mounted
but NOT WIRED

Vannes 24 V:
servo-moteur monté
mais NON CABLE

MOTEUR STANDARD

Folio 1/4

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION :	2 TUBES + BATTERIE ELECTRIQUE <2000W
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572013
INDICE :	00

REGULATION SUR L'AIR REGULATION ON AIR

Vitesses / Speed


HEE	Autre / Other
PV = V1	Voir sélection client See customer selection
MV = V2	
GV = V3	

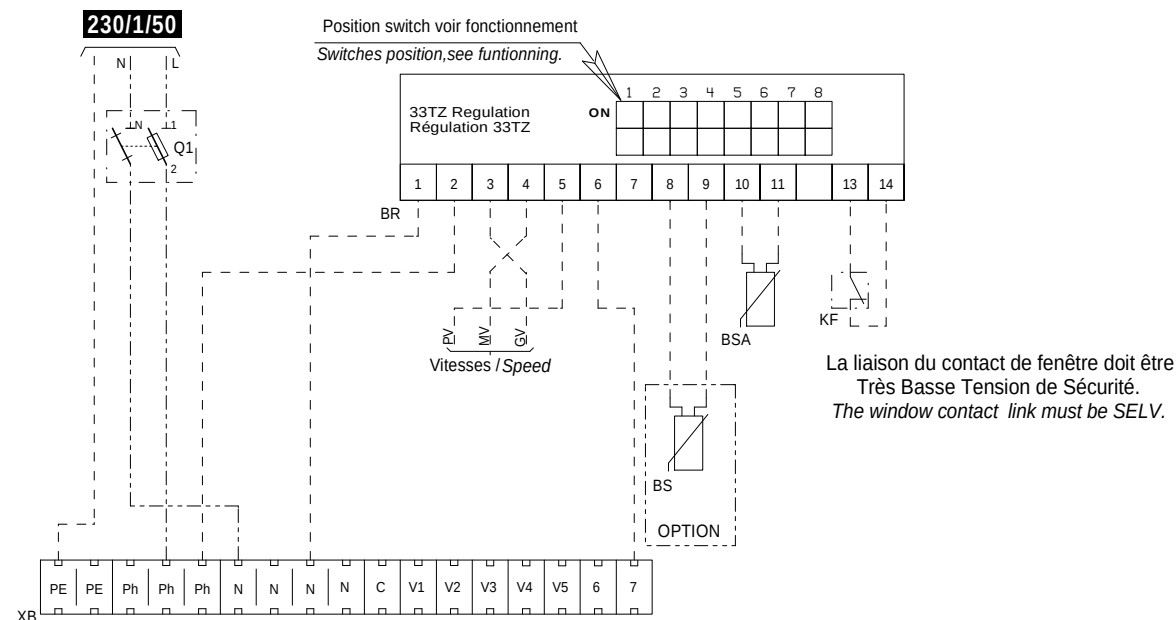

FONCTIONNEMENTS


APPLICATION B

Eau chaude ou eau froide / Hot water or cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold




APPLICATION C

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over



APPLICATION D

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold



Folio 3/4

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION :	2 TUBES + BATTERIE ELECTRIQUE <2000W
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572013
INDICE :	00

REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER

Vitesses / Speed	
HEE	Autre / Other
PV = V1 MV = V2 GV = V3	Voir sélection client See customer selection

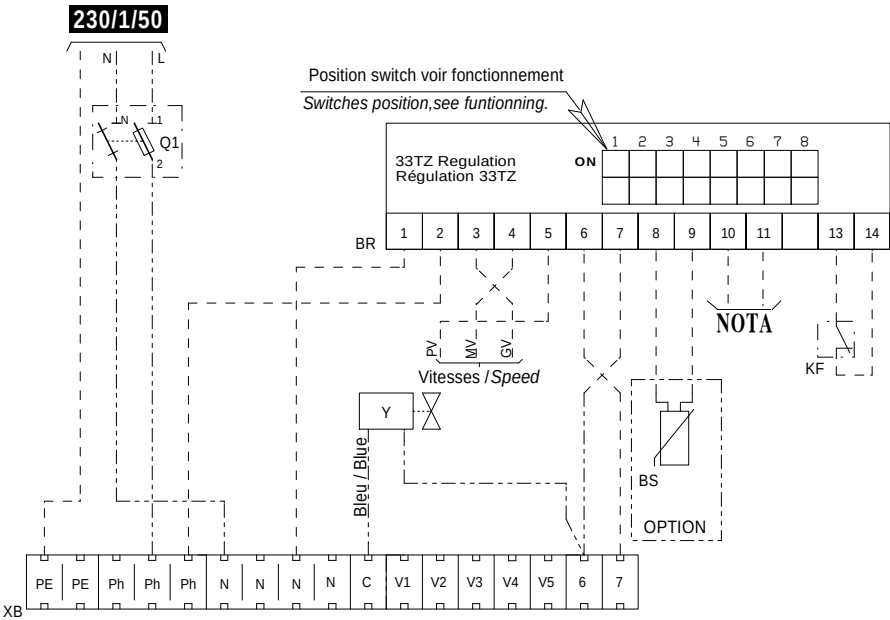

FUNCTIONNEMENTS	APPLICATION G																									
Eau chaude / <i>Hot water</i> Eau froide ou chauffage par batterie électrique / <i>Cold water or heating by electric battery</i> Inversion par change over local / <i>Inversion by local change over</i>		ON <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>																	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8																			
	APPLICATION H																									
Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / <i>Hot water with auxilliary electric battery</i> Eau froide / <i>Cold water</i> Inversion par change over local / <i>Inversion by local change over</i>		ON <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>																	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8																			
	APPLICATION I																									
Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / <i>Hot water with auxilliary electric battery</i> Eau froide ou chauffage par batterie électrique / <i>Cold water or heating by electric battery</i> Inversion par change over local / <i>Inversion by local change over</i>		ON <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>																	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8																			

NOTA		
10 11 Si rien n'est raccordé, le thermostat en déduit que l'eau est toujours froide (fonctionnement froid uniquement) If there is no connected, the thermostat infers that the water is always cold (cooling operation only)	10 11 BSA Si une sonde est branchée, le thermostat sélectionne automatiquement le mode chaud ou froid If a sensor is connected, the thermostat select hot or cold mode automatically	

Folio 4/4

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :	2 TUBES + BATTERIE ELECTRIQUE <2000W
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572013
INDICE :	00

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 757201300, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004719

Исходный файл: carrier-757201300-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 6b27a19bf5dc77a6f26a20e639e17e062f513831a494b2af044d68932d0a13dd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-757201300-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:39 UTC