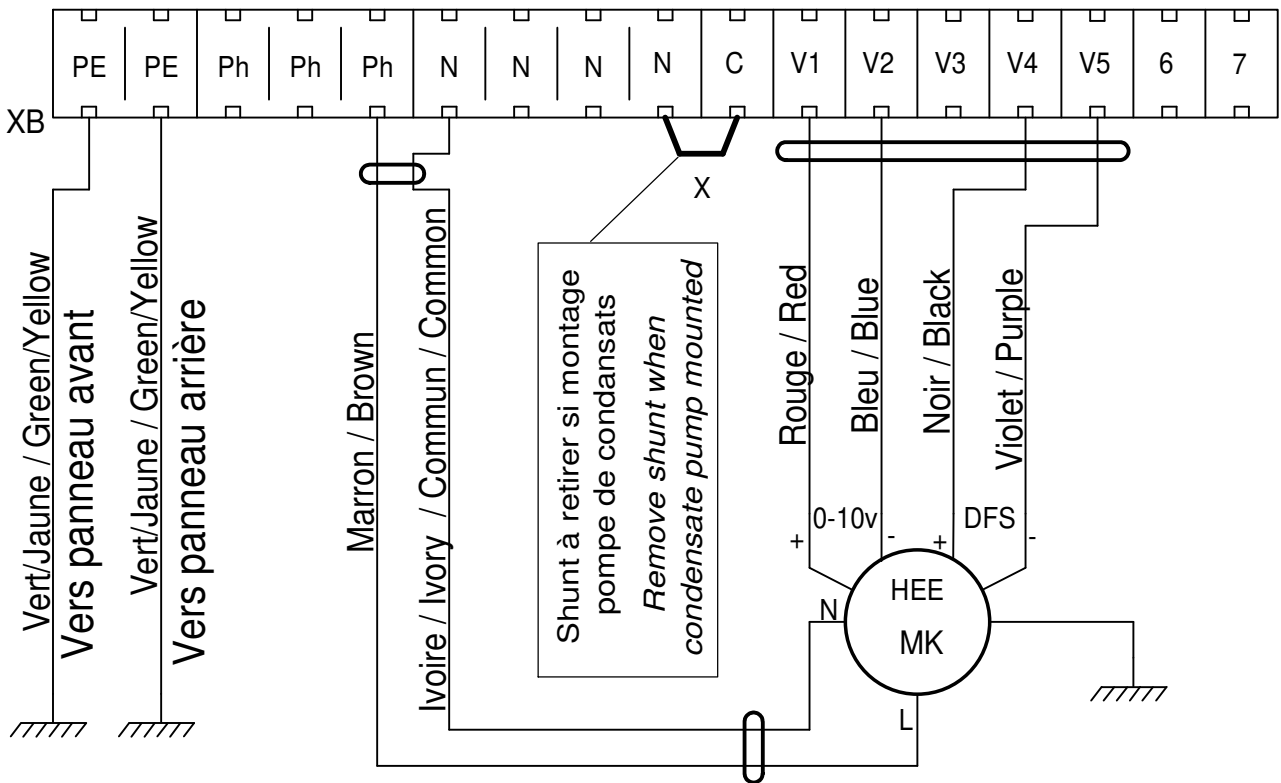
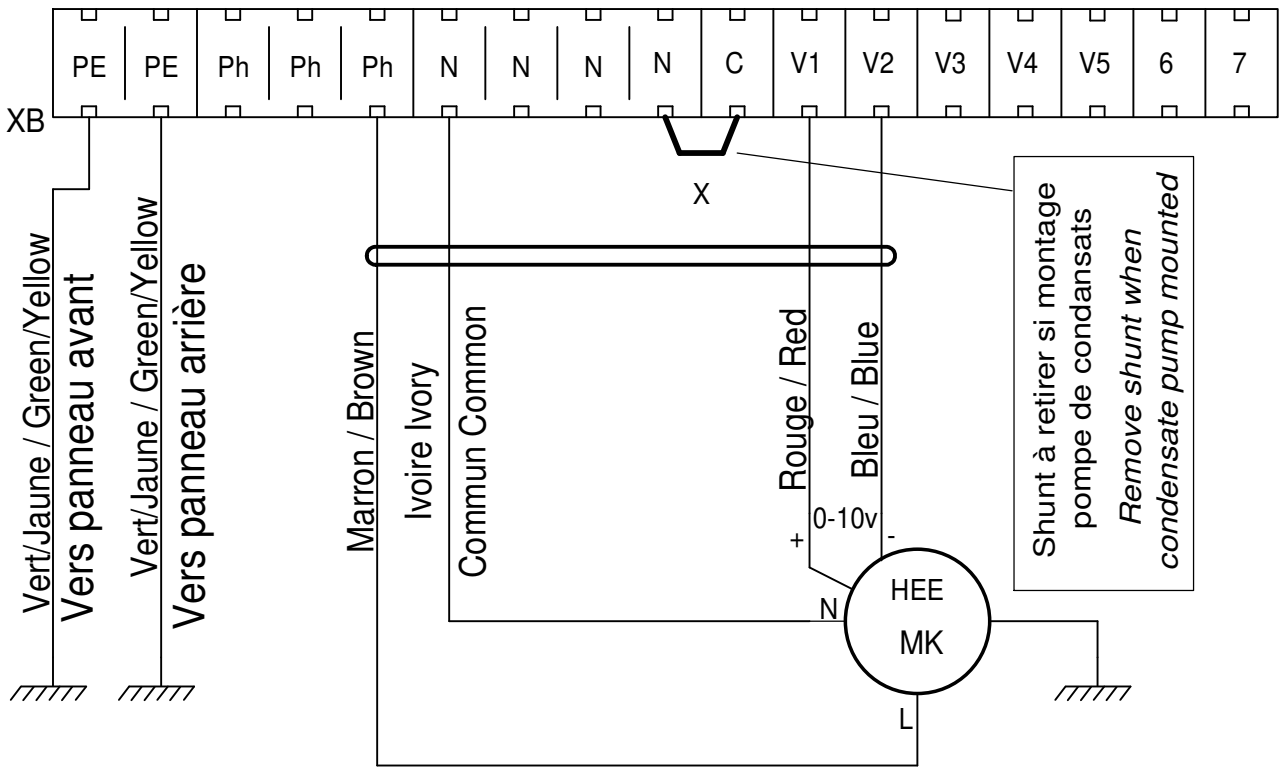




MOTEUR BRUSHLESS
0-10V Avec DFS
BRUSHLESS MOTOR
0-10V With DFS




MOTEUR BRUSHLESS
0-10V Sans DFS
BRUSHLESS MOTOR
0-10V Without DFS

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 53772				
DATE DE CREATION : 16/11/2021	00	16/11/2021	OMT 53772 : Création	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION : 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Thermostats type C (moteur EC)	AFFAIRE : THERM.TYPE C report 0-10V
APPAREIL : 42NC/42ND	CLIENT :

CODE PLAN : 7603130	INDICE : 00
------------------------	----------------

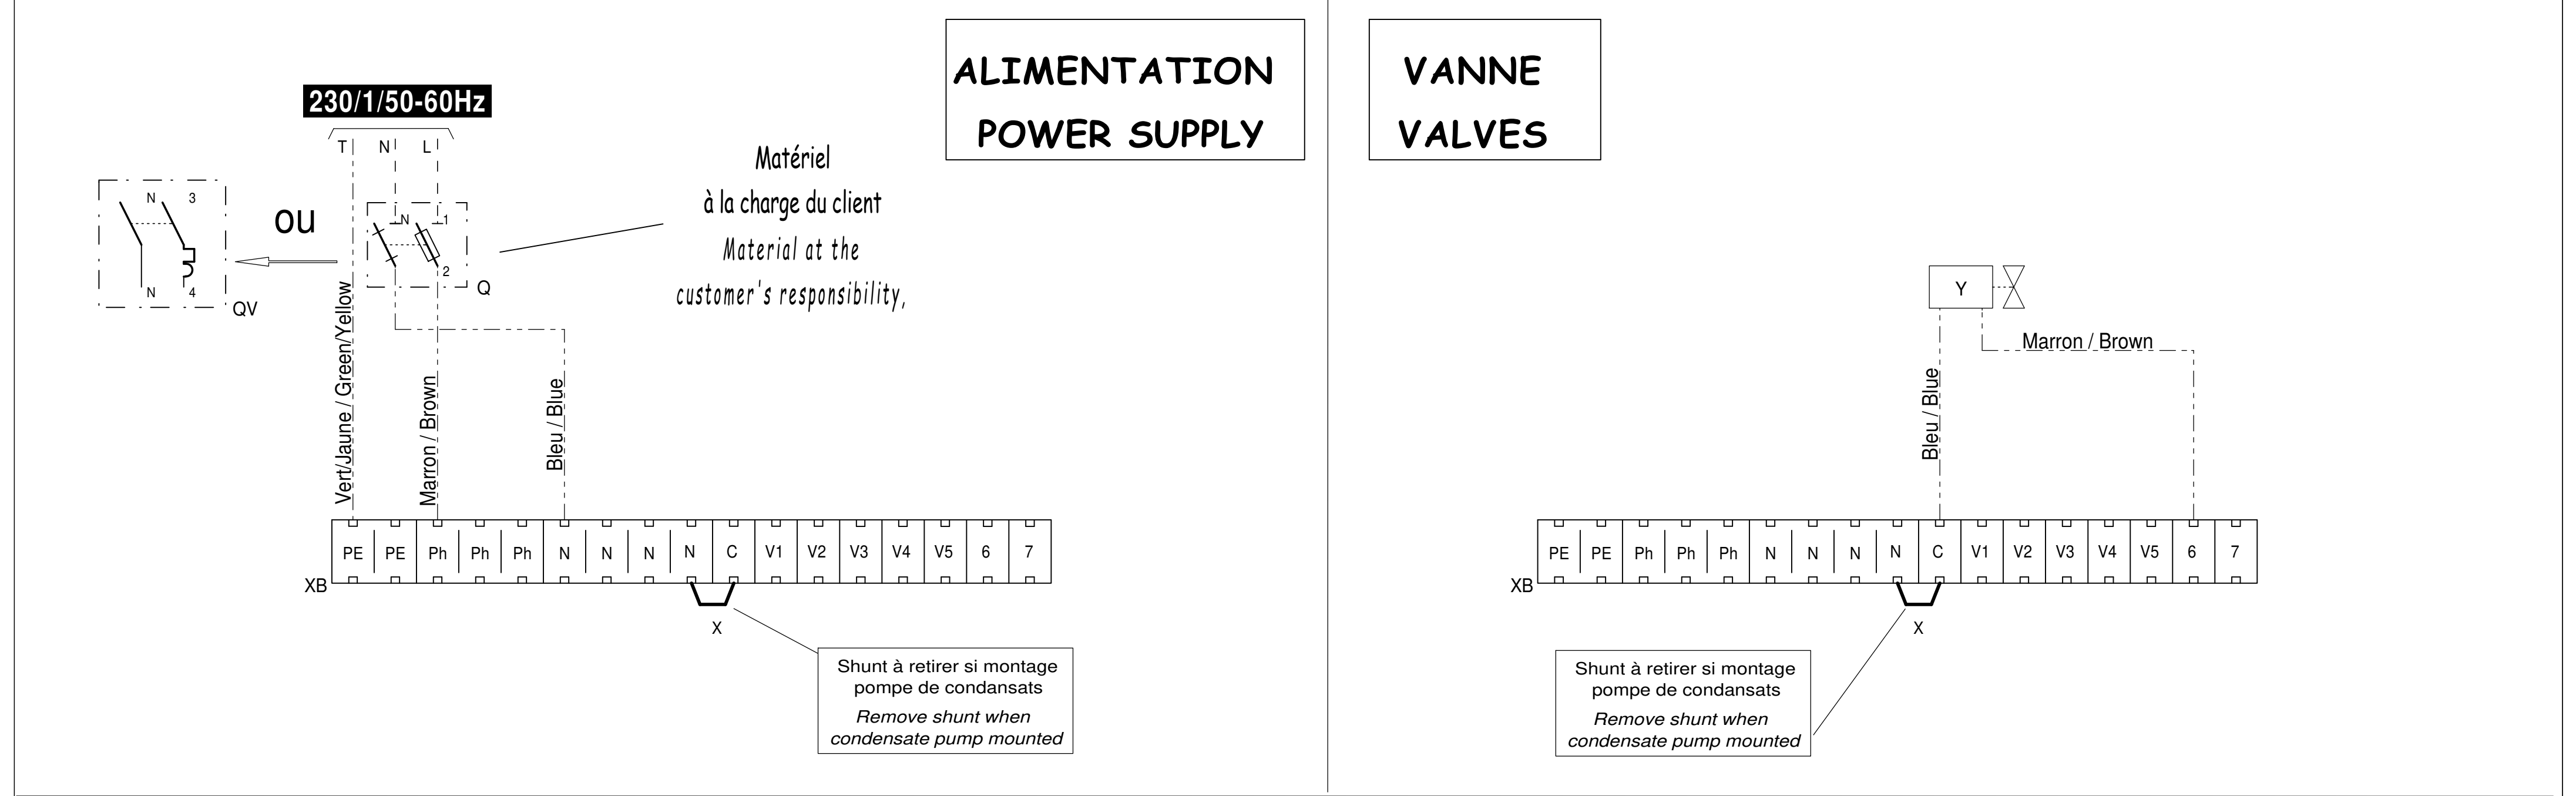

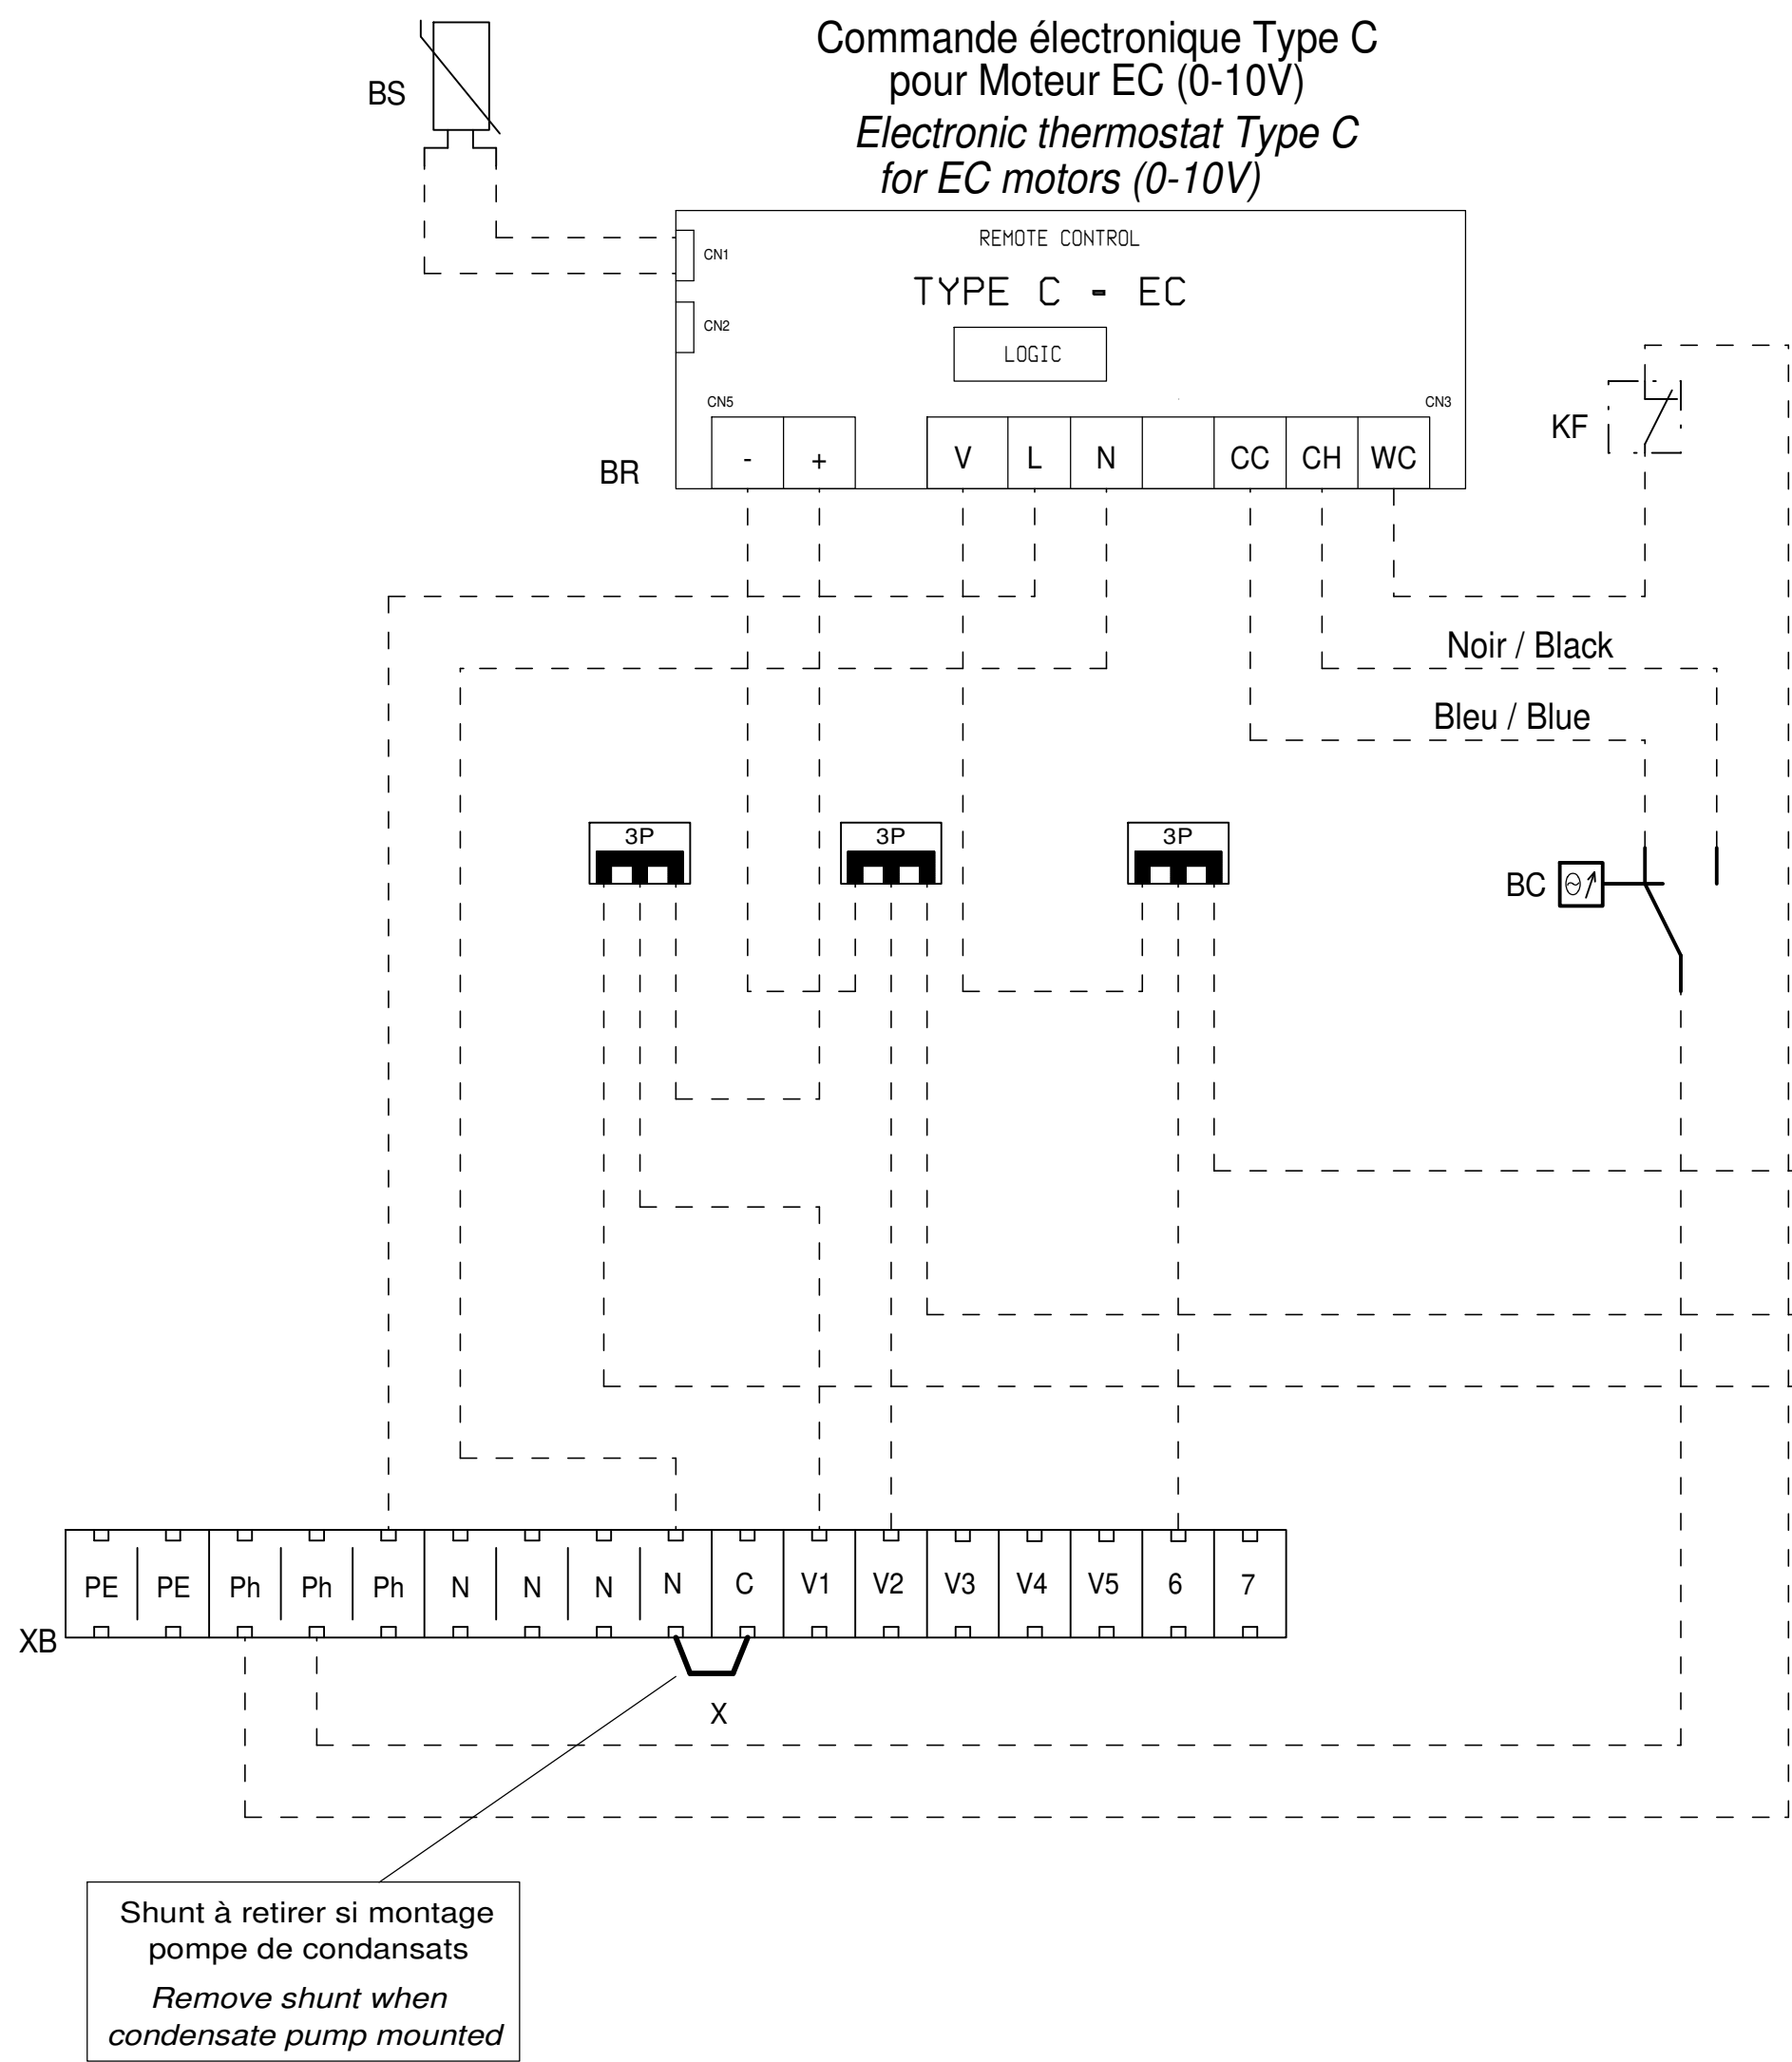REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER



* NOTE :

Le thermostat 33TC peut controler jusqu'à 10 moteurs EC
en connectant en parallèle le signal analogique deux fils 0-10V
(les vannes à eau doivent etre relayées séparemment)

Nombre maxi d'unité selon puissance absorbée par les vannes :
Puissance totale des moteurs de vannes commandées = 35W.

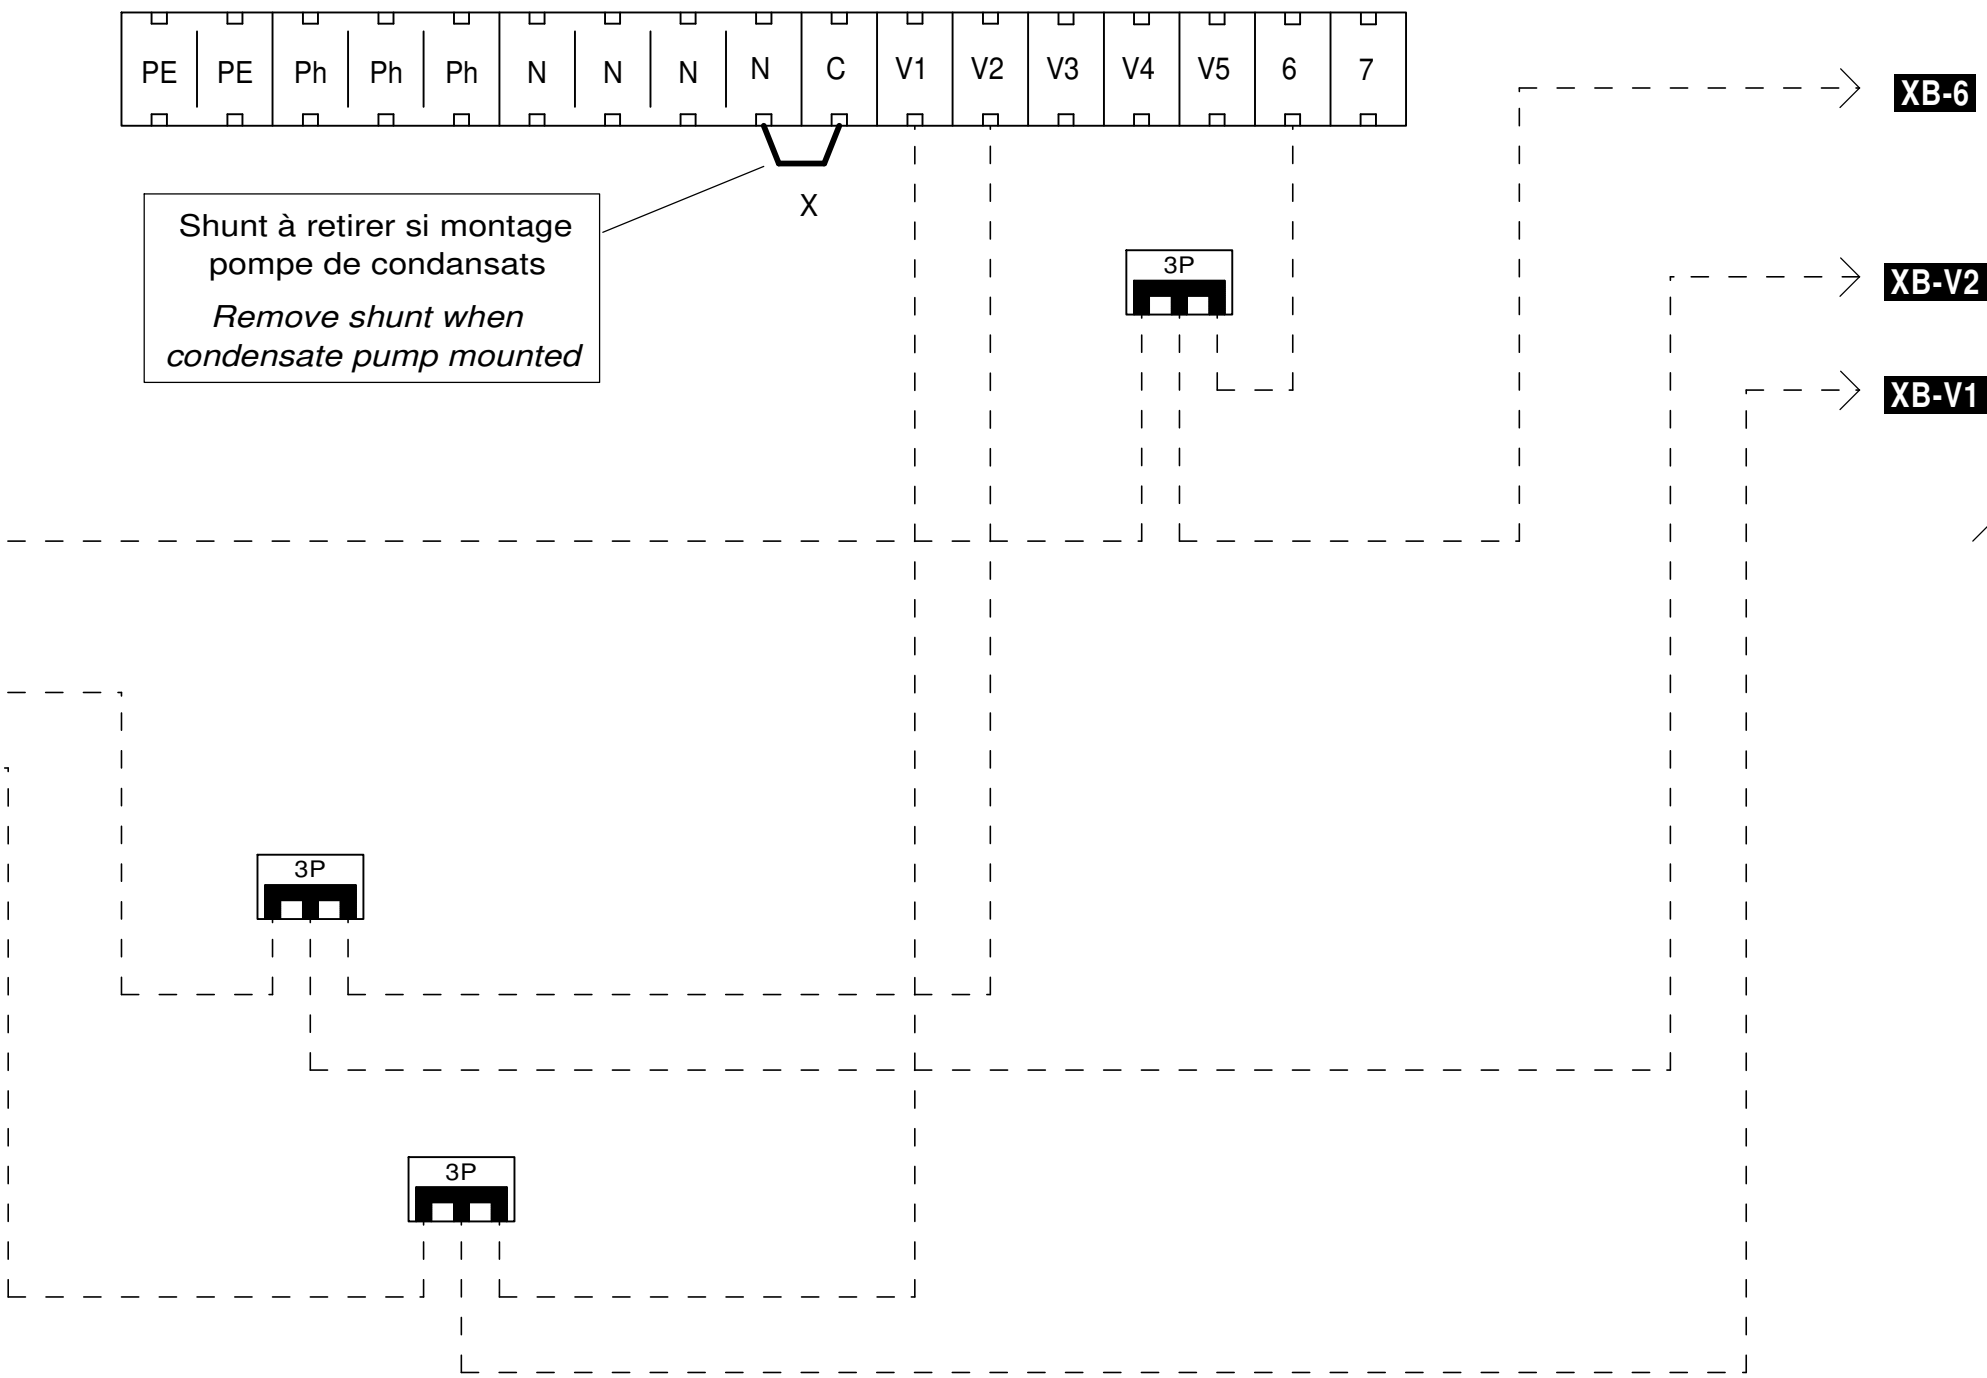
* NOTE :

*The thermostat 33TC can control up to 10 LEC units by wiring in parallel
the analogue 0-10 two-wires outpout signal
(water valve have to be wired/relayed separately).*

*Maximum number of units according to the power absorbed by the valves:
Total motor power for the controlled valves = 35W.*

3P

Bornier à clipser 3 poles
(non fourni)
Clip-on 3 poles terminal block
(not supplied)














To the other units / Vers autres unités
* (Max units : Voir / see Note)

Unité 1 (maitre) / Unit 1 (master)

Unité 2 (esclave) / Unit 2 (slave)

Folio 4/4

DESSINE : JULLIARD					DESIGNATION : 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Thermostats type C (moteur EC)	AFFAIRE : THERM.TYPE C report 0-10V
N° OMT : 53772						CLIENT :
DATE DE CREATION : 16/11/2021	00	16/11/2021	OMT 53772 : Création	F. JULLIARD	APPAREIL : 42NC/42ND	CODE PLAN : 7603130
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR		INDICE : 00

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN				
BC	Thermostat change-over			BC	Change-over thermostat			BC	Termostato in scambio			BC	Termostato de cambio			BC	Sommer / Winter - Umkehrthermostat			
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rückklufttemperatursensor			
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler			
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator			
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt			
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator			
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock			
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter			
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter			
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss			
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil			
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme			
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt			
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material			
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss			
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird			
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel			
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse			
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme			
DESSINE : JULLIARD												DESIGNATION : 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Thermostats type C (moteur EC)				AFFAIRE : THERM.TYPE C report 0-10V				
N° OMT : 53772												CLIENT :								
DATE DE CREATION : 16/11/2021				00	16/11/2021	OMT 53772 : Création						F. JULLIARD					CODE PLAN : 7603130		INDICE : 00	
				INDICE	DATE	MODIFICATION						MODIFIE PAR	APPAREIL : 42NC/42ND							

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 760313000, 12.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004703

Исходный файл: carrier-760313000-12-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 01c12076576f6652624b0cc7980c0a29508522fbd11cf1fdb2cbdfd0d45c1958

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-760313000-12-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:58 UTC