



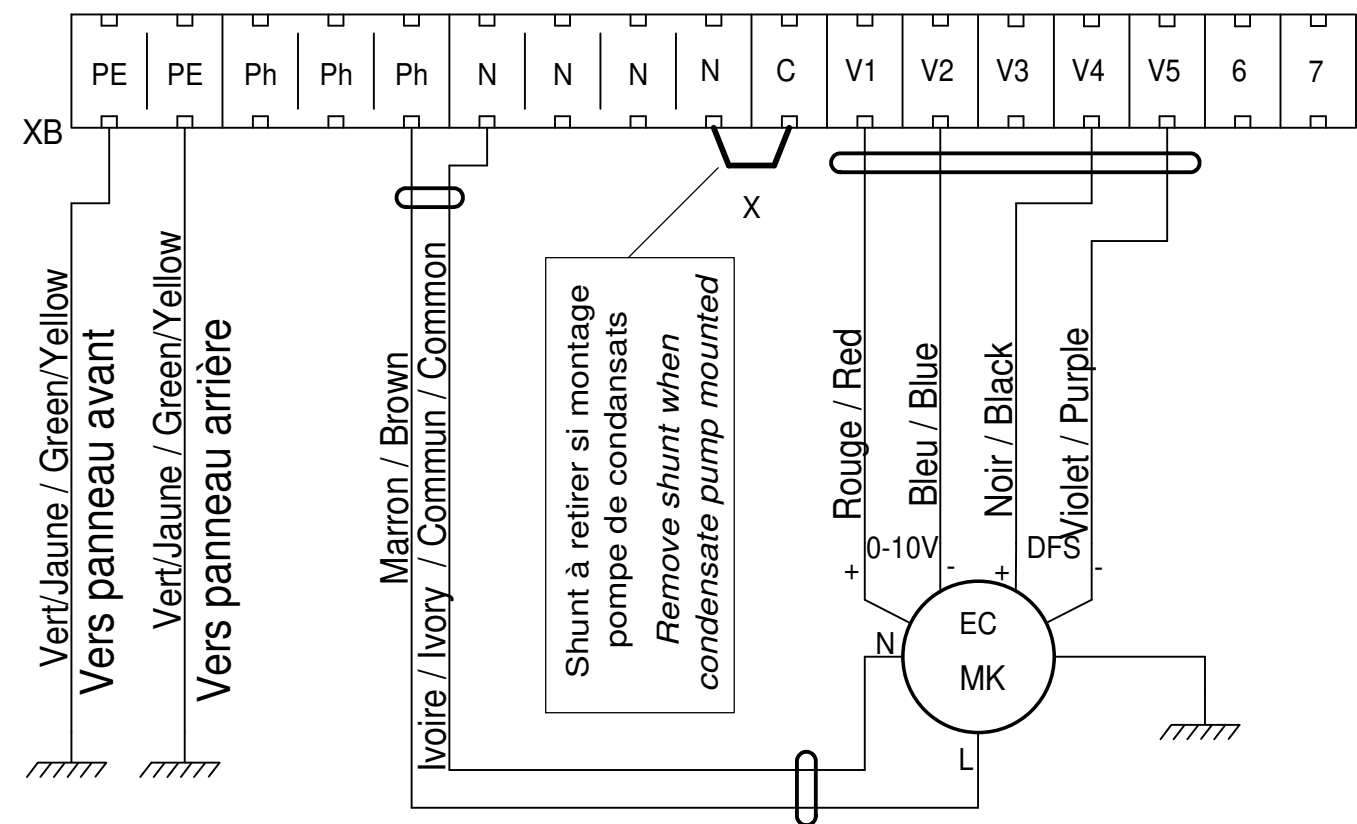

MOTEUR BRUSHLESS
0-10V Avec DFS

BRUSHLESS MOTOR
0-10V With DFS

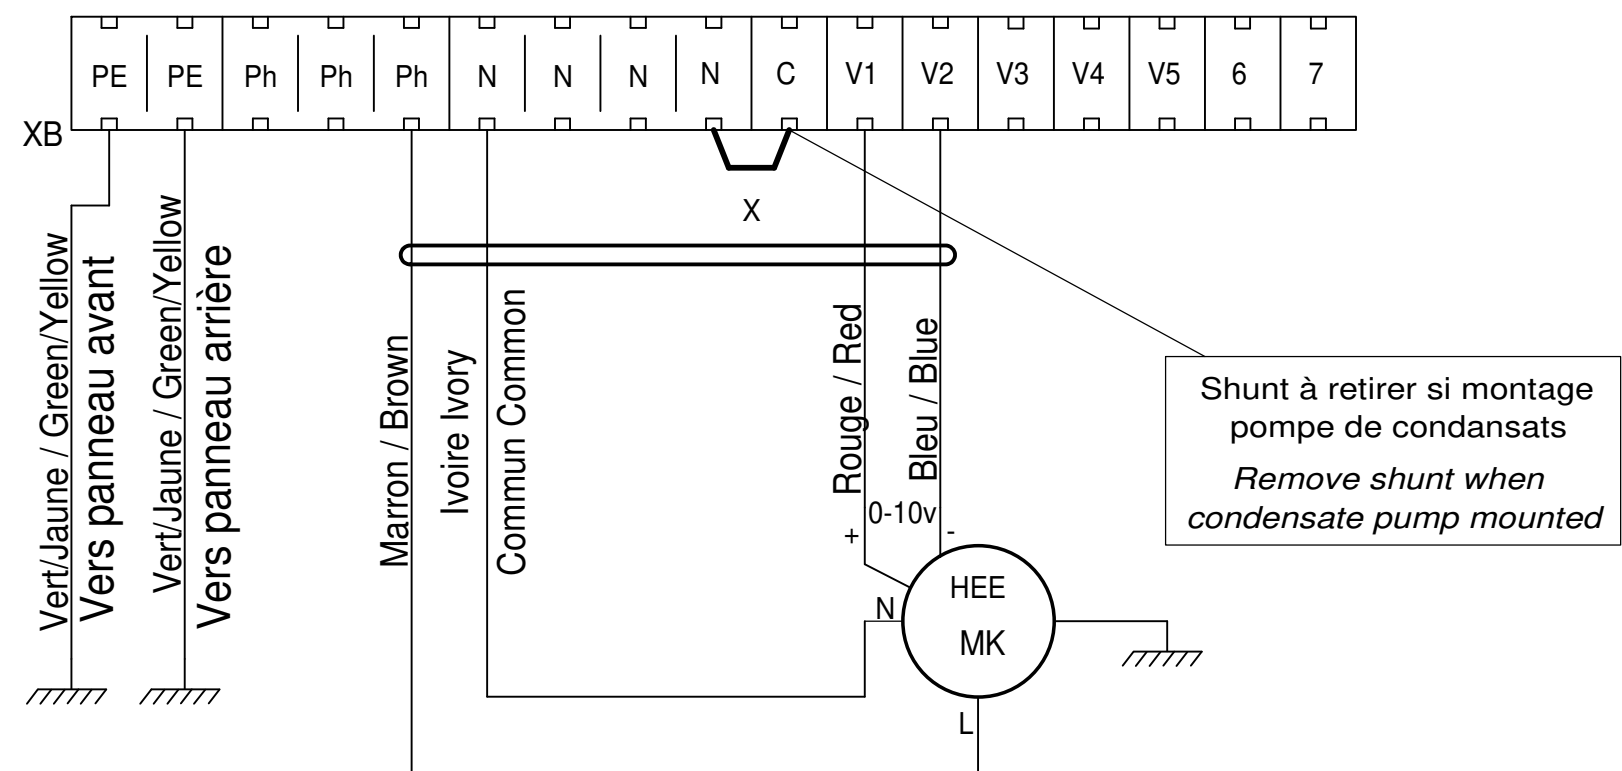

MOTEUR BRUSHLESS
0-10V Sans DFS

BRUSHLESS MOTOR
0-10V Without DFS


DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 53772				
DATE DE CREATION : 16/11/2021	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostat type D (moteur EC)	AFFAIRE : Thermostats D report signal 0-10V CLIENT :
APPAREIL : 42NC/42ND	CODE PLAN : 7603132 INDICE : 00

230/1/50-60Hz


ALIMENTATION POWER SUPPLY

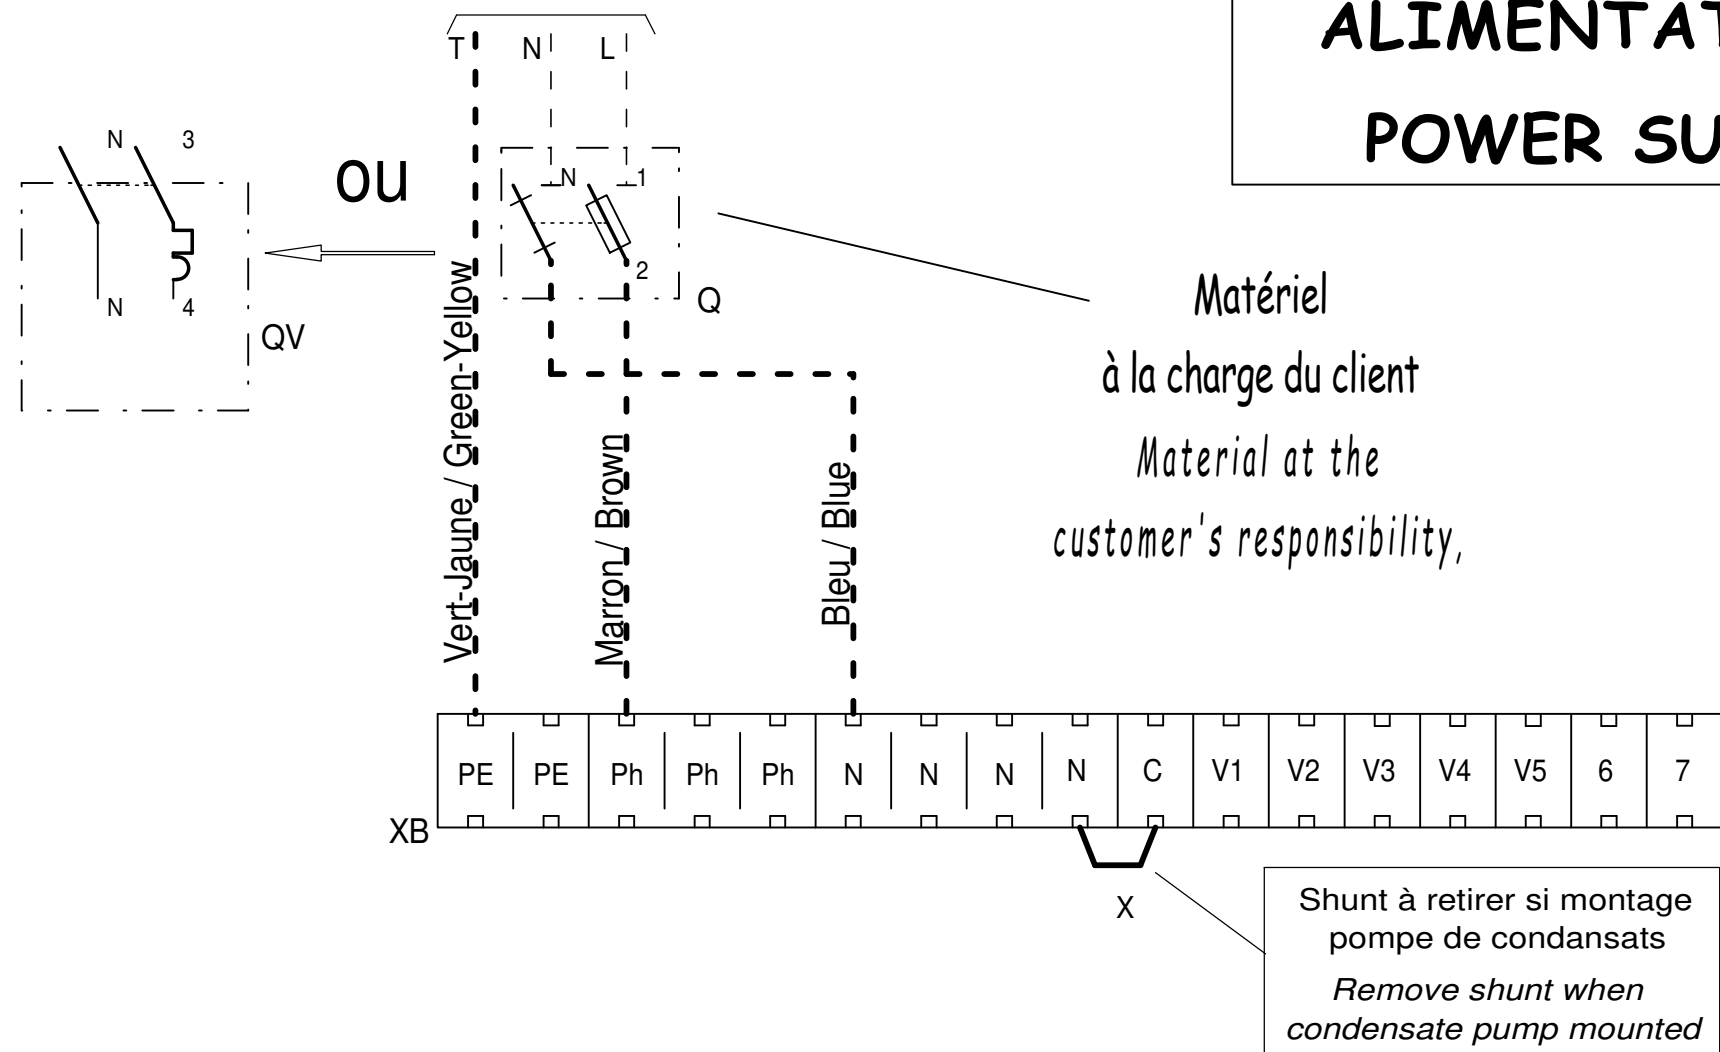

VANNES VALVES

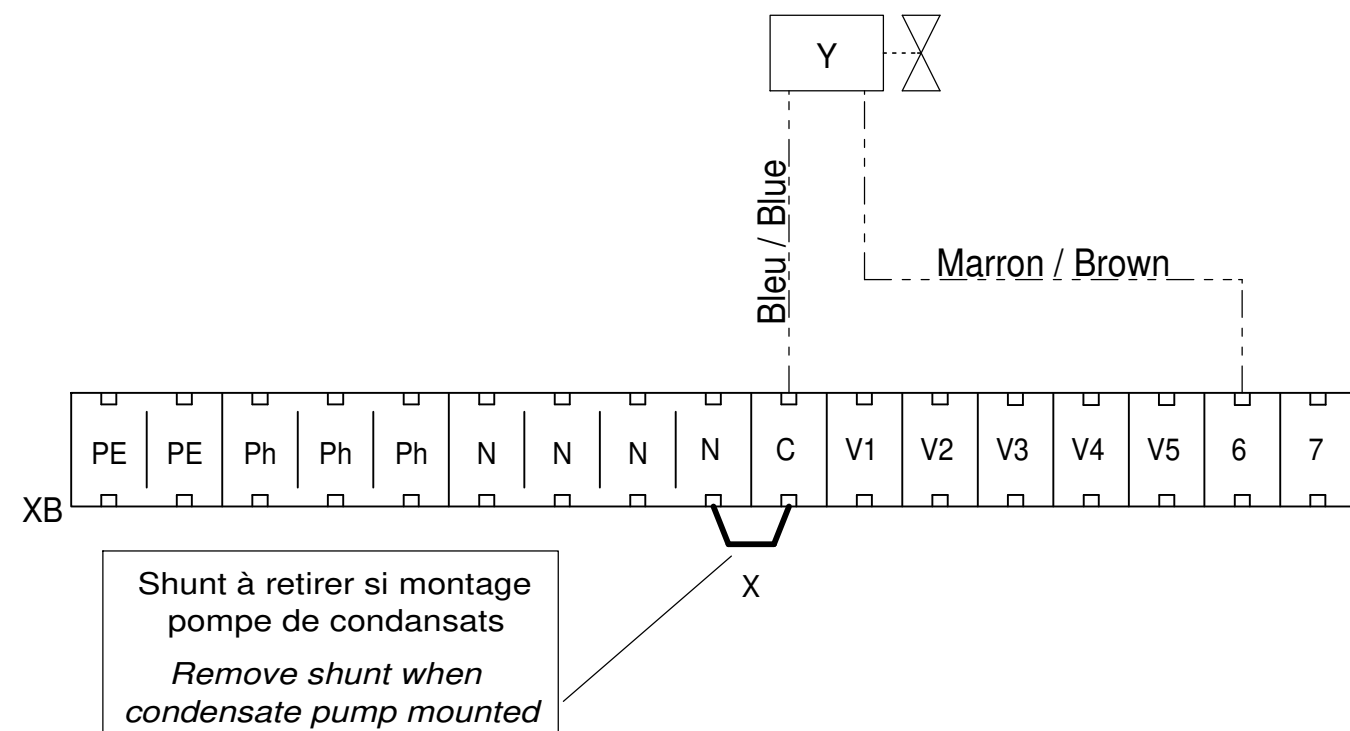

POMPE DE CONDENSAT CONDENSAT PUMP

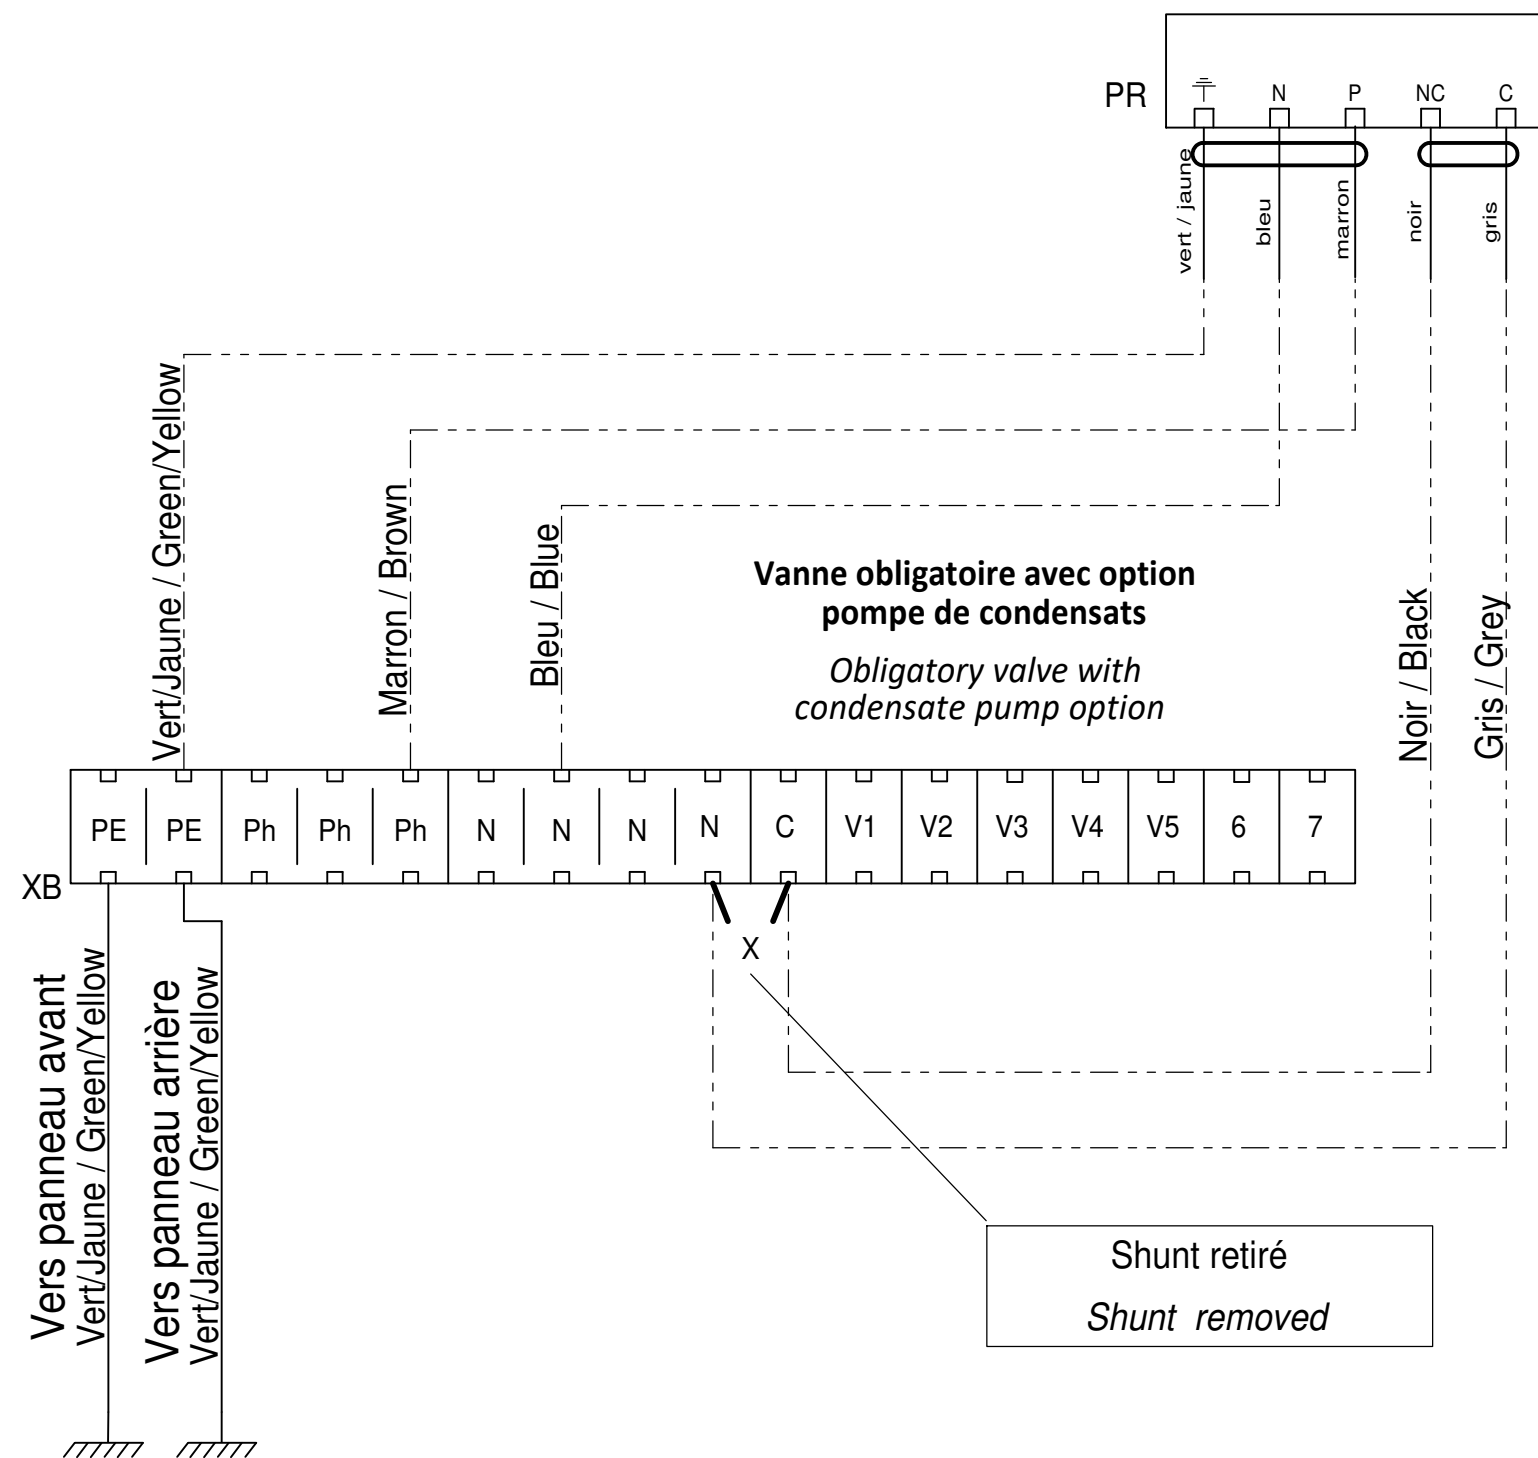


Folio 2/4

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 53772				
DATE DE CREATION : 16/11/2021	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostat type D (moteur EC)	AFFAIRE : Thermostats D report signal 0-10V CLIENT :
APPAREIL : 42NC/42ND	CODE PLAN : 7603132 INDICE : 00

MONTAGE 1 RESISTANCE

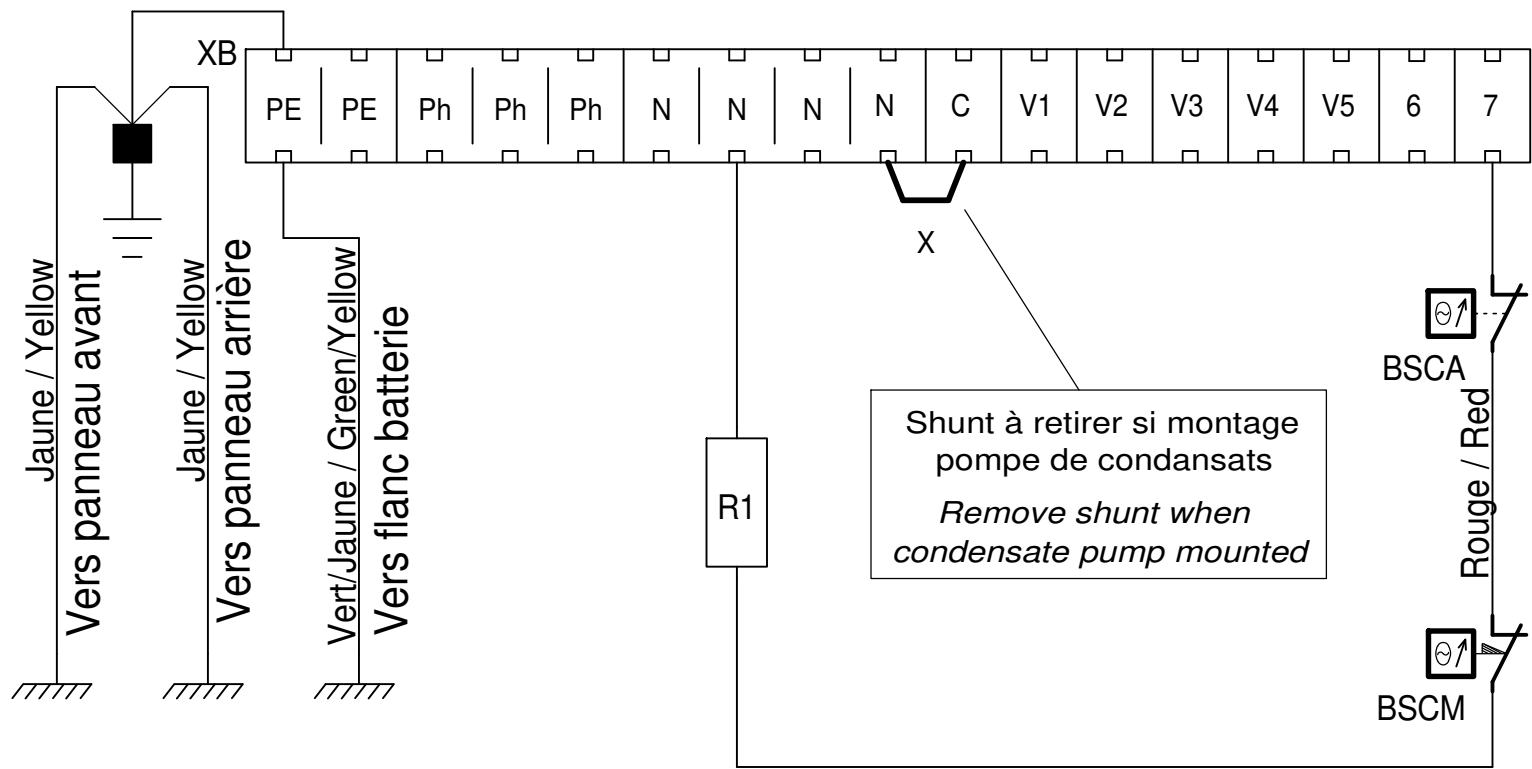


Valable si / Valid if : $R1 + R2 < 1500 \text{ W}$


42N tailles 1 et 2 / 42N Sizes 1 and 2

42N tailles 3 et 4 si caractere 11=B / 42N sizes 3 and 4 if digit 11=B

MONTAGE 2 RESISTANCES

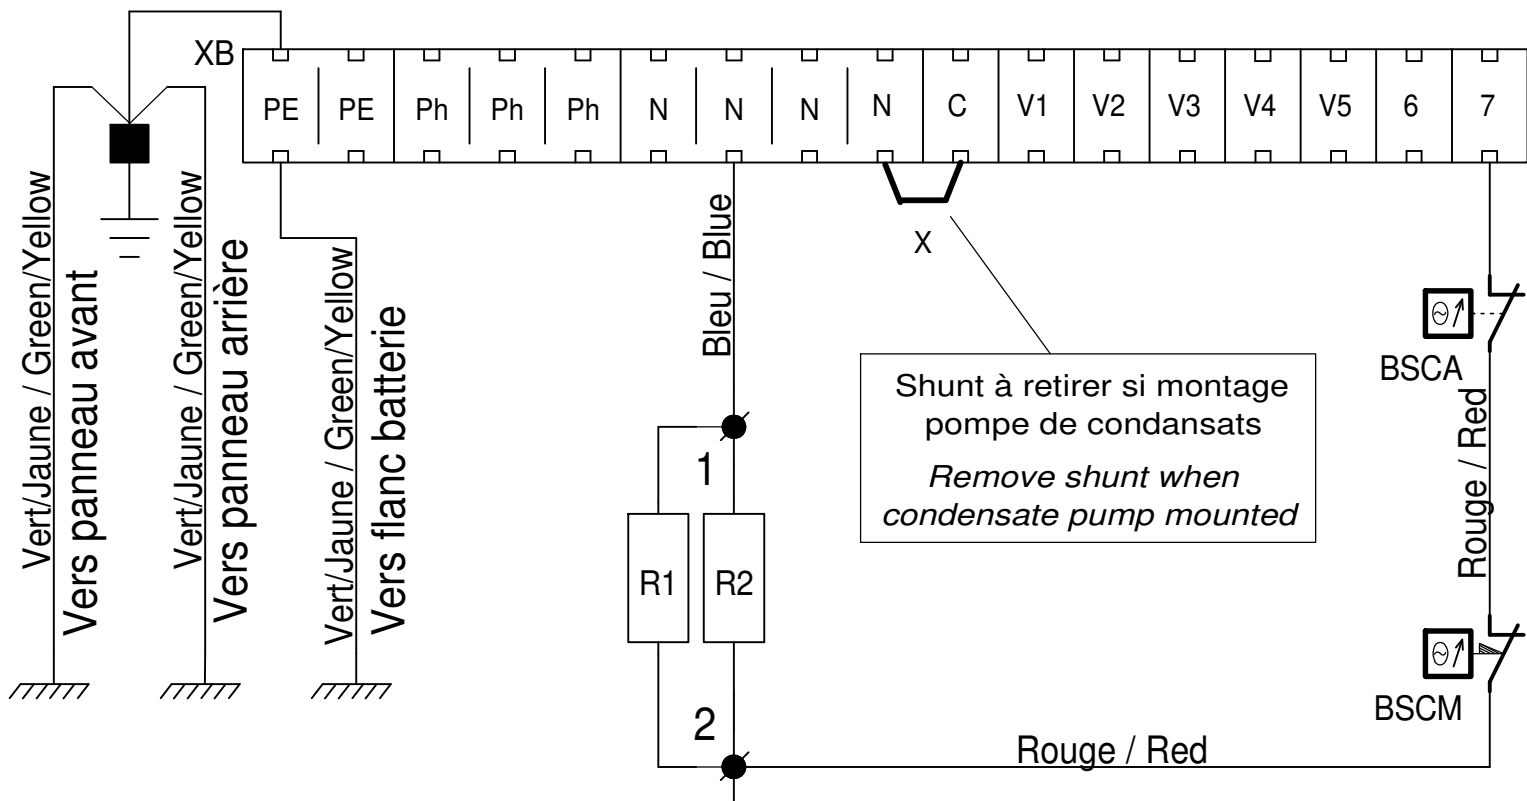


230/1/50-60Hz

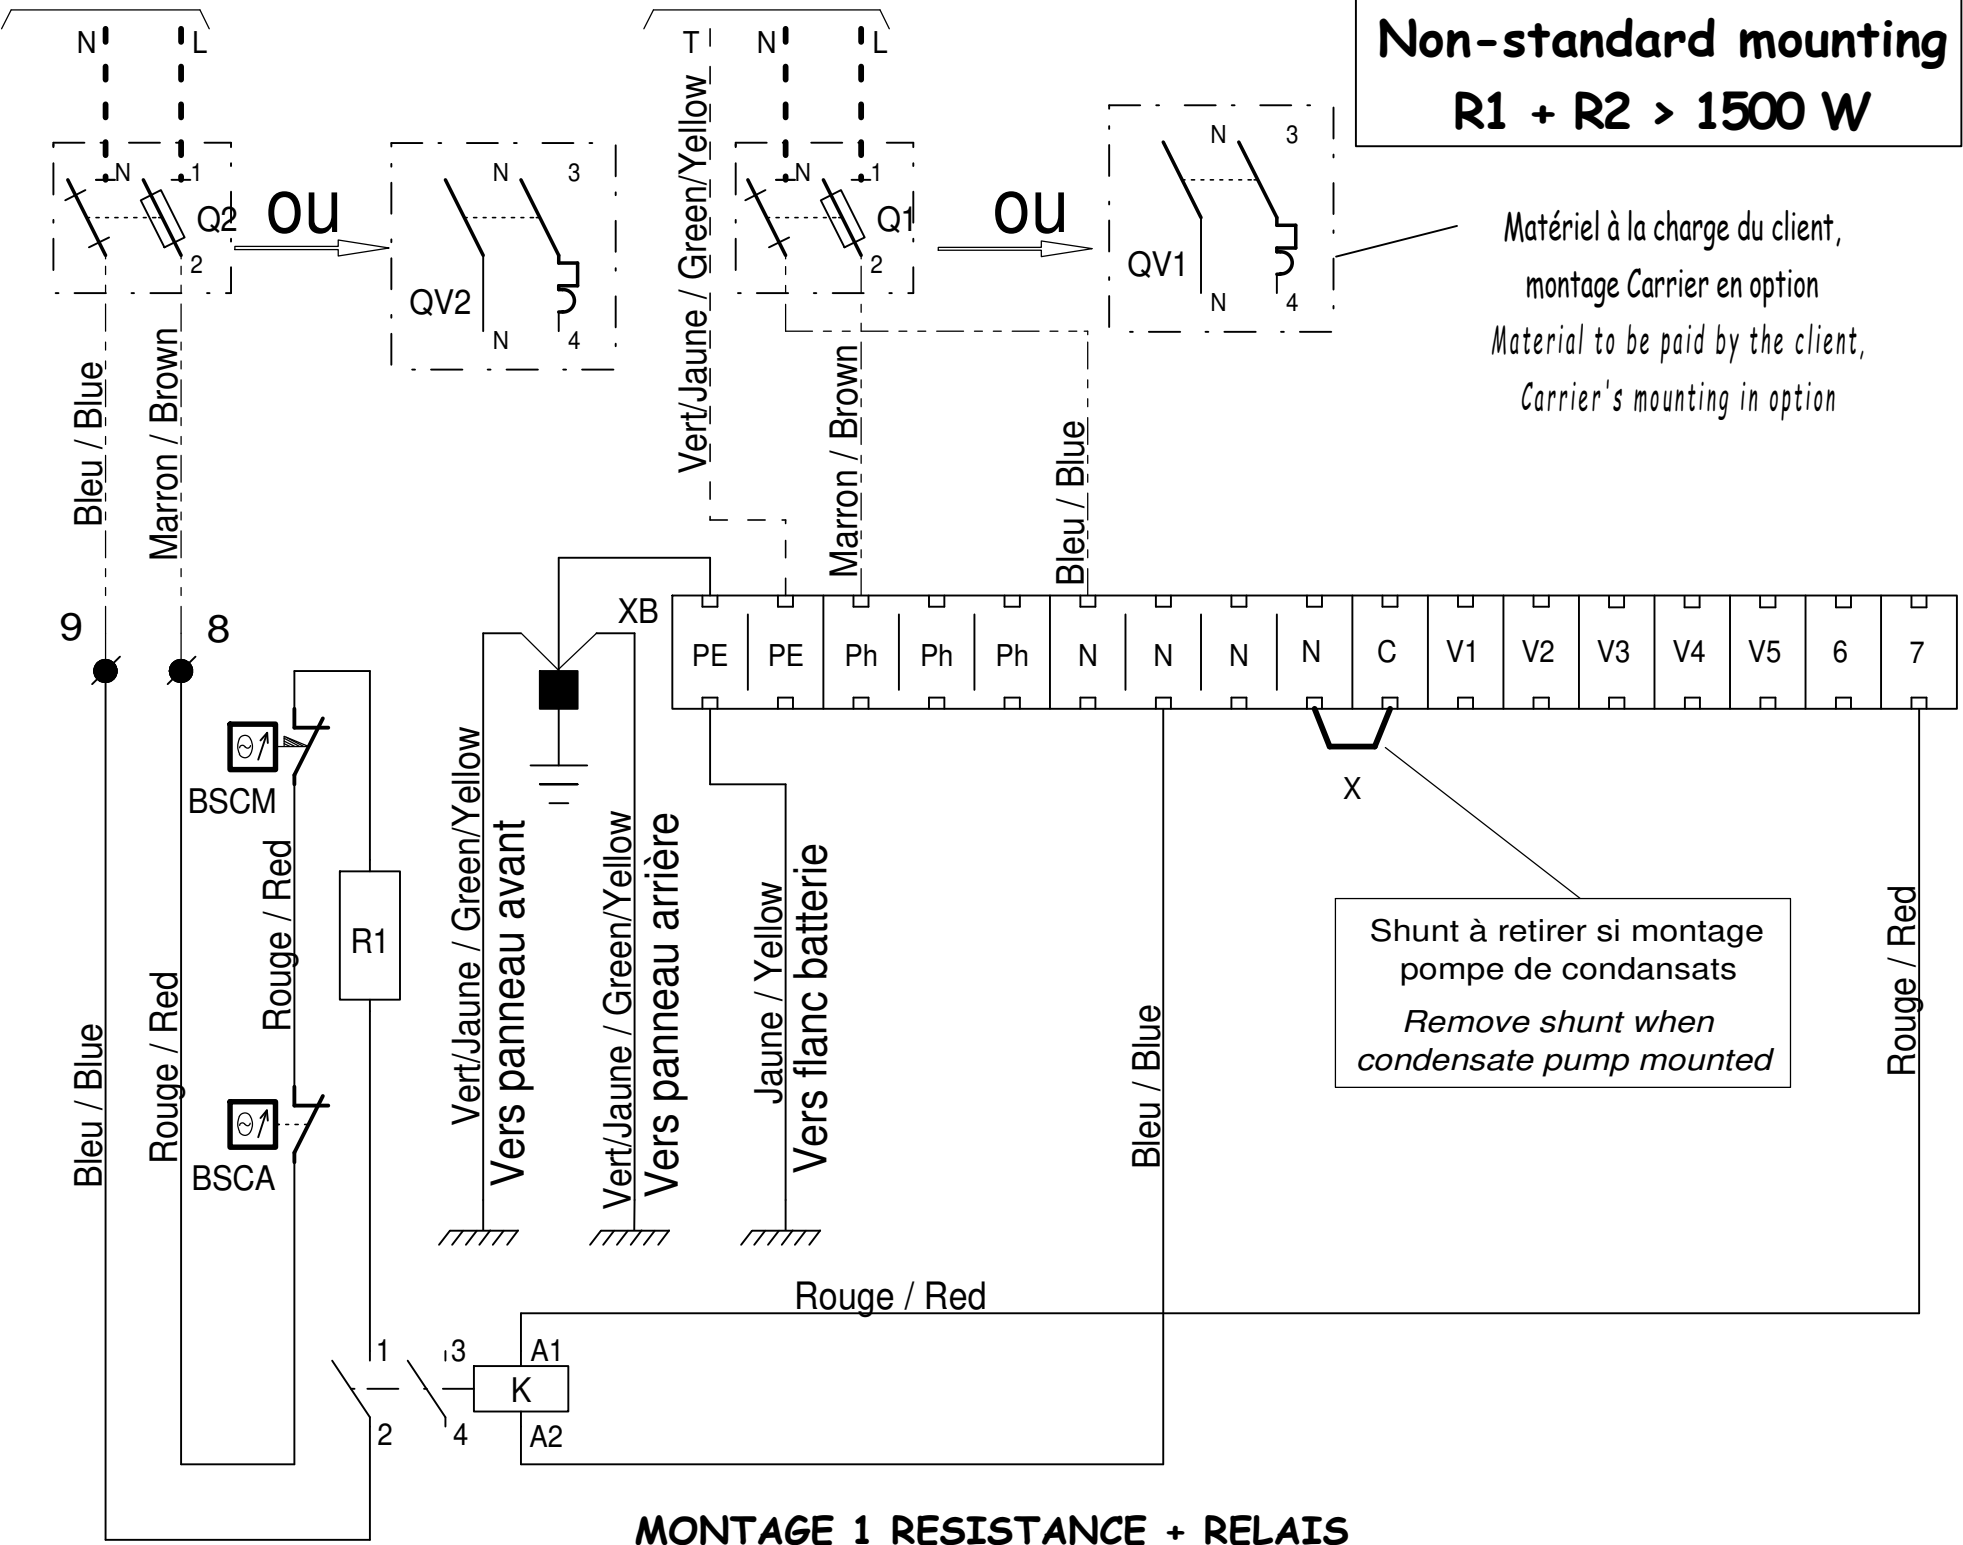

MONTAGE 1 RESISTANCE + RELAIS

230/1/50-60Hz

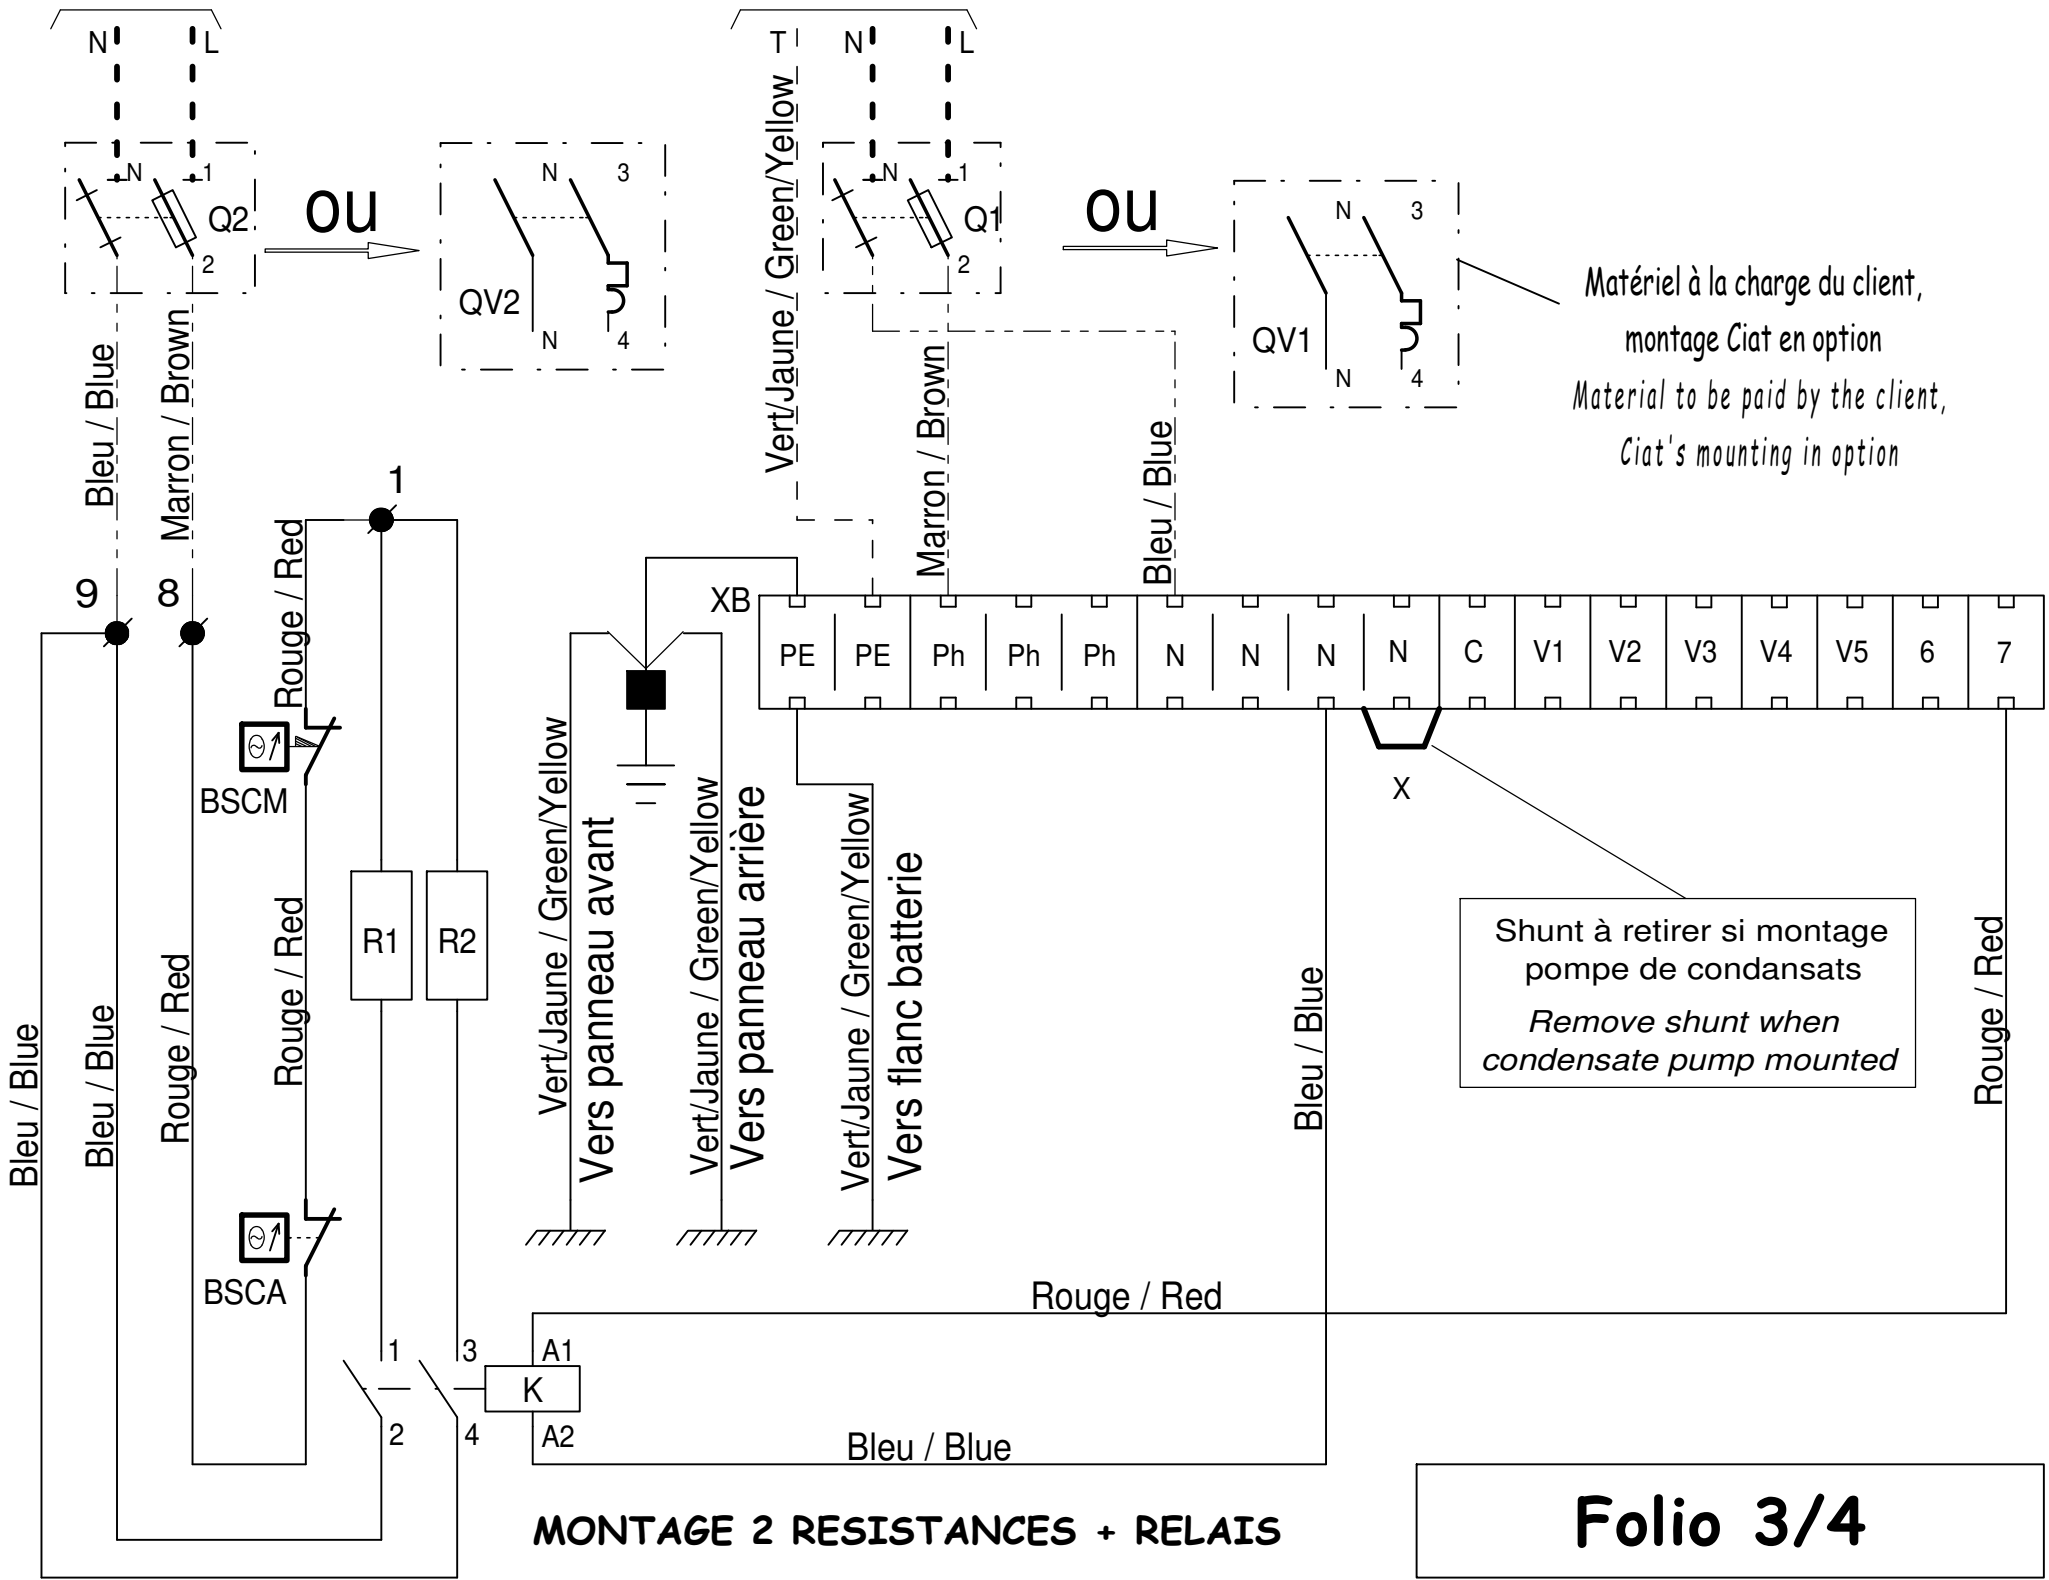

MONTAGE 2 RESISTANCES + RELAIS


Folio 3/4

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 53772				
DATE DE CREATION : 16/11/2021	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostat type D (moteur EC)	AFFAIRE : Thermostats D report signal 0-10V
APPAREIL : 42NC/42ND	CLIENT :
	CODE PLAN : 7603132
	INDICE : 00

REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER

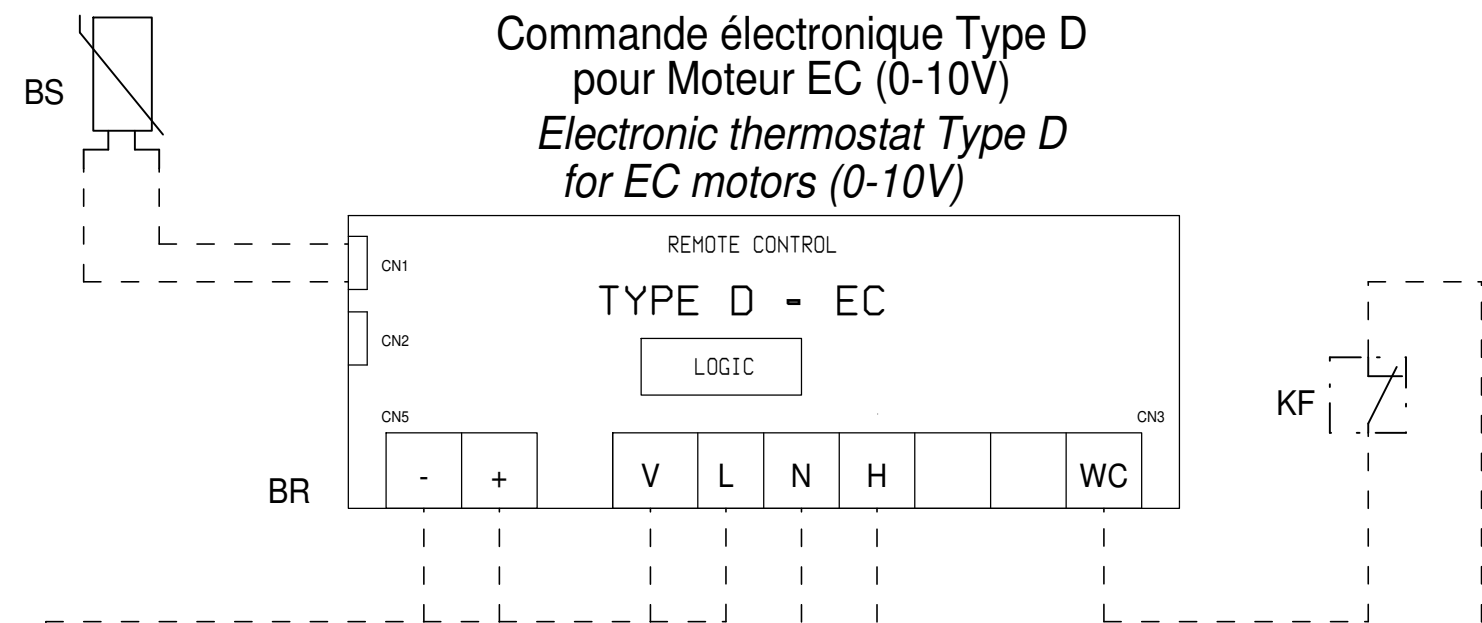

* NOTE :

Le thermostat 33TD peut controler jusqu'à 10 moteurs EC
en connectant en parallèle le signal analogique deux fils 0-10V
(les vannes à eau doivent etre relayées séparément)

Nombre maxi d'unité selon puissance absorbée par les vannes froide :
Puissance totale des moteurs de vannes froides commandées = 35W.


3P

Bornier à clipser 3 poles
(non fourni)
Clip-on 3 poles terminal block
(not supplied)

* NOTE :

The thermostat 33TD can control up to 10 LEC units by wiring in parallel
the analogue 0-10 two-wires output signal
(water valve have to be wired/relayed separately).

Maximum number of units according to the power absorbed by the cold valves:
Total motor power for the controlled cold valves = 35W.

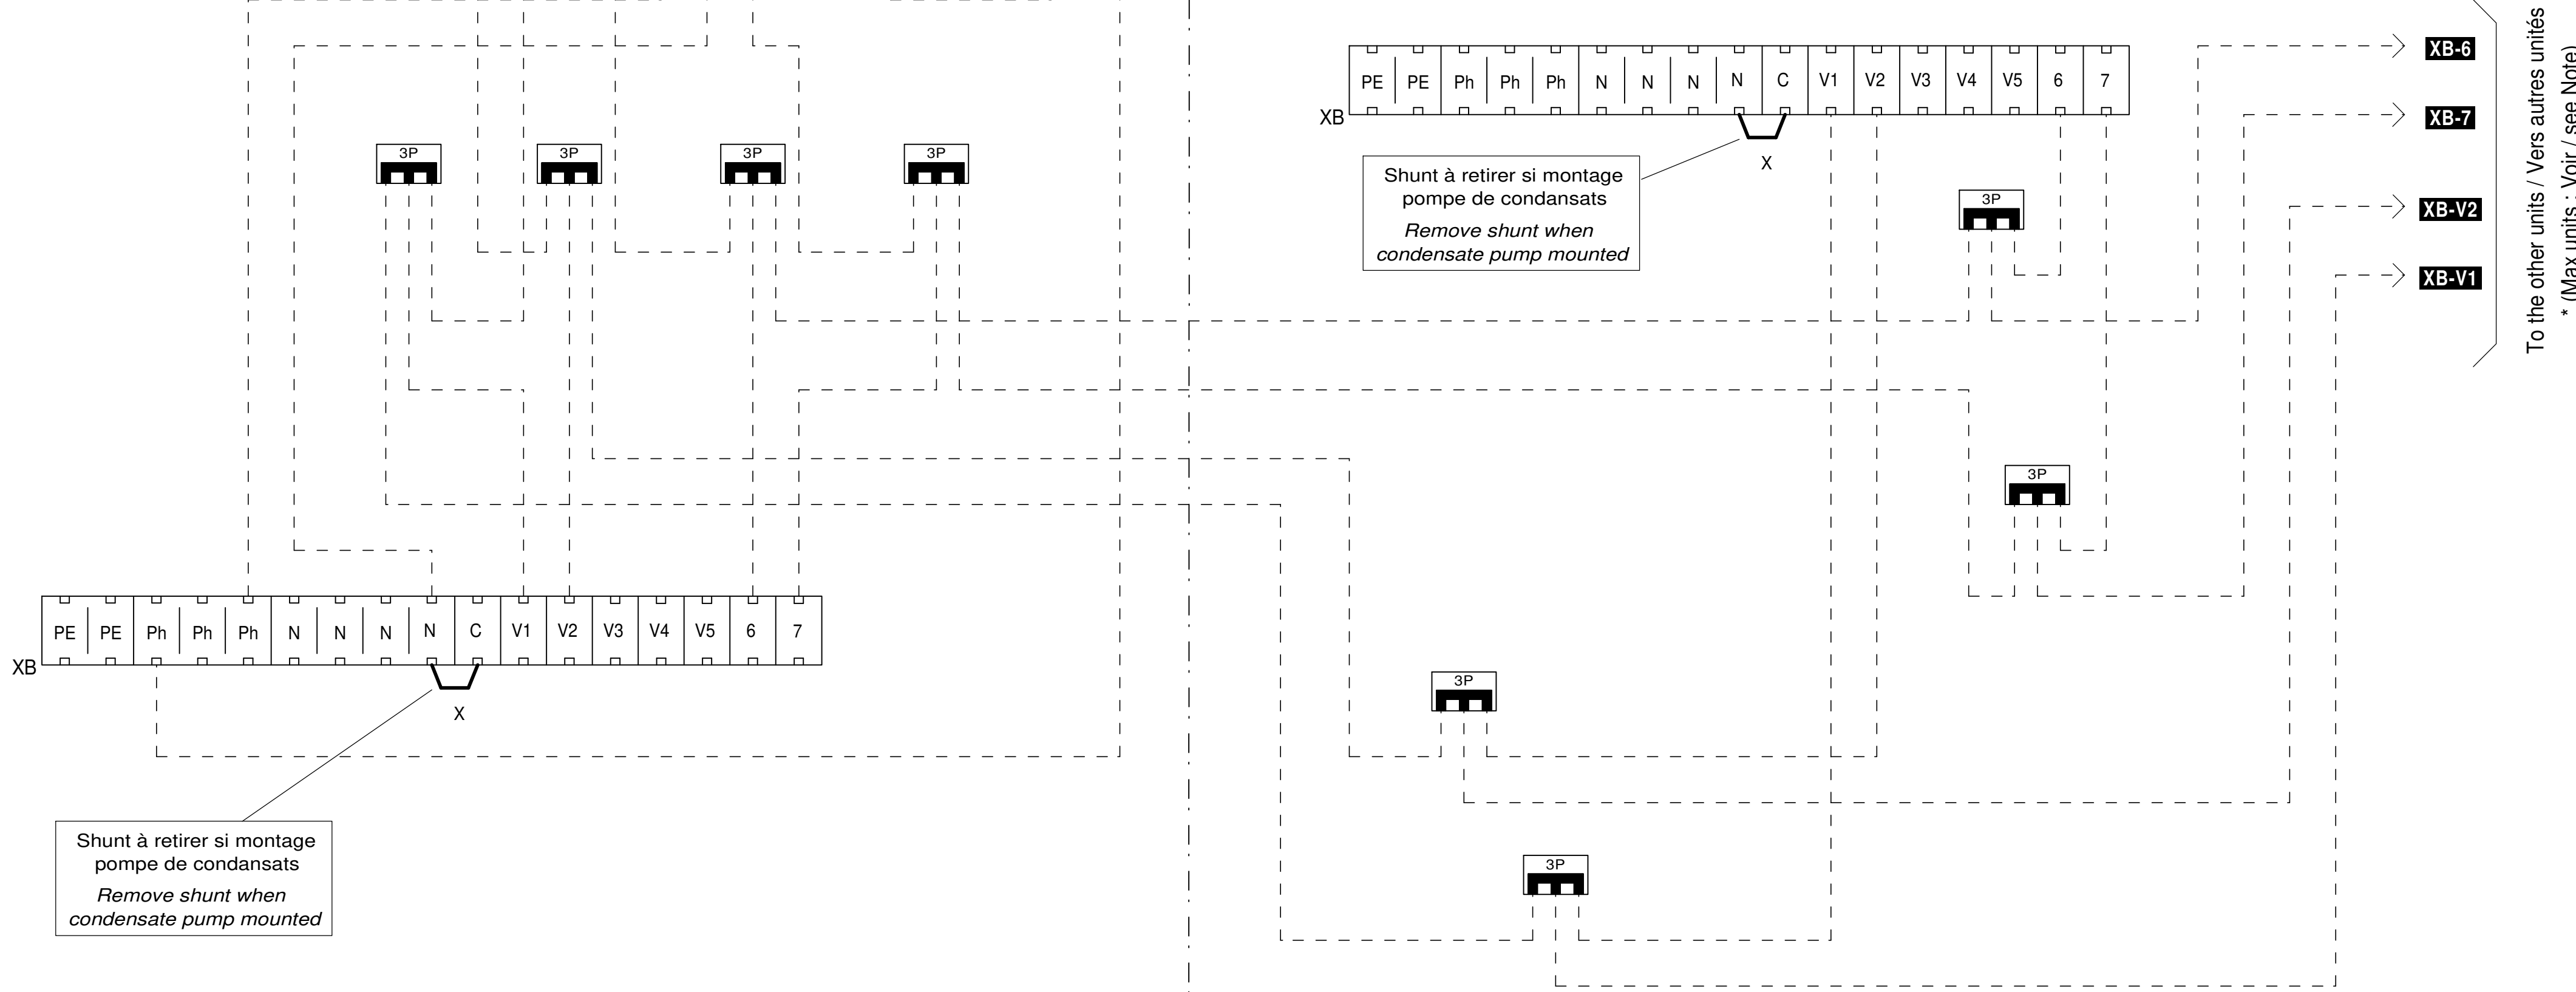

Unité 1 (maitre) / Unit 1 (master)










Unité 2 (esclave) / Unit 2 (slave)

Folio 4/4

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 53772				
DATE DE CREATION : 16/11/2021	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostat type D (moteur EC)	AFFAIRE : Thermostats D report signal 0-10V
APPAREIL : 42NC/42ND	CLIENT :
	CODE PLAN : 7603132
	INDICE : 00

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN			
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rücklauftemperatursensor		
BSCA	Limiteur de température automatique			BSCA	Automatic temperature limiter			BSCA	Limitatore automatico di temperatura			BSCA	Limitador automático de temperatura			BSCA	Automatischer Temperaturbegrenzer		
BSCM	Limiteur de température manuel			BSCM	Manual temperature limiter			BSCM	Limitatore di temperatura manuale			BSCM	Limitador manual de temperatura			BSCM	Manueller Temperaturbegrenzer		
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler		
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator		
K	Relais			K	Relay			K	Relè			K	Relé			K	Relais		
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt		
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator		
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock		
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter		
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter		
R1 / R2	Résistance de chauffage			R1 / R2	Heating resistance			R1 / R2	Resistenza al riscaldamento			R1 / R2	Resistencia al calentamiento			R1 / R2	Heizwiderstand		
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss		
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt		
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil		
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme		
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt		
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material		
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss		
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird		
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel		
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse		
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme		
DESSINE : JULLIARD												DESIGNATION :				AFFAIRE : Thermostats D report signal 0-10V			
N° OMT : 53772												2 tubes avec batterie électrique Thermostat type D (moteur EC)				CLIENT :			
DATE DE CREATION : 16/11/2021																CODE PLAN : 7603132			
INDICE				DATE								MODIFICATION							

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 760313200, 12.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004699

Исходный файл: carrier-760313200-12-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 856e2bebe21490198360fd338586145ac05df79859689b31a823d4276905650e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-760313200-12-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:39 UTC