

DENOMINACION SHEET TITLE TITRE DE LA FEUILLE BLATT-TITEL TITOLO DEL FOGLIO	REFERENCIA DE HOJA SHEET REFERENCE NO. DE REF. DE LA FEUILLE BLATT-BEZUGSNUMMER RIFERIMENTO DEL FOGLIO	N. DE HOJAS PAGE NUMBER FEUILLE NO. SEITEN-NUMMER N° FOGLI
CIRCUITO DE POTENCIA POWER CIRCUIT CIRCUIT DE PUISSANCE BETRIEBSSTROMKREIS CIRCUITO D'ALIMENTAZIONE	HOJAS 2 SHEETS 2 FEUILLES 2 BLATTER 2 FOGLIO 2	1
CIRCUITO CONTROL CONTROL CIRCUIT CIRCUIT DE COMMANDE STEUERSTROMKREIS CIRCUITO DI CONTROLLO	HOJAS 3 SHEETS 3 FEUILLES 3 BLATTER 3 FOGLIO 3	1
TERMINALES Y CABLES TERMINALS AND CABLES BORNES ET FILS KLEMMEN UND KABEL MORSETTI E CAVI	HOJAS 4 SHEET 4 FEUILLE 4 BLATT 4 FOGLIO 4	1

NOTAS - NOTES - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTE

 BORNES CUADRO PRINCIPAL
MAIN ELECTRICAL BOX TERMINALS
BORNES DU COFFRET ELECTRIQUE PRINCIPAL
HAUPT-REGELABTEIL-KLEMMEN
MORSETTI DEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE

 BORNES EN CAJAS DE INTERCONEXION
JUNCTION BOX TERMINALS
BORNES DE LA BOITE DE DERIVATION
ANSCHLUSSKASTEN-KLEMMEN
MORSETTI NELLA SCATOLA ELETTRICA COMPRESSORE

 CABLEADO REALIZADO EN FACTORIA
FACTORY WIRING
CABLAGE D'USINE
WERKSEITIGE VERDRAHTUNG
COLLEGAMENTI ESEGUITI IN FABBRICA

 CABLEADO OPCIONALES
WIRING, OPTIONS
CABLAGE, OPTIONS
VERDRAHTUNG, OPTIONEN
COLLEGAMENTI, OPZIONI


 CABLEADO A REALIZAR POR EL INSTALADOR
FIELD WIRING
CABLAGE REALISE SUR SITE
BAUSEITIGE VERDRAHTUNG
COLLEGAMENTI DA ESEGUIRSI IN CANTIERE A CURA DI TERZI



ESQUEMA ELECTRICO
WIRING DIAGRAM
SCHEMA DE CABLAGE
SCHALTPLAN
SCHEMA ELETTRICO

30RB026CH
30RB033CH

B036898H02_-

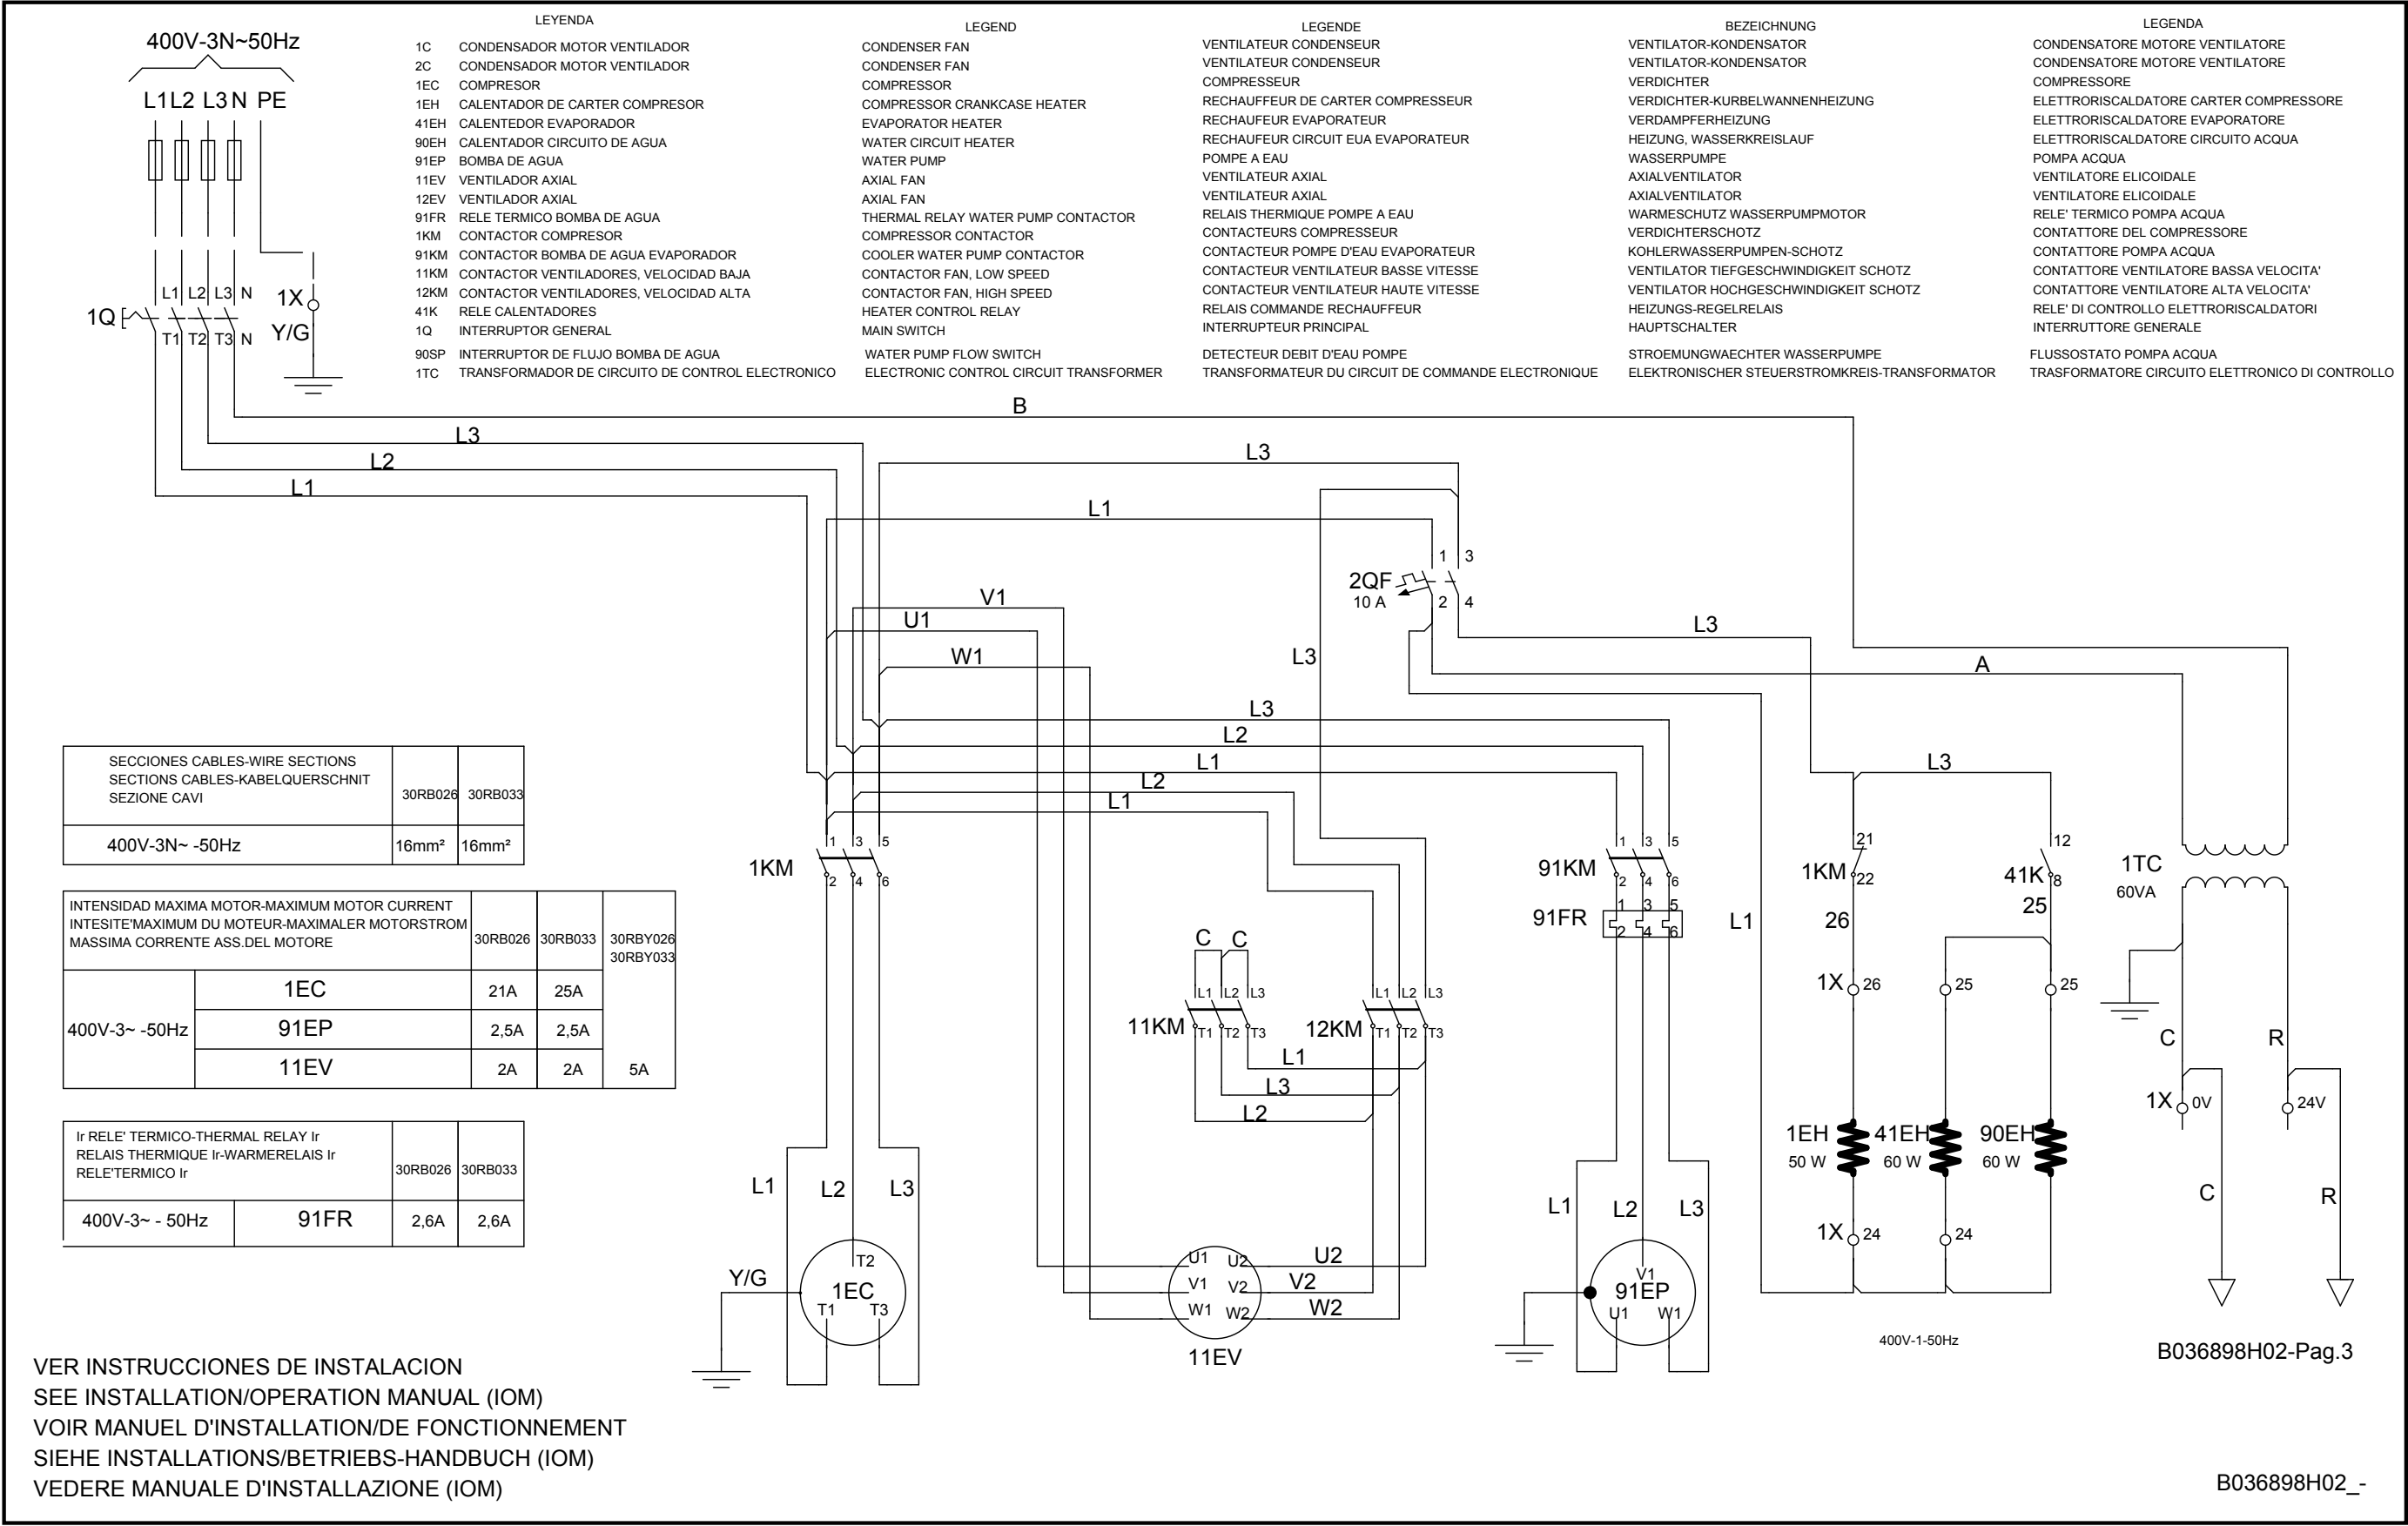

Ir RELE' TERMICO-THERMAL RELAY Ir

RELAIS THERMIQUE Ir-WARMERELAIS Ir

RELE'TERMICO Ir

30RB026

30RB033

400V-3~ - 50Hz

91FR

2,6A

2,6A

VER INSTRUCCIONES DE INSTALACION

SEE INSTALLATION/OPERATION MANUAL (IOM)

VOIR MANUEL D'INSTALLATION/DE FONCTIONNEMENT

SIEHE INSTALLATIONS/BETRIEBS-HANDBUCH (IOM)

VEDERE MANUALE D'INSTALLAZIONE (IOM)

1KM

1 3 5

2 4 6

Y/G

1EC

T1

T2

T3

11EV

U1

U2

V1

V2

W1

W2

91KM

1 3 5

2 4 6

91FR

1 3 5

2 4 6

91EP

U1

W1

V1

W2

1KM

21

22

1X

26

1EH

50 W

41EH

60 W

90EH

60 W

1X

24

25

25

1TC

60VA

1X

0V


C


24V

R

B036898H02-Pag.3

B036898H02_-



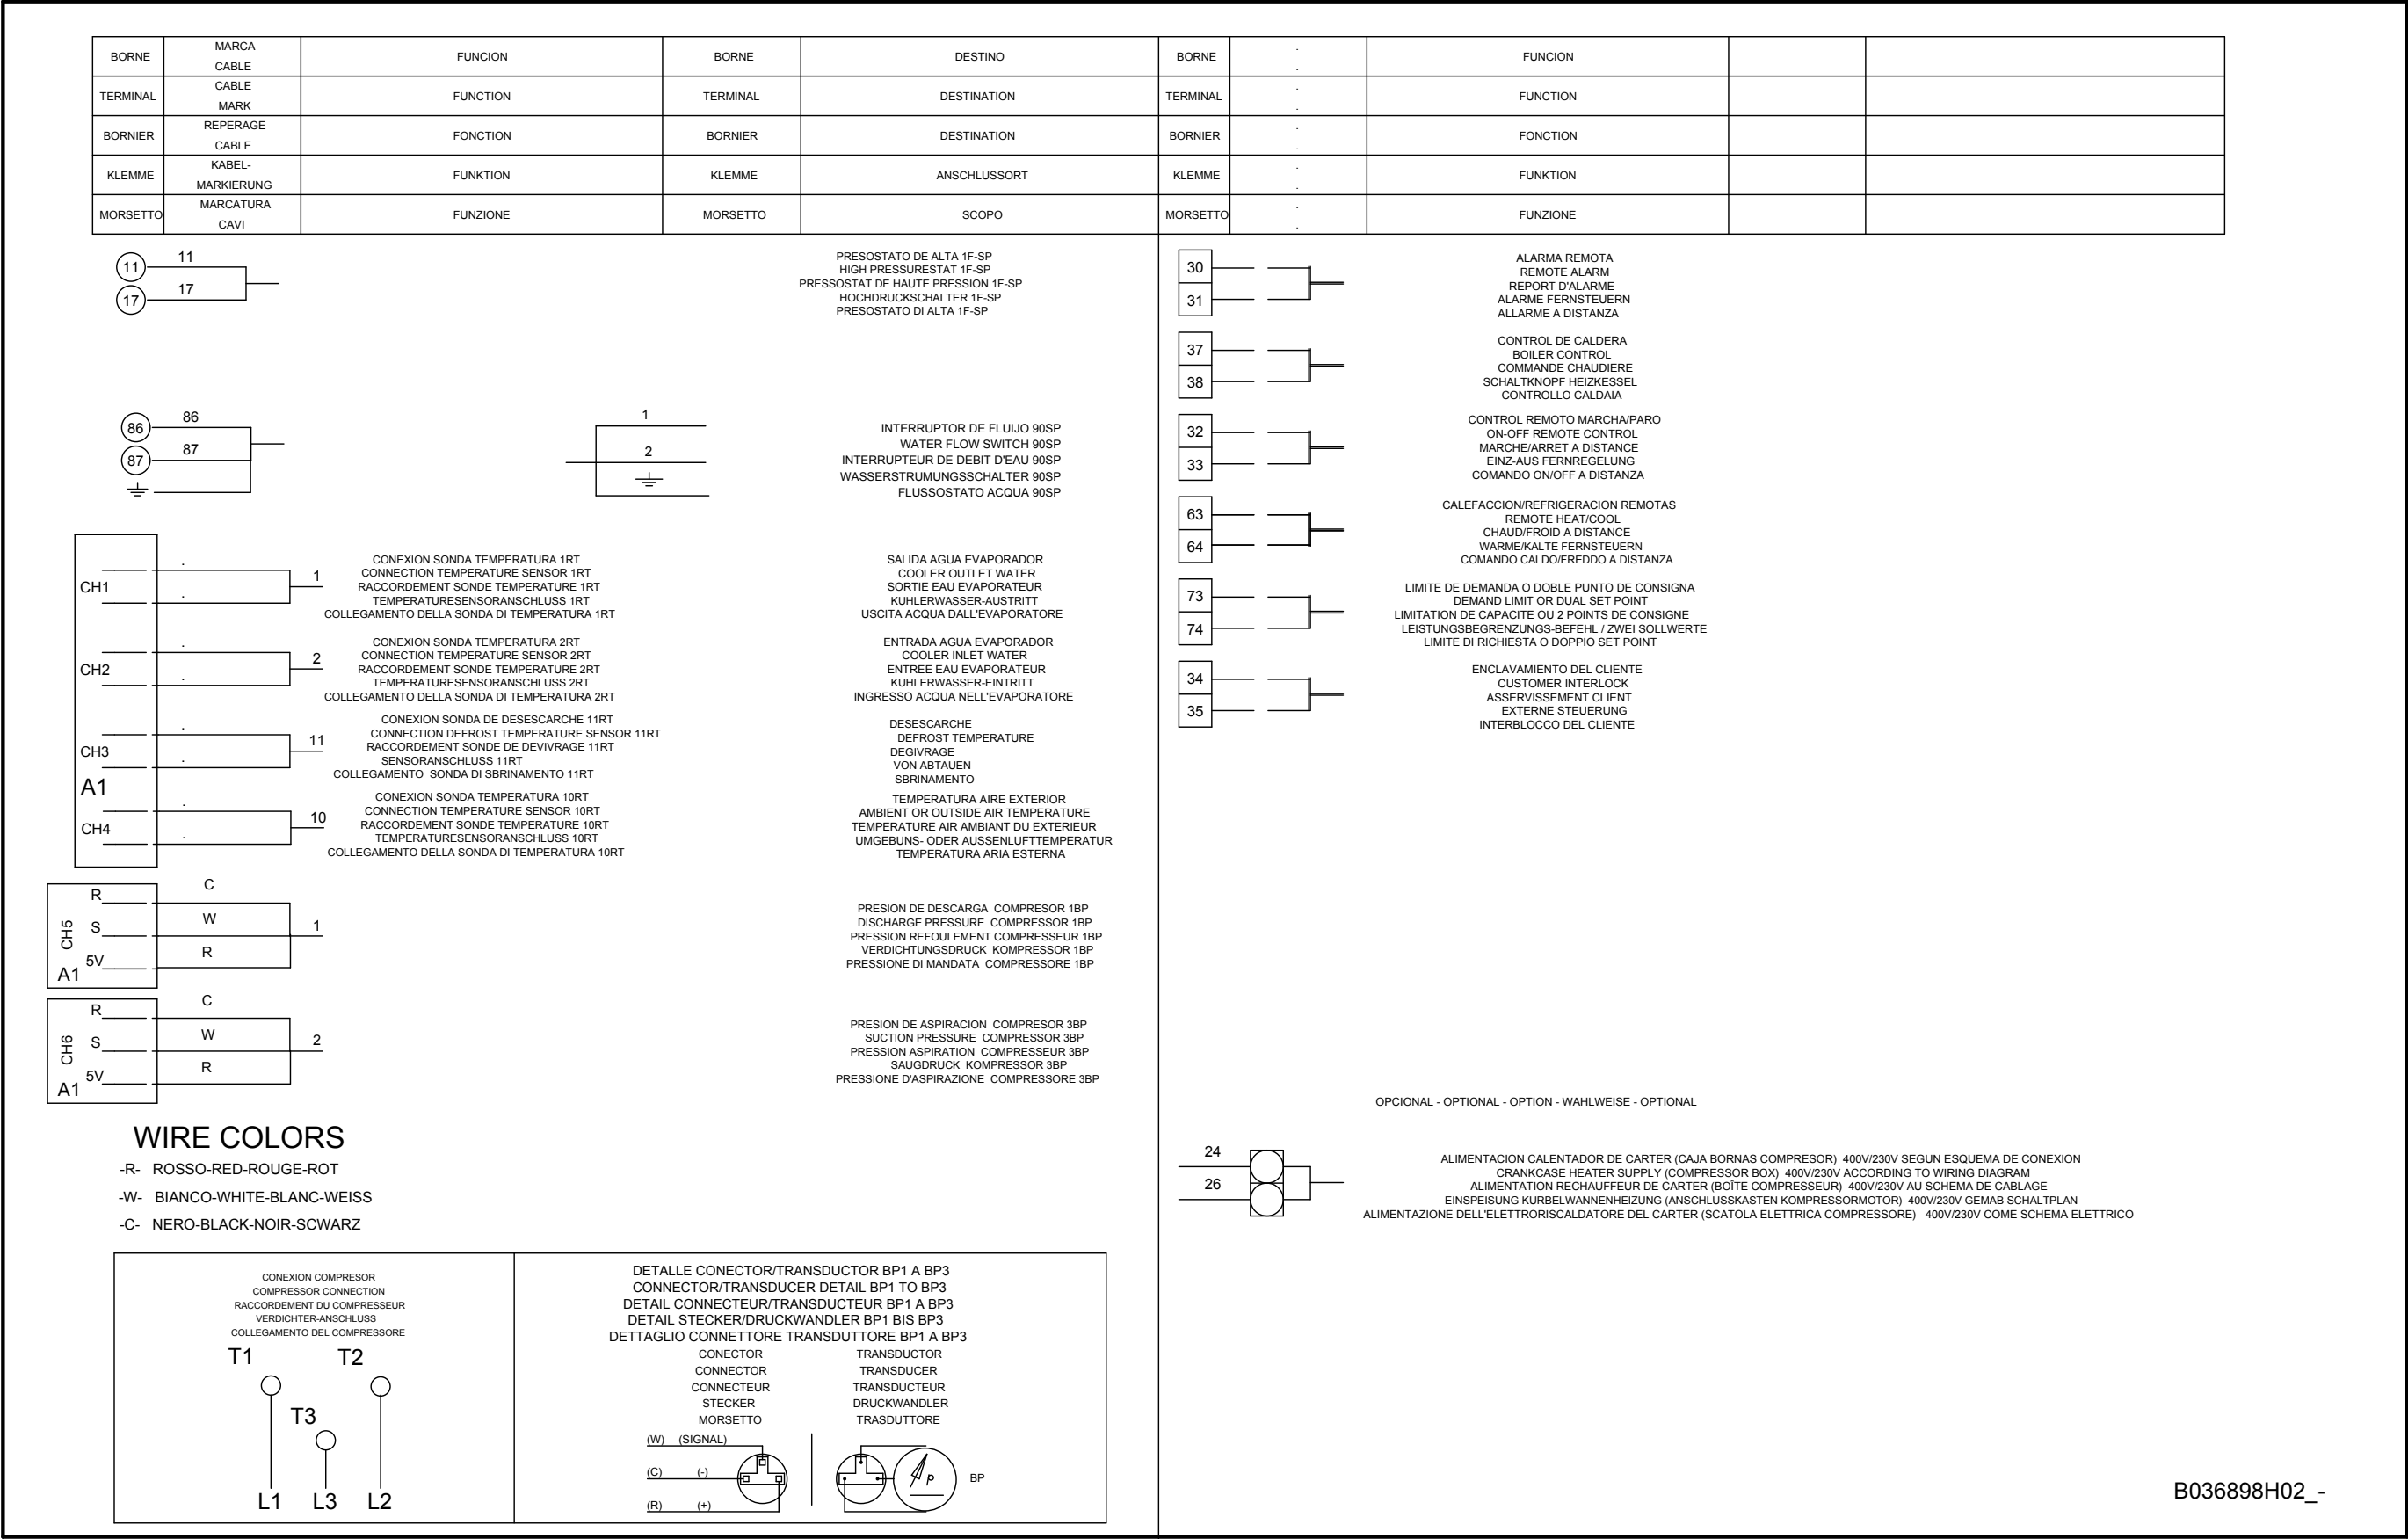

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 026-040, чиллеры с воздушным охлаждением: электрическая схема В036898Н02, 04.2017

Идентификатор библиотеки: LIB-004061

Исходный файл: carrier-b036898h02-04-2017-30rb-026-040-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 623d387908881a8ae7122d1e49456c0652be4e82a3cb232c5e8b6ded919e6e7c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-b036898h02-04-2017-30rb-026-040-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:22 UTC