

DENOMINACION SHEET TITLE TITRE DE LA FEUILLE BLATT-TITEL TITOLO DEL FOGLIO	REFERENCIA DE HOJA SHEET REFERENCE NO. DE REF. DE LA FEUILLE BLATT-BEZUGSNUMMER RIFERIMENTO DEL FOGLIO	N. DE HOJAS PAGE NUMBER FEUILLE NO. SEITEN-NUMMER N° FOGLI
CIRCUITO DE POTENCIA POWER CIRCUIT CIRCUIT DE PUISSANCE BETRIEBSSTROMKREIS CIRCUITO D'ALIMENTAZIONE	HOJAS 2 SHEETS 2 FEUILLES 2 BLATTER 2 FOGLIO 2	1
CIRCUITO CONTROL CONTROL CIRCUIT CIRCUIT DE COMMANDE STEUERSTROMKREIS CIRCUITO DI CONTROLLO	HOJAS 3 SHEETS 3 FEUILLES 3 BLATTER 3 FOGLIO 3	1
TERMINALES Y CABLES TERMINALS AND CABLES BORNES ET FILS KLEMMEN UND KABEL MORSETTI E CAVI	HOJAS 4 SHEET 4 FEUILLE 4 BLATT 4 FOGLIO 4	1

NOTAS - NOTES - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTE

 BORNES CUADRO PRINCIPAL
MAIN ELECTRICAL BOX TERMINALS
BORNES DU COFFRET ELECTRIQUE PRINCIPAL
HAUPT-REGELABTEIL-KLEMMEN
MORSETTI DEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE

 BORNES EN CAJAS DE INTERCONEXION
JUNCTION BOX TERMINALS
BORNES DE LA BOITE DE DERIVATION
ANSCHLUSSKASTEN-KLEMMEN
MORSETTI NELLA SCATOLA ELETTRICA COMPRESSORE

 CABLEADO REALIZADO EN FACTORIA
FACTORY WIRING
CABLAGE D'USINE
WERKSEITIGE VERDRAHTUNG
COLLEGAMENTI ESEGUITI IN FABBRICA

 CABLEADO OPCIONALES
WIRING, OPTIONS
CABLAGE, OPTIONS
VERDRAHTUNG, OPTIONEN
COLLEGAMENTI, OPZIONI


 CABLEADO A REALIZAR POR EL INSTALADOR
FIELD WIRING
CABLAGE REALISE SUR SITE
BAUSEITIGE VERDRAHTUNG
COLLEGAMENTI DA ESEGUIRSI IN CANTIERE A CURA DI TERZI



ESQUEMA ELECTRICO
WIRING DIAGRAM
SCHEMA DE CABLAGE
SCHALTPLAN
SCHEMA ELETTRICO

30RB026DH
30RB033DH

B036910H02_-

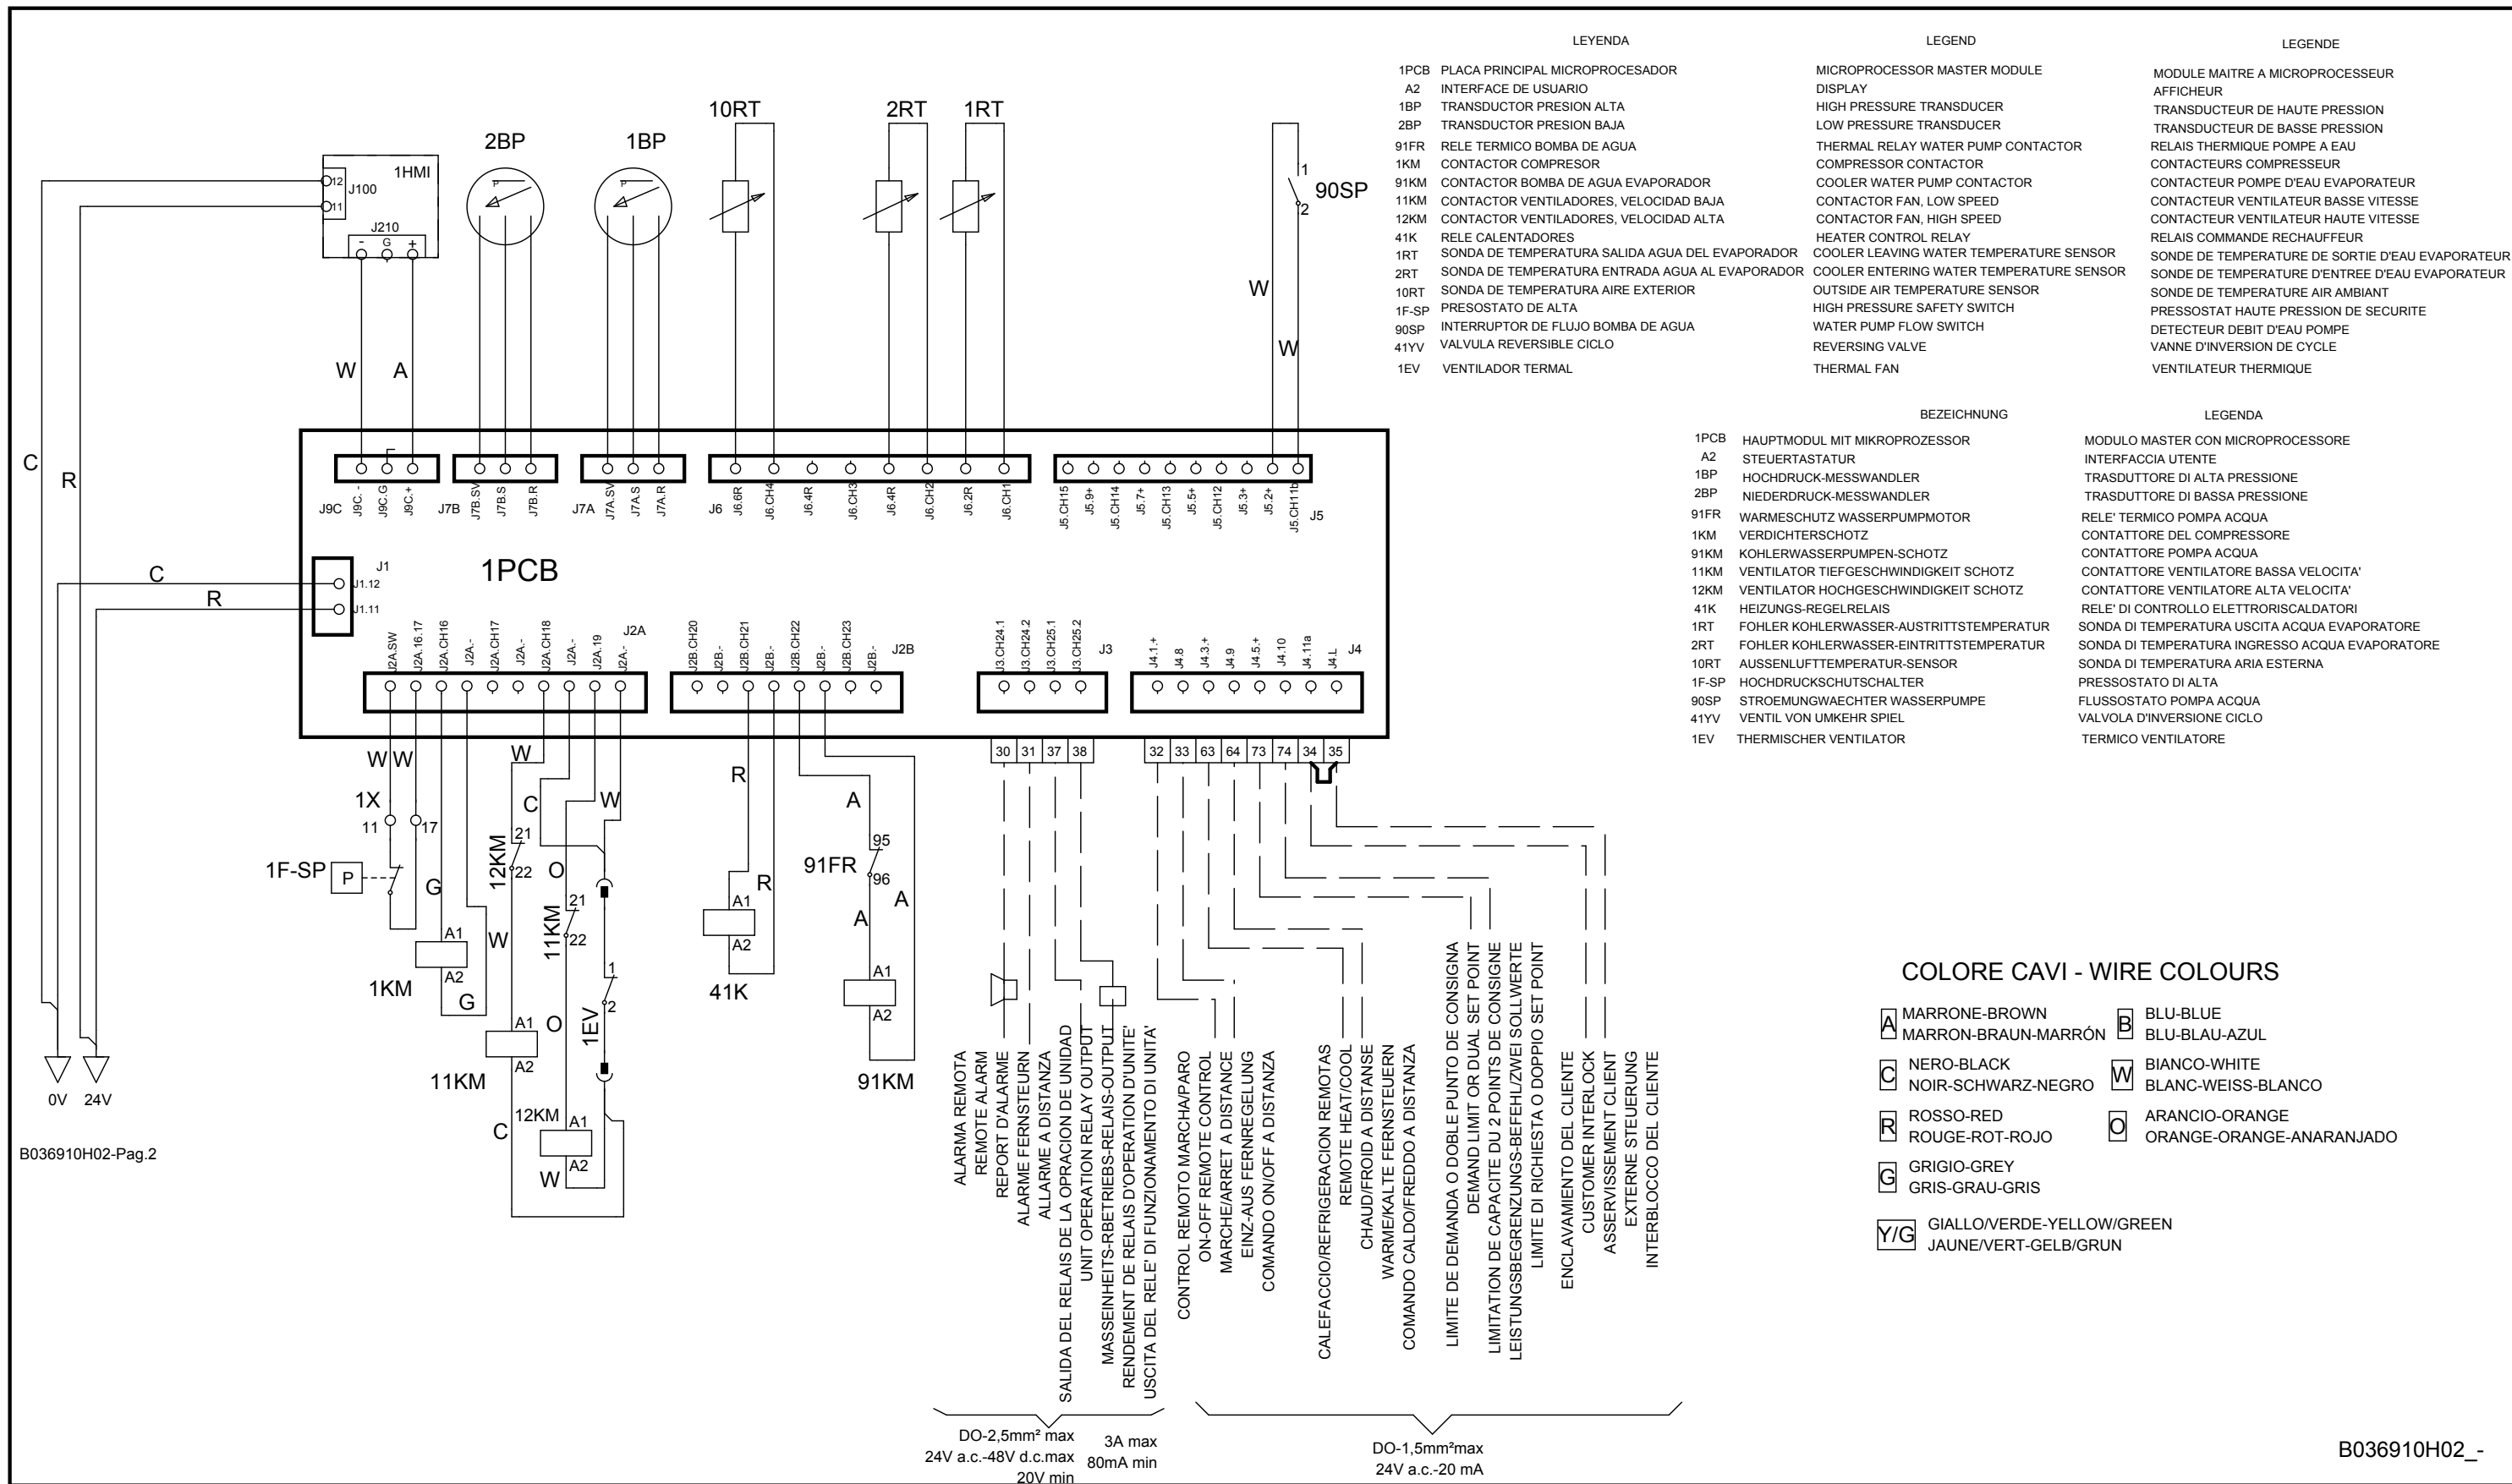

BORNE	MARCA CABLE	FUNCION	BORNE	DESTINO	BORNE		FUNCION		
TERMINAL	CABLE MARK	FUNCTION	TERMINAL	DESTINATION	TERMINAL		FUNCTION		
BORNIER	REPERAGE CABLE	FONCTION	BORNIER	DESTINATION	BORNIER		FONCTION		
KLEMME	KABEL-MARKIERUNG	FUNKTION	KLEMME	ANSCHLUSSORT	KLEMME		FUNKTION		
MORSETTO	MARCATURA CAVI	FUNZIONE	MORSETTO	SCOPO	MORSETTO		FUNZIONE		

11

17

11

17

86

87

86

87

1

2

1

2

CH1

CH2

CH3

A1

CH4

1

2

11

10

CONEXION Sonda TEMPERATURA 1RT
CONNECTION TEMPERATURE SENSOR 1RT
RACCORDEMENT SONDE TEMPERATURE 1RT
TEMPERATURESENSORANSCHLUSS 1RT
COLLEGAMENTO DELLA Sonda DI TEMPERATURA 1RT

CONEXION Sonda TEMPERATURA 2RT
CONNECTION TEMPERATURE SENSOR 2RT
RACCORDEMENT SONDE TEMPERATURE 2RT
TEMPERATURESENSORANSCHLUSS 2RT
COLLEGAMENTO DELLA Sonda DI TEMPERATURA 2RT

CONEXION Sonda DESESCARCHE 11RT
CONNECTION DEFROST TEMPERATURE SENSOR 11RT
RACCORDEMENT SONDE DE DEVIVRAGE 11RT
SENSORANSCHLUSS 11RT
COLLEGAMENTO Sonda DI SBRINAMENTO 11RT

CONEXION Sonda TEMPERATURA 10RT
CONNECTION TEMPERATURE SENSOR 10RT
RACCORDEMENT SONDE TEMPERATURE 10RT
TEMPERATURESENSORANSCHLUSS 10RT
COLLEGAMENTO DELLA Sonda DI TEMPERATURA 10RT

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

1

CH6

A1

R

S

5V

C

W

R

2

CH5

A1

R

S

5V

C

W

R

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 026-040, чиллеры с воздушным охлаждением: электрическая схема В036910Н02, 04.2017

Идентификатор библиотеки: LIB-004057

Исходный файл: carrier-b036910h02-04-2017-30rb-026-040-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 26a61664fa1309e02bb93462cea294111dcc97a42649cf1714b97202e77817d9

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-b036910h02-04-2017-30rb-026-040-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:53 UTC