



ПОРЯДОК МОНТАЖА

Обрежьте трубу с помощью трубореза в том месте, где диаметр трубы соответствует выбранной соединительной трубе.

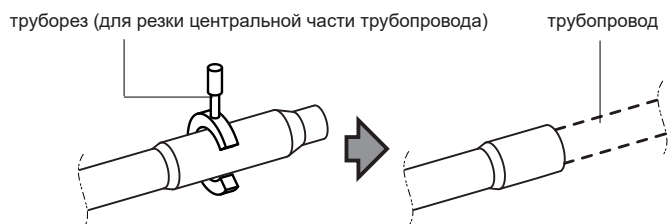

По необходимости используйте сужающие/расширяющие трубы из комплекта

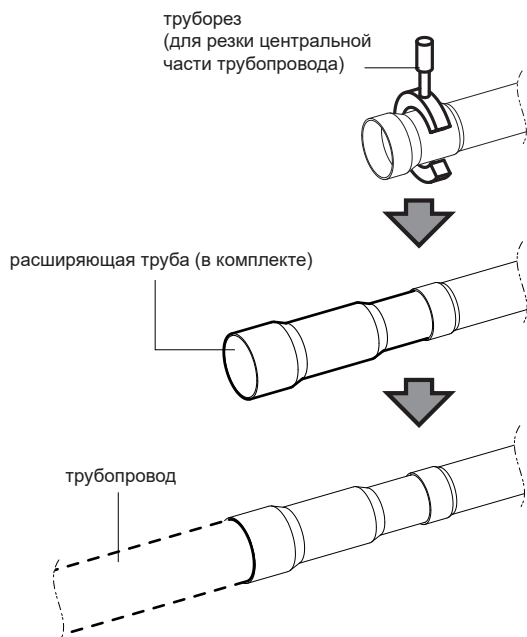




ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ



При пайке труб необходимо пропускать через них азот.

Способ монтажа


Монтируйте разветвители так, чтобы они располагались вертикально либо горизонтально.

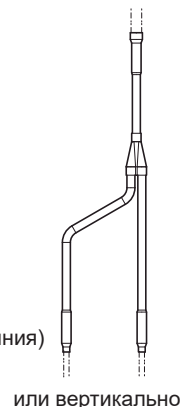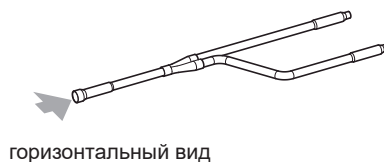


Теплоизоляция

Разветвители должны быть термоизолированы


■ Пример подсоединенного разветвителя

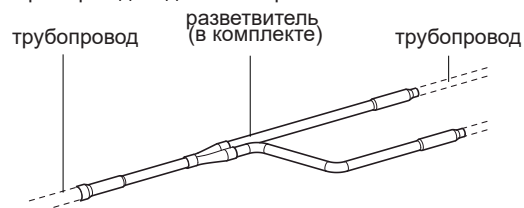

■ Используйте материал из комплекта для теплоизоляции разветвителей.

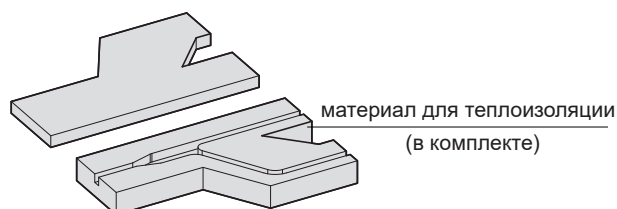

■ Наложите теплоизоляционный материал и заклейте все соединения лентой.

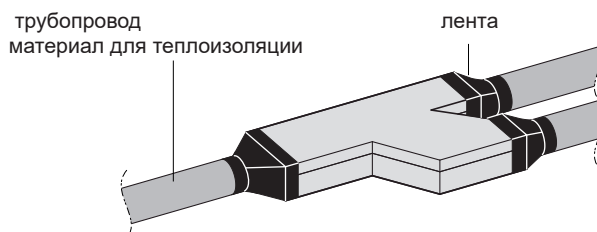

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daikin DRQ22M75T

Идентификатор библиотеки: LIB-003322

Исходный файл: daikin-drq22m75t-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 47b4a4c9462e9e2d23bc3b16a7475c49568809297d14d701c88a628b21a6b748

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-drq22m75t-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 06:55 UTC