



Инструкция по монтажу

DRQ23M64T


Рефнет газовой линии низкого давления

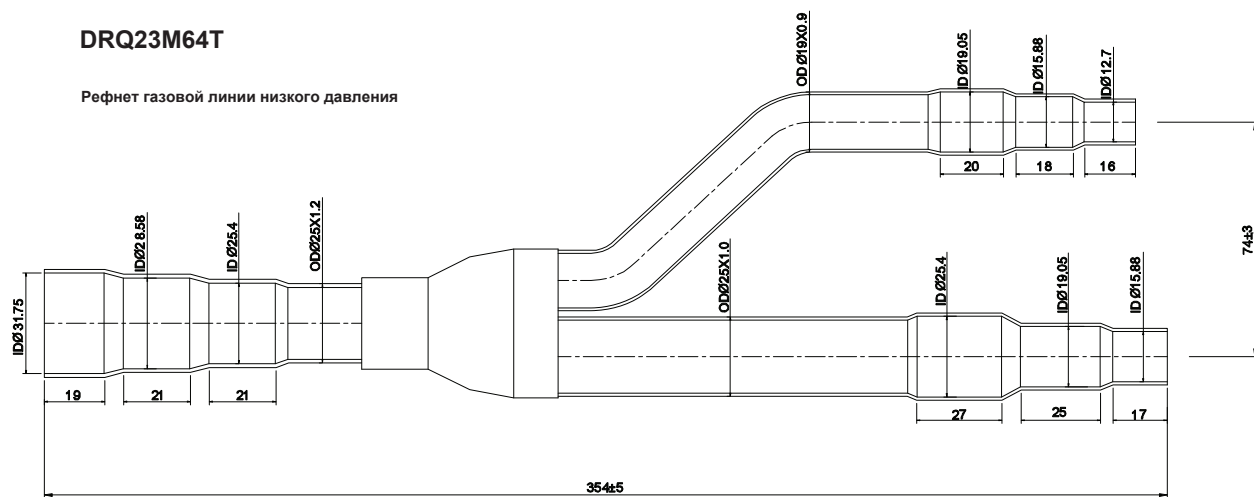

Рефнет жидкостной линии

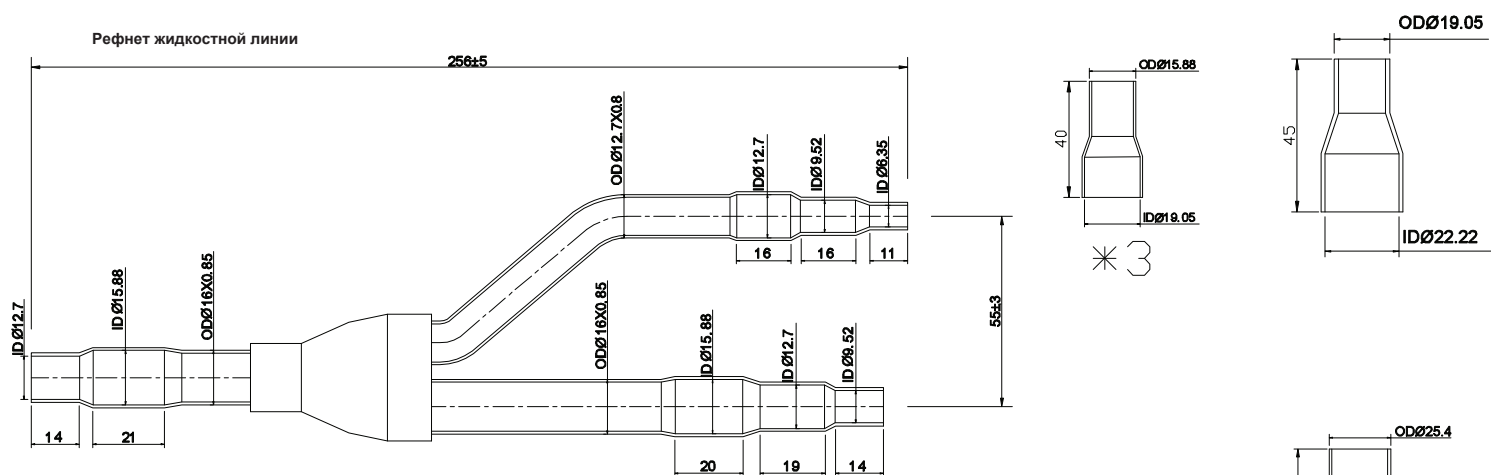


Рефнет газовой линии высокого давления

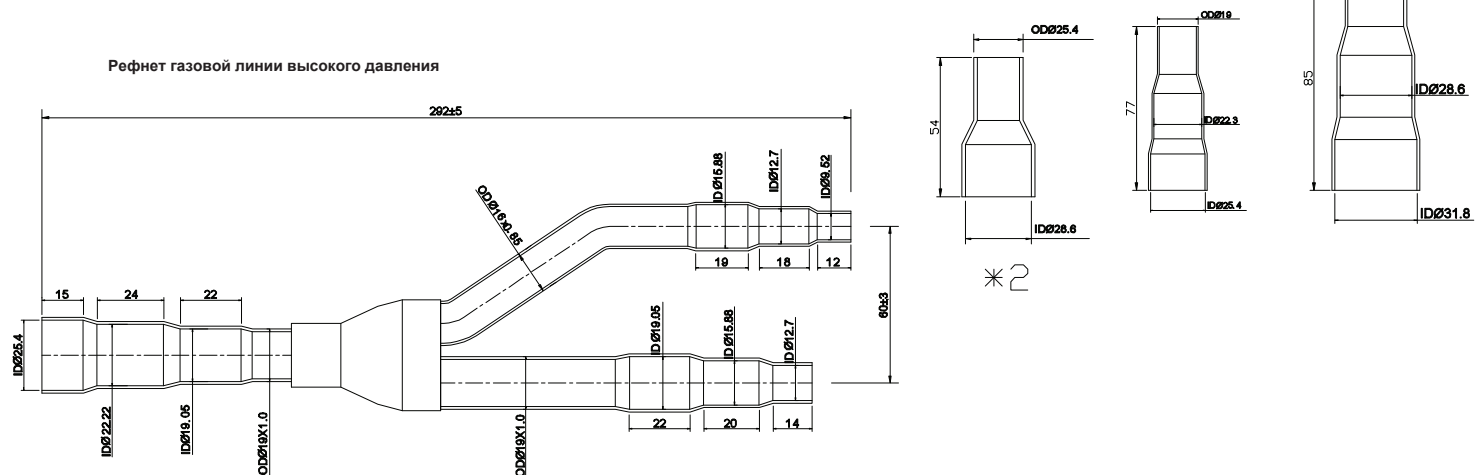


ПОРЯДОК МОНТАЖА

Обрежьте трубу с помощью трубореза в том месте, где диаметр трубы соответствует выбранной соединительной трубе.

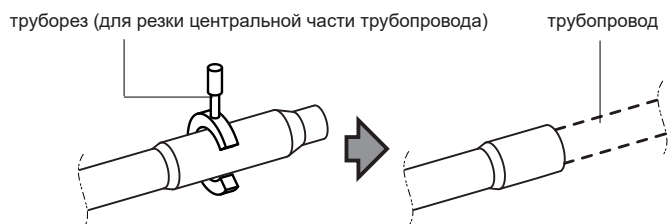

По необходимости используйте сужающие/расширяющие трубы из комплекта

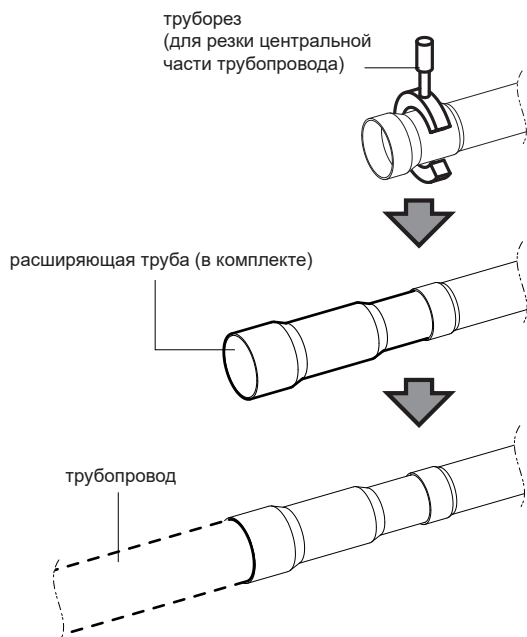


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ



При пайке труб необходимо пропускать через них азот.

Способ монтажа


Монтируйте разветвители так, чтобы они располагались вертикально либо горизонтально.

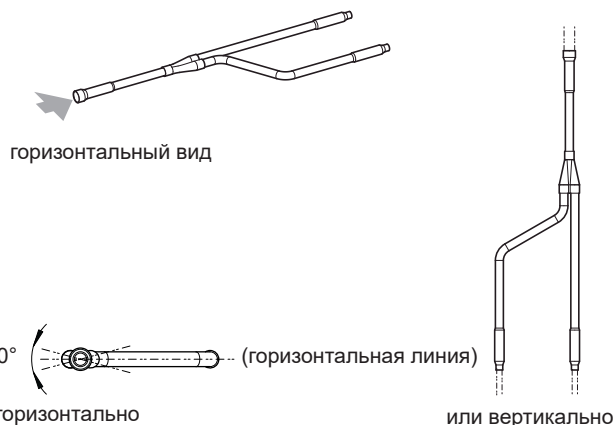


Теплоизоляция

Разветвители должны быть термоизолированы


■ Пример подсоединенного разветвителя

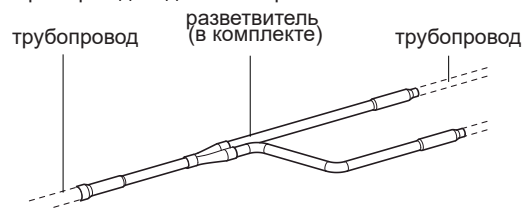

■ Используйте материал из комплекта для теплоизоляции разветвителей.

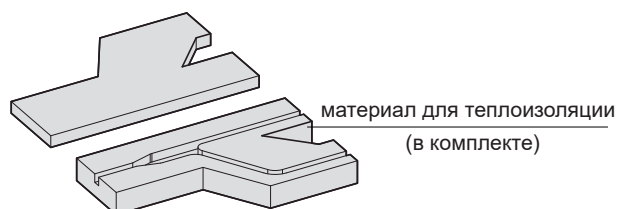

■ Наложите теплоизоляционный материал и заклейте все соединения лентой.

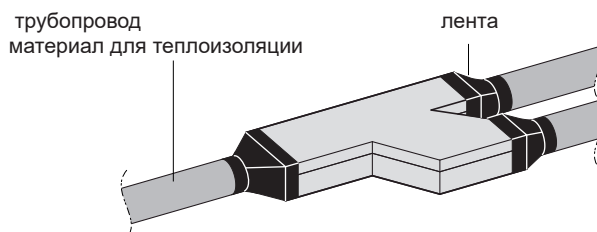

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daikin DRQ23M64T

Идентификатор библиотеки: LIB-003317

Исходный файл: daikin-drq23m64t-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 969aa4010cf2ec79704644ac0e6b1ab207c5231e9137b950e7bff976b266b520

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-drq23m64t-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 04:48 UTC