

Кондиционирование воздуха Технические данные

FXCQ-A



- > FXCQ20AVEB
- > FXCQ25AVEB
- > FXCQ32AVEB
- > FXCQ40AVEB
- > FXCQ50AVEB
- > FXCQ63AVEB

- > FXCQ80AVEB
- > FXCQ125AVEB

СОДЕРЖАНИЕ

FXCQ-A

1	Характеристики	2
2	Технические характеристики	3
	Технические параметры	3
	Электрические параметры	4
3	Электрические параметры	5
	Электрические данные	5
4	Установки защитного устройства	6
5	Опции	7
6	Таблицы производительности	8
	Таблицы холодопроизводительности	8
	Таблицы теплопроизводительностей	9
7	Размерные чертежи	10
8	Центр тяжести	12
9	Схемы трубопроводов	13
10	Монтажные схемы	14
	Монтажные схемы - Одна фаза	14
11	Данные об уровне шума	15
	Спектр звукового давления	15

1 Характеристики

Тонкая легкая конструкция легко устанавливается в узких коридорах

- Глубина всех блоков равна 620 мм, что идеально подходит для узких пространств
- Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока!
- Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря использованию специально разработанного теплообменника с трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и дренажного насоса.
- Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные решетки не видны
- Возможен подмес свежего воздуха, это уменьшает расходы на монтаж, и не требуется дополнительной вентиляционной установки
- Гарантированный комфорт благодаря функции автоматического регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой нагрузкой
- Операции по техобслуживанию могут осуществляться путем удаления лицевой панели
- Выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие смежные помещения
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 580 мм повышает гибкость и скорость установки



С инвертором



Режим работы во время Вашего отсутствия



Только вентилятор



Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева



Тихая работа



Предотвращение загрязнения потолка



Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки



Ступенчатое регулирование скорости вентилятора



Режим снижения влажности



Воздушный фильтр



Недельный таймер



Пульт дистанционного управления



Проводной пульт дистанционного управления



Централизованное управление



Автоматический перезапуск



Самодиагностика



Комплект дренажного насоса

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры				FXCQ20A	FXCQ25A	FXCQ32A	FXCQ40A	FXCQ50A	FXCQ63A	FXCQ80A	FXCQ125A	
Холодопроизводительность	Ощутимая мощность	Ном.	кВт	1,9	2,3	2,6	3,2	3,9	5,0	6,5	9,9	
	Скрытая производительность	Ном.	кВт	0,3	0,5	1,0	1,3	1,7	2,1	2,5	4,1	
	Общая производительность	Ном.	кВт	2,2 (1)	2,8 (1)	3,6 (1)	4,5 (1)	5,6 (1)	7,1 (1)	9,0 (1)	14,0 (1)	
Теплопроизводительность	Total capacity	Nom.	кВт	2,5 (2,000)	3,2 (2,000)	4,0 (2,000)	5,0 (2,000)	6,3 (2,000)	8,0 (2,000)	10,0 (2,000)	16,0 (2,000)	
Входная мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	0,031	0,039		0,041	0,059	0,063	0,090	0,149	
	Нагрев	Ном.	кВт	0,028	0,035		0,037	0,056	0,060	0,086	0,146	
Размеры	Блок	Высота	мм	305								
		Ширина	мм	775				990		1.445		
		Глубина	мм	620								
Вес	Блок		кг	19				22	25	33	38	
Корпус	Материал			Плита из оцинкованной стали								
Decoration panel	Модель			BYBCQ40HW1				BYBCQ63HW1		BYBCQ125HW1		
	Цвет			Натурально белый (6.5Y 9.5/0.5)								
	Размеры	Высота	мм	55								
		Ширина	мм	1.070				1.285		1.740		
		Глубина	мм	700								
	Weight			кг	10				11		13	
Heat exchanger	Ряды	Количество		2								
	Шаг ребер		мм	1,2								
	Лицевая сторона		m	0,334				0,218		0,320		
	Ступени	Количество		16								
Теплообменник 2	Лицевая сторона		m	-				0,218		0,320		
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор								
	Расход воздуха - 50Гц	Охлаждение	Выс.	м /мин	10,5	11,5		12	15	16	26	32
			Средн.	м /мин	9	9,5		10,5	13	14	22,5	27,5
			Низк.	м /мин	7,5	8		8,5	10,5	11,5	18,5	22,5
Двигатель вентилятора	Количество			1						2		
	Модель			QTS36A15M								
	Мощность	Выс.	W	46				106		46	106	
	Привод			Прямая передача								
Двигатель вентилятора 2	Привод			-						Прямая передача		
	Выход	Выс.	W	-						46	106	
Воздушный фильтр	Туре			Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени								
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	48	50		52	53	55	58	62	
		Ном.	дБА	46	47	48	49	51	53	54	58	
		Низк.	дБА	44	45	46	47		48	49	54	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Средн.	дБА	-								
		Выс.	дБА	32,0	34,0		36,0	37,0	39,0	42,0	46,0	
		Ном.	дБА	30,0	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	38,0	42,0	
		Низк.	дБА	28,0	29,0	30,0	31,0		32,0	33,0	38,0	
	Нагрев	Выс.	дБА	32,0	34,0		36,0	37,0	39,0	42,0	46,0	
		Ном.	дБА	30,0	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	38,0	42,0	
		Низк.	дБА	28,0	29,0	30,0	31,0		32,0	33,0	38,0	
Хладагент	Тип			R-410A								
	GWP			2.087,5								
	Регулирование			Электронный расширительный клапан								
Подсоединения труб	Liquid	Тип		Раструб								
		OD	мм	6,35				9,52				
	Газ	Тип		Раструб								
		НД	мм	12,7				15,9				
	Drain			VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)								
Регулирование температуры				Микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева								

2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры			FXCQ20A	FXCQ25A	FXCQ32A	FXCQ40A	FXCQ50A	FXCQ63A	FXCQ80A	FXCQ125A
Защитные устройства	Оборудование	01	Плавкий предохранитель							
Системы управления	ИК пульт дист. управления		BRC7C52							
	Проводной пульт ДУ		BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52							
	Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиц		BRC2E52C (с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (тепловой насос)							

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;
 Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;
 Стандартные аксессуары : Декларация о соответствии;
 Стандартные аксессуары : Модель установки;
 Стандартные аксессуары : Шайба для подвешного кронштейна;
 Стандартные аксессуары : Металлический зажим;
 Стандартные аксессуары : Сливной шланг;
 Стандартные аксессуары : Материал для изоляции соединений;
 Стандартные аксессуары : Зажим в виде шайбы;
 Стандартные аксессуары : Уплотнительный материал;
 Стандартные аксессуары : Зажимы;
 Стандартные аксессуары : Винты;
 Стандартные аксессуары : Изоляционное покрытие труб для дренажного трубопровода;

2-2 Электрические параметры				FXCQ20A	FXCQ25A	FXCQ32A	FXCQ40A	FXCQ50A	FXCQ63A	FXCQ80A	FXCQ125A
Электропитание	Name			VE							
	Фаза			1~							
	Частота	Гц		50							
	Voltage	V		220-240							
Диапазон напряжений	Макс.	%		10							
	Мин.	%		-10							
Ток - 50 Гц	Мин. ток цепи (MCA)		A	0,3				0,4	0,5	0,6	1,1
	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	16							
	Ток полной нагрузки (FLA)	Общая	A	0,2				0,3	0,4	0,5	0,9

Примечания

(1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м (горизонт.)

Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м (горизонт.)

Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.

Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

MFA ≤ 4 x FLA

Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A

Выделите размер провода на основании значения MCA

Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

Содержит фторированные парниковые газы

3 Электрические параметры

3 - 1 Электрические данные

FXCQ-A

Блоки				Электропитание		IFM		Потребляемая мощность (Вт)	
Модель	Гц	В	Диапазон напряжения	MCA	MFA	кВт	FLA	Охлаждение	Отопление
FXCQ20	50	220-240	Макс. 264 Мин. 198	0,3	16	0,046	0,2	31	28
FXCQ25				0,3	16	0,046	0,2	39	35
FXCQ32				0,3	16	0,046	0,2	39	35
FXCQ40				0,3	16	0,046	0,2	41	37
FXCQ50				0,4	16	0,046	0,3	59	56
FXCQ63				0,5	16	0,106	0,4	63	60
FXCQ80				0,6	16	0,046 + 0,046	0,5	90	86
FXCQ125				1,1	16	0,106 + 0,106	0,9	149	146

ОБОЗНАЧЕНИЯ

MCA : Мин. ток в контуре (А)
 MFA : Макс. ток предохранителя (см. примечание 5)
 кВт : Номинальная выходная мощность двигателя вентилятора (кВт)
 FLA : Полный ток нагрузки (А)
 IFM : Мотор внутреннего вентилятора

ПРИМЕЧАНИЯ

- Диапазон напряжения
Устройства подходят для использования в электрических системах, где подаваемое на разъемы блока напряжение не ниже и не выше указанных выше пределов.
- Максимально допустимое различие напряжения фаз составляет 2%
- MCA/MFA
MCA = 1,25 x FLA
MFA ≤ 4 x FLA (Следующий меньший стандартный номинал предохранителя, мин. 16 А)
- Сечение проводника следует выбирать по MCA.
- Используйте выключатель-автомат вместо плавкого предохранителя.

Минимальное значение Ssc	кВА	Применяется EN61000-3-2.
--------------------------	-----	--------------------------

4D080163A

4 Установки защитного устройства

4 - 1 Установки защитного устройства

FXCQ-A

	Защитные устройства	20	25	32	40	50	63	80	125
FXCQ~A	Плавкий предохранитель PCB	250V 3,15A	250V 3,15A	250V 3,15A	250V 3,15A	250 3,15A	250V 3,15A	250V 3,15A	250V 3,15A
	Плавкий предохранитель PCB (Привод вентилятора)	---	---	---	---	---	---	250V 5A 250V 6,3A	250V 5A 250V 6,3A
	Термопредохранитель дренажного насоса	°C	---	---	---	---	---	---	---
	Плавкая вставка двигателя вентилятора	°C	---	---	---	---	---	---	---
	Тепловая защита двигателя вентилятора	°C	---	---	---	---	---	---	---

3D080241

5 Опции

5 - 1 Опции

FXCQ-A

Опции

Опции		Модель							
Позиция		FXCQ20	FXCQ25	FXCQ32	FXCQ40	FXCQ50	FXCQ63	FXCQ80	FXCQ125
Декоративная панель		BYBCQ40HW1				BYBCQ63HW1		BYBCQ125HW1	
Относится к фильтру	Высокоэффективный фильтр 65% (примечание 1)	KAFFP532B50				KAFFP532B80		KAFFP532B160	
	Высокоэффективный фильтр 90% (примечание 1)	KAFFP533B50				KAFFP533B80		KAFFP533B160	
	Камера фильтра для всасывания с нижней стороны	KDDFP53B50				KDDFP53B80		KDDFP53B160	
	Заменяемый фильтр с длительным сроком службы	KAFFP531B50				KAFFP531B80		KAFFP531B160	

Системы управления

Системы управления			Модель							
Позиция			FXCQ20	FXCQ25	FXCQ32	FXCQ40	FXCQ50	FXCQ63	FXCQ80	FXCQ125
Дистанционное управление	Проводное		BRC1D52, BRC1E52A/B							
	Инфракрасное	Н/Р	BRC7CA52							
		С/О	BRC7CA57							
Упрощенное дистанционное управление (с кнопкой выбора режима работы)			BRC2E52C7 (примечание 5)							
Упрощенное дистанционное управление (без кнопки выбора режима работы)			BRC3E52C7 (примечание 5)							
Центральный пульт дистанционного управления			DCS302C51							
Общее включение/выключение			DCS301B51							
Таймер расписания			DST301B51							
Проводной адаптер для дополнительного электрического оборудования (1)			KRP2A51 *							
Проводной адаптер для дополнительного электрического оборудования (2)			KRP4AA51 *							
Адаптер внешнего управления для наружного блока (устанавливается на внутренних блоках).			DTA104A61 *							
Установочная коробка для платы адаптера. (примечание 2)			KRP1C96 (примечание 3, примечание 4)							
Датчик дистанционного управления			KRCS01-4B							
Электрический блок с выводом заземления (3 блока)			KJB311A							
Электрический блок с выводом заземления (2 блока)			KJB212A							
Помехоподавляющий фильтр (только для использования с электромагнитным интерфейсом)			KEK26-1A							
Адаптер цифровых входов			BRP7A51 * (примечание 6)							

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При установке высокоэффективного фильтра требуется камера фильтра.
2. Установочная коробка необходима для каждого адаптера, отмеченного (*).
3. В каждой установочной коробке возможна установка до 2 адаптеров.
4. На каждом внутреннем блоке может быть установлена только 1 установочная коробка.
5. Поддерживаются следующие языки:
Языковой комплект 1: английский, немецкий, французский, голландский, испанский, итальянский и португальский.
При использовании кабеля PC EPCCAV3 в сочетании с программой обновления можно также изменить язык на:
Языковой комплект 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский.
Языковой комплект 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий.
6. Возможно только в сочетании с упрощенным дистанционным управлением BRC2/3E52C7.

3D080164A

6 Таблицы производительности

6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

FXCQ-A

Cooling Capacity

TC: Total capacity; kW
SHC: Sensible heat capacity; kW

Unit size	Indoor air temp.													
	14.0 °CWB		16.0 °CWB		18.0 °CWB		19.0 °CWB		20.0 °CWB		22.0 °CWB		24.0 °CWB	
	20 °CDB		23 °CDB		26 °CDB		27 °CDB		28 °CDB		30 °CDB		32 °CDB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
20	1.5	1.4	1.8	1.7	2.1	1.9	2.2	1.9	2.2	1.8	2.3	1.7	2.3	1.7
25	1.9	1.7	2.3	2.0	2.6	2.2	2.8	2.3	2.8	2.2	2.9	2.1	3.0	2.1
32	2.4	2.0	2.9	2.3	3.4	2.6	3.6	2.6	3.6	2.6	3.7	2.6	3.8	2.5
40	3.0	2.5	3.6	2.9	4.2	3.2	4.5	3.2	4.6	3.1	4.7	3.0	4.8	3.0
50	3.8	3.0	4.5	3.5	5.2	3.9	5.6	3.9	5.7	3.8	5.8	3.6	5.9	3.1
63	4.8	3.9	5.7	4.9	6.6	5.0	7.1	5.0	7.2	5.4	7.4	5.3	7.5	5.9
80	6.1	4.9	7.2	5.7	8.4	6.3	9.0	6.5	9.1	6.3	9.3	6.1	9.5	6.1
125	9.4	7.5	11.3	8.7	13.1	9.7	14.0	9.9	14.2	9.8	14.5	9.5	14.9	9.1

NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTLAR - ПРИМЕЧАНИЯ

- This table is for the selection of indoor equipment.
 - Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
 - Ce tableau concerne la sélection de l'équipement intérieur.
 - Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.
 - Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.
 - Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.
 - Αυτός ο πίνακας προορίζεται για την επιλογή εσωτερικού εξοπλισμού.
 - Bu tablo iç ünite ekipmanlarının seçimine yöneliktir.
 - Эта таблица предназначена для выбора устанавливаемого в помещении оборудования.
- In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.
 - Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.
 - Si les exigences de conception après la sélection du système entraînent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de l'équipement intérieur diffèrent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de l'air extérieure et du facteur de charge.
 - Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab.
 - En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de diseño tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.
 - Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell'aria esterna e del fattore di carico.
 - Στην περίπτωση που οι συνθήκες διαφέρουν λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού μετά την επιλογή συστήματος, η πραγματική δυνατότητα του εσωτερικού εξοπλισμού θα διαφέρει από την αναφερόμενη στον πίνακα, λόγω των αλλαγών στην εξωτερική θερμοκρασία αέρα και στο συντελεστή φορτίου.
 - Sistem seçiminin sonra tasarım gerekleri nedeniyle koşulların değişmesi durumunda, dış hava sıcaklığı ve yük faktöründeki değişiklikler nedeniyle iç ekipman için çalışma kapasitesi tabloda belirtilenden farklı olacaktır.
 - В случае, если реальные условия отличаются от проектных условий работы, используемых при выборе системы, фактические характеристики устанавливаемого в помещении оборудования будут отличаться от указанных в таблице вследствие изменения температуры воздуха снаружи и показателя нагрузки.
- In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.
 - Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.
 - Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de l'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.
 - Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der Fähigkeit.
 - En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad.
 - In questo caso, usare la tabella delle capacità per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di cambiamento di capacità.
 - Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον πίνακα δυνατοτήτων για τον επιλεγμένο εσωτερικό εξοπλισμό και διορθώστε για την αναλογία αλλαγής στη δυνατότητα.
 - Bu durumda, seçilen iç ekipman için kapasite tablosunu kullanın ve kapasitedeki değişim oranına göre düzeltme yapın.
 - В этом случае используйте таблицу характеристик выбранного устанавливаемого в помещении оборудования и внесите необходимую поправку на их изменение.

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

6

FXCQ-A

Heating Capacity

Unit size	Indoor air temp. °CDB					
	16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	kW	kW	kW	kW	kW	kW
20	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
25	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8
32	4.2	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5
40	5.2	5.2	5.0	4.8	4.7	4.4
50	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9	5.5
63	8.4	8.4	8.0	7.7	7.5	7.0
80	10.5	10.5	10.0	9.7	9.4	8.7
125	16.8	16.8	16.0	15.5	15.0	13.9

NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTLAR - ПРИМЕЧАНИЯ

- This table is for the selection of indoor equipment.
 - Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
 - Ce tableau concerne la sélection de l'équipement intérieur.
 - Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.
 - Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.
 - Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.
 - Αυτός ο πίνακας προορίζεται για την επιλογή εσωτερικού εξοπλισμού.
 - Bu tablo iç ünite ekipmanlarının seçimine yöneliktir.
 - Эта таблица предназначена для выбора устанавливаемого в помещении оборудования.
- In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.
 - Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.
 - Si les exigences de conception après la sélection du système entraînent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de l'équipement intérieur diffèrent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de l'air extérieure et du facteur de charge.
 - Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab.
 - En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de diseño tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.
 - Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell'aria esterna e del fattore di carico.
 - Στην περίπτωση που οι συνθήκες διαφέρουν λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού μετά την επιλογή συστήματος, η πραγματική δυνατότητα του εσωτερικού εξοπλισμού θα διαφέρει από την αναφερόμενη στον πίνακα, λόγω των αλλαγών στην εξωτερική θερμοκρασία αέρα και στο συντελεστή φορτίου.
 - Sistem seçiminin sonra tasarım gerekleri nedeniyle koşulların değişmesi durumunda, dış hava sıcaklığı ve yük faktöründeki değişiklikler nedeniyle iç ekipman için gerçek çalışma kapasitesi tablodaki belirtilenden farklı olacaktır.
 - В случае, если реальные условия отличаются от проектных условий работы, используемых при выборе системы, фактические характеристики устанавливаемого в помещении оборудования будут отличаться от указанных в таблице вследствие изменения температуры воздуха снаружи и показателя нагрузки.
- In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.
 - Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.
 - Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de l'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.
 - Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der Fähigkeit.
 - En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad.
 - In questo caso, usare la tabella delle capacità per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di cambiamento di capacità.
 - Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε τον πίνακα δυνατοτήτων για τον επιλεγμένο εσωτερικό εξοπλισμό και διορθώστε για την αναλογία αλλαγής στη δυνατότητα.
 - Bu durumda, seçilen iç ekipman için kapasite tablosunu kullanın ve kapasitedeki değişim oranına göre düzeltilme yapın.
 - В этом случае используйте таблицу характеристик выбранного устанавливаемого в помещении оборудования и внесите необходимую поправку на их изменение.

7 - 1 Размерные чертежи

3D079628




3D079629

8 Центр тяжести

8 - 1 Центр тяжести

8

FXCQ-A

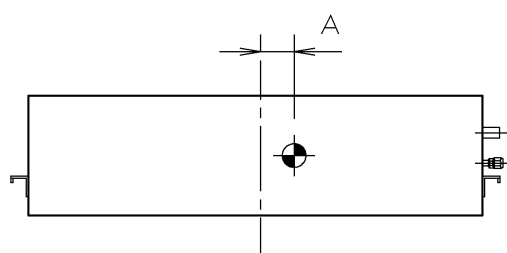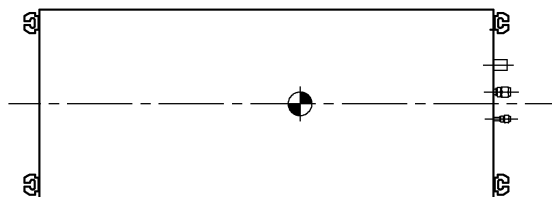


Модель	A	B
FXCQ20•25•32•40A	30	120
FXCQ50•63A	40	120
FXCQ80•125A	15	110

4D080138

9 Схемы трубопроводов

9 - 1 Схемы трубопроводов

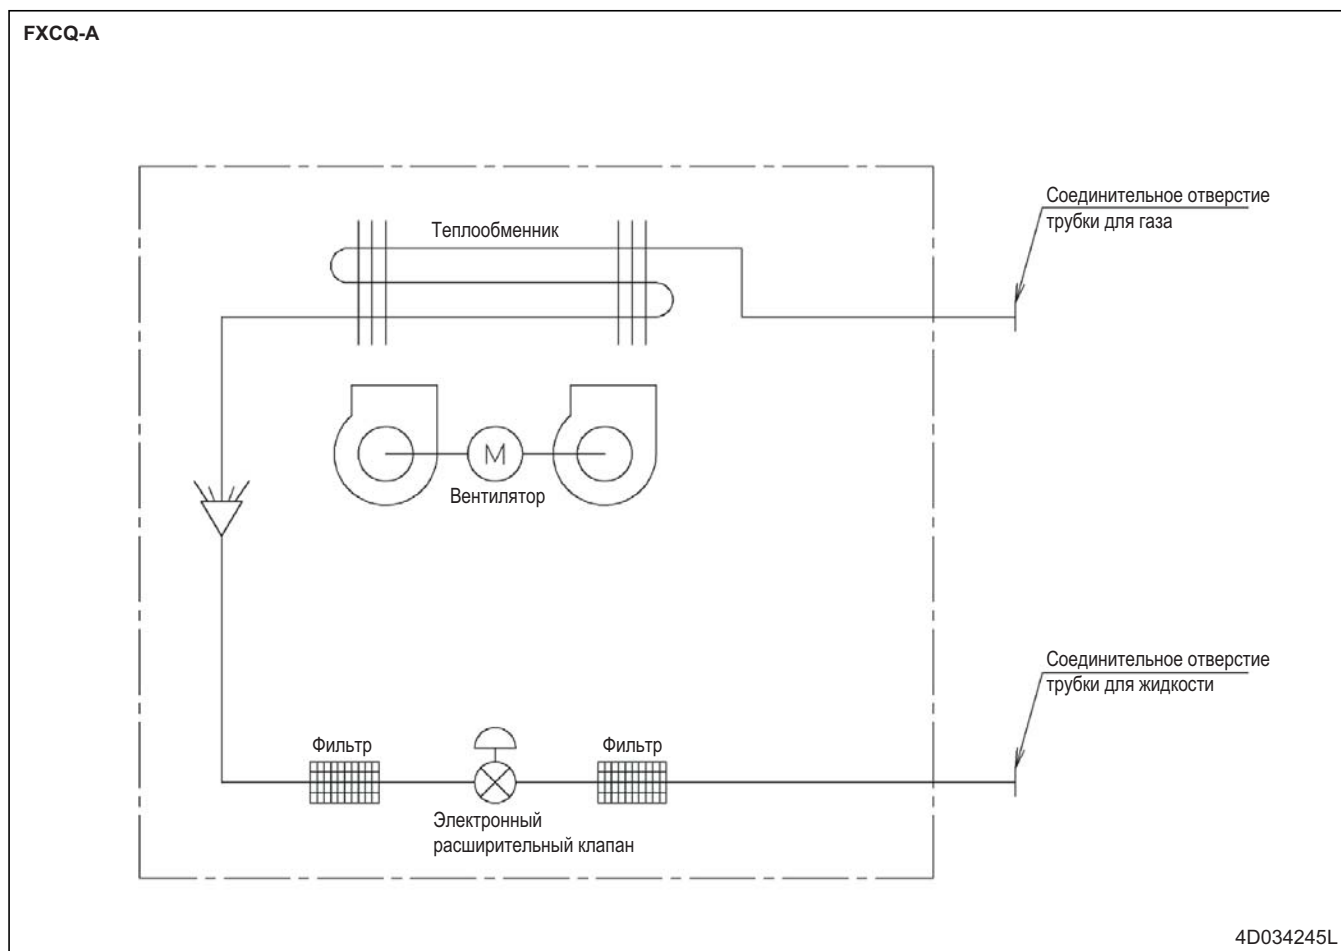


10 Монтажные схемы

10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

10

FXCQ-A

Внутренний блок	
A1P/A2P	Печатная плата
C105-C1	Конденсатор
F1U	Плавкий предохранитель (1315A, 250V)
F2U	Плавкий предохранитель (15A, 250V)
F4U	Плавкий предохранитель (163A, 250V)
HAP	Мигающая лампа (индикатор обслуживания - зеленый) (A1P/A2P)
L1R	Резистор
M1P-M2P	Электродвигатель (вентилятор внутреннего блока)
M1P	Электродвигатель (дренажный насос)
M1S-M2S	Двигатель (поворачивающаяся заслонка)
PS	Цепь подачи питания (A1P/A2P)
R1T	Термистор (воздуха)
R2T/R3T	Термистор (теплообменник)
S1L	Полупроводниковый выключатель
V1R	Диодный мостик
X1M-X2M	Клеммная колодка
Y1E	Электронный расширительный клапан
Z1C	Ферритовый сердечник
Z2C	Ферритовый сердечник
Z3C	Ферритовый сердечник
Z1F	Противопожарный фильтр (A1P/A2P)
Беспроводной пульт дистанционного управления (Приемник/дисплей)	
A3P/A4P	Печатная плата
B5T	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
H1P	Контрольная лампа (вкл - красный)
H2P	Контрольная лампа (таймер - зеленый)
H3P	Контрольная лампа (значок фильтра - красный)
H4P	Контрольная лампа (разморозка - оранжевый)
SS1	Селекторный переключатель (главный/подчиненный)
SS2	Селекторный переключатель (установка адреса беспроводного пульта управления)
Соединитель для дополнительных элементов	
X24A	Соединитель (Беспроводной пульт дистанционного управления)
X35A	Соединитель (Электроснабжение для адаптера)

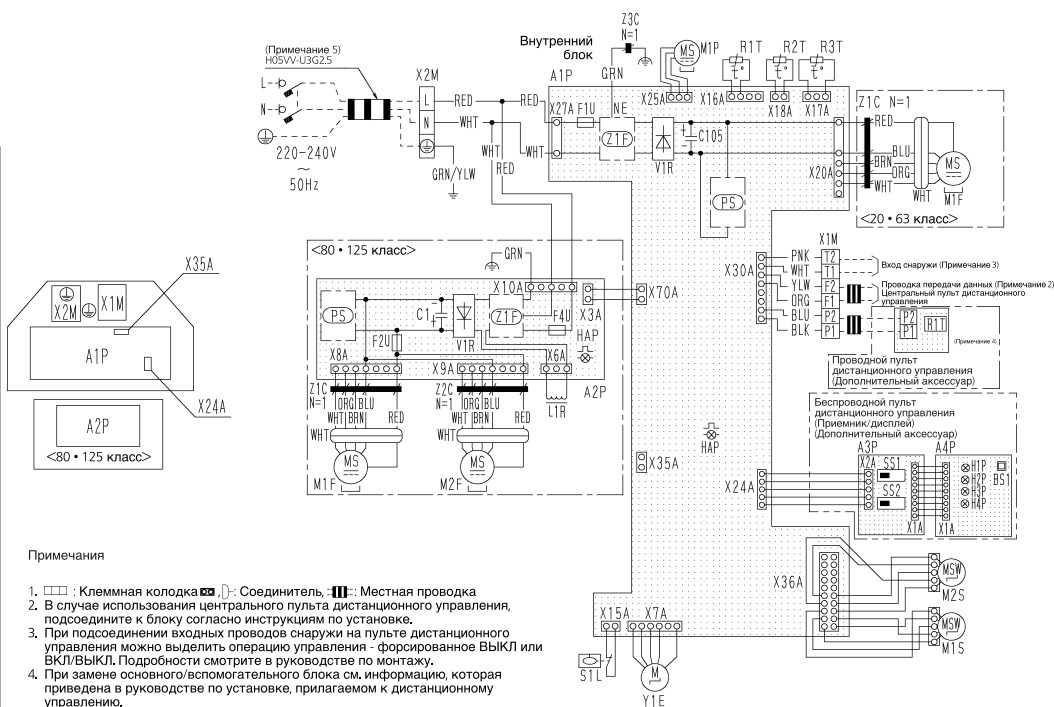


3D079588

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

FXCQ20A

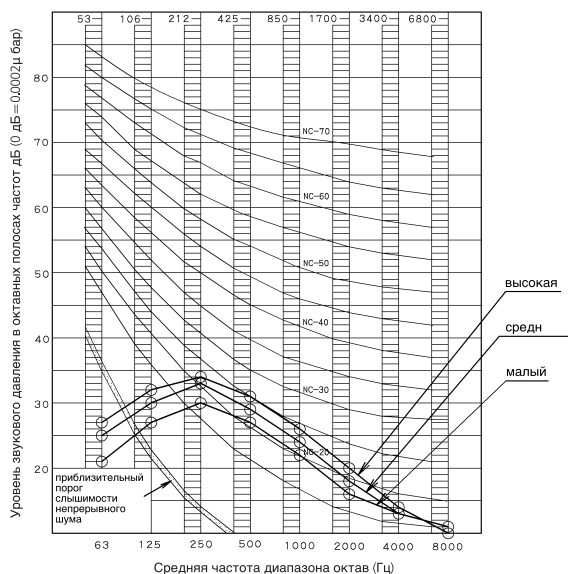


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оклина	Режим		
	высокая	средн	малый
A	32.0	30.0	28.0
C	38.3	36.3	33.9

 (дБ) уже вычитаны
- Место измерения: Безшумная камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080154

FXCQ25A

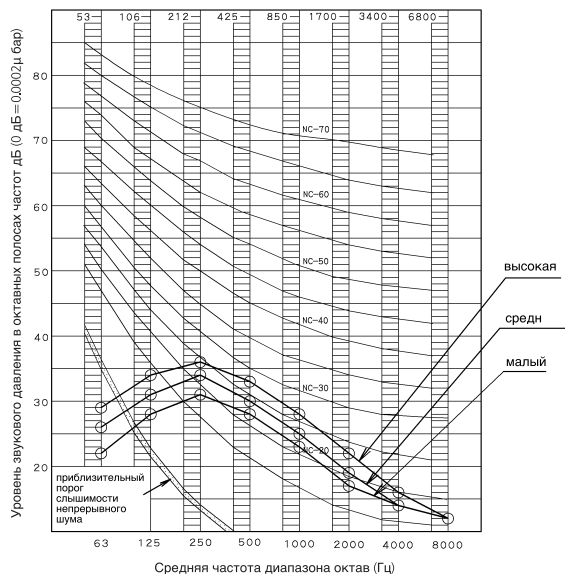


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оклина	Режим		
	высокая	средн	малый
A	34.0	31.0	29.0
C	40.3	37.3	34.9

 (дБ) уже вычитаны
- Место измерения: Безшумная камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080155

FXCQ32A

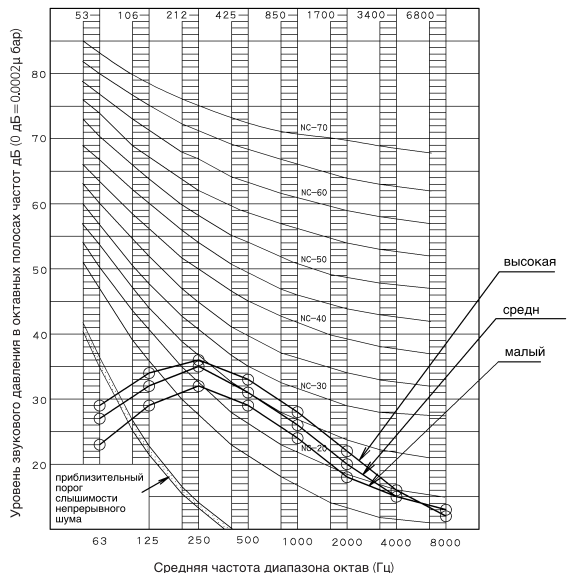


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оклина	Режим		
	высокая	средн	малый
A	34.0	32.0	30.0
C	40.3	38.3	35.9

 (дБ) уже вычитаны
- Место измерения: Безшумная камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080156

FXCQ40A

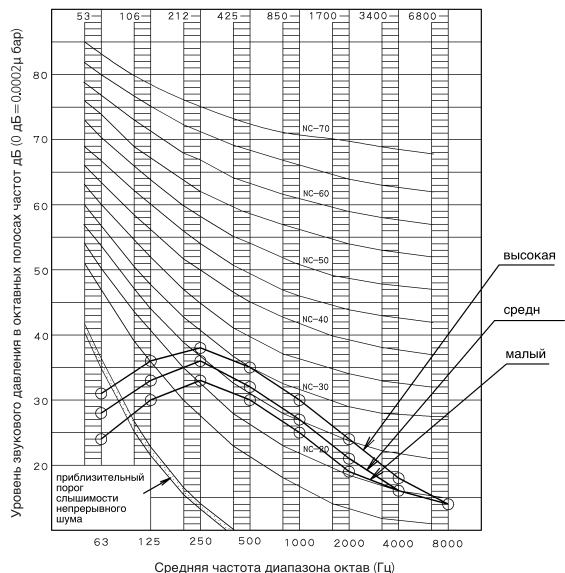


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)

Оклина	Режим		
	высокая	средн	малый
A	36.0	33.0	31.0
C	42.3	39.3	36.9

 (дБ) уже вычитаны
- Место измерения: Безшумная камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий.
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона




4D080157

11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления

11

FXCQ50A

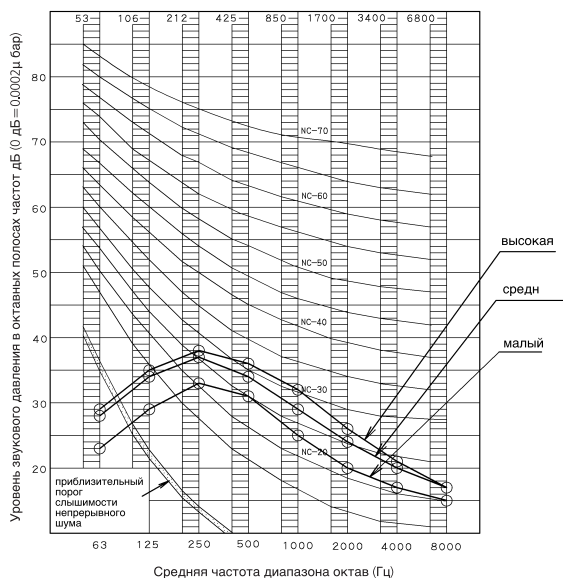


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оценка	Режим		
	высокая	средн	малый
A	37.0	35.0	31.0
C	42.3	40.9	36.5

 (8.0) уже выпущен
- Место измерения: Безэховая камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080158

FXCQ63A

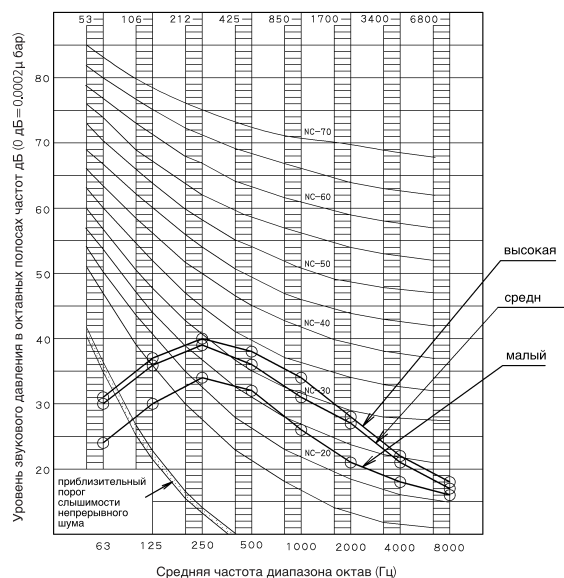


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оценка	Режим		
	высокая	средн	малый
A	39.0	37.0	32.0
C	44.3	42.9	37.6

 (8.0) уже выпущен
- Место измерения: Безэховая камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080159

FXCQ80A

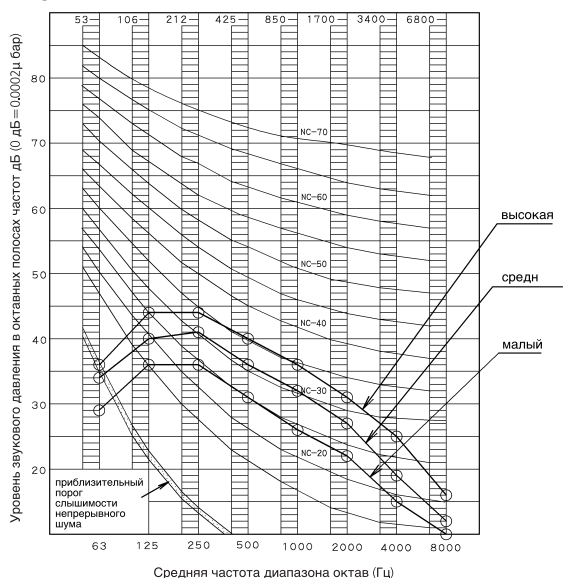


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)


Оценка	Режим		
	высокая	средн	малый
A	42.0	38.0	33.0
C	46.5	44.8	40.2

 (8.0) уже выпущен
- Место измерения: Безэховая камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080160

FXCQ125A

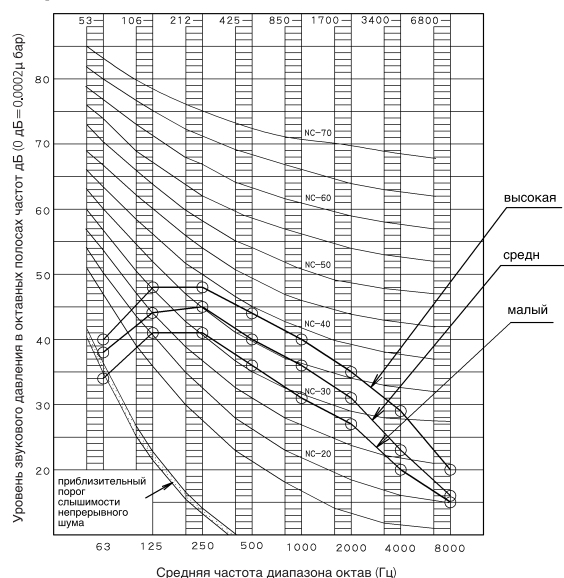


ПРИМЕЧАНИЯ

- Общий (дБ)

Оценка	Режим		
	высокая	средн	малый
A	46.0	42.0	38.0
C	51.5	48.8	45.1

 (8.0) уже выпущен
- Место измерения: Безэховая камера
- Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий
- Рабочие условия: Источник питания: 220-240V 50Гц
- Охлаждение: Температура возвратного воздуха: 27°CDB, 19°CWB
Температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB
- Обогрев: Температура возвратного воздуха: 20°CDB, 15°CWB
Температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB
- Расположение микрофона



4D080161



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende



EEDRU18

03/18



Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daikin FXCQ-A

Идентификатор библиотеки: LIB-002375

Исходный файл: daikin-fxcq-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 4cdf5475b45d622ae8e2f00e78b21daf5688be39ee6f7a43ee320969898fb40b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-fxcq-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:52 UTC