


EACD/I-96MWAN1 IN  
EACD/I-96HWAN1 IN  
EACD/I-96HD1N1-R OUT

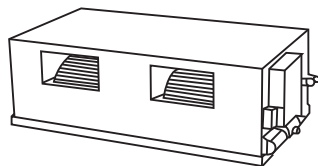

---

RU • Канальная сплит-система • Инструкция по эксплуатации

**Высокая  
производительность,  
широкие возможности**



Найти электронную инструкцию  
и обратиться за техподдержкой  
вы можете по ссылке  
[www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)



**Electrolux**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                 | 3  |
| 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ           | 3  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  | 5  |
| 4. ПРОВОДКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ     | 5  |
| 5. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | 6  |
| 6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ               | 13 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Оборудование предназначено для коммерческих и промышленных помещений. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

## На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:  
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:  
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



## Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

## Примечание:

В тексте данной инструкции инверторная система может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

## Общие сведения

- Инверторная конструкция НБК (наружного блока кондиционера) обеспечивает более высокую энергоэффективность.
- В инверторном модуле НБК используется технология охлаждения хладагента для быстрого отвода тепла и повышения надежности и обеспечения стабильной работы.
- Доступны различные значения статического давления для удовлетворения потребностей воздуховодов разной длины в различных помещениях.
- Удаленная подача воздуха из нескольких разных точек подходит для различных помещений.

## Условия эксплуатации

Для обеспечения надлежащего функционирования, пожалуйста, используйте кондиционер при следующих температурных условиях.

## Примечание

Если указанные выше условия эксплуатации не соблюдаются, может сработать функция защиты, и кондиционер может выйти из строя.

Когда блок работает в режиме «Охлаждение» в относительно влажной среде (относительная влажность выше 80%), на поверхности ВБК (внутреннего блока кондиционера) может образовываться конденсат и с него может капать вода. В таком случае поверните воздуховод в положение максимального выхода воздуха и установите скорость вентилятора в положение «Высокая».

| Рабочая температура Режим     | Охлаждение        | Нагрев              | Осушение            |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Температура в помещении       | от 17 °C до 32 °C | от 0 °C до 30 °C    | от 17 °C до 32 °C   |
| Температура наружного воздуха | от +10 до +32 °C  | от -15 °C до +27 °C | от +10 °C до +32 °C |

## Технические характеристики

| Модель ВБК                                                             |            | EACD/I-96MWAN1 IN          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| Модель НБК                                                             |            | EACD/I-96HD1N1-R OUT       |                          |
| Холодопроизводительность (кВт)                                         |            | 28,00                      |                          |
| Теплопроизводительность (кВт)                                          |            | 31,00                      |                          |
| Электрические характеристики                                           | Охлаждение | Номинальный ток (А)        | 21,60                    |
|                                                                        |            | Номинальная мощность (кВт) | 11,20                    |
|                                                                        | Нагрев     | Номинальный ток (А)        | 19,00                    |
|                                                                        |            | Номинальная мощность (кВт) | 9,39                     |
| Параметры электропитания                                               |            | ВБК                        | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|                                                                        |            | НБК                        | 380-415 В~, 3 ф, 50 Гц   |
| Макс. входной ток (А)                                                  |            | 29 (Вся установка)         |                          |
| Макс. потребляемая мощность (кВт)                                      |            | 14 (Вся установка)         |                          |
| Габаритные размеры (мм) (ширина×высота×глубина)                        |            | ВБК                        | 1366×450×722             |
|                                                                        |            | НБК                        | 1120×1558×400            |
| Вес нетто/брутто (кг)                                                  | ВБК        | 90/99                      |                          |
|                                                                        | НБК        | 142/157                    |                          |
| Уровень звукового давления, дБ (А)                                     | ВБК        | 55/53/51                   |                          |
|                                                                        | НБК        | 60                         |                          |
| SEER (коэффициент сезонной энергоэффективности)                        |            | 3,80                       |                          |
| HSPF (СКП)                                                             |            | 4,62                       |                          |
| Поток циркулирующего воздуха (м³/ч) (номинальное статическое давление) |            | 4600 (150 Па)              |                          |
| Статическое давление (Па)                                              |            | 150(50-200)                |                          |
| Хладагент                                                              |            | R410A/6000 г               |                          |
| Класс герметичности                                                    | ВБК        | IPX0                       |                          |
|                                                                        | НБК        | IPX4                       |                          |
| Защита от электрических ударов                                         |            | Класс I                    |                          |
| Пульт управления                                                       |            | Проводной пульт управления |                          |
| Предохранитель на главной плате                                        | ВБК        | T10A 250VAC                |                          |
|                                                                        | НБК        | T10A 250VAC                |                          |

| Модель ВБК                                                             |            | EACD/I-96HWMAN1 IN         |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| Модель НБК                                                             |            | EACD/I-96HD1N1-R OUT       |                          |
| Холодопроизводительность (кВт)                                         |            | 28,00                      |                          |
| Теплопроизводительность (кВт)                                          |            | 31,50                      |                          |
| Электрические характеристики                                           | Охлаждение | Номинальный ток (А)        | 20,50                    |
|                                                                        |            | Номинальная мощность (кВт) | 10,77                    |
|                                                                        | Нагрев     | Номинальный ток (А)        | 18,00                    |
|                                                                        |            | Номинальная мощность (кВт) | 9,55                     |
| Параметры электропитания                                               |            | ВБК                        | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|                                                                        |            | НБК                        | 380-415 В~, 3 ф, 50 Гц   |
| Макс. входной ток (А)                                                  |            | 29 (Вся установка)         |                          |
| Макс. потребляемая мощность (кВт)                                      |            | 14 (Вся установка)         |                          |
| Габаритные размеры (мм) (ширина×высота×глубина)                        |            | ВБК                        | 1366×450×722             |
|                                                                        |            | НБК                        | 1120×1558×400            |
| Вес нетто/брутто (кг)                                                  | ВБК        | 85/94                      |                          |
|                                                                        | НБК        | 142/157                    |                          |
| Уровень звукового давления, дБ (А)                                     | ВБК        | 55/53/51                   |                          |
|                                                                        | НБК        | 60                         |                          |
| SEER (коэффициент сезонной энергоэффективности)                        |            | 3,90                       |                          |
| HSPF (СКП)                                                             |            | 4,62                       |                          |
| Поток циркулирующего воздуха (м³/ч) (номинальное статическое давление) |            | 4400 (100 Па)              |                          |
| Статическое давление (Па)                                              |            | 100(50-150)                |                          |
| Хладагент                                                              |            | R410A/6000 г               |                          |
| Класс герметичности                                                    | ВБК        | IPX0                       |                          |
|                                                                        | НБК        | IPX4                       |                          |
| Защита от электрических ударов                                         |            | Класс I                    |                          |
| Пульт управления                                                       |            | Проводной пульт управления |                          |
| Предохранитель на главной плате                                        | ВБК        | T10A 250VAC                |                          |
|                                                                        | НБК        | T10A 250VAC                |                          |

### Примечание

1. Холодопроизводительность кондиционера измеряется при температуре внутреннего воздуха по сухому/влажному термометру 27 °C/19 °C и температуре наружного воздуха по сухому/влажному термометру 35 °C/24 °C; теплопроизводительность кондиционера измеряется при температуре внутреннего воздуха по сухому/влажному термометру 20 °C/15 °C и температуре наружного воздуха по сухому/влажному термометру 7 °C/6 °C. Фактическая мощность охлаждения/нагрева будет варьироваться в зависимости

от температуры окружающей среды в помещении и на улице и относительной влажности.

2. Шум, производимый кондиционером, измеряется в лаборатории полубезэхового шума в соответствии с национальным стандартом Китая.
3. Приведенные выше характеристики могут измениться в связи с доработкой устройства. Сверяйтесь с паспортной табличкой устройства.
4. Диапазон внешнего статического давления кондиционера на испытательной площадке составляет 0 Па.

## Электрические соединения

### Примечания:

- 1) Для кондиционеров необходимо использовать специальный блок питания. Напряжение электропитания должно соответствовать номинальному.
- 2) Внешняя цепь питания кондиционера воздуха должна иметь линию заземления, а линия заземления

силового кабеля, подключенная к внутреннему блоку, должна быть надежно подсоединена к линии заземления внешней цепи питания.

3) Электромонтажные работы в соответствии с указаниями на схеме электрических соединений могут производиться только профессиональными техниками.

- 4) Подключенная стационарная линия должна предусматривать устройство отключения всех полюсов с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
- 5) Защита от утечки тока должна быть настроена в соответствии с национальными техническими стандартами на электрооборудование.
- 6) Силовой кабель и сигнальные кабели должны быть проложены аккуратно и надлежащим образом, чтобы они не мешали друг другу и не контактировали с какими-либо соединительными трубами или тру-

бопроводной арматурой. Как правило, два провода нельзя соединять, если соединение не будет надежно сварено и обмотано изоляционной лентой.

- 7) Включайте систему только после проверки проводки.
- 8) Если несколько кондиционеров устанавливаются централизованно, обеспечьте уравнивание нагрузок трехфазного источника питания и избегайте установки нескольких кондиционеров на одной и той же фазе трехфазного источника питания.


## Характеристики электропитания

| Модель               | Параметры электропитания   | Входная мощность главного выключателя/предохранителя (А) | Размеры силового кабеля (мм²) | Размеры заземляющего кабеля (мм²) | Линия подключения ВБК и НБК (мм²) (слаботочный сигнальный кабель) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EACD/I-96MWN1 IN     | Одна фаза 220 В до 50 Гц   | 20/10                                                    | 3×1,5                         | 1,5                               | 3×0,75                                                            |
| EACD/I-96HWN1 IN     | Одна фаза 220 В до 50 Гц   | 40/20                                                    | 5×2,5                         | 2,5                               | 3×0,75                                                            |
| EACD/I-96HD1N1-R OUT | Три фазы 380 В 3Н до 50 Гц | 50/40                                                    | 5×6 (длиной менее 20 м)       | 6 (длиной менее 20 м)             | 3×0,75                                                            |

## Проводка источника питания

| Модель               | Параметры электропитания   | Минимальный диаметр силового кабеля (мм²) (проводка для металлической трубки и трубки из синтетического каучука) |            | Ручной выключатель (А) |                        | УЗО             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                      |                            | Размеры                                                                                                          | Заземление | Мощность               | Плавкий предохранитель |                 |
| EACD/I-96HD1N1-R OUT | Три фазы 380 В 3Н до 50 Гц | 5×6,0                                                                                                            | 6,0        | 50                     | 40                     | < 100 мА, 0,1 с |

Диаметр проводки и непрерывная длина в таблице приведены для ситуации, когда уровень падения напряжения не превышает 2%. Если длина замкнутой проводки превышает значение, указанное в таблице, выберите диаметр провода в соответствии с действующими нормативами.

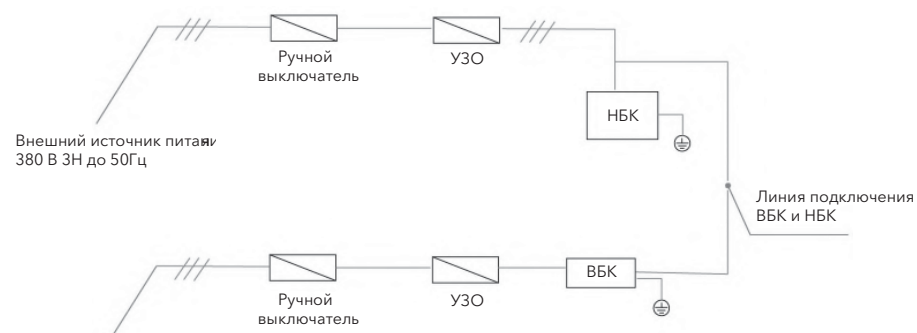

Источник электропитания внутреннего блока (220 В до 50 Гц для модели без дополнительного нагревателя) (380 В 3Н до 50 Гц для модели с дополнительным нагревателем)

### Схема электрических соединений



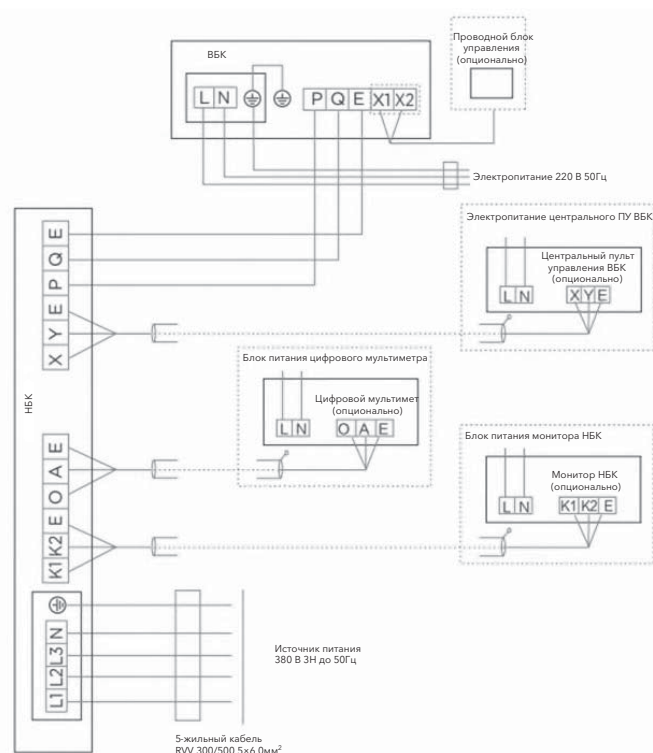


Схема соединений однофазной электрической системы управления ВБК


### Названия и размеры всех составных элементов

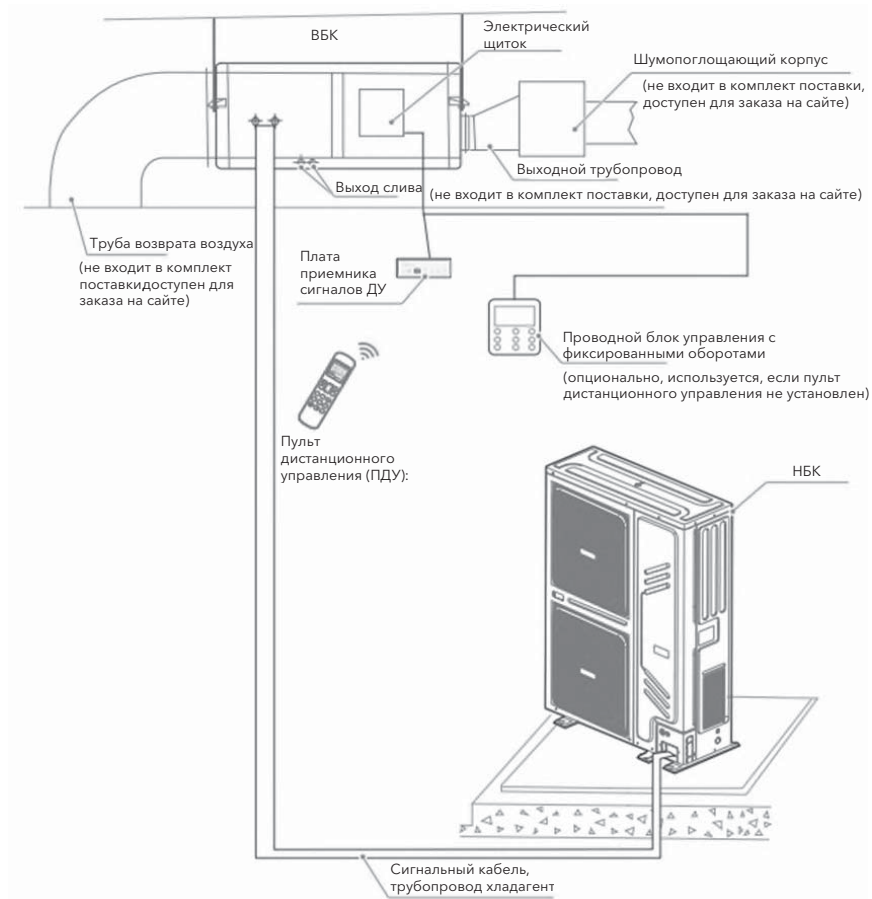

### Размеры НБК

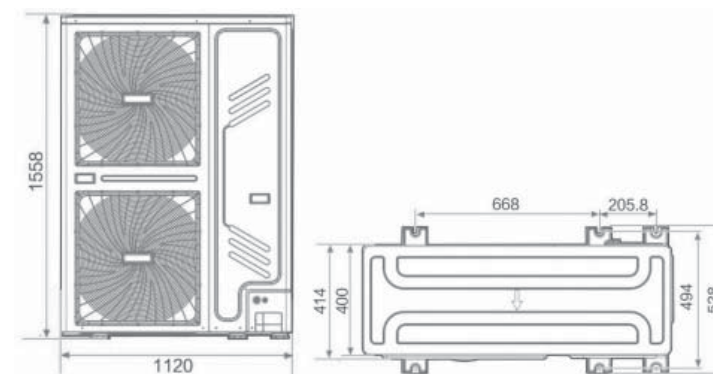

## Размеры ВБК

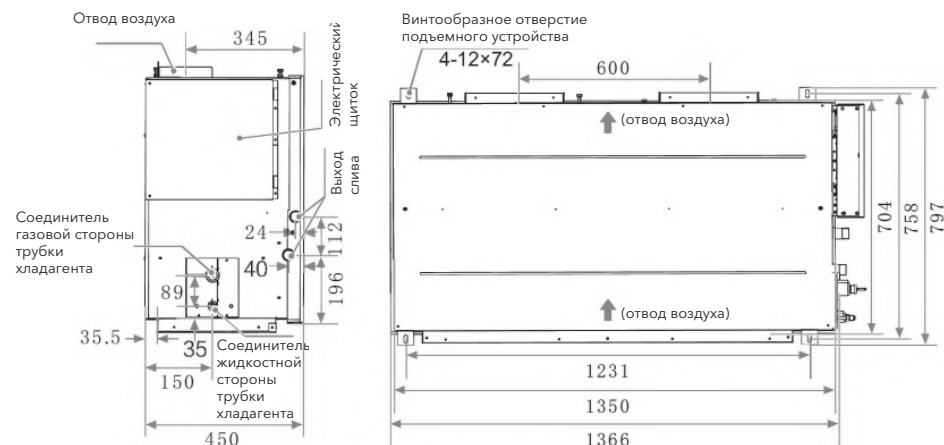



## Инструкция по монтажу

## Монтаж ВБК

1. Выбор места для монтажа ВБК
  - 1) Достаточно места для монтажа и проведения технического обслуживания.
  - 2) Потолок ровный, а конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать вес ВБК; при необходимости провести укрепление.
  - 3) Воздух беспрепятственно поступает в блок и выходит из него, а внешний воз-


дух минимально влияет на воздушный поток.

- 4) Подача воздуха вентилятором может распределяться по всем частям помещения.
- 5) Там, где проще слить жидкость с соединения трубы и трубы слива воды.
- 6) Нет прямого распространения тепла.
2. Схема пространства для монтажа и проведения технического обслуживания ВБК

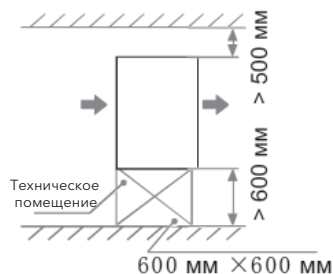

## Монтаж НБК

1. Выбор места для монтажа НБК
  - 1) Достаточно места для монтажа и проведения технического обслуживания.
  - 2) Воздух беспрепятственно поступает в блок и выходит из него; нет сильного ветра.
  - 3) Место должно быть сухим и хорошо вентилируемым.
  - 4) Опорная поверхность должна быть плоской и выдерживать вес блока. НБК должен быть установлен горизонтально
  - 5) Рабочий шум и отводимый воздух не должны мешать соседям.
  - 6) Нет утечек воспламеняющегося газа.
  - 7) Беспрепятственный доступ для подключения трубопроводов и выполнения электрических соединений.
2. Пространство, необходимое для установки и обслуживания НБК (единица измерения: мм)

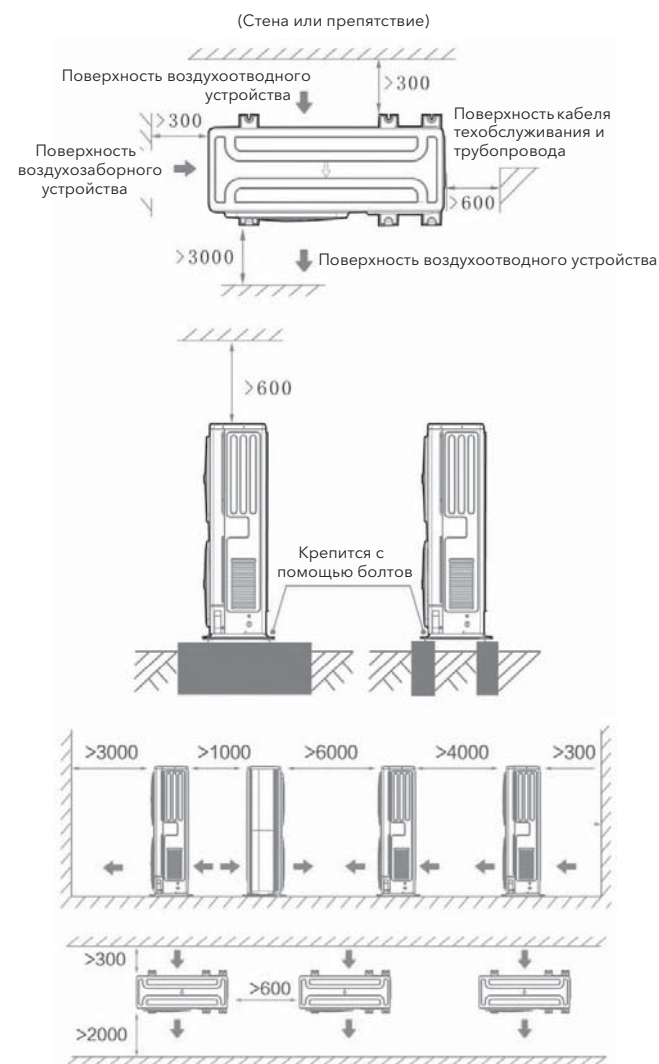

3. Транспортировка и монтаж


1) Поскольку центр тяжести блока находится не в центре, будьте осторожны при подъеме блока с помощью подъемного троса.

2) Не держите решетку воздухоотводного отверстия на корпусе; в противном случае она будет деформирована. Не прикасайтесь к воздушным лопастям руками или другими предметами.

3) Не наклоняйте блок более чем на 45° при переноске; не держите его горизонтально.
- 4) Используйте болты (M10), чтобы закрепить ножки блока. Блок должен быть установлен прочно, чтобы предотвратить обрушение или внезапного взрыва.


5) Подготовьте бетонное основание. Следует обеспечить защиту ног от ударов.

4. Внутренние и внешние трубные соединения

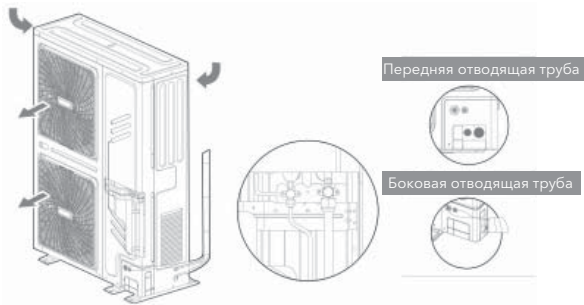

5. Централизованный слив корпуса

Если для НБК требуется централизованный слив, установите две водонепроницаемые крышки на корпус, как показано на следующем рисунке. Одновременно установите отводящую трубу и уплотнительное кольцо вместе с корпусом, а затем подсоедините сливную трубу для централизованного слива.
6. Количество заправленного хладагента

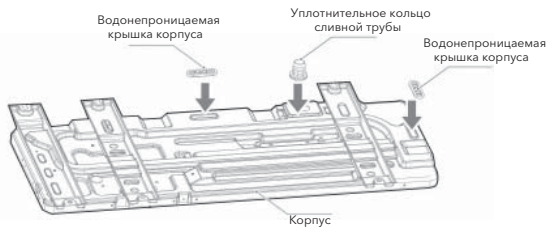

Заправка хладагента не требуется, если длина однонаправленной трубы менее 5 м (блок заправляется хладагентом перед поставкой). Рассчитайте количество заправляемого хладагента R410A на основе диаметра и длины труб для жидкости НБК и ВБК. Если длина (L) однонаправленной трубы превышает 5 м, заправляйте хладагент в соответствии со нижеприведенной таблицей. Запишите

количество заправленного хладагента и сохраните запись для использования при будущем техническом обслуживании.

| Диаметр жидкостной трубы | Заправка хладагента |
|--------------------------|---------------------|
| ø9,5                     | 0,057 (L-5) кг      |

Монтаж соединительных труб

1. Требования к длине и разнице уровней для трубных соединений ВБК и НБК


|                     | Макс. длина трубы (L) | Перепад высот между ВБК и НБК (H) |                     |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                     |                       | НБК расположен выше               | ВБК расположен ниже |
| Допустимая величина | 50 м                  | 30 м                              | 20 м                |

**Примечание**  
Если длина однонаправленной трубы равна или превышает 30 м, размер основного газового трубопровода должен быть увеличен.

Пример:

| Длина однонаправленной трубы | Диаметр основного трубопровода |
|------------------------------|--------------------------------|
| <30 м                        | ø9,5/ø22,2                     |
| >30 м                        | ø9,5/ø25,4                     |

2. Способы соединения

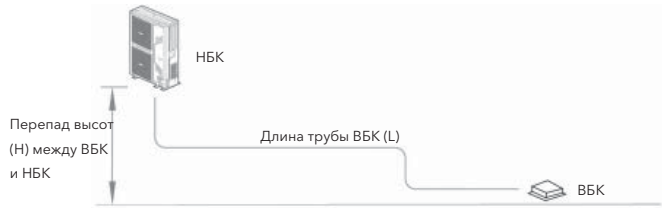

- Примечания:**
- 1) Не допускайте попадания воздуха, пыли и других частиц в систему трубопроводов во время монтажа соединительных труб.

2) Монтируйте соединительные трубы только тогда, когда ВБК и НБК надежно закреплены.

3) Во время монтажа обязательно сохраняйте соединительные трубы сухими, чтобы вода не попала в систему трубопроводов.


4) Соединительные медные трубы необходимо обернуть изоляционным материалом (толщиной более 9 мм).

5) При сварке соединительной трубы ВБК обязательно оберните медную трубу и изоляционную вату влажной тканью, чтобы предотвратить повреждение при высокой температуре.

3. Размер трубы НБК

| Модель               | Газовая линия | Жидкостная линия |
|----------------------|---------------|------------------|
| EACD/I-96HD1N1-R OUT | ø22,2         | ø9,5             |

- Подключить к ВБК

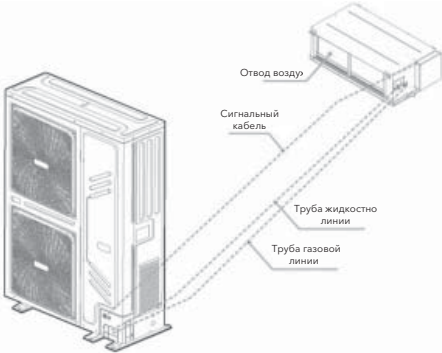

Дополнительное оборудование

| №  | Дополнительное оборудование               | Количество | Назначение                                         | Примечания                              |
|----|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Инструкция по монтажу                     | 1          | Инструкции по монтажу ВБК и НБК                    |                                         |
| 2  | Инструкция по эксплуатации                | 1          | Инструкции по эксплуатации ВБК и НБК               |                                         |
| 3  | Руководство по обслуживанию пользователей | 1          |                                                    |                                         |
| 4  | Латунная гайка                            | 1          | Для использования при монтаже соединительных труб  | Используется для ВБК                    |
| 5  | Водопровод                                | 2          | Присоединение к сливной трубе                      |                                         |
| 6  | Защитная гильза для трубы хладагента      | 2          | Теплоизоляция на соединении ВБК с НБК              |                                         |
| 7  | Дисплей в сборке                          | 1          | Прием дистанционных сигналов                       |                                         |
| 8  | Монтажная пружина                         | 2          |                                                    |                                         |
| 9  | Водонепроницаемая крышка корпуса          | 2          |                                                    | Используется для НБК                    |
| 10 | Уплотнительное кольцо                     | 1          | Используется с водоотводной трубой                 | Используется для НБК                    |
| 11 | Соединитель сливной трубы                 | 1          | Присоединение к сливной трубе                      | Используется для НБК                    |
| 12 | Соединительная труба                      | 1          | Для использования при монтаже соединительной трубы | Используется для НБК, монтируется в НБК |
| 13 | Согласующие сетевые кабели                | 1          |                                                    |                                         |

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

**Правильное заполнение гарантийного талона**  
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

**Внешний вид и комплектность изделия**  
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

**Общие правила установки (подключения) изделия**  
Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензию, установленные российским законодательством на данный вид работ. Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8-800-500-07-75  
(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365).  
E-mail: customer@home-comfort.ru  
Адрес в интернете: www.home-comfort.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

**Срок действия гарантии.**  
Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца. Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации. При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке. Гарантия на оборудование – 1 год.

**Действительность гарантии**  
Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

**Настоящая гарантия не распространяется на:**  
Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходные материалы при этом материалы. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя. Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладок и уплотнений) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи). Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

**Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:**  
Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;  
Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);  
Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;  
Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;  
Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;  
Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;  
Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

**С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:**  
Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме; Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке; Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия; Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .....

Дата: .....



# Electrolux

Модель/ Модель:

Наименование и адрес продавца...

Телефон .....

Ф.И.О и подпись продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата пуска в эксплуатацию ...

Наименование и адрес организации.

Ф.И.О и подпись технического специалиста

Заполняется при проведении технического обслуживания







Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией

Electrolux AB (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

C E EAC IPX0



104



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Electrolux EACD-I 96 HWAN1

Идентификатор библиотеки: LIB-000863

Исходный файл: electrolux-eacd-i-96-hwan1-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: cc700ca68a5f85f19667caae6102c65aa710075a5da5090e500ca1b128176b84

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/electrolux-eacd-i-96-hwan1-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 18:21 UTC