

Технический каталог

Центральная многозональная
система DX PRO CR

Инверторная технология

Хладагент R-410A

Режимы: охлаждение/нагрев

Модели

KVR250HZAN3-B

KVR290HZAN3-B

KVR340HZAN3-B

KVR400HZAN3-B

KVR450HZAN3-B

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Наружные блоки	10
3. Таблицы производительности	31
4. Порядок подбора системы	264
5. Электрические подключения	268

1. Общие сведения

1.1. Краткий обзор моделей DX PRO CR

1.1.1. Базовые модули

- a) 5 базовых модулей: 8 HP, 10 HP, 12 HP, 14 HP и 16 HP
- b) Модули можно свободно комбинировать, чтобы получить более высокую мощность.



8 HP/10 HP/12 HP/14 HP/16 HP



18 - 32 HP



34 - 48 HP



50 - 64 HP

1.1.2. Некоторые ключевые технологии, повышающие эффективность системы

1. Высокая эффективность инверторного компрессора постоянного тока
 - Камера высокого давления
 - обеспечивает небольшой перегрев всасываемого хладагента; высокая объемная производительность хладагента
 - Имеет большой буфер нагнетания хладагента, низкий уровень вибрации и шума
 - Ротор с мощным неодимовым магнитом обеспечивает высокий крутящий момент и производительность
 - Усиленная обмотка, улучшающая низкочастотную эффективность
2. Высокоэффективный двигатель постоянного тока

- Низкий уровень шума и высокая эффективность благодаря высокоплотной обмотке
- Бесщеточный со встроенным датчиком
- 3. Бесступенчатая регулировка
 - Электродвигатель вентилятора постоянного тока может бесступенчато регулироваться платой управления наружного блока в соответствии с рабочим давлением системы. Он способен снизить потребление энергии и поддерживать систему в оптимальной производительности.
- 4. Управление 180° синусоидальной формой
 - Идеальное сочетание технологии управления частотой вращения ротора с 180° синусоидальной кривой частоты вращения и превосходными инверторами IPM уменьшает реактивную потерю при-вода и повышает эффективность двигателя на 12%.
- 5. Трубка ССТ с канавками на внутренней поверхности
 - Медная трубка ССТ (непрерывное охлаждение) с канавками на внутренней поверхности отличается высокой термометрической проводимостью. Ребра на внутренней поверхности нарушают пограничный слой потока хладагента, что улучшает перемешивание хладагента и повышает эффективность теплообмена.
- 6. 07. Конструкция проточного канала хладагента 2-в-1
 - Благодаря конструкции проточного канала хладагента 2-в-1 объем жидкой части хладагента на выходе конденсатора значительно увеличивается, поэтому внутренний блок будет отдавать больше тепла (т.е., охлаждать).
- 7. Конструкция проточного канала с переохлаждением
 - Конструкция проточного канала с переохлаждением позволяет разделить выпуск и выпуск хладагента, увеличивает степень переохлаждения, уменьшает влияние высокотемпературного газообразного хладагента на впуске на низкотемпературный жидкий хладагент на выпуске, благодаря чему эффективность системы будет значительно увеличена.
- 8. Горизонтальное расположение ребер
 - Обеспечивает низкое сопротивление воздушному потоку и высокий коэффициент теплопередачи.
 - Обеспечивает улучшение холодопроизводительности, хорошее распределение низкой температуры на теплообменнике, легкость размораживания.
- 9. Новая внутренняя структура.
 - Благодаря оптимизации конструкции трубопровода снижение давления уменьшено на 5%.
 - Увеличение EER и COP из-за повышения температуры испарения и уменьшения работы компрессора.
- 1.1.3. Преимущества для пользователей
 - 1. Отличные показатели EER и COP
 - Благодаря устройствам постоянного тока (компрессор и двигатель), оптимизации структуры трубопроводов и новой логике управления, показатели EER и COP системы, как правило, увеличиваются.
 - 2. Отличные способности для создания комфорта
 - Система VRF обладает превосходными характеристиками охлаждения и нагрева благодаря высокоэффективному двигателю постоянного тока, компрессору постоянного тока и оптимизированной логике управления потоком хладагента.
 - Точное регулирование температуры в помещении благодаря крупному импульсному вентилю EXV. Колебание температуры в помещении может поддерживаться в пределах 0,5 °C, что обеспечивает исключительный комфорт.
 - 3. Широкий диапазон условий эксплуатации
 - Рабочая температура режима охлаждения до 50 °C, подходит для жарких регионов.
 - Рабочая температура режима нагрева до -20 °C. В холодную зиму система DX PRO CR может ста-бильно производить тепло.
 - Диапазон одновременной работы в режимах охлаждения и обогрева от -5 to 25 °C
 - 4. 7 улучшений для снижения шума / максимальное уменьшение на 10 дБ(А)
 - Бесщеточный электродвигатель пост. тока
 - Обтекаемая конструкция воздуховода
 - Антивибрационная конструкция лопастей вентилятора
 - Управление 180° синусоидальной формой
 - Глушитель компрессора
 - Малошумный компрессор
 - Бесшумный ночной режим
 - 5. Бесшумный режим, снижение уровня шума в ночном режиме
 - Максимальное уменьшение на 10 дБ (А)
 - 6. Функция защиты от снега
 - В холодную погоду вентилятор наружного блока включается на некоторое время с интервалами, чтобы не допустить накопления снега на лопастях вентилятора. В противном случае снег замерзнет и заблокирует вращение лопастей вентилятора и, что еще хуже, вызовет повреждение двигателя.
 - Он запускается только при температуре ниже 0 °C.
 - 7. Циклическая работа всех наружных блоков
 - В единой комбинированной системе любой наружный блок может выступать в качестве главного.
 - Распределение времени работы между наружными блоками единой системы.

8. Программа интеллектуальной разморозки
 - Программа запускается, только когда это требуется блоку. В то же время расписание и продолжительность разморозки у типичного блока являются фиксированными, что приводит к колебаниям температуры и некомфортным ощущениям.
9. Гибкость в работе для помещений любых типов
 - Универсальный внутренний блок такой же, как система двух труб, 11 типов и 76 моделей внутренних блоков, подходящих для всех видов помещений.
10. Экологическая безопасность
 - Гидрофторуглеродный (HFC) хладагент R410A с низким углеродным следом, который не разрушает озоновый слой.
- 1.1.4. Преимущества для монтажников
 1. Комбинация из 4 блоков, производительность до 64 HP
 - В случае необходимости системы с высокой производительностью система Kentatsu DX PRO позволит вам сэкономить деньги на установку трубопроводов.
 2. Регулируемое внешнее статическое давление вентилятора наружного блока
 - Благодаря использованию электродвигателя постоянного тока вентилятора внешнее статическое давление вентилятора наружного блока можно регулировать.
 - Наружные блоки можно установить на служебном этаже или в техническом помещении.
 - Максимальное внешнее статическое давление 85 Па.
 3. Новый проводной пульт управления
 - Двухсторонняя связь. Рабочие параметры внутреннего блока (код ошибки, температура, адрес) можно запросить и вывести на экран пульта дистанционного управления.
 - Компактная конструкция
 - Экран с диагональю 3" и белой подсветкой
 - Функция таймера
 - Стандартные размеры
 - Пользователь может очень просто, безопасно и удобно проверить код ошибки и запросить данные о состоянии блока.
 4. Способы адресации
 - 2 способа адресации:
 - Автоматическая адресация: система автоматически назначает адрес внутреннему блоку
 - Ручная настройка с помощью беспроводного пульта дистанционного управления
 - Метод адресации можно легко выбрать с помощью переключателя на плате управления наружного блока.
 - Автоматическая адресация уменьшит искусственные ошибки на 35% и на 5% ручную работу.
 - 54% сбоев системы были вызваны сбоями связи.
 - 65% сбоев связи были вызваны проблемами с адресами.
 - Большинство из них были следующими: забыли установить адрес, неправильные настройки, повторное использование адреса.
 5. ЖК-дисплей на плате управления
 - ЖК-дисплей на плате управления может отображать состояние системы и коды ошибок.
 6. Сервисное окно на электрическом щитке.
 - Благодаря сервисному окну проверка состояния и настроек наружного блока теперь выполняется легко и без необходимости снимать крышку электрического щитка.
 7. Сокращение стоимости оборудования и эксплуатационных расходов
 - Экономия затрат на оборудование за счет использования одной 3-трубной системы VRF рекуперации тепла вместо двух обычных VRF систем.
 - Сокращение эксплуатационных расходов за счет одновременной работы в режимах охлаждения и обогрева, позволяет экономить до 50% эксплуатационных расходов.
 8. Новая внутренняя структура.
 - Все ключевые компоненты расположены близко при доступе снаружи, что удобно для ремонта и замены.
 - Благодаря применению новой технологии исчезла необходимость в использовании газовой уравнивательной трубы, соответственно, было уменьшено количество точек пайки и снижен риск утечки.
 9. Контроль состояния масла
 - Ключевая технология контроля состояния масла обеспечивает безопасность и надежность системы.
 10. Сверхпрочное покрытие
 - Новый метод нанесения антикоррозионного покрытия позволил значительно увеличить его толщину.
 - Для защиты от ржавчины и порчи по требованиям заказчика может наноситься специальное покрытие.
 11. 3-фазное защитное устройство электропитания (по заказу)
 - Защита наружного блока от нестабильного напряжения.
 12. Простой монтаж
 - Благодаря компактным размерам наружный блок можно поднимать на технический этаж на лифте.

- Длина сигнального провода может достигать 1000 м.
- 13. В качестве сигнального используйте двухжильный экранированный провод.
 - Снижение расходов на монтаж.
 - Уменьшение ручных работ.
- 1.1.5. Doctor Kit (ПО для обслуживания DX PRO)
 1. Простота в установке и использовании
 - Doctor Kit включает: 1 диск CD и простой в установке конвертер RS485-USB
 - Простой в использовании графический интерфейс
 2. Мониторинг данных
 - При подключении к Doctor Kit можно использовать компьютер для проверки рабочего состояния наружного блока и кодов ошибок.
 - Компрессоры, датчики, рабочие параметры клапанов можно контролировать в режиме реального времени.
 3. Эксплуатационная кривая системы
 - Кривая рабочих параметров системы может отображаться в режиме реального времени.
 - Поддерживается составление акта ввода в эксплуатацию.
 4. Устранение неисправностей
 - Встроенная инструкция по устранению неисправностей: следуя инструкциям, пользователь может самостоятельно устранить проблемы при возникновении ошибки.
 - Пользователь может также распечатать инструкцию и на месте решить проблему шаг за шагом.
 5. Полезные инструменты
 - Введите диаметр и длину трубы для жидкостной линии, а программное обеспечение рассчитает дополнительный объем хладагента для дозаправки.
 - Объем дозаправки может быть сохранен для справок в будущем.
 - Давление нагнетания можно контролировать при заправке хладагента.
- 1.1.6. Характерные особенности
 - Одновременное охлаждение и обогрев повышают эффективность.
 - Рекуперация тепла из одного места в другое, экономия энергии до 50% по сравнению с обычной двухтрубной системой.
 - Два отдельных конденсатора, непрерывный обогрев во время операции размораживания

1.2. Расшифровка обозначений

Наружные блоки системы DX PRO

K	V	C	250	H	Z	A	N3	-B
----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

Конструктивные особенности

Источник энергии:

N1 – однофазное напряжение 220–240 В, 50 Гц, 1 ф;

N3 – трехфазное напряжение 380 В, 50 Гц, 3 ф.

Хладагент:

A – R410A.

Технология работы компрессора:

F – стандартная (on/off);

Z – инверторная.

Тепловой режим работы:

C – только охлаждение;

H – охлаждение/нагрев.

Цифровой индекс блока:

20–1200 – номинальная производительность в кВт х 10.

Вид и тип отдельного блока:

C – Наружный блок с воздушным охлаждением серии «Comfort»;

S – Наружный блок с воздушным охлаждением серии «Standard».

Вид климатической техники:

V – Система DX PRO (типа VRF).

Символ бренда (производителя):

K – Kentatsu.

Внутренние блоки системы DX PRO

K	R	60	H	F	A	N1
----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Источник энергии:

N1 – однофазное напряжение 220–240 В, 50 Гц, 1 ф;

N3 – трехфазное напряжение 380 В, 50 Гц, 3 ф.

Хладагент:

A – R410A.

Технология работы компрессора:

F – стандартная (on/off);

Z – инверторная.

Тепловой режим работы:

C – только охлаждение;

H – охлаждение/нагрев.

Цифровой индекс блока:

20–1200 – номинальная производительность в кВт х 10.

Вид и тип внутреннего блока системы DX PRO C и DX PRO SE:

C – подпотолочный;

G – настенный;

H – универсальный;

K – канальный средненапорный (до 100 Па включительно);

L – канальный низконапорный (до 50 Па включительно);

T – канальный высоконапорный (выше 100 Па);

R – кассетный с круговым потоком (360°);

Y – кассетный однопоточный;

W – кассетный двухпоточный;

Z – кассетный четырехпоточный 600х600.

Символ бренда (производителя):

K – Kentatsu.

1.3. Линейка продукции

1. Внешний вид наружных блоков

8 HP/10 HP/12 HP/14 HP/16 HP	18 HP/20 HP/22 HP/24 HP/26 HP/28 HP/30 HP/32 HP
	
34 HP/36 HP/38 HP/40 HP/42 HP/44 HP/46 HP/48 HP	50 HP/52 HP/54 HP/56 HP/58 HP/60 HP/62 HP/64 HP
	

2. Внешний вид распределительной коробки модели KMS

KMS-02C	KMS-04C	KMS-06C
		

3. Комбинации наружных блоков

Мощность (Мощность в HP)	Модель	Рекомендуемая комбинация					Макс. кол-во внутренних блоков
		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	
8	KVR250HZAN3-B	•					13
10	KVR290HZAN3-B		•				16
12	KVR340HZAN3-B			•			20
14	KVR400HZAN3-B				•		23
16	KVR450HZAN3-B					•	26
18	KVR532HZAN3-B	•	•				29
20	KVR560HZAN3-B		••				33
22	KVR615HZAN3-B		•	•			36
24	KVR680HZAN3-B		•		•		39
26	KVR730HZAN3-B		•			•	43
28	KVR800HZAN3-B				••		46
30	KVR850HZAN3-B				•	•	50
32	KVR900HZAN3-B					••	53
34	KVR960HZAN3-B		••		•		56
36	KVR1010HZAN3-B		••			•	59
38	KVR1065HZAN3-B		•	•		•	63
40	KVR1130HZAN3-B		•		•	•	64
42	KVR1200HZAN3-B				•••		64
44	KVR1250HZAN3-B				••	•	64
46	KVR1300HZAN3-B				•	••	64

Мощность (Мощность в HP)	Модель	Рекомендуемая комбинация					Макс. кол-во внутренних блоков
		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	
50	KVR1432HZAN3-B	●	●			●●	64
52	KVR1460HZAN3-B		●●			●●	64
54	KVR1515HZAN3-B		●	●		●●	64
56	KVR1580HZAN3-B		●		●	●●	64
58	KVR1650HZAN3-B				●●●	●	64
60	KVR1700HZAN3-B				●●	●●	64
62	KVR1750HZAN3-B				●	●●●	64
64	KVR1800HZAN3-B					●●●●	64

2. Наружные блоки

2.1. Технические характеристики

1. Наружный блок (8 HP, 10 HP, 12 HP)

Название модели			KVR250HZAN3-B	KVR290HZAN3-B	KVR340HZAN3-B
Электропитание			380 - 415 В, 3 фазы, 50 Гц	380 - 415 В, 3 фазы, 50 Гц	380 - 415 В, 3 фазы, 50 Гц
Макс. кол-во подключенных внутренних блоков	Шт.		13	16	20
ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ					
Охлаждение	Мощность	HP	8 HP	10 HP	12 HP
		кВт	25,2	28,0	33,5
		БТЕ/ч	85000	95000	114000
		RT	7,1	7,9	9,5
	Потребляемая мощность	кВт	5,7	6,62	8,03
	EER	Вт/Вт	4,42	4,23	4,17
Обогрев	Мощность	кВт	27,4	31,5	37,5
		БТЕ/ч	93000	107000	128000
		RT	7,8	9	10,7
	Потребляемая мощность	кВт	5,88	7,19	8,8
	COP	Вт/Вт	4,66	4,38	4,26
Макс. потребляемая мощность		кВт	11	12	15
Максимальный ток		А	40	40	40
Диапазон регулирования производительности			50% - 130%	50% - 130%	50% - 130%
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА					
Инверторный компрессор пост. тока	Количество		1	1	1
	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Марка		Hitachi	Hitachi	Hitachi
	Модель		E655DHD-65D2YG	E655DHD-65D2YG	E655DHD-65D2YG
	Диапазон частот	Гц	40 - 200	40 - 200	40 - 200
	Нагреватель картера	Вт	40	40	40
Компрессорное масло	Модель		FVC68D	FVC68D	FVC68D
	Исходное кол-во масла	мл	500 на компрессор	500 на компрессор	500 на компрессор
	Добавочное кол-во масла	мл	5000 на компрессор	5000 на компрессор	2000 на компрессор
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА					
Электродвигатель вентилятора	Тип		Пост. тока	Пост. тока	Пост. тока
	Марка		Panasonic/Nidec	Panasonic/Nidec	Panasonic/Nidec
	Модель		DR-310-560-8	DR-310-560-8	DR-310-560-8
	Количество		2	2	2
	Класс изоляции		Е	Е	Е
	Класс защиты		IP44	IP44	IP44
	Выходная мощность	Вт	560×2	560×2	560 × 2
	Номинальный ток	А	4,2 × 2	4,2 × 2	4,2 × 2
Лопасть вентилятора	Материал		ASG20	ASG20	ASG20
	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Привод		Прямой	Прямой	Прямой
	Количество		2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	12000	12000	13000
	Количество направляющих аппаратов		3 × 2	3 × 2	3 × 2
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Теплообменник наружного блока	Тип оребрения		Алюминий с гидрофильным покрытием	Алюминий с гидрофильным покрытием	Алюминий с гидрофильным покрытием
	Наружный диаметр трубы	мм	Ø7,94	Ø7,94	Ø7,94
	Тип трубы		Медная с внутренними канавками	Медная с внутренними канавками	Медная с внутренними канавками
	Количество		2	2	2
Хладагент	Тип		R410a	R410a	R410a
	Объем	кг	12	12	12
	Тип дросселя		Электронный расширительный клапан	Электронный расширительный клапан	Электронный расширительный клапан
Габариты (Ш × В × Г)	Блок	мм	1260 × 1620 × 765	1260 × 1620 × 765	1260 × 1620 × 765
	Размер в упаковке	мм	1315×1750×825	1315×1750×825	1315×1750×825
Масса	Масса нетто/брутто	кг	270 / 279	270 / 279	270 / 279
Уровень шума наружного блока		дБ (А)	57	57	58
Макс. рабочее давление		МПа	4,5	4,5	4,5
ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКЕ И ТРУБОПРОВОДУ					

Название модели			KVR250HZAN3-B	KVR290HZAN3-B	KVR340HZAN3-B
Диаметр трубопровода	Жидкостная труба	мм	Ø12,7	Ø12,7	Ø12,7
	Труба газовой линии низкого давления	мм	Ø22,2	Ø25,4	Ø25,4
	Труба газовой линии высокого давления	мм	Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05
	Уравнильная труба газовой линии высокого давления	мм	Ø19,05	Ø19,05	Ø19,05
	Уравнильный масляный трубопровод	мм	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Макс. длина трубопровода	Общая длина трубы	м	1000	1000	1000
	От наруж. блока до наибол. удаленного внутр. блока (фактическая длина / эквивалентная длина)	м	175 / 200	175 / 200	175 / 200
	От 1-го внутр. рефнета до наибол. удаленного внутр. блока	м	90	90	90
	От KMS до самого дальнего внутреннего блока	м	40	40	40
Макс. длина по вертикали	Между наруж. и внутр. блоком (наруж. блок расположен выше)	м	70	70	70
	Между наруж. и внутр. блоком (наруж. блок расположен ниже)	м	110	110	110
	Между внутр. блоками	м	30	30	30
	Между наружн. блоками	м	0	0	0
Электропроводка	Кабель силового питания	мм ²	6 × 4 + 10 (L ≤ 20 м)	6 × 4 + 10 (L ≤ 20 м)	6 × 4 + 10 (L ≤ 20 м)
			10 × 4 + 10 (20 м < L ≤ 50 м)	10 × 4 + 10 (20 м < L ≤ 50 м)	10 × 4 + 10 (20 м < L ≤ 50 м)
	Сигнальный провод, тип		2-жильный экранированный провод	2-жильный экранированный провод	2-жильный экранированный провод
	Сигнальный провод, сечение	мм ²	2 × 0,75	2 × 0,75	2 × 0,75
Диапазон рабочих температур					
Охлаждение	Снаружи помещения	°C	-5 - 50	-5 - 50	-5 - 50
Обогрев	Снаружи помещения	°C	-20 - 30	-20 - 30	-20 - 30
Одновременные охлаждение/обогрев (Снаружи помещения)		°C	-5 - 25	-5 - 25	-5 - 25
Внутри помещения		°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32

Примечания.

1. Условия охлаждения — температура внутри помещения: +27 °C (по сух. термометру), +19 °C (по влажн. терм.); температура снаружи: +35 °C (по сух. терм.); эквивалентная длина трубы: 5 м; длина рефнета: 0 м.
2. Условия обогрева — температура внутри помещения: +20 °C (по сух. термометру), +15 °C (по влажн. терм.); температура снаружи: +7 °C (по сух. терм.); эквивалентная длина трубы: 5 м; длина рефнета: 0 м.
3. Уровень шума: преобразованное значение, измеренное в звукопоглощающей камере на расстоянии 1 м перед блоком на высоте 1,3 м. В реальных условиях эксплуатации данные значения обычно несколько выше вследствие воздействия условий окружающей среды.
4. На плате управления наружного блока можно установить максимальное внешнее статическое давление (ESP) 85 Па.
5. Указанные данные могут изменяться без предварительного уведомления с целью дальнейшего улучшения качества и производительности.

2. Наружный блок (14 HP, 16 HP)

Название модели			KVR400HZAN3-B	KVR450HZAN3-B
Электропитание			380 - 415 В, 3 фазы, 50 Гц	380 - 415 В, 3 фазы, 50 Гц
Макс. кол-во подключенных внутренних блоков	Шт.		23	20
ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ				
Охлаждение	Мощность	HP	14 HP	16 HP
		кВт	40,0	45,0
		Бте/ч	136000	153000
		RT	11,3	12,7
	Потребляемая мощность	кВт	11,02	13,08
	EER	Вт/Вт	3,63	3,44
Обогрев	Мощность	кВт	45,0	50,0
		Бте/ч	153000	170000
		RT	12,8	14,2
	Потребляемая мощность	кВт	11,0	12,63
	COP	Вт/Вт	4,09	3,96
Макс. потребляемая мощность		кВт	18,8	19,8
Максимальный ток		А	60	60
Диапазон регулирования производительности			50% - 130%	50% - 130%
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА				
Инверторный компрессор пост. тока	Количество		2	2
	Тип		Герметичный спиральный	Герметичный спиральный
	Марка		E405DHD-42D2YG	E405DHD-42D2YG
	Модель		Hitachi	Hitachi
	Диапазон частот	Гц	60 - 180	60 - 180
	Нагреватель картера	Вт	40	40
Компрессорное масло	Модель		FVC68D	FVC68D
	Исходное кол-во масла	мл	500 на компрессор	500 на компрессор
	Добавочное кол-во масла	мл	7000 на компрессор	7000 на компрессор
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА				
Электродвигатель вентилятора	Тип		Пост. тока	Пост. тока
	Модель		DR-310-560-8	DR-310-560-8
	Марка		Panasonic/Nidec	Panasonic/Nidec
	Количество		2	2
	Класс изоляции		E	E
	Класс защиты		IP44	IP44
	Выходная мощность	Вт	560 × 2	560 × 2
	Номинальный ток	А	4,2 × 2	4,2 × 2
Лопасть вентилятора	Материал		ASG20	ASG20
	Тип		Осевой	Осевой
	Привод		Прямой	Прямой
	Количество		2	2
	Расход воздуха	м³/ч	15000	15000
	Количество направляющих аппаратов		3 × 2	3 × 2
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Теплообменник наружного блока	Тип оребрения		Алюминий с гидрофильным покрытием	Алюминий с гидрофильным покрытием
	Наружный диаметр трубы	мм	Ø7,94	Ø7,94
	Тип трубы		Медная с внутренними канавками	Медная с внутренними канавками
	Количество		2	2
Хладагент	Тип		R410a	R410a
	Объем	кг	16	16
	Тип дросселя		Электронный расширительный клапан	Электронный расширительный клапан
Габариты (Ш × В × Г)	Блок	мм	1260 × 1620 × 765	1260 × 1620 × 765
	Размер в упаковке	мм	1315 × 1750 × 825	1315 × 1750 × 825
Масса	Масса нетто/брутто	кг	310 / 319	310 / 319
Уровень шума наружного блока		дБ (А)	60	60
Макс. рабочее давление		МПа	4,5	4,5
ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКЕ И ТРУБОПРОВОДУ				
Диаметр трубопровода	Жидкостная труба	мм	Ø15,88	Ø15,88
	Труба газовой линии низкого давления	мм	Ø28,6	Ø28,6
	Труба газовой линии высокого давления	мм	Ø22,2	Ø22,2
	Уравнительная труба газовой линии высокого давления	мм	Ø19,05	Ø19,05
	Уравнительный масляный трубопровод	мм	Ø6,35	Ø6,35

Название модели			KVR400HZAN3-B	KVR450HZAN3-B
Макс. длина трубопровода	Общая длина трубы	м	1000	1000
	От наруж. блока до наибол. удаленного внутр. блока (фактическая длина / эквивалентная длина)	м	175 / 200	175 / 200
	От 1-го внутр. рефнета до наибол. удаленного внутр. блока	м	90	90
	От KMS до самого дальнего внутреннего блока	м	40	40
Макс. длина по вертикали	Между наруж. и внутр. блоком (наруж. блок расположен выше)	м	70	70
	Между наруж. и внутр. блоком (наруж. блок расположен ниже)	м	110	110
	Между внутр. блоками	м	30	30
	Между наружн. блоками	м	0	0
Электропроводка	Кабель силового питания	мм ²	10 × 4 + 10 (L ≤ 20 м)	
			16 × 4+10 (20 м < L ≤ 50 м)	10 × 4 + 10 (L ≤ 20 м)
	Сигнальный провод, тип		16 × 4+10 (20 м < L ≤ 50 м)	
	Сигнальный провод, сечение	мм ²	2-жильный экранированный провод	2-жильный экранированный провод
Диапазон рабочих температур			2 × 0,75	2 × 0,75
Охлаждение	Снаружи помещения	°C	-5 - 50	-5 - 50
Обогрев	Снаружи помещения	°C	-20 - 30	-20 - 30
Одновременные охлаждение/обогрев (Снаружи помещения)		°C	-5 - 25	-5 - 25
Внутри помещения		°C	16 - 32	16 - 32

Примечания.


1. Условия охлаждения — температура внутри помещения: +27 °C (по сух. термометру), +19 °C (по влажн. терм.); температура снаружи: +35 °C (по сух. терм.); эквивалентная длина трубы: 5 м; длина рефнета: 0 м.
2. Условия обогрева — температура внутри помещения: +20 °C (по сух. термометру), +15 °C (по влажн. терм.); температура снаружи: +7 °C (по сух. терм.); эквивалентная длина трубы: 5 м; длина рефнета: 0 м.
3. Уровень шума: преобразованное значение, измеренное в звукопоглощающей камере на расстоянии 1 м перед блоком на высоте 1,3 м. В реальных условиях эксплуатации данные значения обычно несколько выше вследствие воздействия условий окружающей среды.
4. На плате управления наружного блока можно установить максимальное внешнее статическое давление (ESP) 85 Па.
5. Указанные данные могут изменяться без предварительного уведомления с целью дальнейшего улучшения качества и производительности.

3. Распределительная коробка модели KMS


Название модели				KMS-02C	KMS-04C	KMS-06C
Электропитание				220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Макс. количество групп внутренних блоков				2	4	6
Макс. количество внутренних блоков в каждой группе				4	4	4
Максимальное количество подсоединенных внутренних блоков				8	16	24
Макс. производительность внутренних блоков в каждой группе			кВт	14	11	11
Суммарная производительность всех подключенных внутренних блоков			кВт	28	45	45
Труба	К наружному блоку	Жидкостная труба	мм	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
		Труба газовой линии высокого давления	мм	Ø19,05	Ø22	Ø22
		Труба газовой линии низкого давления	мм	Ø25,4	Ø31,8	Ø31,8
	К внутреннему блоку	Жидкостная труба	мм	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Труба газовой линии	мм	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
Габариты (Ш × Г × В)		Блок	мм	600x225x630	940x225x630	940x225x630
		Размер в упаковке	мм	725x300x715	1055x300x715	1055x300x715
Масса		Блок	Кг	20,5	34	35
		Брутто	Кг	27	43,5	44,5
Электропроводка		Кабель силового питания	мм²	2 × 2,5	2 × 2,5	2 × 2,5
		Провод заземления	мм²	2,5	2,5	2,5
		Одножильный провод	мм²	2-жильный экранированный (0,75)		

2.2. Размеры

1. Размеры блоков 8, 10, 12, 14 и 16 HP

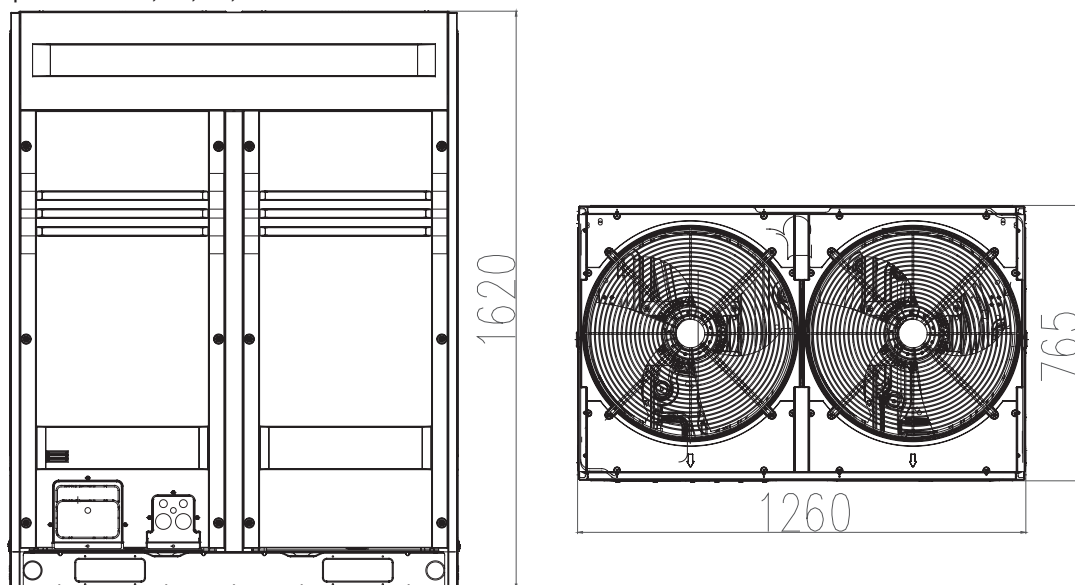


2. Размеры распределительной коробки модели KMS

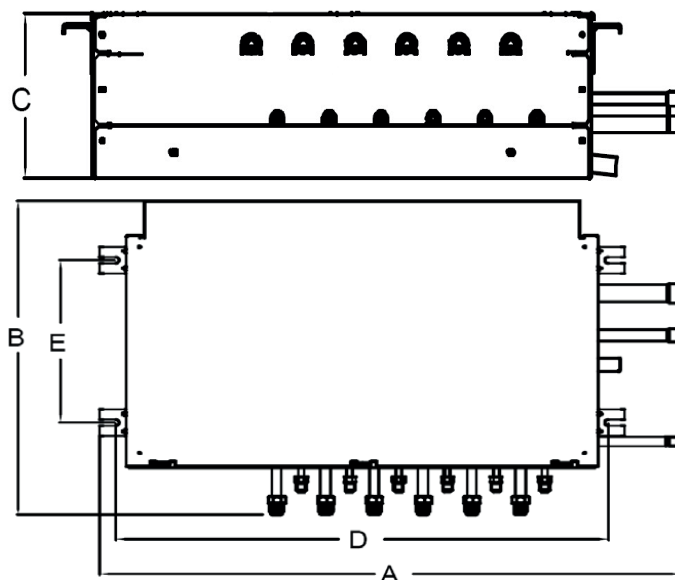


Модель	A	B	C	D	E
KMS-02C	600	630	225	510	320
KMS-04C	940	630	225	840	320
KMS-06C	940	630	225	840	320

3. Размеры монтажного основания

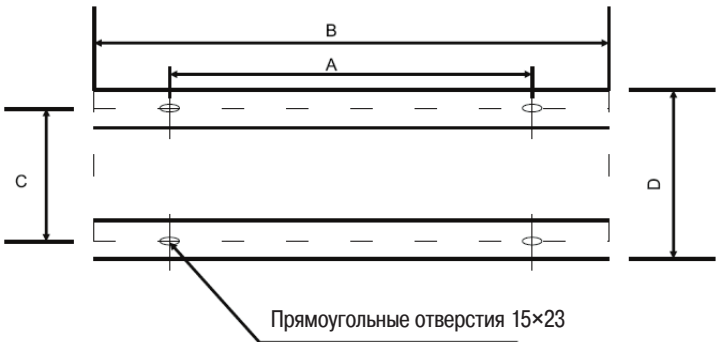


Модель	Мощность	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
KVR250HZAN3-B	8 HP	998	1302	703	817
KVR290HZAN3-B	10 HP				
KVR340HZAN3-B	12 HP				
KVR400HZAN3-B	14 HP				
KVR450HZAN3-B	16 HP				

4. Обозначения клапанов

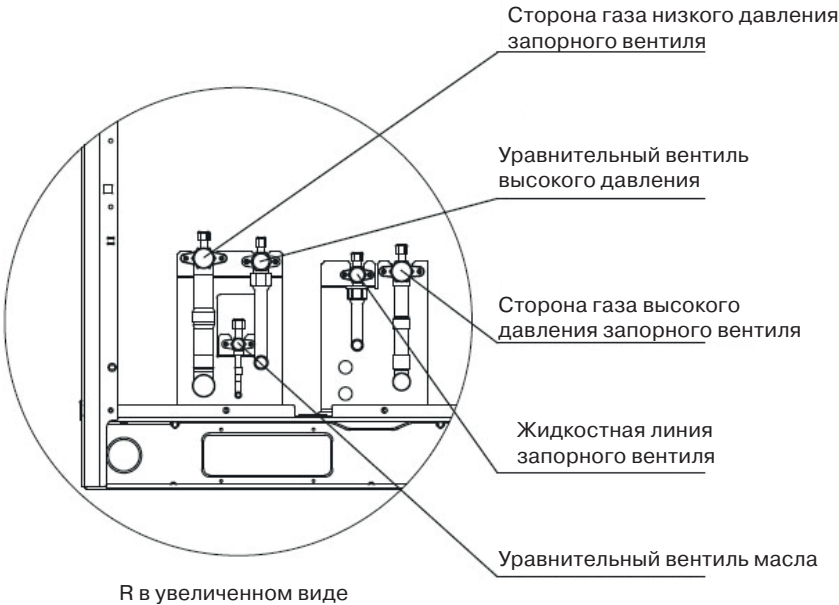


2.3. Схема холодильного контура системы

8, 10, 12 HP

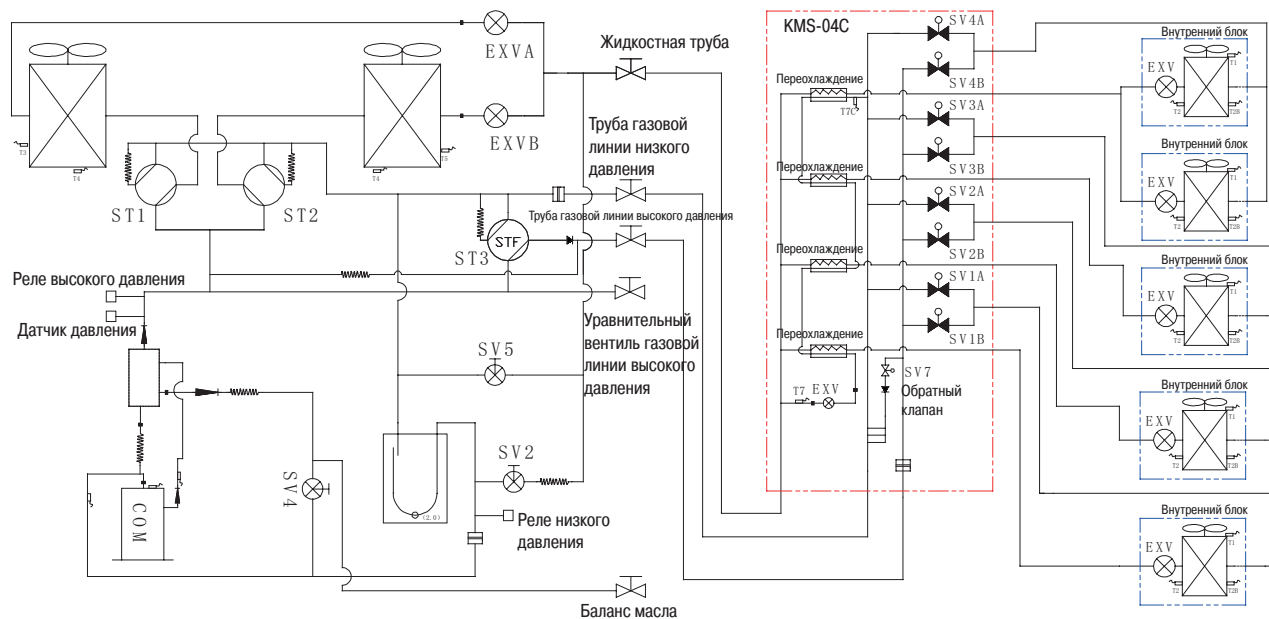


14, 16 HP

Основной режим охлаждения

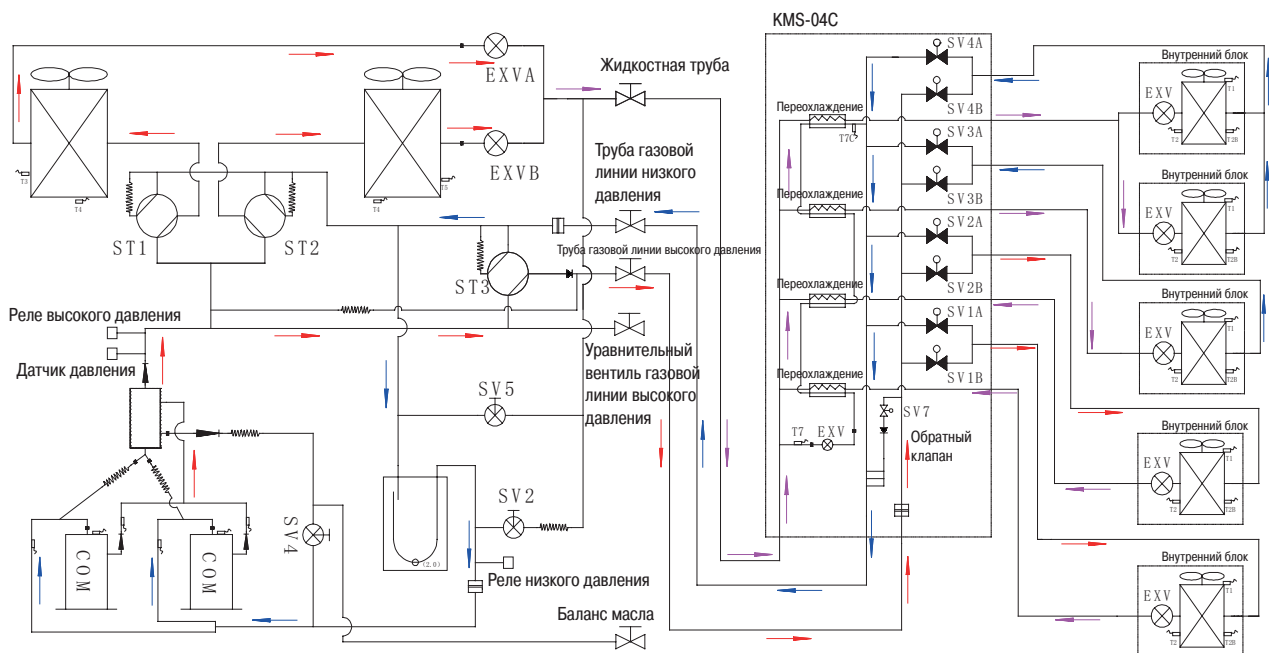

Режим основного нагрева

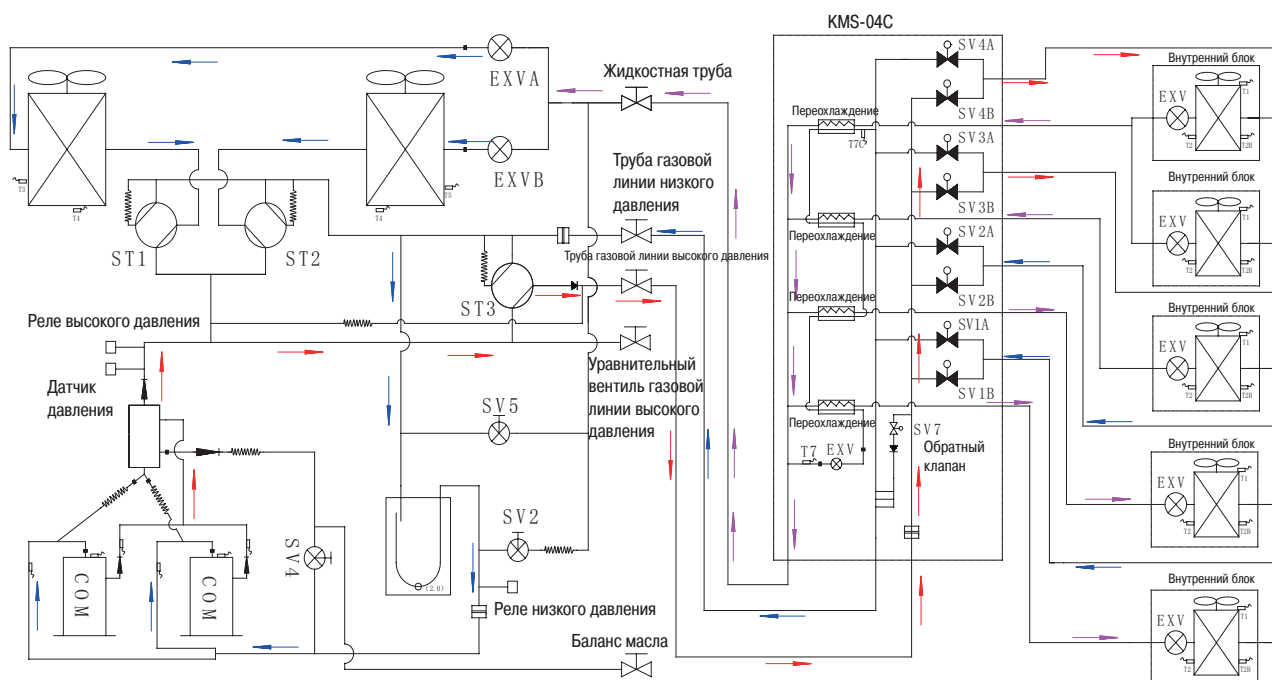

Ключевые узлы

1. Маслоуловитель

Используется для отделения масла от газообразного хладагента, имеющего высокое давление и высокую температуру, который откачивается из компрессора.

2. Газожидкостный сепаратор

Используется для хранения жидкого хладагента и масла, позволяет защитить компрессор от гидравлического удара.

3. Четырехходовой клапан (ST)

ST1: используется для управления потоком хладагента из левого теплообменника. Когда ST1 закрыт, левый теплообменник является конденсатором. Когда ST1 открыт, левый теплообменник является испарителем.

ST2: Используется для управления потоком хладагента из правого теплообменника. Когда ST2 закрыт, правый теплообменник является конденсатором. Когда ST2 открыт, правый теплообменник является испарителем.

ST3: когда система находится в режиме охлаждения, клапан открыт, когда система находится в режиме обогрева или в смешанном режиме, клапан закрыт.

4. EXV (электронный расширительный вентиль)

a) Макс. угол раскрытия – 480 импульсов.

b) Обычно, когда система подключается к источнику питания, EXV сначала закрывается до 700 импульсов, затем открывается до 350 импульсов и остается в таком положении. Затем блок запускается, вентиль открывается на нужный импульс.

c) Когда работающий наружный блок получает сигнал отключения OFF, вентиль EXV вспомогательного блока будет остановлен на время работы основного блока, а вспомогательный блок будет остановлен одновременно. Если все наружные блоки остановлены, EXV сначала закроется, а затем откроется на импульс режима ожидания.

5. SV2

Предназначен для распыления небольшого количества жидкого хладагента для охлаждения компрессора. Откройте, когда температура на выходе компрессора превышает 100 °C.

6. SV4:

a) Клапан возврата масла.

b) Открывается через 200 секунд работы инверторного компрессора постоянного тока, а закрывается спустя 10 минут. (Для систем, которые имеют один наружный блок).

c) Каждые 20 минут клапан SV4 каждого наружного блока открывается на 3 минуты. (Для систем, которые имеют более одного наружного блока).

7. SV5

a) Используется для размораживания.

b) В режиме размораживания открытие SV5 может прервать поток хладагента, благодаря чему процесс размораживания займет меньше времени.

c) В режиме охлаждения и основного охлаждения он всегда закрыт.

8. Датчик высокого давления
Для определения давления нагнетания компрессора и управления частотой вращения вентилятора постоянного тока.
9. Реле давления
Служит для защиты системы по давлению. Когда давление выше 4,5 МПа или ниже 0,05 МПа, реле срабатывает. Когда реле давления разомкнуто, компрессор выключается.

Ключевые функции

1. Программа возврата масла
 - a) Спустя 140 минут работы системы запускается программа возврата масла. После этого при продолжении работы программа будет запускаться через каждые 8 часов.
 - b) Программа выполняется 3 минуты.
 - c) Во время работы программы возврата масла или при внезапной остановке блока и его повторным запуском, программа работает как при первом запуске и выполняет пересчет.
 - d) Работа внутреннего вентилятора и EXV.

		Запуск внутреннего блока	Остановка внутреннего блока или перевод в режим ожидания	Только внутренний блок с вентилятором
Режим охлаждения	Электронный расширительный клапан	Угол открытия без изменений	300 импульсов	300 импульсов
	Вентилятор	Продолжает работать	Продолжает не работать	Продолжает работать
Режим обогрева	Электронный расширительный клапан	Угол открытия без изменений	300 импульсов	/
	Вентилятор	Защита от холодного воздуха	Продолжает не работать	/

2. Циклическая работа всех наружных блоков
 - a) Распределение времени работы между наружными блоками единой системы.
 - b) В режиме охлаждения наружные блоки изменяют порядок запуска, если
 - i. Комнатная температура достигает заданного значения или
 - ii. После выполнения программы возврата масла.
 - c) В режиме нагрева наружные блоки изменяют порядок запуска, если
 - i. Комнатная температура достигает заданного значения или
 - ii. После выполнения программы возврата масла или
 - iii. После размораживания.
3. Программа принудительного охлаждения
 - a) После однократного нажатия все внутренние блоки и наружные блоки переключаются в режим охлаждения, независимо от текущего режима и от того, включены они или нет.
 - b) Функция принудительного охлаждения доступна только для главного блока.
 - c) В режиме принудительного охлаждения.
 - i. Все внутренние вентили EXV открываются до 300 импульсов.
 - ii. Вентиляторы всех внутренних блоков работают на высокой скорости.
 - iii. Все компрессоры включены.
 - iv. Все двигатели вентиляторов наружных блоков выключены.
 - v. Вентили EXV наружных блоков открываются до 480 импульсов.
 - d) При запуске программы:
 - i. Все компрессоры включаются.
 - ii. Вентилятор внутреннего блока работает на высокой скорости.
 - e) Когда процесс длится 1 час или при повторном нажатии кнопки программа отключается.
4. Программа размораживания
 - a) Если температура конденсатора (T3) любого модуля остается ниже 0 °C в течение 40 минут, этот наружный блок отправляет на главный блок команду разморозки.
 - b) Перед размораживанием сохраните текущие импульсы открытия вентилей EXV. Импульсы открытия EXV будут восстановлены после завершения программы размораживания.
 - c) Во время размораживания.
 - i. Все внутренние вентили EXV открываются до 480 импульсов.
 - ii. Все вентиляторы внутренних блоков выключены.
 - iii. Все компрессоры включены.
 - iv. Все двигатели вентиляторов наружных блоков выключены.
 - v. Вентили EXV наружных блоков открываются до 480 импульсов.
 - d) Завершение программы определяется следующими условиями:
 - i. Длительность размораживания до 10 минут.
 - ii. Температура всех модулей конденсатора (T3/T5мин) ≥ 15 °C. В режиме «только охлаждение» или в режиме основного охлаждения решение принимается на основе T3.

- iii. Система останавливается или переключается в режим без нагрева.
- е) После размораживания.
 - i. Все вентили EXV внутренних блоков возвращаются до сохраненного импульса.
 - ii. Все вентиляторы внутренних блоков возвращаются к стандартному управлению.
 - iii. Все компрессоры возвращаются к стандартному управлению.
 - iv. Все двигатели вентиляторов наружных блоков возвращаются к стандартному управлению.
 - v. Вентили EXV наружных блоков возвращаются к стандартному управлению.
 - vi. Вентиль SV6 выключен
- f) Защита по низкому давлению не доступна во время размораживания и на протяжении 10 минут после размораживания.

2.4. Электрические характеристики

Модель	Наружный блок				Электропитание			Компрессор		Двигатель вентилятора	
	Гц	Напря- жение	Мин.	Макс.	MC	TOC	MFC	MSC	RLC	Выход- ная мощ- ность	FLC
KVR250HZAN3-B	50	380-415	342	440	18	50	50	-	64	0,56*2	4,2*2
KVR290HZAN3-B	50	380-415	342	440	20	50	50	-	64	0,56*2	4,2*2
KVR340HZAN3-B	50	380-415	342	440	24,7	50	50	-	68	0,56*2	4,2*2
KVR400HZAN3-B	50	380-415	342	440	34,7	63	63	-	64*2	0,56*2	4,2*2
KVR450HZAN3-B	50	380-415	342	440	36,5	63	63	-	64*2	0,56*2	4,2*2


Примечание:

- Мин.: допустимое минимальное рабочее напряжение; значение ниже указанного может повредить системе.
- Макс.: допустимое максимальное рабочее напряжение; значение выше указанного может повредить систему.
- MC: минимальный ток (A)
- TOC: общий ток перегрузки (A)
- MFC: максимальный ток предохранителя (A)
- MSC: максимальный пусковой ток (A)
- RLC: номинальный ток нагрузки (A)
- FLC: ток полной нагрузки (A)
- Выход. мощность: Номинальная мощность электродвигателя вентилятора (кВт)


2.5. Схемы и электропроводка наружного блока

2.5.1. Электропроводка щитка наружного блока


8, 10, 12 HP

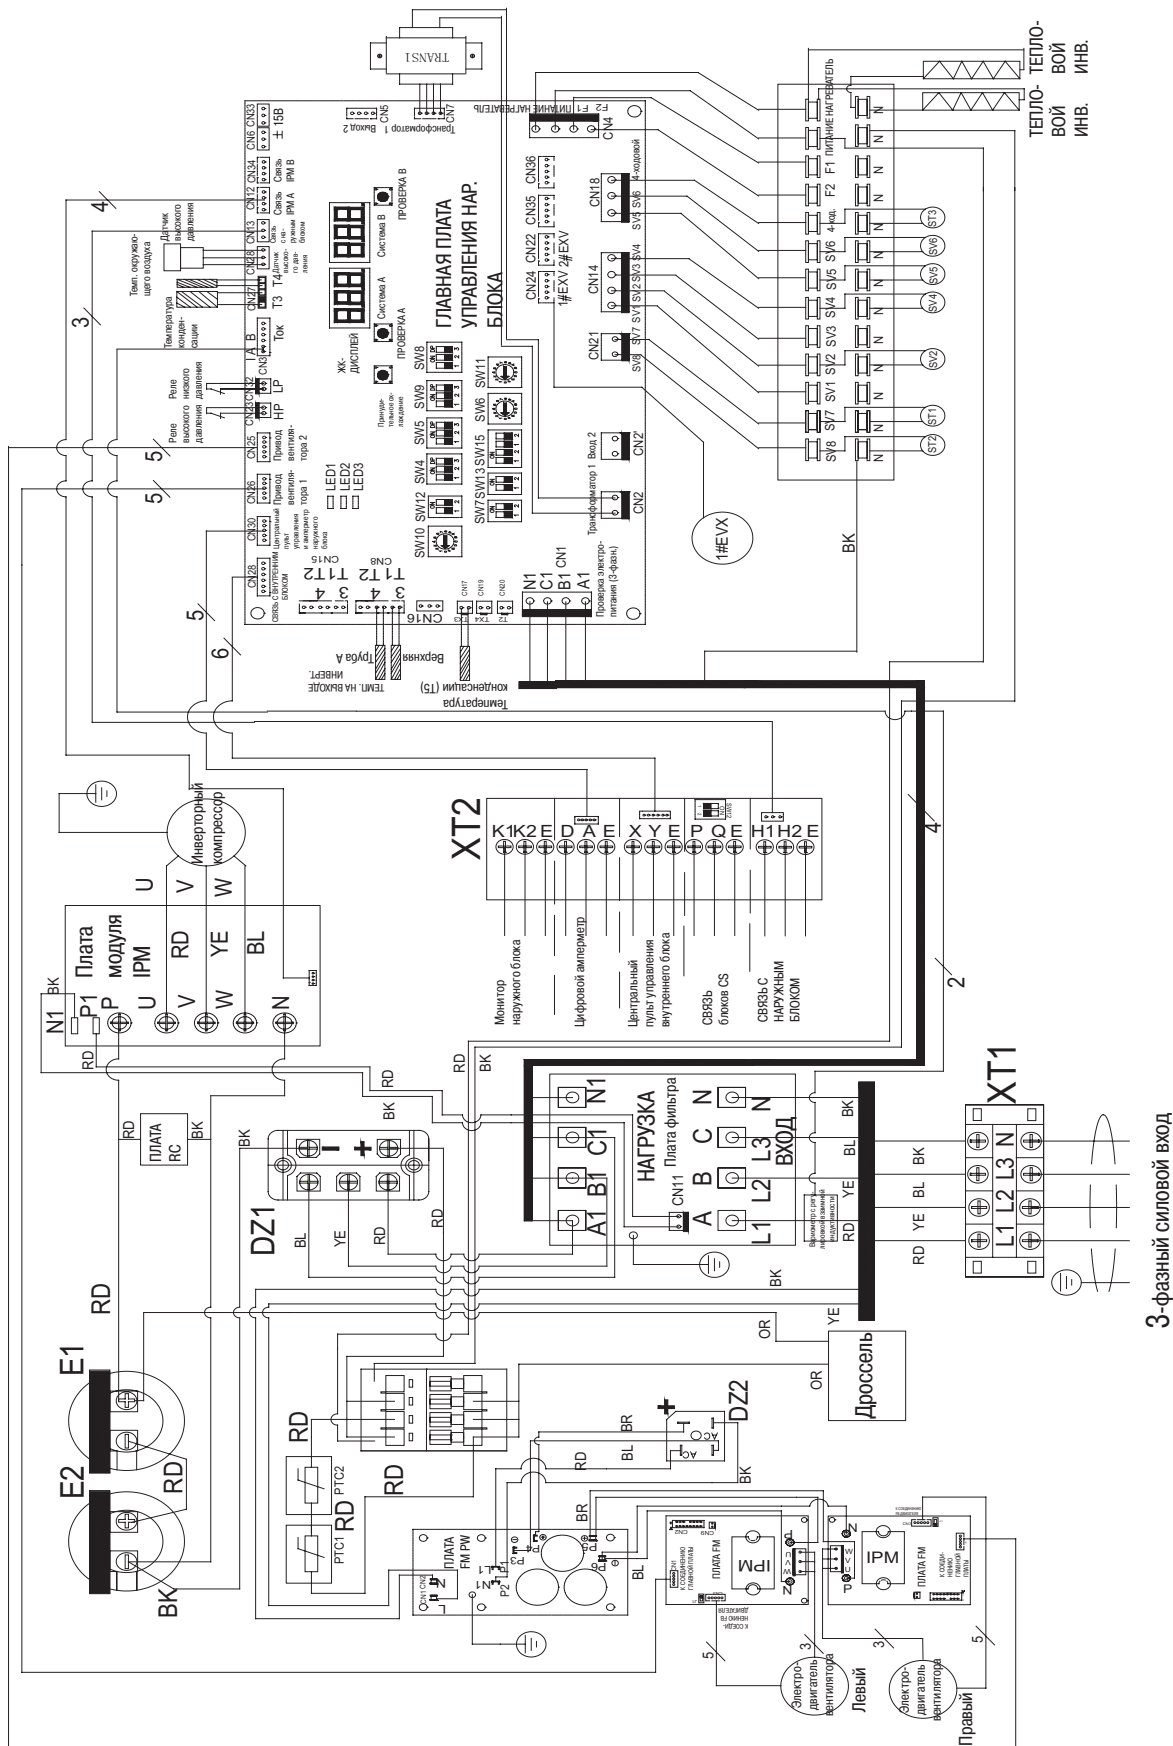

- KMS-02C

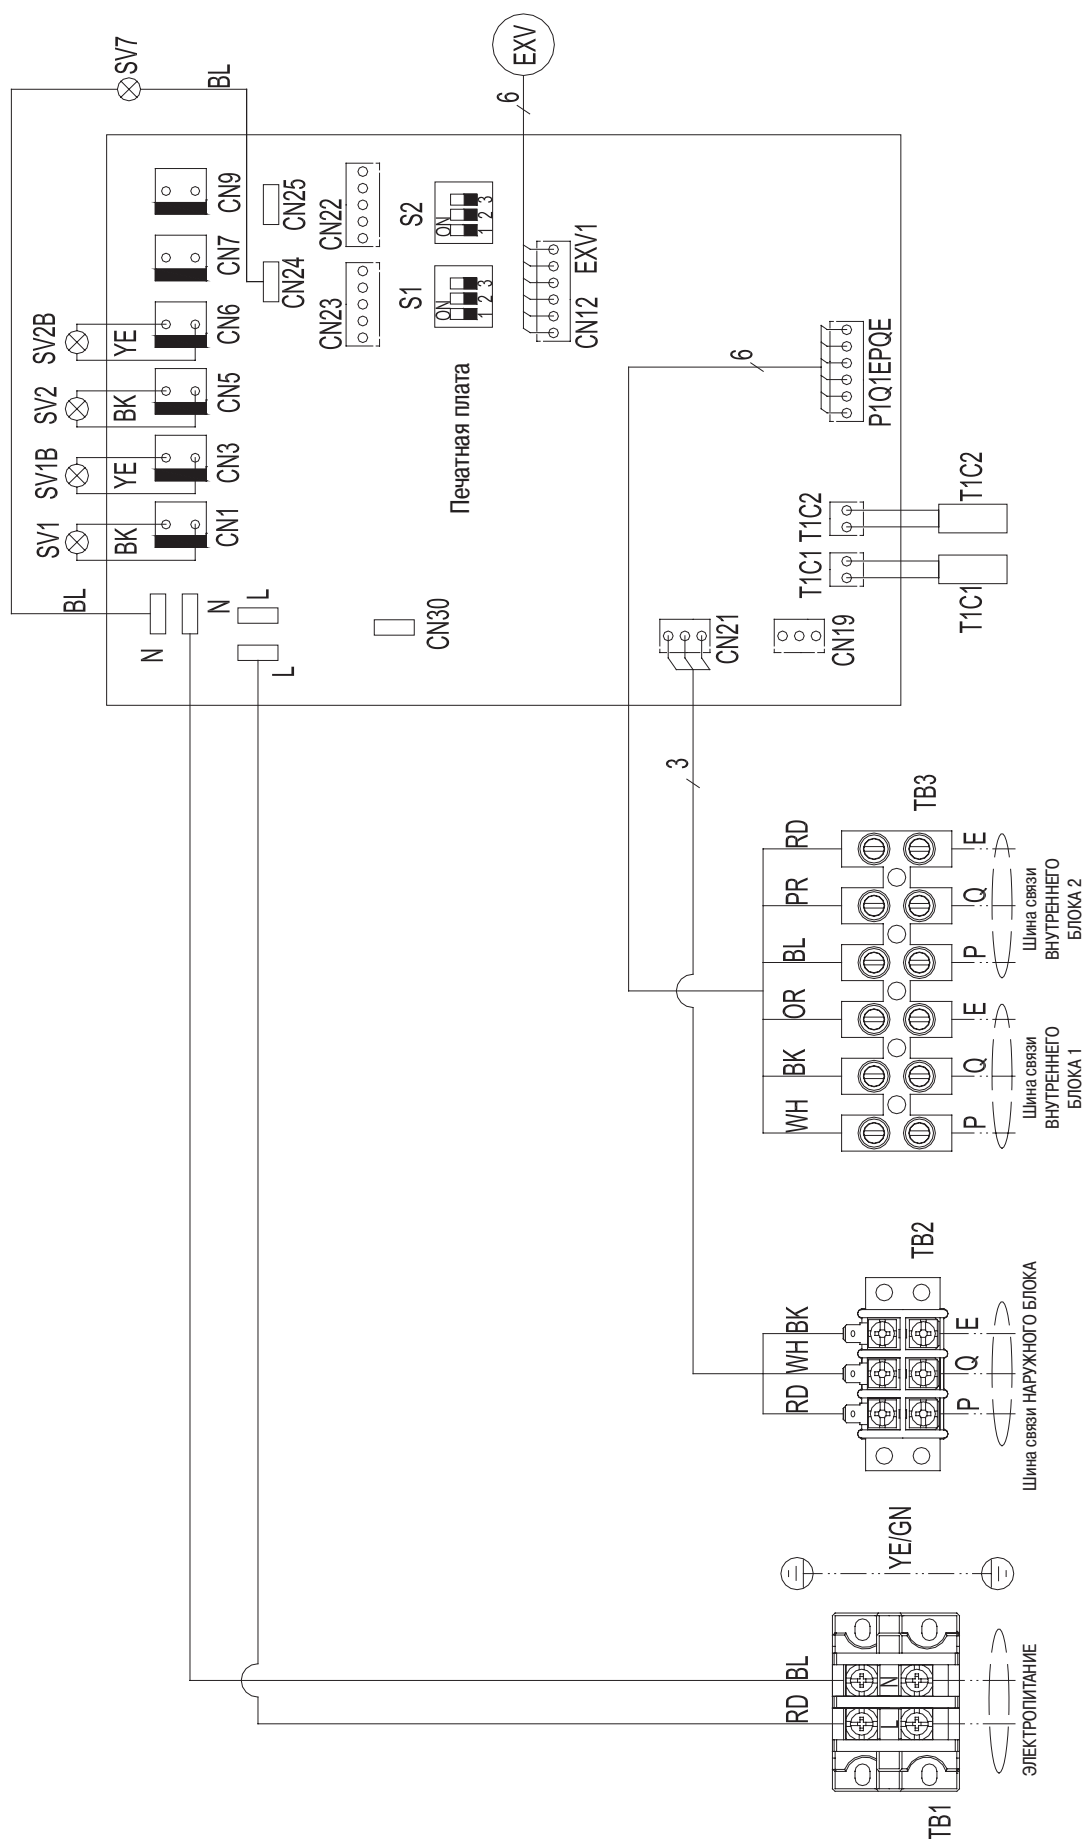


- KMS-04C

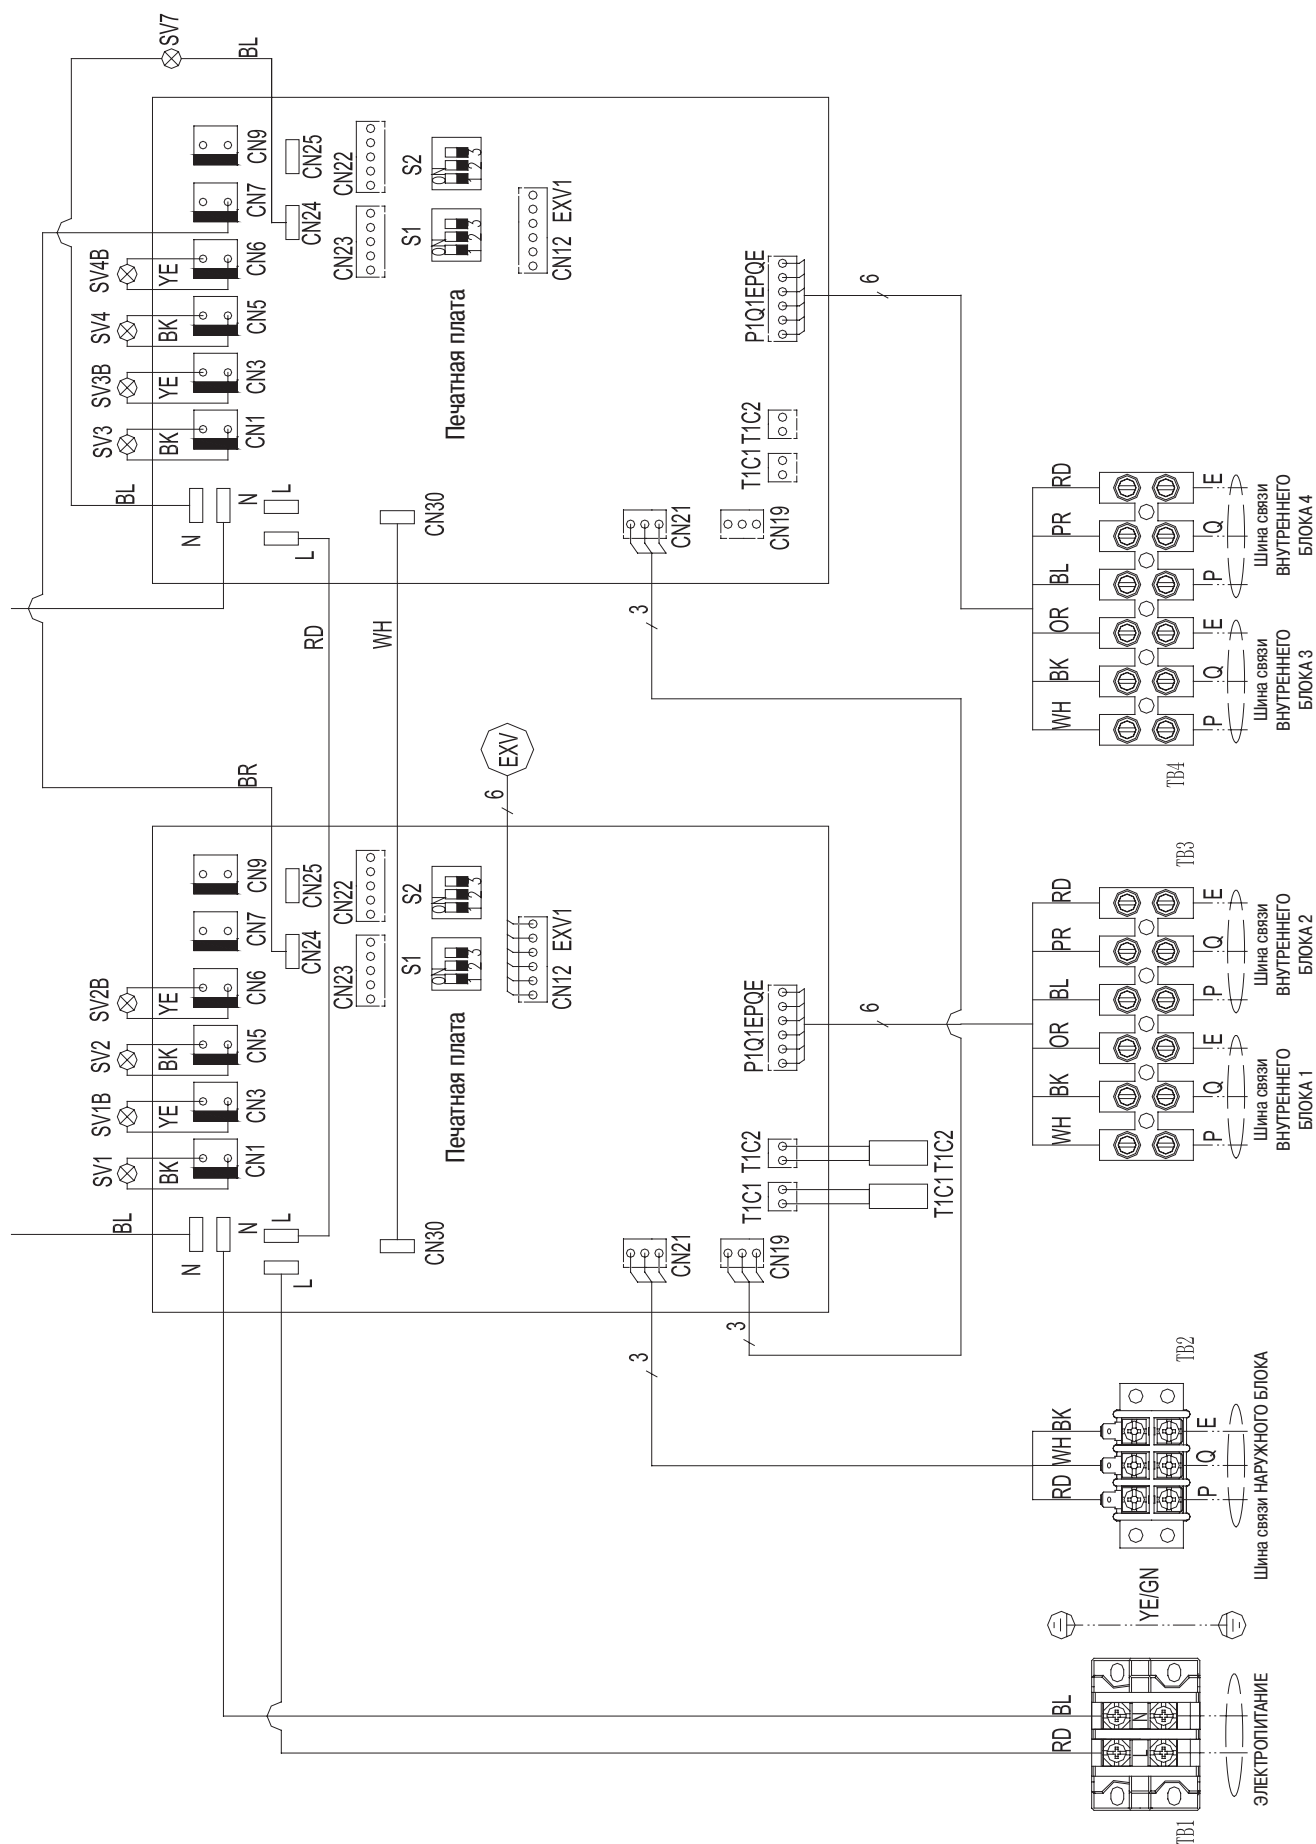


[illegible]

2.5.2. Монтаж электропроводки на месте установки блока

1. Клеммы блока питания

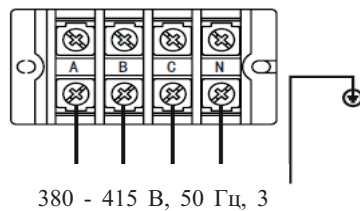


2. Клеммы связи

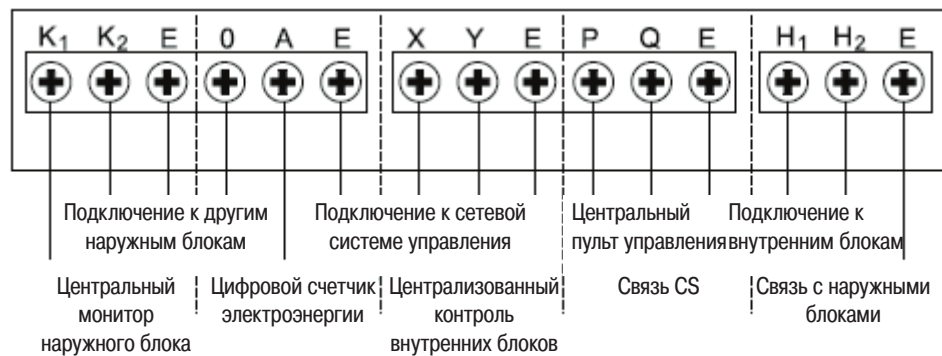

3. Проводка между внутренним блоком, коробкой KMS и наружным блоком

Электропитание 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц

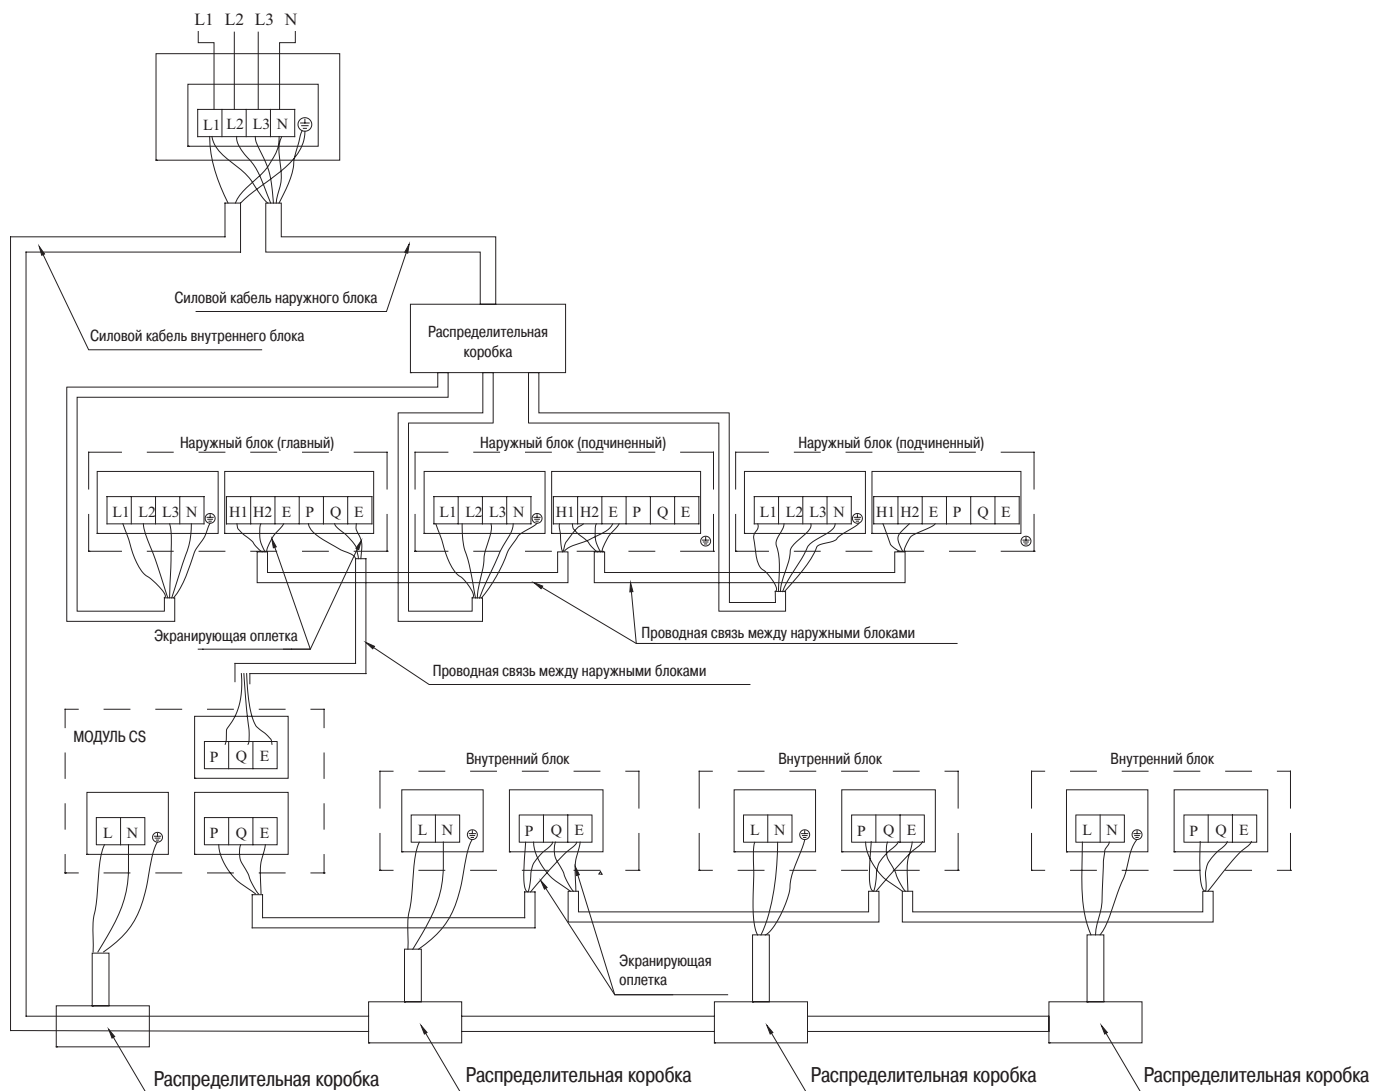

Примечание:

- Сигнальная линия связи между наружными блоками, внутренними блоками и коробкой KMS имеет полярность. Будьте осторожны и не допускайте ошибок при подключении.
- Для сигнальной линии должен использоваться двух/трехжильный экранированный провод с сечением более 0,75 мм².
- Не связывайте вместе сигнальную линию и медную трубу.
- Чтобы предотвратить помехи, убедитесь, что защитный экран качественно заземлен в щитке внутреннего блока.
- Запрещается подключать провод с напряжением 200 В или выше к клемме связи.


2.5.3. Монтаж силовой электропроводки наружного блока

- Отдельный источник электропитания (без генерирующего оборудования)


Название модели	Электропитание	Мин. сечение силового кабеля (L – длина кабеля)		Ручной выключатель		Сетевой размыкатель
		Размер (мм²)	Провод заземления (мм²)	Номинальный ток (А)	Предохранитель (А)	
KVR250HZAN3-B	380 - 415 В 3 фазы 50 Гц	6 × 4 (L ≤ 20 м)	10	50	40	0,1 А не более 0,1 с
KVR290HZAN3-B		10 × 4 (20 < L ≤ 50 м)				
KVR340HZAN3-B		10 × 4 (L ≤ 20 м)	16	63	60	
KVR400HZAN3-B		16 × 4 (20 < L ≤ 50 м)				
KVR450HZAN3-B						

- При наличии генерирующего оборудования:

- Пример 1:

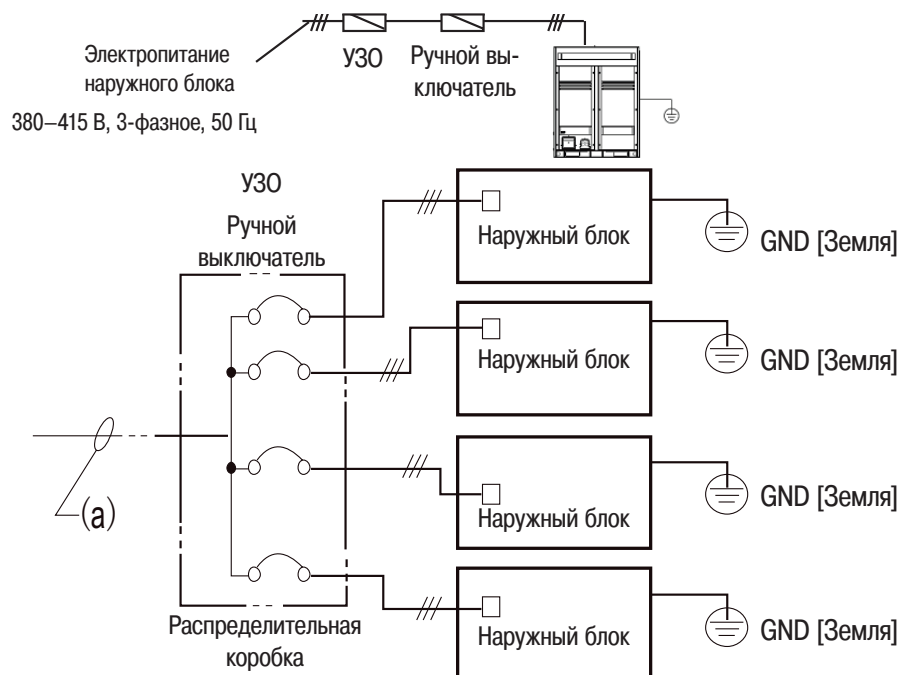

b) Пример 2:

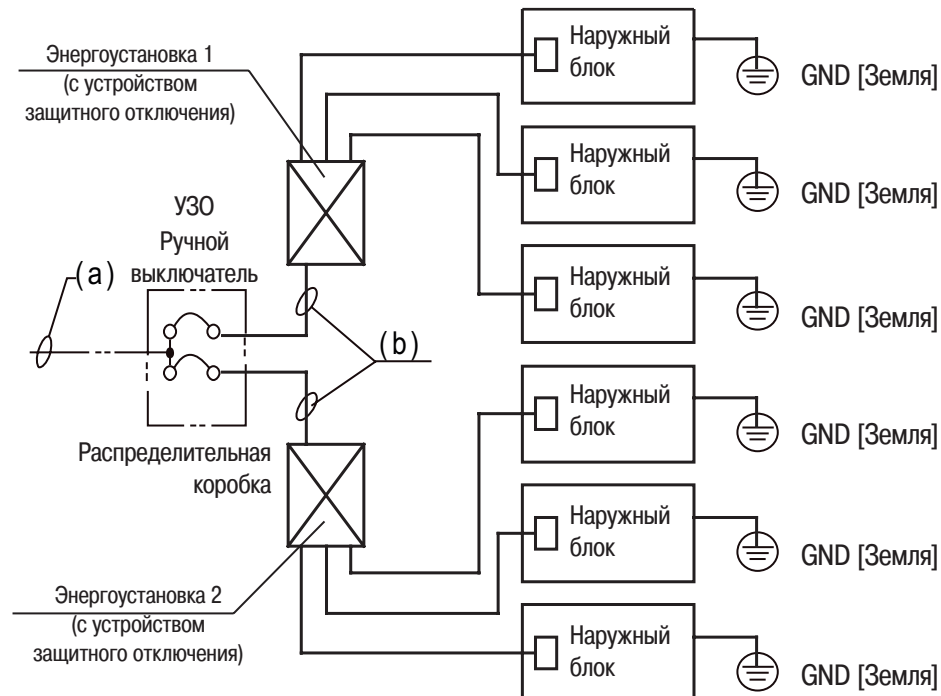**Примечание:**

- Кабель питания для этих 5 моделей выбирается отдельно в соответствии с действующими нормативами.
- Указанные сечение и длина проводки действительны при условии, что колебания сетевого напряжения не превышают 2%. Если длина превышает указанное значение, выберите диаметр кабеля в соответствии с соответствующим стандартом.

3. Сечение кабеля в зависимости от мощности

Суммарная мощность (НР)	Мин. сечение силового провода (мм²)		Суммарная мощность (НР)	Мин. сечение силового провода (мм²)	
	Длина провода ≤ 20 м	20 м < Длина провода ≤ 50 м		Длина провода ≤ 20 м	20 м < Длина провода ≤ 50 м
8	6	10	38	35	50
10	6	10	40	35	50
12	6	10	42	50	70
14	10	16	44	50	70
16	10	16	46	50	70
18	16	25	48	50	70
20	16	25	50	70	95
22	16	25	52	70	95
24	25	35	54	70	95
26	25	35	56	70	95
28	25	35	58	95	120
30	35	50	60	95	120
32	35	50	62	95	120
34	35	50	64	95	120
36	35	50			

Примечание:

- Данные выше приведены только для общего сведения.
- Для фактического электрического оборудования следует учитывать разводку кабеля, расстояние между кабелем и окружающими предметами и т.д.

4. Выбор кабеля силового питания

К силовой проводке относятся основной провод (а), подходящий к распределительной коробке, и провод (b) между распределительной коробкой и энергоустановками.

Выбирайте сечения проводов с учетом приведенных ниже рекомендаций.

- a) Диаметр основного провода (a) зависит от суммарной мощности (HP) наружного блока (см. (5.4.3)).

Пример:

В системе: (1 блок 8 HP + 1 блок 8 HP + 1 блок 10 HP)

Итак, в сумме 26 HP → см. 5.4.3 → сечение провода составляет 25 мм² (при длине до 20 м)

- b) Сечение провода (b) зависит от количества подключенных наружных блоков.

Если число наружных блоков ≤ 5, сечение провода (b) выбирается таким же, что и сечение основного провода (a) (см. 5.4.3).

Если количество наружных блоков превышает 5, то устанавливается 2 электрических щитка, а сечение провода (b) выбирается в зависимости от общей мощности (HP) наружных блоков, подключенных к каждому электрическому щитку (см. 5.4.3).

2.6. Рабочие диапазоны

Режим работы	Температура наружного воздуха	Температура воздуха в помещении
Охлаждение	-5°C ~ 50°C	16°C ~ 32°C
Обогрев	-20°C ~ 25°C	16°C ~ 32°C
Охлаждение и нагрев	-5°C ~ 25°C	16°C ~ 32°C

Примечания.

- В режиме охлаждения, когда температура наружного воздуха ниже -5 °C, система не может запуститься. Когда температура выше 50 °C, система может работать, но с низкой производительностью.
- В режиме обогрева, когда температура наружного воздуха ниже -20 °C, система может работать, но с низкой производительностью. Когда температура выше 25 °C, система не может запуститься.
- В смешанном режиме, когда температура наружного воздуха ниже -5 °C или выше 25 °C, система может работать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. Когда температура выше 25 °C, система работает в режиме охлаждения, внутренний блок не может запуститься в режиме обогрева. Когда температура ниже -5 °C, система работает в режиме обогрева, внутренний блок не может запуститься в режиме охлаждения.
- Предупреждение: относительная влажность воздуха внутри помещений должна быть не более 80%. Если кондиционер эксплуатируется при более высокой относительной влажности, на поверхностях устройства может образовываться конденсат. В этом случае рекомендуется увеличить скорость воздушного потока внутреннего блока.

2.7. Рабочий уровень шума




2.7.1. Способ тестирования и уровень шума



Тестовое значение

Наружный блок	Уровень шума дБ (А)
8 HP	57
10 HP	58
12 HP	58
14 HP	60
16 HP	60

2.7.2. Кривая уровня шума

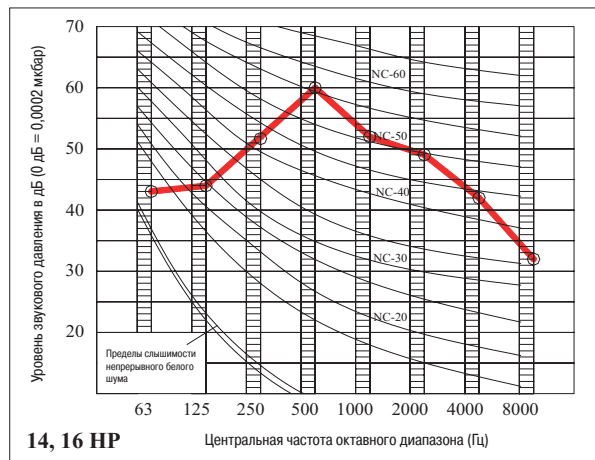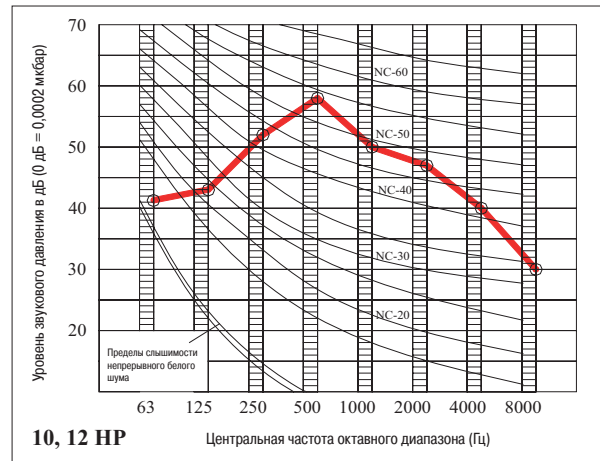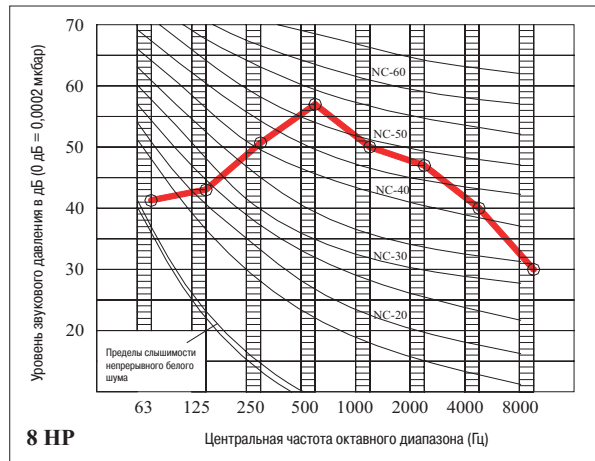

2.8. Функциональные части и защитные устройства

Параметр	Условное обозначение	Наименование		KVR250HZAN3-B	KVR290HZAN3-B	KVR340HZAN3-B
Инверторный компрессор		Инверторный компрессор		E655DHD-65D2YG	E655DHD-65D2YG	E655DHD-65D2YG
		Температура открытия		Менее 120 градусов		
		Нагреватель картера		2×40 Вт		
Электродвигатель и защитные устройства	Электродвигатель	Электродвигатель вентилятора	Модель	DR-310-560-8 (2 комплекта)	DR-310-560-8 (2 комплекта)	DR-310-560-8 (2 комплекта)
			Выходная мощность	560 Вт × 2	560 Вт × 2	560 Вт × 2
		Аварийный термостат	Вкл	115 °C		
			Выкл	/		
	HP	Реле высокого давления		Выкл.: 45 (±1) кг/см² Вкл.: 35 (±1) кг/см²		
	LP	Реле низкого давления		Выкл.: 0,5 (±1) кг/см² Вкл.: 1,5 (±1) кг/см²		
	Температурный датчик	T3, T4, T5	Температурный датчик (температура на выходе конденсатора / окружающего воздуха)		25 °C = 5 кОм	
Термостат на линии нагнетания		Термостат		ВКЛ: 120 °C ВЫКЛ: 90 °C, 25 °C = 50 кОм		
Датчик давления	HPSH	Датчик высокого давления (нагнетание)		Модель: 45CP2-7-ENV Символ: V _{вых} = 0,870×P+0,5 (МПа)		

Параметр	Условное обозначение	Наименование	KVR250HZAN3-B	KVR290HZAN3-B	KVR340HZAN3-B
Узлы	PMV	Электронный расширительный клапан	IPF-24D24 / DPF(TS1)2.4C-12 (Foshan Hualu)		
	4-W/V	4-ходовой клапан	ST1 и ST2 : SHF-20A (zhejiang Sanhua); DHF-20 (Zhejiang Chunhui)		
	SV	Электромагнитный клапан	SV2, SV4, SV5 (Zhejiang Sanhua)		

Параметр	Условное обозначение	Наименование	KVR400HZAN3-B	KVR450HZAN3-B
Инверторный компрессор		Инверторный компрессор	E405DHD-42D2YG×2	E405DHD-42D2YG×2
		Температура открытия	Менее 120 градусов	
		Нагреватель картера	40 Вт×2	
Электродвигатель и защитные устройства	Электродвигатель	Электродвигатель вентилятора	Модель	DR-310-560-8 (2 комплекта)
			Выходная мощность	DR-310-560-8 (2 комплекта)
		Замечания по технике безопасности	Вкл	560 Вт × 2
		термостат	Выкл	560 Вт × 2
	HP	Реле высокого давления	115 °C	
	LP	Реле низкого давления	/	
Температурный датчик	T3, T4, T5	Температурный датчик	Выкл.: 45 (±1) кг/см ² Вкл.: 35 (±1) кг/см ²	
		(температура на выходе конденсатора / окружающего воздуха)		
	Термостат на линии нагнетания	Термостат (инвертор / фиксированное нагнетание)	25 °C = 5 кОм	
Датчик давления	HPSH	Датчик высокого давления (нагнетание)	ВКЛ: 120 °C ВЫКЛ: 90 °C 25 °C = 50 кОм	
Узлы	PMV	Электронный расширительный клапан	Модель: 45CP2-7-ENV Символ: V _{вых} = 0,870×P+0,5 (МПа)	
	4-W/V	4-ходовой клапан	UKV-32D21 / DPF(TS1)3.2C-06 (Foshan Hualu)	
	SV	Электромагнитный клапан	SHF-20A (Zhejiang Sanhua); DHF-20 (Zhejiang Chunhui)	
			SV2, SV4, SV5 (Zhejiang Sanhua)	

3. Таблицы производительности

3.1. Охлаждение

8 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR250HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	21,2	2,51	25,9	3,14	29,3	3,64	31,7	3,76	32,4	3,82	32,8	3,82	33,5	3,82
	12	21,2	2,56	25,9	3,20	29,3	3,71	31,3	3,84	31,9	3,90	32,4	3,90	33,0	3,90
	14	21,2	2,61	25,9	3,28	29,3	3,79	30,8	3,93	31,5	3,94	31,9	3,94	32,6	3,94
	16	21,2	2,67	25,9	3,34	29,3	3,87	30,4	3,94	31,0	3,95	31,5	3,91	32,1	3,83
	18	21,2	2,73	25,9	3,45	29,3	4,15	29,9	4,18	30,6	4,22	31,0	4,24	31,6	4,27
	19	21,2	2,82	25,9	3,73	28,8	4,37	29,5	4,41	30,1	4,44	30,5	4,46	31,2	4,50
	21	21,2	2,93	25,9	3,88	28,6	4,47	29,2	4,52	29,9	4,55	30,3	4,58	30,9	4,61
	23	21,2	3,10	25,9	4,11	28,2	4,65	28,9	4,69	29,5	4,72	30,0	4,75	30,6	4,79
	25	21,2	3,33	25,9	4,43	27,8	4,87	28,4	4,90	29,1	4,95	29,5	4,98	30,2	5,02
	27	21,2	3,58	25,9	4,78	27,3	5,09	28,0	5,13	28,6	5,17	29,1	5,21	29,7	5,25
	29	21,2	3,85	25,9	5,13	26,9	5,31	27,5	5,36	28,2	5,41	28,6	5,44	29,3	5,48
	31	21,2	4,13	25,8	5,48	26,4	5,54	27,1	5,59	27,7	5,64	28,1	5,67	28,8	5,72
	33	21,2	4,28	25,6	5,60	26,2	5,65	26,8	5,70	27,5	5,75	27,9	5,79	28,6	5,84
	35	21,2	4,43	25,3	5,71	26,0	5,76	26,6	5,82	27,3	5,87	27,7	5,90	28,4	5,96
	37	21,2	4,75	24,9	5,94	25,5	5,99	26,1	6,04	26,8	6,10	27,2	6,14	27,9	6,19
	39	21,2	5,09	24,4	6,16	25,1	6,22	25,7	6,28	26,4	6,33	26,8	6,38	27,4	6,44
	41	20,7	5,43	24,0	6,38	25,6	6,45	25,2	6,52	25,9	6,56	26,3	6,62	26,9	6,69
	43	20,2	5,77	23,5	6,60	25,1	6,68	24,8	6,76	25,3	6,79	25,8	6,86	26,3	6,94
	46	19,6	6,11	22,9	6,82	24,5	6,91	24,2	7,00	24,7	7,02	25,2	7,10	25,7	7,19
	48	19,0	6,45	22,6	7,04	23,9	7,14	23,6	7,24	24,1	7,25	24,6	7,34	25,1	7,44
	50	18,4	6,79	21,9	7,26	23,2	7,37	22,9	7,48	23,4	7,48	23,9	7,58	24,4	7,69
120%	10	19,6	2,29	23,9	2,86	27,1	3,31	30,2	3,76	31,9	3,82	32,3	3,82	32,9	3,82
	12	19,6	2,34	23,9	2,93	27,1	3,38	30,2	3,84	31,4	3,90	31,8	3,90	32,4	3,90
	14	19,6	2,39	23,9	2,99	27,1	3,45	30,2	3,93	30,9	3,94	31,4	3,94	32,0	3,94
	16	19,6	2,44	23,9	3,05	27,1	3,53	29,9	3,94	30,5	3,95	30,9	3,91	31,5	3,83
	18	19,6	2,50	23,9	3,12	27,1	3,69	29,4	4,16	30,0	4,19	30,5	4,21	31,0	4,24
	19	19,6	2,55	23,9	3,32	27,1	3,99	29,0	4,38	29,6	4,41	30,0	4,43	30,6	4,46
	21	19,6	2,62	23,9	3,45	27,1	4,15	28,8	4,48	29,4	4,53	29,8	4,55	30,3	4,58
	23	19,6	2,77	23,9	3,66	27,1	4,40	28,4	4,66	29,0	4,69	29,4	4,71	30,0	4,75
	25	19,6	2,98	23,9	3,94	27,1	4,74	28,0	4,88	28,6	4,91	28,9	4,94	29,5	4,98
	27	19,6	3,20	23,9	4,24	26,9	5,07	27,5	5,10	28,1	5,14	28,5	5,17	29,1	5,21
	29	19,6	3,44	23,9	4,56	26,5	5,28	27,1	5,32	27,7	5,37	28,0	5,40	28,6	5,44
	31	19,6	3,69	23,9	4,89	26,0	5,51	26,6	5,55	27,2	5,59	27,6	5,62	28,2	5,68
	33	19,6	3,82	23,9	5,07	25,8	5,61	26,4	5,67	27,0	5,71	27,4	5,74	28,0	5,79
	35	19,6	3,95	23,9	5,25	25,6	5,73	26,1	5,78	26,7	5,83	27,1	5,86	27,7	5,90
	37	19,6	4,24	23,9	5,64	25,1	5,96	25,7	6,00	26,3	6,05	26,7	6,09	27,3	6,14
	39	19,6	4,53	23,9	6,04	24,6	6,18	25,2	6,24	25,8	6,29	26,2	6,32	26,8	6,38
	41	19,6	4,82	23,5	6,44	24,2	6,40	24,7	6,48	25,3	6,53	25,7	6,55	26,3	6,62
	43	19,6	5,11	23,0	6,84	23,7	6,62	24,2	6,72	24,7	6,77	25,1	6,78	25,7	6,86
	46	19,1	5,40	22,4	7,24	23,1	6,84	23,6	6,96	24,1	7,01	24,5	7,01	25,1	7,10
	48	18,6	5,69	21,9	7,64	22,5	7,06	22,9	7,20	23,4	7,25	23,9	7,24	24,5	7,34
	50	18,1	5,98	21,4	8,04	21,9	7,28	22,3	7,44	22,8	7,49	23,3	7,47	23,9	7,58

KVR250HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	18,0	2,09	21,9	2,59	24,8	2,99	27,7	3,41	30,6	3,82	31,7	3,68	32,3	3,68
	12	18,0	2,13	21,9	2,65	24,8	3,05	27,7	3,47	30,6	3,90	31,3	3,75	31,8	3,75
	14	18,0	2,17	21,9	2,70	24,8	3,12	27,7	3,55	30,4	3,94	30,8	3,83	31,3	3,83
	16	18,0	2,22	21,9	2,76	24,8	3,18	27,7	3,62	30,0	3,95	30,3	3,91	30,9	3,83
	18	18,0	2,26	21,9	2,82	24,8	3,26	27,7	3,83	29,5	4,16	29,9	4,18	30,4	4,21
	19	18,0	2,31	21,9	2,94	24,8	3,51	27,7	4,14	29,1	4,39	29,4	4,40	30,0	4,43
	21	18,0	2,33	21,9	3,05	24,8	3,65	27,7	4,30	28,8	4,50	29,2	4,52	29,8	4,55
	23	18,0	2,46	21,9	3,23	24,8	3,86	27,7	4,56	28,5	4,66	28,9	4,68	29,4	4,71
	25	18,0	2,66	21,9	3,47	24,8	4,16	27,5	4,85	28,0	4,88	28,4	4,90	28,9	4,94
	27	18,0	2,85	21,9	3,73	24,8	4,48	27,1	5,07	27,6	5,11	28,0	5,13	28,5	5,17
	29	18,0	3,05	21,9	4,01	24,8	4,82	26,6	5,29	27,1	5,33	27,5	5,36	28,0	5,40
	31	18,0	3,27	21,9	4,30	24,8	5,18	26,1	5,52	26,7	5,56	27,1	5,58	27,6	5,62
	33	18,0	3,39	21,9	4,46	24,8	5,37	25,9	5,62	26,5	5,67	26,8	5,70	27,4	5,74
	35	18,0	3,51	21,9	4,62	24,8	5,56	25,7	5,74	26,2	5,79	26,6	5,82	27,1	5,86
	37	18,0	3,74	21,9	4,96	24,7	5,92	25,2	5,97	25,8	6,01	26,1	6,04	26,7	6,09
	39	18,0	4,01	21,9	5,31	24,2	6,14	24,7	6,19	25,3	6,24	25,7	6,27	26,2	6,32
	41	18,0	4,28	21,3	5,66	23,7	6,36	24,2	6,41	24,8	6,47	25,1	6,50	25,7	6,55
	43	18,0	4,55	20,7	6,01	23,1	6,58	23,7	6,63	24,2	6,70	24,5	6,73	25,1	6,78
	46	17,4	4,82	20,1	6,36	22,4	6,80	23,1	6,85	23,7	6,93	23,9	6,96	24,5	7,01
	48	16,8	5,09	19,4	6,71	21,8	7,02	22,4	7,07	23,1	7,16	23,3	7,19	23,6	7,24
	50	16,1	5,36	18,7	7,06	21,1	7,24	21,8	7,29	22,4	7,39	22,7	7,42	22,9	7,47
100%	10	16,3	1,88	19,9	2,33	22,5	2,69	25,2	3,04	27,9	3,42	29,6	3,68	31,6	3,68
	12	16,3	1,93	19,9	2,38	22,5	2,74	25,2	3,11	27,9	3,50	29,6	3,75	31,2	3,75
	14	16,3	1,96	19,9	2,43	22,5	2,80	25,2	3,18	27,9	3,57	29,6	3,83	30,7	3,83
	16	16,3	2,00	19,9	2,47	22,5	2,86	25,2	3,25	27,9	3,65	29,6	3,91	30,3	3,83
	18	16,3	2,04	19,9	2,53	22,5	2,91	25,2	3,32	27,9	3,85	29,3	4,15	29,8	4,17
	19	16,3	2,09	19,9	2,59	22,5	3,07	25,2	3,59	27,9	4,17	28,9	4,38	29,4	4,40
	21	16,3	2,11	19,9	2,68	22,5	3,18	25,2	3,73	27,9	4,33	28,6	4,48	29,2	4,51
	23	16,3	2,18	19,9	2,83	22,5	3,37	25,2	3,96	27,9	4,59	28,3	4,65	28,8	4,68
	25	16,3	2,34	19,9	3,04	22,5	3,62	25,2	4,26	27,5	4,85	27,9	4,87	28,4	4,90
	27	16,3	2,51	19,9	3,27	22,5	3,90	25,2	4,59	27,1	5,07	27,4	5,10	27,9	5,13
	29	16,3	2,69	19,9	3,51	22,5	4,19	25,2	4,94	26,6	5,29	27,0	5,31	27,4	5,36
	31	16,3	2,88	19,9	3,75	22,5	4,50	25,2	5,30	26,1	5,52	26,5	5,54	27,0	5,58
	33	16,3	2,98	19,9	3,89	22,5	4,66	25,2	5,50	25,9	5,62	26,3	5,66	26,7	5,69
	35	16,3	3,08	19,9	4,03	22,5	4,83	25,2	5,70	25,7	5,74	26,0	5,76	26,5	5,81
	37	16,3	3,29	19,9	4,31	22,5	5,17	24,7	5,93	25,2	5,97	25,6	5,99	26,1	6,03
	39	16,3	3,52	19,9	4,62	22,5	5,55	24,3	6,15	24,8	6,19	25,1	6,23	25,6	6,27
	41	16,3	3,75	19,9	4,93	22,0	5,93	23,8	6,37	24,3	6,41	24,6	6,47	25,2	6,51
	43	16,3	3,98	19,9	5,24	21,4	6,31	23,2	6,59	23,7	6,63	24,1	6,71	24,5	6,75
	46	16,3	4,21	19,4	5,55	20,8	6,69	22,5	6,81	23,1	6,85	23,5	6,95	23,9	6,99
	48	16,3	4,44	18,8	5,86	20,2	7,07	21,8	7,03	22,4	7,07	22,9	7,19	23,3	7,23
	50	15,9	4,67	18,2	6,17	19,5	7,45	21,2	7,25	21,7	7,29	22,2	7,43	22,7	7,47

KVR250HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	14,7	1,69	17,9	2,08	20,3	2,39	22,7	2,70	25,1	3,03	26,7	3,26	29,1	3,59
	12	14,7	1,72	17,9	2,12	20,3	2,43	22,7	2,75	25,1	3,10	26,7	3,32	29,1	3,67
	14	14,7	1,75	17,9	2,16	20,3	2,48	22,7	2,82	25,1	3,16	26,7	3,40	29,1	3,75
	16	14,7	1,79	17,9	2,20	20,3	2,54	22,7	2,87	25,1	3,23	26,7	3,46	29,1	3,83
	18	14,7	1,82	17,9	2,25	20,3	2,59	22,7	2,94	25,1	3,30	26,7	3,61	29,1	4,11
	19	14,7	1,86	17,9	2,30	20,3	2,65	22,7	3,09	25,1	3,57	26,7	3,90	28,8	4,37
	21	14,7	1,88	17,9	2,32	20,3	2,74	22,7	3,20	25,1	3,71	26,7	4,07	28,5	4,47
	23	14,7	1,91	17,9	2,45	20,3	2,90	22,7	3,40	25,1	3,93	26,7	4,30	28,2	4,65
	25	14,7	2,05	17,9	2,63	20,3	3,12	22,7	3,66	25,1	4,23	26,7	4,64	27,8	4,86
	27	14,7	2,19	17,9	2,83	20,3	3,36	22,7	3,94	25,1	4,56	26,7	5,00	27,3	5,09
	29	14,7	2,34	17,9	3,03	20,3	3,60	22,7	4,23	25,1	4,90	26,4	5,28	26,8	5,31
	31	14,7	2,52	17,9	3,25	20,3	3,86	22,7	4,54	25,1	5,27	25,9	5,50	26,4	5,54
	33	14,7	2,59	17,9	3,37	20,3	4,00	22,7	4,70	25,1	5,45	25,7	5,61	26,1	5,65
	35	14,7	2,69	17,9	3,47	20,3	3,60	22,7	4,87	25,1	5,66	25,5	5,72	25,9	5,76
	37	14,7	2,87	17,9	3,72	20,3	4,44	22,7	5,23	24,7	5,93	25,0	5,95	25,5	5,99
	39	14,7	3,05	17,9	3,98	20,3	4,75	22,7	5,60	24,3	6,14	24,6	6,17	25,0	6,22
	41	14,7	3,23	17,9	4,24	20,3	5,06	22,7	5,97	23,8	6,35	24,1	6,39	24,4	6,45
	43	14,7	3,41	17,9	4,50	19,8	5,37	22,1	6,34	23,2	6,56	23,5	6,61	23,8	6,68
	46	14,7	3,59	17,9	4,76	19,2	5,68	21,5	6,71	22,6	6,77	22,9	6,83	23,1	6,91
	48	14,7	3,77	17,9	5,02	18,6	5,99	20,9	7,08	21,9	6,98	22,3	7,05	22,5	7,14
	50	14,7	3,95	17,5	5,28	17,9	6,30	20,2	7,45	21,2	7,19	21,7	7,27	21,9	7,37
80%	10	13,1	1,51	15,9	1,83	18,0	2,10	20,2	2,37	22,3	2,65	23,7	2,84	25,8	3,14
	12	13,1	1,53	15,9	1,86	18,0	2,13	20,2	2,41	22,3	2,70	23,7	2,90	25,8	3,20
	14	13,1	1,56	15,9	1,90	18,0	2,17	20,2	2,46	22,3	2,76	23,7	2,96	25,8	3,27
	16	13,1	1,58	15,9	1,94	18,0	2,23	20,2	2,52	22,3	2,82	23,7	3,02	25,8	3,34
	18	13,1	1,61	15,9	1,98	18,0	2,27	20,2	2,57	22,3	2,88	23,7	3,10	25,8	3,44
	19	13,1	1,65	15,9	2,02	18,0	2,32	20,2	2,62	22,3	3,01	23,7	3,29	25,8	3,72
	21	13,1	1,67	15,9	2,04	18,0	2,34	20,2	2,72	22,3	3,13	23,7	3,42	25,8	3,87
	23	13,1	1,69	15,9	2,11	18,0	2,47	20,2	2,88	22,3	3,31	23,7	3,61	25,8	4,10
	25	13,1	1,77	15,9	2,26	18,0	2,66	20,2	3,10	22,3	3,56	23,7	3,89	25,8	4,42
	27	13,1	1,90	15,9	2,42	18,0	2,86	20,2	3,32	22,3	3,83	23,7	4,19	25,8	4,76
	29	13,1	2,03	15,9	2,59	18,0	2,53	20,2	3,57	22,3	4,12	23,7	4,51	25,8	5,12
	31	13,1	2,17	15,9	2,77	18,0	3,28	20,2	3,83	22,3	4,42	23,7	4,84	25,8	5,48
	33	13,1	2,25	15,9	2,87	18,0	3,40	20,2	3,97	22,3	4,58	23,7	5,01	25,6	5,60
	35	13,1	2,32	15,9	2,97	18,0	3,52	20,2	4,11	22,3	4,74	23,7	5,19	25,3	5,71
	37	13,1	2,47	15,9	3,17	18,0	3,76	20,2	4,40	22,3	5,09	23,7	5,58	24,9	5,94
	39	13,1	2,63	15,9	3,39	18,0	4,02	20,2	4,71	22,3	5,45	23,7	5,98	24,4	6,16
	41	13,1	2,79	15,9	3,61	18,0	4,28	20,2	5,02	21,8	5,81	23,2	6,38	23,9	6,38
	43	13,1	2,95	15,9	3,83	18,0	4,54	20,2	5,33	21,2	6,17	22,6	6,78	23,3	6,60
	46	13,1	3,11	15,9	4,05	17,5	4,80	19,7	5,64	20,6	6,53	21,9	7,18	22,7	6,82
	48	13,1	3,27	15,9	4,27	16,9	5,06	19,1	5,95	19,9	6,89	21,3	7,58	22,1	7,04
	50	13,1	3,43	15,9	4,49	16,2	5,32	18,4	6,26	19,2	7,25	20,6	7,98	21,4	7,26

KVR250HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	11,4	1,32	13,9	1,59	15,8	1,82	17,6	2,04	19,5	2,28	20,7	2,44	22,6	2,69
	12	11,4	1,34	13,9	1,62	15,8	1,85	17,6	2,09	19,5	2,32	20,7	2,50	22,6	2,74
	14	11,4	1,37	13,9	1,66	15,8	1,88	17,6	2,13	19,5	2,38	20,7	2,54	22,6	2,81
	16	11,4	1,39	13,9	1,69	15,8	1,93	17,6	2,17	19,5	2,42	20,7	2,59	22,6	2,86
	18	11,4	1,42	13,9	1,72	15,8	1,96	17,6	2,22	19,5	2,47	20,7	2,66	22,6	2,93
	19	11,4	1,44	13,9	1,75	15,8	2,00	17,6	2,26	19,5	2,53	20,7	2,72	22,6	3,08
	21	11,4	1,46	13,9	1,77	15,8	2,02	17,6	2,29	19,5	2,60	20,7	2,83	22,6	3,19
	23	11,4	1,48	13,9	1,80	15,8	2,09	17,6	2,41	19,5	2,75	20,7	2,99	22,6	3,38
	25	11,4	1,53	13,9	1,91	15,8	2,24	17,6	2,58	19,5	2,96	20,7	3,22	22,6	3,64
	27	11,4	1,63	13,9	2,05	15,8	2,40	17,6	2,77	19,5	3,17	20,7	3,46	22,6	3,91
	29	11,4	1,74	13,9	2,19	15,8	2,57	17,6	2,97	19,5	3,41	20,7	3,72	22,6	4,21
	31	11,4	1,86	13,9	2,34	15,8	2,74	17,6	3,18	19,5	3,66	20,7	3,99	22,6	4,52
	33	11,4	1,91	13,9	2,42	15,8	2,84	17,6	3,29	19,5	3,79	20,7	4,13	22,6	4,68
	35	11,4	1,98	13,9	2,51	15,8	2,94	17,6	3,41	19,5	3,91	20,7	4,27	22,6	4,84
	37	11,4	2,11	13,9	2,67	15,8	3,14	17,6	3,65	19,5	4,19	20,7	4,58	22,6	5,19
	39	11,4	2,25	13,9	2,85	15,8	3,36	17,6	3,90	19,5	4,50	20,7	4,90	22,6	5,57
	41	11,4	2,39	13,9	3,03	15,8	3,58	17,6	4,15	19,5	4,81	20,7	5,22	22,6	5,95
	43	11,4	2,53	13,9	3,21	15,8	3,80	17,6	4,40	19,5	5,12	20,7	5,54	22,6	6,33
	46	11,4	2,67	13,9	3,39	15,8	4,02	17,6	4,65	19,0	5,43	20,1	5,86	22,1	6,71
	48	11,4	2,81	13,9	3,57	15,8	4,24	17,2	4,90	18,4	5,74	19,5	6,18	21,5	7,09
	50	11,4	2,95	13,9	3,75	15,3	4,46	16,6	5,15	17,7	6,05	18,8	6,50	20,8	7,47
60%	10	9,8	1,15	11,9	1,38	13,5	1,55	15,1	1,73	16,7	1,93	17,8	2,06	19,4	2,26
	12	9,8	1,17	11,9	1,40	13,5	1,58	15,1	1,76	16,7	1,97	17,8	2,10	19,4	2,31
	14	9,8	1,19	11,9	1,42	13,5	1,61	15,1	1,81	16,7	2,00	17,8	2,14	19,4	2,36
	16	9,8	1,22	11,9	1,45	13,5	1,63	15,1	1,84	16,7	2,04	17,8	2,18	19,4	2,41
	18	9,8	1,23	11,9	1,47	13,5	1,67	15,1	1,87	16,7	2,09	17,8	2,24	19,4	2,45
	19	9,8	1,25	11,9	1,51	13,5	1,70	15,1	1,91	16,7	2,13	17,8	2,28	19,4	2,51
	21	9,8	1,26	11,9	1,52	13,5	1,72	15,1	1,94	16,7	2,15	17,8	2,30	19,4	2,58
	23	9,8	1,28	11,9	1,54	13,5	1,75	15,1	1,98	16,7	2,24	17,8	2,43	19,4	2,72
	25	9,8	1,30	11,9	1,60	13,5	1,85	15,1	2,12	16,7	2,41	17,8	2,61	19,4	2,93
	27	9,8	1,39	11,9	1,71	13,5	1,98	15,1	2,27	16,7	2,58	17,8	2,80	19,4	3,15
	29	9,8	1,47	11,9	1,83	13,5	2,12	15,1	2,43	16,7	2,76	17,8	3,00	19,4	3,38
	31	9,8	1,57	11,9	1,95	13,5	2,26	15,1	2,60	16,7	2,96	17,8	3,22	19,4	3,62
	33	9,8	1,62	11,9	2,01	13,5	2,33	15,1	2,69	16,7	3,07	17,8	3,33	19,4	3,75
	35	9,8	1,67	11,9	2,08	13,5	2,42	15,1	2,77	16,7	3,17	17,8	3,44	19,4	3,88
	37	9,8	1,77	11,9	2,22	13,5	2,58	15,1	2,97	16,7	3,39	17,8	3,69	19,4	4,15
	39	9,8	1,88	11,9	2,36	13,5	2,74	15,1	3,17	16,7	3,62	17,8	3,95	19,4	4,45
	41	9,8	1,99	11,9	2,50	13,5	2,90	15,1	3,37	16,7	3,85	17,8	4,21	19,4	4,75
	43	9,8	2,10	11,9	2,64	13,5	3,06	15,1	3,57	16,7	4,08	17,8	4,47	19,4	5,05
	46	9,8	2,21	11,9	2,78	13,5	3,22	15,1	3,77	16,7	4,31	17,8	4,73	19,4	5,35
	48	9,8	2,32	11,9	2,92	13,5	3,38	14,5	3,97	16,1	4,54	17,2	4,99	18,8	5,65
	50	9,8	2,43	11,9	3,06	13,5	3,54	13,8	4,17	15,5	4,77	16,5	5,25	18,1	5,95

KVR250HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	9,5	0,86	11,5	1,03	13,1	1,15	14,6	1,29	16,1	1,44	17,2	1,53	18,8	1,68
	12	9,5	0,87	11,5	1,04	13,1	1,18	14,6	1,31	16,1	1,47	17,2	1,56	18,8	1,72
	14	9,5	0,88	11,5	1,06	13,1	1,20	14,6	1,35	16,1	1,49	17,2	1,59	18,8	1,76
	16	9,5	0,91	11,5	1,08	13,1	1,21	14,6	1,37	16,1	1,52	17,2	1,62	18,8	1,79
	18	9,5	0,91	11,5	1,09	13,1	1,24	14,6	1,39	16,1	1,55	17,2	1,67	18,8	1,82
	19	9,5	0,93	11,5	1,12	13,1	1,26	14,6	1,42	16,1	1,58	17,2	1,70	18,8	1,87
	21	9,5	0,94	11,5	1,13	13,1	1,28	14,6	1,44	16,1	1,60	17,2	1,71	18,8	1,92
	23	9,5	0,95	11,5	1,15	13,1	1,30	14,6	1,47	16,1	1,67	17,2	1,81	18,8	2,02
	25	9,5	0,97	11,5	1,19	13,1	1,38	14,6	1,58	16,1	1,79	17,2	1,94	18,8	2,18
	27	9,5	1,03	11,5	1,27	13,1	1,47	14,6	1,69	16,1	1,92	17,2	2,08	18,8	2,34
	29	9,5	1,09	11,5	1,36	13,1	1,58	14,6	1,81	16,1	2,05	17,2	2,23	18,8	2,51
	31	9,5	1,17	11,5	1,45	13,1	1,68	14,6	1,93	16,1	2,20	17,2	2,39	18,8	2,69
	33	9,5	1,20	11,5	1,49	13,1	1,73	14,6	2,00	16,1	2,28	17,2	2,48	18,8	2,79
	35	9,5	1,24	11,5	1,55	13,1	1,80	14,6	2,06	16,1	2,36	17,2	2,56	18,8	2,89
	37	9,5	1,32	11,5	1,65	13,1	1,92	14,6	2,21	16,1	2,52	17,2	2,74	18,8	3,09
	39	9,5	1,40	11,5	1,76	13,1	2,04	14,6	2,36	16,1	2,69	17,2	2,94	18,8	3,31
	41	9,5	1,48	11,5	1,86	13,1	2,16	14,6	2,51	16,1	2,86	17,2	3,13	18,8	3,53
	43	9,5	1,56	11,5	1,96	13,1	2,28	14,6	2,65	16,1	3,03	17,2	3,32	18,8	3,76
	46	9,5	1,64	11,5	2,07	13,1	2,39	14,6	2,80	16,1	3,21	17,2	3,52	18,8	3,98
	48	9,5	1,73	11,5	2,17	13,1	2,51	14,0	2,95	15,6	3,38	16,6	3,71	18,2	4,20
	50	9,5	1,81	11,5	2,28	13,1	2,63	13,3	3,10	15,0	3,55	16,0	3,90	17,5	4,42

10 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR290HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	23,7	2,91	28,8	3,65	32,7	4,21	35,3	4,37	35,9	4,43	36,5	4,43	37,1	4,43
	12	23,7	2,98	28,8	3,73	32,7	4,30	34,8	4,47	35,6	4,53	35,9	4,53	36,8	4,53
	14	23,7	3,03	28,8	3,80	32,7	4,39	34,2	4,56	35,0	4,57	35,6	4,57	36,2	4,57
	16	23,7	3,10	28,8	3,88	32,7	4,49	33,9	4,57	34,5	4,58	35,0	4,54	35,6	4,44
	18	23,7	3,17	28,8	4,00	32,7	4,81	33,3	4,85	33,9	4,89	34,5	4,92	35,3	4,95
	19	23,7	3,28	28,8	4,33	32,1	5,07	32,7	5,11	33,6	5,15	33,9	5,18	34,8	5,22
	21	23,7	3,40	28,8	4,51	31,8	5,20	32,4	5,25	33,3	5,29	33,6	5,32	34,5	5,36
	23	23,7	3,60	28,8	4,77	31,5	5,40	32,1	5,43	33,0	5,48	33,3	5,51	34,2	5,55
	25	23,7	3,87	28,8	5,14	31,0	5,65	31,5	5,69	32,4	5,74	32,7	5,77	33,6	5,83
	27	23,7	4,16	28,8	5,54	30,4	5,91	31,3	5,95	31,8	6,01	32,4	6,04	33,0	6,10
	29	23,7	4,47	28,8	5,95	29,8	6,17	30,7	6,22	31,3	6,28	31,8	6,31	32,4	6,36
	31	23,7	4,80	28,7	6,37	29,5	6,43	30,1	6,48	31,0	6,55	31,3	6,58	32,1	6,64
	33	23,7	4,97	28,4	6,50	29,1	6,56	29,8	6,62	30,7	6,68	31,0	6,72	31,8	6,77
	35	23,7	5,14	28,2	6,62	28,9	6,69	29,5	6,75	30,4	6,81	30,7	6,85	31,5	6,92
	37	23,7	5,51	27,7	6,88	28,4	6,95	29,1	7,02	29,8	7,08	30,4	7,13	31,0	7,19
	39	23,7	5,91	27,2	7,15	27,9	7,21	28,6	7,29	29,2	7,36	29,8	7,40	30,4	7,47
	41	23,7	6,31	26,6	7,45	27,4	7,47	28,1	7,56	28,6	7,64	29,2	7,67	29,8	7,75
	43	23,7	6,71	25,9	7,75	26,9	7,73	27,6	7,83	28,0	7,92	28,6	7,94	29,2	8,03
	46	23,1	7,11	25,3	8,05	26,4	7,99	27,1	8,10	27,4	8,20	28,0	8,21	28,6	8,31
	48	22,5	7,51	25,8	8,35	25,9	8,25	26,6	8,37	26,8	8,48	27,4	8,48	28,0	8,59
	50	22,1	7,91	25,1	8,75	25,4	8,51	26,1	8,64	26,2	8,76	26,8	8,75	27,4	8,87

KVR290HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	21,9	2,67	26,6	3,33	30,1	3,85	33,6	4,38	35,4	4,44	35,9	4,44	36,5	4,44
	12	21,9	2,72	26,6	3,40	30,1	3,93	33,6	4,47	35,1	4,53	35,4	4,53	35,9	4,53
	14	21,9	2,78	26,6	3,47	30,1	4,01	33,6	4,57	34,5	4,57	34,8	4,57	35,6	4,57
	16	21,9	2,84	26,6	3,55	30,1	4,10	33,3	4,57	33,9	4,58	34,5	4,55	35,1	4,45
	18	21,9	2,89	26,6	3,63	30,1	4,29	32,7	4,83	33,3	4,86	33,9	4,89	34,5	4,93
	19	21,9	2,96	26,6	3,86	30,1	4,64	32,1	5,09	33,0	5,13	33,3	5,15	33,9	5,19
	21	21,9	3,05	26,6	4,01	30,1	4,83	32,1	5,22	32,7	5,26	33,0	5,28	33,9	5,32
	23	21,9	3,22	26,6	4,24	30,1	5,11	31,6	5,41	32,4	5,45	32,7	5,48	33,3	5,52
	25	21,9	3,47	26,6	4,57	30,1	5,51	31,3	5,67	31,8	5,71	32,1	5,74	33,0	5,79
	27	21,9	3,72	26,6	4,92	30,1	5,88	30,7	5,93	31,3	5,98	31,8	6,01	32,4	6,06
	29	21,9	4,00	26,6	5,29	29,5	6,13	30,1	6,19	30,7	6,24	31,3	6,27	31,8	6,32
	31	21,9	4,28	26,6	5,68	29,0	6,39	29,5	6,45	30,4	6,50	30,7	6,54	31,3	6,59
	33	21,9	4,44	26,6	5,89	28,7	6,53	29,2	6,58	30,1	6,64	30,4	6,67	31,3	6,73
	35	21,9	4,59	26,6	6,10	28,4	6,65	29,1	6,71	29,8	6,77	30,1	6,80	31,0	6,87
	37	21,9	4,92	26,6	6,55	27,9	6,92	28,6	6,98	29,2	7,04	29,8	7,08	30,4	7,14
	39	21,9	5,27	26,6	7,03	27,4	7,18	28,1	7,25	28,7	7,31	29,2	7,35	29,8	7,41
	41	21,9	5,62	26,0	7,51	26,9	7,44	27,6	7,52	28,2	7,58	28,6	7,62	29,2	7,68
	43	21,9	5,97	26,4	7,99	26,4	7,70	27,1	7,79	27,7	7,85	28,0	7,89	28,6	7,95
	46	21,3	6,32	25,9	8,47	25,9	7,96	26,6	8,06	27,2	8,12	27,4	8,16	28,0	8,22
	48	20,7	6,67	25,4	8,95	25,4	8,22	26,1	8,33	26,7	8,39	26,8	8,43	27,4	8,49
	50	20,1	7,02	24,8	9,43	24,9	8,48	25,6	8,60	26,2	8,66	26,2	8,70	26,8	8,76
110%	10	18,5	2,42	24,3	3,01	27,5	3,47	30,9	3,95	34,1	4,43	35,3	4,27	35,8	4,27
	12	20,0	2,47	24,3	3,07	27,5	3,54	30,9	4,03	34,1	4,53	34,7	4,35	35,3	4,35
	14	20,0	2,52	24,3	3,13	27,5	3,62	30,9	4,12	33,8	4,57	34,1	4,45	34,7	4,45
	16	20,0	2,57	24,3	3,20	27,5	3,70	30,9	4,21	33,2	4,57	33,8	4,54	34,4	4,44
	18	20,0	2,62	24,3	3,27	27,5	3,78	30,9	4,44	32,6	4,83	33,2	4,85	33,8	4,88
	19	20,0	2,68	24,3	3,41	27,5	4,07	30,9	4,80	32,3	5,09	32,6	5,11	33,2	5,14
	21	20,0	2,71	24,3	3,53	27,5	4,24	30,9	4,99	32,1	5,21	32,3	5,24	32,9	5,27
	23	20,0	2,87	24,3	3,74	27,5	4,48	30,9	5,29	31,8	5,41	32,1	5,43	32,6	5,47
	25	20,0	3,08	24,3	4,03	27,5	4,83	30,6	5,62	31,2	5,67	31,5	5,69	32,1	5,73
	27	20,0	3,30	24,3	4,33	27,5	5,20	30,0	5,88	30,6	5,92	30,9	5,95	31,8	6,00
	29	20,0	3,54	24,3	4,65	27,5	5,59	29,4	6,14	30,0	6,19	30,6	6,22	31,2	6,26
	31	20,0	3,79	24,3	5,00	27,5	6,01	29,0	6,40	29,7	6,45	30,0	6,48	30,6	6,53
	33	20,0	3,93	24,3	5,17	27,5	6,23	28,8	6,53	29,4	6,58	29,7	6,61	30,3	6,66
	35	20,0	4,06	24,3	5,36	27,5	6,46	28,5	6,66	29,1	6,71	29,4	6,75	30,0	6,79
	37	20,0	4,35	24,3	5,75	27,4	6,86	28,0	6,92	28,6	6,97	29,0	7,01	29,7	7,07
	39	20,0	4,65	24,3	6,16	26,9	7,12	27,5	7,18	28,1	7,24	28,5	7,28	29,1	7,34
	41	20,0	4,95	24,3	6,57	26,4	7,38	27,0	7,44	27,6	7,51	28,0	7,55	28,5	7,61
	43	20,0	5,25	23,8	6,98	25,9	7,64	26,5	7,70	27,1	7,78	27,5	7,82	27,9	7,88
	46	19,6	5,55	23,3	7,39	25,4	7,90	26,0	7,96	26,6	8,05	27,0	8,09	27,3	8,15
	48	19,1	5,85	22,7	7,80	24,9	8,16	25,5	8,22	26,1	8,32	26,5	8,36	26,7	8,42
	50	18,5	6,15	22,1	8,21	24,4	8,42	25,0	8,48	25,6	8,59	26,0	8,63	26,1	8,69

KVR290HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	18,2	2,19	22,1	2,70	25,1	3,11	28,0	3,54	30,9	3,97	33,0	4,27	35,3	4,27
	12	18,2	2,23	22,1	2,76	25,1	3,18	28,0	3,62	30,9	4,06	33,0	4,36	34,7	4,36
	14	18,2	2,28	22,1	2,82	25,1	3,25	28,0	3,69	30,9	4,15	33,0	4,45	34,1	4,45
	16	18,2	2,32	22,1	2,88	25,1	3,32	28,0	3,77	30,9	4,24	33,0	4,55	33,5	4,44
	18	18,2	2,36	22,1	2,94	25,1	3,39	28,0	3,86	30,9	4,48	32,7	4,82	33,3	4,85
	19	18,2	2,42	22,1	3,00	25,1	3,55	28,0	4,18	30,9	4,84	32,1	5,08	32,7	5,11
	21	18,2	2,44	22,1	3,11	25,1	3,70	28,0	4,34	30,9	5,04	31,8	5,21	32,4	5,24
	23	18,2	2,53	22,1	3,28	25,1	3,91	28,0	4,59	30,9	5,34	31,5	5,40	32,1	5,43
	25	18,2	2,72	22,1	3,53	25,1	4,21	28,0	4,95	30,6	5,63	30,9	5,66	31,5	5,69
	27	18,2	2,92	22,1	3,79	25,1	4,53	28,0	5,33	30,0	5,89	30,3	5,92	30,9	5,96
	29	18,2	3,12	22,1	4,07	25,1	4,86	28,0	5,74	29,5	6,15	30,0	6,18	30,6	6,22
	31	18,2	3,34	22,1	4,37	25,1	5,23	28,0	6,16	29,1	6,41	29,5	6,44	30,0	6,48
	33	18,2	3,46	22,1	4,52	25,1	5,41	28,0	6,39	28,8	6,53	29,2	6,56	29,8	6,61
	35	18,2	3,58	22,1	4,68	25,1	5,60	28	6,62	28,6	6,67	28,9	6,70	29,5	6,75
	37	18,2	3,82	22,1	5,01	25,1	6,01	27,5	6,88	28,1	6,93	28,4	6,97	29,0	7,01
	39	18,2	4,08	22,1	5,37	25,1	6,45	27,0	7,14	27,5	7,20	27,9	7,23	28,5	7,28
	41	18,2	4,34	21,6	5,73	25,5	6,89	26,5	7,40	26,9	7,47	27,4	7,49	28,0	7,55
	43	18,2	4,60	21,1	6,09	24,9	7,33	26,0	7,66	26,3	7,74	26,9	7,75	27,5	7,82
	46	17,7	4,86	20,5	6,45	24,2	7,77	25,5	7,92	25,7	8,01	26,4	8,01	27,0	8,09
	48	17,1	5,12	20,0	6,81	23,6	8,21	25,0	8,18	25,1	8,28	25,9	8,27	26,5	8,36
	50	16,5	5,38	19,4	7,17	22,8	8,65	24,5	8,44	24,5	8,55	25,4	8,53	26,0	8,63
90%	10	16,4	1,96	19,9	2,41	22,5	2,77	25,2	3,14	27,9	3,52	29,8	3,78	32,4	4,18
	12	16,4	1,99	19,9	2,46	22,5	2,82	25,2	3,20	27,9	3,59	29,8	3,86	32,4	4,26
	14	16,4	2,03	19,9	2,51	22,5	2,89	25,2	3,27	27,9	3,67	29,8	3,94	32,4	4,35
	16	16,4	2,07	19,9	2,56	22,5	2,94	25,2	3,34	27,9	3,75	29,8	4,03	32,4	4,45
	18	16,4	2,12	19,9	2,62	22,5	3,01	25,2	3,41	27,9	3,83	29,8	4,19	32,4	4,77
	19	16,4	2,16	19,9	2,67	22,5	3,07	25,2	3,59	27,9	4,15	29,8	4,54	32,1	5,07
	21	16,4	2,18	19,9	2,70	22,5	3,19	25,2	3,73	27,9	4,30	29,8	4,71	31,8	5,20
	23	16,4	2,22	19,9	2,85	22,5	3,37	25,2	3,94	27,9	4,56	29,8	5,00	31,2	5,39
	25	16,4	2,38	19,9	3,06	22,5	3,63	25,2	4,25	27,9	4,91	29,8	5,38	30,9	5,65
	27	16,4	2,55	19,9	3,29	22,5	3,90	25,2	4,57	27,9	5,29	29,8	5,80	30,3	5,90
	29	16,4	2,73	19,9	3,52	22,5	4,19	25,2	4,91	27,9	5,69	29,5	6,13	29,8	6,16
	31	16,4	2,92	19,9	3,78	22,5	4,49	25,2	5,27	27,9	6,12	28,8	6,39	29,2	6,42
	33	16,4	3,02	19,9	3,90	22,5	4,65	25,2	5,46	27,9	6,34	28,6	6,52	29,1	6,56
	35	16,4	3,12	19,9	4,04	22,5	4,82	25,2	5,66	27,9	6,57	28,3	6,65	28,8	6,69
	37	16,4	3,33	19,9	4,33	22,5	5,16	25,2	6,07	27,5	6,88	27,8	6,91	28,3	6,95
	39	16,4	3,56	19,9	4,63	22,5	5,53	25,2	6,50	27,0	7,14	27,3	7,17	27,8	7,22
	41	16,4	3,79	19,9	4,93	22,5	5,90	25,2	6,93	26,5	7,40	26,8	7,43	27,3	7,49
	43	16,4	4,02	19,9	5,23	22,5	6,27	25,2	7,36	26,0	7,66	26,3	7,69	26,8	7,76
	46	16,4	4,25	19,9	5,53	22,1	6,64	24,7	7,79	25,5	7,92	25,8	7,95	26,3	8,03
	48	16,4	4,48	19,9	5,83	21,6	7,01	24,2	8,22	25,0	8,18	25,3	8,21	25,8	8,30
	50	16,4	4,71	19,3	6,13	21,1	7,38	23,6	8,65	24,5	8,44	24,8	8,47	25,3	8,57

KVR290HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	14,5	1,74	17,7	2,13	20,0	2,43	22,4	2,75	24,8	3,07	26,3	3,30	28,7	3,64
	12	14,5	1,77	17,7	2,17	20,0	2,48	22,4	2,81	24,8	3,14	26,3	3,37	28,7	3,72
	14	14,5	1,81	17,7	2,21	20,0	2,53	22,4	2,86	24,8	3,21	26,3	3,44	28,7	3,80
	16	14,5	1,84	17,7	2,25	20,0	2,58	22,4	2,93	24,8	3,27	26,3	3,52	28,7	3,88
	18	14,5	1,88	17,7	2,30	20,0	2,63	22,4	2,99	24,8	3,35	26,3	3,60	28,7	4,00
	19	14,5	1,92	17,7	2,35	20,0	2,70	22,4	3,05	24,8	3,50	26,3	3,82	28,7	4,33
	21	14,5	1,93	17,7	2,37	20,0	2,72	22,4	3,16	24,8	3,63	26,3	3,97	28,7	4,50
	23	14,5	1,96	17,7	2,44	20,0	2,88	22,4	3,34	24,8	3,85	26,3	4,20	28,7	4,76
	25	14,5	2,07	17,7	2,63	20,0	3,09	22,4	3,60	24,8	4,14	26,3	4,53	28,7	5,14
	27	14,5	2,22	17,7	2,81	20,0	3,32	22,4	3,86	24,8	4,45	26,3	4,87	28,7	5,53
	29	14,5	2,37	17,7	3,02	20,0	3,56	22,4	4,15	24,8	4,79	26,3	5,24	28,7	5,95
	31	14,5	2,52	17,7	3,22	20,0	3,82	22,4	4,45	24,8	5,14	26,3	5,62	28,6	6,38
	33	14,5	2,61	17,7	3,34	20,0	3,95	22,4	4,60	24,8	5,32	26,3	5,83	28,4	6,50
	35	14,5	2,70	17,7	3,45	20,0	4,08	22,4	4,77	24,8	5,51	26,3	6,04	28,1	6,63
	37	14,5	2,87	17,7	3,69	20,0	4,37	22,4	5,11	24,8	5,91	26,3	6,48	27,6	6,89
	39	14,5	3,06	17,7	3,94	20,0	4,68	22,4	5,47	24,8	6,34	26,3	6,95	27,1	7,16
	41	14,5	3,25	17,7	4,19	20,0	4,99	22,4	5,83	24,8	6,77	25,9	7,42	26,6	7,43
	43	14,5	3,44	17,7	4,44	20,0	5,30	22,4	6,19	24,2	7,20	25,4	7,89	26,1	7,70
	46	14,5	3,63	17,7	4,69	20,0	5,61	22	6,55	24,5	7,63	24,9	8,36	25,6	7,97
	48	14,5	3,82	17,7	4,94	19,5	5,92	21,5	6,91	23,7	8,06	24,5	8,83	25,1	8,24
	50	14,5	4,01	17,1	5,19	18,9	6,23	21,1	7,27	23,1	8,49	23,9	9,30	24,6	8,51
70%	10	12,7	1,54	15,5	1,85	17,5	2,11	19,6	2,37	21,7	2,65	23,0	2,84	25,1	3,12
	12	12,7	1,56	15,5	1,89	17,5	2,15	19,6	2,42	21,7	2,71	23,0	2,90	25,1	3,19
	14	12,7	1,59	15,5	1,92	17,5	2,19	19,6	2,47	21,7	2,76	23,0	2,96	25,1	3,26
	16	12,7	1,62	15,5	1,96	17,5	2,23	19,6	2,52	21,7	2,82	23,0	3,02	25,1	3,33
	18	12,7	1,65	15,5	2,00	17,5	2,28	19,6	2,57	21,7	2,88	23,0	3,08	25,1	3,40
	19	12,7	1,68	15,5	2,04	17,5	2,33	19,6	2,63	21,7	2,94	23,0	3,17	25,1	3,57
	21	12,7	1,70	15,5	2,06	17,5	2,35	19,6	2,66	21,7	3,02	23,0	3,29	25,1	3,71
	23	12,7	1,72	15,5	2,09	17,5	2,42	19,6	2,79	21,7	3,19	23,0	3,48	25,1	3,93
	25	12,7	1,77	15,5	2,22	17,5	2,60	19,6	3,01	21,7	3,44	23,0	3,75	25,1	4,23
	27	12,7	1,90	15,5	2,38	17,5	2,78	19,6	3,23	21,7	3,69	23,0	4,02	25,1	4,54
	29	12,7	2,03	15,5	2,55	17,5	2,98	19,6	3,46	21,7	3,96	23,0	4,32	25,1	4,88
	31	12,7	2,16	15,5	2,72	17,5	3,19	19,6	3,70	21,7	4,25	23,0	4,64	25,1	5,25
	33	12,7	2,23	15,5	2,82	17,5	3,31	19,6	3,83	21,7	4,40	23,0	4,80	25,1	5,44
	35	12,7	2,30	15,5	2,91	17,5	3,42	19,6	3,96	21,7	4,55	23,0	4,97	25,1	5,63
	37	12,7	2,45	15,5	3,11	17,5	3,65	19,6	4,24	21,7	4,88	23,0	5,32	25,1	6,03
	39	12,7	2,61	15,5	3,31	17,5	3,90	19,6	4,54	21,7	5,22	23,0	5,70	25,1	6,48
	41	12,7	2,77	15,5	3,51	17,5	4,15	19,6	4,84	21,7	5,56	23,0	6,08	25,1	6,93
	43	12,7	2,93	15,5	3,71	17,5	4,40	19,6	5,14	21,7	5,90	23,0	6,46	25,1	7,38
	46	12,7	3,09	15,5	3,91	17,5	4,65	19,6	5,44	21,1	6,24	22,5	6,84	24,6	7,83
	48	12,7	3,25	15,5	4,11	17,5	4,90	19	5,74	20,5	6,58	21,9	7,22	24	8,28
	50	12,7	3,41	15,5	4,31	16,9	5,15	18,3	6,04	19,8	6,92	21,3	7,60	23,3	8,73

KVR290HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	10,9	1,34	13,3	1,60	15,0	1,80	16,8	2,02	18,6	2,24	19,7	2,39	21,5	2,62
	12	10,9	1,36	13,3	1,62	15,0	1,84	16,8	2,06	18,6	2,28	19,7	2,43	21,5	2,68
	14	10,9	1,38	13,3	1,65	15,0	1,87	16,8	2,10	18,6	2,32	19,7	2,49	21,5	2,73
	16	10,9	1,40	13,3	1,69	15,0	1,91	16,8	2,13	18,6	2,37	19,7	2,54	21,5	2,79
	18	10,9	1,43	13,3	1,71	15,0	1,94	16,8	2,17	18,6	2,43	19,7	2,59	21,5	2,85
	19	10,9	1,45	13,3	1,75	15,0	1,98	16,8	2,22	18,6	2,47	19,7	2,65	21,5	2,91
	21	10,9	1,47	13,3	1,76	15,0	2,00	16,8	2,25	18,6	2,50	19,7	2,68	21,5	2,99
	23	10,9	1,49	13,3	1,79	15,0	2,03	16,8	2,29	18,6	2,60	19,7	2,82	21,5	3,16
	25	10,9	1,51	13,3	1,86	15,0	2,15	16,8	2,46	18,6	2,80	19,7	3,03	21,5	3,40
	27	10,9	1,61	13,3	1,99	15,0	2,30	16,8	2,64	18,6	3,00	19,7	3,25	21,5	3,66
	29	10,9	1,71	13,3	2,12	15,0	2,46	16,8	2,82	18,6	3,21	19,7	3,49	21,5	3,92
	31	10,9	1,82	13,3	2,26	15,0	2,62	16,8	3,02	18,6	3,44	19,7	3,73	21,5	4,21
	33	10,9	1,88	13,3	2,34	15,0	2,71	16,8	3,12	18,6	3,56	19,7	3,87	21,5	4,35
	35	10,9	1,94	13,3	2,41	15,0	2,80	16,8	3,23	18,6	3,68	19,7	4,00	21,5	4,51
	37	10,9	2,06	13,3	2,57	15,0	2,99	16,8	3,44	18,6	3,93	19,7	4,28	21,5	4,82
	39	10,9	2,19	13,3	2,73	15,0	3,19	16,8	3,68	18,6	4,21	19,7	4,58	21,5	5,16
	41	10,9	2,32	13,3	2,89	15,0	3,39	16,8	3,92	18,6	4,49	19,7	4,88	21,5	5,50
	43	10,9	2,45	13,3	3,05	15,0	3,59	16,8	4,16	18,6	4,77	19,7	5,18	21,5	5,84
	46	10,9	2,58	13,3	3,21	15,0	3,79	16,8	4,40	18,6	5,05	19,7	5,48	21,5	6,18
	48	10,9	2,71	13,3	3,37	15,0	3,99	16,8	4,64	18,1	5,33	19,1	5,78	21	6,52
	50	10,9	2,84	13,3	3,53	15,0	4,19	16,2	4,88	17,5	5,61	19,5	6,08	20,4	6,86
50%	10	9,1	1,07	11,1	1,28	12,5	1,44	14,0	1,61	15,5	1,79	16,4	1,91	17,9	2,09
	12	9,1	1,09	11,1	1,29	12,5	1,47	14,0	1,65	15,5	1,82	16,4	1,94	17,9	2,14
	14	9,1	1,10	11,1	1,32	12,5	1,49	14,0	1,68	15,5	1,85	16,4	1,99	17,9	2,18
	16	9,1	1,12	11,1	1,35	12,5	1,53	14,0	1,70	15,5	1,89	16,4	2,03	17,9	2,23
	18	9,1	1,14	11,1	1,37	12,5	1,55	14,0	1,73	15,5	1,94	16,4	2,07	17,9	2,28
	19	9,1	1,16	11,1	1,40	12,5	1,58	14,0	1,77	15,5	1,97	16,4	2,12	17,9	2,32
	21	9,1	1,17	11,1	1,41	12,5	1,60	14,0	1,80	15,5	2,00	16,4	2,14	17,9	2,39
	23	9,1	1,19	11,1	1,43	12,5	1,62	14,0	1,83	15,5	2,08	16,4	2,25	17,9	2,52
	25	9,1	1,21	11,1	1,49	12,5	1,72	14,0	1,96	15,5	2,24	16,4	2,42	17,9	2,72
	27	9,1	1,29	11,1	1,59	12,5	1,84	14,0	2,11	15,5	2,40	16,4	2,60	17,9	2,92
	29	9,1	1,37	11,1	1,69	12,5	1,96	14,0	2,25	15,5	2,56	16,4	2,79	17,9	3,13
	31	9,1	1,45	11,1	1,81	12,5	2,09	14,0	2,41	15,5	2,75	16,4	2,98	17,9	3,36
	33	9,1	1,50	11,1	1,87	12,5	2,16	14,0	2,49	15,5	2,84	16,4	3,09	17,9	3,47
	35	9,1	1,55	11,1	1,93	12,5	2,24	14,0	2,58	15,5	2,94	16,4	3,20	17,9	3,60
	37	9,1	1,65	11,1	2,05	12,5	2,39	14,0	2,75	15,5	3,14	16,4	3,42	17,9	3,85
	39	9,1	1,75	11,1	2,18	12,5	2,55	14,0	2,94	15,5	3,36	16,4	3,66	17,9	4,12
	41	9,1	1,85	11,1	2,31	12,5	2,71	14,0	3,13	15,5	3,59	16,4	3,90	17,9	4,39
	43	9,1	1,96	11,1	2,44	12,5	2,87	14,0	3,32	15,5	3,81	16,4	4,14	17,9	4,66
	46	9,1	2,06	11,1	2,56	12,5	3,03	14,0	3,51	15,5	4,03	16,4	4,38	17,9	4,94
	48	9,1	2,16	11,1	2,69	12,5	3,19	14,0	3,71	15,1	4,26	15,9	4,62	17,5	5,21
	50	9,1	2,27	11,1	2,82	12,5	3,35	13,5	3,90	14,6	4,48	16,3	4,86	17,0	5,48

12 HP
ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR340HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	28,2	3,54	34,4	4,43	39,1	5,11	42,2	5,31	43,0	5,39	43,6	5,39	44,4	5,39
	12	28,2	3,61	34,4	4,52	39,1	5,22	41,6	5,42	42,5	5,50	43,0	5,50	43,9	5,50
	14	28,2	3,68	34,4	4,61	39,1	5,34	41,1	5,53	41,9	5,55	42,5	5,55	43,3	5,55
	16	28,2	3,77	34,4	4,72	39,1	5,45	40,5	5,55	41,4	5,56	41,9	5,52	42,8	5,39
	18	28,2	3,85	34,4	4,86	38,9	5,84	39,7	5,90	40,8	5,94	41,4	5,97	42,2	6,02
	19	28,2	3,97	34,4	5,26	38,3	6,15	39,1	6,21	40,0	6,26	40,5	6,29	41,4	6,34
	21	28,2	4,13	34,4	5,47	38,0	6,32	38,9	6,37	39,7	6,42	40,3	6,45	41,1	6,50
	23	28,2	4,36	34,4	5,79	37,7	6,54	38,6	6,60	39,4	6,65	40,0	6,69	40,8	6,74
	25	28,2	4,70	34,4	6,24	36,9	6,86	37,7	6,92	38,6	6,97	39,4	7,02	40,3	7,07
	27	28,2	5,05	34,4	6,72	36,3	7,17	37,2	7,24	38,0	7,30	38,6	7,34	39,4	7,37
	29	28,2	5,42	34,4	7,24	35,8	7,52	36,6	7,52	37,5	7,59	38,0	7,66	38,9	7,74
	31	28,2	5,82	34,4	7,74	35,2	7,81	36,1	7,89	36,9	7,96	37,5	7,96	38,3	8,03
	33	28,2	6,03	34,1	7,89	34,9	7,96	35,8	8,03	36,6	8,11	37,2	8,18	38,0	8,25
	35	28,2	6,24	33,8	8,03	34,7	8,11	35,5	8,18	36,3	8,25	36,9	8,33	37,7	8,40
	37	28,2	6,69	33,0	8,03	33,8	8,47	34,9	8,55	35,8	8,62	36,3	8,62	37,2	8,70
	39	28,2	7,17	32,4	8,03	33,3	8,77	34,1	8,84	34,9	8,92	35,8	8,99	36,6	9,06
	41	28,2	7,65	32,1	8,03	33	9,07	33,7	9,13	34,6	9,22	35,5	9,36	36,2	9,42
	43	27,9	8,13	31,8	8,03	32,6	9,37	33,4	9,42	34,2	9,52	35,1	9,73	35,9	9,78
	46	27,5	8,61	31,4	8,03	32,2	9,67	33,1	9,71	33,8	9,82	34,7	10,10	35,5	10,14
	48	27,1	9,09	31	8,03	31,8	9,97	32,8	10,00	33,5	10,12	34,3	10,47	35,1	10,50
	50	26,6	9,57	30,6	8,03	31,3	10,27	32,4	10,29	33,1	10,42	33,9	10,84	34,6	10,86
120%	10	26,1	3,23	31,8	4,03	36,0	4,66	40,2	5,30	42,4	5,38	43,0	5,38	43,5	5,38
	12	26,1	3,30	31,8	4,03	36,0	4,76	40,2	5,41	41,9	5,49	42,1	5,49	43,0	5,49
	14	26,1	3,37	31,8	4,03	36,0	4,86	40,2	5,53	41,0	5,54	41,6	5,54	42,4	5,54
	16	26,1	3,44	31,8	4,03	36,0	4,96	39,6	5,54	40,5	5,55	41,0	5,52	41,9	5,39
	18	26,1	3,51	31,8	4,03	36,0	5,19	39,1	5,85	39,9	5,90	40,5	5,93	41,3	5,97
	19	26,1	3,59	31,8	4,03	36,0	5,62	38,5	6,16	39,3	6,21	39,9	6,24	40,7	6,29
	21	26,1	3,70	31,8	4,03	36,0	5,85	38,2	6,32	39,1	6,37	39,6	6,40	40,5	6,45
	23	26,1	3,90	31,8	4,03	36,0	6,19	37,7	6,55	38,5	6,61	39,1	6,64	39,9	6,69
	25	26,1	4,20	31,8	4,03	36,0	6,68	37,1	6,87	37,9	6,92	38,5	6,96	39,3	7,01
	27	26,1	4,51	31,8	4,03	35,7	7,13	36,6	7,18	37,4	7,24	37,9	7,28	38,8	7,33
	29	26,1	4,85	31,8	4,03	35,2	7,44	36,0	7,51	36,8	7,58	37,4	7,58	37,9	7,66
	31	26,1	5,19	31,8	4,03	34,6	7,73	35,4	7,81	36,0	7,88	36,6	7,95	37,4	7,95
	33	26,1	5,38	31,8	4,03	34,3	7,88	35,2	7,95	35,7	8,03	36,3	8,10	37,1	8,17
	35	26,1	5,57	31,8	4,03	34,0	8,10	34,6	8,1	35,4	8,17	36,0	8,25	36,8	8,32
	37	26,1	5,96	31,8	4,03	33,2	8,39	34,0	8,47	34,9	8,54	35,4	8,54	36,3	8,62
	39	26,1	6,38	31,8	4,03	32,6	8,69	33,5	8,76	34,3	8,84	34,9	8,91	35,7	8,98
	41	26,1	6,80	31,5	4,03	32,3	8,99	33,2	9,05	34	9,14	34,6	9,28	35,4	9,34
	43	26,1	7,22	31,1	4,03	31,9	9,29	33,8	9,34	33,7	9,44	34,2	9,65	35,1	9,70
	46	25,8	7,64	30,7	4,03	31,5	9,59	33,4	9,63	33,3	9,74	33,9	10,02	34,8	10,06
	48	25,5	8,06	30,4	4,03	31,1	9,89	32,9	9,92	33	10,04	33,5	10,39	34,4	10,42
	50	25,1	8,48	30,1	4,03	30,7	10,19	32,4	10,21	32,7	10,34	33,1	10,76	33,9	10,78

KVR340HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	24,0	2,94	29,1	8,03	33,0	4,21	36,9	4,79	40,8	5,38	42,2	5,18	43,0	5,18
	12	24,0	3,00	29,1	8,03	33,0	4,30	36,9	4,90	40,8	5,49	41,6	5,29	42,2	5,29
	14	24,0	3,06	29,1	8,03	33,0	4,40	36,9	5,00	40,5	5,54	41,1	5,40	41,6	5,40
	16	24,0	3,12	29,1	8,03	33,0	4,49	36,9	5,11	40,0	5,55	40,2	5,52	41,1	5,39
	18	24,0	3,19	29,1	8,03	33,0	4,59	36,9	5,38	39,4	5,86	39,7	5,89	40,5	5,93
	19	24,0	3,25	29,1	8,03	33,0	4,94	36,9	5,83	38,6	6,17	39,1	6,20	40,0	6,24
	21	24,0	3,29	29,1	8,03	33,0	5,14	36,9	6,06	38,3	6,33	38,9	6,35	39,7	6,40
	23	24,0	3,48	29,1	8,03	33,0	5,44	36,9	6,42	38,0	6,56	38,3	6,59	39,1	6,64
	25	24,0	3,73	29,1	8,03	33,0	5,86	36,6	6,83	37,5	6,88	37,7	6,91	38,6	6,96
	27	24,0	4,01	29,1	8,03	33,0	6,31	36,1	7,14	36,6	7,19	37,2	7,22	38,0	7,28
	29	24,0	4,30	29,1	8,03	33,0	6,79	35,5	7,44	36,1	7,51	36,6	7,51	37,5	7,58
	31	24,0	4,60	29,1	8,03	33,0	7,30	34,7	7,73	35,5	7,81	36,1	7,88	36,6	7,95
	33	24,0	4,76	29,1	8,03	33,0	7,58	34,4	7,95	35,2	7,95	35,8	8,03	36,3	8,10
	35	24,0	4,93	29,1	8,03	33,0	7,81	34,1	8,1	34,9	8,17	35,5	8,17	36,1	8,25
	37	24,0	5,27	29,1	8,03	32,7	8,32	33,5	8,39	34,4	8,47	34,7	8,54	35,5	8,54
	39	24,0	5,64	29,1	8,03	32,1	8,62	33,0	8,69	33,8	8,76	34,1	8,84	34,9	8,91
	41	24,0	6,01	29,1	8,03	31,8	8,92	32,7	8,99	33,5	9,05	33,8	9,14	34,6	9,28
	43	24,0	6,38	29,1	8,03	31,3	9,22	32,4	9,29	33,1	9,34	33,5	9,44	34,2	9,65
	46	23,6	6,75	28,6	8,03	30,9	9,52	32,1	9,59	32,7	9,63	33,1	9,74	33,8	10,02
	48	23,2	7,12	28,1	8,03	30,5	9,82	31,7	9,89	32,4	9,92	32,8	10,04	33,4	10,39
	50	22,7	7,49	27,5	8,03	30,1	10,12	31,3	10,19	32	10,21	32,4	10,34	33	10,76
100%	10	21,7	2,65	26,4	8,03	29,9	3,78	33,5	4,29	37,1	4,83	39,4	5,18	42,2	5,18
	12	21,7	2,70	26,4	8,03	29,9	3,86	33,5	4,38	37,1	4,92	39,4	5,29	41,6	5,29
	14	21,7	2,76	26,4	8,03	29,9	3,94	33,5	4,48	37,1	5,03	39,4	5,40	40,8	5,40
	16	21,7	2,81	26,4	8,03	29,9	4,02	33,5	4,57	37,1	5,14	39,4	5,52	40,2	5,39
	18	21,7	2,87	26,4	8,03	29,9	4,11	33,5	4,68	37,1	5,43	39,1	5,85	39,6	5,89
	19	21,7	2,93	26,4	8,03	29,9	4,32	33,5	5,06	37,1	5,87	38,2	6,16	39,1	6,20
	21	21,7	2,96	26,4	8,03	29,9	4,48	33,5	5,26	37,1	6,11	38,0	6,31	38,8	6,36
	23	21,7	3,07	26,4	8,03	29,9	4,74	33,5	5,57	37,1	6,47	37,7	6,55	38,2	6,59
	25	21,7	3,30	26,4	8,03	29,9	5,11	33,5	6,00	36,6	6,83	37,1	6,86	37,7	6,90
	27	21,7	3,54	26,4	8,03	29,9	5,50	33,5	6,47	36,0	7,15	36,3	7,18	37,1	7,22
	29	21,7	3,79	26,4	8,03	29,9	5,90	33,5	6,95	35,5	7,44	35,7	7,51	36,6	7,51
	31	21,7	4,05	26,4	8,03	29,9	6,34	33,5	7,44	34,9	7,74	35,2	7,81	35,7	7,88
	33	21,7	4,19	26,4	8,03	29,9	6,56	33,5	7,74	34,3	7,96	34,9	7,96	35,5	8,03
	35	21,7	4,34	26,4	8,03	29,9	6,80	33,5	8,03	34,1	8,10	34,6	8,10	35,2	8,18
	37	21,7	4,63	26,4	8,03	29,9	7,29	32,9	8,32	33,5	8,40	34,1	8,47	34,6	8,47
	39	21,7	4,96	26,4	8,03	29,9	7,81	32,4	8,69	32,9	8,69	33,5	8,77	34,1	8,84
	41	21,7	5,29	26,4	8,03	29,6	8,33	32,1	9,06	32,6	8,98	33,2	9,07	33,8	9,21
	43	21,7	5,62	26,4	8,03	29,2	8,85	32,7	9,43	32,3	9,27	32,9	9,37	33,4	9,58
	46	21,7	5,95	26,4	8,03	28,9	9,37	32,2	9,80	32	9,56	32,6	9,67	33	9,95
	48	21,7	6,28	26,1	8,03	28,5	9,89	31,8	10,17	31,8	9,85	32,2	9,97	32,6	10,32
	50	21,3	6,61	25,6	8,03	28	10,41	31,3	10,54	31,5	10,14	31,9	10,27	32,2	10,69

KVR340HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	19,6	2,38	23,8	8,03	27,0	3,36	30,2	3,81	33,3	4,27	35,5	4,58	38,6	5,06
	12	19,6	2,42	23,8	8,03	27,0	3,43	30,2	3,88	33,3	4,36	35,5	4,68	38,6	5,17
	14	19,6	2,47	23,8	8,03	27,0	3,50	30,2	3,96	33,3	4,45	35,5	4,78	38,6	5,28
	16	19,6	2,52	23,8	8,03	27,0	3,57	30,2	4,05	33,3	4,55	35,5	4,89	38,6	5,39
	18	19,6	2,57	23,8	8,03	27,0	3,65	30,2	4,14	33,3	4,65	35,5	5,08	38,6	5,78
	19	19,6	2,62	23,8	8,03	27,0	3,73	30,2	4,35	33,3	5,03	35,5	5,50	38,3	6,15
	21	19,6	2,65	23,8	8,03	27,0	3,87	30,2	4,52	33,3	5,22	35,5	5,72	38,0	6,31
	23	19,6	2,70	23,8	8,03	27,0	4,09	30,2	4,78	33,3	5,53	35,5	6,06	37,5	6,54
	25	19,6	2,89	23,8	8,03	27,0	4,40	30,2	5,15	33,3	5,96	35,5	6,54	36,9	6,85
	27	19,6	3,09	23,8	8,03	27,0	4,73	30,2	5,54	33,3	6,42	35,5	7,04	36,4	7,17
	29	19,6	3,31	23,8	8,03	27,0	5,08	30,2	5,95	33,3	6,90	35,2	7,44	35,8	7,52
	31	19,6	3,54	23,8	8,03	27,0	5,45	30,2	6,40	33,3	7,44	34,4	7,74	35,2	7,81
	33	19,6	3,66	23,8	8,03	27,0	5,64	30,2	6,62	33,3	7,66	34,1	7,88	35,0	7,96
	35	19,6	3,78	23,8	8,03	27,0	5,84	30,2	6,86	33,3	7,96	33,8	8,03	34,4	8,11
	37	19,6	4,04	23,8	8,03	27,0	6,26	30,2	7,36	33,0	8,33	33,3	8,40	33,8	8,40
	39	19,6	4,31	23,8	8,03	27,0	6,70	30,2	7,88	32,4	8,69	32,7	8,69	33,3	8,77
	41	19,6	4,58	23,8	8,03	27,0	7,14	30,2	8,40	32,1	9,05	32,4	8,98	33	9,14
	43	19,6	4,85	23,8	8,03	27,0	7,58	30,2	8,92	31,8	9,41	32,1	9,27	32,7	9,51
	46	19,6	5,12	23,8	8,03	27,0	8,02	29,9	9,44	31,4	9,77	31,7	9,56	32,4	9,88
	48	19,6	5,39	23,8	8,03	27,0	8,46	29,6	9,96	31,1	10,13	31,3	9,85	32,1	10,25
	50	19,6	5,66	20	8,03	26,4	8,90	29,2	10,48	30	10,49	30,9	10,14	31,8	10,62
80%	10	17,4	2,11	21,2	8,03	24,0	2,95	26,8	3,33	29,6	3,73	31,5	4,00	34,3	4,42
	12	17,4	2,15	21,2	8,03	24,0	3,00	26,8	3,40	29,6	3,81	31,5	4,09	34,3	4,51
	14	17,4	2,19	21,2	8,03	24,0	3,06	26,8	3,47	29,6	3,89	31,5	4,17	34,3	4,60
	16	17,4	2,23	21,2	8,03	24,0	3,13	26,8	3,54	29,6	3,97	31,5	4,26	34,3	4,70
	18	17,4	2,28	21,2	8,03	24,0	3,20	26,8	3,62	29,6	4,06	31,5	4,35	34,3	4,84
	19	17,4	2,32	21,2	8,03	24,0	3,26	26,8	3,70	29,6	4,24	31,5	4,63	34,3	5,24
	21	17,4	2,34	21,2	8,03	24,0	3,30	26,8	3,84	29,6	4,40	31,5	4,81	34,3	5,45
	23	17,4	2,38	21,2	8,03	24,0	3,49	26,8	4,05	29,6	4,66	31,5	5,10	34,3	5,77
	25	17,4	2,50	21,2	8,03	24,0	3,75	26,8	4,36	29,6	5,02	31,5	5,49	34,3	6,22
	27	17,4	2,68	21,2	8,03	24,0	4,02	26,8	4,68	29,6	5,40	31,5	5,91	34,3	6,70
	29	17,4	2,86	21,2	8,03	24,0	4,31	26,8	5,03	29,6	5,80	31,5	6,35	34,3	7,21
	31	17,4	3,06	21,2	8,03	24,0	4,62	26,8	5,40	29,6	6,23	31,5	6,82	34,3	7,73
	33	17,4	3,16	21,2	8,03	24,0	4,79	26,8	5,58	29,6	6,45	31,5	7,06	34,1	7,88
	35	17,4	3,26	21,2	8,03	24,0	4,95	26,8	5,78	29,6	6,68	31,5	7,32	33,8	8,03
	37	17,4	3,48	21,2	8,03	24,0	5,29	26,8	6,19	29,6	7,16	31,5	7,88	32,9	8,32
	39	17,4	3,71	21,2	8,03	24,0	5,66	26,8	6,63	29,6	7,66	31,5	8,39	32,4	8,69
	41	17,4	3,94	21,2	8,03	24,7	6,03	26,4	7,07	29,2	8,16	31,1	8,90	32,1	9,06
	43	17,4	4,17	21,2	8,03	24,4	6,40	25,9	7,51	26,7	8,66	30,8	9,41	31,7	9,43
	46	17,4	4,40	20,9	8,03	24	6,77	25,4	7,95	26,2	9,16	30,4	9,92	31,4	9,80
	48	17,4	4,63	20,7	8,03	23,6	7,14	25	8,39	25,7	9,66	29,9	10,43	31	10,17
	50	17,4	4,86	20,7	8,03	23,2	7,51	24,6	8,83	25,3	10,16	29,4	10,94	30,5	10,54

KVR340HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	15,2	1,86	18,5	8,03	21,0	2,55	23,5	2,88	26,0	3,21	27,6	3,44	30,2	3,78
	12	15,2	1,89	18,5	8,03	21,0	2,61	23,5	2,93	26,0	3,28	27,6	3,50	30,2	3,87
	14	15,2	1,93	18,5	8,03	21,0	2,66	23,5	2,99	26,0	3,34	27,6	3,58	30,2	3,95
	16	15,2	1,96	18,5	8,03	21,0	2,71	23,5	3,06	26,0	3,41	27,6	3,66	30,2	4,03
	18	15,2	2,00	18,5	8,03	21,0	2,76	23,5	3,11	26,0	3,48	27,6	3,73	30,2	4,12
	19	15,2	2,03	18,5	8,03	21,0	2,82	23,5	3,19	26,0	3,56	27,6	3,84	30,2	4,32
	21	15,2	2,05	18,5	8,03	21,0	2,85	23,5	3,22	26,0	3,66	27,6	3,98	30,2	4,49
	23	15,2	2,08	18,5	8,03	21,0	2,94	23,5	3,39	26,0	3,87	27,6	4,21	30,2	4,76
	25	15,2	2,15	18,5	8,03	21,0	3,15	23,5	3,64	26,0	4,16	27,6	4,53	30,2	5,12
	27	15,2	2,30	18,5	8,03	21,0	3,38	23,5	3,90	26,0	4,47	27,6	4,87	30,2	5,51
	29	15,2	2,45	18,5	8,03	21,0	3,61	23,5	4,19	26,0	4,80	27,6	5,23	30,2	5,92
	31	15,2	2,61	18,5	8,03	21,0	3,87	23,5	4,48	26,0	5,15	27,6	5,61	30,2	6,35
	33	15,2	2,70	18,5	8,03	21,0	4,00	23,5	4,64	26,0	5,33	27,6	5,82	30,2	6,58
	35	15,2	2,79	18,5	8,03	21,0	4,14	23,5	4,8	26,0	5,51	27,6	6,01	30,2	6,82
	37	15,2	2,97	18,5	8,03	21,0	4,42	23,5	5,13	26,0	5,90	27,6	6,45	30,2	7,31
	39	15,2	3,16	18,5	8,03	21,0	4,72	23,5	5,49	26,0	6,32	27,6	6,91	30,2	7,80
	41	15,2	3,35	18,5	8,03	21,0	5,02	23,5	5,85	26,0	6,74	27,6	7,37	30,2	8,29
	43	15,2	3,54	18,5	8,03	21,0	5,32	23,5	6,21	26,0	7,16	27,6	7,83	30,2	8,78
	46	15,2	3,73	18,5	8,03	21,0	5,62	23,5	6,57	25,6	7,58	27,2	8,29	29,9	9,27
	48	15,2	3,92	18,5	8,03	21,0	5,92	23,1	6,93	25,2	8,00	26,8	8,75	29,5	9,76
	50	15,2	4,11	18,5	8,03	20,4	6,22	22,6	7,29	24,7	8,42	26,3	9,21	29	10,25
60%	10	13,0	1,63	15,9	8,03	18,0	2,19	20,1	2,44	22,2	2,72	23,6	2,90	25,7	3,19
	12	13,0	1,65	15,9	8,03	18,0	2,22	20,1	2,49	22,2	2,77	23,6	2,96	25,7	3,25
	14	13,0	1,68	15,9	8,03	18,0	2,27	20,1	2,54	22,2	2,82	23,6	3,02	25,7	3,31
	16	13,0	1,70	15,9	8,03	18,0	2,30	20,1	2,58	22,2	2,88	23,6	3,08	25,7	3,39
	18	13,0	1,73	15,9	8,03	18,0	2,36	20,1	2,64	22,2	2,94	23,6	3,14	25,7	3,46
	19	13,0	1,76	15,9	8,03	18,0	2,40	20,1	2,70	22,2	3,00	23,6	3,21	25,7	3,53
	21	13,0	1,78	15,9	8,03	18,0	2,42	20,1	2,72	22,2	3,03	23,6	3,25	25,7	3,63
	23	13,0	1,80	15,9	8,03	18,0	2,46	20,1	2,78	22,2	3,16	23,6	3,42	25,7	3,84
	25	13,0	1,83	15,9	8,03	18,0	2,61	20,1	2,98	22,2	3,39	23,6	3,67	25,7	4,12
	27	13,0	1,95	15,9	8,03	18,0	2,79	20,1	3,20	22,2	3,64	23,6	3,95	25,7	4,43
	29	13,0	2,08	15,9	8,03	18,0	2,98	20,1	3,42	22,2	3,90	23,6	4,23	25,7	4,76
	31	13,0	2,21	15,9	8,03	18,0	3,19	20,1	3,66	22,2	4,17	23,6	4,53	25,7	5,10
	33	13,0	2,28	15,9	8,03	18,0	3,29	20,1	3,78	22,2	4,31	23,6	4,69	25,7	5,28
	35	13,0	2,35	15,9	8,03	18,0	3,40	20,1	3,91	22,2	4,46	23,6	4,85	25,7	5,46
	37	13,0	2,50	15,9	8,03	18,0	3,63	20,1	4,18	22,2	4,77	23,6	5,19	25,7	5,85
	39	13,0	2,65	15,9	8,03	18,0	3,87	20,1	4,46	22,2	5,10	23,6	5,55	25,7	6,27
	41	13,0	2,80	15,9	8,03	18,0	4,11	20,1	4,74	22,2	5,43	23,6	5,91	25,7	6,69
	43	13,0	2,95	15,9	8,03	18,0	4,35	20,1	5,02	22,2	5,76	23,6	6,27	25,7	7,11
	46	13,0	3,10	15,9	8,03	18,0	4,59	20,1	5,30	22,2	6,09	23,6	6,63	25,7	7,53
	48	13,0	3,25	15,9	8,03	18,0	4,83	20,1	5,58	21,8	6,42	23,6	6,99	25,7	7,95
	50	13,0	3,40	15,9	8,03	18,0	5,07	19,5	5,86	21,3	6,75	23,1	7,35	25,2	8,37

KVR340HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	10,9	1,30	13,3	8,03	15,0	1,75	16,8	1,95	18,6	2,17	19,7	2,31	21,5	2,55
	12	10,9	1,32	13,3	8,03	15,0	1,77	16,8	1,99	18,6	2,21	19,7	2,36	21,5	2,59
	14	10,9	1,34	13,3	8,03	15,0	1,81	16,8	2,03	18,6	2,25	19,7	2,41	21,5	2,64
	16	10,9	1,36	13,3	8,03	15,0	1,84	16,8	2,06	18,6	2,30	19,7	2,46	21,5	2,71
	18	10,9	1,38	13,3	8,03	15,0	1,88	16,8	2,11	18,6	2,35	19,7	2,51	21,5	2,76
	19	10,9	1,40	13,3	8,03	15,0	1,92	16,8	2,15	18,6	2,39	19,7	2,56	21,5	2,82
	21	10,9	1,42	13,3	8,03	15,0	1,93	16,8	2,17	18,6	2,42	19,7	2,59	21,5	2,90
	23	10,9	1,44	13,3	8,03	15,0	1,96	16,8	2,22	18,6	2,52	19,7	2,73	21,5	3,06
	25	10,9	1,46	13,3	8,03	15,0	2,08	16,8	2,38	18,6	2,71	19,7	2,93	21,5	3,29
	27	10,9	1,56	13,3	8,03	15,0	2,23	16,8	2,55	18,6	2,90	19,7	3,15	21,5	3,53
	29	10,9	1,66	13,3	8,03	15,0	2,38	16,8	2,73	18,6	3,11	19,7	3,38	21,5	3,80
	31	10,9	1,76	13,3	8,03	15,0	2,55	16,8	2,92	18,6	3,33	19,7	3,61	21,5	4,07
	33	10,9	1,82	13,3	8,03	15,0	2,63	16,8	3,02	18,6	3,44	19,7	3,74	21,5	4,21
	35	10,9	1,88	13,3	8,03	15,0	2,71	16,8	3,12	18,6	3,56	19,7	3,87	21,5	4,36
	37	10,9	1,99	13,3	8,03	15,0	2,90	16,8	3,34	18,6	3,81	19,7	4,14	21,5	4,67
	39	10,9	2,11	13,3	8,03	15,0	3,09	16,8	3,56	18,6	4,07	19,7	4,43	21,5	5,00
	41	10,9	2,23	13,3	8,03	15,0	3,28	16,8	3,78	18,6	4,33	19,7	4,72	21,5	5,34
	43	10,9	2,35	13,3	8,03	15,0	3,47	16,8	4,01	18,6	4,60	19,7	5,00	21,5	5,67
	46	10,9	2,47	13,3	8,03	15,0	3,66	16,8	4,23	18,6	4,86	19,7	5,29	21,5	6,01
	48	10,9	2,59	13,3	8,03	15,0	3,85	16,8	4,45	18,2	5,12	19,7	5,58	21,5	6,34
	50	10,9	2,71	13,3	8,03	15,0	4,05	16,3	4,68	17,8	5,39	19,3	5,86	21,1	6,68

14 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR400HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	33,6	4,86	41,1	6,07	46,4	7,02	50,3	7,27	51,4	7,38	52,2	7,38	53,0	7,38
	12	33,6	4,95	41,1	6,20	46,4	7,17	49,7	7,43	50,5	7,55	51,4	7,55	52,5	7,55
	14	33,6	5,06	41,1	6,33	46,4	7,32	48,9	7,59	50,0	7,61	50,5	7,61	51,6	7,61
	16	33,6	5,16	41,1	6,47	46,4	7,48	48,3	7,61	49,1	7,62	50,0	7,57	50,8	7,41
	18	33,6	5,27	41,1	6,67	46,4	8,02	47,5	8,08	48,6	8,15	49,1	8,19	50,3	8,25
	19	33,6	5,45	41,1	7,21	45,8	8,45	46,6	8,52	47,8	8,58	48,3	8,63	49,4	8,70
	21	33,6	5,66	41,1	7,50	45,3	8,66	46,4	8,73	47,5	8,80	48,0	8,84	49,1	8,91
	23	33,6	5,99	41,1	7,95	44,7	8,98	45,8	9,05	46,9	9,13	47,5	9,18	48,6	9,25
	25	33,6	6,45	41,1	8,56	44,1	9,40	45,0	9,49	46,1	9,57	46,9	9,62	47,8	9,70
	27	33,6	6,93	41,1	9,22	43,3	9,83	44,4	9,92	45,5	10,01	46,1	10,07	47,2	10,15
	29	33,6	7,44	41,1	9,92	42,8	10,30	43,6	10,40	44,7	10,40	45,3	10,51	46,4	10,61
	31	33,6	7,99	40,8	10,61	41,9	10,71	43,0	10,81	43,9	10,91	44,7	10,91	45,8	11,02
	33	33,6	8,27	40,5	10,81	41,6	10,91	42,5	11,02	43,6	11,12	44,4	11,22	45,3	11,32
	35	33,6	8,56	40,3	11,02	41,1	11,12	42,2	11,22	43,3	11,32	43,9	11,42	45,0	11,53
	37	33,6	9,18	39,4	11,42	40,5	11,53	41,4	11,73	42,5	11,83	43,3	11,83	44,1	11,93
	39	33,6	9,83	38,6	11,93	39,7	12,04	40,8	12,14	41,9	12,24	42,5	12,34	43,6	12,44
	41	33,6	10,48	38,2	12,44	39,3	12,55	40,3	12,55	41,5	12,65	42,1	12,85	43,2	12,95
	43	33,2	11,13	38,7	12,95	38,9	13,06	39,9	12,96	41,1	13,06	42,7	13,36	43,7	13,46
	46	32,7	11,78	38,2	13,46	38,4	13,57	39,5	13,37	40,6	13,47	42,2	13,87	43,3	13,97
	48	32,1	12,43	37,6	13,97	38	14,08	39	13,78	40,1	13,88	41,6	14,38	42,8	14,48
	50	31,5	13,08	37	14,48	37	14,59	38,4	14,19	39,5	14,29	41	14,89	42,2	14,99

KVR400HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	31,1	4,44	37,8	5,54	43,1	6,40	48,1	7,27	50,6	7,39	51,1	7,39	52,2	7,39
	12	31,1	4,53	37,8	5,65	43,1	6,53	48,1	7,43	49,7	7,55	50,6	7,55	51,4	7,55
	14	31,1	4,62	37,8	5,77	43,1	6,67	48,1	7,59	49,2	7,61	49,7	7,61	50,8	7,61
	16	31,1	4,71	37,8	5,90	43,1	6,81	47,5	7,61	48,3	7,62	49,2	7,57	50,0	7,41
	18	31,1	4,82	37,8	6,03	43,1	7,13	46,7	8,04	47,8	8,10	48,3	8,14	49,2	8,19
	19	31,1	4,93	37,8	6,42	43,1	7,71	46,1	8,47	47,0	8,53	47,5	8,57	48,6	8,63
	21	31,1	5,07	37,8	6,67	43,1	8,02	45,6	8,68	46,7	8,74	47,2	8,78	48,1	8,86
	23	31,1	5,36	37,8	7,06	43,1	8,50	45,0	9,00	46,1	9,07	46,7	9,11	47,5	9,18
	25	31,1	5,76	37,8	7,61	43,1	9,16	44,5	9,43	45,3	9,50	45,8	9,55	47,0	9,63
	27	31,1	6,19	37,8	8,19	42,8	9,78	43,6	9,87	44,7	9,94	45,3	9,99	46,1	10,07
	29	31,1	6,65	37,8	8,80	42,0	10,20	43,1	10,30	43,9	10,41	44,5	10,41	45,6	10,51
	31	31,1	7,13	37,8	9,46	41,4	10,61	42,2	10,71	43,1	10,81	43,9	10,92	44,7	11,02
	33	31,1	7,38	37,8	9,80	40,8	10,81	42,0	10,92	42,8	11,02	43,3	11,12	44,5	11,22
	35	31,1	7,64	37,8	10,15	40,6	11,12	41,4	11,12	42,5	11,22	43,1	11,32	43,9	11,43
	37	31,1	8,18	37,8	10,92	39,7	11,53	40,8	11,63	41,7	11,73	42,2	11,73	43,3	11,83
	39	31,1	8,76	37,8	11,73	39,2	11,94	40,0	12,04	41,1	12,14	41,7	12,24	42,5	12,34
	41	31,1	9,34	37,2	12,54	38,7	12,35	39,5	12,45	40,6	12,55	41,2	12,75	42,1	12,85
	43	31,1	9,92	36,6	13,35	38,2	12,76	38,9	12,86	40,1	12,96	40,7	13,26	41,6	13,36
	46	31,1	10,50	36,1	14,16	37,6	13,17	38,3	13,27	39,6	13,37	40,1	13,77	41,1	13,87
	48	30,6	11,08	36,5	14,97	37	13,58	37,7	13,68	39	13,78	39,5	14,28	40,5	14,38
	50	30,1	11,66	35,8	15,78	36,3	13,99	37,1	14,09	38,3	14,19	38,9	14,79	39,9	14,89
110%	10	28,6	4,03	34,7	5,01	39,4	5,78	43,9	6,58	48,6	7,39	50,2	7,11	51,1	7,11
	12	28,6	4,11	34,7	5,12	39,4	5,91	43,9	6,72	48,6	7,55	49,7	7,25	50,5	7,25
	14	28,6	4,19	34,7	5,22	39,4	6,03	43,9	6,87	48,3	7,61	48,8	7,41	49,7	7,41
	16	28,6	4,28	34,7	5,34	39,4	6,16	43,9	7,01	47,5	7,62	48,0	7,57	48,8	7,41
	18	28,6	4,38	34,7	5,46	39,4	6,30	43,9	7,40	46,9	8,05	47,5	8,08	48,3	8,13
	19	28,6	4,47	34,7	5,67	39,4	6,78	43,9	8,00	46,1	8,47	46,6	8,51	47,5	8,57
	21	28,6	4,52	34,7	5,90	39,4	7,05	43,9	8,32	45,8	8,68	46,4	8,72	47,2	8,78
	23	28,6	4,77	34,7	6,23	39,4	7,47	43,9	8,81	45,2	9,01	45,8	9,05	46,6	9,11
	25	28,6	5,12	34,7	6,71	39,4	8,05	43,6	9,37	44,4	9,44	45,0	9,49	45,8	9,55
	27	28,6	5,50	34,7	7,22	39,4	8,66	43,0	9,79	43,9	9,87	44,4	9,92	45,2	9,99
	29	28,6	5,90	34,7	7,75	39,4	9,31	42,2	10,20	43,0	10,30	43,6	10,41	44,4	10,41
	31	28,6	6,33	34,7	8,32	39,4	10,02	41,4	10,61	42,2	10,71	43,0	10,81	43,9	10,92
	33	28,6	6,54	34,7	8,62	39,4	10,41	41,1	10,92	41,9	10,92	42,5	11,02	43,3	11,12
	35	28,6	6,76	34,7	8,93	39,4	10,71	40,8	11,12	41,6	11,22	42,2	11,22	43,0	11,32
	37	28,6	7,24	34,7	9,58	39,1	11,43	40,0	11,53	40,8	11,63	41,4	11,73	42,2	11,73
	39	28,6	7,74	34,7	10,30	38,3	11,83	39,1	11,94	40,2	12,04	40,8	12,14	41,6	12,24
	41	28,6	8,24	34,7	11,02	37,9	12,23	38,7	12,35	39,8	12,45	40,4	12,55	41,2	12,75
	43	28,6	8,74	34,7	11,74	37,5	12,63	38,2	12,76	39,4	12,86	39,9	12,96	40,8	13,26
	46	28,2	9,24	34,2	12,46	37	13,03	37,7	13,17	38,9	13,27	39,4	13,37	40,3	13,77
	48	27,7	9,74	33,7	13,18	36,4	13,43	37,1	13,58	38,4	13,68	39	13,78	39,8	14,28
	50	27,1	10,24	33,1	13,90	35,8	13,83	36,6	13,99	37,8	14,09	38,5	14,19	39,2	14,79

KVR400HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	25,9	3,64	31,7	4,51	35,8	5,18	40,0	5,90	44,2	6,62	46,9	7,11	50,3	7,11
	12	25,9	3,71	31,7	4,59	35,8	5,30	40,0	6,02	44,2	6,75	46,9	7,25	49,4	7,25
	14	25,9	3,79	31,7	4,69	35,8	5,41	40,0	6,14	44,2	6,90	46,9	7,41	48,9	7,41
	16	25,9	3,86	31,7	4,79	35,8	5,52	40,0	6,28	44,2	7,05	46,9	7,57	48,1	7,41
	18	25,9	3,94	31,7	4,90	35,8	5,64	40,0	6,43	44,2	7,45	46,7	8,03	47,2	8,08
	19	25,9	4,02	31,7	5,00	35,8	5,92	40,0	6,95	44,2	8,06	45,8	8,45	46,7	8,51
	21	25,9	4,07	31,7	5,16	35,8	6,15	40,0	7,22	44,2	8,38	45,6	8,66	46,4	8,72
	23	25,9	4,21	31,7	5,46	35,8	6,51	40,0	7,64	44,2	8,88	45,0	8,99	45,8	9,04
	25	25,9	4,53	31,7	5,88	35,8	7,01	40,0	8,24	43,6	9,38	44,2	9,42	45,0	9,48
	27	25,9	4,86	31,7	6,32	35,8	7,54	40,0	8,88	43,1	9,81	43,6	9,85	44,2	9,91
	29	25,9	5,20	31,7	6,78	35,8	8,10	40,0	9,55	42,2	10,20	42,8	10,31	43,6	10,31
	31	25,9	5,56	31,7	7,27	35,8	8,69	40,0	10,31	41,4	10,71	41,9	10,71	42,8	10,82
	33	25,9	5,75	31,7	7,52	35,8	9,01	40,0	10,61	41,1	10,92	41,7	10,92	42,5	11,02
	35	25,9	5,95	31,7	7,79	35,8	9,34	40	11,02	40,8	11,12	41,4	11,12	42,2	11,22
	37	25,9	6,37	31,7	8,35	35,8	10,01	39,2	11,43	40,0	11,53	40,6	11,63	41,4	11,63
	39	25,9	6,80	31,7	8,94	35,8	10,71	38,6	11,84	39,4	11,94	40,0	12,04	40,6	12,14
	41	25,9	7,23	31,7	9,53	35,3	11,41	38,2	12,25	39,1	12,35	39,5	12,45	40,2	12,65
	43	25,9	7,66	31,7	10,12	34,8	12,11	37,7	12,66	38,7	12,76	39,1	12,86	39,8	13,16
	46	25,9	8,09	31,2	10,71	34,2	12,81	37,2	13,07	38,2	13,17	38,7	13,27	39,3	13,67
	48	25,9	8,52	30,7	11,30	33,6	13,51	36,6	13,48	37,7	13,58	38,2	13,68	38,7	14,18
	50	25,3	8,95	30,2	11,89	33	14,21	36,1	13,89	37,2	13,99	37,7	14,09	38,2	14,69
90%	10	23,4	3,27	28,3	4,01	32,2	4,60	36,1	5,23	39,7	5,86	42,2	6,30	46,1	6,95
	12	23,4	3,33	28,3	4,09	32,2	4,70	36,1	5,33	39,7	5,98	42,2	6,42	46,1	7,09
	14	23,4	3,39	28,3	4,17	32,2	4,80	36,1	5,45	39,7	6,11	42,2	6,56	46,1	7,25
	16	23,4	3,46	28,3	4,27	32,2	4,90	36,1	5,56	39,7	6,25	42,2	6,71	46,1	7,41
	18	23,4	3,52	28,3	4,35	32,2	5,01	36,1	5,68	39,7	6,38	42,2	6,98	46,1	7,93
	19	23,4	3,59	28,3	4,45	32,2	5,11	36,1	5,97	39,7	6,90	42,2	7,55	45,5	8,44
	21	23,4	3,63	28,3	4,49	32,2	5,31	36,1	6,21	39,7	7,16	42,2	7,85	45,3	8,65
	23	23,4	3,69	28,3	4,75	32,2	5,61	36,1	6,56	39,7	7,59	42,2	8,32	44,7	8,98
	25	23,4	3,96	28,3	5,09	32,2	6,04	36,1	7,07	39,7	8,19	42,2	8,97	44,2	9,41
	27	23,4	4,18	28,3	5,47	32,2	6,49	36,1	7,60	39,7	8,81	42,2	9,66	43,3	9,84
	29	23,4	4,54	28,3	5,87	32,2	6,97	36,1	8,17	39,7	9,47	41,9	10,21	42,5	10,31
	31	23,4	4,86	28,3	6,29	32,2	7,47	36,1	8,78	39,7	10,19	41,1	10,61	41,9	10,72
	33	23,4	5,02	28,3	6,50	32,2	7,74	36,1	9,09	39,7	10,51	40,8	10,82	41,4	10,92
	35	23,4	5,19	28,3	6,73	32,2	8,01	36,1	9,42	39,7	10,92	40,5	11,02	41,1	11,12
	37	23,4	5,54	28,3	7,20	32,2	8,58	36,1	10,10	39,2	11,43	39,7	11,53	40,5	11,53
	39	23,4	5,92	28,3	7,70	32,2	9,20	36,1	10,82	38,6	11,84	38,9	11,94	39,7	12,04
	41	23,4	6,30	28,3	8,20	32,2	9,82	36,1	11,54	38,2	12,25	38,3	12,35	39,3	12,55
	43	23,4	6,68	28,3	8,70	31,6	10,44	35,7	12,26	37,7	12,66	37,9	12,76	38,8	13,06
	46	23,4	7,06	28,3	9,20	31	11,06	35,2	12,98	37,2	13,07	37,5	13,17	38,3	13,57
	48	23,4	7,44	28,3	9,70	30,3	11,68	34,6	13,70	36,6	13,48	37	13,58	38,6	14,08
	50	23,4	7,82	27,6	10,20	29,7	12,30	34	14,42	35,9	13,89	36,4	13,99	38	14,59

KVR400HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	20,7	2,69	25,2	3,27	28,6	3,73	31,9	4,22	35,2	4,73	37,4	5,07	41,1	5,60
	12	20,7	2,73	25,2	3,33	28,6	3,81	31,9	4,31	35,2	4,82	37,4	5,17	41,1	5,72
	14	20,7	2,78	25,2	3,39	28,6	3,88	31,9	4,40	35,2	4,93	37,4	5,29	41,1	5,84
	16	20,7	2,83	25,2	3,47	28,6	3,97	31,9	4,49	35,2	5,03	37,4	5,40	41,1	5,96
	18	20,7	2,88	25,2	3,53	28,6	4,05	31,9	4,59	35,2	5,14	37,4	5,52	41,1	6,14
	19	20,7	2,94	25,2	3,61	28,6	4,14	31,9	4,69	35,2	5,38	37,4	5,87	41,1	6,65
	21	20,7	2,97	25,2	3,65	28,6	4,18	31,9	4,86	35,2	5,59	37,4	6,10	41,1	6,92
	23	20,7	3,01	25,2	3,76	28,6	4,42	31,9	5,13	35,2	5,91	37,4	6,45	41,1	7,32
	25	20,7	3,18	25,2	4,03	28,6	4,75	31,9	5,53	35,2	6,36	37,4	6,95	41,1	7,90
	27	20,7	3,40	25,2	4,32	28,6	5,10	31,9	5,94	35,2	6,84	37,4	7,48	41,1	8,50
	29	20,7	3,63	25,2	4,64	28,6	5,46	31,9	6,38	35,2	7,35	37,4	8,05	41,1	9,14
	31	20,7	3,88	25,2	4,96	28,6	5,86	31,9	6,84	35,2	7,90	37,4	8,64	40,8	9,80
	33	20,7	4,00	25,2	5,13	28,6	6,07	31,9	7,08	35,2	8,18	37,4	8,96	40,5	9,99
	35	20,7	4,14	25,2	5,30	28,6	6,27	31,9	7,33	35,2	8,47	37,4	9,28	40,2	10,18
	37	20,7	4,41	25,2	5,66	28,6	6,72	31,9	7,86	35,2	9,08	37,4	9,99	39,4	10,55
	39	20,7	4,70	25,2	6,06	28,6	6,61	31,9	8,41	35,2	9,70	37,4	10,65	38,6	11,02
	41	20,7	4,99	25,2	6,46	28,6	6,50	31,9	8,96	34,8	10,32	37,1	11,31	38,2	11,49
	43	20,7	5,28	25,2	6,86	28,6	6,39	31,9	9,51	34,4	10,94	36,7	11,97	37,8	11,96
	46	20,7	5,57	25,2	7,26	28,2	6,28	31,3	10,06	33,9	11,56	36,2	12,63	37,3	12,43
	48	20,7	5,86	25,2	7,66	27,5	6,17	30,7	10,61	33,4	12,18	35,6	13,29	36,7	12,90
	50	20,7	6,15	25,2	8,06	26,9	6,06	30,1	11,16	32,8	12,80	35	13,95	36,1	13,37
70%	10	18,2	2,56	22,1	3,09	25,1	3,51	28,1	3,95	30,9	4,41	32,8	4,72	35,9	5,20
	12	18,2	2,60	22,1	3,14	25,1	3,57	28,1	4,03	30,9	4,50	32,8	4,81	35,9	5,30
	14	18,2	2,64	22,1	3,20	25,1	3,64	28,1	4,11	30,9	4,59	32,8	4,92	35,9	5,42
	16	18,2	2,69	22,1	3,26	25,1	3,71	28,1	4,19	30,9	4,68	32,8	5,02	35,9	5,54
	18	18,2	2,74	22,1	3,33	25,1	3,79	28,1	4,27	30,9	4,78	32,8	5,13	35,9	5,66
	19	18,2	2,80	22,1	3,40	25,1	3,88	28,1	4,38	30,9	4,89	32,8	5,26	35,9	5,94
	21	18,2	2,82	22,1	3,43	25,1	3,92	28,1	4,42	30,9	5,03	32,8	5,47	35,9	6,17
	23	18,2	2,86	22,1	3,48	25,1	4,03	28,1	4,65	30,9	5,31	32,8	5,78	35,9	6,53
	25	18,2	2,96	22,1	3,70	25,1	4,33	28,1	5,00	30,9	5,71	32,8	6,22	35,9	7,03
	27	18,2	3,15	22,1	3,97	25,1	4,63	28,1	5,36	30,9	6,14	32,8	6,69	35,9	7,56
	29	18,2	3,37	22,1	4,24	25,1	4,97	28,1	5,74	30,9	6,59	32,8	7,18	35,9	8,12
	31	18,2	3,59	22,1	4,53	25,1	5,31	28,1	6,15	30,9	7,07	32,8	7,70	35,9	8,72
	33	18,2	3,70	22,1	4,68	25,1	5,49	28,1	6,37	30,9	7,31	32,8	7,98	35,9	9,04
	35	18,2	3,83	22,1	4,84	25,1	5,68	28,1	6,59	30,9	7,57	32,8	8,26	35,9	9,36
	37	18,2	4,07	22,1	5,16	25,1	6,07	28,1	7,05	30,9	8,11	32,8	8,85	35,9	10,04
	39	18,2	4,34	22,1	5,51	25,1	6,49	28,1	7,54	30,9	8,68	32,8	9,49	35,9	10,81
	41	18,2	4,61	22,1	5,86	25,1	6,91	28,1	8,03	30,9	9,25	32,8	10,13	35,9	11,58
	43	18,2	4,88	22,1	6,21	25,1	7,33	28,1	8,52	30,9	9,82	32,8	10,77	35,9	12,35
	46	18,2	5,15	22,1	6,56	25,1	7,75	28,1	9,01	30,5	10,39	32,3	11,41	35,5	13,12
	48	18,2	5,42	22,1	6,91	25,1	8,17	27,7	9,50	30,1	10,96	31,8	12,05	35	13,89
	50	18,2	5,69	22,1	7,26	24,7	8,59	27,3	9,99	29,6	11,53	31,2	12,69	34,4	14,66

KVR400HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	15,6	2,24	18,9	2,66	21,5	3,00	24,0	3,36	26,5	3,73	28,3	3,98	30,8	4,38
	12	15,6	2,27	18,9	2,71	21,5	3,05	24,0	3,42	26,5	3,80	28,3	4,06	30,8	4,46
	14	15,6	2,31	18,9	2,76	21,5	3,11	24,0	3,49	26,5	3,88	28,3	4,14	30,8	4,55
	16	15,6	2,34	18,9	2,81	21,5	3,17	24,0	3,55	26,5	3,95	28,3	4,23	30,8	4,66
	18	15,6	2,38	18,9	2,86	21,5	3,24	24,0	3,62	26,5	4,03	28,3	4,32	30,8	4,75
	19	15,6	2,42	18,9	2,91	21,5	3,30	24,0	3,71	26,5	4,12	28,3	4,41	30,8	4,86
	21	15,6	2,44	18,9	2,94	21,5	3,33	24,0	3,74	26,5	4,17	28,3	4,46	30,8	4,98
	23	15,6	2,48	18,9	2,98	21,5	3,38	24,0	3,82	26,5	4,34	28,3	4,70	30,8	5,27
	25	15,6	2,52	18,9	3,09	21,5	3,58	24,0	4,10	26,5	4,66	28,3	5,05	30,8	5,67
	27	15,6	2,67	18,9	3,31	21,5	3,83	24,0	4,39	26,5	4,99	28,3	5,42	30,8	6,08
	29	15,6	2,86	18,9	3,53	21,5	4,09	24,0	4,71	26,5	5,35	28,3	5,81	30,8	6,53
	31	15,6	3,03	18,9	3,77	21,5	4,38	24,0	5,03	26,5	5,73	28,3	6,23	30,8	7,00
	33	15,6	3,13	18,9	3,89	21,5	4,52	24,0	5,20	26,5	5,93	28,3	6,44	30,8	7,25
	35	15,6	3,23	18,9	4,02	21,5	4,68	24	5,38	26,5	6,14	28,3	6,67	30,8	7,50
	37	15,6	3,43	18,9	4,28	21,5	4,98	24,0	5,74	26,5	6,55	28,3	7,13	30,8	8,03
	39	15,6	3,64	18,9	4,56	21,5	5,32	24,0	6,14	26,5	7,00	28,3	7,63	30,8	8,61
	41	15,6	3,85	18,9	4,84	21,5	5,66	24,0	6,54	26,5	7,45	28,3	8,13	30,8	9,19
	43	15,6	4,06	18,9	5,12	21,5	6,00	24,0	6,94	26,5	7,90	28,3	8,63	30,8	9,77
	46	15,6	4,27	18,9	5,40	21,5	6,34	24,0	7,34	26,5	8,35	28,3	9,13	30,8	10,35
	48	15,6	4,48	18,9	5,68	21,5	6,68	23,7	7,74	26,1	8,80	28	9,63	30,4	10,93
	50	15,6	4,69	18,9	5,96	21,5	7,02	23,3	8,14	26,7	9,25	27,6	10,13	30	11,51
50%	10	13,1	1,70	15,8	2,02	18,0	2,28	20,1	2,55	22,2	2,83	23,7	3,02	25,8	3,32
	12	13,1	1,72	15,8	2,06	18,0	2,31	20,1	2,59	22,2	2,88	23,7	3,08	25,8	3,38
	14	13,1	1,75	15,8	2,09	18,0	2,36	20,1	2,65	22,2	2,94	23,7	3,14	25,8	3,45
	16	13,1	1,77	15,8	2,13	18,0	2,40	20,1	2,69	22,2	3,00	23,7	3,21	25,8	3,53
	18	13,1	1,80	15,8	2,17	18,0	2,46	20,1	2,75	22,2	3,06	23,7	3,28	25,8	3,60
	19	13,1	1,84	15,8	2,21	18,0	2,50	20,1	2,81	22,2	3,12	23,7	3,34	25,8	3,69
	21	13,1	1,85	15,8	2,23	18,0	2,53	20,1	2,84	22,2	3,16	23,7	3,38	25,8	3,78
	23	13,1	1,88	15,8	2,26	18,0	2,56	20,1	2,90	22,2	3,29	23,7	3,56	25,8	4,00
	25	13,1	1,91	15,8	2,34	18,0	2,71	20,1	3,11	22,2	3,53	23,7	3,83	25,8	4,30
	27	13,1	2,02	15,8	2,51	18,0	2,90	20,1	3,33	22,2	3,78	23,7	4,11	25,8	4,61
	29	13,1	2,17	15,8	2,68	18,0	3,10	20,1	3,57	22,2	4,06	23,7	4,41	25,8	4,95
	31	13,1	2,30	15,8	2,86	18,0	3,32	20,1	3,81	22,2	4,35	23,7	4,72	25,8	5,31
	33	13,1	2,37	15,8	2,95	18,0	3,43	20,1	3,94	22,2	4,50	23,7	4,88	25,8	5,50
	35	13,1	2,45	15,8	3,05	18,0	3,55	20,1	4,08	22,2	4,66	23,7	5,06	25,8	5,69
	37	13,1	2,60	15,8	3,25	18,0	3,78	20,1	4,35	22,2	4,97	23,7	5,41	25,8	6,09
	39	13,1	2,76	15,8	3,46	18,0	4,03	20,1	4,66	22,2	5,31	23,7	5,79	25,8	6,53
	41	13,1	2,92	15,8	3,67	18,0	4,29	20,1	4,96	22,2	5,65	23,7	6,17	25,8	6,97
	43	13,1	3,08	15,8	3,88	18,0	4,55	20,1	5,26	22,2	5,99	23,7	6,54	25,8	7,41
	46	13,1	3,24	15,8	4,10	18,0	4,81	20,1	5,57	22,2	6,33	23,7	6,92	25,8	7,85
	48	13,1	3,40	15,8	4,31	18,0	5,07	19,8	5,87	21,9	6,67	23,5	7,30	25,5	8,29
	50	13,1	3,56	15,8	4,52	18,0	5,32	19,5	6,17	22,4	7,01	23,1	7,68	25,1	8,73

16 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR450HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	38,0	5,76	46,1	7,20	52,2	8,33	56,8	8,64	57,8	8,77	58,6	8,77	59,7	8,77
	12	38,0	5,88	46,1	7,36	52,2	8,51	56,0	8,82	57,0	8,96	57,8	8,96	58,9	8,96
	14	38,0	6,00	46,1	7,51	52,2	8,69	55,2	9,01	56,2	9,03	57,0	9,03	58,1	9,03
	16	38,0	6,13	46,1	7,68	52,2	8,88	54,1	9,03	55,4	9,04	56,2	8,99	57,3	8,79
	18	38,0	6,26	46,1	7,91	52,2	9,53	53,3	9,62	54,6	9,72	55,4	9,72	56,5	9,81
	19	38,0	6,47	46,1	8,57	51,4	10,00	52,5	10,09	53,8	10,18	54,6	10,28	55,7	10,37
	21	38,0	6,72	46,1	8,90	51,1	10,28	52,2	10,37	53,3	10,46	54,1	10,46	55,2	10,56
	23	38,0	7,11	46,1	9,44	50,3	10,65	51,7	10,74	52,8	10,84	53,6	10,93	54,6	11,02
	25	38,0	7,65	46,1	10,18	49,5	11,21	50,9	11,30	52,0	11,40	52,8	11,40	53,8	11,49
	27	38,0	8,22	46,1	10,93	48,7	11,68	50,1	11,77	51,1	11,87	52,0	11,96	53,0	12,05
	29	38,0	8,84	46,1	11,77	47,9	12,15	49,3	12,33	50,3	12,43	51,1	12,52	52,2	12,61
	31	38,0	9,44	46,1	12,61	47,1	12,71	48,2	12,80	49,5	12,89	50,3	12,99	51,4	13,17
	33	38,0	9,81	45,5	12,89	46,9	12,99	47,9	13,08	49,0	13,17	49,8	13,27	50,9	13,36
	35	38,0	10,18	45,3	13,08	46,3	13,27	47,4	13,36	48,7	13,45	49,5	13,55	50,6	13,64
	37	38,0	10,93	44,5	13,64	45,5	13,73	46,6	13,92	47,9	14,01	48,7	14,11	49,8	14,20
	39	38,0	11,68	43,7	14,11	44,7	14,29	45,8	14,39	47,1	14,57	47,9	14,67	49,0	14,76
	41	38,0	12,43	43,2	14,58	44,3	14,85	45,1	14,86	46,4	15,13	47,3	15,23	48,3	15,32
	43	37,7	13,18	42,7	15,05	43,8	15,41	44,5	15,33	45,8	15,69	46,6	15,79	47,7	15,88
	46	37,3	13,93	42,3	15,52	43,3	15,97	44	15,80	45,1	16,25	46	16,35	47,1	16,44
	48	36,9	14,68	41,8	15,99	42,7	16,53	43,4	16,27	44,4	16,81	45,3	16,91	46,4	17,00
	50	36,4	15,43	41,1	16,46	42,2	17,09	42,8	16,74	43,6	17,37	44,6	17,47	46,5	17,56
120%	10	35,1	5,27	42,6	6,58	48,2	7,60	54,1	8,64	56,8	8,78	57,6	8,78	58,7	8,78
	12	35,1	5,37	42,6	6,71	48,2	7,76	54,1	8,82	56,0	8,96	56,8	8,96	57,8	8,96
	14	35,1	5,49	42,6	6,85	48,2	7,92	54,1	9,01	55,2	9,04	56,0	9,04	57,0	9,04
	16	35,1	5,60	42,6	7,00	48,2	8,09	53,3	9,04	54,4	9,05	55,2	8,99	56,2	8,79
	18	35,1	5,72	42,6	7,16	48,2	8,47	52,5	9,53	53,6	9,63	54,4	9,63	55,4	9,72
	19	35,1	5,85	42,6	7,63	48,2	9,16	51,7	10,09	52,8	10,09	53,6	10,19	54,6	10,28
	21	35,1	6,02	42,6	7,92	48,2	9,53	51,4	10,28	52,5	10,37	53,0	10,47	54,1	10,47
	23	35,1	6,36	42,6	8,38	48,2	10,09	50,6	10,65	51,7	10,75	52,5	10,84	53,6	10,93
	25	35,1	6,85	42,6	9,04	48,2	10,84	49,8	11,21	50,9	11,31	51,7	11,31	52,8	11,40
	27	35,1	7,35	42,6	9,72	47,9	11,59	49,0	11,68	50,1	11,77	50,9	11,87	52,0	11,96
	29	35,1	7,90	42,6	10,47	47,1	12,15	48,2	12,24	49,3	12,34	50,1	12,43	51,2	12,52
	31	35,1	8,47	42,6	11,21	46,3	12,62	47,4	12,71	48,5	12,80	49,3	12,90	50,3	12,99
	33	35,1	8,77	42,6	11,68	46,1	12,90	47,1	12,99	48,2	13,08	48,7	13,18	49,8	13,27
	35	35,1	9,07	42,6	12,06	45,5	13,18	46,6	13,27	47,7	13,36	48,5	13,46	49,5	13,55
	37	35,1	9,72	42,6	12,90	44,7	13,64	45,8	13,74	46,9	13,92	47,7	14,02	48,7	14,11
	39	35,1	10,37	42,6	13,92	43,9	14,20	45,0	14,30	46,1	14,39	46,9	14,48	47,9	14,67
	41	35,1	11,02	42,1	14,94	43,2	14,76	44,3	14,86	45,6	14,86	46,2	14,94	47,3	15,23
	43	35,1	11,67	41,7	15,96	42,5	15,32	43,7	15,42	45	15,33	45,6	15,40	46,6	15,79
	46	35,1	12,32	41,2	16,98	42	15,88	43	15,98	44,3	15,80	45	15,86	46	16,35
	48	34,7	12,97	40,7	18,00	41,4	16,44	42,4	16,54	43,7	16,27	44,4	16,32	45,3	16,91
	50	34,2	13,62	40,1	19,02	40,8	17,00	41,7	17,10	43	16,74	43,8	16,78	44,5	17,47

KVR450HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	32,1	4,78	39,1	5,95	44,2	6,87	49,5	7,81	54,6	8,77	56,5	8,43	57,6	8,43
	12	32,1	4,89	39,1	6,07	44,2	7,01	49,5	7,98	54,6	8,96	55,7	8,61	56,8	8,61
	14	32,1	4,98	39,1	6,20	44,2	7,16	49,5	8,14	54,4	9,03	54,9	8,80	56,0	8,80
	16	32,1	5,08	39,1	6,33	44,2	7,31	49,5	8,32	53,6	9,04	54,1	8,99	55,2	8,79
	18	32,1	5,19	39,1	6,47	44,2	7,48	49,5	8,77	52,8	9,53	53,3	9,62	54,4	9,62
	19	32,1	5,31	39,1	6,73	44,2	8,05	49,5	9,53	52,0	10,09	52,5	10,09	53,6	10,18
	21	32,1	5,36	39,1	7,00	44,2	8,37	49,5	9,90	51,4	10,27	52,2	10,37	53,0	10,46
	23	32,1	5,66	39,1	7,40	44,2	8,86	49,5	10,46	50,9	10,65	51,4	10,74	52,5	10,83
	25	32,1	6,08	39,1	7,97	44,2	9,53	49,0	11,12	50,1	11,21	50,6	11,21	51,7	11,30
	27	32,1	6,53	39,1	8,57	44,2	10,27	48,2	11,58	49,3	11,68	49,8	11,77	50,9	11,86
	29	32,1	7,01	39,1	9,20	44,2	11,02	47,4	12,14	48,5	12,24	49,0	12,33	50,1	12,42
	31	32,1	7,50	39,1	9,90	44,2	11,86	46,6	12,61	47,7	12,70	48,2	12,80	49,3	12,89
	33	32,1	7,76	39,1	10,27	44,2	12,33	46,3	12,89	47,1	12,98	47,9	13,08	48,7	13,17
	35	32,1	8,03	39,1	10,55	44,2	12,80	45,8	13,17	46,9	13,26	47,4	13,36	48,5	13,45
	37	32,1	8,59	39,1	11,40	43,9	13,54	45,0	13,64	46,1	13,82	46,6	13,82	47,7	14,01
	39	32,1	9,19	39,1	12,14	43,1	14,10	44,2	14,20	45,3	14,29	45,8	14,38	46,9	14,48
	41	32,1	9,79	39,1	12,88	42,6	14,66	43,5	14,76	44,6	14,76	45,3	14,94	46,2	14,95
	43	32,1	10,39	39,1	13,62	42	15,22	42,9	15,32	44	15,23	44,7	15,50	45,5	15,42
	46	31,6	10,99	38,5	14,36	41,3	15,78	42,3	15,88	43,4	15,70	44	16,06	44,9	15,89
	48	31,1	11,59	38	15,10	40,5	16,34	41,5	16,44	42,7	16,17	43,4	16,62	44,2	16,36
	50	30,5	12,19	37,3	15,84	39,8	16,90	40,9	17,00	41,9	16,64	42,6	17,18	43,6	16,83
100%	10	29,2	4,33	35,6	5,34	40,2	6,16	45,0	7,00	49,8	7,86	52,8	8,44	56,5	8,44
	12	29,2	4,41	35,6	5,46	40,2	6,29	45,0	7,14	49,8	8,02	52,8	8,61	55,7	8,61
	14	29,2	4,49	35,6	5,57	40,2	6,42	45,0	7,30	49,8	8,19	52,8	8,80	54,9	8,80
	16	29,2	4,59	35,6	5,69	40,2	6,56	45,0	7,46	49,8	8,37	52,8	8,99	54,1	8,79
	18	29,2	4,68	35,6	5,81	40,2	6,70	45,0	7,62	49,8	8,84	52,5	9,53	53,3	9,62
	19	29,2	4,77	35,6	5,93	40,2	7,03	45,0	8,25	49,8	9,53	51,4	10,00	52,5	10,09
	21	29,2	4,83	35,6	6,13	40,2	7,30	45,0	8,58	49,8	9,90	51,2	10,28	52,0	10,37
	23	29,2	5,01	35,6	6,48	40,2	7,73	45,0	9,07	49,8	10,56	50,6	10,65	51,4	10,74
	25	29,2	5,37	35,6	6,97	40,2	8,32	45,0	9,81	49,0	11,12	49,8	11,21	50,6	11,21
	27	29,2	5,76	35,6	7,49	40,2	8,95	45,0	10,56	48,2	11,68	49,0	11,68	49,8	11,77
	29	29,2	6,17	35,6	8,04	40,2	9,62	45,0	11,30	47,4	12,15	48,2	12,24	49,0	12,24
	31	29,2	6,61	35,6	8,62	40,2	10,28	45,0	12,15	46,6	12,61	47,4	12,71	48,2	12,80
	33	29,2	6,83	35,6	8,93	40,2	10,65	45,0	12,61	46,3	12,89	46,9	12,99	47,7	13,08
	35	29,2	7,06	35,6	9,24	40,2	11,12	45	13,08	45,8	13,17	46,6	13,27	47,4	13,36
	37	29,2	7,55	35,6	9,90	40,2	11,87	44,2	13,55	45,0	13,73	45,5	13,73	46,6	13,83
	39	29,2	8,07	35,6	10,65	40,2	12,71	43,4	14,11	44,2	14,20	44,7	14,29	45,8	14,39
	41	29,2	8,59	35,6	11,40	39,7	13,55	42,8	14,67	43,6	14,67	44	14,85	45,1	14,95
	43	29,2	9,11	35,6	12,15	39,3	14,39	42,1	15,23	42,9	15,14	43,3	15,41	44,4	15,51
	46	29,2	9,63	35,1	12,90	38,8	15,23	41,3	15,79	42,1	15,61	42,5	15,97	43,6	16,07
	48	29,2	10,15	34,6	13,65	38,3	16,07	40,8	16,35	41,5	16,08	42,8	16,53	42,9	16,63
	50	29,2	10,67	34,2	14,40	37,5	16,91	40	16,91	40,7	16,55	42	17,09	42,2	17,19

KVR450HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	26,3	3,88	31,9	4,76	36,2	5,46	40,5	6,20	44,7	6,95	47,7	7,46	52,0	8,25
	12	26,3	3,94	31,9	4,86	36,2	5,58	40,5	6,32	44,7	7,10	47,7	7,62	52,0	8,42
	14	26,3	4,02	31,9	4,95	36,2	5,69	40,5	6,46	44,7	7,25	47,7	7,78	52,0	8,60
	16	26,3	4,10	31,9	5,05	36,2	5,81	40,5	6,60	44,7	7,41	47,7	7,96	52,0	8,79
	18	26,3	4,19	31,9	5,17	36,2	5,94	40,5	6,74	44,7	7,58	47,7	8,28	52,0	9,44
	19	26,3	4,27	31,9	5,28	36,2	6,07	40,5	7,08	44,7	8,18	47,7	8,96	51,4	10,00
	21	26,3	4,32	31,9	5,33	36,2	6,31	40,5	7,36	44,7	8,51	47,7	9,31	50,9	10,28
	23	26,3	4,39	31,9	5,62	36,2	6,66	40,5	7,79	44,7	9,01	47,7	9,90	50,4	10,65
	25	26,3	4,71	31,9	6,04	36,2	7,17	40,5	8,39	44,7	9,72	47,7	10,65	49,6	11,12
	27	26,3	5,04	31,9	6,49	36,2	7,71	40,5	9,02	44,7	10,46	47,7	11,49	48,8	11,68
	29	26,3	5,39	31,9	6,96	36,2	8,27	40,5	9,72	44,7	11,21	47,1	12,14	48,0	12,14
	31	26,3	5,76	31,9	7,45	36,2	8,87	40,5	10,37	44,7	12,05	46,3	12,61	47,1	12,70
	33	26,3	5,96	31,9	7,72	36,2	9,18	40,5	10,74	44,7	12,52	45,8	12,89	46,6	12,98
	35	26,3	6,16	31,9	7,98	36,2	9,53	40,5	11,21	44,7	12,98	45,5	13,17	46,3	13,17
	37	26,3	6,58	31,9	8,54	36,2	10,18	40,5	11,96	44,2	13,55	44,7	13,64	45,5	13,73
	39	26,3	7,02	31,9	9,14	36,2	10,93	40,5	12,89	43,4	14,11	43,9	14,20	44,7	14,29
	41	26,3	7,46	31,9	9,74	36,2	11,68	39,8	13,82	42,8	14,67	43,2	14,76	44	14,85
	43	26,3	7,90	31,9	10,34	35,8	12,43	39,2	14,75	42,2	15,23	42,6	15,32	43,3	15,41
	46	26,3	8,34	31,9	10,94	35,3	13,18	38,5	15,68	41,7	15,79	42	15,88	42,7	15,97
	48	26,3	8,78	31,9	11,54	34,7	13,93	37,7	16,61	41	16,35	41,4	16,44	42	16,53
	50	26,3	9,22	31,5	12,14	34,1	14,68	37	17,54	40,2	16,91	40,8	17,00	41,3	17,09
80%	10	23,4	3,45	28,4	4,21	32,1	4,80	35,9	5,43	39,9	6,08	42,3	6,52	46,1	7,20
	12	23,4	3,50	28,4	4,28	32,1	4,90	35,9	5,54	39,9	6,21	42,3	6,65	46,1	7,35
	14	23,4	3,57	28,4	4,36	32,1	5,00	35,9	5,65	39,9	6,34	42,3	6,79	46,1	7,51
	16	23,4	3,64	28,4	4,45	32,1	5,10	35,9	5,78	39,9	6,47	42,3	6,94	46,1	7,67
	18	23,4	3,71	28,4	4,54	32,1	5,21	35,9	5,90	39,9	6,62	42,3	7,10	46,1	7,91
	19	23,4	3,79	28,4	4,64	32,1	5,32	35,9	6,03	39,9	6,92	42,3	7,55	46,1	8,55
	21	23,4	3,82	28,4	4,69	32,1	5,38	35,9	6,25	39,9	7,19	42,3	7,84	46,1	8,89
	23	23,4	3,88	28,4	4,83	32,1	5,68	35,9	6,61	39,9	7,60	42,3	8,30	46,1	9,44
	25	23,4	4,08	28,4	5,19	32,1	6,11	35,9	7,10	39,9	8,19	42,3	8,94	46,1	10,19
	27	23,4	4,37	28,4	5,56	32,1	6,56	35,9	7,64	39,9	8,80	42,3	9,63	46,1	10,94
	29	23,4	4,67	28,4	5,96	32,1	7,03	35,9	8,20	39,9	9,44	42,3	10,37	46,1	11,78
	31	23,4	4,99	28,4	6,37	32,1	7,53	35,9	8,80	39,9	10,19	42,3	11,12	46,1	12,62
	33	23,4	5,15	28,4	6,59	32,1	7,80	35,9	9,10	39,9	10,56	42,3	11,50	45,5	12,80
	35	23,4	5,32	28,4	6,81	32,1	8,07	35,9	9,44	39,9	10,94	42,3	11,96	45,3	13,09
	37	23,4	5,67	28,4	7,29	32,1	8,64	35,9	10,09	39,9	11,68	42,3	12,80	44,5	13,65
	39	23,4	6,05	28,4	7,79	32,1	9,23	35,9	10,84	39,9	12,52	42,3	13,74	43,7	14,11
	41	23,4	6,43	28,4	8,29	32,1	9,82	35,9	11,59	39,3	13,36	41,7	14,68	42,9	14,57
	43	23,4	6,81	28,4	8,79	32,1	10,41	35,9	12,34	38,8	14,20	41	15,62	42,2	15,03
	46	23,4	7,19	28,4	9,29	31,7	11,00	35,3	13,09	38,1	15,04	40,3	16,56	41,4	15,49
	48	23,4	7,57	28,4	9,79	31,2	11,59	34,8	13,84	37,4	15,88	39,5	17,50	40,6	15,95
	50	23,4	7,95	28,4	10,29	30,5	12,18	34	14,59	36,6	16,72	38,7	18,44	39,8	16,41

KVR450HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	20,4	3,04	24,9	3,66	28,1	4,17	31,6	4,69	34,8	5,23	37,0	5,61	40,4	6,18
	12	20,4	3,08	24,9	3,73	28,1	4,24	31,6	4,78	34,8	5,33	37,0	5,72	40,4	6,30
	14	20,4	3,14	24,9	3,80	28,1	4,33	31,6	4,88	34,8	5,45	37,0	5,84	40,4	6,44
	16	20,4	3,20	24,9	3,88	28,1	4,41	31,6	4,98	34,8	5,56	37,0	5,96	40,4	6,57
	18	20,4	3,25	24,9	3,95	28,1	4,50	31,6	5,08	34,8	5,68	37,0	6,09	40,4	6,72
	19	20,4	3,32	24,9	4,03	28,1	4,60	31,6	5,19	34,8	5,80	37,0	6,25	40,4	7,04
	21	20,4	3,34	24,9	4,07	28,1	4,64	31,6	5,25	34,8	5,97	37,0	6,49	40,4	7,32
	23	20,4	3,39	24,9	4,13	28,1	4,78	31,6	5,52	34,8	6,31	37,0	6,87	40,4	7,75
	25	20,4	3,51	24,9	4,40	28,1	5,13	31,6	5,93	34,8	6,78	37,0	7,39	40,4	8,34
	27	20,4	3,75	24,9	4,71	28,1	5,50	31,6	6,36	34,8	7,29	37,0	7,94	40,4	8,98
	29	20,4	4,00	24,9	5,04	28,1	5,90	31,6	6,82	34,8	7,82	37,0	8,53	40,4	9,62
	31	20,4	4,26	24,9	5,38	28,1	6,31	31,6	7,31	34,8	8,39	37,0	9,15	40,4	10,37
	33	20,4	4,40	24,9	5,56	28,1	6,52	31,6	7,56	34,8	8,68	37,0	9,44	40,4	10,74
	35	20,4	4,54	24,9	5,75	28,1	6,75	31,6	7,82	34,8	8,99	37,0	9,81	40,4	11,12
	37	20,4	4,84	24,9	6,13	28,1	7,20	31,6	8,37	34,8	9,62	37,0	10,56	40,4	11,96
	39	20,4	5,15	24,9	6,54	28,1	7,70	31,6	8,95	34,8	10,28	37,0	11,30	40,4	12,80
	41	20,4	5,46	24,9	6,95	28,1	8,20	31,6	9,53	34,8	10,94	37,0	12,04	40,4	13,64
	43	20,4	5,77	24,9	7,36	28,1	8,70	31,6	10,11	34,8	11,60	37,0	12,78	40,4	14,48
	46	20,4	6,08	24,9	7,77	28,1	9,20	31,6	10,69	34,4	12,26	37,5	13,52	40	15,32
	48	20,4	6,39	24,9	8,18	28,1	9,70	31,2	11,27	33,8	12,92	37	14,26	39,5	16,16
	50	20,4	6,70	24,9	8,59	27,7	10,20	30,7	11,85	33,2	13,58	36,4	15,00	38,8	17,00
60%	10	17,5	2,64	21,4	3,16	24,2	3,56	27,1	3,98	29,8	4,43	31,7	4,73	34,6	5,19
	12	17,5	2,69	21,4	3,21	24,2	3,62	27,1	4,05	29,8	4,51	31,7	4,82	34,6	5,30
	14	17,5	2,73	21,4	3,27	24,2	3,69	27,1	4,14	29,8	4,60	31,7	4,91	34,6	5,40
	16	17,5	2,77	21,4	3,33	24,2	3,76	27,1	4,21	29,8	4,69	31,7	5,02	34,6	5,52
	18	17,5	2,82	21,4	3,38	24,2	3,83	27,1	4,31	29,8	4,79	31,7	5,12	34,6	5,63
	19	17,5	2,87	21,4	3,45	24,2	3,91	27,1	4,39	29,8	4,89	31,7	5,23	34,6	5,76
	21	17,5	2,90	21,4	3,48	24,2	3,95	27,1	4,44	29,8	4,94	31,7	5,29	34,6	5,91
	23	17,5	2,93	21,4	3,53	24,2	4,01	27,1	4,53	29,8	5,15	31,7	5,58	34,6	6,25
	25	17,5	2,99	21,4	3,67	24,2	4,25	27,1	4,87	29,8	5,52	31,7	5,99	34,6	6,73
	27	17,5	3,18	21,4	3,92	24,2	4,55	27,1	5,21	29,8	5,92	31,7	6,43	34,6	7,22
	29	17,5	3,38	21,4	4,19	24,2	4,86	27,1	5,58	29,8	6,35	31,7	6,89	34,6	7,74
	31	17,5	3,61	21,4	4,47	24,2	5,19	27,1	5,97	29,8	6,80	31,7	7,38	34,6	8,30
	33	17,5	3,72	21,4	4,61	24,2	5,36	27,1	6,17	29,8	7,03	31,7	7,64	34,6	8,60
	35	17,5	3,83	21,4	4,76	24,2	5,54	27,1	6,38	29,8	7,27	31,7	7,90	34,6	8,90
	37	17,5	4,07	21,4	5,08	24,2	5,91	27,1	6,81	29,8	7,77	31,7	8,45	34,6	9,53
	39	17,5	4,32	21,4	5,41	24,2	6,31	27,1	7,27	29,8	8,31	31,7	9,04	34,6	10,18
	41	17,5	4,57	21,4	5,74	24,2	6,71	27,1	7,73	29,8	8,85	31,7	9,63	34,6	10,83
	43	17,5	4,82	21,4	6,07	24,2	7,11	27,1	8,19	29,8	9,39	31,7	10,22	34,6	11,48
	46	17,5	5,07	21,4	6,40	24,2	7,51	27,1	8,65	29,8	9,93	31,7	10,81	34,6	12,13
	48	17,5	5,32	21,4	6,73	24,2	7,91	27,1	9,11	29,5	10,47	31,4	11,40	34,2	12,78
	50	17,5	5,57	21,4	7,06	24,2	8,31	27,7	9,57	29,1	11,01	31	11,99	33,8	13,43

KVR450HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	14,6	1,95	17,8	2,33	20,2	2,63	22,6	2,94	24,9	3,27	26,4	3,49	28,9	3,83
	12	14,6	1,99	17,8	2,37	20,2	2,67	22,6	2,99	24,9	3,33	26,4	3,56	28,9	3,91
	14	14,6	2,02	17,8	2,41	20,2	2,72	22,6	3,06	24,9	3,40	26,4	3,62	28,9	3,99
	16	14,6	2,04	17,8	2,46	20,2	2,78	22,6	3,11	24,9	3,46	26,4	3,71	28,9	4,08
	18	14,6	2,08	17,8	2,50	20,2	2,83	22,6	3,18	24,9	3,54	26,4	3,78	28,9	4,16
	19	14,6	2,12	17,8	2,55	20,2	2,89	22,6	3,24	24,9	3,61	26,4	3,86	28,9	4,25
	21	14,6	2,14	17,8	2,57	20,2	2,92	22,6	3,28	24,9	3,65	26,4	3,91	28,9	4,36
	23	14,6	2,16	17,8	2,61	20,2	2,96	22,6	3,34	24,9	3,80	26,4	4,12	28,9	4,61
	25	14,6	2,21	17,8	2,71	20,2	3,14	22,6	3,60	24,9	4,08	26,4	4,42	28,9	4,97
	27	14,6	2,35	17,8	2,89	20,2	3,36	22,6	3,85	24,9	4,37	26,4	4,75	28,9	5,33
	29	14,6	2,50	17,8	3,09	20,2	3,59	22,6	4,12	24,9	4,69	26,4	5,09	28,9	5,71
	31	14,6	2,67	17,8	3,30	20,2	3,83	22,6	4,41	24,9	5,02	26,4	5,45	28,9	6,13
	33	14,6	2,75	17,8	3,40	20,2	3,96	22,6	4,55	24,9	5,19	26,4	5,64	28,9	6,35
	35	14,6	2,83	17,8	3,51	20,2	4,09	22,6	4,71	24,9	5,37	26,4	5,83	28,9	6,57
	37	14,6	3,00	17,8	3,75	20,2	4,36	22,6	5,03	24,9	5,74	26,4	6,24	28,9	7,04
	39	14,6	3,19	17,8	3,99	20,2	4,66	22,6	5,37	24,9	6,13	26,4	6,67	28,9	7,52
	41	14,6	3,37	17,8	4,24	20,2	4,95	22,6	5,71	24,9	6,53	26,4	7,11	28,9	8,00
	43	14,6	3,56	17,8	4,48	20,2	5,25	22,6	6,05	24,9	6,93	26,4	7,54	28,9	8,48
	46	14,6	3,74	17,8	4,72	20,2	5,54	22,6	6,39	24,9	7,33	26,4	7,98	28,9	8,95
	48	14,6	3,93	17,8	4,97	20,2	5,84	22,6	6,73	24,6	7,73	26,2	8,42	28,5	9,43
	50	14,6	4,11	17,8	5,21	20,2	6,13	23,1	7,07	24,3	8,13	25,9	8,85	28,2	9,91

18 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR532HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	44,9	5,42	54,7	6,79	62,0	7,85	67,0	8,13	68,3	8,25	69,3	8,25	70,6	8,25
	12	44,9	5,54	54,7	6,93	62,0	8,01	66,1	8,31	67,5	8,43	68,3	8,43	69,8	8,43
	14	44,9	5,64	54,7	7,08	62,0	8,18	65,0	8,49	66,5	8,51	67,5	8,51	68,8	8,51
	16	44,9	5,77	54,7	7,22	62,0	8,36	64,3	8,51	65,5	8,53	66,5	8,45	67,7	8,27
	18	44,9	5,90	54,7	7,45	62,0	8,96	63,2	9,03	64,5	9,11	65,5	9,16	66,9	9,22
	19	44,9	6,10	54,7	8,06	60,9	9,44	62,2	9,52	63,7	9,59	64,4	9,64	66,0	9,72
	21	44,9	6,33	54,7	8,39	60,4	9,67	61,6	9,77	63,2	9,84	63,9	9,90	65,4	9,97
	23	44,9	6,70	54,7	8,88	59,7	10,05	61,0	10,12	62,5	10,20	63,3	10,26	64,8	10,34
	25	44,9	7,20	54,7	9,57	58,8	10,52	59,9	10,59	61,5	10,69	62,2	10,75	63,8	10,85
	27	44,9	7,74	54,7	10,32	57,7	11,00	59,3	11,08	60,4	11,18	61,5	11,25	62,7	11,35
	29	44,9	8,32	54,7	11,08	56,7	11,48	58,2	11,58	59,5	11,69	60,4	11,75	61,7	11,84
	31	44,9	8,93	54,5	11,85	55,9	11,97	57,2	12,07	58,7	12,19	59,4	12,25	60,9	12,36
	33	44,9	9,25	54,0	12,10	55,3	12,21	56,6	12,32	58,2	12,43	58,9	12,51	60,4	12,61
	35	44,9	9,57	53,5	12,33	54,9	12,45	56,1	12,57	57,7	12,68	58,4	12,75	59,9	12,88
	37	44,9	10,26	52,6	12,82	53,9	12,94	55,2	13,06	56,6	13,18	57,6	13,27	58,9	13,38
	39	44,9	11,00	51,6	13,31	53,0	13,43	54,3	13,57	55,6	13,69	56,6	13,78	57,8	13,91
	41	44,4	11,74	50,6	13,83	53,0	13,92	53,3	14,08	54,5	14,20	55,5	14,29	56,7	14,44
	43	43,9	12,48	49,4	14,35	52,0	14,41	52,4	14,59	53,3	14,71	54,4	14,80	55,5	14,97
	46	42,7	13,22	48,2	14,87	50,9	14,90	51,3	15,10	52,1	15,22	53,2	15,31	54,3	15,50
	48	41,5	13,96	48,4	15,39	49,8	15,39	50,2	15,61	50,9	15,73	52,0	15,82	53,1	16,03
	50	40,5	14,70	47,0	16,01	48,6	15,88	49,0	16,12	49,6	16,24	50,7	16,33	51,8	16,56

KVR532HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	41,5	4,96	50,5	6,19	57,2	7,16	63,8	8,14	67,3	8,26	68,2	8,26	69,4	8,26
	12	41,5	5,06	50,5	6,33	57,2	7,31	63,8	8,31	66,5	8,43	67,2	8,43	68,3	8,43
	14	41,5	5,17	50,5	6,46	57,2	7,46	63,8	8,50	65,4	8,51	66,2	8,51	67,6	8,51
	16	41,5	5,28	50,5	6,60	57,2	7,63	63,2	8,51	64,4	8,53	65,4	8,46	66,6	8,28
	18	41,5	5,39	50,5	6,75	57,2	7,98	62,1	8,99	63,3	9,05	64,4	9,10	65,5	9,17
	19	41,5	5,51	50,5	7,18	57,2	8,63	61,1	9,47	62,6	9,54	63,3	9,58	64,5	9,65
	21	41,5	5,67	50,5	7,46	57,2	8,98	60,9	9,70	62,1	9,79	62,8	9,83	64,2	9,90
	23	41,5	5,99	50,5	7,90	57,2	9,51	60,0	10,07	61,4	10,14	62,1	10,19	63,3	10,27
	25	41,5	6,45	50,5	8,51	57,2	10,25	59,3	10,55	60,4	10,62	61,0	10,68	62,5	10,77
	27	41,5	6,92	50,5	9,16	57,0	10,95	58,2	11,03	59,4	11,12	60,3	11,18	61,5	11,27
	29	41,5	7,44	50,5	9,85	56,0	11,41	57,2	11,51	58,4	11,61	59,3	11,67	60,4	11,76
	31	41,5	7,97	50,5	10,57	55,0	11,90	56,1	12,00	57,6	12,09	58,3	12,16	59,5	12,27
	33	41,5	8,26	50,5	10,96	54,5	12,14	55,6	12,25	57,1	12,35	57,8	12,41	59,3	12,52
	35	41,5	8,54	50,5	11,35	54,0	12,38	55,2	12,49	56,5	12,60	57,2	12,66	58,7	12,77
	37	41,5	9,16	50,5	12,19	53,0	12,88	54,3	12,98	55,5	13,09	56,5	13,17	57,7	13,28
	39	41,5	9,80	50,5	13,07	52,0	13,36	53,3	13,49	54,5	13,60	55,4	13,67	56,6	13,79
	41	41,5	10,44	49,5	13,95	51,1	13,84	52,3	14,00	53,5	14,11	54,3	14,17	55,5	14,30
	43	41,5	11,08	49,4	14,83	50,1	14,32	51,3	14,51	52,4	14,62	53,1	14,67	54,3	14,81
	46	40,4	11,72	48,3	15,71	49,0	14,80	50,2	15,02	51,3	15,13	51,9	15,17	53,1	15,32
	48	39,3	12,36	47,3	16,59	47,9	15,28	49,0	15,53	50,1	15,64	50,7	15,67	51,9	15,83
	50	38,2	13,00	46,2	17,47	46,8	15,76	47,9	16,04	49,0	16,15	49,5	16,17	50,7	16,34
110%	10	36,5	4,51	46,2	5,60	52,3	6,46	58,6	7,36	64,7	8,25	67,0	7,95	68,1	7,95
	12	38,0	4,60	46,2	5,72	52,3	6,59	58,6	7,50	64,7	8,43	66,0	8,10	67,1	8,10
	14	38,0	4,69	46,2	5,83	52,3	6,74	58,6	7,67	64,2	8,51	64,9	8,28	66,0	8,28
	16	38,0	4,79	46,2	5,96	52,3	6,88	58,6	7,83	63,2	8,52	64,1	8,45	65,3	8,27
	18	38,0	4,88	46,2	6,09	52,3	7,04	58,6	8,27	62,1	8,99	63,1	9,03	64,2	9,09
	19	38,0	4,99	46,2	6,35	52,3	7,58	58,6	8,94	61,4	9,48	62,0	9,51	63,2	9,57
	21	38,0	5,04	46,2	6,58	52,3	7,89	58,6	9,29	60,9	9,71	61,5	9,76	62,7	9,82
	23	38,0	5,33	46,2	6,97	52,3	8,34	58,6	9,85	60,3	10,07	61,0	10,11	62,0	10,18
	25	38,0	5,74	46,2	7,50	52,3	8,99	58,1	10,47	59,2	10,55	59,9	10,59	61,0	10,67
	27	38,0	6,15	46,2	8,06	52,3	9,68	57,1	10,95	58,2	11,03	58,9	11,08	60,3	11,17
	29	38,0	6,59	46,2	8,66	52,3	10,41	56,0	11,43	57,1	11,52	58,1	11,58	59,2	11,66
	31	38,0	7,06	46,2	9,30	52,3	11,19	55,1	11,92	56,4	12,01	57,1	12,06	58,2	12,15
	33	38,0	7,32	46,2	9,63	52,3	11,60	54,7	12,15	55,9	12,25	56,5	12,31	57,7	12,40
	35	38,0	7,57	46,2	9,98	52,3	12,02	54,2	12,40	55,3	12,50	56,0	12,57	57,1	12,65
	37	38,0	8,09	46,2	10,71	52,1	12,78	53,2	12,89	54,4	12,98	55,1	13,05	56,4	13,16
	39	38,0	8,66	46,2	11,47	51,1	13,26	52,2	13,37	53,4	13,48	54,2	13,55	55,3	13,66
	41	38,0	9,23	45,6	12,23	50,1	13,74	51,2	13,85	52,4	13,98	53,1	14,05	54,2	14,16
	43	38,0	9,80	44,5	12,99	49,0	14,22	50,2	14,33	51,3	14,48	52,0	14,55	53,0	14,66
	46	37,0	10,37	43,4	13,75	47,8	14,70	49,1	14,81	50,3	14,98	50,9	15,05	51,8	15,16
	48	35,9	10,94	42,1	14,51	46,7	15,18	47,9	15,29	49,2	15,48	49,8	15,55	50,3	15,66
	50	34,6	11,51	40,8	15,27	45,5	15,66	46,8	15,77	48,0	15,98	48,7	16,05	49,0	16,16

KVR532HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	34,5	4,07	42,0	5,03	47,6	5,80	53,2	6,58	58,8	7,39	62,6	7,95	66,9	7,95
	12	34,5	4,16	42,0	5,14	47,6	5,92	53,2	6,73	58,8	7,56	62,6	8,11	65,9	8,11
	14	34,5	4,24	42,0	5,25	47,6	6,05	53,2	6,87	58,8	7,72	62,6	8,28	64,8	8,28
	16	34,5	4,32	42,0	5,35	47,6	6,18	53,2	7,02	58,8	7,89	62,6	8,46	63,8	8,27
	18	34,5	4,40	42,0	5,47	47,6	6,30	53,2	7,18	58,8	8,33	62,0	8,97	63,1	9,02
	19	34,5	4,51	42,0	5,59	47,6	6,62	53,2	7,77	58,8	9,01	61,0	9,46	62,1	9,51
	21	34,5	4,55	42,0	5,79	47,6	6,88	53,2	8,07	58,8	9,37	60,4	9,69	61,6	9,75
	23	34,5	4,71	42,0	6,11	47,6	7,28	53,2	8,55	58,8	9,93	59,8	10,05	60,9	10,11
	25	34,5	5,06	42,0	6,57	47,6	7,83	53,2	9,21	58,1	10,48	58,8	10,53	59,9	10,59
	27	34,5	5,43	42,0	7,06	47,6	8,43	53,2	9,92	57,1	10,96	57,7	11,02	58,8	11,09
	29	34,5	5,81	42,0	7,58	47,6	9,05	53,2	10,68	56,1	11,44	57,0	11,49	58,0	11,58
	31	34,5	6,22	42,0	8,12	47,6	9,73	53,2	11,46	55,2	11,93	56,0	11,98	57,0	12,06
	33	34,5	6,44	42,0	8,41	47,6	10,07	53,2	11,89	54,7	12,15	55,5	12,22	56,5	12,30
	35	34,5	6,66	42,0	8,71	47,6	10,43	53,2	12,32	54,3	12,41	54,9	12,46	56,0	12,56
	37	34,5	7,11	42,0	9,32	47,6	11,18	52,2	12,81	53,3	12,90	54,0	12,96	55,1	13,04
	39	34,5	7,60	42,0	9,99	47,6	12,00	51,3	13,29	52,3	13,39	53,0	13,46	54,1	13,55
	41	34,5	8,09	41,5	10,66	47,5	12,82	50,3	13,77	51,2	13,88	52,0	13,96	53,2	14,06
	43	34,5	8,58	41,0	11,33	46,3	13,64	49,2	14,25	50,0	14,37	51,0	14,46	52,0	14,57
	46	34,0	9,07	39,9	12,00	45,0	14,46	48,0	14,73	48,8	14,86	49,9	14,96	50,9	15,08
	48	33,4	9,56	38,8	12,67	43,8	15,28	46,8	15,21	47,5	15,35	48,8	15,46	49,8	15,59
	50	32,4	10,05	37,6	13,34	42,3	16,10	45,7	15,69	46,2	15,84	47,6	15,96	48,7	16,10
90%	10	31,1	3,65	37,8	4,49	42,8	5,16	47,9	5,84	53,0	6,55	56,5	7,04	61,5	7,77
	12	31,1	3,71	37,8	4,58	42,8	5,25	47,9	5,95	53,0	6,69	56,5	7,18	61,5	7,93
	14	31,1	3,78	37,8	4,67	42,8	5,37	47,9	6,09	53,0	6,83	56,5	7,34	61,5	8,10
	16	31,1	3,86	37,8	4,76	42,8	5,48	47,9	6,21	53,0	6,98	56,5	7,49	61,5	8,28
	18	31,1	3,94	37,8	4,87	42,8	5,60	47,9	6,35	53,0	7,13	56,5	7,80	61,5	8,88
	19	31,1	4,02	37,8	4,97	42,8	5,72	47,9	6,68	53,0	7,72	56,5	8,44	60,9	9,44
	21	31,1	4,06	37,8	5,02	42,8	5,93	47,9	6,93	53,0	8,01	56,5	8,78	60,3	9,67
	23	31,1	4,13	37,8	5,30	42,8	6,27	47,9	7,34	53,0	8,49	56,5	9,30	59,4	10,04
	25	31,1	4,43	37,8	5,69	42,8	6,75	47,9	7,91	53,0	9,14	56,5	10,02	58,7	10,51
	27	31,1	4,74	37,8	6,12	42,8	7,26	47,9	8,51	53,0	9,85	56,5	10,80	57,6	10,99
	29	31,1	5,07	37,8	6,55	42,8	7,79	47,9	9,14	53,0	10,59	55,9	11,41	56,6	11,47
	31	31,1	5,44	37,8	7,03	42,8	8,35	47,9	9,81	53,0	11,39	54,7	11,89	55,6	11,96
	33	31,1	5,61	37,8	7,27	42,8	8,65	47,9	10,16	53,0	11,79	54,3	12,13	55,2	12,21
	35	31,1	5,81	37,8	7,51	42,8	8,42	47,9	10,53	53,0	12,23	53,8	12,37	54,7	12,45
	37	31,1	6,20	37,8	8,05	42,8	9,60	47,9	11,30	52,2	12,81	52,8	12,86	53,8	12,94
	39	31,1	6,61	37,8	8,61	42,8	10,28	47,9	12,10	51,3	13,28	51,9	13,34	52,8	13,44
	41	31,1	7,02	37,8	9,17	42,8	10,96	47,9	12,90	50,3	13,75	50,9	13,82	51,7	13,94
	43	31,1	7,43	37,8	9,73	42,3	11,64	47,3	13,70	49,2	14,22	49,8	14,30	50,6	14,44
	46	31,1	7,84	37,8	10,29	41,3	12,32	46,2	14,50	48,1	14,69	48,7	14,78	49,4	14,94
	48	31,1	8,25	37,8	10,85	40,2	13,00	45,1	15,30	46,9	15,16	47,6	15,26	48,3	15,44
	50	31,1	8,66	36,8	11,41	39,0	13,68	43,8	16,10	45,7	15,63	46,5	15,74	47,2	15,94

KVR532HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	27,6	3,25	33,6	3,96	38,0	4,53	42,6	5,12	47,1	5,72	50,0	6,14	54,5	6,78
	12	27,6	3,30	33,6	4,03	38,0	4,61	42,6	5,22	47,1	5,84	50,0	6,27	54,5	6,92
	14	27,6	3,37	33,6	4,11	38,0	4,70	42,6	5,32	47,1	5,97	50,0	6,40	54,5	7,07
	16	27,6	3,42	33,6	4,19	38,0	4,81	42,6	5,45	47,1	6,09	50,0	6,54	54,5	7,22
	18	27,6	3,49	33,6	4,28	38,0	4,90	42,6	5,56	47,1	6,23	50,0	6,70	54,5	7,44
	19	27,6	3,57	33,6	4,37	38,0	5,02	42,6	5,67	47,1	6,51	50,0	7,11	54,5	8,05
	21	27,6	3,60	33,6	4,41	38,0	5,06	42,6	5,88	47,1	6,76	50,0	7,39	54,5	8,37
	23	27,6	3,65	33,6	4,55	38,0	5,35	42,6	6,22	47,1	7,16	50,0	7,81	54,5	8,86
	25	27,6	3,84	33,6	4,89	38,0	5,75	42,6	6,70	47,1	7,70	50,0	8,42	54,5	9,56
	27	27,6	4,12	33,6	5,23	38,0	6,18	42,6	7,18	47,1	8,28	50,0	9,06	54,5	10,29
	29	27,6	4,40	33,6	5,61	38,0	6,09	42,6	7,72	47,1	8,91	50,0	9,75	54,5	11,07
	31	27,6	4,69	33,6	5,99	38,0	7,10	42,6	8,28	47,1	9,56	50,0	10,46	54,4	11,86
	33	27,6	4,86	33,6	6,21	38,0	7,35	42,6	8,57	47,1	9,90	50,0	10,84	54,0	12,10
	35	27,6	5,02	33,6	6,42	38,0	7,60	42,6	8,88	47,1	10,25	50,0	11,23	53,4	12,34
	37	27,6	5,34	33,6	6,86	38,0	8,13	42,6	9,51	47,1	11,00	50,0	12,06	52,5	12,83
	39	27,6	5,69	33,6	7,33	38,0	8,70	42,6	10,18	47,1	11,79	50,0	12,93	51,5	13,32
	41	27,6	6,04	33,6	7,80	38,0	9,27	42,6	10,85	46,6	12,58	49,1	13,80	50,5	13,81
	43	27,6	6,39	33,6	8,27	38,0	9,84	42,6	11,52	45,4	13,37	48,0	14,67	49,4	14,30
	46	27,6	6,74	33,6	8,74	37,5	10,41	41,7	12,19	45,1	14,16	46,8	15,54	48,3	14,79
	48	27,6	7,09	33,6	9,21	36,4	10,98	40,6	12,86	43,6	14,95	45,8	16,41	47,2	15,28
	50	27,6	7,44	33,0	9,68	35,1	11,55	39,5	13,53	42,3	15,74	44,5	17,28	46,0	15,77
70%	10	24,1	2,86	29,4	3,44	33,3	3,93	37,2	4,41	41,2	4,93	43,7	5,28	47,7	5,81
	12	24,1	2,90	29,4	3,51	33,3	4,00	37,2	4,51	41,2	5,03	43,7	5,40	47,7	5,93
	14	24,1	2,96	29,4	3,58	33,3	4,07	37,2	4,60	41,2	5,14	43,7	5,50	47,7	6,07
	16	24,1	3,01	29,4	3,65	33,3	4,16	37,2	4,69	41,2	5,24	43,7	5,61	47,7	6,19
	18	24,1	3,07	29,4	3,72	33,3	4,24	37,2	4,79	41,2	5,35	43,7	5,74	47,7	6,33
	19	24,1	3,12	29,4	3,79	33,3	4,33	37,2	4,89	41,2	5,47	43,7	5,89	47,7	6,65
	21	24,1	3,16	29,4	3,83	33,3	4,37	37,2	4,95	41,2	5,62	43,7	6,12	47,7	6,90
	23	24,1	3,20	29,4	3,89	33,3	4,51	37,2	5,20	41,2	5,94	43,7	6,47	47,7	7,31
	25	24,1	3,30	29,4	4,13	33,3	4,84	37,2	5,59	41,2	6,40	43,7	6,97	47,7	7,87
	27	24,1	3,53	29,4	4,43	33,3	5,18	37,2	6,00	41,2	6,86	43,7	7,48	47,7	8,45
	29	24,1	3,77	29,4	4,74	33,3	5,55	37,2	6,43	41,2	7,37	43,7	8,04	47,7	9,09
	31	24,1	4,02	29,4	5,06	33,3	5,93	37,2	6,88	41,2	7,91	43,7	8,63	47,7	9,77
	33	24,1	4,14	29,4	5,24	33,3	6,15	37,2	7,12	41,2	8,19	43,7	8,93	47,7	10,12
	35	24,1	4,28	29,4	5,42	33,3	6,36	37,2	7,37	41,2	8,46	43,7	9,24	47,7	10,47
	37	24,1	4,56	29,4	5,78	33,3	6,79	37,2	7,89	41,2	9,07	43,7	9,90	47,7	11,22
	39	24,1	4,86	29,4	6,16	33,3	7,26	37,2	8,44	41,2	9,72	43,7	10,60	47,7	12,05
	41	24,1	5,16	29,4	6,54	33,3	7,73	37,2	8,99	41,2	10,37	43,7	11,30	47,7	12,88
	43	24,1	5,46	29,4	6,92	33,3	8,20	37,2	9,54	41,2	11,02	43,7	12,00	47,7	13,71
	46	24,1	5,76	29,4	7,30	33,3	8,67	37,2	10,09	40,1	11,67	42,6	12,70	46,7	14,54
	48	24,1	6,06	29,4	7,68	33,3	9,14	36,2	10,64	38,9	12,32	41,4	13,40	45,5	15,37
	50	24,1	6,36	29,4	8,06	32,2	9,61	34,9	11,19	37,5	12,97	40,1	14,10	44,1	16,20

KVR532HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	20,7	2,49	25,2	2,98	28,5	3,35	31,9	3,75	35,3	4,17	37,5	4,45	40,9	4,88
	12	20,7	2,53	25,2	3,02	28,5	3,42	31,9	3,82	35,3	4,25	37,5	4,53	40,9	4,99
	14	20,7	2,57	25,2	3,07	28,5	3,48	31,9	3,91	35,3	4,32	37,5	4,63	40,9	5,09
	16	20,7	2,62	25,2	3,14	28,5	3,54	31,9	3,97	35,3	4,41	37,5	4,72	40,9	5,20
	18	20,7	2,66	25,2	3,18	28,5	3,61	31,9	4,04	35,3	4,52	37,5	4,83	40,9	5,30
	19	20,7	2,70	25,2	3,26	28,5	3,68	31,9	4,13	35,3	4,60	37,5	4,93	40,9	5,42
	21	20,7	2,73	25,2	3,28	28,5	3,72	31,9	4,19	35,3	4,65	37,5	4,98	40,9	5,57
	23	20,7	2,77	25,2	3,33	28,5	3,78	31,9	4,27	35,3	4,84	37,5	5,25	40,9	5,88
	25	20,7	2,81	25,2	3,46	28,5	4,00	31,9	4,58	35,3	5,21	37,5	5,64	40,9	6,33
	27	20,7	3,00	25,2	3,70	28,5	4,28	31,9	4,91	35,3	5,58	37,5	6,05	40,9	6,81
	29	20,7	3,18	25,2	3,95	28,5	4,58	31,9	5,25	35,3	5,97	37,5	6,49	40,9	7,30
	31	20,7	3,39	25,2	4,21	28,5	4,88	31,9	5,62	35,3	6,40	37,5	6,95	40,9	7,83
	33	20,7	3,50	25,2	4,35	28,5	5,04	31,9	5,81	35,3	6,63	37,5	7,20	40,9	8,10
	35	20,7	3,61	25,2	4,49	28,5	5,22	31,9	6,00	35,3	6,85	37,5	7,44	40,9	8,39
	37	20,7	3,83	25,2	4,79	28,5	5,57	31,9	6,41	35,3	7,32	37,5	7,97	40,9	8,97
	39	20,7	4,07	25,2	5,09	28,5	5,93	31,9	6,85	35,3	7,83	37,5	8,53	40,9	9,61
	41	20,7	4,31	25,2	5,39	28,5	6,29	31,9	7,29	35,3	8,34	37,5	9,09	40,9	10,25
	43	20,7	4,55	25,2	5,69	28,5	6,65	31,9	7,73	35,3	8,85	37,5	9,65	40,9	10,89
	46	20,7	4,79	25,2	5,99	28,5	7,01	31,9	8,17	35,3	9,36	37,5	10,21	40,9	11,53
	48	20,7	5,03	25,2	6,29	28,5	7,37	31,3	8,61	34,2	9,87	36,3	10,77	39,8	12,17
	50	20,7	5,27	25,2	6,59	28,5	7,73	30,0	9,05	33,0	10,38	36,0	11,33	38,5	12,81
50%	10	18,6	1,93	22,6	2,31	25,6	2,59	28,6	2,90	31,6	3,23	33,6	3,44	36,7	3,77
	12	18,6	1,96	22,6	2,33	25,6	2,65	28,6	2,96	31,6	3,29	33,6	3,50	36,7	3,86
	14	18,6	1,98	22,6	2,38	25,6	2,69	28,6	3,03	31,6	3,34	33,6	3,58	36,7	3,94
	16	18,6	2,03	22,6	2,43	25,6	2,74	28,6	3,07	31,6	3,41	33,6	3,65	36,7	4,02
	18	18,6	2,05	22,6	2,46	25,6	2,79	28,6	3,12	31,6	3,49	33,6	3,74	36,7	4,10
	19	18,6	2,09	22,6	2,52	25,6	2,84	28,6	3,19	31,6	3,55	33,6	3,82	36,7	4,19
	21	18,6	2,11	22,6	2,54	25,6	2,88	28,6	3,24	31,6	3,60	33,6	3,85	36,7	4,31
	23	18,6	2,14	22,6	2,58	25,6	2,92	28,6	3,30	31,6	3,75	33,6	4,06	36,7	4,54
	25	18,6	2,18	22,6	2,68	25,6	3,10	28,6	3,54	31,6	4,03	33,6	4,36	36,7	4,90
	27	18,6	2,32	22,6	2,86	25,6	3,31	28,6	3,80	31,6	4,32	33,6	4,68	36,7	5,26
	29	18,6	2,46	22,6	3,05	25,6	3,54	28,6	4,06	31,6	4,61	33,6	5,02	36,7	5,64
	31	18,6	2,62	22,6	3,26	25,6	3,77	28,6	4,34	31,6	4,95	33,6	5,37	36,7	6,05
	33	18,6	2,70	22,6	3,36	25,6	3,89	28,6	4,49	31,6	5,12	33,6	5,57	36,7	6,26
	35	18,6	2,79	22,6	3,48	25,6	4,04	28,6	4,64	31,6	5,30	33,6	5,76	36,7	6,49
	37	18,6	2,97	22,6	3,70	25,6	4,31	28,6	4,96	31,6	5,66	33,6	6,16	36,7	6,94
	39	18,6	3,15	22,6	3,94	25,6	4,59	28,6	5,30	31,6	6,05	33,6	6,60	36,7	7,43
	41	18,6	3,33	22,6	4,17	25,6	4,87	28,6	5,64	31,6	6,45	33,6	7,03	36,7	7,92
	43	18,6	3,52	22,6	4,40	25,6	5,15	28,6	5,97	31,6	6,84	33,6	7,46	36,7	8,42
	46	18,6	3,70	22,6	4,63	25,6	5,42	28,6	6,31	31,6	7,24	33,6	7,90	36,7	8,92
	48	18,6	3,89	22,6	4,86	25,6	5,70	28,0	6,66	30,7	7,64	32,5	8,33	35,7	9,41
	50	18,6	4,08	22,6	5,10	25,6	5,98	26,8	7,00	29,6	8,03	32,3	8,76	34,5	9,90

20 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR560HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	47,4	5,82	57,6	7,30	65,4	8,42	70,6	8,74	71,8	8,86	73,0	8,86	74,2	8,86
	12	47,4	5,96	57,6	7,46	65,4	8,60	69,6	8,94	71,2	9,06	71,8	9,06	73,6	9,06
	14	47,4	6,06	57,6	7,60	65,4	8,78	68,4	9,12	70,0	9,14	71,2	9,14	72,4	9,14
	16	47,4	6,20	57,6	7,76	65,4	8,98	67,8	9,14	69,0	9,16	70,0	9,08	71,2	8,88
	18	47,4	6,34	57,6	8,00	65,4	9,62	66,6	9,70	67,8	9,78	69,0	9,84	70,6	9,90
	19	47,4	6,56	57,6	8,66	64,2	10,14	65,4	10,22	67,2	10,30	67,8	10,36	69,6	10,44
	21	47,4	6,80	57,6	9,02	63,6	10,40	64,8	10,50	66,6	10,58	67,2	10,64	69,0	10,72
	23	47,4	7,20	57,6	9,54	63,0	10,80	64,2	10,86	66,0	10,96	66,6	11,02	68,4	11,10
	25	47,4	7,74	57,6	10,28	62,0	11,30	63,0	11,38	64,8	11,48	65,4	11,54	67,2	11,66
	27	47,4	8,32	57,6	11,08	60,8	11,82	62,6	11,90	63,6	12,02	64,8	12,08	66,0	12,20
	29	47,4	8,94	57,6	11,90	59,6	12,34	61,4	12,44	62,6	12,56	63,6	12,62	64,8	12,72
	31	47,4	9,60	57,4	12,74	59,0	12,86	60,2	12,96	62,0	13,10	62,6	13,16	64,2	13,28
	33	47,4	9,94	56,8	13,00	58,2	13,12	59,6	13,24	61,4	13,36	62,0	13,44	63,6	13,54
	35	47,4	10,28	56,4	13,24	57,8	13,38	59,0	13,50	60,8	13,62	61,4	13,70	63,0	13,84
	37	47,4	11,02	55,4	13,76	56,8	13,90	58,2	14,04	59,6	14,16	60,8	14,26	62,0	14,38
	39	47,4	11,82	54,4	14,30	55,8	14,42	57,2	14,58	58,4	14,72	59,6	14,80	60,8	14,94
	41	47,4	12,62	53,2	14,90	54,8	14,94	56,2	15,12	57,2	15,28	58,4	15,34	59,6	15,50
	43	47,4	13,42	51,8	15,50	53,8	15,46	55,2	15,66	56,0	15,84	57,2	15,88	58,4	16,06
	46	46,2	14,22	50,6	16,10	52,8	15,98	54,2	16,20	54,8	16,40	56,0	16,42	57,2	16,62
	48	45,0	15,02	51,6	16,70	51,8	16,50	53,2	16,74	53,6	16,96	54,8	16,96	56,0	17,18
	50	44,2	15,82	50,2	17,50	50,8	17,02	52,2	17,28	52,4	17,52	53,6	17,50	54,8	17,74
120%	10	43,8	5,34	53,2	6,66	60,2	7,70	67,2	8,76	70,8	8,88	71,8	8,88	73,0	8,88
	12	43,8	5,44	53,2	6,80	60,2	7,86	67,2	8,94	70,2	9,06	70,8	9,06	71,8	9,06
	14	43,8	5,56	53,2	6,94	60,2	8,02	67,2	9,14	69,0	9,14	69,6	9,14	71,2	9,14
	16	43,8	5,68	53,2	7,10	60,2	8,20	66,6	9,14	67,8	9,16	69,0	9,10	70,2	8,90
	18	43,8	5,78	53,2	7,26	60,2	8,58	65,4	9,66	66,6	9,72	67,8	9,78	69,0	9,86
	19	43,8	5,92	53,2	7,72	60,2	9,28	64,2	10,18	66,0	10,26	66,6	10,30	67,8	10,38
	21	43,8	6,10	53,2	8,02	60,2	9,66	64,2	10,44	65,4	10,52	66,0	10,56	67,8	10,64
	23	43,8	6,44	53,2	8,48	60,2	10,22	63,2	10,82	64,8	10,90	65,4	10,96	66,6	11,04
	25	43,8	6,94	53,2	9,14	60,2	11,02	62,6	11,34	63,6	11,42	64,2	11,48	66,0	11,58
	27	43,8	7,44	53,2	9,84	60,2	11,76	61,4	11,86	62,6	11,96	63,6	12,02	64,8	12,12
	29	43,8	8,00	53,2	10,58	59,0	12,26	60,2	12,38	61,4	12,48	62,6	12,54	63,6	12,64
	31	43,8	8,56	53,2	11,36	58,0	12,78	59,0	12,90	60,8	13,00	61,4	13,08	62,6	13,18
	33	43,8	8,88	53,2	11,78	57,4	13,06	58,4	13,16	60,2	13,28	60,8	13,34	62,6	13,46
	35	43,8	9,18	53,2	12,20	56,8	13,30	58,2	13,42	59,6	13,54	60,2	13,60	62,0	13,74
	37	43,8	9,84	53,2	13,10	55,8	13,84	57,2	13,96	58,4	14,08	59,6	14,16	60,8	14,28
	39	43,8	10,54	53,2	14,06	54,8	14,36	56,2	14,50	57,4	14,62	58,4	14,70	59,6	14,82
	41	43,8	11,24	52,0	15,02	53,8	14,88	55,2	15,04	56,4	15,16	57,2	15,24	58,4	15,36
	43	43,8	11,94	52,8	15,98	52,8	15,40	54,2	15,58	55,4	15,70	56,0	15,78	57,2	15,90
	46	42,6	12,64	51,8	16,94	51,8	15,92	53,2	16,12	54,4	16,24	54,8	16,32	56,0	16,44
	48	41,4	13,34	50,8	17,90	50,8	16,44	52,2	16,66	53,4	16,78	53,6	16,86	54,8	16,98
	50	40,2	14,04	49,6	18,86	49,8	16,96	51,2	17,20	52,4	17,32	52,4	17,40	53,6	17,52

KVR560HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	37,0	4,84	48,6	6,02	55,0	6,94	61,8	7,90	68,2	8,86	70,6	8,54	71,6	8,54
	12	40,0	4,94	48,6	6,14	55,0	7,08	61,8	8,06	68,2	9,06	69,4	8,70	70,6	8,70
	14	40,0	5,04	48,6	6,26	55,0	7,24	61,8	8,24	67,6	9,14	68,2	8,90	69,4	8,90
	16	40,0	5,14	48,6	6,40	55,0	7,40	61,8	8,42	66,4	9,14	67,6	9,08	68,8	8,88
	18	40,0	5,24	48,6	6,54	55,0	7,56	61,8	8,88	65,2	9,66	66,4	9,70	67,6	9,76
	19	40,0	5,36	48,6	6,82	55,0	8,14	61,8	9,60	64,6	10,18	65,2	10,22	66,4	10,28
	21	40,0	5,42	48,6	7,06	55,0	8,48	61,8	9,98	64,2	10,42	64,6	10,48	65,8	10,54
	23	40,0	5,74	48,6	7,48	55,0	8,96	61,8	10,58	63,6	10,82	64,2	10,86	65,2	10,94
	25	40,0	6,16	48,6	8,06	55,0	9,66	61,2	11,24	62,4	11,34	63,0	11,38	64,2	11,46
	27	40,0	6,60	48,6	8,66	55,0	10,40	60,0	11,76	61,2	11,84	61,8	11,90	63,6	12,00
	29	40,0	7,08	48,6	9,30	55,0	11,18	58,8	12,28	60,0	12,38	61,2	12,44	62,4	12,52
	31	40,0	7,58	48,6	10,00	55,0	12,02	58,0	12,80	59,4	12,90	60,0	12,96	61,2	13,06
	33	40,0	7,86	48,6	10,34	55,0	12,46	57,6	13,06	58,8	13,16	59,4	13,22	60,6	13,32
	35	40,0	8,12	48,6	10,72	55,0	12,92	57,0	13,32	58,2	13,42	58,8	13,50	60,0	13,58
	37	40,0	8,70	48,6	11,50	54,8	13,72	56,0	13,84	57,2	13,94	58,0	14,02	59,4	14,14
	39	40,0	9,30	48,6	12,32	53,8	14,24	55,0	14,36	56,2	14,48	57,0	14,56	58,2	14,68
	41	40,0	9,90	48,6	13,14	52,8	14,76	54,0	14,88	55,2	15,02	56,0	15,10	57,0	15,22
	43	40,0	10,50	47,6	13,96	51,8	15,28	53,0	15,40	54,2	15,56	55,0	15,64	55,8	15,76
	46	39,2	11,10	46,6	14,78	50,8	15,80	52,0	15,92	53,2	16,10	54,0	16,18	54,6	16,30
	48	38,2	11,70	45,4	15,60	49,8	16,32	51,0	16,44	52,2	16,64	53,0	16,72	53,4	16,84
	50	37,0	12,30	44,2	16,42	48,8	16,84	50,0	16,96	51,2	17,18	52,0	17,26	52,2	17,38
100%	10	36,4	4,38	44,2	5,40	50,2	6,22	56,0	7,08	61,8	7,94	66,0	8,54	70,6	8,54
	12	36,4	4,46	44,2	5,52	50,2	6,36	56,0	7,24	61,8	8,12	66,0	8,72	69,4	8,72
	14	36,4	4,56	44,2	5,64	50,2	6,50	56,0	7,38	61,8	8,30	66,0	8,90	68,2	8,90
	16	36,4	4,64	44,2	5,76	50,2	6,64	56,0	7,54	61,8	8,48	66,0	9,10	67,0	8,88
	18	36,4	4,72	44,2	5,88	50,2	6,78	56,0	7,72	61,8	8,96	65,4	9,64	66,6	9,70
	19	36,4	4,84	44,2	6,00	50,2	7,10	56,0	8,36	61,8	9,68	64,2	10,16	65,4	10,22
	21	36,4	4,88	44,2	6,22	50,2	7,40	56,0	8,68	61,8	10,08	63,6	10,42	64,8	10,48
	23	36,4	5,06	44,2	6,56	50,2	7,82	56,0	9,18	61,8	10,68	63,0	10,80	64,2	10,86
	25	36,4	5,44	44,2	7,06	50,2	8,42	56,0	9,90	61,2	11,26	61,8	11,32	63,0	11,38
	27	36,4	5,84	44,2	7,58	50,2	9,06	56,0	10,66	60,0	11,78	60,6	11,84	61,8	11,92
	29	36,4	6,24	44,2	8,14	50,2	9,72	56,0	11,48	59,0	12,30	60,0	12,36	61,2	12,44
	31	36,4	6,68	44,2	8,74	50,2	10,46	56,0	12,32	58,2	12,82	59,0	12,88	60,0	12,96
	33	36,4	6,92	44,2	9,04	50,2	10,82	56,0	12,78	57,6	13,06	58,4	13,12	59,6	13,22
	35	36,4	7,16	44,2	9,36	50,2	11,20	56,0	13,24	57,2	13,34	57,8	13,40	59,0	13,50
	37	36,4	7,64	44,2	10,02	50,2	12,02	55,0	13,76	56,2	13,86	56,8	13,94	58,0	14,02
	39	36,4	8,16	44,2	10,74	50,2	12,90	54,0	14,28	55,0	14,40	55,8	14,46	57,0	14,56
	41	36,4	8,68	43,2	11,46	51,0	13,78	53,0	14,80	53,8	14,94	54,8	14,98	56,0	15,10
	43	36,4	9,20	42,2	12,18	49,8	14,66	52,0	15,32	52,6	15,48	53,8	15,50	55,0	15,64
	46	35,4	9,72	41,0	12,90	48,4	15,54	51,0	15,84	51,4	16,02	52,8	16,02	54,0	16,18
	48	34,2	10,24	40,0	13,62	47,2	16,42	50,0	16,36	50,2	16,56	51,8	16,54	53,0	16,72
	50	33,0	10,76	38,8	14,34	45,6	17,30	49,0	16,88	49,0	17,10	50,8	17,06	52,0	17,26

KVR560HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	32,8	3,92	39,8	4,82	45,0	5,54	50,4	6,28	55,8	7,04	59,6	7,56	64,8	8,36
	12	32,8	3,98	39,8	4,92	45,0	5,64	50,4	6,40	55,8	7,18	59,6	7,72	64,8	8,52
	14	32,8	4,06	39,8	5,02	45,0	5,78	50,4	6,54	55,8	7,34	59,6	7,88	64,8	8,70
	16	32,8	4,14	39,8	5,12	45,0	5,88	50,4	6,68	55,8	7,50	59,6	8,06	64,8	8,90
	18	32,8	4,24	39,8	5,24	45,0	6,02	50,4	6,82	55,8	7,66	59,6	8,38	64,8	9,54
	19	32,8	4,32	39,8	5,34	45,0	6,14	50,4	7,18	55,8	8,30	59,6	9,08	64,2	10,14
	21	32,8	4,36	39,8	5,40	45,0	6,38	50,4	7,46	55,8	8,60	59,6	9,42	63,6	10,40
	23	32,8	4,44	39,8	5,70	45,0	6,74	50,4	7,88	55,8	9,12	59,6	10,00	62,4	10,78
	25	32,8	4,76	39,8	6,12	45,0	7,26	50,4	8,50	55,8	9,82	59,6	10,76	61,8	11,30
	27	32,8	5,10	39,8	6,58	45,0	7,80	50,4	9,14	55,8	10,58	59,6	11,60	60,6	11,80
	29	32,8	5,46	39,8	7,04	45,0	8,38	50,4	9,82	55,8	11,38	59,0	12,26	59,6	12,32
	31	32,8	5,84	39,8	7,56	45,0	8,98	50,4	10,54	55,8	12,24	57,6	12,78	58,4	12,84
	33	32,8	6,04	39,8	7,80	45,0	9,30	50,4	10,92	55,8	12,68	57,2	13,04	58,2	13,12
	35	32,8	6,24	39,8	8,08	45,0	9,64	50,4	11,32	55,8	13,14	56,6	13,30	57,6	13,38
	37	32,8	6,66	39,8	8,66	45,0	10,32	50,4	12,14	55,0	13,76	55,6	13,82	56,6	13,90
	39	32,8	7,12	39,8	9,26	45,0	11,06	50,4	13,00	54,0	14,28	54,6	14,34	55,6	14,44
	41	32,8	7,58	39,8	9,86	45,0	11,80	50,4	13,86	53,0	14,80	53,6	14,86	54,6	14,98
	43	32,8	8,04	39,8	10,46	45,0	12,54	50,4	14,72	52,0	15,32	52,6	15,38	53,6	15,52
	46	32,8	8,50	39,8	11,06	44,2	13,28	49,4	15,58	51,0	15,84	51,6	15,90	52,6	16,06
	48	32,8	8,96	39,8	11,66	43,2	14,02	48,4	16,44	50,0	16,36	50,6	16,42	51,6	16,60
	50	32,8	9,42	38,6	12,26	42,2	14,76	47,2	17,30	49,0	16,88	49,6	16,94	50,6	17,14
80%	10	29,0	3,48	35,4	4,26	40,0	4,86	44,8	5,50	49,6	6,14	52,6	6,60	57,4	7,28
	12	29,0	3,54	35,4	4,34	40,0	4,96	44,8	5,62	49,6	6,28	52,6	6,74	57,4	7,44
	14	29,0	3,62	35,4	4,42	40,0	5,06	44,8	5,72	49,6	6,42	52,6	6,88	57,4	7,60
	16	29,0	3,68	35,4	4,50	40,0	5,16	44,8	5,86	49,6	6,54	52,6	7,04	57,4	7,76
	18	29,0	3,76	35,4	4,60	40,0	5,26	44,8	5,98	49,6	6,70	52,6	7,20	57,4	8,00
	19	29,0	3,84	35,4	4,70	40,0	5,40	44,8	6,10	49,6	7,00	52,6	7,64	57,4	8,66
	21	29,0	3,86	35,4	4,74	40,0	5,44	44,8	6,32	49,6	7,26	52,6	7,94	57,4	9,00
	23	29,0	3,92	35,4	4,88	40,0	5,76	44,8	6,68	49,6	7,70	52,6	8,40	57,4	9,52
	25	29,0	4,14	35,4	5,26	40,0	6,18	44,8	7,20	49,6	8,28	52,6	9,06	57,4	10,28
	27	29,0	4,44	35,4	5,62	40,0	6,64	44,8	7,72	49,6	8,90	52,6	9,74	57,4	11,06
	29	29,0	4,74	35,4	6,04	40,0	7,12	44,8	8,30	49,6	9,58	52,6	10,48	57,4	11,90
	31	29,0	5,04	35,4	6,44	40,0	7,64	44,8	8,90	49,6	10,28	52,6	11,24	57,2	12,76
	33	29,0	5,22	35,4	6,68	40,0	7,90	44,8	9,20	49,6	10,64	52,6	11,66	56,8	13,00
	35	29,0	5,40	35,4	6,90	40,0	8,16	44,8	9,54	49,6	11,02	52,6	12,08	56,2	13,26
	37	29,0	5,74	35,4	7,38	40,0	8,74	44,8	10,22	49,6	11,82	52,6	12,96	55,2	13,78
	39	29,0	6,12	35,4	7,88	40,0	9,36	44,8	10,94	49,6	12,68	52,6	13,90	54,2	14,32
	41	29,0	6,50	35,4	8,38	40,0	9,98	44,8	11,66	49,6	13,54	51,8	14,84	53,2	14,86
	43	29,0	6,88	35,4	8,88	40,0	10,60	44,8	12,38	48,4	14,40	50,8	15,78	52,2	15,40
	46	29,0	7,26	35,4	9,38	40,0	11,22	44,0	13,10	49,0	15,26	49,8	16,72	51,2	15,94
	48	29,0	7,64	35,4	9,88	39,0	11,84	43,0	13,82	47,4	16,12	49,0	17,66	50,2	16,48
	50	29,0	8,02	34,2	10,38	37,8	12,46	42,2	14,54	46,2	16,98	47,8	18,60	49,2	17,02

KVR560HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	25,4	3,08	31,0	3,70	35,0	4,22	39,2	4,74	43,4	5,30	46,0	5,68	50,2	6,24
	12	25,4	3,12	31,0	3,78	35,0	4,30	39,2	4,84	43,4	5,42	46,0	5,80	50,2	6,38
	14	25,4	3,18	31,0	3,84	35,0	4,38	39,2	4,94	43,4	5,52	46,0	5,92	50,2	6,52
	16	25,4	3,24	31,0	3,92	35,0	4,46	39,2	5,04	43,4	5,64	46,0	6,04	50,2	6,66
	18	25,4	3,30	31,0	4,00	35,0	4,56	39,2	5,14	43,4	5,76	46,0	6,16	50,2	6,80
	19	25,4	3,36	31,0	4,08	35,0	4,66	39,2	5,26	43,4	5,88	46,0	6,34	50,2	7,14
	21	25,4	3,40	31,0	4,12	35,0	4,70	39,2	5,32	43,4	6,04	46,0	6,58	50,2	7,42
	23	25,4	3,44	31,0	4,18	35,0	4,84	39,2	5,58	43,4	6,38	46,0	6,96	50,2	7,86
	25	25,4	3,54	31,0	4,44	35,0	5,20	39,2	6,02	43,4	6,88	46,0	7,50	50,2	8,46
	27	25,4	3,80	31,0	4,76	35,0	5,56	39,2	6,46	43,4	7,38	46,0	8,04	50,2	9,08
	29	25,4	4,06	31,0	5,10	35,0	5,96	39,2	6,92	43,4	7,92	46,0	8,64	50,2	9,76
	31	25,4	4,32	31,0	5,44	35,0	6,38	39,2	7,40	43,4	8,50	46,0	9,28	50,2	10,50
	33	25,4	4,46	31,0	5,64	35,0	6,62	39,2	7,66	43,4	8,80	46,0	9,60	50,2	10,88
	35	25,4	4,60	31,0	5,82	35,0	6,84	39,2	7,92	43,4	9,10	46,0	9,94	50,2	11,26
	37	25,4	4,90	31,0	6,22	35,0	7,30	39,2	8,48	43,4	9,76	46,0	10,64	50,2	12,06
	39	25,4	5,22	31,0	6,62	35,0	7,80	39,2	9,08	43,4	10,44	46,0	11,40	50,2	12,96
	41	25,4	5,54	31,0	7,02	35,0	8,30	39,2	9,68	43,4	11,12	46,0	12,16	50,2	13,86
	43	25,4	5,86	31,0	7,42	35,0	8,80	39,2	10,28	43,4	11,80	46,0	12,92	50,2	14,76
	46	25,4	6,18	31,0	7,82	35,0	9,30	39,2	10,88	42,2	12,48	45,0	13,68	49,2	15,66
	48	25,4	6,50	31,0	8,22	35,0	9,80	38,0	11,48	41,0	13,16	43,8	14,44	48,0	16,56
	50	25,4	6,82	31,0	8,62	33,8	10,30	36,6	12,08	39,6	13,84	42,6	15,20	46,6	17,46
60%	10	21,8	2,68	26,6	3,20	30,0	3,60	33,6	4,04	37,2	4,48	39,4	4,78	43,0	5,24
	12	21,8	2,72	26,6	3,24	30,0	3,68	33,6	4,12	37,2	4,56	39,4	4,86	43,0	5,36
	14	21,8	2,76	26,6	3,30	30,0	3,74	33,6	4,20	37,2	4,64	39,4	4,98	43,0	5,46
	16	21,8	2,80	26,6	3,38	30,0	3,82	33,6	4,26	37,2	4,74	39,4	5,08	43,0	5,58
	18	21,8	2,86	26,6	3,42	30,0	3,88	33,6	4,34	37,2	4,86	39,4	5,18	43,0	5,70
	19	21,8	2,90	26,6	3,50	30,0	3,96	33,6	4,44	37,2	4,94	39,4	5,30	43,0	5,82
	21	21,8	2,94	26,6	3,52	30,0	4,00	33,6	4,50	37,2	5,00	39,4	5,36	43,0	5,98
	23	21,8	2,98	26,6	3,58	30,0	4,06	33,6	4,58	37,2	5,20	39,4	5,64	43,0	6,32
	25	21,8	3,02	26,6	3,72	30,0	4,30	33,6	4,92	37,2	5,60	39,4	6,06	43,0	6,80
	27	21,8	3,22	26,6	3,98	30,0	4,60	33,6	5,28	37,2	6,00	39,4	6,50	43,0	7,32
	29	21,8	3,42	26,6	4,24	30,0	4,92	33,6	5,64	37,2	6,42	39,4	6,98	43,0	7,84
	31	21,8	3,64	26,6	4,52	30,0	5,24	33,6	6,04	37,2	6,88	39,4	7,46	43,0	8,42
	33	21,8	3,76	26,6	4,68	30,0	5,42	33,6	6,24	37,2	7,12	39,4	7,74	43,0	8,70
	35	21,8	3,88	26,6	4,82	30,0	5,60	33,6	6,46	37,2	7,36	39,4	8,00	43,0	9,02
	37	21,8	4,12	26,6	5,14	30,0	5,98	33,6	6,88	37,2	7,86	39,4	8,56	43,0	9,64
	39	21,8	4,38	26,6	5,46	30,0	6,38	33,6	7,36	37,2	8,42	39,4	9,16	43,0	10,32
	41	21,8	4,64	26,6	5,78	30,0	6,78	33,6	7,84	37,2	8,98	39,4	9,76	43,0	11,00
	43	21,8	4,90	26,6	6,10	30,0	7,18	33,6	8,32	37,2	9,54	39,4	10,36	43,0	11,68
	46	21,8	5,16	26,6	6,42	30,0	7,58	33,6	8,80	37,2	10,10	39,4	10,96	43,0	12,36
	48	21,8	5,42	26,6	6,74	30,0	7,98	33,6	9,28	36,2	10,66	38,2	11,56	42,0	13,04
	50	21,8	5,68	26,6	7,06	30,0	8,38	32,4	9,76	35,0	11,22	39,0	12,16	40,8	13,72

KVR560HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	18,2	2,14	22,2	2,56	25,0	2,88	28,0	3,22	31,0	3,58	32,8	3,82	35,8	4,18
	12	18,2	2,18	22,2	2,58	25,0	2,94	28,0	3,30	31,0	3,64	32,8	3,88	35,8	4,28
	14	18,2	2,20	22,2	2,64	25,0	2,98	28,0	3,36	31,0	3,70	32,8	3,98	35,8	4,36
	16	18,2	2,24	22,2	2,70	25,0	3,06	28,0	3,40	31,0	3,78	32,8	4,06	35,8	4,46
	18	18,2	2,28	22,2	2,74	25,0	3,10	28,0	3,46	31,0	3,88	32,8	4,14	35,8	4,56
	19	18,2	2,32	22,2	2,80	25,0	3,16	28,0	3,54	31,0	3,94	32,8	4,24	35,8	4,64
	21	18,2	2,34	22,2	2,82	25,0	3,20	28,0	3,60	31,0	4,00	32,8	4,28	35,8	4,78
	23	18,2	2,38	22,2	2,86	25,0	3,24	28,0	3,66	31,0	4,16	32,8	4,50	35,8	5,04
	25	18,2	2,42	22,2	2,98	25,0	3,44	28,0	3,92	31,0	4,48	32,8	4,84	35,8	5,44
	27	18,2	2,58	22,2	3,18	25,0	3,68	28,0	4,22	31,0	4,80	32,8	5,20	35,8	5,84
	29	18,2	2,74	22,2	3,38	25,0	3,92	28,0	4,50	31,0	5,12	32,8	5,58	35,8	6,26
	31	18,2	2,90	22,2	3,62	25,0	4,18	28,0	4,82	31,0	5,50	32,8	5,96	35,8	6,72
	33	18,2	3,00	22,2	3,74	25,0	4,32	28,0	4,98	31,0	5,68	32,8	6,18	35,8	6,94
	35	18,2	3,10	22,2	3,86	25,0	4,48	28,0	5,16	31,0	5,88	32,8	6,40	35,8	7,20
	37	18,2	3,30	22,2	4,10	25,0	4,78	28,0	5,50	31,0	6,28	32,8	6,84	35,8	7,70
	39	18,2	3,50	22,2	4,36	25,0	5,10	28,0	5,88	31,0	6,72	32,8	7,32	35,8	8,24
	41	18,2	3,70	22,2	4,62	25,0	5,42	28,0	6,26	31,0	7,18	32,8	7,80	35,8	8,78
	43	18,2	3,92	22,2	4,88	25,0	5,74	28,0	6,64	31,0	7,62	32,8	8,28	35,8	9,32
	46	18,2	4,12	22,2	5,12	25,0	6,06	28,0	7,02	31,0	8,06	32,8	8,76	35,8	9,88
	48	18,2	4,32	22,2	5,38	25,0	6,38	28,0	7,42	30,2	8,52	31,8	9,24	35,0	10,42
	50	18,2	4,54	22,2	5,64	25,0	6,70	27,0	7,80	29,2	8,96	32,6	9,72	34,0	10,96

22 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR615HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	51,9	6,45	63,2	8,08	71,8	9,32	77,5	9,68	78,9	9,82	80,1	9,82	81,5	9,82
	12	51,9	6,59	63,2	8,25	71,8	9,52	76,4	9,89	78,1	10,03	78,9	10,03	80,7	10,03
	14	51,9	6,71	63,2	8,41	71,8	9,73	75,3	10,09	76,9	10,12	78,1	10,12	79,5	10,12
	16	51,9	6,87	63,2	8,60	71,8	9,94	74,4	10,12	75,9	10,14	76,9	10,06	78,4	9,83
	18	51,9	7,02	63,2	8,86	71,6	10,65	73,0	10,75	74,7	10,83	75,9	10,89	77,5	10,97
	19	51,9	7,25	63,2	9,59	70,4	11,22	71,8	11,32	73,6	11,41	74,4	11,47	76,2	11,56
	21	51,9	7,53	63,2	9,98	69,8	11,52	71,3	11,62	73,0	11,71	73,9	11,77	75,6	11,86
	23	51,9	7,96	63,2	10,56	69,2	11,94	70,7	12,03	72,4	12,13	73,3	12,20	75,0	12,29
	25	51,9	8,57	63,2	11,38	67,9	12,51	69,2	12,61	71,0	12,71	72,1	12,79	73,9	12,90
	27	51,9	9,21	63,2	12,26	66,7	13,08	68,5	13,19	69,8	13,31	71,0	13,38	72,4	13,47
	29	51,9	9,89	63,2	13,19	65,6	13,69	67,3	13,74	68,8	13,87	69,8	13,97	71,3	14,10
	31	51,9	10,62	63,1	14,11	64,7	14,24	66,2	14,37	67,9	14,51	68,8	14,54	70,4	14,67
	33	51,9	11,00	62,5	14,39	64,0	14,52	65,6	14,65	67,3	14,79	68,2	14,90	69,8	15,02
	35	51,9	11,38	62,0	14,65	63,6	14,80	65,0	14,93	66,7	15,06	67,6	15,18	69,2	15,32
	37	51,9	12,20	60,7	14,91	62,2	15,42	64,0	15,57	65,6	15,70	66,7	15,75	68,2	15,89
	39	51,9	13,08	59,6	15,18	61,2	15,98	62,7	16,13	64,1	16,28	65,6	16,39	67,0	16,53
	41	51,9	13,96	58,7	15,48	60,4	16,54	61,8	16,69	63,2	16,86	64,7	17,03	66,0	17,17
	43	51,6	14,84	57,7	15,78	59,5	17,10	61,0	17,25	62,2	17,44	63,7	17,67	65,1	17,81
	46	50,6	15,72	56,7	16,08	58,6	17,66	60,2	17,81	61,2	18,02	62,7	18,31	64,1	18,45
	48	49,6	16,60	56,8	16,38	57,7	18,22	59,4	18,37	60,3	18,60	61,7	18,95	63,1	19,09
	50	48,7	17,48	55,7	16,78	56,7	18,78	58,5	18,93	59,3	19,18	60,7	19,59	62,0	19,73

KVR615HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	48,0	5,90	58,4	11,36	66,1	8,51	73,8	9,68	77,8	9,82	78,9	9,82	80,0	9,82
	12	48,0	6,02	58,4	11,43	66,1	8,69	73,8	9,88	77,0	10,02	77,5	10,02	78,9	10,02
	14	48,0	6,15	58,4	11,50	66,1	8,87	73,8	10,10	75,5	10,11	76,4	10,11	78,0	10,11
	16	48,0	6,28	58,4	11,58	66,1	9,06	72,9	10,11	74,4	10,13	75,5	10,07	77,0	9,84
	18	48,0	6,40	58,4	11,66	66,1	9,48	71,8	10,68	73,2	10,76	74,4	10,82	75,8	10,90
	19	48,0	6,55	58,4	11,89	66,1	10,26	70,6	11,25	72,3	11,34	73,2	11,39	74,6	11,48
	21	48,0	6,75	58,4	12,04	66,1	10,68	70,3	11,54	71,8	11,63	72,6	11,68	74,4	11,77
	23	48,0	7,12	58,4	12,27	66,1	11,30	69,3	11,96	70,9	12,06	71,8	12,12	73,2	12,21
	25	48,0	7,67	58,4	12,60	66,1	12,19	68,4	12,54	69,7	12,63	70,6	12,70	72,3	12,80
	27	48,0	8,23	58,4	12,95	65,8	13,01	67,3	13,11	68,7	13,22	69,7	13,29	71,2	13,39
	29	48,0	8,85	58,4	13,32	64,7	13,57	66,1	13,70	67,5	13,82	68,7	13,85	69,7	13,98
	31	48,0	9,47	58,4	13,71	63,6	14,12	64,9	14,26	66,4	14,38	67,3	14,49	68,7	14,54
	33	48,0	9,82	58,4	13,92	63,0	14,41	64,4	14,53	65,8	14,67	66,7	14,77	68,4	14,90
	35	48,0	10,16	58,4	14,13	62,4	14,75	63,7	14,81	65,2	14,94	66,1	15,05	67,8	15,19
	37	48,0	10,88	58,4	14,58	61,1	15,31	62,6	15,45	64,1	15,58	65,2	15,62	66,7	15,76
	39	48,0	11,65	58,4	15,06	60,0	15,87	61,6	16,01	63,0	16,15	64,1	16,26	65,5	16,39
	41	48,0	12,42	57,5	15,54	59,2	16,43	60,8	16,57	62,2	16,72	63,2	16,90	64,6	17,02
	43	48,0	13,19	57,5	16,02	58,3	16,99	60,9	17,13	61,4	17,29	62,2	17,54	63,7	17,65
	46	47,1	13,96	56,6	16,50	57,4	17,55	60,0	17,69	60,5	17,86	61,3	18,18	62,8	18,28
	48	46,2	14,73	55,8	16,98	56,5	18,11	59,0	18,25	59,7	18,43	60,3	18,82	61,8	18,91
	50	45,2	15,50	54,9	17,46	55,6	18,67	58,0	18,81	58,9	19,00	59,3	19,46	60,7	19,54
110%	10	42,5	5,36	53,4	11,04	60,5	7,68	67,8	8,74	74,9	9,81	77,5	9,45	78,8	9,45
	12	44,0	5,47	53,4	11,10	60,5	7,84	67,8	8,93	74,9	10,02	76,3	9,64	77,5	9,64
	14	44,0	5,58	53,4	11,16	60,5	8,02	67,8	9,12	74,3	10,11	75,2	9,85	76,3	9,85
	16	44,0	5,69	53,4	11,23	60,5	8,19	67,8	9,32	73,2	10,12	74,0	10,06	75,5	9,83
	18	44,0	5,81	53,4	11,30	60,5	8,37	67,8	9,82	72,0	10,69	72,9	10,74	74,3	10,81
	19	44,0	5,93	53,4	11,44	60,5	9,01	67,8	10,63	70,9	11,26	71,7	11,31	73,2	11,38
	21	44,0	6,00	53,4	11,56	60,5	9,38	67,8	11,05	70,4	11,54	71,2	11,59	72,6	11,67
	23	44,0	6,35	53,4	11,77	60,5	9,92	67,8	11,71	69,8	11,97	70,4	12,02	71,7	12,11
	25	44,0	6,81	53,4	12,06	60,5	10,69	67,2	12,45	68,7	12,55	69,2	12,60	70,7	12,69
	27	44,0	7,31	53,4	12,36	60,5	11,51	66,1	13,02	67,2	13,11	68,1	13,17	69,8	13,28
	29	44,0	7,84	53,4	12,68	60,5	12,38	64,9	13,58	66,1	13,70	67,2	13,73	68,7	13,84
	31	44,0	8,39	53,4	13,03	60,5	13,31	63,7	14,13	65,2	14,26	66,1	14,36	67,2	14,48
	33	44,0	8,69	53,4	13,20	60,5	13,81	63,2	14,48	64,6	14,53	65,5	14,64	66,6	14,76
	35	44,0	8,99	53,4	13,39	60,5	14,27	62,6	14,76	64,0	14,88	64,9	14,92	66,1	15,04
	37	44,0	9,62	53,4	13,78	60,1	15,18	61,5	15,31	63,0	15,44	63,7	15,55	65,2	15,61
	39	44,0	10,29	53,4	14,19	59,0	15,74	60,5	15,87	61,9	16,00	62,6	16,12	64,0	16,25
	41	44,0	10,96	53,4	14,60	58,2	16,30	59,7	16,43	61,1	16,56	61,8	16,69	63,1	16,89
	43	44,0	11,63	52,9	15,01	57,2	16,86	58,9	16,99	60,2	17,12	61,0	17,26	62,1	17,53
	46	43,2	12,30	51,9	15,42	56,3	17,42	58,1	17,55	59,3	17,68	60,1	17,83	61,1	18,17
	48	42,3	12,97	50,8	15,83	55,4	17,98	57,2	18,11	58,5	18,24	59,3	18,40	60,1	18,81
	50	41,2	13,64	49,6	16,24	54,5	18,54	56,3	18,67	57,6	18,80	58,4	18,97	59,1	19,45

KVR615HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	39,9	4,84	48,5	10,73	55,0	6,89	61,5	7,83	68,0	8,80	72,4	9,45	77,5	9,45
	12	39,9	4,93	48,5	10,79	55,0	7,04	61,5	8,00	68,0	8,98	72,4	9,65	76,3	9,65
	14	39,9	5,04	48,5	10,85	55,0	7,19	61,5	8,17	68,0	9,18	72,4	9,85	74,9	9,85
	16	39,9	5,13	48,5	10,91	55,0	7,34	61,5	8,34	68,0	9,38	72,4	10,07	73,7	9,83
	18	39,9	5,23	48,5	10,97	55,0	7,50	61,5	8,54	68,0	9,91	71,8	10,67	72,9	10,74
	19	39,9	5,35	48,5	11,03	55,0	7,87	61,5	9,24	68,0	10,71	70,3	11,24	71,8	11,31
	21	39,9	5,40	48,5	11,14	55,0	8,18	61,5	9,60	68,0	11,15	69,8	11,52	71,2	11,60
	23	39,9	5,60	48,5	11,31	55,0	8,65	61,5	10,16	68,0	11,81	69,2	11,95	70,3	12,02
	25	39,9	6,02	48,5	11,56	55,0	9,32	61,5	10,95	67,2	12,46	68,0	12,52	69,2	12,59
	27	39,9	6,46	48,5	11,82	55,0	10,03	61,5	11,80	66,0	13,04	66,6	13,10	68,0	13,18
	29	39,9	6,91	48,5	12,10	55,0	10,76	61,5	12,69	65,0	13,59	65,7	13,69	67,2	13,73
	31	39,9	7,39	48,5	12,40	55,0	11,57	61,5	13,60	64,0	14,15	64,7	14,25	65,7	14,36
	33	39,9	7,65	48,5	12,55	55,0	11,97	61,5	14,13	63,1	14,49	64,1	14,52	65,3	14,64
	35	39,9	7,92	48,5	12,71	55,0	12,40	61,5	14,65	62,7	14,77	63,5	14,80	64,7	14,93
	37	39,9	8,45	48,5	13,04	55,0	13,30	60,4	15,20	61,6	15,33	62,5	15,44	63,6	15,48
	39	39,9	9,04	48,5	13,40	55,0	14,26	59,4	15,83	60,4	15,89	61,4	16,00	62,6	16,12
	41	39,9	9,63	48,0	13,76	55,1	15,22	58,6	16,46	59,5	16,45	60,6	16,56	61,8	16,76
	43	39,9	10,22	47,5	14,12	54,1	16,18	58,7	17,09	58,6	17,01	59,8	17,12	60,9	17,40
	46	39,4	10,81	46,9	14,48	53,1	17,14	57,7	17,72	57,7	17,57	59,0	17,68	60,0	18,04
	48	38,8	11,40	46,1	14,84	52,1	18,10	56,8	18,35	56,9	18,13	58,1	18,24	59,1	18,68
	50	37,8	11,99	45,0	15,20	50,8	19,06	55,8	18,98	56,0	18,69	57,3	18,80	58,2	19,32
90%	10	36,0	4,34	43,7	10,44	49,5	6,13	55,4	6,95	61,2	7,79	65,3	8,36	71,0	9,24
	12	36,0	4,41	43,7	10,49	49,5	6,25	55,4	7,08	61,2	7,95	65,3	8,54	71,0	9,43
	14	36,0	4,50	43,7	10,54	49,5	6,39	55,4	7,23	61,2	8,12	65,3	8,72	71,0	9,63
	16	36,0	4,59	43,7	10,59	49,5	6,51	55,4	7,39	61,2	8,30	65,3	8,92	71,0	9,84
	18	36,0	4,69	43,7	10,65	49,5	6,66	55,4	7,55	61,2	8,48	65,3	9,27	71,0	10,55
	19	36,0	4,78	43,7	10,70	49,5	6,80	55,4	7,94	61,2	9,18	65,3	10,04	70,4	11,22
	21	36,0	4,83	43,7	10,73	49,5	7,06	55,4	8,25	61,2	9,52	65,3	10,43	69,8	11,51
	23	36,0	4,92	43,7	10,88	49,5	7,46	55,4	8,72	61,2	10,09	65,3	11,06	68,7	11,93
	25	36,0	5,27	43,7	11,09	49,5	8,03	55,4	9,40	61,2	10,87	65,3	11,92	67,8	12,50
	27	36,0	5,64	43,7	11,32	49,5	8,63	55,4	10,11	61,2	11,71	65,3	12,84	66,7	13,07
	29	36,0	6,04	43,7	11,55	49,5	9,27	55,4	10,86	61,2	12,59	64,7	13,57	65,6	13,68
	31	36,0	6,46	43,7	11,81	49,5	9,94	55,4	11,67	61,2	13,56	63,2	14,13	64,4	14,23
	33	36,0	6,68	43,7	11,93	49,5	10,29	55,4	12,08	61,2	14,00	62,7	14,40	64,1	14,52
	35	36,0	6,90	43,7	12,07	49,5	10,66	55,4	12,52	61,2	14,53	62,1	14,68	63,2	14,80
	37	36,0	7,37	43,7	12,36	49,5	11,42	55,4	13,43	60,5	15,21	61,1	15,31	62,1	15,35
	39	36,0	7,87	43,7	12,66	49,5	12,23	55,4	14,38	59,4	15,83	60,0	15,86	61,1	15,99
	41	36,0	8,37	43,7	12,96	49,5	13,04	55,4	15,33	58,6	16,45	59,2	16,41	60,3	16,63
	43	36,0	8,87	43,7	13,26	49,5	13,85	55,4	16,28	57,8	17,07	58,4	16,96	59,5	17,27
	46	36,0	9,37	43,7	13,56	49,1	14,66	54,6	17,23	56,9	17,69	57,5	17,51	58,7	17,91
	48	36,0	9,87	43,7	13,86	48,6	15,47	53,8	18,18	56,1	18,31	56,6	18,06	57,9	18,55
	50	36,0	10,37	39,3	14,16	47,5	16,28	52,8	19,13	54,5	18,93	55,7	18,61	57,1	19,19

KVR615HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	31,9	3,85	38,9	10,16	44,0	5,38	49,2	6,08	54,4	6,80	57,8	7,30	63,0	8,06
	12	31,9	3,92	38,9	10,20	44,0	5,48	49,2	6,21	54,4	6,95	57,8	7,46	63,0	8,23
	14	31,9	4,00	38,9	10,24	44,0	5,59	49,2	6,33	54,4	7,10	57,8	7,61	63,0	8,40
	16	31,9	4,07	38,9	10,28	44,0	5,71	49,2	6,47	54,4	7,24	57,8	7,78	63,0	8,58
	18	31,9	4,16	38,9	10,33	44,0	5,83	49,2	6,61	54,4	7,41	57,8	7,95	63,0	8,84
	19	31,9	4,24	38,9	10,38	44,0	5,96	49,2	6,75	54,4	7,74	57,8	8,45	63,0	9,57
	21	31,9	4,27	38,9	10,40	44,0	6,02	49,2	7,00	54,4	8,03	57,8	8,78	63,0	9,95
	23	31,9	4,34	38,9	10,47	44,0	6,37	49,2	7,39	54,4	8,51	57,8	9,30	63,0	10,53
	25	31,9	4,57	38,9	10,66	44,0	6,84	49,2	7,96	54,4	9,16	57,8	10,02	63,0	11,36
	27	31,9	4,90	38,9	10,84	44,0	7,34	49,2	8,54	54,4	9,85	57,8	10,78	63,0	12,23
	29	31,9	5,23	38,9	11,05	44,0	7,87	49,2	9,18	54,4	10,59	57,8	11,59	63,0	13,16
	31	31,9	5,58	38,9	11,25	44,0	8,44	49,2	9,85	54,4	11,37	57,8	12,44	62,9	14,11
	33	31,9	5,77	38,9	11,37	44,0	8,74	49,2	10,18	54,4	11,77	57,8	12,89	62,5	14,38
	35	31,9	5,96	38,9	11,48	44,0	9,03	49,2	10,55	54,4	12,19	57,8	13,36	61,9	14,66
	37	31,9	6,35	38,9	11,72	44,0	9,66	49,2	11,30	54,4	13,07	57,8	14,36	60,5	15,21
	39	31,9	6,77	38,9	11,97	44,0	10,34	49,2	12,10	54,4	14,00	57,8	15,34	59,5	15,85
	41	31,9	7,19	38,9	12,22	44,7	11,02	48,8	12,90	54,0	14,93	57,0	16,32	58,7	16,49
	43	31,9	7,61	38,9	12,47	44,4	11,70	48,3	13,70	50,9	15,86	56,2	17,30	57,8	17,13
	46	31,9	8,03	38,6	12,72	44,0	12,38	47,4	14,50	50,7	16,79	55,3	18,28	57,0	17,77
	48	31,9	8,45	38,4	12,97	43,1	13,06	46,5	15,30	49,4	17,72	54,4	19,26	56,1	18,41
	50	31,9	8,87	37,8	13,22	42,1	13,74	45,7	16,10	48,4	18,65	53,3	20,24	55,1	19,05
70%	10	27,9	3,40	34,0	9,88	38,5	4,66	43,1	5,25	47,7	5,86	50,6	6,28	55,3	6,90
	12	27,9	3,45	34,0	9,92	38,5	4,76	43,1	5,35	47,7	5,99	50,6	6,40	55,3	7,06
	14	27,9	3,52	34,0	9,95	38,5	4,85	43,1	5,46	47,7	6,10	50,6	6,54	55,3	7,21
	16	27,9	3,58	34,0	9,99	38,5	4,94	43,1	5,58	47,7	6,23	50,6	6,68	55,3	7,36
	18	27,9	3,65	34,0	10,03	38,5	5,04	43,1	5,68	47,7	6,36	50,6	6,81	55,3	7,52
	19	27,9	3,71	34,0	10,07	38,5	5,15	43,1	5,82	47,7	6,50	50,6	7,01	55,3	7,89
	21	27,9	3,75	34,0	10,09	38,5	5,20	43,1	5,88	47,7	6,68	50,6	7,27	55,3	8,20
	23	27,9	3,80	34,0	10,12	38,5	5,36	43,1	6,18	47,7	7,06	50,6	7,69	55,3	8,69
	25	27,9	3,92	34,0	10,25	38,5	5,75	43,1	6,65	47,7	7,60	50,6	8,28	55,3	9,35
	27	27,9	4,20	34,0	10,41	38,5	6,16	43,1	7,13	47,7	8,16	50,6	8,89	55,3	10,05
	29	27,9	4,48	34,0	10,58	38,5	6,59	43,1	7,65	47,7	8,76	50,6	9,55	55,3	10,80
	31	27,9	4,77	34,0	10,75	38,5	7,06	43,1	8,18	47,7	9,40	50,6	10,25	55,3	11,60
	33	27,9	4,93	34,0	10,85	38,5	7,31	43,1	8,47	47,7	9,73	50,6	10,62	55,3	12,02
	35	27,9	5,09	34,0	10,94	38,5	7,56	43,1	8,76	47,7	10,06	50,6	10,98	55,3	12,45
	37	27,9	5,42	34,0	11,14	38,5	8,07	43,1	9,37	47,7	10,78	50,6	11,77	55,3	13,34
	39	27,9	5,77	34,0	11,34	38,5	8,62	43,1	10,03	47,7	11,54	50,6	12,61	55,3	14,28
	41	27,9	6,12	34,0	11,54	38,5	9,17	43,1	10,69	47,7	12,30	50,6	13,45	55,3	15,22
	43	27,9	6,47	34,0	11,74	38,5	9,72	43,1	11,35	47,7	13,06	50,6	14,29	55,3	16,16
	46	27,9	6,82	34,0	11,94	38,5	10,27	43,1	12,01	46,7	13,82	49,7	15,13	54,5	17,10
	48	27,9	7,17	34,0	12,14	38,5	10,82	42,1	12,67	45,7	14,58	48,7	15,97	53,5	18,04
	50	27,9	7,52	34,0	12,34	37,3	11,37	40,9	13,33	44,5	15,34	47,6	16,81	52,3	18,98

KVR615HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	23,9	2,97	29,2	9,63	33,0	3,99	36,9	4,46	40,8	4,96	43,3	5,29	47,2	5,81
	12	23,9	3,01	29,2	9,65	33,0	4,06	36,9	4,55	40,8	5,05	43,3	5,39	47,2	5,93
	14	23,9	3,06	29,2	9,68	33,0	4,14	36,9	4,64	40,8	5,14	43,3	5,51	47,2	6,04
	16	23,9	3,10	29,2	9,72	33,0	4,21	36,9	4,71	40,8	5,25	43,3	5,62	47,2	6,18
	18	23,9	3,16	29,2	9,74	33,0	4,30	36,9	4,81	40,8	5,37	43,3	5,73	47,2	6,31
	19	23,9	3,21	29,2	9,78	33,0	4,38	36,9	4,92	40,8	5,47	43,3	5,86	47,2	6,44
	21	23,9	3,25	29,2	9,79	33,0	4,42	36,9	4,97	40,8	5,53	43,3	5,93	47,2	6,62
	23	23,9	3,29	29,2	9,82	33,0	4,49	36,9	5,07	40,8	5,76	43,3	6,24	47,2	7,00
	25	23,9	3,34	29,2	9,89	33,0	4,76	36,9	5,44	40,8	6,19	43,3	6,70	47,2	7,52
	27	23,9	3,56	29,2	10,02	33,0	5,09	36,9	5,84	40,8	6,64	43,3	7,20	47,2	8,09
	29	23,9	3,79	29,2	10,15	33,0	5,44	36,9	6,24	40,8	7,11	43,3	7,72	47,2	8,68
	31	23,9	4,03	29,2	10,29	33,0	5,81	36,9	6,68	40,8	7,61	43,3	8,26	47,2	9,31
	33	23,9	4,16	29,2	10,37	33,0	6,00	36,9	6,90	40,8	7,87	43,3	8,56	47,2	9,63
	35	23,9	4,29	29,2	10,44	33,0	6,20	36,9	7,14	40,8	8,14	43,3	8,85	47,2	9,97
	37	23,9	4,56	29,2	10,60	33,0	6,62	36,9	7,62	40,8	8,70	43,3	9,47	47,2	10,67
	39	23,9	4,84	29,2	10,76	33,0	7,06	36,9	8,14	40,8	9,31	43,3	10,13	47,2	11,43
	41	23,9	5,12	29,2	10,92	33,0	7,50	36,9	8,66	40,8	9,92	43,3	10,79	47,2	12,19
	43	23,9	5,40	29,2	11,08	33,0	7,94	36,9	9,18	40,8	10,53	43,3	11,45	47,2	12,95
	46	23,9	5,68	29,2	11,24	33,0	8,38	36,9	9,70	40,8	11,14	43,3	12,11	47,2	13,71
	48	23,9	5,96	29,2	11,40	33,0	8,82	36,9	10,22	39,9	11,75	42,7	12,77	46,7	14,47
	50	23,9	6,24	29,2	11,56	33,0	9,26	35,7	10,74	38,8	12,36	42,6	13,43	45,6	15,23
50%	10	20,0	2,37	24,4	9,31	27,5	3,19	30,8	3,56	34,1	3,96	36,1	4,22	39,4	4,64
	12	20,0	2,41	24,4	9,32	27,5	3,24	30,8	3,64	34,1	4,03	36,1	4,30	39,4	4,73
	14	20,0	2,44	24,4	9,35	27,5	3,30	30,8	3,71	34,1	4,10	36,1	4,40	39,4	4,82
	16	20,0	2,48	24,4	9,38	27,5	3,37	30,8	3,76	34,1	4,19	36,1	4,49	39,4	4,94
	18	20,0	2,52	24,4	9,40	27,5	3,43	30,8	3,84	34,1	4,29	36,1	4,58	39,4	5,04
	19	20,0	2,56	24,4	9,43	27,5	3,50	30,8	3,92	34,1	4,36	36,1	4,68	39,4	5,14
	21	20,0	2,59	24,4	9,44	27,5	3,53	30,8	3,97	34,1	4,42	36,1	4,73	39,4	5,29
	23	20,0	2,63	24,4	9,46	27,5	3,58	30,8	4,05	34,1	4,60	36,1	4,98	39,4	5,58
	25	20,0	2,67	24,4	9,52	27,5	3,80	30,8	4,34	34,1	4,95	36,1	5,35	39,4	6,01
	27	20,0	2,85	24,4	9,62	27,5	4,07	30,8	4,66	34,1	5,30	36,1	5,75	39,4	6,45
	29	20,0	3,03	24,4	9,72	27,5	4,34	30,8	4,98	34,1	5,67	36,1	6,17	39,4	6,93
	31	20,0	3,21	24,4	9,84	27,5	4,64	30,8	5,33	34,1	6,08	36,1	6,59	39,4	7,43
	33	20,0	3,32	24,4	9,90	27,5	4,79	30,8	5,51	34,1	6,28	36,1	6,83	39,4	7,68
	35	20,0	3,43	24,4	9,96	27,5	4,95	30,8	5,70	34,1	6,50	36,1	7,07	39,4	7,96
	37	20,0	3,64	24,4	10,08	27,5	5,29	30,8	6,09	34,1	6,95	36,1	7,56	39,4	8,52
	39	20,0	3,86	24,4	10,21	27,5	5,64	30,8	6,50	34,1	7,43	36,1	8,09	39,4	9,12
	41	20,0	4,08	24,4	10,34	27,5	5,99	30,8	6,91	34,1	7,92	36,1	8,62	39,4	9,73
	43	20,0	4,31	24,4	10,47	27,5	6,34	30,8	7,33	34,1	8,41	36,1	9,14	39,4	10,33
	46	20,0	4,53	24,4	10,59	27,5	6,69	30,8	7,74	34,1	8,89	36,1	9,67	39,4	10,95
	48	20,0	4,75	24,4	10,72	27,5	7,04	30,8	8,16	33,3	9,38	35,6	10,20	39,0	11,55
	50	20,0	4,98	24,4	10,85	27,5	7,40	29,8	8,58	32,4	9,87	35,6	10,72	38,1	12,16

24 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR680HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	57,3	7,77	69,9	9,72	79,1	11,23	85,6	11,64	87,3	11,81	88,7	11,81	90,1	11,81
	12	57,3	7,93	69,9	9,93	79,1	11,47	84,5	11,90	86,1	12,08	87,3	12,08	89,3	12,08
	14	57,3	8,09	69,9	10,13	79,1	11,71	83,1	12,15	85,0	12,18	86,1	12,18	87,8	12,18
	16	57,3	8,26	69,9	10,35	79,1	11,97	82,2	12,18	83,6	12,20	85,0	12,11	86,4	11,85
	18	57,3	8,44	69,9	10,67	79,1	12,83	80,8	12,93	82,5	13,04	83,6	13,11	85,6	13,20
	19	57,3	8,73	69,9	11,54	77,9	13,52	79,3	13,63	81,4	13,73	82,2	13,81	84,2	13,92
	21	57,3	9,06	69,9	12,01	77,1	13,86	78,8	13,98	80,8	14,09	81,6	14,16	83,6	14,27
	23	57,3	9,59	69,9	12,72	76,2	14,38	77,9	14,48	79,9	14,61	80,8	14,69	82,8	14,80
	25	57,3	10,32	69,9	13,70	75,1	15,05	76,5	15,18	78,5	15,31	79,6	15,39	81,4	15,53
	27	57,3	11,09	69,9	14,76	73,7	15,74	75,7	15,87	77,3	16,02	78,5	16,11	80,2	16,25
	29	57,3	11,91	69,9	15,87	72,6	16,47	74,3	16,62	76,0	16,68	77,1	16,82	78,8	16,97
	31	57,3	12,79	69,5	16,98	71,4	17,14	73,1	17,29	74,9	17,46	76,0	17,49	77,9	17,66
	33	57,3	13,24	68,9	17,31	70,7	17,47	72,3	17,64	74,3	17,80	75,4	17,94	77,1	18,09
	35	57,3	13,70	68,5	17,64	70,0	17,81	71,7	17,97	73,7	18,13	74,6	18,27	76,5	18,45
	37	57,3	14,69	67,1	18,30	68,9	18,48	70,5	18,75	72,3	18,91	73,7	18,96	75,1	19,12
	39	57,3	15,74	65,8	19,08	67,6	19,25	69,4	19,43	71,1	19,60	72,3	19,74	74,0	19,91
	41	57,3	16,79	64,8	19,89	66,7	20,02	68,4	20,11	70,1	20,29	71,3	20,52	73,0	20,70
	43	56,9	17,84	64,6	20,70	65,8	20,79	67,5	20,79	69,1	20,98	71,3	21,30	72,9	21,49
	46	55,8	18,89	63,5	21,51	64,8	21,56	66,6	21,47	68,0	21,67	70,2	22,08	71,9	22,28
	48	54,6	19,94	63,4	22,32	63,9	22,33	65,6	22,15	66,9	22,36	69,0	22,86	70,8	23,07
	50	53,6	20,99	62,1	23,23	62,4	23,10	64,5	22,83	65,7	23,05	67,8	23,64	69,6	23,86
120%	10	53,0	7,11	64,4	8,87	73,2	10,25	81,7	11,65	86,0	11,83	87,0	11,83	88,7	11,83
	12	53,0	7,25	64,4	9,05	73,2	10,46	81,7	11,90	84,8	12,08	86,0	12,08	87,3	12,08
	14	53,0	7,40	64,4	9,24	73,2	10,68	81,7	12,16	83,7	12,18	84,5	12,18	86,4	12,18
	16	53,0	7,55	64,4	9,45	73,2	10,91	80,8	12,18	82,2	12,20	83,7	12,12	85,1	11,86
	18	53,0	7,71	64,4	9,66	73,2	11,42	79,4	12,87	81,1	12,96	82,2	13,03	83,7	13,12
	19	53,0	7,89	64,4	10,28	73,2	12,35	78,2	13,56	80,0	13,66	80,8	13,72	82,5	13,82
	21	53,0	8,12	64,4	10,68	73,2	12,85	77,7	13,90	79,4	14,00	80,2	14,06	82,0	14,18
	23	53,0	8,58	64,4	11,30	73,2	13,61	76,6	14,41	78,5	14,52	79,4	14,59	80,8	14,70
	25	53,0	9,23	64,4	12,18	73,2	14,67	75,8	15,10	77,1	15,21	77,9	15,29	80,0	15,42
	27	53,0	9,91	64,4	13,11	72,9	15,66	74,3	15,80	76,0	15,92	77,1	16,00	78,5	16,13
	29	53,0	10,65	64,4	14,09	71,5	16,33	73,2	16,49	74,6	16,65	75,8	16,68	77,4	16,83
	31	53,0	11,41	64,4	15,14	70,4	17,00	71,7	17,16	73,5	17,31	74,6	17,46	76,0	17,61
	33	53,0	11,82	64,4	15,69	69,5	17,34	71,2	17,50	72,9	17,66	73,7	17,79	75,8	17,95
	35	53,0	12,23	64,4	16,25	69,0	17,77	70,5	17,83	72,3	17,99	73,2	18,12	74,9	18,30
	37	53,0	13,10	64,4	17,47	67,6	18,45	69,4	18,61	70,9	18,77	72,0	18,81	73,7	18,97
	39	53,0	14,03	64,4	18,76	66,6	19,12	68,1	19,29	69,8	19,45	70,9	19,59	72,3	19,75
	41	53,0	14,96	63,2	20,05	65,6	19,79	67,1	19,97	68,8	20,13	69,8	20,37	71,3	20,53
	43	53,0	15,89	63,0	21,34	64,6	20,46	66,0	20,65	67,8	20,81	68,7	21,15	70,2	21,31
	46	52,4	16,82	62,0	22,63	63,5	21,13	64,9	21,33	66,8	21,49	67,5	21,93	69,1	22,09
	48	51,3	17,75	61,9	23,92	62,4	21,80	63,8	22,01	65,7	22,17	66,3	22,71	67,9	22,87
	50	50,2	18,68	60,6	25,21	61,2	22,47	62,7	22,69	64,5	22,85	65,1	23,49	66,7	23,65

KVR680HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	47,1	6,45	59,0	8,02	66,9	9,25	74,8	10,53	82,7	11,82	85,5	11,38	86,9	11,38
	12	48,6	6,58	59,0	8,19	66,9	9,45	74,8	10,75	82,7	12,08	84,4	11,60	85,8	11,60
	14	48,6	6,71	59,0	8,35	66,9	9,65	74,8	10,99	82,1	12,18	82,9	11,86	84,4	11,86
	16	48,6	6,85	59,0	8,54	66,9	9,86	74,8	11,22	80,7	12,19	81,8	12,11	83,2	11,85
	18	48,6	7,00	59,0	8,73	66,9	10,08	74,8	11,84	79,5	12,88	80,7	12,93	82,1	13,01
	19	48,6	7,15	59,0	9,08	66,9	10,85	74,8	12,80	78,4	13,56	79,2	13,62	80,7	13,71
	21	48,6	7,23	59,0	9,43	66,9	11,29	74,8	13,31	77,9	13,89	78,7	13,96	80,1	14,05
	23	48,6	7,64	59,0	9,97	66,9	11,95	74,8	14,10	77,0	14,42	77,9	14,48	79,2	14,58
	25	48,6	8,20	59,0	10,74	66,9	12,88	74,2	14,99	75,6	15,11	76,5	15,18	77,9	15,28
	27	48,6	8,80	59,0	11,55	66,9	13,86	73,0	15,67	74,5	15,79	75,3	15,87	77,0	15,99
	29	48,6	9,44	59,0	12,40	66,9	14,90	71,6	16,34	73,0	16,49	74,2	16,63	75,6	16,67
	31	48,6	10,12	59,0	13,32	66,9	16,03	70,4	17,01	71,9	17,16	73,0	17,29	74,5	17,45
	33	48,6	10,47	59,0	13,79	66,9	16,64	69,9	17,45	71,3	17,50	72,2	17,63	73,6	17,78
	35	48,6	10,82	59,0	14,29	66,9	17,17	69,3	17,78	70,7	17,93	71,6	17,97	73,0	18,11
	37	48,6	11,59	59,0	15,33	66,5	18,29	68,0	18,45	69,4	18,60	70,4	18,74	71,9	18,80
	39	48,6	12,39	59,0	16,46	65,2	18,95	66,6	19,12	68,3	19,28	69,3	19,42	70,7	19,58
	41	48,6	13,19	59,0	17,59	64,3	19,61	65,7	19,79	67,4	19,96	68,4	20,10	69,7	20,36
	43	48,6	13,99	58,5	18,72	63,4	20,27	64,7	20,46	66,5	20,64	67,4	20,78	68,7	21,14
	46	47,8	14,79	57,5	19,85	62,4	20,93	63,7	21,13	65,5	21,32	66,4	21,46	67,6	21,92
	48	46,8	15,59	56,4	20,98	61,3	21,59	62,6	21,80	64,5	22,00	65,5	22,14	66,5	22,70
	50	45,6	16,39	55,2	22,11	60,2	22,25	61,6	22,47	63,4	22,68	64,5	22,82	65,3	23,48
100%	10	44,1	5,83	53,8	7,21	60,9	8,29	68,0	9,44	75,1	10,59	79,9	11,38	85,6	11,38
	12	44,1	5,94	53,8	7,35	60,9	8,48	68,0	9,64	75,1	10,81	79,9	11,61	84,1	11,61
	14	44,1	6,07	53,8	7,51	60,9	8,66	68,0	9,83	75,1	11,05	79,9	11,86	83,0	11,86
	16	44,1	6,18	53,8	7,67	60,9	8,84	68,0	10,05	75,1	11,29	79,9	12,12	81,6	11,85
	18	44,1	6,30	53,8	7,84	60,9	9,03	68,0	10,29	75,1	11,93	79,4	12,85	80,5	12,93
	19	44,1	6,44	53,8	8,00	60,9	9,47	68,0	11,13	75,1	12,90	77,9	13,53	79,4	13,62
	21	44,1	6,51	53,8	8,27	60,9	9,85	68,0	11,56	75,1	13,42	77,4	13,87	78,8	13,96
	23	44,1	6,74	53,8	8,74	60,9	10,42	68,0	12,23	75,1	14,22	76,5	14,39	77,9	14,47
	25	44,1	7,25	53,8	9,41	60,9	11,22	68,0	13,19	74,2	15,01	75,1	15,08	76,5	15,17
	27	44,1	7,78	53,8	10,11	60,9	12,07	68,0	14,21	73,1	15,70	73,9	15,77	75,1	15,87
	29	44,1	8,32	53,8	10,85	60,9	12,96	68,0	15,29	71,7	16,35	72,8	16,49	74,2	16,53
	31	44,1	8,90	53,8	11,64	60,9	13,92	68,0	16,47	70,5	17,12	71,4	17,15	72,8	17,30
	33	44,1	9,21	53,8	12,04	60,9	14,42	68,0	17,00	69,9	17,45	70,9	17,48	72,3	17,63
	35	44,1	9,53	53,8	12,47	60,9	14,94	68,0	17,64	69,4	17,79	70,3	17,82	71,7	17,97
	37	44,1	10,19	53,8	13,36	60,9	16,02	66,7	18,31	68,1	18,46	69,0	18,60	70,4	18,64
	39	44,1	10,88	53,8	14,31	60,9	17,16	65,6	18,98	66,9	19,14	67,9	19,27	69,1	19,42
	41	44,1	11,57	53,3	15,26	60,8	18,30	64,7	19,65	66,0	19,82	66,9	19,94	68,2	20,20
	43	44,1	12,26	52,8	16,21	59,7	19,44	63,7	20,32	65,0	20,50	66,0	20,61	67,3	20,98
	46	43,6	12,95	51,7	17,16	58,4	20,58	62,7	20,99	63,9	21,18	65,1	21,28	66,3	21,76
	48	43,0	13,64	50,7	18,11	57,2	21,72	61,6	21,66	62,8	21,86	64,1	21,95	65,2	22,54
	50	41,8	14,33	49,6	19,06	55,8	22,86	60,6	22,33	61,7	22,54	63,1	22,62	64,2	23,32

KVR680HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	39,8	5,23	48,2	6,42	54,7	7,37	61,3	8,37	67,6	9,38	72,0	10,08	78,5	11,13
	12	39,8	5,32	48,2	6,55	54,7	7,52	61,3	8,53	67,6	9,57	72,0	10,28	78,5	11,35
	14	39,8	5,42	48,2	6,68	54,7	7,69	61,3	8,72	67,6	9,78	72,0	10,50	78,5	11,60
	16	39,8	5,53	48,2	6,83	54,7	7,84	61,3	8,90	67,6	10,00	72,0	10,74	78,5	11,86
	18	39,8	5,64	48,2	6,97	54,7	8,02	61,3	9,09	67,6	10,21	72,0	11,17	78,5	12,70
	19	39,8	5,75	48,2	7,12	54,7	8,18	61,3	9,56	67,6	11,05	72,0	12,09	77,6	13,51
	21	39,8	5,81	48,2	7,19	54,7	8,50	61,3	9,94	67,6	11,46	72,0	12,56	77,1	13,85
	23	39,8	5,91	48,2	7,60	54,7	8,98	61,3	10,50	67,6	12,15	72,0	13,32	75,9	14,37
	25	39,8	6,34	48,2	8,15	54,7	9,67	61,3	11,32	67,6	13,10	72,0	14,35	75,1	15,06
	27	39,8	6,73	48,2	8,76	54,7	10,39	61,3	12,17	67,6	14,10	72,0	15,46	73,6	15,74
	29	39,8	7,27	48,2	9,39	54,7	11,16	61,3	13,08	67,6	15,16	71,4	16,34	72,3	16,47
	31	39,8	7,78	48,2	10,07	54,7	11,96	61,3	14,05	67,6	16,31	69,9	17,00	71,1	17,14
	33	39,8	8,04	48,2	10,40	54,7	12,39	61,3	14,55	67,6	16,85	69,4	17,34	70,5	17,48
	35	39,8	8,31	48,2	10,77	54,7	12,83	61,3	15,08	67,6	17,49	68,8	17,67	69,9	17,81
	37	39,8	8,87	48,2	11,53	54,7	13,74	61,3	16,17	66,7	18,31	67,5	18,44	68,8	18,48
	39	39,8	9,48	48,2	12,33	54,7	14,73	61,3	17,32	65,6	18,98	66,2	19,11	67,5	19,26
	41	39,8	10,09	48,2	13,13	54,7	15,72	61,3	18,47	64,7	19,65	65,1	19,78	66,6	20,04
	43	39,8	10,70	48,2	13,93	54,1	16,71	60,9	19,62	63,7	20,32	64,2	20,45	65,6	20,82
	46	39,8	11,31	48,2	14,73	53,1	17,70	59,9	20,77	62,7	20,99	63,3	21,12	64,6	21,60
	48	39,8	11,92	48,2	15,53	51,9	18,69	58,8	21,92	61,6	21,66	62,3	21,79	64,4	22,38
	50	39,8	12,53	46,9	16,33	50,8	19,68	57,6	23,07	60,4	22,33	61,2	22,46	63,3	23,16
80%	10	35,2	4,43	42,9	5,40	48,6	6,16	54,3	6,97	60,0	7,80	63,7	8,37	69,8	9,24
	12	35,2	4,50	42,9	5,50	48,6	6,29	54,3	7,12	60,0	7,96	63,7	8,54	69,8	9,44
	14	35,2	4,59	42,9	5,60	48,6	6,41	54,3	7,26	60,0	8,14	63,7	8,73	69,8	9,64
	16	35,2	4,67	42,9	5,72	48,6	6,55	54,3	7,42	60,0	8,30	63,7	8,92	69,8	9,84
	18	35,2	4,76	42,9	5,83	48,6	6,68	54,3	7,58	60,0	8,49	63,7	9,12	69,8	10,14
	19	35,2	4,86	42,9	5,96	48,6	6,84	54,3	7,74	60,0	8,88	63,7	9,69	69,8	10,98
	21	35,2	4,90	42,9	6,02	48,6	6,90	54,3	8,02	60,0	9,22	63,7	10,07	69,8	11,42
	23	35,2	4,97	42,9	6,20	48,6	7,30	54,3	8,47	60,0	9,76	63,7	10,65	69,8	12,08
	25	35,2	5,25	42,9	6,66	48,6	7,84	54,3	9,13	60,0	10,50	63,7	11,48	69,8	13,04
	27	35,2	5,62	42,9	7,13	48,6	8,42	54,3	9,80	60,0	11,29	63,7	12,35	69,8	14,03
	29	35,2	6,00	42,9	7,66	48,6	9,02	54,3	10,53	60,0	12,14	63,7	13,29	69,8	15,09
	31	35,2	6,40	42,9	8,18	48,6	9,68	54,3	11,29	60,0	13,04	63,7	14,26	69,4	16,18
	33	35,2	6,61	42,9	8,47	48,6	10,02	54,3	11,68	60,0	13,50	63,7	14,79	68,9	16,49
	35	35,2	6,84	42,9	8,75	48,6	10,35	54,3	12,10	60,0	13,98	63,7	15,32	68,3	16,81
	37	35,2	7,28	42,9	9,35	48,6	11,09	54,3	12,97	60,0	14,99	63,7	16,47	67,0	17,44
	39	35,2	7,76	42,9	10,00	48,6	11,29	54,3	13,88	60,0	16,04	63,7	17,60	65,7	18,18
	41	35,2	8,24	42,9	10,65	48,6	11,49	54,3	14,79	59,6	17,09	63,0	18,73	64,8	18,92
	43	35,2	8,72	42,9	11,30	48,6	11,69	54,3	15,70	58,6	18,14	62,1	19,86	63,9	19,66
	46	35,2	9,20	42,9	11,95	48,2	11,89	53,3	16,61	58,4	19,19	61,1	20,99	62,9	20,40
	48	35,2	9,68	42,9	12,60	47,0	12,09	52,2	17,52	57,1	20,24	60,1	22,12	61,8	21,14
	50	35,2	10,16	42,3	13,25	45,8	12,29	51,2	18,43	55,9	21,29	58,9	23,25	60,7	21,88

KVR680HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	30,9	4,10	37,6	4,94	42,6	5,62	47,7	6,32	52,6	7,06	55,8	7,56	61,0	8,32
	12	30,9	4,16	37,6	5,03	42,6	5,72	47,7	6,45	52,6	7,21	55,8	7,71	61,0	8,49
	14	30,9	4,23	37,6	5,12	42,6	5,83	47,7	6,58	52,6	7,35	55,8	7,88	61,0	8,68
	16	30,9	4,31	37,6	5,22	42,6	5,94	47,7	6,71	52,6	7,50	55,8	8,04	61,0	8,87
	18	30,9	4,39	37,6	5,33	42,6	6,07	47,7	6,84	52,6	7,66	55,8	8,21	61,0	9,06
	19	30,9	4,48	37,6	5,44	42,6	6,21	47,7	7,01	52,6	7,83	55,8	8,43	61,0	9,51
	21	30,9	4,52	37,6	5,49	42,6	6,27	47,7	7,08	52,6	8,05	55,8	8,76	61,0	9,88
	23	30,9	4,58	37,6	5,57	42,6	6,45	47,7	7,44	52,6	8,50	55,8	9,26	61,0	10,46
	25	30,9	4,73	37,6	5,92	42,6	6,93	47,7	8,01	52,6	9,15	55,8	9,97	61,0	11,26
	27	30,9	5,05	37,6	6,35	42,6	7,41	47,7	8,59	52,6	9,83	55,8	10,71	61,0	12,10
	29	30,9	5,40	37,6	6,79	42,6	7,95	47,7	9,20	52,6	10,55	55,8	11,50	61,0	13,00
	31	30,9	5,75	37,6	7,25	42,6	8,50	47,7	9,85	52,6	11,32	55,8	12,34	61,0	13,97
	33	30,9	5,93	37,6	7,50	42,6	8,80	47,7	10,20	52,6	11,71	55,8	12,78	61,0	14,48
	35	30,9	6,13	37,6	7,75	42,6	9,10	47,7	10,55	52,6	12,12	55,8	13,23	61,0	14,99
	37	30,9	6,52	37,6	8,27	42,6	9,72	47,7	11,29	52,6	12,99	55,8	14,17	61,0	16,07
	39	30,9	6,95	37,6	8,82	42,6	10,39	47,7	12,08	52,6	13,90	55,8	15,19	61,0	17,29
	41	30,9	7,38	37,6	9,37	42,6	11,06	47,7	12,87	52,6	14,81	55,8	16,21	61,0	18,51
	43	30,9	7,81	37,6	9,92	42,6	11,73	47,7	13,66	52,6	15,72	55,8	17,23	61,0	19,73
	46	30,9	8,24	37,6	10,47	42,6	12,40	47,7	14,45	51,6	16,63	54,8	18,25	60,1	20,95
	48	30,9	8,67	37,6	11,02	42,6	13,07	46,7	15,24	50,6	17,54	53,7	19,27	59,0	22,17
	50	30,9	9,10	37,6	11,57	41,6	13,74	45,6	16,03	49,4	18,45	52,5	20,29	57,7	23,39
60%	10	26,5	3,58	32,2	4,26	36,5	4,80	40,8	5,38	45,1	5,97	48,0	6,37	52,3	7,00
	12	26,5	3,63	32,2	4,33	36,5	4,89	40,8	5,48	45,1	6,08	48,0	6,49	52,3	7,14
	14	26,5	3,69	32,2	4,41	36,5	4,98	40,8	5,59	45,1	6,20	48,0	6,63	52,3	7,28
	16	26,5	3,74	32,2	4,50	36,5	5,08	40,8	5,68	45,1	6,32	48,0	6,77	52,3	7,45
	18	26,5	3,81	32,2	4,57	36,5	5,18	40,8	5,79	45,1	6,46	48,0	6,91	52,3	7,60
	19	26,5	3,87	32,2	4,66	36,5	5,28	40,8	5,93	45,1	6,59	48,0	7,06	52,3	7,77
	21	26,5	3,91	32,2	4,70	36,5	5,33	40,8	5,99	45,1	6,67	48,0	7,14	52,3	7,97
	23	26,5	3,97	32,2	4,77	36,5	5,41	40,8	6,11	45,1	6,94	48,0	7,52	52,3	8,43
	25	26,5	4,03	32,2	4,95	36,5	5,73	40,8	6,56	45,1	7,46	48,0	8,08	52,3	9,07
	27	26,5	4,28	32,2	5,30	36,5	6,13	40,8	7,03	45,1	7,99	48,0	8,67	52,3	9,74
	29	26,5	4,57	32,2	5,65	36,5	6,55	40,8	7,53	45,1	8,56	48,0	9,30	52,3	10,45
	31	26,5	4,85	32,2	6,03	36,5	7,00	40,8	8,05	45,1	9,17	48,0	9,96	52,3	11,21
	33	26,5	5,01	32,2	6,23	36,5	7,23	40,8	8,32	45,1	9,49	48,0	10,31	52,3	11,60
	35	26,5	5,17	32,2	6,43	36,5	7,48	40,8	8,61	45,1	9,82	48,0	10,67	52,3	12,01
	37	26,5	5,49	32,2	6,85	36,5	7,97	40,8	9,18	45,1	10,48	48,0	11,41	52,3	12,85
	39	26,5	5,83	32,2	7,29	36,5	8,51	40,8	9,82	45,1	11,21	48,0	12,21	52,3	13,77
	41	26,5	6,17	32,2	7,73	36,5	9,05	40,8	10,46	45,1	11,94	48,0	13,01	52,3	14,69
	43	26,5	6,51	32,2	8,17	36,5	9,59	40,8	11,10	45,1	12,67	48,0	13,81	52,3	15,61
	46	26,5	6,85	32,2	8,61	36,5	10,13	40,8	11,74	45,1	13,40	48,0	14,61	52,3	16,53
	48	26,5	7,19	32,2	9,05	36,5	10,67	40,5	12,38	44,2	14,13	47,1	15,41	51,4	17,45
	50	26,5	7,53	32,2	9,49	36,5	11,21	39,5	13,02	44,2	14,86	47,1	16,21	50,4	18,37

KVR680HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	22,2	2,77	26,9	3,30	30,5	3,72	34,1	4,16	37,7	4,62	40,1	4,93	43,7	5,41
	12	22,2	2,81	26,9	3,35	30,5	3,78	34,1	4,24	37,7	4,70	40,1	5,02	43,7	5,52
	14	22,2	2,85	26,9	3,41	30,5	3,85	34,1	4,33	37,7	4,79	40,1	5,13	43,7	5,63
	16	22,2	2,89	26,9	3,48	30,5	3,93	34,1	4,39	37,7	4,89	40,1	5,24	43,7	5,76
	18	22,2	2,94	26,9	3,54	30,5	4,01	34,1	4,48	37,7	5,00	40,1	5,35	43,7	5,88
	19	22,2	3,00	26,9	3,61	30,5	4,08	34,1	4,58	37,7	5,09	40,1	5,46	43,7	6,01
	21	22,2	3,02	26,9	3,64	30,5	4,13	34,1	4,64	37,7	5,16	40,1	5,52	43,7	6,17
	23	22,2	3,07	26,9	3,69	30,5	4,18	34,1	4,73	37,7	5,37	40,1	5,81	43,7	6,52
	25	22,2	3,12	26,9	3,83	30,5	4,43	34,1	5,07	37,7	5,77	40,1	6,25	43,7	7,02
	27	22,2	3,31	26,9	4,10	30,5	4,74	34,1	5,44	37,7	6,18	40,1	6,71	43,7	7,53
	29	22,2	3,54	26,9	4,37	30,5	5,06	34,1	5,82	37,7	6,62	40,1	7,20	43,7	8,08
	31	22,2	3,75	26,9	4,67	30,5	5,41	34,1	6,22	37,7	7,10	40,1	7,70	43,7	8,67
	33	22,2	3,87	26,9	4,82	30,5	5,59	34,1	6,43	37,7	7,34	40,1	7,97	43,7	8,97
	35	22,2	4,00	26,9	4,98	30,5	5,79	34,1	6,66	37,7	7,60	40,1	8,26	43,7	9,29
	37	22,2	4,25	26,9	5,30	30,5	6,17	34,1	7,10	37,7	8,11	40,1	8,83	43,7	9,94
	39	22,2	4,51	26,9	5,64	30,5	6,58	34,1	7,60	37,7	8,67	40,1	9,45	43,7	10,65
	41	22,2	4,77	26,9	5,98	30,5	7,00	34,1	8,09	37,7	9,24	40,1	10,07	43,7	11,36
	43	22,2	5,04	26,9	6,32	30,5	7,42	34,1	8,58	37,7	9,80	40,1	10,68	43,7	12,07
	46	22,2	5,30	26,9	6,66	30,5	7,84	34,1	9,08	37,7	10,36	40,1	11,30	43,7	12,79
	48	22,2	5,56	26,9	7,00	30,5	8,26	33,8	9,58	37,0	10,93	39,4	11,92	43,0	13,50
	50	22,2	5,83	26,9	7,34	30,5	8,67	33,0	10,07	37,0	11,49	39,4	12,54	42,1	14,21

26 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR730HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	61,7	8,67	74,9	10,85	84,9	12,54	92,1	13,01	93,7	13,20	95,1	13,20	96,8	13,20
	12	61,7	8,86	74,9	11,09	84,9	12,81	90,8	13,29	92,6	13,49	93,7	13,49	95,7	13,49
	14	61,7	9,03	74,9	11,31	84,9	13,08	89,4	13,57	91,2	13,60	92,6	13,60	94,3	13,60
	16	61,7	9,23	74,9	11,56	84,9	13,37	88,0	13,60	89,9	13,62	91,2	13,53	92,9	13,23
	18	61,7	9,43	74,9	11,91	84,9	14,34	86,6	14,47	88,5	14,61	89,9	14,64	91,8	14,76
	19	61,7	9,75	74,9	12,90	83,5	15,07	85,2	15,20	87,4	15,33	88,5	15,46	90,5	15,59
	21	61,7	10,12	74,9	13,41	82,9	15,48	84,6	15,62	86,6	15,75	87,7	15,78	89,7	15,92
	23	61,7	10,71	74,9	14,21	81,8	16,05	83,8	16,17	85,8	16,32	86,9	16,44	88,8	16,57
	25	61,7	11,52	74,9	15,32	80,5	16,86	82,4	16,99	84,4	17,14	85,5	17,17	87,4	17,32
	27	61,7	12,38	74,9	16,47	79,1	17,59	81,4	17,72	82,9	17,88	84,4	18,00	86,0	18,15
	29	61,7	13,31	74,9	17,72	77,7	18,32	80,0	18,55	81,6	18,71	82,9	18,83	84,6	18,97
	31	61,7	14,24	74,8	18,98	76,6	19,14	78,3	19,28	80,5	19,44	81,6	19,57	83,5	19,81
	33	61,7	14,78	73,9	19,39	76,0	19,55	77,7	19,70	79,7	19,85	80,8	19,99	82,7	20,13
	35	61,7	15,32	73,5	19,70	75,2	19,96	76,9	20,11	79,1	20,26	80,2	20,40	82,1	20,56
	37	61,7	16,44	72,2	20,52	73,9	20,68	75,7	20,94	77,7	21,09	79,1	21,24	80,8	21,39
	39	61,7	17,59	70,9	21,26	72,6	21,50	74,4	21,68	76,3	21,93	77,7	22,07	79,4	22,23
	41	61,7	18,74	69,8	22,03	71,7	22,32	73,2	22,42	75,0	22,77	76,5	22,90	78,1	23,07
	43	61,4	19,89	68,6	22,80	70,7	23,14	72,1	23,16	73,8	23,61	75,2	23,73	76,9	23,91
	46	60,4	21,04	67,6	23,57	69,7	23,96	71,1	23,90	72,5	24,45	74,0	24,56	75,7	24,75
	48	59,4	22,19	67,6	24,34	68,6	24,78	70,0	24,64	71,2	25,29	72,7	25,39	74,4	25,59
	50	58,5	23,34	66,2	25,21	67,6	25,60	68,9	25,38	69,8	26,13	71,4	26,22	73,9	26,43

KVR730HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	57,0	7,94	69,2	9,91	78,3	11,45	87,7	13,02	92,2	13,22	93,5	13,22	95,2	13,22
	12	57,0	8,09	69,2	10,11	78,3	11,69	87,7	13,29	91,1	13,49	92,2	13,49	93,7	13,49
	14	57,0	8,27	69,2	10,32	78,3	11,93	87,7	13,58	89,7	13,61	90,8	13,61	92,6	13,61
	16	57,0	8,44	69,2	10,55	78,3	12,19	86,6	13,61	88,3	13,63	89,7	13,54	91,3	13,24
	18	57,0	8,61	69,2	10,79	78,3	12,76	85,2	14,36	86,9	14,49	88,3	14,52	89,9	14,65
	19	57,0	8,81	69,2	11,49	78,3	13,80	83,8	15,18	85,8	15,22	86,9	15,34	88,5	15,47
	21	57,0	9,07	69,2	11,93	78,3	14,36	83,5	15,50	85,2	15,63	86,0	15,75	88,0	15,79
	23	57,0	9,58	69,2	12,62	78,3	15,20	82,2	16,06	84,1	16,20	85,2	16,32	86,9	16,45
	25	57,0	10,32	69,2	13,61	78,3	16,35	81,1	16,88	82,7	17,02	83,8	17,05	85,8	17,19
	27	57,0	11,07	69,2	14,64	78,0	17,47	79,7	17,61	81,4	17,75	82,7	17,88	84,4	18,02
	29	57,0	11,90	69,2	15,76	76,6	18,28	78,3	18,43	80,0	18,58	81,4	18,70	83,0	18,84
	31	57,0	12,75	69,2	16,89	75,3	19,01	76,9	19,16	78,9	19,30	80,0	19,44	81,6	19,58
	33	57,0	13,21	69,2	17,57	74,8	19,43	76,3	19,57	78,3	19,72	79,1	19,85	81,1	20,00
	35	57,0	13,66	69,2	18,16	73,9	19,83	75,7	19,98	77,5	20,13	78,6	20,26	80,5	20,42
	37	57,0	14,64	69,2	19,45	72,6	20,56	74,4	20,72	76,1	20,96	77,5	21,10	79,1	21,25
	39	57,0	15,64	69,2	20,95	71,3	21,38	73,1	21,55	74,8	21,70	76,1	21,83	77,7	22,08
	41	57,0	16,64	68,1	22,45	70,1	22,20	71,9	22,38	73,8	22,44	74,8	22,56	76,5	22,91
	43	57,0	17,64	68,1	23,95	68,9	23,02	70,8	23,21	72,7	23,18	73,6	23,29	75,2	23,74
	46	56,4	18,64	67,1	25,45	67,9	23,84	69,6	24,04	71,5	23,92	72,4	24,02	74,0	24,57
	48	55,4	19,64	66,1	26,95	66,8	24,66	68,5	24,87	70,4	24,66	71,2	24,75	72,7	25,40
	50	54,3	20,64	64,9	28,45	65,7	25,48	67,3	25,70	69,2	25,40	70,0	25,48	71,3	26,23
110%	10	50,6	7,20	63,4	8,96	71,7	10,34	80,4	11,76	88,7	13,20	91,8	12,70	93,4	12,70
	12	52,1	7,36	63,4	9,14	71,7	10,55	80,4	12,01	88,7	13,49	90,4	12,96	92,1	12,96
	14	52,1	7,50	63,4	9,33	71,7	10,78	80,4	12,26	88,2	13,60	89,0	13,25	90,7	13,25
	16	52,1	7,65	63,4	9,53	71,7	11,01	80,4	12,53	86,8	13,61	87,9	13,53	89,6	13,23
	18	52,1	7,81	63,4	9,74	71,7	11,26	80,4	13,21	85,4	14,36	86,5	14,47	88,2	14,50
	19	52,1	7,99	63,4	10,14	71,7	12,12	80,4	14,33	84,3	15,18	85,1	15,20	86,8	15,32
	21	52,1	8,07	63,4	10,53	71,7	12,61	80,4	14,89	83,5	15,48	84,5	15,61	85,9	15,73
	23	52,1	8,53	63,4	11,14	71,7	13,34	80,4	15,75	82,7	16,06	83,5	16,17	85,1	16,30
	25	52,1	9,16	63,4	12,00	71,7	14,36	79,6	16,74	81,3	16,88	82,1	16,90	83,8	17,03
	27	52,1	9,83	63,4	12,90	71,7	15,47	78,2	17,46	79,9	17,60	80,7	17,72	82,7	17,86
	29	52,1	10,55	63,4	13,85	71,7	16,61	76,8	18,28	78,5	18,43	79,6	18,55	81,3	18,68
	31	52,1	11,29	63,4	14,90	71,7	17,87	75,6	19,01	77,4	19,15	78,2	19,28	79,9	19,42
	33	52,1	11,69	63,4	15,44	71,7	18,56	75,1	19,42	76,5	19,56	77,6	19,69	79,0	19,83
	35	52,1	12,09	63,4	15,91	71,7	19,26	74,3	19,83	76,0	19,97	76,8	20,11	78,5	20,24
	37	52,1	12,94	63,4	17,15	71,3	20,40	73,0	20,56	74,7	20,79	75,6	20,83	77,4	21,08
	39	52,1	13,84	63,4	18,30	70,0	21,22	71,7	21,38	73,4	21,53	74,3	21,66	76,0	21,82
	41	52,1	14,74	63,4	19,45	69,0	22,04	70,5	22,20	72,2	22,27	73,3	22,49	74,7	22,56
	43	52,1	15,64	62,9	20,60	67,9	22,86	69,4	23,02	71,1	23,01	72,2	23,32	73,4	23,30
	46	51,2	16,54	61,8	21,75	66,7	23,68	68,3	23,84	70,0	23,75	71,0	24,15	72,2	24,04
	48	50,2	17,44	60,7	22,90	65,4	24,50	67,0	24,66	68,8	24,49	69,9	24,98	70,9	24,78
	50	49,0	18,34	59,4	24,05	64,2	25,32	65,9	25,48	67,5	25,23	68,6	25,81	69,7	25,52

KVR730HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	47,4	6,52	57,7	8,04	65,3	9,27	73,0	10,54	80,7	11,83	85,8	12,71	91,8	12,71
	12	47,4	6,64	57,7	8,22	65,3	9,47	73,0	10,76	80,7	12,08	85,8	12,97	90,4	12,97
	14	47,4	6,77	57,7	8,39	65,3	9,67	73,0	10,99	80,7	12,34	85,8	13,25	89,0	13,25
	16	47,4	6,91	57,7	8,57	65,3	9,88	73,0	11,23	80,7	12,61	85,8	13,54	87,6	13,23
	18	47,4	7,04	57,7	8,75	65,3	10,09	73,0	11,48	80,7	13,32	85,2	14,35	86,6	14,47
	19	47,4	7,19	57,7	8,93	65,3	10,58	73,0	12,43	80,7	14,37	83,5	15,08	85,2	15,20
	21	47,4	7,27	57,7	9,24	65,3	11,00	73,0	12,92	80,7	14,94	83,0	15,49	84,4	15,61
	23	47,4	7,54	57,7	9,76	65,3	11,64	73,0	13,66	80,7	15,90	82,1	16,05	83,5	16,17
	25	47,4	8,09	57,7	10,50	65,3	12,53	73,0	14,76	79,6	16,75	80,7	16,87	82,1	16,90
	27	47,4	8,68	57,7	11,28	65,3	13,48	73,0	15,89	78,2	17,57	79,3	17,60	80,7	17,73
	29	47,4	9,29	57,7	12,11	65,3	14,48	73,0	17,04	76,9	18,30	78,2	18,42	79,6	18,46
	31	47,4	9,95	57,7	12,99	65,3	15,51	73,0	18,31	75,7	19,02	76,9	19,15	78,2	19,28
	33	47,4	10,29	57,7	13,45	65,3	16,06	73,0	19,00	75,1	19,42	76,1	19,55	77,5	19,69
	35	47,4	10,64	57,7	13,92	65,3	16,72	73,0	19,70	74,4	19,84	75,5	19,97	76,9	20,11
	37	47,4	11,37	57,7	14,91	65,3	17,88	71,7	20,43	73,1	20,66	73,9	20,70	75,6	20,84
	39	47,4	12,15	57,7	16,02	65,3	19,16	70,4	21,25	71,7	21,40	72,6	21,52	74,3	21,67
	41	47,4	12,93	57,2	17,13	65,2	20,44	69,3	22,07	70,5	22,14	71,4	22,34	73,1	22,50
	43	47,4	13,71	56,7	18,24	64,2	21,72	68,1	22,89	69,2	22,88	70,2	23,16	71,9	23,33
	46	46,9	14,49	55,6	19,35	63,0	23,00	66,8	23,71	67,8	23,62	68,9	23,98	70,6	24,16
	48	46,3	15,27	54,6	20,46	61,9	24,28	65,8	24,53	66,6	24,36	68,7	24,80	69,4	24,99
	50	45,7	16,05	53,6	21,57	60,3	25,56	64,5	25,35	65,2	25,10	67,4	25,62	68,2	25,82
90%	10	42,7	5,84	51,8	7,17	58,7	8,23	65,7	9,34	72,6	10,47	77,5	11,24	84,4	12,43
	12	42,7	5,93	51,8	7,32	58,7	8,40	65,7	9,52	72,6	10,69	77,5	11,48	84,4	12,68
	14	42,7	6,05	51,8	7,46	58,7	8,58	65,7	9,73	72,6	10,92	77,5	11,72	84,4	12,95
	16	42,7	6,17	51,8	7,61	58,7	8,75	65,7	9,94	72,6	11,16	77,5	11,99	84,4	13,24
	18	42,7	6,31	51,8	7,79	58,7	8,95	65,7	10,15	72,6	11,41	77,5	12,47	84,4	14,21
	19	42,7	6,43	51,8	7,95	58,7	9,14	65,7	10,67	72,6	12,33	77,5	13,50	83,5	15,07
	21	42,7	6,50	51,8	8,03	58,7	9,50	65,7	11,09	72,6	12,81	77,5	14,02	82,7	15,48
	23	42,7	6,61	51,8	8,47	58,7	10,03	65,7	11,73	72,6	13,57	77,5	14,90	81,6	16,04
	25	42,7	7,09	51,8	9,10	58,7	10,80	65,7	12,64	72,6	14,63	77,5	16,03	80,5	16,77
	27	42,7	7,59	51,8	9,78	58,7	11,61	65,7	13,59	72,6	15,75	77,5	17,29	79,1	17,58
	29	42,7	8,12	51,8	10,48	58,7	12,46	65,7	14,63	72,6	16,90	76,6	18,27	77,8	18,30
	31	42,7	8,68	51,8	11,23	58,7	13,36	65,7	15,64	72,6	18,17	75,1	19,00	76,3	19,12
	33	42,7	8,98	51,8	11,62	58,7	13,83	65,7	16,20	72,6	18,86	74,4	19,41	75,7	19,54
	35	42,7	9,28	51,8	12,02	58,7	14,35	65,7	16,87	72,6	19,55	73,8	19,82	75,1	19,86
	37	42,7	9,91	51,8	12,87	58,7	15,34	65,7	18,03	71,7	20,43	72,5	20,55	73,8	20,68
	39	42,7	10,58	51,8	13,77	58,7	16,46	65,7	19,39	70,4	21,25	71,2	21,37	72,5	21,51
	41	42,7	11,25	51,8	14,67	58,7	17,58	65,0	20,75	69,3	22,07	70,0	22,19	71,3	22,34
	43	42,7	11,92	51,8	15,57	58,3	18,70	64,4	22,11	68,2	22,89	68,9	23,01	70,1	23,17
	46	42,7	12,59	51,8	16,47	57,4	19,82	63,2	23,47	67,2	23,71	67,8	23,83	69,0	24,00
	48	42,7	13,26	51,8	17,37	56,3	20,94	61,9	24,83	66,0	24,53	66,7	24,65	67,8	24,83
	50	42,7	13,93	50,8	18,27	55,2	22,06	60,6	26,19	64,7	25,35	65,6	25,47	66,6	25,66

KVR730HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	37,9	5,19	46,1	6,34	52,1	7,23	58,3	8,18	64,7	9,15	68,6	9,82	74,8	10,84
	12	37,9	5,27	46,1	6,45	52,1	7,38	58,3	8,35	64,7	9,35	68,6	10,02	74,8	11,07
	14	37,9	5,38	46,1	6,57	52,1	7,53	58,3	8,51	64,7	9,55	68,6	10,23	74,8	11,31
	16	37,9	5,48	46,1	6,70	52,1	7,68	58,3	8,71	64,7	9,74	68,6	10,46	74,8	11,55
	18	37,9	5,59	46,1	6,84	52,1	7,84	58,3	8,89	64,7	9,97	68,6	10,70	74,8	11,91
	19	37,9	5,71	46,1	6,99	52,1	8,02	58,3	9,08	64,7	10,42	68,6	11,37	74,8	12,88
	21	37,9	5,75	46,1	7,06	52,1	8,10	58,3	9,41	64,7	10,82	68,6	11,81	74,8	13,39
	23	37,9	5,84	46,1	7,27	52,1	8,56	58,3	9,95	64,7	11,45	68,6	12,50	74,8	14,20
	25	37,9	6,15	46,1	7,82	52,1	9,20	58,3	10,70	64,7	12,33	68,6	13,47	74,8	15,33
	27	37,9	6,59	46,1	8,37	52,1	9,88	58,3	11,50	64,7	13,25	68,6	14,50	74,8	16,47
	29	37,9	7,04	46,1	8,98	52,1	10,59	58,3	12,35	64,7	14,23	68,6	15,61	74,8	17,73
	31	37,9	7,51	46,1	9,59	52,1	11,35	58,3	13,25	64,7	15,33	68,6	16,74	74,7	19,00
	33	37,9	7,76	46,1	9,93	52,1	11,75	58,3	13,70	64,7	15,88	68,6	17,33	73,9	19,30
	35	37,9	8,02	46,1	10,26	52,1	12,15	58,3	14,21	64,7	16,45	68,6	18,00	73,4	19,72
	37	37,9	8,54	46,1	10,98	52,1	13,01	58,3	15,20	64,7	17,59	68,6	19,28	72,1	20,54
	39	37,9	9,11	46,1	11,73	52,1	13,91	58,3	16,31	64,7	18,86	68,6	20,69	70,8	21,27
	41	37,9	9,68	46,1	12,48	52,1	14,81	58,3	17,42	64,1	20,13	67,6	22,10	69,5	22,00
	43	37,9	10,25	46,1	13,23	52,1	15,71	58,3	18,53	63,0	21,40	66,4	23,51	68,3	22,73
	46	37,9	10,82	46,1	13,98	51,7	16,61	57,3	19,64	62,6	22,67	65,2	24,92	67,0	23,46
	48	37,9	11,39	46,1	14,73	50,7	17,51	56,3	20,75	61,1	23,94	64,0	26,33	65,7	24,19
	50	37,9	11,96	45,5	15,48	49,4	18,41	55,1	21,86	59,7	25,21	62,6	27,74	64,4	24,92
70%	10	33,1	4,58	40,4	5,51	45,6	6,28	51,2	7,06	56,5	7,88	60,0	8,45	65,5	9,30
	12	33,1	4,64	40,4	5,62	45,6	6,39	51,2	7,20	56,5	8,04	60,0	8,62	65,5	9,49
	14	33,1	4,73	40,4	5,72	45,6	6,52	51,2	7,35	56,5	8,21	60,0	8,80	65,5	9,70
	16	33,1	4,82	40,4	5,84	45,6	6,64	51,2	7,50	56,5	8,38	60,0	8,98	65,5	9,90
	18	33,1	4,90	40,4	5,95	45,6	6,78	51,2	7,65	56,5	8,56	60,0	9,17	65,5	10,12
	19	33,1	5,00	40,4	6,07	45,6	6,93	51,2	7,82	56,5	8,74	60,0	9,42	65,5	10,61
	21	33,1	5,04	40,4	6,13	45,6	6,99	51,2	7,91	56,5	8,99	60,0	9,78	65,5	11,03
	23	33,1	5,11	40,4	6,22	45,6	7,20	51,2	8,31	56,5	9,50	60,0	10,35	65,5	11,68
	25	33,1	5,28	40,4	6,62	45,6	7,73	51,2	8,94	56,5	10,22	60,0	11,14	65,5	12,57
	27	33,1	5,65	40,4	7,09	45,6	8,28	51,2	9,59	56,5	10,98	60,0	11,96	65,5	13,52
	29	33,1	6,03	40,4	7,59	45,6	8,88	51,2	10,28	56,5	11,78	60,0	12,85	65,5	14,50
	31	33,1	6,42	40,4	8,10	45,6	9,50	51,2	11,01	56,5	12,64	60,0	13,79	65,5	15,62
	33	33,1	6,63	40,4	8,38	45,6	9,83	51,2	11,39	56,5	13,08	60,0	14,24	65,5	16,18
	35	33,1	6,84	40,4	8,66	45,6	10,17	51,2	11,78	56,5	13,54	60,0	14,78	65,5	16,75
	37	33,1	7,29	40,4	9,24	45,6	10,85	51,2	12,61	56,5	14,50	60,0	15,88	65,5	17,99
	39	33,1	7,76	40,4	9,85	45,6	11,60	51,2	13,49	56,5	15,50	60,0	17,00	65,5	19,28
	41	33,1	8,23	40,4	10,46	45,6	12,35	51,2	14,37	56,5	16,50	60,0	18,12	65,5	20,57
	43	33,1	8,70	40,4	11,07	45,6	13,10	51,2	15,25	56,5	17,50	60,0	19,24	65,5	21,86
	46	33,1	9,17	40,4	11,68	45,6	13,85	51,2	16,13	55,5	18,50	60,0	20,36	64,6	23,15
	48	33,1	9,64	40,4	12,29	45,6	14,60	50,2	17,01	54,3	19,50	58,9	21,48	63,5	24,44
	50	33,1	10,11	40,4	12,90	44,6	15,35	49,0	17,89	53,0	20,50	57,7	22,60	62,1	25,73

KVR730HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	28,4	3,98	34,7	4,76	39,2	5,36	43,9	6,00	48,4	6,67	51,4	7,12	56,1	7,81
	12	28,4	4,05	34,7	4,83	39,2	5,46	43,9	6,11	48,4	6,79	51,4	7,25	56,1	7,98
	14	28,4	4,11	34,7	4,92	39,2	5,56	43,9	6,24	48,4	6,92	51,4	7,40	56,1	8,13
	16	28,4	4,17	34,7	5,02	39,2	5,67	43,9	6,34	48,4	7,06	51,4	7,56	56,1	8,31
	18	28,4	4,25	34,7	5,09	39,2	5,77	43,9	6,48	48,4	7,22	51,4	7,71	56,1	8,48
	19	28,4	4,32	34,7	5,20	39,2	5,89	43,9	6,61	48,4	7,36	51,4	7,88	56,1	8,67
	21	28,4	4,37	34,7	5,24	39,2	5,95	43,9	6,69	48,4	7,44	51,4	7,97	56,1	8,90
	23	28,4	4,42	34,7	5,32	39,2	6,04	43,9	6,82	48,4	7,75	51,4	8,40	56,1	9,41
	25	28,4	4,50	34,7	5,53	39,2	6,40	43,9	7,33	48,4	8,32	51,4	9,02	56,1	10,13
	27	28,4	4,79	34,7	5,91	39,2	6,85	43,9	7,85	48,4	8,92	51,4	9,68	56,1	10,88
	29	28,4	5,09	34,7	6,31	39,2	7,32	43,9	8,40	48,4	9,56	51,4	10,38	56,1	11,66
	31	28,4	5,43	34,7	6,73	39,2	7,81	43,9	8,99	48,4	10,24	51,4	11,11	56,1	12,51
	33	28,4	5,60	34,7	6,95	39,2	8,07	43,9	9,29	48,4	10,59	51,4	11,51	56,1	12,95
	35	28,4	5,77	34,7	7,17	39,2	8,34	43,9	9,61	48,4	10,95	51,4	11,90	56,1	13,41
	37	28,4	6,13	34,7	7,65	39,2	8,90	43,9	10,25	48,4	11,70	51,4	12,73	56,1	14,35
	39	28,4	6,51	34,7	8,14	39,2	9,50	43,9	10,95	48,4	12,52	51,4	13,62	56,1	15,34
	41	28,4	6,89	34,7	8,63	39,2	10,10	43,9	11,65	48,4	13,34	51,4	14,51	56,1	16,33
	43	28,4	7,27	34,7	9,12	39,2	10,70	43,9	12,35	48,4	14,16	51,4	15,40	56,1	17,32
	46	28,4	7,65	34,7	9,61	39,2	11,30	43,9	13,05	48,4	14,98	51,4	16,29	56,1	18,31
	48	28,4	8,03	34,7	10,10	39,2	11,90	43,9	13,75	47,6	15,80	50,5	17,18	55,2	19,30
	50	28,4	8,41	34,7	10,59	39,2	12,50	43,9	14,45	46,6	16,62	50,5	18,07	54,2	20,29
50%	10	23,7	3,02	28,9	3,61	32,7	4,07	36,6	4,55	40,4	5,06	42,8	5,40	46,8	5,92
	12	23,7	3,08	28,9	3,66	32,7	4,14	36,6	4,64	40,4	5,15	42,8	5,50	46,8	6,05
	14	23,7	3,12	28,9	3,73	32,7	4,21	36,6	4,74	40,4	5,25	42,8	5,61	46,8	6,17
	16	23,7	3,16	28,9	3,81	32,7	4,31	36,6	4,81	40,4	5,35	42,8	5,74	46,8	6,31
	18	23,7	3,22	28,9	3,87	32,7	4,38	36,6	4,91	40,4	5,48	42,8	5,85	46,8	6,44
	19	23,7	3,28	28,9	3,95	32,7	4,47	36,6	5,01	40,4	5,58	42,8	5,98	46,8	6,57
	21	23,7	3,31	28,9	3,98	32,7	4,52	36,6	5,08	40,4	5,65	42,8	6,05	46,8	6,75
	23	23,7	3,35	28,9	4,04	32,7	4,58	36,6	5,17	40,4	5,88	42,8	6,37	46,8	7,13
	25	23,7	3,42	28,9	4,20	32,7	4,86	36,6	5,56	40,4	6,32	42,8	6,84	46,8	7,69
	27	23,7	3,64	28,9	4,48	32,7	5,20	36,6	5,96	40,4	6,77	42,8	7,35	46,8	8,25
	29	23,7	3,87	28,9	4,78	32,7	5,55	36,6	6,37	40,4	7,25	42,8	7,88	46,8	8,84
	31	23,7	4,12	28,9	5,11	32,7	5,92	36,6	6,82	40,4	7,77	42,8	8,43	46,8	9,49
	33	23,7	4,25	28,9	5,27	32,7	6,12	36,6	7,04	40,4	8,03	42,8	8,73	46,8	9,82
	35	23,7	4,38	28,9	5,44	32,7	6,33	36,6	7,29	40,4	8,31	42,8	9,03	46,8	10,17
	37	23,7	4,65	28,9	5,80	32,7	6,75	36,6	7,78	40,4	8,88	42,8	9,66	46,8	10,89
	39	23,7	4,94	28,9	6,17	32,7	7,21	36,6	8,31	40,4	9,49	42,8	10,33	46,8	11,64
	41	23,7	5,22	28,9	6,55	32,7	7,66	36,6	8,84	40,4	10,12	42,8	11,01	46,8	12,39
	43	23,7	5,52	28,9	6,92	32,7	8,12	36,6	9,37	40,4	10,74	42,8	11,68	46,8	13,14
	46	23,7	5,80	28,9	7,28	32,7	8,57	36,6	9,90	40,4	11,36	42,8	12,36	46,8	13,89
	48	23,7	6,09	28,9	7,66	32,7	9,03	36,6	10,44	39,7	11,99	42,1	13,04	46,0	14,64
	50	23,7	6,38	28,9	8,03	32,7	9,48	36,6	10,97	38,9	12,61	42,2	13,71	45,2	15,39

28 HP
ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR800HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	67,2	9,72	82,2	12,14	92,8	14,04	100,6	14,54	102,8	14,76	104,4	14,76	106,0	14,76
	12	67,2	9,90	82,2	12,40	92,8	14,34	99,4	14,86	101,0	15,10	102,8	15,10	105,0	15,10
	14	67,2	10,12	82,2	12,66	92,8	14,64	97,8	15,18	100,0	15,22	101,0	15,22	103,2	15,22
	16	67,2	10,32	82,2	12,94	92,8	14,96	96,6	15,22	98,2	15,24	100,0	15,14	101,6	14,82
	18	67,2	10,54	82,2	13,34	92,8	16,04	95,0	16,16	97,2	16,30	98,2	16,38	100,6	16,50
	19	67,2	10,90	82,2	14,42	91,6	16,90	93,2	17,04	95,6	17,16	96,6	17,26	98,8	17,40
	21	67,2	11,32	82,2	15,00	90,6	17,32	92,8	17,46	95,0	17,60	96,0	17,68	98,2	17,82
	23	67,2	11,98	82,2	15,90	89,4	17,96	91,6	18,10	93,8	18,26	95,0	18,36	97,2	18,50
	25	67,2	12,90	82,2	17,12	88,2	18,80	90,0	18,98	92,2	19,14	93,8	19,24	95,6	19,40
	27	67,2	13,86	82,2	18,44	86,6	19,66	88,8	19,84	91,0	20,02	92,2	20,14	94,4	20,30
	29	67,2	14,88	82,2	19,84	85,6	20,60	87,2	20,80	89,4	20,80	90,6	21,02	92,8	21,22
	31	67,2	15,98	81,6	21,22	83,8	21,42	86,0	21,62	87,8	21,82	89,4	21,82	91,6	22,04
	33	67,2	16,54	81,0	21,62	83,2	21,82	85,0	22,04	87,2	22,24	88,8	22,44	90,6	22,64
	35	67,2	17,12	80,6	22,04	82,2	22,24	84,4	22,44	86,6	22,64	87,8	22,84	90,0	23,06
	37	67,2	18,36	78,8	22,84	81,0	23,06	82,8	23,46	85,0	23,66	86,6	23,66	88,2	23,86
	39	67,2	19,66	77,2	23,86	79,4	24,08	81,6	24,28	83,8	24,48	85,0	24,68	87,2	24,88
	41	67,2	20,96	76,4	24,88	78,6	25,10	80,6	25,10	83,0	25,30	84,2	25,70	86,4	25,90
	43	66,4	22,26	77,4	25,90	77,8	26,12	79,8	25,92	82,2	26,12	85,4	26,72	87,4	26,92
	46	65,4	23,56	76,4	26,92	76,8	27,14	79,0	26,74	81,2	26,94	84,4	27,74	86,6	27,94
	48	64,2	24,86	75,2	27,94	76,0	28,16	78,0	27,56	80,2	27,76	83,2	28,76	85,6	28,96
	50	63,0	26,16	74,0	28,96	74,0	29,18	76,8	28,38	79,0	28,58	82,0	29,78	84,4	29,98
120%	10	62,2	8,88	75,6	11,08	86,2	12,80	96,2	14,54	101,2	14,78	102,2	14,78	104,4	14,78
	12	62,2	9,06	75,6	11,30	86,2	13,06	96,2	14,86	99,4	15,10	101,2	15,10	102,8	15,10
	14	62,2	9,24	75,6	11,54	86,2	13,34	96,2	15,18	98,4	15,22	99,4	15,22	101,6	15,22
	16	62,2	9,42	75,6	11,80	86,2	13,62	95,0	15,22	96,6	15,24	98,4	15,14	100,0	14,82
	18	62,2	9,64	75,6	12,06	86,2	14,26	93,4	16,08	95,6	16,20	96,6	16,28	98,4	16,38
	19	62,2	9,86	75,6	12,84	86,2	15,42	92,2	16,94	94,0	17,06	95,0	17,14	97,2	17,26
	21	62,2	10,14	75,6	13,34	86,2	16,04	91,2	17,36	93,4	17,48	94,4	17,56	96,2	17,72
	23	62,2	10,72	75,6	14,12	86,2	17,00	90,0	18,00	92,2	18,14	93,4	18,22	95,0	18,36
	25	62,2	11,52	75,6	15,22	86,2	18,32	89,0	18,86	90,6	19,00	91,6	19,10	94,0	19,26
	27	62,2	12,38	75,6	16,38	85,6	19,56	87,2	19,74	89,4	19,88	90,6	19,98	92,2	20,14
	29	62,2	13,30	75,6	17,60	84,0	20,40	86,2	20,60	87,8	20,82	89,0	20,82	91,2	21,02
	31	62,2	14,26	75,6	18,92	82,8	21,22	84,4	21,42	86,2	21,62	87,8	21,84	89,4	22,04
	33	62,2	14,76	75,6	19,60	81,6	21,62	84,0	21,84	85,6	22,04	86,6	22,24	89,0	22,44
	35	62,2	15,28	75,6	20,30	81,2	22,24	82,8	22,24	85,0	22,44	86,2	22,64	87,8	22,86
	37	62,2	16,36	75,6	21,84	79,4	23,06	81,6	23,26	83,4	23,46	84,4	23,46	86,6	23,66
	39	62,2	17,52	75,6	23,46	78,4	23,88	80,0	24,08	82,2	24,28	83,4	24,48	85,0	24,68
	41	62,2	18,68	74,4	25,08	77,4	24,70	79,0	24,90	81,2	25,10	82,4	25,50	84,2	25,70
	43	62,2	19,84	73,2	26,70	76,4	25,52	77,8	25,72	80,2	25,92	81,4	26,52	83,2	26,72
	46	62,2	21,00	72,2	28,32	75,2	26,34	76,6	26,54	79,2	26,74	80,2	27,54	82,2	27,74
	48	61,2	22,16	73,0	29,94	74,0	27,16	75,4	27,36	78,0	27,56	79,0	28,56	81,0	28,76
	50	60,2	23,32	71,6	31,56	72,6	27,98	74,2	28,18	76,6	28,38	77,8	29,58	79,8	29,78

KVR800HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	57,2	8,06	69,4	10,02	78,8	11,56	87,8	13,16	97,2	14,78	100,4	14,22	102,2	14,22
	12	57,2	8,22	69,4	10,24	78,8	11,82	87,8	13,44	97,2	15,10	99,4	14,50	101,0	14,50
	14	57,2	8,38	69,4	10,44	78,8	12,06	87,8	13,74	96,6	15,22	97,6	14,82	99,4	14,82
	16	57,2	8,56	69,4	10,68	78,8	12,32	87,8	14,02	95,0	15,24	96,0	15,14	97,6	14,82
	18	57,2	8,76	69,4	10,92	78,8	12,60	87,8	14,80	93,8	16,10	95,0	16,16	96,6	16,26
	19	57,2	8,94	69,4	11,34	78,8	13,56	87,8	16,00	92,2	16,94	93,2	17,02	95,0	17,14
	21	57,2	9,04	69,4	11,80	78,8	14,10	87,8	16,64	91,6	17,36	92,8	17,44	94,4	17,56
	23	57,2	9,54	69,4	12,46	78,8	14,94	87,8	17,62	90,4	18,02	91,6	18,10	93,2	18,22
	25	57,2	10,24	69,4	13,42	78,8	16,10	87,2	18,74	88,8	18,88	90,0	18,98	91,6	19,10
	27	57,2	11,00	69,4	14,44	78,8	17,32	86,0	19,58	87,8	19,74	88,8	19,84	90,4	19,98
	29	57,2	11,80	69,4	15,50	78,8	18,62	84,4	20,40	86,0	20,60	87,2	20,82	88,8	20,82
	31	57,2	12,66	69,4	16,64	78,8	20,04	82,8	21,22	84,4	21,42	86,0	21,62	87,8	21,84
	33	57,2	13,08	69,4	17,24	78,8	20,82	82,2	21,84	83,8	21,84	85,0	22,04	86,6	22,24
	35	57,2	13,52	69,4	17,86	78,8	21,42	81,6	22,24	83,2	22,44	84,4	22,44	86,0	22,64
	37	57,2	14,48	69,4	19,16	78,2	22,86	80,0	23,06	81,6	23,26	82,8	23,46	84,4	23,46
	39	57,2	15,48	69,4	20,60	76,6	23,66	78,2	23,88	80,4	24,08	81,6	24,28	83,2	24,48
	41	57,2	16,48	69,4	22,04	75,8	24,46	77,4	24,70	79,6	24,90	80,8	25,10	82,4	25,50
	43	57,2	17,48	69,4	23,48	75,0	25,26	76,4	25,52	78,8	25,72	79,8	25,92	81,6	26,52
	46	56,4	18,48	68,4	24,92	74,0	26,06	75,4	26,34	77,8	26,54	78,8	26,74	80,6	27,54
	48	55,4	19,48	67,4	26,36	72,8	26,86	74,2	27,16	76,8	27,36	78,0	27,56	79,6	28,56
	50	54,2	20,48	66,2	27,80	71,6	27,66	73,2	27,98	75,6	28,18	77,0	28,38	78,4	29,58
100%	10	51,8	7,28	63,4	9,02	71,6	10,36	80,0	11,80	88,4	13,24	93,8	14,22	100,6	14,22
	12	51,8	7,42	63,4	9,18	71,6	10,60	80,0	12,04	88,4	13,50	93,8	14,50	98,8	14,50
	14	51,8	7,58	63,4	9,38	71,6	10,82	80,0	12,28	88,4	13,80	93,8	14,82	97,8	14,82
	16	51,8	7,72	63,4	9,58	71,6	11,04	80,0	12,56	88,4	14,10	93,8	15,14	96,2	14,82
	18	51,8	7,88	63,4	9,80	71,6	11,28	80,0	12,86	88,4	14,90	93,4	16,06	94,4	16,16
	19	51,8	8,04	63,4	10,00	71,6	11,84	80,0	13,90	88,4	16,12	91,6	16,90	93,4	17,02
	21	51,8	8,14	63,4	10,32	71,6	12,30	80,0	14,44	88,4	16,76	91,2	17,32	92,8	17,44
	23	51,8	8,42	63,4	10,92	71,6	13,02	80,0	15,28	88,4	17,76	90,0	17,98	91,6	18,08
	25	51,8	9,06	63,4	11,76	71,6	14,02	80,0	16,48	87,2	18,76	88,4	18,84	90,0	18,96
	27	51,8	9,72	63,4	12,64	71,6	15,08	80,0	17,76	86,2	19,62	87,2	19,70	88,4	19,82
	29	51,8	10,40	63,4	13,56	71,6	16,20	80,0	19,10	84,4	20,40	85,6	20,62	87,2	20,62
	31	51,8	11,12	63,4	14,54	71,6	17,38	80,0	20,62	82,8	21,42	83,8	21,42	85,6	21,64
	33	51,8	11,50	63,4	15,04	71,6	18,02	80,0	21,22	82,2	21,84	83,4	21,84	85,0	22,04
	35	51,8	11,90	63,4	15,58	71,6	18,68	80,0	22,04	81,6	22,24	82,8	22,24	84,4	22,44
	37	51,8	12,74	63,4	16,70	71,6	20,02	78,4	22,86	80,0	23,06	81,2	23,26	82,8	23,26
	39	51,8	13,60	63,4	17,88	71,6	21,42	77,2	23,68	78,8	23,88	80,0	24,08	81,2	24,28
	41	51,8	14,46	63,4	19,06	70,6	22,82	76,4	24,50	78,2	24,70	79,0	24,90	80,4	25,30
	43	51,8	15,32	63,4	20,24	69,6	24,22	75,4	25,32	77,4	25,52	78,2	25,72	79,6	26,32
	46	51,8	16,18	62,4	21,42	68,4	25,62	74,4	26,14	76,4	26,34	77,4	26,54	78,6	27,34
	48	51,8	17,04	61,4	22,60	67,2	27,02	73,2	26,96	75,4	27,16	76,4	27,36	77,4	28,36
	50	50,6	17,90	60,4	23,78	66,0	28,42	72,2	27,78	74,4	27,98	75,4	28,18	76,4	29,38

KVR800HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	46,8	6,54	56,6	8,02	64,4	9,20	72,2	10,46	79,4	11,72	84,4	12,60	92,2	13,90
	12	46,8	6,66	56,6	8,18	64,4	9,40	72,2	10,66	79,4	11,96	84,4	12,84	92,2	14,18
	14	46,8	6,78	56,6	8,34	64,4	9,60	72,2	10,90	79,4	12,22	84,4	13,12	92,2	14,50
	16	46,8	6,92	56,6	8,54	64,4	9,80	72,2	11,12	79,4	12,50	84,4	13,42	92,2	14,82
	18	46,8	7,04	56,6	8,70	64,4	10,02	72,2	11,36	79,4	12,76	84,4	13,96	92,2	15,86
	19	46,8	7,18	56,6	8,90	64,4	10,22	72,2	11,94	79,4	13,80	84,4	15,10	91,0	16,88
	21	46,8	7,26	56,6	8,98	64,4	10,62	72,2	12,42	79,4	14,32	84,4	15,70	90,6	17,30
	23	46,8	7,38	56,6	9,50	64,4	11,22	72,2	13,12	79,4	15,18	84,4	16,64	89,4	17,96
	25	46,8	7,92	56,6	10,18	64,4	12,08	72,2	14,14	79,4	16,38	84,4	17,94	88,4	18,82
	27	46,8	8,36	56,6	10,94	64,4	12,98	72,2	15,20	79,4	17,62	84,4	19,32	86,6	19,68
	29	46,8	9,08	56,6	11,74	64,4	13,94	72,2	16,34	79,4	18,94	83,8	20,42	85,0	20,62
	31	46,8	9,72	56,6	12,58	64,4	14,94	72,2	17,56	79,4	20,38	82,2	21,22	83,8	21,44
	33	46,8	10,04	56,6	13,00	64,4	15,48	72,2	18,18	79,4	21,02	81,6	21,64	82,8	21,84
	35	46,8	10,38	56,6	13,46	64,4	16,02	72,2	18,84	79,4	21,84	81,0	22,04	82,2	22,24
	37	46,8	11,08	56,6	14,40	64,4	17,16	72,2	20,20	78,4	22,86	79,4	23,06	81,0	23,06
	39	46,8	11,84	56,6	15,40	64,4	18,40	72,2	21,64	77,2	23,68	77,8	23,88	79,4	24,08
	41	46,8	12,60	56,6	16,40	64,4	19,64	72,2	23,08	76,4	24,50	76,6	24,70	78,6	25,10
	43	46,8	13,36	56,6	17,40	63,2	20,88	71,4	24,52	75,4	25,32	75,8	25,52	77,6	26,12
	46	46,8	14,12	56,6	18,40	62,0	22,12	70,4	25,96	74,4	26,14	75,0	26,34	76,6	27,14
	48	46,8	14,88	56,6	19,40	60,6	23,36	69,2	27,40	73,2	26,96	74,0	27,16	77,2	28,16
	50	46,8	15,64	55,2	20,40	59,4	24,60	68,0	28,84	71,8	27,78	72,8	27,98	76,0	29,18
80%	10	41,4	5,38	50,4	6,54	57,2	7,46	63,8	8,44	70,4	9,46	74,8	10,14	82,2	11,20
	12	41,4	5,46	50,4	6,66	57,2	7,62	63,8	8,62	70,4	9,64	74,8	10,34	82,2	11,44
	14	41,4	5,56	50,4	6,78	57,2	7,76	63,8	8,80	70,4	9,86	74,8	10,58	82,2	11,68
	16	41,4	5,66	50,4	6,94	57,2	7,94	63,8	8,98	70,4	10,06	74,8	10,80	82,2	11,92
	18	41,4	5,76	50,4	7,06	57,2	8,10	63,8	9,18	70,4	10,28	74,8	11,04	82,2	12,28
	19	41,4	5,88	50,4	7,22	57,2	8,28	63,8	9,38	70,4	10,76	74,8	11,74	82,2	13,30
	21	41,4	5,94	50,4	7,30	57,2	8,36	63,8	9,72	70,4	11,18	74,8	12,20	82,2	13,84
	23	41,4	6,02	50,4	7,52	57,2	8,84	63,8	10,26	70,4	11,82	74,8	12,90	82,2	14,64
	25	41,4	6,36	50,4	8,06	57,2	9,50	63,8	11,06	70,4	12,72	74,8	13,90	82,2	15,80
	27	41,4	6,80	50,4	8,64	57,2	10,20	63,8	11,88	70,4	13,68	74,8	14,96	82,2	17,00
	29	41,4	7,26	50,4	9,28	57,2	10,92	63,8	12,76	70,4	14,70	74,8	16,10	82,2	18,28
	31	41,4	7,76	50,4	9,92	57,2	11,72	63,8	13,68	70,4	15,80	74,8	17,28	81,6	19,60
	33	41,4	8,00	50,4	10,26	57,2	12,14	63,8	14,16	70,4	16,36	74,8	17,92	81,0	19,98
	35	41,4	8,28	50,4	10,60	57,2	12,54	63,8	14,66	70,4	16,94	74,8	18,56	80,4	20,36
	37	41,4	8,82	50,4	11,32	57,2	13,44	63,8	15,72	70,4	18,16	74,8	19,98	78,8	21,10
	39	41,4	9,40	50,4	12,12	57,2	13,22	63,8	16,82	70,4	19,40	74,8	21,30	77,2	22,04
	41	41,4	9,98	50,4	12,92	57,2	13,00	63,8	17,92	69,6	20,64	74,2	22,62	76,4	22,98
	43	41,4	10,56	50,4	13,72	57,2	12,78	63,8	19,02	68,8	21,88	73,4	23,94	75,6	23,92
	46	41,4	11,14	50,4	14,52	56,4	12,56	62,6	20,12	67,8	23,12	72,4	25,26	74,6	24,86
	48	41,4	11,72	50,4	15,32	55,0	12,34	61,4	21,22	66,8	24,36	71,2	26,58	73,4	25,80
	50	41,4	12,30	50,4	16,12	53,8	12,12	60,2	22,32	65,6	25,60	70,0	27,90	72,2	26,74

KVR800HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	36,4	5,12	44,2	6,18	50,2	7,02	56,2	7,90	61,8	8,82	65,6	9,44	71,8	10,40
	12	36,4	5,20	44,2	6,28	50,2	7,14	56,2	8,06	61,8	9,00	65,6	9,62	71,8	10,60
	14	36,4	5,28	44,2	6,40	50,2	7,28	56,2	8,22	61,8	9,18	65,6	9,84	71,8	10,84
	16	36,4	5,38	44,2	6,52	50,2	7,42	56,2	8,38	61,8	9,36	65,6	10,04	71,8	11,08
	18	36,4	5,48	44,2	6,66	50,2	7,58	56,2	8,54	61,8	9,56	65,6	10,26	71,8	11,32
	19	36,4	5,60	44,2	6,80	50,2	7,76	56,2	8,76	61,8	9,78	65,6	10,52	71,8	11,88
	21	36,4	5,64	44,2	6,86	50,2	7,84	56,2	8,84	61,8	10,06	65,6	10,94	71,8	12,34
	23	36,4	5,72	44,2	6,96	50,2	8,06	56,2	9,30	61,8	10,62	65,6	11,56	71,8	13,06
	25	36,4	5,92	44,2	7,40	50,2	8,66	56,2	10,00	61,8	11,42	65,6	12,44	71,8	14,06
	27	36,4	6,30	44,2	7,94	50,2	9,26	56,2	10,72	61,8	12,28	65,6	13,38	71,8	15,12
	29	36,4	6,74	44,2	8,48	50,2	9,94	56,2	11,48	61,8	13,18	65,6	14,36	71,8	16,24
	31	36,4	7,18	44,2	9,06	50,2	10,62	56,2	12,30	61,8	14,14	65,6	15,40	71,8	17,44
	33	36,4	7,40	44,2	9,36	50,2	10,98	56,2	12,74	61,8	14,62	65,6	15,96	71,8	18,08
	35	36,4	7,66	44,2	9,68	50,2	11,36	56,2	13,18	61,8	15,14	65,6	16,52	71,8	18,72
	37	36,4	8,14	44,2	10,32	50,2	12,14	56,2	14,10	61,8	16,22	65,6	17,70	71,8	20,08
	39	36,4	8,68	44,2	11,02	50,2	12,98	56,2	15,08	61,8	17,36	65,6	18,98	71,8	21,62
	41	36,4	9,22	44,2	11,72	50,2	13,82	56,2	16,06	61,8	18,50	65,6	20,26	71,8	23,16
	43	36,4	9,76	44,2	12,42	50,2	14,66	56,2	17,04	61,8	19,64	65,6	21,54	71,8	24,70
	46	36,4	10,30	44,2	13,12	50,2	15,50	56,2	18,02	61,0	20,78	64,6	22,82	71,0	26,24
	48	36,4	10,84	44,2	13,82	50,2	16,34	55,4	19,00	60,2	21,92	63,6	24,10	70,0	27,78
	50	36,4	11,38	44,2	14,52	49,4	17,18	54,6	19,98	59,2	23,06	62,4	25,38	68,8	29,32
60%	10	31,2	4,48	37,8	5,32	43,0	6,00	48,0	6,72	53,0	7,46	56,6	7,96	61,6	8,76
	12	31,2	4,54	37,8	5,42	43,0	6,10	48,0	6,84	53,0	7,60	56,6	8,12	61,6	8,92
	14	31,2	4,62	37,8	5,52	43,0	6,22	48,0	6,98	53,0	7,76	56,6	8,28	61,6	9,10
	16	31,2	4,68	37,8	5,62	43,0	6,34	48,0	7,10	53,0	7,90	56,6	8,46	61,6	9,32
	18	31,2	4,76	37,8	5,72	43,0	6,48	48,0	7,24	53,0	8,06	56,6	8,64	61,6	9,50
	19	31,2	4,84	37,8	5,82	43,0	6,60	48,0	7,42	53,0	8,24	56,6	8,82	61,6	9,72
	21	31,2	4,88	37,8	5,88	43,0	6,66	48,0	7,48	53,0	8,34	56,6	8,92	61,6	9,96
	23	31,2	4,96	37,8	5,96	43,0	6,76	48,0	7,64	53,0	8,68	56,6	9,40	61,6	10,54
	25	31,2	5,04	37,8	6,18	43,0	7,16	48,0	8,20	53,0	9,32	56,6	10,10	61,6	11,34
	27	31,2	5,34	37,8	6,62	43,0	7,66	48,0	8,78	53,0	9,98	56,6	10,84	61,6	12,16
	29	31,2	5,72	37,8	7,06	43,0	8,18	48,0	9,42	53,0	10,70	56,6	11,62	61,6	13,06
	31	31,2	6,06	37,8	7,54	43,0	8,76	48,0	10,06	53,0	11,46	56,6	12,46	61,6	14,00
	33	31,2	6,26	37,8	7,78	43,0	9,04	48,0	10,40	53,0	11,86	56,6	12,88	61,6	14,50
	35	31,2	6,46	37,8	8,04	43,0	9,36	48,0	10,76	53,0	12,28	56,6	13,34	61,6	15,00
	37	31,2	6,86	37,8	8,56	43,0	9,96	48,0	11,48	53,0	13,10	56,6	14,26	61,6	16,06
	39	31,2	7,28	37,8	9,12	43,0	10,64	48,0	12,28	53,0	14,00	56,6	15,26	61,6	17,22
	41	31,2	7,70	37,8	9,68	43,0	11,32	48,0	13,08	53,0	14,90	56,6	16,26	61,6	18,38
	43	31,2	8,12	37,8	10,24	43,0	12,00	48,0	13,88	53,0	15,80	56,6	17,26	61,6	19,54
	46	31,2	8,54	37,8	10,80	43,0	12,68	48,0	14,68	53,0	16,70	56,6	18,26	61,6	20,70
	48	31,2	8,96	37,8	11,36	43,0	13,36	47,4	15,48	52,2	17,60	56,0	19,26	60,8	21,86
	50	31,2	9,38	37,8	11,92	43,0	14,04	46,6	16,28	53,4	18,50	55,2	20,26	60,0	23,02

KVR800HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	26,2	3,40	31,6	4,04	36,0	4,56	40,2	5,10	44,4	5,66	47,4	6,04	51,6	6,64
	12	26,2	3,44	31,6	4,12	36,0	4,62	40,2	5,18	44,4	5,76	47,4	6,16	51,6	6,76
	14	26,2	3,50	31,6	4,18	36,0	4,72	40,2	5,30	44,4	5,88	47,4	6,28	51,6	6,90
	16	26,2	3,54	31,6	4,26	36,0	4,80	40,2	5,38	44,4	6,00	47,4	6,42	51,6	7,06
	18	26,2	3,60	31,6	4,34	36,0	4,92	40,2	5,50	44,4	6,12	47,4	6,56	51,6	7,20
	19	26,2	3,68	31,6	4,42	36,0	5,00	40,2	5,62	44,4	6,24	47,4	6,68	51,6	7,38
	21	26,2	3,70	31,6	4,46	36,0	5,06	40,2	5,68	44,4	6,32	47,4	6,76	51,6	7,56
	23	26,2	3,76	31,6	4,52	36,0	5,12	40,2	5,80	44,4	6,58	47,4	7,12	51,6	8,00
	25	26,2	3,82	31,6	4,68	36,0	5,42	40,2	6,22	44,4	7,06	47,4	7,66	51,6	8,60
	27	26,2	4,04	31,6	5,02	36,0	5,80	40,2	6,66	44,4	7,56	47,4	8,22	51,6	9,22
	29	26,2	4,34	31,6	5,36	36,0	6,20	40,2	7,14	44,4	8,12	47,4	8,82	51,6	9,90
	31	26,2	4,60	31,6	5,72	36,0	6,64	40,2	7,62	44,4	8,70	47,4	9,44	51,6	10,62
	33	26,2	4,74	31,6	5,90	36,0	6,86	40,2	7,88	44,4	9,00	47,4	9,76	51,6	11,00
	35	26,2	4,90	31,6	6,10	36,0	7,10	40,2	8,16	44,4	9,32	47,4	10,12	51,6	11,38
	37	26,2	5,20	31,6	6,50	36,0	7,56	40,2	8,70	44,4	9,94	47,4	10,82	51,6	12,18
	39	26,2	5,52	31,6	6,92	36,0	8,06	40,2	9,32	44,4	10,62	47,4	11,58	51,6	13,06
	41	26,2	5,84	31,6	7,34	36,0	8,58	40,2	9,92	44,4	11,30	47,4	12,34	51,6	13,94
	43	26,2	6,16	31,6	7,76	36,0	9,10	40,2	10,52	44,4	11,98	47,4	13,08	51,6	14,82
	46	26,2	6,48	31,6	8,20	36,0	9,62	40,2	11,14	44,4	12,66	47,4	13,84	51,6	15,70
	48	26,2	6,80	31,6	8,62	36,0	10,14	39,6	11,74	43,8	13,34	47,0	14,60	51,0	16,58
	50	26,2	7,12	31,6	9,04	36,0	10,64	39,0	12,34	44,8	14,02	46,2	15,36	50,2	17,46

30 HP

TC: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR850HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	71,6	10,62	87,2	13,27	98,6	15,35	107,1	15,91	109,2	16,15	110,8	16,15	112,7	16,15
	12	71,6	10,83	87,2	13,56	98,6	15,68	105,7	16,25	107,5	16,51	109,2	16,51	111,4	16,51
	14	71,6	11,06	87,2	13,84	98,6	16,01	104,1	16,60	106,2	16,64	107,5	16,64	109,7	16,64
	16	71,6	11,29	87,2	14,15	98,6	16,36	102,4	16,64	104,5	16,66	106,2	16,56	108,1	16,20
	18	71,6	11,53	87,2	14,58	98,6	17,55	100,8	17,70	103,2	17,87	104,5	17,91	106,8	18,06
	19	71,6	11,92	87,2	15,78	97,2	18,45	99,1	18,61	101,6	18,76	102,9	18,91	105,1	19,07
	21	71,6	12,38	87,2	16,40	96,4	18,94	98,6	19,10	100,8	19,26	102,1	19,30	104,3	19,47
	23	71,6	13,10	87,2	17,39	95,0	19,63	97,5	19,79	99,7	19,97	101,1	20,11	103,2	20,27
	25	71,6	14,10	87,2	18,74	93,6	20,61	95,9	20,79	98,1	20,97	99,7	21,02	101,6	21,19
	27	71,6	15,15	87,2	20,15	92,0	21,51	94,5	21,69	96,6	21,88	98,1	22,03	100,2	22,20
	29	71,6	16,28	87,2	21,69	90,7	22,45	92,9	22,73	95,0	22,83	96,4	23,03	98,6	23,22
	31	71,6	17,43	86,9	23,22	89,0	23,42	91,2	23,61	93,4	23,80	95,0	23,90	97,2	24,19
	33	71,6	18,08	86,0	23,70	88,5	23,90	90,4	24,10	92,6	24,29	94,2	24,49	96,2	24,68
	35	71,6	18,74	85,6	24,10	87,4	24,39	89,6	24,58	92,0	24,77	93,4	24,97	95,6	25,17
	37	71,6	20,11	83,9	25,06	86,0	25,26	88,0	25,65	90,4	25,84	92,0	25,94	93,9	26,13
	39	71,6	21,51	82,3	26,04	84,4	26,33	86,6	26,53	89,0	26,81	90,4	27,01	92,6	27,20
	41	71,6	22,91	81,4	27,02	83,6	27,40	85,4	27,41	87,9	27,78	89,4	28,08	91,5	28,27
	43	70,9	24,31	81,4	28,00	82,7	28,47	84,4	28,29	86,9	28,75	89,3	29,15	91,4	29,34
	46	70,0	25,71	80,5	28,98	81,7	29,54	83,5	29,17	85,7	29,72	88,2	30,22	90,4	30,41
	48	69,0	27,11	79,4	29,96	80,7	30,61	82,4	30,05	84,5	30,69	86,9	31,29	89,2	31,48
	50	67,9	28,51	78,1	30,94	79,2	31,68	81,2	30,93	83,1	31,66	85,6	32,36	88,7	32,55

KVR850HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	66,2	9,71	80,4	12,12	91,3	14,00	102,2	15,91	107,4	16,17	108,7	16,17	110,9	16,17
	12	66,2	9,90	80,4	12,36	91,3	14,29	102,2	16,25	105,7	16,51	107,4	16,51	109,2	16,51
	14	66,2	10,11	80,4	12,62	91,3	14,59	102,2	16,60	104,4	16,65	105,7	16,65	107,8	16,65
	16	66,2	10,31	80,4	12,90	91,3	14,90	100,8	16,65	102,7	16,67	104,4	16,56	106,2	16,20
	18	66,2	10,54	80,4	13,19	91,3	15,60	99,2	17,57	101,4	17,73	102,7	17,77	104,6	17,91
	19	66,2	10,78	80,4	14,05	91,3	16,87	97,8	18,56	99,8	18,62	101,1	18,76	103,2	18,91
	21	66,2	11,09	80,4	14,59	91,3	17,55	97,0	18,96	99,2	19,11	100,2	19,25	102,2	19,33
	23	66,2	11,72	80,4	15,44	91,3	18,59	95,6	19,65	97,8	19,82	99,2	19,95	101,1	20,11
	25	66,2	12,61	80,4	16,65	91,3	20,00	94,3	20,64	96,2	20,81	97,5	20,86	99,8	21,03
	27	66,2	13,54	80,4	17,91	90,7	21,37	92,6	21,55	94,8	21,71	96,2	21,86	98,1	22,03
	29	66,2	14,55	80,4	19,27	89,1	22,35	91,3	22,54	93,2	22,75	94,6	22,84	96,8	23,03
	31	66,2	15,60	80,4	20,67	87,7	23,23	89,6	23,42	91,6	23,61	93,2	23,82	95,0	24,01
	33	66,2	16,15	80,4	21,48	86,9	23,71	89,1	23,91	91,0	24,10	92,0	24,30	94,3	24,49
	35	66,2	16,71	80,4	22,21	86,1	24,30	88,0	24,39	90,2	24,58	91,6	24,78	93,4	24,98
	37	66,2	17,90	80,4	23,82	84,4	25,17	86,6	25,37	88,6	25,65	89,9	25,75	92,0	25,94
	39	66,2	19,13	80,4	25,65	83,1	26,14	85,0	26,34	87,2	26,53	88,6	26,72	90,4	27,01
	41	66,2	20,36	79,3	27,48	81,9	27,11	83,8	27,31	86,2	27,41	87,4	27,69	89,4	28,08
	43	66,2	21,59	78,3	29,31	80,7	28,08	82,6	28,28	85,1	28,29	86,3	28,66	88,2	29,15
	46	66,2	22,82	77,3	31,14	79,6	29,05	81,3	29,25	83,9	29,17	85,1	29,63	87,1	30,22
	48	65,3	24,05	77,2	32,97	78,4	30,02	80,1	30,22	82,7	30,05	83,9	30,60	85,8	31,29
	50	64,3	25,28	75,9	34,80	77,1	30,99	78,8	31,19	81,3	30,93	82,7	31,57	84,4	32,36
110%	10	60,7	8,81	73,8	10,96	83,6	12,65	93,4	14,39	103,2	16,16	106,7	15,54	108,7	15,54
	12	60,7	9,00	73,8	11,19	83,6	12,92	93,4	14,70	103,2	16,51	105,4	15,86	107,3	15,86
	14	60,7	9,17	73,8	11,42	83,6	13,19	93,4	15,01	102,7	16,64	103,7	16,21	105,7	16,21
	16	60,7	9,36	73,8	11,67	83,6	13,47	93,4	15,33	101,1	16,66	102,1	16,56	104,0	16,20
	18	60,7	9,57	73,8	11,93	83,6	13,78	93,4	16,17	99,7	17,58	100,8	17,70	102,7	17,75
	19	60,7	9,78	73,8	12,40	83,6	14,83	93,4	17,53	98,1	18,56	99,1	18,60	101,1	18,75
	21	60,7	9,88	73,8	12,90	83,6	15,42	93,4	18,22	97,2	18,95	98,6	19,09	100,2	19,24
	23	60,7	10,43	73,8	13,63	83,6	16,33	93,4	19,27	96,1	19,66	97,2	19,79	99,1	19,94
	25	60,7	11,20	73,8	14,68	83,6	17,58	92,6	20,49	94,5	20,65	95,6	20,70	97,5	20,85
	27	60,7	12,03	73,8	15,79	83,6	18,93	91,2	21,37	93,2	21,55	94,2	21,69	96,1	21,85
	29	60,7	12,91	73,8	16,95	83,6	20,33	89,6	22,34	91,5	22,54	92,6	22,74	94,5	22,83
	31	60,7	13,83	73,8	18,22	83,6	21,88	88,0	23,22	89,9	23,41	91,2	23,61	93,2	23,81
	33	60,7	14,30	73,8	18,89	83,6	22,74	87,4	23,81	89,0	23,90	90,4	24,10	92,0	24,29
	35	60,7	14,79	73,8	19,48	83,6	23,51	86,6	24,29	88,5	24,48	89,6	24,58	91,5	24,77
	37	60,7	15,83	73,8	20,98	83,0	24,97	85,0	25,17	86,9	25,45	88,0	25,55	89,9	25,74
	39	60,7	16,93	73,8	22,44	81,4	25,93	83,3	26,14	85,5	26,33	86,6	26,52	88,5	26,72
	41	60,7	18,03	73,8	23,90	80,5	26,89	82,2	27,11	84,4	27,21	85,7	27,49	87,4	27,70
	43	60,7	19,13	73,8	25,36	79,5	27,85	81,1	28,08	83,4	28,09	84,6	28,46	86,3	28,68
	46	59,8	20,23	72,7	26,82	78,3	28,81	80,0	29,05	82,3	28,97	83,4	29,43	85,2	29,66
	48	58,8	21,33	71,7	28,28	76,9	29,77	78,6	30,02	81,1	29,85	82,4	30,40	84,0	30,64
	50	57,6	22,43	70,4	29,74	75,6	30,73	77,5	30,99	79,7	30,73	81,1	31,37	82,8	31,62

KVR850HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	55,1	7,97	67,3	9,85	76,0	11,34	85,0	12,90	94,0	14,48	99,7	15,55	106,8	15,55
	12	55,1	8,12	67,3	10,05	76,0	11,59	85,0	13,16	94,0	14,77	99,7	15,86	105,1	15,86
	14	55,1	8,28	67,3	10,26	76,0	11,83	85,0	13,44	94,0	15,09	99,7	16,21	103,8	16,21
	16	55,1	8,45	67,3	10,48	76,0	12,08	85,0	13,74	94,0	15,42	99,7	16,56	102,2	16,20
	18	55,1	8,62	67,3	10,71	76,0	12,34	85,0	14,05	94,0	16,29	99,2	17,56	100,5	17,70
	19	55,1	8,79	67,3	10,93	76,0	12,95	85,0	15,20	94,0	17,59	97,2	18,45	99,2	18,60
	21	55,1	8,90	67,3	11,29	76,0	13,45	85,0	15,80	94,0	18,28	96,8	18,94	98,4	19,09
	23	55,1	9,22	67,3	11,94	76,0	14,24	85,0	16,71	94,0	19,44	95,6	19,64	97,2	19,78
	25	55,1	9,90	67,3	12,85	76,0	15,33	85,0	18,05	92,6	20,50	94,0	20,63	95,6	20,69
	27	55,1	10,62	67,3	13,81	76,0	16,49	85,0	19,44	91,3	21,49	92,6	21,53	94,0	21,68
	29	55,1	11,37	67,3	14,82	76,0	17,72	85,0	20,85	89,6	22,35	91,0	22,55	92,6	22,55
	31	55,1	12,17	67,3	15,89	76,0	18,97	85,0	22,46	88,0	23,32	89,3	23,42	91,0	23,62
	33	55,1	12,58	67,3	16,45	76,0	19,66	85,0	23,22	87,4	23,81	88,6	23,91	90,2	24,10
	35	55,1	13,01	67,3	17,03	76,0	20,46	85,0	24,10	86,6	24,29	88,0	24,39	89,6	24,58
	37	55,1	13,92	67,3	18,25	76,0	21,88	83,4	24,98	85,0	25,26	86,1	25,36	88,0	25,46
	39	55,1	14,87	67,3	19,59	76,0	23,42	82,0	25,95	83,6	26,14	84,7	26,33	86,4	26,53
	41	55,1	15,82	67,3	20,93	75,0	24,96	81,0	26,92	82,7	27,02	83,5	27,30	85,3	27,60
	43	55,1	16,77	67,3	22,27	74,1	26,50	79,8	27,89	81,6	27,90	82,4	28,27	84,2	28,67
	46	55,1	17,72	66,3	23,61	73,0	28,04	78,5	28,86	80,3	28,78	81,2	29,24	82,9	29,74
	48	55,1	18,67	65,3	24,95	71,9	29,58	77,4	29,83	79,2	29,66	81,0	30,21	81,6	30,81
	50	54,5	19,62	64,4	26,29	70,5	31,12	76,1	30,80	77,9	30,54	79,7	31,18	80,4	31,88
90%	10	49,7	7,15	60,2	8,77	68,4	10,06	76,6	11,43	84,4	12,81	89,9	13,76	98,1	15,20
	12	49,7	7,27	60,2	8,95	68,4	10,28	76,6	11,65	84,4	13,08	89,9	14,04	98,1	15,51
	14	49,7	7,41	60,2	9,12	68,4	10,49	76,6	11,91	84,4	13,36	89,9	14,34	98,1	15,85
	16	49,7	7,56	60,2	9,32	68,4	10,71	76,6	12,16	84,4	13,66	89,9	14,67	98,1	16,20
	18	49,7	7,71	60,2	9,52	68,4	10,95	76,6	12,42	84,4	13,96	89,9	15,26	98,1	17,37
	19	49,7	7,86	60,2	9,73	68,4	11,18	76,6	13,05	84,4	15,08	89,9	16,51	96,9	18,44
	21	49,7	7,95	60,2	9,82	68,4	11,62	76,6	13,57	84,4	15,67	89,9	17,16	96,2	18,93
	23	49,7	8,08	60,2	10,37	68,4	12,27	76,6	14,35	84,4	16,60	89,9	18,22	95,1	19,63
	25	49,7	8,67	60,2	11,13	68,4	13,21	76,6	15,46	84,4	17,91	89,9	19,62	93,8	20,53
	27	49,7	9,22	60,2	11,96	68,4	14,20	76,6	16,62	84,4	19,27	89,9	21,15	92,1	21,52
	29	49,7	9,93	60,2	12,83	68,4	15,24	76,6	17,89	84,4	20,68	89,0	22,35	90,5	22,45
	31	49,7	10,62	60,2	13,74	68,4	16,34	76,6	19,15	84,4	22,24	87,4	23,22	89,0	23,42
	33	49,7	10,98	60,2	14,22	68,4	16,92	76,6	19,83	84,4	23,03	86,6	23,71	88,0	23,90
	35	49,7	11,35	60,2	14,71	68,4	17,54	76,6	20,63	84,4	23,90	86,0	24,19	87,4	24,29
	37	49,7	12,12	60,2	15,74	68,4	18,76	76,6	22,06	83,4	24,98	84,4	25,17	86,0	25,26
	39	49,7	12,94	60,2	16,84	68,4	20,13	76,6	23,71	82,0	25,95	82,8	26,14	84,4	26,33
	41	49,7	13,76	60,2	17,94	68,4	21,50	75,9	25,36	81,0	26,92	81,5	27,11	83,3	27,40
	43	49,7	14,58	60,2	19,04	67,4	22,87	74,9	27,01	79,9	27,89	80,5	28,08	82,1	28,47
	46	49,7	15,40	60,2	20,14	66,3	24,24	73,7	28,66	78,9	28,86	79,5	29,05	81,0	29,54
	48	49,7	16,22	60,2	21,24	65,0	25,61	72,3	30,31	77,6	29,83	78,4	30,02	80,6	30,61
	50	49,7	17,04	59,1	22,34	63,8	26,98	71,0	31,96	76,1	30,80	77,2	30,99	79,3	31,68

KVR850HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	44,1	6,14	53,6	7,48	60,7	8,53	67,8	9,65	75,1	10,81	79,7	11,59	87,2	12,80
	12	44,1	6,23	53,6	7,61	60,7	8,71	67,8	9,85	75,1	11,03	79,7	11,82	87,2	13,07
	14	44,1	6,35	53,6	7,75	60,7	8,88	67,8	10,05	75,1	11,27	79,7	12,08	87,2	13,35
	16	44,1	6,47	53,6	7,92	60,7	9,07	67,8	10,27	75,1	11,50	79,7	12,34	87,2	13,63
	18	44,1	6,59	53,6	8,07	60,7	9,26	67,8	10,49	75,1	11,76	79,7	12,62	87,2	14,05
	19	44,1	6,73	53,6	8,25	60,7	9,46	67,8	10,72	75,1	12,30	79,7	13,42	87,2	15,20
	21	44,1	6,79	53,6	8,34	60,7	9,56	67,8	11,11	75,1	12,78	79,7	13,94	87,2	15,81
	23	44,1	6,89	53,6	8,59	60,7	10,10	67,8	11,74	75,1	13,51	79,7	14,75	87,2	16,76
	25	44,1	7,26	53,6	9,22	60,7	10,86	67,8	12,63	75,1	14,55	79,7	15,89	87,2	18,09
	27	44,1	7,77	53,6	9,88	60,7	11,66	67,8	13,58	75,1	15,64	79,7	17,11	87,2	19,44
	29	44,1	8,30	53,6	10,60	60,7	12,49	67,8	14,58	75,1	16,79	79,7	18,42	87,2	20,92
	31	44,1	8,87	53,6	11,33	60,7	13,39	67,8	15,64	75,1	18,09	79,7	19,76	86,9	22,42
	33	44,1	9,15	53,6	11,72	60,7	13,87	67,8	16,18	75,1	18,74	79,7	20,46	86,0	22,79
	35	44,1	9,46	53,6	12,11	60,7	14,34	67,8	16,77	75,1	19,41	79,7	21,24	85,5	23,27
	37	44,1	10,08	53,6	12,95	60,7	15,36	67,8	17,95	75,1	20,76	79,7	22,79	83,9	24,20
	39	44,1	10,75	53,6	13,85	60,7	15,84	67,8	19,25	75,1	22,22	79,7	24,39	82,3	25,13
	41	44,1	11,42	53,6	14,75	60,7	16,32	67,8	20,55	74,1	23,68	78,8	25,99	81,1	26,06
	43	44,1	12,09	53,6	15,65	60,7	16,80	67,8	21,85	73,2	25,14	77,7	27,59	80,0	26,99
	46	44,1	12,76	53,6	16,55	59,9	17,28	66,6	23,15	72,0	26,60	76,5	29,19	78,7	27,92
	48	44,1	13,43	53,6	17,45	58,7	17,76	65,5	24,45	70,8	28,06	75,1	30,79	77,3	28,85
	50	44,1	14,10	53,6	18,35	57,4	18,24	64,1	25,75	69,4	29,52	73,7	32,39	75,9	29,78
70%	10	38,6	5,60	47,0	6,75	53,2	7,68	59,7	8,64	65,7	9,64	69,8	10,33	76,3	11,38
	12	38,6	5,68	47,0	6,87	53,2	7,81	59,7	8,81	65,7	9,83	69,8	10,53	76,3	11,60
	14	38,6	5,78	47,0	7,00	53,2	7,97	59,7	8,99	65,7	10,04	69,8	10,76	76,3	11,86
	16	38,6	5,89	47,0	7,14	53,2	8,12	59,7	9,17	65,7	10,24	69,8	10,98	76,3	12,11
	18	38,6	5,99	47,0	7,28	53,2	8,29	59,7	9,35	65,7	10,46	69,8	11,22	76,3	12,38
	19	38,6	6,12	47,0	7,43	53,2	8,48	59,7	9,57	65,7	10,69	69,8	11,51	76,3	12,98
	21	38,6	6,16	47,0	7,50	53,2	8,56	59,7	9,67	65,7	11,00	69,8	11,96	76,3	13,49
	23	38,6	6,25	47,0	7,61	53,2	8,81	59,7	10,17	65,7	11,62	69,8	12,65	76,3	14,28
	25	38,6	6,47	47,0	8,10	53,2	9,46	59,7	10,93	65,7	12,49	69,8	13,61	76,3	15,37
	27	38,6	6,90	47,0	8,68	53,2	10,13	59,7	11,72	65,7	13,43	69,8	14,63	76,3	16,54
	29	38,6	7,37	47,0	9,28	53,2	10,87	59,7	12,56	65,7	14,41	69,8	15,71	76,3	17,74
	31	38,6	7,85	47,0	9,91	53,2	11,62	59,7	13,46	65,7	15,46	69,8	16,85	76,3	19,09
	33	38,6	8,10	47,0	10,24	53,2	12,01	59,7	13,93	65,7	15,99	69,8	17,42	76,3	19,78
	35	38,6	8,37	47,0	10,59	53,2	12,43	59,7	14,41	65,7	16,56	69,8	18,07	76,3	20,48
	37	38,6	8,91	47,0	11,29	53,2	13,27	59,7	15,42	65,7	17,73	69,8	19,41	76,3	22,00
	39	38,6	9,49	47,0	12,05	53,2	14,19	59,7	16,49	65,7	18,96	69,8	20,79	76,3	23,61
	41	38,6	10,07	47,0	12,81	53,2	15,11	59,7	17,56	65,7	20,19	69,8	22,17	76,3	25,22
	43	38,6	10,65	47,0	13,57	53,2	16,03	59,7	18,63	65,7	21,42	69,8	23,55	76,3	26,83
	46	38,6	11,23	47,0	14,33	53,2	16,95	59,7	19,70	64,9	22,65	69,8	24,93	75,5	28,44
	48	38,6	11,81	47,0	15,09	53,2	17,87	58,9	20,77	63,9	23,88	68,8	26,31	74,5	30,05
	50	38,6	12,39	47,0	15,85	52,4	18,79	58,0	21,84	62,8	25,11	67,6	27,69	73,2	31,66

KVR850HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	33,1	4,88	40,3	5,82	45,7	6,56	51,1	7,34	56,3	8,16	60,0	8,71	65,4	9,57
	12	33,1	4,96	40,3	5,92	45,7	6,67	51,1	7,47	56,3	8,31	60,0	8,88	65,4	9,76
	14	33,1	5,04	40,3	6,03	45,7	6,80	51,1	7,63	56,3	8,48	60,0	9,05	65,4	9,95
	16	33,1	5,11	40,3	6,14	45,7	6,93	51,1	7,76	56,3	8,64	60,0	9,25	65,4	10,18
	18	33,1	5,20	40,3	6,24	45,7	7,07	51,1	7,93	56,3	8,82	60,0	9,44	65,4	10,38
	19	33,1	5,29	40,3	6,36	45,7	7,21	51,1	8,10	56,3	9,01	60,0	9,64	65,4	10,62
	21	33,1	5,34	40,3	6,42	45,7	7,28	51,1	8,18	56,3	9,11	60,0	9,75	65,4	10,89
	23	33,1	5,41	40,3	6,51	45,7	7,39	51,1	8,35	56,3	9,49	60,0	10,28	65,4	11,52
	25	33,1	5,51	40,3	6,76	45,7	7,83	51,1	8,97	56,3	10,18	60,0	11,04	65,4	12,40
	27	33,1	5,85	40,3	7,23	45,7	8,38	51,1	9,60	56,3	10,91	60,0	11,85	65,4	13,30
	29	33,1	6,24	40,3	7,72	45,7	8,95	51,1	10,29	56,3	11,70	60,0	12,70	65,4	14,27
	31	33,1	6,64	40,3	8,24	45,7	9,57	51,1	11,00	56,3	12,53	60,0	13,61	65,4	15,30
	33	33,1	6,85	40,3	8,50	45,7	9,88	51,1	11,37	56,3	12,96	60,0	14,08	65,4	15,85
	35	33,1	7,06	40,3	8,78	45,7	10,22	51,1	11,76	56,3	13,41	60,0	14,57	65,4	16,40
	37	33,1	7,50	40,3	9,36	45,7	10,89	51,1	12,55	56,3	14,32	60,0	15,58	65,4	17,56
	39	33,1	7,96	40,3	9,97	45,7	11,63	51,1	13,41	56,3	15,31	60,0	16,67	65,4	18,79
	41	33,1	8,42	40,3	10,58	45,7	12,37	51,1	14,27	56,3	16,30	60,0	17,76	65,4	20,02
	43	33,1	8,88	40,3	11,19	45,7	13,11	51,1	15,13	56,3	17,29	60,0	18,85	65,4	21,25
	46	33,1	9,34	40,3	11,80	45,7	13,85	51,1	15,99	56,3	18,28	60,0	19,94	65,4	22,48
	48	33,1	9,80	40,3	12,41	45,7	14,59	50,8	16,85	55,6	19,27	59,4	21,03	64,6	23,71
	50	33,1	10,26	40,3	13,02	45,7	15,33	51,0	17,71	55,8	20,26	58,6	22,12	63,8	24,94
50%	10	27,7	3,65	33,6	4,35	38,2	4,91	42,7	5,49	47,1	6,10	50,1	6,51	54,7	7,15
	12	27,7	3,71	33,6	4,43	38,2	4,98	42,7	5,58	47,1	6,21	50,1	6,64	54,7	7,29
	14	27,7	3,77	33,6	4,50	38,2	5,08	42,7	5,71	47,1	6,34	50,1	6,76	54,7	7,44
	16	27,7	3,81	33,6	4,59	38,2	5,18	42,7	5,80	47,1	6,46	50,1	6,92	54,7	7,61
	18	27,7	3,88	33,6	4,67	38,2	5,29	42,7	5,93	47,1	6,60	50,1	7,06	54,7	7,76
	19	27,7	3,96	33,6	4,76	38,2	5,39	42,7	6,05	47,1	6,73	50,1	7,20	54,7	7,94
	21	27,7	3,99	33,6	4,80	38,2	5,45	42,7	6,12	47,1	6,81	50,1	7,29	54,7	8,14
	23	27,7	4,04	33,6	4,87	38,2	5,52	42,7	6,24	47,1	7,09	50,1	7,68	54,7	8,61
	25	27,7	4,12	33,6	5,05	38,2	5,85	42,7	6,71	47,1	7,61	50,1	8,25	54,7	9,27
	27	27,7	4,37	33,6	5,40	38,2	6,26	42,7	7,18	47,1	8,15	50,1	8,86	54,7	9,94
	29	27,7	4,67	33,6	5,77	38,2	6,69	42,7	7,69	47,1	8,75	50,1	9,50	54,7	10,66
	31	27,7	4,97	33,6	6,16	38,2	7,15	42,7	8,22	47,1	9,37	50,1	10,17	54,7	11,44
	33	27,7	5,12	33,6	6,35	38,2	7,39	42,7	8,49	47,1	9,69	50,1	10,52	54,7	11,85
	35	27,7	5,28	33,6	6,56	38,2	7,64	42,7	8,79	47,1	10,03	50,1	10,89	54,7	12,26
	37	27,7	5,60	33,6	7,00	38,2	8,14	42,7	9,38	47,1	10,71	50,1	11,65	54,7	13,13
	39	27,7	5,95	33,6	7,45	38,2	8,69	42,7	10,03	47,1	11,44	50,1	12,46	54,7	14,05
	41	27,7	6,29	33,6	7,91	38,2	9,24	42,7	10,67	47,1	12,18	50,1	13,28	54,7	14,97
	43	27,7	6,64	33,6	8,36	38,2	9,80	42,7	11,31	47,1	12,92	50,1	14,08	54,7	15,89
	46	27,7	6,98	33,6	8,82	38,2	10,35	42,7	11,96	47,1	13,66	50,1	14,90	54,7	16,80
	48	27,7	7,33	33,6	9,28	38,2	10,91	42,4	12,60	46,5	14,40	49,7	15,72	54,0	17,72
	50	27,7	7,67	33,6	9,73	38,2	11,45	42,6	13,24	46,7	15,14	49,0	16,53	53,3	18,64

32 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR900HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	76,0	11,52	92,2	14,40	104,4	16,66	113,6	17,28	115,6	17,54	117,2	17,54	119,4	17,54
	12	76,0	11,76	92,2	14,72	104,4	17,02	112,0	17,64	114,0	17,92	115,6	17,92	117,8	17,92
	14	76,0	12,00	92,2	15,02	104,4	17,38	110,4	18,02	112,4	18,06	114,0	18,06	116,2	18,06
	16	76,0	12,26	92,2	15,36	104,4	17,76	108,2	18,06	110,8	18,08	112,4	17,98	114,6	17,58
	18	76,0	12,52	92,2	15,82	104,4	19,06	106,6	19,24	109,2	19,44	110,8	19,44	113,0	19,62
	19	76,0	12,94	92,2	17,14	102,8	20,00	105,0	20,18	107,6	20,36	109,2	20,56	111,4	20,74
	21	76,0	13,44	92,2	17,80	102,2	20,56	104,4	20,74	106,6	20,92	108,2	20,92	110,4	21,12
	23	76,0	14,22	92,2	18,88	100,6	21,30	103,4	21,48	105,6	21,68	107,2	21,86	109,2	22,04
	25	76,0	15,30	92,2	20,36	99,0	22,42	101,8	22,60	104,0	22,80	105,6	22,80	107,6	22,98
	27	76,0	16,44	92,2	21,86	97,4	23,36	100,2	23,54	102,2	23,74	104,0	23,92	106,0	24,10
	29	76,0	17,68	92,2	23,54	95,8	24,30	98,6	24,66	100,6	24,86	102,2	25,04	104,4	25,22
	31	76,0	18,88	92,2	25,22	94,2	25,42	96,4	25,60	99,0	25,78	100,6	25,98	102,8	26,34
	33	76,0	19,62	91,0	25,78	93,8	25,98	95,8	26,16	98,0	26,34	99,6	26,54	101,8	26,72
	35	76,0	20,36	90,6	26,16	92,6	26,54	94,8	26,72	97,4	26,90	99,0	27,10	101,2	27,28
	37	76,0	21,86	89,0	27,28	91,0	27,46	93,2	27,84	95,8	28,02	97,4	28,22	99,6	28,40
	39	76,0	23,36	87,4	28,22	89,4	28,58	91,6	28,78	94,2	29,14	95,8	29,34	98,0	29,52
	41	76,0	24,86	86,4	29,16	88,6	29,70	90,2	29,72	92,8	30,26	94,6	30,46	96,6	30,64
	43	75,4	26,36	85,4	30,10	87,6	30,82	89,0	30,66	91,6	31,38	93,2	31,58	95,4	31,76
	46	74,6	27,86	84,6	31,04	86,6	31,94	88,0	31,60	90,2	32,50	92,0	32,70	94,2	32,88
	48	73,8	29,36	83,6	31,98	85,4	33,06	86,8	32,54	88,8	33,62	90,6	33,82	92,8	34,00
	50	72,8	30,86	82,2	32,92	84,4	34,18	85,6	33,48	87,2	34,74	89,2	34,94	93,0	35,12
120%	10	70,2	10,54	85,2	13,16	96,4	15,20	108,2	17,28	113,6	17,56	115,2	17,56	117,4	17,56
	12	70,2	10,74	85,2	13,42	96,4	15,52	108,2	17,64	112,0	17,92	113,6	17,92	115,6	17,92
	14	70,2	10,98	85,2	13,70	96,4	15,84	108,2	18,02	110,4	18,08	112,0	18,08	114,0	18,08
	16	70,2	11,20	85,2	14,00	96,4	16,18	106,6	18,08	108,8	18,10	110,4	17,98	112,4	17,58
	18	70,2	11,44	85,2	14,32	96,4	16,94	105,0	19,06	107,2	19,26	108,8	19,26	110,8	19,44
	19	70,2	11,70	85,2	15,26	96,4	18,32	103,4	20,18	105,6	20,18	107,2	20,38	109,2	20,56
	21	70,2	12,04	85,2	15,84	96,4	19,06	102,8	20,56	105,0	20,74	106,0	20,94	108,2	20,94
	23	70,2	12,72	85,2	16,76	96,4	20,18	101,2	21,30	103,4	21,50	105,0	21,68	107,2	21,86
	25	70,2	13,70	85,2	18,08	96,4	21,68	99,6	22,42	101,8	22,62	103,4	22,62	105,6	22,80
	27	70,2	14,70	85,2	19,44	95,8	23,18	98,0	23,36	100,2	23,54	101,8	23,74	104,0	23,92
	29	70,2	15,80	85,2	20,94	94,2	24,30	96,4	24,48	98,6	24,68	100,2	24,86	102,4	25,04
	31	70,2	16,94	85,2	22,42	92,6	25,24	94,8	25,42	97,0	25,60	98,6	25,80	100,6	25,98
	33	70,2	17,54	85,2	23,36	92,2	25,80	94,2	25,98	96,4	26,16	97,4	26,36	99,6	26,54
	35	70,2	18,14	85,2	24,12	91,0	26,36	93,2	26,54	95,4	26,72	97,0	26,92	99,0	27,10
	37	70,2	19,44	85,2	25,80	89,4	27,28	91,6	27,48	93,8	27,84	95,4	28,04	97,4	28,22
	39	70,2	20,74	85,2	27,84	87,8	28,40	90,0	28,60	92,2	28,78	93,8	28,96	95,8	29,34
	41	70,2	22,04	84,2	29,88	86,4	29,52	88,6	29,72	91,2	29,72	92,4	29,88	94,6	30,46
	43	70,2	23,34	83,4	31,92	85,0	30,64	87,4	30,84	90,0	30,66	91,2	30,80	93,2	31,58
	46	70,2	24,64	82,4	33,96	84,0	31,76	86,0	31,96	88,6	31,60	90,0	31,72	92,0	32,70
	48	69,4	25,94	81,4	36,00	82,8	32,88	84,8	33,08	87,4	32,54	88,8	32,64	90,6	33,82
	50	68,4	27,24	80,2	38,04	81,6	34,00	83,4	34,20	86,0	33,48	87,6	33,56	89,0	34,94

KVR900HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	64,2	9,56	78,2	11,90	88,4	13,74	99,0	15,62	109,2	17,54	113,0	16,86	115,2	16,86
	12	64,2	9,78	78,2	12,14	88,4	14,02	99,0	15,96	109,2	17,92	111,4	17,22	113,6	17,22
	14	64,2	9,96	78,2	12,40	88,4	14,32	99,0	16,28	108,8	18,06	109,8	17,60	112,0	17,60
	16	64,2	10,16	78,2	12,66	88,4	14,62	99,0	16,64	107,2	18,08	108,2	17,98	110,4	17,58
	18	64,2	10,38	78,2	12,94	88,4	14,96	99,0	17,54	105,6	19,06	106,6	19,24	108,8	19,24
	19	64,2	10,62	78,2	13,46	88,4	16,10	99,0	19,06	104,0	20,18	105,0	20,18	107,2	20,36
	21	64,2	10,72	78,2	14,00	88,4	16,74	99,0	19,80	102,8	20,54	104,4	20,74	106,0	20,92
	23	64,2	11,32	78,2	14,80	88,4	17,72	99,0	20,92	101,8	21,30	102,8	21,48	105,0	21,66
	25	64,2	12,16	78,2	15,94	88,4	19,06	98,0	22,24	100,2	22,42	101,2	22,42	103,4	22,60
	27	64,2	13,06	78,2	17,14	88,4	20,54	96,4	23,16	98,6	23,36	99,6	23,54	101,8	23,72
	29	64,2	14,02	78,2	18,40	88,4	22,04	94,8	24,28	97,0	24,48	98,0	24,66	100,2	24,84
	31	64,2	15,00	78,2	19,80	88,4	23,72	93,2	25,22	95,4	25,40	96,4	25,60	98,6	25,78
	33	64,2	15,52	78,2	20,54	88,4	24,66	92,6	25,78	94,2	25,96	95,8	26,16	97,4	26,34
	35	64,2	16,06	78,2	21,10	88,4	25,60	91,6	26,34	93,8	26,52	94,8	26,72	97,0	26,90
	37	64,2	17,18	78,2	22,80	87,8	27,08	90,0	27,28	92,2	27,64	93,2	27,64	95,4	28,02
	39	64,2	18,38	78,2	24,28	86,2	28,20	88,4	28,40	90,6	28,58	91,6	28,76	93,8	28,96
	41	64,2	19,58	78,2	25,76	85,2	29,32	87,0	29,52	89,2	29,52	90,6	29,88	92,4	29,90
	43	64,2	20,78	78,2	27,24	84,0	30,44	85,8	30,64	88,0	30,46	89,4	31,00	91,0	30,84
	46	63,2	21,98	77,0	28,72	82,6	31,56	84,6	31,76	86,8	31,40	88,0	32,12	89,8	31,78
	48	62,2	23,18	76,0	30,20	81,0	32,68	83,0	32,88	85,4	32,34	86,8	33,24	88,4	32,72
	50	61,0	24,38	74,6	31,68	79,6	33,80	81,8	34,00	83,8	33,28	85,2	34,36	87,2	33,66
100%	10	58,4	8,66	71,2	10,68	80,4	12,32	90,0	14,00	99,6	15,72	105,6	16,88	113,0	16,88
	12	58,4	8,82	71,2	10,92	80,4	12,58	90,0	14,28	99,6	16,04	105,6	17,22	111,4	17,22
	14	58,4	8,98	71,2	11,14	80,4	12,84	90,0	14,60	99,6	16,38	105,6	17,60	109,8	17,60
	16	58,4	9,18	71,2	11,38	80,4	13,12	90,0	14,92	99,6	16,74	105,6	17,98	108,2	17,58
	18	58,4	9,36	71,2	11,62	80,4	13,40	90,0	15,24	99,6	17,68	105,0	19,06	106,6	19,24
	19	58,4	9,54	71,2	11,86	80,4	14,06	90,0	16,50	99,6	19,06	102,8	20,00	105,0	20,18
	21	58,4	9,66	71,2	12,26	80,4	14,60	90,0	17,16	99,6	19,80	102,4	20,56	104,0	20,74
	23	58,4	10,02	71,2	12,96	80,4	15,46	90,0	18,14	99,6	21,12	101,2	21,30	102,8	21,48
	25	58,4	10,74	71,2	13,94	80,4	16,64	90,0	19,62	98,0	22,24	99,6	22,42	101,2	22,42
	27	58,4	11,52	71,2	14,98	80,4	17,90	90,0	21,12	96,4	23,36	98,0	23,36	99,6	23,54
	29	58,4	12,34	71,2	16,08	80,4	19,24	90,0	22,60	94,8	24,30	96,4	24,48	98,0	24,48
	31	58,4	13,22	71,2	17,24	80,4	20,56	90,0	24,30	93,2	25,22	94,8	25,42	96,4	25,60
	33	58,4	13,66	71,2	17,86	80,4	21,30	90,0	25,22	92,6	25,78	93,8	25,98	95,4	26,16
	35	58,4	14,12	71,2	18,48	80,4	22,24	90,0	26,16	91,6	26,34	93,2	26,54	94,8	26,72
	37	58,4	15,10	71,2	19,80	80,4	23,74	88,4	27,10	90,0	27,46	91,0	27,46	93,2	27,66
	39	58,4	16,14	71,2	21,30	80,4	25,42	86,8	28,22	88,4	28,40	89,4	28,58	91,6	28,78
	41	58,4	17,18	71,2	22,80	79,4	27,10	85,6	29,34	87,2	29,34	88,0	29,70	90,2	29,90
	43	58,4	18,22	71,2	24,30	78,6	28,78	84,2	30,46	85,8	30,28	86,6	30,82	88,8	31,02
	46	58,4	19,26	70,2	25,80	77,6	30,46	82,6	31,58	84,2	31,22	85,0	31,94	87,2	32,14
	48	58,4	20,30	69,2	27,30	76,6	32,14	81,6	32,70	83,0	32,16	85,6	33,06	85,8	33,26
	50	58,4	21,34	68,4	28,80	75,0	33,82	80,0	33,82	81,4	33,10	84,0	34,18	84,4	34,38

KVR900HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	52,6	7,76	63,8	9,52	72,4	10,92	81,0	12,40	89,4	13,90	95,4	14,92	104,0	16,50
	12	52,6	7,88	63,8	9,72	72,4	11,16	81,0	12,64	89,4	14,20	95,4	15,24	104,0	16,84
	14	52,6	8,04	63,8	9,90	72,4	11,38	81,0	12,92	89,4	14,50	95,4	15,56	104,0	17,20
	16	52,6	8,20	63,8	10,10	72,4	11,62	81,0	13,20	89,4	14,82	95,4	15,92	104,0	17,58
	18	52,6	8,38	63,8	10,34	72,4	11,88	81,0	13,48	89,4	15,16	95,4	16,56	104,0	18,88
	19	52,6	8,54	63,8	10,56	72,4	12,14	81,0	14,16	89,4	16,36	95,4	17,92	102,8	20,00
	21	52,6	8,64	63,8	10,66	72,4	12,62	81,0	14,72	89,4	17,02	95,4	18,62	101,8	20,56
	23	52,6	8,78	63,8	11,24	72,4	13,32	81,0	15,58	89,4	18,02	95,4	19,80	100,8	21,30
	25	52,6	9,42	63,8	12,08	72,4	14,34	81,0	16,78	89,4	19,44	95,4	21,30	99,2	22,24
	27	52,6	10,08	63,8	12,98	72,4	15,42	81,0	18,04	89,4	20,92	95,4	22,98	97,6	23,36
	29	52,6	10,78	63,8	13,92	72,4	16,54	81,0	19,44	89,4	22,42	94,2	24,28	96,0	24,28
	31	52,6	11,52	63,8	14,90	72,4	17,74	81,0	20,74	89,4	24,10	92,6	25,22	94,2	25,40
	33	52,6	11,92	63,8	15,44	72,4	18,36	81,0	21,48	89,4	25,04	91,6	25,78	93,2	25,96
	35	52,6	12,32	63,8	15,96	72,4	19,06	81,0	22,42	89,4	25,96	91,0	26,34	92,6	26,34
	37	52,6	13,16	63,8	17,08	72,4	20,36	81,0	23,92	88,4	27,10	89,4	27,28	91,0	27,46
	39	52,6	14,04	63,8	18,28	72,4	21,86	81,0	25,78	86,8	28,22	87,8	28,40	89,4	28,58
	41	52,6	14,92	63,8	19,48	72,4	23,36	79,6	27,64	85,6	29,34	86,4	29,52	88,0	29,70
	43	52,6	15,80	63,8	20,68	71,6	24,86	78,4	29,50	84,4	30,46	85,2	30,64	86,6	30,82
	46	52,6	16,68	63,8	21,88	70,6	26,36	77,0	31,36	83,4	31,58	84,0	31,76	85,4	31,94
	48	52,6	17,56	63,8	23,08	69,4	27,86	75,4	33,22	82,0	32,70	82,8	32,88	84,0	33,06
	50	52,6	18,44	63,0	24,28	68,2	29,36	74,0	35,08	80,4	33,82	81,6	34,00	82,6	34,18
80%	10	46,8	6,90	56,8	8,42	64,2	9,60	71,8	10,86	79,8	12,16	84,6	13,04	92,2	14,40
	12	46,8	7,00	56,8	8,56	64,2	9,80	71,8	11,08	79,8	12,42	84,6	13,30	92,2	14,70
	14	46,8	7,14	56,8	8,72	64,2	10,00	71,8	11,30	79,8	12,68	84,6	13,58	92,2	15,02
	16	46,8	7,28	56,8	8,90	64,2	10,20	71,8	11,56	79,8	12,94	84,6	13,88	92,2	15,34
	18	46,8	7,42	56,8	9,08	64,2	10,42	71,8	11,80	79,8	13,24	84,6	14,20	92,2	15,82
	19	46,8	7,58	56,8	9,28	64,2	10,64	71,8	12,06	79,8	13,84	84,6	15,10	92,2	17,10
	21	46,8	7,64	56,8	9,38	64,2	10,76	71,8	12,50	79,8	14,38	84,6	15,68	92,2	17,78
	23	46,8	7,76	56,8	9,66	64,2	11,36	71,8	13,22	79,8	15,20	84,6	16,60	92,2	18,88
	25	46,8	8,16	56,8	10,38	64,2	12,22	71,8	14,20	79,8	16,38	84,6	17,88	92,2	20,38
	27	46,8	8,74	56,8	11,12	64,2	13,12	71,8	15,28	79,8	17,60	84,6	19,26	92,2	21,88
	29	46,8	9,34	56,8	11,92	64,2	14,06	71,8	16,40	79,8	18,88	84,6	20,74	92,2	23,56
	31	46,8	9,98	56,8	12,74	64,2	15,06	71,8	17,60	79,8	20,38	84,6	22,24	92,2	25,24
	33	46,8	10,30	56,8	13,18	64,2	15,60	71,8	18,20	79,8	21,12	84,6	23,00	91,0	25,60
	35	46,8	10,64	56,8	13,62	64,2	16,14	71,8	18,88	79,8	21,88	84,6	23,92	90,6	26,18
	37	46,8	11,34	56,8	14,58	64,2	17,28	71,8	20,18	79,8	23,36	84,6	25,60	89,0	27,30
	39	46,8	12,10	56,8	15,58	64,2	18,46	71,8	21,68	79,8	25,04	84,6	27,48	87,4	28,22
	41	46,8	12,86	56,8	16,58	64,2	19,64	71,8	23,18	78,6	26,72	83,4	29,36	85,8	29,14
	43	46,8	13,62	56,8	17,58	64,2	20,82	71,8	24,68	77,6	28,40	82,0	31,24	84,4	30,06
	46	46,8	14,38	56,8	18,58	63,4	22,00	70,6	26,18	76,2	30,08	80,6	33,12	82,8	30,98
	48	46,8	15,14	56,8	19,58	62,4	23,18	69,6	27,68	74,8	31,76	79,0	35,00	81,2	31,90
	50	46,8	15,90	56,8	20,58	61,0	24,36	68,0	29,18	73,2	33,44	77,4	36,88	79,6	32,82

KVR900HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	40,8	6,08	49,8	7,32	56,2	8,34	63,2	9,38	69,6	10,46	74,0	11,22	80,8	12,36
	12	40,8	6,16	49,8	7,46	56,2	8,48	63,2	9,56	69,6	10,66	74,0	11,44	80,8	12,60
	14	40,8	6,28	49,8	7,60	56,2	8,66	63,2	9,76	69,6	10,90	74,0	11,68	80,8	12,88
	16	40,8	6,40	49,8	7,76	56,2	8,82	63,2	9,96	69,6	11,12	74,0	11,92	80,8	13,14
	18	40,8	6,50	49,8	7,90	56,2	9,00	63,2	10,16	69,6	11,36	74,0	12,18	80,8	13,44
	19	40,8	6,64	49,8	8,06	56,2	9,20	63,2	10,38	69,6	11,60	74,0	12,50	80,8	14,08
	21	40,8	6,68	49,8	8,14	56,2	9,28	63,2	10,50	69,6	11,94	74,0	12,98	80,8	14,64
	23	40,8	6,78	49,8	8,26	56,2	9,56	63,2	11,04	69,6	12,62	74,0	13,74	80,8	15,50
	25	40,8	7,02	49,8	8,80	56,2	10,26	63,2	11,86	69,6	13,56	74,0	14,78	80,8	16,68
	27	40,8	7,50	49,8	9,42	56,2	11,00	63,2	12,72	69,6	14,58	74,0	15,88	80,8	17,96
	29	40,8	8,00	49,8	10,08	56,2	11,80	63,2	13,64	69,6	15,64	74,0	17,06	80,8	19,24
	31	40,8	8,52	49,8	10,76	56,2	12,62	63,2	14,62	69,6	16,78	74,0	18,30	80,8	20,74
	33	40,8	8,80	49,8	11,12	56,2	13,04	63,2	15,12	69,6	17,36	74,0	18,88	80,8	21,48
	35	40,8	9,08	49,8	11,50	56,2	13,50	63,2	15,64	69,6	17,98	74,0	19,62	80,8	22,24
	37	40,8	9,68	49,8	12,26	56,2	14,40	63,2	16,74	69,6	19,24	74,0	21,12	80,8	23,92
	39	40,8	10,30	49,8	13,08	56,2	15,40	63,2	17,90	69,6	20,56	74,0	22,60	80,8	25,60
	41	40,8	10,92	49,8	13,90	56,2	16,40	63,2	19,06	69,6	21,88	74,0	24,08	80,8	27,28
	43	40,8	11,54	49,8	14,72	56,2	17,40	63,2	20,22	69,6	23,20	74,0	25,56	80,8	28,96
	46	40,8	12,16	49,8	15,54	56,2	18,40	63,2	21,38	68,8	24,52	75,0	27,04	80,0	30,64
	48	40,8	12,78	49,8	16,36	56,2	19,40	62,4	22,54	67,6	25,84	74,0	28,52	79,0	32,32
	50	40,8	13,40	49,8	17,18	55,4	20,40	61,4	23,70	66,4	27,16	72,8	30,00	77,6	34,00
60%	10	35,0	5,28	42,8	6,32	48,4	7,12	54,2	7,96	59,6	8,86	63,4	9,46	69,2	10,38
	12	35,0	5,38	42,8	6,42	48,4	7,24	54,2	8,10	59,6	9,02	63,4	9,64	69,2	10,60
	14	35,0	5,46	42,8	6,54	48,4	7,38	54,2	8,28	59,6	9,20	63,4	9,82	69,2	10,80
	16	35,0	5,54	42,8	6,66	48,4	7,52	54,2	8,42	59,6	9,38	63,4	10,04	69,2	11,04
	18	35,0	5,64	42,8	6,76	48,4	7,66	54,2	8,62	59,6	9,58	63,4	10,24	69,2	11,26
	19	35,0	5,74	42,8	6,90	48,4	7,82	54,2	8,78	59,6	9,78	63,4	10,46	69,2	11,52
	21	35,0	5,80	42,8	6,96	48,4	7,90	54,2	8,88	59,6	9,88	63,4	10,58	69,2	11,82
	23	35,0	5,86	42,8	7,06	48,4	8,02	54,2	9,06	59,6	10,30	63,4	11,16	69,2	12,50
	25	35,0	5,98	42,8	7,34	48,4	8,50	54,2	9,74	59,6	11,04	63,4	11,98	69,2	13,46
	27	35,0	6,36	42,8	7,84	48,4	9,10	54,2	10,42	59,6	11,84	63,4	12,86	69,2	14,44
	29	35,0	6,76	42,8	8,38	48,4	9,72	54,2	11,16	59,6	12,70	63,4	13,78	69,2	15,48
	31	35,0	7,22	42,8	8,94	48,4	10,38	54,2	11,94	59,6	13,60	63,4	14,76	69,2	16,60
	33	35,0	7,44	42,8	9,22	48,4	10,72	54,2	12,34	59,6	14,06	63,4	15,28	69,2	17,20
	35	35,0	7,66	42,8	9,52	48,4	11,08	54,2	12,76	59,6	14,54	63,4	15,80	69,2	17,80
	37	35,0	8,14	42,8	10,16	48,4	11,82	54,2	13,62	59,6	15,54	63,4	16,90	69,2	19,06
	39	35,0	8,64	42,8	10,82	48,4	12,62	54,2	14,54	59,6	16,62	63,4	18,08	69,2	20,36
	41	35,0	9,14	42,8	11,48	48,4	13,42	54,2	15,46	59,6	17,70	63,4	19,26	69,2	21,66
	43	35,0	9,64	42,8	12,14	48,4	14,22	54,2	16,38	59,6	18,78	63,4	20,44	69,2	22,96
	46	35,0	10,14	42,8	12,80	48,4	15,02	54,2	17,30	59,6	19,86	63,4	21,62	69,2	24,26
	48	35,0	10,64	42,8	13,46	48,4	15,82	54,2	18,22	59,0	20,94	62,8	22,80	68,4	25,56
	50	35,0	11,14	42,8	14,12	48,4	16,62	55,4	19,14	58,2	22,02	62,0	23,98	67,6	26,86

KVR900HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	29,2	3,90	35,6	4,66	40,4	5,26	45,2	5,88	49,8	6,54	52,8	6,98	57,8	7,66
	12	29,2	3,98	35,6	4,74	40,4	5,34	45,2	5,98	49,8	6,66	52,8	7,12	57,8	7,82
	14	29,2	4,04	35,6	4,82	40,4	5,44	45,2	6,12	49,8	6,80	52,8	7,24	57,8	7,98
	16	29,2	4,08	35,6	4,92	40,4	5,56	45,2	6,22	49,8	6,92	52,8	7,42	57,8	8,16
	18	29,2	4,16	35,6	5,00	40,4	5,66	45,2	6,36	49,8	7,08	52,8	7,56	57,8	8,32
	19	29,2	4,24	35,6	5,10	40,4	5,78	45,2	6,48	49,8	7,22	52,8	7,72	57,8	8,50
	21	29,2	4,28	35,6	5,14	40,4	5,84	45,2	6,56	49,8	7,30	52,8	7,82	57,8	8,72
	23	29,2	4,32	35,6	5,22	40,4	5,92	45,2	6,68	49,8	7,60	52,8	8,24	57,8	9,22
	25	29,2	4,42	35,6	5,42	40,4	6,28	45,2	7,20	49,8	8,16	52,8	8,84	57,8	9,94
	27	29,2	4,70	35,6	5,78	40,4	6,72	45,2	7,70	49,8	8,74	52,8	9,50	57,8	10,66
	29	29,2	5,00	35,6	6,18	40,4	7,18	45,2	8,24	49,8	9,38	52,8	10,18	57,8	11,42
	31	29,2	5,34	35,6	6,60	40,4	7,66	45,2	8,82	49,8	10,04	52,8	10,90	57,8	12,26
	33	29,2	5,50	35,6	6,80	40,4	7,92	45,2	9,10	49,8	10,38	52,8	11,28	57,8	12,70
	35	29,2	5,66	35,6	7,02	40,4	8,18	45,2	9,42	49,8	10,74	52,8	11,66	57,8	13,14
	37	29,2	6,00	35,6	7,50	40,4	8,72	45,2	10,06	49,8	11,48	52,8	12,48	57,8	14,08
	39	29,2	6,38	35,6	7,98	40,4	9,32	45,2	10,74	49,8	12,26	52,8	13,34	57,8	15,04
	41	29,2	6,74	35,6	8,48	40,4	9,90	45,2	11,42	49,8	13,06	52,8	14,22	57,8	16,00
	43	29,2	7,12	35,6	8,96	40,4	10,50	45,2	12,10	49,8	13,86	52,8	15,08	57,8	16,96
	46	29,2	7,48	35,6	9,44	40,4	11,08	45,2	12,78	49,8	14,66	52,8	15,96	57,8	17,90
	48	29,2	7,86	35,6	9,94	40,4	11,68	45,2	13,46	49,2	15,46	52,4	16,84	57,0	18,86
	50	29,2	8,22	35,6	10,42	40,4	12,26	46,2	14,14	48,6	16,26	51,8	17,70	56,4	19,82

34 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR960HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	81,0	10,68	98,7	13,37	111,8	15,44	120,9	16,01	123,2	16,24	125,2	16,24	127,2	16,24
	12	81,0	10,91	98,7	13,66	111,8	15,77	119,3	16,37	121,7	16,61	123,2	16,61	126,1	16,61
	14	81,0	11,12	98,7	13,93	111,8	16,10	117,3	16,71	120,0	16,75	121,7	16,75	124,0	16,75
	16	81,0	11,36	98,7	14,23	111,8	16,46	116,1	16,75	118,1	16,78	120,0	16,65	122,0	16,29
	18	81,0	11,61	98,7	14,67	111,8	17,64	114,1	17,78	116,4	17,93	118,1	18,03	120,9	18,15
	19	81,0	12,01	98,7	15,87	110,0	18,59	112,0	18,74	115,0	18,88	116,1	18,99	119,0	19,14
	21	81,0	12,46	98,7	16,52	108,9	19,06	111,2	19,23	114,1	19,38	115,2	19,48	118,1	19,63
	23	81,0	13,19	98,7	17,49	107,7	19,78	110,0	19,91	112,9	20,09	114,1	20,20	117,0	20,35
	25	81,0	14,19	98,7	18,84	106,1	20,70	108,0	20,87	110,9	21,05	112,3	21,16	115,0	21,36
	27	81,0	15,25	98,7	20,30	104,1	21,65	107,0	21,82	109,1	22,03	110,9	22,15	113,2	22,35
	29	81,0	16,38	98,7	21,82	102,4	22,64	105,0	22,84	107,3	22,96	108,9	23,13	111,2	23,33
	31	81,0	17,59	98,2	23,35	100,9	23,57	103,2	23,77	105,9	24,01	107,3	24,07	110,0	24,30
	33	81,0	18,21	97,3	23,81	99,8	24,03	102,1	24,26	105,0	24,48	106,4	24,66	108,9	24,86
	35	81,0	18,84	96,7	24,26	98,9	24,50	101,2	24,72	104,1	24,94	105,3	25,12	108,0	25,37
	37	81,0	20,20	94,8	25,18	97,3	25,43	99,6	25,77	102,1	25,99	104,1	26,09	106,1	26,31
	39	81,0	21,65	93,0	26,23	95,5	26,46	98,0	26,72	100,3	26,96	102,1	27,14	104,4	27,38
	41	81,0	23,10	91,4	27,34	94,1	27,49	96,5	27,67	98,7	27,93	100,5	28,19	102,8	28,45
	43	80,6	24,55	90,5	28,45	92,7	28,52	95,1	28,62	97,1	28,90	99,9	29,24	102,1	29,52
	46	78,9	26,00	88,8	29,56	91,2	29,55	93,7	29,57	95,4	29,87	98,2	30,29	100,5	30,59
	48	77,1	27,45	89,2	30,67	89,8	30,58	92,2	30,52	93,7	30,84	96,4	31,34	98,8	31,66
	50	75,7	28,90	87,2	31,98	87,8	31,61	90,6	31,47	91,9	31,81	94,6	32,39	97,0	32,73

KVR960HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	74,9	9,78	91,0	12,20	103,3	14,10	115,3	16,03	121,4	16,27	122,9	16,27	125,2	16,27
	12	74,9	9,97	91,0	12,45	103,3	14,39	115,3	16,37	119,9	16,61	121,4	16,61	123,2	16,61
	14	74,9	10,18	91,0	12,71	103,3	14,69	115,3	16,73	118,2	16,75	119,3	16,75	122,0	16,75
	16	74,9	10,39	91,0	13,00	103,3	15,01	114,1	16,75	116,1	16,78	118,2	16,67	120,2	16,31
	18	74,9	10,60	91,0	13,29	103,3	15,71	112,1	17,70	114,4	17,82	116,1	17,92	118,2	18,05
	19	74,9	10,85	91,0	14,14	103,3	16,99	110,3	18,65	113,0	18,79	114,1	18,87	116,4	19,01
	21	74,9	11,17	91,0	14,69	103,3	17,68	109,8	19,12	112,1	19,26	113,2	19,34	115,9	19,50
	23	74,9	11,80	91,0	15,54	103,3	18,72	108,2	19,82	110,9	19,97	112,1	20,07	114,1	20,22
	25	74,9	12,70	91,0	16,75	103,3	20,18	107,1	20,77	108,9	20,92	110,0	21,03	113,0	21,21
	27	74,9	13,63	91,0	18,03	103,0	21,54	105,0	21,73	107,3	21,90	108,9	22,01	110,9	22,19
	29	74,9	14,65	91,0	19,38	101,0	22,46	103,3	22,68	105,3	22,89	107,1	22,95	109,2	23,15
	31	74,9	15,69	91,0	20,82	99,4	23,39	101,2	23,61	103,9	23,81	105,3	24,00	107,3	24,20
	33	74,9	16,26	91,0	21,58	98,2	23,87	100,4	24,08	103,0	24,30	104,1	24,46	107,1	24,68
	35	74,9	16,82	91,0	22,35	97,4	24,42	99,6	24,54	102,1	24,76	103,3	24,92	105,9	25,17
	37	74,9	18,02	91,0	24,02	95,5	25,37	98,0	25,59	100,1	25,81	101,8	25,89	104,1	26,11
	39	74,9	19,30	91,0	25,79	94,0	26,30	96,2	26,54	98,5	26,76	100,1	26,94	102,1	27,16
	41	74,9	20,58	89,2	27,56	92,5	27,23	94,7	27,49	97,0	27,71	98,4	27,99	100,5	28,21
	43	74,9	21,86	89,4	29,33	91,0	28,16	93,1	28,44	95,5	28,66	96,7	29,04	98,8	29,26
	46	73,7	23,14	87,9	31,10	89,4	29,09	91,5	29,39	94,0	29,61	94,9	30,09	97,1	30,31
	48	72,0	24,42	87,3	32,87	87,8	30,02	89,9	30,34	92,4	30,56	93,1	31,14	95,3	31,36
	50	70,3	25,70	85,4	34,64	86,1	30,95	88,3	31,29	90,7	31,51	91,3	32,19	93,5	32,41
110%	10	65,6	8,87	83,3	11,03	94,4	12,72	105,7	14,48	116,8	16,25	120,8	15,65	122,7	15,65
	12	68,6	9,05	83,3	11,26	94,4	12,99	105,7	14,78	116,8	16,61	119,1	15,95	121,1	15,95
	14	68,6	9,23	83,3	11,48	94,4	13,27	105,7	15,11	115,9	16,75	117,0	16,31	119,1	16,31
	16	68,6	9,42	83,3	11,74	94,4	13,56	105,7	15,43	113,9	16,76	115,6	16,65	117,6	16,29
	18	68,6	9,62	83,3	12,00	94,4	13,86	105,7	16,28	112,1	17,71	113,9	17,78	115,9	17,89
	19	68,6	9,83	83,3	12,49	94,4	14,92	105,7	17,60	110,7	18,65	111,8	18,73	113,9	18,85
	21	68,6	9,94	83,3	12,96	94,4	15,53	105,7	18,30	110,0	19,10	111,0	19,20	113,0	19,32
	23	68,6	10,51	83,3	13,71	94,4	16,43	105,7	19,39	108,8	19,83	110,0	19,91	111,8	20,05
	25	68,6	11,28	83,3	14,77	94,4	17,71	104,8	20,61	106,8	20,78	108,0	20,87	110,0	21,01
	27	68,6	12,10	83,3	15,88	94,4	19,06	103,0	21,55	105,1	21,71	106,2	21,82	108,8	21,99
	29	68,6	12,98	83,3	17,05	94,4	20,49	101,0	22,48	103,0	22,68	104,8	22,85	106,8	22,93
	31	68,6	13,91	83,3	18,32	94,4	22,04	99,4	23,41	101,6	23,61	103,0	23,77	105,1	23,98
	33	68,6	14,40	83,3	18,96	94,4	22,87	98,7	23,98	100,7	24,08	101,9	24,24	103,9	24,44
	35	68,6	14,88	83,3	19,65	94,4	23,63	97,8	24,44	99,8	24,64	101,0	24,72	103,0	24,90
	37	68,6	15,94	83,3	21,08	93,9	25,15	96,0	25,37	98,0	25,57	99,4	25,75	101,6	25,87
	39	68,6	17,04	83,3	22,62	92,1	26,07	94,1	26,30	96,4	26,52	97,8	26,70	99,8	26,92
	41	68,6	18,14	83,3	24,16	90,7	26,99	92,7	27,23	95,0	27,47	96,4	27,65	98,2	27,97
	43	68,6	19,24	82,3	25,70	89,3	27,91	91,2	28,16	93,6	28,42	94,9	28,60	96,6	29,02
	46	67,4	20,34	80,8	27,24	87,8	28,83	89,7	29,09	92,1	29,37	93,4	29,55	94,9	30,07
	48	65,9	21,44	79,1	28,78	86,2	29,75	88,1	30,02	90,6	30,32	92,0	30,50	93,2	31,12
	50	64,1	22,54	77,3	30,32	84,6	30,67	86,6	30,95	89,0	31,27	90,5	31,45	91,4	32,17

KVR960HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	62,3	8,02	75,9	9,91	86,0	11,40	96,0	12,98	106,0	14,56	112,9	15,65	120,9	15,65
	12	62,3	8,17	75,9	10,11	86,0	11,66	96,0	13,26	106,0	14,87	112,9	15,97	118,8	15,97
	14	62,3	8,35	75,9	10,33	86,0	11,91	96,0	13,52	106,0	15,20	112,9	16,31	117,1	16,31
	16	62,3	8,50	75,9	10,55	86,0	12,16	96,0	13,82	106,0	15,53	112,9	16,67	115,1	16,29
	18	62,3	8,66	75,9	10,78	86,0	12,42	96,0	14,15	106,0	16,41	112,1	17,67	113,8	17,78
	19	62,3	8,86	75,9	11,00	86,0	13,02	96,0	15,31	106,0	17,74	110,0	18,61	112,1	18,73
	21	62,3	8,95	75,9	11,38	86,0	13,55	96,0	15,90	106,0	18,46	109,2	19,08	111,2	19,20
	23	62,3	9,27	75,9	12,02	86,0	14,33	96,0	16,82	106,0	19,56	108,0	19,79	110,0	19,90
	25	62,3	9,97	75,9	12,94	86,0	15,43	96,0	18,14	104,8	20,64	106,0	20,74	108,0	20,86
	27	62,3	10,70	75,9	13,90	86,0	16,60	96,0	19,54	103,1	21,59	104,2	21,69	106,0	21,83
	29	62,3	11,44	75,9	14,92	86,0	17,82	96,0	21,03	101,2	22,50	102,8	22,67	104,8	22,75
	31	62,3	12,24	75,9	16,01	86,0	19,15	96,0	22,63	99,6	23,53	100,9	23,59	102,8	23,78
	33	62,3	12,67	75,9	16,56	86,0	19,83	96,0	23,39	98,7	23,98	100,1	24,04	102,1	24,24
	35	62,3	13,11	75,9	17,15	86,0	20,54	96,0	24,26	98,0	24,46	99,2	24,52	101,2	24,72
	37	62,3	14,01	75,9	18,37	86,0	22,03	94,2	25,19	96,2	25,39	97,4	25,57	99,4	25,65
	39	62,3	14,96	75,9	19,68	86,0	23,61	92,6	26,12	94,4	26,34	95,8	26,50	97,6	26,70
	41	62,3	15,91	74,9	20,99	86,3	25,19	91,2	27,05	92,9	27,29	94,3	27,43	96,2	27,75
	43	62,3	16,86	73,9	22,30	84,6	26,77	89,7	27,98	91,3	28,24	92,9	28,36	94,8	28,80
	46	61,3	17,81	72,2	23,61	82,6	28,35	88,2	28,91	89,6	29,19	91,5	29,29	93,3	29,85
	48	60,1	18,76	70,7	24,92	80,8	29,93	86,6	29,84	87,9	30,14	90,0	30,22	91,7	30,90
90%	50	58,3	19,71	69,0	26,23	78,6	31,51	85,1	30,77	86,2	31,09	88,5	31,15	90,2	31,95
	10	56,2	7,19	68,1	8,83	77,2	10,14	86,5	11,51	95,5	12,90	101,8	13,86	110,9	15,31
	12	56,2	7,31	68,1	9,01	77,2	10,34	86,5	11,73	95,5	13,16	101,8	14,14	110,9	15,61
	14	56,2	7,45	68,1	9,19	77,2	10,58	86,5	11,99	95,5	13,45	101,8	14,44	110,9	15,95
	16	56,2	7,60	68,1	9,39	77,2	10,78	86,5	12,24	95,5	13,75	101,8	14,77	110,9	16,31
	18	56,2	7,76	68,1	9,59	77,2	11,03	86,5	12,50	95,5	14,04	101,8	15,36	110,9	17,47
	19	56,2	7,91	68,1	9,79	77,2	11,25	86,5	13,15	95,5	15,20	101,8	16,63	109,7	18,58
	21	56,2	7,99	68,1	9,89	77,2	11,69	86,5	13,67	95,5	15,76	101,8	17,27	108,9	19,05
	23	56,2	8,13	68,1	10,45	77,2	12,35	86,5	14,44	95,5	16,71	101,8	18,32	107,1	19,76
	25	56,2	8,72	68,1	11,21	77,2	13,30	86,5	15,57	95,5	18,01	101,8	19,73	106,0	20,71
	27	56,2	9,28	68,1	12,05	77,2	14,29	86,5	16,74	95,5	19,39	101,8	21,26	103,9	21,64
	29	56,2	10,00	68,1	12,91	77,2	15,35	86,5	17,99	95,5	20,85	100,9	22,47	102,1	22,63
	31	56,2	10,70	68,1	13,85	77,2	16,45	86,5	19,32	95,5	22,43	98,7	23,39	100,3	23,56
	33	56,2	11,06	68,1	14,30	77,2	17,04	86,5	20,01	95,5	23,19	98,0	23,86	99,6	24,04
	35	56,2	11,43	68,1	14,81	77,2	17,65	86,5	20,74	95,5	24,06	97,1	24,32	98,7	24,50
	37	56,2	12,20	68,1	15,86	77,2	18,90	86,5	22,24	94,2	25,19	95,3	25,35	97,1	25,43
	39	56,2	13,04	68,1	16,96	77,2	20,26	86,5	23,82	92,6	26,12	93,5	26,28	95,3	26,48
	41	56,2	13,88	68,1	18,06	77,2	21,62	86,5	25,40	91,2	27,05	91,9	27,21	93,9	27,53
	43	56,2	14,72	68,1	19,16	76,6	22,98	86,1	26,98	89,7	27,98	90,5	28,14	92,4	28,58
	46	56,2	15,56	68,1	20,26	75,2	24,34	84,6	28,56	88,2	28,91	89,1	29,07	90,9	29,63
	48	56,2	16,40	68,1	21,36	73,5	25,70	83,0	30,14	86,6	29,84	87,6	30,00	90,2	30,68
	50	56,2	17,24	66,2	22,46	71,9	27,06	81,2	31,72	84,9	30,77	86,0	30,93	88,6	31,73

KVR960HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	49,7	6,17	60,6	7,53	68,6	8,59	76,7	9,72	84,8	10,87	90,0	11,67	98,5	12,88
	12	49,7	6,27	60,6	7,67	68,6	8,77	76,7	9,93	84,8	11,10	90,0	11,91	98,5	13,16
	14	49,7	6,40	60,6	7,81	68,6	8,94	76,7	10,12	84,8	11,35	90,0	12,17	98,5	13,44
	16	49,7	6,51	60,6	7,97	68,6	9,13	76,7	10,35	84,8	11,57	90,0	12,44	98,5	13,72
	18	49,7	6,64	60,6	8,13	68,6	9,31	76,7	10,57	84,8	11,84	90,0	12,72	98,5	14,14
	19	49,7	6,78	60,6	8,31	68,6	9,54	76,7	10,79	84,8	12,38	90,0	13,51	98,5	15,31
	21	49,7	6,83	60,6	8,39	68,6	9,62	76,7	11,18	84,8	12,85	90,0	14,04	98,5	15,92
	23	49,7	6,93	60,6	8,64	68,6	10,18	76,7	11,81	84,8	13,61	90,0	14,85	98,5	16,84
	25	49,7	7,32	60,6	9,29	68,6	10,93	76,7	12,73	84,8	14,64	90,0	16,01	98,5	18,18
	27	49,7	7,84	60,6	9,94	68,6	11,74	76,7	13,66	84,8	15,74	90,0	17,22	98,5	19,56
	29	49,7	8,37	60,6	10,68	68,6	12,58	76,7	14,68	84,8	16,93	90,0	18,53	98,5	21,04
	31	49,7	8,92	60,6	11,40	68,6	13,50	76,7	15,74	84,8	18,18	90,0	19,88	98,0	22,56
	33	49,7	9,22	60,6	11,81	68,6	13,97	76,7	16,28	84,8	18,82	90,0	20,62	97,3	22,99
	35	49,7	9,54	60,6	12,20	68,6	14,43	76,7	16,87	84,8	19,49	90,0	21,36	96,4	23,44
	37	49,7	10,15	60,6	13,04	68,6	15,46	76,7	18,08	84,8	20,90	90,0	22,95	94,6	24,33
	39	49,7	10,82	60,6	13,94	68,6	15,97	76,7	19,35	84,8	22,38	90,0	24,55	92,8	25,34
	41	49,7	11,49	60,6	14,84	68,6	16,48	76,7	20,62	84,4	23,86	88,9	26,15	91,4	26,35
	43	49,7	12,16	60,6	15,74	68,6	16,99	76,7	21,89	82,8	25,34	87,5	27,75	90,0	27,36
	46	49,7	12,83	60,6	16,64	68,2	17,50	75,3	23,16	82,9	26,82	86,0	29,35	88,5	28,37
	48	49,7	13,50	60,6	17,54	66,5	18,01	73,7	24,43	80,8	28,30	84,6	30,95	86,9	29,38
	50	49,7	14,17	59,4	18,44	64,7	18,52	72,3	25,70	79,0	29,78	82,8	32,55	85,3	30,39
70%	10	43,6	5,64	53,1	6,79	60,1	7,73	67,3	8,69	74,3	9,71	78,8	10,40	86,1	11,44
	12	43,6	5,72	53,1	6,92	60,1	7,87	67,3	8,87	74,3	9,92	78,8	10,61	86,1	11,68
	14	43,6	5,82	53,1	7,04	60,1	8,02	67,3	9,05	74,3	10,11	78,8	10,84	86,1	11,94
	16	43,6	5,93	53,1	7,18	60,1	8,17	67,3	9,23	74,3	10,32	78,8	11,06	86,1	12,20
	18	43,6	6,04	53,1	7,33	60,1	8,35	67,3	9,41	74,3	10,54	78,8	11,29	86,1	12,46
	19	43,6	6,16	53,1	7,48	60,1	8,54	67,3	9,64	74,3	10,77	78,8	11,60	86,1	13,08
	21	43,6	6,22	53,1	7,55	60,1	8,62	67,3	9,74	74,3	11,07	78,8	12,05	86,1	13,59
	23	43,6	6,30	53,1	7,66	60,1	8,87	67,3	10,23	74,3	11,69	78,8	12,74	86,1	14,39
	25	43,6	6,50	53,1	8,14	60,1	9,53	67,3	11,02	74,3	12,59	78,8	13,72	86,1	15,49
	27	43,6	6,95	53,1	8,73	60,1	10,19	67,3	11,82	74,3	13,52	78,8	14,73	86,1	16,64
	29	43,6	7,43	53,1	9,34	60,1	10,93	67,3	12,66	74,3	14,51	78,8	15,82	86,1	17,88
	31	43,6	7,91	53,1	9,97	60,1	11,69	67,3	13,55	74,3	15,57	78,8	16,98	86,1	19,22
	33	43,6	8,16	53,1	10,32	60,1	12,11	67,3	14,03	74,3	16,11	78,8	17,58	86,1	19,92
	35	43,6	8,43	53,1	10,66	60,1	12,52	67,3	14,51	74,3	16,67	78,8	18,20	86,1	20,62
	37	43,6	8,97	53,1	11,38	60,1	13,37	67,3	15,53	74,3	17,87	78,8	19,49	86,1	22,10
	39	43,6	9,56	53,1	12,13	60,1	14,29	67,3	16,62	74,3	19,12	78,8	20,89	86,1	23,77
	41	43,6	10,15	53,1	12,88	60,1	15,21	67,3	17,71	74,3	20,37	78,8	22,29	86,1	25,44
	43	43,6	10,74	53,1	13,63	60,1	16,13	67,3	18,80	74,3	21,62	78,8	23,69	86,1	27,11
	46	43,6	11,33	53,1	14,38	60,1	17,05	67,3	19,89	72,7	22,87	77,3	25,09	84,7	28,78
	48	43,6	11,92	53,1	15,13	60,1	17,97	65,7	20,98	71,1	24,12	75,6	26,49	83,0	30,45
	50	43,6	12,51	53,1	15,88	58,5	18,89	63,9	22,07	69,2	25,37	73,8	27,89	81,0	32,12

KVR960HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	37,4	4,92	45,5	5,86	51,5	6,60	57,6	7,40	63,7	8,21	67,7	8,76	73,8	9,62
	12	37,4	4,99	45,5	5,95	51,5	6,73	57,6	7,54	63,7	8,36	67,7	8,92	73,8	9,82
	14	37,4	5,07	45,5	6,06	51,5	6,85	57,6	7,69	63,7	8,52	67,7	9,12	73,8	10,01
	16	37,4	5,14	45,5	6,19	51,5	6,99	57,6	7,81	63,7	8,69	67,7	9,31	73,8	10,24
	18	37,4	5,24	45,5	6,28	51,5	7,12	57,6	7,96	63,7	8,89	67,7	9,50	73,8	10,45
	19	37,4	5,32	45,5	6,41	51,5	7,26	57,6	8,15	63,7	9,06	67,7	9,71	73,8	10,68
	21	37,4	5,38	45,5	6,46	51,5	7,33	57,6	8,24	63,7	9,17	67,7	9,82	73,8	10,96
	23	37,4	5,46	45,5	6,56	51,5	7,44	57,6	8,40	63,7	9,54	67,7	10,34	73,8	11,59
	25	37,4	5,54	45,5	6,81	51,5	7,88	57,6	9,02	63,7	10,26	67,7	11,11	73,8	12,47
	27	37,4	5,89	45,5	7,29	51,5	8,43	57,6	9,67	63,7	10,99	67,7	11,92	73,8	13,40
	29	37,4	6,28	45,5	7,77	51,5	9,01	57,6	10,35	63,7	11,77	67,7	12,79	73,8	14,37
	31	37,4	6,67	45,5	8,29	51,5	9,62	57,6	11,07	63,7	12,61	67,7	13,69	73,8	15,42
	33	37,4	6,89	45,5	8,57	51,5	9,94	57,6	11,44	63,7	13,05	67,7	14,18	73,8	15,95
	35	37,4	7,11	45,5	8,84	51,5	10,28	57,6	11,84	63,7	13,50	67,7	14,67	73,8	16,52
	37	37,4	7,55	45,5	9,42	51,5	10,96	57,6	12,62	63,7	14,41	67,7	15,69	73,8	17,67
	39	37,4	8,02	45,5	10,02	51,5	11,70	57,6	13,50	63,7	15,42	67,7	16,79	73,8	18,93
	41	37,4	8,49	45,5	10,62	51,5	12,44	57,6	14,38	63,7	16,43	67,7	17,89	73,8	20,19
	43	37,4	8,96	45,5	11,22	51,5	13,18	57,6	15,26	63,7	17,44	67,7	18,99	73,8	21,45
	46	37,4	9,43	45,5	11,82	51,5	13,92	57,6	16,14	63,7	18,45	67,7	20,09	73,8	22,71
	48	37,4	9,90	45,5	12,42	51,5	14,66	57,3	17,02	62,3	19,46	66,2	21,19	72,4	23,97
	50	37,4	10,37	45,5	13,02	51,5	15,40	55,7	17,90	61,7	20,47	66,6	22,29	70,8	25,23
50%	10	31,3	3,84	38,0	4,58	43,0	5,16	48,1	5,77	53,2	6,41	56,5	6,84	61,6	7,50
	12	31,3	3,90	38,0	4,64	43,0	5,25	48,1	5,89	53,2	6,52	56,5	6,96	61,6	7,66
	14	31,3	3,95	38,0	4,73	43,0	5,34	48,1	6,01	53,2	6,64	56,5	7,12	61,6	7,81
	16	31,3	4,01	38,0	4,83	43,0	5,46	48,1	6,09	53,2	6,78	56,5	7,27	61,6	7,99
	18	31,3	4,08	38,0	4,91	43,0	5,56	48,1	6,21	53,2	6,94	56,5	7,42	61,6	8,16
	19	31,3	4,16	38,0	5,01	43,0	5,66	48,1	6,35	53,2	7,06	56,5	7,58	61,6	8,33
	21	31,3	4,19	38,0	5,05	43,0	5,73	48,1	6,44	53,2	7,16	56,5	7,66	61,6	8,56
	23	31,3	4,26	38,0	5,12	43,0	5,80	48,1	6,56	53,2	7,45	56,5	8,06	61,6	9,04
	25	31,3	4,33	38,0	5,32	43,0	6,15	48,1	7,03	53,2	8,01	56,5	8,67	61,6	9,74
	27	31,3	4,60	38,0	5,69	43,0	6,58	48,1	7,55	53,2	8,58	56,5	9,31	61,6	10,45
	29	31,3	4,91	38,0	6,06	43,0	7,02	48,1	8,07	53,2	9,18	56,5	9,99	61,6	11,21
	31	31,3	5,20	38,0	6,48	43,0	7,50	48,1	8,63	53,2	9,85	56,5	10,68	61,6	12,03
	33	31,3	5,37	38,0	6,69	43,0	7,75	48,1	8,92	53,2	10,18	56,5	11,06	61,6	12,44
	35	31,3	5,55	38,0	6,91	43,0	8,03	48,1	9,24	53,2	10,54	56,5	11,46	61,6	12,89
	37	31,3	5,90	38,0	7,35	43,0	8,56	48,1	9,85	53,2	11,25	56,5	12,25	61,6	13,79
	39	31,3	6,26	38,0	7,82	43,0	9,13	48,1	10,54	53,2	12,03	56,5	13,11	61,6	14,77
	41	31,3	6,62	38,0	8,29	43,0	9,71	48,1	11,22	53,2	12,83	56,5	13,97	61,6	15,75
	43	31,3	7,00	38,0	8,76	43,0	10,29	48,1	11,90	53,2	13,61	56,5	14,82	61,6	16,73
	46	31,3	7,36	38,0	9,22	43,0	10,87	48,1	12,59	53,2	14,39	56,5	15,68	61,6	17,73
	48	31,3	7,72	38,0	9,69	43,0	11,45	47,8	13,29	52,1	15,19	55,3	16,54	60,5	18,71
	50	31,3	8,10	38,0	10,16	43,0	12,02	46,5	13,97	51,6	15,97	55,7	17,40	59,1	19,69

36 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1010HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	85,4	11,58	103,7	14,50	117,6	16,75	127,4	17,38	129,6	17,63	131,6	17,63	133,9	17,63
	12	85,4	11,84	103,7	14,82	117,6	17,11	125,6	17,76	128,2	18,02	129,6	18,02	132,5	18,02
	14	85,4	12,06	103,7	15,11	117,6	17,47	123,6	18,13	126,2	18,17	128,2	18,17	130,5	18,17
	16	85,4	12,33	103,7	15,44	117,6	17,86	121,9	18,17	124,4	18,20	126,2	18,07	128,5	17,67
	18	85,4	12,60	103,7	15,91	117,6	19,15	119,9	19,32	122,4	19,50	124,4	19,56	127,1	19,71
	19	85,4	13,03	103,7	17,23	115,6	20,14	117,9	20,31	121,0	20,48	122,4	20,64	125,3	20,81
	21	85,4	13,52	103,7	17,92	114,7	20,68	117,0	20,87	119,9	21,04	121,3	21,10	124,2	21,28
	23	85,4	14,31	103,7	18,98	113,3	21,45	115,9	21,60	118,8	21,80	120,2	21,95	123,0	22,12
	25	85,4	15,39	103,7	20,46	111,5	22,51	113,9	22,68	116,8	22,88	118,2	22,94	121,0	23,15
	27	85,4	16,54	103,7	22,01	109,5	23,50	112,7	23,67	114,7	23,89	116,8	24,04	119,0	24,25
	29	85,4	17,78	103,7	23,67	107,5	24,49	110,7	24,77	112,9	24,99	114,7	25,14	117,0	25,33
	31	85,4	19,04	103,5	25,35	106,1	25,57	108,4	25,76	111,5	25,99	112,9	26,15	115,6	26,45
	33	85,4	19,75	102,3	25,89	105,1	26,11	107,5	26,32	110,4	26,53	111,8	26,71	114,5	26,90
	35	85,4	20,46	101,7	26,32	104,1	26,65	106,4	26,86	109,5	27,07	110,9	27,25	113,6	27,48
	37	85,4	21,95	99,9	27,40	102,3	27,63	104,8	27,96	107,5	28,17	109,5	28,37	111,8	28,58
	39	85,4	23,50	98,1	28,41	100,5	28,71	103,0	28,97	105,5	29,29	107,5	29,47	109,8	29,70
	41	85,4	25,05	96,4	29,48	99,1	29,79	101,3	29,98	103,6	30,41	105,7	30,57	107,9	30,82
	43	85,1	26,60	94,5	30,55	97,6	30,87	99,7	30,99	101,8	31,53	103,8	31,67	106,1	31,94
	46	83,5	28,15	92,9	31,62	96,1	31,95	98,2	32,00	99,9	32,65	102,0	32,77	104,3	33,06
	48	81,9	29,70	93,4	32,69	94,5	33,03	96,6	33,01	98,0	33,77	100,1	33,87	102,4	34,18
	50	80,6	31,25	91,3	33,96	93,0	34,11	95,0	34,02	96,0	34,89	98,2	34,97	101,3	35,30
120%	10	78,9	10,61	95,8	13,24	108,4	15,30	121,3	17,40	127,6	17,66	129,4	17,66	131,7	17,66
	12	78,9	10,81	95,8	13,51	108,4	15,62	121,3	17,76	126,2	18,02	127,6	18,02	129,6	18,02
	14	78,9	11,05	95,8	13,79	108,4	15,94	121,3	18,15	124,2	18,18	125,6	18,18	128,2	18,18
	16	78,9	11,28	95,8	14,10	108,4	16,29	119,9	18,18	122,2	18,21	124,2	18,09	126,4	17,69
	18	78,9	11,50	95,8	14,42	108,4	17,05	117,9	19,19	120,2	19,35	122,2	19,41	124,4	19,58
	19	78,9	11,77	95,8	15,35	108,4	18,44	115,9	20,27	118,8	20,35	120,2	20,49	122,4	20,66
	21	78,9	12,12	95,8	15,94	108,4	19,19	115,6	20,72	117,9	20,89	119,0	21,03	121,9	21,11
	23	78,9	12,80	95,8	16,86	108,4	20,31	113,8	21,47	116,5	21,65	117,9	21,80	120,2	21,97
	25	78,9	13,79	95,8	18,18	108,4	21,86	112,4	22,55	114,5	22,73	115,9	22,79	118,8	22,98
	27	78,9	14,79	95,8	19,56	108,1	23,35	110,4	23,54	112,7	23,73	114,5	23,89	116,8	24,08
	29	78,9	15,90	95,8	21,05	106,1	24,41	108,4	24,62	110,7	24,82	112,7	24,97	114,8	25,16
	31	78,9	17,03	95,8	22,57	104,3	25,40	106,4	25,61	109,3	25,80	110,7	25,98	112,9	26,17
	33	78,9	17,65	95,8	23,46	103,5	25,96	105,5	26,15	108,4	26,36	109,5	26,52	112,4	26,73
	35	78,9	18,25	95,8	24,26	102,3	26,48	104,8	26,69	107,3	26,90	108,7	27,06	111,5	27,29
	37	78,9	19,56	95,8	26,00	100,5	27,48	103,0	27,70	105,3	28,00	107,3	28,18	109,5	28,39
	39	78,9	20,91	95,8	27,98	98,7	28,56	101,2	28,80	103,5	29,01	105,3	29,18	107,5	29,49
	41	78,9	22,26	94,1	29,96	97,0	29,64	99,5	29,90	102,0	30,02	103,4	30,18	105,7	30,59
	43	78,9	23,61	94,5	31,94	95,3	30,72	97,9	31,00	100,4	31,03	101,6	31,18	103,8	31,69
	46	77,7	24,96	93,0	33,92	93,8	31,80	96,2	32,10	98,7	32,04	99,8	32,18	102,0	32,79
	48	76,1	26,31	91,5	35,90	92,2	32,88	94,6	33,20	97,1	33,05	98,0	33,18	100,1	33,89
	50	74,4	27,66	89,7	37,88	90,6	33,96	92,9	34,30	95,4	34,06	96,2	34,18	98,1	34,99

KVR1010HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	69,1	9,62	87,7	11,97	99,2	13,81	111,3	15,71	122,8	17,63	127,1	16,97	129,2	16,97
	12	72,1	9,83	87,7	12,21	99,2	14,09	111,3	16,04	122,8	18,02	125,1	17,31	127,4	17,31
	14	72,1	10,02	87,7	12,46	99,2	14,40	111,3	16,38	122,0	18,17	123,1	17,70	125,4	17,70
	16	72,1	10,22	87,7	12,73	99,2	14,71	111,3	16,74	120,0	18,18	121,7	18,07	124,0	17,67
	18	72,1	10,43	87,7	13,01	99,2	15,04	111,3	17,65	118,0	19,19	119,7	19,32	122,0	19,38
	19	72,1	10,67	87,7	13,55	99,2	16,19	111,3	19,13	116,6	20,27	117,7	20,31	120,0	20,46
	21	72,1	10,78	87,7	14,06	99,2	16,85	111,3	19,88	115,6	20,69	116,8	20,85	118,8	21,00
	23	72,1	11,40	87,7	14,88	99,2	17,82	111,3	21,04	114,5	21,47	115,6	21,60	117,7	21,77
	25	72,1	12,24	87,7	16,03	99,2	19,19	110,2	22,36	112,5	22,55	113,6	22,59	115,9	22,76
	27	72,1	13,13	87,7	17,23	99,2	20,67	108,2	23,34	110,5	23,52	111,6	23,67	114,5	23,86
	29	72,1	14,09	87,7	18,50	99,2	22,20	106,2	24,42	108,5	24,62	110,2	24,77	112,5	24,94
	31	72,1	15,08	87,7	19,90	99,2	23,88	104,6	25,41	107,1	25,60	108,2	25,76	110,5	25,95
	33	72,1	15,62	87,7	20,61	99,2	24,79	103,9	25,95	105,9	26,14	107,3	26,30	109,3	26,49
	35	72,1	16,15	87,7	21,27	99,2	25,72	102,8	26,49	105,1	26,68	106,2	26,86	108,5	27,03
	37	72,1	17,29	87,7	22,90	98,7	27,26	101,0	27,48	103,3	27,76	104,6	27,84	107,1	28,15
	39	72,1	18,49	87,7	24,46	96,9	28,34	99,2	28,56	101,5	28,77	102,8	28,94	105,1	29,16
	41	72,1	19,69	87,7	26,02	95,4	29,42	97,5	29,64	99,8	29,78	101,3	30,04	103,2	30,17
	43	72,1	20,89	86,7	27,58	93,8	30,50	95,9	30,72	98,2	30,79	99,7	31,14	101,3	31,18
	46	70,8	22,09	85,1	29,14	92,1	31,58	94,3	31,80	96,6	31,80	98,0	32,24	99,5	32,19
	48	69,3	23,29	83,4	30,70	90,3	32,66	92,5	32,88	94,9	32,81	96,4	33,34	97,6	33,20
	50	67,5	24,49	81,5	32,26	88,6	33,74	90,9	33,96	93,1	33,82	94,6	34,44	95,8	34,21
100%	10	65,6	8,71	79,8	10,74	90,4	12,38	101,0	14,08	111,6	15,80	118,8	16,98	127,1	16,98
	12	65,6	8,87	79,8	10,98	90,4	12,65	101,0	14,38	111,6	16,14	118,8	17,33	125,1	17,33
	14	65,6	9,05	79,8	11,21	90,4	12,92	101,0	14,68	111,6	16,49	118,8	17,70	123,1	17,70
	16	65,6	9,23	79,8	11,45	90,4	13,20	101,0	15,00	111,6	16,85	118,8	18,09	121,1	17,67
	18	65,6	9,40	79,8	11,69	90,4	13,48	101,0	15,34	111,6	17,80	117,9	19,17	119,9	19,32
	19	65,6	9,61	79,8	11,93	90,4	14,13	101,0	16,61	111,6	19,21	115,6	20,16	117,9	20,31
	21	65,6	9,71	79,8	12,35	90,4	14,70	101,0	17,26	111,6	19,98	114,8	20,70	116,8	20,85
	23	65,6	10,07	79,8	13,04	90,4	15,55	101,0	18,25	111,6	21,24	113,6	21,45	115,6	21,60
	25	65,6	10,81	79,8	14,03	90,4	16,74	101,0	19,71	110,2	22,38	111,6	22,53	113,6	22,59
	27	65,6	11,60	79,8	15,07	90,4	18,01	101,0	21,22	108,2	23,46	109,6	23,52	111,6	23,69
	29	65,6	12,41	79,8	16,18	90,4	19,34	101,0	22,78	106,4	24,45	108,2	24,60	110,2	24,68
	31	65,6	13,29	79,8	17,36	90,4	20,74	101,0	24,47	104,8	25,43	106,4	25,59	108,2	25,76
	33	65,6	13,75	79,8	17,97	90,4	21,47	101,0	25,39	103,9	25,95	105,3	26,11	107,3	26,30
	35	65,6	14,22	79,8	18,60	90,4	22,32	101,0	26,32	103,0	26,51	104,4	26,67	106,4	26,86
	37	65,6	15,19	79,8	19,92	90,4	23,89	99,2	27,31	101,2	27,59	102,3	27,67	104,6	27,85
	39	65,6	16,23	79,8	21,39	90,4	25,61	97,4	28,39	99,2	28,60	100,5	28,75	102,8	28,95
	41	65,6	17,27	78,8	22,86	90,7	27,33	95,8	29,47	97,4	29,61	98,8	29,83	101,1	30,05
	43	65,6	18,31	77,8	24,33	89,1	29,05	94,1	30,55	95,5	30,62	97,1	30,91	99,4	31,15
	46	64,6	19,35	76,1	25,80	87,2	30,77	92,3	31,63	93,5	31,63	95,3	31,99	97,6	32,25
	48	63,4	20,39	74,6	27,27	85,5	32,49	90,8	32,71	91,7	32,64	94,6	33,07	95,9	33,35
	50	62,2	21,43	73,0	28,74	83,1	34,21	89,0	33,79	89,7	33,65	92,8	34,15	94,2	34,45

KVR1010HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	59,1	7,80	71,7	9,58	81,2	11,00	90,9	12,48	100,5	13,99	107,3	15,02	116,8	16,61
	12	59,1	7,92	71,7	9,78	81,2	11,22	90,9	12,72	100,5	14,28	107,3	15,34	116,8	16,94
	14	59,1	8,08	71,7	9,97	81,2	11,47	90,9	13,00	100,5	14,59	107,3	15,66	116,8	17,30
	16	59,1	8,24	71,7	10,17	81,2	11,69	90,9	13,28	100,5	14,91	107,3	16,02	116,8	17,69
	18	59,1	8,43	71,7	10,41	81,2	11,96	90,9	13,56	100,5	15,24	107,3	16,66	116,8	18,98
	19	59,1	8,59	71,7	10,62	81,2	12,21	90,9	14,26	100,5	16,48	107,3	18,04	115,6	20,14
	21	59,1	8,68	71,7	10,73	81,2	12,69	90,9	14,82	100,5	17,11	107,3	18,73	114,5	20,68
	23	59,1	8,83	71,7	11,32	81,2	13,40	90,9	15,67	100,5	18,13	107,3	19,90	112,8	21,43
	25	59,1	9,47	71,7	12,16	81,2	14,43	90,9	16,89	100,5	19,54	107,3	21,41	111,4	22,42
	27	59,1	10,14	71,7	13,07	81,2	15,51	90,9	18,16	100,5	21,04	107,3	23,09	109,4	23,48
	29	59,1	10,85	71,7	14,00	81,2	16,65	90,9	19,54	100,5	22,59	106,1	24,40	107,6	24,46
	31	59,1	11,60	71,7	15,01	81,2	17,85	90,9	20,91	100,5	24,29	103,9	25,39	105,5	25,54
	33	59,1	12,00	71,7	15,52	81,2	18,48	90,9	21,66	100,5	25,20	103,0	25,93	104,8	26,10
	35	59,1	12,40	71,7	16,06	81,2	19,17	90,9	22,53	100,5	26,12	102,1	26,47	103,9	26,55
	37	59,1	13,24	71,7	17,20	81,2	20,50	90,9	24,10	99,2	27,31	100,3	27,46	102,1	27,63
	39	59,1	14,14	71,7	18,40	81,2	21,99	90,9	25,89	97,4	28,39	98,5	28,54	100,3	28,73
	41	59,1	15,04	71,7	19,60	81,2	23,48	90,2	27,68	95,8	29,47	96,8	29,62	98,6	29,83
	43	59,1	15,94	71,7	20,80	80,8	24,97	89,6	29,47	94,2	30,55	95,2	30,70	96,9	30,93
	46	59,1	16,84	71,7	22,00	79,5	26,46	87,9	31,26	92,7	31,63	93,6	31,78	95,3	32,03
	48	59,1	17,74	71,7	23,20	77,9	27,95	86,1	33,05	91,0	32,71	92,0	32,86	93,6	33,13
	50	59,1	18,64	70,1	24,40	76,3	29,44	84,2	34,84	89,2	33,79	90,4	33,94	91,9	34,23
80%	10	52,4	6,93	63,8	8,47	72,1	9,66	80,7	10,93	89,5	12,22	94,9	13,12	103,5	14,48
	12	52,4	7,04	63,8	8,62	72,1	9,86	80,7	11,16	89,5	12,49	94,9	13,39	103,5	14,79
	14	52,4	7,19	63,8	8,78	72,1	10,06	80,7	11,37	89,5	12,76	94,9	13,67	103,5	15,11
	16	52,4	7,32	63,8	8,95	72,1	10,26	80,7	11,64	89,5	13,01	94,9	13,98	103,5	15,43
	18	52,4	7,47	63,8	9,14	72,1	10,47	80,7	11,88	89,5	13,32	94,9	14,30	103,5	15,91
	19	52,4	7,63	63,8	9,34	72,1	10,72	80,7	12,13	89,5	13,92	94,9	15,19	103,5	17,21
	21	52,4	7,68	63,8	9,43	72,1	10,82	80,7	12,57	89,5	14,45	94,9	15,78	103,5	17,89
	23	52,4	7,80	63,8	9,71	72,1	11,44	80,7	13,29	89,5	15,30	94,9	16,70	103,5	18,96
	25	52,4	8,22	63,8	10,45	72,1	12,29	80,7	14,30	89,5	16,47	94,9	18,00	103,5	20,47
	27	52,4	8,81	63,8	11,18	72,1	13,20	80,7	15,36	89,5	17,70	94,9	19,37	103,5	22,00
	29	52,4	9,41	63,8	12,00	72,1	14,15	80,7	16,50	89,5	19,02	94,9	20,85	103,5	23,68
	31	52,4	10,03	63,8	12,81	72,1	15,17	80,7	17,70	89,5	20,47	94,9	22,36	103,3	25,38
	33	52,4	10,37	63,8	13,27	72,1	15,70	80,7	18,30	89,5	21,20	94,9	23,16	102,3	25,80
	35	52,4	10,72	63,8	13,71	72,1	16,23	80,7	18,98	89,5	21,96	94,9	24,04	101,5	26,35
	37	52,4	11,41	63,8	14,67	72,1	17,38	80,7	20,31	89,5	23,50	94,9	25,76	99,7	27,43
	39	52,4	12,17	63,8	15,67	72,1	18,59	80,7	21,78	89,5	25,20	94,9	27,64	97,9	28,43
	41	52,4	12,93	63,8	16,67	72,1	19,80	80,7	23,25	88,9	26,90	93,5	29,52	96,1	29,43
	43	52,4	13,69	63,8	17,67	72,1	21,01	80,7	24,72	87,2	28,60	91,8	31,40	94,4	30,43
	46	52,4	14,45	63,8	18,67	71,7	22,22	79,3	26,19	87,1	30,30	90,1	33,28	92,6	31,43
	48	52,4	15,21	63,8	19,67	70,2	23,43	77,8	27,66	84,8	32,00	88,5	35,16	90,8	32,43
	50	52,4	15,97	62,6	20,67	68,3	24,64	76,2	29,13	82,8	33,70	86,5	37,04	89,0	33,43

KVR1010HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	45,8	6,12	55,9	7,36	63,1	8,39	70,8	9,43	78,2	10,53	83,0	11,29	90,6	12,42
	12	45,8	6,20	55,9	7,51	63,1	8,54	70,8	9,62	78,2	10,75	83,0	11,52	90,6	12,68
	14	45,8	6,32	55,9	7,64	63,1	8,71	70,8	9,82	78,2	10,97	83,0	11,76	90,6	12,96
	16	45,8	6,44	55,9	7,80	63,1	8,87	70,8	10,02	78,2	11,20	83,0	12,00	90,6	13,23
	18	45,8	6,55	55,9	7,95	63,1	9,06	70,8	10,22	78,2	11,44	83,0	12,25	90,6	13,52
	19	45,8	6,68	55,9	8,11	63,1	9,26	70,8	10,45	78,2	11,68	83,0	12,59	90,6	14,18
	21	45,8	6,74	55,9	8,19	63,1	9,34	70,8	10,57	78,2	12,01	83,0	13,07	90,6	14,74
	23	45,8	6,83	55,9	8,31	63,1	9,62	70,8	11,10	78,2	12,69	83,0	13,83	90,6	15,61
	25	45,8	7,05	55,9	8,84	63,1	10,33	70,8	11,95	78,2	13,66	83,0	14,89	90,6	16,80
	27	45,8	7,55	55,9	9,47	63,1	11,06	70,8	12,82	78,2	14,67	83,0	15,98	90,6	18,06
	29	45,8	8,06	55,9	10,14	63,1	11,86	70,8	13,74	78,2	15,74	83,0	17,17	90,6	19,38
	31	45,8	8,58	55,9	10,82	63,1	12,69	70,8	14,71	78,2	16,89	83,0	18,43	90,6	20,87
	33	45,8	8,86	55,9	11,20	63,1	13,14	70,8	15,22	78,2	17,48	83,0	19,04	90,6	21,62
	35	45,8	9,14	55,9	11,57	63,1	13,59	70,8	15,74	78,2	18,09	83,0	19,75	90,6	22,38
	37	45,8	9,74	55,9	12,35	63,1	14,50	70,8	16,85	78,2	19,38	83,0	21,20	90,6	24,02
	39	45,8	10,37	55,9	13,16	63,1	15,50	70,8	18,03	78,2	20,72	83,0	22,70	90,6	25,76
	41	45,8	11,00	55,9	13,97	63,1	16,50	70,8	19,21	78,2	22,06	83,0	24,20	90,6	27,50
	43	45,8	11,63	55,9	14,78	63,1	17,50	70,8	20,39	78,2	23,40	83,0	25,70	90,6	29,24
	46	45,8	12,26	55,9	15,59	63,1	18,50	70,8	21,57	76,6	24,74	82,5	27,20	89,2	30,98
	48	45,8	12,89	55,9	16,40	63,1	19,50	69,2	22,75	74,8	26,08	80,8	28,70	87,5	32,72
	50	45,8	13,52	55,9	17,21	61,5	20,50	67,3	23,93	72,8	27,42	79,0	30,20	85,4	34,46
60%	10	39,3	5,32	48,0	6,36	54,2	7,16	60,7	8,02	67,0	8,91	71,1	9,51	77,6	10,43
	12	39,3	5,41	48,0	6,45	54,2	7,30	60,7	8,17	67,0	9,07	71,1	9,68	77,6	10,66
	14	39,3	5,49	48,0	6,57	54,2	7,43	60,7	8,34	67,0	9,24	71,1	9,89	77,6	10,86
	16	39,3	5,57	48,0	6,71	54,2	7,58	60,7	8,47	67,0	9,43	71,1	10,10	77,6	11,10
	18	39,3	5,68	48,0	6,80	54,2	7,71	60,7	8,65	67,0	9,65	71,1	10,30	77,6	11,33
	19	39,3	5,77	48,0	6,95	54,2	7,87	60,7	8,83	67,0	9,83	71,1	10,53	77,6	11,58
	21	39,3	5,84	48,0	7,00	54,2	7,95	60,7	8,94	67,0	9,94	71,1	10,65	77,6	11,89
	23	39,3	5,91	48,0	7,11	54,2	8,07	60,7	9,11	67,0	10,35	71,1	11,22	77,6	12,57
	25	39,3	6,01	48,0	7,39	54,2	8,55	60,7	9,79	67,0	11,12	71,1	12,05	77,6	13,53
	27	39,3	6,40	48,0	7,90	54,2	9,15	60,7	10,49	67,0	11,92	71,1	12,93	77,6	14,54
	29	39,3	6,80	48,0	8,43	54,2	9,78	60,7	11,22	67,0	12,77	71,1	13,87	77,6	15,58
	31	39,3	7,25	48,0	8,99	54,2	10,43	60,7	12,01	67,0	13,68	71,1	14,84	77,6	16,72
	33	39,3	7,48	48,0	9,29	54,2	10,78	60,7	12,41	67,0	14,15	71,1	15,38	77,6	17,30
	35	39,3	7,71	48,0	9,58	54,2	11,14	60,7	12,84	67,0	14,63	71,1	15,90	77,6	17,92
	37	39,3	8,19	48,0	10,22	54,2	11,89	60,7	13,69	67,0	15,63	71,1	17,01	77,6	19,17
	39	39,3	8,70	48,0	10,87	54,2	12,69	60,7	14,63	67,0	16,73	71,1	18,20	77,6	20,50
	41	39,3	9,21	48,0	11,52	54,2	13,49	60,7	15,57	67,0	17,83	71,1	19,39	77,6	21,83
	43	39,3	9,72	48,0	12,17	54,2	14,29	60,7	16,51	67,0	18,93	71,1	20,58	77,6	23,16
	46	39,3	10,23	48,0	12,82	54,2	15,09	60,7	17,45	67,0	20,03	71,1	21,77	77,6	24,49
	48	39,3	10,74	48,0	13,47	54,2	15,89	60,7	18,39	65,7	21,13	69,6	22,96	76,2	25,82
	50	39,3	11,25	48,0	14,12	54,2	16,69	60,1	19,33	64,1	22,23	70,0	24,15	74,6	27,15

KVR1010HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	32,8	4,09	40,0	4,89	45,2	5,51	50,6	6,16	55,9	6,85	59,2	7,31	64,7	8,01
	12	32,8	4,17	40,0	4,95	45,2	5,61	50,6	6,29	55,9	6,97	59,2	7,44	64,7	8,19
	14	32,8	4,22	40,0	5,05	45,2	5,70	50,6	6,42	55,9	7,10	59,2	7,60	64,7	8,35
	16	32,8	4,28	40,0	5,16	45,2	5,84	50,6	6,51	55,9	7,24	59,2	7,77	64,7	8,54
	18	32,8	4,36	40,0	5,24	45,2	5,93	50,6	6,64	55,9	7,42	59,2	7,92	64,7	8,72
	19	32,8	4,44	40,0	5,35	45,2	6,05	50,6	6,78	55,9	7,55	59,2	8,10	64,7	8,89
	21	32,8	4,48	40,0	5,39	45,2	6,12	50,6	6,88	55,9	7,65	59,2	8,19	64,7	9,14
	23	32,8	4,54	40,0	5,47	45,2	6,20	50,6	7,00	55,9	7,96	59,2	8,62	64,7	9,65
	25	32,8	4,63	40,0	5,69	45,2	6,58	50,6	7,52	55,9	8,56	59,2	9,26	64,7	10,41
	27	32,8	4,93	40,0	6,07	45,2	7,04	50,6	8,07	55,9	9,17	59,2	9,95	64,7	11,17
	29	32,8	5,24	40,0	6,47	45,2	7,51	50,6	8,62	55,9	9,81	59,2	10,67	64,7	11,97
	31	32,8	5,57	40,0	6,92	45,2	8,01	50,6	9,23	55,9	10,52	59,2	11,41	64,7	12,85
	33	32,8	5,75	40,0	7,14	45,2	8,28	50,6	9,53	55,9	10,87	59,2	11,82	64,7	13,29
	35	32,8	5,93	40,0	7,37	45,2	8,57	50,6	9,87	55,9	11,25	59,2	12,23	64,7	13,77
	37	32,8	6,30	40,0	7,85	45,2	9,14	50,6	10,53	55,9	12,02	59,2	13,08	64,7	14,74
	39	32,8	6,69	40,0	8,35	45,2	9,76	50,6	11,25	55,9	12,85	59,2	13,99	64,7	15,76
	41	32,8	7,07	40,0	8,86	45,2	10,37	50,6	11,97	55,9	13,71	59,2	14,91	64,7	16,78
	43	32,8	7,48	40,0	9,36	45,2	10,99	50,6	12,69	55,9	14,55	59,2	15,82	64,7	17,80
	46	32,8	7,86	40,0	9,84	45,2	11,60	50,6	13,41	55,9	15,39	59,2	16,74	64,7	18,83
	48	32,8	8,25	40,0	10,35	45,2	12,22	50,6	14,15	54,8	16,25	58,0	17,66	63,5	19,85
	50	32,8	8,65	40,0	10,85	45,2	12,83	50,1	14,87	53,5	17,09	58,5	18,57	62,2	20,87

38 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR1065HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	89,9	12,21	109,3	15,28	124,0	17,65	134,3	18,32	136,7	18,59	138,7	18,59	141,2	18,59
	12	89,9	12,47	109,3	15,61	124,0	18,03	132,4	18,71	135,1	18,99	136,7	18,99	139,6	18,99
	14	89,9	12,71	109,3	15,92	124,0	18,42	130,5	19,10	133,1	19,15	135,1	19,15	137,6	19,15
	16	89,9	13,00	109,3	16,28	124,0	18,82	128,5	19,15	131,3	19,18	133,1	19,05	135,7	18,62
	18	89,9	13,28	109,3	16,77	123,8	20,18	126,3	20,37	129,3	20,55	131,3	20,61	134,0	20,78
	19	89,9	13,72	109,3	18,16	121,8	21,22	124,3	21,41	127,4	21,59	129,0	21,75	131,9	21,93
	21	89,9	14,25	109,3	18,88	120,9	21,80	123,5	21,99	126,3	22,17	128,0	22,23	130,8	22,42
	23	89,9	15,07	109,3	20,00	119,5	22,59	122,4	22,77	125,2	22,97	126,9	23,13	129,6	23,31
	25	89,9	16,22	109,3	21,56	117,4	23,72	120,1	23,91	123,0	24,11	124,9	24,19	127,7	24,39
	27	89,9	17,43	109,3	23,19	115,4	24,76	118,6	24,96	120,9	25,18	123,0	25,34	125,4	25,52
	29	89,9	18,73	109,3	24,96	113,5	25,84	116,6	26,07	119,1	26,30	120,9	26,49	123,5	26,71
	31	89,9	20,06	109,2	26,72	111,8	26,95	114,4	27,17	117,4	27,40	119,1	27,53	121,8	27,84
	33	89,9	20,81	108,0	27,28	110,9	27,51	113,5	27,73	116,3	27,96	118,0	28,17	120,7	28,38
	35	89,9	21,56	107,3	27,73	109,9	28,07	112,4	28,29	115,4	28,51	117,1	28,73	119,8	28,96
	37	89,9	23,13	105,2	28,55	107,7	29,15	110,6	29,49	113,5	29,71	115,4	29,86	118,0	30,09
	39	89,9	24,76	103,3	29,29	105,9	30,27	108,5	30,52	111,2	30,85	113,5	31,06	116,0	31,29
	41	89,9	26,39	101,9	30,06	104,7	31,39	106,9	31,55	109,6	31,99	112,0	32,26	114,3	32,49
	43	89,3	28,02	100,4	30,83	103,3	32,51	105,5	32,58	108,0	33,13	110,3	33,46	112,8	33,69
	46	87,9	29,65	99,0	31,60	101,9	33,63	104,2	33,61	106,3	34,27	108,7	34,66	111,2	34,89
	48	86,5	31,28	98,6	32,37	100,4	34,75	102,8	34,64	104,7	35,41	107,0	35,86	109,5	36,09
	50	85,1	32,91	96,8	33,24	98,9	35,87	101,3	35,67	102,9	36,55	105,3	37,06	108,5	37,29

KVR1065HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	83,1	11,17	101,0	17,94	114,3	16,11	127,9	18,32	134,6	18,60	136,5	18,60	138,7	18,60
	12	83,1	11,39	101,0	18,14	114,3	16,45	127,9	18,70	133,0	18,98	134,3	18,98	136,7	18,98
	14	83,1	11,64	101,0	18,35	114,3	16,79	127,9	19,11	130,7	19,15	132,4	19,15	135,0	19,15
	16	83,1	11,88	101,0	18,58	114,3	17,15	126,2	19,15	128,8	19,18	130,7	19,06	133,2	18,63
	18	83,1	12,12	101,0	18,82	114,3	17,95	124,3	20,21	126,8	20,39	128,8	20,45	131,2	20,62
	19	83,1	12,40	101,0	19,52	114,3	19,42	122,3	21,34	125,1	21,43	126,8	21,58	129,2	21,76
	21	83,1	12,77	101,0	19,96	114,3	20,21	121,7	21,82	124,3	22,00	125,6	22,15	128,5	22,24
	23	83,1	13,48	101,0	20,65	114,3	21,39	119,9	22,61	122,6	22,81	124,3	22,96	126,8	23,14
	25	83,1	14,52	101,0	21,64	114,3	23,03	118,2	23,75	120,6	23,94	122,3	24,01	125,1	24,20
	27	83,1	15,58	101,0	22,67	113,7	24,60	116,3	24,79	118,8	24,99	120,6	25,16	123,2	25,35
	29	83,1	16,75	101,0	23,79	111,8	25,72	114,3	25,94	116,8	26,16	118,8	26,28	120,9	26,50
	31	83,1	17,94	101,0	24,92	109,9	26,74	112,3	26,97	114,9	27,18	116,6	27,39	119,0	27,53
	33	83,1	18,59	101,0	25,60	109,1	27,31	111,5	27,52	114,0	27,75	115,4	27,95	118,2	28,17
	35	83,1	19,23	101,0	26,19	107,9	27,93	110,3	28,08	112,9	28,30	114,6	28,51	117,3	28,74
	37	83,1	20,60	101,0	27,48	105,8	28,95	108,4	29,19	111,0	29,50	112,9	29,64	115,4	29,87
	39	83,1	22,02	101,0	28,98	103,9	30,07	106,6	30,31	109,1	30,54	111,0	30,74	113,4	31,06
	41	83,1	23,44	99,6	30,48	102,4	31,19	105,1	31,43	107,8	31,58	109,4	31,84	111,9	32,25
	43	83,1	24,86	99,2	31,98	100,8	32,31	104,6	32,55	106,4	32,62	107,8	32,94	110,3	33,44
	46	82,2	26,28	97,8	33,48	99,4	33,43	103,0	33,67	104,8	33,66	106,3	34,04	108,8	34,63
	48	80,9	27,70	96,5	34,98	97,9	34,55	101,4	34,79	103,4	34,70	104,7	35,14	107,1	35,82
	50	79,4	29,12	95,0	36,48	96,4	35,67	99,7	35,91	101,9	35,74	103,1	36,24	105,2	37,01
110%	10	74,6	10,14	92,5	16,99	104,7	14,55	117,3	16,55	129,5	18,58	134,0	17,88	136,4	17,88
	12	76,1	10,36	92,5	17,17	104,7	14,85	117,3	16,91	129,5	18,98	132,0	18,25	134,3	18,25
	14	76,1	10,56	92,5	17,36	104,7	15,18	117,3	17,26	128,7	19,14	130,1	18,65	132,3	18,65
	16	76,1	10,77	92,5	17,56	104,7	15,50	117,3	17,64	126,8	19,16	128,1	19,05	130,7	18,62
	18	76,1	11,00	92,5	17,77	104,7	15,85	117,3	18,59	124,8	20,22	126,2	20,36	128,7	20,43
	19	76,1	11,24	92,5	18,17	104,7	17,06	117,3	20,16	122,9	21,35	124,2	21,40	126,8	21,56
	21	76,1	11,36	92,5	18,56	104,7	17,75	117,3	20,95	121,8	21,81	123,4	21,96	125,6	22,13
	23	76,1	12,01	92,5	19,17	104,7	18,78	117,3	22,17	120,7	22,62	121,8	22,76	124,2	22,94
	25	76,1	12,89	92,5	20,03	104,7	20,22	116,2	23,57	118,8	23,76	119,8	23,81	122,4	23,99
	27	76,1	13,84	92,5	20,93	104,7	21,78	114,3	24,60	116,5	24,79	117,9	24,94	120,7	25,14
	29	76,1	14,85	92,5	21,88	104,7	23,40	112,3	25,72	114,6	25,94	116,2	26,06	118,8	26,26
	31	76,1	15,89	92,5	22,93	104,7	25,17	110,3	26,74	112,9	26,96	114,3	27,16	116,5	27,37
	33	76,1	16,45	92,5	23,47	104,7	26,14	109,5	27,37	111,7	27,51	113,4	27,72	115,3	27,93
	35	76,1	17,02	92,5	23,94	104,7	27,07	108,4	27,93	110,9	28,14	112,3	28,28	114,6	28,49
	37	76,1	18,21	92,5	25,18	104,0	28,72	106,5	28,95	109,1	29,26	110,3	29,37	112,9	29,62
	39	76,1	19,48	92,5	26,33	102,1	29,84	104,7	30,07	107,2	30,29	108,4	30,50	110,9	30,73
	41	76,1	20,75	92,5	27,48	100,8	30,96	103,2	31,19	105,7	31,32	107,1	31,63	109,3	31,84
	43	76,1	22,02	92,0	28,63	99,2	32,08	101,8	32,31	104,2	32,35	105,7	32,76	107,6	32,95
	46	74,8	23,29	90,4	29,78	97,6	33,20	100,4	33,43	102,7	33,38	104,1	33,89	106,0	34,06
	48	73,4	24,56	88,8	30,93	95,9	34,32	98,7	34,55	101,2	34,41	102,7	35,02	104,3	35,17
	50	71,7	25,83	86,9	32,08	94,3	35,44	97,2	35,67	99,5	35,44	101,0	36,15	102,7	36,28

KVR1065HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	69,1	9,17	84,1	16,07	95,2	13,05	106,5	14,83	117,8	16,66	125,2	17,89	134,0	17,89
	12	69,1	9,34	84,1	16,25	95,2	13,33	106,5	15,14	117,8	17,00	125,2	18,26	132,0	18,26
	14	69,1	9,53	84,1	16,42	95,2	13,61	106,5	15,47	117,8	17,37	125,2	18,65	129,8	18,65
	16	69,1	9,72	84,1	16,60	95,2	13,90	106,5	15,80	117,8	17,75	125,2	19,06	127,8	18,62
	18	69,1	9,91	84,1	16,78	95,2	14,20	106,5	16,16	117,8	18,75	124,3	20,20	126,2	20,36
	19	69,1	10,12	84,1	16,96	95,2	14,90	106,5	17,49	117,8	20,24	121,7	21,24	124,3	21,40
	21	69,1	10,23	84,1	17,27	95,2	15,48	106,5	18,18	117,8	21,05	121,0	21,80	123,2	21,97
	23	69,1	10,61	84,1	17,79	95,2	16,38	106,5	19,23	117,8	22,37	119,8	22,60	121,7	22,76
	25	69,1	11,39	84,1	18,53	95,2	17,64	106,5	20,76	116,2	23,58	117,8	23,73	119,8	23,80
	27	69,1	12,22	84,1	19,31	95,2	18,98	106,5	22,36	114,2	24,72	115,6	24,78	117,8	24,95
	29	69,1	13,08	84,1	20,14	95,2	20,38	106,5	23,99	112,4	25,74	113,9	25,93	116,2	25,97
	31	69,1	14,00	84,1	21,02	95,2	21,85	106,5	25,75	110,6	26,76	112,1	26,96	113,9	27,16
	33	69,1	14,48	84,1	21,48	95,2	22,62	106,5	26,74	109,4	27,38	111,0	27,51	113,0	27,72
	35	69,1	14,98	84,1	21,95	95,2	23,52	106,5	27,73	108,5	27,94	110,1	28,07	112,1	28,29
	37	69,1	16,00	84,1	22,94	95,2	25,17	104,6	28,75	106,6	29,06	108,0	29,17	110,2	29,31
	39	69,1	17,11	84,1	24,05	95,2	26,97	102,8	29,94	104,6	30,09	106,1	30,29	108,4	30,51
	41	69,1	18,22	83,6	25,16	94,8	28,77	101,4	31,13	103,1	31,12	104,6	31,41	106,9	31,71
	43	69,1	19,33	83,1	26,27	93,4	30,57	100,8	32,32	101,5	32,15	103,1	32,53	105,3	32,91
	46	68,6	20,44	82,0	27,38	91,9	32,37	99,0	33,51	99,8	33,18	101,5	33,65	103,6	34,11
	48	68,0	21,55	80,7	28,49	90,4	34,17	97,6	34,70	98,4	34,21	100,9	34,77	102,0	35,31
	50	67,0	22,66	79,2	29,60	88,3	35,97	95,8	35,89	96,7	35,24	99,3	35,89	100,4	36,51
90%	10	62,3	8,22	75,6	15,20	85,7	11,59	95,9	13,15	105,9	14,74	113,0	15,82	123,0	17,49
	12	62,3	8,35	75,6	15,35	85,7	11,83	95,9	13,40	105,9	15,05	113,0	16,16	123,0	17,85
	14	62,3	8,52	75,6	15,49	85,7	12,08	95,9	13,69	105,9	15,37	113,0	16,50	123,0	18,23
	16	62,3	8,69	75,6	15,64	85,7	12,32	95,9	13,99	105,9	15,71	113,0	16,88	123,0	18,63
	18	62,3	8,88	75,6	15,82	85,7	12,60	95,9	14,29	105,9	16,06	113,0	17,55	123,0	19,99
	19	62,3	9,05	75,6	15,98	85,7	12,87	95,9	15,02	105,9	17,36	113,0	19,00	121,8	21,22
	21	62,3	9,15	75,6	16,06	85,7	13,37	95,9	15,61	105,9	18,03	113,0	19,74	120,7	21,79
	23	62,3	9,31	75,6	16,50	85,7	14,12	95,9	16,51	105,9	19,10	113,0	20,96	119,1	22,58
	25	62,3	9,98	75,6	17,13	85,7	15,20	95,9	17,79	105,9	20,59	113,0	22,57	117,4	23,62
	27	62,3	10,68	75,6	17,81	85,7	16,34	95,9	19,13	105,9	22,17	113,0	24,33	115,5	24,75
	29	62,3	11,43	75,6	18,51	85,7	17,54	95,9	20,58	105,9	23,80	111,8	25,71	113,6	25,82
	31	62,3	12,22	75,6	19,26	85,7	18,81	95,9	22,04	105,9	25,61	109,5	26,74	111,5	26,93
	33	62,3	12,64	75,6	19,65	85,7	19,47	95,9	22,82	105,9	26,52	108,5	27,29	110,7	27,50
	35	62,3	13,06	75,6	20,05	85,7	20,19	95,9	23,73	105,9	27,51	107,6	27,85	109,5	27,97
	37	62,3	13,95	75,6	20,90	85,7	21,60	95,9	25,39	104,7	28,76	105,8	28,95	107,6	29,08
	39	62,3	14,89	75,6	21,80	85,7	23,16	95,9	27,27	102,8	29,94	103,9	30,06	105,8	30,28
	41	62,3	15,83	75,6	22,70	85,7	24,72	95,2	29,15	101,4	31,12	102,4	31,17	104,3	31,48
	43	62,3	16,77	75,6	23,60	85,3	26,28	94,6	31,03	100,0	32,30	101,0	32,28	102,8	32,68
	46	62,3	17,71	75,6	24,50	84,4	27,84	93,1	32,91	98,6	33,48	99,5	33,39	101,4	33,88
	48	62,3	18,65	75,6	25,40	83,3	29,40	91,5	34,79	97,1	34,66	98,0	34,50	99,9	35,08
	50	62,3	19,59	70,8	26,30	81,6	30,96	89,8	36,67	94,7	35,84	96,5	35,61	98,4	36,28

KVR1065HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	55,3	7,30	67,3	14,37	76,1	10,18	85,1	11,51	94,3	12,88	100,1	13,82	109,1	15,26
	12	55,3	7,42	67,3	14,48	76,1	10,38	85,1	11,75	94,3	13,16	100,1	14,11	109,1	15,58
	14	55,3	7,57	67,3	14,60	76,1	10,59	85,1	11,98	94,3	13,44	100,1	14,40	109,1	15,91
	16	55,3	7,71	67,3	14,73	76,1	10,81	85,1	12,25	94,3	13,71	100,1	14,72	109,1	16,25
	18	55,3	7,87	67,3	14,87	76,1	11,04	85,1	12,51	94,3	14,03	100,1	15,05	109,1	16,75
	19	55,3	8,03	67,3	15,02	76,1	11,28	85,1	12,78	94,3	14,66	100,1	16,00	109,1	18,12
	21	55,3	8,09	67,3	15,09	76,1	11,40	85,1	13,25	94,3	15,22	100,1	16,62	109,1	18,84
	23	55,3	8,22	67,3	15,30	76,1	12,05	85,1	14,00	94,3	16,11	100,1	17,60	109,1	19,97
	25	55,3	8,65	67,3	15,85	76,1	12,95	85,1	15,06	94,3	17,35	100,1	18,96	109,1	21,55
	27	55,3	9,27	67,3	16,40	76,1	13,90	85,1	16,18	94,3	18,65	100,1	20,41	109,1	23,17
	29	55,3	9,90	67,3	17,01	76,1	14,90	85,1	17,38	94,3	20,03	100,1	21,96	109,1	24,94
	31	55,3	10,57	67,3	17,62	76,1	15,97	85,1	18,65	94,3	21,56	100,1	23,56	109,0	26,73
	33	55,3	10,92	67,3	17,96	76,1	16,54	85,1	19,28	94,3	22,33	100,1	24,39	108,0	27,18
	35	55,3	11,28	67,3	18,29	76,1	17,10	85,1	19,99	94,3	23,13	100,1	25,32	107,2	27,75
	37	55,3	12,02	67,3	19,01	76,1	18,30	85,1	21,39	94,3	24,75	100,1	27,16	105,0	28,86
	39	55,3	12,82	67,3	19,76	76,1	19,57	85,1	22,94	94,3	26,52	100,1	29,08	103,2	29,96
	41	55,3	13,62	67,3	20,51	76,8	20,84	84,7	24,49	93,3	28,29	98,7	31,00	101,6	31,06
	43	55,3	14,42	67,3	21,26	76,5	22,11	84,2	26,04	89,7	30,06	97,2	32,92	100,0	32,16
	46	55,3	15,22	67,0	22,01	75,7	23,38	82,7	27,59	88,8	31,83	95,6	34,84	98,4	33,26
	48	55,3	16,02	66,8	22,76	74,3	24,65	81,3	29,14	86,8	33,60	93,9	36,76	96,7	34,36
	50	55,3	16,82	66,2	23,51	72,6	25,92	79,7	30,69	85,0	35,37	92,0	38,68	94,9	35,46
70%	10	48,3	6,44	58,9	13,54	66,6	8,83	74,7	9,94	82,5	11,09	87,6	11,89	95,7	13,08
	12	48,3	6,53	58,9	13,65	66,6	9,00	74,7	10,13	82,5	11,32	87,6	12,12	95,7	13,36
	14	48,3	6,66	58,9	13,75	66,6	9,18	74,7	10,34	82,5	11,55	87,6	12,38	95,7	13,65
	16	48,3	6,78	58,9	13,87	66,6	9,35	74,7	10,56	82,5	11,79	87,6	12,64	95,7	13,93
	18	48,3	6,90	58,9	13,98	66,6	9,54	74,7	10,76	82,5	12,04	87,6	12,90	95,7	14,24
	19	48,3	7,03	58,9	14,10	66,6	9,75	74,7	11,01	82,5	12,30	87,6	13,26	95,7	14,93
	21	48,3	7,09	58,9	14,16	66,6	9,84	74,7	11,13	82,5	12,65	87,6	13,76	95,7	15,52
	23	48,3	7,19	58,9	14,25	66,6	10,14	74,7	11,70	82,5	13,37	87,6	14,56	95,7	16,44
	25	48,3	7,43	58,9	14,65	66,6	10,88	74,7	12,58	82,5	14,38	87,6	15,67	95,7	17,69
	27	48,3	7,95	58,9	15,12	66,6	11,66	74,7	13,49	82,5	15,45	87,6	16,83	95,7	19,03
	29	48,3	8,48	58,9	15,62	66,6	12,49	74,7	14,47	82,5	16,58	87,6	18,08	95,7	20,42
	31	48,3	9,03	58,9	16,13	66,6	13,37	74,7	15,49	82,5	17,79	87,6	19,40	95,7	21,97
	33	48,3	9,33	58,9	16,41	66,6	13,83	74,7	16,03	82,5	18,41	87,6	20,06	95,7	22,76
	35	48,3	9,63	58,9	16,69	66,6	14,31	74,7	16,58	82,5	19,05	87,6	20,79	95,7	23,57
	37	48,3	10,26	58,9	17,27	66,6	15,27	74,7	17,74	82,5	20,40	87,6	22,33	95,7	25,30
	39	48,3	10,92	58,9	17,88	66,6	16,32	74,7	18,98	82,5	21,82	87,6	23,91	95,7	27,08
	41	48,3	11,58	58,9	18,49	66,6	17,37	74,7	20,22	82,5	23,24	87,6	25,49	95,7	28,86
	43	48,3	12,24	58,9	19,10	66,6	18,42	74,7	21,46	82,5	24,66	87,6	27,07	95,7	30,64
	46	48,3	12,90	58,9	19,71	66,6	19,47	74,7	22,70	81,1	26,08	87,2	28,65	94,5	32,42
	48	48,3	13,56	58,9	20,32	66,6	20,52	73,3	23,94	79,5	27,50	85,7	30,23	93,0	34,20
	50	48,3	14,22	58,9	20,93	65,0	21,57	71,6	25,18	77,7	28,92	84,0	31,81	91,1	35,98

KVR1065HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	41,4	5,61	50,6	12,79	57,2	7,55	64,0	8,44	70,6	9,39	75,0	10,02	81,8	11,00
	12	41,4	5,70	50,6	12,86	57,2	7,68	64,0	8,60	70,6	9,56	75,0	10,21	81,8	11,23
	14	41,4	5,79	50,6	12,95	57,2	7,83	64,0	8,78	70,6	9,74	75,0	10,42	81,8	11,44
	16	41,4	5,87	50,6	13,05	57,2	7,97	64,0	8,92	70,6	9,94	75,0	10,64	81,8	11,70
	18	41,4	5,98	50,6	13,12	57,2	8,13	64,0	9,12	70,6	10,16	75,0	10,85	81,8	11,94
	19	41,4	6,08	50,6	13,23	57,2	8,29	64,0	9,31	70,6	10,36	75,0	11,09	81,8	12,20
	21	41,4	6,15	50,6	13,27	57,2	8,37	64,0	9,41	70,6	10,47	75,0	11,22	81,8	12,53
	23	41,4	6,22	50,6	13,35	57,2	8,50	64,0	9,60	70,6	10,91	75,0	11,82	81,8	13,25
	25	41,4	6,33	50,6	13,56	57,2	9,01	64,0	10,31	70,6	11,71	75,0	12,69	81,8	14,25
	27	41,4	6,74	50,6	13,94	57,2	9,64	64,0	11,05	70,6	12,56	75,0	13,63	81,8	15,31
	29	41,4	7,17	50,6	14,34	57,2	10,30	64,0	11,82	70,6	13,46	75,0	14,61	81,8	16,42
	31	41,4	7,64	50,6	14,76	57,2	11,00	64,0	12,65	70,6	14,41	75,0	15,64	81,8	17,61
	33	41,4	7,88	50,6	14,98	57,2	11,36	64,0	13,07	70,6	14,90	75,0	16,20	81,8	18,23
	35	41,4	8,12	50,6	15,20	57,2	11,74	64,0	13,52	70,6	15,41	75,0	16,75	81,8	18,87
	37	41,4	8,63	50,6	15,68	57,2	12,53	64,0	14,43	70,6	16,47	75,0	17,92	81,8	20,20
	39	41,4	9,16	50,6	16,17	57,2	13,37	64,0	15,41	70,6	17,62	75,0	19,17	81,8	21,61
	41	41,4	9,69	50,6	16,66	57,2	14,21	64,0	16,39	70,6	18,77	75,0	20,42	81,8	23,02
	43	41,4	10,22	50,6	17,15	57,2	15,05	64,0	17,37	70,6	19,92	75,0	21,67	81,8	24,43
	46	41,4	10,75	50,6	17,64	57,2	15,89	64,0	18,35	70,6	21,07	75,0	22,92	81,8	25,84
	48	41,4	11,28	50,6	18,13	57,2	16,73	64,0	19,33	69,4	22,22	74,1	24,17	80,9	27,25
	50	41,4	11,81	50,6	18,62	57,2	17,57	63,4	20,31	67,9	23,37	73,6	25,42	79,4	28,66
50%	10	34,6	4,32	42,2	11,64	47,7	5,82	53,4	6,50	59,0	7,23	62,5	7,71	68,3	8,47
	12	34,6	4,40	42,2	11,69	47,7	5,91	53,4	6,63	59,0	7,36	62,5	7,86	68,3	8,64
	14	34,6	4,46	42,2	11,76	47,7	6,02	53,4	6,77	59,0	7,50	62,5	8,02	68,3	8,81
	16	34,6	4,52	42,2	11,84	47,7	6,15	53,4	6,87	59,0	7,65	62,5	8,20	68,3	9,02
	18	34,6	4,60	42,2	11,90	47,7	6,26	53,4	7,02	59,0	7,83	62,5	8,36	68,3	9,20
	19	34,6	4,68	42,2	11,98	47,7	6,39	53,4	7,16	59,0	7,97	62,5	8,54	68,3	9,39
	21	34,6	4,73	42,2	12,01	47,7	6,45	53,4	7,25	59,0	8,07	62,5	8,64	68,3	9,65
	23	34,6	4,79	42,2	12,07	47,7	6,54	53,4	7,39	59,0	8,40	62,5	9,10	68,3	10,19
	25	34,6	4,88	42,2	12,23	47,7	6,94	53,4	7,94	59,0	9,03	62,5	9,77	68,3	10,98
	27	34,6	5,20	42,2	12,51	47,7	7,43	53,4	8,51	59,0	9,67	62,5	10,50	68,3	11,78
	29	34,6	5,53	42,2	12,81	47,7	7,93	53,4	9,10	59,0	10,36	62,5	11,26	68,3	12,64
	31	34,6	5,88	42,2	13,14	47,7	8,47	53,4	9,74	59,0	11,10	62,5	12,04	68,3	13,56
	33	34,6	6,07	42,2	13,30	47,7	8,75	53,4	10,06	59,0	11,47	62,5	12,47	68,3	14,03
	35	34,6	6,26	42,2	13,47	47,7	9,04	53,4	10,41	59,0	11,87	62,5	12,90	68,3	14,53
	37	34,6	6,64	42,2	13,83	47,7	9,65	53,4	11,12	59,0	12,69	62,5	13,80	68,3	15,56
	39	34,6	7,05	42,2	14,20	47,7	10,30	53,4	11,87	59,0	13,56	62,5	14,76	68,3	16,64
	41	34,6	7,45	42,2	14,58	47,7	10,94	53,4	12,62	59,0	14,45	62,5	15,73	68,3	17,73
	43	34,6	7,87	42,2	14,95	47,7	11,59	53,4	13,38	59,0	15,34	62,5	16,68	68,3	18,81
	46	34,6	8,27	42,2	15,31	47,7	12,23	53,4	14,13	59,0	16,22	62,5	17,65	68,3	19,90
	48	34,6	8,68	42,2	15,69	47,7	12,88	53,4	14,89	57,9	17,11	61,8	18,62	67,5	20,98
	50	34,6	9,09	42,2	16,06	47,7	13,53	52,9	15,65	56,7	18,00	61,5	19,57	66,3	22,07

40 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1130HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	95,3	13,53	116,0	16,92	131,3	19,56	142,4	20,28	145,1	20,58	147,3	20,58	149,8	20,58
	12	95,3	13,81	116,0	17,29	131,3	19,98	140,5	20,72	143,1	21,04	145,1	21,04	148,2	21,04
	14	95,3	14,09	116,0	17,64	131,3	20,40	138,3	21,16	141,2	21,21	143,1	21,21	145,9	21,21
	16	95,3	14,39	116,0	18,03	131,3	20,85	136,3	21,21	139,0	21,24	141,2	21,10	143,7	20,64
	18	95,3	14,70	116,0	18,58	131,3	22,36	134,1	22,55	137,1	22,76	139,0	22,83	142,1	23,01
	19	95,3	15,20	116,0	20,11	129,3	23,52	131,8	23,72	135,2	23,91	136,8	24,09	139,9	24,29
	21	95,3	15,78	116,0	20,91	128,2	24,14	131,0	24,35	134,1	24,55	135,7	24,62	138,8	24,83
	23	95,3	16,70	116,0	22,16	126,5	25,03	129,6	25,22	132,7	25,45	134,4	25,62	137,4	25,82
	25	95,3	17,97	116,0	23,88	124,6	26,26	127,4	26,48	130,5	26,71	132,4	26,79	135,2	27,02
	27	95,3	19,31	116,0	25,69	122,4	27,42	125,8	27,64	128,4	27,89	130,5	28,07	133,2	28,30
	29	95,3	20,75	116,0	27,64	120,5	28,62	123,6	28,95	126,3	29,11	128,2	29,34	131,0	29,58
	31	95,3	22,23	115,6	29,59	118,5	29,85	121,3	30,09	124,4	30,35	126,3	30,48	129,3	30,83
	33	95,3	23,05	114,4	30,20	117,6	30,46	120,2	30,72	123,3	30,97	125,2	31,21	128,0	31,45
	35	95,3	23,88	113,8	30,72	116,3	31,08	119,1	31,33	122,4	31,58	124,1	31,82	127,1	32,09
	37	95,3	25,62	111,6	31,94	114,4	32,21	117,1	32,67	120,2	32,92	122,4	33,07	124,9	33,32
	39	95,3	27,42	109,5	33,19	112,3	33,54	115,2	33,82	118,2	34,17	120,2	34,41	123,0	34,67
	41	95,3	29,22	108,0	34,47	111,0	34,87	113,5	34,97	116,5	35,42	118,6	35,75	121,3	36,02
	43	94,6	31,02	107,3	35,75	109,6	36,20	112,0	36,12	114,9	36,67	117,9	37,09	120,6	37,37
	46	93,1	32,82	105,8	37,03	108,1	37,53	110,6	37,27	113,1	37,92	116,2	38,43	119,0	38,72
	48	91,5	34,62	105,2	38,31	106,6	38,86	109,0	38,42	111,3	39,17	114,3	39,77	117,2	40,07
	50	90,0	36,42	103,2	39,69	104,6	40,19	107,3	39,57	109,3	40,42	112,4	41,11	116,1	41,42
120%	10	88,1	12,38	107,0	15,45	121,4	17,85	135,8	20,29	142,8	20,61	144,6	20,61	147,4	20,61
	12	88,1	12,62	107,0	15,76	121,4	18,22	135,8	20,72	140,8	21,04	142,8	21,04	145,1	21,04
	14	88,1	12,89	107,0	16,09	121,4	18,60	135,8	21,17	138,9	21,22	140,5	21,22	143,4	21,22
	16	88,1	13,15	107,0	16,45	121,4	19,00	134,1	21,22	136,6	21,25	138,9	21,11	141,3	20,65
	18	88,1	13,43	107,0	16,82	121,4	19,89	131,9	22,40	134,7	22,59	136,6	22,66	139,1	22,84
	19	88,1	13,74	107,0	17,91	121,4	21,51	129,9	23,65	132,8	23,75	134,4	23,91	137,1	24,10
	21	88,1	14,14	107,0	18,60	121,4	22,38	129,1	24,18	131,9	24,37	133,2	24,53	136,1	24,65
	23	88,1	14,94	107,0	19,68	121,4	23,70	127,2	25,06	130,2	25,27	131,9	25,43	134,4	25,63
	25	88,1	16,08	107,0	21,22	121,4	25,51	125,6	26,31	128,0	26,52	129,6	26,60	132,8	26,82
	27	88,1	17,26	107,0	22,83	120,8	27,25	123,3	27,48	126,1	27,69	128,0	27,87	130,5	28,09
	29	88,1	18,55	107,0	24,56	118,6	28,48	121,4	28,73	123,9	28,99	125,9	29,11	128,6	29,35
	31	88,1	19,88	107,0	26,35	116,7	29,62	119,1	29,87	122,0	30,11	123,9	30,36	126,3	30,60
	33	88,1	20,59	107,0	27,37	115,6	30,24	118,3	30,49	121,1	30,74	122,4	30,97	125,6	31,22
	35	88,1	21,30	107,0	28,31	114,5	30,95	117,1	31,10	120,0	31,35	121,7	31,58	124,4	31,85
	37	88,1	22,82	107,0	30,37	112,3	32,09	115,2	32,35	117,8	32,69	119,7	32,83	122,4	33,08
	39	88,1	24,40	107,0	32,68	110,5	33,32	113,1	33,59	115,9	33,84	117,8	34,07	120,2	34,42
	41	88,1	25,98	105,3	34,99	108,8	34,55	111,4	34,83	114,4	34,99	116,0	35,31	118,6	35,76
	43	88,1	27,56	104,7	37,30	107,1	35,78	109,7	36,07	112,8	36,14	114,3	36,55	116,8	37,10
	46	87,5	29,14	103,2	39,61	105,5	37,01	107,9	37,31	111,1	37,29	112,5	37,79	115,1	38,44
	48	86,0	30,72	102,6	41,92	103,8	38,24	106,2	38,55	109,4	38,44	110,7	39,03	113,2	39,78
	50	84,4	32,30	100,7	44,23	102,0	39,47	104,4	39,79	107,5	39,59	108,9	40,27	111,2	41,12

KVR1130HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	79,2	11,23	98,1	13,97	111,1	16,12	124,3	18,34	137,3	20,59	142,0	19,81	144,5	19,81
	12	80,7	11,47	98,1	14,26	111,1	16,46	124,3	18,73	137,3	21,04	140,1	20,21	142,6	20,21
	14	80,7	11,69	98,1	14,55	111,1	16,81	124,3	19,13	136,5	21,21	137,8	20,66	140,4	20,66
	16	80,7	11,93	98,1	14,87	111,1	17,17	124,3	19,54	134,3	21,23	135,9	21,10	138,4	20,64
	18	80,7	12,19	98,1	15,20	111,1	17,56	124,3	20,61	132,3	22,41	134,0	22,55	136,5	22,63
	19	80,7	12,46	98,1	15,81	111,1	18,90	124,3	22,33	130,4	23,65	131,7	23,71	134,3	23,89
	21	80,7	12,59	98,1	16,43	111,1	19,66	124,3	23,21	129,3	24,16	130,9	24,33	133,1	24,51
	23	80,7	13,30	98,1	17,37	111,1	20,81	124,3	24,56	127,9	25,07	129,3	25,22	131,7	25,41
	25	80,7	14,28	98,1	18,71	111,1	22,41	123,2	26,11	125,7	26,32	127,1	26,39	129,6	26,58
	27	80,7	15,33	98,1	20,12	111,1	24,13	121,2	27,25	123,8	27,47	125,1	27,64	127,9	27,85
	29	80,7	16,45	98,1	21,60	111,1	25,92	119,0	28,48	121,5	28,73	123,2	28,96	125,7	29,09
	31	80,7	17,62	98,1	23,22	111,1	27,89	117,0	29,62	119,6	29,86	121,2	30,09	123,8	30,34
	33	80,7	18,23	98,1	24,06	111,1	28,97	116,2	30,34	118,4	30,48	120,1	30,71	122,3	30,95
	35	80,7	18,85	98,1	24,84	111,1	29,97	115,1	30,95	117,6	31,19	119,0	31,33	121,5	31,56
	37	80,7	20,18	98,1	26,73	110,4	31,83	113,0	32,09	115,5	32,42	117,0	32,56	119,6	32,81
	39	80,7	21,58	98,1	28,60	108,3	33,05	110,8	33,32	113,6	33,57	115,1	33,80	117,6	34,06
	41	80,7	22,98	98,1	30,47	106,9	34,27	109,2	34,55	112,0	34,72	113,7	35,04	115,9	35,31
	43	80,7	24,38	97,6	32,34	105,4	35,49	107,6	35,78	110,5	35,87	112,1	36,28	114,2	36,56
	46	79,4	25,78	96,0	34,21	103,7	36,71	106,0	37,01	108,9	37,02	110,4	37,52	112,5	37,81
	48	77,9	27,18	94,4	36,08	101,8	37,93	104,1	38,24	107,2	38,17	108,9	38,76	110,7	39,06
	50	76,1	28,58	92,5	37,95	100,0	39,15	102,5	39,47	105,3	39,32	107,1	40,00	108,9	40,31
100%	10	73,3	10,16	89,4	12,55	101,1	14,45	113,0	16,44	124,9	18,45	132,7	19,82	142,1	19,82
	12	73,3	10,35	89,4	12,81	101,1	14,77	113,0	16,78	124,9	18,83	132,7	20,22	139,8	20,22
	14	73,3	10,56	89,4	13,08	101,1	15,08	113,0	17,13	124,9	19,24	132,7	20,66	137,9	20,66
	16	73,3	10,77	89,4	13,36	101,1	15,40	113,0	17,51	124,9	19,66	132,7	21,11	135,7	20,64
	18	73,3	10,98	89,4	13,65	101,1	15,73	113,0	17,91	124,9	20,77	131,9	22,38	133,8	22,55
	19	73,3	11,21	89,4	13,93	101,1	16,50	113,0	19,38	124,9	22,43	129,3	23,53	131,9	23,71
	21	73,3	11,34	89,4	14,40	101,1	17,15	113,0	20,14	124,9	23,32	128,6	24,15	130,8	24,33
	23	73,3	11,75	89,4	15,22	101,1	18,15	113,0	21,30	124,9	24,78	127,1	25,04	129,3	25,21
	25	73,3	12,62	89,4	16,38	101,1	19,54	113,0	23,00	123,2	26,13	124,9	26,29	127,1	26,38
	27	73,3	13,54	89,4	17,60	101,1	21,02	113,0	24,77	121,3	27,38	122,9	27,45	124,9	27,64
	29	73,3	14,49	89,4	18,89	101,1	22,58	113,0	26,59	119,1	28,50	121,0	28,73	123,2	28,77
	31	73,3	15,51	89,4	20,26	101,1	24,20	113,0	28,62	117,1	29,73	118,8	29,86	121,0	30,10
	33	73,3	16,04	89,4	20,97	101,1	25,07	113,0	29,61	116,2	30,34	117,8	30,47	120,0	30,71
	35	73,3	16,59	89,4	21,71	101,1	26,06	113,0	30,72	115,2	30,96	116,9	31,09	119,1	31,33
	37	73,3	17,74	89,4	23,26	101,1	27,89	110,9	31,86	113,1	32,19	114,5	32,33	117,0	32,47
	39	73,3	18,95	89,4	24,96	101,1	29,87	109,0	33,09	111,1	33,34	112,6	33,56	114,9	33,81
	41	73,3	20,16	88,9	26,66	100,5	31,85	107,5	34,32	109,6	34,49	110,9	34,79	113,3	35,15
	43	73,3	21,37	88,4	28,36	99,0	33,83	105,8	35,55	107,9	35,64	109,3	36,02	111,7	36,49
	46	72,8	22,58	86,8	30,06	97,2	35,81	104,0	36,78	106,0	36,79	107,6	37,25	109,9	37,83
	48	72,2	23,79	85,3	31,76	95,5	37,79	102,4	38,01	104,3	37,94	106,9	38,48	108,1	39,17
	50	71,0	25,00	83,8	33,46	93,3	39,77	100,6	39,24	102,4	39,09	105,1	39,71	106,4	40,51

KVR1130HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	66,1	9,11	80,1	11,18	90,9	12,83	101,8	14,57	112,3	16,33	119,7	17,54	130,5	19,38
	12	66,1	9,26	80,1	11,41	90,9	13,10	101,8	14,85	112,3	16,67	119,7	17,90	130,5	19,77
	14	66,1	9,44	80,1	11,63	90,9	13,38	101,8	15,18	112,3	17,03	119,7	18,28	130,5	20,20
	16	66,1	9,63	80,1	11,88	90,9	13,65	101,8	15,50	112,3	17,41	119,7	18,70	130,5	20,65
	18	66,1	9,83	80,1	12,14	90,9	13,96	101,8	15,83	112,3	17,79	119,7	19,45	130,5	22,14
	19	66,1	10,02	80,1	12,40	90,9	14,25	101,8	16,64	112,3	19,23	119,7	21,05	129,0	23,51
	21	66,1	10,13	80,1	12,52	90,9	14,81	101,8	17,30	112,3	19,97	119,7	21,87	128,0	24,13
	23	66,1	10,30	80,1	13,22	90,9	15,64	101,8	18,29	112,3	21,16	119,7	23,22	126,3	25,02
	25	66,1	11,05	80,1	14,19	90,9	16,84	101,8	19,71	112,3	22,82	119,7	25,00	124,7	26,18
	27	66,1	11,77	80,1	15,25	90,9	18,10	101,8	21,19	112,3	24,56	119,7	26,95	122,4	27,42
	29	66,1	12,66	80,1	16,35	90,9	19,43	101,8	22,80	112,3	26,37	118,5	28,48	120,3	28,61
	31	66,1	13,54	80,1	17,52	90,9	20,83	101,8	24,42	112,3	28,36	116,2	29,61	118,2	29,84
	33	66,1	14,00	80,1	18,12	90,9	21,57	101,8	25,29	112,3	29,37	115,2	30,23	117,1	30,46
	35	66,1	14,47	80,1	18,75	90,9	22,36	101,8	26,29	112,3	30,47	114,3	30,84	116,2	30,98
	37	66,1	15,45	80,1	20,07	90,9	23,92	101,8	28,13	110,9	31,86	112,2	32,08	114,3	32,21
	39	66,1	16,50	80,1	21,47	90,9	25,66	101,8	30,21	109,0	33,09	110,1	33,31	112,2	33,55
	41	66,1	17,55	80,1	22,87	90,9	27,40	101,1	32,29	107,5	34,32	108,3	34,54	110,6	34,89
	43	66,1	18,60	80,1	24,27	89,9	29,14	100,1	34,37	105,9	35,55	106,8	35,77	108,9	36,23
	46	66,1	19,65	80,1	25,67	88,4	30,88	98,4	36,45	104,4	36,78	105,3	37,00	107,3	37,57
	48	66,1	20,70	80,1	27,07	86,6	32,62	96,5	38,53	102,6	38,01	103,7	38,23	106,4	38,91
	50	66,1	21,75	78,4	28,47	84,9	34,36	94,6	40,61	100,6	39,24	102,0	39,46	104,6	40,25
80%	10	58,6	7,88	71,3	9,61	80,7	10,96	90,2	12,40	99,9	13,88	106,0	14,89	115,9	16,44
	12	58,6	8,00	71,3	9,78	80,7	11,19	90,2	12,66	99,9	14,17	106,0	15,19	115,9	16,79
	14	58,6	8,16	71,3	9,96	80,7	11,41	90,2	12,91	99,9	14,48	106,0	15,52	115,9	17,15
	16	58,6	8,31	71,3	10,17	80,7	11,65	90,2	13,20	99,9	14,77	106,0	15,86	115,9	17,51
	18	58,6	8,47	71,3	10,37	80,7	11,89	90,2	13,48	99,9	15,11	106,0	16,22	115,9	18,05
	19	58,6	8,65	71,3	10,60	80,7	12,16	90,2	13,77	99,9	15,80	106,0	17,24	115,9	19,53
	21	58,6	8,72	71,3	10,71	80,7	12,28	90,2	14,27	99,9	16,41	106,0	17,91	115,9	20,31
	23	58,6	8,85	71,3	11,03	80,7	12,98	90,2	15,08	99,9	17,36	106,0	18,95	115,9	21,52
	25	58,6	9,33	71,3	11,85	80,7	13,95	90,2	16,23	99,9	18,69	106,0	20,42	115,9	23,23
	27	58,6	9,99	71,3	12,69	80,7	14,98	90,2	17,44	99,9	20,09	106,0	21,98	115,9	24,97
	29	58,6	10,67	71,3	13,62	80,7	16,05	90,2	18,73	99,9	21,58	106,0	23,66	115,9	26,87
	31	58,6	11,39	71,3	14,55	80,7	17,21	90,2	20,09	99,9	23,23	106,0	25,38	115,5	28,80
	33	58,6	11,76	71,3	15,06	80,7	17,82	90,2	20,78	99,9	24,06	106,0	26,29	114,4	29,29
	35	58,6	12,16	71,3	15,56	80,7	18,42	90,2	21,54	99,9	24,92	106,0	27,28	113,6	29,90
	37	58,6	12,95	71,3	16,64	80,7	19,73	90,2	23,06	99,9	26,67	106,0	29,27	111,5	31,09
	39	58,6	13,81	71,3	17,79	80,7	20,52	90,2	24,72	99,9	28,56	106,0	31,34	109,4	32,29
	41	58,6	14,67	71,3	18,94	80,7	21,31	90,2	26,38	98,9	30,45	104,7	33,41	107,7	33,49
	43	58,6	15,53	71,3	20,09	80,7	22,10	90,2	28,04	97,4	32,34	103,1	35,48	106,1	34,69
	46	58,6	16,39	71,3	21,24	79,9	22,89	88,6	29,70	96,5	34,23	101,4	37,55	104,3	35,89
	48	58,6	17,25	71,3	22,39	78,2	23,68	87,0	31,36	94,5	36,12	99,6	39,62	102,4	37,09
	50	58,6	18,11	70,7	23,54	76,3	24,47	85,2	33,02	92,5	38,01	97,6	41,69	100,5	38,29

KVR1130HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	51,3	7,14	62,5	8,60	70,7	9,79	79,3	11,01	87,4	12,29	92,8	13,17	101,4	14,50
	12	51,3	7,24	62,5	8,76	70,7	9,96	79,3	11,23	87,4	12,54	92,8	13,43	101,4	14,79
	14	51,3	7,37	62,5	8,92	70,7	10,16	79,3	11,46	87,4	12,80	92,8	13,72	101,4	15,12
	16	51,3	7,51	62,5	9,10	70,7	10,35	79,3	11,69	87,4	13,06	92,8	14,00	101,4	15,44
	18	51,3	7,64	62,5	9,28	70,7	10,57	79,3	11,92	87,4	13,34	92,8	14,30	101,4	15,78
	19	51,3	7,80	62,5	9,47	70,7	10,81	79,3	12,20	87,4	13,63	92,8	14,68	101,4	16,55
	21	51,3	7,86	62,5	9,56	70,7	10,91	79,3	12,33	87,4	14,02	92,8	15,25	101,4	17,20
	23	51,3	7,97	62,5	9,70	70,7	11,23	79,3	12,96	87,4	14,81	92,8	16,13	101,4	18,21
	25	51,3	8,24	62,5	10,32	70,7	12,06	79,3	13,94	87,4	15,93	92,8	17,36	101,4	19,60
	27	51,3	8,80	62,5	11,06	70,7	12,91	79,3	14,95	87,4	17,12	92,8	18,65	101,4	21,08
	29	51,3	9,40	62,5	11,83	70,7	13,85	79,3	16,02	87,4	18,37	92,8	20,03	101,4	22,62
	31	51,3	10,01	62,5	12,63	70,7	14,81	79,3	17,16	87,4	19,71	92,8	21,49	101,4	24,34
	33	51,3	10,33	62,5	13,06	70,7	15,32	79,3	17,76	87,4	20,39	92,8	22,22	101,4	25,22
	35	51,3	10,67	62,5	13,50	70,7	15,85	79,3	18,37	87,4	21,11	92,8	23,04	101,4	26,11
	37	51,3	11,36	62,5	14,40	70,7	16,92	79,3	19,66	87,4	22,61	92,8	24,73	101,4	28,03
	39	51,3	12,10	62,5	15,36	70,7	18,09	79,3	21,03	87,4	24,18	92,8	26,49	101,4	30,09
	41	51,3	12,84	62,5	16,32	70,7	19,26	79,3	22,40	87,4	25,75	92,8	28,25	101,4	32,15
	43	51,3	13,58	62,5	17,28	70,7	20,43	79,3	23,77	87,4	27,32	92,8	30,01	101,4	34,21
	46	51,3	14,32	62,5	18,24	70,7	21,60	79,3	25,14	86,0	28,89	92,3	31,77	100,1	36,27
	48	51,3	15,06	62,5	19,20	70,7	22,77	77,9	26,51	84,4	30,46	90,7	33,53	98,5	38,33
	50	51,3	15,80	62,5	20,16	69,3	23,94	76,3	27,88	82,6	32,03	88,9	35,29	96,5	40,39
60%	10	44,0	6,22	53,6	7,42	60,7	8,36	67,9	9,36	74,9	10,40	79,7	11,10	86,9	12,19
	12	44,0	6,32	53,6	7,54	60,7	8,51	67,9	9,53	74,9	10,59	79,7	11,31	86,9	12,44
	14	44,0	6,42	53,6	7,68	60,7	8,67	67,9	9,73	74,9	10,80	79,7	11,54	86,9	12,68
	16	44,0	6,51	53,6	7,83	60,7	8,84	67,9	9,89	74,9	11,01	79,7	11,79	86,9	12,97
	18	44,0	6,63	53,6	7,95	60,7	9,01	67,9	10,10	74,9	11,25	79,7	12,03	86,9	13,23
	19	44,0	6,74	53,6	8,11	60,7	9,19	67,9	10,32	74,9	11,48	79,7	12,29	86,9	13,53
	21	44,0	6,81	53,6	8,18	60,7	9,28	67,9	10,43	74,9	11,61	79,7	12,43	86,9	13,88
	23	44,0	6,90	53,6	8,30	60,7	9,42	67,9	10,64	74,9	12,09	79,7	13,10	86,9	14,68
	25	44,0	7,02	53,6	8,62	60,7	9,98	67,9	11,43	74,9	12,98	79,7	14,07	86,9	15,80
	27	44,0	7,46	53,6	9,22	60,7	10,68	67,9	12,24	74,9	13,91	79,7	15,10	86,9	16,96
	29	44,0	7,95	53,6	9,84	60,7	11,41	67,9	13,11	74,9	14,91	79,7	16,19	86,9	18,19
	31	44,0	8,46	53,6	10,50	60,7	12,19	67,9	14,02	74,9	15,97	79,7	17,34	86,9	19,51
	33	44,0	8,73	53,6	10,84	60,7	12,59	67,9	14,49	74,9	16,52	79,7	17,95	86,9	20,20
	35	44,0	9,00	53,6	11,19	60,7	13,02	67,9	14,99	74,9	17,09	79,7	18,57	86,9	20,91
	37	44,0	9,56	53,6	11,93	60,7	13,88	67,9	15,99	74,9	18,25	79,7	19,86	86,9	22,38
	39	44,0	10,15	53,6	12,70	60,7	14,82	67,9	17,09	74,9	19,52	79,7	21,25	86,9	23,95
	41	44,0	10,74	53,6	13,47	60,7	15,76	67,9	18,19	74,9	20,79	79,7	22,64	86,9	25,52
	43	44,0	11,33	53,6	14,24	60,7	16,70	67,9	19,29	74,9	22,06	79,7	24,03	86,9	27,09
	46	44,0	11,92	53,6	15,01	60,7	17,64	67,9	20,39	74,9	23,33	79,7	25,42	86,9	28,66
	48	44,0	12,51	53,6	15,78	60,7	18,58	67,6	21,49	73,7	24,60	78,5	26,81	85,6	30,23
	50	44,0	13,10	53,6	16,55	60,7	19,52	67,2	22,59	73,3	25,87	78,1	28,20	84,2	31,80

KVR1130HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	36,8	4,72	44,7	5,63	50,7	6,35	56,7	7,10	62,6	7,89	66,5	8,42	72,6	9,24
	12	36,8	4,80	44,7	5,72	50,7	6,45	56,7	7,23	62,6	8,03	66,5	8,58	72,6	9,43
	14	36,8	4,87	44,7	5,82	50,7	6,57	56,7	7,39	62,6	8,19	66,5	8,75	72,6	9,62
	16	36,8	4,93	44,7	5,94	50,7	6,71	56,7	7,50	62,6	8,35	66,5	8,95	72,6	9,84
	18	36,8	5,02	44,7	6,04	50,7	6,84	56,7	7,66	62,6	8,54	66,5	9,13	72,6	10,04
	19	36,8	5,12	44,7	6,16	50,7	6,97	56,7	7,82	62,6	8,70	66,5	9,32	72,6	10,26
	21	36,8	5,16	44,7	6,21	50,7	7,05	56,7	7,92	62,6	8,81	66,5	9,43	72,6	10,53
	23	36,8	5,23	44,7	6,30	50,7	7,14	56,7	8,07	62,6	9,17	66,5	9,93	72,6	11,13
	25	36,8	5,33	44,7	6,54	50,7	7,57	56,7	8,67	62,6	9,85	66,5	10,67	72,6	11,99
	27	36,8	5,66	44,7	6,99	50,7	8,10	56,7	9,29	62,6	10,55	66,5	11,46	72,6	12,86
	29	36,8	6,04	44,7	7,46	50,7	8,65	56,7	9,94	62,6	11,31	66,5	12,29	72,6	13,79
	31	36,8	6,42	44,7	7,97	50,7	9,24	56,7	10,63	62,6	12,12	66,5	13,15	72,6	14,80
	33	36,8	6,62	44,7	8,22	50,7	9,55	56,7	10,98	62,6	12,53	66,5	13,61	72,6	15,32
	35	36,8	6,83	44,7	8,49	50,7	9,88	56,7	11,37	62,6	12,97	66,5	14,09	72,6	15,86
	37	36,8	7,25	44,7	9,05	50,7	10,53	56,7	12,13	62,6	13,85	66,5	15,07	72,6	16,98
	39	36,8	7,70	44,7	9,63	50,7	11,24	56,7	12,97	62,6	14,80	66,5	16,12	72,6	18,17
	41	36,8	8,14	44,7	10,22	50,7	11,95	56,7	13,80	62,6	15,77	66,5	17,18	72,6	19,36
	43	36,8	8,60	44,7	10,80	50,7	12,67	56,7	14,63	62,6	16,73	66,5	18,22	72,6	20,55
	46	36,8	9,04	44,7	11,38	50,7	13,38	56,7	15,47	62,6	17,69	66,5	19,28	72,6	21,74
	48	36,8	9,49	44,7	11,97	50,7	14,10	56,4	16,31	61,6	18,66	65,6	20,34	71,5	22,93
	50	36,8	9,94	44,7	12,55	50,7	14,80	56,1	17,14	61,3	19,62	65,3	21,39	70,3	24,12

42 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1200HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	100,8	14,58	123,3	18,21	139,2	21,06	150,9	21,81	154,2	22,14	156,6	22,14	159,0	22,14
	12	100,8	14,85	123,3	18,60	139,2	21,51	149,1	22,29	151,5	22,65	154,2	22,65	157,5	22,65
	14	100,8	15,18	123,3	18,99	139,2	21,96	146,7	22,77	150,0	22,83	151,5	22,83	154,8	22,83
	16	100,8	15,48	123,3	19,41	139,2	22,44	144,9	22,83	147,3	22,86	150,0	22,71	152,4	22,23
	18	100,8	15,81	123,3	20,01	139,2	24,06	142,5	24,24	145,8	24,45	147,3	24,57	150,9	24,75
	19	100,8	16,35	123,3	21,63	137,4	25,35	139,8	25,56	143,4	25,74	144,9	25,89	148,2	26,10
	21	100,8	16,98	123,3	22,50	135,9	25,98	139,2	26,19	142,5	26,40	144,0	26,52	147,3	26,73
	23	100,8	17,97	123,3	23,85	134,1	26,94	137,4	27,15	140,7	27,39	142,5	27,54	145,8	27,75
	25	100,8	19,35	123,3	25,68	132,3	28,20	135,0	28,47	138,3	28,71	140,7	28,86	143,4	29,10
	27	100,8	20,79	123,3	27,66	129,9	29,49	133,2	29,76	136,5	30,03	138,3	30,21	141,6	30,45
	29	100,8	22,32	123,3	29,76	128,4	30,90	130,8	31,20	134,1	31,20	135,9	31,53	139,2	31,83
	31	100,8	23,97	122,4	31,83	125,7	32,13	129,0	32,43	131,7	32,73	134,1	32,73	137,4	33,06
	33	100,8	24,81	121,5	32,43	124,8	32,73	127,5	33,06	130,8	33,36	133,2	33,66	135,9	33,96
	35	100,8	25,68	120,9	33,06	123,3	33,36	126,6	33,66	129,9	33,96	131,7	34,26	135,0	34,59
	37	100,8	27,54	118,2	34,26	121,5	34,59	124,2	35,19	127,5	35,49	129,9	35,49	132,3	35,79
	39	100,8	29,49	115,8	35,79	119,1	36,12	122,4	36,42	125,7	36,72	127,5	37,02	130,8	37,32
	41	100,8	31,44	114,6	37,32	117,9	37,65	120,9	37,65	124,5	37,95	126,3	38,55	129,6	38,85
	43	99,6	33,39	116,1	38,85	116,7	39,18	119,7	38,88	123,3	39,18	128,1	40,08	131,1	40,38
	46	98,1	35,34	114,6	40,38	115,2	40,71	118,5	40,11	121,8	40,41	126,6	41,61	129,9	41,91
	48	96,3	37,29	112,8	41,91	114,0	42,24	117,0	41,34	120,3	41,64	124,8	43,14	128,4	43,44
	50	94,5	39,24	111,0	43,44	111,0	43,77	115,2	42,57	118,5	42,87	123,0	44,67	126,6	44,97

KVR1200HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	93,3	13,32	113,4	16,62	129,3	19,20	144,3	21,81	151,8	22,17	153,3	22,17	156,6	22,17
	12	93,3	13,59	113,4	16,95	129,3	19,59	144,3	22,29	149,1	22,65	151,8	22,65	154,2	22,65
	14	93,3	13,86	113,4	17,31	129,3	20,01	144,3	22,77	147,6	22,83	149,1	22,83	152,4	22,83
	16	93,3	14,13	113,4	17,70	129,3	20,43	142,5	22,83	144,9	22,86	147,6	22,71	150,0	22,23
	18	93,3	14,46	113,4	18,09	129,3	21,39	140,1	24,12	143,4	24,30	144,9	24,42	147,6	24,57
	19	93,3	14,79	113,4	19,26	129,3	23,13	138,3	25,41	141,0	25,59	142,5	25,71	145,8	25,89
	21	93,3	15,21	113,4	20,01	129,3	24,06	136,8	26,04	140,1	26,22	141,6	26,34	144,3	26,58
	23	93,3	16,08	113,4	21,18	129,3	25,50	135,0	27,00	138,3	27,21	140,1	27,33	142,5	27,54
	25	93,3	17,28	113,4	22,83	129,3	27,48	133,5	28,29	135,9	28,50	137,4	28,65	141,0	28,89
	27	93,3	18,57	113,4	24,57	128,4	29,34	130,8	29,61	134,1	29,82	135,9	29,97	138,3	30,21
	29	93,3	19,95	113,4	26,40	126,0	30,60	129,3	30,90	131,7	31,23	133,5	31,23	136,8	31,53
	31	93,3	21,39	113,4	28,38	124,2	31,83	126,6	32,13	129,3	32,43	131,7	32,76	134,1	33,06
	33	93,3	22,14	113,4	29,40	122,4	32,43	126,0	32,76	128,4	33,06	129,9	33,36	133,5	33,66
	35	93,3	22,92	113,4	30,45	121,8	33,36	124,2	33,36	127,5	33,66	129,3	33,96	131,7	34,29
	37	93,3	24,54	113,4	32,76	119,1	34,59	122,4	34,89	125,1	35,19	126,6	35,19	129,9	35,49
	39	93,3	26,28	113,4	35,19	117,6	35,82	120,0	36,12	123,3	36,42	125,1	36,72	127,5	37,02
	41	93,3	28,02	111,6	37,62	116,1	37,05	118,5	37,35	121,8	37,65	123,6	38,25	126,3	38,55
	43	93,3	29,76	109,8	40,05	114,6	38,28	116,7	38,58	120,3	38,88	122,1	39,78	124,8	40,08
	46	93,3	31,50	108,3	42,48	112,8	39,51	114,9	39,81	118,8	40,11	120,3	41,31	123,3	41,61
	48	91,8	33,24	109,5	44,91	111,0	40,74	113,1	41,04	117,0	41,34	118,5	42,84	121,5	43,14
	50	90,3	34,98	107,4	47,34	108,9	41,97	111,3	42,27	114,9	42,57	116,7	44,37	119,7	44,67
110%	10	85,8	12,09	104,1	15,03	118,2	17,34	131,7	19,74	145,8	22,17	150,6	21,33	153,3	21,33
	12	85,8	12,33	104,1	15,36	118,2	17,73	131,7	20,16	145,8	22,65	149,1	21,75	151,5	21,75
	14	85,8	12,57	104,1	15,66	118,2	18,09	131,7	20,61	144,9	22,83	146,4	22,23	149,1	22,23
	16	85,8	12,84	104,1	16,02	118,2	18,48	131,7	21,03	142,5	22,86	144,0	22,71	146,4	22,23
	18	85,8	13,14	104,1	16,38	118,2	18,90	131,7	22,20	140,7	24,15	142,5	24,24	144,9	24,39
	19	85,8	13,41	104,1	17,01	118,2	20,34	131,7	24,00	138,3	25,41	139,8	25,53	142,5	25,71
	21	85,8	13,56	104,1	17,70	118,2	21,15	131,7	24,96	137,4	26,04	139,2	26,16	141,6	26,34
	23	85,8	14,31	104,1	18,69	118,2	22,41	131,7	26,43	135,6	27,03	137,4	27,15	139,8	27,33
	25	85,8	15,36	104,1	20,13	118,2	24,15	130,8	28,11	133,2	28,32	135,0	28,47	137,4	28,65
	27	85,8	16,50	104,1	21,66	118,2	25,98	129,0	29,37	131,7	29,61	133,2	29,76	135,6	29,97
	29	85,8	17,70	104,1	23,25	118,2	27,93	126,6	30,60	129,0	30,90	130,8	31,23	133,2	31,23
	31	85,8	18,99	104,1	24,96	118,2	30,06	124,2	31,83	126,6	32,13	129,0	32,43	131,7	32,76
	33	85,8	19,62	104,1	25,86	118,2	31,23	123,3	32,76	125,7	32,76	127,5	33,06	129,9	33,36
	35	85,8	20,28	104,1	26,79	118,2	32,13	122,4	33,36	124,8	33,66	126,6	33,66	129,0	33,96
	37	85,8	21,72	104,1	28,74	117,3	34,29	120,0	34,59	122,4	34,89	124,2	35,19	126,6	35,19
	39	85,8	23,22	104,1	30,90	114,9	35,49	117,3	35,82	120,6	36,12	122,4	36,42	124,8	36,72
	41	85,8	24,72	104,1	33,06	113,7	36,69	116,1	37,05	119,4	37,35	121,2	37,65	123,6	38,25
	43	85,8	26,22	104,1	35,22	112,5	37,89	114,6	38,28	118,2	38,58	119,7	38,88	122,4	39,78
	46	84,6	27,72	102,6	37,38	111,0	39,09	113,1	39,51	116,7	39,81	118,2	40,11	120,9	41,31
	48	83,1	29,22	101,1	39,54	109,2	40,29	111,3	40,74	115,2	41,04	117,0	41,34	119,4	42,84
	50	81,3	30,72	99,3	41,70	107,4	41,49	109,8	41,97	113,4	42,27	115,5	42,57	117,6	44,37

KVR1200HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	77,7	10,92	95,1	13,53	107,4	15,54	120,0	17,70	132,6	19,86	140,7	21,33	150,9	21,33
	12	77,7	11,13	95,1	13,77	107,4	15,90	120,0	18,06	132,6	20,25	140,7	21,75	148,2	21,75
	14	77,7	11,37	95,1	14,07	107,4	16,23	120,0	18,42	132,6	20,70	140,7	22,23	146,7	22,23
	16	77,7	11,58	95,1	14,37	107,4	16,56	120,0	18,84	132,6	21,15	140,7	22,71	144,3	22,23
	18	77,7	11,82	95,1	14,70	107,4	16,92	120,0	19,29	132,6	22,35	140,1	24,09	141,6	24,24
	19	77,7	12,06	95,1	15,00	107,4	17,76	120,0	20,85	132,6	24,18	137,4	25,35	140,1	25,53
	21	77,7	12,21	95,1	15,48	107,4	18,45	120,0	21,66	132,6	25,14	136,8	25,98	139,2	26,16
	23	77,7	12,63	95,1	16,38	107,4	19,53	120,0	22,92	132,6	26,64	135,0	26,97	137,4	27,12
	25	77,7	13,59	95,1	17,64	107,4	21,03	120,0	24,72	130,8	28,14	132,6	28,26	135,0	28,44
	27	77,7	14,58	95,1	18,96	107,4	22,62	120,0	26,64	129,3	29,43	130,8	29,55	132,6	29,73
	29	77,7	15,60	95,1	20,34	107,4	24,30	120,0	28,65	126,6	30,60	128,4	30,93	130,8	30,93
	31	77,7	16,68	95,1	21,81	107,4	26,07	120,0	30,93	124,2	32,13	125,7	32,13	128,4	32,46
	33	77,7	17,25	95,1	22,56	107,4	27,03	120,0	31,83	123,3	32,76	125,1	32,76	127,5	33,06
	35	77,7	17,85	95,1	23,37	107,4	28,02	120,0	33,06	122,4	33,36	124,2	33,36	126,6	33,66
	37	77,7	19,11	95,1	25,05	107,4	30,03	117,6	34,29	120,0	34,59	121,8	34,89	124,2	34,89
	39	77,7	20,40	95,1	26,82	107,4	32,13	115,8	35,52	118,2	35,82	120,0	36,12	121,8	36,42
	41	77,7	21,69	95,1	28,59	105,9	34,23	114,6	36,75	117,3	37,05	118,5	37,35	120,6	37,95
	43	77,7	22,98	95,1	30,36	104,4	36,33	113,1	37,98	116,1	38,28	117,3	38,58	119,4	39,48
	46	77,7	24,27	93,6	32,13	102,6	38,43	111,6	39,21	114,6	39,51	116,1	39,81	117,9	41,01
	48	77,7	25,56	92,1	33,90	100,8	40,53	109,8	40,44	113,1	40,74	114,6	41,04	116,1	42,54
	50	75,9	26,85	90,6	35,67	99,0	42,63	108,3	41,67	111,6	41,97	113,1	42,27	114,6	44,07
90%	10	70,2	9,81	84,9	12,03	96,6	13,80	108,3	15,69	119,1	17,58	126,6	18,90	138,3	20,85
	12	70,2	9,99	84,9	12,27	96,6	14,10	108,3	15,99	119,1	17,94	126,6	19,26	138,3	21,27
	14	70,2	10,17	84,9	12,51	96,6	14,40	108,3	16,35	119,1	18,33	126,6	19,68	138,3	21,75
	16	70,2	10,38	84,9	12,81	96,6	14,70	108,3	16,68	119,1	18,75	126,6	20,13	138,3	22,23
	18	70,2	10,56	84,9	13,05	96,6	15,03	108,3	17,04	119,1	19,14	126,6	20,94	138,3	23,79
	19	70,2	10,77	84,9	13,35	96,6	15,33	108,3	17,91	119,1	20,70	126,6	22,65	136,5	25,32
	21	70,2	10,89	84,9	13,47	96,6	15,93	108,3	18,63	119,1	21,48	126,6	23,55	135,9	25,95
	23	70,2	11,07	84,9	14,25	96,6	16,83	108,3	19,68	119,1	22,77	126,6	24,96	134,1	26,94
	25	70,2	11,88	84,9	15,27	96,6	18,12	108,3	21,21	119,1	24,57	126,6	26,91	132,6	28,23
	27	70,2	12,54	84,9	16,41	96,6	19,47	108,3	22,80	119,1	26,43	126,6	28,98	129,9	29,52
	29	70,2	13,62	84,9	17,61	96,6	20,91	108,3	24,51	119,1	28,41	125,7	30,63	127,5	30,93
	31	70,2	14,58	84,9	18,87	96,6	22,41	108,3	26,34	119,1	30,57	123,3	31,83	125,7	32,16
	33	70,2	15,06	84,9	19,50	96,6	23,22	108,3	27,27	119,1	31,53	122,4	32,46	124,2	32,76
	35	70,2	15,57	84,9	20,19	96,6	24,03	108,3	28,26	119,1	32,76	121,5	33,06	123,3	33,36
	37	70,2	16,62	84,9	21,60	96,6	25,74	108,3	30,30	117,6	34,29	119,1	34,59	121,5	34,59
	39	70,2	17,76	84,9	23,10	96,6	27,60	108,3	32,46	115,8	35,52	116,7	35,82	119,1	36,12
	41	70,2	18,90	84,9	24,60	96,6	29,46	108,3	34,62	114,6	36,75	114,9	37,05	117,9	37,65
	43	70,2	20,04	84,9	26,10	94,8	31,32	107,1	36,78	113,1	37,98	113,7	38,28	116,4	39,18
	46	70,2	21,18	84,9	27,60	93,0	33,18	105,6	38,94	111,6	39,21	112,5	39,51	114,9	40,71
	48	70,2	22,32	84,9	29,10	90,9	35,04	103,8	41,10	109,8	40,44	111,0	40,74	115,8	42,24
	50	70,2	23,46	82,8	30,60	89,1	36,90	102,0	43,26	107,7	41,67	109,2	41,97	114,0	43,77

KVR1200HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	62,1	8,07	75,6	9,81	85,8	11,19	95,7	12,66	105,6	14,19	112,2	15,21	123,3	16,80
	12	62,1	8,19	75,6	9,99	85,8	11,43	95,7	12,93	105,6	14,46	112,2	15,51	123,3	17,16
	14	62,1	8,34	75,6	10,17	85,8	11,64	95,7	13,20	105,6	14,79	112,2	15,87	123,3	17,52
	16	62,1	8,49	75,6	10,41	85,8	11,91	95,7	13,47	105,6	15,09	112,2	16,20	123,3	17,88
	18	62,1	8,64	75,6	10,59	85,8	12,15	95,7	13,77	105,6	15,42	112,2	16,56	123,3	18,42
	19	62,1	8,82	75,6	10,83	85,8	12,42	95,7	14,07	105,6	16,14	112,2	17,61	123,3	19,95
	21	62,1	8,91	75,6	10,95	85,8	12,54	95,7	14,58	105,6	16,77	112,2	18,30	123,3	20,76
	23	62,1	9,03	75,6	11,28	85,8	13,26	95,7	15,39	105,6	17,73	112,2	19,35	123,3	21,96
	25	62,1	9,54	75,6	12,09	85,8	14,25	95,7	16,59	105,6	19,08	112,2	20,85	123,3	23,70
	27	62,1	10,20	75,6	12,96	85,8	15,30	95,7	17,82	105,6	20,52	112,2	22,44	123,3	25,50
	29	62,1	10,89	75,6	13,92	85,8	16,38	95,7	19,14	105,6	22,05	112,2	24,15	123,3	27,42
	31	62,1	11,64	75,6	14,88	85,8	17,58	95,7	20,52	105,6	23,70	112,2	25,92	122,4	29,40
	33	62,1	12,00	75,6	15,39	85,8	18,21	95,7	21,24	105,6	24,54	112,2	26,88	121,5	29,97
	35	62,1	12,42	75,6	15,90	85,8	18,81	95,7	21,99	105,6	25,41	112,2	27,84	120,6	30,54
	37	62,1	13,23	75,6	16,98	85,8	20,16	95,7	23,58	105,6	27,24	112,2	29,97	118,2	31,65
	39	62,1	14,10	75,6	18,18	85,8	19,83	95,7	25,23	105,6	29,10	112,2	31,95	115,8	33,06
	41	62,1	14,97	75,6	19,38	85,8	19,50	95,7	26,88	104,4	30,96	111,3	33,93	114,6	34,47
	43	62,1	15,84	75,6	20,58	85,8	19,17	95,7	28,53	103,2	32,82	110,1	35,91	113,4	35,88
	46	62,1	16,71	75,6	21,78	84,6	18,84	93,9	30,18	101,7	34,68	108,6	37,89	111,9	37,29
	48	62,1	17,58	75,6	22,98	82,5	18,51	92,1	31,83	100,2	36,54	106,8	39,87	110,1	38,70
	50	62,1	18,45	75,6	24,18	80,7	18,18	90,3	33,48	98,4	38,40	105,0	41,85	108,3	40,11
70%	10	54,6	7,68	66,3	9,27	75,3	10,53	84,3	11,85	92,7	13,23	98,4	14,16	107,7	15,60
	12	54,6	7,80	66,3	9,42	75,3	10,71	84,3	12,09	92,7	13,50	98,4	14,43	107,7	15,90
	14	54,6	7,92	66,3	9,60	75,3	10,92	84,3	12,33	92,7	13,77	98,4	14,76	107,7	16,26
	16	54,6	8,07	66,3	9,78	75,3	11,13	84,3	12,57	92,7	14,04	98,4	15,06	107,7	16,62
	18	54,6	8,22	66,3	9,99	75,3	11,37	84,3	12,81	92,7	14,34	98,4	15,39	107,7	16,98
	19	54,6	8,40	66,3	10,20	75,3	11,64	84,3	13,14	92,7	14,67	98,4	15,78	107,7	17,82
	21	54,6	8,46	66,3	10,29	75,3	11,76	84,3	13,26	92,7	15,09	98,4	16,41	107,7	18,51
	23	54,6	8,58	66,3	10,44	75,3	12,09	84,3	13,95	92,7	15,93	98,4	17,34	107,7	19,59
	25	54,6	8,88	66,3	11,10	75,3	12,99	84,3	15,00	92,7	17,13	98,4	18,66	107,7	21,09
	27	54,6	9,45	66,3	11,91	75,3	13,89	84,3	16,08	92,7	18,42	98,4	20,07	107,7	22,68
	29	54,6	10,11	66,3	12,72	75,3	14,91	84,3	17,22	92,7	19,77	98,4	21,54	107,7	24,36
	31	54,6	10,77	66,3	13,59	75,3	15,93	84,3	18,45	92,7	21,21	98,4	23,10	107,7	26,16
	33	54,6	11,10	66,3	14,04	75,3	16,47	84,3	19,11	92,7	21,93	98,4	23,94	107,7	27,12
	35	54,6	11,49	66,3	14,52	75,3	17,04	84,3	19,77	92,7	22,71	98,4	24,78	107,7	28,08
	37	54,6	12,21	66,3	15,48	75,3	18,21	84,3	21,15	92,7	24,33	98,4	26,55	107,7	30,12
	39	54,6	13,02	66,3	16,53	75,3	19,47	84,3	22,62	92,7	26,04	98,4	28,47	107,7	32,43
	41	54,6	13,83	66,3	17,58	75,3	20,73	84,3	24,09	92,7	27,75	98,4	30,39	107,7	34,74
	43	54,6	14,64	66,3	18,63	75,3	21,99	84,3	25,56	92,7	29,46	98,4	32,31	107,7	37,05
	46	54,6	15,45	66,3	19,68	75,3	23,25	84,3	27,03	91,5	31,17	96,9	34,23	106,5	39,36
	48	54,6	16,26	66,3	20,73	75,3	24,51	83,1	28,50	90,3	32,88	95,4	36,15	105,0	41,67
	50	54,6	17,07	66,3	21,78	74,1	25,77	81,9	29,97	88,8	34,59	93,6	38,07	103,2	43,98

KVR1200HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	46,8	6,72	56,7	7,98	64,5	9,00	72,0	10,08	79,5	11,19	84,9	11,94	92,4	13,14
	12	46,8	6,81	56,7	8,13	64,5	9,15	72,0	10,26	79,5	11,40	84,9	12,18	92,4	13,38
	14	46,8	6,93	56,7	8,28	64,5	9,33	72,0	10,47	79,5	11,64	84,9	12,42	92,4	13,65
	16	46,8	7,02	56,7	8,43	64,5	9,51	72,0	10,65	79,5	11,85	84,9	12,69	92,4	13,98
	18	46,8	7,14	56,7	8,58	64,5	9,72	72,0	10,86	79,5	12,09	84,9	12,96	92,4	14,25
	19	46,8	7,26	56,7	8,73	64,5	9,90	72,0	11,13	79,5	12,36	84,9	13,23	92,4	14,58
	21	46,8	7,32	56,7	8,82	64,5	9,99	72,0	11,22	79,5	12,51	84,9	13,38	92,4	14,94
	23	46,8	7,44	56,7	8,94	64,5	10,14	72,0	11,46	79,5	13,02	84,9	14,10	92,4	15,81
	25	46,8	7,56	56,7	9,27	64,5	10,74	72,0	12,30	79,5	13,98	84,9	15,15	92,4	17,01
	27	46,8	8,01	56,7	9,93	64,5	11,49	72,0	13,17	79,5	14,97	84,9	16,26	92,4	18,24
	29	46,8	8,58	56,7	10,59	64,5	12,27	72,0	14,13	79,5	16,05	84,9	17,43	92,4	19,59
	31	46,8	9,09	56,7	11,31	64,5	13,14	72,0	15,09	79,5	17,19	84,9	18,69	92,4	21,00
	33	46,8	9,39	56,7	11,67	64,5	13,56	72,0	15,60	79,5	17,79	84,9	19,32	92,4	21,75
	35	46,8	9,69	56,7	12,06	64,5	14,04	72,0	16,14	79,5	18,42	84,9	20,01	92,4	22,50
	37	46,8	10,29	56,7	12,84	64,5	14,94	72,0	17,22	79,5	19,65	84,9	21,39	92,4	24,09
	39	46,8	10,92	56,7	13,68	64,5	15,96	72,0	18,42	79,5	21,00	84,9	22,89	92,4	25,83
	41	46,8	11,55	56,7	14,52	64,5	16,98	72,0	19,62	79,5	22,35	84,9	24,39	92,4	27,57
	43	46,8	12,18	56,7	15,36	64,5	18,00	72,0	20,82	79,5	23,70	84,9	25,89	92,4	29,31
	46	46,8	12,81	56,7	16,20	64,5	19,02	72,0	22,02	79,5	25,05	84,9	27,39	92,4	31,05
	48	46,8	13,44	56,7	17,04	64,5	20,04	71,1	23,22	78,3	26,40	84,0	28,89	91,2	32,79
	50	46,8	14,07	56,7	17,88	64,5	21,06	69,9	24,42	80,1	27,75	82,8	30,39	90,0	34,53
50%	10	39,3	5,10	47,4	6,06	54,0	6,84	60,3	7,65	66,6	8,49	71,1	9,06	77,4	9,96
	12	39,3	5,16	47,4	6,18	54,0	6,93	60,3	7,77	66,6	8,64	71,1	9,24	77,4	10,14
	14	39,3	5,25	47,4	6,27	54,0	7,08	60,3	7,95	66,6	8,82	71,1	9,42	77,4	10,35
	16	39,3	5,31	47,4	6,39	54,0	7,20	60,3	8,07	66,6	9,00	71,1	9,63	77,4	10,59
	18	39,3	5,40	47,4	6,51	54,0	7,38	60,3	8,25	66,6	9,18	71,1	9,84	77,4	10,80
	19	39,3	5,52	47,4	6,63	54,0	7,50	60,3	8,43	66,6	9,36	71,1	10,02	77,4	11,07
	21	39,3	5,55	47,4	6,69	54,0	7,59	60,3	8,52	66,6	9,48	71,1	10,14	77,4	11,34
	23	39,3	5,64	47,4	6,78	54,0	7,68	60,3	8,70	66,6	9,87	71,1	10,68	77,4	12,00
	25	39,3	5,73	47,4	7,02	54,0	8,13	60,3	9,33	66,6	10,59	71,1	11,49	77,4	12,90
	27	39,3	6,06	47,4	7,53	54,0	8,70	60,3	9,99	66,6	11,34	71,1	12,33	77,4	13,83
	29	39,3	6,51	47,4	8,04	54,0	9,30	60,3	10,71	66,6	12,18	71,1	13,23	77,4	14,85
	31	39,3	6,90	47,4	8,58	54,0	9,96	60,3	11,43	66,6	13,05	71,1	14,16	77,4	15,93
	33	39,3	7,11	47,4	8,85	54,0	10,29	60,3	11,82	66,6	13,50	71,1	14,64	77,4	16,50
	35	39,3	7,35	47,4	9,15	54,0	10,65	60,3	12,24	66,6	13,98	71,1	15,18	77,4	17,07
	37	39,3	7,80	47,4	9,75	54,0	11,34	60,3	13,05	66,6	14,91	71,1	16,23	77,4	18,27
	39	39,3	8,28	47,4	10,38	54,0	12,09	60,3	13,98	66,6	15,93	71,1	17,37	77,4	19,59
	41	39,3	8,76	47,4	11,01	54,0	12,87	60,3	14,88	66,6	16,95	71,1	18,51	77,4	20,91
	43	39,3	9,24	47,4	11,64	54,0	13,65	60,3	15,78	66,6	17,97	71,1	19,62	77,4	22,23
	46	39,3	9,72	47,4	12,30	54,0	14,43	60,3	16,71	66,6	18,99	71,1	20,76	77,4	23,55
	48	39,3	10,20	47,4	12,93	54,0	15,21	59,4	17,61	65,7	20,01	70,5	21,90	76,5	24,87
	50	39,3	10,68	47,4	13,56	54,0	15,96	58,5	18,51	67,2	21,03	69,3	23,04	75,3	26,19

44 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1250HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	105,2	15,48	128,3	19,34	145,0	22,37	157,4	23,18	160,6	23,53	163,0	23,53	165,7	23,53
	12	105,2	15,78	128,3	19,76	145,0	22,85	155,4	23,68	158,0	24,06	160,6	24,06	163,9	24,06
	14	105,2	16,12	128,3	20,17	145,0	23,33	153,0	24,19	156,2	24,25	158,0	24,25	161,3	24,25
	16	105,2	16,45	128,3	20,62	145,0	23,84	150,7	24,25	153,6	24,28	156,2	24,13	158,9	23,61
	18	105,2	16,80	128,3	21,25	145,0	25,57	148,3	25,78	151,8	26,02	153,6	26,10	157,1	26,31
	19	105,2	17,37	128,3	22,99	143,0	26,90	145,7	27,13	149,4	27,34	151,2	27,54	154,5	27,77
	21	105,2	18,04	128,3	23,90	141,7	27,60	145,0	27,83	148,3	28,06	150,1	28,14	153,4	28,38
	23	105,2	19,09	128,3	25,34	139,7	28,61	143,3	28,84	146,6	29,10	148,6	29,29	151,8	29,52
	25	105,2	20,55	128,3	27,30	137,7	30,01	140,9	30,28	144,2	30,54	146,6	30,64	149,4	30,89
	27	105,2	22,08	128,3	29,37	135,3	31,34	138,9	31,61	142,1	31,89	144,2	32,10	147,4	32,35
	29	105,2	23,72	128,3	31,61	133,5	32,75	136,5	33,13	139,7	33,23	141,7	33,54	145,0	33,83
	31	105,2	25,42	127,7	33,83	130,9	34,13	134,2	34,42	137,3	34,71	139,7	34,81	143,0	35,21
	33	105,2	26,35	126,5	34,51	130,1	34,81	132,9	35,12	136,2	35,41	138,6	35,71	141,5	36,00
	35	105,2	27,30	125,9	35,12	128,5	35,51	131,8	35,80	135,3	36,09	137,3	36,39	140,6	36,70
	37	105,2	29,29	123,3	36,48	126,5	36,79	129,4	37,38	132,9	37,67	135,3	37,77	138,0	38,06
	39	105,2	31,34	120,9	37,97	124,1	38,37	127,4	38,67	130,9	39,05	132,9	39,35	136,2	39,64
	41	105,2	33,39	119,6	39,46	122,9	39,95	125,7	39,96	129,4	40,43	131,5	40,93	134,7	41,22
	43	104,1	35,44	120,1	40,95	121,6	41,53	124,3	41,25	128,0	41,81	132,0	42,51	135,1	42,80
	46	102,7	37,49	118,7	42,44	120,1	43,11	123,0	42,54	126,3	43,19	130,4	44,09	133,7	44,38
	48	101,1	39,54	117,0	43,93	118,7	44,69	121,4	43,83	124,6	44,57	128,5	45,67	132,0	45,96
	50	99,4	41,59	115,1	45,42	116,2	46,27	119,6	45,12	122,6	45,95	126,6	47,25	130,9	47,54
120%	10	97,3	14,15	118,2	17,66	134,4	20,40	150,3	23,18	158,0	23,56	159,8	23,56	163,1	23,56
	12	97,3	14,43	118,2	18,01	134,4	20,82	150,3	23,68	155,4	24,06	158,0	24,06	160,6	24,06
	14	97,3	14,73	118,2	18,39	134,4	21,26	150,3	24,19	153,6	24,26	155,4	24,26	158,6	24,26
	16	97,3	15,02	118,2	18,80	134,4	21,71	148,3	24,26	151,0	24,29	153,6	24,13	156,2	23,61
	18	97,3	15,36	118,2	19,22	134,4	22,73	145,9	25,61	149,2	25,83	151,0	25,91	153,8	26,10
	19	97,3	15,71	118,2	20,47	134,4	24,58	143,9	27,03	146,8	27,15	148,6	27,33	151,8	27,54
	21	97,3	16,16	118,2	21,26	134,4	25,57	142,6	27,64	145,9	27,85	147,4	28,03	150,3	28,19
	23	97,3	17,08	118,2	22,50	134,4	27,09	140,6	28,65	143,9	28,89	145,9	29,06	148,6	29,29
	25	97,3	18,37	118,2	24,26	134,4	29,16	138,8	30,07	141,5	30,31	143,3	30,41	146,8	30,66
	27	97,3	19,73	118,2	26,10	133,5	31,15	136,2	31,42	139,5	31,65	141,5	31,85	144,2	32,10
	29	97,3	21,20	118,2	28,07	131,1	32,55	134,4	32,84	137,1	33,16	139,1	33,25	142,4	33,54
	31	97,3	22,73	118,2	30,13	129,1	33,84	131,8	34,13	134,7	34,42	137,1	34,74	139,7	35,03
	33	97,3	23,53	118,2	31,28	127,7	34,52	131,1	34,83	133,8	35,12	135,3	35,42	138,8	35,71
	35	97,3	24,35	118,2	32,36	126,7	35,42	129,4	35,51	132,7	35,80	134,7	36,10	137,3	36,41
	37	97,3	26,08	118,2	34,74	124,1	36,70	127,4	37,00	130,3	37,38	132,1	37,48	135,3	37,77
	39	97,3	27,89	118,2	37,38	122,3	38,08	125,0	38,38	128,3	38,67	130,3	38,96	132,9	39,35
	41	97,3	29,70	116,5	40,02	120,6	39,46	123,3	39,76	126,8	39,96	128,6	40,44	131,5	40,93
	43	97,3	31,51	114,9	42,66	118,9	40,84	121,5	41,14	125,2	41,25	127,0	41,92	129,8	42,51
	46	97,3	33,32	113,4	45,30	117,2	42,22	119,6	42,52	123,5	42,54	125,2	43,40	128,2	44,09
	48	95,9	35,13	113,7	47,94	115,4	43,60	117,8	43,90	121,7	43,83	123,4	44,88	126,3	45,67
	50	94,4	36,94	111,7	50,58	113,4	44,98	115,9	45,28	119,6	45,12	121,6	46,36	124,3	47,25

KVR1250HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	89,3	12,84	108,5	15,97	123,0	18,43	137,3	20,97	151,8	23,55	156,9	22,65	159,8	22,65
	12	89,3	13,11	108,5	16,31	123,0	18,83	137,3	21,42	151,8	24,06	155,1	23,11	157,8	23,11
	14	89,3	13,36	108,5	16,64	123,0	19,22	137,3	21,88	151,0	24,25	152,5	23,62	155,4	23,62
	16	89,3	13,64	108,5	17,01	123,0	19,63	137,3	22,34	148,6	24,28	150,1	24,13	152,8	23,61
	18	89,3	13,95	108,5	17,39	123,0	20,08	137,3	23,57	146,6	25,63	148,3	25,78	151,0	25,88
	19	89,3	14,25	108,5	18,07	123,0	21,61	137,3	25,53	144,2	27,03	145,7	27,11	148,6	27,32
	21	89,3	14,40	108,5	18,80	123,0	22,47	137,3	26,54	143,0	27,63	145,0	27,81	147,4	28,02
	23	89,3	15,20	108,5	19,86	123,0	23,80	137,3	28,08	141,3	28,67	143,0	28,84	145,7	29,05
	25	89,3	16,32	108,5	21,39	123,0	25,63	136,2	29,86	138,9	30,09	140,6	30,19	143,3	30,40
	27	89,3	17,53	108,5	23,01	123,0	27,59	134,2	31,16	137,1	31,42	138,6	31,61	141,3	31,84
	29	89,3	18,81	108,5	24,70	123,0	29,64	131,8	32,54	134,5	32,84	136,2	33,15	138,9	33,24
	31	89,3	20,16	108,5	26,54	123,0	31,90	129,4	33,83	132,1	34,12	134,2	34,42	137,1	34,73
	33	89,3	20,84	108,5	27,51	123,0	33,15	128,5	34,73	130,9	34,82	132,9	35,12	135,3	35,41
	35	89,3	21,55	108,5	28,41	123,0	34,22	127,4	35,41	130,1	35,70	131,8	35,80	134,5	36,09
	37	89,3	23,07	108,5	30,56	122,1	36,40	125,0	36,70	127,7	37,08	129,4	37,28	132,1	37,47
	39	89,3	24,67	108,5	32,74	119,7	37,76	122,4	38,08	125,7	38,37	127,4	38,66	130,1	38,96
	41	89,3	26,27	108,5	34,92	118,4	39,12	120,9	39,46	124,2	39,66	126,1	40,04	128,6	40,45
	43	89,3	27,87	108,5	37,10	117,0	40,48	119,3	40,84	122,8	40,95	124,5	41,42	127,1	41,94
	46	88,0	29,47	106,9	39,28	115,3	41,84	117,7	42,22	121,2	42,24	122,8	42,80	125,5	43,43
	48	86,5	31,07	105,4	41,46	113,3	43,20	115,7	43,60	119,5	43,53	121,4	44,18	123,8	44,92
	50	84,7	32,67	103,5	43,64	111,4	44,56	114,1	44,98	117,5	44,82	119,6	45,56	122,0	46,41
100%	10	81,0	11,61	99,0	14,36	111,8	16,52	125,0	18,80	138,2	21,10	146,6	22,66	157,1	22,66
	12	81,0	11,83	99,0	14,64	111,8	16,89	125,0	19,18	138,2	21,52	146,6	23,11	154,5	23,11
	14	81,0	12,07	99,0	14,95	111,8	17,24	125,0	19,58	138,2	21,99	146,6	23,62	152,7	23,62
	16	81,0	12,31	99,0	15,27	111,8	17,60	125,0	20,02	138,2	22,47	146,6	24,13	150,3	23,61
	18	81,0	12,56	99,0	15,61	111,8	17,98	125,0	20,48	138,2	23,74	145,9	25,59	147,7	25,78
	19	81,0	12,81	99,0	15,93	111,8	18,87	125,0	22,15	138,2	25,65	143,0	26,90	145,9	27,11
	21	81,0	12,97	99,0	16,45	111,8	19,60	125,0	23,02	138,2	26,66	142,4	27,60	144,8	27,81
	23	81,0	13,43	99,0	17,40	111,8	20,75	125,0	24,35	138,2	28,32	140,6	28,63	143,0	28,82
	25	81,0	14,43	99,0	18,73	111,8	22,34	125,0	26,29	136,2	29,88	138,2	30,05	140,6	30,17
	27	81,0	15,48	99,0	20,13	111,8	24,03	125,0	28,32	134,4	31,30	136,2	31,38	138,2	31,59
	29	81,0	16,57	99,0	21,60	111,8	25,82	125,0	30,40	131,8	32,55	133,8	32,86	136,2	32,86
	31	81,0	17,73	99,0	23,16	111,8	27,66	125,0	32,77	129,4	34,03	131,2	34,13	133,8	34,44
	33	81,0	18,33	99,0	23,97	111,8	28,67	125,0	33,83	128,5	34,73	130,3	34,83	132,7	35,12
	35	81,0	18,96	99,0	24,82	111,8	29,80	125,0	35,12	127,4	35,41	129,4	35,51	131,8	35,80
	37	81,0	20,29	99,0	26,60	111,8	31,89	122,6	36,41	125,0	36,79	126,7	36,99	129,4	37,09
	39	81,0	21,67	99,0	28,53	111,8	34,13	120,6	37,79	123,0	38,08	124,7	38,37	127,0	38,67
	41	81,0	23,05	99,0	30,46	110,3	36,37	119,2	39,17	121,8	39,37	123,0	39,75	125,5	40,25
	43	81,0	24,43	99,0	32,39	108,9	38,61	117,5	40,55	120,3	40,66	121,5	41,13	124,0	41,83
	46	81,0	25,81	97,5	34,32	107,2	40,85	115,7	41,93	118,5	41,95	119,9	42,51	122,2	43,41
	48	81,0	27,19	96,0	36,25	105,5	43,09	114,0	43,31	116,9	43,24	119,2	43,89	120,3	44,99
	50	79,8	28,57	94,6	38,18	103,5	45,33	112,2	44,69	115,1	44,53	117,4	45,27	118,6	46,57

KVR1250HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	73,1	10,42	88,5	12,78	100,6	14,66	112,7	16,66	124,1	18,67	132,1	20,06	144,2	22,15
	12	73,1	10,60	88,5	13,04	100,6	14,98	112,7	16,98	124,1	19,06	132,1	20,46	144,2	22,60
	14	73,1	10,80	88,5	13,29	100,6	15,29	112,7	17,36	124,1	19,47	132,1	20,90	144,2	23,10
	16	73,1	11,02	88,5	13,59	100,6	15,61	112,7	17,72	124,1	19,91	132,1	21,38	144,2	23,61
	18	73,1	11,23	88,5	13,87	100,6	15,96	112,7	18,10	124,1	20,34	132,1	22,24	144,2	25,30
	19	73,1	11,45	88,5	14,18	100,6	16,29	112,7	19,02	124,1	21,98	132,1	24,06	142,4	26,88
	21	73,1	11,58	88,5	14,31	100,6	16,93	112,7	19,78	124,1	22,83	132,1	25,01	141,5	27,58
	23	73,1	11,77	88,5	15,12	100,6	17,88	112,7	20,91	124,1	24,19	132,1	26,54	139,8	28,61
	25	73,1	12,63	88,5	16,22	100,6	19,25	112,7	22,53	124,1	26,10	132,1	28,59	138,0	29,94
	27	73,1	13,40	88,5	17,43	100,6	20,69	112,7	24,22	124,1	28,08	132,1	30,81	135,4	31,36
	29	73,1	14,47	88,5	18,70	100,6	22,21	112,7	26,06	124,1	30,15	130,9	32,56	133,0	32,76
	31	73,1	15,48	88,5	20,03	100,6	23,81	112,7	27,93	124,1	32,43	128,5	33,83	130,9	34,14
	33	73,1	16,00	88,5	20,72	100,6	24,66	112,7	28,92	124,1	33,54	127,4	34,53	129,4	34,82
	35	73,1	16,54	88,5	21,44	100,6	25,55	112,7	30,05	124,1	34,82	126,5	35,21	128,5	35,41
	37	73,1	17,66	88,5	22,94	100,6	27,34	112,7	32,16	122,6	36,41	124,1	36,70	126,5	36,79
	39	73,1	18,86	88,5	24,54	100,6	29,33	112,7	34,53	120,6	37,79	121,7	38,08	124,1	38,37
	41	73,1	20,06	88,5	26,14	100,6	31,32	112,0	36,90	119,2	39,17	119,8	39,46	122,6	39,95
	43	73,1	21,26	88,5	27,74	99,0	33,31	110,6	39,27	117,6	40,55	118,4	40,84	120,9	41,53
	46	73,1	22,46	88,5	29,34	97,3	35,30	108,9	41,64	116,1	41,93	117,0	42,22	119,3	43,11
	48	73,1	23,66	88,5	30,94	95,3	37,29	106,9	44,01	114,2	43,31	115,4	43,60	119,2	44,69
	50	73,1	24,86	86,7	32,54	93,5	39,28	105,0	46,38	112,0	44,69	113,6	44,98	117,3	46,27
80%	10	64,8	8,83	78,8	10,75	89,3	12,26	99,7	13,87	110,3	15,54	117,1	16,66	128,3	18,40
	12	64,8	8,96	78,8	10,94	89,3	12,52	99,7	14,16	110,3	15,85	117,1	16,99	128,3	18,79
	14	64,8	9,13	78,8	11,14	89,3	12,76	99,7	14,45	110,3	16,20	117,1	17,37	128,3	19,19
	16	64,8	9,30	78,8	11,39	89,3	13,04	99,7	14,76	110,3	16,53	117,1	17,74	128,3	19,59
	18	64,8	9,47	78,8	11,60	89,3	13,31	99,7	15,08	110,3	16,90	117,1	18,14	128,3	20,19
	19	64,8	9,67	78,8	11,86	89,3	13,60	99,7	15,41	110,3	17,68	117,1	19,29	128,3	21,85
	21	64,8	9,76	78,8	11,99	89,3	13,74	99,7	15,97	110,3	18,37	117,1	20,04	128,3	22,73
	23	64,8	9,90	78,8	12,35	89,3	14,52	99,7	16,87	110,3	19,42	117,1	21,20	128,3	24,08
	25	64,8	10,44	78,8	13,25	89,3	15,61	99,7	18,16	110,3	20,91	117,1	22,84	128,3	25,99
	27	64,8	11,17	78,8	14,20	89,3	16,76	99,7	19,52	110,3	22,48	117,1	24,59	128,3	27,94
	29	64,8	11,93	78,8	15,24	89,3	17,95	99,7	20,96	110,3	24,14	117,1	26,47	128,3	30,06
	31	64,8	12,75	78,8	16,29	89,3	19,25	99,7	22,48	110,3	25,99	117,1	28,40	127,7	32,22
	33	64,8	13,15	78,8	16,85	89,3	19,94	99,7	23,26	110,3	26,92	117,1	29,42	126,5	32,78
	35	64,8	13,60	78,8	17,41	89,3	20,61	99,7	24,10	110,3	27,88	117,1	30,52	125,7	33,45
	37	64,8	14,49	78,8	18,61	89,3	22,08	99,7	25,81	110,3	29,84	117,1	32,78	123,3	34,75
	39	64,8	15,45	78,8	19,91	89,3	22,45	99,7	27,66	110,3	31,92	117,1	35,04	120,9	36,15
	41	64,8	16,41	78,8	21,21	89,3	22,82	99,7	29,51	108,9	34,00	115,9	37,30	119,3	37,55
	43	64,8	17,37	78,8	22,51	89,3	23,19	99,7	31,36	107,6	36,08	114,4	39,56	117,8	38,95
	46	64,8	18,33	78,8	23,81	88,1	23,56	97,9	33,21	105,9	38,16	112,7	41,82	116,0	40,35
	48	64,8	19,29	78,8	25,11	86,2	23,93	96,2	35,06	104,2	40,24	110,7	44,08	114,0	41,75
	50	64,8	20,25	78,8	26,41	84,3	24,30	94,2	36,91	102,2	42,32	108,7	46,34	112,0	43,15

KVR1250HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	56,8	8,16	69,1	9,84	78,3	11,19	87,8	12,59	96,6	14,05	102,6	15,05	112,2	16,58
	12	56,8	8,28	69,1	10,01	78,3	11,38	87,8	12,84	96,6	14,33	102,6	15,34	112,2	16,90
	14	56,8	8,42	69,1	10,20	78,3	11,61	87,8	13,10	96,6	14,63	102,6	15,68	112,2	17,28
	16	56,8	8,58	69,1	10,40	78,3	11,83	87,8	13,36	96,6	14,92	102,6	16,00	112,2	17,65
	18	56,8	8,73	69,1	10,61	78,3	12,08	87,8	13,62	96,6	15,24	102,6	16,35	112,2	18,04
	19	56,8	8,92	69,1	10,83	78,3	12,36	87,8	13,95	96,6	15,58	102,6	16,77	112,2	18,92
	21	56,8	8,98	69,1	10,93	78,3	12,48	87,8	14,09	96,6	16,03	102,6	17,43	112,2	19,66
	23	56,8	9,11	69,1	11,09	78,3	12,84	87,8	14,82	96,6	16,93	102,6	18,43	112,2	20,81
	25	56,8	9,43	69,1	11,80	78,3	13,79	87,8	15,93	96,6	18,20	102,6	19,83	112,2	22,40
	27	56,8	10,05	69,1	12,65	78,3	14,76	87,8	17,08	96,6	19,57	102,6	21,32	112,2	24,10
	29	56,8	10,74	69,1	13,52	78,3	15,84	87,8	18,30	96,6	21,00	102,6	22,89	112,2	25,86
	31	56,8	11,44	69,1	14,44	78,3	16,93	87,8	19,61	96,6	22,53	102,6	24,55	112,2	27,81
	33	56,8	11,80	69,1	14,92	78,3	17,50	87,8	20,30	96,6	23,30	102,6	25,40	112,2	28,82
	35	56,8	12,20	69,1	15,43	78,3	18,11	87,8	21,00	96,6	24,13	102,6	26,33	112,2	29,84
	37	56,8	12,98	69,1	16,45	78,3	19,34	87,8	22,47	96,6	25,84	102,6	28,26	112,2	32,04
	39	56,8	13,83	69,1	17,56	78,3	20,68	87,8	24,03	96,6	27,64	102,6	30,28	112,2	34,42
	41	56,8	14,68	69,1	18,67	78,3	22,02	87,8	25,59	96,6	29,44	102,6	32,30	112,2	36,80
	43	56,8	15,53	69,1	19,78	78,3	23,36	87,8	27,15	96,6	31,24	102,6	34,32	112,2	39,18
	46	56,8	16,38	69,1	20,89	78,3	24,70	87,8	28,71	95,4	33,04	102,1	36,34	111,0	41,56
	48	56,8	17,23	69,1	22,00	78,3	26,04	86,6	30,27	94,0	34,84	100,6	38,36	109,5	43,94
	50	56,8	18,08	69,1	23,11	77,1	27,38	85,3	31,83	92,4	36,64	98,8	40,38	107,6	46,32
60%	10	48,7	7,12	59,2	8,48	67,2	9,56	75,1	10,70	82,8	11,89	88,3	12,69	96,2	13,95
	12	48,7	7,23	59,2	8,63	67,2	9,72	75,1	10,89	82,8	12,11	88,3	12,94	96,2	14,22
	14	48,7	7,35	59,2	8,79	67,2	9,91	75,1	11,12	82,8	12,36	88,3	13,19	96,2	14,50
	16	48,7	7,45	59,2	8,95	67,2	10,10	75,1	11,31	82,8	12,59	88,3	13,48	96,2	14,84
	18	48,7	7,58	59,2	9,10	67,2	10,31	75,1	11,55	82,8	12,85	88,3	13,76	96,2	15,13
	19	48,7	7,71	59,2	9,27	67,2	10,51	75,1	11,81	82,8	13,13	88,3	14,05	96,2	15,48
	21	48,7	7,78	59,2	9,36	67,2	10,61	75,1	11,92	82,8	13,28	88,3	14,21	96,2	15,87
	23	48,7	7,89	59,2	9,49	67,2	10,77	75,1	12,17	82,8	13,83	88,3	14,98	96,2	16,79
	25	48,7	8,03	59,2	9,85	67,2	11,41	75,1	13,07	82,8	14,84	88,3	16,09	96,2	18,07
	27	48,7	8,52	59,2	10,54	67,2	12,21	75,1	13,99	82,8	15,90	88,3	17,27	96,2	19,38
	29	48,7	9,10	59,2	11,25	67,2	13,04	75,1	15,00	82,8	17,05	88,3	18,51	96,2	20,80
	31	48,7	9,67	59,2	12,01	67,2	13,95	75,1	16,03	82,8	18,26	88,3	19,84	96,2	22,30
	33	48,7	9,98	59,2	12,39	67,2	14,40	75,1	16,57	82,8	18,89	88,3	20,52	96,2	23,10
	35	48,7	10,29	59,2	12,80	67,2	14,90	75,1	17,14	82,8	19,55	88,3	21,24	96,2	23,90
	37	48,7	10,93	59,2	13,64	67,2	15,87	75,1	18,29	82,8	20,87	88,3	22,71	96,2	25,59
	39	48,7	11,60	59,2	14,53	67,2	16,95	75,1	19,55	82,8	22,31	88,3	24,30	96,2	27,40
	41	48,7	12,27	59,2	15,42	67,2	18,03	75,1	20,81	82,8	23,75	88,3	25,89	96,2	29,21
	43	48,7	12,94	59,2	16,31	67,2	19,11	75,1	22,07	82,8	25,19	88,3	27,48	96,2	31,02
	46	48,7	13,61	59,2	17,20	67,2	20,19	75,1	23,33	82,8	26,63	88,3	29,07	96,2	32,83
	48	48,7	14,28	59,2	18,09	67,2	21,27	74,5	24,59	81,7	28,07	87,4	30,66	95,0	34,64
	50	48,7	14,95	59,2	18,98	67,2	22,35	74,3	25,85	82,5	29,51	86,2	32,25	93,8	36,45

KVR1250HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	40,8	5,35	49,4	6,37	56,2	7,19	62,8	8,04	69,3	8,93	73,8	9,53	80,5	10,47
	12	40,8	5,43	49,4	6,49	56,2	7,29	62,8	8,17	69,3	9,09	73,8	9,72	80,5	10,67
	14	40,8	5,52	49,4	6,59	56,2	7,44	62,8	8,36	69,3	9,28	73,8	9,90	80,5	10,89
	16	40,8	5,58	49,4	6,72	56,2	7,58	62,8	8,49	69,3	9,46	73,8	10,13	80,5	11,14
	18	40,8	5,68	49,4	6,84	56,2	7,75	62,8	8,68	69,3	9,66	73,8	10,34	80,5	11,36
	19	40,8	5,80	49,4	6,97	56,2	7,89	62,8	8,86	69,3	9,85	73,8	10,54	80,5	11,63
	21	40,8	5,84	49,4	7,03	56,2	7,98	62,8	8,96	69,3	9,97	73,8	10,67	80,5	11,92
	23	40,8	5,92	49,4	7,13	56,2	8,08	62,8	9,14	69,3	10,38	73,8	11,24	80,5	12,61
	25	40,8	6,03	49,4	7,39	56,2	8,56	62,8	9,82	69,3	11,14	73,8	12,08	80,5	13,57
	27	40,8	6,39	49,4	7,91	56,2	9,16	62,8	10,51	69,3	11,93	73,8	12,97	80,5	14,55
	29	40,8	6,84	49,4	8,45	56,2	9,79	62,8	11,26	69,3	12,81	73,8	13,91	80,5	15,61
	31	40,8	7,27	49,4	9,02	56,2	10,47	62,8	12,03	69,3	13,72	73,8	14,89	80,5	16,75
	33	40,8	7,49	49,4	9,30	56,2	10,82	62,8	12,43	69,3	14,19	73,8	15,40	80,5	17,35
	35	40,8	7,73	49,4	9,61	56,2	11,19	62,8	12,87	69,3	14,69	73,8	15,95	80,5	17,95
	37	40,8	8,20	49,4	10,25	56,2	11,92	62,8	13,73	69,3	15,68	73,8	17,06	80,5	19,22
	39	40,8	8,71	49,4	10,91	56,2	12,72	62,8	14,69	69,3	16,75	73,8	18,25	80,5	20,58
	41	40,8	9,21	49,4	11,58	56,2	13,53	62,8	15,63	69,3	17,83	73,8	19,45	80,5	21,94
	43	40,8	9,72	49,4	12,24	56,2	14,35	62,8	16,57	69,3	18,91	73,8	20,62	80,5	23,30
	46	40,8	10,22	49,4	12,92	56,2	15,16	62,8	17,53	69,3	19,99	73,8	21,82	80,5	24,65
	48	40,8	10,73	49,4	13,59	56,2	15,98	62,2	18,47	68,4	21,07	73,2	23,02	79,5	26,01
	50	40,8	11,23	49,4	14,25	56,2	16,77	62,1	19,41	69,1	22,15	72,1	24,21	78,4	27,37

46 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR1300HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	109,6	16,38	133,3	20,47	150,8	23,68	163,9	24,55	167,0	24,92	169,4	24,92	172,4	24,92
	12	109,6	16,71	133,3	20,92	150,8	24,19	161,7	25,07	164,5	25,47	167,0	25,47	170,3	25,47
	14	109,6	17,06	133,3	21,35	150,8	24,70	159,3	25,61	162,4	25,67	164,5	25,67	167,8	25,67
	16	109,6	17,42	133,3	21,83	150,8	25,24	156,5	25,67	159,9	25,70	162,4	25,55	165,4	24,99
	18	109,6	17,79	133,3	22,49	150,8	27,08	154,1	27,32	157,8	27,59	159,9	27,63	163,3	27,87
	19	109,6	18,39	133,3	24,35	148,6	28,45	151,6	28,70	155,4	28,94	157,5	29,19	160,8	29,44
	21	109,6	19,10	133,3	25,30	147,5	29,22	150,8	29,47	154,1	29,72	156,2	29,76	159,5	30,03
	23	109,6	20,21	133,3	26,83	145,3	30,28	149,2	30,53	152,5	30,81	154,7	31,04	157,8	31,29
	25	109,6	21,75	133,3	28,92	143,1	31,82	146,8	32,09	150,1	32,37	152,5	32,42	155,4	32,68
	27	109,6	23,37	133,3	31,08	140,7	33,19	144,6	33,46	147,7	33,75	150,1	33,99	153,2	34,25
	29	109,6	25,12	133,3	33,46	138,6	34,60	142,2	35,06	145,3	35,26	147,5	35,55	150,8	35,83
	31	109,6	26,87	133,0	35,83	136,1	36,13	139,4	36,41	142,9	36,69	145,3	36,89	148,6	37,36
	33	109,6	27,89	131,5	36,59	135,4	36,89	138,3	37,18	141,6	37,46	144,0	37,76	147,1	38,04
	35	109,6	28,92	130,9	37,18	133,7	37,66	137,0	37,94	140,7	38,22	142,9	38,52	146,2	38,81
	37	109,6	31,04	128,4	38,70	131,5	38,99	134,6	39,57	138,3	39,85	140,7	40,05	143,7	40,33
	39	109,6	33,19	126,0	40,15	129,1	40,62	132,4	40,92	136,1	41,38	138,3	41,68	141,6	41,96
	41	109,6	35,34	124,6	41,60	127,9	42,25	130,5	42,27	134,3	42,91	136,7	43,31	139,8	43,59
	43	108,6	37,49	124,1	43,05	126,5	43,88	128,9	43,62	132,7	44,44	135,9	44,94	139,1	45,22
	46	107,3	39,64	122,8	44,50	125,0	45,51	127,5	44,97	130,8	45,97	134,2	46,57	137,5	46,85
	48	105,9	41,79	121,2	45,95	123,4	47,14	125,8	46,32	128,9	47,50	132,2	48,20	135,6	48,48
	50	104,3	43,94	119,2	47,40	121,4	48,77	124,0	47,67	126,7	49,03	130,2	49,83	135,2	50,11

KVR1300HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	101,3	14,98	123,0	18,70	139,5	21,60	156,3	24,55	164,2	24,95	166,3	24,95	169,6	24,95
	12	101,3	15,27	123,0	19,07	139,5	22,05	156,3	25,07	161,7	25,47	164,2	25,47	167,0	25,47
	14	101,3	15,60	123,0	19,47	139,5	22,51	156,3	25,61	159,6	25,69	161,7	25,69	164,8	25,69
	16	101,3	15,91	123,0	19,90	139,5	22,99	154,1	25,69	157,1	25,72	159,6	25,55	162,4	24,99
	18	101,3	16,26	123,0	20,35	139,5	24,07	151,7	27,10	155,0	27,36	157,1	27,40	160,0	27,63
	19	101,3	16,63	123,0	21,68	139,5	26,03	149,5	28,65	152,6	28,71	154,7	28,95	157,8	29,19
	21	101,3	17,11	123,0	22,51	139,5	27,08	148,4	29,24	151,7	29,48	153,2	29,72	156,3	29,80
	23	101,3	18,08	123,0	23,82	139,5	28,68	146,2	30,30	149,5	30,57	151,7	30,79	154,7	31,04
	25	101,3	19,46	123,0	25,69	139,5	30,84	144,1	31,85	147,1	32,12	149,2	32,17	152,6	32,43
	27	101,3	20,89	123,0	27,63	138,6	32,96	141,6	33,23	144,9	33,48	147,1	33,73	150,1	33,99
	29	101,3	22,45	123,0	29,74	136,2	34,50	139,5	34,78	142,5	35,09	144,7	35,27	148,0	35,55
	31	101,3	24,07	123,0	31,88	134,0	35,85	137,0	36,13	140,1	36,41	142,5	36,72	145,3	37,00
	33	101,3	24,92	123,0	33,16	133,0	36,61	136,2	36,90	139,2	37,18	140,7	37,48	144,1	37,76
	35	101,3	25,78	123,0	34,27	131,6	37,48	134,6	37,66	137,9	37,94	140,1	38,24	142,9	38,53
	37	101,3	27,62	123,0	36,72	129,1	38,81	132,4	39,11	135,5	39,57	137,6	39,77	140,7	40,05
	39	101,3	29,50	123,0	39,57	127,0	40,34	130,0	40,64	133,3	40,92	135,5	41,20	138,3	41,68
	41	101,3	31,38	121,4	42,42	125,1	41,87	128,1	42,17	131,8	42,27	133,6	42,63	136,7	43,31
	43	101,3	33,26	120,0	45,27	123,2	43,40	126,3	43,70	130,1	43,62	131,9	44,06	134,8	44,94
	46	101,3	35,14	118,5	48,12	121,6	44,93	124,3	45,23	128,2	44,97	130,1	45,49	133,1	46,57
110%	48	100,0	37,02	117,9	50,97	119,8	46,46	122,5	46,76	126,4	46,32	128,3	46,92	131,1	48,20
	50	98,5	38,90	116,0	53,82	117,9	47,99	120,5	48,29	124,3	47,67	126,5	48,35	128,9	49,83
	10	92,8	13,59	112,9	16,91	127,8	19,52	142,9	22,20	157,8	24,93	163,2	23,97	166,3	23,97
	12	92,8	13,89	112,9	17,26	127,8	19,93	142,9	22,68	157,8	25,47	161,1	24,47	164,1	24,47
	14	92,8	14,15	112,9	17,62	127,8	20,35	142,9	23,15	157,1	25,67	158,6	25,01	161,7	25,01
	16	92,8	14,44	112,9	18,00	127,8	20,78	142,9	23,65	154,7	25,70	156,2	25,55	159,2	24,99
	18	92,8	14,76	112,9	18,40	127,8	21,26	142,9	24,94	152,5	27,11	154,1	27,32	157,1	27,37
	19	92,8	15,09	112,9	19,13	127,8	22,88	142,9	27,06	150,1	28,65	151,6	28,69	154,7	28,93
	21	92,8	15,24	112,9	19,90	127,8	23,79	142,9	28,12	148,6	29,22	150,8	29,46	153,2	29,70
	23	92,8	16,09	112,9	21,03	127,8	25,19	142,9	29,73	147,0	30,31	148,6	30,53	151,6	30,77
	25	92,8	17,28	112,9	22,65	127,8	27,11	141,6	31,61	144,6	31,86	146,2	31,91	149,2	32,15
	27	92,8	18,56	112,9	24,36	127,8	29,20	139,4	32,95	142,5	33,23	144,0	33,46	147,0	33,71
	29	92,8	19,92	112,9	26,15	127,8	31,35	137,0	34,48	140,0	34,78	141,6	35,07	144,6	35,25
	31	92,8	21,33	112,9	28,12	127,8	33,74	134,6	35,83	137,6	36,11	139,4	36,41	142,5	36,70
	33	92,8	22,06	112,9	29,16	127,8	35,07	133,7	36,70	136,1	36,88	138,3	37,18	140,7	37,46
	35	92,8	22,82	112,9	30,03	127,8	36,31	132,4	37,46	135,4	37,74	137,0	37,94	140,0	38,22
	37	92,8	24,42	112,9	32,38	126,9	38,51	130,0	38,81	133,0	39,27	134,6	39,37	137,6	39,75
	39	92,8	26,12	112,9	34,58	124,5	40,03	127,5	40,34	130,8	40,62	132,4	40,90	135,4	41,20
	41	92,8	27,82	112,9	36,78	123,1	41,55	125,7	41,87	129,0	41,97	131,0	42,43	133,6	42,65
	43	92,8	29,52	112,9	38,98	121,5	43,07	124,0	43,40	127,4	43,32	129,3	43,96	131,8	44,10
	46	91,4	31,22	111,2	41,18	119,6	44,59	122,3	44,93	125,7	44,67	127,4	45,49	130,1	45,55
	48	89,9	32,92	109,7	43,38	117,4	46,11	120,1	46,46	123,8	46,02	125,8	47,02	128,2	47,00
	50	88,1	34,62	107,7	45,58	115,4	47,63	118,4	47,99	121,6	47,37	123,7	48,55	126,4	48,45

KVR1300HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	84,3	12,30	102,9	15,19	116,2	17,50	130,0	19,90	143,8	22,34	152,5	23,99	163,3	23,99
	12	84,3	12,53	102,9	15,51	116,2	17,88	130,0	20,30	143,8	22,79	152,5	24,47	160,8	24,47
	14	84,3	12,77	102,9	15,83	116,2	18,25	130,0	20,74	143,8	23,28	152,5	25,01	158,7	25,01
	16	84,3	13,04	102,9	16,17	116,2	18,64	130,0	21,20	143,8	23,79	152,5	25,55	156,3	24,99
	18	84,3	13,30	102,9	16,52	116,2	19,04	130,0	21,67	143,8	25,13	151,7	27,09	153,8	27,32
	19	84,3	13,56	102,9	16,86	116,2	19,98	130,0	23,45	143,8	27,12	148,6	28,45	151,7	28,69
	21	84,3	13,73	102,9	17,42	116,2	20,75	130,0	24,38	143,8	28,18	148,0	29,22	150,4	29,46
	23	84,3	14,23	102,9	18,42	116,2	21,97	130,0	25,78	143,8	30,00	146,2	30,29	148,6	30,52
	25	84,3	15,27	102,9	19,82	116,2	23,65	130,0	27,86	141,6	31,62	143,8	31,84	146,2	31,90
	27	84,3	16,38	102,9	21,30	116,2	25,44	130,0	30,00	139,5	33,17	141,6	33,21	143,8	33,45
	29	84,3	17,54	102,9	22,86	116,2	27,34	130,0	32,15	137,0	34,50	139,2	34,79	141,6	34,79
	31	84,3	18,78	102,9	24,51	116,2	29,25	130,0	34,61	134,6	35,93	136,7	36,13	139,2	36,42
	33	84,3	19,41	102,9	25,38	116,2	30,31	130,0	35,83	133,7	36,70	135,5	36,90	137,9	37,18
	35	84,3	20,07	102,9	26,27	116,2	31,58	130,0	37,18	132,4	37,46	134,6	37,66	137,0	37,94
	37	84,3	21,47	102,9	28,15	116,2	33,75	127,6	38,53	130,0	38,99	131,6	39,09	134,6	39,29
	39	84,3	22,94	102,9	30,24	116,2	36,13	125,4	40,06	127,8	40,34	129,4	40,62	132,2	40,92
	41	84,3	24,41	102,9	32,33	114,7	38,51	123,8	41,59	126,3	41,69	127,5	42,15	130,4	42,55
	43	84,3	25,88	102,9	34,42	113,4	40,89	121,9	43,12	124,5	43,04	125,7	43,68	128,6	44,18
	46	84,3	27,35	101,4	36,51	111,8	43,27	119,8	44,65	122,4	44,39	123,7	45,21	126,5	45,81
	48	84,3	28,82	99,9	38,60	110,2	45,65	118,2	46,18	120,7	45,74	123,8	46,74	124,5	47,44
	50	83,7	30,29	98,6	40,69	108,0	48,03	116,1	47,71	118,6	47,09	121,7	48,27	122,6	49,07
90%	10	76,0	11,03	92,1	13,53	104,6	15,52	117,1	17,63	129,1	19,76	137,6	21,22	150,1	23,45
	12	76,0	11,21	92,1	13,81	104,6	15,86	117,1	17,97	129,1	20,18	137,6	21,66	150,1	23,93
	14	76,0	11,43	92,1	14,07	104,6	16,18	117,1	18,37	129,1	20,61	137,6	22,12	150,1	24,45
	16	76,0	11,66	92,1	14,37	104,6	16,52	117,1	18,76	129,1	21,07	137,6	22,63	150,1	24,99
	18	76,0	11,90	92,1	14,69	104,6	16,89	117,1	19,16	129,1	21,54	137,6	23,54	150,1	26,81
	19	76,0	12,13	92,1	15,01	104,6	17,25	117,1	20,13	129,1	23,26	137,6	25,47	148,3	28,44
	21	76,0	12,27	92,1	15,15	104,6	17,93	117,1	20,93	129,1	24,18	137,6	26,47	147,1	29,21
	23	76,0	12,47	92,1	15,99	104,6	18,93	117,1	22,14	129,1	25,61	137,6	28,12	145,5	30,28
	25	76,0	13,38	92,1	17,17	104,6	20,38	117,1	23,85	129,1	27,63	137,6	30,27	143,4	31,65
	27	76,0	14,26	92,1	18,45	104,6	21,91	117,1	25,64	129,1	29,73	137,6	32,64	140,9	33,20
	29	76,0	15,32	92,1	19,79	104,6	23,51	117,1	27,61	129,1	31,89	136,1	34,49	138,5	34,59
	31	76,0	16,38	92,1	21,19	104,6	25,21	117,1	29,52	129,1	34,29	133,7	35,83	136,1	36,12
	33	76,0	16,94	92,1	21,94	104,6	26,10	117,1	30,57	129,1	35,55	132,4	36,60	134,6	36,88
	35	76,0	17,51	92,1	22,69	104,6	27,07	117,1	31,84	129,1	36,88	131,5	37,36	133,7	37,46
	37	76,0	18,70	92,1	24,28	104,6	28,94	117,1	34,02	127,6	38,53	129,1	38,81	131,5	38,99
	39	76,0	19,96	92,1	25,98	104,6	31,06	117,1	36,60	125,4	40,06	126,7	40,34	129,1	40,62
	41	76,0	21,22	92,1	27,68	104,6	33,18	115,7	39,18	123,8	41,59	124,7	41,87	127,3	42,25
	43	76,0	22,48	92,1	29,38	103,2	35,30	114,1	41,76	122,1	43,12	123,1	43,40	125,4	43,88
	46	76,0	23,74	92,1	31,08	101,6	37,42	112,2	44,34	120,6	44,65	121,5	44,93	123,7	45,51
	48	76,0	25,00	92,1	32,78	99,7	39,54	110,0	46,92	118,6	46,18	119,8	46,46	122,6	47,14
	50	76,0	26,26	90,6	34,48	97,9	41,66	108,0	49,50	116,3	47,71	118,0	47,99	120,6	48,77

KVR1300HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	67,5	9,59	82,0	11,69	92,8	13,33	103,7	15,08	115,0	16,89	122,0	18,11	133,3	20,00
	12	67,5	9,73	82,0	11,89	92,8	13,61	103,7	15,39	115,0	17,24	122,0	18,47	133,3	20,42
	14	67,5	9,92	82,0	12,11	92,8	13,88	103,7	15,70	115,0	17,61	122,0	18,87	133,3	20,86
	16	67,5	10,11	82,0	12,37	92,8	14,17	103,7	16,05	115,0	17,97	122,0	19,28	133,3	21,30
	18	67,5	10,30	82,0	12,61	92,8	14,47	103,7	16,39	115,0	18,38	122,0	19,72	133,3	21,96
	19	67,5	10,52	82,0	12,89	92,8	14,78	103,7	16,75	115,0	19,22	122,0	20,97	133,3	23,75
	21	67,5	10,61	82,0	13,03	92,8	14,94	103,7	17,36	115,0	19,97	122,0	21,78	133,3	24,70
	23	67,5	10,77	82,0	13,42	92,8	15,78	103,7	18,35	115,0	21,11	122,0	23,05	133,3	26,20
	25	67,5	11,34	82,0	14,41	92,8	16,97	103,7	19,73	115,0	22,74	122,0	24,83	133,3	28,28
	27	67,5	12,14	82,0	15,44	92,8	18,22	103,7	21,22	115,0	24,44	122,0	26,74	133,3	30,38
	29	67,5	12,97	82,0	16,56	92,8	19,52	103,7	22,78	115,0	26,23	122,0	28,79	133,3	32,70
	31	67,5	13,86	82,0	17,70	92,8	20,92	103,7	24,44	115,0	28,28	122,0	30,88	133,0	35,04
	33	67,5	14,30	82,0	18,31	92,8	21,67	103,7	25,28	115,0	29,30	122,0	31,96	131,5	35,59
	35	67,5	14,78	82,0	18,92	92,8	22,41	103,7	26,21	115,0	30,35	122,0	33,20	130,8	36,36
	37	67,5	15,75	82,0	20,24	92,8	24,00	103,7	28,04	115,0	32,44	122,0	35,59	128,4	37,85
	39	67,5	16,80	82,0	21,64	92,8	25,07	103,7	30,09	115,0	34,74	122,0	38,13	126,0	39,24
	41	67,5	17,85	82,0	23,04	92,8	26,14	103,7	32,14	113,4	37,04	120,5	40,67	124,0	40,63
	43	67,5	18,90	82,0	24,44	92,8	27,21	103,7	34,19	112,0	39,34	118,7	43,21	122,2	42,02
	46	67,5	19,95	82,0	25,84	91,6	28,28	101,9	36,24	110,1	41,64	116,8	45,75	120,1	43,41
	48	67,5	21,00	82,0	27,24	89,9	29,35	100,3	38,29	108,2	43,94	114,6	48,29	117,9	44,80
	50	67,5	22,05	82,0	28,64	87,9	30,42	98,1	40,34	106,0	46,24	112,4	50,83	115,7	46,19
70%	10	59,0	8,64	71,9	10,41	81,3	11,85	91,3	13,33	100,5	14,87	106,8	15,94	116,7	17,56
	12	59,0	8,76	71,9	10,60	81,3	12,05	91,3	13,59	100,5	15,16	106,8	16,25	116,7	17,90
	14	59,0	8,92	71,9	10,80	81,3	12,30	91,3	13,87	100,5	15,49	106,8	16,60	116,7	18,30
	16	59,0	9,09	71,9	11,02	81,3	12,53	91,3	14,15	100,5	15,80	106,8	16,94	116,7	18,68
	18	59,0	9,24	71,9	11,23	81,3	12,79	91,3	14,43	100,5	16,14	106,8	17,31	116,7	19,10
	19	59,0	9,44	71,9	11,46	81,3	13,08	91,3	14,76	100,5	16,49	106,8	17,76	116,7	20,02
	21	59,0	9,50	71,9	11,57	81,3	13,20	91,3	14,92	100,5	16,97	106,8	18,45	116,7	20,81
	23	59,0	9,64	71,9	11,74	81,3	13,59	91,3	15,69	100,5	17,93	106,8	19,52	116,7	22,03
	25	59,0	9,98	71,9	12,50	81,3	14,59	91,3	16,86	100,5	19,27	106,8	21,00	116,7	23,71
	27	59,0	10,65	71,9	13,39	81,3	15,63	91,3	18,08	100,5	20,72	106,8	22,57	116,7	25,52
	29	59,0	11,37	71,9	14,32	81,3	16,77	91,3	19,38	100,5	22,23	106,8	24,24	116,7	27,36
	31	59,0	12,11	71,9	15,29	81,3	17,93	91,3	20,77	100,5	23,85	106,8	26,00	116,7	29,46
	33	59,0	12,50	71,9	15,80	81,3	18,53	91,3	21,49	100,5	24,67	106,8	26,86	116,7	30,52
	35	59,0	12,91	71,9	16,34	81,3	19,18	91,3	22,23	100,5	25,55	106,8	27,88	116,7	31,60
	37	59,0	13,75	71,9	17,42	81,3	20,47	91,3	23,79	100,5	27,35	106,8	29,97	116,7	33,96
	39	59,0	14,64	71,9	18,59	81,3	21,89	91,3	25,44	100,5	29,24	106,8	32,09	116,7	36,41
	41	59,0	15,53	71,9	19,76	81,3	23,31	91,3	27,09	100,5	31,13	106,8	34,21	116,7	38,86
	43	59,0	16,42	71,9	20,93	81,3	24,73	91,3	28,74	100,5	33,02	106,8	36,33	116,7	41,31
	46	59,0	17,31	71,9	22,10	81,3	26,15	91,3	30,39	99,3	34,91	107,3	38,45	115,5	43,76
	48	59,0	18,20	71,9	23,27	81,3	27,57	90,1	32,04	97,7	36,80	105,8	40,57	114,0	46,21
	50	59,0	19,09	71,9	24,44	80,1	28,99	88,7	33,69	96,0	38,69	104,0	42,69	112,0	48,66

KVR1300HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	50,6	7,52	61,7	8,98	69,9	10,12	78,2	11,32	86,1	12,59	91,7	13,44	100,0	14,76
	12	50,6	7,65	61,7	9,13	69,9	10,29	78,2	11,52	86,1	12,82	91,7	13,70	100,0	15,06
	14	50,6	7,77	61,7	9,30	69,9	10,49	78,2	11,77	86,1	13,08	91,7	13,96	100,0	15,35
	16	50,6	7,88	61,7	9,47	69,9	10,69	78,2	11,97	86,1	13,33	91,7	14,27	100,0	15,70
	18	50,6	8,02	61,7	9,62	69,9	10,90	78,2	12,24	86,1	13,61	91,7	14,56	100,0	16,01
	19	50,6	8,16	61,7	9,81	69,9	11,12	78,2	12,49	86,1	13,90	91,7	14,87	100,0	16,38
	21	50,6	8,24	61,7	9,90	69,9	11,23	78,2	12,62	86,1	14,05	91,7	15,04	100,0	16,80
	23	50,6	8,34	61,7	10,04	69,9	11,40	78,2	12,88	86,1	14,64	91,7	15,86	100,0	17,77
	25	50,6	8,50	61,7	10,43	69,9	12,08	78,2	13,84	86,1	15,70	91,7	17,03	100,0	19,13
	27	50,6	9,03	61,7	11,15	69,9	12,93	78,2	14,81	86,1	16,83	91,7	18,28	100,0	20,52
	29	50,6	9,62	61,7	11,91	69,9	13,81	78,2	15,87	86,1	18,05	91,7	19,59	100,0	22,01
	31	50,6	10,25	61,7	12,71	69,9	14,76	78,2	16,97	86,1	19,33	91,7	20,99	100,0	23,60
	33	50,6	10,57	61,7	13,11	69,9	15,24	78,2	17,54	86,1	19,99	91,7	21,72	100,0	24,45
	35	50,6	10,89	61,7	13,54	69,9	15,76	78,2	18,14	86,1	20,68	91,7	22,47	100,0	25,30
	37	50,6	11,57	61,7	14,44	69,9	16,80	78,2	19,36	86,1	22,09	91,7	24,03	100,0	27,09
	39	50,6	12,28	61,7	15,38	69,9	17,94	78,2	20,68	86,1	23,62	91,7	25,71	100,0	28,97
	41	50,6	12,99	61,7	16,32	69,9	19,08	78,2	22,00	86,1	25,15	91,7	27,39	100,0	30,85
	43	50,6	13,70	61,7	17,26	69,9	20,22	78,2	23,32	86,1	26,68	91,7	29,07	100,0	32,73
	46	50,6	14,41	61,7	18,20	69,9	21,36	78,2	24,64	86,1	28,21	91,7	30,75	100,0	34,61
	48	50,6	15,12	61,7	19,14	69,9	22,50	77,9	25,96	85,1	29,74	90,8	32,43	98,8	36,49
	50	50,6	15,83	61,7	20,08	69,9	23,64	78,7	27,28	84,9	31,27	89,6	34,11	97,6	38,37
50%	10	42,3	5,60	51,4	6,68	58,4	7,54	65,3	8,43	72,0	9,37	76,5	10,00	83,6	10,98
	12	42,3	5,70	51,4	6,80	58,4	7,65	65,3	8,57	72,0	9,54	76,5	10,20	83,6	11,20
	14	42,3	5,79	51,4	6,91	58,4	7,80	65,3	8,77	72,0	9,74	76,5	10,38	83,6	11,43
	16	42,3	5,85	51,4	7,05	58,4	7,96	65,3	8,91	72,0	9,92	76,5	10,63	83,6	11,69
	18	42,3	5,96	51,4	7,17	58,4	8,12	65,3	9,11	72,0	10,14	76,5	10,84	83,6	11,92
	19	42,3	6,08	51,4	7,31	58,4	8,28	65,3	9,29	72,0	10,34	76,5	11,06	83,6	12,19
	21	42,3	6,13	51,4	7,37	58,4	8,37	65,3	9,40	72,0	10,46	76,5	11,20	83,6	12,50
	23	42,3	6,20	51,4	7,48	58,4	8,48	65,3	9,58	72,0	10,89	76,5	11,80	83,6	13,22
	25	42,3	6,33	51,4	7,76	58,4	8,99	65,3	10,31	72,0	11,69	76,5	12,67	83,6	14,24
	27	42,3	6,72	51,4	8,29	58,4	9,62	65,3	11,03	72,0	12,52	76,5	13,61	83,6	15,27
	29	42,3	7,17	51,4	8,86	58,4	10,28	65,3	11,81	72,0	13,44	76,5	14,59	83,6	16,37
	31	42,3	7,64	51,4	9,46	58,4	10,98	65,3	12,63	72,0	14,39	76,5	15,62	83,6	17,57
	33	42,3	7,87	51,4	9,75	58,4	11,35	65,3	13,04	72,0	14,88	76,5	16,16	83,6	18,20
	35	42,3	8,11	51,4	10,07	58,4	11,73	65,3	13,50	72,0	15,40	76,5	16,72	83,6	18,83
	37	42,3	8,60	51,4	10,75	58,4	12,50	65,3	14,41	72,0	16,45	76,5	17,89	83,6	20,17
	39	42,3	9,14	51,4	11,44	58,4	13,35	65,3	15,40	72,0	17,57	76,5	19,13	83,6	21,57
	41	42,3	9,66	51,4	12,15	58,4	14,19	65,3	16,38	72,0	18,71	76,5	20,39	83,6	22,97
	43	42,3	10,20	51,4	12,84	58,4	15,05	65,3	17,36	72,0	19,85	76,5	21,62	83,6	24,37
	46	42,3	10,72	51,4	13,54	58,4	15,89	65,3	18,35	72,0	20,99	76,5	22,88	83,6	25,75
	48	42,3	11,26	51,4	14,25	58,4	16,75	65,0	19,33	71,1	22,13	75,9	24,14	82,5	27,15
	50	42,3	11,78	51,4	14,94	58,4	17,58	65,7	20,31	71,0	23,27	74,9	25,38	81,5	28,55

48 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1350HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	114,0	17,28	138,3	21,60	156,6	24,99	170,4	25,92	173,4	26,31	175,8	26,31	179,1	26,31
	12	114,0	17,64	138,3	22,08	156,6	25,53	168,0	26,46	171,0	26,88	173,4	26,88	176,7	26,88
	14	114,0	18,00	138,3	22,53	156,6	26,07	165,6	27,03	168,6	27,09	171,0	27,09	174,3	27,09
	16	114,0	18,39	138,3	23,04	156,6	26,64	162,3	27,09	166,2	27,12	168,6	26,97	171,9	26,37
	18	114,0	18,78	138,3	23,73	156,6	28,59	159,9	28,86	163,8	29,16	166,2	29,16	169,5	29,43
	19	114,0	19,41	138,3	25,71	154,2	30,00	157,5	30,27	161,4	30,54	163,8	30,84	167,1	31,11
	21	114,0	20,16	138,3	26,70	153,3	30,84	156,6	31,11	159,9	31,38	162,3	31,38	165,6	31,68
	23	114,0	21,33	138,3	28,32	150,9	31,95	155,1	32,22	158,4	32,52	160,8	32,79	163,8	33,06
	25	114,0	22,95	138,3	30,54	148,5	33,63	152,7	33,90	156,0	34,20	158,4	34,20	161,4	34,47
	27	114,0	24,66	138,3	32,79	146,1	35,04	150,3	35,31	153,3	35,61	156,0	35,88	159,0	36,15
	29	114,0	26,52	138,3	35,31	143,7	36,45	147,9	36,99	150,9	37,29	153,3	37,56	156,6	37,83
	31	114,0	28,32	138,3	37,83	141,3	38,13	144,6	38,40	148,5	38,67	150,9	38,97	154,2	39,51
	33	114,0	29,43	136,5	38,67	140,7	38,97	143,7	39,24	147,0	39,51	149,4	39,81	152,7	40,08
	35	114,0	30,54	135,9	39,24	138,9	39,81	142,2	40,08	146,1	40,35	148,5	40,65	151,8	40,92
	37	114,0	32,79	133,5	40,92	136,5	41,19	139,8	41,76	143,7	42,03	146,1	42,33	149,4	42,60
	39	114,0	35,04	131,1	42,33	134,1	42,87	137,4	43,17	141,3	43,71	143,7	44,01	147,0	44,28
	41	114,0	37,29	129,6	43,74	132,9	44,55	135,3	44,58	139,2	45,39	141,9	45,69	144,9	45,96
	43	113,1	39,54	128,1	45,15	131,4	46,23	133,5	45,99	137,4	47,07	139,8	47,37	143,1	47,64
	46	111,9	41,79	126,9	46,56	129,9	47,91	132,0	47,40	135,3	48,75	138,0	49,05	141,3	49,32
	48	110,7	44,04	125,4	47,97	128,1	49,59	130,2	48,81	133,2	50,43	135,9	50,73	139,2	51,00
	50	109,2	46,29	123,3	49,38	126,6	51,27	128,4	50,22	130,8	52,11	133,8	52,41	139,5	52,68
120%	10	105,3	15,81	127,8	19,74	144,6	22,80	162,3	25,92	170,4	26,34	172,8	26,34	176,1	26,34
	12	105,3	16,11	127,8	20,13	144,6	23,28	162,3	26,46	168,0	26,88	170,4	26,88	173,4	26,88
	14	105,3	16,47	127,8	20,55	144,6	23,76	162,3	27,03	165,6	27,12	168,0	27,12	171,0	27,12
	16	105,3	16,80	127,8	21,00	144,6	24,27	159,9	27,12	163,2	27,15	165,6	26,97	168,6	26,37
	18	105,3	17,16	127,8	21,48	144,6	25,41	157,5	28,59	160,8	28,89	163,2	28,89	166,2	29,16
	19	105,3	17,55	127,8	22,89	144,6	27,48	155,1	30,27	158,4	30,27	160,8	30,57	163,8	30,84
	21	105,3	18,06	127,8	23,76	144,6	28,59	154,2	30,84	157,5	31,11	159,0	31,41	162,3	31,41
	23	105,3	19,08	127,8	25,14	144,6	30,27	151,8	31,95	155,1	32,25	157,5	32,52	160,8	32,79
	25	105,3	20,55	127,8	27,12	144,6	32,52	149,4	33,63	152,7	33,93	155,1	33,93	158,4	34,20
	27	105,3	22,05	127,8	29,16	143,7	34,77	147,0	35,04	150,3	35,31	152,7	35,61	156,0	35,88
	29	105,3	23,70	127,8	31,41	141,3	36,45	144,6	36,72	147,9	37,02	150,3	37,29	153,6	37,56
	31	105,3	25,41	127,8	33,63	138,9	37,86	142,2	38,13	145,5	38,40	147,9	38,70	150,9	38,97
	33	105,3	26,31	127,8	35,04	138,3	38,70	141,3	38,97	144,6	39,24	146,1	39,54	149,4	39,81
	35	105,3	27,21	127,8	36,18	136,5	39,54	139,8	39,81	143,1	40,08	145,5	40,38	148,5	40,65
	37	105,3	29,16	127,8	38,70	134,1	40,92	137,4	41,22	140,7	41,76	143,1	42,06	146,1	42,33
	39	105,3	31,11	127,8	41,76	131,7	42,60	135,0	42,90	138,3	43,17	140,7	43,44	143,7	44,01
	41	105,3	33,06	126,3	44,82	129,6	44,28	132,9	44,58	136,8	44,58	138,6	44,82	141,9	45,69
	43	105,3	35,01	125,1	47,88	127,5	45,96	131,1	46,26	135,0	45,99	136,8	46,20	139,8	47,37
	46	105,3	36,96	123,6	50,94	126,0	47,64	129,0	47,94	132,9	47,40	135,0	47,58	138,0	49,05
	48	104,1	38,91	122,1	54,00	124,2	49,32	127,2	49,62	131,1	48,81	133,2	48,96	135,9	50,73
	50	102,6	40,86	120,3	57,06	122,4	51,00	125,1	51,30	129,0	50,22	131,4	50,34	133,5	52,41

KVR1350HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	96,3	14,34	117,3	17,85	132,6	20,61	148,5	23,43	163,8	26,31	169,5	25,29	172,8	25,29
	12	96,3	14,67	117,3	18,21	132,6	21,03	148,5	23,94	163,8	26,88	167,1	25,83	170,4	25,83
	14	96,3	14,94	117,3	18,60	132,6	21,48	148,5	24,42	163,2	27,09	164,7	26,40	168,0	26,40
	16	96,3	15,24	117,3	18,99	132,6	21,93	148,5	24,96	160,8	27,12	162,3	26,97	165,6	26,37
	18	96,3	15,57	117,3	19,41	132,6	22,44	148,5	26,31	158,4	28,59	159,9	28,86	163,2	28,86
	19	96,3	15,93	117,3	20,19	132,6	24,15	148,5	28,59	156,0	30,27	157,5	30,27	160,8	30,54
	21	96,3	16,08	117,3	21,00	132,6	25,11	148,5	29,70	154,2	30,81	156,6	31,11	159,0	31,38
	23	96,3	16,98	117,3	22,20	132,6	26,58	148,5	31,38	152,7	31,95	154,2	32,22	157,5	32,49
	25	96,3	18,24	117,3	23,91	132,6	28,59	147,0	33,36	150,3	33,63	151,8	33,63	155,1	33,90
	27	96,3	19,59	117,3	25,71	132,6	30,81	144,6	34,74	147,9	35,04	149,4	35,31	152,7	35,58
	29	96,3	21,03	117,3	27,60	132,6	33,06	142,2	36,42	145,5	36,72	147,0	36,99	150,3	37,26
	31	96,3	22,50	117,3	29,70	132,6	35,58	139,8	37,83	143,1	38,10	144,6	38,40	147,9	38,67
	33	96,3	23,28	117,3	30,81	132,6	36,99	138,9	38,67	141,3	38,94	143,7	39,24	146,1	39,51
	35	96,3	24,09	117,3	31,65	132,6	38,40	137,4	39,51	140,7	39,78	142,2	40,08	145,5	40,35
	37	96,3	25,77	117,3	34,20	131,7	40,62	135,0	40,92	138,3	41,46	139,8	41,46	143,1	42,03
	39	96,3	27,57	117,3	36,42	129,3	42,30	132,6	42,60	135,9	42,87	137,4	43,14	140,7	43,44
	41	96,3	29,37	117,3	38,64	127,8	43,98	130,5	44,28	133,8	44,28	135,9	44,82	138,6	44,85
	43	96,3	31,17	117,3	40,86	126,0	45,66	128,7	45,96	132,0	45,69	134,1	46,50	136,5	46,26
	46	94,8	32,97	115,5	43,08	123,9	47,34	126,9	47,64	130,2	47,10	132,0	48,18	134,7	47,67
	48	93,3	34,77	114,0	45,30	121,5	49,02	124,5	49,32	128,1	48,51	130,2	49,86	132,6	49,08
	50	91,5	36,57	111,9	47,52	119,4	50,70	122,7	51,00	125,7	49,92	127,8	51,54	130,8	50,49
100%	10	87,6	12,99	106,8	16,02	120,6	18,48	135,0	21,00	149,4	23,58	158,4	25,32	169,5	25,32
	12	87,6	13,23	106,8	16,38	120,6	18,87	135,0	21,42	149,4	24,06	158,4	25,83	167,1	25,83
	14	87,6	13,47	106,8	16,71	120,6	19,26	135,0	21,90	149,4	24,57	158,4	26,40	164,7	26,40
	16	87,6	13,77	106,8	17,07	120,6	19,68	135,0	22,38	149,4	25,11	158,4	26,97	162,3	26,37
	18	87,6	14,04	106,8	17,43	120,6	20,10	135,0	22,86	149,4	26,52	157,5	28,59	159,9	28,86
	19	87,6	14,31	106,8	17,79	120,6	21,09	135,0	24,75	149,4	28,59	154,2	30,00	157,5	30,27
	21	87,6	14,49	106,8	18,39	120,6	21,90	135,0	25,74	149,4	29,70	153,6	30,84	156,0	31,11
	23	87,6	15,03	106,8	19,44	120,6	23,19	135,0	27,21	149,4	31,68	151,8	31,95	154,2	32,22
	25	87,6	16,11	106,8	20,91	120,6	24,96	135,0	29,43	147,0	33,36	149,4	33,63	151,8	33,63
	27	87,6	17,28	106,8	22,47	120,6	26,85	135,0	31,68	144,6	35,04	147,0	35,04	149,4	35,31
	29	87,6	18,51	106,8	24,12	120,6	28,86	135,0	33,90	142,2	36,45	144,6	36,72	147,0	36,72
	31	87,6	19,83	106,8	25,86	120,6	30,84	135,0	36,45	139,8	37,83	142,2	38,13	144,6	38,40
	33	87,6	20,49	106,8	26,79	120,6	31,95	135,0	37,83	138,9	38,67	140,7	38,97	143,1	39,24
	35	87,6	21,18	106,8	27,72	120,6	33,36	135,0	39,24	137,4	39,51	139,8	39,81	142,2	40,08
	37	87,6	22,65	106,8	29,70	120,6	35,61	132,6	40,65	135,0	41,19	136,5	41,19	139,8	41,49
	39	87,6	24,21	106,8	31,95	120,6	38,13	130,2	42,33	132,6	42,60	134,1	42,87	137,4	43,17
	41	87,6	25,77	106,8	34,20	119,1	40,65	128,4	44,01	130,8	44,01	132,0	44,55	135,3	44,85
	43	87,6	27,33	106,8	36,45	117,9	43,17	126,3	45,69	128,7	45,42	129,9	46,23	133,2	46,53
	46	87,6	28,89	105,3	38,70	116,4	45,69	123,9	47,37	126,3	46,83	127,5	47,91	130,8	48,21
	48	87,6	30,45	103,8	40,95	114,9	48,21	122,4	49,05	124,5	48,24	128,4	49,59	128,7	49,89
	50	87,6	32,01	102,6	43,20	112,5	50,73	120,0	50,73	122,1	49,65	126,0	51,27	126,6	51,57

KVR1350HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	78,9	11,64	95,7	14,28	108,6	16,38	121,5	18,60	134,1	20,85	143,1	22,38	156,0	24,75
	12	78,9	11,82	95,7	14,58	108,6	16,74	121,5	18,96	134,1	21,30	143,1	22,86	156,0	25,26
	14	78,9	12,06	95,7	14,85	108,6	17,07	121,5	19,38	134,1	21,75	143,1	23,34	156,0	25,80
	16	78,9	12,30	95,7	15,15	108,6	17,43	121,5	19,80	134,1	22,23	143,1	23,88	156,0	26,37
	18	78,9	12,57	95,7	15,51	108,6	17,82	121,5	20,22	134,1	22,74	143,1	24,84	156,0	28,32
	19	78,9	12,81	95,7	15,84	108,6	18,21	121,5	21,24	134,1	24,54	143,1	26,88	154,2	30,00
	21	78,9	12,96	95,7	15,99	108,6	18,93	121,5	22,08	134,1	25,53	143,1	27,93	152,7	30,84
	23	78,9	13,17	95,7	16,86	108,6	19,98	121,5	23,37	134,1	27,03	143,1	29,70	151,2	31,95
	25	78,9	14,13	95,7	18,12	108,6	21,51	121,5	25,17	134,1	29,16	143,1	31,95	148,8	33,36
	27	78,9	15,12	95,7	19,47	108,6	23,13	121,5	27,06	134,1	31,38	143,1	34,47	146,4	35,04
	29	78,9	16,17	95,7	20,88	108,6	24,81	121,5	29,16	134,1	33,63	141,3	36,42	144,0	36,42
	31	78,9	17,28	95,7	22,35	108,6	26,61	121,5	31,11	134,1	36,15	138,9	37,83	141,3	38,10
	33	78,9	17,88	95,7	23,16	108,6	27,54	121,5	32,22	134,1	37,56	137,4	38,67	139,8	38,94
	35	78,9	18,48	95,7	23,94	108,6	28,59	121,5	33,63	134,1	38,94	136,5	39,51	138,9	39,51
	37	78,9	19,74	95,7	25,62	108,6	30,54	121,5	35,88	132,6	40,65	134,1	40,92	136,5	41,19
	39	78,9	21,06	95,7	27,42	108,6	32,79	121,5	38,67	130,2	42,33	131,7	42,60	134,1	42,87
	41	78,9	22,38	95,7	29,22	108,6	35,04	119,4	41,46	128,4	44,01	129,6	44,28	132,0	44,55
	43	78,9	23,70	95,7	31,02	107,4	37,29	117,6	44,25	126,6	45,69	127,8	45,96	129,9	46,23
	46	78,9	25,02	95,7	32,82	105,9	39,54	115,5	47,04	125,1	47,37	126,0	47,64	128,1	47,91
	48	78,9	26,34	95,7	34,62	104,1	41,79	113,1	49,83	123,0	49,05	124,2	49,32	126,0	49,59
	50	78,9	27,66	94,5	36,42	102,3	44,04	111,0	52,62	120,6	50,73	122,4	51,00	123,9	51,27
80%	10	70,2	10,35	85,2	12,63	96,3	14,40	107,7	16,29	119,7	18,24	126,9	19,56	138,3	21,60
	12	70,2	10,50	85,2	12,84	96,3	14,70	107,7	16,62	119,7	18,63	126,9	19,95	138,3	22,05
	14	70,2	10,71	85,2	13,08	96,3	15,00	107,7	16,95	119,7	19,02	126,9	20,37	138,3	22,53
	16	70,2	10,92	85,2	13,35	96,3	15,30	107,7	17,34	119,7	19,41	126,9	20,82	138,3	23,01
	18	70,2	11,13	85,2	13,62	96,3	15,63	107,7	17,70	119,7	19,86	126,9	21,30	138,3	23,73
	19	70,2	11,37	85,2	13,92	96,3	15,96	107,7	18,09	119,7	20,76	126,9	22,65	138,3	25,65
	21	70,2	11,46	85,2	14,07	96,3	16,14	107,7	18,75	119,7	21,57	126,9	23,52	138,3	26,67
	23	70,2	11,64	85,2	14,49	96,3	17,04	107,7	19,83	119,7	22,80	126,9	24,90	138,3	28,32
	25	70,2	12,24	85,2	15,57	96,3	18,33	107,7	21,30	119,7	24,57	126,9	26,82	138,3	30,57
	27	70,2	13,11	85,2	16,68	96,3	19,68	107,7	22,92	119,7	26,40	126,9	28,89	138,3	32,82
	29	70,2	14,01	85,2	17,88	96,3	21,09	107,7	24,60	119,7	28,32	126,9	31,11	138,3	35,34
	31	70,2	14,97	85,2	19,11	96,3	22,59	107,7	26,40	119,7	30,57	126,9	33,36	138,3	37,86
	33	70,2	15,45	85,2	19,77	96,3	23,40	107,7	27,30	119,7	31,68	126,9	34,50	136,5	38,40
	35	70,2	15,96	85,2	20,43	96,3	24,21	107,7	28,32	119,7	32,82	126,9	35,88	135,9	39,27
	37	70,2	17,01	85,2	21,87	96,3	25,92	107,7	30,27	119,7	35,04	126,9	38,40	133,5	40,95
	39	70,2	18,15	85,2	23,37	96,3	27,69	107,7	32,52	119,7	37,56	126,9	41,22	131,1	42,33
	41	70,2	19,29	85,2	24,87	96,3	29,46	107,7	34,77	117,9	40,08	125,1	44,04	128,7	43,71
	43	70,2	20,43	85,2	26,37	96,3	31,23	107,7	37,02	116,4	42,60	123,0	46,86	126,6	45,09
	46	70,2	21,57	85,2	27,87	95,1	33,00	105,9	39,27	114,3	45,12	120,9	49,68	124,2	46,47
	48	70,2	22,71	85,2	29,37	93,6	34,77	104,4	41,52	112,2	47,64	118,5	52,50	121,8	47,85
	50	70,2	23,85	85,2	30,87	91,5	36,54	102,0	43,77	109,8	50,16	116,1	55,32	119,4	49,23

KVR1350HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	61,2	9,12	74,7	10,98	84,3	12,51	94,8	14,07	104,4	15,69	111,0	16,83	121,2	18,54
	12	61,2	9,24	74,7	11,19	84,3	12,72	94,8	14,34	104,4	15,99	111,0	17,16	121,2	18,90
	14	61,2	9,42	74,7	11,40	84,3	12,99	94,8	14,64	104,4	16,35	111,0	17,52	121,2	19,32
	16	61,2	9,60	74,7	11,64	84,3	13,23	94,8	14,94	104,4	16,68	111,0	17,88	121,2	19,71
	18	61,2	9,75	74,7	11,85	84,3	13,50	94,8	15,24	104,4	17,04	111,0	18,27	121,2	20,16
	19	61,2	9,96	74,7	12,09	84,3	13,80	94,8	15,57	104,4	17,40	111,0	18,75	121,2	21,12
	21	61,2	10,02	74,7	12,21	84,3	13,92	94,8	15,75	104,4	17,91	111,0	19,47	121,2	21,96
	23	61,2	10,17	74,7	12,39	84,3	14,34	94,8	16,56	104,4	18,93	111,0	20,61	121,2	23,25
	25	61,2	10,53	74,7	13,20	84,3	15,39	94,8	17,79	104,4	20,34	111,0	22,17	121,2	25,02
	27	61,2	11,25	74,7	14,13	84,3	16,50	94,8	19,08	104,4	21,87	111,0	23,82	121,2	26,94
	29	61,2	12,00	74,7	15,12	84,3	17,70	94,8	20,46	104,4	23,46	111,0	25,59	121,2	28,86
	31	61,2	12,78	74,7	16,14	84,3	18,93	94,8	21,93	104,4	25,17	111,0	27,45	121,2	31,11
	33	61,2	13,20	74,7	16,68	84,3	19,56	94,8	22,68	104,4	26,04	111,0	28,32	121,2	32,22
	35	61,2	13,62	74,7	17,25	84,3	20,25	94,8	23,46	104,4	26,97	111,0	29,43	121,2	33,36
	37	61,2	14,52	74,7	18,39	84,3	21,60	94,8	25,11	104,4	28,86	111,0	31,68	121,2	35,88
	39	61,2	15,45	74,7	19,62	84,3	23,10	94,8	26,85	104,4	30,84	111,0	33,90	121,2	38,40
	41	61,2	16,38	74,7	20,85	84,3	24,60	94,8	28,59	104,4	32,82	111,0	36,12	121,2	40,92
	43	61,2	17,31	74,7	22,08	84,3	26,10	94,8	30,33	104,4	34,80	111,0	38,34	121,2	43,44
	46	61,2	18,24	74,7	23,31	84,3	27,60	94,8	32,07	103,2	36,78	112,5	40,56	120,0	45,96
	48	61,2	19,17	74,7	24,54	84,3	29,10	93,6	33,81	101,4	38,76	111,0	42,78	118,5	48,48
	50	61,2	20,10	74,7	25,77	83,1	30,60	92,1	35,55	99,6	40,74	109,2	45,00	116,4	51,00
60%	10	52,5	7,92	64,2	9,48	72,6	10,68	81,3	11,94	89,4	13,29	95,1	14,19	103,8	15,57
	12	52,5	8,07	64,2	9,63	72,6	10,86	81,3	12,15	89,4	13,53	95,1	14,46	103,8	15,90
	14	52,5	8,19	64,2	9,81	72,6	11,07	81,3	12,42	89,4	13,80	95,1	14,73	103,8	16,20
	16	52,5	8,31	64,2	9,99	72,6	11,28	81,3	12,63	89,4	14,07	95,1	15,06	103,8	16,56
	18	52,5	8,46	64,2	10,14	72,6	11,49	81,3	12,93	89,4	14,37	95,1	15,36	103,8	16,89
	19	52,5	8,61	64,2	10,35	72,6	11,73	81,3	13,17	89,4	14,67	95,1	15,69	103,8	17,28
	21	52,5	8,70	64,2	10,44	72,6	11,85	81,3	13,32	89,4	14,82	95,1	15,87	103,8	17,73
	23	52,5	8,79	64,2	10,59	72,6	12,03	81,3	13,59	89,4	15,45	95,1	16,74	103,8	18,75
	25	52,5	8,97	64,2	11,01	72,6	12,75	81,3	14,61	89,4	16,56	95,1	17,97	103,8	20,19
	27	52,5	9,54	64,2	11,76	72,6	13,65	81,3	15,63	89,4	17,76	95,1	19,29	103,8	21,66
	29	52,5	10,14	64,2	12,57	72,6	14,58	81,3	16,74	89,4	19,05	95,1	20,67	103,8	23,22
	31	52,5	10,83	64,2	13,41	72,6	15,57	81,3	17,91	89,4	20,40	95,1	22,14	103,8	24,90
	33	52,5	11,16	64,2	13,83	72,6	16,08	81,3	18,51	89,4	21,09	95,1	22,92	103,8	25,80
	35	52,5	11,49	64,2	14,28	72,6	16,62	81,3	19,14	89,4	21,81	95,1	23,70	103,8	26,70
	37	52,5	12,21	64,2	15,24	72,6	17,73	81,3	20,43	89,4	23,31	95,1	25,35	103,8	28,59
	39	52,5	12,96	64,2	16,23	72,6	18,93	81,3	21,81	89,4	24,93	95,1	27,12	103,8	30,54
	41	52,5	13,71	64,2	17,22	72,6	20,13	81,3	23,19	89,4	26,55	95,1	28,89	103,8	32,49
	43	52,5	14,46	64,2	18,21	72,6	21,33	81,3	24,57	89,4	28,17	95,1	30,66	103,8	34,44
	46	52,5	15,21	64,2	19,20	72,6	22,53	81,3	25,95	89,4	29,79	95,1	32,43	103,8	36,39
	48	52,5	15,96	64,2	20,19	72,6	23,73	81,3	27,33	88,5	31,41	94,2	34,20	102,6	38,34
	50	52,5	16,71	64,2	21,18	72,6	24,93	83,1	28,71	87,3	33,03	93,0	35,97	101,4	40,29

KVR1350HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	43,8	5,85	53,4	6,99	60,6	7,89	67,8	8,82	74,7	9,81	79,2	10,47	86,7	11,49
	12	43,8	5,97	53,4	7,11	60,6	8,01	67,8	8,97	74,7	9,99	79,2	10,68	86,7	11,73
	14	43,8	6,06	53,4	7,23	60,6	8,16	67,8	9,18	74,7	10,20	79,2	10,86	86,7	11,97
	16	43,8	6,12	53,4	7,38	60,6	8,34	67,8	9,33	74,7	10,38	79,2	11,13	86,7	12,24
	18	43,8	6,24	53,4	7,50	60,6	8,49	67,8	9,54	74,7	10,62	79,2	11,34	86,7	12,48
	19	43,8	6,36	53,4	7,65	60,6	8,67	67,8	9,72	74,7	10,83	79,2	11,58	86,7	12,75
	21	43,8	6,42	53,4	7,71	60,6	8,76	67,8	9,84	74,7	10,95	79,2	11,73	86,7	13,08
	23	43,8	6,48	53,4	7,83	60,6	8,88	67,8	10,02	74,7	11,40	79,2	12,36	86,7	13,83
	25	43,8	6,63	53,4	8,13	60,6	9,42	67,8	10,80	74,7	12,24	79,2	13,26	86,7	14,91
	27	43,8	7,05	53,4	8,67	60,6	10,08	67,8	11,55	74,7	13,11	79,2	14,25	86,7	15,99
	29	43,8	7,50	53,4	9,27	60,6	10,77	67,8	12,36	74,7	14,07	79,2	15,27	86,7	17,13
	31	43,8	8,01	53,4	9,90	60,6	11,49	67,8	13,23	74,7	15,06	79,2	16,35	86,7	18,39
	33	43,8	8,25	53,4	10,20	60,6	11,88	67,8	13,65	74,7	15,57	79,2	16,92	86,7	19,05
	35	43,8	8,49	53,4	10,53	60,6	12,27	67,8	14,13	74,7	16,11	79,2	17,49	86,7	19,71
	37	43,8	9,00	53,4	11,25	60,6	13,08	67,8	15,09	74,7	17,22	79,2	18,72	86,7	21,12
	39	43,8	9,57	53,4	11,97	60,6	13,98	67,8	16,11	74,7	18,39	79,2	20,01	86,7	22,56
	41	43,8	10,11	53,4	12,72	60,6	14,85	67,8	17,13	74,7	19,59	79,2	21,33	86,7	24,00
	43	43,8	10,68	53,4	13,44	60,6	15,75	67,8	18,15	74,7	20,79	79,2	22,62	86,7	25,44
	46	43,8	11,22	53,4	14,16	60,6	16,62	67,8	19,17	74,7	21,99	79,2	23,94	86,7	26,85
	48	43,8	11,79	53,4	14,91	60,6	17,52	67,8	20,19	73,8	23,19	78,6	25,26	85,5	28,29
	50	43,8	12,33	53,4	15,63	60,6	18,39	69,3	21,21	72,9	24,39	77,7	26,55	84,6	29,73

50 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1432HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	120,9	16,94	146,9	21,19	166,4	24,51	180,6	25,41	183,9	25,79	186,5	25,79	190,0	25,79
	12	120,9	17,30	146,9	21,65	166,4	25,03	178,1	25,95	181,5	26,35	183,9	26,35	187,6	26,35
	14	120,9	17,64	146,9	22,10	166,4	25,56	175,4	26,51	178,9	26,57	181,5	26,57	185,0	26,57
	16	120,9	18,03	146,9	22,58	166,4	26,12	172,5	26,57	176,3	26,61	178,9	26,43	182,3	25,85
	18	120,9	18,42	146,9	23,27	166,4	28,02	169,8	28,27	173,7	28,55	176,3	28,60	179,9	28,84
	19	120,9	19,04	146,9	25,20	163,7	29,44	167,2	29,70	171,3	29,95	173,6	30,20	177,4	30,46
	21	120,9	19,77	146,9	26,19	162,6	30,23	166,0	30,51	169,8	30,76	172,1	30,82	175,8	31,09
	23	120,9	20,92	146,9	27,76	160,3	31,35	164,4	31,60	168,1	31,88	170,5	32,12	174,0	32,38
	25	120,9	22,50	146,9	29,93	157,8	32,94	161,7	33,19	165,5	33,49	167,8	33,55	171,4	33,83
	27	120,9	24,18	146,9	32,18	155,1	34,36	159,5	34,62	162,6	34,92	165,5	35,17	168,7	35,45
	29	120,9	26,00	146,9	34,62	152,5	35,78	156,8	36,24	160,1	36,55	162,6	36,79	166,1	37,06
	31	120,9	27,81	146,7	37,07	150,1	37,39	153,6	37,67	157,7	37,97	160,0	38,23	163,7	38,70
	33	120,9	28,87	145,0	37,88	149,1	38,19	152,4	38,48	156,2	38,77	158,5	39,05	162,2	39,33
	35	120,9	29,93	144,1	38,49	147,5	38,99	150,9	39,29	155,1	39,58	157,4	39,85	161,1	40,16
	37	120,9	32,12	141,6	40,10	144,9	40,40	148,4	40,90	152,4	41,20	155,0	41,49	158,5	41,78
	39	120,9	34,36	139,0	41,53	142,4	42,01	145,9	42,35	149,8	42,83	152,4	43,12	155,8	43,43
	41	120,4	36,60	137,0	42,99	141,6	43,62	143,5	43,80	147,3	44,46	150,1	44,75	153,3	45,08
	43	119,3	38,84	134,8	44,45	139,6	45,23	141,4	45,25	144,9	46,09	147,6	46,38	150,9	46,73
	46	117,3	41,08	132,8	45,91	137,5	46,84	139,3	46,70	142,3	47,72	145,2	48,01	148,5	48,38
	48	115,3	43,32	132,0	47,37	135,2	48,45	137,0	48,15	139,7	49,35	142,6	49,64	145,9	50,03
	50	113,3	45,56	129,2	48,93	133,0	50,06	134,6	49,60	136,8	50,98	139,9	51,27	144,8	51,68

KVR1432HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	111,7	15,50	135,7	19,35	153,6	22,36	172,0	25,42	180,9	25,82	183,4	25,82	186,8	25,82
	12	111,7	15,80	135,7	19,75	153,6	22,83	172,0	25,95	178,5	26,35	180,8	26,35	183,9	26,35
	14	111,7	16,15	135,7	20,16	153,6	23,30	172,0	26,52	175,8	26,59	178,2	26,59	181,6	26,59
	16	111,7	16,48	135,7	20,60	153,6	23,81	169,8	26,59	173,2	26,63	175,8	26,44	179,0	25,86
	18	111,7	16,83	135,7	21,07	153,6	24,92	167,1	28,05	170,5	28,31	173,2	28,36	176,3	28,61
	19	111,7	17,21	135,7	22,44	153,6	26,95	164,5	29,65	168,2	29,72	170,5	29,96	173,7	30,21
	21	111,7	17,71	135,7	23,30	153,6	28,04	163,7	30,26	167,1	30,53	168,8	30,77	172,4	30,84
	23	111,7	18,71	135,7	24,66	153,6	29,69	161,2	31,37	164,8	31,64	167,1	31,87	170,5	32,13
	25	111,7	20,15	135,7	26,59	153,6	31,93	158,9	32,97	162,2	33,24	164,4	33,30	168,1	33,57
	27	111,7	21,62	135,7	28,60	152,8	34,13	156,2	34,39	159,6	34,66	162,1	34,92	165,5	35,19
	29	111,7	23,24	135,7	30,79	150,2	35,71	153,6	35,99	157,0	36,29	159,5	36,53	162,8	36,80
	31	111,7	24,91	135,7	32,99	147,6	37,14	150,9	37,42	154,6	37,69	156,9	37,96	160,1	38,25
	33	111,7	25,80	135,7	34,32	146,7	37,94	149,8	38,23	153,5	38,51	155,2	38,77	158,9	39,06
	35	111,7	26,68	135,7	35,47	145,0	38,74	148,4	39,03	151,9	39,32	154,2	39,58	157,7	39,87
	37	111,7	28,60	135,7	37,99	142,4	40,16	145,9	40,46	149,3	40,93	151,9	41,21	155,1	41,50
	39	111,7	30,54	135,7	40,91	139,8	41,76	143,3	42,09	146,7	42,38	149,2	42,63	152,4	43,13
	41	111,7	32,48	133,7	43,83	137,5	43,36	140,9	43,72	144,7	43,83	146,7	44,05	150,1	44,76
	43	111,7	34,42	132,8	46,75	135,1	44,96	138,7	45,35	142,4	45,28	144,3	45,47	147,5	46,39
	46	110,6	36,36	130,7	49,67	133,0	46,56	136,2	46,98	139,9	46,73	141,9	46,89	145,1	48,02
	48	108,7	38,30	128,7	52,59	130,7	48,16	133,8	48,61	137,5	48,18	139,5	48,31	142,5	49,65
	50	106,6	40,24	126,4	55,51	128,4	49,76	131,3	50,24	135,0	49,63	137,1	49,73	139,7	51,28
110%	10	100,7	14,07	124,4	17,50	140,7	20,20	157,6	22,98	173,9	25,79	180,0	24,81	183,3	24,81
	12	102,2	14,38	124,4	17,86	140,7	20,61	157,6	23,46	173,9	26,35	177,4	25,32	180,7	25,32
	14	102,2	14,65	124,4	18,23	140,7	21,06	157,6	23,95	173,0	26,57	174,7	25,88	178,0	25,88
	16	102,2	14,95	124,4	18,62	140,7	21,50	157,6	24,47	170,4	26,60	172,3	26,43	175,7	25,85
	18	102,2	15,26	124,4	19,03	140,7	22,00	157,6	25,81	167,7	28,05	169,7	28,27	173,0	28,33
	19	102,2	15,61	124,4	19,81	140,7	23,68	157,6	28,00	165,4	29,66	167,0	29,69	170,4	29,93
	21	102,2	15,76	124,4	20,58	140,7	24,63	157,6	29,09	163,7	30,25	165,9	30,50	168,7	30,74
	23	102,2	16,65	124,4	21,77	140,7	26,06	157,6	30,77	162,1	31,37	163,8	31,59	167,0	31,84
	25	102,2	17,90	124,4	23,44	140,7	28,05	156,1	32,71	159,4	32,97	161,1	33,01	164,4	33,27
	27	102,2	19,21	124,4	25,20	140,7	30,22	153,5	34,11	156,8	34,39	158,5	34,62	162,1	34,89
	29	102,2	20,61	124,4	27,06	140,7	32,45	150,8	35,71	154,1	36,00	156,1	36,24	159,4	36,50
	31	102,2	22,06	124,4	29,10	140,7	34,91	148,3	37,14	151,8	37,41	153,5	37,66	156,8	37,93
	33	102,2	22,84	124,4	30,17	140,7	36,26	147,3	37,93	150,1	38,21	152,3	38,47	155,1	38,74
	35	102,2	23,63	124,4	31,08	140,7	37,62	145,8	38,74	149,1	39,02	150,8	39,29	154,1	39,55
	37	102,2	25,27	124,4	33,51	139,9	39,86	143,2	40,17	146,6	40,62	148,3	40,69	151,8	41,18
	39	102,2	27,04	124,4	35,75	137,3	41,46	140,6	41,77	144,0	42,06	145,8	42,31	149,1	42,62
	41	102,2	28,81	123,8	37,99	135,3	43,06	138,2	43,37	141,6	43,50	143,7	43,93	146,6	44,06
	43	102,2	30,58	122,7	40,23	133,0	44,66	136,0	44,97	139,3	44,94	141,4	45,55	144,0	45,50
	46	100,2	32,35	120,4	42,47	130,4	46,26	133,7	46,57	137,1	46,38	138,9	47,17	141,6	46,94
	48	98,1	34,12	118,1	44,71	127,7	47,86	130,9	48,17	134,6	47,82	136,6	48,79	138,7	48,38
	50	95,6	35,89	115,4	46,95	125,1	49,46	128,6	49,77	131,8	49,26	133,9	50,41	136,2	49,82

KVR1432HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	92,9	12,73	113,2	15,71	128,0	18,12	143,2	20,58	158,4	23,11	168,2	24,83	179,9	24,83
	12	92,9	12,98	113,2	16,06	128,0	18,50	143,2	21,01	158,4	23,60	168,2	25,33	177,3	25,33
	14	92,9	13,22	113,2	16,39	128,0	18,89	143,2	21,47	158,4	24,10	168,2	25,88	174,6	25,88
	16	92,9	13,50	113,2	16,73	128,0	19,30	143,2	21,94	158,4	24,63	168,2	26,44	172,0	25,85
	18	92,9	13,76	113,2	17,09	128,0	19,70	143,2	22,42	158,4	26,01	167,0	28,03	169,7	28,26
	19	92,9	14,05	113,2	17,45	128,0	20,68	143,2	24,27	158,4	28,07	163,8	29,46	167,1	29,69
	21	92,9	14,21	113,2	18,05	128,0	21,48	143,2	25,23	158,4	29,17	162,8	30,25	165,6	30,49
	23	92,9	14,73	113,2	19,07	128,0	22,74	143,2	26,69	158,4	31,05	161,0	31,35	163,7	31,59
	25	92,9	15,80	113,2	20,51	128,0	24,47	143,2	28,83	156,1	32,72	158,4	32,95	161,1	33,01
	27	92,9	16,95	113,2	22,04	128,0	26,33	143,2	31,04	153,5	34,32	155,7	34,38	158,4	34,63
	29	92,9	18,15	113,2	23,66	128,0	28,29	143,2	33,28	150,9	35,74	153,4	35,97	156,0	36,06
	31	92,9	19,44	113,2	25,36	128,0	30,29	143,2	35,76	148,4	37,15	150,8	37,40	153,4	37,66
	33	92,9	20,10	113,2	26,27	128,0	31,37	143,2	37,11	147,3	37,93	149,3	38,20	151,9	38,46
	35	92,9	20,78	113,2	27,19	128,0	32,67	143,2	38,48	145,9	38,75	148,1	39,00	150,8	39,28
	37	92,9	22,21	113,2	29,12	128,0	34,92	140,6	39,91	143,3	40,36	145,0	40,42	148,3	40,70
	39	92,9	23,74	113,2	31,29	128,0	37,42	138,1	41,51	140,7	41,79	142,4	42,04	145,7	42,33
	41	92,9	25,27	112,7	33,46	126,9	39,92	135,9	43,11	138,4	43,22	140,0	43,66	143,4	43,96
	43	92,9	26,80	112,2	35,63	124,9	42,42	133,4	44,71	135,8	44,65	137,6	45,28	140,8	45,59
	46	92,4	28,33	110,1	37,80	122,6	44,92	130,6	46,31	133,0	46,08	134,9	46,90	138,1	47,22
	48	91,8	29,86	108,0	39,97	120,4	47,42	128,4	47,91	130,5	47,51	134,4	48,52	135,6	48,85
	50	90,8	31,39	106,0	42,14	117,3	49,92	125,7	49,51	127,6	48,94	131,6	50,14	133,1	50,48
90%	10	83,7	11,41	101,6	14,01	115,2	16,08	128,9	18,24	142,4	20,45	151,9	21,96	165,5	24,27
	12	83,7	11,59	101,6	14,30	115,2	16,41	128,9	18,59	142,4	20,89	151,9	22,42	165,5	24,77
	14	83,7	11,82	101,6	14,57	115,2	16,75	128,9	19,01	142,4	21,33	151,9	22,90	165,5	25,30
	16	83,7	12,06	101,6	14,86	115,2	17,10	128,9	19,41	142,4	21,80	151,9	23,41	165,5	25,86
	18	83,7	12,32	101,6	15,21	115,2	17,48	128,9	19,83	142,4	22,29	151,9	24,36	165,5	27,76
	19	83,7	12,56	101,6	15,53	115,2	17,86	128,9	20,84	142,4	24,08	151,9	26,36	163,7	29,44
	21	83,7	12,70	101,6	15,68	115,2	18,55	128,9	21,65	142,4	25,03	151,9	27,40	162,1	30,23
	23	83,7	12,91	101,6	16,54	115,2	19,59	128,9	22,92	142,4	26,51	151,9	29,10	160,2	31,34
	25	83,7	13,85	101,6	17,77	115,2	21,09	128,9	24,69	142,4	28,58	151,9	31,32	157,9	32,75
	27	83,7	14,82	101,6	19,10	115,2	22,68	128,9	26,55	142,4	30,77	151,9	33,78	155,2	34,35
	29	83,7	15,85	101,6	20,47	115,2	24,33	128,9	28,58	142,4	33,01	150,1	35,69	152,6	35,75
	31	83,7	16,96	101,6	21,93	115,2	26,09	128,9	30,55	142,4	35,49	147,3	37,11	149,8	37,36
	33	83,7	17,53	101,6	22,71	115,2	27,01	128,9	31,64	142,4	36,83	145,9	37,91	148,4	38,17
	35	83,7	18,13	101,6	23,47	115,2	27,48	128,9	32,95	142,4	38,19	144,8	38,71	147,3	38,79
	37	83,7	19,36	101,6	25,13	115,2	29,96	128,9	35,22	140,6	39,91	142,2	40,14	144,8	40,40
	39	83,7	20,65	101,6	26,89	115,2	32,14	128,9	37,88	138,1	41,50	139,7	41,74	142,2	42,02
	41	83,7	21,94	101,6	28,65	115,2	34,32	127,5	40,54	135,9	43,09	137,3	43,34	139,7	43,64
	43	83,7	23,23	101,6	30,41	113,9	36,50	125,7	43,20	133,6	44,68	135,0	44,94	137,2	45,26
	46	83,7	24,52	101,6	32,17	111,9	38,68	123,2	45,86	131,5	46,27	132,7	46,54	134,8	46,88
	48	83,7	25,81	101,6	33,93	109,6	40,86	120,5	48,52	128,9	47,86	130,4	48,14	132,3	48,50
	50	83,7	27,10	99,8	35,69	107,2	43,04	117,8	51,18	126,1	49,45	128,1	49,74	129,8	50,12

KVR1432HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	74,4	10,15	90,4	12,38	102,2	14,13	114,4	15,98	126,9	17,88	134,6	19,18	146,7	21,18
	12	74,4	10,30	90,4	12,59	102,2	14,41	114,4	16,30	126,9	18,26	134,6	19,57	146,7	21,62
	14	74,4	10,51	90,4	12,83	102,2	14,70	114,4	16,62	126,9	18,65	134,6	19,98	146,7	22,09
	16	74,4	10,70	90,4	13,09	102,2	15,01	114,4	17,01	126,9	19,03	134,6	20,42	146,7	22,56
	18	74,4	10,91	90,4	13,36	102,2	15,32	114,4	17,36	126,9	19,47	134,6	20,90	146,7	23,26
	19	74,4	11,15	90,4	13,65	102,2	15,66	114,4	17,73	126,9	20,35	134,6	22,21	146,7	25,15
	21	74,4	11,24	90,4	13,79	102,2	15,82	114,4	18,38	126,9	21,14	134,6	23,07	146,7	26,15
	23	74,4	11,41	90,4	14,21	102,2	16,71	114,4	19,44	126,9	22,36	134,6	24,41	146,7	27,74
	25	74,4	12,00	90,4	15,27	102,2	17,97	114,4	20,90	126,9	24,08	134,6	26,30	146,7	29,94
	27	74,4	12,86	90,4	16,35	102,2	19,30	114,4	22,46	126,9	25,88	134,6	28,32	146,7	32,17
	29	74,4	13,74	90,4	17,53	102,2	20,15	114,4	24,12	126,9	27,79	134,6	30,49	146,7	34,63
	31	74,4	14,67	90,4	18,73	102,2	22,16	114,4	25,88	126,9	29,94	134,6	32,70	146,6	37,10
	33	74,4	15,16	90,4	19,39	102,2	22,95	114,4	26,77	126,9	31,02	134,6	33,84	145,0	37,70
	35	74,4	15,66	90,4	20,04	102,2	23,74	114,4	27,76	126,9	32,13	134,6	35,15	144,0	38,52
	37	74,4	16,68	90,4	21,44	102,2	25,41	114,4	29,69	126,9	34,36	134,6	37,66	141,5	40,13
	39	74,4	17,79	90,4	22,91	102,2	27,16	114,4	31,86	126,9	36,83	134,6	40,41	138,9	41,54
	41	74,4	18,90	90,4	24,38	102,2	28,91	114,4	34,03	125,2	39,30	132,5	43,16	136,3	42,95
	43	74,4	20,01	90,4	25,85	102,2	30,66	114,4	36,20	123,0	41,77	130,0	45,91	133,8	44,36
	46	74,4	21,12	90,4	27,32	100,9	32,41	112,3	38,37	121,3	44,24	127,4	48,66	131,1	45,77
	48	74,4	22,23	90,4	28,79	98,8	34,16	110,2	40,54	118,4	46,71	124,8	51,41	128,4	47,18
	50	74,4	23,34	89,8	30,26	96,1	35,91	107,5	42,71	115,5	49,18	121,9	54,16	125,6	48,59
70%	10	64,9	8,94	79,2	10,76	89,5	12,27	100,4	13,79	110,8	15,39	117,7	16,50	128,5	18,17
	12	64,9	9,06	79,2	10,97	89,5	12,48	100,4	14,07	110,8	15,69	117,7	16,84	128,5	18,53
	14	64,9	9,24	79,2	11,18	89,5	12,73	100,4	14,36	110,8	16,04	117,7	17,18	128,5	18,95
	16	64,9	9,41	79,2	11,41	89,5	12,98	100,4	14,65	110,8	16,36	117,7	17,53	128,5	19,33
	18	64,9	9,57	79,2	11,62	89,5	13,24	100,4	14,95	110,8	16,71	117,7	17,92	128,5	19,77
	19	64,9	9,76	79,2	11,85	89,5	13,53	100,4	15,27	110,8	17,07	117,7	18,39	128,5	20,73
	21	64,9	9,84	79,2	11,97	89,5	13,65	100,4	15,45	110,8	17,56	117,7	19,10	128,5	21,54
	23	64,9	9,98	79,2	12,15	89,5	14,07	100,4	16,24	110,8	18,56	117,7	20,21	128,5	22,81
	25	64,9	10,32	79,2	12,93	89,5	15,10	100,4	17,45	110,8	19,96	117,7	21,75	128,5	24,55
	27	64,9	11,03	79,2	13,85	89,5	16,18	100,4	18,72	110,8	21,44	117,7	23,36	128,5	26,41
	29	64,9	11,77	79,2	14,82	89,5	17,35	100,4	20,07	110,8	23,01	117,7	25,10	128,5	28,33
	31	64,9	12,54	79,2	15,82	89,5	18,55	100,4	21,50	110,8	24,69	117,7	26,93	128,5	30,51
	33	64,9	12,94	79,2	16,36	89,5	19,19	100,4	22,24	110,8	25,55	117,7	27,81	128,5	31,60
	35	64,9	13,36	79,2	16,92	89,5	19,86	100,4	23,01	110,8	26,44	117,7	28,86	128,5	32,71
	37	64,9	14,24	79,2	18,04	89,5	21,19	100,4	24,63	110,8	28,31	117,7	31,02	128,5	35,14
	39	64,9	15,16	79,2	19,24	89,5	22,66	100,4	26,34	110,8	30,28	117,7	33,20	128,5	37,65
	41	64,9	16,08	79,2	20,44	89,5	24,13	100,4	28,05	110,8	32,25	117,7	35,38	128,5	40,16
	43	64,9	17,00	79,2	21,64	89,5	25,60	100,4	29,76	110,8	34,22	117,7	37,56	128,5	42,67
	46	64,9	17,92	79,2	22,84	89,5	27,07	100,4	31,47	108,9	36,19	117,6	39,74	126,7	45,18
	48	64,9	18,84	79,2	24,04	89,5	28,54	98,6	33,18	106,5	38,16	115,4	41,92	124,5	47,69
	50	64,9	19,76	79,2	25,24	87,6	30,01	96,3	34,89	103,9	40,13	112,9	44,10	121,7	50,20

KVR1432HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	55,7	7,77	68,0	9,30	76,9	10,47	86,1	11,71	94,9	13,03	100,9	13,91	110,1	15,26
	12	55,7	7,91	68,0	9,44	76,9	10,66	86,1	11,92	94,9	13,27	100,9	14,17	110,1	15,59
	14	55,7	8,03	68,0	9,61	76,9	10,86	86,1	12,19	94,9	13,52	100,9	14,45	110,1	15,89
	16	55,7	8,16	68,0	9,80	76,9	11,06	86,1	12,39	94,9	13,79	100,9	14,76	110,1	16,24
	18	55,7	8,30	68,0	9,94	76,9	11,27	86,1	12,66	94,9	14,10	100,9	15,07	110,1	16,56
	19	55,7	8,44	68,0	10,16	76,9	11,50	86,1	12,91	94,9	14,38	100,9	15,39	110,1	16,94
	21	55,7	8,53	68,0	10,24	76,9	11,62	86,1	13,07	94,9	14,53	100,9	15,56	110,1	17,39
	23	55,7	8,63	68,0	10,39	76,9	11,80	86,1	13,33	94,9	15,14	100,9	16,41	110,1	18,38
	25	55,7	8,79	68,0	10,80	76,9	12,50	86,1	14,32	94,9	16,25	100,9	17,62	110,1	19,79
	27	55,7	9,36	68,0	11,54	76,9	13,38	86,1	15,33	94,9	17,42	100,9	18,91	110,1	21,25
	29	55,7	9,94	68,0	12,33	76,9	14,30	86,1	16,41	94,9	18,67	100,9	20,27	110,1	22,78
	31	55,7	10,61	68,0	13,15	76,9	15,26	86,1	17,56	94,9	20,00	100,9	21,71	110,1	24,43
	33	55,7	10,94	68,0	13,57	76,9	15,76	86,1	18,15	94,9	20,69	100,9	22,48	110,1	25,30
	35	55,7	11,27	68,0	14,01	76,9	16,30	86,1	18,76	94,9	21,39	100,9	23,24	110,1	26,19
	37	55,7	11,97	68,0	14,95	76,9	17,39	86,1	20,03	94,9	22,86	100,9	24,87	110,1	28,03
	39	55,7	12,71	68,0	15,91	76,9	18,55	86,1	21,39	94,9	24,45	100,9	26,61	110,1	29,97
	41	55,7	13,45	68,0	16,87	76,9	19,71	86,1	22,75	94,9	26,04	100,9	28,35	110,1	31,91
	43	55,7	14,19	68,0	17,83	76,9	20,87	86,1	24,11	94,9	27,63	100,9	30,09	110,1	33,85
	46	55,7	14,93	68,0	18,79	76,9	22,03	86,1	25,47	94,9	29,22	100,9	31,83	110,1	35,79
	48	55,7	15,67	68,0	19,75	76,9	23,19	85,5	26,83	93,2	30,81	99,1	33,57	108,2	37,73
	50	55,7	16,41	68,0	20,71	76,9	24,35	85,4	28,19	91,2	32,40	98,0	35,31	106,1	39,67
50%	10	47,8	5,83	58,2	6,97	66,0	7,85	73,8	8,78	81,4	9,77	86,4	10,42	94,5	11,43
	12	47,8	5,94	58,2	7,07	66,0	7,99	73,8	8,94	81,4	9,95	86,4	10,62	94,5	11,68
	14	47,8	6,02	58,2	7,20	66,0	8,13	73,8	9,15	81,4	10,14	86,4	10,82	94,5	11,92
	16	47,8	6,11	58,2	7,35	66,0	8,30	73,8	9,29	81,4	10,33	86,4	11,07	94,5	12,18
	18	47,8	6,21	58,2	7,46	66,0	8,45	73,8	9,48	81,4	10,57	86,4	11,30	94,5	12,42
	19	47,8	6,33	58,2	7,62	66,0	8,62	73,8	9,67	81,4	10,77	86,4	11,54	94,5	12,69
	21	47,8	6,39	58,2	7,68	66,0	8,72	73,8	9,80	81,4	10,90	86,4	11,67	94,5	13,03
	23	47,8	6,46	58,2	7,80	66,0	8,84	73,8	9,98	81,4	11,35	86,4	12,30	94,5	13,76
	25	47,8	6,60	58,2	8,10	66,0	9,38	73,8	10,74	81,4	12,19	86,4	13,20	94,5	14,84
	27	47,8	7,02	58,2	8,64	66,0	10,03	73,8	11,50	81,4	13,06	86,4	14,18	94,5	15,92
	29	47,8	7,46	58,2	9,23	66,0	10,72	73,8	12,30	81,4	13,99	86,4	15,20	94,5	17,06
	31	47,8	7,96	58,2	9,86	66,0	11,43	73,8	13,16	81,4	14,99	86,4	16,27	94,5	18,31
	33	47,8	8,20	58,2	10,16	66,0	11,81	73,8	13,59	81,4	15,50	86,4	16,85	94,5	18,96
	35	47,8	8,45	58,2	10,50	66,0	12,22	73,8	14,06	81,4	16,04	86,4	17,42	94,5	19,63
	37	47,8	8,97	58,2	11,20	66,0	13,03	73,8	15,02	81,4	17,14	86,4	18,64	94,5	21,02
	39	47,8	9,53	58,2	11,92	66,0	13,91	73,8	16,04	81,4	18,31	86,4	19,94	94,5	22,47
	41	47,8	10,07	58,2	12,65	66,0	14,77	73,8	17,06	81,4	19,51	86,4	21,25	94,5	23,92
	43	47,8	10,64	58,2	13,36	66,0	15,65	73,8	18,07	81,4	20,70	86,4	22,54	94,5	25,38
	46	47,8	11,18	58,2	14,07	66,0	16,50	73,8	19,09	81,4	21,90	86,4	23,86	94,5	26,82
	48	47,8	11,75	58,2	14,80	66,0	17,38	73,2	20,12	79,9	23,10	84,9	25,17	92,7	28,27
	50	47,8	12,30	58,2	15,52	66,0	18,24	73,0	21,14	78,2	24,29	84,1	26,46	90,9	29,72

52 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1460HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	123,4	17,34	149,8	21,70	169,8	25,08	184,2	26,02	187,4	26,40	190,2	26,40	193,6	26,40
	12	123,4	17,72	149,8	22,18	169,8	25,62	181,6	26,58	185,2	26,98	187,4	26,98	191,4	26,98
	14	123,4	18,06	149,8	22,62	169,8	26,16	178,8	27,14	182,4	27,20	185,2	27,20	188,6	27,20
	16	123,4	18,46	149,8	23,12	169,8	26,74	176,0	27,20	179,8	27,24	182,4	27,06	185,8	26,46
	18	123,4	18,86	149,8	23,82	169,8	28,68	173,2	28,94	177,0	29,22	179,8	29,28	183,6	29,52
	19	123,4	19,50	149,8	25,80	167,0	30,14	170,4	30,40	174,8	30,66	177,0	30,92	181,0	31,18
	21	123,4	20,24	149,8	26,82	165,8	30,96	169,2	31,24	173,2	31,50	175,4	31,56	179,4	31,84
	23	123,4	21,42	149,8	28,42	163,6	32,10	167,6	32,34	171,6	32,64	173,8	32,88	177,6	33,14
	25	123,4	23,04	149,8	30,64	161,0	33,72	164,8	33,98	168,8	34,28	171,0	34,34	174,8	34,64
	27	123,4	24,76	149,8	32,94	158,2	35,18	162,8	35,44	165,8	35,76	168,8	36,00	172,0	36,30
	29	123,4	26,62	149,8	35,44	155,4	36,64	160,0	37,10	163,2	37,42	165,8	37,66	169,2	37,94
	31	123,4	28,48	149,6	37,96	153,2	38,28	156,6	38,56	161,0	38,88	163,2	39,14	167,0	39,62
	33	123,4	29,56	147,8	38,78	152,0	39,10	155,4	39,40	159,4	39,70	161,6	39,98	165,4	40,26
	35	123,4	30,64	147,0	39,40	150,4	39,92	153,8	40,22	158,2	40,52	160,4	40,80	164,2	41,12
	37	123,4	32,88	144,4	41,04	147,8	41,36	151,4	41,88	155,4	42,18	158,2	42,48	161,6	42,78
	39	123,4	35,18	141,8	42,52	145,2	43,00	148,8	43,36	152,6	43,86	155,4	44,14	158,8	44,46
	41	123,4	37,48	139,6	44,06	143,4	44,64	146,4	44,84	150,0	45,54	153,0	45,80	156,2	46,14
	43	122,8	39,78	137,2	45,60	141,4	46,28	144,2	46,32	147,6	47,22	150,4	47,46	153,8	47,82
	46	120,8	42,08	135,2	47,14	139,4	47,92	142,2	47,80	145,0	48,90	148,0	49,12	151,4	49,50
	48	118,8	44,38	135,2	48,68	137,2	49,56	140,0	49,28	142,4	50,58	145,4	50,78	148,8	51,18
50	117,0	46,68	132,4	50,42	135,2	51,20	137,8	50,76	139,6	52,26	142,8	52,44	147,8	52,86	
120%	10	114,0	15,88	138,4	19,82	156,6	22,90	175,4	26,04	184,4	26,44	187,0	26,44	190,4	26,44
	12	114,0	16,18	138,4	20,22	156,6	23,38	175,4	26,58	182,2	26,98	184,4	26,98	187,4	26,98
	14	114,0	16,54	138,4	20,64	156,6	23,86	175,4	27,16	179,4	27,22	181,6	27,22	185,2	27,22
	16	114,0	16,88	138,4	21,10	156,6	24,38	173,2	27,22	176,6	27,26	179,4	27,08	182,6	26,48
	18	114,0	17,22	138,4	21,58	156,6	25,52	170,4	28,72	173,8	28,98	176,6	29,04	179,8	29,30
	19	114,0	17,62	138,4	22,98	156,6	27,60	167,6	30,36	171,6	30,44	173,8	30,68	177,0	30,94
	21	114,0	18,14	138,4	23,86	156,6	28,72	167,0	31,00	170,4	31,26	172,0	31,50	176,0	31,58
	23	114,0	19,16	138,4	25,24	156,6	30,40	164,4	32,12	168,2	32,40	170,4	32,64	173,8	32,90
	25	114,0	20,64	138,4	27,22	156,6	32,70	162,2	33,76	165,4	34,04	167,6	34,10	171,6	34,38
	27	114,0	22,14	138,4	29,28	156,0	34,94	159,4	35,22	162,8	35,50	165,4	35,76	168,8	36,04
	29	114,0	23,80	138,4	31,52	153,2	36,56	156,6	36,86	160,0	37,16	162,8	37,40	166,0	37,68
	31	114,0	25,50	138,4	33,78	150,6	38,02	153,8	38,32	157,8	38,60	160,0	38,88	163,2	39,16
	33	114,0	26,42	138,4	35,14	149,6	38,86	152,6	39,14	156,6	39,44	158,2	39,70	162,2	40,00
	35	114,0	27,32	138,4	36,32	147,8	39,66	151,4	39,96	155,0	40,26	157,2	40,52	161,0	40,84
	37	114,0	29,28	138,4	38,90	145,2	41,12	148,8	41,44	152,2	41,92	155,0	42,20	158,2	42,50
	39	114,0	31,28	138,4	41,90	142,6	42,76	146,2	43,10	149,6	43,40	152,2	43,66	155,4	44,16
	41	114,0	33,28	136,2	44,90	140,2	44,40	143,8	44,76	147,6	44,88	149,6	45,12	153,0	45,82
	43	114,0	35,28	136,2	47,90	137,8	46,04	141,6	46,42	145,4	46,36	147,2	46,58	150,4	47,48
	46	112,8	37,28	134,2	50,90	135,8	47,68	139,2	48,08	143,0	47,84	144,8	48,04	148,0	49,14
	48	110,8	39,28	132,2	53,90	133,6	49,32	137,0	49,74	140,8	49,32	142,4	49,50	145,4	50,80
50	108,6	41,28	129,8	56,90	131,4	50,96	134,6	51,40	138,4	50,80	140,0	50,96	142,6	52,46	

KVR1460HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	101,2	14,40	126,8	17,92	143,4	20,68	160,8	23,52	177,4	26,40	183,6	25,40	186,8	25,40
	12	104,2	14,72	126,8	18,28	143,4	21,10	160,8	24,02	177,4	26,98	180,8	25,92	184,2	25,92
	14	104,2	15,00	126,8	18,66	143,4	21,56	160,8	24,52	176,4	27,20	178,0	26,50	181,4	26,50
	16	104,2	15,30	126,8	19,06	143,4	22,02	160,8	25,06	173,6	27,22	175,8	27,06	179,2	26,46
	18	104,2	15,62	126,8	19,48	143,4	22,52	160,8	26,42	170,8	28,72	173,0	28,94	176,4	29,00
	19	104,2	15,98	126,8	20,28	143,4	24,24	160,8	28,66	168,6	30,36	170,2	30,40	173,6	30,64
	21	104,2	16,14	126,8	21,06	143,4	25,22	160,8	29,78	167,0	30,96	169,0	31,22	171,8	31,46
	23	104,2	17,06	126,8	22,28	143,4	26,68	160,8	31,50	165,4	32,12	167,0	32,34	170,2	32,60
	25	104,2	18,32	126,8	24,00	143,4	28,72	159,2	33,48	162,6	33,76	164,2	33,80	167,6	34,06
	27	104,2	19,66	126,8	25,80	143,4	30,94	156,4	34,92	159,8	35,20	161,4	35,44	165,4	35,72
	29	104,2	21,10	126,8	27,70	143,4	33,22	153,6	36,56	157,0	36,86	159,2	37,10	162,6	37,36
	31	104,2	22,58	126,8	29,80	143,4	35,74	151,2	38,02	154,8	38,30	156,4	38,56	159,8	38,84
	33	104,2	23,38	126,8	30,88	143,4	37,12	150,2	38,84	153,0	39,12	155,2	39,38	158,0	39,66
	35	104,2	24,18	126,8	31,82	143,4	38,52	148,6	39,66	152,0	39,94	153,6	40,22	157,0	40,48
	37	104,2	25,88	126,8	34,30	142,6	40,80	146,0	41,12	149,4	41,58	151,2	41,66	154,8	42,16
	39	104,2	27,68	126,8	36,60	140,0	42,44	143,4	42,76	146,8	43,06	148,6	43,32	152,0	43,64
	41	104,2	29,48	126,8	38,90	138,0	44,08	141,0	44,40	144,4	44,54	146,6	44,98	149,4	45,12
	43	104,2	31,28	125,8	41,20	135,8	45,72	138,8	46,04	142,2	46,02	144,4	46,64	146,8	46,60
	46	102,4	33,08	123,6	43,50	133,4	47,36	136,6	47,68	140,0	47,50	142,0	48,30	144,4	48,08
	48	100,4	34,88	121,4	45,80	130,8	49,00	134,0	49,32	137,6	48,98	139,8	49,96	141,8	49,56
	50	98,0	36,68	118,8	48,10	128,4	50,64	131,8	50,96	135,0	50,46	137,2	51,62	139,4	51,04
100%	10	94,8	13,04	115,4	16,08	130,6	18,54	146,0	21,08	161,4	23,66	171,6	25,42	183,6	25,42
	12	94,8	13,28	115,4	16,44	130,6	18,94	146,0	21,52	161,4	24,16	171,6	25,94	180,8	25,94
	14	94,8	13,54	115,4	16,78	130,6	19,34	146,0	21,98	161,4	24,68	171,6	26,50	178,0	26,50
	16	94,8	13,82	115,4	17,14	130,6	19,76	146,0	22,46	161,4	25,22	171,6	27,08	175,2	26,46
	18	94,8	14,08	115,4	17,50	130,6	20,18	146,0	22,96	161,4	26,64	170,4	28,70	173,2	28,94
	19	94,8	14,38	115,4	17,86	130,6	21,16	146,0	24,86	161,4	28,74	167,0	30,16	170,4	30,40
	21	94,8	14,54	115,4	18,48	130,6	22,00	146,0	25,84	161,4	29,88	166,0	30,98	168,8	31,22
	23	94,8	15,08	115,4	19,52	130,6	23,28	146,0	27,32	161,4	31,80	164,2	32,10	167,0	32,34
	25	94,8	16,18	115,4	21,00	130,6	25,06	146,0	29,52	159,2	33,50	161,4	33,74	164,2	33,80
	27	94,8	17,36	115,4	22,56	130,6	26,96	146,0	31,78	156,4	35,14	158,6	35,20	161,4	35,46
	29	94,8	18,58	115,4	24,22	130,6	28,96	146,0	34,08	153,8	36,60	156,4	36,84	159,2	36,92
	31	94,8	19,90	115,4	25,98	130,6	31,02	146,0	36,62	151,4	38,04	153,8	38,30	156,4	38,56
	33	94,8	20,58	115,4	26,90	130,6	32,12	146,0	38,00	150,2	38,84	152,2	39,10	155,0	39,38
	35	94,8	21,28	115,4	27,84	130,6	33,44	146,0	39,40	148,8	39,68	151,0	39,94	153,8	40,22
	37	94,8	22,74	115,4	29,82	130,6	35,76	143,4	40,86	146,2	41,32	147,8	41,40	151,2	41,68
	39	94,8	24,30	115,4	32,04	130,6	38,32	140,8	42,50	143,4	42,80	145,2	43,04	148,6	43,34
	41	94,8	25,86	114,4	34,26	130,4	40,88	138,6	44,14	141,0	44,28	142,8	44,68	146,2	45,00
	43	94,8	27,42	113,4	36,48	128,4	43,44	136,2	45,78	138,4	45,76	140,4	46,32	143,8	46,66
	46	93,8	28,98	111,2	38,70	126,0	46,00	133,6	47,42	135,6	47,24	137,8	47,96	141,2	48,32
	48	92,6	30,54	109,2	40,92	123,8	48,56	131,6	49,06	133,2	48,72	137,4	49,60	138,8	49,98
	50	91,4	32,10	107,2	43,14	120,6	51,12	129,0	50,70	130,4	50,20	134,8	51,24	136,4	51,64

KVR1460HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	85,4	11,68	103,6	14,34	117,4	16,46	131,4	18,68	145,2	20,94	155,0	22,48	168,8	24,86
	12	85,4	11,86	103,6	14,64	117,4	16,80	131,4	19,04	145,2	21,38	155,0	22,96	168,8	25,36
	14	85,4	12,10	103,6	14,92	117,4	17,16	131,4	19,46	145,2	21,84	155,0	23,44	168,8	25,90
	16	85,4	12,34	103,6	15,22	117,4	17,50	131,4	19,88	145,2	22,32	155,0	23,98	168,8	26,48
	18	85,4	12,62	103,6	15,58	117,4	17,90	131,4	20,30	145,2	22,82	155,0	24,94	168,8	28,42
	19	85,4	12,86	103,6	15,90	117,4	18,28	131,4	21,34	145,2	24,66	155,0	27,00	167,0	30,14
	21	85,4	13,00	103,6	16,06	117,4	19,00	131,4	22,18	145,2	25,62	155,0	28,04	165,4	30,96
	23	85,4	13,22	103,6	16,94	117,4	20,06	131,4	23,46	145,2	27,14	155,0	29,80	163,2	32,08
	25	85,4	14,18	103,6	18,20	117,4	21,60	131,4	25,28	145,2	29,26	155,0	32,06	161,0	33,54
	27	85,4	15,18	103,6	19,56	117,4	23,22	131,4	27,18	145,2	31,50	155,0	34,58	158,2	35,16
	29	85,4	16,24	103,6	20,96	117,4	24,92	131,4	29,26	145,2	33,80	153,2	36,54	155,6	36,60
	31	85,4	17,36	103,6	22,46	117,4	26,72	131,4	31,28	145,2	36,34	150,2	38,00	152,6	38,24
	33	85,4	17,96	103,6	23,24	117,4	27,66	131,4	32,40	145,2	37,72	148,8	38,82	151,4	39,08
	35	85,4	18,56	103,6	24,04	117,4	28,70	131,4	33,74	145,2	39,10	147,6	39,64	150,2	39,72
	37	85,4	19,82	103,6	25,74	117,4	30,68	131,4	36,06	143,4	40,86	145,0	41,10	147,6	41,36
	39	85,4	21,16	103,6	27,54	117,4	32,92	131,4	38,78	140,8	42,50	142,4	42,74	145,0	43,02
	41	85,4	22,50	103,6	29,34	117,4	35,16	130,0	41,50	138,6	44,14	140,0	44,38	142,6	44,68
	43	85,4	23,84	103,6	31,14	116,6	37,40	128,8	44,22	136,4	45,78	137,8	46,02	140,2	46,34
	46	85,4	25,18	103,6	32,94	114,8	39,64	126,4	46,94	134,4	47,42	135,6	47,66	138,0	48,00
	48	85,4	26,52	103,6	34,74	112,6	41,88	123,8	49,66	132,0	49,06	133,4	49,30	135,6	49,66
	50	85,4	27,86	101,6	36,54	110,4	44,12	121,2	52,38	129,4	50,70	131,2	50,94	133,2	51,32
80%	10	75,8	10,38	92,2	12,68	104,2	14,46	116,6	16,36	129,4	18,30	137,2	19,64	149,6	21,68
	12	75,8	10,54	92,2	12,90	104,2	14,76	116,6	16,70	129,4	18,70	137,2	20,04	149,6	22,14
	14	75,8	10,76	92,2	13,14	104,2	15,06	116,6	17,02	129,4	19,10	137,2	20,46	149,6	22,62
	16	75,8	10,96	92,2	13,40	104,2	15,36	116,6	17,42	129,4	19,48	137,2	20,92	149,6	23,10
	18	75,8	11,18	92,2	13,68	104,2	15,68	116,6	17,78	129,4	19,94	137,2	21,40	149,6	23,82
	19	75,8	11,42	92,2	13,98	104,2	16,04	116,6	18,16	129,4	20,84	137,2	22,74	149,6	25,76
	21	75,8	11,50	92,2	14,12	104,2	16,20	116,6	18,82	129,4	21,64	137,2	23,62	149,6	26,78
	23	75,8	11,68	92,2	14,54	104,2	17,12	116,6	19,90	129,4	22,90	137,2	25,00	149,6	28,40
	25	75,8	12,30	92,2	15,64	104,2	18,40	116,6	21,40	129,4	24,66	137,2	26,94	149,6	30,66
	27	75,8	13,18	92,2	16,74	104,2	19,76	116,6	23,00	129,4	26,50	137,2	29,00	149,6	32,94
	29	75,8	14,08	92,2	17,96	104,2	21,18	116,6	24,70	129,4	28,46	137,2	31,22	149,6	35,46
	31	75,8	15,02	92,2	19,18	104,2	22,70	116,6	26,50	129,4	30,66	137,2	33,48	149,4	38,00
	33	75,8	15,52	92,2	19,86	104,2	23,50	116,6	27,40	129,4	31,76	137,2	34,66	147,8	38,60
	35	75,8	16,04	92,2	20,52	104,2	24,30	116,6	28,42	129,4	32,90	137,2	36,00	146,8	39,44
	37	75,8	17,08	92,2	21,96	104,2	26,02	116,6	30,40	129,4	35,18	137,2	38,56	144,2	41,08
	39	75,8	18,22	92,2	23,46	104,2	27,82	116,6	32,62	129,4	37,72	137,2	41,38	141,6	42,54
	41	75,8	19,36	92,2	24,96	104,2	29,62	116,6	34,84	128,2	40,26	135,2	44,20	139,0	44,00
	43	75,8	20,50	92,2	26,46	104,2	31,42	116,6	37,06	126,0	42,80	132,8	47,02	136,6	45,46
	46	75,8	21,64	92,2	27,96	103,4	33,22	114,6	39,28	125,2	45,34	130,4	49,84	134,0	46,92
	48	75,8	22,78	92,2	29,46	101,4	35,02	112,6	41,50	122,2	47,88	128,0	52,66	131,4	48,38
	50	75,8	23,92	91,0	30,96	98,8	36,82	110,2	43,72	119,4	50,42	125,2	55,48	128,8	49,84

KVR1460HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	66,2	9,16	80,8	11,02	91,2	12,56	102,4	14,12	113,0	15,76	120,0	16,90	131,0	18,60
	12	66,2	9,28	80,8	11,24	91,2	12,78	102,4	14,40	113,0	16,08	120,0	17,24	131,0	18,98
	14	66,2	9,46	80,8	11,44	91,2	13,04	102,4	14,70	113,0	16,42	120,0	17,60	131,0	19,40
	16	66,2	9,64	80,8	11,68	91,2	13,28	102,4	15,00	113,0	16,76	120,0	17,96	131,0	19,80
	18	66,2	9,80	80,8	11,90	91,2	13,56	102,4	15,30	113,0	17,12	120,0	18,34	131,0	20,24
	19	66,2	10,00	80,8	12,14	91,2	13,86	102,4	15,64	113,0	17,48	120,0	18,84	131,0	21,22
	21	66,2	10,08	80,8	12,26	91,2	13,98	102,4	15,82	113,0	17,98	120,0	19,56	131,0	22,06
	23	66,2	10,22	80,8	12,44	91,2	14,40	102,4	16,62	113,0	19,00	120,0	20,70	131,0	23,36
	25	66,2	10,56	80,8	13,24	91,2	15,46	102,4	17,88	113,0	20,44	120,0	22,28	131,0	25,14
	27	66,2	11,30	80,8	14,18	91,2	16,56	102,4	19,18	113,0	21,96	120,0	23,92	131,0	27,04
	29	66,2	12,06	80,8	15,18	91,2	17,76	102,4	20,56	113,0	23,56	120,0	25,70	131,0	29,00
	31	66,2	12,84	80,8	16,20	91,2	19,00	102,4	22,02	113,0	25,28	120,0	27,58	131,0	31,24
	33	66,2	13,26	80,8	16,76	91,2	19,66	102,4	22,78	113,0	26,16	120,0	28,48	131,0	32,36
	35	66,2	13,68	80,8	17,32	91,2	20,34	102,4	23,56	113,0	27,08	120,0	29,56	131,0	33,50
	37	66,2	14,58	80,8	18,48	91,2	21,70	102,4	25,22	113,0	29,00	120,0	31,76	131,0	35,98
	39	66,2	15,52	80,8	19,70	91,2	23,20	102,4	26,98	113,0	31,00	120,0	34,00	131,0	38,56
	41	66,2	16,46	80,8	20,92	91,2	24,70	102,4	28,74	113,0	33,00	120,0	36,24	131,0	41,14
	43	66,2	17,40	80,8	22,14	91,2	26,20	102,4	30,50	113,0	35,00	120,0	38,48	131,0	43,72
	46	66,2	18,34	80,8	23,36	91,2	27,70	102,4	32,26	111,0	37,00	120,0	40,72	129,2	46,30
	48	66,2	19,28	80,8	24,58	91,2	29,20	100,4	34,02	108,6	39,00	117,8	42,96	127,0	48,88
	50	66,2	20,22	80,8	25,80	89,2	30,70	98,0	35,78	106,0	41,00	115,4	45,20	124,2	51,46
60%	10	56,8	7,96	69,4	9,52	78,4	10,72	87,8	12,00	96,8	13,34	102,8	14,24	112,2	15,62
	12	56,8	8,10	69,4	9,66	78,4	10,92	87,8	12,22	96,8	13,58	102,8	14,50	112,2	15,96
	14	56,8	8,22	69,4	9,84	78,4	11,12	87,8	12,48	96,8	13,84	102,8	14,80	112,2	16,26
	16	56,8	8,34	69,4	10,04	78,4	11,34	87,8	12,68	96,8	14,12	102,8	15,12	112,2	16,62
	18	56,8	8,50	69,4	10,18	78,4	11,54	87,8	12,96	96,8	14,44	102,8	15,42	112,2	16,96
	19	56,8	8,64	69,4	10,40	78,4	11,78	87,8	13,22	96,8	14,72	102,8	15,76	112,2	17,34
	21	56,8	8,74	69,4	10,48	78,4	11,90	87,8	13,38	96,8	14,88	102,8	15,94	112,2	17,80
	23	56,8	8,84	69,4	10,64	78,4	12,08	87,8	13,64	96,8	15,50	102,8	16,80	112,2	18,82
	25	56,8	9,00	69,4	11,06	78,4	12,80	87,8	14,66	96,8	16,64	102,8	18,04	112,2	20,26
	27	56,8	9,58	69,4	11,82	78,4	13,70	87,8	15,70	96,8	17,84	102,8	19,36	112,2	21,76
	29	56,8	10,18	69,4	12,62	78,4	14,64	87,8	16,80	96,8	19,12	102,8	20,76	112,2	23,32
	31	56,8	10,86	69,4	13,46	78,4	15,62	87,8	17,98	96,8	20,48	102,8	22,22	112,2	25,02
	33	56,8	11,20	69,4	13,90	78,4	16,14	87,8	18,58	96,8	21,18	102,8	23,02	112,2	25,90
	35	56,8	11,54	69,4	14,34	78,4	16,68	87,8	19,22	96,8	21,90	102,8	23,80	112,2	26,82
	37	56,8	12,26	69,4	15,30	78,4	17,80	87,8	20,50	96,8	23,40	102,8	25,46	112,2	28,70
	39	56,8	13,02	69,4	16,28	78,4	19,00	87,8	21,90	96,8	25,04	102,8	27,24	112,2	30,68
	41	56,8	13,78	69,4	17,26	78,4	20,20	87,8	23,30	96,8	26,68	102,8	29,02	112,2	32,66
	43	56,8	14,54	69,4	18,24	78,4	21,40	87,8	24,70	96,8	28,32	102,8	30,80	112,2	34,64
	46	56,8	15,30	69,4	19,22	78,4	22,60	87,8	26,10	96,8	29,96	102,8	32,58	112,2	36,62
	48	56,8	16,06	69,4	20,20	78,4	23,80	87,8	27,50	95,2	31,60	101,0	34,36	110,4	38,60
	50	56,8	16,82	69,4	21,18	78,4	25,00	87,8	28,90	93,2	33,24	101,0	36,14	108,4	40,58

KVR1460HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	47,4	6,04	57,8	7,22	65,4	8,14	73,2	9,10	80,8	10,12	85,6	10,80	93,6	11,84
	12	47,4	6,16	57,8	7,32	65,4	8,28	73,2	9,28	80,8	10,30	85,6	11,00	93,6	12,10
	14	47,4	6,24	57,8	7,46	65,4	8,42	73,2	9,48	80,8	10,50	85,6	11,22	93,6	12,34
	16	47,4	6,32	57,8	7,62	65,4	8,62	73,2	9,62	80,8	10,70	85,6	11,48	93,6	12,62
	18	47,4	6,44	57,8	7,74	65,4	8,76	73,2	9,82	80,8	10,96	85,6	11,70	93,6	12,88
	19	47,4	6,56	57,8	7,90	65,4	8,94	73,2	10,02	80,8	11,16	85,6	11,96	93,6	13,14
	21	47,4	6,62	57,8	7,96	65,4	9,04	73,2	10,16	80,8	11,30	85,6	12,10	93,6	13,50
	23	47,4	6,70	57,8	8,08	65,4	9,16	73,2	10,34	80,8	11,76	85,6	12,74	93,6	14,26
	25	47,4	6,84	57,8	8,40	65,4	9,72	73,2	11,12	80,8	12,64	85,6	13,68	93,6	15,38
	27	47,4	7,28	57,8	8,96	65,4	10,40	73,2	11,92	80,8	13,54	85,6	14,70	93,6	16,50
	29	47,4	7,74	57,8	9,56	65,4	11,10	73,2	12,74	80,8	14,50	85,6	15,76	93,6	17,68
	31	47,4	8,24	57,8	10,22	65,4	11,84	73,2	13,64	80,8	15,54	85,6	16,86	93,6	18,98
	33	47,4	8,50	57,8	10,54	65,4	12,24	73,2	14,08	80,8	16,06	85,6	17,46	93,6	19,64
	35	47,4	8,76	57,8	10,88	65,4	12,66	73,2	14,58	80,8	16,62	85,6	18,06	93,6	20,34
	37	47,4	9,30	57,8	11,60	65,4	13,50	73,2	15,56	80,8	17,76	85,6	19,32	93,6	21,78
	39	47,4	9,88	57,8	12,34	65,4	14,42	73,2	16,62	80,8	18,98	85,6	20,66	93,6	23,28
	41	47,4	10,44	57,8	13,10	65,4	15,32	73,2	17,68	80,8	20,24	85,6	22,02	93,6	24,78
	43	47,4	11,04	57,8	13,84	65,4	16,24	73,2	18,74	80,8	21,48	85,6	23,36	93,6	26,28
	46	47,4	11,60	57,8	14,56	65,4	17,14	73,2	19,80	80,8	22,72	85,6	24,72	93,6	27,78
	48	47,4	12,18	57,8	15,32	65,4	18,06	73,2	20,88	79,4	23,98	84,2	26,08	92,0	29,28
	50	47,4	12,76	57,8	16,06	65,4	18,96	73,2	21,94	77,8	25,22	84,4	27,42	90,4	30,78

54 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR1515HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	127,9	17,97	155,4	22,48	176,2	25,98	191,1	26,96	194,5	27,36	197,3	27,36	200,9	27,36
	12	127,9	18,35	155,4	22,97	176,2	26,54	188,4	27,53	192,1	27,95	194,5	27,95	198,5	27,95
	14	127,9	18,71	155,4	23,43	176,2	27,11	185,7	28,11	189,3	28,18	192,1	28,18	195,7	28,18
	16	127,9	19,13	155,4	23,96	176,2	27,70	182,6	28,18	186,7	28,22	189,3	28,04	193,0	27,41
	18	127,9	19,54	155,4	24,68	176,0	29,71	179,6	29,99	183,9	30,27	186,7	30,33	190,5	30,59
	19	127,9	20,19	155,4	26,73	173,2	31,22	176,8	31,50	181,2	31,77	183,6	32,03	187,6	32,30
	21	127,9	20,97	155,4	27,78	172,0	32,08	175,7	32,36	179,6	32,63	182,1	32,69	186,0	32,98
	23	127,9	22,18	155,4	29,44	169,8	33,24	174,1	33,51	178,0	33,81	180,5	34,06	184,2	34,33
	25	127,9	23,87	155,4	31,74	166,9	34,93	171,0	35,21	175,0	35,51	177,7	35,59	181,5	35,88
	27	127,9	25,65	155,4	34,12	164,1	36,44	168,7	36,73	172,0	37,05	175,0	37,30	178,4	37,57
	29	127,9	27,57	155,4	36,73	161,4	37,99	165,9	38,40	169,4	38,73	172,0	39,01	175,7	39,32
	31	127,9	29,50	155,3	39,33	158,9	39,66	162,6	39,97	166,9	40,29	169,4	40,52	173,2	41,01
	33	127,9	30,62	153,5	40,17	157,8	40,50	161,4	40,81	165,3	41,13	167,8	41,44	171,6	41,74
	35	127,9	31,74	152,6	40,81	156,2	41,34	159,8	41,65	164,1	41,96	166,6	42,28	170,4	42,60
	37	127,9	34,06	149,7	42,19	153,2	42,88	157,2	43,41	161,4	43,72	164,1	43,97	167,8	44,29
	39	127,9	36,44	147,0	43,40	150,6	44,56	154,3	44,91	158,3	45,42	161,4	45,73	165,0	46,05
	41	127,9	38,82	145,1	44,64	149,0	46,24	152,0	46,41	156,0	47,12	159,3	47,49	162,6	47,81
	43	127,0	41,20	143,1	45,88	147,1	47,92	150,0	47,91	153,8	48,82	156,9	49,25	160,5	49,57
	46	125,2	43,58	141,3	47,12	145,2	49,60	148,2	49,41	151,4	50,52	154,7	51,01	158,3	51,33
	48	123,4	45,96	140,4	48,36	143,1	51,28	146,2	50,91	149,1	52,22	152,3	52,77	155,9	53,09
	50	121,5	48,34	137,9	49,70	141,1	52,96	144,1	52,41	146,5	53,92	149,9	54,53	155,0	54,85

KVR1515HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	118,2	16,44	143,6	24,52	162,5	23,71	182,0	26,96	191,4	27,38	194,1	27,38	197,4	27,38
	12	118,2	16,76	143,6	24,85	162,5	24,21	182,0	27,52	189,0	27,94	191,1	27,94	194,5	27,94
	14	118,2	17,13	143,6	25,20	162,5	24,71	182,0	28,12	185,9	28,19	188,4	28,19	192,0	28,19
	16	118,2	17,48	143,6	25,58	162,5	25,24	179,5	28,19	183,2	28,23	185,9	28,05	189,4	27,42
	18	118,2	17,84	143,6	25,98	162,5	26,42	176,8	29,74	180,4	30,02	183,2	30,08	186,6	30,34
	19	118,2	18,25	143,6	27,15	162,5	28,58	174,0	31,43	177,9	31,52	180,4	31,77	183,8	32,04
	21	118,2	18,79	143,6	27,88	162,5	29,74	173,1	32,10	176,8	32,37	178,6	32,62	182,6	32,71
	23	118,2	19,84	143,6	29,03	162,5	31,48	170,5	33,26	174,3	33,56	176,8	33,80	180,4	34,07
	25	118,2	21,37	143,6	30,68	162,5	33,87	168,0	34,96	171,5	35,25	174,0	35,32	177,9	35,60
	27	118,2	22,93	143,6	32,39	161,6	36,19	165,3	36,47	168,9	36,76	171,5	37,03	175,2	37,31
	29	118,2	24,65	143,6	34,26	158,9	37,87	162,5	38,18	166,1	38,50	168,9	38,71	172,1	39,02
	31	118,2	26,41	143,6	36,13	156,2	39,36	159,7	39,68	163,4	39,98	165,9	40,29	169,3	40,52
	33	118,2	27,36	143,6	37,28	155,2	40,21	158,6	40,51	162,2	40,83	164,1	41,13	168,0	41,44
	35	118,2	28,30	143,6	38,25	153,4	41,11	156,9	41,35	160,6	41,66	163,1	41,97	166,8	42,29
	37	118,2	30,32	143,6	40,38	150,5	42,59	154,2	42,93	157,9	43,42	160,6	43,66	164,1	43,98
	39	118,2	32,39	143,6	42,90	147,8	44,27	151,6	44,61	155,2	44,93	157,9	45,22	161,3	45,73
	41	118,2	34,46	141,7	45,42	145,6	45,95	149,4	46,29	153,4	46,44	155,6	46,78	159,2	47,48
	43	118,2	36,53	140,9	47,94	143,3	47,63	148,3	47,97	151,4	47,95	153,4	48,34	156,9	49,23
	46	117,3	38,60	139,0	50,46	141,4	49,31	146,0	49,65	149,1	49,46	151,3	49,90	154,8	50,98
110%	48	115,6	40,67	137,2	52,98	139,3	50,99	143,8	51,33	147,1	50,97	149,1	51,46	152,4	52,73
	50	113,6	42,74	135,1	55,50	137,2	52,67	141,4	53,01	144,9	52,48	146,9	53,02	149,7	54,48
	10	106,7	14,92	131,6	22,94	148,9	21,42	166,8	24,36	184,1	27,35	190,5	26,31	194,0	26,31
	12	108,2	15,25	131,6	23,24	148,9	21,86	166,8	24,89	184,1	27,94	187,7	26,86	191,1	26,86
	14	108,2	15,54	131,6	23,56	148,9	22,34	166,8	25,40	183,1	28,17	185,0	27,45	188,3	27,45
	16	108,2	15,85	131,6	23,89	148,9	22,81	166,8	25,96	180,4	28,20	182,2	28,04	185,9	27,41
	18	108,2	16,19	131,6	24,24	148,9	23,33	166,8	27,36	177,6	29,75	179,5	29,98	183,1	30,05
	19	108,2	16,55	131,6	24,90	148,9	25,11	166,8	29,69	174,9	31,44	176,7	31,49	180,4	31,74
	21	108,2	16,72	131,6	25,56	148,9	26,12	166,8	30,85	173,2	32,08	175,6	32,33	178,6	32,59
	23	108,2	17,67	131,6	26,57	148,9	27,64	166,8	32,63	171,6	33,27	173,2	33,50	176,7	33,77
	25	108,2	18,97	131,6	28,00	148,9	29,75	165,2	34,69	168,9	34,97	170,4	35,02	174,1	35,29
	27	108,2	20,37	131,6	29,50	148,9	32,05	162,5	36,18	165,8	36,47	167,7	36,71	171,6	37,00
	29	108,2	21,86	131,6	31,08	148,9	34,42	159,7	37,86	163,1	38,18	165,2	38,39	168,9	38,68
	31	108,2	23,39	131,6	32,83	148,9	37,03	156,9	39,35	160,6	39,66	162,5	39,96	165,8	40,26
	33	108,2	24,21	131,6	33,74	148,9	38,47	155,8	40,26	158,8	40,49	161,3	40,80	164,0	41,10
	35	108,2	25,05	131,6	34,49	148,9	39,87	154,2	41,10	157,8	41,40	159,7	41,64	163,1	41,94
	37	108,2	26,80	131,6	36,58	147,9	42,26	151,5	42,59	155,2	43,08	156,9	43,19	160,6	43,63
	39	108,2	28,67	131,6	38,47	145,2	43,94	148,9	44,27	152,5	44,58	154,2	44,88	157,8	45,21
	41	108,2	30,54	131,6	40,36	143,4	45,62	146,7	45,95	150,3	46,08	152,4	46,57	155,5	46,79
	43	108,2	32,41	131,1	42,25	141,2	47,30	144,7	47,63	148,2	47,58	150,4	48,26	153,1	48,37
	46	106,4	34,28	128,9	44,14	138,9	48,98	142,7	49,31	146,1	49,08	148,1	49,95	150,9	49,95
	48	104,5	36,15	126,8	46,03	136,4	50,66	140,2	50,99	143,9	50,58	146,1	51,64	148,5	51,53
	50	102,2	38,02	124,2	47,92	134,1	52,34	138,1	52,67	141,4	52,08	143,6	53,33	146,3	53,11

KVR1515HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	98,3	13,50	119,7	21,41	135,4	19,21	151,5	21,83	167,6	24,52	178,0	26,33	190,5	26,33
	12	98,3	13,75	119,7	21,71	135,4	19,62	151,5	22,28	167,6	25,02	178,0	26,87	187,7	26,87
	14	98,3	14,02	119,7	21,99	135,4	20,03	151,5	22,77	167,6	25,56	178,0	27,45	184,7	27,45
	16	98,3	14,31	119,7	22,29	135,4	20,46	151,5	23,26	167,6	26,12	178,0	28,05	181,9	27,41
	18	98,3	14,59	119,7	22,59	135,4	20,90	151,5	23,78	167,6	27,59	176,8	29,73	179,5	29,98
	19	98,3	14,89	119,7	22,89	135,4	21,93	151,5	25,74	167,6	29,77	173,1	31,24	176,8	31,49
	21	98,3	15,06	119,7	23,40	135,4	22,78	151,5	26,76	167,6	30,95	172,2	32,08	175,2	32,34
	23	98,3	15,62	119,7	24,27	135,4	24,11	151,5	28,30	167,6	32,93	170,4	33,25	173,1	33,50
	25	98,3	16,76	119,7	25,50	135,4	25,96	151,5	30,57	165,2	34,70	167,6	34,94	170,4	35,01
	27	98,3	17,98	119,7	26,80	135,4	27,93	151,5	32,92	162,4	36,40	164,6	36,46	167,6	36,72
	29	98,3	19,25	119,7	28,18	135,4	30,00	151,5	35,29	159,8	37,89	162,1	38,17	165,2	38,21
	31	98,3	20,61	119,7	29,64	135,4	32,13	151,5	37,90	157,2	39,37	159,5	39,67	162,1	39,96
	33	98,3	21,31	119,7	30,41	135,4	33,27	151,5	39,35	155,7	40,27	157,9	40,50	160,7	40,80
	35	98,3	22,04	119,7	31,19	135,4	34,64	151,5	40,81	154,3	41,11	156,7	41,34	159,5	41,65
	37	98,3	23,55	119,7	32,84	135,4	37,04	148,8	42,30	151,6	42,79	153,5	42,90	156,8	43,14
	39	98,3	25,18	119,7	34,70	135,4	39,68	146,2	44,05	148,8	44,29	150,8	44,58	154,2	44,90
	41	98,3	26,81	119,2	36,56	134,5	42,32	144,2	45,80	146,7	45,79	148,6	46,26	152,0	46,66
	43	98,3	28,44	118,7	38,42	132,7	44,96	142,9	47,55	144,4	47,29	146,4	47,94	149,7	48,42
	46	97,8	30,07	117,1	40,28	130,7	47,60	140,3	49,30	141,9	48,79	144,0	49,62	147,2	50,18
	48	97,2	31,70	115,3	42,14	128,7	50,24	138,4	51,05	139,9	50,29	143,7	51,30	144,9	51,94
	50	96,2	33,33	113,4	44,00	125,8	52,88	135,8	52,80	137,4	51,79	141,3	52,98	142,6	53,70
90%	10	88,6	12,10	107,5	19,96	121,9	17,05	136,4	19,35	150,6	21,69	160,7	23,28	175,0	25,74
	12	88,6	12,29	107,5	20,21	121,9	17,41	136,4	19,72	150,6	22,15	160,7	23,78	175,0	26,27
	14	88,6	12,54	107,5	20,44	121,9	17,77	136,4	20,15	150,6	22,62	160,7	24,28	175,0	26,83
	16	88,6	12,79	107,5	20,69	121,9	18,13	136,4	20,59	150,6	23,12	160,7	24,84	175,0	27,42
	18	88,6	13,07	107,5	20,99	121,9	18,54	136,4	21,03	150,6	23,64	160,7	25,83	175,0	29,43
	19	88,6	13,32	107,5	21,26	121,9	18,94	136,4	22,10	150,6	25,54	160,7	27,96	173,2	31,22
	21	88,6	13,47	107,5	21,39	121,9	19,68	136,4	22,97	150,6	26,54	160,7	29,05	171,6	32,07
	23	88,6	13,70	107,5	22,12	121,9	20,78	136,4	24,30	150,6	28,11	160,7	30,86	169,5	33,23
	25	88,6	14,69	107,5	23,17	121,9	22,37	136,4	26,18	150,6	30,31	160,7	33,22	167,0	34,74
	27	88,6	15,72	107,5	24,30	121,9	24,05	136,4	28,15	150,6	32,63	160,7	35,82	164,3	36,43
	29	88,6	16,82	107,5	25,47	121,9	25,81	136,4	30,30	150,6	35,01	158,9	37,85	161,6	37,96
	31	88,6	17,98	107,5	26,71	121,9	27,68	136,4	32,41	150,6	37,66	155,8	39,35	158,6	39,63
	33	88,6	18,60	107,5	27,37	121,9	28,65	136,4	33,56	150,6	39,04	154,3	40,18	157,3	40,48
	35	88,6	19,22	107,5	28,03	121,9	29,72	136,4	34,94	150,6	40,49	153,1	41,02	155,8	41,14
	37	88,6	20,53	107,5	29,44	121,9	31,78	136,4	37,35	148,9	42,31	150,5	42,59	153,1	42,81
	39	88,6	21,91	107,5	30,94	121,9	34,09	136,4	40,16	146,2	44,05	147,8	44,26	150,5	44,57
	41	88,6	23,29	107,5	32,44	121,9	36,40	135,0	42,97	144,2	45,79	145,6	45,93	148,3	46,33
	43	88,6	24,67	107,5	33,94	121,1	38,71	133,8	45,78	142,2	47,53	143,6	47,60	146,1	48,09
	46	88,6	26,05	107,5	35,44	119,7	41,02	131,6	48,59	140,3	49,27	141,5	49,27	144,1	49,85
	48	88,6	27,43	107,5	36,94	118,0	43,33	129,2	51,40	138,1	51,01	139,4	50,94	141,9	51,61
	50	88,6	28,81	102,3	38,44	115,7	45,64	126,8	54,21	134,9	52,75	137,3	52,61	139,7	53,37

KVR1515HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	78,7	10,75	95,7	18,58	108,2	14,98	121,0	16,94	134,2	18,96	142,4	20,34	155,2	22,46
	12	78,7	10,92	95,7	18,76	108,2	15,28	121,0	17,29	134,2	19,37	142,4	20,76	155,2	22,93
	14	78,7	11,14	95,7	18,96	108,2	15,59	121,0	17,63	134,2	19,78	142,4	21,19	155,2	23,42
	16	78,7	11,35	95,7	19,18	108,2	15,91	121,0	18,03	134,2	20,18	142,4	21,66	155,2	23,92
	18	78,7	11,58	95,7	19,41	108,2	16,25	121,0	18,41	134,2	20,65	142,4	22,15	155,2	24,66
	19	78,7	11,82	95,7	19,66	108,2	16,60	121,0	18,81	134,2	21,58	142,4	23,55	155,2	26,67
	21	78,7	11,91	95,7	19,78	108,2	16,78	121,0	19,50	134,2	22,41	142,4	24,46	155,2	27,73
	23	78,7	12,10	95,7	20,13	108,2	17,73	121,0	20,61	134,2	23,71	142,4	25,90	155,2	29,41
	25	78,7	12,73	95,7	21,04	108,2	19,06	121,0	22,16	134,2	25,54	142,4	27,90	155,2	31,74
	27	78,7	13,64	95,7	21,96	108,2	20,46	121,0	23,82	134,2	27,45	142,4	30,04	155,2	34,11
	29	78,7	14,57	95,7	22,97	108,2	21,93	121,0	25,58	134,2	29,47	142,4	32,33	155,2	36,72
	31	78,7	15,56	95,7	23,99	108,2	23,50	121,0	27,45	134,2	31,75	142,4	34,68	155,1	39,35
	33	78,7	16,07	95,7	24,55	108,2	24,34	121,0	28,38	134,2	32,89	142,4	35,89	153,5	39,98
	35	78,7	16,60	95,7	25,10	108,2	25,17	121,0	29,43	134,2	34,07	142,4	37,28	152,5	40,84
	37	78,7	17,69	95,7	26,30	108,2	26,94	121,0	31,48	134,2	36,43	142,4	39,96	149,5	42,51
	39	78,7	18,87	95,7	27,55	108,2	28,80	121,0	33,78	134,2	39,04	142,4	42,82	146,9	44,07
	41	78,7	20,05	95,7	28,80	108,9	30,66	120,6	36,08	132,6	41,65	140,4	45,68	144,5	45,63
	43	78,7	21,23	95,7	30,05	108,6	32,52	120,1	38,38	128,5	44,26	138,2	48,54	142,2	47,19
	46	78,7	22,41	95,4	31,30	107,4	34,38	118,0	40,68	126,9	46,87	135,9	51,40	139,8	48,75
	48	78,7	23,59	95,2	32,55	105,5	36,24	116,1	42,98	124,2	49,48	133,4	54,26	137,3	50,31
	50	78,7	24,77	94,6	33,80	103,1	38,10	113,7	45,28	121,6	52,09	130,7	57,12	134,7	51,87
70%	10	68,7	9,48	83,8	17,20	94,7	13,00	106,3	14,63	117,3	16,32	124,6	17,50	136,1	19,26
	12	68,7	9,61	83,8	17,38	94,7	13,24	106,3	14,91	117,3	16,65	124,6	17,84	136,1	19,66
	14	68,7	9,80	83,8	17,55	94,7	13,51	106,3	15,22	117,3	17,00	124,6	18,22	136,1	20,09
	16	68,7	9,98	83,8	17,75	94,7	13,76	106,3	15,54	117,3	17,35	124,6	18,60	136,1	20,50
	18	68,7	10,15	83,8	17,93	94,7	14,04	106,3	15,84	117,3	17,72	124,6	18,99	136,1	20,96
	19	68,7	10,35	83,8	18,13	94,7	14,35	106,3	16,20	117,3	18,10	124,6	19,51	136,1	21,97
	21	68,7	10,43	83,8	18,23	94,7	14,48	106,3	16,38	117,3	18,62	124,6	20,25	136,1	22,84
	23	68,7	10,58	83,8	18,38	94,7	14,92	106,3	17,22	117,3	19,68	124,6	21,43	136,1	24,19
	25	68,7	10,94	83,8	19,05	94,7	16,01	106,3	18,51	117,3	21,16	124,6	23,06	136,1	26,03
	27	68,7	11,70	83,8	19,83	94,7	17,16	106,3	19,85	117,3	22,74	124,6	24,77	136,1	28,01
	29	68,7	12,48	83,8	20,66	94,7	18,39	106,3	21,29	117,3	24,40	124,6	26,61	136,1	30,04
	31	68,7	13,29	83,8	21,51	94,7	19,68	106,3	22,80	117,3	26,18	124,6	28,55	136,1	32,34
	33	68,7	13,73	83,8	21,97	94,7	20,35	106,3	23,59	117,3	27,09	124,6	29,50	136,1	33,50
	35	68,7	14,17	83,8	22,44	94,7	21,06	106,3	24,40	117,3	28,04	124,6	30,60	136,1	34,69
	37	68,7	15,10	83,8	23,40	94,7	22,47	106,3	26,11	117,3	30,02	124,6	32,89	136,1	37,26
	39	68,7	16,07	83,8	24,42	94,7	24,02	106,3	27,93	117,3	32,10	124,6	35,21	136,1	39,88
	41	68,7	17,04	83,8	25,44	94,7	25,57	106,3	29,75	117,3	34,18	124,6	37,53	136,1	42,50
	43	68,7	18,01	83,8	26,46	94,7	27,12	106,3	31,57	117,3	36,26	124,6	39,85	136,1	45,12
	46	68,7	18,98	83,8	27,48	94,7	28,67	106,3	33,39	115,5	38,34	124,7	42,17	134,5	47,74
	48	68,7	19,95	83,8	28,50	94,7	30,22	104,5	35,21	113,3	40,42	122,7	44,49	132,5	50,36
	50	68,7	20,92	83,8	29,52	92,7	31,77	102,3	37,03	110,9	42,50	120,4	46,81	129,9	52,98

KVR1515HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	58,9	8,25	72,0	15,95	81,4	11,11	91,1	12,42	100,4	13,82	106,7	14,75	116,4	16,19
	12	58,9	8,39	72,0	16,07	81,4	11,30	91,1	12,65	100,4	14,07	106,7	15,03	116,4	16,53
	14	58,9	8,52	72,0	16,22	81,4	11,52	91,1	12,92	100,4	14,34	106,7	15,33	116,4	16,84
	16	58,9	8,64	72,0	16,38	81,4	11,73	91,1	13,13	100,4	14,63	106,7	15,66	116,4	17,22
	18	58,9	8,80	72,0	16,50	81,4	11,96	91,1	13,43	100,4	14,95	106,7	15,97	116,4	17,57
	19	58,9	8,95	72,0	16,68	81,4	12,20	91,1	13,70	100,4	15,25	106,7	16,32	116,4	17,96
	21	58,9	9,05	72,0	16,75	81,4	12,32	91,1	13,85	100,4	15,41	106,7	16,51	116,4	18,44
	23	58,9	9,15	72,0	16,88	81,4	12,51	91,1	14,13	100,4	16,06	106,7	17,40	116,4	19,50
	25	58,9	9,32	72,0	17,23	81,4	13,26	91,1	15,18	100,4	17,23	106,7	18,68	116,4	20,98
	27	58,9	9,92	72,0	17,86	81,4	14,19	91,1	16,26	100,4	18,48	106,7	20,06	116,4	22,53
	29	58,9	10,55	72,0	18,53	81,4	15,16	91,1	17,40	100,4	19,81	106,7	21,50	116,4	24,16
	31	58,9	11,25	72,0	19,23	81,4	16,19	91,1	18,62	100,4	21,21	106,7	23,02	116,4	25,91
	33	58,9	11,60	72,0	19,59	81,4	16,72	91,1	19,24	100,4	21,93	106,7	23,84	116,4	26,83
	35	58,9	11,95	72,0	19,96	81,4	17,28	91,1	19,90	100,4	22,68	106,7	24,65	116,4	27,77
	37	58,9	12,70	72,0	20,76	81,4	18,44	91,1	21,24	100,4	24,24	106,7	26,37	116,4	29,73
	39	58,9	13,48	72,0	21,58	81,4	19,68	91,1	22,68	100,4	25,93	106,7	28,21	116,4	31,79
	41	58,9	14,26	72,0	22,40	81,4	20,92	91,1	24,12	100,4	27,62	106,7	30,05	116,4	33,85
	43	58,9	15,04	72,0	23,22	81,4	22,16	91,1	25,56	100,4	29,31	106,7	31,89	116,4	35,91
	46	58,9	15,82	72,0	24,04	81,4	23,40	91,1	27,00	100,4	31,00	106,7	33,73	116,4	37,97
	48	58,9	16,60	72,0	24,86	81,4	24,64	91,1	28,44	98,9	32,69	105,5	35,57	115,1	40,03
	50	58,9	17,38	72,0	25,68	81,4	25,88	91,1	29,88	97,0	34,38	104,6	37,41	113,2	42,09
50%	10	49,2	6,27	60,0	13,97	67,9	8,45	76,0	9,44	83,9	10,50	88,9	11,20	97,2	12,30
	12	49,2	6,39	60,0	14,06	67,9	8,58	76,0	9,62	83,9	10,69	88,9	11,42	97,2	12,55
	14	49,2	6,48	60,0	14,17	67,9	8,74	76,0	9,83	83,9	10,90	88,9	11,64	97,2	12,80
	16	49,2	6,56	60,0	14,30	67,9	8,93	76,0	9,98	83,9	11,11	88,9	11,91	97,2	13,10
	18	49,2	6,68	60,0	14,40	67,9	9,09	76,0	10,20	83,9	11,37	88,9	12,14	97,2	13,36
	19	49,2	6,80	60,0	14,53	67,9	9,28	76,0	10,40	83,9	11,58	88,9	12,40	97,2	13,64
	21	49,2	6,87	60,0	14,58	67,9	9,37	76,0	10,53	83,9	11,72	88,9	12,55	97,2	14,01
	23	49,2	6,95	60,0	14,68	67,9	9,50	76,0	10,73	83,9	12,20	88,9	13,22	97,2	14,80
	25	49,2	7,09	60,0	14,94	67,9	10,08	76,0	11,54	83,9	13,11	88,9	14,19	97,2	15,95
	27	49,2	7,55	60,0	15,40	67,9	10,79	76,0	12,36	83,9	14,04	88,9	15,25	97,2	17,11
	29	49,2	8,03	60,0	15,90	67,9	11,52	76,0	13,22	83,9	15,05	88,9	16,35	97,2	18,35
	31	49,2	8,55	60,0	16,44	67,9	12,30	76,0	14,15	83,9	16,12	88,9	17,49	97,2	19,69
	33	49,2	8,82	60,0	16,70	67,9	12,71	76,0	14,61	83,9	16,66	88,9	18,11	97,2	20,38
	35	49,2	9,09	60,0	16,98	67,9	13,13	76,0	15,12	83,9	17,24	88,9	18,73	97,2	21,10
	37	49,2	9,64	60,0	17,58	67,9	14,01	76,0	16,15	83,9	18,43	88,9	20,04	97,2	22,60
	39	49,2	10,24	60,0	18,19	67,9	14,96	76,0	17,24	83,9	19,69	88,9	21,43	97,2	24,16
	41	49,2	10,82	60,0	18,82	67,9	15,89	76,0	18,33	83,9	20,98	88,9	22,84	97,2	25,73
	43	49,2	11,43	60,0	19,43	67,9	16,84	76,0	19,43	83,9	22,27	88,9	24,22	97,2	27,29
	46	49,2	12,01	60,0	20,03	67,9	17,77	76,0	20,52	83,9	23,55	88,9	25,63	97,2	28,85
	48	49,2	12,61	60,0	20,66	67,9	18,72	76,0	21,62	82,5	24,84	88,0	27,04	96,0	30,41
	50	49,2	13,20	60,0	21,27	67,9	19,66	76,0	22,72	81,0	26,13	87,4	28,42	94,5	31,98

56 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1580HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	133,3	19,29	162,1	24,12	183,5	27,89	199,2	28,92	202,9	29,35	205,9	29,35	209,5	29,35
	12	133,3	19,69	162,1	24,65	183,5	28,49	196,5	29,54	200,1	30,00	202,9	30,00	207,1	30,00
	14	133,3	20,09	162,1	25,15	183,5	29,09	193,5	30,17	197,4	30,24	200,1	30,24	204,0	30,24
	16	133,3	20,52	162,1	25,71	183,5	29,73	190,4	30,24	194,4	30,28	197,4	30,09	201,0	29,43
	18	133,3	20,96	162,1	26,49	183,5	31,89	187,4	32,17	191,7	32,48	194,4	32,55	198,6	32,82
	19	133,3	21,67	162,1	28,68	180,7	33,52	184,3	33,81	189,0	34,09	191,4	34,37	195,6	34,66
	21	133,3	22,50	162,1	29,81	179,3	34,42	183,2	34,72	187,4	35,01	189,8	35,08	194,0	35,39
	23	133,3	23,81	162,1	31,60	176,8	35,68	181,3	35,96	185,5	36,29	188,0	36,55	192,0	36,84
	25	133,3	25,62	162,1	34,06	174,1	37,47	178,3	37,78	182,5	38,11	185,2	38,19	189,0	38,51
	27	133,3	27,53	162,1	36,62	171,1	39,10	175,9	39,41	179,5	39,76	182,5	40,03	186,2	40,35
	29	133,3	29,59	162,1	39,41	168,4	40,77	172,9	41,28	176,6	41,54	179,3	41,86	183,2	42,19
	31	133,3	31,67	161,7	42,20	165,6	42,56	169,5	42,89	173,9	43,24	176,6	43,47	180,7	44,00
	33	133,3	32,86	159,9	43,09	164,5	43,45	168,1	43,80	172,3	44,14	175,0	44,48	178,9	44,81
	35	133,3	34,06	159,1	43,80	162,6	44,35	166,5	44,69	171,1	45,03	173,6	45,37	177,7	45,73
	37	133,3	36,55	156,1	45,58	159,9	45,94	163,7	46,59	168,1	46,93	171,1	47,18	174,7	47,52
	39	133,3	39,10	153,2	47,30	157,0	47,83	161,0	48,21	165,3	48,74	168,1	49,08	172,0	49,43
	41	133,3	41,65	151,2	49,05	155,3	49,72	158,6	49,83	162,9	50,55	165,9	50,98	169,6	51,34
	43	132,3	44,20	150,0	50,80	153,4	51,61	156,5	51,45	160,7	52,36	164,5	52,88	168,3	53,25
	46	130,4	46,75	148,1	52,55	151,4	53,50	154,6	53,07	158,2	54,17	162,2	54,78	166,1	55,16
	48	128,4	49,30	147,0	54,30	149,3	55,39	152,4	54,69	155,7	55,98	159,6	56,68	163,6	57,07
	50	126,4	51,85	144,3	56,15	146,8	57,28	150,1	56,31	152,9	57,79	157,0	58,58	162,6	58,98
120%	10	123,2	17,65	149,6	22,03	169,6	25,45	189,9	28,93	199,6	29,39	202,2	29,39	206,1	29,39
	12	123,2	17,99	149,6	22,47	169,6	25,98	189,9	29,54	196,8	30,00	199,6	30,00	202,9	30,00
	14	123,2	18,38	149,6	22,94	169,6	26,52	189,9	30,18	194,1	30,26	196,5	30,26	200,4	30,26
	16	123,2	18,75	149,6	23,45	169,6	27,09	187,4	30,26	191,0	30,30	194,1	30,10	197,5	29,44
	18	123,2	19,15	149,6	23,98	169,6	28,36	184,4	31,93	188,3	32,22	191,0	32,29	194,5	32,56
	19	123,2	19,59	149,6	25,54	169,6	30,67	181,6	33,74	185,6	33,84	188,0	34,10	191,7	34,38
	21	123,2	20,16	149,6	26,52	169,6	31,91	180,5	34,46	184,4	34,74	186,2	35,00	190,2	35,12
	23	123,2	21,30	149,6	28,06	169,6	33,79	177,8	35,71	181,9	36,02	184,4	36,27	188,0	36,56
	25	123,2	22,93	149,6	30,26	169,6	36,35	175,4	37,52	178,9	37,83	181,3	37,91	185,6	38,22
	27	123,2	24,61	149,6	32,55	168,7	38,84	172,3	39,16	176,2	39,46	178,9	39,74	182,5	40,05
	29	123,2	26,45	149,6	35,03	165,7	40,63	169,6	40,97	173,2	41,33	176,0	41,54	179,8	41,87
	31	123,2	28,35	149,6	37,56	163,0	42,24	166,5	42,58	170,5	42,91	173,2	43,26	176,6	43,59
	33	123,2	29,36	149,6	39,05	161,7	43,14	165,4	43,48	169,3	43,82	171,1	44,15	175,4	44,49
	35	123,2	30,37	149,6	40,37	160,0	44,13	163,7	44,37	167,7	44,71	170,2	45,04	173,9	45,40
	37	123,2	32,54	149,6	43,27	157,0	45,73	161,0	46,09	164,7	46,61	167,4	46,85	171,1	47,19
	39	123,2	34,77	149,6	46,60	154,4	47,52	158,1	47,89	162,0	48,23	164,7	48,55	168,1	49,09
	41	123,2	37,00	147,4	49,93	152,0	49,31	155,7	49,69	160,0	49,85	162,2	50,25	165,9	50,99
	43	123,2	39,23	146,4	53,26	149,6	51,10	153,4	51,49	157,8	51,47	159,9	51,95	163,4	52,89
	46	122,6	41,46	144,4	56,59	147,5	52,89	150,9	53,29	155,4	53,09	157,5	53,65	161,1	54,79
	48	120,7	43,69	143,3	59,92	145,2	54,68	148,6	55,09	153,1	54,71	155,1	55,35	158,5	56,69
	50	118,6	45,92	140,8	63,25	142,8	56,47	146,1	56,89	150,5	56,33	152,7	57,05	155,7	58,59

KVR150HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	111,3	16,01	137,2	19,92	155,3	22,99	173,8	26,15	191,9	29,36	198,5	28,24	202,1	28,24
	12	112,8	16,36	137,2	20,33	155,3	23,47	173,8	26,71	191,9	30,00	195,8	28,82	199,4	28,82
	14	112,8	16,67	137,2	20,75	155,3	23,97	173,8	27,27	190,9	30,24	192,7	29,46	196,4	29,46
	16	112,8	17,01	137,2	21,20	155,3	24,48	173,8	27,86	187,9	30,27	190,0	30,09	193,6	29,43
	18	112,8	17,38	137,2	21,67	155,3	25,04	173,8	29,38	185,1	31,94	187,3	32,17	190,9	32,25
	19	112,8	17,77	137,2	22,54	155,3	26,95	173,8	31,86	182,4	33,74	184,2	33,80	187,9	34,07
	21	112,8	17,95	137,2	23,43	155,3	28,03	173,8	33,11	180,7	34,43	183,1	34,70	186,1	34,97
	23	112,8	18,96	137,2	24,77	155,3	29,67	173,8	35,02	178,8	35,72	180,7	35,96	184,2	36,24
	25	112,8	20,36	137,2	26,68	155,3	31,94	172,2	37,23	175,8	37,53	177,7	37,60	181,3	37,88
	27	112,8	21,86	137,2	28,69	155,3	34,40	169,4	38,83	173,1	39,15	174,9	39,41	178,8	39,71
	29	112,8	23,46	137,2	30,80	155,3	36,94	166,4	40,62	170,0	40,97	172,2	41,29	175,8	41,51
	31	112,8	25,12	137,2	33,12	155,3	39,75	163,6	42,23	167,3	42,56	169,4	42,89	173,1	43,23
	33	112,8	25,99	137,2	34,33	155,3	41,30	162,5	43,23	165,5	43,46	168,0	43,79	171,0	44,12
	35	112,8	26,88	137,2	35,39	155,3	42,77	160,9	44,12	164,5	44,45	166,4	44,69	170,0	45,01
	37	112,8	28,77	137,2	38,13	154,3	45,37	158,0	45,73	161,6	46,24	163,6	46,38	167,3	46,82
	39	112,8	30,77	137,2	40,74	151,4	47,15	155,0	47,52	158,9	47,86	160,9	48,18	164,5	48,54
	41	112,8	32,77	137,2	43,35	149,5	48,93	152,7	49,31	156,6	49,48	159,0	49,98	162,1	50,26
	43	112,8	34,77	136,7	45,96	147,4	50,71	150,5	51,10	154,5	51,10	156,8	51,78	159,7	51,98
	46	111,0	36,77	134,5	48,57	145,0	52,49	148,3	52,89	152,3	52,72	154,4	53,58	157,4	53,70
	48	109,0	38,77	132,4	51,18	142,3	54,27	145,6	54,68	149,9	54,34	152,3	55,38	154,9	55,42
	50	106,6	40,77	129,8	53,79	139,8	56,05	143,4	56,47	147,2	55,96	149,7	57,18	152,5	57,14
100%	10	102,5	14,49	125,0	17,89	141,3	20,61	158,0	23,44	174,7	26,31	185,5	28,26	198,6	28,26
	12	102,5	14,76	125,0	18,27	141,3	21,06	158,0	23,92	174,7	26,85	185,5	28,83	195,5	28,83
	14	102,5	15,05	125,0	18,65	141,3	21,50	158,0	24,43	174,7	27,43	185,5	29,46	192,8	29,46
	16	102,5	15,36	125,0	19,05	141,3	21,96	158,0	24,97	174,7	28,03	185,5	30,10	189,8	29,43
	18	102,5	15,66	125,0	19,46	141,3	22,43	158,0	25,53	174,7	29,61	184,4	31,91	187,1	32,17
	19	102,5	15,98	125,0	19,86	141,3	23,53	158,0	27,63	174,7	31,96	180,7	33,53	184,4	33,80
	21	102,5	16,17	125,0	20,53	141,3	24,45	158,0	28,72	174,7	33,22	179,8	34,43	182,8	34,70
	23	102,5	16,76	125,0	21,70	141,3	25,88	158,0	30,37	174,7	35,34	177,7	35,69	180,7	35,95
	25	102,5	17,99	125,0	23,35	141,3	27,86	158,0	32,81	172,2	37,25	174,7	37,50	177,7	37,59
	27	102,5	19,30	125,0	25,09	141,3	29,97	158,0	35,33	169,5	39,06	171,9	39,13	174,7	39,41
	29	102,5	20,66	125,0	26,93	141,3	32,20	158,0	37,89	166,5	40,65	169,2	40,97	172,2	41,01
	31	102,5	22,12	125,0	28,88	141,3	34,48	158,0	40,77	163,7	42,34	166,2	42,57	169,2	42,90
	33	102,5	22,87	125,0	29,90	141,3	35,72	158,0	42,22	162,5	43,23	164,7	43,46	167,7	43,79
	35	102,5	23,65	125,0	30,95	141,3	37,18	158,0	43,80	161,0	44,13	163,5	44,36	166,5	44,69
	37	102,5	25,29	125,0	33,16	141,3	39,76	155,1	45,41	158,1	45,92	160,0	46,06	163,6	46,30
	39	102,5	27,02	125,0	35,61	141,3	42,58	152,4	47,20	155,3	47,54	157,3	47,85	160,7	48,20
	41	102,5	28,75	124,5	38,06	140,2	45,40	150,3	48,99	153,2	49,16	154,9	49,64	158,4	50,10
	43	102,5	30,48	124,0	40,51	138,3	48,22	147,9	50,78	150,8	50,78	152,6	51,43	156,1	52,00
	46	102,0	32,21	121,9	42,96	136,0	51,04	145,3	52,57	148,1	52,40	150,1	53,22	153,5	53,90
	48	101,4	33,94	119,9	45,41	133,8	53,86	143,2	54,36	145,8	54,02	149,7	55,01	151,0	55,80
	50	100,2	35,67	118,0	47,86	130,8	56,68	140,6	56,15	143,1	55,64	147,1	56,80	148,6	57,70

KVR1580HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	92,4	12,99	112,0	15,94	127,1	18,29	142,3	20,77	157,0	23,28	167,4	25,00	182,5	27,63
	12	92,4	13,20	112,0	16,27	127,1	18,68	142,3	21,17	157,0	23,77	167,4	25,52	182,5	28,19
	14	92,4	13,46	112,0	16,58	127,1	19,07	142,3	21,64	157,0	24,28	167,4	26,06	182,5	28,80
	16	92,4	13,73	112,0	16,93	127,1	19,46	142,3	22,10	157,0	24,82	167,4	26,66	182,5	29,44
	18	92,4	14,02	112,0	17,31	127,1	19,90	142,3	22,57	157,0	25,37	167,4	27,73	182,5	31,58
	19	92,4	14,29	112,0	17,68	127,1	20,32	142,3	23,72	157,0	27,41	167,4	30,01	180,4	33,51
	21	92,4	14,45	112,0	17,85	127,1	21,12	142,3	24,66	157,0	28,48	167,4	31,18	178,9	34,41
	23	92,4	14,69	112,0	18,84	127,1	22,30	142,3	26,08	157,0	30,17	167,4	33,12	176,7	35,67
	25	92,4	15,76	112,0	20,23	127,1	24,01	142,3	28,10	157,0	32,54	167,4	35,65	174,3	37,30
	27	92,4	16,81	112,0	21,74	127,1	25,81	142,3	30,21	157,0	35,02	167,4	38,44	171,2	39,10
	29	92,4	18,05	112,0	23,31	127,1	27,70	142,3	32,52	157,0	37,58	165,6	40,62	168,3	40,75
	31	92,4	19,30	112,0	24,97	127,1	29,70	142,3	34,79	157,0	40,41	162,5	42,22	165,3	42,54
	33	92,4	19,96	112,0	25,84	127,1	30,75	142,3	36,03	157,0	41,89	161,0	43,12	163,7	43,44
	35	92,4	20,63	112,0	26,73	127,1	31,89	142,3	37,50	157,0	43,45	159,8	44,01	162,5	44,15
	37	92,4	22,03	112,0	28,61	127,1	34,10	142,3	40,09	155,1	45,41	156,9	45,72	159,8	45,94
	39	92,4	23,52	112,0	30,61	127,1	36,59	142,3	43,10	152,4	47,20	154,0	47,51	156,9	47,84
	41	92,4	25,01	112,0	32,61	127,1	39,08	140,9	46,11	150,3	48,99	151,5	49,30	154,6	49,74
	43	92,4	26,50	112,0	34,61	125,7	41,57	139,3	49,12	148,1	50,78	149,4	51,09	152,2	51,64
	46	92,4	27,99	112,0	36,61	123,7	44,06	136,9	52,13	146,1	52,57	147,3	52,88	150,0	53,54
	48	92,4	29,48	112,0	38,61	121,3	46,55	134,2	55,14	143,6	54,36	145,1	54,67	148,4	55,44
	50	92,4	30,97	109,9	40,61	119,0	49,04	131,6	58,15	140,8	56,15	142,8	56,46	145,9	57,34
80%	10	82,0	11,33	99,7	13,82	112,8	15,76	126,1	17,83	139,8	19,96	148,3	21,41	162,0	23,64
	12	82,0	11,50	99,7	14,06	112,8	16,09	126,1	18,20	139,8	20,38	148,3	21,84	162,0	24,14
	14	82,0	11,73	99,7	14,32	112,8	16,41	126,1	18,56	139,8	20,82	148,3	22,31	162,0	24,66
	16	82,0	11,95	99,7	14,62	112,8	16,75	126,1	18,98	139,8	21,24	148,3	22,80	162,0	25,18
	18	82,0	12,18	99,7	14,91	112,8	17,10	126,1	19,38	139,8	21,73	148,3	23,32	162,0	25,96
	19	82,0	12,44	99,7	15,24	112,8	17,48	126,1	19,80	139,8	22,72	148,3	24,79	162,0	28,08
	21	82,0	12,54	99,7	15,40	112,8	17,66	126,1	20,52	139,8	23,60	148,3	25,75	162,0	29,20
	23	82,0	12,73	99,7	15,86	112,8	18,66	126,1	21,69	139,8	24,96	148,3	27,25	162,0	30,96
	25	82,0	13,41	99,7	17,04	112,8	20,06	126,1	23,33	139,8	26,88	148,3	29,36	162,0	33,42
	27	82,0	14,36	99,7	18,25	112,8	21,54	126,1	25,08	139,8	28,89	148,3	31,61	162,0	35,91
	29	82,0	15,34	99,7	19,58	112,8	23,08	126,1	26,93	139,8	31,02	148,3	34,03	162,0	38,65
	31	82,0	16,38	99,7	20,92	112,8	24,74	126,1	28,89	139,8	33,42	148,3	36,50	161,6	41,42
	33	82,0	16,91	99,7	21,65	112,8	25,62	126,1	29,88	139,8	34,62	148,3	37,79	159,9	42,09
	35	82,0	17,48	99,7	22,37	112,8	26,49	126,1	30,98	139,8	35,86	148,3	39,24	158,9	42,99
	37	82,0	18,62	99,7	23,93	112,8	28,37	126,1	33,15	139,8	38,35	148,3	42,07	156,0	44,74
	39	82,0	19,86	99,7	25,58	112,8	29,75	126,1	35,56	139,8	41,08	148,3	45,08	153,1	46,40
	41	82,0	21,10	99,7	27,23	112,8	31,13	126,1	37,97	138,2	43,81	146,4	48,09	150,6	48,06
	43	82,0	22,34	99,7	28,88	112,8	32,51	126,1	40,38	136,2	46,54	144,1	51,10	148,3	49,72
	46	82,0	23,58	99,7	30,53	111,6	33,89	123,9	42,79	134,6	49,27	141,7	54,11	145,7	51,38
	48	82,0	24,82	99,7	32,18	109,4	35,27	121,8	45,20	131,9	52,00	139,1	57,12	143,0	53,04
	50	82,0	26,06	99,1	33,83	106,8	36,65	119,2	47,61	129,1	54,73	136,3	60,13	140,3	54,70

KVR150HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	71,7	10,18	87,4	12,26	98,8	13,96	110,9	15,70	122,2	17,52	129,8	18,78	141,8	20,68
	12	71,7	10,32	87,4	12,49	98,8	14,20	110,9	16,01	122,2	17,87	129,8	19,15	141,8	21,09
	14	71,7	10,51	87,4	12,72	98,8	14,49	110,9	16,34	122,2	18,25	129,8	19,56	141,8	21,56
	16	71,7	10,71	87,4	12,98	98,8	14,76	110,9	16,67	122,2	18,62	129,8	19,96	141,8	22,01
	18	71,7	10,89	87,4	13,23	98,8	15,07	110,9	17,00	122,2	19,02	129,8	20,39	141,8	22,50
	19	71,7	11,12	87,4	13,50	98,8	15,41	110,9	17,39	122,2	19,43	129,8	20,93	141,8	23,59
	21	71,7	11,20	87,4	13,63	98,8	15,55	110,9	17,58	122,2	19,99	129,8	21,74	141,8	24,52
	23	71,7	11,36	87,4	13,83	98,8	16,01	110,9	18,48	122,2	21,12	129,8	23,00	141,8	25,96
	25	71,7	11,75	87,4	14,72	98,8	17,19	110,9	19,87	122,2	22,71	129,8	24,75	141,8	27,94
	27	71,7	12,55	87,4	15,77	98,8	18,41	110,9	21,31	122,2	24,41	129,8	26,59	141,8	30,06
	29	71,7	13,40	87,4	16,87	98,8	19,75	110,9	22,84	122,2	26,19	129,8	28,56	141,8	32,24
	31	71,7	14,27	87,4	18,01	98,8	21,12	110,9	24,47	122,2	28,10	129,8	30,64	141,8	34,71
	33	71,7	14,73	87,4	18,62	98,8	21,84	110,9	25,32	122,2	29,07	129,8	31,66	141,8	35,96
	35	71,7	15,21	87,4	19,25	98,8	22,60	110,9	26,19	122,2	30,10	129,8	32,85	141,8	37,23
	37	71,7	16,20	87,4	20,53	98,8	24,12	110,9	28,03	122,2	32,23	129,8	35,29	141,8	39,99
	39	71,7	17,25	87,4	21,90	98,8	25,79	110,9	29,98	122,2	34,46	129,8	37,79	141,8	42,89
	41	71,7	18,30	87,4	23,27	98,8	27,46	110,9	31,93	122,2	36,69	129,8	40,29	141,8	45,79
	43	71,7	19,35	87,4	24,64	98,8	29,13	110,9	33,88	122,2	38,92	129,8	42,79	141,8	48,69
	46	71,7	20,40	87,4	26,01	98,8	30,80	110,9	35,83	120,4	41,15	129,8	45,29	140,1	51,59
	48	71,7	21,45	87,4	27,38	98,8	32,47	109,1	37,78	118,2	43,38	127,7	47,79	138,0	54,49
	50	71,7	22,50	87,4	28,75	97,0	34,14	107,0	39,73	115,8	45,61	125,3	50,29	135,3	57,39
60%	10	61,5	8,86	75,0	10,58	84,9	11,92	95,0	13,34	104,7	14,83	111,4	15,83	121,5	17,38
	12	61,5	9,01	75,0	10,75	84,9	12,13	95,0	13,58	104,7	15,10	111,4	16,13	121,5	17,74
	14	61,5	9,15	75,0	10,95	84,9	12,36	95,0	13,87	104,7	15,40	111,4	16,45	121,5	18,08
	16	61,5	9,28	75,0	11,16	84,9	12,60	95,0	14,10	104,7	15,70	111,4	16,81	121,5	18,49
	18	61,5	9,45	75,0	11,33	84,9	12,84	95,0	14,41	104,7	16,04	111,4	17,15	121,5	18,86
	19	61,5	9,61	75,0	11,56	84,9	13,10	95,0	14,71	104,7	16,37	111,4	17,52	121,5	19,29
	21	61,5	9,71	75,0	11,66	84,9	13,23	95,0	14,87	104,7	16,55	111,4	17,72	121,5	19,79
	23	61,5	9,83	75,0	11,83	84,9	13,43	95,0	15,17	104,7	17,24	111,4	18,68	121,5	20,93
	25	61,5	10,01	75,0	12,29	84,9	14,23	95,0	16,30	104,7	18,50	111,4	20,06	121,5	22,53
	27	61,5	10,64	75,0	13,14	84,9	15,23	95,0	17,45	104,7	19,83	111,4	21,53	121,5	24,18
	29	61,5	11,33	75,0	14,03	84,9	16,27	95,0	18,69	104,7	21,26	111,4	23,08	121,5	25,93
	31	61,5	12,07	75,0	14,97	84,9	17,38	95,0	19,99	104,7	22,77	111,4	24,72	121,5	27,81
	33	61,5	12,45	75,0	15,45	84,9	17,95	95,0	20,66	104,7	23,55	111,4	25,59	121,5	28,80
	35	61,5	12,83	75,0	15,95	84,9	18,56	95,0	21,37	104,7	24,36	111,4	26,47	121,5	29,81
	37	61,5	13,63	75,0	17,01	84,9	19,79	95,0	22,80	104,7	26,02	111,4	28,31	121,5	31,91
	39	61,5	14,47	75,0	18,11	84,9	21,13	95,0	24,36	104,7	27,83	111,4	30,29	121,5	34,13
	41	61,5	15,31	75,0	19,21	84,9	22,47	95,0	25,92	104,7	29,64	111,4	32,27	121,5	36,35
	43	61,5	16,15	75,0	20,31	84,9	23,81	95,0	27,48	104,7	31,45	111,4	34,25	121,5	38,57
	46	61,5	16,99	75,0	21,41	84,9	25,15	95,0	29,04	104,7	33,26	111,4	36,23	121,5	40,79
	48	61,5	17,83	75,0	22,51	84,9	26,49	94,7	30,60	103,2	35,07	109,9	38,21	119,8	43,01
	50	61,5	18,67	75,0	23,61	84,9	27,83	94,9	32,16	102,4	36,88	109,1	40,19	118,0	45,23

KVR150HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	51,4	6,67	62,5	7,96	70,9	8,98	79,3	10,04	87,5	11,16	92,9	11,91	101,5	13,07
	12	51,4	6,79	62,5	8,09	70,9	9,12	79,3	10,22	87,5	11,36	92,9	12,14	101,5	13,34
	14	51,4	6,89	62,5	8,23	70,9	9,29	79,3	10,45	87,5	11,59	92,9	12,37	101,5	13,61
	16	51,4	6,97	62,5	8,40	70,9	9,49	79,3	10,61	87,5	11,81	92,9	12,66	101,5	13,92
	18	51,4	7,10	62,5	8,54	70,9	9,67	79,3	10,84	87,5	12,08	92,9	12,91	101,5	14,20
	19	51,4	7,24	62,5	8,71	70,9	9,86	79,3	11,06	87,5	12,31	92,9	13,18	101,5	14,51
	21	51,4	7,30	62,5	8,78	70,9	9,97	79,3	11,20	87,5	12,46	92,9	13,34	101,5	14,89
	23	51,4	7,39	62,5	8,91	70,9	10,10	79,3	11,41	87,5	12,97	92,9	14,05	101,5	15,74
	25	51,4	7,54	62,5	9,25	70,9	10,71	79,3	12,27	87,5	13,93	92,9	15,09	101,5	16,96
	27	51,4	8,01	62,5	9,88	70,9	11,46	79,3	13,14	87,5	14,92	92,9	16,21	101,5	18,19
	29	51,4	8,54	62,5	10,55	70,9	12,24	79,3	14,06	87,5	16,00	92,9	17,38	101,5	19,50
	31	51,4	9,09	62,5	11,27	70,9	13,07	79,3	15,04	87,5	17,14	92,9	18,60	101,5	20,93
	33	51,4	9,37	62,5	11,62	70,9	13,51	79,3	15,53	87,5	17,72	92,9	19,25	101,5	21,67
	35	51,4	9,66	62,5	12,00	70,9	13,97	79,3	16,08	87,5	18,34	92,9	19,92	101,5	22,43
	37	51,4	10,25	62,5	12,80	70,9	14,89	79,3	17,16	87,5	19,59	92,9	21,31	101,5	24,02
	39	51,4	10,89	62,5	13,62	70,9	15,90	79,3	18,34	87,5	20,93	92,9	22,79	101,5	25,69
	41	51,4	11,51	62,5	14,46	70,9	16,90	79,3	19,51	87,5	22,30	92,9	24,29	101,5	27,36
	43	51,4	12,16	62,5	15,28	70,9	17,92	79,3	20,68	87,5	23,66	92,9	25,76	101,5	29,03
	46	51,4	12,78	62,5	16,10	70,9	18,92	79,3	21,86	87,5	25,02	92,9	27,26	101,5	30,69
	48	51,4	13,42	62,5	16,94	70,9	19,94	79,0	23,04	86,2	26,39	91,8	28,76	100,0	32,36
	50	51,4	14,05	62,5	17,76	70,9	20,93	79,2	24,21	85,6	27,75	91,2	30,24	98,5	34,03

58 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1650HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	138,8	20,34	169,4	25,41	191,4	29,39	207,7	30,45	212,0	30,91	215,2	30,91	218,7	30,91
	12	138,8	20,73	169,4	25,96	191,4	30,02	205,1	31,11	208,5	31,61	212,0	31,61	216,4	31,61
	14	138,8	21,18	169,4	26,50	191,4	30,65	201,9	31,78	206,2	31,86	208,5	31,86	212,9	31,86
	16	138,8	21,61	169,4	27,09	191,4	31,32	199,0	31,86	202,7	31,90	206,2	31,70	209,7	31,02
	18	138,8	22,07	169,4	27,92	191,4	33,59	195,8	33,86	200,4	34,17	202,7	34,29	207,4	34,56
	19	138,8	22,82	169,4	30,20	188,8	35,35	192,3	35,65	197,2	35,92	199,5	36,17	203,9	36,47
	21	138,8	23,70	169,4	31,40	187,0	36,26	191,4	36,56	195,8	36,86	198,1	36,98	202,5	37,29
	23	138,8	25,08	169,4	33,29	184,4	37,59	189,1	37,89	193,5	38,23	196,1	38,47	200,4	38,77
	25	138,8	27,00	169,4	35,86	181,8	39,41	185,9	39,77	190,3	40,11	193,5	40,26	197,2	40,59
	27	138,8	29,01	169,4	38,59	178,6	41,17	183,3	41,53	187,6	41,90	190,3	42,17	194,6	42,50
	29	138,8	31,16	169,4	41,53	176,3	43,05	180,1	43,53	184,4	43,63	187,0	44,05	191,4	44,44
	31	138,8	33,41	168,5	44,44	172,8	44,84	177,2	45,23	181,2	45,62	184,4	45,72	188,8	46,23
	33	138,8	34,62	167,0	45,32	171,7	45,72	175,4	46,14	179,8	46,53	183,0	46,93	186,8	47,32
	35	138,8	35,86	166,2	46,14	169,6	46,63	174,0	47,02	178,6	47,41	181,2	47,81	185,6	48,23
	37	138,8	38,47	162,7	47,90	167,0	48,32	170,8	49,11	175,4	49,50	178,6	49,60	182,1	49,99
	39	138,8	41,17	159,5	49,90	163,8	50,41	168,2	50,81	172,8	51,29	175,4	51,69	179,8	52,08
	41	138,8	43,87	157,8	51,90	162,2	52,50	166,0	52,51	170,9	53,08	173,6	53,78	177,9	54,17
	43	137,3	46,57	158,8	53,90	160,5	54,59	164,2	54,21	169,1	54,87	174,7	55,87	178,8	56,26
	46	135,4	49,27	156,9	55,90	158,5	56,68	162,5	55,91	166,9	56,66	172,6	57,96	177,0	58,35
	48	133,2	51,97	154,6	57,90	156,7	58,77	160,4	57,61	164,7	58,45	170,1	60,05	174,8	60,44
	50	130,9	54,67	152,1	59,90	153,2	60,86	158,0	59,31	162,1	60,24	167,6	62,14	173,1	62,53

KVR1650HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	128,4	18,59	156,0	23,20	177,5	26,80	198,4	30,45	208,6	30,95	210,9	30,95	215,3	30,95
	12	128,4	18,96	156,0	23,66	177,5	27,35	198,4	31,11	205,1	31,61	208,6	31,61	212,0	31,61
	14	128,4	19,35	156,0	24,16	177,5	27,93	198,4	31,78	202,8	31,87	205,1	31,87	209,4	31,87
	16	128,4	19,73	156,0	24,70	177,5	28,52	195,8	31,87	199,3	31,91	202,8	31,70	206,2	31,02
	18	128,4	20,18	156,0	25,25	177,5	29,86	192,6	33,65	197,0	33,93	199,3	34,05	203,0	34,29
	19	128,4	20,64	156,0	26,89	177,5	32,29	190,0	35,50	193,8	35,68	196,1	35,90	200,4	36,17
	21	128,4	21,23	156,0	27,93	177,5	33,59	188,2	36,32	192,6	36,59	194,6	36,81	198,4	37,05
	23	128,4	22,44	156,0	29,56	177,5	35,59	185,6	37,65	190,0	37,96	192,6	38,17	196,1	38,47
	25	128,4	24,13	156,0	31,87	177,5	38,32	183,3	39,50	186,8	39,81	189,1	39,96	193,8	40,29
	27	128,4	25,92	156,0	34,29	176,3	40,93	179,8	41,29	184,2	41,59	186,8	41,84	190,3	42,17
	29	128,4	27,85	156,0	36,87	173,1	42,75	177,5	43,14	181,0	43,57	183,6	43,66	188,0	44,05
	31	128,4	29,86	156,0	39,59	170,5	44,45	174,0	44,84	177,8	45,23	181,0	45,66	184,4	46,05
	33	128,4	30,91	156,0	41,08	168,5	45,33	173,1	45,75	176,6	46,14	178,6	46,54	183,3	46,93
	35	128,4	31,99	156,0	42,51	167,3	46,54	170,8	46,63	175,2	47,02	177,8	47,42	181,2	47,84
	37	128,4	34,26	156,0	45,66	163,8	48,23	168,2	48,63	172,0	49,11	174,3	49,21	178,6	49,60
	39	128,4	36,65	156,0	49,11	161,5	50,02	165,0	50,42	169,4	50,81	172,0	51,20	175,4	51,69
	41	128,4	39,04	153,7	52,56	159,3	51,81	162,8	52,21	167,4	52,51	169,8	53,19	173,6	53,78
	43	128,4	41,43	151,5	56,01	157,1	53,60	160,4	54,00	165,3	54,21	167,7	55,18	171,4	55,87
	46	128,4	43,82	149,5	59,46	154,8	55,39	157,9	55,79	163,1	55,91	165,3	57,17	169,3	57,96
110%	48	126,5	46,21	150,2	62,91	152,4	57,18	155,5	57,58	160,7	57,61	162,9	59,16	166,8	60,05
	50	124,5	48,60	147,5	66,36	149,7	58,97	153,0	59,37	157,9	59,31	160,5	61,15	164,2	62,14
	10	117,9	16,87	143,2	20,98	162,4	24,21	181,2	27,55	200,4	30,94	207,1	29,76	210,9	29,76
	12	117,9	17,22	143,2	21,43	162,4	24,74	181,2	28,14	200,4	31,61	204,8	30,36	208,3	30,36
	14	117,9	17,55	143,2	21,86	162,4	25,25	181,2	28,75	199,3	31,86	201,3	31,03	205,1	31,03
	16	117,9	17,92	143,2	22,35	162,4	25,79	181,2	29,35	196,1	31,90	198,1	31,70	201,6	31,02
	18	117,9	18,33	143,2	22,85	162,4	26,38	181,2	30,97	193,5	33,68	195,8	33,86	199,3	34,01
	19	117,9	18,72	143,2	23,74	162,4	28,39	181,2	33,53	190,3	35,50	192,3	35,62	196,1	35,89
	21	117,9	18,92	143,2	24,70	162,4	29,52	181,2	34,86	188,8	36,31	191,4	36,53	194,6	36,80
	23	117,9	19,97	143,2	26,09	162,4	31,27	181,2	36,89	186,5	37,68	188,8	37,89	192,3	38,16
	25	117,9	21,44	143,2	28,10	162,4	33,68	179,8	39,23	183,3	39,53	185,6	39,68	189,1	39,95
	27	117,9	23,03	143,2	30,23	162,4	36,25	177,2	40,95	181,0	41,29	183,0	41,53	186,5	41,83
	29	117,9	24,71	143,2	32,45	162,4	38,95	174,0	42,74	177,5	43,14	179,8	43,56	183,3	43,65
	31	117,9	26,49	143,2	34,86	162,4	41,92	170,8	44,44	174,3	44,83	177,2	45,23	181,0	45,65
	33	117,9	27,38	143,2	36,13	162,4	43,56	169,6	45,65	172,8	45,74	175,4	46,14	178,6	46,53
	35	117,9	28,31	143,2	37,34	162,4	44,93	168,2	46,53	171,7	46,92	174,0	47,02	177,5	47,41
	37	117,9	30,31	143,2	40,14	161,2	47,83	165,0	48,23	168,5	48,71	170,8	49,01	174,3	49,20
	39	117,9	32,41	143,2	43,04	158,0	49,59	161,5	50,02	165,9	50,41	168,2	50,80	171,7	51,20
	41	117,9	34,51	143,2	45,94	156,3	51,35	159,6	51,81	164,0	52,11	166,5	52,59	169,8	53,20
	43	117,9	36,61	143,2	48,84	154,5	53,11	157,5	53,60	162,2	53,81	164,4	54,38	167,9	55,20
	46	116,2	38,71	141,1	51,74	152,3	54,87	155,4	55,39	160,1	55,51	162,2	56,17	165,8	57,20
	48	114,2	40,81	139,1	54,64	149,7	56,63	152,8	57,18	157,9	57,21	160,4	57,96	163,6	59,20
	50	111,8	42,91	136,6	57,54	147,2	58,39	150,7	58,97	155,3	58,91	158,1	59,75	161,2	61,20

KVR1650HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	106,9	15,25	130,7	18,87	147,6	21,70	165,0	24,70	182,4	27,72	193,5	29,77	207,4	29,77
	12	106,9	15,54	130,7	19,23	147,6	22,19	165,0	25,20	182,4	28,27	193,5	30,36	203,9	30,36
	14	106,9	15,86	130,7	19,64	147,6	22,65	165,0	25,72	182,4	28,89	193,5	31,03	201,6	31,03
	16	106,9	16,17	130,7	20,06	147,6	23,12	165,0	26,30	182,4	29,52	193,5	31,70	198,4	31,02
	18	106,9	16,50	130,7	20,51	147,6	23,62	165,0	26,91	182,4	31,19	192,6	33,62	194,9	33,86
	19	106,9	16,83	130,7	20,93	147,6	24,79	165,0	29,10	182,4	33,71	188,8	35,35	192,6	35,62
	21	106,9	17,04	130,7	21,61	147,6	25,75	165,0	30,24	182,4	35,04	188,0	36,26	191,2	36,53
	23	106,9	17,64	130,7	22,86	147,6	27,26	165,0	31,99	182,4	37,20	185,6	37,62	188,8	37,86
	25	106,9	18,96	130,7	24,61	147,6	29,35	165,0	34,53	179,8	39,26	182,4	39,47	185,6	39,65
	27	106,9	20,34	130,7	26,45	147,6	31,57	165,0	37,20	177,5	41,11	179,8	41,23	182,4	41,50
	29	106,9	21,77	130,7	28,38	147,6	33,92	165,0	39,95	174,0	42,75	176,6	43,17	179,8	43,17
	31	106,9	23,29	130,7	30,43	147,6	36,35	165,0	43,08	170,8	44,74	173,1	44,84	176,6	45,26
	33	106,9	24,08	130,7	31,49	147,6	37,68	165,0	44,44	169,6	45,65	172,0	45,75	175,2	46,14
	35	106,9	24,91	130,7	32,61	147,6	39,14	165,0	46,14	168,2	46,53	170,8	46,63	174,0	47,02
	37	106,9	26,66	130,7	34,95	147,6	41,90	161,8	47,84	165,0	48,32	167,3	48,62	170,8	48,72
	39	106,9	28,47	130,7	37,47	147,6	44,84	159,2	49,63	162,4	50,02	164,7	50,41	167,6	50,81
	41	106,9	30,28	130,7	39,99	145,6	47,78	157,4	51,42	160,9	51,72	162,5	52,20	165,7	52,90
	43	106,9	32,09	130,7	42,51	143,7	50,72	155,2	53,21	159,0	53,42	160,6	53,99	163,8	54,99
	46	106,9	33,90	128,7	45,03	141,4	53,66	152,9	55,00	156,7	55,12	158,6	55,78	161,5	57,08
90%	48	106,9	35,71	126,7	47,55	139,1	56,60	150,6	56,79	154,6	56,82	157,4	57,57	159,0	59,17
	50	105,1	37,52	124,8	50,07	136,5	59,54	148,3	58,58	152,3	58,52	155,1	59,36	156,8	61,26
	10	96,5	13,69	116,8	16,79	132,8	19,26	148,8	21,89	163,8	24,53	174,3	26,36	190,3	29,10
	12	96,5	13,93	116,8	17,13	132,8	19,68	148,8	22,31	163,8	25,04	174,3	26,88	190,3	29,69
	14	96,5	14,19	116,8	17,46	132,8	20,09	148,8	22,81	163,8	25,58	174,3	27,46	190,3	30,35
	16	96,5	14,48	116,8	17,86	132,8	20,51	148,8	23,28	163,8	26,16	174,3	28,09	190,3	31,02
	18	96,5	14,75	116,8	18,22	132,8	20,97	148,8	23,78	163,8	26,72	174,3	29,22	190,3	33,23
	19	96,5	15,04	116,8	18,63	132,8	21,40	148,8	24,99	163,8	28,88	174,3	31,61	187,9	35,32
	21	96,5	15,21	116,8	18,80	132,8	22,24	148,8	25,99	163,8	29,99	174,3	32,86	186,8	36,23
	23	96,5	15,46	116,8	19,87	132,8	23,49	148,8	27,47	163,8	31,78	174,3	34,86	184,5	37,59
	25	96,5	16,59	116,8	21,31	132,8	25,29	148,8	29,60	163,8	34,29	174,3	37,56	182,2	39,35
	27	96,5	17,58	116,8	22,90	132,8	27,18	148,8	31,82	163,8	36,89	174,3	40,47	178,7	41,20
	29	96,5	19,01	116,8	24,57	132,8	29,18	148,8	34,23	163,8	39,62	172,8	42,77	175,5	43,07
	31	96,5	20,34	116,8	26,32	132,8	31,28	148,8	36,71	163,8	42,62	169,6	44,44	172,8	44,86
	33	96,5	21,02	116,8	27,22	132,8	32,40	148,8	38,01	163,8	44,05	168,2	45,35	170,8	45,74
	35	96,5	21,73	116,8	28,17	132,8	33,56	148,8	39,47	163,8	45,74	167,0	46,23	169,6	46,53
	37	96,5	23,20	116,8	30,14	132,8	35,92	148,8	42,26	161,8	47,84	163,8	48,23	167,0	48,32
	39	96,5	24,78	116,8	32,24	132,8	38,53	148,8	45,35	159,2	49,63	160,6	50,02	163,8	50,41
	41	96,5	26,36	116,8	34,34	132,8	41,14	148,1	48,44	157,4	51,42	158,1	51,81	161,9	52,50
	43	96,5	27,94	116,8	36,44	130,6	43,75	146,3	51,53	155,3	53,21	156,3	53,60	159,7	54,59
	46	96,5	29,52	116,8	38,54	128,3	46,36	144,1	54,62	153,3	55,00	154,5	55,39	157,6	56,68
	48	96,5	31,10	116,8	40,64	125,6	48,97	141,5	57,71	150,8	56,79	152,4	57,18	157,8	58,77
	50	96,5	32,68	114,3	42,74	123,2	51,58	139,0	60,80	147,9	58,58	150,0	58,97	155,3	60,86

KVR1650HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	85,5	11,52	104,0	14,02	117,9	15,99	131,6	18,09	145,5	20,27	154,5	21,73	169,4	24,00
	12	85,5	11,69	104,0	14,27	117,9	16,33	131,6	18,47	145,5	20,67	154,5	22,16	169,4	24,51
	14	85,5	11,91	104,0	14,53	117,9	16,64	131,6	18,85	145,5	21,13	154,5	22,66	169,4	25,03
	16	85,5	12,13	104,0	14,86	117,9	17,01	131,6	19,25	145,5	21,56	154,5	23,14	169,4	25,55
	18	85,5	12,35	104,0	15,13	117,9	17,36	131,6	19,67	145,5	22,04	154,5	23,66	169,4	26,33
	19	85,5	12,61	104,0	15,47	117,9	17,74	131,6	20,10	145,5	23,06	154,5	25,16	169,4	28,50
	21	85,5	12,73	104,0	15,64	117,9	17,92	131,6	20,83	145,5	23,96	154,5	26,14	169,4	29,65
	23	85,5	12,91	104,0	16,11	117,9	18,94	131,6	22,00	145,5	25,33	154,5	27,65	169,4	31,40
	25	85,5	13,62	104,0	17,28	117,9	20,36	131,6	23,69	145,5	27,27	154,5	29,79	169,4	33,89
	27	85,5	14,57	104,0	18,52	117,9	21,86	131,6	25,46	145,5	29,32	154,5	32,07	169,4	36,44
	29	85,5	15,56	104,0	19,88	117,9	23,41	131,6	27,34	145,5	31,49	154,5	34,52	169,4	39,20
	31	85,5	16,63	104,0	21,25	117,9	25,11	131,6	29,32	145,5	33,89	154,5	37,04	168,5	42,02
	33	85,5	17,15	104,0	21,98	117,9	26,01	131,6	30,34	145,5	35,10	154,5	38,38	167,0	42,77
	35	85,5	17,74	104,0	22,71	117,9	26,88	131,6	31,43	145,5	36,35	154,5	39,80	165,9	43,63
	37	85,5	18,90	104,0	24,27	117,9	28,80	131,6	33,67	145,5	38,92	154,5	42,77	162,7	45,30
	39	85,5	20,15	104,0	25,97	117,9	29,06	131,6	36,07	145,5	41,62	154,5	45,69	159,5	47,17
	41	85,5	21,40	104,0	27,67	117,9	29,32	131,6	38,47	143,7	44,32	153,0	48,61	157,5	49,04
	43	85,5	22,65	104,0	29,37	117,9	29,58	131,6	40,87	142,0	47,02	151,1	51,53	155,6	50,91
	46	85,5	23,90	104,0	31,07	116,3	29,84	129,2	43,27	139,8	49,72	148,9	54,45	153,3	52,78
	48	85,5	25,15	104,0	32,77	113,7	30,10	126,9	45,67	137,6	52,42	146,3	57,37	150,7	54,65
	50	85,5	26,40	104,0	34,47	111,2	30,36	124,3	48,07	135,0	55,12	143,7	60,29	148,1	56,52
70%	10	75,0	10,72	91,2	12,93	103,4	14,70	115,9	16,54	127,5	18,46	135,4	19,77	148,1	21,78
	12	75,0	10,88	91,2	13,15	103,4	14,95	115,9	16,87	127,5	18,83	135,4	20,15	148,1	22,20
	14	75,0	11,06	91,2	13,40	103,4	15,25	115,9	17,21	127,5	19,22	135,4	20,60	148,1	22,70
	16	75,0	11,27	91,2	13,66	103,4	15,54	115,9	17,55	127,5	19,60	135,4	21,02	148,1	23,19
	18	75,0	11,47	91,2	13,94	103,4	15,87	115,9	17,89	127,5	20,02	135,4	21,48	148,1	23,70
	19	75,0	11,72	91,2	14,23	103,4	16,24	115,9	18,33	127,5	20,47	135,4	22,03	148,1	24,86
	21	75,0	11,80	91,2	14,36	103,4	16,40	115,9	18,51	127,5	21,06	135,4	22,90	148,1	25,83
	23	75,0	11,97	91,2	14,57	103,4	16,87	115,9	19,47	127,5	22,24	135,4	24,21	148,1	27,34
	25	75,0	12,39	91,2	15,50	103,4	18,12	115,9	20,93	127,5	23,91	135,4	26,05	148,1	29,43
	27	75,0	13,20	91,2	16,62	103,4	19,39	115,9	22,44	127,5	25,71	135,4	28,01	148,1	31,66
	29	75,0	14,11	91,2	17,76	103,4	20,81	115,9	24,04	127,5	27,59	135,4	30,07	148,1	33,98
	31	75,0	15,03	91,2	18,97	103,4	22,24	115,9	25,76	127,5	29,60	135,4	32,25	148,1	36,53
	33	75,0	15,50	91,2	19,60	103,4	22,99	115,9	26,67	127,5	30,61	135,4	33,38	148,1	37,86
	35	75,0	16,03	91,2	20,27	103,4	23,79	115,9	27,59	127,5	31,70	135,4	34,59	148,1	39,20
	37	75,0	17,05	91,2	21,61	103,4	25,41	115,9	29,52	127,5	33,95	135,4	37,11	148,1	42,08
	39	75,0	18,17	91,2	23,07	103,4	27,17	115,9	31,57	127,5	36,32	135,4	39,77	148,1	45,23
	41	75,0	19,29	91,2	24,53	103,4	28,93	115,9	33,62	127,5	38,69	135,4	42,43	148,1	48,38
	43	75,0	20,41	91,2	25,99	103,4	30,69	115,9	35,67	127,5	41,06	135,4	45,09	148,1	51,53
	46	75,0	21,53	91,2	27,45	103,4	32,45	115,9	37,72	125,9	43,43	134,4	47,75	146,5	54,68
	48	75,0	22,65	91,2	28,91	103,4	34,21	114,3	39,77	124,1	45,80	132,4	50,41	144,5	57,83
	50	75,0	23,77	91,2	30,37	101,8	35,97	112,6	41,82	122,0	48,17	130,0	53,07	142,0	60,98

KVR1650HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	64,3	9,36	78,1	11,14	88,7	12,56	99,1	14,06	109,3	15,62	116,6	16,67	127,0	18,33
	12	64,3	9,50	78,1	11,34	88,7	12,77	99,1	14,31	109,3	15,91	116,6	17,00	127,0	18,68
	14	64,3	9,66	78,1	11,55	88,7	13,02	99,1	14,61	109,3	16,24	116,6	17,33	127,0	19,05
	16	64,3	9,79	78,1	11,76	88,7	13,27	99,1	14,86	109,3	16,54	116,6	17,71	127,0	19,50
	18	64,3	9,96	78,1	11,96	88,7	13,55	99,1	15,17	109,3	16,88	116,6	18,08	127,0	19,88
	19	64,3	10,13	78,1	12,18	88,7	13,81	99,1	15,52	109,3	17,25	116,6	18,46	127,0	20,34
	21	64,3	10,22	78,1	12,30	88,7	13,94	99,1	15,66	109,3	17,45	116,6	18,67	127,0	20,85
	23	64,3	10,37	78,1	12,47	88,7	14,15	99,1	15,99	109,3	18,17	116,6	19,68	127,0	22,06
	25	64,3	10,55	78,1	12,94	88,7	14,99	99,1	17,17	109,3	19,50	116,6	21,14	127,0	23,74
	27	64,3	11,19	78,1	13,85	88,7	16,04	99,1	18,38	109,3	20,89	116,6	22,69	127,0	25,46
	29	64,3	11,96	78,1	14,78	88,7	17,13	99,1	19,71	109,3	22,40	116,6	24,32	127,0	27,33
	31	64,3	12,70	78,1	15,78	88,7	18,33	99,1	21,06	109,3	23,99	116,6	26,07	127,0	29,30
	33	64,3	13,11	78,1	16,28	88,7	18,92	99,1	21,77	109,3	24,82	116,6	26,96	127,0	30,35
	35	64,3	13,52	78,1	16,82	88,7	19,58	99,1	22,52	109,3	25,69	116,6	27,91	127,0	31,40
	37	64,3	14,36	78,1	17,92	88,7	20,85	99,1	24,03	109,3	27,42	116,6	29,84	127,0	33,62
	39	64,3	15,24	78,1	19,09	88,7	22,27	99,1	25,69	109,3	29,31	116,6	31,93	127,0	36,01
	41	64,3	16,12	78,1	20,26	88,7	23,69	99,1	27,35	109,3	31,20	116,6	34,02	127,0	38,40
	43	64,3	17,00	78,1	21,43	88,7	25,11	99,1	29,01	109,3	33,09	116,6	36,11	127,0	40,79
	46	64,3	17,88	78,1	22,60	88,7	26,53	99,1	30,67	109,3	34,98	116,6	38,20	127,0	43,18
	48	64,3	18,76	78,1	23,77	88,7	27,95	98,2	32,33	107,8	36,87	115,4	40,29	125,4	45,57
	50	64,3	19,64	78,1	24,94	88,7	29,37	97,6	33,99	109,2	38,76	113,8	42,38	123,8	47,96
50%	10	53,9	7,05	65,2	8,39	74,2	9,47	82,9	10,59	91,5	11,76	97,5	12,55	106,3	13,79
	12	53,9	7,15	65,2	8,55	74,2	9,60	82,9	10,76	91,5	11,97	97,5	12,80	106,3	14,05
	14	53,9	7,27	65,2	8,68	74,2	9,80	82,9	11,01	91,5	12,22	97,5	13,04	106,3	14,34
	16	53,9	7,35	65,2	8,85	74,2	9,98	82,9	11,18	91,5	12,46	97,5	13,34	106,3	14,67
	18	53,9	7,48	65,2	9,01	74,2	10,21	82,9	11,43	91,5	12,72	97,5	13,62	106,3	14,96
	19	53,9	7,64	65,2	9,18	74,2	10,39	82,9	11,67	91,5	12,97	97,5	13,88	106,3	15,32
	21	53,9	7,69	65,2	9,26	74,2	10,51	82,9	11,80	91,5	13,13	97,5	14,05	106,3	15,70
	23	53,9	7,80	65,2	9,39	74,2	10,64	82,9	12,04	91,5	13,67	97,5	14,80	106,3	16,61
	25	53,9	7,94	65,2	9,73	74,2	11,27	82,9	12,93	91,5	14,67	97,5	15,91	106,3	17,87
	27	53,9	8,41	65,2	10,42	74,2	12,06	82,9	13,84	91,5	15,71	97,5	17,08	106,3	19,16
	29	53,9	9,01	65,2	11,13	74,2	12,89	82,9	14,83	91,5	16,87	97,5	18,32	106,3	20,56
	31	53,9	9,57	65,2	11,88	74,2	13,79	82,9	15,84	91,5	18,07	97,5	19,61	106,3	22,06
	33	53,9	9,86	65,2	12,25	74,2	14,25	82,9	16,37	91,5	18,69	97,5	20,28	106,3	22,85
	35	53,9	10,18	65,2	12,66	74,2	14,74	82,9	16,95	91,5	19,35	97,5	21,01	106,3	23,64
	37	53,9	10,80	65,2	13,50	74,2	15,70	82,9	18,08	91,5	20,65	97,5	22,47	106,3	25,31
	39	53,9	11,47	65,2	14,37	74,2	16,75	82,9	19,35	91,5	22,06	97,5	24,04	106,3	27,11
	41	53,9	12,13	65,2	15,25	74,2	17,82	82,9	20,59	91,5	23,48	97,5	25,62	106,3	28,91
	43	53,9	12,80	65,2	16,12	74,2	18,90	82,9	21,83	91,5	24,90	97,5	27,16	106,3	30,71
	46	53,9	13,46	65,2	17,02	74,2	19,97	82,9	23,10	91,5	26,32	97,5	28,74	106,3	32,50
	48	53,9	14,13	65,2	17,90	74,2	21,05	82,0	24,34	90,3	27,74	96,7	30,32	105,0	34,30
	50	53,9	14,79	65,2	18,77	74,2	22,09	81,6	25,58	91,5	29,16	95,2	31,89	103,5	36,10

60 HP

ТС: общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1700HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	143,2	21,24	174,4	26,54	197,2	30,70	214,2	31,82	218,4	32,30	221,6	32,30	225,4	32,30
	12	143,2	21,66	174,4	27,12	197,2	31,36	211,4	32,50	215,0	33,02	218,4	33,02	222,8	33,02
	14	143,2	22,12	174,4	27,68	197,2	32,02	208,2	33,20	212,4	33,28	215,0	33,28	219,4	33,28
	16	143,2	22,58	174,4	28,30	197,2	32,72	204,8	33,28	209,0	33,32	212,4	33,12	216,2	32,40
	18	143,2	23,06	174,4	29,16	197,2	35,10	201,6	35,40	206,4	35,74	209,0	35,82	213,6	36,12
	19	143,2	23,84	174,4	31,56	194,4	36,90	198,2	37,22	203,2	37,52	205,8	37,82	210,2	38,14
	21	143,2	24,76	174,4	32,80	192,8	37,88	197,2	38,20	201,6	38,52	204,2	38,60	208,6	38,94
	23	143,2	26,20	174,4	34,78	190,0	39,26	195,0	39,58	199,4	39,94	202,2	40,22	206,4	40,54
	25	143,2	28,20	174,4	37,48	187,2	41,22	191,8	41,58	196,2	41,94	199,4	42,04	203,2	42,38
	27	143,2	30,30	174,4	40,30	184,0	43,02	189,0	43,38	193,2	43,76	196,2	44,06	200,4	44,40
	29	143,2	32,56	174,4	43,38	181,4	44,90	185,8	45,46	190,0	45,66	192,8	46,06	197,2	46,44
	31	143,2	34,86	173,8	46,44	178,0	46,84	182,4	47,22	186,8	47,60	190,0	47,80	194,4	48,38
	33	143,2	36,16	172,0	47,40	177,0	47,80	180,8	48,20	185,2	48,58	188,4	48,98	192,4	49,36
	35	143,2	37,48	171,2	48,20	174,8	48,78	179,2	49,16	184,0	49,54	186,8	49,94	191,2	50,34
	37	143,2	40,22	167,8	50,12	172,0	50,52	176,0	51,30	180,8	51,68	184,0	51,88	187,8	52,26
	39	143,2	43,02	164,6	52,08	168,8	52,66	173,2	53,06	178,0	53,62	180,8	54,02	185,2	54,40
	41	143,2	45,82	162,8	54,04	167,2	54,80	170,8	54,82	175,8	55,56	178,8	56,16	183,0	56,54
	43	141,8	48,62	162,8	56,00	165,4	56,94	168,8	56,58	173,8	57,50	178,6	58,30	182,8	58,68
	46	140,0	51,42	161,0	57,96	163,4	59,08	167,0	58,34	171,4	59,44	176,4	60,44	180,8	60,82
	48	138,0	54,22	158,8	59,92	161,4	61,22	164,8	60,10	169,0	61,38	173,8	62,58	178,4	62,96
	50	135,8	57,02	156,2	61,88	158,4	63,36	162,4	61,86	166,2	63,32	171,2	64,72	177,4	65,10
120%	10	132,4	19,42	160,8	24,24	182,6	28,00	204,4	31,82	214,8	32,34	217,4	32,34	221,8	32,34
	12	132,4	19,80	160,8	24,72	182,6	28,58	204,4	32,50	211,4	33,02	214,8	33,02	218,4	33,02
	14	132,4	20,22	160,8	25,24	182,6	29,18	204,4	33,20	208,8	33,30	211,4	33,30	215,6	33,30
	16	132,4	20,62	160,8	25,80	182,6	29,80	201,6	33,30	205,4	33,34	208,8	33,12	212,4	32,40
	18	132,4	21,08	160,8	26,38	182,6	31,20	198,4	35,14	202,8	35,46	205,4	35,54	209,2	35,82
	19	132,4	21,56	160,8	28,10	182,6	33,74	195,6	37,12	199,6	37,24	202,2	37,52	206,4	37,82
	21	132,4	22,18	160,8	29,18	182,6	35,10	194,0	37,92	198,4	38,22	200,4	38,50	204,4	38,66
	23	132,4	23,44	160,8	30,88	182,6	37,18	191,2	39,30	195,6	39,64	198,4	39,90	202,2	40,22
	25	132,4	25,22	160,8	33,30	182,6	40,00	188,6	41,28	192,4	41,62	195,0	41,72	199,6	42,06
	27	132,4	27,08	160,8	35,82	181,4	42,74	185,2	43,10	189,6	43,42	192,4	43,72	196,2	44,06
	29	132,4	29,10	160,8	38,54	178,2	44,70	182,6	45,08	186,4	45,50	189,2	45,68	193,6	46,06
	31	132,4	31,20	160,8	41,34	175,4	46,46	179,2	46,84	183,2	47,22	186,4	47,64	190,0	48,02
	33	132,4	32,30	160,8	42,96	173,8	47,42	178,2	47,82	182,0	48,20	184,0	48,60	188,6	48,98
	35	132,4	33,42	160,8	44,42	172,2	48,60	176,0	48,78	180,4	49,16	183,2	49,56	186,8	49,96
	37	132,4	35,80	160,8	47,64	168,8	50,34	173,2	50,74	177,2	51,30	179,8	51,50	184,0	51,88
	39	132,4	38,26	160,8	51,30	166,2	52,28	170,0	52,68	174,4	53,06	177,2	53,44	180,8	54,02
	41	132,4	40,72	158,6	54,96	163,8	54,22	167,6	54,62	172,4	54,82	174,8	55,38	178,8	56,16
	43	132,4	43,18	156,6	58,62	161,4	56,16	165,2	56,56	170,2	56,58	172,6	57,32	176,4	58,30
	46	132,4	45,64	154,6	62,28	159,2	58,10	162,6	58,50	167,8	58,34	170,2	59,26	174,2	60,44
	48	130,6	48,10	154,4	65,94	156,8	60,04	160,2	60,44	165,4	60,10	167,8	61,20	171,6	62,58
	50	128,6	50,56	151,8	69,60	154,2	61,98	157,6	62,38	162,6	61,86	165,4	63,14	168,8	64,72

KVR1700HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	121,4	17,62	147,6	21,92	167,2	25,30	186,8	28,78	206,4	32,32	213,4	31,08	217,4	31,08
	12	121,4	18,00	147,6	22,38	167,2	25,84	186,8	29,40	206,4	33,02	210,8	31,72	214,6	31,72
	14	121,4	18,34	147,6	22,84	167,2	26,38	186,8	30,02	205,4	33,28	207,4	32,42	211,4	32,42
	16	121,4	18,72	147,6	23,34	167,2	26,94	186,8	30,66	202,2	33,32	204,2	33,12	208,0	32,40
	18	121,4	19,14	147,6	23,86	167,2	27,56	186,8	32,34	199,4	35,16	201,6	35,40	205,4	35,50
	19	121,4	19,56	147,6	24,80	167,2	29,66	186,8	35,06	196,2	37,12	198,2	37,20	202,2	37,50
	21	121,4	19,76	147,6	25,80	167,2	30,84	186,8	36,44	194,4	37,90	197,2	38,18	200,4	38,48
	23	121,4	20,86	147,6	27,26	167,2	32,66	186,8	38,54	192,2	39,32	194,4	39,58	198,2	39,88
	25	121,4	22,40	147,6	29,36	167,2	35,16	185,2	40,98	189,0	41,30	191,2	41,40	195,0	41,70
	27	121,4	24,06	147,6	31,58	167,2	37,86	182,4	42,74	186,4	43,10	188,4	43,38	192,2	43,70
	29	121,4	25,82	147,6	33,90	167,2	40,66	179,2	44,68	183,0	45,08	185,2	45,48	189,0	45,66
	31	121,4	27,66	147,6	36,44	167,2	43,76	176,0	46,44	179,8	46,82	182,4	47,22	186,4	47,62
	33	121,4	28,60	147,6	37,78	167,2	45,48	174,8	47,62	178,0	47,80	180,8	48,20	184,0	48,58
	35	121,4	29,58	147,6	38,96	167,2	47,02	173,2	48,58	177,0	48,96	179,2	49,16	183,0	49,54
	37	121,4	31,66	147,6	41,96	166,0	49,94	170,0	50,34	173,8	50,90	176,0	51,10	179,8	51,48
	39	121,4	33,86	147,6	44,88	162,8	51,86	166,6	52,28	171,0	52,66	173,2	53,04	177,0	53,44
	41	121,4	36,06	147,6	47,80	161,0	53,78	164,4	54,22	168,8	54,42	171,4	54,98	174,8	55,40
	43	121,4	38,26	147,6	50,72	159,0	55,70	162,2	56,16	166,8	56,18	169,2	56,92	172,6	57,36
	46	119,6	40,46	145,4	53,64	156,6	57,62	160,0	58,10	164,6	57,94	166,8	58,86	170,4	59,32
	48	117,6	42,66	143,4	56,56	153,8	59,54	157,2	60,04	162,2	59,70	164,8	60,80	168,0	61,28
	50	115,2	44,86	140,8	59,48	151,2	61,46	155,0	61,98	159,4	61,46	162,2	62,74	165,6	63,24
100%	10	110,2	15,94	134,6	19,70	152,0	22,68	170,0	25,80	188,0	28,96	199,4	31,10	213,6	31,10
	12	110,2	16,24	134,6	20,10	152,0	23,18	170,0	26,32	188,0	29,54	199,4	31,72	210,2	31,72
	14	110,2	16,56	134,6	20,52	152,0	23,66	170,0	26,88	188,0	30,18	199,4	32,42	207,6	32,42
	16	110,2	16,90	134,6	20,96	152,0	24,16	170,0	27,48	188,0	30,84	199,4	33,12	204,4	32,40
	18	110,2	17,24	134,6	21,42	152,0	24,68	170,0	28,10	188,0	32,58	198,4	35,12	201,0	35,40
	19	110,2	17,58	134,6	21,86	152,0	25,90	170,0	30,40	188,0	35,18	194,4	36,90	198,4	37,20
	21	110,2	17,80	134,6	22,58	152,0	26,90	170,0	31,60	188,0	36,56	193,6	37,88	196,8	38,18
	23	110,2	18,44	134,6	23,88	152,0	28,48	170,0	33,42	188,0	38,88	191,2	39,28	194,4	39,56
	25	110,2	19,80	134,6	25,70	152,0	30,66	170,0	36,10	185,2	41,00	188,0	41,26	191,2	41,38
	27	110,2	21,24	134,6	27,62	152,0	32,98	170,0	38,88	182,6	42,98	185,2	43,06	188,0	43,36
	29	110,2	22,74	134,6	29,64	152,0	35,44	170,0	41,70	179,2	44,70	182,0	45,10	185,2	45,10
	31	110,2	24,34	134,6	31,78	152,0	37,94	170,0	44,92	176,0	46,64	178,6	46,84	182,0	47,24
	33	110,2	25,16	134,6	32,90	152,0	39,32	170,0	46,44	174,8	47,62	177,2	47,82	180,4	48,20
	35	110,2	26,02	134,6	34,06	152,0	40,92	170,0	48,20	173,2	48,58	176,0	48,78	179,2	49,16
	37	110,2	27,84	134,6	36,50	152,0	43,76	166,8	49,96	170,0	50,52	172,2	50,72	176,0	50,92
	39	110,2	29,74	134,6	39,18	152,0	46,84	164,0	51,90	167,2	52,28	169,4	52,66	172,8	53,06
	41	110,2	31,64	134,6	41,86	150,0	49,92	162,0	53,84	165,4	54,04	167,0	54,60	170,6	55,20
	43	110,2	33,54	134,6	44,54	148,2	53,00	159,6	55,78	163,2	55,80	164,8	56,54	168,4	57,34
	46	110,2	35,44	132,6	47,22	146,0	56,08	157,0	57,72	160,6	57,56	162,4	58,48	165,8	59,48
	48	110,2	37,34	130,6	49,90	143,8	59,16	154,8	59,66	158,4	59,32	162,0	60,42	163,2	61,62
	50	109,0	39,24	128,8	52,58	141,0	62,24	152,2	61,60	155,8	61,08	159,4	62,36	160,8	63,76

KVR1700HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	99,4	14,30	120,4	17,54	136,8	20,12	153,2	22,86	168,8	25,62	179,8	27,52	196,2	30,40
	12	99,4	14,54	120,4	17,90	136,8	20,56	153,2	23,30	168,8	26,16	179,8	28,08	196,2	31,02
	14	99,4	14,82	120,4	18,24	136,8	20,98	153,2	23,82	168,8	26,72	179,8	28,68	196,2	31,70
	16	99,4	15,12	120,4	18,64	136,8	21,42	153,2	24,32	168,8	27,32	179,8	29,34	196,2	32,40
	18	99,4	15,42	120,4	19,04	136,8	21,90	153,2	24,84	168,8	27,92	179,8	30,52	196,2	34,74
	19	99,4	15,72	120,4	19,46	136,8	22,36	153,2	26,10	168,8	30,16	179,8	33,02	193,8	36,88
	21	99,4	15,90	120,4	19,64	136,8	23,24	153,2	27,14	168,8	31,34	179,8	34,32	192,4	37,86
	23	99,4	16,16	120,4	20,74	136,8	24,54	153,2	28,70	168,8	33,20	179,8	36,44	190,2	39,26
	25	99,4	17,34	120,4	22,26	136,8	26,42	153,2	30,92	168,8	35,82	179,8	39,24	187,6	41,06
	27	99,4	18,44	120,4	23,92	136,8	28,40	153,2	33,24	168,8	38,54	179,8	42,30	184,2	43,04
	29	99,4	19,86	120,4	25,66	136,8	30,48	153,2	35,78	168,8	41,36	178,0	44,70	181,0	44,90
	31	99,4	21,24	120,4	27,48	136,8	32,68	153,2	38,30	168,8	44,48	174,8	46,44	178,0	46,84
	33	99,4	21,96	120,4	28,44	136,8	33,84	153,2	39,66	168,8	46,06	173,2	47,42	176,0	47,80
	35	99,4	22,70	120,4	29,42	136,8	35,08	153,2	41,26	168,8	47,80	172,0	48,38	174,8	48,58
	37	99,4	24,24	120,4	31,48	136,8	37,52	153,2	44,12	166,8	49,96	168,8	50,34	172,0	50,52
	39	99,4	25,88	120,4	33,68	136,8	40,26	153,2	47,42	164,0	51,90	165,6	52,28	168,8	52,66
	41	99,4	27,52	120,4	35,88	136,8	43,00	151,8	50,72	162,0	53,84	163,0	54,22	166,6	54,80
	43	99,4	29,16	120,4	38,08	134,8	45,74	149,8	54,02	159,8	55,78	161,0	56,16	164,2	56,94
	46	99,4	30,80	120,4	40,28	132,6	48,48	147,4	57,32	157,8	57,72	159,0	58,10	162,0	59,08
80%	48	99,4	32,44	120,4	42,48	130,0	51,22	144,6	60,62	155,2	59,66	156,8	60,04	161,2	61,22
	50	99,4	34,08	118,2	44,68	127,6	53,96	142,0	63,92	152,2	61,60	154,4	61,98	158,6	63,36
	10	88,2	12,28	107,2	14,96	121,4	17,06	135,6	19,30	150,2	21,62	159,4	23,18	174,4	25,60
	12	88,2	12,46	107,2	15,22	121,4	17,42	135,6	19,70	150,2	22,06	159,4	23,64	174,4	26,14
	14	88,2	12,70	107,2	15,50	121,4	17,76	135,6	20,10	150,2	22,54	159,4	24,16	174,4	26,70
	16	88,2	12,94	107,2	15,84	121,4	18,14	135,6	20,54	150,2	23,00	159,4	24,68	174,4	27,26
	18	88,2	13,18	107,2	16,14	121,4	18,52	135,6	20,98	150,2	23,52	159,4	25,24	174,4	28,10
	19	88,2	13,46	107,2	16,50	121,4	18,92	135,6	21,44	150,2	24,60	159,4	26,84	174,4	30,40
	21	88,2	13,58	107,2	16,68	121,4	19,12	135,6	22,22	150,2	25,56	159,4	27,88	174,4	31,62
	23	88,2	13,78	107,2	17,18	121,4	20,20	135,6	23,48	150,2	27,02	159,4	29,50	174,4	33,52
	25	88,2	14,52	107,2	18,44	121,4	21,72	135,6	25,26	150,2	29,10	159,4	31,78	174,4	36,18
	27	88,2	15,54	107,2	19,76	121,4	23,32	135,6	27,16	150,2	31,28	159,4	34,22	174,4	38,88
	29	88,2	16,60	107,2	21,20	121,4	24,98	135,6	29,16	150,2	33,58	159,4	36,84	174,4	41,84
	31	88,2	17,74	107,2	22,66	121,4	26,78	135,6	31,28	150,2	36,18	159,4	39,52	173,8	44,84
	33	88,2	18,30	107,2	23,44	121,4	27,74	135,6	32,36	150,2	37,48	159,4	40,92	172,0	45,58
	35	88,2	18,92	107,2	24,22	121,4	28,68	135,6	33,54	150,2	38,82	159,4	42,48	171,0	46,54
	37	88,2	20,16	107,2	25,90	121,4	30,72	135,6	35,90	150,2	41,52	159,4	45,58	167,8	48,40
	39	88,2	21,50	107,2	27,70	121,4	31,68	135,6	38,50	150,2	44,44	159,4	48,78	164,6	50,26
	41	88,2	22,84	107,2	29,50	121,4	32,64	135,6	41,10	148,2	47,36	157,6	51,98	162,2	52,12
	43	88,2	24,18	107,2	31,30	121,4	33,60	135,6	43,70	146,4	50,28	155,4	55,18	160,0	53,98
	46	88,2	25,52	107,2	33,10	119,8	34,56	133,2	46,30	144,0	53,20	153,0	58,38	157,4	55,84
	48	88,2	26,86	107,2	34,90	117,4	35,52	131,0	48,90	141,6	56,12	150,2	61,58	154,6	57,70
	50	88,2	28,20	107,2	36,70	114,8	36,48	128,2	51,50	138,8	59,04	147,4	64,78	151,8	59,56

KVR1700HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	77,2	11,20	94,0	13,50	106,4	15,36	119,4	17,28	131,4	19,28	139,6	20,66	152,6	22,76
	12	77,2	11,36	94,0	13,74	106,4	15,62	119,4	17,62	131,4	19,66	139,6	21,06	152,6	23,20
	14	77,2	11,56	94,0	14,00	106,4	15,94	119,4	17,98	131,4	20,08	139,6	21,52	152,6	23,72
	16	77,2	11,78	94,0	14,28	106,4	16,24	119,4	18,34	131,4	20,48	139,6	21,96	152,6	24,22
	18	77,2	11,98	94,0	14,56	106,4	16,58	119,4	18,70	131,4	20,92	139,6	22,44	152,6	24,76
	19	77,2	12,24	94,0	14,86	106,4	16,96	119,4	19,14	131,4	21,38	139,6	23,02	152,6	25,96
	21	77,2	12,32	94,0	15,00	106,4	17,12	119,4	19,34	131,4	22,00	139,6	23,92	152,6	26,98
	23	77,2	12,50	94,0	15,22	106,4	17,62	119,4	20,34	131,4	23,24	139,6	25,30	152,6	28,56
	25	77,2	12,94	94,0	16,20	106,4	18,92	119,4	21,86	131,4	24,98	139,6	27,22	152,6	30,74
	27	77,2	13,80	94,0	17,36	106,4	20,26	119,4	23,44	131,4	26,86	139,6	29,26	152,6	33,08
	29	77,2	14,74	94,0	18,56	106,4	21,74	119,4	25,12	131,4	28,82	139,6	31,42	152,6	35,48
	31	77,2	15,70	94,0	19,82	106,4	23,24	119,4	26,92	131,4	30,92	139,6	33,70	152,6	38,18
	33	77,2	16,20	94,0	20,48	106,4	24,02	119,4	27,86	131,4	31,98	139,6	34,84	152,6	39,56
	35	77,2	16,74	94,0	21,18	106,4	24,86	119,4	28,82	131,4	33,12	139,6	36,14	152,6	40,96
	37	77,2	17,82	94,0	22,58	106,4	26,54	119,4	30,84	131,4	35,46	139,6	38,82	152,6	44,00
	39	77,2	18,98	94,0	24,10	106,4	28,38	119,4	32,98	131,4	37,92	139,6	41,58	152,6	47,22
	41	77,2	20,14	94,0	25,62	106,4	30,22	119,4	35,12	131,4	40,38	139,6	44,34	152,6	50,44
	43	77,2	21,30	94,0	27,14	106,4	32,06	119,4	37,26	131,4	42,84	139,6	47,10	152,6	53,66
	46	77,2	22,46	94,0	28,66	106,4	33,90	119,4	39,40	129,8	45,30	139,6	49,86	151,0	56,88
	48	77,2	23,62	94,0	30,18	106,4	35,74	117,8	41,54	127,8	47,76	137,6	52,62	149,0	60,10
	50	77,2	24,78	94,0	31,70	104,8	37,58	116,0	43,68	125,6	50,22	135,2	55,38	146,4	63,32
60%	10	66,2	9,76	80,6	11,64	91,4	13,12	102,2	14,68	112,6	16,32	120,0	17,42	130,8	19,14
	12	66,2	9,92	80,6	11,84	91,4	13,34	102,2	14,94	112,6	16,62	120,0	17,76	130,8	19,52
	14	66,2	10,08	80,6	12,06	91,4	13,60	102,2	15,26	112,6	16,96	120,0	18,10	130,8	19,90
	16	66,2	10,22	80,6	12,28	91,4	13,86	102,2	15,52	112,6	17,28	120,0	18,50	130,8	20,36
	18	66,2	10,40	80,6	12,48	91,4	14,14	102,2	15,86	112,6	17,64	120,0	18,88	130,8	20,76
	19	66,2	10,58	80,6	12,72	91,4	14,42	102,2	16,20	112,6	18,02	120,0	19,28	130,8	21,24
	21	66,2	10,68	80,6	12,84	91,4	14,56	102,2	16,36	112,6	18,22	120,0	19,50	130,8	21,78
	23	66,2	10,82	80,6	13,02	91,4	14,78	102,2	16,70	112,6	18,98	120,0	20,56	130,8	23,04
	25	66,2	11,02	80,6	13,52	91,4	15,66	102,2	17,94	112,6	20,36	120,0	22,08	130,8	24,80
	27	66,2	11,70	80,6	14,46	91,4	16,76	102,2	19,20	112,6	21,82	120,0	23,70	130,8	26,60
	29	66,2	12,48	80,6	15,44	91,4	17,90	102,2	20,58	112,6	23,40	120,0	25,40	130,8	28,54
	31	66,2	13,28	80,6	16,48	91,4	19,14	102,2	22,00	112,6	25,06	120,0	27,22	130,8	30,60
	33	66,2	13,70	80,6	17,00	91,4	19,76	102,2	22,74	112,6	25,92	120,0	28,16	130,8	31,70
	35	66,2	14,12	80,6	17,56	91,4	20,44	102,2	23,52	112,6	26,82	120,0	29,14	130,8	32,80
	37	66,2	15,00	80,6	18,72	91,4	21,78	102,2	25,10	112,6	28,64	120,0	31,16	130,8	35,12
	39	66,2	15,92	80,6	19,94	91,4	23,26	102,2	26,82	112,6	30,62	120,0	33,34	130,8	37,58
	41	66,2	16,84	80,6	21,16	91,4	24,74	102,2	28,54	112,6	32,60	120,0	35,52	130,8	40,04
	43	66,2	17,76	80,6	22,38	91,4	26,22	102,2	30,26	112,6	34,58	120,0	37,70	130,8	42,50
	46	66,2	18,68	80,6	23,60	91,4	27,70	102,2	31,98	112,6	36,56	120,0	39,88	130,8	44,96
	48	66,2	19,60	80,6	24,82	91,4	29,18	101,6	33,70	111,2	38,54	118,8	42,06	129,2	47,42
	50	66,2	20,52	80,6	26,04	91,4	30,66	102,0	35,42	111,6	40,52	117,2	44,24	127,6	49,88

KVR1700HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	55,4	7,30	67,2	8,70	76,4	9,82	85,4	10,98	94,2	12,20	100,2	13,02	109,4	14,30
	12	55,4	7,42	67,2	8,86	76,4	9,96	85,4	11,16	94,2	12,42	100,2	13,28	109,4	14,58
	14	55,4	7,54	67,2	9,00	76,4	10,16	85,4	11,42	94,2	12,68	100,2	13,52	109,4	14,88
	16	55,4	7,62	67,2	9,18	76,4	10,36	85,4	11,60	94,2	12,92	100,2	13,84	109,4	15,22
	18	55,4	7,76	67,2	9,34	76,4	10,58	85,4	11,86	94,2	13,20	100,2	14,12	109,4	15,52
	19	55,4	7,92	67,2	9,52	76,4	10,78	85,4	12,10	94,2	13,46	100,2	14,40	109,4	15,88
	21	55,4	7,98	67,2	9,60	76,4	10,90	85,4	12,24	94,2	13,62	100,2	14,58	109,4	16,28
	23	55,4	8,08	67,2	9,74	76,4	11,04	85,4	12,48	94,2	14,18	100,2	15,36	109,4	17,22
	25	55,4	8,24	67,2	10,10	76,4	11,70	85,4	13,42	94,2	15,22	100,2	16,50	109,4	18,54
	27	55,4	8,74	67,2	10,80	76,4	12,52	85,4	14,36	94,2	16,30	100,2	17,72	109,4	19,88
	29	55,4	9,34	67,2	11,54	76,4	13,38	85,4	15,38	94,2	17,50	100,2	19,00	109,4	21,32
	31	55,4	9,94	67,2	12,32	76,4	14,30	85,4	16,44	94,2	18,74	100,2	20,34	109,4	22,88
	33	55,4	10,24	67,2	12,70	76,4	14,78	85,4	16,98	94,2	19,38	100,2	21,04	109,4	23,70
	35	55,4	10,56	67,2	13,12	76,4	15,28	85,4	17,58	94,2	20,06	100,2	21,78	109,4	24,52
	37	55,4	11,20	67,2	14,00	76,4	16,28	85,4	18,76	94,2	21,42	100,2	23,30	109,4	26,26
	39	55,4	11,90	67,2	14,90	76,4	17,38	85,4	20,06	94,2	22,88	100,2	24,92	109,4	28,10
	41	55,4	12,58	67,2	15,82	76,4	18,48	85,4	21,34	94,2	24,36	100,2	26,56	109,4	29,94
	43	55,4	13,28	67,2	16,72	76,4	19,60	85,4	22,62	94,2	25,84	100,2	28,16	109,4	31,78
	46	55,4	13,96	67,2	17,64	76,4	20,70	85,4	23,92	94,2	27,32	100,2	29,80	109,4	33,60
	48	55,4	14,66	67,2	18,56	76,4	21,82	84,8	25,20	93,0	28,80	99,4	31,44	108,0	35,44
	50	55,4	15,34	67,2	19,46	76,4	22,90	85,2	26,48	93,4	30,28	98,0	33,06	106,6	37,28

62 HP

ТС: общая холодопроизводительность PI: Потребляемая мощность

KVR1750HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	147,6	22,14	179,4	27,67	203,0	32,01	220,7	33,19	224,8	33,69	228,0	33,69	232,1	33,69
	12	147,6	22,59	179,4	28,28	203,0	32,70	217,7	33,89	221,5	34,43	224,8	34,43	229,2	34,43
	14	147,6	23,06	179,4	28,86	203,0	33,39	214,5	34,62	218,6	34,70	221,5	34,70	225,9	34,70
	16	147,6	23,55	179,4	29,51	203,0	34,12	210,6	34,70	215,3	34,74	218,6	34,54	222,7	33,78
	18	147,6	24,05	179,4	30,40	203,0	36,61	207,4	36,94	212,4	37,31	215,3	37,35	219,8	37,68
	19	147,6	24,86	179,4	32,92	200,0	38,45	204,1	38,79	209,2	39,12	212,1	39,47	216,5	39,81
	21	147,6	25,82	179,4	34,20	198,6	39,50	203,0	39,84	207,4	40,18	210,3	40,22	214,7	40,59
	23	147,6	27,32	179,4	36,27	195,6	40,93	200,9	41,27	205,3	41,65	208,3	41,97	212,4	42,31
	25	147,6	29,40	179,4	39,10	192,6	43,03	197,7	43,39	202,1	43,77	205,3	43,82	209,2	44,17
	27	147,6	31,59	179,4	42,01	189,4	44,87	194,7	45,23	198,8	45,62	202,1	45,95	206,2	46,30
	29	147,6	33,96	179,4	45,23	186,5	46,75	191,5	47,39	195,6	47,69	198,6	48,07	203,0	48,44
	31	147,6	36,31	179,1	48,44	183,2	48,84	187,6	49,21	192,4	49,58	195,6	49,88	200,0	50,53
	33	147,6	37,70	177,0	49,48	182,3	49,88	186,2	50,26	190,6	50,63	193,8	51,03	198,0	51,40
	35	147,6	39,10	176,2	50,26	180,0	50,93	184,4	51,30	189,4	51,67	192,4	52,07	196,8	52,45
	37	147,6	41,97	172,9	52,34	177,0	52,72	181,2	53,49	186,2	53,86	189,4	54,16	193,5	54,53
	39	147,6	44,87	169,7	54,26	173,8	54,91	178,2	55,31	183,2	55,95	186,2	56,35	190,6	56,72
	41	147,6	47,77	167,8	56,18	172,2	57,10	175,6	57,13	180,7	58,04	184,0	58,54	188,1	58,91
	43	146,3	50,67	166,8	58,10	170,3	59,29	173,4	58,95	178,5	60,13	182,5	60,73	186,8	61,10
	46	144,6	53,57	165,1	60,02	168,3	61,48	171,5	60,77	175,9	62,22	180,2	62,92	184,6	63,29
	48	142,8	56,47	163,0	61,94	166,1	63,67	169,2	62,59	173,3	64,31	177,5	65,11	182,0	65,48
	50	140,7	59,37	160,3	63,86	163,6	65,86	166,8	64,41	170,3	66,40	174,8	67,30	181,7	67,67

KVR1750HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
120%	10	136,4	20,25	165,6	25,28	187,7	29,20	210,4	33,19	221,0	33,73	223,9	33,73	228,3	33,73
	12	136,4	20,64	165,6	25,78	187,7	29,81	210,4	33,89	217,7	34,43	221,0	34,43	224,8	34,43
	14	136,4	21,09	165,6	26,32	187,7	30,43	210,4	34,62	214,8	34,73	217,7	34,73	221,8	34,73
	16	136,4	21,51	165,6	26,90	187,7	31,08	207,4	34,73	211,5	34,77	214,8	34,54	218,6	33,78
	18	136,4	21,98	165,6	27,51	187,7	32,54	204,2	36,63	208,6	36,99	211,5	37,03	215,4	37,35
	19	136,4	22,48	165,6	29,31	187,7	35,19	201,2	38,74	205,4	38,80	208,3	39,14	212,4	39,47
	21	136,4	23,13	165,6	30,43	187,7	36,61	199,8	39,52	204,2	39,85	206,2	40,19	210,4	40,27
	23	136,4	24,44	165,6	32,20	187,7	38,77	196,8	40,95	201,2	41,32	204,2	41,63	208,3	41,97
	25	136,4	26,31	165,6	34,73	187,7	41,68	193,9	43,06	198,0	43,43	200,9	43,48	205,4	43,83
	27	136,4	28,24	165,6	37,35	186,5	44,55	190,6	44,91	195,0	45,25	198,0	45,60	202,1	45,95
	29	136,4	30,35	165,6	40,21	183,3	46,65	187,7	47,02	191,8	47,43	194,8	47,70	199,2	48,07
	31	136,4	32,54	165,6	43,09	180,3	48,47	184,4	48,84	188,6	49,21	191,8	49,62	195,6	49,99
	33	136,4	33,69	165,6	44,84	179,1	49,51	183,3	49,89	187,4	50,26	189,4	50,66	193,9	51,03
	35	136,4	34,85	165,6	46,33	177,1	50,66	181,2	50,93	185,6	51,30	188,6	51,70	192,4	52,08
	37	136,4	37,34	165,6	49,62	173,8	52,45	178,2	52,85	182,4	53,49	185,3	53,79	189,4	54,16
	39	136,4	39,87	165,6	53,49	170,9	54,54	175,0	54,94	179,4	55,31	182,4	55,68	186,2	56,35
	41	136,4	42,40	163,5	57,36	168,3	56,63	172,4	57,03	177,4	57,13	179,8	57,57	184,0	58,54
	43	136,4	44,93	161,7	61,23	165,7	58,72	170,0	59,12	175,1	58,95	177,5	59,46	181,4	60,73
	46	136,4	47,46	159,7	65,10	163,6	60,81	167,3	61,21	172,5	60,77	175,1	61,35	179,1	62,92
	48	134,7	49,99	158,6	68,97	161,2	62,90	164,9	63,30	170,1	62,59	172,7	63,24	176,4	65,11
	50	132,7	52,52	156,1	72,84	158,7	64,99	162,2	65,39	167,3	64,41	170,3	65,13	173,4	67,30
110%	10	124,9	18,37	152,0	22,86	172,0	26,39	192,4	30,01	212,4	33,70	219,7	32,40	223,9	32,40
	12	124,9	18,78	152,0	23,33	172,0	26,94	192,4	30,66	212,4	34,43	216,8	33,08	220,9	33,08
	14	124,9	19,13	152,0	23,82	172,0	27,51	192,4	31,29	211,5	34,70	213,5	33,81	217,7	33,81
	16	124,9	19,52	152,0	24,33	172,0	28,09	192,4	31,97	208,3	34,74	210,3	34,54	214,4	33,78
	18	124,9	19,95	152,0	24,87	172,0	28,74	192,4	33,71	205,3	36,64	207,4	36,94	211,5	36,99
	19	124,9	20,40	152,0	25,86	172,0	30,93	192,4	36,59	202,1	38,74	204,1	38,78	208,3	39,11
	21	124,9	20,60	152,0	26,90	172,0	32,16	192,4	38,02	200,0	39,49	203,0	39,83	206,2	40,16
	23	124,9	21,75	152,0	28,43	172,0	34,05	192,4	40,19	197,9	40,96	200,0	41,27	204,1	41,60
	25	124,9	23,36	152,0	30,62	172,0	36,64	190,6	42,73	194,7	43,07	196,8	43,12	200,9	43,45
	27	124,9	25,09	152,0	32,93	172,0	39,47	187,6	44,53	191,8	44,91	193,8	45,23	197,9	45,57
	29	124,9	26,93	152,0	35,35	172,0	42,37	184,4	46,62	188,5	47,02	190,6	47,40	194,7	47,67
	31	124,9	28,83	152,0	38,02	172,0	45,60	181,2	48,44	185,3	48,81	187,6	49,21	191,8	49,59
	33	124,9	29,82	152,0	39,43	172,0	47,40	180,0	49,59	183,2	49,86	186,2	50,26	189,4	50,63
	35	124,9	30,85	152,0	40,58	172,0	49,11	178,2	50,63	182,3	51,00	184,4	51,30	188,5	51,67
	37	124,9	33,01	152,0	43,78	170,8	52,05	175,0	52,45	179,1	53,09	181,2	53,19	185,3	53,76
	39	124,9	35,31	152,0	46,72	167,6	54,13	171,7	54,54	176,1	54,91	178,2	55,28	182,3	55,68
	41	124,9	37,61	152,0	49,66	165,7	56,21	169,2	56,63	173,6	56,73	176,3	57,37	179,8	57,60
	43	124,9	39,91	152,0	52,60	163,5	58,29	166,9	58,72	171,4	58,55	174,0	59,46	177,3	59,52
	46	123,0	42,21	149,7	55,54	160,9	60,37	164,6	60,81	169,1	60,37	171,4	61,55	175,0	61,44
	48	121,0	44,51	147,7	58,48	157,9	62,45	161,6	62,90	166,5	62,19	169,2	63,64	172,4	63,36
	50	118,6	46,81	145,0	61,42	155,2	64,53	159,3	64,99	163,5	64,01	166,3	65,73	170,0	65,28

KVR1750HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
100%	10	113,5	16,63	138,5	20,53	156,4	23,66	175,0	26,90	193,6	30,20	205,3	32,43	219,8	32,43
	12	113,5	16,94	138,5	20,97	156,4	24,17	175,0	27,44	193,6	30,81	205,3	33,08	216,5	33,08
	14	113,5	17,26	138,5	21,40	156,4	24,67	175,0	28,04	193,6	31,47	205,3	33,81	213,6	33,81
	16	113,5	17,63	138,5	21,86	156,4	25,20	175,0	28,66	193,6	32,16	205,3	34,54	210,4	33,78
	18	113,5	17,98	138,5	22,33	156,4	25,74	175,0	29,29	193,6	33,97	204,2	36,62	207,1	36,94
	19	113,5	18,33	138,5	22,79	156,4	27,01	175,0	31,70	193,6	36,65	200,0	38,45	204,2	38,78
	21	113,5	18,56	138,5	23,55	156,4	28,05	175,0	32,96	193,6	38,08	199,2	39,50	202,4	39,83
	23	113,5	19,24	138,5	24,90	156,4	29,70	175,0	34,85	193,6	40,56	196,8	40,94	200,0	41,26
	25	113,5	20,64	138,5	26,79	156,4	31,97	175,0	37,67	190,6	42,74	193,6	43,05	196,8	43,11
	27	113,5	22,14	138,5	28,79	156,4	34,39	175,0	40,56	187,7	44,85	190,6	44,89	193,6	45,22
	29	113,5	23,71	138,5	30,90	156,4	36,96	175,0	43,45	184,4	46,65	187,4	47,03	190,6	47,03
	31	113,5	25,39	138,5	33,13	156,4	39,53	175,0	46,76	181,2	48,54	184,1	48,84	187,4	49,22
	33	113,5	26,24	138,5	34,31	156,4	40,96	175,0	48,44	180,0	49,59	182,4	49,89	185,6	50,26
	35	113,5	27,13	138,5	35,51	156,4	42,70	175,0	50,26	178,2	50,63	181,2	50,93	184,4	51,30
	37	113,5	29,02	138,5	38,05	156,4	45,62	171,8	52,08	175,0	52,72	177,1	52,82	181,2	53,12
	39	113,5	31,01	138,5	40,89	156,4	48,84	168,8	54,17	172,0	54,54	174,1	54,91	178,0	55,31
	41	113,5	33,00	138,5	43,73	154,4	52,06	166,6	56,26	169,9	56,36	171,5	57,00	175,5	57,50
	43	113,5	34,99	138,5	46,57	152,7	55,28	164,0	58,35	167,4	58,18	169,0	59,09	173,0	59,69
	46	113,5	36,98	136,5	49,41	150,6	58,50	161,1	60,44	164,5	60,00	166,2	61,18	170,1	61,88
	48	113,5	38,97	134,5	52,25	148,5	61,72	159,0	62,53	162,2	61,82	166,6	63,27	167,4	64,07
	50	112,9	40,96	132,8	55,09	145,5	64,94	156,1	64,62	159,3	63,64	163,7	65,36	164,8	66,26
90%	10	102,3	14,91	124,0	18,29	140,8	20,98	157,6	23,83	173,8	26,71	185,3	28,68	202,1	31,70
	12	102,3	15,15	124,0	18,67	140,8	21,44	157,6	24,29	173,8	27,28	185,3	29,28	202,1	32,35
	14	102,3	15,45	124,0	19,02	140,8	21,87	157,6	24,83	173,8	27,86	185,3	29,90	202,1	33,05
	16	102,3	15,76	124,0	19,42	140,8	22,33	157,6	25,36	173,8	28,48	185,3	30,59	202,1	33,78
	18	102,3	16,09	124,0	19,86	140,8	22,83	157,6	25,90	173,8	29,12	185,3	31,82	202,1	36,25
	19	102,3	16,40	124,0	20,29	140,8	23,32	157,6	27,21	173,8	31,44	185,3	34,43	199,7	38,44
	21	102,3	16,59	124,0	20,48	140,8	24,24	157,6	28,29	173,8	32,69	185,3	35,78	198,0	39,49
	23	102,3	16,86	124,0	21,61	140,8	25,59	157,6	29,93	173,8	34,62	185,3	38,02	195,9	40,93
	25	102,3	18,09	124,0	23,21	140,8	27,55	157,6	32,24	173,8	37,35	185,3	40,92	193,0	42,77
	27	102,3	19,30	124,0	24,94	140,8	29,62	157,6	34,66	173,8	40,19	185,3	44,13	189,7	44,88
	29	102,3	20,71	124,0	26,75	140,8	31,78	157,6	37,33	173,8	43,10	183,2	46,63	186,5	46,73
	31	102,3	22,14	124,0	28,64	140,8	34,08	157,6	39,89	173,8	46,34	180,0	48,44	183,2	48,82
	33	102,3	22,90	124,0	29,66	140,8	35,28	157,6	41,31	173,8	48,07	178,2	49,49	181,2	49,86
	35	102,3	23,67	124,0	30,67	140,8	36,60	157,6	43,05	173,8	49,86	177,0	50,53	180,0	50,63
	37	102,3	25,28	124,0	32,82	140,8	39,12	157,6	45,98	171,8	52,08	173,8	52,45	177,0	52,72
	39	102,3	26,98	124,0	35,12	140,8	41,99	157,6	49,49	168,8	54,17	170,6	54,54	173,8	54,91
	41	102,3	28,68	124,0	37,42	140,8	44,86	155,5	53,00	166,6	56,26	167,9	56,63	171,3	57,10
	43	102,3	30,38	124,0	39,72	139,0	47,73	153,3	56,51	164,3	58,35	165,7	58,72	168,7	59,29
	46	102,3	32,08	124,0	42,02	136,9	50,60	150,7	60,02	162,3	60,44	163,5	60,81	166,4	61,48
	48	102,3	33,78	124,0	44,32	134,4	53,47	147,7	63,53	159,6	62,53	161,2	62,90	164,6	63,67
	50	102,3	35,48	122,1	46,62	132,0	56,34	145,0	67,04	156,5	64,62	158,8	64,99	161,9	65,86

KVR1750HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	10	90,9	13,04	110,4	15,90	124,9	18,13	139,6	20,51	154,9	22,97	164,3	24,63	179,4	27,20
	12	90,9	13,23	110,4	16,17	124,9	18,51	139,6	20,93	154,9	23,45	164,3	25,12	179,4	27,77
	14	90,9	13,49	110,4	16,47	124,9	18,88	139,6	21,35	154,9	23,95	164,3	25,66	179,4	28,37
	16	90,9	13,75	110,4	16,82	124,9	19,27	139,6	21,83	154,9	24,44	164,3	26,22	179,4	28,97
	18	90,9	14,01	110,4	17,15	124,9	19,68	139,6	22,29	154,9	25,00	164,3	26,82	179,4	29,87
	19	90,9	14,31	110,4	17,53	124,9	20,10	139,6	22,78	154,9	26,14	164,3	28,52	179,4	32,30
	21	90,9	14,43	110,4	17,72	124,9	20,32	139,6	23,61	154,9	27,16	164,3	29,62	179,4	33,59
	23	90,9	14,65	110,4	18,25	124,9	21,46	139,6	24,96	154,9	28,71	164,3	31,35	179,4	35,64
	25	90,9	15,42	110,4	19,60	124,9	23,08	139,6	26,83	154,9	30,93	164,3	33,77	179,4	38,47
	27	90,9	16,51	110,4	21,00	124,9	24,78	139,6	28,86	154,9	33,24	164,3	36,37	179,4	41,32
	29	90,9	17,64	110,4	22,52	124,9	26,55	139,6	30,98	154,9	35,67	164,3	39,16	179,4	44,48
	31	90,9	18,85	110,4	24,07	124,9	28,45	139,6	33,24	154,9	38,47	164,3	42,00	179,1	47,66
	33	90,9	19,45	110,4	24,90	124,9	29,47	139,6	34,38	154,9	39,86	164,3	43,46	177,0	48,39
	35	90,9	20,10	110,4	25,73	124,9	30,48	139,6	35,65	154,9	41,29	164,3	45,16	176,1	49,45
	37	90,9	21,42	110,4	27,53	124,9	32,64	139,6	38,13	154,9	44,12	164,3	48,39	172,9	51,50
	39	90,9	22,85	110,4	29,43	124,9	34,30	139,6	40,93	154,9	47,26	164,3	51,87	169,7	53,35
	41	90,9	24,28	110,4	31,33	124,9	35,96	139,6	43,73	152,7	50,40	162,2	55,35	166,9	55,20
	43	90,9	25,71	110,4	33,23	124,9	37,62	139,6	46,53	150,8	53,54	159,7	58,83	164,4	57,05
	46	90,9	27,14	110,4	35,13	123,3	39,28	137,2	49,33	148,2	56,68	157,1	62,31	161,5	58,90
	48	90,9	28,57	110,4	37,03	121,1	40,94	135,1	52,13	145,6	59,82	154,1	65,79	158,5	60,75
	50	90,9	30,00	110,4	38,93	118,4	42,60	132,1	54,93	142,6	62,96	151,1	69,27	155,5	62,60
70%	10	79,4	11,68	96,8	14,07	109,4	16,02	122,9	18,02	135,3	20,10	143,8	21,55	157,1	23,74
	12	79,4	11,84	96,8	14,33	109,4	16,29	122,9	18,37	135,3	20,49	143,8	21,97	157,1	24,20
	14	79,4	12,06	96,8	14,60	109,4	16,63	122,9	18,75	135,3	20,94	143,8	22,44	157,1	24,74
	16	79,4	12,29	96,8	14,90	109,4	16,94	122,9	19,13	135,3	21,36	143,8	22,90	157,1	25,25
	18	79,4	12,49	96,8	15,18	109,4	17,29	122,9	19,51	135,3	21,82	143,8	23,40	157,1	25,82
	19	79,4	12,76	96,8	15,49	109,4	17,68	122,9	19,95	135,3	22,29	143,8	24,01	157,1	27,06
	21	79,4	12,84	96,8	15,64	109,4	17,84	122,9	20,17	135,3	22,94	143,8	24,94	157,1	28,13
	23	79,4	13,03	96,8	15,87	109,4	18,37	122,9	21,21	135,3	24,24	143,8	26,39	157,1	29,78
	25	79,4	13,49	96,8	16,90	109,4	19,72	122,9	22,79	135,3	26,05	143,8	28,39	157,1	32,05
	27	79,4	14,40	96,8	18,10	109,4	21,13	122,9	24,44	135,3	28,01	143,8	30,51	157,1	34,50
	29	79,4	15,37	96,8	19,36	109,4	22,67	122,9	26,20	135,3	30,05	143,8	32,77	157,1	36,98
	31	79,4	16,37	96,8	20,67	109,4	24,24	122,9	28,08	135,3	32,24	143,8	35,15	157,1	39,83
	33	79,4	16,90	96,8	21,36	109,4	25,05	122,9	29,05	135,3	33,35	143,8	36,30	157,1	41,26
	35	79,4	17,45	96,8	22,09	109,4	25,93	122,9	30,05	135,3	34,54	143,8	37,69	157,1	42,72
	37	79,4	18,59	96,8	23,55	109,4	27,67	122,9	32,16	135,3	36,97	143,8	40,53	157,1	45,92
	39	79,4	19,79	96,8	25,13	109,4	29,59	122,9	34,39	135,3	39,52	143,8	43,39	157,1	49,21
	41	79,4	20,99	96,8	26,71	109,4	31,51	122,9	36,62	135,3	42,07	143,8	46,25	157,1	52,50
	43	79,4	22,19	96,8	28,29	109,4	33,43	122,9	38,85	135,3	44,62	143,8	49,11	157,1	55,79
	46	79,4	23,39	96,8	29,87	109,4	35,35	122,9	41,08	133,7	47,17	144,8	51,97	155,5	59,08
	48	79,4	24,59	96,8	31,45	109,4	37,27	121,3	43,31	131,5	49,72	142,8	54,83	153,5	62,37
	50	79,4	25,79	96,8	33,03	107,8	39,19	119,4	45,54	129,2	52,27	140,4	57,69	150,8	65,66

KVR1750HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
60%	10	68,1	10,16	83,1	12,14	94,1	13,68	105,3	15,30	115,9	17,02	123,4	18,17	134,6	19,95
	12	68,1	10,34	83,1	12,34	94,1	13,91	105,3	15,57	115,9	17,33	123,4	18,52	134,6	20,36
	14	68,1	10,50	83,1	12,57	94,1	14,18	105,3	15,91	115,9	17,68	123,4	18,87	134,6	20,75
	16	68,1	10,65	83,1	12,80	94,1	14,45	105,3	16,18	115,9	18,02	123,4	19,29	134,6	21,22
	18	68,1	10,84	83,1	13,00	94,1	14,73	105,3	16,55	115,9	18,40	123,4	19,68	134,6	21,64
	19	68,1	11,03	83,1	13,26	94,1	15,03	105,3	16,88	115,9	18,79	123,4	20,10	134,6	22,14
	21	68,1	11,14	83,1	13,38	94,1	15,18	105,3	17,06	115,9	18,99	123,4	20,33	134,6	22,71
	23	68,1	11,27	83,1	13,57	94,1	15,41	105,3	17,41	115,9	19,79	123,4	21,44	134,6	24,02
	25	68,1	11,49	83,1	14,10	94,1	16,33	105,3	18,71	115,9	21,22	123,4	23,02	134,6	25,86
	27	68,1	12,21	83,1	15,07	94,1	17,48	105,3	20,02	115,9	22,75	123,4	24,71	134,6	27,74
	29	68,1	13,00	83,1	16,10	94,1	18,67	105,3	21,45	115,9	24,40	123,4	26,48	134,6	29,75
	31	68,1	13,86	83,1	17,18	94,1	19,95	105,3	22,94	115,9	26,13	123,4	28,37	134,6	31,90
	33	68,1	14,29	83,1	17,72	94,1	20,60	105,3	23,71	115,9	27,02	123,4	29,36	134,6	33,05
	35	68,1	14,72	83,1	18,30	94,1	21,30	105,3	24,52	115,9	27,95	123,4	30,37	134,6	34,20
	37	68,1	15,64	83,1	19,52	94,1	22,71	105,3	26,17	115,9	29,86	123,4	32,48	134,6	36,62
	39	68,1	16,60	83,1	20,79	94,1	24,25	105,3	27,95	115,9	31,93	123,4	34,75	134,6	39,15
	41	68,1	17,56	83,1	22,06	94,1	25,79	105,3	29,73	115,9	34,00	123,4	37,02	134,6	41,68
	43	68,1	18,52	83,1	23,33	94,1	27,33	105,3	31,51	115,9	36,07	123,4	39,29	134,6	44,21
	46	68,1	19,48	83,1	24,60	94,1	28,87	105,3	33,29	115,9	38,14	123,4	41,56	134,6	46,74
	48	68,1	20,44	83,1	25,87	94,1	30,41	105,0	35,07	114,6	40,21	122,2	43,83	133,0	49,27
	50	68,1	21,40	83,1	27,14	94,1	31,95	106,4	36,85	114,0	42,28	120,6	46,10	131,4	51,80
50%	10	56,9	7,55	69,2	9,01	78,6	10,17	87,9	11,37	96,9	12,64	102,9	13,49	112,5	14,81
	12	56,9	7,69	69,2	9,17	78,6	10,32	87,9	11,56	96,9	12,87	102,9	13,76	112,5	15,11
	14	56,9	7,81	69,2	9,32	78,6	10,52	87,9	11,83	96,9	13,14	102,9	14,00	112,5	15,42
	16	56,9	7,89	69,2	9,51	78,6	10,74	87,9	12,02	96,9	13,38	102,9	14,34	112,5	15,77
	18	56,9	8,04	69,2	9,67	78,6	10,95	87,9	12,29	96,9	13,68	102,9	14,62	112,5	16,08
	19	56,9	8,20	69,2	9,86	78,6	11,17	87,9	12,53	96,9	13,95	102,9	14,92	112,5	16,44
	21	56,9	8,27	69,2	9,94	78,6	11,29	87,9	12,68	96,9	14,11	102,9	15,11	112,5	16,86
	23	56,9	8,36	69,2	10,09	78,6	11,44	87,9	12,92	96,9	14,69	102,9	15,92	112,5	17,83
	25	56,9	8,54	69,2	10,47	78,6	12,13	87,9	13,91	96,9	15,77	102,9	17,09	112,5	19,21
	27	56,9	9,07	69,2	11,18	78,6	12,98	87,9	14,88	96,9	16,89	102,9	18,36	112,5	20,60
	29	56,9	9,67	69,2	11,95	78,6	13,87	87,9	15,93	96,9	18,13	102,9	19,68	112,5	22,08
	31	56,9	10,31	69,2	12,76	78,6	14,81	87,9	17,04	96,9	19,41	102,9	21,07	112,5	23,70
	33	56,9	10,62	69,2	13,15	78,6	15,31	87,9	17,59	96,9	20,07	102,9	21,80	112,5	24,55
	35	56,9	10,94	69,2	13,58	78,6	15,82	87,9	18,21	96,9	20,77	102,9	22,55	112,5	25,40
	37	56,9	11,60	69,2	14,50	78,6	16,86	87,9	19,44	96,9	22,19	102,9	24,13	112,5	27,21
	39	56,9	12,33	69,2	15,43	78,6	18,01	87,9	20,77	96,9	23,70	102,9	25,80	112,5	29,09
	41	56,9	13,03	69,2	16,39	78,6	19,14	87,9	22,09	96,9	25,24	102,9	27,50	112,5	30,97
	43	56,9	13,76	69,2	17,32	78,6	20,30	87,9	23,41	96,9	26,78	102,9	29,16	112,5	32,85
	46	56,9	14,46	69,2	18,26	78,6	21,43	87,9	24,74	96,9	28,32	102,9	30,86	112,5	34,70
	48	56,9	15,19	69,2	19,22	78,6	22,59	87,6	26,06	95,7	29,86	102,1	32,56	111,0	36,58
	50	56,9	15,89	69,2	20,15	78,6	23,71	88,8	27,38	95,3	31,40	100,8	34,23	109,7	38,46

64 HP**ТС:** общая холодопроизводительность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1800HZAN3-B															
Сочетание	Температура наружного воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	10	152,0	23,04	184,4	28,80	208,8	33,32	227,2	34,56	231,2	35,08	234,4	35,08	238,8	35,08
	12	152,0	23,52	184,4	29,44	208,8	34,04	224,0	35,28	228,0	35,84	231,2	35,84	235,6	35,84
	14	152,0	24,00	184,4	30,04	208,8	34,76	220,8	36,04	224,8	36,12	228,0	36,12	232,4	36,12
	16	152,0	24,52	184,4	30,72	208,8	35,52	216,4	36,12	221,6	36,16	224,8	35,96	229,2	35,16
	18	152,0	25,04	184,4	31,64	208,8	38,12	213,2	38,48	218,4	38,88	221,6	38,88	226,0	39,24
	19	152,0	25,88	184,4	34,28	205,6	40,00	210,0	40,36	215,2	40,72	218,4	41,12	222,8	41,48
	21	152,0	26,88	184,4	35,60	204,4	41,12	208,8	41,48	213,2	41,84	216,4	41,84	220,8	42,24
	23	152,0	28,44	184,4	37,76	201,2	42,60	206,8	42,96	211,2	43,36	214,4	43,72	218,4	44,08
	25	152,0	30,60	184,4	40,72	198,0	44,84	203,6	45,20	208,0	45,60	211,2	45,60	215,2	45,96
	27	152,0	32,88	184,4	43,72	194,8	46,72	200,4	47,08	204,4	47,48	208,0	47,84	212,0	48,20
	29	152,0	35,36	184,4	47,08	191,6	48,60	197,2	49,32	201,2	49,72	204,4	50,08	208,8	50,44
	31	152,0	37,76	184,4	50,44	188,4	50,84	192,8	51,20	198,0	51,56	201,2	51,96	205,6	52,68
	33	152,0	39,24	182,0	51,56	187,6	51,96	191,6	52,32	196,0	52,68	199,2	53,08	203,6	53,44
	35	152,0	40,72	181,2	52,32	185,2	53,08	189,6	53,44	194,8	53,80	198,0	54,20	202,4	54,56
	37	152,0	43,72	178,0	54,56	182,0	54,92	186,4	55,68	191,6	56,04	194,8	56,44	199,2	56,80
	39	152,0	46,72	174,8	56,44	178,8	57,16	183,2	57,56	188,4	58,28	191,6	58,68	196,0	59,04
	41	152,0	49,72	172,8	58,32	177,2	59,40	180,4	59,44	185,6	60,52	189,2	60,92	193,2	61,28
	43	150,8	52,72	170,8	60,20	175,2	61,64	178,0	61,32	183,2	62,76	186,4	63,16	190,8	63,52
	46	149,2	55,72	169,2	62,08	173,2	63,88	176,0	63,20	180,4	65,00	184,0	65,40	188,4	65,76
	48	147,6	58,72	167,2	63,96	170,8	66,12	173,6	65,08	177,6	67,24	181,2	67,64	185,6	68,00
	50	145,6	61,72	164,4	65,84	168,8	68,36	171,2	66,96	174,4	69,48	178,4	69,88	186,0	70,24
120%	10	140,4	21,08	170,4	26,32	192,8	30,40	216,4	34,56	227,2	35,12	230,4	35,12	234,8	35,12
	12	140,4	21,48	170,4	26,84	192,8	31,04	216,4	35,28	224,0	35,84	227,2	35,84	231,2	35,84
	14	140,4	21,96	170,4	27,40	192,8	31,68	216,4	36,04	220,8	36,16	224,0	36,16	228,0	36,16
	16	140,4	22,40	170,4	28,00	192,8	32,36	213,2	36,16	217,6	36,20	220,8	35,96	224,8	35,16
	18	140,4	22,88	170,4	28,64	192,8	33,88	210,0	38,12	214,4	38,52	217,6	38,52	221,6	38,88
	19	140,4	23,40	170,4	30,52	192,8	36,64	206,8	40,36	211,2	40,36	214,4	40,76	218,4	41,12
	21	140,4	24,08	170,4	31,68	192,8	38,12	205,6	41,12	210,0	41,48	212,0	41,88	216,4	41,88
	23	140,4	25,44	170,4	33,52	192,8	40,36	202,4	42,60	206,8	43,00	210,0	43,36	214,4	43,72
	25	140,4	27,40	170,4	36,16	192,8	43,36	199,2	44,84	203,6	45,24	206,8	45,24	211,2	45,60
	27	140,4	29,40	170,4	38,88	191,6	46,36	196,0	46,72	200,4	47,08	203,6	47,48	208,0	47,84
	29	140,4	31,60	170,4	41,88	188,4	48,60	192,8	48,96	197,2	49,36	200,4	49,72	204,8	50,08
	31	140,4	33,88	170,4	44,84	185,2	50,48	189,6	50,84	194,0	51,20	197,2	51,60	201,2	51,96
	33	140,4	35,08	170,4	46,72	184,4	51,60	188,4	51,96	192,8	52,32	194,8	52,72	199,2	53,08
	35	140,4	36,28	170,4	48,24	182,0	52,72	186,4	53,08	190,8	53,44	194,0	53,84	198,0	54,20
	37	140,4	38,88	170,4	51,60	178,8	54,56	183,2	54,96	187,6	55,68	190,8	56,08	194,8	56,44
	39	140,4	41,48	170,4	55,68	175,6	56,80	180,0	57,20	184,4	57,56	187,6	57,92	191,6	58,68
	41	140,4	44,08	168,4	59,76	172,8	59,04	177,2	59,44	182,4	59,44	184,8	59,76	189,2	60,92
	43	140,4	46,68	166,8	63,84	170,0	61,28	174,8	61,68	180,0	61,32	182,4	61,60	186,4	63,16
	46	140,4	49,28	164,8	67,92	168,0	63,52	172,0	63,92	177,2	63,20	180,0	63,44	184,0	65,40
	48	138,8	51,88	162,8	72,00	165,6	65,76	169,6	66,16	174,8	65,08	177,6	65,28	181,2	67,64
	50	136,8	54,48	160,4	76,08	163,2	68,00	166,8	68,40	172,0	66,96	175,2	67,12	178,0	69,88

KVR1800HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	10	128,4	19,12	156,4	23,80	176,8	27,48	198,0	31,24	218,4	35,08	226,0	33,72	230,4	33,72
	12	128,4	19,56	156,4	24,28	176,8	28,04	198,0	31,92	218,4	35,84	222,8	34,44	227,2	34,44
	14	128,4	19,92	156,4	24,80	176,8	28,64	198,0	32,56	217,6	36,12	219,6	35,20	224,0	35,20
	16	128,4	20,32	156,4	25,32	176,8	29,24	198,0	33,28	214,4	36,16	216,4	35,96	220,8	35,16
	18	128,4	20,76	156,4	25,88	176,8	29,92	198,0	35,08	211,2	38,12	213,2	38,48	217,6	38,48
	19	128,4	21,24	156,4	26,92	176,8	32,20	198,0	38,12	208,0	40,36	210,0	40,36	214,4	40,72
	21	128,4	21,44	156,4	28,00	176,8	33,48	198,0	39,60	205,6	41,08	208,8	41,48	212,0	41,84
	23	128,4	22,64	156,4	29,60	176,8	35,44	198,0	41,84	203,6	42,60	205,6	42,96	210,0	43,32
	25	128,4	24,32	156,4	31,88	176,8	38,12	196,0	44,48	200,4	44,84	202,4	44,84	206,8	45,20
	27	128,4	26,12	156,4	34,28	176,8	41,08	192,8	46,32	197,2	46,72	199,2	47,08	203,6	47,44
	29	128,4	28,04	156,4	36,80	176,8	44,08	189,6	48,56	194,0	48,96	196,0	49,32	200,4	49,68
	31	128,4	30,00	156,4	39,60	176,8	47,44	186,4	50,44	190,8	50,80	192,8	51,20	197,2	51,56
	33	128,4	31,04	156,4	41,08	176,8	49,32	185,2	51,56	188,4	51,92	191,6	52,32	194,8	52,68
	35	128,4	32,12	156,4	42,20	176,8	51,20	183,2	52,68	187,6	53,04	189,6	53,44	194,0	53,80
	37	128,4	34,36	156,4	45,60	175,6	54,16	180,0	54,56	184,4	55,28	186,4	55,28	190,8	56,04
	39	128,4	36,76	156,4	48,56	172,4	56,40	176,8	56,80	181,2	57,16	183,2	57,52	187,6	57,92
	41	128,4	39,16	156,4	51,52	170,4	58,64	174,0	59,04	178,4	59,04	181,2	59,76	184,8	59,80
	43	128,4	41,56	156,4	54,48	168,0	60,88	171,6	61,28	176,0	60,92	178,8	62,00	182,0	61,68
	46	126,4	43,96	154,0	57,44	165,2	63,12	169,2	63,52	173,6	62,80	176,0	64,24	179,6	63,56
100%	48	124,4	46,36	152,0	60,40	162,0	65,36	166,0	65,76	170,8	64,68	173,6	66,48	176,8	65,44
	50	122,0	48,76	149,2	63,36	159,2	67,60	163,6	68,00	167,6	66,56	170,4	68,72	174,4	67,32
	10	116,8	17,32	142,4	21,36	160,8	24,64	180,0	28,00	199,2	31,44	211,2	33,76	226,0	33,76
	12	116,8	17,64	142,4	21,84	160,8	25,16	180,0	28,56	199,2	32,08	211,2	34,44	222,8	34,44
	14	116,8	17,96	142,4	22,28	160,8	25,68	180,0	29,20	199,2	32,76	211,2	35,20	219,6	35,20
	16	116,8	18,36	142,4	22,76	160,8	26,24	180,0	29,84	199,2	33,48	211,2	35,96	216,4	35,16
	18	116,8	18,72	142,4	23,24	160,8	26,80	180,0	30,48	199,2	35,36	210,0	38,12	213,2	38,48
	19	116,8	19,08	142,4	23,72	160,8	28,12	180,0	33,00	199,2	38,12	205,6	40,00	210,0	40,36
	21	116,8	19,32	142,4	24,52	160,8	29,20	180,0	34,32	199,2	39,60	204,8	41,12	208,0	41,48
	23	116,8	20,04	142,4	25,92	160,8	30,92	180,0	36,28	199,2	42,24	202,4	42,60	205,6	42,96
	25	116,8	21,48	142,4	27,88	160,8	33,28	180,0	39,24	196,0	44,48	199,2	44,84	202,4	44,84
	27	116,8	23,04	142,4	29,96	160,8	35,80	180,0	42,24	192,8	46,72	196,0	46,72	199,2	47,08
	29	116,8	24,68	142,4	32,16	160,8	38,48	180,0	45,20	189,6	48,60	192,8	48,96	196,0	48,96
	31	116,8	26,44	142,4	34,48	160,8	41,12	180,0	48,60	186,4	50,44	189,6	50,84	192,8	51,20
	33	116,8	27,32	142,4	35,72	160,8	42,60	180,0	50,44	185,2	51,56	187,6	51,96	190,8	52,32
	35	116,8	28,24	142,4	36,96	160,8	44,48	180,0	52,32	183,2	52,68	186,4	53,08	189,6	53,44
	37	116,8	30,20	142,4	39,60	160,8	47,48	176,8	54,20	180,0	54,92	182,0	54,92	186,4	55,32
	39	116,8	32,28	142,4	42,60	160,8	50,84	173,6	56,44	176,8	56,80	178,8	57,16	183,2	57,56
	41	116,8	34,36	142,4	45,60	158,8	54,20	171,2	58,68	174,4	58,68	176,0	59,40	180,4	59,80
	43	116,8	36,44	142,4	48,60	157,2	57,56	168,4	60,92	171,6	60,56	173,2	61,64	177,6	62,04
	46	116,8	38,52	140,4	51,60	155,2	60,92	165,2	63,16	168,4	62,44	170,0	63,88	174,4	64,28
	48	116,8	40,60	138,4	54,60	153,2	64,28	163,2	65,40	166,0	64,32	171,2	66,12	171,6	66,52
	50	116,8	42,68	136,8	57,60	150,0	67,64	160,0	67,64	162,8	66,20	168,0	68,36	168,8	68,76

KVR1800HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
90%	10	105,2	15,52	127,6	19,04	144,8	21,84	162,0	24,80	178,8	27,80	190,8	29,84	208,0	33,00
	12	105,2	15,76	127,6	19,44	144,8	22,32	162,0	25,28	178,8	28,40	190,8	30,48	208,0	33,68
	14	105,2	16,08	127,6	19,80	144,8	22,76	162,0	25,84	178,8	29,00	190,8	31,12	208,0	34,40
	16	105,2	16,40	127,6	20,20	144,8	23,24	162,0	26,40	178,8	29,64	190,8	31,84	208,0	35,16
	18	105,2	16,76	127,6	20,68	144,8	23,76	162,0	26,96	178,8	30,32	190,8	33,12	208,0	37,76
	19	105,2	17,08	127,6	21,12	144,8	24,28	162,0	28,32	178,8	32,72	190,8	35,84	205,6	40,00
	21	105,2	17,28	127,6	21,32	144,8	25,24	162,0	29,44	178,8	34,04	190,8	37,24	203,6	41,12
	23	105,2	17,56	127,6	22,48	144,8	26,64	162,0	31,16	178,8	36,04	190,8	39,60	201,6	42,60
	25	105,2	18,84	127,6	24,16	144,8	28,68	162,0	33,56	178,8	38,88	190,8	42,60	198,4	44,48
	27	105,2	20,16	127,6	25,96	144,8	30,84	162,0	36,08	178,8	41,84	190,8	45,96	195,2	46,72
	29	105,2	21,56	127,6	27,84	144,8	33,08	162,0	38,88	178,8	44,84	188,4	48,56	192,0	48,56
	31	105,2	23,04	127,6	29,80	144,8	35,48	162,0	41,48	178,8	48,20	185,2	50,44	188,4	50,80
	33	105,2	23,84	127,6	30,88	144,8	36,72	162,0	42,96	178,8	50,08	183,2	51,56	186,4	51,92
	35	105,2	24,64	127,6	31,92	144,8	38,12	162,0	44,84	178,8	51,92	182,0	52,68	185,2	52,68
	37	105,2	26,32	127,6	34,16	144,8	40,72	162,0	47,84	176,8	54,20	178,8	54,56	182,0	54,92
	39	105,2	28,08	127,6	36,56	144,8	43,72	162,0	51,56	173,6	56,44	175,6	56,80	178,8	57,16
	41	105,2	29,84	127,6	38,96	144,8	46,72	159,2	55,28	171,2	58,68	172,8	59,04	176,0	59,40
	43	105,2	31,60	127,6	41,36	143,2	49,72	156,8	59,00	168,8	60,92	170,4	61,28	173,2	61,64
	46	105,2	33,36	127,6	43,76	141,2	52,72	154,0	62,72	166,8	63,16	168,0	63,52	170,8	63,88
80%	48	105,2	35,12	127,6	46,16	138,8	55,72	150,8	66,44	164,0	65,40	165,6	65,76	168,0	66,12
	50	105,2	36,88	126,0	48,56	136,4	58,72	148,0	70,16	160,8	67,64	163,2	68,00	165,2	68,36
	10	93,6	13,80	113,6	16,84	128,4	19,20	143,6	21,72	159,6	24,32	169,2	26,08	184,4	28,80
	12	93,6	14,00	113,6	17,12	128,4	19,60	143,6	22,16	159,6	24,84	169,2	26,60	184,4	29,40
	14	93,6	14,28	113,6	17,44	128,4	20,00	143,6	22,60	159,6	25,36	169,2	27,16	184,4	30,04
	16	93,6	14,56	113,6	17,80	128,4	20,40	143,6	23,12	159,6	25,88	169,2	27,76	184,4	30,68
	18	93,6	14,84	113,6	18,16	128,4	20,84	143,6	23,60	159,6	26,48	169,2	28,40	184,4	31,64
	19	93,6	15,16	113,6	18,56	128,4	21,28	143,6	24,12	159,6	27,68	169,2	30,20	184,4	34,20
	21	93,6	15,28	113,6	18,76	128,4	21,52	143,6	25,00	159,6	28,76	169,2	31,36	184,4	35,56
	23	93,6	15,52	113,6	19,32	128,4	22,72	143,6	26,44	159,6	30,40	169,2	33,20	184,4	37,76
	25	93,6	16,32	113,6	20,76	128,4	24,44	143,6	28,40	159,6	32,76	169,2	35,76	184,4	40,76
	27	93,6	17,48	113,6	22,24	128,4	26,24	143,6	30,56	159,6	35,20	169,2	38,52	184,4	43,76
	29	93,6	18,68	113,6	23,84	128,4	28,12	143,6	32,80	159,6	37,76	169,2	41,48	184,4	47,12
	31	93,6	19,96	113,6	25,48	128,4	30,12	143,6	35,20	159,6	40,76	169,2	44,48	184,4	50,48
	33	93,6	20,60	113,6	26,36	128,4	31,20	143,6	36,40	159,6	42,24	169,2	46,00	182,0	51,20
	35	93,6	21,28	113,6	27,24	128,4	32,28	143,6	37,76	159,6	43,76	169,2	47,84	181,2	52,36
	37	93,6	22,68	113,6	29,16	128,4	34,56	143,6	40,36	159,6	46,72	169,2	51,20	178,0	54,60
	39	93,6	24,20	113,6	31,16	128,4	36,92	143,6	43,36	159,6	50,08	169,2	54,96	174,8	56,44
	41	93,6	25,72	113,6	33,16	128,4	39,28	143,6	46,36	157,2	53,44	166,8	58,72	171,6	58,28
	43	93,6	27,24	113,6	35,16	128,4	41,64	143,6	49,36	155,2	56,80	164,0	62,48	168,8	60,12
	46	93,6	28,76	113,6	37,16	126,8	44,00	141,2	52,36	152,4	60,16	161,2	66,24	165,6	61,96
	48	93,6	30,28	113,6	39,16	124,8	46,36	139,2	55,36	149,6	63,52	158,0	70,00	162,4	63,80
	50	93,6	31,80	113,6	41,16	122,0	48,72	136,0	58,36	146,4	66,88	154,8	73,76	159,2	65,64

KVR1800HZAN3-B															
Соче- та- ние	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
70%	10	81,6	12,16	99,6	14,64	112,4	16,68	126,4	18,76	139,2	20,92	148,0	22,44	161,6	24,72
	12	81,6	12,32	99,6	14,92	112,4	16,96	126,4	19,12	139,2	21,32	148,0	22,88	161,6	25,20
	14	81,6	12,56	99,6	15,20	112,4	17,32	126,4	19,52	139,2	21,80	148,0	23,36	161,6	25,76
	16	81,6	12,80	99,6	15,52	112,4	17,64	126,4	19,92	139,2	22,24	148,0	23,84	161,6	26,28
	18	81,6	13,00	99,6	15,80	112,4	18,00	126,4	20,32	139,2	22,72	148,0	24,36	161,6	26,88
	19	81,6	13,28	99,6	16,12	112,4	18,40	126,4	20,76	139,2	23,20	148,0	25,00	161,6	28,16
	21	81,6	13,36	99,6	16,28	112,4	18,56	126,4	21,00	139,2	23,88	148,0	25,96	161,6	29,28
	23	81,6	13,56	99,6	16,52	112,4	19,12	126,4	22,08	139,2	25,24	148,0	27,48	161,6	31,00
	25	81,6	14,04	99,6	17,60	112,4	20,52	126,4	23,72	139,2	27,12	148,0	29,56	161,6	33,36
	27	81,6	15,00	99,6	18,84	112,4	22,00	126,4	25,44	139,2	29,16	148,0	31,76	161,6	35,92
	29	81,6	16,00	99,6	20,16	112,4	23,60	126,4	27,28	139,2	31,28	148,0	34,12	161,6	38,48
	31	81,6	17,04	99,6	21,52	112,4	25,24	126,4	29,24	139,2	33,56	148,0	36,60	161,6	41,48
	33	81,6	17,60	99,6	22,24	112,4	26,08	126,4	30,24	139,2	34,72	148,0	37,76	161,6	42,96
	35	81,6	18,16	99,6	23,00	112,4	27,00	126,4	31,28	139,2	35,96	148,0	39,24	161,6	44,48
	37	81,6	19,36	99,6	24,52	112,4	28,80	126,4	33,48	139,2	38,48	148,0	42,24	161,6	47,84
	39	81,6	20,60	99,6	26,16	112,4	30,80	126,4	35,80	139,2	41,12	148,0	45,20	161,6	51,20
	41	81,6	21,84	99,6	27,80	112,4	32,80	126,4	38,12	139,2	43,76	148,0	48,16	161,6	54,56
	43	81,6	23,08	99,6	29,44	112,4	34,80	126,4	40,44	139,2	46,40	148,0	51,12	161,6	57,92
	46	81,6	24,32	99,6	31,08	112,4	36,80	126,4	42,76	137,6	49,04	150,0	54,08	160,0	61,28
	48	81,6	25,56	99,6	32,72	112,4	38,80	124,8	45,08	135,2	51,68	148,0	57,04	158,0	64,64
	50	81,6	26,80	99,6	34,36	110,8	40,80	122,8	47,40	132,8	54,32	145,6	60,00	155,2	68,00
60%	10	70,0	10,56	85,6	12,64	96,8	14,24	108,4	15,92	119,2	17,72	126,8	18,92	138,4	20,76
	12	70,0	10,76	85,6	12,84	96,8	14,48	108,4	16,20	119,2	18,04	126,8	19,28	138,4	21,20
	14	70,0	10,92	85,6	13,08	96,8	14,76	108,4	16,56	119,2	18,40	126,8	19,64	138,4	21,60
	16	70,0	11,08	85,6	13,32	96,8	15,04	108,4	16,84	119,2	18,76	126,8	20,08	138,4	22,08
	18	70,0	11,28	85,6	13,52	96,8	15,32	108,4	17,24	119,2	19,16	126,8	20,48	138,4	22,52
	19	70,0	11,48	85,6	13,80	96,8	15,64	108,4	17,56	119,2	19,56	126,8	20,92	138,4	23,04
	21	70,0	11,60	85,6	13,92	96,8	15,80	108,4	17,76	119,2	19,76	126,8	21,16	138,4	23,64
	23	70,0	11,72	85,6	14,12	96,8	16,04	108,4	18,12	119,2	20,60	126,8	22,32	138,4	25,00
	25	70,0	11,96	85,6	14,68	96,8	17,00	108,4	19,48	119,2	22,08	126,8	23,96	138,4	26,92
	27	70,0	12,72	85,6	15,68	96,8	18,20	108,4	20,84	119,2	23,68	126,8	25,72	138,4	28,88
	29	70,0	13,52	85,6	16,76	96,8	19,44	108,4	22,32	119,2	25,40	126,8	27,56	138,4	30,96
	31	70,0	14,44	85,6	17,88	96,8	20,76	108,4	23,88	119,2	27,20	126,8	29,52	138,4	33,20
	33	70,0	14,88	85,6	18,44	96,8	21,44	108,4	24,68	119,2	28,12	126,8	30,56	138,4	34,40
	35	70,0	15,32	85,6	19,04	96,8	22,16	108,4	25,52	119,2	29,08	126,8	31,60	138,4	35,60
	37	70,0	16,28	85,6	20,32	96,8	23,64	108,4	27,24	119,2	31,08	126,8	33,80	138,4	38,12
	39	70,0	17,28	85,6	21,64	96,8	25,24	108,4	29,08	119,2	33,24	126,8	36,16	138,4	40,72
	41	70,0	18,28	85,6	22,96	96,8	26,84	108,4	30,92	119,2	35,40	126,8	38,52	138,4	43,32
	43	70,0	19,28	85,6	24,28	96,8	28,44	108,4	32,76	119,2	37,56	126,8	40,88	138,4	45,92
	46	70,0	20,28	85,6	25,60	96,8	30,04	108,4	34,60	119,2	39,72	126,8	43,24	138,4	48,52
	48	70,0	21,28	85,6	26,92	96,8	31,64	108,4	36,44	118,0	41,88	125,6	45,60	136,8	51,12
	50	70,0	22,28	85,6	28,24	96,8	33,24	110,8	38,28	116,4	44,04	124,0	47,96	135,2	53,72

KVR1800HZAN3-B															
Соче- тание	Температу- ра наружно- го воздуха (°C, по сух. терм.)	Температура воздуха в помещении (°C, влажн./сух. терм.)													
		14/20,8		16/23,3		18/25,8		19/27		20/28,2		22/30,7		24/32	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
50%	10	58,4	7,80	71,2	9,32	80,8	10,52	90,4	11,76	99,6	13,08	105,6	13,96	115,6	15,32
	12	58,4	7,96	71,2	9,48	80,8	10,68	90,4	11,96	99,6	13,32	105,6	14,24	115,6	15,64
	14	58,4	8,08	71,2	9,64	80,8	10,88	90,4	12,24	99,6	13,60	105,6	14,48	115,6	15,96
	16	58,4	8,16	71,2	9,84	80,8	11,12	90,4	12,44	99,6	13,84	105,6	14,84	115,6	16,32
	18	58,4	8,32	71,2	10,00	80,8	11,32	90,4	12,72	99,6	14,16	105,6	15,12	115,6	16,64
	19	58,4	8,48	71,2	10,20	80,8	11,56	90,4	12,96	99,6	14,44	105,6	15,44	115,6	17,00
	21	58,4	8,56	71,2	10,28	80,8	11,68	90,4	13,12	99,6	14,60	105,6	15,64	115,6	17,44
	23	58,4	8,64	71,2	10,44	80,8	11,84	90,4	13,36	99,6	15,20	105,6	16,48	115,6	18,44
	25	58,4	8,84	71,2	10,84	80,8	12,56	90,4	14,40	99,6	16,32	105,6	17,68	115,6	19,88
	27	58,4	9,40	71,2	11,56	80,8	13,44	90,4	15,40	99,6	17,48	105,6	19,00	115,6	21,32
	29	58,4	10,00	71,2	12,36	80,8	14,36	90,4	16,48	99,6	18,76	105,6	20,36	115,6	22,84
	31	58,4	10,68	71,2	13,20	80,8	15,32	90,4	17,64	99,6	20,08	105,6	21,80	115,6	24,52
	33	58,4	11,00	71,2	13,60	80,8	15,84	90,4	18,20	99,6	20,76	105,6	22,56	115,6	25,40
	35	58,4	11,32	71,2	14,04	80,8	16,36	90,4	18,84	99,6	21,48	105,6	23,32	115,6	26,28
	37	58,4	12,00	71,2	15,00	80,8	17,44	90,4	20,12	99,6	22,96	105,6	24,96	115,6	28,16
	39	58,4	12,76	71,2	15,96	80,8	18,64	90,4	21,48	99,6	24,52	105,6	26,68	115,6	30,08
	41	58,4	13,48	71,2	16,96	80,8	19,80	90,4	22,84	99,6	26,12	105,6	28,44	115,6	32,00
	43	58,4	14,24	71,2	17,92	80,8	21,00	90,4	24,20	99,6	27,72	105,6	30,16	115,6	33,92
	46	58,4	14,96	71,2	18,88	80,8	22,16	90,4	25,56	99,6	29,32	105,6	31,92	115,6	35,80
	48	58,4	15,72	71,2	19,88	80,8	23,36	90,4	26,92	98,4	30,92	104,8	33,68	114,0	37,72
	50	58,4	16,44	71,2	20,84	80,8	24,52	92,4	28,28	97,2	32,52	103,6	35,40	112,8	39,64

3.2. Нагрев

8 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	23,3	5,76	23,2	6,03	23,1	6,23	23,1	6,36	23,1	6,50	23,0	6,70
	-18,8	-19	23,4	5,79	23,3	6,06	23,3	6,26	23,2	6,39	23,2	6,52	23,1	6,72
	-16,7	-17	24,2	5,93	24,1	6,19	24,0	6,38	24,0	6,51	24,0	6,64	23,9	6,84
	-13,7	-15	24,7	6,01	24,6	6,27	24,5	6,46	24,5	6,59	24,4	6,71	24,4	6,90
	-11,8	-13	25,2	6,12	25,2	6,36	25,1	6,54	25,1	6,67	25,0	6,80	25,0	6,98
	-9,8	-11	25,6	6,17	25,5	6,42	25,5	6,60	25,4	6,72	25,4	6,85	25,4	7,03
	-9,5	-10	25,9	6,22	25,8	6,46	25,8	6,64	25,7	6,76	25,7	6,88	25,7	7,06
	-8,5	-9,1	26,4	6,30	26,3	6,53	26,3	6,71	26,2	6,83	26,2	6,95	26,2	7,12
	-7	-7,6	26,9	6,36	26,8	6,60	26,7	6,77	26,7	6,88	26,7	7,01	26,6	7,18
	-5	-5,6	27,8	6,50	27,8	6,72	27,7	6,89	27,7	7,01	27,6	7,11	27,6	7,28
	-3	-3,7	28,9	6,64	28,8	6,86	28,8	7,02	28,7	7,12	28,7	7,23	28,7	7,39
	0	-0,7	30,1	6,78	30,1	6,99	30,0	7,14	30,0	7,24	29,9	7,35	29,9	7,50
	3	2,2	31,4	6,92	31,4	7,12	31,3	7,26	31,3	7,37	31,2	7,46	31,2	7,60
	5	4,1	32,9	7,06	32,6	7,25	32,6	7,39	32,6	7,49	32,6	7,58	31,2	7,19
	7	6	33,9	7,17	33,9	7,35	33,9	7,48	33,9	7,57	32,9	7,41	31,2	6,88
120%	9	7,9	35,5	7,30	35,5	7,47	35,5	7,60	34,2	7,32	32,9	6,99	31,2	6,50
	11	9,8	36,8	7,39	36,8	7,57	35,5	7,33	34,2	7,00	32,9	6,68	31,2	6,21
	13	11,8	38,1	7,50	37,5	7,47	35,5	7,00	34,2	6,69	32,9	6,39	31,2	5,95
	15	13,7	39,4	7,59	37,5	7,14	35,5	6,69	34,2	6,40	32,9	6,11	31,2	5,69
	-19,8	-20	23,2	6,09	23,1	6,34	23,1	6,53	23,0	6,65	23,0	6,77	22,9	6,96
	-18,8	-19	23,3	6,12	23,2	6,37	23,2	6,55	23,2	6,67	23,1	6,79	23,1	6,98
	-16,7	-17	24,1	6,24	24,0	6,49	23,9	6,67	23,9	6,78	23,9	6,91	23,8	7,09
	-13,7	-15	24,6	6,33	24,5	6,56	24,4	6,73	24,4	6,86	24,4	6,97	24,3	7,14
	-11,8	-13	25,1	6,41	25,0	6,64	25,0	6,82	25,0	6,93	25,0	7,05	24,9	7,22
	-9,8	-11	25,5	6,47	25,4	6,70	25,4	6,87	25,3	6,98	25,3	7,09	25,3	7,26
	-9,5	-10	25,8	6,52	25,7	6,73	25,7	6,91	25,6	7,02	25,6	7,12	25,5	7,29
	-8,5	-9,1	26,3	6,58	26,3	6,80	26,2	6,97	26,2	7,08	26,1	7,19	26,1	7,35
	-7	-7,6	26,7	6,65	26,7	6,86	26,6	7,02	26,6	7,13	26,6	7,24	26,5	7,40
	-5	-5,6	27,7	6,77	27,7	6,98	27,6	7,13	27,6	7,24	27,6	7,34	27,5	7,49
	-3	-3,7	28,8	6,91	28,8	7,10	28,7	7,25	28,7	7,35	28,6	7,45	28,6	7,60
0	-0,7	30,0	7,03	29,9	7,23	29,9	7,37	29,9	7,46	29,8	7,56	28,7	7,27	
3	2,2	31,3	7,16	31,2	7,34	31,2	7,48	31,1	7,58	30,5	7,42	28,7	6,89	
5	4,1	32,6	7,29	32,6	7,46	32,6	7,60	31,7	7,34	30,5	7,01	28,7	6,51	
7	6	33,9	7,39	33,9	7,56	32,9	7,36	31,7	7,03	30,5	6,72	28,7	6,24	
9	7,9	35,5	7,51	34,5	7,41	32,9	6,93	31,7	6,63	30,5	6,34	28,7	5,89	
11	9,8	36,8	7,61	34,5	7,08	32,9	6,64	31,7	6,35	30,5	6,06	28,7	5,65	
13	11,8	36,8	7,34	34,5	6,76	32,9	6,35	31,7	6,07	30,5	5,81	28,7	5,41	
15	13,7	36,8	7,01	34,5	6,47	32,9	6,07	31,7	5,81	30,5	5,55	28,7	5,18	

KVR250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	23,1	6,41	23,0	6,64	23,0	6,82	22,9	6,93	22,9	7,05	22,9	7,22
	-18,8	-19	23,2	6,44	23,2	6,67	23,1	6,84	23,1	6,95	23,1	7,06	23,0	7,23
	-16,7	-17	24,0	6,56	23,9	6,78	23,9	6,94	23,8	7,05	23,8	7,16	23,7	7,33
	-13,7	-15	24,5	6,63	24,4	6,85	24,4	7,01	24,3	7,11	24,3	7,22	24,2	7,39
	-11,8	-13	25,1	6,71	25,0	6,92	24,9	7,08	24,9	7,19	24,9	7,29	24,8	7,44
	-9,8	-11	25,4	6,76	25,3	6,97	25,3	7,13	25,3	7,22	25,2	7,33	25,2	7,49
	-9,5	-10	25,7	6,81	25,6	7,01	25,6	7,16	25,6	7,26	25,5	7,37	25,5	7,52
	-8,5	-9,1	26,2	6,87	26,2	7,07	26,1	7,22	26,1	7,32	26,1	7,42	26,0	7,57
	-7	-7,6	26,7	6,93	26,6	7,12	26,5	7,27	26,5	7,37	26,5	7,47	26,4	7,56
	-5	-5,6	27,7	7,05	27,6	7,23	27,5	7,38	27,5	7,47	27,5	7,57	26,4	7,22
	-3	-3,7	28,7	7,16	28,7	7,34	28,6	7,48	28,6	7,57	28,0	7,40	26,4	6,87
	0	-0,7	29,9	7,28	29,9	7,45	29,8	7,58	29,0	7,36	28,0	7,02	26,4	6,52
	3	2,2	31,2	7,40	31,1	7,57	30,1	7,29	29,0	6,97	28,0	6,65	26,4	6,18
	5	4,1	32,6	7,52	31,7	7,36	30,1	6,89	29,0	6,59	28,0	6,30	26,4	5,86
	7	6	33,9	7,60	31,7	7,05	30,1	6,60	29,0	6,32	28,0	6,03	26,4	5,62
100%	-19,8	-20	23,0	6,74	23,0	6,95	22,9	7,10	22,9	7,21	22,9	7,31	22,8	7,46
	-18,8	-19	23,2	6,76	23,1	6,97	23,1	7,12	23,0	7,22	23,0	7,33	23,0	7,48
	-16,7	-17	23,9	6,87	23,9	7,07	23,8	7,22	23,8	7,32	23,8	7,42	23,7	7,57
	-13,7	-15	24,4	6,94	24,4	7,13	24,3	7,28	24,3	7,38	24,3	7,47	24,0	7,50
	-11,8	-13	25,0	7,02	24,9	7,21	24,9	7,35	24,9	7,44	24,8	7,54	24,0	7,27
	-9,8	-11	25,3	7,06	25,3	7,24	25,2	7,39	25,2	7,48	25,2	7,57	24,0	7,14
	-9,5	-10	25,6	7,09	25,6	7,28	25,5	7,42	25,5	7,51	25,4	7,58	24,0	7,04
	-8,5	-9,1	26,2	7,16	26,1	7,34	26,1	7,47	26,0	7,57	25,4	7,39	24,0	6,86
	-7	-7,6	26,6	7,21	26,6	7,39	26,5	7,52	26,4	7,57	25,4	7,22	24,0	6,71
	-5	-5,6	27,6	7,31	27,5	7,48	27,4	7,57	26,4	7,23	25,4	6,90	24,0	6,41
	-3	-3,7	28,7	7,42	28,6	7,58	27,4	7,21	26,4	6,88	25,4	6,57	24,0	6,11
	0	-0,7	29,9	7,53	28,9	7,30	27,4	6,84	26,4	6,54	25,4	6,24	24,0	5,81
	3	2,2	30,8	7,50	28,9	6,91	27,4	6,48	26,4	6,20	25,4	5,93	24,0	5,52
	5	4,1	30,8	7,09	28,9	6,53	27,4	6,14	26,4	5,87	25,4	5,61	24,0	5,23
	7	6	30,8	6,79	28,9	6,26	27,4	5,88	26,4	5,73	25,4	5,39	24,0	5,02
90%	-19,8	-20	23,0	7,07	22,9	7,25	22,9	7,40	22,9	7,49	22,8	7,58	21,6	7,08
	-18,8	-19	23,1	7,08	23,1	7,27	23,0	7,42	23,0	7,50	22,9	7,58	21,6	7,04
	-16,7	-17	23,9	7,19	23,8	7,37	23,8	7,50	23,8	7,59	22,9	7,27	21,6	6,75
	-13,7	-15	24,4	7,25	24,3	7,43	24,3	7,56	23,8	7,43	22,9	7,08	21,6	6,58
	-11,8	-13	24,9	7,31	24,9	7,49	24,7	7,54	23,8	7,21	22,9	6,88	21,6	6,39
	-9,8	-11	25,3	7,36	25,3	7,53	24,7	7,40	23,8	7,07	22,9	6,74	21,6	6,27
	-9,5	-10	25,6	7,39	25,5	7,56	24,7	7,29	23,8	6,97	22,9	6,65	21,6	6,18
	-8,5	-9,1	26,1	7,44	26,0	7,59	24,7	7,10	23,8	6,79	22,9	6,48	21,6	6,03
	-7	-7,6	26,6	7,49	26,0	7,42	24,7	6,95	23,8	6,65	22,9	6,35	21,6	5,90
	-5	-5,6	27,5	7,59	26,0	7,08	24,7	6,64	23,8	6,35	22,9	6,07	21,6	5,64
	-3	-3,7	27,8	7,32	26,0	6,74	24,7	6,33	23,8	6,05	22,9	5,79	21,6	5,39
	0	-0,7	27,8	6,94	26,0	6,40	24,7	6,01	23,8	5,76	22,9	5,50	21,6	5,13
	3	2,2	27,8	6,58	26,0	6,07	24,7	5,70	23,8	5,46	22,9	5,23	21,6	4,88
	5	4,1	27,8	6,22	26,0	5,76	24,7	5,41	23,8	5,18	22,9	4,96	21,6	4,63
	7	6	27,8	5,97	26,0	5,52	24,7	5,19	23,8	4,97	22,9	4,76	21,6	4,45

KVR250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	-19,8	-20	22,8	7,40	22,8	7,56	21,9	7,23	21,1	6,91	20,3	6,60	19,2	6,13
	-18,8	-19	23,0	7,42	22,9	7,58	21,9	7,17	21,1	6,86	20,3	6,55	19,2	6,09
	-16,7	-17	23,7	7,51	23,1	7,35	21,9	6,89	21,1	6,59	20,3	6,29	19,2	5,86
	-13,7	-15	24,2	7,56	23,1	7,17	21,9	6,71	21,1	6,42	20,3	6,13	19,2	5,71
	-11,8	-13	24,6	7,54	23,1	6,95	21,9	6,52	21,1	6,24	20,3	5,95	19,2	5,54
	-9,8	-11	24,6	7,40	23,1	6,82	21,9	6,40	21,1	6,12	20,3	5,85	19,2	5,45
	-9,5	-10	24,6	7,30	23,1	6,72	21,9	6,30	21,1	6,04	20,3	5,76	19,2	5,37
	-8,5	-9,1	24,6	7,11	23,1	6,56	21,9	6,15	21,1	5,89	20,3	5,63	19,2	5,24
	-7	-7,6	24,6	6,96	23,1	6,42	21,9	6,02	21,1	5,76	20,3	5,51	19,2	5,14
	-5	-5,6	24,6	6,64	23,1	6,13	21,9	5,76	21,1	5,52	20,3	5,28	19,2	4,92
	-3	-3,7	24,6	6,33	23,1	5,85	21,9	5,50	21,1	5,26	20,3	5,03	19,2	4,70
	0	-0,7	24,6	6,02	23,1	5,56	21,9	5,23	21,1	5,01	20,3	4,80	19,2	4,48
	3	2,2	24,6	5,71	23,1	5,28	21,9	4,98	21,1	4,77	20,3	4,57	19,2	4,27
	5	4,1	24,6	5,41	23,1	5,01	21,9	4,72	21,1	4,53	20,3	4,34	19,2	4,06
	7	6	24,6	5,19	23,1	4,81	21,9	4,54	21,1	4,35	20,3	4,17	19,2	3,90
9	7,9	24,6	4,92	23,1	4,56	21,9	4,30	21,1	4,13	20,3	3,96	19,2	3,72	
11	9,8	24,6	4,72	23,1	4,38	21,9	4,13	21,1	3,97	20,3	3,81	19,2	3,57	
13	11,8	24,6	4,52	23,1	4,20	21,9	3,97	21,1	3,81	20,3	3,66	19,2	3,43	
15	13,7	24,6	4,34	23,1	4,04	21,9	3,81	21,1	3,67	20,3	3,52	19,2	3,31	
70%	-19,8	-20	21,6	7,08	20,2	6,53	19,2	6,12	18,5	5,87	17,8	5,60	16,8	5,23
	-18,8	-19	21,6	7,03	20,2	6,48	19,2	6,09	18,5	5,82	17,8	5,57	16,8	5,19
	-16,7	-17	21,6	6,75	20,2	6,23	19,2	5,85	18,5	5,59	17,8	5,35	16,8	5,00
	-13,7	-15	21,6	6,58	20,2	6,07	19,2	5,70	18,5	5,46	17,8	5,23	16,8	4,88
	-11,8	-13	21,6	6,38	20,2	5,90	19,2	5,54	18,5	5,31	17,8	5,07	16,8	4,74
	-9,8	-11	21,6	6,27	20,2	5,79	19,2	5,44	18,5	5,22	17,8	4,99	16,8	4,66
	-9,5	-10	21,6	6,18	20,2	5,71	19,2	5,37	18,5	5,14	17,8	4,92	16,8	4,60
	-8,5	-9,1	21,6	6,03	20,2	5,58	19,2	5,23	18,5	5,02	17,8	4,81	16,8	4,49
	-7	-7,6	21,6	5,90	20,2	5,45	19,2	5,13	18,5	4,92	17,8	4,71	16,8	4,40
	-5	-5,6	21,6	5,64	20,2	5,23	19,2	4,91	18,5	4,71	17,8	4,52	16,8	4,22
	-3	-3,7	21,6	5,39	20,2	4,99	19,2	4,70	18,5	4,51	17,8	4,32	16,8	4,04
	0	-0,7	21,6	5,13	20,2	4,75	19,2	4,48	18,5	4,30	17,8	4,12	16,8	3,86
	3	2,2	21,6	4,88	20,2	4,52	19,2	4,26	18,5	4,10	17,8	3,93	16,8	3,68
	5	4,1	21,6	4,63	20,2	4,30	19,2	4,05	18,5	3,90	17,8	3,74	16,8	3,50
	7	6	21,6	4,45	20,2	4,14	19,2	3,90	18,5	3,75	17,8	3,60	16,8	3,38
9	7,9	21,6	4,22	20,2	3,92	19,2	3,71	18,5	3,56	17,8	3,43	16,8	3,22	
11	9,8	21,6	4,05	20,2	3,77	19,2	3,57	18,5	3,43	17,8	3,29	16,8	3,10	
13	11,8	21,6	3,89	20,2	3,63	19,2	3,43	18,5	3,30	17,8	3,17	16,8	2,98	
15	13,7	21,6	3,74	20,2	3,48	19,2	3,30	18,5	3,18	17,8	3,06	16,8	2,88	
60%	-19,8	-20	18,5	5,85	17,3	5,42	16,4	5,10	15,8	4,89	15,2	4,68	14,4	4,37
	-18,8	-19	18,5	5,82	17,3	5,38	16,4	5,06	15,8	4,85	15,2	4,64	14,4	4,34
	-16,7	-17	18,5	5,59	17,3	5,17	16,4	4,87	15,8	4,67	15,2	4,47	14,4	4,19
	-13,7	-15	18,5	5,46	17,3	5,05	16,4	4,76	15,8	4,56	15,2	4,37	14,4	4,08
	-11,8	-13	18,5	5,30	17,3	4,91	16,4	4,62	15,8	4,43	15,2	4,26	14,4	3,98
	-9,8	-11	18,5	5,21	17,3	4,82	16,4	4,55	15,8	4,36	15,2	4,18	14,4	3,91
	-9,5	-10	18,5	5,13	17,3	4,77	16,4	4,48	15,8	4,30	15,2	4,13	14,4	3,87
	-8,5	-9,1	18,5	5,01	17,3	4,65	16,4	4,38	15,8	4,21	15,2	4,04	14,4	3,78
	-7	-7,6	18,5	4,92	17,3	4,56	16,4	4,29	15,8	4,12	15,2	3,95	14,4	3,71
	-5	-5,6	18,5	4,71	17,3	4,37	16,4	4,12	15,8	3,96	15,2	3,80	14,4	3,56
	-3	-3,7	18,5	4,50	17,3	4,18	16,4	3,94	15,8	3,79	15,2	3,64	14,4	3,41
	0	-0,7	18,5	4,29	17,3	3,99	16,4	3,77	15,8	3,62	15,2	3,48	14,4	3,27
	3	2,2	18,5	4,09	17,3	3,80	16,4	3,59	15,8	3,46	15,2	3,32	14,4	3,12
	5	4,1	18,5	3,89	17,3	3,62	16,4	3,42	15,8	3,30	15,2	3,17	14,4	2,98
	7	6	18,5	3,74	17,3	3,49	16,4	3,30	15,8	3,18	15,2	3,05	14,4	2,87
9	7,9	18,5	3,56	17,3	3,32	16,4	3,14	15,8	3,03	15,2	2,91	14,4	2,74	
11	9,8	18,5	3,42	17,3	3,20	16,4	3,03	15,8	2,92	15,2	2,81	14,4	2,65	
13	11,8	18,5	3,30	17,3	3,08	16,4	2,92	15,8	2,81	15,2	2,70	14,4	2,55	
15	13,7	18,5	3,17	17,3	2,97	16,4	2,81	15,8	2,71	15,2	2,61	14,4	2,47	

KVR250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	15,4	6,13	14,5	5,66	13,7	5,31	13,3	5,10	12,7	4,88	12,0	4,55
	-18,8	-19	15,4	5,99	14,5	5,53	13,7	5,20	13,3	4,99	12,7	4,77	12,0	4,45
	-16,7	-17	15,4	5,42	14,5	5,01	13,7	4,74	13,3	4,53	12,7	4,34	12,0	4,07
	-13,7	-15	15,4	5,15	14,5	4,77	13,7	4,50	13,3	4,31	12,7	4,15	12,0	3,88
	-11,8	-13	15,4	4,88	14,5	4,53	13,7	4,28	13,3	4,09	12,7	3,93	12,0	3,69
	-9,8	-11	15,4	4,74	14,5	4,39	13,7	4,15	13,3	3,98	12,7	3,82	12,0	3,58
	-9,5	-10	15,4	4,63	14,5	4,28	13,7	4,04	13,3	3,88	12,7	3,74	12,0	3,50
	-8,5	-9,1	15,4	4,45	14,5	4,12	13,7	3,90	13,3	3,74	12,7	3,58	12,0	3,36
	-7	-7,6	15,4	4,31	14,5	4,01	13,7	3,77	13,3	3,63	12,7	3,47	12,0	3,25
	-5	-5,6	15,4	4,04	14,5	3,74	13,7	3,55	13,3	3,42	12,7	3,28	12,0	3,06
	-3	-3,7	15,4	3,77	14,5	3,52	13,7	3,33	13,3	3,20	12,7	3,06	12,0	2,90
	0	-0,7	15,4	3,55	14,5	3,31	13,7	3,12	13,3	3,01	12,7	2,90	12,0	2,71
	3	2,2	15,4	3,33	14,5	3,09	13,7	2,93	13,3	2,82	12,7	2,71	12,0	2,56
	5	4,1	15,4	3,12	14,5	2,90	13,7	2,76	13,3	2,66	12,7	2,56	12,0	2,42
	7	6	15,4	2,98	14,5	2,79	13,7	2,64	13,3	2,55	12,7	2,45	12,0	2,31
	9	7,9	15,4	2,79	14,5	2,62	13,7	2,49	13,3	2,40	12,7	2,31	12,0	2,19
	11	9,8	15,4	2,68	14,5	2,51	13,7	2,38	13,3	2,30	12,7	2,22	12,0	2,10
	13	11,8	15,4	2,56	14,5	2,40	13,7	2,28	13,3	2,21	12,7	2,13	12,0	2,01
	15	13,7	15,4	2,45	14,5	2,30	13,7	2,19	13,3	2,12	12,7	2,04	12,0	1,94

10 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR290HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	20,6	5,19	20,5	5,60	20,5	5,92	20,5	6,13	20,4	6,34	20,4	6,66
	-18,8	-19	21,0	5,30	20,9	5,72	20,9	6,03	20,8	6,24	20,8	6,44	20,7	6,75
	-16,7	-17	22,7	5,82	22,6	6,20	22,5	6,48	22,5	6,68	22,4	6,87	22,4	7,15
	-13,7	-15	23,6	6,07	23,5	6,44	23,5	6,71	23,4	6,90	23,4	7,08	23,3	7,35
	-11,8	-13	24,7	6,34	24,6	6,68	24,5	6,95	24,5	7,11	24,4	7,29	24,4	7,55
	-9,8	-11	25,3	6,48	25,2	6,82	25,2	7,08	25,1	7,25	25,1	7,42	25,0	7,67
	-9,5	-10	25,8	6,59	25,7	6,92	25,7	7,18	25,6	7,34	25,6	7,51	25,5	7,72
	-8,5	-9,1	26,7	6,78	26,6	7,09	26,5	7,33	26,5	7,49	26,4	7,66	26,4	7,87
	-7	-7,6	27,4	6,91	27,3	7,23	27,2	7,46	27,2	7,62	27,2	7,79	27,1	8,03
	-5	-5,6	29,0	7,19	29,0	7,49	28,7	7,71	28,7	7,87	28,7	8,03	28,7	8,26
	-3	-3,7	30,7	7,46	30,7	7,72	30,4	7,95	30,4	8,10	30,4	8,26	30,4	8,41
	0	-0,7	32,4	7,72	32,4	7,95	32,4	8,18	32,4	8,33	32,1	8,41	32,1	8,64
	3	2,2	34,3	7,95	34,3	8,18	34,3	8,41	34,1	8,49	34,1	8,64	34,1	8,80
	5	4,1	36,3	8,18	36,3	8,41	36,3	8,57	36,3	8,72	36,3	8,80	35,7	8,87
	7	6	38,0	8,33	38,0	8,57	38,0	8,72	37,7	8,87	37,7	8,95	35,7	8,41
	9	7,9	40,3	8,57	40,3	8,80	40,3	8,95	39,4	8,80	38,0	8,41	35,7	7,79
	11	9,8	41,9	8,72	41,9	8,87	41,1	8,72	39,4	8,33	38,0	7,95	35,7	7,41
	13	11,8	43,9	8,87	43,1	8,80	41,1	8,26	39,4	7,87	38,0	7,55	35,7	7,02
	15	13,7	45,9	8,95	43,1	8,33	41,1	7,87	39,4	7,49	38,0	7,16	35,7	6,67

KVR290HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	20,5	5,69	20,5	6,08	20,4	6,37	20,3	6,57	20,3	6,76	20,3	7,05
	-18,8	-19	20,9	5,80	20,8	6,19	20,7	6,47	20,7	6,67	20,7	6,85	20,6	7,14
	-16,7	-17	22,6	6,28	22,5	6,63	22,4	6,89	22,4	7,07	22,3	7,24	22,3	7,51
	-13,7	-15	23,5	6,51	23,4	6,85	23,4	7,11	23,3	7,28	23,3	7,45	23,2	7,69
	-11,8	-13	24,6	6,76	24,5	7,08	24,4	7,32	24,4	7,48	24,3	7,64	24,3	7,87
	-9,8	-11	25,2	6,89	25,1	7,21	25,1	7,44	25,0	7,60	25,0	7,72	24,9	8,02
	-9,5	-10	25,7	6,99	25,6	7,30	25,5	7,53	25,5	7,68	25,5	7,87	25,4	8,10
	-8,5	-9,1	26,6	7,16	26,5	7,45	26,4	7,68	26,4	7,79	26,3	7,95	26,3	8,18
	-7	-7,6	27,3	7,29	27,2	7,58	27,1	7,79	27,1	7,95	27,1	8,10	27,0	8,33
	-5	-5,6	29,0	7,55	28,7	7,79	28,7	8,02	28,7	8,18	28,7	8,33	28,7	8,49
	-3	-3,7	30,4	7,79	30,4	8,02	30,4	8,26	30,4	8,41	30,4	8,49	30,4	8,72
	0	-0,7	32,4	8,02	32,4	8,26	32,1	8,49	32,1	8,56	32,1	8,72	32,1	8,87
	3	2,2	34,3	8,26	34,0	8,49	34,0	8,64	34,0	8,80	34,0	8,87	33,2	8,64
	5	4,1	36,3	8,49	36,3	8,72	36,0	8,87	36,0	8,95	35,2	8,64	33,2	8,02
	7	6	38,0	8,64	37,7	8,80	37,7	8,95	36,6	8,56	35,2	8,18	33,2	7,62
	9	7,9	40,2	8,80	40,0	8,95	37,7	8,33	36,6	7,95	35,2	7,62	33,2	7,10
	11	9,8	41,9	8,95	40,0	8,41	37,7	7,87	36,6	7,56	35,2	7,22	33,2	6,73
	13	11,8	42,5	8,64	40,0	8,02	37,7	7,49	36,6	7,17	35,2	6,85	33,2	6,39
	15	13,7	42,5	8,18	40,0	7,57	37,7	7,11	36,6	6,81	35,2	6,50	33,2	6,07
110%	-19,8	-20	20,4	6,20	20,4	6,56	20,3	6,83	20,3	7,00	20,2	7,18	20,2	7,44
	-18,8	-19	20,8	6,30	20,7	6,66	20,6	6,91	20,6	7,09	20,6	7,27	20,5	7,53
	-16,7	-17	22,4	6,73	22,4	7,06	22,3	7,31	22,3	7,46	22,3	7,62	22,2	7,87
	-13,7	-15	23,4	6,96	23,3	7,27	23,3	7,50	23,2	7,65	23,2	7,79	23,2	8,02
	-11,8	-13	24,4	7,17	24,4	7,48	24,3	7,69	24,3	7,87	24,2	8,02	24,2	8,18
	-9,8	-11	25,1	7,30	25,0	7,59	25,0	7,79	24,9	7,95	24,9	8,10	24,8	8,33
	-9,5	-10	25,6	7,40	25,5	7,68	25,5	7,87	25,4	8,02	25,4	8,18	25,3	8,41
	-8,5	-9,1	26,4	7,54	26,4	7,79	26,3	8,02	26,3	8,18	26,3	8,33	26,2	8,49
	-7	-7,6	27,2	7,67	27,1	7,95	27,1	8,10	27,0	8,25	27,0	8,41	26,9	8,56
	-5	-5,6	28,7	7,87	28,7	8,18	28,7	8,33	28,7	8,49	28,4	8,56	28,4	8,79
	-3	-3,7	30,4	8,10	30,4	8,33	30,4	8,56	30,4	8,64	30,1	8,79	30,1	8,95
	0	-0,7	32,3	8,33	32,1	8,56	32,1	8,72	32,1	8,87	32,1	8,95	30,4	8,41
	3	2,2	34,0	8,56	34,0	8,79	34,0	8,95	33,5	8,79	32,1	8,41	30,4	7,79
	5	4,1	36,3	8,72	36,0	8,95	34,6	8,56	33,5	8,18	32,1	7,79	30,4	7,24
	7	6	37,7	8,87	36,6	8,64	34,6	8,10	33,5	7,71	32,1	7,37	30,4	6,87
	9	7,9	39,1	8,64	36,6	8,02	34,6	7,51	33,5	7,18	32,1	6,87	30,4	6,40
	11	9,8	39,1	8,18	36,6	7,58	34,6	7,11	33,5	6,81	32,1	6,51	30,4	6,07
	13	11,8	39,1	7,79	36,6	7,18	34,6	6,75	33,5	6,46	32,1	6,19	30,4	5,77
	15	13,7	39,1	7,37	36,6	6,82	34,6	6,41	33,5	6,14	32,1	5,88	30,4	5,49
100%	-19,8	-20	20,3	6,71	20,3	7,04	20,2	7,27	20,2	7,44	20,1	7,60	20,1	7,87
	-18,8	-19	20,7	6,80	20,6	7,12	20,6	7,36	20,5	7,52	20,5	7,68	20,4	7,95
	-16,7	-17	22,3	7,20	22,3	7,49	22,2	7,71	22,2	7,87	22,2	8,02	22,1	8,25
	-13,7	-15	23,3	7,40	23,2	7,68	23,2	7,87	23,1	8,02	23,1	8,18	23,1	8,41
	-11,8	-13	24,3	7,60	24,3	7,87	24,2	8,10	24,2	8,18	24,2	8,33	24,1	8,56
	-9,8	-11	25,0	7,71	24,9	7,95	24,9	8,18	24,8	8,33	24,8	8,41	24,8	8,64
	-9,5	-10	25,5	7,79	25,4	8,02	25,4	8,25	25,3	8,41	25,3	8,49	25,3	8,72
	-8,5	-9,1	26,4	7,95	26,3	8,18	26,2	8,33	26,2	8,49	26,2	8,64	26,1	8,79
	-7	-7,6	27,1	8,02	27,0	8,25	27,0	8,49	26,9	8,56	26,9	8,72	26,9	8,87
	-5	-5,6	28,7	8,25	28,7	8,49	28,4	8,64	28,4	8,79	28,4	8,87	27,6	8,64
	-3	-3,7	30,4	8,49	30,4	8,72	30,1	8,87	30,1	8,95	29,3	8,64	27,6	8,02
	0	-0,7	32,1	8,64	32,1	8,87	31,5	8,79	30,4	8,41	29,3	8,02	27,6	7,46
	3	2,2	34,0	8,87	33,2	8,72	31,5	8,18	30,4	7,79	29,3	7,46	27,6	6,94
	5	4,1	35,4	8,79	33,2	8,10	31,5	7,58	29,0	7,26	29,3	6,94	27,6	6,46
	7	6	35,4	8,33	33,2	7,65	31,5	7,19	30,4	6,90	29,3	6,58	27,6	6,13
	9	7,9	35,4	7,71	33,2	7,12	31,5	6,70	30,4	6,41	29,3	6,13	27,6	5,72
	11	9,8	35,4	7,31	33,2	6,76	31,5	6,35	30,4	6,09	29,3	5,82	27,6	5,45
	13	11,8	35,4	6,93	33,2	6,41	31,5	6,03	30,4	5,79	29,3	5,54	27,6	5,18
	15	13,7	35,4	6,58	33,2	6,09	31,5	5,74	30,4	5,50	29,3	5,27	27,6	4,94

KVR290HZA3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	20,2	7,22	20,2	7,51	20,1	7,71	20,1	7,87	20,0	8,02	20,0	8,25
	-18,8	-19	20,6	7,30	20,5	7,59	20,5	7,79	20,4	7,94	20,4	8,10	20,4	8,33
	-16,7	-17	22,2	7,66	22,2	7,94	22,1	8,10	22,1	8,25	22,1	8,41	22,0	8,56
	-13,7	-15	23,2	7,87	23,1	8,10	23,1	8,25	23,1	8,41	23,0	8,56	23,0	8,72
	-11,8	-13	24,2	8,02	24,2	8,25	24,1	8,41	24,1	8,56	24,1	8,72	24,0	8,87
	-9,8	-11	24,9	8,10	24,8	8,33	24,8	8,56	24,7	8,64	24,7	8,79	24,7	8,95
	-9,5	-10	25,4	8,18	25,3	8,41	25,3	8,64	25,3	8,72	25,2	8,87	24,8	8,79
	-8,5	-9,1	26,2	8,33	26,2	8,56	26,2	8,72	26,1	8,79	26,1	8,95	24,8	8,41
	-7	-7,6	27,0	8,41	26,9	8,64	26,9	8,79	26,9	8,95	26,3	8,72	24,8	8,10
	-5	-5,6	28,4	8,64	28,4	8,79	28,4	8,95	27,3	8,56	26,3	8,18	24,8	7,57
	-3	-3,7	30,1	8,79	29,8	8,87	28,4	8,33	27,3	7,94	26,3	7,58	24,8	7,06
	0	-0,7	31,8	8,95	29,8	8,25	28,4	7,71	27,3	7,38	26,3	7,06	24,8	6,57
	3	2,2	31,8	8,25	29,8	7,64	28,4	7,18	27,3	6,87	26,3	6,57	24,8	6,12
	5	4,1	31,8	7,70	29,8	7,11	28,4	6,68	27,3	6,40	26,3	6,12	24,8	5,72
	7	6	31,8	7,30	29,8	6,74	28,4	6,34	27,3	6,08	26,3	5,82	24,8	5,43
	9	7,9	31,8	6,79	29,8	6,29	28,4	5,92	27,3	5,67	26,3	5,43	24,8	5,08
	11	9,8	31,8	6,44	29,8	5,97	28,4	5,62	27,3	5,39	26,3	5,17	24,8	4,84
13	11,8	31,8	6,12	29,8	5,67	28,4	5,35	27,3	5,13	26,3	4,92	24,8	4,61	
15	13,7	31,8	5,82	29,8	5,40	28,4	5,09	27,3	4,89	26,3	4,69	24,8	4,40	
80%	-19,8	-20	20,1	7,71	20,1	8,02	20,0	8,18	20,0	8,33	20,0	8,41	19,9	8,64
	-18,8	-19	20,5	7,79	20,4	8,02	20,4	8,25	20,4	8,41	20,3	8,48	20,3	8,72
	-16,7	-17	22,1	8,10	22,1	8,33	22,1	8,56	22,0	8,64	22,0	8,79	22,0	8,95
	-13,7	-15	23,1	8,25	23,0	8,48	23,0	8,64	23,0	8,79	23,0	8,87	22,1	8,56
	-11,8	-13	24,1	8,41	24,1	8,64	24,0	8,79	24,0	8,95	23,4	8,64	22,1	8,02
	-9,8	-11	24,8	8,56	24,7	8,72	24,7	8,87	24,3	8,79	23,4	8,41	22,1	7,79
	-9,5	-10	25,3	8,64	25,2	8,79	25,2	8,95	24,3	8,56	23,4	8,18	22,1	7,60
	-8,5	-9,1	26,2	8,72	26,1	8,95	25,2	8,56	24,3	8,18	23,4	7,87	22,1	7,29
	-7	-7,6	26,9	8,79	26,6	8,87	25,2	8,25	24,3	7,94	23,4	7,57	22,1	7,04
	-5	-5,6	28,4	8,95	26,6	8,25	25,2	7,71	24,3	7,39	23,4	7,06	22,1	6,57
	-3	-3,7	28,4	8,33	26,6	7,66	25,2	7,19	24,3	6,88	23,4	6,58	22,1	6,14
	0	-0,7	28,4	7,71	26,6	7,13	25,2	6,69	24,3	6,42	23,4	6,14	22,1	5,73
	3	2,2	28,4	7,18	26,6	6,63	25,2	6,24	24,3	5,99	23,4	5,73	22,1	5,35
	5	4,1	28,4	6,68	26,6	6,19	25,2	5,82	24,3	5,58	23,4	5,35	22,1	5,01
	7	6	28,4	6,34	26,6	5,87	25,2	5,53	24,3	5,31	23,4	5,09	22,1	4,77
	9	7,9	28,4	5,92	26,6	5,48	25,2	5,18	24,3	4,97	23,4	4,77	22,1	4,47
	11	9,8	28,4	5,62	26,6	5,21	25,2	4,92	24,3	4,73	23,4	4,54	22,1	4,26
13	11,8	28,4	5,34	26,6	4,97	25,2	4,69	24,3	4,50	23,4	4,33	22,1	4,06	
15	13,7	28,4	5,09	26,6	4,74	25,2	4,47	24,3	4,30	23,4	4,13	22,1	3,88	
70%	-19,8	-20	20,1	8,26	20,0	8,49	20,0	8,64	20,0	8,72	19,9	8,88	19,3	8,64
	-18,8	-19	20,4	8,34	20,4	8,57	20,3	8,72	20,3	8,80	20,3	8,95	19,3	8,41
	-16,7	-17	22,1	8,57	22,0	8,80	22,0	8,95	21,3	8,64	20,5	8,18	19,3	7,63
	-13,7	-15	23,0	8,72	23,0	8,95	22,1	8,57	21,3	8,18	20,5	7,80	19,3	7,25
	-11,8	-13	24,1	8,88	23,3	8,57	22,1	8,03	21,3	7,71	20,5	7,36	19,3	6,85
	-9,8	-11	24,7	8,95	23,3	8,34	22,1	7,80	21,3	7,46	20,5	7,13	19,3	6,64
	-9,5	-10	24,9	8,80	23,3	8,10	22,1	7,61	21,3	7,28	20,5	6,95	19,3	6,48
	-8,5	-9,1	24,9	8,41	23,3	7,80	22,1	7,29	21,3	6,98	20,5	6,68	19,3	6,22
	-7	-7,6	24,9	8,10	23,3	7,50	22,1	7,05	21,3	6,75	20,5	6,45	19,3	6,02
	-5	-5,6	24,9	7,58	23,3	7,00	22,1	6,58	21,3	6,31	20,5	6,03	19,3	5,63
	-3	-3,7	24,9	7,06	23,3	6,53	22,1	6,14	21,3	5,89	20,5	5,63	19,3	5,27
	0	-0,7	24,9	6,58	23,3	6,09	22,1	5,73	21,3	5,50	20,5	5,27	19,3	4,93
	3	2,2	24,9	6,13	23,3	5,68	22,1	5,36	21,3	5,14	20,5	4,93	19,3	4,62
	5	4,1	24,9	5,72	23,3	5,31	22,1	5,01	21,3	4,81	20,5	4,62	19,3	4,33
	7	6	24,9	5,43	23,3	5,05	22,1	4,77	21,3	4,58	20,5	4,40	19,3	4,13
	9	7,9	24,9	5,09	23,3	4,73	22,1	4,47	21,3	4,30	20,5	4,13	19,3	3,87
	11	9,8	24,9	4,84	23,3	4,51	22,1	4,26	21,3	4,10	20,5	3,94	19,3	3,70
13	11,8	24,9	4,62	23,3	4,30	22,1	4,07	21,3	3,91	20,5	3,76	19,3	3,54	
15	13,7	24,9	4,40	23,3	4,10	22,1	3,88	21,3	3,74	20,5	3,60	19,3	3,39	

KVR290HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	19,9	8,71	19,9	8,94	18,9	8,40	18,2	8,01	17,6	7,67	16,5	7,14
	-18,8	-19	20,3	8,78	19,9	8,78	18,9	8,24	18,2	7,86	17,6	7,50	16,5	6,98
	-16,7	-17	21,3	8,63	19,9	7,94	18,9	7,44	18,2	7,11	17,6	6,80	16,5	6,34
	-13,7	-15	21,3	8,17	19,9	7,51	18,9	7,05	18,2	6,76	17,6	6,46	16,5	6,03
	-11,8	-13	21,3	7,70	19,9	7,11	18,9	6,68	18,2	6,40	17,6	6,13	16,5	5,72
	-9,8	-11	21,3	7,45	19,9	6,88	18,9	6,47	18,2	6,20	17,6	5,93	16,5	5,54
	-9,5	-10	21,3	7,27	19,9	6,72	18,9	6,32	18,2	6,06	17,6	5,79	16,5	5,42
	-8,5	-9,1	21,3	6,97	19,9	6,44	18,9	6,06	18,2	5,81	17,6	5,57	16,5	5,20
	-7	-7,6	21,3	6,73	19,9	6,23	18,9	5,86	18,2	5,63	17,6	5,39	16,5	5,04
	-5	-5,6	21,3	6,30	19,9	5,83	18,9	5,49	18,2	5,27	17,6	5,05	16,5	4,73
	-3	-3,7	21,3	5,88	19,9	5,45	18,9	5,14	18,2	4,94	17,6	4,73	16,5	4,44
	0	-0,7	21,3	5,49	19,9	5,10	18,9	4,81	18,2	4,62	17,6	4,44	16,5	4,16
	3	2,2	21,3	5,13	19,9	4,77	18,9	4,51	18,2	4,33	17,6	4,16	16,5	3,91
	5	4,1	21,3	4,80	19,9	4,47	18,9	4,22	18,2	4,07	17,6	3,91	16,5	3,68
	7	6	21,3	4,57	19,9	4,26	18,9	4,03	18,2	3,88	17,6	3,73	16,5	3,51
50%	9	7,9	21,3	4,28	19,9	4,00	18,9	3,78	18,2	3,64	17,6	3,51	16,5	3,31
	11	9,8	21,3	4,09	19,9	3,81	18,9	3,62	18,2	3,48	17,6	3,36	16,5	3,17
	13	11,8	21,3	3,91	19,9	3,64	18,9	3,46	18,2	3,34	17,6	3,21	16,5	3,03
	15	13,7	21,3	3,73	19,9	3,49	18,9	3,31	18,2	3,19	17,6	3,07	16,5	2,90
	-19,8	-20	17,8	7,49	16,7	6,93	15,8	6,50	15,3	6,23	14,7	5,97	13,8	5,57
	-18,8	-19	17,8	7,33	16,7	6,77	15,8	6,37	15,3	6,10	14,7	5,84	13,8	5,44
	-16,7	-17	17,8	6,63	16,7	6,14	15,8	5,80	15,3	5,54	14,7	5,31	13,8	4,97
	-13,7	-15	17,8	6,30	16,7	5,84	15,8	5,50	15,3	5,27	14,7	5,07	13,8	4,74
	-11,8	-13	17,8	5,97	16,7	5,54	15,8	5,24	15,3	5,01	14,7	4,81	13,8	4,51
	-9,8	-11	17,8	5,80	16,7	5,37	15,8	5,07	15,3	4,87	14,7	4,68	13,8	4,38
	-9,5	-10	17,8	5,67	16,7	5,24	15,8	4,94	15,3	4,74	14,7	4,58	13,8	4,28
	-8,5	-9,1	17,8	5,44	16,7	5,04	15,8	4,78	15,3	4,58	14,7	4,38	13,8	4,11
	-7	-7,6	17,8	5,27	16,7	4,91	15,8	4,61	15,3	4,44	14,7	4,24	13,8	3,98
	-5	-5,6	17,8	4,94	16,7	4,58	15,8	4,34	15,3	4,18	14,7	4,01	13,8	3,75
	-3	-3,7	17,8	4,61	16,7	4,31	15,8	4,08	15,3	3,91	14,7	3,75	13,8	3,55
0	-0,7	17,8	4,34	16,7	4,05	15,8	3,81	15,3	3,68	14,7	3,55	13,8	3,32	
3	2,2	17,8	4,08	16,7	3,78	15,8	3,58	15,3	3,45	14,7	3,32	13,8	3,14	
5	4,1	17,8	3,81	16,7	3,55	15,8	3,38	15,3	3,26	14,7	3,14	13,8	2,96	
7	6	17,8	3,65	16,7	3,42	15,8	3,23	15,3	3,11	14,7	3,00	13,8	2,83	
9	7,9	17,8	3,42	16,7	3,21	15,8	3,04	15,3	2,94	14,7	2,83	13,8	2,68	
11	9,8	17,8	3,27	16,7	3,07	15,8	2,91	15,3	2,81	14,7	2,71	13,8	2,57	
13	11,8	17,8	3,13	16,7	2,94	15,8	2,79	15,3	2,70	14,7	2,60	13,8	2,46	
15	13,7	17,8	3,00	16,7	2,82	15,8	2,68	15,3	2,59	14,7	2,50	13,8	2,37	

12 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR340HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	21,1	3,77	20,9	4,29	20,9	4,67	20,8	4,92	20,8	5,18	20,7	5,57
	-18,8	-19	21,4	3,92	21,3	4,42	21,2	4,80	21,2	5,05	21,1	5,30	21,1	5,68
	-16,7	-17	23,1	4,54	23,0	5,01	22,9	5,35	22,8	5,59	22,8	5,82	22,7	6,17
	-13,7	-15	24,1	4,86	23,9	5,30	23,9	5,63	23,8	5,86	23,8	6,08	23,7	6,41
	-11,8	-13	25,1	5,17	25,0	5,59	24,9	5,92	24,9	6,13	24,8	6,34	24,7	6,66
	-9,8	-11	25,7	5,35	25,7	5,77	25,6	6,07	25,5	6,28	25,5	6,49	25,4	6,80
	-9,5	-10	26,2	5,48	26,1	5,89	26,1	6,20	26,0	6,40	26,0	6,60	25,9	6,90
	-8,5	-9,1	27,1	5,71	27,1	6,10	27,1	6,39	26,8	6,59	26,8	6,78	26,8	7,07
	-7	-7,6	27,9	5,88	27,9	6,26	27,6	6,54	27,6	6,74	27,6	6,92	27,6	7,21
	-5	-5,6	29,5	6,22	29,5	6,58	29,2	6,85	29,2	7,03	29,2	7,20	29,2	7,47
	-3	-3,7	31,1	6,54	31,1	6,88	31,1	7,14	30,8	7,31	30,8	7,47	30,8	7,74
	0	-0,7	32,9	6,86	32,9	7,17	32,7	7,41	32,7	7,59	32,7	7,74	32,7	7,97
	3	2,2	34,8	7,15	34,8	7,45	34,8	7,67	34,6	7,82	34,6	7,97	34,6	8,20
	5	4,1	37,0	7,43	37,0	7,74	36,7	7,89	36,7	8,04	36,7	8,20	36,7	8,42
	7	6	38,6	7,59	38,6	7,89	38,3	8,12	38,3	8,27	38,3	8,35	38,3	8,57
	9	7,9	40,7	7,89	40,7	8,12	40,7	8,35	40,7	8,42	40,4	8,57	40,4	8,80
120%	11	9,8	42,6	8,04	42,6	8,27	42,3	8,50	42,3	8,57	42,3	8,72	42,3	8,87
	13	11,8	44,5	8,20	44,5	8,42	44,2	8,65	44,2	8,72	44,2	8,87	42,6	8,57
	15	13,7	46,3	8,35	46,3	8,57	46,3	8,80	46,1	8,87	45,3	8,72	42,6	8,12
	-19,8	-20	20,9	4,39	20,8	4,86	20,8	5,22	20,7	5,46	20,7	5,70	20,6	6,05
	-18,8	-19	21,3	4,53	21,2	4,99	21,1	5,35	21,1	5,58	21,0	5,81	21,0	6,16
	-16,7	-17	23,0	5,10	22,9	5,53	22,8	5,86	22,8	6,07	22,7	6,28	22,6	6,61
	-13,7	-15	23,9	5,39	23,8	5,80	23,8	6,11	23,7	6,32	23,7	6,53	23,6	6,83
	-11,8	-13	25,0	5,68	24,9	6,07	24,8	6,38	24,8	6,57	24,7	6,77	24,7	7,06
	-9,8	-11	25,6	5,85	25,5	6,23	25,5	6,52	25,4	6,71	25,4	6,90	25,3	7,19
	-9,5	-10	26,1	5,98	26,0	6,35	26,0	6,63	25,9	6,82	25,9	7,01	25,8	7,28
	-8,5	-9,1	27,1	6,18	26,8	6,54	26,8	6,81	26,8	6,99	26,8	7,17	26,7	7,44
	-7	-7,6	27,9	6,34	27,6	6,69	27,6	6,95	27,6	7,13	27,6	7,31	27,3	7,59
	-5	-5,6	29,2	6,65	29,2	6,98	29,2	7,23	29,2	7,40	28,9	7,59	28,9	7,82
	-3	-3,7	31,1	6,95	30,8	7,27	30,8	7,50	30,8	7,67	30,8	7,82	30,8	8,04
	0	-0,7	32,9	7,24	32,7	7,52	32,7	7,74	32,7	7,89	32,7	8,04	32,4	8,27
	3	2,2	34,8	7,51	34,6	7,82	34,6	7,97	34,6	8,12	34,6	8,27	34,6	8,50
5	4,1	36,7	7,74	36,7	8,04	36,7	8,19	36,7	8,34	36,7	8,50	36,4	8,72	
7	6	38,6	7,97	38,3	8,19	38,3	8,42	38,3	8,50	38,3	8,65	38,0	8,80	
9	7,9	40,7	8,19	40,7	8,42	40,4	8,57	40,4	8,72	40,4	8,80	39,4	8,65	
11	9,8	42,6	8,34	42,3	8,57	42,3	8,72	42,3	8,87	41,8	8,80	39,4	8,19	
13	11,8	44,5	8,50	44,2	8,72	44,2	8,87	43,4	8,72	41,8	8,34	39,4	7,82	
15	13,7	46,3	8,65	46,1	8,87	45,0	8,65	43,4	8,27	41,8	7,97	39,4	7,40	

KVR340HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
110%	-19,8	-20	20,8	5,02	20,7	5,45	20,6	5,78	20,6	5,99	20,6	6,21	20,5	6,54
	-18,8	-19	21,2	5,14	21,1	5,57	21,0	5,89	21,0	6,10	20,9	6,32	20,9	6,63
	-16,7	-17	22,8	5,67	22,8	6,06	22,7	6,36	22,7	6,55	22,6	6,75	22,6	7,05
	-13,7	-15	23,8	5,93	23,7	6,31	23,6	6,60	23,6	6,78	23,6	6,97	23,5	7,25
	-11,8	-13	24,9	6,21	24,8	6,57	24,7	6,84	24,7	7,01	24,6	7,19	24,6	7,46
	-9,8	-11	25,5	6,36	25,4	6,71	25,4	6,97	25,3	7,15	25,3	7,32	25,2	7,60
	-9,5	-10	26,0	6,47	25,9	6,81	25,9	7,07	25,8	7,24	25,8	7,42	25,7	7,67
	-8,5	-9,1	26,8	6,66	26,8	6,99	26,7	7,24	26,7	7,40	26,6	7,60	26,6	7,82
	-7	-7,6	27,6	6,81	27,6	7,12	27,6	7,37	27,3	7,52	27,3	7,67	27,3	7,90
	-5	-5,6	29,2	7,09	29,2	7,39	28,9	7,60	28,9	7,75	28,9	7,90	28,9	8,12
	-3	-3,7	30,8	7,37	30,8	7,67	30,8	7,90	30,8	8,05	30,5	8,12	30,5	8,35
	0	-0,7	32,7	7,60	32,7	7,90	32,7	8,12	32,4	8,27	32,4	8,35	32,4	8,57
	3	2,2	34,6	7,90	34,6	8,12	34,6	8,35	34,6	8,42	34,3	8,57	34,3	8,80
	5	4,1	36,7	8,12	36,7	8,35	36,4	8,50	36,4	8,65	36,4	8,80	36,2	8,88
	7	6	38,3	8,27	38,3	8,50	38,3	8,65	38,0	8,80	38,0	8,95	36,2	8,35
	9	7,9	40,7	8,50	40,4	8,73	40,4	8,88	39,9	8,73	38,3	8,35	36,2	7,82
	11	9,8	42,3	8,65	42,3	8,88	41,2	8,65	39,9	8,27	38,3	7,97	36,2	7,41
	13	11,8	44,2	8,80	43,4	8,80	41,2	8,20	39,9	7,90	38,3	7,52	36,2	7,04
	15	13,7	46,1	8,95	43,4	8,35	41,2	7,82	39,9	7,49	38,3	7,17	36,2	6,70
100%	-19,8	-20	20,7	5,64	20,6	6,03	20,5	6,33	20,5	6,53	20,5	6,72	20,4	7,02
	-18,8	-19	21,1	5,75	21,0	6,14	20,9	6,43	20,9	6,63	20,8	6,82	20,8	7,11
	-16,7	-17	22,7	6,24	22,6	6,59	22,6	6,86	22,6	7,04	22,5	7,21	22,4	7,48
	-13,7	-15	23,7	6,48	23,6	6,81	23,5	7,08	23,5	7,24	23,5	7,42	23,4	7,67
	-11,8	-13	24,8	6,72	24,7	7,05	24,6	7,29	24,6	7,45	24,5	7,60	24,5	7,90
	-9,8	-11	25,4	6,86	25,3	7,18	25,3	7,42	25,2	7,60	25,2	7,75	25,1	7,97
	-9,5	-10	25,9	6,96	25,8	7,27	25,7	7,51	25,7	7,67	25,7	7,82	25,6	8,05
	-8,5	-9,1	26,8	7,13	26,7	7,43	26,6	7,67	26,6	7,82	26,5	7,97	26,5	8,20
	-7	-7,6	27,6	7,27	27,3	7,52	27,3	7,75	27,3	7,90	27,3	8,05	27,3	8,27
	-5	-5,6	29,2	7,52	28,9	7,82	28,9	8,05	28,9	8,12	28,9	8,27	28,9	8,50
	-3	-3,7	30,8	7,75	30,8	8,05	30,5	8,20	30,5	8,35	30,5	8,50	30,5	8,72
	0	-0,7	32,7	8,05	32,4	8,27	32,4	8,42	32,4	8,57	32,4	8,72	32,4	8,88
	3	2,2	34,6	8,27	34,6	8,50	34,3	8,65	34,3	8,80	34,3	8,88	32,9	8,50
	5	4,1	36,7	8,42	36,4	8,65	36,4	8,88	36,2	8,88	34,8	8,50	32,9	7,90
	7	6	38,3	8,65	38,0	8,80	37,5	8,80	36,2	8,42	34,8	8,05	32,9	7,48
	9	7,9	40,4	8,80	39,4	8,72	37,5	8,20	36,2	7,82	34,8	7,48	32,9	6,99
	11	9,8	42,1	8,95	39,4	8,27	37,5	7,75	36,2	7,42	34,8	7,11	32,9	6,64
	13	11,8	42,1	8,42	39,4	7,82	37,5	7,36	36,2	7,06	34,8	6,76	32,9	6,32
	15	13,7	42,1	8,05	39,4	7,43	37,5	6,99	36,2	6,72	34,8	6,43	32,9	6,02
90%	-19,8	-20	20,6	6,27	20,5	6,62	20,5	6,88	20,4	7,07	20,4	7,24	20,4	7,51
	-18,8	-19	21,0	6,37	20,9	6,71	20,8	6,98	20,8	7,15	20,8	7,33	20,7	7,60
	-16,7	-17	22,6	6,80	22,6	7,12	22,5	7,36	22,5	7,52	22,5	7,67	22,4	7,90
	-13,7	-15	23,6	7,02	23,5	7,33	23,5	7,52	23,4	7,67	23,4	7,90	23,4	8,13
	-11,8	-13	24,7	7,24	24,6	7,52	24,5	7,75	24,5	7,90	24,5	8,05	24,4	8,28
	-9,8	-11	25,3	7,36	25,2	7,67	25,2	7,90	25,1	7,98	25,1	8,13	25,1	8,35
	-9,5	-10	25,8	7,46	25,7	7,75	25,7	7,98	25,6	8,05	25,6	8,20	25,6	8,43
	-8,5	-9,1	26,7	7,60	26,6	7,90	26,6	8,05	26,5	8,20	26,5	8,35	26,4	8,58
	-7	-7,6	27,4	7,75	27,4	7,98	27,4	8,20	27,4	8,35	27,4	8,43	27,1	8,65
	-5	-5,6	29,0	7,98	29,0	8,20	29,0	8,43	29,0	8,50	28,7	8,65	28,7	8,80
	-3	-3,7	30,6	8,20	30,6	8,43	30,6	8,58	30,6	8,73	30,6	8,80	29,5	8,58
	0	-0,7	32,5	8,43	32,5	8,65	32,5	8,80	32,5	8,88	31,4	8,58	29,5	8,05
	3	2,2	34,3	8,58	34,3	8,80	33,8	8,73	32,7	8,35	31,4	8,05	29,5	7,48
	5	4,1	36,5	8,80	35,7	8,65	33,8	8,13	32,7	7,83	31,4	7,48	29,5	6,98
	7	6	38,1	8,88	35,7	8,20	33,8	7,75	32,7	7,42	31,4	7,10	29,5	6,64
	9	7,9	38,1	8,28	35,7	7,67	33,8	7,22	32,7	6,92	31,4	6,64	29,5	6,21
	11	9,8	38,1	7,90	35,7	7,28	33,8	6,86	32,7	6,58	31,4	6,31	29,5	5,91
	13	11,8	38,1	7,47	35,7	6,92	33,8	6,52	32,7	6,27	31,4	6,00	29,5	5,63
	15	13,7	38,1	7,10	35,7	6,59	33,8	6,22	32,7	5,97	31,4	5,73	29,5	5,36

KVR340HZN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	20,4	6,89	20,4	7,20	20,3	7,44	20,3	7,60	20,3	7,75	20,2	7,98
	-18,8	-19	20,8	6,98	20,7	7,29	20,7	7,52	20,7	7,68	20,6	7,83	20,6	8,05
	-16,7	-17	22,5	7,37	22,4	7,68	22,4	7,90	22,3	7,98	22,3	8,13	22,3	8,35
	-13,7	-15	23,4	7,53	23,4	7,83	23,3	8,05	23,3	8,20	23,3	8,28	23,2	8,50
	-11,8	-13	24,5	7,75	24,4	8,05	24,4	8,20	24,3	8,35	24,3	8,50	24,3	8,65
	-9,8	-11	25,2	7,90	25,1	8,13	25,0	8,28	25,0	8,43	25,0	8,58	24,9	8,73
	-9,5	-10	25,6	7,98	25,6	8,20	25,5	8,35	25,5	8,50	25,5	8,65	25,4	8,80
	-8,5	-9,1	26,5	8,05	26,5	8,35	26,4	8,50	26,4	8,65	26,4	8,73	26,3	8,88
	-7	-7,6	27,3	8,20	27,3	8,43	27,1	8,58	27,1	8,73	27,1	8,80	26,3	8,58
	-5	-5,6	28,9	8,43	28,7	8,65	28,7	8,80	28,7	8,88	27,9	8,58	26,3	8,05
	-3	-3,7	30,5	8,58	30,5	8,80	30,0	8,80	28,9	8,43	27,9	8,05	26,3	7,49
	0	-0,7	32,4	8,80	31,6	8,73	30,0	8,20	28,9	7,83	27,9	7,49	26,3	7,00
	3	2,2	33,8	8,73	31,6	8,13	30,0	7,60	28,9	7,31	27,9	6,99	26,3	6,53
	5	4,1	33,8	8,13	31,6	7,53	30,0	7,11	28,9	6,82	27,9	6,53	26,3	6,11
	7	6	33,8	7,75	31,6	7,17	30,0	6,75	28,9	6,48	27,9	6,21	26,3	5,82
	9	7,9	33,8	7,22	31,6	6,70	30,0	6,31	28,9	6,07	27,9	5,82	26,3	5,45
70%	11	9,8	33,8	6,86	31,6	6,37	30,0	6,01	28,9	5,77	27,9	5,54	26,3	5,20
	13	11,8	33,8	6,52	31,6	6,07	30,0	5,73	28,9	5,50	27,9	5,28	26,3	4,96
	15	13,7	33,8	6,22	31,6	5,78	30,0	5,46	28,9	5,25	27,9	5,04	26,3	4,73
	-19,8	-20	20,4	7,50	20,3	7,74	20,3	7,97	20,2	8,12	20,2	8,27	20,2	8,49
	-18,8	-19	20,7	7,59	20,7	7,82	20,6	8,04	20,6	8,19	20,6	8,34	20,5	8,49
	-16,7	-17	22,4	7,89	22,4	8,19	22,3	8,34	22,3	8,49	22,2	8,57	22,2	8,79
	-13,7	-15	23,4	8,12	23,3	8,34	23,3	8,49	23,2	8,64	23,2	8,72	23,0	8,79
	-11,8	-13	24,4	8,27	24,4	8,49	24,3	8,64	24,3	8,79	24,3	8,87	23,0	8,34
	-9,8	-11	25,1	8,34	25,0	8,57	25,0	8,72	25,0	8,87	24,4	8,72	23,0	8,12
	-9,5	-10	25,6	8,42	25,5	8,64	25,5	8,79	25,4	8,87	24,4	8,49	23,0	7,89
	-8,5	-9,1	26,5	8,57	26,4	8,79	26,3	8,87	25,4	8,49	24,4	8,12	23,0	7,59
	-7	-7,6	27,1	8,64	27,1	8,87	26,3	8,57	25,4	8,19	24,4	7,89	23,0	7,34
	-5	-5,6	28,7	8,79	27,6	8,57	26,3	8,04	25,4	7,67	24,4	7,35	23,0	6,86
	-3	-3,7	29,5	8,57	27,6	7,97	26,3	7,49	25,4	7,17	24,4	6,87	23,0	6,42
	0	-0,7	29,5	8,04	27,6	7,42	26,3	6,99	25,4	6,70	24,4	6,42	23,0	6,01
	3	2,2	29,5	7,47	27,6	6,93	26,3	6,52	25,4	6,27	24,4	6,01	23,0	5,63
60%	5	4,1	29,5	6,98	27,6	6,47	26,3	6,10	25,4	5,86	24,4	5,62	23,0	5,28
	7	6	29,5	6,62	27,6	6,16	26,3	5,81	25,4	5,58	24,4	5,36	23,0	5,03
	9	7,9	29,5	6,19	27,6	5,76	26,3	5,44	25,4	5,23	24,4	5,03	23,0	4,72
	11	9,8	29,5	5,90	27,6	5,49	26,3	5,19	25,4	4,99	24,4	4,80	23,0	4,51
	13	11,8	29,5	5,62	27,6	5,24	26,3	4,95	25,4	4,77	24,4	4,58	23,0	4,31
	15	13,7	29,5	5,36	27,6	5,00	26,3	4,73	25,4	4,55	24,4	4,38	23,0	4,13
	-19,8	-20	20,2	8,13	20,1	8,35	20,1	8,58	20,1	8,66	20,1	8,81	19,7	8,73
	-18,8	-19	20,5	8,20	20,5	8,43	20,5	8,58	20,5	8,73	20,4	8,81	19,7	8,51
	-16,7	-17	22,2	8,51	22,2	8,73	22,2	8,88	21,7	8,73	20,9	8,28	19,7	7,75
	-13,7	-15	23,2	8,66	23,1	8,88	22,5	8,66	21,7	8,28	20,9	7,90	19,7	7,37
	-11,8	-13	24,2	8,81	23,7	8,66	22,5	8,13	21,7	7,83	20,9	7,48	19,7	6,98
	-9,8	-11	24,9	8,88	23,7	8,43	22,5	7,90	21,7	7,60	20,9	7,26	19,7	6,77
	-9,5	-10	25,3	8,88	23,7	8,20	22,5	7,75	21,7	7,40	20,9	7,08	19,7	6,62
	-8,5	-9,1	25,3	8,51	23,7	7,90	22,5	7,41	21,7	7,11	20,9	6,80	19,7	6,36
	-7	-7,6	25,3	8,20	23,7	7,60	22,5	7,17	21,7	6,88	20,9	6,59	19,7	6,16
	-5	-5,6	25,3	7,68	23,7	7,13	22,5	6,71	21,7	6,44	20,9	6,17	19,7	5,78
-3	-3,7	25,3	7,18	23,7	6,66	22,5	6,28	21,7	6,04	20,9	5,79	19,7	5,43	
0	-0,7	25,3	6,71	23,7	6,23	22,5	5,88	21,7	5,65	20,9	5,43	19,7	5,09	
3	2,2	25,3	6,28	23,7	5,83	22,5	5,51	21,7	5,30	20,9	5,09	19,7	4,78	
5	4,1	25,3	5,87	23,7	5,46	22,5	5,16	21,7	4,97	20,9	4,78	19,7	4,49	
7	6	25,3	5,59	23,7	5,21	22,5	4,93	21,7	4,74	20,9	4,56	19,7	4,29	
9	7,9	25,3	5,24	23,7	4,89	22,5	4,63	21,7	4,46	20,9	4,29	19,7	4,04	
11	9,8	25,3	5,00	23,7	4,67	22,5	4,43	21,7	4,26	20,9	4,10	19,7	3,87	
13	11,8	25,3	4,77	23,7	4,46	22,5	4,23	21,7	4,08	20,9	3,93	19,7	3,70	
15	13,7	25,3	4,56	23,7	4,27	22,5	4,05	21,7	3,90	20,9	3,76	19,7	3,55	

KVR340HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	21,2	9,19	19,8	8,50	18,8	7,97	18,2	7,64	17,5	7,32	16,4	6,83
	-18,8	-19	21,2	8,99	19,8	8,29	18,8	7,81	18,2	7,48	17,5	7,16	16,4	6,67
	-16,7	-17	21,2	8,13	19,8	7,52	18,8	7,11	18,2	6,79	17,5	6,51	16,4	6,10
	-13,7	-15	21,2	7,72	19,8	7,16	18,8	6,75	18,2	6,46	17,5	6,22	16,4	5,81
	-11,8	-13	21,2	7,32	19,8	6,79	18,8	6,42	18,2	6,14	17,5	5,90	16,4	5,53
	-9,8	-11	21,2	7,11	19,8	6,59	18,8	6,22	18,2	5,98	17,5	5,73	16,4	5,37
	-9,5	-10	21,2	6,95	19,8	6,42	18,8	6,06	18,2	5,81	17,5	5,61	16,4	5,24
	-8,5	-9,1	21,2	6,67	19,8	6,18	18,8	5,85	18,2	5,61	17,5	5,37	16,4	5,04
	-7	-7,6	21,2	6,46	19,8	6,02	18,8	5,65	18,2	5,45	17,5	5,20	16,4	4,88
	-5	-5,6	21,2	6,06	19,8	5,61	18,8	5,33	18,2	5,12	17,5	4,92	16,4	4,59
	-3	-3,7	21,2	5,65	19,8	5,29	18,8	5,00	18,2	4,80	17,5	4,59	16,4	4,35
	0	-0,7	21,2	5,33	19,8	4,96	18,8	4,68	18,2	4,51	17,5	4,35	16,4	4,07
	3	2,2	21,2	5,00	19,8	4,63	18,8	4,39	18,2	4,23	17,5	4,07	16,4	3,85
	5	4,1	21,2	4,68	19,8	4,35	18,8	4,15	18,2	3,99	17,5	3,85	16,4	3,63
	7	6	21,2	4,47	19,8	4,19	18,8	3,96	18,2	3,82	17,5	3,68	16,4	3,47
	9	7,9	21,2	4,19	19,8	3,93	18,8	3,73	18,2	3,60	17,5	3,47	16,4	3,28
	11	9,8	21,2	4,01	19,8	3,76	18,8	3,57	18,2	3,45	17,5	3,33	16,4	3,15
	13	11,8	21,2	3,84	19,8	3,60	18,8	3,42	18,2	3,31	17,5	3,19	16,4	3,02
	15	13,7	21,2	3,68	19,8	3,45	18,8	3,29	18,2	3,18	17,5	3,07	16,4	2,90

14 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR400HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	30,0	8,52	29,7	9,15	29,7	9,59	29,7	9,86	29,5	10,21	29,5	10,65
	-18,8	-19	30,5	8,70	30,3	9,33	30,3	9,77	30,3	10,03	30,0	10,30	30,0	10,83
	-16,7	-17	32,9	9,42	32,7	10,03	32,7	10,39	32,7	10,65	32,4	11,00	32,4	11,35
	-13,7	-15	34,3	9,86	34,0	10,39	34,0	10,74	34,0	11,00	34,0	11,27	33,7	11,71
	-11,8	-13	35,6	10,21	35,6	10,74	35,6	11,09	35,4	11,35	35,4	11,62	35,4	11,97
	-9,8	-11	36,7	10,39	36,4	10,91	36,4	11,27	36,4	11,53	36,4	11,79	36,2	12,15
	-9,5	-10	37,5	10,56	37,2	11,09	37,2	11,44	37,2	11,71	37,0	11,88	37,0	12,23
	-8,5	-9,1	38,6	10,83	38,6	11,35	38,6	11,71	38,3	11,88	38,3	12,15	38,3	12,50
	-7	-7,6	39,6	11,09	39,6	11,53	39,6	11,88	39,4	12,06	39,4	12,32	39,4	12,67
	-5	-5,6	42,0	11,44	41,8	11,88	41,8	12,23	41,8	12,41	41,8	12,67	41,5	12,94
	-3	-3,7	44,5	11,88	44,2	12,23	44,2	12,59	44,2	12,76	44,2	12,94	43,9	13,29
	0	-0,7	47,1	12,23	46,9	12,59	46,9	12,94	46,9	13,11	46,6	13,29	46,6	13,55
	3	2,2	49,8	12,59	49,8	12,94	49,5	13,20	49,5	13,38	49,5	13,55	49,5	13,91
	5	4,1	52,8	12,94	52,8	13,29	52,5	13,55	52,5	13,73	52,5	13,91	51,2	13,64
	7	6	55,2	13,20	55,2	13,55	54,9	13,73	54,9	13,91	54,4	13,91	51,2	12,85
	9	7,9	58,4	13,47	58,4	13,82	58,1	13,99	56,5	13,47	54,4	12,85	51,2	11,97
	11	9,8	61,1	13,73	60,8	13,99	58,4	13,38	56,5	12,76	54,4	12,23	51,2	11,35
	13	11,8	63,7	13,91	61,6	13,55	58,4	12,67	56,5	12,15	54,4	11,53	51,2	10,74
	15	13,7	65,9	13,91	61,6	12,76	58,4	11,97	56,5	11,44	54,4	11,00	51,2	10,21

KVR400HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	29,7	9,24	29,7	9,86	29,5	10,21	29,5	10,56	29,5	10,83	29,5	11,18
	-18,8	-19	30,3	9,42	30,3	9,95	30,0	10,39	30,0	10,65	30,0	10,91	30,0	11,35
	-16,7	-17	32,7	10,12	32,7	10,65	32,4	11,00	32,4	11,27	32,4	11,53	32,4	11,88
	-13,7	-15	34,0	10,47	34,0	10,91	34,0	11,35	33,7	11,53	33,7	11,79	33,7	12,15
	-11,8	-13	35,6	10,83	35,6	11,27	35,4	11,62	35,4	11,88	35,4	12,06	35,4	12,41
	-9,8	-11	36,4	11,00	36,4	11,44	36,4	11,79	36,4	12,06	36,2	12,23	36,2	12,59
	-9,5	-10	37,2	11,18	37,2	11,62	37,0	11,97	37,0	12,15	37,0	12,41	37,0	12,76
	-8,5	-9,1	38,6	11,44	38,3	11,88	38,3	12,15	38,3	12,41	38,3	12,59	38,0	12,94
	-7	-7,6	39,6	11,62	39,4	12,06	39,4	12,32	39,4	12,59	39,4	12,76	39,1	13,11
	-5	-5,6	41,8	11,97	41,8	12,41	41,8	12,67	41,5	12,85	41,5	13,11	41,5	13,38
	-3	-3,7	44,2	12,32	44,2	12,76	44,2	13,03	43,9	13,20	43,9	13,38	43,9	13,64
	0	-0,7	46,9	12,67	46,9	13,03	46,6	13,29	46,6	13,47	46,6	13,64	46,6	13,91
	3	2,2	49,8	13,03	49,5	13,38	49,5	13,64	49,5	13,82	49,3	13,99	47,1	13,29
	5	4,1	52,8	13,38	52,5	13,64	52,5	13,91	52,0	13,91	50,1	13,29	47,1	12,32
	7	6	54,9	13,55	54,9	13,91	54,1	13,73	52,0	13,11	50,1	12,59	47,1	11,71
	9	7,9	58,4	13,91	56,8	13,64	54,1	12,76	52,0	12,23	50,1	11,71	47,1	10,83
	11	9,8	60,8	13,99	56,8	12,94	54,1	12,15	52,0	11,62	50,1	11,09	47,1	10,30
	13	11,8	60,8	13,29	56,8	12,23	54,1	11,44	52,0	11,00	50,1	10,47	47,1	9,77
	15	13,7	60,8	12,59	56,8	11,62	54,1	10,91	52,0	10,39	50,1	9,95	47,1	9,33
110%	-19,8	-20	29,8	10,03	29,5	10,47	29,5	10,91	29,5	11,18	29,5	11,44	29,2	11,79
	-18,8	-19	30,0	10,12	30,0	10,65	30,0	11,00	30,0	11,26	30,0	11,53	29,8	11,88
	-16,7	-17	32,7	10,74	32,4	11,26	32,4	11,62	32,4	11,79	32,4	12,06	32,2	12,41
	-13,7	-15	34,0	11,09	33,8	11,53	33,8	11,88	33,8	12,14	33,8	12,32	33,5	12,67
	-11,8	-13	35,4	11,44	35,4	11,88	35,4	12,14	35,4	12,41	35,1	12,58	35,1	12,94
	-9,8	-11	36,5	11,62	36,5	12,06	36,2	12,32	36,2	12,58	36,2	12,76	36,2	13,11
	-9,5	-10	37,3	11,79	37,0	12,14	37,0	12,50	37,0	12,67	37,0	12,85	36,7	13,20
	-8,5	-9,1	38,3	11,97	38,3	12,41	38,3	12,67	38,3	12,85	38,1	13,02	38,1	13,38
	-7	-7,6	39,4	12,14	39,4	12,58	39,4	12,85	39,1	13,02	39,1	13,20	39,1	13,46
	-5	-5,6	41,8	12,50	41,6	12,85	41,6	13,11	41,6	13,29	41,6	13,46	41,3	13,82
	-3	-3,7	44,2	12,85	44,0	13,20	44,0	13,46	44,0	13,64	44,0	13,82	43,4	13,82
	0	-0,7	46,9	13,20	46,7	13,46	46,7	13,73	46,7	13,90	46,1	13,82	43,4	12,85
	3	2,2	49,6	13,46	49,6	13,82	49,3	13,99	47,7	13,46	46,1	12,85	43,4	11,88
	5	4,1	52,5	13,73	52,3	13,90	49,6	13,02	47,7	12,50	46,1	11,88	43,4	11,09
	7	6	55,0	13,99	52,3	13,20	49,6	12,32	47,7	11,79	46,1	11,26	43,4	10,47
	9	7,9	55,8	13,29	52,3	12,23	49,6	11,53	47,7	11,00	46,1	10,47	43,4	9,77
	11	9,8	55,8	12,58	52,3	11,62	49,6	10,91	47,7	10,38	46,1	9,94	43,4	9,33
	13	11,8	55,8	11,88	52,3	11,00	49,6	10,30	47,7	9,94	46,1	9,50	43,4	8,80
	15	13,7	55,8	11,26	52,3	10,47	49,6	9,86	47,7	9,42	46,1	8,98	43,4	8,41
100%	-19,8	-20	29,5	10,74	29,5	11,18	29,2	11,53	29,2	11,79	29,2	12,06	29,2	12,41
	-18,8	-19	30,0	10,82	30,0	11,35	29,7	11,70	29,7	11,88	29,7	12,14	29,7	12,50
	-16,7	-17	32,4	11,44	32,4	11,88	32,1	12,23	32,1	12,41	32,1	12,58	32,1	12,94
	-13,7	-15	33,8	11,70	33,8	12,14	33,8	12,50	33,5	12,67	33,5	12,85	33,5	13,20
	-11,8	-13	35,4	12,06	35,4	12,41	35,1	12,76	35,1	12,94	35,1	13,11	35,1	13,38
	-9,8	-11	36,2	12,23	36,2	12,58	36,2	12,85	36,2	13,02	35,9	13,29	35,9	13,55
	-9,5	-10	37,0	12,32	37,0	12,67	37,0	13,02	36,7	13,20	36,7	13,38	36,7	13,64
	-8,5	-9,1	38,3	12,58	38,0	12,94	38,0	13,20	38,0	13,38	38,0	13,55	38,0	13,82
	-7	-7,6	39,4	12,67	39,1	13,02	39,1	13,29	39,1	13,46	39,1	13,64	39,1	13,90
	-5	-5,6	41,5	13,02	41,5	13,38	41,5	13,64	41,3	13,73	41,3	13,90	39,4	13,20
	-3	-3,7	43,9	13,38	43,9	13,64	43,9	13,90	43,4	13,82	41,8	13,20	39,4	12,23
	0	-0,7	46,6	13,64	46,6	13,90	45,0	13,46	43,4	12,85	41,8	12,23	39,4	11,35
	3	2,2	49,6	13,90	47,4	13,29	45,0	12,50	43,4	11,97	41,8	11,35	39,4	10,65
	5	4,1	50,6	13,38	47,4	12,41	45,0	11,62	43,4	11,09	41,8	10,65	39,4	9,86
	7	6	50,6	12,67	47,4	11,70	45,0	11,00	43,4	10,56	41,8	10,03	39,4	9,42
	9	7,9	50,6	11,79	47,4	10,91	45,0	10,21	43,4	9,77	41,8	9,42	39,4	8,76
	11	9,8	50,6	11,18	47,4	10,38	45,0	9,77	43,4	9,33	41,8	8,89	39,4	8,33
	13	11,8	50,6	10,65	47,4	9,86	45,0	9,24	43,4	8,89	41,8	8,48	39,4	7,94
	15	13,7	50,6	10,12	47,4	9,33	45,0	8,79	43,4	8,43	41,8	8,08	39,4	7,56

KVR400HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	29,4	11,44	29,2	11,88	29,2	12,23	29,2	12,41	29,2	12,58	28,9	12,94
	-18,8	-19	29,7	11,62	29,7	11,97	29,7	12,32	29,7	12,50	29,7	12,76	29,4	13,02
	-16,7	-17	32,4	12,14	32,1	12,50	32,1	12,76	32,1	12,94	32,1	13,20	31,8	13,46
	-13,7	-15	33,7	12,41	33,4	12,76	33,4	13,02	33,4	13,20	33,4	13,38	33,4	13,64
	-11,8	-13	35,0	12,67	35,0	13,02	35,0	13,29	35,0	13,46	35,0	13,64	34,8	13,90
	-9,8	-11	36,1	12,85	36,1	13,11	35,9	13,38	35,9	13,55	35,9	13,73	35,3	13,73
	-9,5	-10	36,9	12,94	36,7	13,29	36,7	13,46	36,7	13,64	36,7	13,82	35,3	13,38
	-8,5	-9,1	38,0	13,11	38,0	13,46	38,0	13,64	38,0	13,82	37,5	13,82	35,3	12,85
	-7	-7,6	39,1	13,29	39,1	13,55	39,1	13,82	39,1	13,99	37,5	13,38	35,3	12,41
	-5	-5,6	41,5	13,55	41,2	13,82	40,4	13,64	39,1	13,02	37,5	12,41	35,3	11,53
	-3	-3,7	43,9	13,82	42,5	13,55	40,4	12,67	39,1	12,14	37,5	11,53	35,3	10,74
	0	-0,7	45,5	13,64	42,5	12,58	40,4	11,79	39,1	11,26	37,5	10,74	35,3	10,03
	3	2,2	45,5	12,67	42,5	11,70	40,4	11,00	39,1	10,47	37,5	10,03	35,3	9,33
	5	4,1	45,5	11,79	42,5	10,91	40,4	10,21	39,1	9,77	37,5	9,33	35,3	8,75
	7	6	45,5	11,18	42,5	10,30	40,4	9,68	39,1	9,33	37,5	8,89	35,3	8,32
	9	7,9	45,5	10,38	42,5	9,59	40,4	9,06	39,1	8,69	37,5	8,32	35,3	7,78
80%	11	9,8	45,5	9,86	42,5	9,15	40,4	8,61	39,1	8,25	37,5	7,91	35,3	7,41
	13	11,8	45,5	9,42	42,5	8,69	40,4	8,19	39,1	7,86	37,5	7,54	35,3	7,06
	15	13,7	45,5	8,89	42,5	8,27	40,4	7,80	39,1	7,49	37,5	7,19	35,3	6,74
	-19,8	-20	29,2	12,24	29,2	12,59	29,2	12,85	28,9	13,03	28,9	13,21	28,9	13,56
	-18,8	-19	29,7	12,33	29,7	12,68	29,5	12,94	29,5	13,12	29,5	13,29	29,5	13,65
	-16,7	-17	32,1	12,77	32,1	13,12	32,1	13,38	31,9	13,56	31,9	13,74	31,6	13,74
	-13,7	-15	33,5	13,03	33,5	13,38	33,5	13,56	33,5	13,74	33,2	13,91	31,6	12,94
	-11,8	-13	35,1	13,29	35,1	13,56	34,8	13,82	34,8	13,82	33,5	13,21	31,6	12,24
	-9,8	-11	35,9	13,38	35,9	13,74	35,9	13,91	34,8	13,38	33,5	12,77	31,6	11,89
	-9,5	-10	36,7	13,47	36,7	13,82	35,9	13,65	34,8	13,03	33,5	12,50	31,6	11,62
	-8,5	-9,1	38,0	13,65	38,0	14,00	35,9	13,12	34,8	12,50	33,5	11,97	31,6	11,09
	-7	-7,6	39,1	13,82	38,0	13,47	35,9	12,68	34,8	12,06	33,5	11,53	31,6	10,74
	-5	-5,6	40,5	13,65	38,0	12,59	35,9	11,80	34,8	11,27	33,5	10,74	31,6	10,04
	-3	-3,7	40,5	12,68	38,0	11,71	35,9	11,01	34,8	10,48	33,5	10,04	31,6	9,33
	0	-0,7	40,5	11,80	38,0	10,92	35,9	10,21	34,8	9,77	33,5	9,42	31,6	8,75
	3	2,2	40,5	11,01	38,0	10,13	35,9	9,51	34,8	9,16	33,5	8,76	31,6	8,19
70%	5	4,1	40,5	10,21	38,0	9,42	35,9	8,89	34,8	8,54	33,5	8,19	31,6	7,66
	7	6	40,5	9,69	38,0	8,98	35,9	8,47	34,8	8,13	33,5	7,78	31,6	7,29
	9	7,9	40,5	9,07	38,0	8,40	35,9	7,92	34,8	7,61	33,5	7,30	31,6	6,84
	11	9,8	40,5	8,61	38,0	7,99	35,9	7,55	34,8	7,25	33,5	6,96	31,6	6,52
	13	11,8	40,5	8,20	38,0	7,62	35,9	7,18	34,8	6,91	33,5	6,63	31,6	6,22
	15	13,7	40,5	7,80	38,0	7,25	35,9	6,86	34,8	6,59	33,5	6,33	31,6	5,95
	-19,8	-20	28,9	12,94	28,9	13,29	28,9	13,56	28,9	13,65	28,9	13,82	27,6	13,12
	-18,8	-19	29,5	13,03	29,5	13,38	29,5	13,65	29,5	13,73	29,2	13,82	27,6	12,85
	-16,7	-17	31,9	13,47	31,9	13,73	31,6	13,73	30,3	13,12	29,2	12,50	27,6	11,62
	-13,7	-15	33,5	13,65	33,2	13,82	31,6	12,94	30,3	12,41	29,2	11,89	27,6	11,01
	-11,8	-13	34,8	13,91	33,2	13,12	31,6	12,24	30,3	11,71	29,2	11,18	27,6	10,48
	-9,8	-11	35,3	13,73	33,2	12,68	31,6	11,89	30,3	11,36	29,2	10,83	27,6	10,13
	-9,5	-10	35,3	13,38	33,2	12,33	31,6	11,62	30,3	11,09	29,2	10,57	27,6	9,86
	-8,5	-9,1	35,3	12,85	33,2	11,80	31,6	11,09	30,3	10,65	29,2	10,13	27,6	9,51
	-7	-7,6	35,3	12,41	33,2	11,45	31,6	10,74	30,3	10,30	29,2	9,86	27,6	9,16
	-5	-5,6	35,3	11,53	33,2	10,65	31,6	10,04	30,3	9,60	29,2	9,16	27,6	8,59
-3	-3,7	35,3	10,74	33,2	9,95	31,6	9,33	30,3	8,98	29,2	8,60	27,6	8,04	
0	-0,7	35,3	10,04	33,2	9,33	31,6	8,75	30,3	8,40	29,2	8,05	27,6	7,53	
3	2,2	35,3	9,33	33,2	8,68	31,6	8,19	30,3	7,85	29,2	7,54	27,6	7,05	
5	4,1	35,3	8,75	33,2	8,12	31,6	7,66	30,3	7,35	29,2	7,06	27,6	6,62	
7	6	35,3	8,31	33,2	7,72	31,6	7,29	30,3	7,01	29,2	6,73	27,6	6,31	
9	7,9	35,3	7,78	33,2	7,24	31,6	6,83	30,3	6,58	29,2	6,31	27,6	5,93	
11	9,8	35,3	7,41	33,2	6,89	31,6	6,52	30,3	6,28	29,2	6,03	27,6	5,67	
13	11,8	35,3	7,06	33,2	6,58	31,6	6,22	30,3	6,00	29,2	5,76	27,6	5,42	
15	13,7	35,3	6,74	33,2	6,29	31,6	5,95	30,3	5,73	29,2	5,51	27,6	5,19	

KVR400HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	29,0	13,64	28,4	13,64	27,1	12,76	26,1	12,23	25,1	11,62	23,7	10,83
	-18,8	-19	29,5	13,73	28,4	13,29	27,1	12,50	26,1	11,97	25,1	11,44	23,7	10,65
	-16,7	-17	30,3	13,11	28,4	12,06	27,1	11,35	26,1	10,83	25,1	10,39	23,7	9,68
	-13,7	-15	30,3	12,41	28,4	11,44	27,1	10,74	26,1	10,30	25,1	9,86	23,7	9,15
	-11,8	-13	30,3	11,71	28,4	10,83	27,1	10,21	26,1	9,77	25,1	9,33	23,7	8,71
	-9,8	-11	30,3	11,35	28,4	10,47	27,1	9,86	26,1	9,42	25,1	9,07	23,7	8,45
	-9,5	-10	30,3	11,09	28,4	10,21	27,1	9,59	26,1	9,24	25,1	8,80	23,7	8,26
	-8,5	-9,1	30,3	10,65	28,4	9,86	27,1	9,24	26,1	8,89	25,1	8,49	23,7	7,94
	-7	-7,6	30,3	10,30	28,4	9,51	27,1	8,98	26,1	8,59	25,1	8,23	23,7	7,69
	-5	-5,6	30,3	9,59	28,4	8,89	27,1	8,39	26,1	8,05	25,1	7,72	23,7	7,23
	-3	-3,7	30,3	8,98	28,4	8,33	27,1	7,85	26,1	7,54	25,1	7,24	23,7	6,78
	0	-0,7	30,3	8,40	28,4	7,80	27,1	7,36	26,1	7,07	25,1	6,79	23,7	6,36
	3	2,2	30,3	7,85	28,4	7,31	27,1	6,90	26,1	6,63	25,1	6,37	23,7	5,99
	5	4,1	30,3	7,35	28,4	6,85	27,1	6,47	26,1	6,22	25,1	5,99	23,7	5,62
	7	6	30,3	7,01	28,4	6,52	27,1	6,17	26,1	5,94	25,1	5,71	23,7	5,38
	9	7,9	30,3	6,57	28,4	6,13	27,1	5,80	26,1	5,59	25,1	5,38	23,7	5,07
	11	9,8	30,3	6,27	28,4	5,85	27,1	5,55	26,1	5,34	25,1	5,15	23,7	4,85
	13	11,8	30,3	5,99	28,4	5,60	27,1	5,31	26,1	5,11	25,1	4,93	23,7	4,65
	15	13,7	30,3	5,73	28,4	5,35	27,1	5,08	26,1	4,90	25,1	4,72	23,7	4,45
50%	-19,8	-20	25,6	11,49	24,0	10,62	22,7	9,96	22,0	9,55	21,1	9,15	19,8	8,54
	-18,8	-19	25,6	11,23	24,0	10,37	22,7	9,76	22,0	9,35	21,1	8,94	19,8	8,33
	-16,7	-17	25,6	10,16	24,0	9,40	22,7	8,89	22,0	8,49	21,1	8,13	19,8	7,62
	-13,7	-15	25,6	9,66	24,0	8,94	22,7	8,44	22,0	8,08	21,1	7,78	19,8	7,27
	-11,8	-13	25,6	9,15	24,0	8,49	22,7	8,03	22,0	7,67	21,1	7,37	19,8	6,91
	-9,8	-11	25,6	8,89	24,0	8,23	22,7	7,78	22,0	7,47	21,1	7,17	19,8	6,71
	-9,5	-10	25,6	8,69	24,0	8,03	22,7	7,57	22,0	7,27	21,1	7,01	19,8	6,56
	-8,5	-9,1	25,6	8,33	24,0	7,72	22,7	7,32	22,0	7,01	21,1	6,71	19,8	6,30
	-7	-7,6	25,6	8,08	24,0	7,52	22,7	7,06	22,0	6,81	21,1	6,51	19,8	6,10
	-5	-5,6	25,6	7,57	24,0	7,01	22,7	6,66	22,0	6,40	21,1	6,15	19,8	5,74
	-3	-3,7	25,6	7,06	24,0	6,61	22,7	6,25	22,0	6,00	21,1	5,74	19,8	5,44
	0	-0,7	25,6	6,66	24,0	6,20	22,7	5,84	22,0	5,64	21,1	5,44	19,8	5,08
	3	2,2	25,6	6,25	24,0	5,79	22,7	5,49	22,0	5,29	21,1	5,08	19,8	4,81
	5	4,1	25,6	5,84	24,0	5,44	22,7	5,18	22,0	4,99	21,1	4,81	19,8	4,53
	7	6	25,6	5,59	24,0	5,23	22,7	4,95	22,0	4,77	21,1	4,60	19,8	4,34
	9	7,9	25,6	5,23	24,0	4,91	22,7	4,67	22,0	4,50	21,1	4,34	19,8	4,10
	11	9,8	25,6	5,02	24,0	4,70	22,7	4,47	22,0	4,31	21,1	4,16	19,8	3,93
	13	11,8	25,6	4,80	24,0	4,50	22,7	4,28	22,0	4,14	21,1	3,99	19,8	3,78
	15	13,7	25,6	4,60	24,0	4,31	22,7	4,11	22,0	3,97	21,1	3,83	19,8	3,63

16 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR450HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	32,8	9,57	32,8	10,32	32,6	10,81	32,6	11,22	32,6	11,55	32,6	12,05
	-18,8	-19	33,6	9,82	33,3	10,48	33,3	11,06	33,1	11,39	33,1	11,72	33,1	12,21
	-16,7	-17	36,1	10,73	36,1	11,31	35,9	11,80	35,9	12,13	35,9	12,46	35,6	12,96
	-13,7	-15	37,7	11,14	37,7	11,72	37,4	12,21	37,4	12,46	37,4	12,79	37,2	13,29
	-11,8	-13	39,5	11,55	39,2	12,13	39,2	12,63	39,0	12,87	39,0	13,20	39,0	13,62
	-9,8	-11	40,5	11,80	40,2	12,38	40,2	12,79	40,0	13,12	40,0	13,37	40,0	13,78
	-9,5	-10	41,3	12,05	41,0	12,54	41,0	12,96	41,0	13,29	40,8	13,53	40,8	13,95
	-8,5	-9,1	42,6	12,30	42,6	12,87	42,3	13,29	42,3	13,53	42,3	13,78	42,0	14,19
	-7	-7,6	43,8	12,54	43,6	13,12	43,6	13,45	43,6	13,70	43,3	14,03	43,3	14,36
	-5	-5,6	46,4	13,04	46,1	13,53	46,1	13,86	45,9	14,11	45,9	14,36	45,9	14,77
	-3	-3,7	49,0	13,53	49,0	13,95	48,7	14,28	48,7	14,52	48,7	14,77	48,5	15,10
	0	-0,7	51,8	13,95	51,8	14,36	51,5	14,69	51,5	14,94	51,5	15,10	51,5	15,43
	3	2,2	54,9	14,36	54,9	14,77	54,9	15,10	54,6	15,27	54,6	15,51	54,6	15,76
	5	4,1	58,2	14,77	58,2	15,10	57,9	15,43	57,9	15,60	57,9	15,85	56,9	15,68
	7	6	60,8	15,02	60,8	15,43	60,5	15,68	60,5	15,85	60,2	16,01	56,9	14,85
120%	9	7,9	64,3	15,35	64,3	15,76	64,3	16,01	62,6	15,51	60,2	14,85	56,9	13,78
	11	9,8	67,4	15,60	67,2	15,93	64,9	15,43	62,6	14,69	60,2	14,03	56,9	13,04
	13	11,8	70,2	15,85	68,4	15,60	64,9	14,61	62,6	13,95	60,2	13,29	56,9	12,38
	15	13,7	73,1	16,01	68,4	14,77	64,9	13,86	62,6	13,20	60,2	12,63	56,9	11,80
	-19,8	-20	32,8	10,48	32,6	11,14	32,6	11,64	32,6	11,89	32,3	12,22	32,3	12,71
	-18,8	-19	33,3	10,65	33,3	11,31	33,1	11,80	33,1	12,05	33,1	12,38	32,8	12,88
	-16,7	-17	35,9	11,47	35,9	12,05	35,9	12,47	35,6	12,80	35,6	13,04	35,6	13,54
	-13,7	-15	37,4	11,89	37,4	12,47	37,4	12,88	37,2	13,13	37,2	13,46	37,2	13,87
	-11,8	-13	39,2	12,30	39,2	12,80	39,0	13,21	39,0	13,46	39,0	13,79	38,7	14,20
	-9,8	-11	40,3	12,55	40,3	13,04	40,0	13,46	40,0	13,70	40,0	13,95	39,7	14,36
	-9,5	-10	41,0	12,71	41,0	13,21	40,8	13,62	40,8	13,87	40,8	14,12	40,8	14,45
	-8,5	-9,1	42,6	12,96	42,3	13,46	42,3	13,87	42,3	14,12	42,1	14,36	42,1	14,69
	-7	-7,6	43,6	13,21	43,6	13,70	43,3	14,03	43,3	14,28	43,3	14,53	43,3	14,86
	-5	-5,6	46,2	13,62	45,9	14,12	45,9	14,45	45,9	14,69	45,9	14,86	45,6	15,27
	-3	-3,7	48,7	14,03	48,7	14,53	48,7	14,78	48,5	15,02	48,5	15,27	48,5	15,60
0	-0,7	51,8	14,45	51,5	14,86	51,5	15,19	51,5	15,35	51,3	15,60	51,3	15,85	
3	2,2	54,9	14,86	54,6	15,27	54,6	15,52	54,6	15,68	54,6	15,93	52,6	15,27	
5	4,1	58,2	15,19	57,9	15,60	57,9	15,85	57,9	16,02	55,6	15,27	52,6	14,20	
7	6	60,8	15,52	60,5	15,85	60,0	15,85	57,9	15,19	55,6	14,45	52,6	13,46	
9	7,9	64,4	15,77	63,1	15,68	60,0	14,69	57,9	14,12	55,6	13,46	52,6	12,55	
11	9,8	67,2	16,02	63,1	14,86	60,0	13,95	57,9	13,37	55,6	12,71	52,6	11,89	
13	11,8	67,4	15,27	63,1	14,12	60,0	13,21	57,9	12,63	55,6	12,14	52,6	11,31	
15	13,7	67,4	14,45	63,1	13,37	60,0	12,55	57,9	12,05	55,6	11,47	52,6	10,73	

KVR450HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	32,6	11,31	32,6	11,89	32,3	12,38	32,3	12,63	32,3	12,96	32,3	13,37
	-18,8	-19	33,1	11,48	33,1	12,05	33,1	12,55	32,8	12,80	32,8	13,13	32,8	13,54
	-16,7	-17	35,9	12,22	35,7	12,80	35,7	13,21	35,7	13,46	35,7	13,70	35,4	14,12
	-13,7	-15	37,5	12,63	37,2	13,13	37,2	13,54	37,2	13,79	37,2	14,03	36,9	14,45
	-11,8	-13	39,0	12,96	39,0	13,46	39,0	13,87	38,7	14,12	38,7	14,37	38,7	14,70
	-9,8	-11	40,0	13,21	40,0	13,70	40,0	14,03	39,8	14,28	39,8	14,53	39,8	14,86
	-9,5	-10	41,0	13,37	40,8	13,87	40,8	14,20	40,8	14,45	40,5	14,70	40,5	15,03
	-8,5	-9,1	42,3	13,62	42,3	14,12	42,1	14,45	42,1	14,61	42,1	14,86	42,1	15,19
	-7	-7,6	43,6	13,87	43,4	14,28	43,4	14,61	43,4	14,86	43,1	15,03	43,1	15,36
	-5	-5,6	45,9	14,20	45,9	14,70	45,9	14,94	45,7	15,19	45,7	15,36	45,7	15,69
	-3	-3,7	48,7	14,61	48,5	15,03	48,5	15,36	48,5	15,52	48,5	15,69	48,2	15,93
	0	-0,7	51,6	15,03	51,6	15,36	51,3	15,69	51,3	15,85	51,1	15,93	48,2	14,78
	3	2,2	54,6	15,36	54,6	15,69	54,4	15,93	53,1	15,52	51,1	14,78	48,2	13,70
	5	4,1	58,0	15,69	58,0	16,02	54,9	15,03	53,1	14,37	51,1	13,70	48,2	12,80
	7	6	60,5	15,93	58,0	15,19	54,9	14,20	53,1	13,62	51,1	12,96	48,2	12,14
9	7,9	61,8	15,27	58,0	14,12	54,9	13,21	53,1	12,63	51,1	12,14	48,2	11,31	
11	9,8	61,8	14,53	58,0	13,37	54,9	12,55	53,1	12,05	51,1	11,48	48,2	10,73	
13	11,8	61,8	13,70	58,0	12,71	54,9	11,89	53,1	11,39	51,1	10,90	48,2	10,15	
15	13,7	61,8	13,04	58,0	12,05	54,9	11,31	53,1	10,82	51,1	10,40	48,2	9,66	
100%	-19,8	-20	32,6	12,13	32,3	12,71	32,3	13,13	32,3	13,37	32,1	13,62	32,1	14,03
	-18,8	-19	33,1	12,30	32,8	12,88	32,8	13,29	32,8	13,54	32,8	13,79	32,6	14,20
	-16,7	-17	35,6	13,04	35,6	13,54	35,6	13,87	35,4	14,12	35,4	14,36	35,4	14,69
	-13,7	-15	37,2	13,37	37,2	13,79	37,2	14,20	36,9	14,45	36,9	14,61	36,9	15,02
	-11,8	-13	39,0	13,70	38,7	14,12	38,7	14,45	38,7	14,69	38,7	14,94	38,5	15,27
	-9,8	-11	40,0	13,87	39,7	14,36	39,7	14,69	39,7	14,86	39,7	15,11	39,5	15,44
	-9,5	-10	40,8	14,03	40,8	14,45	40,5	14,78	40,5	15,02	40,5	15,19	40,5	15,52
	-8,5	-9,1	42,1	14,28	42,1	14,69	42,1	15,02	42,1	15,19	41,8	15,44	41,8	15,68
	-7	-7,6	43,3	14,45	43,3	14,86	43,1	15,19	43,1	15,35	43,1	15,60	43,1	15,85
	-5	-5,6	45,9	14,86	45,6	15,19	45,6	15,52	45,6	15,68	45,6	15,85	43,8	15,19
	-3	-3,7	48,5	15,19	48,5	15,52	48,5	15,85	48,2	15,93	46,4	15,19	43,8	14,12
	0	-0,7	51,5	15,52	51,3	15,85	50,0	15,52	48,2	14,78	46,4	14,12	43,8	13,13
	3	2,2	54,6	15,85	52,6	15,35	50,0	14,36	48,2	13,79	46,4	13,13	43,8	12,22
	5	4,1	56,2	15,44	52,6	14,28	50,0	13,37	34,1	12,80	46,4	12,22	43,8	11,39
	7	6	56,2	14,61	52,6	13,54	50,0	12,63	48,2	12,13	46,4	11,56	43,8	10,81
9	7,9	56,2	13,62	52,6	12,55	50,0	11,80	48,2	11,31	46,4	10,81	43,8	10,07	
11	9,8	56,2	12,88	52,6	11,89	50,0	11,23	48,2	10,73	46,4	10,32	43,8	9,58	
13	11,8	56,2	12,22	52,6	11,31	50,0	10,65	48,2	10,24	46,4	9,74	43,8	9,16	
15	13,7	56,2	11,64	52,6	10,73	50,0	10,15	48,2	9,74	46,4	9,33	43,8	8,75	
90%	-19,8	-20	32,3	13,04	32,3	13,53	32,1	13,86	32,1	14,11	32,1	14,36	32,1	14,69
	-18,8	-19	32,8	13,12	32,8	13,62	32,8	14,03	32,6	14,28	32,6	14,44	32,6	14,85
	-16,7	-17	35,7	13,78	35,4	14,19	35,4	14,52	35,4	14,77	35,4	15,02	35,2	15,35
	-13,7	-15	37,2	14,11	36,9	14,52	36,9	14,85	36,9	15,02	36,9	15,27	36,7	15,60
	-11,8	-13	38,7	14,36	38,7	14,77	38,7	15,10	38,5	15,27	38,5	15,51	38,5	15,84
	-9,8	-11	39,8	14,61	39,8	14,94	39,8	15,27	39,5	15,43	39,5	15,68	39,5	15,84
	-9,5	-10	40,5	14,69	40,5	15,10	40,5	15,35	40,5	15,60	40,3	15,76	39,5	15,43
	-8,5	-9,1	42,1	14,94	41,8	15,27	41,8	15,60	41,8	15,76	41,8	15,93	39,5	14,77
	-7	-7,6	43,1	15,10	43,1	15,43	43,1	15,76	43,1	15,93	41,8	15,43	39,5	14,28
	-5	-5,6	45,7	15,43	45,7	15,76	44,9	15,76	43,4	15,02	41,8	14,36	39,5	13,37
	-3	-3,7	48,5	15,76	47,5	15,60	44,9	14,61	43,4	13,95	41,8	13,37	39,5	12,46
	0	-0,7	50,5	15,76	47,5	14,52	44,9	13,62	43,4	13,04	41,8	12,46	39,5	11,55
	3	2,2	50,5	14,61	47,5	13,45	44,9	12,63	43,4	12,13	41,8	11,55	39,5	10,81
	5	4,1	50,5	13,53	47,5	12,54	44,9	11,80	43,4	11,31	41,8	10,81	39,5	10,07
	7	6	50,5	12,87	47,5	11,88	44,9	11,14	43,4	10,73	41,8	10,23	39,5	9,57
9	7,9	50,5	11,97	47,5	11,06	44,9	10,40	43,4	9,98	41,8	9,57	39,5	8,99	
11	9,8	50,5	11,39	47,5	10,56	44,9	9,90	43,4	9,49	41,8	9,08	39,5	8,50	
13	11,8	50,5	10,81	47,5	9,98	44,9	9,41	43,4	9,08	41,8	8,66	39,5	8,14	
15	13,7	50,5	10,23	47,5	9,49	44,9	8,99	43,4	8,66	41,8	8,25	39,5	7,76	

KVR450HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	32,1	13,87	32,1	14,28	32,1	14,61	32,1	14,86	32,1	15,02	31,8	15,35
	-18,8	-19	32,8	14,03	32,6	14,44	32,6	14,78	32,6	14,94	32,6	15,19	32,6	15,52
	-16,7	-17	35,4	14,53	35,4	14,94	35,1	15,27	35,1	15,44	35,1	15,60	34,9	15,85
	-13,7	-15	36,9	14,86	36,9	15,19	36,7	15,52	36,7	15,68	36,7	15,85	34,9	15,02
	-11,8	-13	38,7	15,11	38,5	15,44	38,5	15,77	38,5	15,93	37,2	15,27	34,9	14,20
	-9,8	-11	39,7	15,27	39,5	15,60	39,5	15,85	38,5	15,44	37,2	14,78	34,9	13,70
	-9,5	-10	40,5	15,35	40,3	15,68	40,0	15,77	38,5	15,11	37,2	14,36	34,9	13,37
	-8,5	-9,1	41,8	15,60	41,8	15,93	40,0	15,11	38,5	14,44	37,2	13,78	34,9	12,79
	-7	-7,6	43,1	15,77	42,1	15,60	40,0	14,61	38,5	13,95	37,2	13,29	34,9	12,38
	-5	-5,6	44,9	15,77	42,1	14,53	40,0	13,62	38,5	13,04	37,2	12,46	34,9	11,56
	-3	-3,7	44,9	14,61	42,1	13,45	40,0	12,63	38,5	12,13	37,2	11,56	34,9	10,81
	0	-0,7	44,9	13,62	42,1	12,55	40,0	11,80	38,5	11,31	37,2	10,81	34,9	10,07
	3	2,2	44,9	12,63	42,1	11,72	40,0	10,98	38,5	10,57	37,2	10,07	34,9	9,41
	5	4,1	44,9	11,80	42,1	10,90	40,0	10,24	38,5	9,82	37,2	9,41	34,9	8,83
	7	6	44,9	11,14	42,1	10,32	40,0	9,74	38,5	9,33	37,2	9,00	34,9	8,42
70%	9	7,9	44,9	10,40	42,1	9,66	40,0	9,16	38,5	8,75	37,2	8,42	34,9	7,87
	11	9,8	44,9	9,91	42,1	9,24	40,0	8,67	38,5	8,34	37,2	8,01	34,9	7,51
	13	11,8	44,9	9,41	42,1	8,75	40,0	8,25	38,5	7,96	37,2	7,64	34,9	7,16
	15	13,7	44,9	9,00	42,1	8,34	40,0	7,89	38,5	7,59	37,2	7,29	34,9	6,85
	-19,8	-20	32,1	14,69	31,8	15,11	31,8	15,35	31,8	15,60	31,8	15,77	30,5	15,19
	-18,8	-19	32,6	14,86	32,6	15,19	32,6	15,52	32,3	15,68	32,3	15,85	30,5	14,78
	-16,7	-17	35,2	15,35	35,2	15,68	34,9	15,85	33,9	15,11	32,6	14,45	30,5	13,46
	-13,7	-15	36,7	15,60	36,7	15,93	34,9	15,02	33,9	14,36	32,6	13,70	30,5	12,71
	-11,8	-13	38,5	15,85	37,0	15,11	34,9	14,20	33,9	13,54	32,6	12,96	30,5	12,05
	-9,8	-11	39,5	15,85	37,0	14,61	34,9	13,70	33,9	13,13	32,6	12,55	30,5	11,64
	-9,5	-10	39,5	15,44	37,0	14,28	34,9	13,37	33,9	12,80	32,6	12,22	30,5	11,39
	-8,5	-9,1	39,5	14,78	37,0	13,70	34,9	12,80	33,9	12,30	32,6	11,72	30,5	10,98
	-7	-7,6	39,5	14,28	37,0	13,21	34,9	12,38	33,9	11,89	32,6	11,31	30,5	10,57
	-5	-5,6	39,5	13,37	37,0	12,30	34,9	11,56	33,9	11,06	32,6	10,65	30,5	9,91
	-3	-3,7	39,5	12,38	37,0	11,47	34,9	10,81	33,9	10,32	32,6	9,91	30,5	9,25
	0	-0,7	39,5	11,56	37,0	10,73	34,9	10,07	33,9	9,66	32,6	9,25	30,5	8,67
60%	3	2,2	39,5	10,81	37,0	9,99	34,9	9,41	33,9	9,08	32,6	8,67	30,5	8,13
	5	4,1	39,5	10,07	37,0	9,33	34,9	8,83	33,9	8,50	32,6	8,13	30,5	7,62
	7	6	39,5	9,58	37,0	8,92	34,9	8,42	33,9	8,07	32,6	7,74	30,5	7,27
	9	7,9	39,5	9,00	37,0	8,34	34,9	7,88	33,9	7,57	32,6	7,27	30,5	6,84
	11	9,8	39,5	8,50	37,0	7,94	34,9	7,51	33,9	7,22	32,6	6,94	30,5	6,53
	13	11,8	39,5	8,13	37,0	7,58	34,9	7,17	33,9	6,90	32,6	6,63	30,5	6,24
	15	13,7	39,5	7,76	37,0	7,23	34,9	6,85	33,9	6,60	32,6	6,34	30,5	5,97
	-19,8	-20	31,8	15,61	31,5	15,78	30,0	14,79	29,0	14,12	27,9	13,46	26,2	12,55
	-18,8	-19	32,3	15,69	31,5	15,45	30,0	14,45	29,0	13,79	27,9	13,22	26,2	12,31
	-16,7	-17	33,8	15,12	31,5	13,96	30,0	13,05	29,0	12,55	27,9	11,98	26,2	11,15
	-13,7	-15	33,8	14,37	31,5	13,22	30,0	12,39	29,0	11,89	27,9	11,40	26,2	10,57
	-11,8	-13	33,8	13,55	31,5	12,55	30,0	11,73	29,0	11,23	27,9	10,82	26,2	10,08
	-9,8	-11	33,8	13,13	31,5	12,14	30,0	11,40	29,0	10,90	27,9	10,49	26,2	9,75
	-9,5	-10	33,8	12,80	31,5	11,81	30,0	11,15	29,0	10,66	27,9	10,24	26,2	9,50
	-8,5	-9,1	33,8	12,31	31,5	11,40	30,0	10,66	29,0	10,24	27,9	9,83	26,2	9,17
	-7	-7,6	33,8	11,89	31,5	10,99	30,0	10,32	29,0	9,91	27,9	9,50	26,2	8,92
	-5	-5,6	33,8	11,07	31,5	10,24	30,0	9,66	29,0	9,25	27,9	8,92	26,2	8,34
	-3	-3,7	33,8	10,32	31,5	9,58	30,0	9,09	29,0	8,67	27,9	8,34	26,2	7,82
	0	-0,7	33,8	9,66	31,5	9,00	30,0	8,51	29,0	8,15	27,9	7,83	26,2	7,34
	3	2,2	33,8	9,09	31,5	8,43	30,0	7,95	29,0	7,65	27,9	7,34	26,2	6,90
	5	4,1	33,8	8,51	31,5	7,89	30,0	7,46	29,0	7,18	27,9	6,90	26,2	6,48
	7	6	33,8	8,08	31,5	7,52	30,0	7,12	29,0	6,85	27,9	6,58	26,2	6,19
	9	7,9	33,8	7,57	31,5	7,06	30,0	6,69	29,0	6,44	27,9	6,19	26,2	5,84
	11	9,8	33,8	7,23	31,5	6,75	30,0	6,39	29,0	6,16	27,9	5,93	26,2	5,59
	13	11,8	33,8	6,91	31,5	6,45	30,0	6,11	29,0	5,90	27,9	5,67	26,2	5,35
	15	13,7	33,8	6,60	31,5	6,17	30,0	5,86	29,0	5,64	27,9	5,43	26,2	5,14

KVR450HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	28,1	12,88	26,3	11,91	24,9	11,17	24,1	10,71	23,1	10,26	21,7	9,57
	-18,8	-19	28,1	12,59	26,3	11,62	24,9	10,94	24,1	10,48	23,1	10,03	21,7	9,34
	-16,7	-17	28,1	11,40	26,3	10,54	24,9	9,97	24,1	9,52	23,1	9,12	21,7	8,55
	-13,7	-15	28,1	10,83	26,3	10,03	24,9	9,46	24,1	9,06	23,1	8,72	21,7	8,15
	-11,8	-13	28,1	10,26	26,3	9,52	24,9	9,00	24,1	8,60	23,1	8,26	21,7	7,75
	-9,8	-11	28,1	9,97	26,3	9,23	24,9	8,72	24,1	8,38	23,1	8,03	21,7	7,52
	-9,5	-10	28,1	9,74	26,3	9,00	24,9	8,49	24,1	8,15	23,1	7,86	21,7	7,35
	-8,5	-9,1	28,1	9,34	26,3	8,66	24,9	8,21	24,1	7,86	23,1	7,52	21,7	7,07
	-7	-7,6	28,1	9,06	26,3	8,43	24,9	7,92	24,1	7,64	23,1	7,29	21,7	6,84
	-5	-5,6	28,1	8,49	26,3	7,86	24,9	7,46	24,1	7,18	23,1	6,89	21,7	6,44
	-3	-3,7	28,1	7,92	26,3	7,41	24,9	7,01	24,1	6,72	23,1	6,44	21,7	6,10
	0	-0,7	28,1	7,46	26,3	6,95	24,9	6,55	24,1	6,32	23,1	6,10	21,7	5,70
	3	2,2	28,1	7,01	26,3	6,50	24,9	6,15	24,1	5,93	23,1	5,70	21,7	5,39
	5	4,1	28,1	6,55	26,3	6,10	24,9	5,81	24,1	5,60	23,1	5,39	21,7	5,08
	7	6	28,1	6,27	26,3	5,87	24,9	5,55	24,1	5,35	23,1	5,16	21,7	4,87
	9	7,9	28,1	5,87	26,3	5,51	24,9	5,23	24,1	5,05	23,1	4,87	21,7	4,60
	11	9,8	28,1	5,62	26,3	5,27	24,9	5,01	24,1	4,83	23,1	4,66	21,7	4,41
	13	11,8	28,1	5,38	26,3	5,05	24,9	4,80	24,1	4,64	23,1	4,47	21,7	4,23
	15	13,7	28,1	5,16	26,3	4,84	24,9	4,60	24,1	4,45	23,1	4,30	21,7	4,07

18 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR532HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	43,9	10,95	43,7	11,63	43,6	12,15	43,6	12,49	43,5	12,84	43,4	13,36
	-18,8	-19	44,4	11,09	44,2	11,78	44,2	12,29	44,0	12,63	44,0	12,96	43,8	13,47
	-16,7	-17	46,9	11,75	46,7	12,39	46,5	12,86	46,5	13,19	46,4	13,51	46,3	13,99
	-13,7	-15	48,3	12,08	48,1	12,71	48,0	13,17	47,9	13,49	47,8	13,79	47,7	14,25
	-11,8	-13	49,9	12,46	49,8	13,04	49,6	13,49	49,6	13,78	49,4	14,09	49,4	14,53
	-9,8	-11	50,9	12,65	50,7	13,24	50,7	13,68	50,5	13,97	50,5	14,27	50,4	14,70
	-9,5	-10	51,7	12,81	51,5	13,38	51,5	13,82	51,3	14,10	51,3	14,39	51,2	14,78
	-8,5	-9,1	53,1	13,08	52,9	13,62	52,8	14,04	52,7	14,32	52,6	14,61	52,6	14,99
	-7	-7,6	54,3	13,27	54,1	13,83	53,9	14,23	53,9	14,50	53,9	14,80	53,7	15,21
	-5	-5,6	56,8	13,69	56,8	14,21	56,4	14,60	56,4	14,88	56,3	15,14	56,3	15,54
	-3	-3,7	59,6	14,10	59,5	14,58	59,2	14,97	59,1	15,22	59,1	15,49	59,1	15,80
	0	-0,7	62,5	14,50	62,5	14,94	62,4	15,32	62,4	15,57	62,0	15,76	62,0	16,14
	3	2,2	65,7	14,87	65,7	15,30	65,6	15,67	65,4	15,86	65,3	16,10	65,3	16,40
	5	4,1	69,2	15,24	68,9	15,66	68,9	15,96	68,9	16,21	68,9	16,38	66,9	16,06
	7	6	71,9	15,50	71,9	15,92	71,9	16,20	71,6	16,44	70,6	16,36	66,9	15,29
	9	7,9	75,8	15,87	75,8	16,27	75,8	16,55	73,6	16,12	70,9	15,40	66,9	14,29
	11	9,8	78,7	16,11	78,7	16,44	76,6	16,05	73,6	15,33	70,9	14,63	66,9	13,62
	13	11,8	82,0	16,37	80,6	16,27	76,6	15,26	73,6	14,56	70,9	13,94	66,9	12,97
	15	13,7	85,3	16,54	80,6	15,47	76,6	14,56	73,6	13,89	70,9	13,27	66,9	12,36

KVR532HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	43,7	11,78	43,6	12,42	43,5	12,90	43,3	13,22	43,3	13,53	43,2	14,01
	-18,8	-19	44,2	11,92	44,0	12,56	43,9	13,02	43,9	13,34	43,8	13,64	43,7	14,12
	-16,7	-17	46,7	12,52	46,5	13,12	46,3	13,56	46,3	13,85	46,2	14,15	46,1	14,60
	-13,7	-15	48,1	12,84	47,9	13,41	47,8	13,84	47,7	14,14	47,7	14,42	47,5	14,83
	-11,8	-13	49,7	13,17	49,5	13,72	49,4	14,14	49,4	14,41	49,3	14,69	49,2	15,09
	-9,8	-11	50,7	13,36	50,5	13,91	50,5	14,31	50,3	14,58	50,3	14,81	50,2	15,28
	-9,5	-10	51,5	13,51	51,3	14,03	51,2	14,44	51,1	14,70	51,1	14,99	50,9	15,39
	-8,5	-9,1	52,9	13,74	52,8	14,25	52,6	14,65	52,6	14,87	52,4	15,14	52,4	15,53
	-7	-7,6	54,0	13,94	53,9	14,44	53,7	14,81	53,7	15,08	53,7	15,34	53,5	15,73
	-5	-5,6	56,7	14,32	56,4	14,77	56,3	15,15	56,3	15,42	56,3	15,67	56,2	15,98
	-3	-3,7	59,2	14,70	59,2	15,12	59,1	15,51	59,1	15,76	59,0	15,94	59,0	16,32
	0	-0,7	62,4	15,05	62,3	15,49	62,0	15,86	62,0	16,02	61,9	16,28	60,8	16,14
	3	2,2	65,6	15,42	65,2	15,83	65,2	16,12	65,1	16,38	64,5	16,29	61,9	15,53
	5	4,1	68,9	15,78	68,9	16,18	68,6	16,47	67,7	16,29	65,7	15,65	61,9	14,53
	7	6	71,9	16,03	71,6	16,36	70,6	16,31	68,3	15,59	65,7	14,90	61,9	13,86
	9	7,9	75,7	16,31	74,5	16,36	70,6	15,26	68,3	14,58	65,7	13,96	61,9	12,99
110%	11	9,8	78,7	16,56	74,5	15,49	70,6	14,51	68,3	13,91	65,7	13,28	61,9	12,38
	13	11,8	79,3	15,98	74,5	14,78	70,6	13,84	68,3	13,24	65,7	12,66	61,9	11,80
	15	13,7	79,3	15,19	74,5	14,04	70,6	13,18	68,3	12,62	65,7	12,05	61,9	11,25
	-19,8	-20	43,5	12,61	43,4	13,20	43,3	13,65	43,2	13,93	43,1	14,23	43,1	14,66
	-18,8	-19	44,0	12,74	43,9	13,33	43,7	13,75	43,7	14,04	43,7	14,33	43,5	14,76
	-16,7	-17	46,4	13,29	46,3	13,84	46,2	14,25	46,1	14,51	46,1	14,78	45,9	15,20
	-13,7	-15	47,9	13,59	47,7	14,12	47,7	14,51	47,5	14,76	47,5	15,01	47,4	15,41
	-11,8	-13	49,5	13,88	49,4	14,40	49,2	14,77	49,2	15,06	49,1	15,31	49,0	15,62
	-9,8	-11	50,5	14,06	50,3	14,56	50,3	14,92	50,2	15,17	50,1	15,43	50,0	15,82
	-9,5	-10	51,3	14,21	51,1	14,69	51,1	15,03	51,0	15,28	50,9	15,55	50,8	15,93
	-8,5	-9,1	52,6	14,41	52,6	14,86	52,4	15,24	52,4	15,50	52,4	15,75	52,2	16,06
	-7	-7,6	53,9	14,60	53,7	15,07	53,6	15,37	53,5	15,62	53,5	15,88	53,3	16,12
	-5	-5,6	56,4	14,92	56,3	15,41	56,2	15,71	56,2	15,96	55,9	16,13	54,8	16,01
	-3	-3,7	59,1	15,26	59,1	15,67	59,0	16,04	59,0	16,21	58,1	16,19	56,5	15,82
	0	-0,7	62,2	15,61	62,0	16,01	61,9	16,30	61,1	16,23	60,1	15,97	56,8	14,93
	100%	3	2,2	65,2	15,96	65,1	16,36	64,1	16,24	62,5	15,76	60,1	15,06	56,8
5		4,1	68,9	16,24	67,7	16,31	64,7	15,45	62,5	14,77	60,1	14,09	56,8	13,10
7		6	71,6	16,47	68,3	15,69	64,7	14,70	62,5	14,03	60,1	13,40	56,8	12,49
9		7,9	73,0	15,85	68,3	14,67	64,7	13,74	62,5	13,15	60,1	12,57	56,8	11,71
11		9,8	73,0	15,07	68,3	13,93	64,7	13,08	62,5	12,52	60,1	11,97	56,8	11,16
13		11,8	73,0	14,38	68,3	13,26	64,7	12,46	62,5	11,93	60,1	11,43	56,8	10,66
15		13,7	73,0	13,67	68,3	12,63	64,7	11,87	62,5	11,38	60,1	10,89	56,8	10,17
-19,8		-20	43,3	13,45	43,3	13,99	43,1	14,37	43,1	14,65	43,0	14,91	42,9	15,33
-18,8		-19	43,9	13,56	43,7	14,09	43,7	14,48	43,5	14,74	43,5	15,01	43,4	15,43
-16,7		-17	46,2	14,07	46,2	14,56	46,0	14,93	46,0	15,19	46,0	15,44	45,8	15,82
-13,7		-15	47,7	14,34	47,6	14,81	47,5	15,15	47,4	15,40	47,4	15,65	47,1	15,91
-11,8		-13	49,3	14,62	49,2	15,08	49,1	15,45	49,1	15,62	49,0	15,87	48,1	15,83
-9,8		-11	50,3	14,77	50,2	15,19	50,1	15,57	50,0	15,81	50,0	15,98	48,8	15,78
-9,5		-10	51,1	14,88	51,0	15,30	50,9	15,67	50,8	15,92	50,7	16,07	49,3	15,76
-8,5		-9,1	52,6	15,11	52,4	15,52	52,3	15,80	52,2	16,06	51,6	16,03	50,1	15,65
-7		-7,6	53,7	15,23	53,6	15,64	53,5	16,01	53,3	16,13	52,3	15,94	50,9	15,58
-5	-5,6	56,3	15,56	56,2	15,97	55,8	16,21	54,8	16,02	53,8	15,77	51,6	15,05	
-3	-3,7	59,1	15,91	59,0	16,30	57,5	16,08	56,5	15,83	54,7	15,21	51,6	14,13	
0	-0,7	62,0	16,17	61,0	16,17	58,9	15,63	56,8	14,95	54,7	14,26	51,6	13,27	
3	2,2	64,8	16,37	62,1	15,63	58,9	14,66	56,8	13,99	54,7	13,39	51,6	12,46	
5	4,1	66,2	15,88	62,1	14,63	58,9	13,72	55,4	13,13	54,7	12,55	51,6	11,69	
7	6	66,2	15,12	62,1	13,91	58,9	13,07	56,8	12,63	54,7	11,97	51,6	11,15	
9	7,9	66,2	14,11	62,1	13,04	58,9	12,26	56,8	11,73	54,7	11,22	51,6	10,47	
11	9,8	66,2	13,44	62,1	12,42	58,9	11,67	56,8	11,19	54,7	10,71	51,6	10,01	
13	11,8	66,2	12,80	62,1	11,84	58,9	11,13	56,8	10,69	54,7	10,23	51,6	9,56	
15	13,7	66,2	12,19	62,1	11,29	58,9	10,64	56,8	10,19	54,7	9,77	51,6	9,14	

KVR532HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	43,2	14,29	43,1	14,76	43,0	15,11	43,0	15,36	42,8	15,60	41,6	15,33
	-18,8	-19	43,7	14,38	43,6	14,86	43,5	15,21	43,4	15,44	43,3	15,68	42,0	15,37
	-16,7	-17	46,1	14,85	46,0	15,31	45,9	15,60	45,9	15,84	45,0	15,68	43,6	15,31
	-13,7	-15	47,6	15,12	47,4	15,53	47,4	15,81	46,9	15,84	45,9	15,64	44,6	15,30
	-11,8	-13	49,1	15,33	49,1	15,74	48,8	15,95	47,9	15,77	47,0	15,60	45,6	15,26
	-9,8	-11	50,2	15,46	50,1	15,86	49,5	15,96	48,5	15,71	47,6	15,53	46,3	15,22
	-9,5	-10	51,0	15,57	50,8	15,97	50,0	15,93	49,1	15,69	48,1	15,52	46,4	14,97
	-8,5	-9,1	52,3	15,77	52,2	16,15	50,9	15,82	49,9	15,58	49,0	15,43	46,4	14,44
	-7	-7,6	53,6	15,90	52,9	16,06	51,6	15,74	50,7	15,60	49,2	15,07	46,4	14,00
	-5	-5,6	55,9	16,23	54,4	15,87	53,1	15,59	51,1	14,91	49,2	14,25	46,4	13,21
	-3	-3,7	57,9	16,11	55,8	15,61	53,1	14,66	51,1	13,99	49,2	13,37	46,4	12,45
	0	-0,7	59,6	15,89	55,8	14,65	53,1	13,72	51,1	13,14	49,2	12,56	46,4	11,70
	3	2,2	59,6	14,83	55,8	13,71	53,1	12,88	51,1	12,33	49,2	11,80	46,4	11,00
	5	4,1	59,6	13,92	55,8	12,87	53,1	12,09	51,1	11,58	49,2	11,08	46,4	10,35
	7	6	59,6	13,27	55,8	12,26	53,1	11,53	51,1	11,05	49,2	10,58	46,4	9,88
	9	7,9	59,6	12,43	55,8	11,51	53,1	10,84	51,1	10,39	49,2	9,95	46,4	9,30
	11	9,8	59,6	11,85	55,8	10,98	53,1	10,34	51,1	9,91	49,2	9,51	46,4	8,89
	13	11,8	59,6	11,30	55,8	10,47	53,1	9,87	51,1	9,47	49,2	9,08	46,4	8,50
	15	13,7	59,6	10,78	55,8	10,00	53,1	9,43	51,1	9,06	49,2	8,69	46,4	8,14
80%	-19,8	-20	42,9	15,11	42,9	15,58	41,9	15,41	41,1	15,24	40,3	15,01	39,1	14,77
	-18,8	-19	43,5	15,21	43,3	15,60	42,3	15,42	41,5	15,27	40,6	15,03	39,5	14,81
	-16,7	-17	45,8	15,61	45,2	15,68	44,0	15,45	43,1	15,23	42,3	15,08	41,2	14,81
	-13,7	-15	47,3	15,81	46,1	15,65	44,9	15,35	44,1	15,21	43,3	15,00	41,3	14,27
	-11,8	-13	48,7	15,95	47,2	15,59	45,9	15,31	45,1	15,19	43,7	14,59	41,3	13,56
	-9,8	-11	49,4	15,96	47,8	15,54	46,6	15,27	45,4	14,91	43,7	14,26	41,3	13,24
	-9,5	-10	49,9	15,94	48,3	15,51	47,1	15,25	45,4	14,60	43,7	13,94	41,3	12,97
	-8,5	-9,1	50,8	15,83	49,2	15,51	47,1	14,71	45,4	14,07	43,7	13,50	41,3	12,53
	-7	-7,6	51,5	15,75	49,7	15,29	47,1	14,27	45,4	13,70	43,7	13,08	41,3	12,18
	-5	-5,6	53,0	15,59	49,7	14,38	47,1	13,47	45,4	12,91	43,7	12,34	41,3	11,49
	-3	-3,7	53,0	14,66	49,7	13,51	47,1	12,69	45,4	12,14	43,7	11,61	41,3	10,84
	0	-0,7	53,0	13,73	49,7	12,69	47,1	11,92	45,4	11,43	43,7	10,94	41,3	10,21
	3	2,2	53,0	12,89	49,7	11,91	47,1	11,22	45,4	10,76	43,7	10,30	41,3	9,62
	5	4,1	53,0	12,09	49,7	11,20	47,1	10,54	45,4	10,11	43,7	9,69	41,3	9,07
	7	6	53,0	11,53	49,7	10,68	47,1	10,07	45,4	9,66	43,7	9,26	41,3	8,67
	9	7,9	53,0	10,84	49,7	10,04	47,1	9,48	45,4	9,10	43,7	8,73	41,3	8,19
	11	9,8	53,0	10,34	49,7	9,59	47,1	9,05	45,4	8,70	43,7	8,35	41,3	7,83
	13	11,8	53,0	9,86	49,7	9,17	47,1	8,66	45,4	8,31	43,7	7,99	41,3	7,49
	15	13,7	53,0	9,43	49,7	8,78	47,1	8,28	45,4	7,97	43,7	7,65	41,3	7,19
70%	-19,8	-20	41,7	15,34	40,2	15,02	39,2	14,76	38,5	14,59	37,7	14,48	36,1	13,87
	-18,8	-19	42,0	15,37	40,6	15,05	39,5	14,81	38,8	14,62	38,1	14,52	36,1	13,60
	-16,7	-17	43,7	15,32	42,2	15,03	41,2	14,80	39,8	14,23	38,3	13,53	36,1	12,63
	-13,7	-15	44,6	15,30	43,2	15,02	41,3	14,27	39,8	13,64	38,3	13,03	36,1	12,13
	-11,8	-13	45,7	15,26	43,5	14,47	41,3	13,57	39,8	13,02	38,3	12,43	36,1	11,59
	-9,8	-11	46,3	15,22	43,5	14,13	41,3	13,24	39,8	12,68	38,3	12,12	36,1	11,30
	-9,5	-10	46,5	14,98	43,5	13,81	41,3	12,98	39,8	12,42	38,3	11,87	36,1	11,08
	-8,5	-9,1	46,5	14,44	43,5	13,38	41,3	12,52	39,8	12,00	38,3	11,49	36,1	10,71
	-7	-7,6	46,5	14,00	43,5	12,95	41,3	12,18	39,8	11,67	38,3	11,16	36,1	10,42
	-5	-5,6	46,5	13,22	43,5	12,23	41,3	11,49	39,8	11,02	38,3	10,55	36,1	9,85
	-3	-3,7	46,5	12,45	43,5	11,52	41,3	10,84	39,8	10,40	38,3	9,95	36,1	9,31
	0	-0,7	46,5	11,71	43,5	10,84	41,3	10,21	39,8	9,80	38,3	9,39	36,1	8,79
	3	2,2	46,5	11,01	43,5	10,20	41,3	9,62	39,8	9,24	38,3	8,86	36,1	8,30
	5	4,1	46,5	10,35	43,5	9,61	41,3	9,06	39,8	8,71	38,3	8,36	36,1	7,83
	7	6	46,5	9,88	43,5	9,19	41,3	8,67	39,8	8,33	38,3	8,00	36,1	7,51
	9	7,9	46,5	9,31	43,5	8,65	41,3	8,18	39,8	7,86	38,3	7,56	36,1	7,09
	11	9,8	46,5	8,89	43,5	8,28	41,3	7,83	39,8	7,53	38,3	7,23	36,1	6,80
	13	11,8	46,5	8,51	43,5	7,93	41,3	7,50	39,8	7,21	38,3	6,93	36,1	6,52
	15	13,7	46,5	8,14	43,5	7,58	41,3	7,18	39,8	6,92	38,3	6,66	36,1	6,27

KVR532HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	38,4	14,56	37,2	14,36	35,3	13,50	34,0	12,90	32,8	12,35	30,9	11,51
	-18,8	-19	38,8	14,60	37,2	14,16	35,3	13,30	34,0	12,71	32,8	12,14	30,9	11,32
	-16,7	-17	39,8	14,22	37,2	13,11	35,3	12,31	34,0	11,78	32,8	11,27	30,9	10,53
	-13,7	-15	39,8	13,63	37,2	12,56	35,3	11,81	34,0	11,32	32,8	10,83	30,9	10,11
	-11,8	-13	39,8	13,00	37,2	12,02	35,3	11,30	34,0	10,83	32,8	10,39	30,9	9,70
	-9,8	-11	39,8	12,66	37,2	11,70	35,3	11,02	34,0	10,56	32,8	10,11	30,9	9,45
	-9,5	-10	39,8	12,40	37,2	11,49	35,3	10,80	34,0	10,36	32,8	9,92	30,9	9,29
	-8,5	-9,1	39,8	11,98	37,2	11,09	35,3	10,44	34,0	10,02	32,8	9,61	30,9	8,98
	-7	-7,6	39,8	11,65	37,2	10,79	35,3	10,15	34,0	9,75	32,8	9,34	30,9	8,75
	-5	-5,6	39,8	11,01	37,2	10,20	35,3	9,61	34,0	9,23	32,8	8,85	30,9	8,29
	-3	-3,7	39,8	10,38	37,2	9,63	35,3	9,08	34,0	8,73	32,8	8,37	30,9	7,85
	0	-0,7	39,8	9,78	37,2	9,09	35,3	8,58	34,0	8,24	32,8	7,92	30,9	7,43
	3	2,2	39,8	9,22	37,2	8,57	35,3	8,10	34,0	7,79	32,8	7,48	30,9	7,03
	5	4,1	39,8	8,69	37,2	8,09	35,3	7,64	34,0	7,37	32,8	7,08	30,9	6,66
	7	6	39,8	8,31	37,2	7,75	35,3	7,33	34,0	7,06	32,8	6,78	30,9	6,38
	9	7,9	39,8	7,84	37,2	7,32	35,3	6,92	34,0	6,67	32,8	6,42	30,9	6,05
	11	9,8	39,8	7,51	37,2	7,01	35,3	6,65	34,0	6,40	32,8	6,17	30,9	5,82
	13	11,8	39,8	7,21	37,2	6,72	35,3	6,38	34,0	6,15	32,8	5,91	30,9	5,58
	15	13,7	39,8	6,90	37,2	6,46	35,3	6,12	34,0	5,90	32,8	5,68	30,9	5,37
50%	-19,8	-20	33,2	13,62	31,2	12,59	29,5	11,81	28,6	11,33	27,4	10,85	25,8	10,12
	-18,8	-19	33,2	13,32	31,2	12,30	29,5	11,57	28,6	11,09	27,4	10,61	25,8	9,89
	-16,7	-17	33,2	12,05	31,2	11,15	29,5	10,54	28,6	10,07	27,4	9,65	25,8	9,04
	-13,7	-15	33,2	11,45	31,2	10,61	29,5	10,00	28,6	9,58	27,4	9,22	25,8	8,62
	-11,8	-13	33,2	10,85	31,2	10,07	29,5	9,52	28,6	9,10	27,4	8,74	25,8	8,20
	-9,8	-11	33,2	10,54	31,2	9,76	29,5	9,22	28,6	8,85	27,4	8,50	25,8	7,96
	-9,5	-10	33,2	10,30	31,2	9,52	29,5	8,98	28,6	8,62	27,4	8,32	25,8	7,78
	-8,5	-9,1	33,2	9,89	31,2	9,16	29,5	8,68	28,6	8,32	27,4	7,96	25,8	7,47
	-7	-7,6	33,2	9,58	31,2	8,92	29,5	8,38	28,6	8,07	27,4	7,71	25,8	7,23
	-5	-5,6	33,2	8,98	31,2	8,32	29,5	7,89	28,6	7,60	27,4	7,29	25,8	6,81
	-3	-3,7	33,2	8,38	31,2	7,83	29,5	7,41	28,6	7,11	27,4	6,81	25,8	6,45
	0	-0,7	33,2	7,89	31,2	7,36	29,5	6,93	28,6	6,69	27,4	6,45	25,8	6,03
	3	2,2	33,2	7,41	31,2	6,87	29,5	6,51	28,6	6,27	27,4	6,03	25,8	5,70
	5	4,1	33,2	6,93	31,2	6,45	29,5	6,14	28,6	5,92	27,4	5,70	25,8	5,38
	7	6	33,2	6,63	31,2	6,21	29,5	5,87	28,6	5,66	27,4	5,45	25,8	5,14
	9	7,9	33,2	6,21	31,2	5,83	29,5	5,53	28,6	5,34	27,4	5,14	25,8	4,87
	11	9,8	33,2	5,95	31,2	5,58	29,5	5,29	28,6	5,11	27,4	4,93	25,8	4,67
	13	11,8	33,2	5,69	31,2	5,34	29,5	5,07	28,6	4,91	27,4	4,73	25,8	4,47
	15	13,7	33,2	5,45	31,2	5,12	29,5	4,87	28,6	4,71	27,4	4,54	25,8	4,31

20 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR560HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	41,2	10,38	41	11,2	41	11,84	41	12,26	40,8	12,68	40,8	13,32
	-18,8	-19	42	10,6	41,8	11,44	41,8	12,06	41,6	12,48	41,6	12,88	41,4	13,5
	-16,7	-17	45,4	11,64	45,2	12,4	45	12,96	45	13,36	44,8	13,74	44,8	14,3
	-13,7	-15	47,2	12,14	47	12,88	47	13,42	46,8	13,8	46,8	14,16	46,6	14,7
	-11,8	-13	49,4	12,68	49,2	13,36	49	13,9	49	14,22	48,8	14,58	48,8	15,1
	-9,8	-11	50,6	12,96	50,4	13,64	50,4	14,16	50,2	14,5	50,2	14,84	50	15,34
	-9,5	-10	51,6	13,18	51,4	13,84	51,4	14,36	51,2	14,68	51,2	15,02	51	15,44
	-8,5	-9,1	53,4	13,56	53,2	14,18	53	14,66	53	14,98	52,8	15,32	52,8	15,74
	-7	-7,6	54,8	13,82	54,6	14,46	54,4	14,92	54,4	15,24	54,4	15,58	54,2	16,06
	-5	-5,6	58	14,38	58	14,98	57,4	15,42	57,4	15,74	57,4	16,06	57,4	16,52
	-3	-3,7	61,4	14,92	61,4	15,44	60,8	15,9	60,8	16,2	60,8	16,52	60,8	16,82
	0	-0,7	64,8	15,44	64,8	15,9	64,8	16,36	64,8	16,66	64,2	16,82	64,2	17,28
	3	2,2	68,6	15,9	68,6	16,36	68,6	16,82	68,2	16,98	68,2	17,28	68,2	17,6
	5	4,1	72,6	16,36	72,6	16,82	72,6	17,14	72,6	17,44	72,6	17,6	71,4	17,74
	7	6	76	16,66	76	17,14	76	17,44	75,4	17,74	75,4	17,9	71,4	16,82
120%	9	7,9	80,6	17,14	80,6	17,6	80,6	17,9	78,8	17,6	76	16,82	71,4	15,58
	11	9,8	83,8	17,44	83,8	17,74	82,2	17,44	78,8	16,66	76	15,9	71,4	14,82
	13	11,8	87,8	17,74	86,2	17,6	82,2	16,52	78,8	15,74	76	15,1	71,4	14,04
	15	13,7	91,8	17,9	86,2	16,66	82,2	15,74	78,8	14,98	76	14,32	71,4	13,34
	-19,8	-20	41	11,38	41	12,16	40,8	12,74	40,6	13,14	40,6	13,52	40,6	14,1
	-18,8	-19	41,8	11,6	41,6	12,38	41,4	12,94	41,4	13,34	41,4	13,7	41,2	14,28
	-16,7	-17	45,2	12,56	45	13,26	44,8	13,78	44,8	14,14	44,6	14,48	44,6	15,02
	-13,7	-15	47	13,02	46,8	13,7	46,8	14,22	46,6	14,56	46,6	14,9	46,4	15,38
	-11,8	-13	49,2	13,52	49	14,16	48,8	14,64	48,8	14,96	48,6	15,28	48,6	15,74
	-9,8	-11	50,4	13,78	50,2	14,42	50,2	14,88	50	15,2	50	15,44	49,8	16,04
	-9,5	-10	51,4	13,98	51,2	14,6	51	15,06	51	15,36	51	15,74	50,8	16,2
	-8,5	-9,1	53,2	14,32	53	14,9	52,8	15,36	52,8	15,58	52,6	15,9	52,6	16,36
	-7	-7,6	54,6	14,58	54,4	15,16	54,2	15,58	54,2	15,9	54,2	16,2	54	16,66
	-5	-5,6	58	15,1	57,4	15,58	57,4	16,04	57,4	16,36	57,4	16,66	57,4	16,98
	-3	-3,7	60,8	15,58	60,8	16,04	60,8	16,52	60,8	16,82	60,8	16,98	60,8	17,44

KVR560HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	40,8	12,4	40,8	13,12	40,6	13,66	40,6	14	40,4	14,36	40,4	14,88
	-18,8	-19	41,6	12,6	41,4	13,32	41,2	13,82	41,2	14,18	41,2	14,54	41	15,06
	-16,7	-17	44,8	13,46	44,8	14,12	44,6	14,62	44,6	14,92	44,6	15,24	44,4	15,74
	-13,7	-15	46,8	13,92	46,6	14,54	46,6	15	46,4	15,3	46,4	15,58	46,4	16,04
	-11,8	-13	48,8	14,34	48,8	14,96	48,6	15,38	48,6	15,74	48,4	16,04	48,4	16,36
	-9,8	-11	50,2	14,6	50	15,18	50	15,58	49,8	15,9	49,8	16,2	49,6	16,66
	-9,5	-10	51,2	14,8	51	15,36	51	15,74	50,8	16,04	50,8	16,36	50,6	16,82
	-8,5	-9,1	52,8	15,08	52,8	15,58	52,6	16,04	52,6	16,36	52,6	16,66	52,4	16,98
	-7	-7,6	54,4	15,34	54,2	15,9	54,2	16,2	54	16,5	54	16,82	53,8	17,12
	-5	-5,6	57,4	15,74	57,4	16,36	57,4	16,66	57,4	16,98	56,8	17,12	56,8	17,58
	-3	-3,7	60,8	16,2	60,8	16,66	60,8	17,12	60,8	17,28	60,2	17,58	60,2	17,9
	0	-0,7	64,6	16,66	64,2	17,12	64,2	17,44	64,2	17,74	64,2	17,9	60,8	16,82
	3	2,2	68	17,12	68	17,58	68	17,9	67	17,58	64,2	16,82	60,8	15,58
	5	4,1	72,6	17,44	72	17,9	69,2	17,12	67	16,36	64,2	15,58	60,8	14,48
	7	6	75,4	17,74	73,2	17,28	69,2	16,2	67	15,42	64,2	14,74	60,8	13,74
100%	-19,8	-20	40,6	13,42	40,6	14,08	40,4	14,54	40,4	14,88	40,2	15,2	40,2	15,74
	-18,8	-19	41,4	13,6	41,2	14,24	41,2	14,72	41	15,04	41	15,36	40,8	15,9
	-16,7	-17	44,6	14,4	44,6	14,98	44,4	15,42	44,4	15,74	44,4	16,04	44,2	16,5
	-13,7	-15	46,6	14,8	46,4	15,36	46,4	15,74	46,2	16,04	46,2	16,36	46,2	16,82
	-11,8	-13	48,6	15,2	48,6	15,74	48,4	16,2	48,4	16,36	48,4	16,66	48,2	17,12
	-9,8	-11	50	15,42	49,8	15,9	49,8	16,36	49,6	16,66	49,6	16,82	49,6	17,28
	-9,5	-10	51	15,58	50,8	16,04	50,8	16,5	50,6	16,82	50,6	16,98	50,6	17,44
	-8,5	-9,1	52,8	15,9	52,6	16,36	52,4	16,66	52,4	16,98	52,4	17,28	52,2	17,58
	-7	-7,6	54,2	16,04	54	16,5	54	16,98	53,8	17,12	53,8	17,44	53,8	17,74
	-5	-5,6	57,4	16,5	57,4	16,98	56,8	17,28	56,8	17,58	56,8	17,74	55,2	17,28
	-3	-3,7	60,8	16,98	60,8	17,44	60,2	17,74	60,2	17,9	58,6	17,28	55,2	16,04
	0	-0,7	64,2	17,28	64,2	17,74	63	17,58	60,8	16,82	58,6	16,04	55,2	14,92
	3	2,2	68	17,74	66,4	17,44	63	16,36	60,8	15,58	58,6	14,92	55,2	13,88
	5	4,1	70,8	17,58	66,4	16,2	63	15,16	58	14,52	58,6	13,88	55,2	12,92
	7	6	70,8	16,66	66,4	15,3	63	14,38	60,8	13,8	58,6	13,16	55,2	12,26
90%	-19,8	-20	40,4	14,44	40,4	15,02	40,2	15,42	40,2	15,74	40	16,04	40	16,5
	-18,8	-19	41,2	14,6	41	15,18	41	15,58	40,8	15,88	40,8	16,2	40,8	16,66
	-16,7	-17	44,4	15,32	44,4	15,88	44,2	16,2	44,2	16,5	44,2	16,82	44	17,12
	-13,7	-15	46,4	15,74	46,2	16,2	46,2	16,5	46,2	16,82	46	17,12	46	17,44
	-11,8	-13	48,4	16,04	48,4	16,5	48,2	16,82	48,2	17,12	48,2	17,44	48	17,74
	-9,8	-11	49,8	16,2	49,6	16,66	49,6	17,12	49,4	17,28	49,4	17,58	49,4	17,9
	-9,5	-10	50,8	16,36	50,6	16,82	50,6	17,28	50,6	17,44	50,4	17,74	49,6	17,58
	-8,5	-9,1	52,4	16,66	52,4	17,12	52,4	17,44	52,2	17,58	52,2	17,9	49,6	16,82
	-7	-7,6	54	16,82	53,8	17,28	53,8	17,58	53,8	17,9	52,6	17,44	49,6	16,2
	-5	-5,6	56,8	17,28	56,8	17,58	56,8	17,9	54,6	17,12	52,6	16,36	49,6	15,14
	-3	-3,7	60,2	17,58	59,6	17,74	56,8	16,66	54,6	15,88	52,6	15,16	49,6	14,12
	0	-0,7	63,6	17,9	59,6	16,5	56,8	15,42	54,6	14,76	52,6	14,12	49,6	13,14
	3	2,2	63,6	16,5	59,6	15,28	56,8	14,36	54,6	13,74	52,6	13,14	49,6	12,24
	5	4,1	63,6	15,4	59,6	14,22	56,8	13,36	54,6	12,8	52,6	12,24	49,6	11,44
	7	6	63,6	14,6	59,6	13,48	56,8	12,68	54,6	12,16	52,6	11,64	49,6	10,86

KVR560HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	40,2	15,42	40,2	16,04	40	16,36	40	16,66	40	16,82	39,8	17,28
	-18,8	-19	41	15,58	40,8	16,04	40,8	16,5	40,8	16,82	40,6	16,96	40,6	17,44
	-16,7	-17	44,2	16,2	44,2	16,66	44,2	17,12	44	17,28	44	17,58	44	17,9
	-13,7	-15	46,2	16,5	46	16,96	46	17,28	46	17,58	46	17,74	44,2	17,12
	-11,8	-13	48,2	16,82	48,2	17,28	48	17,58	48	17,9	46,8	17,28	44,2	16,04
	-9,8	-11	49,6	17,12	49,4	17,44	49,4	17,74	48,6	17,58	46,8	16,82	44,2	15,58
	-9,5	-10	50,6	17,28	50,4	17,58	50,4	17,9	48,6	17,12	46,8	16,36	44,2	15,2
	-8,5	-9,1	52,4	17,44	52,2	17,9	50,4	17,12	48,6	16,36	46,8	15,74	44,2	14,58
	-7	-7,6	53,8	17,58	53,2	17,74	50,4	16,5	48,6	15,88	46,8	15,14	44,2	14,08
	-5	-5,6	56,8	17,9	53,2	16,5	50,4	15,42	48,6	14,78	46,8	14,12	44,2	13,14
	-3	-3,7	56,8	16,66	53,2	15,32	50,4	14,38	48,6	13,76	46,8	13,16	44,2	12,28
	0	-0,7	56,8	15,42	53,2	14,26	50,4	13,38	48,6	12,84	46,8	12,28	44,2	11,46
	3	2,2	56,8	14,36	53,2	13,26	50,4	12,48	48,6	11,98	46,8	11,46	44,2	10,7
	5	4,1	56,8	13,36	53,2	12,38	50,4	11,64	48,6	11,16	46,8	10,7	44,2	10,02
	7	6	56,8	12,68	53,2	11,74	50,4	11,06	48,6	10,62	46,8	10,18	44,2	9,54
9	7,9	56,8	11,84	53,2	10,96	50,4	10,36	48,6	9,94	46,8	9,54	44,2	8,94	
11	9,8	56,8	11,24	53,2	10,42	50,4	9,84	48,6	9,46	46,8	9,08	44,2	8,52	
13	11,8	56,8	10,68	53,2	9,94	50,4	9,38	48,6	9	46,8	8,66	44,2	8,12	
15	13,7	56,8	10,18	53,2	9,48	50,4	8,94	48,6	8,6	46,8	8,26	44,2	7,76	
70%	-19,8	-20	40,2	16,52	40	16,98	40	17,28	40	17,44	39,8	17,76	38,6	17,28
	-18,8	-19	40,8	16,68	40,8	17,14	40,6	17,44	40,6	17,6	40,6	17,9	38,6	16,82
	-16,7	-17	44,2	17,14	44	17,6	44	17,9	42,6	17,28	41	16,36	38,6	15,26
	-13,7	-15	46	17,44	46	17,9	44,2	17,14	42,6	16,36	41	15,6	38,6	14,5
	-11,8	-13	48,2	17,76	46,6	17,14	44,2	16,06	42,6	15,42	41	14,72	38,6	13,7
	-9,8	-11	49,4	17,9	46,6	16,68	44,2	15,6	42,6	14,92	41	14,26	38,6	13,28
	-9,5	-10	49,8	17,6	46,6	16,2	44,2	15,22	42,6	14,56	41	13,9	38,6	12,96
	-8,5	-9,1	49,8	16,82	46,6	15,6	44,2	14,58	42,6	13,96	41	13,36	38,6	12,44
	-7	-7,6	49,8	16,2	46,6	15	44,2	14,1	42,6	13,5	41	12,9	38,6	12,04
	-5	-5,6	49,8	15,16	46,6	14	44,2	13,16	42,6	12,62	41	12,06	38,6	11,26
	-3	-3,7	49,8	14,12	46,6	13,06	44,2	12,28	42,6	11,78	41	11,26	38,6	10,54
	0	-0,7	49,8	13,16	46,6	12,18	44,2	11,46	42,6	11	41	10,54	38,6	9,86
	3	2,2	49,8	12,26	46,6	11,36	44,2	10,72	42,6	10,28	41	9,86	38,6	9,24
	5	4,1	49,8	11,44	46,6	10,62	44,2	10,02	42,6	9,62	41	9,24	38,6	8,66
	7	6	49,8	10,86	46,6	10,1	44,2	9,54	42,6	9,16	41	8,8	38,6	8,26
9	7,9	49,8	10,18	46,6	9,46	44,2	8,94	42,6	8,6	41	8,26	38,6	7,74	
11	9,8	49,8	9,68	46,6	9,02	44,2	8,52	42,6	8,2	41	7,88	38,6	7,4	
13	11,8	49,8	9,24	46,6	8,6	44,2	8,14	42,6	7,82	41	7,52	38,6	7,08	
15	13,7	49,8	8,8	46,6	8,2	44,2	7,76	42,6	7,48	41	7,2	38,6	6,78	
60%	-19,8	-20	39,8	17,42	39,8	17,88	37,8	16,8	36,4	16,02	35,2	15,34	33	14,28
	-18,8	-19	40,6	17,56	39,8	17,56	37,8	16,48	36,4	15,72	35,2	15	33	13,96
	-16,7	-17	42,6	17,26	39,8	15,88	37,8	14,88	36,4	14,22	35,2	13,6	33	12,68
	-13,7	-15	42,6	16,34	39,8	15,02	37,8	14,1	36,4	13,52	35,2	12,92	33	12,06
	-11,8	-13	42,6	15,4	39,8	14,22	37,8	13,36	36,4	12,8	35,2	12,26	33	11,44
	-9,8	-11	42,6	14,9	39,8	13,76	37,8	12,94	36,4	12,4	35,2	11,86	33	11,08
	-9,5	-10	42,6	14,54	39,8	13,44	37,8	12,64	36,4	12,12	35,2	11,58	33	10,84
	-8,5	-9,1	42,6	13,94	39,8	12,88	37,8	12,12	36,4	11,62	35,2	11,14	33	10,4
	-7	-7,6	42,6	13,46	39,8	12,46	37,8	11,72	36,4	11,26	35,2	10,78	33	10,08
	-5	-5,6	42,6	12,6	39,8	11,66	37,8	10,98	36,4	10,54	35,2	10,1	33	9,46
	-3	-3,7	42,6	11,76	39,8	10,9	37,8	10,28	36,4	9,88	35,2	9,46	33	8,88
	0	-0,7	42,6	10,98	39,8	10,2	37,8	9,62	36,4	9,24	35,2	8,88	33	8,32
	3	2,2	42,6	10,26	39,8	9,54	37,8	9,02	36,4	8,66	35,2	8,32	33	7,82
	5	4,1	42,6	9,6	39,8	8,94	37,8	8,44	36,4	8,14	35,2	7,82	33	7,36
	7	6	42,6	9,14	39,8	8,52	37,8	8,06	36,4	7,76	35,2	7,46	33	7,02
9	7,9	42,6	8,56	39,8	8	37,8	7,56	36,4	7,28	35,2	7,02	33	6,62	
11	9,8	42,6	8,18	39,8	7,62	37,8	7,24	36,4	6,96	35,2	6,72	33	6,34	
13	11,8	42,6	7,82	39,8	7,28	37,8	6,92	36,4	6,68	35,2	6,42	33	6,06	
15	13,7	42,6	7,46	39,8	6,98	37,8	6,62	36,4	6,38	35,2	6,14	33	5,8	

KVR560HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	35,6	14,98	33,4	13,86	31,6	13	30,6	12,46	29,4	11,94	27,6	11,14
	-18,8	-19	35,6	14,66	33,4	13,54	31,6	12,74	30,6	12,2	29,4	11,68	27,6	10,88
	-16,7	-17	35,6	13,26	33,4	12,28	31,6	11,6	30,6	11,08	29,4	10,62	27,6	9,94
	-13,7	-15	35,6	12,6	33,4	11,68	31,6	11	30,6	10,54	29,4	10,14	27,6	9,48
	-11,8	-13	35,6	11,94	33,4	11,08	31,6	10,48	30,6	10,02	29,4	9,62	27,6	9,02
	-9,8	-11	35,6	11,6	33,4	10,74	31,6	10,14	30,6	9,74	29,4	9,36	27,6	8,76
	-9,5	-10	35,6	11,34	33,4	10,48	31,6	9,88	30,6	9,48	29,4	9,16	27,6	8,56
	-8,5	-9,1	35,6	10,88	33,4	10,08	31,6	9,56	30,6	9,16	29,4	8,76	27,6	8,22
	-7	-7,6	35,6	10,54	33,4	9,82	31,6	9,22	30,6	8,88	29,4	8,48	27,6	7,96
	-5	-5,6	35,6	9,88	33,4	9,16	31,6	8,68	30,6	8,36	29,4	8,02	27,6	7,5
	-3	-3,7	35,6	9,22	33,4	8,62	31,6	8,16	30,6	7,82	29,4	7,5	27,6	7,1
	0	-0,7	35,6	8,68	33,4	8,1	31,6	7,62	30,6	7,36	29,4	7,1	27,6	6,64
	3	2,2	35,6	8,16	33,4	7,56	31,6	7,16	30,6	6,9	29,4	6,64	27,6	6,28
	5	4,1	35,6	7,62	33,4	7,1	31,6	6,76	30,6	6,52	29,4	6,28	27,6	5,92
	7	6	35,6	7,3	33,4	6,84	31,6	6,46	30,6	6,22	29,4	6	27,6	5,66
	9	7,9	35,6	6,84	33,4	6,42	31,6	6,08	30,6	5,88	29,4	5,66	27,6	5,36
	11	9,8	35,6	6,54	33,4	6,14	31,6	5,82	30,6	5,62	29,4	5,42	27,6	5,14
	13	11,8	35,6	6,26	33,4	5,88	31,6	5,58	30,6	5,4	29,4	5,2	27,6	4,92
	15	13,7	35,6	6	33,4	5,64	31,6	5,36	30,6	5,18	29,4	5	27,6	4,74

22 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR615HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	41,7	8,96	41,4	9,89	41,4	10,59	41,3	11,05	41,2	11,52	41,1	12,23
	-18,8	-19	42,4	9,22	42,2	10,14	42,1	10,83	42	11,29	41,9	11,74	41,8	12,43
	-16,7	-17	45,8	10,36	45,6	11,21	45,4	11,83	45,3	12,27	45,2	12,69	45,1	13,32
	-13,7	-15	47,7	10,93	47,4	11,74	47,4	12,34	47,2	12,76	47,2	13,16	47	13,76
	-11,8	-13	49,8	11,51	49,6	12,27	49,4	12,87	49,4	13,24	49,2	13,63	49,1	14,21
	-9,8	-11	51	11,83	50,9	12,59	50,8	13,15	50,6	13,53	50,6	13,91	50,4	14,47
	-9,5	-10	52	12,07	51,8	12,81	51,8	13,38	51,6	13,74	51,6	14,11	51,4	14,62
	-8,5	-9,1	53,8	12,49	53,7	13,19	53,6	13,72	53,3	14,08	53,2	14,44	53,2	14,94
	-7	-7,6	55,3	12,79	55,2	13,49	54,8	14	54,8	14,36	54,8	14,71	54,7	15,24
	-5	-5,6	58,5	13,41	58,5	14,07	57,9	14,56	57,9	14,9	57,9	15,23	57,9	15,73
	-3	-3,7	61,8	14	61,8	14,6	61,5	15,09	61,2	15,41	61,2	15,73	61,2	16,15
	0	-0,7	65,3	14,58	65,3	15,12	65,1	15,59	65,1	15,92	64,8	16,15	64,8	16,61
	3	2,2	69,1	15,1	69,1	15,63	69,1	16,08	68,7	16,31	68,7	16,61	68,7	17
	5	4,1	73,3	15,61	73,3	16,15	73	16,46	73	16,76	73	17	72,4	17,29
	7	6	76,6	15,92	76,6	16,46	76,3	16,84	76	17,14	76	17,3	74	16,98
	9	7,9	81	16,46	81	16,92	81	17,3	80,1	17,22	78,4	16,98	76,1	16,59
	11	9,8	84,5	16,76	84,5	17,14	83,4	17,22	81,7	16,9	80,3	16,67	78	16,28
	13	11,8	88,4	17,07	87,6	17,22	85,3	16,91	83,6	16,59	82,2	16,42	78,3	15,59
	15	13,7	92,2	17,3	89,4	16,9	87,4	16,67	85,5	16,36	83,3	15,88	78,3	14,79

KVR615HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	41,4	10,08	41,3	10,94	41,2	11,59	41	12,03	41	12,46	40,9	13,1
	-18,8	-19	42,2	10,33	42	11,18	41,8	11,82	41,8	12,25	41,7	12,66	41,6	13,3
	-16,7	-17	45,6	11,38	45,4	12,16	45,2	12,75	45,2	13,14	45	13,52	44,9	14,12
	-13,7	-15	47,4	11,9	47,2	12,65	47,2	13,22	47	13,6	47	13,98	46,8	14,52
	-11,8	-13	49,6	12,44	49,4	13,15	49,2	13,7	49,2	14,05	49	14,41	49	14,93
	-9,8	-11	50,8	12,74	50,6	13,44	50,6	13,96	50,4	14,31	50,4	14,62	50,2	15,21
	-9,5	-10	51,8	12,97	51,6	13,65	51,5	14,16	51,4	14,5	51,4	14,88	51,2	15,38
	-8,5	-9,1	53,7	13,34	53,3	13,99	53,2	14,49	53,2	14,78	53,1	15,12	53	15,62
	-7	-7,6	55,2	13,63	54,8	14,27	54,7	14,74	54,7	15,08	54,7	15,41	54,3	15,92
	-5	-5,6	58,2	14,2	57,9	14,77	57,9	15,25	57,9	15,58	57,6	15,92	57,6	16,31
	-3	-3,7	61,5	14,74	61,2	15,29	61,2	15,76	61,2	16,08	61,2	16,31	61,2	16,76
	0	-0,7	65,3	15,26	65,1	15,78	64,8	16,23	64,8	16,45	64,8	16,76	64,5	17,14
	3	2,2	69,1	15,77	68,6	16,31	68,6	16,61	68,6	16,92	68,6	17,14	67,8	17,14
	5	4,1	73	16,23	73	16,76	72,7	17,06	72,7	17,29	71,9	17,14	69,6	16,74
	7	6	76,6	16,61	76	16,99	76	17,37	74,9	17,06	73,5	16,83	71,2	16,42
110%	-19,8	-20	41,2	11,22	41,1	12,01	40,9	12,61	40,9	12,99	40,8	13,39	40,7	13,98
	-18,8	-19	42	11,44	41,8	12,23	41,6	12,8	41,6	13,19	41,5	13,59	41,4	14,16
	-16,7	-17	45,2	12,4	45,2	13,12	45	13,67	45	14,01	44,9	14,37	44,8	14,92
	-13,7	-15	47,2	12,89	47	13,58	46,9	14,1	46,8	14,43	46,8	14,76	46,7	15,27
	-11,8	-13	49,3	13,38	49,2	14,05	49	14,53	49	14,88	48,8	15,21	48,8	15,64
	-9,8	-11	50,6	13,66	50,4	14,3	50,4	14,76	50,2	15,1	50,2	15,42	50	15,93
	-9,5	-10	51,6	13,87	51,4	14,49	51,4	14,94	51,2	15,26	51,2	15,6	51	16,08
	-8,5	-9,1	53,2	14,2	53,2	14,78	53	15,26	53	15,58	52,9	15,93	52,8	16,31
	-7	-7,6	54,8	14,48	54,7	15,07	54,7	15,47	54,3	15,77	54,3	16,08	54,2	16,46
	-5	-5,6	57,9	14,96	57,9	15,57	57,6	15,93	57,6	16,24	57,3	16,46	57,3	16,91
	-3	-3,7	61,2	15,47	61,2	16	61,2	16,46	61,2	16,69	60,6	16,91	60,6	17,3
	0	-0,7	65	15,93	64,8	16,46	64,8	16,84	64,5	17,14	64,5	17,3	62,8	16,98
	3	2,2	68,6	16,46	68,6	16,91	68,6	17,3	68,1	17,21	66,4	16,98	64,7	16,59
	5	4,1	73	16,84	72,7	17,3	71	17,06	69,9	16,83	68,5	16,59	66,6	16,12
	7	6	76	17,14	74,9	17,14	72,9	16,75	71,5	16,51	70,1	16,32	66,6	15,22
100%	-19,8	-20	41	12,35	40,9	13,07	40,7	13,6	40,7	13,97	40,6	14,32	40,5	14,89
	-18,8	-19	41,8	12,55	41,6	13,26	41,5	13,79	41,4	14,15	41,3	14,5	41,2	15,06
	-16,7	-17	45	13,44	44,9	14,08	44,8	14,57	44,8	14,91	44,7	15,23	44,5	15,73
	-13,7	-15	47	13,88	46,8	14,49	46,7	14,95	46,6	15,26	46,6	15,6	46,5	16,08
	-11,8	-13	49,1	14,32	49	14,92	48,8	15,39	48,8	15,63	48,7	15,93	48,6	16,46
	-9,8	-11	50,4	14,57	50,2	15,13	50,2	15,6	50	15,93	50	16,16	49,9	16,61
	-9,5	-10	51,4	14,75	51,2	15,29	51,1	15,76	51	16,08	51	16,31	50,9	16,77
	-8,5	-9,1	53,2	15,08	53	15,61	52,8	16	52,8	16,31	52,7	16,61	52,6	16,99
	-7	-7,6	54,7	15,29	54,3	15,77	54,3	16,24	54,2	16,46	54,2	16,77	54,2	17,14
	-5	-5,6	57,9	15,77	57,6	16,31	57,3	16,69	57,3	16,91	57,3	17,14	56,5	17,14
	-3	-3,7	61,2	16,24	61,2	16,77	60,6	17,07	60,6	17,3	59,8	17,14	58,1	16,74
	0	-0,7	64,8	16,69	64,5	17,14	63,9	17,21	62,8	16,98	61,7	16,74	60	16,34
	3	2,2	68,6	17,14	67,8	17,22	65,8	16,83	64,7	16,59	63,6	16,34	60,5	15,44
	5	4,1	72,1	17,21	69,6	16,75	67,9	16,46	65,2	16,14	64,1	15,44	60,5	14,36
	7	6	73,7	16,98	71,2	16,45	69	15,99	66,6	15,32	64,1	14,63	60,5	13,61

KVR615HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	40,8	13,49	40,7	14,13	40,6	14,59	40,5	14,94	40,4	15,26	40,4	15,76
	-18,8	-19	41,6	13,67	41,4	14,3	41,3	14,77	41,2	15,09	41,2	15,43	41,1	15,93
	-16,7	-17	44,8	14,46	44,8	15,06	44,6	15,46	44,6	15,77	44,6	16,08	44,4	16,46
	-13,7	-15	46,8	14,89	46,6	15,43	46,6	15,77	46,5	16,08	46,4	16,46	46,4	16,85
	-11,8	-13	48,9	15,26	48,8	15,77	48,6	16,16	48,6	16,46	48,6	16,77	48,4	17,15
	-9,8	-11	50,2	15,46	50	16	50	16,46	49,8	16,62	49,8	16,92	49,8	17,3
	-9,5	-10	51,2	15,64	51	16,16	51	16,62	50,9	16,77	50,8	17,07	50,4	17,22
	-8,5	-9,1	52,9	15,93	52,8	16,46	52,8	16,77	52,6	16,99	52,6	17,3	51,2	16,99
	-7	-7,6	54,4	16,16	54,3	16,62	54,3	16,99	54,3	17,3	53,7	17,15	51,9	16,75
	-5	-5,6	57,4	16,62	57,4	16,99	57,4	17,38	56,3	17,06	55	16,83	53,5	16,37
	-3	-3,7	60,7	16,99	60,4	17,3	59	16,91	57,9	16,67	56,9	16,38	54,3	15,64
	0	-0,7	64,3	17,38	62,3	16,9	60,9	16,51	59,8	16,26	57,7	15,64	54,3	14,62
	3	2,2	66,1	16,83	64,1	16,44	62,2	15,91	60	15,22	57,7	14,62	54,3	13,6
	5	4,1	68,3	16,5	65,5	15,76	62,2	14,81	60	14,23	57,7	13,6	54,3	12,7
	7	6	69,9	16,18	65,5	14,94	62,2	14,09	60	13,5	57,7	12,92	54,3	12,07
80%	-19,8	-20	40,5	14,6	40,5	15,22	40,3	15,62	40,3	15,93	40,3	16,16	40,1	16,62
	-18,8	-19	41,3	14,77	41,1	15,31	41,1	15,77	41,1	16,09	40,9	16,31	40,9	16,77
	-16,7	-17	44,6	15,47	44,5	16,01	44,5	16,46	44,3	16,62	44,3	16,92	44,3	17,3
	-13,7	-15	46,5	15,78	46,4	16,31	46,3	16,69	46,3	16,99	46,3	17,15	45,3	17,06
	-11,8	-13	48,6	16,16	48,5	16,69	48,4	16,99	48,3	17,3	47,7	17,14	46,4	16,67
	-9,8	-11	50	16,46	49,8	16,85	49,7	17,15	49,3	17,22	48,4	16,99	47	16,52
	-9,5	-10	50,9	16,62	50,8	16,99	50,7	17,3	49,8	17,06	48,9	16,83	47,5	16,4
	-8,5	-9,1	52,7	16,77	52,6	17,3	51,6	17,06	50,7	16,83	49,8	16,6	48,4	16,17
	-7	-7,6	54,2	16,99	53,9	17,3	52,3	16,83	51,4	16,67	50,5	16,37	48,4	15,62
	-5	-5,6	57,3	17,38	55,3	16,9	53,9	16,51	53	16,27	51,3	15,64	48,4	14,62
	-3	-3,7	58,9	16,91	57,1	16,46	55,2	15,99	53,2	15,31	51,3	14,63	48,4	13,63
	0	-0,7	60,8	16,51	58,2	15,86	55,2	14,89	53,2	14,25	51,3	13,63	48,4	12,73
	3	2,2	62,2	15,91	58,2	14,76	55,2	13,84	53,2	13,3	51,3	12,72	48,4	11,88
	5	4,1	62,2	14,81	58,2	13,72	55,2	12,93	53,2	12,4	51,3	11,88	48,4	11,12
	7	6	62,2	14,09	58,2	13,04	55,2	12,28	53,2	11,79	51,3	11,3	48,4	10,59
70%	-19,8	-20	40,5	15,76	40,3	16,23	40,3	16,61	40,2	16,84	40,1	17,15	39,5	17,13
	-18,8	-19	41,1	15,93	41,1	16,39	40,9	16,76	40,9	16,99	40,9	17,29	39,8	16,9
	-16,7	-17	44,5	16,46	44,4	16,99	44,3	17,29	43,6	17,13	42,7	16,75	41,5	16,42
	-13,7	-15	46,4	16,84	46,3	17,29	45,4	17,06	44,5	16,82	43,7	16,52	42,3	16,04
	-11,8	-13	48,5	17,15	47,7	17,06	46,4	16,67	45,6	16,5	44,8	16,23	42,3	15,19
	-9,8	-11	49,8	17,29	48,3	16,91	47,1	16,52	46,3	16,33	44,9	15,85	42,3	14,76
	-9,5	-10	50,5	17,22	48,8	16,74	47,6	16,4	46,7	16,15	44,9	15,44	42,3	14,37
	-8,5	-9,1	51,4	16,98	49,7	16,59	48,4	16,16	46,7	15,47	44,9	14,8	42,3	13,81
	-7	-7,6	52	16,74	50,4	16,37	48,4	15,62	46,7	14,94	44,9	14,34	42,3	13,36
	-5	-5,6	53,6	16,37	50,9	15,57	48,4	14,62	46,7	13,98	44,9	13,38	42,3	12,49
	-3	-3,7	54,4	15,63	50,9	14,5	48,4	13,63	46,7	13,06	44,9	12,5	42,3	11,69
	0	-0,7	54,4	14,62	50,9	13,51	48,4	12,72	46,7	12,2	44,9	11,69	42,3	10,94
	3	2,2	54,4	13,6	50,9	12,61	48,4	11,88	46,7	11,41	44,9	10,94	42,3	10,25
	5	4,1	54,4	12,7	50,9	11,78	48,4	11,11	46,7	10,67	44,9	10,24	42,3	9,61
	7	6	54,4	12,05	50,9	11,21	48,4	10,58	46,7	10,16	44,9	9,76	42,3	9,16
	9	7,9	54,4	11,28	50,9	10,49	48,4	9,91	46,7	9,53	44,9	9,16	42,3	8,59
	11	9,8	54,4	10,74	50,9	10	48,4	9,45	46,7	9,09	44,9	8,74	42,3	8,21
	13	11,8	54,4	10,24	50,9	9,54	48,4	9,02	46,7	8,68	44,9	8,34	42,3	7,85
	15	13,7	54,4	9,76	50,9	9,1	48,4	8,61	46,7	8,29	44,9	7,98	42,3	7,52

KVR615HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	40,1	16,84	40	17,29	39	16,98	38,3	16,67	37,7	16,48	36,2	15,87
	-18,8	-19	40,8	16,98	40,4	17,21	39,4	16,82	38,7	16,59	38	16,31	36,2	15,49
	-16,7	-17	43,5	17,14	42,1	16,67	41,1	16,32	39,9	15,84	38,5	15,08	36,2	14,09
	-13,7	-15	44,5	16,83	43	16,39	41,4	15,71	39,9	15,04	38,5	14,36	36,2	13,4
	-11,8	-13	45,5	16,51	43,6	15,77	41,4	14,81	39,9	14,23	38,5	13,61	36,2	12,7
	-9,8	-11	46,2	16,33	43,6	15,31	41,4	14,37	39,9	13,8	38,5	13,19	36,2	12,31
	-9,5	-10	46,6	16,15	43,6	14,92	41,4	14,07	39,9	13,46	38,5	12,87	36,2	12,04
	-8,5	-9,1	46,6	15,48	43,6	14,34	41,4	13,47	39,9	12,92	38,5	12,37	36,2	11,56
	-7	-7,6	46,6	14,93	43,6	13,83	41,4	13,03	39,9	12,51	38,5	11,98	36,2	11,2
	-5	-5,6	46,6	13,98	43,6	12,96	41,4	12,2	39,9	11,71	38,5	11,22	36,2	10,51
	-3	-3,7	46,6	13,06	43,6	12,11	41,4	11,42	39,9	10,98	38,5	10,52	36,2	9,87
	0	-0,7	46,6	12,2	43,6	11,33	41,4	10,69	39,9	10,27	38,5	9,87	36,2	9,25
	3	2,2	46,6	11,41	43,6	10,6	41,4	10,02	39,9	9,63	38,5	9,25	36,2	8,69
	5	4,1	46,6	10,67	43,6	9,93	41,4	9,38	39,9	9,04	38,5	8,69	36,2	8,17
	7	6	46,6	10,16	43,6	9,47	41,4	8,96	39,9	8,62	38,5	8,29	36,2	7,8
	9	7,9	46,6	9,52	43,6	8,89	41,4	8,41	39,9	8,1	38,5	7,8	36,2	7,35
	11	9,8	46,6	9,09	43,6	8,48	41,4	8,05	39,9	7,74	38,5	7,46	36,2	7,04
	13	11,8	46,6	8,68	43,6	8,1	41,4	7,69	39,9	7,42	38,5	7,14	36,2	6,73
	15	13,7	46,6	8,29	43,6	7,76	41,4	7,36	39,9	7,09	38,5	6,83	36,2	6,45
50%	-19,8	-20	39	16,68	36,5	15,43	34,6	14,47	33,5	13,87	32,2	13,29	30,2	12,4
	-18,8	-19	39	16,32	36,5	15,06	34,6	14,18	33,5	13,58	32,2	13	30,2	12,11
	-16,7	-17	39	14,76	36,5	13,66	34,6	12,91	33,5	12,33	32,2	11,82	30,2	11,07
	-13,7	-15	39	14,02	36,5	13	34,6	12,25	33,5	11,73	32,2	11,29	30,2	10,55
	-11,8	-13	39	13,29	36,5	12,33	34,6	11,66	33,5	11,15	32,2	10,71	30,2	10,04
	-9,8	-11	39	12,91	36,5	11,96	34,6	11,29	33,5	10,85	32,2	10,41	30,2	9,75
	-9,5	-10	39	12,62	36,5	11,66	34,6	11	33,5	10,55	32,2	10,19	30,2	9,52
	-8,5	-9,1	39	12,11	36,5	11,22	34,6	10,63	33,5	10,19	32,2	9,75	30,2	9,15
	-7	-7,6	39	11,73	36,5	10,93	34,6	10,26	33,5	9,89	32,2	9,44	30,2	8,86
	-5	-5,6	39	11	36,5	10,19	34,6	9,67	33,5	9,3	32,2	8,93	30,2	8,34
	-3	-3,7	39	10,26	36,5	9,6	34,6	9,08	33,5	8,71	32,2	8,34	30,2	7,9
	0	-0,7	39	9,67	36,5	9,01	34,6	8,49	33,5	8,19	32,2	7,9	30,2	7,39
	3	2,2	39	9,08	36,5	8,41	34,6	7,97	33,5	7,68	32,2	7,39	30,2	6,99
	5	4,1	39	8,49	36,5	7,9	34,6	7,53	33,5	7,25	32,2	6,99	30,2	6,59
	7	6	39	8,12	36,5	7,61	34,6	7,19	33,5	6,93	32,2	6,68	30,2	6,3
	9	7,9	39	7,61	36,5	7,14	34,6	6,77	33,5	6,54	32,2	6,3	30,2	5,96
	11	9,8	39	7,28	36,5	6,83	34,6	6,48	33,5	6,26	32,2	6,04	30,2	5,72
	13	11,8	39	6,97	36,5	6,54	34,6	6,21	33,5	6,01	32,2	5,79	30,2	5,48
	15	13,7	39	6,68	36,5	6,27	34,6	5,97	33,5	5,77	32,2	5,57	30,2	5,27

24 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR680HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	50,6	13,71	50,2	14,75	50,2	15,51	50,2	15,99	49,9	16,55	49,9	17,31
	-18,8	-19	51,5	14	51,2	15,05	51,2	15,8	51,1	16,27	50,8	16,74	50,7	17,58
	-16,7	-17	55,6	15,24	55,3	16,23	55,2	16,87	55,2	17,33	54,8	17,87	54,8	18,5
	-13,7	-15	57,9	15,93	57,5	16,83	57,5	17,45	57,4	17,9	57,4	18,35	57	19,06
	-11,8	-13	60,3	16,55	60,2	17,42	60,1	18,04	59,9	18,46	59,8	18,91	59,8	19,52
	-9,8	-11	62	16,87	61,6	17,73	61,6	18,35	61,5	18,78	61,5	19,21	61,2	19,82
	-9,5	-10	63,3	17,15	62,9	18,01	62,9	18,62	62,8	19,05	62,6	19,39	62,5	19,95
	-8,5	-9,1	65,3	17,61	65,2	18,44	65,1	19,04	64,8	19,37	64,7	19,81	64,7	20,37
	-7	-7,6	67	18	66,9	18,76	66,8	19,34	66,6	19,68	66,6	20,11	66,5	20,7
	-5	-5,6	71	18,63	70,8	19,37	70,5	19,94	70,5	20,28	70,5	20,7	70,2	21,2
	-3	-3,7	75,2	19,34	74,9	19,95	74,6	20,54	74,6	20,86	74,6	21,2	74,3	21,7
	0	-0,7	79,5	19,95	79,3	20,54	79,3	21,12	79,3	21,44	78,7	21,7	78,7	22,19
	3	2,2	84,1	20,54	84,1	21,12	83,8	21,61	83,6	21,87	83,6	22,19	83,6	22,71
	5	4,1	89,1	21,12	89,1	21,7	88,8	22,12	88,8	22,45	88,8	22,71	86,9	22,51
	7	6	93,2	21,53	93,2	22,12	92,9	22,45	92,6	22,78	92,1	22,86	86,9	21,26
	9	7,9	98,7	22,04	98,7	22,62	98,4	22,94	95,9	22,27	92,4	21,26	86,9	19,76
120%	11	9,8	103	22,45	102,7	22,86	99,5	22,1	95,9	21,09	92,4	20,18	86,9	18,76
	13	11,8	107,6	22,78	104,7	22,35	99,5	20,93	95,9	20,02	92,4	19,08	86,9	17,76
	15	13,7	111,8	22,86	104,7	21,09	99,5	19,84	95,9	18,93	92,4	18,16	86,9	16,88
	-19,8	-20	50,2	14,93	50,2	15,94	49,9	16,58	49,8	17,13	49,8	17,59	49,8	18,23
	-18,8	-19	51,2	15,22	51,1	16,14	50,7	16,86	50,7	17,32	50,7	17,76	50,6	18,49
	-16,7	-17	55,3	16,4	55,2	17,28	54,8	17,89	54,8	18,34	54,7	18,77	54,7	19,39
	-13,7	-15	57,5	16,98	57,4	17,76	57,4	18,46	57	18,81	57	19,24	56,9	19,84
	-11,8	-13	60,2	17,59	60,1	18,35	59,8	18,94	59,8	19,36	59,7	19,7	59,7	20,28
	-9,8	-11	61,6	17,89	61,5	18,65	61,5	19,23	61,4	19,66	61,2	19,95	61,1	20,61
	-9,5	-10	62,9	18,17	62,8	18,92	62,5	19,5	62,5	19,83	62,5	20,28	62,4	20,86
	-8,5	-9,1	65,2	18,6	64,8	19,33	64,7	19,83	64,7	20,2	64,6	20,54	64,3	21,12
	-7	-7,6	66,9	18,91	66,6	19,64	66,5	20,11	66,5	20,54	66,5	20,86	66,1	21,44
	-5	-5,6	70,8	19,52	70,5	20,2	70,5	20,69	70,2	21,03	70,2	21,44	70,2	21,87
	-3	-3,7	74,6	20,11	74,6	20,78	74,6	21,29	74,3	21,61	74,3	21,87	74,3	22,36
	0	-0,7	79,3	20,69	79,3	21,29	78,7	21,78	78,7	22,03	78,7	22,36	78,7	22,78
	3	2,2	84,1	21,29	83,5	21,87	83,5	22,28	83,5	22,62	83,3	22,86	80,3	21,93
5	4,1	89,1	21,87	88,8	22,36	88,5	22,78	88	22,86	85,3	21,93	80,3	20,34	
7	6	92,9	22,19	92,6	22,71	91,8	22,68	88,6	21,67	85,3	20,77	80,3	19,33	
9	7,9	98,6	22,71	96,8	22,59	91,8	21,09	88,6	20,18	85,3	19,33	80,3	17,93	
11	9,8	102,7	22,94	96,8	21,35	91,8	20,02	88,6	19,18	85,3	18,31	80,3	17,03	
13	11,8	103,3	21,93	96,8	20,25	91,8	18,93	88,6	18,17	85,3	17,32	80,3	16,16	
15	13,7	103,3	20,77	96,8	19,19	91,8	18,02	88,6	17,2	85,3	16,45	80,3	15,4	

KVR680HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	50,2	16,23	49,9	17,03	49,8	17,74	49,8	18,18	49,7	18,62	49,4	19,23
	-18,8	-19	50,8	16,42	50,7	17,31	50,6	17,91	50,6	18,35	50,6	18,8	50,3	19,41
	-16,7	-17	55,1	17,47	54,8	18,32	54,7	18,93	54,7	19,25	54,7	19,68	54,4	20,28
	-13,7	-15	57,4	18,05	57,1	18,8	57,1	19,38	57	19,79	57	20,11	56,7	20,69
	-11,8	-13	59,8	18,61	59,8	19,36	59,7	19,83	59,7	20,28	59,3	20,6	59,3	21,12
	-9,8	-11	61,6	18,92	61,5	19,65	61,2	20,11	61,1	20,53	61,1	20,86	61	21,44
	-9,5	-10	62,9	19,19	62,5	19,82	62,5	20,37	62,4	20,69	62,4	21,03	62	21,61
	-8,5	-9,1	64,7	19,51	64,7	20,2	64,6	20,69	64,6	21,03	64,4	21,35	64,3	21,87
	-7	-7,6	66,6	19,81	66,5	20,53	66,5	20,95	66,1	21,27	66,1	21,61	66	22,02
	-5	-5,6	70,5	20,37	70,3	21,03	70,3	21,44	70,3	21,78	70	22,02	69,7	22,61
	-3	-3,7	74,6	20,95	74,4	21,53	74,4	22,02	74,4	22,28	74,1	22,61	73,5	22,77
	0	-0,7	79,2	21,53	78,8	22,02	78,8	22,45	78,8	22,77	78,2	22,77	73,8	21,26
	3	2,2	83,6	22,02	83,6	22,61	83,3	22,94	81,2	22,25	78,2	21,26	73,8	19,67
	5	4,1	88,8	22,45	88,3	22,85	84,2	21,58	81,2	20,68	78,2	19,67	73,8	18,33
	7	6	92,7	22,86	88,9	21,84	84,2	20,42	81,2	19,5	78,2	18,63	73,8	17,34
	9	7,9	94,9	21,93	88,9	20,25	84,2	19,04	81,2	18,18	78,2	17,34	73,8	16,17
	11	9,8	94,9	20,76	88,9	19,2	84,2	18,02	81,2	17,19	78,2	16,45	73,8	15,4
	13	11,8	94,9	19,67	88,9	18,18	84,2	17,05	81,2	16,4	78,2	15,69	73,8	14,57
	15	13,7	94,9	18,63	88,9	17,29	84,2	16,27	81,2	15,56	78,2	14,86	73,8	13,9
100%	-19,8	-20	49,8	17,45	49,8	18,22	49,4	18,8	49,4	19,23	49,3	19,66	49,3	20,28
	-18,8	-19	50,7	17,62	50,6	18,47	50,3	19,06	50,2	19,4	50,2	19,82	50,1	20,45
	-16,7	-17	54,7	18,64	54,7	19,37	54,3	19,94	54,3	20,28	54,3	20,6	54,2	21,19
	-13,7	-15	57,1	19,1	57	19,82	57	20,37	56,6	20,69	56,6	21,03	56,6	21,61
	-11,8	-13	59,7	19,66	59,7	20,28	59,3	20,86	59,3	21,12	59,3	21,44	59,2	21,94
	-9,8	-11	61,2	19,94	61,1	20,53	61,1	21,03	61	21,35	60,7	21,7	60,7	22,19
	-9,5	-10	62,5	20,11	62,4	20,69	62,4	21,27	62	21,61	62	21,87	62	22,36
	-8,5	-9,1	64,7	20,53	64,3	21,12	64,2	21,53	64,2	21,87	64,2	22,19	64,1	22,61
	-7	-7,6	66,5	20,69	66,1	21,27	66,1	21,78	66	22,02	66	22,36	66	22,77
	-5	-5,6	70,2	21,27	70,2	21,87	69,9	22,28	69,7	22,52	69,7	22,77	67	21,84
	-3	-3,7	74,3	21,87	74,3	22,36	74	22,77	73,5	22,77	71,1	21,84	67	20,25
	0	-0,7	78,7	22,28	78,7	22,77	76,5	22,25	73,8	21,26	71,1	20,25	67	18,81
	3	2,2	83,6	22,77	80,6	22,01	76,5	20,68	73,8	19,76	71,1	18,81	67	17,59
	5	4,1	86	22,17	80,6	20,51	76,5	19,2	72,4	18,35	71,1	17,59	67	16,32
	7	6	86	21	80,6	19,35	76,5	18,19	73,8	17,46	71,1	16,61	67	15,55
	9	7,9	86	19,5	80,6	18,03	76,5	16,91	73,8	16,18	71,1	15,55	67	14,48
	11	9,8	86	18,49	80,6	17,14	76,5	16,12	73,8	15,42	71,1	14,71	67	13,78
	13	11,8	86	17,58	80,6	16,27	76,5	15,27	73,8	14,68	71,1	14,02	67	13,12
	15	13,7	86	16,7	80,6	15,42	76,5	14,53	73,8	13,93	71,1	13,35	67	12,5
90%	-19,8	-20	49,6	18,66	49,4	19,39	49,3	19,94	49,3	20,28	49,2	20,6	48,9	21,19
	-18,8	-19	50,3	18,92	50,2	19,56	50,2	20,11	50,1	20,44	50,1	20,86	49,8	21,35
	-16,7	-17	54,6	19,8	54,3	20,44	54,2	20,86	54,2	21,19	54,2	21,61	53,8	22,02
	-13,7	-15	56,9	20,28	56,5	20,86	56,5	21,27	56,5	21,61	56,4	21,94	56,4	22,36
	-11,8	-13	59,2	20,69	59,2	21,27	59,1	21,7	59,1	22,02	59,1	22,36	58,8	22,77
	-9,8	-11	61	20,95	60,9	21,44	60,7	21,94	60,6	22,19	60,6	22,52	60	22,68
	-9,5	-10	62,3	21,12	62	21,7	62	22,1	62	22,36	61,9	22,69	60,1	22,17
	-8,5	-9,1	64,2	21,44	64,2	22,02	64,2	22,36	64,1	22,61	63,6	22,77	60,1	21,26
	-7	-7,6	66,1	21,7	66	22,19	66	22,61	66	22,94	63,8	22,1	60,1	20,51
	-5	-5,6	69,9	22,19	69,6	22,61	68,8	22,59	66,4	21,58	63,8	20,59	60,1	19,1
	-3	-3,7	74	22,61	72,3	22,42	68,8	21	66,4	20,08	63,8	19,11	60,1	17,8
	0	-0,7	77,3	22,59	72,3	20,83	68,8	19,5	66,4	18,64	63,8	17,8	60,1	16,6
	3	2,2	77,3	20,92	72,3	19,34	68,8	18,18	66,4	17,34	63,8	16,6	60,1	15,45
	5	4,1	77,3	19,49	72,3	18,02	68,8	16,89	66,4	16,17	63,8	15,45	60,1	14,47
	7	6	77,3	18,48	72,3	17,04	68,8	16,02	66,4	15,41	63,8	14,71	60,1	13,75
	9	7,9	77,3	17,17	72,3	15,88	68,8	14,98	66,4	14,36	63,8	13,75	60,1	12,86
	11	9,8	77,3	16,3	72,3	15,12	68,8	14,23	66,4	13,64	63,8	13,08	60,1	12,25
	13	11,8	77,3	15,54	72,3	14,36	68,8	13,54	66,4	12,99	63,8	12,46	60,1	11,67
	15	13,7	77,3	14,71	72,3	13,67	68,8	12,89	66,4	12,38	63,8	11,88	60,1	11,14

KVR680HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	49,3	19,95	49,3	20,61	49,2	21,03	48,9	21,36	48,9	21,62	48,8	22,2
	-18,8	-19	50,2	20,12	50,1	20,7	49,9	21,19	49,9	21,53	49,8	21,77	49,8	22,37
	-16,7	-17	54,2	20,87	54,2	21,45	54,2	21,94	53,9	22,2	53,9	22,53	53,6	22,69
	-13,7	-15	56,6	21,28	56,5	21,86	56,5	22,2	56,5	22,53	56,2	22,78	53,7	21,5
	-11,8	-13	59,2	21,7	59,2	22,2	58,8	22,61	58,8	22,77	56,9	21,85	53,7	20,26
	-9,8	-11	60,7	21,94	60,6	22,46	60,6	22,78	59,1	22,17	56,9	21,18	53,7	19,68
	-9,5	-10	62	22,11	61,9	22,61	61,1	22,6	59,1	21,59	56,9	20,68	53,7	19,22
	-8,5	-9,1	64,2	22,37	64,1	22,95	61,1	21,68	59,1	20,68	56,9	19,84	53,7	18,38
	-7	-7,6	66	22,61	64,6	22,34	61,1	20,93	59,1	20	56,9	19,1	53,7	17,78
	-5	-5,6	68,9	22,6	64,6	20,84	61,1	19,51	59,1	18,66	56,9	17,8	53,7	16,61
	-3	-3,7	68,9	21,01	64,6	19,37	61,1	18,2	59,1	17,36	56,9	16,62	53,7	15,47
	0	-0,7	68,9	19,51	64,6	18,05	61,1	16,9	59,1	16,19	56,9	15,56	53,7	14,48
	3	2,2	68,9	18,19	64,6	16,76	61,1	15,75	59,1	15,15	56,9	14,49	53,7	13,54
	5	4,1	68,9	16,89	64,6	15,61	61,1	14,71	59,1	14,12	56,9	13,54	53,7	12,67
	7	6	68,9	16,03	64,6	14,85	61,1	14	59,1	13,44	56,9	12,87	53,7	12,06
9	7,9	68,9	14,99	64,6	13,88	61,1	13,1	59,1	12,58	56,9	12,07	53,7	11,31	
11	9,8	68,9	14,23	64,6	13,2	61,1	12,47	59,1	11,98	56,9	11,5	53,7	10,78	
13	11,8	68,9	13,54	64,6	12,59	61,1	11,87	59,1	11,41	56,9	10,96	53,7	10,28	
15	13,7	68,9	12,89	64,6	11,99	61,1	11,33	59,1	10,89	56,9	10,46	53,7	9,83	
70%	-19,8	-20	49	21,2	48,9	21,78	48,9	22,2	48,9	22,37	48,8	22,7	46,9	21,76
	-18,8	-19	49,9	21,37	49,9	21,95	49,8	22,37	49,8	22,53	49,5	22,77	46,9	21,26
	-16,7	-17	54	22,04	53,9	22,53	53,6	22,68	51,6	21,76	49,7	20,68	46,9	19,25
	-13,7	-15	56,5	22,37	56,2	22,77	53,7	21,51	51,6	20,59	49,7	19,69	46,9	18,26
	-11,8	-13	58,9	22,79	56,5	21,69	53,7	20,27	51,6	19,42	49,7	18,54	46,9	17,33
	-9,8	-11	60	22,68	56,5	21,02	53,7	19,69	51,6	18,82	49,7	17,96	46,9	16,77
	-9,5	-10	60,2	22,18	56,5	20,43	53,7	19,23	51,6	18,37	49,7	17,52	46,9	16,34
	-8,5	-9,1	60,2	21,26	56,5	19,6	53,7	18,38	51,6	17,63	49,7	16,81	46,9	15,73
	-7	-7,6	60,2	20,51	56,5	18,95	53,7	17,79	51,6	17,05	49,7	16,31	46,9	15,18
	-5	-5,6	60,2	19,11	56,5	17,65	53,7	16,62	51,6	15,91	49,7	15,19	46,9	14,22
	-3	-3,7	60,2	17,8	56,5	16,48	53,7	15,47	51,6	14,87	49,7	14,23	46,9	13,31
	0	-0,7	60,2	16,62	56,5	15,42	53,7	14,48	51,6	13,9	49,7	13,32	46,9	12,46
	3	2,2	60,2	15,46	56,5	14,36	53,7	13,55	51,6	12,99	49,7	12,47	46,9	11,67
	5	4,1	60,2	14,47	56,5	13,43	53,7	12,67	51,6	12,16	49,7	11,68	46,9	10,95
	7	6	60,2	13,74	56,5	12,77	53,7	12,06	51,6	11,59	49,7	11,13	46,9	10,44
9	7,9	60,2	12,87	56,5	11,97	53,7	11,3	51,6	10,88	49,7	10,44	46,9	9,8	
11	9,8	60,2	12,25	56,5	11,4	53,7	10,78	51,6	10,38	49,7	9,97	46,9	9,37	
13	11,8	60,2	11,68	56,5	10,88	53,7	10,29	51,6	9,91	49,7	9,52	46,9	8,96	
15	13,7	60,2	11,14	56,5	10,39	53,7	9,83	51,6	9,47	49,7	9,11	46,9	8,58	
60%	-19,8	-20	48,9	22,35	48,3	22,58	46	21,16	44,3	20,24	42,7	19,29	40,2	17,97
	-18,8	-19	49,8	22,51	48,3	22,07	46	20,74	44,3	19,83	42,7	18,94	40,2	17,63
	-16,7	-17	51,6	21,74	48,3	20	46	18,79	44,3	17,94	42,7	17,19	40,2	16,02
	-13,7	-15	51,6	20,58	48,3	18,95	46	17,79	44,3	17,06	42,7	16,32	40,2	15,18
	-11,8	-13	51,6	19,41	48,3	17,94	46	16,89	44,3	16,17	42,7	15,46	40,2	14,43
	-9,8	-11	51,6	18,8	48,3	17,35	46	16,33	44,3	15,62	42,7	15	40,2	13,99
	-9,5	-10	51,6	18,36	48,3	16,93	46	15,91	44,3	15,3	42,7	14,59	40,2	13,68
	-8,5	-9,1	51,6	17,62	48,3	16,3	46	15,3	44,3	14,7	42,7	14,06	40,2	13,14
	-7	-7,6	51,6	17,03	48,3	15,74	46	14,84	44,3	14,22	42,7	13,62	40,2	12,73
	-5	-5,6	51,6	15,89	48,3	14,72	46	13,88	44,3	13,32	42,7	12,77	40,2	11,96
	-3	-3,7	51,6	14,86	48,3	13,78	46	12,99	44,3	12,48	42,7	11,97	40,2	11,22
	0	-0,7	51,6	13,89	48,3	12,9	46	12,17	44,3	11,69	42,7	11,23	40,2	10,52
	3	2,2	51,6	12,98	48,3	12,08	46	11,41	44,3	10,96	42,7	10,53	40,2	9,9
	5	4,1	51,6	12,15	48,3	11,32	46	10,69	44,3	10,29	42,7	9,9	40,2	9,3
	7	6	51,6	11,58	48,3	10,78	46	10,2	44,3	9,82	42,7	9,44	40,2	8,89
9	7,9	51,6	10,85	48,3	10,13	46	9,58	44,3	9,23	42,7	8,89	40,2	8,38	
11	9,8	51,6	10,36	48,3	9,66	46	9,17	44,3	8,82	42,7	8,51	40,2	8,02	
13	11,8	51,6	9,9	48,3	9,24	46	8,77	44,3	8,45	42,7	8,14	40,2	7,68	
15	13,7	51,6	9,46	48,3	8,84	46	8,39	44,3	8,09	42,7	7,79	40,2	7,35	

KVR680HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	43,4	18,98	40,7	17,55	38,5	16,46	37,3	15,78	35,8	15,12	33,6	14,11
	-18,8	-19	43,4	18,56	40,7	17,14	38,5	16,13	37,3	15,45	35,8	14,78	33,6	13,77
	-16,7	-17	43,4	16,79	40,7	15,54	38,5	14,69	37,3	14,03	35,8	13,44	33,6	12,59
	-13,7	-15	43,4	15,96	40,7	14,78	38,5	13,94	37,3	13,35	35,8	12,85	33,6	12,01
	-11,8	-13	43,4	15,12	40,7	14,03	38,5	13,27	37,3	12,68	35,8	12,18	33,6	11,42
	-9,8	-11	43,4	14,69	40,7	13,6	38,5	12,85	37,3	12,34	35,8	11,85	33,6	11,09
	-9,5	-10	43,4	14,36	40,7	13,27	38,5	12,51	37,3	12,01	35,8	11,59	33,6	10,84
	-8,5	-9,1	43,4	13,77	40,7	12,76	38,5	12,1	37,3	11,59	35,8	11,09	33,6	10,41
	-7	-7,6	43,4	13,35	40,7	12,43	38,5	11,67	37,3	11,25	35,8	10,75	33,6	10,08
	-5	-5,6	43,4	12,51	40,7	11,59	38,5	11	37,3	10,58	35,8	10,16	33,6	9,49
	-3	-3,7	43,4	11,67	40,7	10,92	38,5	10,33	37,3	9,91	35,8	9,49	33,6	8,99
	0	-0,7	43,4	11	40,7	10,25	38,5	9,65	37,3	9,32	35,8	8,99	33,6	8,4
	3	2,2	43,4	10,33	40,7	9,57	38,5	9,07	37,3	8,74	35,8	8,4	33,6	7,95
	5	4,1	43,4	9,65	40,7	8,99	38,5	8,56	37,3	8,25	35,8	7,95	33,6	7,49
	7	6	43,4	9,24	40,7	8,65	38,5	8,18	37,3	7,88	35,8	7,6	33,6	7,17
	9	7,9	43,4	8,65	40,7	8,12	38,5	7,71	37,3	7,44	35,8	7,17	33,6	6,78
	11	9,8	43,4	8,29	40,7	7,77	38,5	7,38	37,3	7,12	35,8	6,87	33,6	6,5
	13	11,8	43,4	7,93	40,7	7,44	38,5	7,07	37,3	6,84	35,8	6,59	33,6	6,24
	15	13,7	43,4	7,6	40,7	7,13	38,5	6,79	37,3	6,56	35,8	6,33	33,6	6

26 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR730HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	53,4	14,76	53,3	15,92	53,1	16,73	53,1	17,35	53	17,89	53	18,71
	-18,8	-19	54,6	15,12	54,2	16,2	54,2	17,09	53,9	17,63	53,9	18,16	53,8	18,96
	-16,7	-17	58,8	16,55	58,7	17,51	58,4	18,28	58,4	18,81	58,3	19,33	58	20,11
	-13,7	-15	61,3	17,21	61,2	18,16	60,9	18,92	60,8	19,36	60,8	19,87	60,5	20,64
	-11,8	-13	64,2	17,89	63,8	18,81	63,7	19,58	63,5	19,98	63,4	20,49	63,4	21,17
	-9,8	-11	65,8	18,28	65,4	19,2	65,4	19,87	65,1	20,37	65,1	20,79	65	21,45
	-9,5	-10	67,1	18,64	66,7	19,46	66,7	20,14	66,6	20,63	66,4	21,04	66,3	21,67
	-8,5	-9,1	69,3	19,08	69,2	19,96	68,8	20,62	68,8	21,02	68,7	21,44	68,4	22,06
	-7	-7,6	71,2	19,45	70,9	20,35	70,8	20,91	70,8	21,32	70,5	21,82	70,4	22,39
	-5	-5,6	75,4	20,23	75,1	21,02	74,8	21,57	74,6	21,98	74,6	22,39	74,6	23,03
	-3	-3,7	79,7	20,99	79,7	21,67	79,1	22,23	79,1	22,62	79,1	23,03	78,9	23,51
	0	-0,7	84,2	21,67	84,2	22,31	83,9	22,87	83,9	23,27	83,6	23,51	83,6	24,07
	3	2,2	89,2	22,31	89,2	22,95	89,2	23,51	88,7	23,76	88,7	24,15	88,7	24,56
	5	4,1	94,5	22,95	94,5	23,51	94,2	24	94,2	24,32	94,2	24,65	92,6	24,55
	7	6	98,8	23,35	98,8	24	98,5	24,4	98,2	24,72	97,9	24,96	92,6	23,26
	9	7,9	104,6	23,92	104,6	24,56	104,6	24,96	102	24,31	98,2	23,26	92,6	21,57
	11	9,8	109,3	24,32	109,1	24,8	106	24,15	102	23,02	98,2	21,98	92,6	20,45
	13	11,8	114,1	24,72	111,5	24,4	106	22,87	102	21,82	98,2	20,84	92,6	19,4
	15	13,7	119	24,96	111,5	23,1	106	21,73	102	20,69	98,2	19,79	92,6	18,47

KVR730HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	53,3	16,17	53,1	17,22	53	18,01	52,9	18,46	52,6	18,98	52,6	19,76
	-18,8	-19	54,2	16,45	54,1	17,5	53,8	18,27	53,8	18,72	53,8	19,23	53,4	20,02
	-16,7	-17	58,5	17,75	58,4	18,68	58,3	19,36	58	19,87	57,9	20,28	57,9	21,05
	-13,7	-15	60,9	18,4	60,8	19,32	60,8	19,99	60,5	20,41	60,5	20,91	60,4	21,56
	-11,8	-13	63,8	19,06	63,7	19,88	63,4	20,53	63,4	20,94	63,3	21,43	63	22,07
	-9,8	-11	65,5	19,44	65,4	20,25	65,1	20,9	65	21,3	65	21,67	64,6	22,38
	-9,5	-10	66,7	19,7	66,6	20,51	66,3	21,15	66,3	21,55	66,3	21,99	66,2	22,55
	-8,5	-9,1	69,2	20,12	68,8	20,91	68,7	21,55	68,7	21,91	68,4	22,31	68,4	22,87
	-7	-7,6	70,9	20,5	70,8	21,28	70,4	21,82	70,4	22,23	70,4	22,63	70,3	23,19
	-5	-5,6	75,2	21,17	74,6	21,91	74,6	22,47	74,6	22,87	74,6	23,19	74,3	23,76
	-3	-3,7	79,1	21,82	79,1	22,55	79,1	23,04	78,9	23,43	78,9	23,76	78,9	24,32
	0	-0,7	84,2	22,47	83,9	23,12	83,6	23,68	83,6	23,91	83,4	24,32	83,4	24,72
	3	2,2	89,2	23,12	88,6	23,76	88,6	24,16	88,6	24,48	88,6	24,8	85,8	23,91
	5	4,1	94,5	23,68	94,2	24,32	93,9	24,72	93,9	24,97	90,8	23,91	85,8	22,22
	7	6	98,8	24,16	98,2	24,65	97,7	24,8	94,5	23,75	90,8	22,63	85,8	21,08
	9	7,9	104,6	24,57	103,1	24,63	97,7	23,02	94,5	22,07	90,8	21,08	85,8	19,65
	11	9,8	109,1	24,97	103,1	23,27	97,7	21,82	94,5	20,93	90,8	19,93	85,8	18,62
	13	11,8	109,9	23,91	103,1	22,14	97,7	20,7	94,5	19,8	90,8	18,99	85,8	17,7
	15	13,7	109,9	22,63	103,1	20,94	97,7	19,66	94,5	18,86	90,8	17,97	85,8	16,8
110%	-19,8	-20	53	17,51	53	18,45	52,6	19,21	52,6	19,63	52,5	20,14	52,5	20,81
	-18,8	-19	53,9	17,78	53,8	18,71	53,7	19,46	53,4	19,89	53,4	20,4	53,3	21,07
	-16,7	-17	58,3	18,95	58,1	19,86	58	20,52	58	20,92	58	21,32	57,6	21,99
	-13,7	-15	60,9	19,59	60,5	20,4	60,5	21,04	60,4	21,44	60,4	21,82	60,1	22,47
	-11,8	-13	63,4	20,13	63,4	20,94	63,3	21,56	63	21,99	62,9	22,39	62,9	22,88
	-9,8	-11	65,1	20,51	65	21,29	65	21,82	64,7	22,23	64,7	22,63	64,6	23,19
	-9,5	-10	66,6	20,77	66,3	21,55	66,3	22,07	66,2	22,47	65,9	22,88	65,8	23,44
	-8,5	-9,1	68,7	21,16	68,7	21,91	68,4	22,47	68,4	22,79	68,4	23,19	68,3	23,68
	-7	-7,6	70,8	21,54	70,5	22,23	70,5	22,71	70,4	23,11	70,1	23,44	70	23,92
	-5	-5,6	74,6	22,07	74,6	22,88	74,6	23,27	74,4	23,68	74,1	23,92	74,1	24,48
	-3	-3,7	79,1	22,71	78,9	23,36	78,9	23,92	78,9	24,16	78,6	24,48	78,3	24,88
	0	-0,7	83,9	23,36	83,7	23,92	83,4	24,41	83,4	24,72	83,2	24,88	78,6	23,19
	3	2,2	88,6	23,92	88,6	24,48	88,4	24,88	86,6	24,31	83,2	23,19	78,6	21,49
	5	4,1	94,3	24,41	94	24,97	89,5	23,59	86,6	22,55	83,2	21,49	78,6	20,04
	7	6	98,2	24,8	94,6	23,83	89,5	22,3	86,6	21,33	83,2	20,33	78,6	19,01
	9	7,9	100,9	23,91	94,6	22,14	89,5	20,72	86,6	19,81	83,2	19,01	78,6	17,71
	11	9,8	100,9	22,71	94,6	20,95	89,5	19,66	86,6	18,86	83,2	17,99	78,6	16,8
	13	11,8	100,9	21,49	94,6	19,89	89,5	18,64	86,6	17,85	83,2	17,09	78,6	15,92
	15	13,7	100,9	20,41	94,6	18,87	89,5	17,72	86,6	16,96	83,2	16,28	78,6	15,15
100%	-19,8	-20	52,9	18,84	52,6	19,75	52,5	20,4	52,5	20,81	52,2	21,22	52,2	21,9
	-18,8	-19	53,8	19,1	53,4	20	53,4	20,65	53,3	21,06	53,3	21,47	53	22,15
	-16,7	-17	57,9	20,24	57,9	21,03	57,8	21,58	57,6	21,99	57,6	22,38	57,5	22,94
	-13,7	-15	60,5	20,77	60,4	21,47	60,4	22,07	60	22,47	60	22,79	60	23,43
	-11,8	-13	63,3	21,3	63	21,99	62,9	22,55	62,9	22,87	62,9	23,27	62,6	23,83
	-9,8	-11	65	21,58	64,6	22,31	64,6	22,87	64,5	23,19	64,5	23,52	64,3	24,08
	-9,5	-10	66,3	21,82	66,2	22,47	65,9	23,03	65,8	23,43	65,8	23,68	65,8	24,24
	-8,5	-9,1	68,5	22,23	68,4	22,87	68,3	23,35	68,3	23,68	68	24,08	67,9	24,47
	-7	-7,6	70,4	22,47	70,3	23,11	70,1	23,68	70	23,91	70	24,32	70	24,72
	-5	-5,6	74,6	23,11	74,3	23,68	74	24,16	74	24,47	74	24,72	71,4	23,83
	-3	-3,7	78,9	23,68	78,9	24,24	78,6	24,72	78,3	24,88	75,7	23,83	71,4	22,14
	0	-0,7	83,6	24,16	83,4	24,72	81,5	24,31	78,6	23,19	75,7	22,14	71,4	20,59
	3	2,2	88,6	24,72	85,8	24,07	81,5	22,54	78,6	21,58	75,7	20,59	71,4	19,16
	5	4,1	91,6	24,23	85,8	22,38	81,5	20,95	63,1	20,06	75,7	19,16	71,4	17,85
	7	6	91,6	22,94	85,8	21,19	81,5	19,82	78,6	19,03	75,7	18,14	71,4	16,94
	9	7,9	91,6	21,33	85,8	19,67	81,5	18,5	78,6	17,72	75,7	16,94	71,4	15,79
	11	9,8	91,6	20,19	85,8	18,65	81,5	17,58	78,6	16,82	75,7	16,14	71,4	15,03
	13	11,8	91,6	19,15	85,8	17,72	81,5	16,68	78,6	16,03	75,7	15,28	71,4	14,34
	15	13,7	91,6	18,22	85,8	16,82	81,5	15,89	78,6	15,24	75,7	14,6	71,4	13,69

KVR730HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	52,5	20,26	52,5	21,04	52,2	21,57	52,2	21,98	52,1	22,38	52,1	22,94
	-18,8	-19	53,4	20,42	53,3	21,21	53,3	21,82	53	22,22	53	22,54	53	23,18
	-16,7	-17	57,9	21,44	57,6	22,13	57,5	22,62	57,5	23,02	57,5	23,43	57,2	23,91
	-13,7	-15	60,4	21,98	60	22,62	60	23,1	60	23,43	59,9	23,83	59,7	24,32
	-11,8	-13	62,9	22,38	62,9	23,02	62,8	23,51	62,6	23,83	62,6	24,23	62,5	24,71
	-9,8	-11	64,7	22,71	64,6	23,27	64,6	23,83	64,2	24,07	64,2	24,47	64,2	24,79
	-9,5	-10	65,9	22,87	65,8	23,51	65,8	23,99	65,8	24,32	65,5	24,63	64,3	24,22
	-8,5	-9,1	68,3	23,27	68	23,83	68	24,32	67,9	24,55	67,9	24,88	64,3	23,18
	-7	-7,6	70,1	23,51	70	24,07	70	24,55	70	24,88	68,1	24,15	64,3	22,38
	-5	-5,6	74,1	24,07	74,1	24,55	73,3	24,71	70,7	23,58	68,1	22,54	64,3	20,94
	-3	-3,7	78,6	24,55	77,3	24,47	73,3	22,94	70,7	21,89	68,1	20,95	64,3	19,52
	0	-0,7	82,3	24,71	77,3	22,77	73,3	21,33	70,7	20,42	68,1	19,52	64,3	18,12
	3	2,2	82,3	22,86	77,3	21,09	73,3	19,81	70,7	19	68,1	18,12	64,3	16,93
	5	4,1	82,3	21,23	77,3	19,65	73,3	18,48	70,7	17,71	68,1	16,93	64,3	15,79
	7	6	82,3	20,17	77,3	18,62	73,3	17,48	70,7	16,81	68,1	16,05	64,3	15
9	7,9	82,3	18,76	77,3	17,35	73,3	16,32	70,7	15,65	68,1	15	64,3	14,07	
11	9,8	82,3	17,83	77,3	16,53	73,3	15,52	70,7	14,88	68,1	14,25	64,3	13,34	
13	11,8	82,3	16,93	77,3	15,65	73,3	14,76	70,7	14,21	68,1	13,58	64,3	12,75	
15	13,7	82,3	16,05	77,3	14,89	73,3	14,08	70,7	13,55	68,1	12,94	64,3	12,16	
80%	-19,8	-20	52,2	21,58	52,2	22,3	52,1	22,79	52,1	23,19	52,1	23,43	51,7	23,99
	-18,8	-19	53,3	21,82	53	22,46	53	23,03	53	23,35	52,9	23,67	52,9	24,24
	-16,7	-17	57,5	22,63	57,5	23,27	57,2	23,83	57,1	24,08	57,1	24,39	56,9	24,8
	-13,7	-15	60	23,11	59,9	23,67	59,7	24,16	59,7	24,47	59,7	24,72	57	23,58
	-11,8	-13	62,8	23,52	62,6	24,08	62,5	24,56	62,5	24,88	60,6	23,91	57	22,22
	-9,8	-11	64,5	23,83	64,2	24,32	64,2	24,72	62,8	24,23	60,6	23,19	57	21,49
	-9,5	-10	65,8	23,99	65,5	24,47	65,2	24,72	62,8	23,67	60,6	22,54	57	20,97
	-8,5	-9,1	68	24,32	67,9	24,88	65,2	23,67	62,8	22,62	60,6	21,65	57	20,08
	-7	-7,6	70	24,56	68,7	24,47	65,2	22,86	62,8	21,89	60,6	20,86	57	19,42
	-5	-5,6	73,3	24,72	68,7	22,78	65,2	21,33	62,8	20,43	60,6	19,52	57	18,13
	-3	-3,7	73,3	22,94	68,7	21,11	65,2	19,82	62,8	19,01	60,6	18,14	57	16,95
	0	-0,7	73,3	21,33	68,7	19,68	65,2	18,49	62,8	17,73	60,6	16,95	57	15,8
	3	2,2	73,3	19,81	68,7	18,35	65,2	17,22	62,8	16,56	60,6	15,8	57	14,76
	5	4,1	73,3	18,48	68,7	17,09	65,2	16,06	62,8	15,4	60,6	14,76	57	13,84
	7	6	73,3	17,48	68,7	16,19	65,2	15,27	62,8	14,64	60,6	14,09	57	13,19
9	7,9	73,3	16,32	68,7	15,14	65,2	14,34	62,8	13,72	60,6	13,19	57	12,34	
11	9,8	73,3	15,53	68,7	14,45	65,2	13,59	62,8	13,07	60,6	12,55	57	11,77	
13	11,8	73,3	14,75	68,7	13,72	65,2	12,94	62,8	12,46	60,6	11,97	57	11,22	
15	13,7	73,3	14,09	68,7	13,08	65,2	12,36	62,8	11,89	60,6	11,42	57	10,73	
70%	-19,8	-20	52,2	22,95	51,8	23,6	51,8	23,99	51,8	24,32	51,7	24,65	49,8	23,83
	-18,8	-19	53	23,2	53	23,76	52,9	24,24	52,6	24,48	52,6	24,8	49,8	23,19
	-16,7	-17	57,3	23,92	57,2	24,48	56,9	24,8	55,2	23,75	53,1	22,63	49,8	21,09
	-13,7	-15	59,7	24,32	59,7	24,88	57	23,59	55,2	22,54	53,1	21,5	49,8	19,96
	-11,8	-13	62,6	24,73	60,3	23,68	57	22,23	55,2	21,25	53,1	20,32	49,8	18,9
	-9,8	-11	64,2	24,8	60,3	22,95	57	21,5	55,2	20,59	53,1	19,68	49,8	18,28
	-9,5	-10	64,4	24,24	60,3	22,38	57	20,98	55,2	20,08	53,1	19,17	49,8	17,87
	-8,5	-9,1	64,4	23,19	60,3	21,5	57	20,09	55,2	19,28	53,1	18,4	49,8	17,2
	-7	-7,6	64,4	22,38	60,3	20,71	57	19,43	55,2	18,64	53,1	17,76	49,8	16,59
	-5	-5,6	64,4	20,95	60,3	19,3	57	18,14	55,2	17,37	53,1	16,68	49,8	15,54
	-3	-3,7	64,4	19,44	60,3	18	57	16,95	55,2	16,21	53,1	15,54	49,8	14,52
	0	-0,7	64,4	18,14	60,3	16,82	57	15,8	55,2	15,16	53,1	14,52	49,8	13,6
	3	2,2	64,4	16,94	60,3	15,67	57	14,77	55,2	14,22	53,1	13,6	49,8	12,75
	5	4,1	64,4	15,79	60,3	14,64	57	13,84	55,2	13,31	53,1	12,75	49,8	11,95
	7	6	64,4	15,01	60,3	13,97	57	13,19	55,2	12,65	53,1	12,14	49,8	11,4
9	7,9	64,4	14,09	60,3	13,07	57	12,35	55,2	11,87	53,1	11,4	49,8	10,71	
11	9,8	64,4	13,34	60,3	12,45	57	11,77	55,2	11,32	53,1	10,88	49,8	10,23	
13	11,8	64,4	12,75	60,3	11,88	57	11,24	55,2	10,81	53,1	10,39	49,8	9,78	
15	13,7	64,4	12,16	60,3	11,33	57	10,73	55,2	10,34	53,1	9,94	49,8	9,36	

KVR730HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	51,7	24,32	51,4	24,72	48,9	23,19	47,2	22,13	45,5	21,13	42,7	19,69
	-18,8	-19	52,6	24,47	51,4	24,23	48,9	22,69	47,2	21,65	45,5	20,72	42,7	19,29
	-16,7	-17	55,1	23,75	51,4	21,9	48,9	20,49	47,2	19,66	45,5	18,78	42,7	17,49
	-13,7	-15	55,1	22,54	51,4	20,73	48,9	19,44	47,2	18,65	45,5	17,86	42,7	16,6
	-11,8	-13	55,1	21,25	51,4	19,66	48,9	18,41	47,2	17,63	45,5	16,95	42,7	15,8
	-9,8	-11	55,1	20,58	51,4	19,02	48,9	17,87	47,2	17,1	45,5	16,42	42,7	15,29
	-9,5	-10	55,1	20,07	51,4	18,53	48,9	17,47	47,2	16,72	45,5	16,03	42,7	14,92
	-8,5	-9,1	55,1	19,28	51,4	17,84	48,9	16,72	47,2	16,05	45,5	15,4	42,7	14,37
	-7	-7,6	55,1	18,62	51,4	17,22	48,9	16,18	47,2	15,54	45,5	14,89	42,7	13,96
	-5	-5,6	55,1	17,37	51,4	16,07	48,9	15,15	47,2	14,52	45,5	13,97	42,7	13,07
	-3	-3,7	55,1	16,2	51,4	15,03	48,9	14,23	47,2	13,61	45,5	13,07	42,7	12,26
	0	-0,7	55,1	15,15	51,4	14,1	48,9	13,32	47,2	12,77	45,5	12,27	42,7	11,5
	3	2,2	55,1	14,22	51,4	13,2	48,9	12,46	47,2	11,98	45,5	11,5	42,7	10,81
	5	4,1	55,1	13,31	51,4	12,36	48,9	11,68	47,2	11,25	45,5	10,81	42,7	10,16
	7	6	55,1	12,65	51,4	11,78	48,9	11,15	47,2	10,73	45,5	10,31	42,7	9,7
	9	7,9	55,1	11,85	51,4	11,06	48,9	10,47	47,2	10,08	45,5	9,7	42,7	9,15
	11	9,8	55,1	11,32	51,4	10,56	48,9	10,01	47,2	9,64	45,5	9,29	42,7	8,76
	13	11,8	55,1	10,82	51,4	10,09	48,9	9,57	47,2	9,24	45,5	8,88	42,7	8,38
	15	13,7	55,1	10,33	51,4	9,66	48,9	9,17	47,2	8,83	45,5	8,5	42,7	8,04
50%	-19,8	-20	45,9	20,37	43	18,84	40,7	17,67	39,4	16,94	37,8	16,23	35,5	15,14
	-18,8	-19	45,9	19,92	43	18,39	40,7	17,31	39,4	16,58	37,8	15,87	35,5	14,78
	-16,7	-17	45,9	18,03	43	16,68	40,7	15,77	39,4	15,06	37,8	14,43	35,5	13,52
	-13,7	-15	45,9	17,13	43	15,87	40,7	14,96	39,4	14,33	37,8	13,79	35,5	12,89
	-11,8	-13	45,9	16,23	43	15,06	40,7	14,24	39,4	13,61	37,8	13,07	35,5	12,26
	-9,8	-11	45,9	15,77	43	14,6	40,7	13,79	39,4	13,25	37,8	12,71	35,5	11,9
	-9,5	-10	45,9	15,41	43	14,24	40,7	13,43	39,4	12,89	37,8	12,44	35,5	11,63
	-8,5	-9,1	45,9	14,78	43	13,7	40,7	12,99	39,4	12,44	37,8	11,9	35,5	11,18
	-7	-7,6	45,9	14,33	43	13,34	40,7	12,53	39,4	12,08	37,8	11,53	35,5	10,82
	-5	-5,6	45,9	13,43	43	12,44	40,7	11,8	39,4	11,36	37,8	10,9	35,5	10,19
	-3	-3,7	45,9	12,53	43	11,72	40,7	11,09	39,4	10,63	37,8	10,19	35,5	9,65
	0	-0,7	45,9	11,8	43	11	40,7	10,36	39,4	10	37,8	9,65	35,5	9,02
	3	2,2	45,9	11,09	43	10,28	40,7	9,73	39,4	9,38	37,8	9,02	35,5	8,53
	5	4,1	45,9	10,36	43	9,65	40,7	9,19	39,4	8,86	37,8	8,53	35,5	8,04
	7	6	45,9	9,92	43	9,29	40,7	8,78	39,4	8,46	37,8	8,16	35,5	7,7
	9	7,9	45,9	9,29	43	8,72	40,7	8,27	39,4	7,99	37,8	7,7	35,5	7,28
	11	9,8	45,9	8,89	43	8,34	40,7	7,92	39,4	7,64	37,8	7,37	35,5	6,98
	13	11,8	45,9	8,51	43	7,99	40,7	7,59	39,4	7,34	37,8	7,07	35,5	6,69
	15	13,7	45,9	8,16	43	7,66	40,7	7,28	39,4	7,04	37,8	6,8	35,5	6,44

28 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	ТС кВт	PI кВт	ТС кВт	PI кВт	ТС кВт	PI кВт	ТС кВт	PI кВт	ТС кВт	PI кВт	ТС кВт	PI кВт
130%	-19,8	-20	60	17,04	59,4	18,3	59,4	19,18	59,4	19,72	59	20,42	59	21,3
	-18,8	-19	61	17,4	60,6	18,66	60,6	19,54	60,6	20,06	60	20,6	60	21,66
	-16,7	-17	65,8	18,84	65,4	20,06	65,4	20,78	65,4	21,3	64,8	22	64,8	22,7
	-13,7	-15	68,6	19,72	68	20,78	68	21,48	68	22	68	22,54	67,4	23,42
	-11,8	-13	71,2	20,42	71,2	21,48	71,2	22,18	70,8	22,7	70,8	23,24	70,8	23,94
	-9,8	-11	73,4	20,78	72,8	21,82	72,8	22,54	72,8	23,06	72,8	23,58	72,4	24,3
	-9,5	-10	75	21,12	74,4	22,18	74,4	22,88	74,4	23,42	74	23,76	74	24,46
	-8,5	-9,1	77,2	21,66	77,2	22,7	77,2	23,42	76,6	23,76	76,6	24,3	76,6	25
	-7	-7,6	79,2	22,18	79,2	23,06	79,2	23,76	78,8	24,12	78,8	24,64	78,8	25,34
	-5	-5,6	84	22,88	83,6	23,76	83,6	24,46	83,6	24,82	83,6	25,34	83	25,88
	-3	-3,7	89	23,76	88,4	24,46	88,4	25,18	88,4	25,52	88,4	25,88	87,8	26,58
	0	-0,7	94,2	24,46	93,8	25,18	93,8	25,88	93,8	26,22	93,2	26,58	93,2	27,1
	3	2,2	99,6	25,18	99,6	25,88	99	26,4	99	26,76	99	27,1	99	27,82
	5	4,1	105,6	25,88	105,6	26,58	105	27,1	105	27,46	105	27,82	102,4	27,28
	7	6	110,4	26,4	110,4	27,1	109,8	27,46	109,8	27,82	108,8	27,82	102,4	25,7
	9	7,9	116,8	26,94	116,8	27,64	116,2	27,98	113	26,94	108,8	25,7	102,4	23,94
	11	9,8	122,2	27,46	121,6	27,98	116,8	26,76	113	25,52	108,8	24,46	102,4	22,7
	13	11,8	127,4	27,82	123,2	27,1	116,8	25,34	113	24,3	108,8	23,06	102,4	21,48
	15	13,7	131,8	27,82	123,2	25,52	116,8	23,94	113	22,88	108,8	22	102,4	20,42
120%	-19,8	-20	59,4	18,48	59,4	19,72	59	20,42	59	21,12	59	21,66	59	22,36
	-18,8	-19	60,6	18,84	60,6	19,9	60	20,78	60	21,3	60	21,82	60	22,7
	-16,7	-17	65,4	20,24	65,4	21,3	64,8	22	64,8	22,54	64,8	23,06	64,8	23,76
	-13,7	-15	68	20,94	68	21,82	68	22,7	67,4	23,06	67,4	23,58	67,4	24,3
	-11,8	-13	71,2	21,66	71,2	22,54	70,8	23,24	70,8	23,76	70,8	24,12	70,8	24,82
	-9,8	-11	72,8	22	72,8	22,88	72,8	23,58	72,8	24,12	72,4	24,46	72,4	25,18
	-9,5	-10	74,4	22,36	74,4	23,24	74	23,94	74	24,3	74	24,82	74	25,52
	-8,5	-9,1	77,2	22,88	76,6	23,76	76,6	24,3	76,6	24,82	76,6	25,18	76	25,88
	-7	-7,6	79,2	23,24	78,8	24,12	78,8	24,64	78,8	25,18	78,8	25,52	78,2	26,22
	-5	-5,6	83,6	23,94	83,6	24,82	83,6	25,34	83	25,7	83	26,22	83	26,76
	-3	-3,7	88,4	24,64	88,4	25,52	88,4	26,06	87,8	26,4	87,8	26,76	87,8	27,28
	0	-0,7	93,8	25,34	93,8	26,06	93,2	26,58	93,2	26,94	93,2	27,28	93,2	27,82
	3	2,2	99,6	26,06	99	26,76	99	27,28	99	27,64	98,6	27,98	94,2	26,58
	5	4,1	105,6	26,76	105	27,28	105	27,82	104	27,82	100,2	26,58	94,2	24,64
	7	6	109,8	27,1	109,8	27,82	108,2	27,46	104	26,22	100,2	25,18	94,2	23,42
	9	7,9	116,8	27,82	113,6	27,28	108,2	25,52	104	24,46	100,2	23,42	94,2	21,66
	11	9,8	121,6	27,98	113,6	25,88	108,2	24,3	104	23,24	100,2	22,18	94,2	20,6
	13	11,8	121,6	26,58	113,6	24,46	108,2	22,88	104	22	100,2	20,94	94,2	19,54
	15	13,7	121,6	25,18	113,6	23,24	108,2	21,82	104	20,78	100,2	19,9	94,2	18,66

KVR800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	59,6	20,06	59	20,94	59	21,82	59	22,36	59	22,88	58,4	23,58
	-18,8	-19	60	20,24	60	21,3	60	22	60	22,52	60	23,06	59,6	23,76
	-16,7	-17	65,4	21,48	64,8	22,52	64,8	23,24	64,8	23,58	64,8	24,12	64,4	24,82
	-13,7	-15	68	22,18	67,6	23,06	67,6	23,76	67,6	24,28	67,6	24,64	67	25,34
	-11,8	-13	70,8	22,88	70,8	23,76	70,8	24,28	70,8	24,82	70,2	25,16	70,2	25,88
	-9,8	-11	73	23,24	73	24,12	72,4	24,64	72,4	25,16	72,4	25,52	72,4	26,22
	-9,5	-10	74,6	23,58	74	24,28	74	25	74	25,34	74	25,7	73,4	26,4
	-8,5	-9,1	76,6	23,94	76,6	24,82	76,6	25,34	76,6	25,7	76,2	26,04	76,2	26,76
	-7	-7,6	78,8	24,28	78,8	25,16	78,8	25,7	78,2	26,04	78,2	26,4	78,2	26,92
	-5	-5,6	83,6	25	83,2	25,7	83,2	26,22	83,2	26,58	83,2	26,92	82,6	27,64
	-3	-3,7	88,4	25,7	88	26,4	88	26,92	88	27,28	88	27,64	86,8	27,64
	0	-0,7	93,8	26,4	93,4	26,92	93,4	27,46	93,4	27,8	92,2	27,64	86,8	25,7
	3	2,2	99,2	26,92	99,2	27,64	98,6	27,98	95,4	26,92	92,2	25,7	86,8	23,76
	5	4,1	105	27,46	104,6	27,8	99,2	26,04	95,4	25	92,2	23,76	86,8	22,18
	7	6	110	27,98	104,6	26,4	99,2	24,64	95,4	23,58	92,2	22,52	86,8	20,94
100%	9	7,9	111,6	26,58	104,6	24,46	99,2	23,06	95,4	22	92,2	20,94	86,8	19,54
	11	9,8	111,6	25,16	104,6	23,24	99,2	21,82	95,4	20,76	92,2	19,88	86,8	18,66
	13	11,8	111,6	23,76	104,6	22	99,2	20,6	95,4	19,88	92,2	19	86,8	17,6
	15	13,7	111,6	22,52	104,6	20,94	99,2	19,72	95,4	18,84	92,2	17,96	86,8	16,82
	-19,8	-20	59	21,48	59	22,36	58,4	23,06	58,4	23,58	58,4	24,12	58,4	24,82
	-18,8	-19	60	21,64	60	22,7	59,4	23,4	59,4	23,76	59,4	24,28	59,4	25
	-16,7	-17	64,8	22,88	64,8	23,76	64,2	24,46	64,2	24,82	64,2	25,16	64,2	25,88
	-13,7	-15	67,6	23,4	67,6	24,28	67,6	25	67	25,34	67	25,7	67	26,4
	-11,8	-13	70,8	24,12	70,8	24,82	70,2	25,52	70,2	25,88	70,2	26,22	70,2	26,76
	-9,8	-11	72,4	24,46	72,4	25,16	72,4	25,7	72,4	26,04	71,8	26,58	71,8	27,1
	-9,5	-10	74	24,64	74	25,34	74	26,04	73,4	26,4	73,4	26,76	73,4	27,28
	-8,5	-9,1	76,6	25,16	76	25,88	76	26,4	76	26,76	76	27,1	76	27,64
	-7	-7,6	78,8	25,34	78,2	26,04	78,2	26,58	78,2	26,92	78,2	27,28	78,2	27,8
	-5	-5,6	83	26,04	83	26,76	83	27,28	82,6	27,46	82,6	27,8	78,8	26,4
	-3	-3,7	87,8	26,76	87,8	27,28	87,8	27,8	86,8	27,64	83,6	26,4	78,8	24,46
90%	0	-0,7	93,2	27,28	93,2	27,8	90	26,92	86,8	25,7	83,6	24,46	78,8	22,7
	3	2,2	99,2	27,8	94,8	26,58	90	25	86,8	23,94	83,6	22,7	78,8	21,3
	5	4,1	101,2	26,76	94,8	24,82	90	23,24	86,8	22,18	83,6	21,3	78,8	19,72
	7	6	101,2	25,34	94,8	23,4	90	22	86,8	21,12	83,6	20,06	78,8	18,84
	9	7,9	101,2	23,58	94,8	21,82	90	20,42	86,8	19,54	83,6	18,84	78,8	17,52
	11	9,8	101,2	22,36	94,8	20,76	90	19,54	86,8	18,66	83,6	17,78	78,8	16,66
	13	11,8	101,2	21,3	94,8	19,72	90	18,48	86,8	17,78	83,6	16,96	78,8	15,88
	15	13,7	101,2	20,24	94,8	18,66	90	17,58	86,8	16,86	83,6	16,16	78,8	15,12
	-19,8	-20	58,8	22,88	58,4	23,76	58,4	24,46	58,4	24,82	58,4	25,16	57,8	25,88
	-18,8	-19	59,4	23,24	59,4	23,94	59,4	24,64	59,4	25	59,4	25,52	58,8	26,04
	-16,7	-17	64,8	24,28	64,2	25	64,2	25,52	64,2	25,88	64,2	26,4	63,6	26,92
	-13,7	-15	67,4	24,82	66,8	25,52	66,8	26,04	66,8	26,4	66,8	26,76	66,8	27,28
	-11,8	-13	70	25,34	70	26,04	70	26,58	70	26,92	70	27,28	69,6	27,8
	-9,8	-11	72,2	25,7	72,2	26,22	71,8	26,76	71,8	27,1	71,8	27,46	70,6	27,46
	-9,5	-10	73,8	25,88	73,4	26,58	73,4	26,92	73,4	27,28	73,4	27,64	70,6	26,76
-8,5	-9,1	76	26,22	76	26,92	76	27,28	76	27,64	75	27,64	70,6	25,7	
-7	-7,6	78,2	26,58	78,2	27,1	78,2	27,64	78,2	27,98	75	26,76	70,6	24,82	
-5	-5,6	83	27,1	82,4	27,64	80,8	27,28	78,2	26,04	75	24,82	70,6	23,06	
-3	-3,7	87,8	27,64	85	27,1	80,8	25,34	78,2	24,28	75	23,06	70,6	21,48	
0	-0,7	91	27,28	85	25,16	80,8	23,58	78,2	22,52	75	21,48	70,6	20,06	
3	2,2	91	25,34	85	23,4	80,8	22	78,2	20,94	75	20,06	70,6	18,66	
5	4,1	91	23,58	85	21,82	80,8	20,42	78,2	19,54	75	18,66	70,6	17,5	
7	6	91	22,36	85	20,6	80,8	19,36	78,2	18,66	75	17,78	70,6	16,64	
9	7,9	91	20,76	85	19,18	80,8	18,12	78,2	17,38	75	16,64	70,6	15,56	
11	9,8	91	19,72	85	18,3	80,8	17,22	78,2	16,5	75	15,82	70,6	14,82	
13	11,8	91	18,84	85	17,38	80,8	16,38	78,2	15,72	75	15,08	70,6	14,12	
15	13,7	91	17,78	85	16,54	80,8	15,6	78,2	14,98	75	14,38	70,6	13,48	

KVR800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	58,4	24,48	58,4	25,18	58,4	25,7	57,8	26,06	57,8	26,42	57,8	27,12
	-18,8	-19	59,4	24,66	59,4	25,36	59	25,88	59	26,24	59	26,58	59	27,3
	-16,7	-17	64,2	25,54	64,2	26,24	64,2	26,76	63,8	27,12	63,8	27,48	63,2	27,48
	-13,7	-15	67	26,06	67	26,76	67	27,12	67	27,48	66,4	27,82	63,2	25,88
	-11,8	-13	70,2	26,58	70,2	27,12	69,6	27,64	69,6	27,64	67	26,42	63,2	24,48
	-9,8	-11	71,8	26,76	71,8	27,48	71,8	27,82	69,6	26,76	67	25,54	63,2	23,78
	-9,5	-10	73,4	26,94	73,4	27,64	71,8	27,3	69,6	26,06	67	25	63,2	23,24
	-8,5	-9,1	76	27,3	76	28	71,8	26,24	69,6	25	67	23,94	63,2	22,18
	-7	-7,6	78,2	27,64	76	26,94	71,8	25,36	69,6	24,12	67	23,06	63,2	21,48
	-5	-5,6	81	27,3	76	25,18	71,8	23,6	69,6	22,54	67	21,48	63,2	20,08
	-3	-3,7	81	25,36	76	23,42	71,8	22,02	69,6	20,96	67	20,08	63,2	18,66
	0	-0,7	81	23,6	76	21,84	71,8	20,42	69,6	19,54	67	18,84	63,2	17,5
	3	2,2	81	22,02	76	20,26	71,8	19,02	69,6	18,32	67	17,52	63,2	16,38
	5	4,1	81	20,42	76	18,84	71,8	17,78	69,6	17,08	67	16,38	63,2	15,32
	7	6	81	19,38	76	17,96	71,8	16,94	69,6	16,26	67	15,56	63,2	14,58
	9	7,9	81	18,14	76	16,8	71,8	15,84	69,6	15,22	67	14,6	63,2	13,68
	11	9,8	81	17,22	76	15,98	71,8	15,1	69,6	14,5	67	13,92	63,2	13,04
	13	11,8	81	16,4	76	15,24	71,8	14,36	69,6	13,82	67	13,26	63,2	12,44
	15	13,7	81	15,6	76	14,5	71,8	13,72	69,6	13,18	67	12,66	63,2	11,9
70%	-19,8	-20	57,8	25,88	57,8	26,58	57,8	27,12	57,8	27,3	57,8	27,64	55,2	26,24
	-18,8	-19	59	26,06	59	26,76	59	27,3	59	27,46	58,4	27,64	55,2	25,7
	-16,7	-17	63,8	26,94	63,8	27,46	63,2	27,46	60,6	26,24	58,4	25	55,2	23,24
	-13,7	-15	67	27,3	66,4	27,64	63,2	25,88	60,6	24,82	58,4	23,78	55,2	22,02
	-11,8	-13	69,6	27,82	66,4	26,24	63,2	24,48	60,6	23,42	58,4	22,36	55,2	20,96
	-9,8	-11	70,6	27,46	66,4	25,36	63,2	23,78	60,6	22,72	58,4	21,66	55,2	20,26
	-9,5	-10	70,6	26,76	66,4	24,66	63,2	23,24	60,6	22,18	58,4	21,14	55,2	19,72
	-8,5	-9,1	70,6	25,7	66,4	23,6	63,2	22,18	60,6	21,3	58,4	20,26	55,2	19,02
	-7	-7,6	70,6	24,82	66,4	22,9	63,2	21,48	60,6	20,6	58,4	19,72	55,2	18,32
	-5	-5,6	70,6	23,06	66,4	21,3	63,2	20,08	60,6	19,2	58,4	18,32	55,2	17,18
	-3	-3,7	70,6	21,48	66,4	19,9	63,2	18,66	60,6	17,96	58,4	17,2	55,2	16,08
	0	-0,7	70,6	20,08	66,4	18,66	63,2	17,5	60,6	16,8	58,4	16,1	55,2	15,06
	3	2,2	70,6	18,66	66,4	17,36	63,2	16,38	60,6	15,7	58,4	15,08	55,2	14,1
	5	4,1	70,6	17,5	66,4	16,24	63,2	15,32	60,6	14,7	58,4	14,12	55,2	13,24
	7	6	70,6	16,62	66,4	15,44	63,2	14,58	60,6	14,02	58,4	13,46	55,2	12,62
	9	7,9	70,6	15,56	66,4	14,48	63,2	13,66	60,6	13,16	58,4	12,62	55,2	11,86
	11	9,8	70,6	14,82	66,4	13,78	63,2	13,04	60,6	12,56	58,4	12,06	55,2	11,34
	13	11,8	70,6	14,12	66,4	13,16	63,2	12,44	60,6	12	58,4	11,52	55,2	10,84
	15	13,7	70,6	13,48	66,4	12,58	63,2	11,9	60,6	11,46	58,4	11,02	55,2	10,38
60%	-19,8	-20	58	27,28	56,8	27,28	54,2	25,52	52,2	24,46	50,2	23,24	47,4	21,66
	-18,8	-19	59	27,46	56,8	26,58	54,2	25	52,2	23,94	50,2	22,88	47,4	21,3
	-16,7	-17	60,6	26,22	56,8	24,12	54,2	22,7	52,2	21,66	50,2	20,78	47,4	19,36
	-13,7	-15	60,6	24,82	56,8	22,88	54,2	21,48	52,2	20,6	50,2	19,72	47,4	18,3
	-11,8	-13	60,6	23,42	56,8	21,66	54,2	20,42	52,2	19,54	50,2	18,66	47,4	17,42
	-9,8	-11	60,6	22,7	56,8	20,94	54,2	19,72	52,2	18,84	50,2	18,14	47,4	16,9
	-9,5	-10	60,6	22,18	56,8	20,42	54,2	19,18	52,2	18,48	50,2	17,6	47,4	16,52
	-8,5	-9,1	60,6	21,3	56,8	19,72	54,2	18,48	52,2	17,78	50,2	16,98	47,4	15,88
	-7	-7,6	60,6	20,6	56,8	19,02	54,2	17,96	52,2	17,18	50,2	16,46	47,4	15,38
	-5	-5,6	60,6	19,18	56,8	17,78	54,2	16,78	52,2	16,1	50,2	15,44	47,4	14,46
	-3	-3,7	60,6	17,96	56,8	16,66	54,2	15,7	52,2	15,08	50,2	14,48	47,4	13,56
	0	-0,7	60,6	16,8	56,8	15,6	54,2	14,72	52,2	14,14	50,2	13,58	47,4	12,72
	3	2,2	60,6	15,7	56,8	14,62	54,2	13,8	52,2	13,26	50,2	12,74	47,4	11,98
	5	4,1	60,6	14,7	56,8	13,7	54,2	12,94	52,2	12,44	50,2	11,98	47,4	11,24
	7	6	60,6	14,02	56,8	13,04	54,2	12,34	52,2	11,88	50,2	11,42	47,4	10,76
	9	7,9	60,6	13,14	56,8	12,26	54,2	11,6	52,2	11,18	50,2	10,76	47,4	10,14
	11	9,8	60,6	12,54	56,8	11,7	54,2	11,1	52,2	10,68	50,2	10,3	47,4	9,7
	13	11,8	60,6	11,98	56,8	11,2	54,2	10,62	52,2	10,22	50,2	9,86	47,4	9,3
	15	13,7	60,6	11,46	56,8	10,7	54,2	10,16	52,2	9,8	50,2	9,44	47,4	8,9

KVR800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	51,2	22,98	48	21,24	45,4	19,92	44	19,1	42,2	18,3	39,6	17,08
	-18,8	-19	51,2	22,46	48	20,74	45,4	19,52	44	18,7	42,2	17,88	39,6	16,66
	-16,7	-17	51,2	20,32	48	18,8	45,4	17,78	44	16,98	42,2	16,26	39,6	15,24
	-13,7	-15	51,2	19,32	48	17,88	45,4	16,88	44	16,16	42,2	15,56	39,6	14,54
	-11,8	-13	51,2	18,3	48	16,98	45,4	16,06	44	15,34	42,2	14,74	39,6	13,82
	-9,8	-11	51,2	17,78	48	16,46	45,4	15,56	44	14,94	42,2	14,34	39,6	13,42
	-9,5	-10	51,2	17,38	48	16,06	45,4	15,14	44	14,54	42,2	14,02	39,6	13,12
	-8,5	-9,1	51,2	16,66	48	15,44	45,4	14,64	44	14,02	42,2	13,42	39,6	12,6
	-7	-7,6	51,2	16,16	48	15,04	45,4	14,12	44	13,62	42,2	13,02	39,6	12,2
	-5	-5,6	51,2	15,14	48	14,02	45,4	13,32	44	12,8	42,2	12,3	39,6	11,48
	-3	-3,7	51,2	14,12	48	13,22	45,4	12,5	44	12	42,2	11,48	39,6	10,88
	0	-0,7	51,2	13,32	48	12,4	45,4	11,68	44	11,28	42,2	10,88	39,6	10,16
	3	2,2	51,2	12,5	48	11,58	45,4	10,98	44	10,58	42,2	10,16	39,6	9,62
	5	4,1	51,2	11,68	48	10,88	45,4	10,36	44	9,98	42,2	9,62	39,6	9,06
	7	6	51,2	11,18	48	10,46	45,4	9,9	44	9,54	42,2	9,2	39,6	8,68
	9	7,9	51,2	10,46	48	9,82	45,4	9,34	44	9	42,2	8,68	39,6	8,2
	11	9,8	51,2	10,04	48	9,4	45,4	8,94	44	8,62	42,2	8,32	39,6	7,86
	13	11,8	51,2	9,6	48	9	45,4	8,56	44	8,28	42,2	7,98	39,6	7,56
	15	13,7	51,2	9,2	48	8,62	45,4	8,22	44	7,94	42,2	7,66	39,6	7,26

30 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR850HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	62,8	18,09	62,5	19,47	62,3	20,4	62,3	21,08	62,1	21,76	62,1	22,7
	-18,8	-19	64,1	18,52	63,6	19,81	63,6	20,83	63,4	21,42	63,1	22,02	63,1	23,04
	-16,7	-17	69	20,15	68,8	21,34	68,6	22,19	68,6	22,78	68,3	23,46	68	24,31
	-13,7	-15	72	21	71,7	22,11	71,4	22,95	71,4	23,46	71,4	24,06	70,9	25
	-11,8	-13	75,1	21,76	74,8	22,87	74,8	23,72	74,4	24,22	74,4	24,82	74,4	25,59
	-9,8	-11	77,2	22,19	76,6	23,29	76,6	24,06	76,4	24,65	76,4	25,16	76,2	25,93
	-9,5	-10	78,8	22,61	78,2	23,63	78,2	24,4	78,2	25	77,8	25,41	77,8	26,18
	-8,5	-9,1	81,2	23,13	81,2	24,22	80,9	25	80,6	25,41	80,6	25,93	80,3	26,69
	-7	-7,6	83,4	23,63	83,2	24,65	83,2	25,33	83	25,76	82,7	26,35	82,7	27,03
	-5	-5,6	88,4	24,48	87,9	25,41	87,9	26,09	87,7	26,52	87,7	27,03	87,4	27,71
	-3	-3,7	93,5	25,41	93,2	26,18	92,9	26,87	92,9	27,28	92,9	27,71	92,4	28,39
	0	-0,7	98,9	26,18	98,7	26,95	98,4	27,63	98,4	28,05	98,1	28,39	98,1	28,98
	3	2,2	104,7	26,95	104,7	27,71	104,4	28,3	104,1	28,65	104,1	29,06	104,1	29,67
	5	4,1	111	27,71	111	28,39	110,4	28,98	110,4	29,33	110,4	29,76	108,1	29,32
	7	6	116	28,22	116	28,98	115,4	29,41	115,4	29,76	114,6	29,92	108,1	27,7
	9	7,9	122,7	28,82	122,7	29,58	122,4	30	119,1	28,98	114,6	27,7	108,1	25,75
	11	9,8	128,5	29,33	128	29,92	123,3	28,81	119,1	27,45	114,6	26,26	108,1	24,39
	13	11,8	133,9	29,76	130	29,15	123,3	27,28	119,1	26,1	114,6	24,82	108,1	23,12
	15	13,7	139	29,92	130	27,53	123,3	25,83	119,1	24,64	114,6	23,63	108,1	22,01

KVR850HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	62,5	19,72	62,3	21	62,1	21,85	62,1	22,45	61,8	23,05	61,8	23,89
	-18,8	-19	63,6	20,07	63,6	21,26	63,1	22,19	63,1	22,7	63,1	23,29	62,8	24,23
	-16,7	-17	68,6	21,59	68,6	22,7	68,3	23,47	68	24,07	68	24,57	68	25,42
	-13,7	-15	71,4	22,36	71,4	23,38	71,4	24,23	70,9	24,66	70,9	25,25	70,9	26,02
	-11,8	-13	74,8	23,13	74,8	24,07	74,4	24,83	74,4	25,34	74,4	25,85	74,1	26,61
	-9,8	-11	76,7	23,55	76,7	24,48	76,4	25,25	76,4	25,76	76,2	26,18	75,9	26,95
	-9,5	-10	78,2	23,89	78,2	24,83	77,8	25,59	77,8	26,02	77,8	26,53	77,8	27,21
	-8,5	-9,1	81,2	24,4	80,6	25,34	80,6	26,02	80,6	26,53	80,4	26,95	80,1	27,63
	-7	-7,6	83,2	24,83	83	25,76	82,7	26,35	82,7	26,87	82,7	27,29	82,4	27,97
	-5	-5,6	88	25,59	87,7	26,53	87,7	27,12	87,4	27,54	87,4	27,97	87,1	28,65
	-3	-3,7	92,9	26,35	92,9	27,29	92,9	27,81	92,4	28,22	92,4	28,65	92,4	29,24
	0	-0,7	98,7	27,12	98,4	27,89	98,1	28,48	98,1	28,82	97,9	29,24	97,9	29,76
	3	2,2	104,7	27,89	104,1	28,65	104,1	29,16	104,1	29,5	103,9	29,92	99,7	28,56
	5	4,1	111	28,57	110,4	29,24	110,4	29,76	109,9	29,93	105,7	28,56	99,7	26,52
	7	6	115,7	29,07	115,4	29,76	114,1	29,58	109,9	28,3	105,7	27,04	99,7	25,17
	9	7,9	122,8	29,68	119,9	29,32	114,1	27,45	109,9	26,35	105,7	25,17	99,7	23,38
	11	9,8	128	30,01	119,9	27,8	114,1	26,1	109,9	24,99	105,7	23,8	99,7	22,19
13	11,8	128,2	28,56	119,9	26,35	114,1	24,65	109,9	23,63	105,7	22,61	99,7	21,08	
15	13,7	128,2	27,04	119,9	24,99	114,1	23,46	109,9	22,44	105,7	21,42	99,7	20,06	
110%	-19,8	-20	62,4	21,34	62,1	22,36	61,8	23,29	61,8	23,81	61,8	24,4	61,5	25,16
	-18,8	-19	63,1	21,6	63,1	22,7	63,1	23,55	62,8	24,06	62,8	24,66	62,6	25,42
	-16,7	-17	68,6	22,96	68,1	24,06	68,1	24,83	68,1	25,25	68,1	25,76	67,6	26,53
	-13,7	-15	71,5	23,72	71	24,66	71	25,42	71	25,93	71	26,35	70,4	27,12
	-11,8	-13	74,4	24,4	74,4	25,34	74,4	26,01	74,1	26,53	73,8	26,95	73,8	27,64
	-9,8	-11	76,5	24,83	76,5	25,76	76,2	26,35	76	26,86	76	27,29	76	27,97
	-9,5	-10	78,3	25,16	77,8	26,01	77,8	26,7	77,8	27,12	77,5	27,55	77,2	28,23
	-8,5	-9,1	80,6	25,59	80,6	26,53	80,4	27,12	80,4	27,46	80,2	27,88	80,2	28,57
	-7	-7,6	83	26,01	82,8	26,86	82,8	27,46	82,5	27,88	82,2	28,23	82,2	28,82
	-5	-5,6	87,7	26,7	87,5	27,55	87,5	28,05	87,3	28,48	87,3	28,82	87	29,51
	-3	-3,7	92,9	27,46	92,5	28,23	92,5	28,82	92,5	29,16	92,5	29,51	91,6	29,75
	0	-0,7	98,5	28,23	98,3	28,82	98	29,42	98	29,75	97,2	29,75	91,6	27,63
	3	2,2	104,2	28,82	104,2	29,51	103,7	29,92	100,8	28,98	97,2	27,63	91,6	25,58
	5	4,1	110,5	29,42	110,3	29,92	104,5	28,05	100,8	26,87	97,2	25,58	91,6	23,89
	7	6	115,5	29,92	110,3	28,39	104,5	26,52	100,8	25,41	97,2	24,22	91,6	22,61
	9	7,9	117,6	28,56	110,3	26,35	104,5	24,74	100,8	23,63	97,2	22,61	91,6	21,08
	11	9,8	117,6	27,11	110,3	24,99	104,5	23,46	100,8	22,43	97,2	21,42	91,6	20,06
13	11,8	117,6	25,58	110,3	23,71	104,5	22,19	100,8	21,33	97,2	20,4	91,6	18,95	
15	13,7	117,6	24,3	110,3	22,52	104,5	21,17	100,8	20,24	97,2	19,38	91,6	18,07	
100%	-19,8	-20	62,1	22,87	61,8	23,89	61,5	24,66	61,5	25,16	61,3	25,68	61,3	26,44
	-18,8	-19	63,1	23,12	62,8	24,23	62,5	24,99	62,5	25,42	62,5	25,93	62,3	26,7
	-16,7	-17	68	24,48	68	25,42	67,7	26,1	67,5	26,53	67,5	26,94	67,5	27,63
	-13,7	-15	71	25,07	71	25,93	71	26,7	70,4	27,12	70,4	27,46	70,4	28,22
	-11,8	-13	74,4	25,76	74,1	26,53	73,8	27,21	73,8	27,63	73,8	28,05	73,6	28,65
	-9,8	-11	76,2	26,1	75,9	26,94	75,9	27,54	75,9	27,88	75,6	28,4	75,4	28,99
	-9,5	-10	77,8	26,35	77,8	27,12	77,5	27,8	77,2	28,22	77,2	28,57	77,2	29,16
	-8,5	-9,1	80,4	26,86	80,1	27,63	80,1	28,22	80,1	28,57	79,8	28,99	79,8	29,5
	-7	-7,6	82,7	27,12	82,4	27,88	82,2	28,48	82,2	28,81	82,2	29,24	82,2	29,75
	-5	-5,6	87,4	27,88	87,1	28,57	87,1	29,16	86,9	29,41	86,9	29,75	83,2	28,39
	-3	-3,7	92,4	28,57	92,4	29,16	92,4	29,75	91,6	29,75	88,2	28,39	83,2	26,35
	0	-0,7	98,1	29,16	97,9	29,75	95	28,98	91,6	27,63	88,2	26,35	83,2	24,48
	3	2,2	104,2	29,75	100	28,64	95	26,86	91,6	25,76	88,2	24,48	83,2	22,87
	5	4,1	106,8	28,82	100	26,69	95	24,99	77,5	23,89	88,2	22,87	83,2	21,25
	7	6	106,8	27,28	100	25,24	95	23,63	91,6	22,69	88,2	21,59	83,2	20,23
	9	7,9	106,8	25,41	100	23,46	95	22,01	91,6	21,08	88,2	20,23	83,2	18,83
	11	9,8	106,8	24,06	100	22,27	95	21	91,6	20,06	88,2	19,21	83,2	17,91
13	11,8	106,8	22,87	100	21,17	95	19,89	91,6	19,13	88,2	18,22	83,2	17,1	
15	13,7	106,8	21,76	100	20,06	95	18,94	91,6	18,17	88,2	17,41	83,2	16,31	

KVR850HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	61,7	24,48	61,5	25,41	61,3	26,09	61,3	26,52	61,3	26,94	61	27,63
	-18,8	-19	62,5	24,74	62,5	25,59	62,5	26,35	62,3	26,78	62,3	27,2	62	27,87
	-16,7	-17	68,1	25,92	67,5	26,69	67,5	27,28	67,5	27,71	67,5	28,22	67	28,81
	-13,7	-15	70,9	26,52	70,3	27,28	70,3	27,87	70,3	28,22	70,3	28,65	70,1	29,24
	-11,8	-13	73,7	27,03	73,7	27,79	73,7	28,39	73,5	28,73	73,5	29,15	73,3	29,74
	-9,8	-11	75,9	27,46	75,9	28,05	75,7	28,65	75,4	28,98	75,4	29,41	74,8	29,57
	-9,5	-10	77,4	27,63	77,2	28,39	77,2	28,81	77,2	29,24	77	29,58	74,8	28,81
	-8,5	-9,1	80,1	28,05	79,8	28,73	79,8	29,24	79,8	29,58	79,3	29,75	74,8	27,62
	-7	-7,6	82,2	28,39	82,2	28,98	82,2	29,58	82,2	29,92	79,3	28,81	74,8	26,69
	-5	-5,6	87,2	28,98	86,9	29,58	85,3	29,4	82,5	28,04	79,3	26,77	74,8	24,9
	-3	-3,7	92,4	29,58	90	29,15	85,3	27,28	82,5	26,09	79,3	24,9	74,8	23,2
	0	-0,7	96	29,4	90	27,1	85,3	25,41	82,5	24,3	79,3	23,2	74,8	21,58
	3	2,2	96	27,28	90	25,15	85,3	23,63	82,5	22,6	79,3	21,58	74,8	20,14
	5	4,1	96	25,32	90	23,45	85,3	22,01	82,5	21,08	79,3	20,14	74,8	18,82
	7	6	96	24,05	90	22,18	85,3	20,82	82,5	20,06	79,3	19,12	74,8	17,89
	9	7,9	96	22,35	90	20,65	85,3	19,46	82,5	18,67	79,3	17,89	74,8	16,77
	11	9,8	96	21,25	90	19,71	85,3	18,51	82,5	17,74	79,3	16,99	74,8	15,91
	13	11,8	96	20,23	90	18,67	85,3	17,6	82,5	16,94	79,3	16,2	74,8	15,2
	15	13,7	96	19,12	90	17,76	85,3	16,79	82,5	16,15	79,3	15,44	74,8	14,5
80%	-19,8	-20	61,3	26,11	61,3	26,87	61,3	27,46	61	27,89	61	28,23	60,7	28,91
	-18,8	-19	62,5	26,36	62,3	27,12	62,1	27,72	62,1	28,06	62,1	28,48	62,1	29,17
	-16,7	-17	67,5	27,3	67,5	28,06	67,2	28,65	67	29	67	29,34	66,5	29,59
	-13,7	-15	70,4	27,89	70,4	28,57	70,2	29,08	70,2	29,42	69,9	29,76	66,5	27,96
	-11,8	-13	73,8	28,4	73,6	29	73,3	29,59	73,3	29,75	70,7	28,48	66,5	26,44
	-9,8	-11	75,6	28,65	75,4	29,34	75,4	29,76	73,3	28,82	70,7	27,55	66,5	25,59
	-9,5	-10	77,2	28,82	77	29,5	75,9	29,42	73,3	28,14	70,7	26,86	66,5	24,99
	-8,5	-9,1	79,8	29,25	79,8	29,93	75,9	28,23	73,3	26,94	70,7	25,75	66,5	23,88
	-7	-7,6	82,2	29,59	80,1	29,07	75,9	27,29	73,3	26,01	70,7	24,82	66,5	23,12
	-5	-5,6	85,4	29,42	80,1	27,12	75,9	25,42	73,3	24,31	70,7	23,2	66,5	21,6
	-3	-3,7	85,4	27,29	80,1	25,16	75,9	23,64	73,3	22,61	70,7	21,6	66,5	20,14
	0	-0,7	85,4	25,42	80,1	23,47	75,9	22,01	73,3	21,08	70,7	20,23	66,5	18,82
	3	2,2	85,4	23,64	80,1	21,85	75,9	20,49	73,3	19,73	70,7	18,83	66,5	17,6
	5	4,1	85,4	22,01	80,1	20,32	75,9	19,13	73,3	18,36	70,7	17,6	66,5	16,49
	7	6	85,4	20,83	80,1	19,3	75,9	18,21	73,3	17,46	70,7	16,78	66,5	15,71
	9	7,9	85,4	19,47	80,1	18,06	75,9	17,08	73,3	16,36	70,7	15,72	66,5	14,71
	11	9,8	85,4	18,52	80,1	17,23	75,9	16,22	73,3	15,59	70,7	14,97	66,5	14,03
	13	11,8	85,4	17,61	80,1	16,37	75,9	15,43	73,3	14,87	70,7	14,27	66,5	13,38
	15	13,7	85,4	16,8	80,1	15,59	75,9	14,75	73,3	14,18	70,7	13,62	66,5	12,8
70%	-19,8	-20	61	27,63	60,7	28,4	60,7	28,91	60,7	29,25	60,7	29,59	58,1	28,31
	-18,8	-19	62,1	27,89	62,1	28,57	62,1	29,17	61,8	29,41	61,5	29,67	58,1	27,63
	-16,7	-17	67,1	28,82	67,1	29,41	66,5	29,58	64,2	28,23	61,8	26,95	58,1	25,08
	-13,7	-15	70,2	29,25	69,9	29,75	66,5	27,96	64,2	26,77	61,8	25,59	58,1	23,72
	-11,8	-13	73,3	29,76	70,2	28,23	66,5	26,44	64,2	25,25	61,8	24,14	58,1	22,53
	-9,8	-11	74,8	29,58	70,2	27,29	66,5	25,59	64,2	24,49	61,8	23,38	58,1	21,77
	-9,5	-10	74,8	28,82	70,2	26,61	66,5	24,99	64,2	23,89	61,8	22,79	58,1	21,25
	-8,5	-9,1	74,8	27,63	70,2	25,5	66,5	23,89	64,2	22,95	61,8	21,85	58,1	20,49
	-7	-7,6	74,8	26,69	70,2	24,66	66,5	23,12	64,2	22,19	61,8	21,17	58,1	19,73
	-5	-5,6	74,8	24,9	70,2	22,95	66,5	21,6	64,2	20,66	61,8	19,81	58,1	18,5
	-3	-3,7	74,8	23,12	70,2	21,42	66,5	20,14	64,2	19,3	61,8	18,51	58,1	17,29
	0	-0,7	74,8	21,6	70,2	20,06	66,5	18,82	64,2	18,06	61,8	17,3	58,1	16,2
	3	2,2	74,8	20,14	70,2	18,67	66,5	17,6	64,2	16,93	61,8	16,21	58,1	15,18
	5	4,1	74,8	18,82	70,2	17,45	66,5	16,49	64,2	15,85	61,8	15,19	58,1	14,24
	7	6	74,8	17,89	70,2	16,64	66,5	15,71	64,2	15,08	61,8	14,47	58,1	13,58
	9	7,9	74,8	16,78	70,2	15,58	66,5	14,71	64,2	14,15	61,8	13,58	58,1	12,77
	11	9,8	74,8	15,91	70,2	14,83	66,5	14,03	64,2	13,5	61,8	12,97	58,1	12,2
	13	11,8	74,8	15,19	70,2	14,16	66,5	13,39	64,2	12,9	61,8	12,39	58,1	11,66
	15	13,7	74,8	14,5	70,2	13,52	66,5	12,8	64,2	12,33	61,8	11,85	58,1	11,16

KVR850HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	60,8	29,25	59,9	29,42	57,1	27,55	55,1	26,35	53	25,08	49,9	23,38
	-18,8	-19	61,8	29,42	59,9	28,74	57,1	26,95	55,1	25,76	53	24,66	49,9	22,96
	-16,7	-17	64,1	28,23	59,9	26,02	57,1	24,4	55,1	23,38	53	22,37	49,9	20,83
	-13,7	-15	64,1	26,78	59,9	24,66	57,1	23,13	55,1	22,19	53	21,26	49,9	19,72
	-11,8	-13	64,1	25,26	59,9	23,38	57,1	21,94	55,1	21	53	20,15	49,9	18,79
	-9,8	-11	64,1	24,48	59,9	22,61	57,1	21,26	55,1	20,32	53	19,56	49,9	18,2
	-9,5	-10	64,1	23,89	59,9	22,02	57,1	20,74	55,1	19,9	53	19,04	49,9	17,76
	-8,5	-9,1	64,1	22,96	59,9	21,26	57,1	19,9	55,1	19,13	53	18,32	49,9	17,11
	-7	-7,6	64,1	22,19	59,9	20,5	57,1	19,3	55,1	18,5	53	17,73	49,9	16,61
	-5	-5,6	64,1	20,66	59,9	19,13	57,1	18,05	55,1	17,3	53	16,64	49,9	15,57
	-3	-3,7	64,1	19,3	59,9	17,91	57,1	16,94	55,1	16,21	53	15,58	49,9	14,6
	0	-0,7	64,1	18,06	59,9	16,8	57,1	15,87	55,1	15,22	53	14,62	49,9	13,7
	3	2,2	64,1	16,94	59,9	15,74	57,1	14,85	55,1	14,28	53	13,71	49,9	12,89
	5	4,1	64,1	15,86	59,9	14,74	57,1	13,93	55,1	13,4	53	12,89	49,9	12,1
	7	6	64,1	15,09	59,9	14,04	57,1	13,29	55,1	12,79	53	12,29	49,9	11,57
	9	7,9	64,1	14,14	59,9	13,19	57,1	12,49	55,1	12,03	53	11,57	49,9	10,91
	11	9,8	64,1	13,5	59,9	12,6	57,1	11,94	55,1	11,5	53	11,08	49,9	10,44
	13	11,8	64,1	12,9	59,9	12,05	57,1	11,42	55,1	11,01	53	10,6	49,9	10
	15	13,7	64,1	12,33	59,9	11,52	57,1	10,94	55,1	10,54	53	10,15	49,9	9,59
50%	-19,8	-20	53,7	24,37	50,3	22,53	47,6	21,13	46,1	20,26	44,2	19,41	41,5	18,11
	-18,8	-19	53,7	23,82	50,3	21,99	47,6	20,7	46,1	19,83	44,2	18,97	41,5	17,67
	-16,7	-17	53,7	21,56	50,3	19,94	47,6	18,86	46,1	18,01	44,2	17,25	41,5	16,17
	-13,7	-15	53,7	20,49	50,3	18,97	47,6	17,9	46,1	17,14	44,2	16,5	41,5	15,42
	-11,8	-13	53,7	19,41	50,3	18,01	47,6	17,03	46,1	16,27	44,2	15,63	41,5	14,66
	-9,8	-11	53,7	18,86	50,3	17,46	47,6	16,5	46,1	15,85	44,2	15,2	41,5	14,23
	-9,5	-10	53,7	18,43	50,3	17,03	47,6	16,06	46,1	15,42	44,2	14,87	41,5	13,91
	-8,5	-9,1	53,7	17,67	50,3	16,38	47,6	15,53	46,1	14,87	44,2	14,23	41,5	13,37
	-7	-7,6	53,7	17,14	50,3	15,95	47,6	14,98	46,1	14,45	44,2	13,8	41,5	12,94
	-5	-5,6	53,7	16,06	50,3	14,87	47,6	14,12	46,1	13,58	44,2	13,04	41,5	12,18
	-3	-3,7	53,7	14,98	50,3	14,02	47,6	13,26	46,1	12,72	44,2	12,18	41,5	11,54
	0	-0,7	53,7	14,12	50,3	13,15	47,6	12,39	46,1	11,96	44,2	11,54	41,5	10,78
	3	2,2	53,7	13,26	50,3	12,29	47,6	11,64	46,1	11,22	44,2	10,78	41,5	10,2
	5	4,1	53,7	12,39	50,3	11,54	47,6	10,99	46,1	10,59	44,2	10,2	41,5	9,61
	7	6	53,7	11,86	50,3	11,1	47,6	10,5	46,1	10,12	44,2	9,76	41,5	9,21
	9	7,9	53,7	11,1	50,3	10,42	47,6	9,9	46,1	9,55	44,2	9,21	41,5	8,7
	11	9,8	53,7	10,64	50,3	9,97	47,6	9,48	46,1	9,14	44,2	8,82	41,5	8,34
	13	11,8	53,7	10,18	50,3	9,55	47,6	9,08	46,1	8,78	44,2	8,46	41,5	8,01
	15	13,7	53,7	9,76	50,3	9,15	47,6	8,71	46,1	8,42	44,2	8,13	41,5	7,7

32 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR900HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	65,6	19,14	65,6	20,64	65,2	21,62	65,2	22,44	65,2	23,1	65,2	24,1
	-18,8	-19	67,2	19,64	66,6	20,96	66,6	22,12	66,2	22,78	66,2	23,44	66,2	24,42
	-16,7	-17	72,2	21,46	72,2	22,62	71,8	23,6	71,8	24,26	71,8	24,92	71,2	25,92
	-13,7	-15	75,4	22,28	75,4	23,44	74,8	24,42	74,8	24,92	74,8	25,58	74,4	26,58
	-11,8	-13	79	23,1	78,4	24,26	78,4	25,26	78	25,74	78	26,4	78	27,24
	-9,8	-11	81	23,6	80,4	24,76	80,4	25,58	80	26,24	80	26,74	80	27,56
	-9,5	-10	82,6	24,1	82	25,08	82	25,92	82	26,58	81,6	27,06	81,6	27,9
	-8,5	-9,1	85,2	24,6	85,2	25,74	84,6	26,58	84,6	27,06	84,6	27,56	84	28,38
	-7	-7,6	87,6	25,08	87,2	26,24	87,2	26,9	87,2	27,4	86,6	28,06	86,6	28,72
	-5	-5,6	92,8	26,08	92,2	27,06	92,2	27,72	91,8	28,22	91,8	28,72	91,8	29,54
	-3	-3,7	98	27,06	98	27,9	97,4	28,56	97,4	29,04	97,4	29,54	97	30,2
	0	-0,7	103,6	27,9	103,6	28,72	103	29,38	103	29,88	103	30,2	103	30,86
	3	2,2	109,8	28,72	109,8	29,54	109,8	30,2	109,2	30,54	109,2	31,02	109,2	31,52
	5	4,1	116,4	29,54	116,4	30,2	115,8	30,86	115,8	31,2	115,8	31,7	113,8	31,36
	7	6	121,6	30,04	121,6	30,86	121	31,36	121	31,7	120,4	32,02	113,8	29,7
	9	7,9	128,6	30,7	128,6	31,52	128,6	32,02	125,2	31,02	120,4	29,7	113,8	27,56
120%	11	9,8	134,8	31,2	134,4	31,86	129,8	30,86	125,2	29,38	120,4	28,06	113,8	26,08
	13	11,8	140,4	31,7	136,8	31,2	129,8	29,22	125,2	27,9	120,4	26,58	113,8	24,76
	15	13,7	146,2	32,02	136,8	29,54	129,8	27,72	125,2	26,4	120,4	25,26	113,8	23,6
	-19,8	-20	65,6	20,96	65,2	22,28	65,2	23,28	65,2	23,78	64,6	24,44	64,6	25,42
	-18,8	-19	66,6	21,3	66,6	22,62	66,2	23,6	66,2	24,1	66,2	24,76	65,6	25,76
	-16,7	-17	71,8	22,94	71,8	24,1	71,8	24,94	71,2	25,6	71,2	26,08	71,2	27,08
	-13,7	-15	74,8	23,78	74,8	24,94	74,8	25,76	74,4	26,26	74,4	26,92	74,4	27,74
	-11,8	-13	78,4	24,6	78,4	25,6	78	26,42	78	26,92	78	27,58	77,4	28,4
	-9,8	-11	80,6	25,1	80,6	26,08	80	26,92	80	27,4	80	27,9	79,4	28,72
	-9,5	-10	82	25,42	82	26,42	81,6	27,24	81,6	27,74	81,6	28,24	81,6	28,9
	-8,5	-9,1	85,2	25,92	84,6	26,92	84,6	27,74	84,6	28,24	84,2	28,72	84,2	29,38
	-7	-7,6	87,2	26,42	87,2	27,4	86,6	28,06	86,6	28,56	86,6	29,06	86,6	29,72
	-5	-5,6	92,4	27,24	91,8	28,24	91,8	28,9	91,8	29,38	91,8	29,72	91,2	30,54
	-3	-3,7	97,4	28,06	97,4	29,06	97,4	29,56	97	30,04	97	30,54	97	31,2
	0	-0,7	103,6	28,9	103	29,72	103	30,38	103	30,7	102,6	31,2	102,6	31,7
	3	2,2	109,8	29,72	109,2	30,54	109,2	31,04	109,2	31,36	109,2	31,86	105,2	30,54
5	4,1	116,4	30,38	115,8	31,2	115,8	31,7	115,8	32,04	111,2	30,54	105,2	28,4	
7	6	121,6	31,04	121	31,7	120	31,7	115,8	30,38	111,2	28,9	105,2	26,92	
9	7,9	128,8	31,54	126,2	31,36	120	29,38	115,8	28,24	111,2	26,92	105,2	25,1	
11	9,8	134,4	32,04	126,2	29,72	120	27,9	115,8	26,74	111,2	25,42	105,2	23,78	
13	11,8	134,8	30,54	126,2	28,24	120	26,42	115,8	25,26	111,2	24,28	105,2	22,62	
15	13,7	134,8	28,9	126,2	26,74	120	25,1	115,8	24,1	111,2	22,94	105,2	21,46	

KVR900HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	65,2	22,62	65,2	23,78	64,6	24,76	64,6	25,26	64,6	25,92	64,6	26,74
	-18,8	-19	66,2	22,96	66,2	24,1	66,2	25,1	65,6	25,6	65,6	26,26	65,6	27,08
	-16,7	-17	71,8	24,44	71,4	25,6	71,4	26,42	71,4	26,92	71,4	27,4	70,8	28,24
	-13,7	-15	75	25,26	74,4	26,26	74,4	27,08	74,4	27,58	74,4	28,06	73,8	28,9
	-11,8	-13	78	25,92	78	26,92	78	27,74	77,4	28,24	77,4	28,74	77,4	29,4
	-9,8	-11	80	26,42	80	27,4	80	28,06	79,6	28,56	79,6	29,06	79,6	29,72
	-9,5	-10	82	26,74	81,6	27,74	81,6	28,4	81,6	28,9	81	29,4	81	30,06
	-8,5	-9,1	84,6	27,24	84,6	28,24	84,2	28,9	84,2	29,22	84,2	29,72	84,2	30,38
	-7	-7,6	87,2	27,74	86,8	28,56	86,8	29,22	86,8	29,72	86,2	30,06	86,2	30,72
	-5	-5,6	91,8	28,4	91,8	29,4	91,8	29,88	91,4	30,38	91,4	30,72	91,4	31,38
	-3	-3,7	97,4	29,22	97	30,06	97	30,72	97	31,04	97	31,38	96,4	31,86
	0	-0,7	103,2	30,06	103,2	30,72	102,6	31,38	102,6	31,7	102,2	31,86	96,4	29,56
	3	2,2	109,2	30,72	109,2	31,38	108,8	31,86	106,2	31,04	102,2	29,56	96,4	27,4
	5	4,1	116	31,38	116	32,04	109,8	30,06	106,2	28,74	102,2	27,4	96,4	25,6
	7	6	121	31,86	116	30,38	109,8	28,4	106,2	27,24	102,2	25,92	96,4	24,28
	9	7,9	123,6	30,54	116	28,24	109,8	26,42	106,2	25,26	102,2	24,28	96,4	22,62
	11	9,8	123,6	29,06	116	26,74	109,8	25,1	106,2	24,1	102,2	22,96	96,4	21,46
	13	11,8	123,6	27,4	116	25,42	109,8	23,78	106,2	22,78	102,2	21,8	96,4	20,3
	15	13,7	123,6	26,08	116	24,1	109,8	22,62	106,2	21,64	102,2	20,8	96,4	19,32
100%	-19,8	-20	65,2	24,26	64,6	25,42	64,6	26,26	64,6	26,74	64,2	27,24	64,2	28,06
	-18,8	-19	66,2	24,6	65,6	25,76	65,6	26,58	65,6	27,08	65,6	27,58	65,2	28,4
	-16,7	-17	71,2	26,08	71,2	27,08	71,2	27,74	70,8	28,24	70,8	28,72	70,8	29,38
	-13,7	-15	74,4	26,74	74,4	27,58	74,4	28,4	73,8	28,9	73,8	29,22	73,8	30,04
	-11,8	-13	78	27,4	77,4	28,24	77,4	28,9	77,4	29,38	77,4	29,88	77	30,54
	-9,8	-11	80	27,74	79,4	28,72	79,4	29,38	79,4	29,72	79,4	30,22	79	30,88
	-9,5	-10	81,6	28,06	81,6	28,9	81	29,56	81	30,04	81	30,38	81	31,04
	-8,5	-9,1	84,2	28,56	84,2	29,38	84,2	30,04	84,2	30,38	83,6	30,88	83,6	31,36
	-7	-7,6	86,6	28,9	86,6	29,72	86,2	30,38	86,2	30,7	86,2	31,2	86,2	31,7
	-5	-5,6	91,8	29,72	91,2	30,38	91,2	31,04	91,2	31,36	91,2	31,7	87,6	30,38
	-3	-3,7	97	30,38	97	31,04	97	31,7	96,4	31,86	92,8	30,38	87,6	28,24
	0	-0,7	103	31,04	102,6	31,7	100	31,04	96,4	29,56	92,8	28,24	87,6	26,26
	3	2,2	109,2	31,7	105,2	30,7	100	28,72	96,4	27,58	92,8	26,26	87,6	24,44
	5	4,1	112,4	30,88	105,2	28,56	100	26,74	68,2	25,6	92,8	24,44	87,6	22,78
	7	6	112,4	29,22	105,2	27,08	100	25,26	96,4	24,26	92,8	23,12	87,6	21,62
	9	7,9	112,4	27,24	105,2	25,1	100	23,6	96,4	22,62	92,8	21,62	87,6	20,14
	11	9,8	112,4	25,76	105,2	23,78	100	22,46	96,4	21,46	92,8	20,64	87,6	19,16
	13	11,8	112,4	24,44	105,2	22,62	100	21,3	96,4	20,48	92,8	19,48	87,6	18,32
	15	13,7	112,4	23,28	105,2	21,46	100	20,3	96,4	19,48	92,8	18,66	87,6	17,5
90%	-19,8	-20	64,6	26,08	64,6	27,06	64,2	27,72	64,2	28,22	64,2	28,72	64,2	29,38
	-18,8	-19	65,6	26,24	65,6	27,24	65,6	28,06	65,2	28,56	65,2	28,88	65,2	29,7
	-16,7	-17	71,4	27,56	70,8	28,38	70,8	29,04	70,8	29,54	70,8	30,04	70,4	30,7
	-13,7	-15	74,4	28,22	73,8	29,04	73,8	29,7	73,8	30,04	73,8	30,54	73,4	31,2
	-11,8	-13	77,4	28,72	77,4	29,54	77,4	30,2	77	30,54	77	31,02	77	31,68
	-9,8	-11	79,6	29,22	79,6	29,88	79,6	30,54	79	30,86	79	31,36	79	31,68
	-9,5	-10	81	29,38	81	30,2	81	30,7	81	31,2	80,6	31,52	79	30,86
	-8,5	-9,1	84,2	29,88	83,6	30,54	83,6	31,2	83,6	31,52	83,6	31,86	79	29,54
	-7	-7,6	86,2	30,2	86,2	30,86	86,2	31,52	86,2	31,86	83,6	30,86	79	28,56
	-5	-5,6	91,4	30,86	91,4	31,52	89,8	31,52	86,8	30,04	83,6	28,72	79	26,74
	-3	-3,7	97	31,52	95	31,2	89,8	29,22	86,8	27,9	83,6	26,74	79	24,92
	0	-0,7	101	31,52	95	29,04	89,8	27,24	86,8	26,08	83,6	24,92	79	23,1
	3	2,2	101	29,22	95	26,9	89,8	25,26	86,8	24,26	83,6	23,1	79	21,62
	5	4,1	101	27,06	95	25,08	89,8	23,6	86,8	22,62	83,6	21,62	79	20,14
	7	6	101	25,74	95	23,76	89,8	22,28	86,8	21,46	83,6	20,46	79	19,14
	9	7,9	101	23,94	95	22,12	89,8	20,8	86,8	19,96	83,6	19,14	79	17,98
	11	9,8	101	22,78	95	21,12	89,8	19,8	86,8	18,98	83,6	18,16	79	17
	13	11,8	101	21,62	95	19,96	89,8	18,82	86,8	18,16	83,6	17,32	79	16,28
	15	13,7	101	20,46	95	18,98	89,8	17,98	86,8	17,32	83,6	16,5	79	15,52

KVR900HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	64,2	27,74	64,2	28,56	64,2	29,22	64,2	29,72	64,2	30,04	63,6	30,7
	-18,8	-19	65,6	28,06	65,2	28,88	65,2	29,56	65,2	29,88	65,2	30,38	65,2	31,04
	-16,7	-17	70,8	29,06	70,8	29,88	70,2	30,54	70,2	30,88	70,2	31,2	69,8	31,7
	-13,7	-15	73,8	29,72	73,8	30,38	73,4	31,04	73,4	31,36	73,4	31,7	69,8	30,04
	-11,8	-13	77,4	30,22	77	30,88	77	31,54	77	31,86	74,4	30,54	69,8	28,4
	-9,8	-11	79,4	30,54	79	31,2	79	31,7	77	30,88	74,4	29,56	69,8	27,4
	-9,5	-10	81	30,7	80,6	31,36	80	31,54	77	30,22	74,4	28,72	69,8	26,74
	-8,5	-9,1	83,6	31,2	83,6	31,86	80	30,22	77	28,88	74,4	27,56	69,8	25,58
	-7	-7,6	86,2	31,54	84,2	31,2	80	29,22	77	27,9	74,4	26,58	69,8	24,76
	-5	-5,6	89,8	31,54	84,2	29,06	80	27,24	77	26,08	74,4	24,92	69,8	23,12
	-3	-3,7	89,8	29,22	84,2	26,9	80	25,26	77	24,26	74,4	23,12	69,8	21,62
	0	-0,7	89,8	27,24	84,2	25,1	80	23,6	77	22,62	74,4	21,62	69,8	20,14
	3	2,2	89,8	25,26	84,2	23,44	80	21,96	77	21,14	74,4	20,14	69,8	18,82
	5	4,1	89,8	23,6	84,2	21,8	80	20,48	77	19,64	74,4	18,82	69,8	17,66
	7	6	89,8	22,28	84,2	20,64	80	19,48	77	18,66	74,4	18	69,8	16,84
9	7,9	89,8	20,8	84,2	19,32	80	18,32	77	17,5	74,4	16,84	69,8	15,74	
11	9,8	89,8	19,82	84,2	18,48	80	17,34	77	16,68	74,4	16,02	69,8	15,02	
13	11,8	89,8	18,82	84,2	17,5	80	16,5	77	15,92	74,4	15,28	69,8	14,32	
15	13,7	89,8	18	84,2	16,68	80	15,78	77	15,18	74,4	14,58	69,8	13,7	
70%	-19,8	-20	64,2	29,38	63,6	30,22	63,6	30,7	63,6	31,2	63,6	31,54	61	30,38
	-18,8	-19	65,2	29,72	65,2	30,38	65,2	31,04	64,6	31,36	64,6	31,7	61	29,56
	-16,7	-17	70,4	30,7	70,4	31,36	69,8	31,7	67,8	30,22	65,2	28,9	61	26,92
	-13,7	-15	73,4	31,2	73,4	31,86	69,8	30,04	67,8	28,72	65,2	27,4	61	25,42
	-11,8	-13	77	31,7	74	30,22	69,8	28,4	67,8	27,08	65,2	25,92	61	24,1
	-9,8	-11	79	31,7	74	29,22	69,8	27,4	67,8	26,26	65,2	25,1	61	23,28
	-9,5	-10	79	30,88	74	28,56	69,8	26,74	67,8	25,6	65,2	24,44	61	22,78
	-8,5	-9,1	79	29,56	74	27,4	69,8	25,6	67,8	24,6	65,2	23,44	61	21,96
	-7	-7,6	79	28,56	74	26,42	69,8	24,76	67,8	23,78	65,2	22,62	61	21,14
	-5	-5,6	79	26,74	74	24,6	69,8	23,12	67,8	22,12	65,2	21,3	61	19,82
	-3	-3,7	79	24,76	74	22,94	69,8	21,62	67,8	20,64	65,2	19,82	61	18,5
	0	-0,7	79	23,12	74	21,46	69,8	20,14	67,8	19,32	65,2	18,5	61	17,34
	3	2,2	79	21,62	74	19,98	69,8	18,82	67,8	18,16	65,2	17,34	61	16,26
	5	4,1	79	20,14	74	18,66	69,8	17,66	67,8	17	65,2	16,26	61	15,24
	7	6	79	19,16	74	17,84	69,8	16,84	67,8	16,14	65,2	15,48	61	14,54
9	7,9	79	18	74	16,68	69,8	15,76	67,8	15,14	65,2	14,54	61	13,68	
11	9,8	79	17	74	15,88	69,8	15,02	67,8	14,44	65,2	13,88	61	13,06	
13	11,8	79	16,26	74	15,16	69,8	14,34	67,8	13,8	65,2	13,26	61	12,48	
15	13,7	79	15,52	74	14,46	69,8	13,7	67,8	13,2	65,2	12,68	61	11,94	
60%	-19,8	-20	63,6	31,22	63	31,56	60	29,58	58	28,24	55,8	26,92	52,4	25,1
	-18,8	-19	64,6	31,38	63	30,9	60	28,9	58	27,58	55,8	26,44	52,4	24,62
	-16,7	-17	67,6	30,24	63	27,92	60	26,1	58	25,1	55,8	23,96	52,4	22,3
	-13,7	-15	67,6	28,74	63	26,44	60	24,78	58	23,78	55,8	22,8	52,4	21,14
	-11,8	-13	67,6	27,1	63	25,1	60	23,46	58	22,46	55,8	21,64	52,4	20,16
	-9,8	-11	67,6	26,26	63	24,28	60	22,8	58	21,8	55,8	20,98	52,4	19,5
	-9,5	-10	67,6	25,6	63	23,62	60	22,3	58	21,32	55,8	20,48	52,4	19
	-8,5	-9,1	67,6	24,62	63	22,8	60	21,32	58	20,48	55,8	19,66	52,4	18,34
	-7	-7,6	67,6	23,78	63	21,98	60	20,64	58	19,82	55,8	19	52,4	17,84
	-5	-5,6	67,6	22,14	63	20,48	60	19,32	58	18,5	55,8	17,84	52,4	16,68
	-3	-3,7	67,6	20,64	63	19,16	60	18,18	58	17,34	55,8	16,68	52,4	15,64
	0	-0,7	67,6	19,32	63	18	60	17,02	58	16,3	55,8	15,66	52,4	14,68
	3	2,2	67,6	18,18	63	16,86	60	15,9	58	15,3	55,8	14,68	52,4	13,8
	5	4,1	67,6	17,02	63	15,78	60	14,92	58	14,36	55,8	13,8	52,4	12,96
	7	6	67,6	16,16	63	15,04	60	14,24	58	13,7	55,8	13,16	52,4	12,38
9	7,9	67,6	15,14	63	14,12	60	13,38	58	12,88	55,8	12,38	52,4	11,68	
11	9,8	67,6	14,46	63	13,5	60	12,78	58	12,32	55,8	11,86	52,4	11,18	
13	11,8	67,6	13,82	63	12,9	60	12,22	58	11,8	55,8	11,34	52,4	10,7	
15	13,7	67,6	13,2	63	12,34	60	11,72	58	11,28	55,8	10,86	52,4	10,28	

KVR900HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	56,2	25,76	52,6	23,82	49,8	22,34	48,2	21,42	46,2	20,52	43,4	19,14
	-18,8	-19	56,2	25,18	52,6	23,24	49,8	21,88	48,2	20,96	46,2	20,06	43,4	18,68
	-16,7	-17	56,2	22,8	52,6	21,08	49,8	19,94	48,2	19,04	46,2	18,24	43,4	17,1
	-13,7	-15	56,2	21,66	52,6	20,06	49,8	18,92	48,2	18,12	46,2	17,44	43,4	16,3
	-11,8	-13	56,2	20,52	52,6	19,04	49,8	18	48,2	17,2	46,2	16,52	43,4	15,5
	-9,8	-11	56,2	19,94	52,6	18,46	49,8	17,44	48,2	16,76	46,2	16,06	43,4	15,04
	-9,5	-10	56,2	19,48	52,6	18	49,8	16,98	48,2	16,3	46,2	15,72	43,4	14,7
	-8,5	-9,1	56,2	18,68	52,6	17,32	49,8	16,42	48,2	15,72	46,2	15,04	43,4	14,14
	-7	-7,6	56,2	18,12	52,6	16,86	49,8	15,84	48,2	15,28	46,2	14,58	43,4	13,68
	-5	-5,6	56,2	16,98	52,6	15,72	49,8	14,92	48,2	14,36	46,2	13,78	43,4	12,88
	-3	-3,7	56,2	15,84	52,6	14,82	49,8	14,02	48,2	13,44	46,2	12,88	43,4	12,2
	0	-0,7	56,2	14,92	52,6	13,9	49,8	13,1	48,2	12,64	46,2	12,2	43,4	11,4
	3	2,2	56,2	14,02	52,6	13	49,8	12,3	48,2	11,86	46,2	11,4	43,4	10,78
	5	4,1	56,2	13,1	52,6	12,2	49,8	11,62	48,2	11,2	46,2	10,78	43,4	10,16
	7	6	56,2	12,54	52,6	11,74	49,8	11,1	48,2	10,7	46,2	10,32	43,4	9,74
	9	7,9	56,2	11,74	52,6	11,02	49,8	10,46	48,2	10,1	46,2	9,74	43,4	9,2
	11	9,8	56,2	11,24	52,6	10,54	49,8	10,02	48,2	9,66	46,2	9,32	43,4	8,82
	13	11,8	56,2	10,76	52,6	10,1	49,8	9,6	48,2	9,28	46,2	8,94	43,4	8,46
	15	13,7	56,2	10,32	52,6	9,68	49,8	9,2	48,2	8,9	46,2	8,6	43,4	8,14

34 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR960HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	71,2	18,9	70,7	20,35	70,7	21,43	70,7	22,12	70,3	22,89	70,3	23,97
	-18,8	-19	72,5	19,3	72,1	20,77	72,1	21,83	71,9	22,51	71,6	23,18	71,4	24,33
	-16,7	-17	78,3	21,06	77,9	22,43	77,7	23,35	77,7	24,01	77,2	24,74	77,2	25,65
	-13,7	-15	81,5	22	81	23,27	81	24,16	80,8	24,8	80,8	25,43	80,3	26,41
	-11,8	-13	85	22,89	84,8	24,1	84,6	24,99	84,4	25,57	84,2	26,2	84,2	27,07
	-9,8	-11	87,3	23,35	86,8	24,55	86,8	25,43	86,6	26,03	86,6	26,63	86,2	27,49
	-9,5	-10	89,1	23,74	88,6	24,93	88,6	25,8	88,4	26,39	88,2	26,9	88	27,67
	-8,5	-9,1	92	24,39	91,8	25,53	91,6	26,37	91,3	26,86	91,1	27,47	91,1	28,24
	-7	-7,6	94,4	24,91	94,2	25,99	94	26,8	93,8	27,3	93,8	27,9	93,6	28,73
	-5	-5,6	100	25,82	99,8	26,86	99,2	27,65	99,2	28,15	99,2	28,73	98,9	29,46
	-3	-3,7	105,9	26,8	105,6	27,67	105	28,49	105	28,96	105	29,46	104,7	30,11
	0	-0,7	111,9	27,67	111,7	28,49	111,7	29,3	111,7	29,77	110,8	30,11	110,8	30,83
	3	2,2	118,4	28,49	118,4	29,3	118,1	30,02	117,7	30,36	117,7	30,83	117,7	31,51
	5	4,1	125,4	29,3	125,4	30,11	125,1	30,69	125,1	31,17	125,1	31,51	122,6	31,38
	7	6	131,2	29,86	131,2	30,69	130,9	31,17	130,3	31,65	129,8	31,81	122,6	29,67
	9	7,9	139	30,61	139	31,42	138,7	31,89	135,3	31,07	130,4	29,67	122,6	27,55
	11	9,8	144,9	31,17	144,6	31,73	140,6	30,82	135,3	29,42	130,4	28,13	122,6	26,17
	13	11,8	151,5	31,65	147,8	31,15	140,6	29,19	135,3	27,89	130,4	26,63	122,6	24,78
	15	13,7	157,7	31,81	147,8	29,42	140,6	27,71	135,3	26,42	130,4	25,32	122,6	23,55

KVR960HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	70,7	20,62	70,7	22,02	70,3	22,95	70,1	23,7	70,1	24,35	70,1	25,28
	-18,8	-19	72,1	21,02	71,9	22,33	71,4	23,33	71,4	23,99	71,4	24,61	71,2	25,63
	-16,7	-17	77,9	22,68	77,7	23,91	77,2	24,78	77,2	25,41	77	26,01	77	26,9
	-13,7	-15	81	23,49	80,8	24,61	80,8	25,57	80,3	26,09	80,3	26,69	80,1	27,53
	-11,8	-13	84,8	24,35	84,6	25,43	84,2	26,26	84,2	26,84	84	27,34	84	28,15
	-9,8	-11	86,8	24,78	86,6	25,86	86,6	26,67	86,4	27,26	86,2	27,67	86	28,63
	-9,5	-10	88,6	25,16	88,4	26,22	88	27,03	88	27,51	88	28,15	87,8	28,96
	-8,5	-9,1	91,8	25,76	91,3	26,78	91,1	27,51	91,1	27,99	90,9	28,49	90,6	29,3
	-7	-7,6	94,2	26,2	93,8	27,22	93,6	27,9	93,6	28,49	93,6	28,96	93,1	29,77
	-5	-5,6	99,8	27,07	99,2	27,99	99,2	28,71	98,9	29,21	98,9	29,77	98,9	30,36
	-3	-3,7	105	27,9	105	28,8	105	29,55	104,7	30,02	104,7	30,36	104,7	31,08
	0	-0,7	111,7	28,71	111,7	29,55	110,8	30,27	110,8	30,59	110,8	31,08	110,8	31,65
	3	2,2	118,4	29,55	117,5	30,36	117,5	30,92	117,5	31,42	117,3	31,73	113,5	30,57
	5	4,1	125,4	30,36	125,1	31,08	124,5	31,65	124	31,81	120,5	30,57	113,5	28,36
	7	6	130,9	30,83	130,3	31,51	129,5	31,63	125,2	30,23	120,5	28,95	113,5	26,95
	9	7,9	138,8	31,51	136,8	31,54	129,5	29,42	125,2	28,13	120,5	26,95	113,5	25,03
	11	9,8	144,6	31,89	136,8	29,76	129,5	27,89	125,2	26,74	120,5	25,53	113,5	23,76
	13	11,8	145,8	30,57	136,8	28,27	129,5	26,42	125,2	25,34	120,5	24,17	113,5	22,55
	15	13,7	145,8	28,95	136,8	26,76	129,5	25,13	125,2	24,01	120,5	22,95	113,5	21,47
110%	-19,8	-20	70,6	22,43	70,3	23,59	70,1	24,57	70,1	25,18	69,9	25,8	69,6	26,67
	-18,8	-19	71,6	22,72	71,4	23,97	71,2	24,82	71,2	25,44	71,2	26,07	70,8	26,94
	-16,7	-17	77,5	24,2	77,2	25,38	77	26,24	77	26,71	77	27,3	76,6	28,15
	-13,7	-15	80,8	25,01	80,4	26,07	80,4	26,88	80,2	27,44	80,2	27,9	79,9	28,71
	-11,8	-13	84,2	25,78	84,2	26,84	84	27,52	84	28,15	83,5	28,62	83,5	29,3
	-9,8	-11	86,7	26,22	86,5	27,24	86,2	27,9	86	28,48	86	28,96	85,8	29,77
	-9,5	-10	88,5	26,59	88	27,5	88	28,24	87,8	28,71	87,8	29,21	87,3	30,02
	-8,5	-9,1	91,1	27,05	91,1	27,99	90,9	28,71	90,9	29,21	90,7	29,68	90,5	30,36
	-7	-7,6	93,8	27,48	93,6	28,48	93,6	29,05	93,1	29,52	93,1	30,02	92,9	30,58
	-5	-5,6	99,2	28,24	99	29,21	99	29,77	99	30,27	98,4	30,58	98,1	31,4
	-3	-3,7	105	29,05	104,8	29,86	104,8	30,58	104,8	30,92	104,2	31,4	103,6	31,72
	0	-0,7	111,5	29,86	110,9	30,58	110,9	31,17	110,9	31,64	110,3	31,72	104,2	29,67
	3	2,2	117,6	30,58	117,6	31,4	117,3	31,89	114,7	31,04	110,3	29,67	104,2	27,46
	5	4,1	125,1	31,17	124,3	31,8	118,8	30,14	114,7	28,86	110,3	27,46	104,2	25,57
	7	6	130,4	31,73	125,5	30,48	118,8	28,52	114,7	27,21	110,3	26	104,2	24,21
	9	7,9	134	30,57	125,5	28,27	118,8	26,55	114,7	25,36	110,3	24,21	104,2	22,57
	11	9,8	134	28,94	125,5	26,78	118,8	25,13	114,7	24	110,3	22,96	104,2	21,47
	13	11,8	134	27,46	125,5	25,36	118,8	23,8	114,7	22,86	110,3	21,88	104,2	20,34
	15	13,7	134	26	125,5	24,11	118,8	22,68	114,7	21,7	110,3	20,74	104,2	19,39
100%	-19,8	-20	70,1	24,16	70,1	25,26	69,6	26,07	69,6	26,67	69,4	27,26	69,4	28,15
	-18,8	-19	71,4	24,42	71,2	25,59	70,9	26,42	70,7	26,92	70,7	27,5	70,5	28,4
	-16,7	-17	77	25,84	77	26,86	76,5	27,65	76,5	28,15	76,5	28,62	76,3	29,44
	-13,7	-15	80,4	26,5	80,2	27,5	80,2	28,24	79,7	28,71	79,7	29,21	79,7	30,02
	-11,8	-13	84	27,26	84	28,15	83,5	28,96	83,5	29,3	83,5	29,77	83,3	30,5
	-9,8	-11	86,2	27,65	86	28,48	86	29,21	85,8	29,68	85,5	30,11	85,5	30,83
	-9,5	-10	88	27,9	87,8	28,71	87,8	29,52	87,3	30,02	87,3	30,36	87,3	31,08
	-8,5	-9,1	91,1	28,48	90,6	29,3	90,4	29,86	90,4	30,36	90,4	30,83	90,2	31,4
	-7	-7,6	93,6	28,71	93,1	29,52	93,1	30,27	92,9	30,58	92,9	31,08	92,9	31,64
	-5	-5,6	98,9	29,52	98,9	30,36	98,3	30,92	98,1	31,31	98,1	31,64	94,6	30,48
	-3	-3,7	104,7	30,36	104,7	31,08	104,1	31,64	103,6	31,72	100,4	30,48	94,6	28,27
	0	-0,7	110,8	30,92	110,8	31,64	108	31,04	104,2	29,67	100,4	28,27	94,6	26,27
	3	2,2	117,6	31,64	113,8	30,73	108	28,86	104,2	27,55	100,4	26,27	94,6	24,53
	5	4,1	121,4	30,96	113,8	28,61	108	26,78	101,4	25,61	100,4	24,53	94,6	22,78
	7	6	121,4	29,33	113,8	27	108	25,38	104,2	24,36	100,4	23,19	94,6	21,68
	9	7,9	121,4	27,21	113,8	25,15	108	23,61	104,2	22,59	100,4	21,68	94,6	20,2
	11	9,8	121,4	25,8	113,8	23,9	108	22,47	104,2	21,51	100,4	20,53	94,6	19,23
	13	11,8	121,4	24,51	113,8	22,68	108	21,3	104,2	20,47	100,4	19,56	94,6	18,3
	15	13,7	121,4	23,28	113,8	21,51	108	20,27	104,2	19,43	100,4	18,62	94,6	17,44

KVR960HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	69,8	25,88	69,6	26,9	69,4	27,65	69,4	28,15	69,2	28,62	68,9	29,44
	-18,8	-19	70,9	26,22	70,7	27,15	70,7	27,9	70,5	28,38	70,5	28,96	70,2	29,68
	-16,7	-17	76,8	27,46	76,5	28,38	76,3	28,96	76,3	29,44	76,3	30,02	75,8	30,58
	-13,7	-15	80,1	28,15	79,6	28,96	79,6	29,52	79,6	30,02	79,4	30,5	79,4	31,08
	-11,8	-13	83,4	28,71	83,4	29,52	83,2	30,11	83,2	30,58	83,2	31,08	82,8	31,64
	-9,8	-11	85,9	29,05	85,7	29,77	85,5	30,5	85,3	30,83	85,3	31,31	84,7	31,63
	-9,5	-10	87,7	29,3	87,3	30,11	87,3	30,74	87,3	31,08	87,1	31,56	84,9	30,96
	-8,5	-9,1	90,4	29,77	90,4	30,58	90,4	31,08	90,2	31,4	89,7	31,72	84,9	29,67
	-7	-7,6	93,1	30,11	92,9	30,83	92,9	31,4	92,9	31,89	90,1	30,82	84,9	28,61
	-5	-5,6	98,3	30,83	98	31,4	97,2	31,54	93,7	30,14	90,1	28,77	84,9	26,67
	-3	-3,7	104,1	31,4	102,1	31,29	97,2	29,33	93,7	28,02	90,1	26,69	84,9	24,86
	0	-0,7	109,1	31,54	102,1	29,08	97,2	27,21	93,7	26,02	90,1	24,86	84,9	23,17
	3	2,2	109,1	29,17	102,1	26,98	97,2	25,36	93,7	24,21	90,1	23,17	84,9	21,57
	5	4,1	109,1	27,19	102,1	25,13	97,2	23,57	93,7	22,57	90,1	21,57	84,9	20,19
	7	6	109,1	25,78	102,1	23,78	97,2	22,36	93,7	21,49	90,1	20,53	84,9	19,18
	9	7,9	109,1	23,96	102,1	22,17	97,2	20,9	93,7	20,03	90,1	19,18	84,9	17,94
	11	9,8	109,1	22,74	102,1	21,09	97,2	19,85	93,7	19,03	90,1	18,25	84,9	17,09
13	11,8	109,1	21,66	102,1	20,03	97,2	18,89	93,7	18,12	90,1	17,38	84,9	16,28	
15	13,7	109,1	20,53	102,1	19,07	97,2	17,98	93,7	17,27	90,1	16,57	84,9	15,54	
80%	-19,8	-20	69,4	27,66	69,4	28,63	69,2	29,21	68,9	29,69	68,9	30,03	68,7	30,84
	-18,8	-19	70,7	27,91	70,5	28,72	70,3	29,44	70,3	29,94	70,1	30,25	70,1	31,09
	-16,7	-17	76,3	28,97	76,3	29,78	76,3	30,5	75,9	30,84	75,9	31,32	75,6	31,64
	-13,7	-15	79,7	29,53	79,5	30,34	79,5	30,84	79,5	31,32	79,2	31,65	75,8	30,06
	-11,8	-13	83,3	30,11	83,3	30,84	82,8	31,4	82,8	31,72	80,3	30,49	75,8	28,28
	-9,8	-11	85,5	30,5	85,3	31,18	85,3	31,65	83,4	30,96	80,3	29,59	75,8	27,47
	-9,5	-10	87,3	30,75	87,1	31,4	86,3	31,55	83,4	30,15	80,3	28,86	75,8	26,82
	-8,5	-9,1	90,4	31,09	90,2	31,9	86,3	30,24	83,4	28,86	80,3	27,71	75,8	25,67
	-7	-7,6	92,9	31,4	91,2	31,21	86,3	29,18	83,4	27,94	80,3	26,67	75,8	24,82
	-5	-5,6	97,3	31,55	91,2	29,09	86,3	27,22	83,4	26,05	80,3	24,86	75,8	23,18
	-3	-3,7	97,3	29,34	91,2	27,03	86,3	25,39	83,4	24,24	80,3	23,2	75,8	21,61
	0	-0,7	97,3	27,22	91,2	25,18	86,3	23,59	83,4	22,61	80,3	21,7	75,8	20,21
	3	2,2	97,3	25,37	91,2	23,39	86,3	21,99	83,4	21,14	80,3	20,22	75,8	18,89
	5	4,1	97,3	23,57	91,2	21,8	86,3	20,53	83,4	19,7	80,3	18,89	75,8	17,68
	7	6	97,3	22,37	91,2	20,72	86,3	19,53	83,4	18,75	80,3	17,96	75,8	16,83
	9	7,9	97,3	20,91	91,2	19,36	86,3	18,28	83,4	17,55	80,3	16,84	75,8	15,78
	11	9,8	97,3	19,85	91,2	18,41	86,3	17,39	83,4	16,71	80,3	16,04	75,8	15,04
13	11,8	97,3	18,88	91,2	17,56	86,3	16,56	83,4	15,91	80,3	15,29	75,8	14,34	
15	13,7	97,3	17,98	91,2	16,73	86,3	15,8	83,4	15,19	80,3	14,59	75,8	13,71	
70%	-19,8	-20	69,1	29,46	68,9	30,27	68,9	30,84	68,9	31,09	68,7	31,58	66,2	30,4
	-18,8	-19	70,3	29,71	70,3	30,52	70,1	31,09	70,1	31,33	69,8	31,72	66,2	29,67
	-16,7	-17	76,1	30,61	75,9	31,33	75,6	31,63	72,9	30,4	70,2	28,86	66,2	26,88
	-13,7	-15	79,5	31,09	79,2	31,72	75,8	30,08	72,9	28,77	70,2	27,49	66,2	25,51
	-11,8	-13	83	31,67	79,8	30,26	75,8	28,3	72,9	27,13	70,2	25,9	66,2	24,18
	-9,8	-11	84,7	31,63	79,8	29,36	75,8	27,49	72,9	26,28	70,2	25,09	66,2	23,41
	-9,5	-10	85,1	30,98	79,8	28,53	75,8	26,84	72,9	25,65	70,2	24,47	66,2	22,82
	-8,5	-9,1	85,1	29,67	79,8	27,4	75,8	25,67	72,9	24,61	70,2	23,49	66,2	21,95
	-7	-7,6	85,1	28,61	79,8	26,45	75,8	24,84	72,9	23,8	70,2	22,76	66,2	21,2
	-5	-5,6	85,1	26,69	79,8	24,65	75,8	23,2	72,9	22,22	70,2	21,22	66,2	19,85
	-3	-3,7	85,1	24,86	79,8	23,01	75,8	21,61	72,9	20,76	70,2	19,86	66,2	18,58
	0	-0,7	85,1	23,2	79,8	21,51	75,8	20,21	72,9	19,4	70,2	18,59	66,2	17,39
	3	2,2	85,1	21,59	79,8	20,04	75,8	18,91	72,9	18,13	70,2	17,4	66,2	16,29
	5	4,1	85,1	20,19	79,8	18,74	75,8	17,68	72,9	16,97	70,2	16,3	66,2	15,28
	7	6	85,1	19,17	79,8	17,82	75,8	16,83	72,9	16,17	70,2	15,53	66,2	14,57
	9	7,9	85,1	17,96	79,8	16,7	75,8	15,77	72,9	15,18	70,2	14,57	66,2	13,67
	11	9,8	85,1	17,09	79,8	15,91	75,8	15,04	72,9	14,48	70,2	13,91	66,2	13,07
13	11,8	85,1	16,3	79,8	15,18	75,8	14,36	72,9	13,82	70,2	13,28	66,2	12,5	
15	13,7	85,1	15,54	79,8	14,49	75,8	13,71	72,9	13,21	70,2	12,71	66,2	11,97	

KVR960HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	68,8	31,06	68,2	31,52	64,9	29,56	62,5	28,25	60,3	26,96	56,7	25,11
	-18,8	-19	70,1	31,29	68,2	30,85	64,9	28,98	62,5	27,69	60,3	26,44	56,7	24,61
	-16,7	-17	72,9	30,37	68,2	27,94	64,9	26,23	62,5	25,05	60,3	23,99	56,7	22,36
	-13,7	-15	72,9	28,75	68,2	26,46	64,9	24,84	62,5	23,82	60,3	22,78	56,7	21,21
	-11,8	-13	72,9	27,11	68,2	25,05	64,9	23,57	62,5	22,57	60,3	21,59	56,7	20,15
	-9,8	-11	72,9	26,25	68,2	24,23	64,9	22,8	62,5	21,82	60,3	20,93	56,7	19,53
	-9,5	-10	72,9	25,63	68,2	23,65	64,9	22,23	62,5	21,36	60,3	20,38	56,7	19,1
	-8,5	-9,1	72,9	24,59	68,2	22,74	64,9	21,36	62,5	20,51	60,3	19,63	56,7	18,34
	-7	-7,6	72,9	23,76	68,2	21,97	64,9	20,7	62,5	19,85	60,3	19,01	56,7	17,77
	-5	-5,6	72,9	22,19	68,2	20,55	64,9	19,37	62,5	18,59	60,3	17,82	56,7	16,69
	-3	-3,7	72,9	20,74	68,2	19,23	64,9	18,13	62,5	17,42	60,3	16,7	56,7	15,66
	0	-0,7	72,9	19,38	68,2	18	64,9	16,98	62,5	16,31	60,3	15,67	56,7	14,68
	3	2,2	72,9	18,11	68,2	16,85	64,9	15,92	62,5	15,29	60,3	14,69	56,7	13,81
	5	4,1	72,9	16,95	68,2	15,79	64,9	14,91	62,5	14,36	60,3	13,81	56,7	12,98
	7	6	72,9	16,15	68,2	15,04	64,9	14,23	62,5	13,7	60,3	13,17	56,7	12,4
	9	7,9	72,9	15,13	68,2	14,13	64,9	13,36	62,5	12,87	60,3	12,4	56,7	11,69
	11	9,8	72,9	14,45	68,2	13,47	64,9	12,79	62,5	12,3	60,3	11,87	56,7	11,19
	13	11,8	72,9	13,81	68,2	12,88	64,9	12,23	62,5	11,79	60,3	11,35	56,7	10,71
	15	13,7	72,9	13,19	68,2	12,33	64,9	11,7	62,5	11,28	60,3	10,86	56,7	10,25
50%	-19,8	-20	61,2	26,47	57,4	24,48	54,3	22,96	52,6	22,01	50,5	21,09	47,4	19,68
	-18,8	-19	61,2	25,89	57,4	23,91	54,3	22,5	52,6	21,55	50,5	20,62	47,4	19,21
	-16,7	-17	61,2	23,42	57,4	21,68	54,3	20,49	52,6	19,57	50,5	18,75	47,4	17,56
	-13,7	-15	61,2	22,26	57,4	20,62	54,3	19,44	52,6	18,62	50,5	17,92	47,4	16,75
	-11,8	-13	61,2	21,09	57,4	19,57	54,3	18,51	52,6	17,69	50,5	16,99	47,4	15,93
	-9,8	-11	61,2	20,49	57,4	18,97	54,3	17,92	52,6	17,21	50,5	16,53	47,4	15,47
	-9,5	-10	61,2	20,03	57,4	18,51	54,3	17,45	52,6	16,75	50,5	16,17	47,4	15,12
	-8,5	-9,1	61,2	19,21	57,4	17,8	54,3	16,88	52,6	16,17	50,5	15,47	47,4	14,52
	-7	-7,6	61,2	18,62	57,4	17,34	54,3	16,28	52,6	15,69	50,5	14,99	47,4	14,06
	-5	-5,6	61,2	17,45	57,4	16,17	54,3	15,34	52,6	14,76	50,5	14,17	47,4	13,24
	-3	-3,7	61,2	16,28	57,4	15,23	54,3	14,41	52,6	13,82	50,5	13,24	47,4	12,54
	0	-0,7	61,2	15,34	57,4	14,3	54,3	13,46	52,6	13	50,5	12,54	47,4	11,72
	3	2,2	61,2	14,41	57,4	13,35	54,3	12,65	52,6	12,19	50,5	11,72	47,4	11,09
	5	4,1	61,2	13,46	57,4	12,54	54,3	11,94	52,6	11,51	50,5	11,09	47,4	10,45
	7	6	61,2	12,89	57,4	12,07	54,3	11,41	52,6	10,99	50,5	10,6	47,4	10
	9	7,9	61,2	12,07	57,4	11,33	54,3	10,75	52,6	10,38	50,5	10	47,4	9,46
	11	9,8	61,2	11,56	57,4	10,84	54,3	10,29	52,6	9,93	50,5	9,58	47,4	9,07
	13	11,8	61,2	11,06	57,4	10,38	54,3	9,86	52,6	9,54	50,5	9,19	47,4	8,7
	15	13,7	61,2	10,6	57,4	9,95	54,3	9,47	52,6	9,15	50,5	8,83	47,4	8,37

36 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1010HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	74	19,95	73,8	21,52	73,6	22,65	73,6	23,48	73,4	24,23	73,4	25,37
	-18,8	-19	75,6	20,42	75,1	21,92	75,1	23,12	74,7	23,87	74,7	24,6	74,5	25,71
	-16,7	-17	81,5	22,37	81,3	23,71	80,9	24,76	80,9	25,49	80,7	26,2	80,4	27,26
	-13,7	-15	84,9	23,28	84,7	24,6	84,4	25,63	84,2	26,26	84,2	26,95	83,8	27,99
	-11,8	-13	88,9	24,23	88,4	25,49	88,2	26,53	88	27,09	87,8	27,78	87,8	28,72
	-9,8	-11	91,1	24,76	90,6	26,02	90,6	26,95	90,2	27,62	90,2	28,21	90	29,12
	-9,5	-10	92,9	25,23	92,4	26,38	92,4	27,32	92,2	27,97	92	28,55	91,8	29,39
	-8,5	-9,1	96	25,86	95,8	27,05	95,3	27,95	95,3	28,51	95,1	29,1	94,8	29,93
	-7	-7,6	98,6	26,36	98,2	27,58	98	28,37	98	28,94	97,7	29,61	97,5	30,42
	-5	-5,6	104,4	27,42	104,1	28,51	103,5	29,28	103,3	29,85	103,3	30,42	103,3	31,29
	-3	-3,7	110,4	28,45	110,4	29,39	109,5	30,18	109,5	30,72	109,5	31,29	109,3	31,92
	0	-0,7	116,6	29,39	116,6	30,26	116,3	31,05	116,3	31,6	115,7	31,92	115,7	32,71
	3	2,2	123,5	30,26	123,5	31,13	123,5	31,92	122,8	32,25	122,8	32,79	122,8	33,36
	5	4,1	130,8	31,13	130,8	31,92	130,5	32,57	130,5	33,04	130,5	33,45	128,3	33,42
	7	6	136,8	31,68	136,8	32,57	136,5	33,12	135,9	33,59	135,6	33,91	128,3	31,67
	9	7,9	144,9	32,49	144,9	33,36	144,9	33,91	141,4	33,11	136,2	31,67	128,3	29,36
120%	11	9,8	151,2	33,04	151	33,67	147,1	32,87	141,4	31,35	136,2	29,93	128,3	27,86
	13	11,8	158	33,59	154,6	33,2	147,1	31,13	141,4	29,69	136,2	28,39	128,3	26,42
	15	13,7	164,9	33,91	154,6	31,43	147,1	29,6	141,4	28,18	136,2	26,95	128,3	25,14
	-19,8	-20	73,8	21,86	73,6	23,3	73,4	24,38	73,2	25,03	72,9	25,74	72,9	26,81
	-18,8	-19	75,1	22,25	74,9	23,69	74,5	24,74	74,5	25,39	74,5	26,08	74	27,16
	-16,7	-17	81,1	24,03	80,9	25,31	80,7	26,25	80,4	26,94	80,2	27,52	80,2	28,56
	-13,7	-15	84,4	24,91	84,2	26,17	84,2	27,1	83,8	27,69	83,8	28,36	83,6	29,25
	-11,8	-13	88,4	25,82	88,2	26,96	87,8	27,85	87,8	28,42	87,6	29,07	87,3	29,94
	-9,8	-11	90,7	26,33	90,5	27,46	90,2	28,34	90	28,9	90	29,39	89,5	30,4
	-9,5	-10	92,4	26,69	92,2	27,81	91,8	28,68	91,8	29,23	91,8	29,86	91,6	30,65
	-8,5	-9,1	95,8	27,28	95,3	28,36	95,1	29,23	95,1	29,7	94,7	30,26	94,7	31,05
	-7	-7,6	98,2	27,79	98	28,86	97,5	29,61	97,5	30,18	97,5	30,73	97,3	31,52
	-5	-5,6	104,2	28,72	103,3	29,7	103,3	30,49	103,3	31,05	103,3	31,52	103	32,25
	-3	-3,7	109,5	29,61	109,5	30,57	109,5	31,3	109,3	31,84	109,3	32,25	109,3	33,04
	0	-0,7	116,6	30,49	116,3	31,38	115,7	32,17	115,7	32,47	115,5	33,04	115,5	33,59
	3	2,2	123,5	31,38	122,6	32,25	122,6	32,8	122,6	33,28	122,6	33,67	119	32,55
5	4,1	130,8	32,17	130,5	33,04	129,9	33,59	129,9	33,92	126	32,55	119	30,24	
7	6	136,8	32,8	135,9	33,45	135,4	33,75	131,1	32,31	126	30,81	119	28,7	
9	7,9	144,8	33,37	143,1	33,58	135,4	31,35	131,1	30,02	126	28,7	119	26,75	
11	9,8	151	33,92	143,1	31,68	135,4	29,69	131,1	28,49	126	27,15	119	25,35	
13	11,8	152,4	32,55	143,1	30,16	135,4	28,19	131,1	26,97	126	25,84	119	24,09	
15	13,7	152,4	30,81	143,1	28,51	135,4	26,77	131,1	25,67	126	24,47	119	22,87	

KVR1010HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	73,4	23,71	73,4	25,01	72,9	26,04	72,9	26,63	72,7	27,32	72,7	28,25
	-18,8	-19	74,7	24,08	74,5	25,37	74,3	26,37	74	26,98	74	27,67	73,8	28,6
	-16,7	-17	80,7	25,68	80,5	26,92	80,3	27,83	80,3	28,38	80,3	28,94	79,8	29,86
	-13,7	-15	84,3	26,55	83,8	27,67	83,8	28,54	83,6	29,09	83,6	29,61	83,3	30,49
	-11,8	-13	87,8	27,3	87,8	28,42	87,6	29,25	87,3	29,86	87,1	30,41	87,1	31,06
	-9,8	-11	90,2	27,81	90	28,88	90	29,61	89,6	30,18	89,6	30,73	89,4	31,52
	-9,5	-10	92,2	28,17	91,8	29,23	91,8	29,94	91,6	30,49	91,3	31,06	91,1	31,85
	-8,5	-9,1	95,1	28,7	95,1	29,7	94,7	30,49	94,7	30,97	94,7	31,52	94,5	32,17
	-7	-7,6	98	29,21	97,6	30,18	97,6	30,81	97,4	31,36	97,1	31,85	96,9	32,48
	-5	-5,6	103,3	29,94	103,3	31,06	103,3	31,6	103,1	32,17	102,5	32,48	102,5	33,27
	-3	-3,7	109,5	30,81	109,3	31,69	109,3	32,48	109,3	32,8	108,7	33,27	108,4	33,83
	0	-0,7	116,2	31,69	115,8	32,48	115,5	33,13	115,5	33,59	115,3	33,83	109	31,6
	3	2,2	122,6	32,48	122,6	33,27	122,4	33,83	120,1	33,1	115,3	31,6	109	29,28
	5	4,1	130,6	33,13	130	33,92	124,1	32,15	120,1	30,73	115,3	29,28	109	27,28
	7	6	135,9	33,67	131,2	32,47	124,1	30,4	120,1	29,04	115,3	27,7	109	25,88
	9	7,9	140	32,55	131,2	30,16	124,1	28,23	120,1	26,99	115,3	25,88	109	24,11
	11	9,8	140	30,89	131,2	28,53	124,1	26,77	120,1	25,67	115,3	24,5	109	22,87
13	11,8	140	29,28	131,2	27,07	124,1	25,39	120,1	24,31	115,3	23,28	109	21,69	
15	13,7	140	27,78	131,2	25,69	124,1	24,13	120,1	23,1	115,3	22,16	109	20,64	
100%	-19,8	-20	73,2	25,55	72,9	26,79	72,7	27,67	72,7	28,25	72,3	28,82	72,3	29,77
	-18,8	-19	74,5	25,9	74	27,12	74	28,01	73,8	28,58	73,8	29,15	73,4	30,1
	-16,7	-17	80,2	27,44	80,2	28,52	80	29,29	79,8	29,86	79,8	30,4	79,6	31,19
	-13,7	-15	83,8	28,17	83,6	29,15	83,6	29,94	83,1	30,49	83,1	30,97	83,1	31,84
	-11,8	-13	87,6	28,9	87,3	29,86	87,1	30,65	87,1	31,05	87,1	31,6	86,7	32,39
	-9,8	-11	90	29,29	89,5	30,26	89,5	31,05	89,3	31,52	89,3	31,93	89,1	32,72
	-9,5	-10	91,8	29,61	91,6	30,49	91,3	31,28	91,1	31,84	91,1	32,17	91,1	32,96
	-8,5	-9,1	94,9	30,18	94,7	31,05	94,5	31,68	94,5	32,17	94,2	32,72	94	33,26
	-7	-7,6	97,5	30,49	97,3	31,36	97,1	32,17	96,9	32,47	96,9	33,04	96,9	33,59
	-5	-5,6	103,3	31,36	103	32,17	102,4	32,8	102,4	33,26	102,4	33,59	99	32,47
	-3	-3,7	109,3	32,17	109,3	32,96	108,7	33,59	108,4	33,83	105	32,47	99	30,16
	0	-0,7	115,7	32,8	115,5	33,59	113	33,1	109	31,6	105	30,16	99	28,05
	3	2,2	122,6	33,59	119	32,79	113	30,72	109	29,37	105	28,05	99	26,1
	5	4,1	127	33,02	119	30,48	113	28,53	92,1	27,32	105	26,1	99	24,31
	7	6	127	31,27	119	28,84	113	27,01	109	25,93	105	24,72	99	23,07
	9	7,9	127	29,04	119	26,79	113	25,2	109	24,13	105	23,07	99	21,51
	11	9,8	127	27,5	119	25,41	113	23,93	109	22,91	105	21,96	99	20,48
13	11,8	127	26,08	119	24,13	113	22,71	109	21,82	105	20,82	99	19,52	
15	13,7	127	24,8	119	22,91	113	21,63	109	20,74	105	19,87	99	18,63	
90%	-19,8	-20	72,7	27,48	72,7	28,55	72,3	29,28	72,3	29,85	72,1	30,4	72,1	31,19
	-18,8	-19	74	27,72	73,8	28,8	73,8	29,61	73,4	30,16	73,4	30,64	73,4	31,51
	-16,7	-17	80,1	29,1	79,8	30,07	79,6	30,72	79,6	31,27	79,6	31,84	79,2	32,47
	-13,7	-15	83,6	29,85	83,1	30,72	83,1	31,35	83,1	31,84	82,9	32,39	82,7	33,04
	-11,8	-13	87,1	30,4	87,1	31,27	86,9	31,92	86,7	32,39	86,7	32,95	86,5	33,58
	-9,8	-11	89,6	30,81	89,4	31,6	89,4	32,39	88,9	32,71	88,9	33,26	88,9	33,74
	-9,5	-10	91,3	31,05	91,1	31,92	91,1	32,63	91,1	33,04	90,7	33,5	89,1	33,01
	-8,5	-9,1	94,5	31,6	94,2	32,39	94,2	33,04	94	33,34	94	33,83	89,1	31,59
	-7	-7,6	97,1	31,92	96,9	32,71	96,9	33,34	96,9	33,83	94,4	32,87	89,1	30,48
	-5	-5,6	102,5	32,71	102,5	33,34	101,7	33,66	98	32,14	94,4	30,72	89,1	28,51
	-3	-3,7	108,7	33,34	107,1	33,34	101,7	31,27	98	29,83	94,4	28,53	89,1	26,58
	0	-0,7	114,1	33,66	107,1	31,02	101,7	29,04	98	27,8	94,4	26,58	89,1	24,69
	3	2,2	114,1	31,11	107,1	28,73	101,7	26,99	98	25,87	94,4	24,69	89,1	23,05
	5	4,1	114,1	28,93	107,1	26,76	101,7	25,16	98	24,11	94,4	23,05	89,1	21,51
	7	6	114,1	27,47	107,1	25,36	101,7	23,82	98	22,89	94,4	21,87	89,1	20,43
	9	7,9	114,1	25,55	107,1	23,64	101,7	22,24	98	21,32	94,4	20,43	89,1	19,15
	11	9,8	114,1	24,27	107,1	22,5	101,7	21,14	98	20,27	94,4	19,42	89,1	18,18
13	11,8	114,1	23,05	107,1	21,32	101,7	20,11	98	19,34	94,4	18,5	89,1	17,36	
15	13,7	114,1	21,87	107,1	20,29	101,7	19,17	98	18,44	94,4	17,63	89,1	16,56	

KVR1010HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
80%	-19,8	-20	72,3	29,29	72,3	30,32	72,1	30,97	72,1	31,52	72,1	31,84	71,6	32,63
	-18,8	-19	73,8	29,61	73,4	30,48	73,4	31,28	73,4	31,76	73,2	32,15	73,2	32,96
	-16,7	-17	79,6	30,73	79,6	31,6	79,3	32,39	79,1	32,72	79,1	33,18	78,9	33,75
	-13,7	-15	83,1	31,36	82,9	32,15	82,7	32,8	82,7	33,26	82,7	33,59	79,1	32,14
	-11,8	-13	86,9	31,93	86,7	32,72	86,5	33,35	86,5	33,83	84	32,55	79,1	30,24
	-9,8	-11	89,3	32,39	88,9	33,04	88,9	33,59	87,1	33,02	84	31,6	79,1	29,28
	-9,5	-10	91,1	32,63	90,7	33,26	90,4	33,67	87,1	32,23	84	30,72	79,1	28,57
	-8,5	-9,1	94,2	33,04	94	33,83	90,4	32,23	87,1	30,8	84	29,52	79,1	27,37
	-7	-7,6	96,9	33,35	95,3	33,34	90,4	31,11	87,1	29,83	84	28,43	79,1	26,46
	-5	-5,6	101,7	33,67	95,3	31,03	90,4	29,04	87,1	27,82	84	26,58	79,1	24,7
	-3	-3,7	101,7	31,27	95,3	28,77	90,4	27,01	87,1	25,89	84	24,72	79,1	23,09
	0	-0,7	101,7	29,04	95,3	26,81	90,4	25,18	87,1	24,15	84	23,09	79,1	21,53
	3	2,2	101,7	26,99	95,3	24,98	90,4	23,46	87,1	22,55	84	21,53	79,1	20,11
	5	4,1	101,7	25,16	95,3	23,28	90,4	21,88	87,1	20,98	84	20,11	79,1	18,85
	7	6	101,7	23,82	95,3	22,06	90,4	20,8	87,1	19,95	84	19,18	79,1	17,96
9	7,9	101,7	22,24	95,3	20,62	90,4	19,52	87,1	18,69	84	17,96	79,1	16,81	
11	9,8	101,7	21,15	95,3	19,66	90,4	18,51	87,1	17,8	84	17,09	79,1	16,03	
13	11,8	101,7	20,09	95,3	18,69	90,4	17,63	87,1	16,96	84	16,3	79,1	15,28	
15	13,7	101,7	19,18	95,3	17,82	90,4	16,83	87,1	16,19	84	15,55	79,1	14,61	
70%	-19,8	-20	72,3	31,21	71,8	32,09	71,8	32,63	71,8	33,04	71,6	33,53	69,1	32,47
	-18,8	-19	73,4	31,54	73,4	32,33	73,2	32,96	72,9	33,28	72,9	33,75	69,1	31,6
	-16,7	-17	79,4	32,49	79,2	33,28	78,9	33,75	76,5	32,39	73,6	30,81	69,1	28,72
	-13,7	-15	82,7	33,04	82,7	33,83	79,1	32,16	76,5	30,72	73,6	29,3	69,1	27,21
	-11,8	-13	86,7	33,61	83,6	32,25	79,1	30,26	76,5	28,96	73,6	27,68	69,1	25,75
	-9,8	-11	88,9	33,75	83,6	31,29	79,1	29,3	76,5	28,05	73,6	26,81	69,1	24,92
	-9,5	-10	89,3	33,04	83,6	30,48	79,1	28,59	76,5	27,36	73,6	26,12	69,1	24,35
	-8,5	-9,1	89,3	31,6	83,6	29,3	79,1	27,38	76,5	26,26	73,6	25,08	69,1	23,42
	-7	-7,6	89,3	30,48	83,6	28,21	79,1	26,48	76,5	25,39	73,6	24,21	69,1	22,61
	-5	-5,6	89,3	28,53	83,6	26,3	79,1	24,72	76,5	23,68	73,6	22,71	69,1	21,17
	-3	-3,7	89,3	26,5	83,6	24,53	79,1	23,09	76,5	22,1	73,6	21,17	69,1	19,79
	0	-0,7	89,3	24,72	83,6	22,91	79,1	21,53	76,5	20,66	73,6	19,79	69,1	18,53
	3	2,2	89,3	23,07	83,6	21,35	79,1	20,13	76,5	19,36	73,6	18,53	69,1	17,37
	5	4,1	89,3	21,51	83,6	19,95	79,1	18,85	76,5	18,12	73,6	17,37	69,1	16,28
	7	6	89,3	20,44	83,6	19,02	79,1	17,96	76,5	17,23	73,6	16,54	69,1	15,53
9	7,9	89,3	19,18	83,6	17,8	79,1	16,82	76,5	16,17	73,6	15,53	69,1	14,58	
11	9,8	89,3	18,18	83,6	16,96	79,1	16,03	76,5	15,42	73,6	14,82	69,1	13,93	
13	11,8	89,3	17,37	83,6	16,18	79,1	15,31	76,5	14,72	73,6	14,15	69,1	13,32	
15	13,7	89,3	16,56	83,6	15,43	79,1	14,61	76,5	14,08	73,6	13,54	69,1	12,75	
60%	-19,8	-20	71,6	33,03	71,3	33,66	67,8	31,59	65,4	30,14	63,1	28,8	59,2	26,83
	-18,8	-19	72,9	33,25	71,3	33,01	67,8	30,93	65,4	29,51	63,1	28,22	59,2	26,27
	-16,7	-17	76,4	32,38	71,3	29,84	67,8	27,93	65,4	26,77	63,1	25,58	59,2	23,83
	-13,7	-15	76,4	30,71	71,3	28,24	67,8	26,49	65,4	25,41	63,1	24,32	59,2	22,63
	-11,8	-13	76,4	28,95	71,3	26,77	67,8	25,09	65,4	24,03	63,1	23,08	59,2	21,52
	-9,8	-11	76,4	28,03	71,3	25,9	67,8	24,34	65,4	23,3	63,1	22,35	59,2	20,83
	-9,5	-10	76,4	27,34	71,3	25,25	67,8	23,79	65,4	22,78	63,1	21,82	59,2	20,34
	-8,5	-9,1	76,4	26,25	71,3	24,28	67,8	22,78	65,4	21,86	63,1	20,97	59,2	19,57
	-7	-7,6	76,4	25,35	71,3	23,45	67,8	22,04	65,4	21,17	63,1	20,28	59,2	19
	-5	-5,6	76,4	23,67	71,3	21,9	67,8	20,64	65,4	19,79	63,1	19,02	59,2	17,8
	-3	-3,7	76,4	22,08	71,3	20,48	67,8	19,37	65,4	18,55	63,1	17,8	59,2	16,7
	0	-0,7	76,4	20,64	71,3	19,2	67,8	18,13	65,4	17,39	63,1	16,71	59,2	15,66
	3	2,2	76,4	19,35	71,3	17,97	67,8	16,97	65,4	16,31	63,1	15,66	59,2	14,72
	5	4,1	76,4	18,11	71,3	16,83	67,8	15,9	65,4	15,32	63,1	14,72	59,2	13,84
	7	6	76,4	17,22	71,3	16,04	67,8	15,18	65,4	14,61	63,1	14,04	59,2	13,21
9	7,9	76,4	16,13	71,3	15,06	67,8	14,25	65,4	13,72	63,1	13,21	59,2	12,46	
11	9,8	76,4	15,41	71,3	14,37	67,8	13,63	65,4	13,12	63,1	12,65	59,2	11,93	
13	11,8	76,4	14,73	71,3	13,73	67,8	13,03	65,4	12,58	63,1	12,09	59,2	11,41	
15	13,7	76,4	14,06	71,3	13,15	67,8	12,48	65,4	12,02	63,1	11,57	59,2	10,94	

KVR1010HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	63,7	27,86	59,7	25,77	56,5	24,17	54,7	23,17	52,5	22,2	49,3	20,71
	-18,8	-19	63,7	27,25	59,7	25,16	56,5	23,68	54,7	22,68	52,5	21,71	49,3	20,22
	-16,7	-17	63,7	24,66	59,7	22,82	56,5	21,57	54,7	20,6	52,5	19,74	49,3	18,49
	-13,7	-15	63,7	23,43	59,7	21,71	56,5	20,46	54,7	19,6	52,5	18,86	49,3	17,63
	-11,8	-13	63,7	22,2	59,7	20,6	56,5	19,48	54,7	18,62	52,5	17,88	49,3	16,77
	-9,8	-11	63,7	21,57	59,7	19,97	56,5	18,86	54,7	18,12	52,5	17,39	49,3	16,28
	-9,5	-10	63,7	21,08	59,7	19,48	56,5	18,37	54,7	17,63	52,5	17,02	49,3	15,91
	-8,5	-9,1	63,7	20,22	59,7	18,74	56,5	17,77	54,7	17,02	52,5	16,28	49,3	15,29
	-7	-7,6	63,7	19,6	59,7	18,25	56,5	17,14	54,7	16,52	52,5	15,77	49,3	14,8
	-5	-5,6	63,7	18,37	59,7	17,02	56,5	16,14	54,7	15,54	52,5	14,91	49,3	13,94
	-3	-3,7	63,7	17,14	59,7	16,03	56,5	15,17	54,7	14,54	52,5	13,94	49,3	13,2
	0	-0,7	63,7	16,14	59,7	15,05	56,5	14,17	54,7	13,68	52,5	13,2	49,3	12,34
	3	2,2	63,7	15,17	59,7	14,06	56,5	13,31	54,7	12,83	52,5	12,34	49,3	11,67
	5	4,1	63,7	14,17	59,7	13,2	56,5	12,57	54,7	12,12	52,5	11,67	49,3	11
	7	6	63,7	13,57	59,7	12,71	56,5	12,01	54,7	11,57	52,5	11,16	49,3	10,53
	9	7,9	63,7	12,71	59,7	11,93	56,5	11,31	54,7	10,93	52,5	10,53	49,3	9,96
	11	9,8	63,7	12,16	59,7	11,41	56,5	10,83	54,7	10,45	52,5	10,08	49,3	9,55
	13	11,8	63,7	11,64	59,7	10,93	56,5	10,38	54,7	10,04	52,5	9,67	49,3	9,15
	15	13,7	63,7	11,16	59,7	10,48	56,5	9,96	54,7	9,63	52,5	9,3	49,3	8,81

38 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR1065HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	74,5	18,53	74,2	20,21	74	21,4	73,9	22,27	73,8	23,07	73,7	24,28
	-18,8	-19	76	19,04	75,5	20,62	75,4	21,89	75,1	22,68	75	23,46	74,9	24,64
	-16,7	-17	81,9	21,09	81,7	22,52	81,3	23,63	81,2	24,4	81,1	25,15	80,7	26,28
	-13,7	-15	85,4	22,07	85,1	23,46	84,8	24,55	84,6	25,22	84,6	25,95	84,2	27,05
	-11,8	-13	89,3	23,06	88,8	24,4	88,6	25,5	88,4	26,11	88,2	26,83	88,1	27,83
	-9,8	-11	91,5	23,63	91,1	24,97	91	25,94	90,6	26,65	90,6	27,28	90,4	28,25
	-9,5	-10	93,3	24,12	92,8	25,35	92,8	26,34	92,6	27,03	92,4	27,64	92,2	28,57
	-8,5	-9,1	96,4	24,79	96,3	26,06	95,9	27,01	95,6	27,61	95,5	28,22	95,2	29,13
	-7	-7,6	99,1	25,33	98,8	26,61	98,4	27,45	98,4	28,06	98,1	28,74	98	29,6
	-5	-5,6	104,9	26,45	104,6	27,6	104	28,42	103,8	29,01	103,8	29,59	103,8	30,5
	-3	-3,7	110,8	27,53	110,8	28,55	110,2	29,37	109,9	29,93	109,9	30,5	109,7	31,25
	0	-0,7	117,1	28,53	117,1	29,48	116,6	30,28	116,6	30,86	116,3	31,25	116,3	32,04
	3	2,2	124	29,46	124	30,4	124	31,18	123,3	31,58	123,3	32,12	123,3	32,76
	5	4,1	131,5	30,38	131,5	31,25	130,9	31,89	130,9	32,36	130,9	32,85	129,3	32,97
	7	6	137,4	30,94	137,4	31,89	136,8	32,52	136,5	32,99	136,2	33,31	130,9	31,83
	9	7,9	145,3	31,81	145,3	32,68	145,3	33,31	142,7	32,73	138,6	31,83	133	30,37
	11	9,8	151,9	32,36	151,7	33,07	148,3	32,65	144,3	31,59	140,5	30,7	134,9	29,32
	13	11,8	158,6	32,92	156	32,82	150,2	31,52	146,2	30,54	142,4	29,71	135,2	27,97
	15	13,7	165,3	33,31	157,8	31,67	152,3	30,53	148,1	29,56	143,5	28,51	135,2	26,59

KVR1065HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	74,2	20,56	73,9	22,08	73,8	23,23	73,6	23,92	73,3	24,68	73,2	25,81
	-18,8	-19	75,5	20,98	75,3	22,49	74,9	23,62	74,9	24,3	74,8	25,04	74,4	26,18
	-16,7	-17	81,5	22,85	81,3	24,21	81,1	25,22	80,8	25,94	80,6	26,56	80,5	27,66
	-13,7	-15	84,8	23,79	84,6	25,12	84,6	26,1	84,2	26,73	84,2	27,44	84	28,39
	-11,8	-13	88,8	24,74	88,6	25,95	88,2	26,91	88,2	27,51	88	28,2	87,7	29,13
	-9,8	-11	91,1	25,29	90,9	26,48	90,6	27,42	90,4	28,01	90,4	28,57	89,9	29,57
	-9,5	-10	92,8	25,68	92,6	26,86	92,3	27,78	92,2	28,37	92,2	29	92	29,83
	-8,5	-9,1	96,3	26,3	95,6	27,45	95,5	28,36	95,5	28,9	95,2	29,48	95,1	30,31
	-7	-7,6	98,8	26,84	98,4	27,97	98	28,77	98	29,36	98	29,94	97,6	30,78
	-5	-5,6	104,4	27,82	103,8	28,89	103,8	29,7	103,8	30,27	103,5	30,78	103,2	31,58
	-3	-3,7	110,2	28,77	109,9	29,82	109,9	30,54	109,7	31,1	109,7	31,58	109,7	32,36
	0	-0,7	117,1	29,71	116,6	30,64	116,3	31,42	116,3	31,8	116,1	32,36	115,8	32,99
	3	2,2	124	30,63	123,2	31,58	123,2	32,13	123,2	32,6	123,2	33,07	120,4	32,41
	5	4,1	131,2	31,42	130,9	32,36	130,6	32,91	130,6	33,31	127,5	32,41	122,2	30,94
	7	6	137,4	32,13	136,5	32,84	136	33,22	132,8	32,25	129,1	31,28	123,8	29,88
	9	7,9	145,3	32,76	143,8	33,05	138,1	31,59	134,9	30,79	131,2	29,88	125,2	28,3
	11	9,8	151,7	33,31	145,4	31,84	140	30,54	136,8	29,8	132,6	28,73	125,2	26,81
13	11,8	154,4	32,41	147,3	30,86	141,9	29,57	137,9	28,52	132,6	27,33	125,2	25,52	
15	13,7	156,2	31,28	149,2	29,81	142,7	28,31	137,9	27,13	132,6	25,94	125,2	24,2	
110%	-19,8	-20	73,8	22,53	73,7	23,9	73,2	24,99	73,2	25,62	73,1	26,35	73	27,35
	-18,8	-19	75,1	22,92	74,9	24,28	74,7	25,35	74,4	25,99	74,3	26,72	74,2	27,7
	-16,7	-17	81,1	24,62	80,9	25,92	80,7	26,88	80,7	27,47	80,6	28,07	80,2	29,04
	-13,7	-15	84,7	25,52	84,2	26,71	84,1	27,64	84	28,22	84	28,79	83,6	29,72
	-11,8	-13	88,3	26,34	88,2	27,51	88	28,4	87,7	29	87,5	29,58	87,5	30,34
	-9,8	-11	90,6	26,87	90,4	28	90,4	28,79	90	29,38	90	29,95	89,8	30,79
	-9,5	-10	92,6	27,24	92,2	28,36	92,2	29,14	92	29,71	91,7	30,3	91,5	31,11
	-8,5	-9,1	95,5	27,82	95,5	28,9	95,1	29,71	95,1	30,19	95	30,79	94,9	31,5
	-7	-7,6	98,4	28,35	98,1	29,35	98,1	30,08	97,7	30,63	97,4	31,11	97,3	31,82
	-5	-5,6	103,8	29,16	103,8	30,27	103,5	30,87	103,3	31,43	103	31,82	103	32,6
	-3	-3,7	109,9	30,08	109,7	31,03	109,7	31,82	109,7	32,21	109,1	32,6	108,8	33,23
	0	-0,7	116,6	30,96	116,4	31,82	116,1	32,53	115,8	32,99	115,6	33,23	111	31,76
	3	2,2	123,2	31,82	123,2	32,6	123	33,23	121,2	32,73	117,5	31,76	112,9	30,29
	5	4,1	131	32,53	130,7	33,32	125,9	32,09	123	31,2	119,6	30,29	114,8	28,92
	7	6	136,5	33,07	132,9	32,33	127,8	30,95	124,6	30,13	121,2	29,28	114,8	27,36
	9	7,9	141,6	32,41	135	30,87	129,9	29,6	126,5	28,54	121,5	27,36	114,8	25,53
	11	9,8	143,2	31,36	136,9	29,83	130,7	28,31	126,5	27,13	121,5	25,96	114,8	24,21
13	11,8	145,1	30,29	138	28,69	130,7	26,84	126,5	25,75	121,5	24,61	114,8	22,96	
15	13,7	147	29,36	138	27,22	130,7	25,54	126,5	24,45	121,5	23,45	114,8	21,85	
100%	-19,8	-20	73,6	24,48	73,2	25,78	73	26,73	73	27,34	72,7	27,94	72,6	28,92
	-18,8	-19	74,9	24,85	74,4	26,14	74,3	27,08	74,2	27,69	74,1	28,29	73,8	29,26
	-16,7	-17	80,6	26,48	80,5	27,62	80,4	28,44	80,2	29,03	80,1	29,59	79,9	30,42
	-13,7	-15	84,2	27,25	84	28,28	83,9	29,15	83,5	29,71	83,5	30,21	83,4	31,1
	-11,8	-13	88,1	28,02	87,7	29,04	87,5	29,84	87,5	30,32	87,4	30,87	87,1	31,73
	-9,8	-11	90,4	28,44	89,9	29,49	89,9	30,29	89,7	30,79	89,7	31,27	89,4	32,05
	-9,5	-10	92,2	28,78	92	29,74	91,6	30,54	91,5	31,1	91,5	31,5	91,4	32,29
	-8,5	-9,1	95,3	29,36	95,1	30,3	94,9	31,02	94,9	31,5	94,5	32,05	94,4	32,67
	-7	-7,6	98	29,74	97,6	30,63	97,4	31,43	97,3	31,81	97,3	32,37	97,3	32,99
	-5	-5,6	103,8	30,63	103,2	31,5	102,9	32,21	102,9	32,59	102,9	32,99	100,3	32,33
	-3	-3,7	109,7	31,43	109,7	32,29	109,1	32,92	108,8	33,23	106,2	32,33	101,9	30,86
	0	-0,7	116,3	32,21	115,8	32,99	113,9	32,73	111	31,76	108,1	30,86	103,8	29,47
	3	2,2	123,2	32,99	120,4	32,57	115,8	31,19	112,9	30,38	110	29,47	104,3	27,66
	5	4,1	128,3	32,65	122,2	31,03	117,9	29,83	99,3	28,94	110,5	27,66	104,3	25,75
	7	6	129,9	31,59	123,8	29,99	119	28,62	114,8	27,45	110,5	26,19	104,3	24,42
	9	7,9	132	30,13	125,2	28,39	119	26,7	114,8	25,54	110,5	24,42	104,3	22,78
	11	9,8	133,7	29,14	125,2	26,92	119	25,33	114,8	24,24	110,5	23,25	104,3	21,67
13	11,8	133,7	27,57	125,2	25,54	119	24,04	114,8	23,09	110,5	22,04	104,3	20,66	
15	13,7	133,7	26,27	125,2	24,25	119	22,88	114,8	21,96	110,5	21,03	104,3	19,71	

KVR1065HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	73,1	26,53	73	27,66	72,7	28,45	72,6	29,05	72,5	29,62	72,5	30,45
	-18,8	-19	74,4	26,79	74,2	27,92	74,1	28,8	73,8	29,37	73,8	29,87	73,7	30,78
	-16,7	-17	80,5	28,24	80,2	29,25	80	29,98	80	30,54	80	31,1	79,6	31,81
	-13,7	-15	84	29	83,5	29,95	83,5	30,62	83,4	31,1	83,3	31,73	83,1	32,45
	-11,8	-13	87,6	29,62	87,5	30,54	87,3	31,26	87,1	31,73	87,1	32,28	86,9	32,99
	-9,8	-11	90	30,07	89,8	30,94	89,8	31,73	89,3	32,05	89,3	32,6	89,3	33,14
	-9,5	-10	91,7	30,33	91,5	31,26	91,5	31,97	91,4	32,37	91,1	32,83	89,9	32,65
	-8,5	-9,1	95	30,87	94,6	31,73	94,6	32,37	94,4	32,75	94,4	33,23	90,7	31,76
	-7	-7,6	97,5	31,26	97,4	32,05	97,4	32,75	97,4	33,23	95,5	32,58	91,4	31,03
	-5	-5,6	103,1	32,05	103,1	32,75	102,3	33,14	99,7	32,08	96,8	31,19	93	29,74
	-3	-3,7	109,2	32,75	107,9	32,9	103,9	31,52	101,3	30,62	98,7	29,75	93,8	28,1
	0	-0,7	114,8	33,14	109,8	31,42	105,8	30,13	103,2	29,3	99,5	28,1	93,8	26,17
	3	2,2	116,6	31,44	111,6	29,89	107,1	28,54	103,4	27,35	99,5	26,17	93,8	24,41
	5	4,1	118,8	30,03	113	28,3	107,1	26,61	103,4	25,54	99,5	24,41	93,8	22,77
	7	6	120,4	29,05	113	26,82	107,1	25,23	103,4	24,23	99,5	23,15	93,8	21,64
	9	7,9	120,4	27,04	113	25,02	107,1	23,54	103,4	22,57	99,5	21,64	93,8	20,28
	11	9,8	120,4	25,73	113	23,81	107,1	22,38	103,4	21,46	99,5	20,56	93,8	19,25
	13	11,8	120,4	24,4	113	22,57	107,1	21,28	103,4	20,48	99,5	19,58	93,8	18,38
	15	13,7	120,4	23,15	113	21,48	107,1	20,3	103,4	19,52	99,5	18,67	93,8	17,52
80%	-19,8	-20	72,6	28,47	72,6	29,5	72,4	30,23	72,4	30,79	72,4	31,18	71,9	31,97
	-18,8	-19	74,1	28,8	73,7	29,75	73,7	30,55	73,7	31,03	73,5	31,5	73,5	32,29
	-16,7	-17	80	30	79,9	30,95	79,6	31,73	79,4	32,06	79,4	32,52	79,2	33,15
	-13,7	-15	83,4	30,64	83,3	31,5	83	32,21	83	32,67	83	33	80,2	32,08
	-11,8	-13	87,3	31,27	87	32,13	86,9	32,76	86,8	33,23	84,9	32,41	81,3	30,87
	-9,8	-11	89,7	31,73	89,3	32,45	89,2	33	87,8	32,66	85,6	31,77	81,9	30,22
	-9,5	-10	91,4	31,97	91,1	32,67	90,7	33,07	88,3	32,17	86,1	31,19	82,4	29,77
	-8,5	-9,1	94,5	32,37	94,4	33,23	91,6	32,17	89,2	31,27	87	30,38	83,3	28,96
	-7	-7,6	97,3	32,76	96	32,9	92,3	31,44	89,9	30,62	87,7	29,66	83,3	28
	-5	-5,6	102,2	33,15	97,4	31,43	93,9	30,13	91,5	29,31	88,5	28,1	83,3	26,18
	-3	-3,7	103,8	31,52	99,2	29,91	95,2	28,62	91,7	27,44	88,5	26,19	83,3	24,44
	0	-0,7	105,7	30,13	100,3	28,41	95,2	26,69	91,7	25,56	88,5	24,44	83,3	22,8
	3	2,2	107,1	28,54	100,3	26,48	95,2	24,82	91,7	23,87	88,5	22,79	83,3	21,29
	5	4,1	107,1	26,61	100,3	24,62	95,2	23,17	91,7	22,22	88,5	21,29	83,3	19,95
	7	6	107,1	25,23	100,3	23,36	95,2	22,02	91,7	21,12	88,5	20,3	83,3	19,01
	9	7,9	107,1	23,54	100,3	21,84	95,2	20,65	91,7	19,79	88,5	19,01	83,3	17,79
	11	9,8	107,1	22,39	100,3	20,82	95,2	19,6	91,7	18,84	88,5	18,09	83,3	16,97
	13	11,8	107,1	21,27	100,3	19,79	95,2	18,67	91,7	17,96	88,5	17,25	83,3	16,18
	15	13,7	107,1	20,31	100,3	18,86	95,2	17,82	91,7	17,14	88,5	16,46	83,3	15,46
70%	-19,8	-20	72,6	30,45	72,1	31,34	72,1	31,96	72	32,44	71,9	32,92	70	32,32
	-18,8	-19	73,7	30,79	73,7	31,58	73,5	32,28	73,2	32,67	73,2	33,14	70,3	31,68
	-16,7	-17	79,7	31,81	79,6	32,67	79,2	33,14	77,5	32,24	75,3	31,2	72	29,88
	-13,7	-15	83,1	32,44	83	33,22	80,3	32,08	78,4	31,18	76,3	30,22	72,8	28,75
	-11,8	-13	87	33	84,7	32,17	81,3	30,87	79,5	30,04	77,4	29,19	72,8	27,24
	-9,8	-11	89,3	33,14	85,3	31,52	82	30,22	80,2	29,46	77,5	28,4	72,8	26,4
	-9,5	-10	90	32,66	85,8	31,02	82,5	29,77	80,6	28,95	77,5	27,66	72,8	25,76
	-8,5	-9,1	90,9	31,76	86,7	30,29	83,3	28,96	80,6	27,77	77,5	26,52	72,8	24,79
	-7	-7,6	91,5	31,02	87,4	29,58	83,3	28	80,6	26,83	77,5	25,65	72,8	23,93
	-5	-5,6	93,1	29,74	87,9	27,87	83,3	26,18	80,6	25,04	77,5	24,03	72,8	22,4
	-3	-3,7	93,9	28,01	87,9	25,97	83,3	24,44	80,6	23,38	77,5	22,41	72,8	20,94
	0	-0,7	93,9	26,18	87,9	24,24	83,3	22,79	80,6	21,86	77,5	20,94	72,8	19,61
	3	2,2	93,9	24,41	87,9	22,6	83,3	21,29	80,6	20,49	77,5	19,61	72,8	18,38
	5	4,1	93,9	22,77	87,9	21,11	83,3	19,94	80,6	19,17	77,5	18,37	72,8	17,23
	7	6	93,9	21,63	87,9	20,13	83,3	19	80,6	18,23	77,5	17,5	72,8	16,43
	9	7,9	93,9	20,28	87,9	18,83	83,3	17,79	80,6	17,1	77,5	16,43	72,8	15,43
	11	9,8	93,9	19,24	87,9	17,94	83,3	16,96	80,6	16,31	77,5	15,68	72,8	14,74
	13	11,8	93,9	18,37	87,9	17,12	83,3	16,19	80,6	15,58	77,5	14,97	72,8	14,09
	15	13,7	93,9	17,52	87,9	16,33	83,3	15,46	80,6	14,89	77,5	14,32	72,8	13,49

KVR1065HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	71,9	32,45	71,5	33,07	69	31,77	67,3	30,79	65,6	29,94	62,4	28,42
	-18,8	-19	73,1	32,67	71,9	32,66	69,4	31,27	67,7	30,38	65,9	29,53	62,4	27,8
	-16,7	-17	77,3	32,26	73,6	30,63	71,1	29,37	68,9	28,39	66,4	27,06	62,4	25,24
	-13,7	-15	78,3	31,2	74,5	29,61	71,4	28,1	68,9	26,93	66,4	25,76	62,4	23,97
	-11,8	-13	79,3	30,06	75,1	28,32	71,4	26,54	68,9	25,46	66,4	24,43	62,4	22,78
	-9,8	-11	80	29,46	75,1	27,45	71,4	25,77	68,9	24,7	66,4	23,68	62,4	22,06
	-9,5	-10	80,4	28,95	75,1	26,73	71,4	25,22	68,9	24,12	66,4	23,11	62,4	21,54
	-8,5	-9,1	80,4	27,79	75,1	25,74	71,4	24,13	68,9	23,16	66,4	22,2	62,4	20,73
	-7	-7,6	80,4	26,82	75,1	24,82	71,4	23,35	68,9	22,42	66,4	21,48	62,4	20,12
	-5	-5,6	80,4	25,05	75,1	23,2	71,4	21,86	68,9	20,96	66,4	20,14	62,4	18,85
	-3	-3,7	80,4	23,38	75,1	21,69	71,4	20,51	68,9	19,65	66,4	18,86	62,4	17,69
	0	-0,7	80,4	21,86	75,1	20,33	71,4	19,2	68,9	18,42	66,4	17,7	62,4	16,59
	3	2,2	80,4	20,5	75,1	19,03	71,4	17,97	68,9	17,28	66,4	16,59	62,4	15,59
	5	4,1	80,4	19,18	75,1	17,82	71,4	16,84	68,9	16,22	66,4	15,59	62,4	14,65
	7	6	80,4	18,24	75,1	16,99	71,4	16,08	68,9	15,47	66,4	14,87	62,4	13,99
	9	7,9	80,4	17,09	75,1	15,95	71,4	15,1	68,9	14,54	66,4	13,99	62,4	13,19
	11	9,8	80,4	16,32	75,1	15,23	71,4	14,44	68,9	13,9	66,4	13,39	62,4	12,63
	13	11,8	80,4	15,59	75,1	14,55	71,4	13,8	68,9	13,32	66,4	12,81	62,4	12,08
	15	13,7	80,4	14,89	75,1	13,93	71,4	13,22	68,9	12,73	66,4	12,26	62,4	11,59
50%	-19,8	-20	67,1	29,56	62,8	27,34	59,5	25,64	57,6	24,58	55,3	23,55	51,9	21,97
	-18,8	-19	67,1	28,91	62,8	26,68	59,5	25,12	57,6	24,06	55,3	23,03	51,9	21,45
	-16,7	-17	67,1	26,16	62,8	24,2	59,5	22,88	57,6	21,85	55,3	20,94	51,9	19,62
	-13,7	-15	67,1	24,85	62,8	23,03	59,5	21,71	57,6	20,79	55,3	20,01	51,9	18,7
	-11,8	-13	67,1	23,55	62,8	21,85	59,5	20,66	57,6	19,75	55,3	18,97	51,9	17,79
	-9,8	-11	67,1	22,88	62,8	21,19	59,5	20,01	57,6	19,23	55,3	18,44	51,9	17,27
	-9,5	-10	67,1	22,36	62,8	20,66	59,5	19,49	57,6	18,7	55,3	18,05	51,9	16,87
	-8,5	-9,1	67,1	21,45	62,8	19,88	59,5	18,84	57,6	18,05	55,3	17,27	51,9	16,22
	-7	-7,6	67,1	20,79	62,8	19,36	59,5	18,18	57,6	17,53	55,3	16,73	51,9	15,7
	-5	-5,6	67,1	19,49	62,8	18,05	59,5	17,13	57,6	16,48	55,3	15,82	51,9	14,78
	-3	-3,7	67,1	18,18	62,8	17,01	59,5	16,09	57,6	15,43	55,3	14,78	51,9	14
	0	-0,7	67,1	17,13	62,8	15,96	59,5	15,04	57,6	14,51	55,3	14	51,9	13,09
	3	2,2	67,1	16,09	62,8	14,91	59,5	14,12	57,6	13,61	55,3	13,09	51,9	12,38
	5	4,1	67,1	15,04	62,8	14	59,5	13,34	57,6	12,85	55,3	12,38	51,9	11,67
	7	6	67,1	14,39	62,8	13,48	59,5	12,74	57,6	12,28	55,3	11,84	51,9	11,17
	9	7,9	67,1	13,48	62,8	12,65	59,5	12	57,6	11,59	55,3	11,17	51,9	10,56
	11	9,8	67,1	12,9	62,8	12,1	59,5	11,49	57,6	11,09	55,3	10,7	51,9	10,13
	13	11,8	67,1	12,35	62,8	11,59	59,5	11,01	57,6	10,65	55,3	10,26	51,9	9,71
	15	13,7	67,1	11,84	62,8	11,11	59,5	10,57	57,6	10,22	55,3	9,87	51,9	9,34

40 HP
ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1130HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	-19,8	-20	83,4	23,28	83	25,07	82,8	26,32	82,8	27,21	82,5	28,1	82,5	29,36
	-18,8	-19	85,1	23,82	84,5	25,53	84,5	26,86	84,2	27,66	83,9	28,46	83,8	29,79
	-16,7	-17	91,7	25,97	91,4	27,54	91,1	28,67	91,1	29,46	90,7	30,33	90,4	31,46
	-13,7	-15	95,6	27,07	95,2	28,55	94,9	29,66	94,8	30,36	94,8	31,14	94,2	32,35
	-11,8	-13	99,8	28,1	99,4	29,55	99,3	30,67	98,9	31,33	98,8	32,11	98,8	33,14
	-9,8	-11	102,5	28,67	101,8	30,11	101,8	31,14	101,5	31,9	101,5	32,58	101,2	33,6
	-9,5	-10	104,6	29,2	103,9	30,55	103,9	31,58	103,8	32,34	103,4	32,92	103,3	33,9
	-8,5	-9,1	107,9	29,91	107,8	31,31	107,4	32,33	107,1	32,9	107	33,59	106,7	34,56
	-7	-7,6	110,8	30,54	110,5	31,88	110,4	32,79	110,2	33,38	109,9	34,14	109,8	35,06
	-5	-5,6	117,4	31,67	116,9	32,9	116,6	33,8	116,4	34,39	116,4	35,06	116,1	35,97
	-3	-3,7	124,2	32,87	123,9	33,9	123,3	34,82	123,3	35,38	123,3	35,97	122,8	36,8
	0	-0,7	131,3	33,9	131,1	34,9	130,8	35,81	130,8	36,38	130,2	36,8	130,2	37,62
	3	2,2	139	34,9	139	35,89	138,7	36,71	138,2	37,14	138,2	37,7	138,2	38,47
	5	4,1	147,3	35,89	147,3	36,8	146,7	37,55	146,7	38,05	146,7	38,56	143,8	38,19
	7	6	154	36,55	154	37,55	153,4	38,13	153,1	38,63	152,3	38,87	143,8	36,11
	9	7,9	163	37,39	163	38,38	162,7	38,95	158,5	37,78	152,6	36,11	143,8	33,54
11	9,8	170,4	38,05	169,9	38,79	164,4	37,53	158,5	35,78	152,6	34,21	143,8	31,8	
13	11,8	177,8	38,63	173,1	37,95	164,4	35,54	158,5	33,97	152,6	32,37	143,8	30,14	
15	13,7	184,9	38,87	173,1	35,86	164,4	33,7	158,5	32,13	152,6	30,79	143,8	28,68	
120%	-19,8	-20	83	25,41	82,8	27,08	82,5	28,22	82,4	29,02	82,1	29,81	82,1	30,94
	-18,8	-19	84,5	25,87	84,4	27,45	83,8	28,66	83,8	29,37	83,8	30,14	83,4	31,37
	-16,7	-17	91,2	27,87	91,1	29,33	90,7	30,36	90,4	31,14	90,3	31,81	90,3	32,93
	-13,7	-15	94,9	28,87	94,8	30,23	94,8	31,34	94,2	31,94	94,2	32,7	94,1	33,71
	-11,8	-13	99,4	29,89	99,3	31,15	98,8	32,15	98,8	32,82	98,7	33,49	98,4	34,48
	-9,8	-11	101,9	30,44	101,8	31,69	101,5	32,69	101,4	33,36	101,2	33,9	100,8	34,97
	-9,5	-10	103,9	30,88	103,8	32,13	103,3	33,12	103,3	33,7	103,3	34,4	103,2	35,31
	-8,5	-9,1	107,8	31,56	107,1	32,79	107	33,7	107	34,32	106,7	34,9	106,4	35,81
	-7	-7,6	110,5	32,12	110,2	33,34	109,8	34,14	109,8	34,82	109,8	35,39	109,4	36,3
	-5	-5,6	117	33,14	116,4	34,32	116,4	35,14	116,1	35,72	116,1	36,3	115,8	37,14
	-3	-3,7	123,3	34,14	123,3	35,31	123,3	36,07	122,8	36,63	122,8	37,14	122,8	37,96
	0	-0,7	131,1	35,14	130,8	36,15	130,2	36,97	130,2	37,38	130	37,96	130	38,63
	3	2,2	139	36,15	138,1	37,14	138,1	37,8	138,1	38,3	137,9	38,79	132,9	37,2
	5	4,1	147,3	37,06	146,7	37,96	146,4	38,63	145,9	38,88	140,9	37,2	132,9	34,54
	7	6	153,7	37,71	153,1	38,56	151,8	38,53	146,5	36,86	140,9	35,22	132,9	32,79
	9	7,9	163	38,48	159,9	38,27	151,8	35,78	146,5	34,3	140,9	32,79	132,9	30,48
11	9,8	169,9	38,96	159,9	36,21	151,8	33,97	146,5	32,55	140,9	31,02	132,9	28,92	
13	11,8	170,7	37,2	159,9	34,37	151,8	32,14	146,5	30,8	140,9	29,46	132,9	27,47	
15	13,7	170,7	35,22	159,9	32,56	151,8	30,57	146,5	29,25	140,9	27,92	132,9	26,13	

KVR1130HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	82,8	27,54	82,5	28,92	82,1	30,12	82,1	30,81	82	31,58	81,7	32,6
	-18,8	-19	83,9	27,9	83,8	29,36	83,7	30,46	83,4	31,15	83,4	31,93	83,1	32,95
	-16,7	-17	91	29,69	90,5	31,12	90,4	32,14	90,4	32,71	90,4	33,38	89,8	34,4
	-13,7	-15	94,9	30,68	94,3	31,93	94,3	32,92	94,2	33,58	94,2	34,14	93,6	35,14
	-11,8	-13	98,8	31,57	98,8	32,82	98,7	33,7	98,4	34,4	98	34,97	98	35,82
	-9,8	-11	101,6	32,13	101,5	33,35	101,2	34,14	100,9	34,81	100,9	35,39	100,8	36,3
	-9,5	-10	103,9	32,56	103,3	33,69	103,3	34,57	103,2	35,14	102,9	35,73	102,5	36,64
	-8,5	-9,1	107	33,13	107	34,32	106,7	35,14	106,7	35,64	106,5	36,21	106,4	37,06
	-7	-7,6	110,2	33,68	109,9	34,81	109,9	35,56	109,5	36,13	109,2	36,64	109,1	37,38
	-5	-5,6	116,4	34,57	116,2	35,73	116,2	36,38	116	36,97	115,7	37,38	115,4	38,3
	-3	-3,7	123,3	35,56	122,9	36,56	122,9	37,38	122,9	37,8	122,6	38,3	121,7	38,7
	0	-0,7	130,8	36,56	130,4	37,38	130,1	38,14	130,1	38,62	129,3	38,7	122	36,04
	3	2,2	138,2	37,38	138,2	38,3	137,7	38,87	134,3	37,77	129,3	36,04	122	33,37
	5	4,1	146,8	38,14	146,3	38,87	139,1	36,61	134,3	35,05	129,3	33,37	122	31,13
	7	6	153,2	38,79	146,9	37,03	139,1	34,62	134,3	33,12	129,3	31,59	122	29,48
	9	7,9	156,7	37,2	146,9	34,37	139,1	32,25	134,3	30,81	129,3	29,48	122	27,48
	11	9,8	156,7	35,29	146,9	32,57	139,1	30,57	134,3	29,24	129,3	27,93	122	26,13
	13	11,8	156,7	33,37	146,9	30,89	139,1	28,94	134,3	27,79	129,3	26,59	122	24,72
	15	13,7	156,7	31,67	146,9	29,34	139,1	27,58	134,3	26,38	129,3	25,26	122	23,56
100%	-19,8	-20	82,4	29,58	82,1	30,93	81,7	31,93	81,7	32,6	81,4	33,28	81,4	34,31
	-18,8	-19	83,8	29,92	83,4	31,35	83,1	32,35	83	32,94	83	33,61	82,7	34,65
	-16,7	-17	90,3	31,68	90,3	32,91	89,9	33,81	89,7	34,4	89,7	34,96	89,6	35,88
	-13,7	-15	94,3	32,47	94,2	33,61	94,2	34,57	93,5	35,14	93,5	35,64	93,5	36,63
	-11,8	-13	98,7	33,36	98,4	34,4	98	35,31	98	35,81	98	36,38	97,7	37,21
	-9,8	-11	101,2	33,81	100,8	34,89	100,8	35,72	100,7	36,21	100,4	36,81	100,2	37,63
	-9,5	-10	103,3	34,14	103,2	35,14	102,9	36,05	102,5	36,63	102,5	37,06	102,5	37,88
	-8,5	-9,1	106,8	34,81	106,4	35,81	106,3	36,55	106,3	37,06	106	37,63	105,9	38,29
	-7	-7,6	109,8	35,14	109,4	36,13	109,2	36,97	109,1	37,37	109,1	37,96	109,1	38,62
	-5	-5,6	116,1	36,13	115,8	37,06	115,5	37,8	115,3	38,2	115,3	38,62	110,8	37,03
	-3	-3,7	122,8	37,06	122,8	37,88	122,5	38,62	121,7	38,7	117,5	37,03	110,8	34,37
	0	-0,7	130,2	37,8	130	38,62	126,5	37,77	122	36,04	117,5	34,37	110,8	31,94
	3	2,2	138,2	38,62	133,2	37,36	126,5	35,04	122	33,55	117,5	31,94	110,8	29,81
	5	4,1	142,2	37,61	133,2	34,79	126,5	32,57	106,5	31,15	117,5	29,81	110,8	27,71
	7	6	142,2	35,61	133,2	32,89	126,5	30,82	122	29,59	117,5	28,17	110,8	26,36
	9	7,9	142,2	33,12	133,2	30,58	126,5	28,71	122	27,49	117,5	26,36	110,8	24,55
	11	9,8	142,2	31,37	133,2	29,03	126,5	27,35	122	26,15	117,5	25,03	110,8	23,36
	13	11,8	142,2	29,8	133,2	27,58	126,5	25,92	122	24,92	117,5	23,76	110,8	22,28
	15	13,7	142,2	28,34	133,2	26,15	126,5	24,68	122	23,67	117,5	22,68	110,8	21,25
90%	-19,8	-20	81,9	31,7	81,7	32,92	81,4	33,8	81,4	34,39	81,3	34,96	81	35,88
	-18,8	-19	83,1	32,04	83	33,18	83	34,14	82,7	34,72	82,7	35,3	82,4	36,2
	-16,7	-17	90,3	33,58	89,7	34,63	89,6	35,38	89,6	35,96	89,6	36,63	89	37,37
	-13,7	-15	94,1	34,39	93,4	35,38	93,4	36,12	93,4	36,63	93,3	37,21	93,1	37,96
	-11,8	-13	97,9	35,05	97,9	36,04	97,8	36,8	97,6	37,29	97,6	37,87	97,3	38,61
	-9,8	-11	100,8	35,56	100,7	36,38	100,5	37,21	100,1	37,62	100,1	38,2	99,5	38,52
	-9,5	-10	102,8	35,81	102,5	36,8	102,5	37,45	102,5	37,96	102,2	38,45	99,6	37,6
	-8,5	-9,1	106,3	36,38	106	37,29	106	37,96	105,9	38,37	105,4	38,7	99,6	36,03
	-7	-7,6	109,2	36,8	109,1	37,62	109,1	38,37	109,1	38,87	105,6	37,53	99,6	34,79
	-5	-5,6	115,6	37,62	115,3	38,37	113,7	38,35	109,8	36,6	105,6	34,95	99,6	32,47
	-3	-3,7	122,5	38,37	119,8	38,02	113,7	35,61	109,8	34,03	105,6	32,48	99,6	30,26
	0	-0,7	127,8	38,35	119,8	35,35	113,7	33,12	109,8	31,68	105,6	30,26	99,6	28,15
	3	2,2	127,8	35,53	119,8	32,79	113,7	30,81	109,8	29,47	105,6	28,15	99,6	26,26
	5	4,1	127,8	33,02	119,8	30,56	113,7	28,69	109,8	27,48	105,6	26,26	99,6	24,54
	7	6	127,8	31,35	119,8	28,92	113,7	27,16	109,8	26,14	105,6	24,94	99,6	23,32
	9	7,9	127,8	29,14	119,8	26,94	113,7	25,38	109,8	24,34	105,6	23,32	99,6	21,85
	11	9,8	127,8	27,69	119,8	25,68	113,7	24,13	109,8	23,13	105,6	22,16	99,6	20,75
	13	11,8	127,8	26,35	119,8	24,34	113,7	22,95	109,8	22,07	105,6	21,12	99,6	19,81
	15	13,7	127,8	24,94	119,8	23,16	113,7	21,88	109,8	21,04	105,6	20,13	99,6	18,9

KVR1130HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	81,4	33,82	81,4	34,89	81,3	35,64	81	36,22	81	36,64	80,6	37,55
	-18,8	-19	83	34,15	82,7	35,14	82,5	35,97	82,5	36,47	82,4	36,96	82,4	37,89
	-16,7	-17	89,6	35,4	89,6	36,39	89,3	37,21	89	37,64	89	38,13	88,5	38,54
	-13,7	-15	93,5	36,14	93,4	37,05	93,2	37,72	93,2	38,21	92,9	38,63	88,6	36,52
	-11,8	-13	97,9	36,81	97,7	37,64	97,3	38,38	97,3	38,7	94,1	37,12	88,6	34,46
	-9,8	-11	100,4	37,21	100,1	38,06	100,1	38,63	97,6	37,61	94,1	35,96	88,6	33,38
	-9,5	-10	102,5	37,46	102,2	38,29	101,1	38,37	97,6	36,7	94,1	35,04	88,6	32,59
	-8,5	-9,1	106	37,97	105,9	38,88	101,1	36,79	97,6	35,12	94,1	33,62	88,6	31,17
	-7	-7,6	109,1	38,38	106,7	37,94	101,1	35,54	97,6	33,95	94,1	32,39	88,6	30,16
	-5	-5,6	113,8	38,37	106,7	35,37	101,1	33,13	97,6	31,7	94,1	30,26	88,6	28,17
	-3	-3,7	113,8	35,62	106,7	32,82	101,1	30,83	97,6	29,49	94,1	28,18	88,6	26,28
	0	-0,7	113,8	33,13	106,7	30,6	101,1	28,7	97,6	27,5	94,1	26,37	88,6	24,55
	3	2,2	113,8	30,82	106,7	28,48	101,1	26,73	97,6	25,72	94,1	24,56	88,6	22,95
	5	4,1	113,8	28,69	106,7	26,51	101,1	24,95	97,6	23,94	94,1	22,95	88,6	21,5
	7	6	113,8	27,17	106,7	25,17	101,1	23,74	97,6	22,77	94,1	21,87	88,6	20,48
	9	7,9	113,8	25,39	106,7	23,54	101,1	22,26	97,6	21,33	94,1	20,49	88,6	19,18
	11	9,8	113,8	24,14	106,7	22,44	101,1	21,14	97,6	20,32	94,1	19,51	88,6	18,29
	13	11,8	113,8	22,95	106,7	21,34	101,1	20,12	97,6	19,37	94,1	18,6	88,6	17,44
	15	13,7	113,8	21,89	106,7	20,33	101,1	19,22	97,6	18,48	94,1	17,75	88,6	16,68
70%	-19,8	-20	81,1	35,89	80,7	36,89	80,7	37,55	80,7	37,97	80,6	38,47	77,4	36,95
	-18,8	-19	82,5	36,23	82,5	37,14	82,4	37,89	82,1	38,21	81,8	38,62	77,4	36,04
	-16,7	-17	89,2	37,39	89,1	38,21	88,5	38,53	85,5	36,87	82,3	35,13	77,4	32,71
	-13,7	-15	93,2	37,97	92,9	38,7	88,6	36,53	85,5	34,95	82,3	33,39	77,4	30,97
	-11,8	-13	97,4	38,64	93,5	36,8	88,6	34,47	85,5	32,96	82,3	31,5	77,4	29,38
	-9,8	-11	99,5	38,53	93,5	35,63	88,6	33,39	85,5	31,95	82,3	30,51	77,4	28,41
	-9,5	-10	99,7	37,62	93,5	34,71	88,6	32,6	85,5	31,17	82,3	29,74	77,4	27,73
	-8,5	-9,1	99,7	36,04	93,5	33,3	88,6	31,18	85,5	29,93	82,3	28,53	77,4	26,71
	-7	-7,6	99,7	34,79	93,5	32,16	88,6	30,17	85,5	28,94	82,3	27,62	77,4	25,75
	-5	-5,6	99,7	32,48	93,5	29,95	88,6	28,18	85,5	26,97	82,3	25,84	77,4	24,13
	-3	-3,7	99,7	30,18	93,5	27,95	88,6	26,28	85,5	25,19	82,3	24,14	77,4	22,56
	0	-0,7	99,7	28,18	93,5	26,15	88,6	24,55	85,5	23,56	82,3	22,57	77,4	21,13
	3	2,2	99,7	26,27	93,5	24,35	88,6	22,96	85,5	22,07	82,3	21,14	77,4	19,8
	5	4,1	99,7	24,54	93,5	22,76	88,6	21,5	85,5	20,66	82,3	19,81	77,4	18,57
	7	6	99,7	23,32	93,5	21,69	88,6	20,48	85,5	19,66	82,3	18,87	77,4	17,71
	9	7,9	99,7	21,87	93,5	20,31	88,6	19,18	85,5	18,45	82,3	17,71	77,4	16,64
	11	9,8	99,7	20,75	93,5	19,34	88,6	18,29	85,5	17,6	82,3	16,91	77,4	15,9
	13	11,8	99,7	19,81	93,5	18,46	88,6	17,46	85,5	16,81	82,3	16,15	77,4	15,2
	15	13,7	99,7	18,9	93,5	17,62	88,6	16,68	85,5	16,07	82,3	15,45	77,4	14,55
60%	-19,8	-20	80,7	37,96	79,8	38,36	76	35,95	73,3	34,36	70,6	32,75	66,4	30,52
	-18,8	-19	82,1	38,2	79,8	37,52	76	35,19	73,3	33,62	70,6	32,16	66,4	29,94
	-16,7	-17	85,4	36,86	79,8	33,96	76	31,84	73,3	30,49	70,6	29,17	66,4	27,17
	-13,7	-15	85,4	34,95	79,8	32,17	76	30,18	73,3	28,95	70,6	27,72	66,4	25,75
	-11,8	-13	85,4	32,96	79,8	30,49	76	28,62	73,3	27,4	70,6	26,28	66,4	24,51
	-9,8	-11	85,4	31,93	79,8	29,49	76	27,73	73,3	26,52	70,6	25,49	66,4	23,74
	-9,5	-10	85,4	31,16	79,8	28,74	76	27,06	73,3	25,96	70,6	24,83	66,4	23,18
	-8,5	-9,1	85,4	29,93	79,8	27,7	76	25,96	73,3	24,94	70,6	23,89	66,4	22,31
	-7	-7,6	85,4	28,92	79,8	26,73	76	25,16	73,3	24,13	70,6	23,12	66,4	21,65
	-5	-5,6	85,4	26,96	79,8	24,96	76	23,54	73,3	22,57	70,6	21,69	66,4	20,3
	-3	-3,7	85,4	25,18	79,8	23,36	76	22,08	73,3	21,15	70,6	20,31	66,4	19,04
	0	-0,7	85,4	23,55	79,8	21,9	76	20,68	73,3	19,84	70,6	19,06	66,4	17,86
	3	2,2	85,4	22,07	79,8	20,51	76	19,36	73,3	18,61	70,6	17,87	66,4	16,8
	5	4,1	85,4	20,66	79,8	19,21	76	18,15	73,3	17,47	70,6	16,8	66,4	15,78
	7	6	85,4	19,66	79,8	18,3	76	17,32	73,3	16,67	70,6	16,02	66,4	15,08
	9	7,9	85,4	18,42	79,8	17,19	76	16,27	73,3	15,67	70,6	15,08	66,4	14,22
	11	9,8	85,4	17,59	79,8	16,41	76	15,56	73,3	14,98	70,6	14,44	66,4	13,61
	13	11,8	85,4	16,81	79,8	15,69	76	14,88	73,3	14,35	70,6	13,81	66,4	13,03
	15	13,7	85,4	16,06	79,8	15,01	76	14,25	73,3	13,73	70,6	13,22	66,4	12,49

KVR1130HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	71,5	31,86	67	29,46	63,4	27,63	61,4	26,49	58,9	25,38	55,3	23,68
	-18,8	-19	71,5	31,15	67	28,76	63,4	27,07	61,4	25,93	58,9	24,81	55,3	23,11
	-16,7	-17	71,5	28,19	67	26,08	63,4	24,66	61,4	23,55	58,9	22,56	55,3	21,14
	-13,7	-15	71,5	26,79	67	24,81	63,4	23,4	61,4	22,41	58,9	21,57	55,3	20,16
	-11,8	-13	71,5	25,38	67	23,55	63,4	22,27	61,4	21,28	58,9	20,44	55,3	19,17
	-9,8	-11	71,5	24,66	67	22,83	63,4	21,57	61,4	20,72	58,9	19,88	55,3	18,61
	-9,5	-10	71,5	24,1	67	22,27	63,4	21	61,4	20,16	58,9	19,45	55,3	18,19
	-8,5	-9,1	71,5	23,11	67	21,42	63,4	20,31	61,4	19,45	58,9	18,61	55,3	17,48
	-7	-7,6	71,5	22,41	67	20,86	63,4	19,59	61,4	18,89	58,9	18,04	55,3	16,92
	-5	-5,6	71,5	21	67	19,45	63,4	18,46	61,4	17,76	58,9	17,05	55,3	15,93
	-3	-3,7	71,5	19,59	67	18,33	63,4	17,34	61,4	16,63	58,9	15,93	55,3	15,09
	0	-0,7	71,5	18,46	67	17,2	63,4	16,2	61,4	15,64	58,9	15,09	55,3	14,1
	3	2,2	71,5	17,34	67	16,07	63,4	15,22	61,4	14,67	58,9	14,1	55,3	13,34
	5	4,1	71,5	16,2	67	15,09	63,4	14,37	61,4	13,85	58,9	13,34	55,3	12,57
	7	6	71,5	15,51	67	14,52	63,4	13,73	61,4	13,23	58,9	12,76	55,3	12,04
	9	7,9	71,5	14,52	67	13,63	63,4	12,94	61,4	12,49	58,9	12,04	55,3	11,38
	11	9,8	71,5	13,91	67	13,04	63,4	12,39	61,4	11,95	58,9	11,53	55,3	10,91
	13	11,8	71,5	13,31	67	12,49	63,4	11,87	61,4	11,48	58,9	11,06	55,3	10,47
	15	13,7	71,5	12,76	67	11,97	63,4	11,39	61,4	11,01	58,9	10,63	55,3	10,07

42 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1200HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	90	25,56	89,1	27,45	89,1	28,77	89,1	29,58	88,5	30,63	88,5	31,95
	-18,8	-19	91,5	26,1	90,9	27,99	90,9	29,31	90,9	30,09	90	30,9	90	32,49
	-16,7	-17	98,7	28,26	98,1	30,09	98,1	31,17	98,1	31,95	97,2	33	97,2	34,05
	-13,7	-15	102,9	29,58	102	31,17	102	32,22	102	33	102	33,81	101,1	35,13
	-11,8	-13	106,8	30,63	106,8	32,22	106,8	33,27	106,2	34,05	106,2	34,86	106,2	35,91
	-9,8	-11	110,1	31,17	109,2	32,73	109,2	33,81	109,2	34,59	109,2	35,37	108,6	36,45
	-9,5	-10	112,5	31,68	111,6	33,27	111,6	34,32	111,6	35,13	111	35,64	111	36,69
	-8,5	-9,1	115,8	32,49	115,8	34,05	115,8	35,13	114,9	35,64	114,9	36,45	114,9	37,5
	-7	-7,6	118,8	33,27	118,8	34,59	118,8	35,64	118,2	36,18	118,2	36,96	118,2	38,01
	-5	-5,6	126	34,32	125,4	35,64	125,4	36,69	125,4	37,23	125,4	38,01	124,5	38,82
	-3	-3,7	133,5	35,64	132,6	36,69	132,6	37,77	132,6	38,28	132,6	38,82	131,7	39,87
	0	-0,7	141,3	36,69	140,7	37,77	140,7	38,82	140,7	39,33	139,8	39,87	139,8	40,65
	3	2,2	149,4	37,77	149,4	38,82	148,5	39,6	148,5	40,14	148,5	40,65	148,5	41,73
	5	4,1	158,4	38,82	158,4	39,87	157,5	40,65	157,5	41,19	157,5	41,73	153,6	40,92
	7	6	165,6	39,6	165,6	40,65	164,7	41,19	164,7	41,73	163,2	41,73	153,6	38,55
	9	7,9	175,2	40,41	175,2	41,46	174,3	41,97	169,5	40,41	163,2	38,55	153,6	35,91
	11	9,8	183,3	41,19	182,4	41,97	175,2	40,14	169,5	38,28	163,2	36,69	153,6	34,05
	13	11,8	191,1	41,73	184,8	40,65	175,2	38,01	169,5	36,45	163,2	34,59	153,6	32,22
	15	13,7	197,7	41,73	184,8	38,28	175,2	35,91	169,5	34,32	163,2	33	153,6	30,63

KVR1200HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	89,1	27,72	89,1	29,58	88,5	30,63	88,5	31,68	88,5	32,49	88,5	33,54
	-18,8	-19	90,9	28,26	90,9	29,85	90	31,17	90	31,95	90	32,73	90	34,05
	-16,7	-17	98,1	30,36	98,1	31,95	97,2	33	97,2	33,81	97,2	34,59	97,2	35,64
	-13,7	-15	102	31,41	102	32,73	102	34,05	101,1	34,59	101,1	35,37	101,1	36,45
	-11,8	-13	106,8	32,49	106,8	33,81	106,2	34,86	106,2	35,64	106,2	36,18	106,2	37,23
	-9,8	-11	109,2	33	109,2	34,32	109,2	35,37	109,2	36,18	108,6	36,69	108,6	37,77
	-9,5	-10	111,6	33,54	111,6	34,86	111	35,91	111	36,45	111	37,23	111	38,28
	-8,5	-9,1	115,8	34,32	114,9	35,64	114,9	36,45	114,9	37,23	114,9	37,77	114	38,82
	-7	-7,6	118,8	34,86	118,2	36,18	118,2	36,96	118,2	37,77	118,2	38,28	117,3	39,33
	-5	-5,6	125,4	35,91	125,4	37,23	125,4	38,01	124,5	38,55	124,5	39,33	124,5	40,14
	-3	-3,7	132,6	36,96	132,6	38,28	132,6	39,09	131,7	39,6	131,7	40,14	131,7	40,92
	0	-0,7	140,7	38,01	140,7	39,09	139,8	39,87	139,8	40,41	139,8	40,92	139,8	41,73
	3	2,2	149,4	39,09	148,5	40,14	148,5	40,92	148,5	41,46	147,9	41,97	141,3	39,87
	5	4,1	158,4	40,14	157,5	40,92	157,5	41,73	156	41,73	150,3	39,87	141,3	36,96
	7	6	164,7	40,65	164,7	41,73	162,3	41,19	156	39,33	150,3	37,77	141,3	35,13
	9	7,9	175,2	41,73	170,4	40,92	162,3	38,28	156	36,69	150,3	35,13	141,3	32,49
	11	9,8	182,4	41,97	170,4	38,82	162,3	36,45	156	34,86	150,3	33,27	141,3	30,9
	13	11,8	182,4	39,87	170,4	36,69	162,3	34,32	156	33	150,3	31,41	141,3	29,31
	15	13,7	182,4	37,77	170,4	34,86	162,3	32,73	156	31,17	150,3	29,85	141,3	27,99
110%	-19,8	-20	89,4	30,09	88,5	31,41	88,5	32,73	88,5	33,54	88,5	34,32	87,6	35,37
	-18,8	-19	90	30,36	90	31,95	90	33	90	33,78	90	34,59	89,4	35,64
	-16,7	-17	98,1	32,22	97,2	33,78	97,2	34,86	97,2	35,37	97,2	36,18	96,6	37,23
	-13,7	-15	102	33,27	101,4	34,59	101,4	35,64	101,4	36,42	101,4	36,96	100,5	38,01
	-11,8	-13	106,2	34,32	106,2	35,64	106,2	36,42	106,2	37,23	105,3	37,74	105,3	38,82
	-9,8	-11	109,5	34,86	109,5	36,18	108,6	36,96	108,6	37,74	108,6	38,28	108,6	39,33
	-9,5	-10	111,9	35,37	111	36,42	111	37,5	111	38,01	111	38,55	110,1	39,6
	-8,5	-9,1	114,9	35,91	114,9	37,23	114,9	38,01	114,9	38,55	114,3	39,06	114,3	40,14
	-7	-7,6	118,2	36,42	118,2	37,74	118,2	38,55	117,3	39,06	117,3	39,6	117,3	40,38
	-5	-5,6	125,4	37,5	124,8	38,55	124,8	39,33	124,8	39,87	124,8	40,38	123,9	41,46
	-3	-3,7	132,6	38,55	132	39,6	132	40,38	132	40,92	132	41,46	130,2	41,46
	0	-0,7	140,7	39,6	140,1	40,38	140,1	41,19	140,1	41,7	138,3	41,46	130,2	38,55
	3	2,2	148,8	40,38	148,8	41,46	147,9	41,97	143,1	40,38	138,3	38,55	130,2	35,64
	5	4,1	157,5	41,19	156,9	41,7	148,8	39,06	143,1	37,5	138,3	35,64	130,2	33,27
	7	6	165	41,97	156,9	39,6	148,8	36,96	143,1	35,37	138,3	33,78	130,2	31,41
	9	7,9	167,4	39,87	156,9	36,69	148,8	34,59	143,1	33	138,3	31,41	130,2	29,31
	11	9,8	167,4	37,74	156,9	34,86	148,8	32,73	143,1	31,14	138,3	29,82	130,2	27,99
	13	11,8	167,4	35,64	156,9	33	148,8	30,9	143,1	29,82	138,3	28,5	130,2	26,4
	15	13,7	167,4	33,78	156,9	31,41	148,8	29,58	143,1	28,26	138,3	26,94	130,2	25,23
100%	-19,8	-20	88,5	32,22	88,5	33,54	87,6	34,59	87,6	35,37	87,6	36,18	87,6	37,23
	-18,8	-19	90	32,46	90	34,05	89,1	35,1	89,1	35,64	89,1	36,42	89,1	37,5
	-16,7	-17	97,2	34,32	97,2	35,64	96,3	36,69	96,3	37,23	96,3	37,74	96,3	38,82
	-13,7	-15	101,4	35,1	101,4	36,42	101,4	37,5	100,5	38,01	100,5	38,55	100,5	39,6
	-11,8	-13	106,2	36,18	106,2	37,23	105,3	38,28	105,3	38,82	105,3	39,33	105,3	40,14
	-9,8	-11	108,6	36,69	108,6	37,74	108,6	38,55	108,6	39,06	107,7	39,87	107,7	40,65
	-9,5	-10	111	36,96	111	38,01	111	39,06	110,1	39,6	110,1	40,14	110,1	40,92
	-8,5	-9,1	114,9	37,74	114	38,82	114	39,6	114	40,14	114	40,65	114	41,46
	-7	-7,6	118,2	38,01	117,3	39,06	117,3	39,87	117,3	40,38	117,3	40,92	117,3	41,7
	-5	-5,6	124,5	39,06	124,5	40,14	124,5	40,92	123,9	41,19	123,9	41,7	118,2	39,6
	-3	-3,7	131,7	40,14	131,7	40,92	131,7	41,7	130,2	41,46	125,4	39,6	118,2	36,69
	0	-0,7	139,8	40,92	139,8	41,7	135	40,38	130,2	38,55	125,4	36,69	118,2	34,05
	3	2,2	148,8	41,7	142,2	39,87	135	37,5	130,2	35,91	125,4	34,05	118,2	31,95
	5	4,1	151,8	40,14	142,2	37,23	135	34,86	130,2	33,27	125,4	31,95	118,2	29,58
	7	6	151,8	38,01	142,2	35,1	135	33	130,2	31,68	125,4	30,09	118,2	28,26
	9	7,9	151,8	35,37	142,2	32,73	135	30,63	130,2	29,31	125,4	28,26	118,2	26,28
	11	9,8	151,8	33,54	142,2	31,14	135	29,31	130,2	27,99	125,4	26,67	118,2	24,99
	13	11,8	151,8	31,95	142,2	29,58	135	27,72	130,2	26,67	125,4	25,44	118,2	23,82
	15	13,7	151,8	30,36	142,2	27,99	135	26,37	130,2	25,29	125,4	24,24	118,2	22,68

KVR1200HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	88,2	34,32	87,6	35,64	87,6	36,69	87,6	37,23	87,6	37,74	86,7	38,82
	-18,8	-19	89,1	34,86	89,1	35,91	89,1	36,96	89,1	37,5	89,1	38,28	88,2	39,06
	-16,7	-17	97,2	36,42	96,3	37,5	96,3	38,28	96,3	38,82	96,3	39,6	95,4	40,38
	-13,7	-15	101,1	37,23	100,2	38,28	100,2	39,06	100,2	39,6	100,2	40,14	100,2	40,92
	-11,8	-13	105	38,01	105	39,06	105	39,87	105	40,38	105	40,92	104,4	41,7
	-9,8	-11	108,3	38,55	108,3	39,33	107,7	40,14	107,7	40,65	107,7	41,19	105,9	41,19
	-9,5	-10	110,7	38,82	110,1	39,87	110,1	40,38	110,1	40,92	110,1	41,46	105,9	40,14
	-8,5	-9,1	114	39,33	114	40,38	114	40,92	114	41,46	112,5	41,46	105,9	38,55
	-7	-7,6	117,3	39,87	117,3	40,65	117,3	41,46	117,3	41,97	112,5	40,14	105,9	37,23
	-5	-5,6	124,5	40,65	123,6	41,46	121,2	40,92	117,3	39,06	112,5	37,23	105,9	34,59
	-3	-3,7	131,7	41,46	127,5	40,65	121,2	38,01	117,3	36,42	112,5	34,59	105,9	32,22
	0	-0,7	136,5	40,92	127,5	37,74	121,2	35,37	117,3	33,78	112,5	32,22	105,9	30,09
	3	2,2	136,5	38,01	127,5	35,1	121,2	33	117,3	31,41	112,5	30,09	105,9	27,99
	5	4,1	136,5	35,37	127,5	32,73	121,2	30,63	117,3	29,31	112,5	27,99	105,9	26,25
	7	6	136,5	33,54	127,5	30,9	121,2	29,04	117,3	27,99	112,5	26,67	105,9	24,96
	9	7,9	136,5	31,14	127,5	28,77	121,2	27,18	117,3	26,07	112,5	24,96	105,9	23,34
	11	9,8	136,5	29,58	127,5	27,45	121,2	25,83	117,3	24,75	112,5	23,73	105,9	22,23
	13	11,8	136,5	28,26	127,5	26,07	121,2	24,57	117,3	23,58	112,5	22,62	105,9	21,18
	15	13,7	136,5	26,67	127,5	24,81	121,2	23,4	117,3	22,47	112,5	21,57	105,9	20,22
80%	-19,8	-20	87,6	36,72	87,6	37,77	87,6	38,55	86,7	39,09	86,7	39,63	86,7	40,68
	-18,8	-19	89,1	36,99	89,1	38,04	88,5	38,82	88,5	39,36	88,5	39,87	88,5	40,95
	-16,7	-17	96,3	38,31	96,3	39,36	96,3	40,14	95,7	40,68	95,7	41,22	94,8	41,22
	-13,7	-15	100,5	39,09	100,5	40,14	100,5	40,68	100,5	41,22	99,6	41,73	94,8	38,82
	-11,8	-13	105,3	39,87	105,3	40,68	104,4	41,46	104,4	41,46	100,5	39,63	94,8	36,72
	-9,8	-11	107,7	40,14	107,7	41,22	107,7	41,73	104,4	40,14	100,5	38,31	94,8	35,67
	-9,5	-10	110,1	40,41	110,1	41,46	107,7	40,95	104,4	39,09	100,5	37,5	94,8	34,86
	-8,5	-9,1	114	40,95	114	42	107,7	39,36	104,4	37,5	100,5	35,91	94,8	33,27
	-7	-7,6	117,3	41,46	114	40,41	107,7	38,04	104,4	36,18	100,5	34,59	94,8	32,22
	-5	-5,6	121,5	40,95	114	37,77	107,7	35,4	104,4	33,81	100,5	32,22	94,8	30,12
	-3	-3,7	121,5	38,04	114	35,13	107,7	33,03	104,4	31,44	100,5	30,12	94,8	27,99
	0	-0,7	121,5	35,4	114	32,76	107,7	30,63	104,4	29,31	100,5	28,26	94,8	26,25
	3	2,2	121,5	33,03	114	30,39	107,7	28,53	104,4	27,48	100,5	26,28	94,8	24,57
	5	4,1	121,5	30,63	114	28,26	107,7	26,67	104,4	25,62	100,5	24,57	94,8	22,98
	7	6	121,5	29,07	114	26,94	107,7	25,41	104,4	24,39	100,5	23,34	94,8	21,87
	9	7,9	121,5	27,21	114	25,2	107,7	23,76	104,4	22,83	100,5	21,9	94,8	20,52
	11	9,8	121,5	25,83	114	23,97	107,7	22,65	104,4	21,75	100,5	20,88	94,8	19,56
	13	11,8	121,5	24,6	114	22,86	107,7	21,54	104,4	20,73	100,5	19,89	94,8	18,66
	15	13,7	121,5	23,4	114	21,75	107,7	20,58	104,4	19,77	100,5	18,99	94,8	17,85
70%	-19,8	-20	86,7	38,82	86,7	39,87	86,7	40,68	86,7	40,95	86,7	41,46	82,8	39,36
	-18,8	-19	88,5	39,09	88,5	40,14	88,5	40,95	88,5	41,19	87,6	41,46	82,8	38,55
	-16,7	-17	95,7	40,41	95,7	41,19	94,8	41,19	90,9	39,36	87,6	37,5	82,8	34,86
	-13,7	-15	100,5	40,95	99,6	41,46	94,8	38,82	90,9	37,23	87,6	35,67	82,8	33,03
	-11,8	-13	104,4	41,73	99,6	39,36	94,8	36,72	90,9	35,13	87,6	33,54	82,8	31,44
	-9,8	-11	105,9	41,19	99,6	38,04	94,8	35,67	90,9	34,08	87,6	32,49	82,8	30,39
	-9,5	-10	105,9	40,14	99,6	36,99	94,8	34,86	90,9	33,27	87,6	31,71	82,8	29,58
	-8,5	-9,1	105,9	38,55	99,6	35,4	94,8	33,27	90,9	31,95	87,6	30,39	82,8	28,53
	-7	-7,6	105,9	37,23	99,6	34,35	94,8	32,22	90,9	30,9	87,6	29,58	82,8	27,48
	-5	-5,6	105,9	34,59	99,6	31,95	94,8	30,12	90,9	28,8	87,6	27,48	82,8	25,77
	-3	-3,7	105,9	32,22	99,6	29,85	94,8	27,99	90,9	26,94	87,6	25,8	82,8	24,12
	0	-0,7	105,9	30,12	99,6	27,99	94,8	26,25	90,9	25,2	87,6	24,15	82,8	22,59
	3	2,2	105,9	27,99	99,6	26,04	94,8	24,57	90,9	23,55	87,6	22,62	82,8	21,15
	5	4,1	105,9	26,25	99,6	24,36	94,8	22,98	90,9	22,05	87,6	21,18	82,8	19,86
	7	6	105,9	24,93	99,6	23,16	94,8	21,87	90,9	21,03	87,6	20,19	82,8	18,93
	9	7,9	105,9	23,34	99,6	21,72	94,8	20,49	90,9	19,74	87,6	18,93	82,8	17,79
	11	9,8	105,9	22,23	99,6	20,67	94,8	19,56	90,9	18,84	87,6	18,09	82,8	17,01
	13	11,8	105,9	21,18	99,6	19,74	94,8	18,66	90,9	18	87,6	17,28	82,8	16,26
	15	13,7	105,9	20,22	99,6	18,87	94,8	17,85	90,9	17,19	87,6	16,53	82,8	15,57

KVR1200HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	87	40,92	85,2	40,92	81,3	38,28	78,3	36,69	75,3	34,86	71,1	32,49
	-18,8	-19	88,5	41,19	85,2	39,87	81,3	37,5	78,3	35,91	75,3	34,32	71,1	31,95
	-16,7	-17	90,9	39,33	85,2	36,18	81,3	34,05	78,3	32,49	75,3	31,17	71,1	29,04
	-13,7	-15	90,9	37,23	85,2	34,32	81,3	32,22	78,3	30,9	75,3	29,58	71,1	27,45
	-11,8	-13	90,9	35,13	85,2	32,49	81,3	30,63	78,3	29,31	75,3	27,99	71,1	26,13
	-9,8	-11	90,9	34,05	85,2	31,41	81,3	29,58	78,3	28,26	75,3	27,21	71,1	25,35
	-9,5	-10	90,9	33,27	85,2	30,63	81,3	28,77	78,3	27,72	75,3	26,4	71,1	24,78
	-8,5	-9,1	90,9	31,95	85,2	29,58	81,3	27,72	78,3	26,67	75,3	25,47	71,1	23,82
	-7	-7,6	90,9	30,9	85,2	28,53	81,3	26,94	78,3	25,77	75,3	24,69	71,1	23,07
	-5	-5,6	90,9	28,77	85,2	26,67	81,3	25,17	78,3	24,15	75,3	23,16	71,1	21,69
	-3	-3,7	90,9	26,94	85,2	24,99	81,3	23,55	78,3	22,62	75,3	21,72	71,1	20,34
	0	-0,7	90,9	25,2	85,2	23,4	81,3	22,08	78,3	21,21	75,3	20,37	71,1	19,08
	3	2,2	90,9	23,55	85,2	21,93	81,3	20,7	78,3	19,89	75,3	19,11	71,1	17,97
	5	4,1	90,9	22,05	85,2	20,55	81,3	19,41	78,3	18,66	75,3	17,97	71,1	16,86
	7	6	90,9	21,03	85,2	19,56	81,3	18,51	78,3	17,82	75,3	17,13	71,1	16,14
	9	7,9	90,9	19,71	85,2	18,39	81,3	17,4	78,3	16,77	75,3	16,14	71,1	15,21
	11	9,8	90,9	18,81	85,2	17,55	81,3	16,65	78,3	16,02	75,3	15,45	71,1	14,55
	13	11,8	90,9	17,97	85,2	16,8	81,3	15,93	78,3	15,33	75,3	14,79	71,1	13,95
	15	13,7	90,9	17,19	85,2	16,05	81,3	15,24	78,3	14,7	75,3	14,16	71,1	13,35
50%	-19,8	-20	76,8	34,47	72	31,86	68,1	29,88	66	28,65	63,3	27,45	59,4	25,62
	-18,8	-19	76,8	33,69	72	31,11	68,1	29,28	66	28,05	63,3	26,82	59,4	24,99
	-16,7	-17	76,8	30,48	72	28,2	68,1	26,67	66	25,47	63,3	24,39	59,4	22,86
	-13,7	-15	76,8	28,98	72	26,82	68,1	25,32	66	24,24	63,3	23,34	59,4	21,81
	-11,8	-13	76,8	27,45	72	25,47	68,1	24,09	66	23,01	63,3	22,11	59,4	20,73
	-9,8	-11	76,8	26,67	72	24,69	68,1	23,34	66	22,41	63,3	21,51	59,4	20,13
	-9,5	-10	76,8	26,07	72	24,09	68,1	22,71	66	21,81	63,3	21,03	59,4	19,68
	-8,5	-9,1	76,8	24,99	72	23,16	68,1	21,96	66	21,03	63,3	20,13	59,4	18,9
	-7	-7,6	76,8	24,24	72	22,56	68,1	21,18	66	20,43	63,3	19,53	59,4	18,3
	-5	-5,6	76,8	22,71	72	21,03	68,1	19,98	66	19,2	63,3	18,45	59,4	17,22
	-3	-3,7	76,8	21,18	72	19,83	68,1	18,75	66	18	63,3	17,22	59,4	16,32
	0	-0,7	76,8	19,98	72	18,6	68,1	17,52	66	16,92	63,3	16,32	59,4	15,24
	3	2,2	76,8	18,75	72	17,37	68,1	16,47	66	15,87	63,3	15,24	59,4	14,43
	5	4,1	76,8	17,52	72	16,32	68,1	15,54	66	14,97	63,3	14,43	59,4	13,59
	7	6	76,8	16,77	72	15,69	68,1	14,85	66	14,31	63,3	13,8	59,4	13,02
	9	7,9	76,8	15,69	72	14,73	68,1	14,01	66	13,5	63,3	13,02	59,4	12,3
	11	9,8	76,8	15,06	72	14,1	68,1	13,41	66	12,93	63,3	12,48	59,4	11,79
	13	11,8	76,8	14,4	72	13,5	68,1	12,84	66	12,42	63,3	11,97	59,4	11,34
	15	13,7	76,8	13,8	72	12,93	68,1	12,33	66	11,91	63,3	11,49	59,4	10,89

44 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
130%	-19,8	-20	92,8	26,61	92,2	28,62	92	29,99	92	30,94	91,6	31,97	91,6	33,35
	-18,8	-19	94,6	27,22	93,9	29,14	93,9	30,6	93,7	31,45	93,1	32,32	93,1	33,87
	-16,7	-17	101,9	29,57	101,5	31,37	101,3	32,58	101,3	33,43	100,7	34,46	100,4	35,66
	-13,7	-15	106,3	30,86	105,7	32,5	105,4	33,69	105,4	34,46	105,4	35,33	104,6	36,71
	-11,8	-13	110,7	31,97	110,4	33,61	110,4	34,81	109,8	35,57	109,8	36,44	109,8	37,56
	-9,8	-11	113,9	32,58	113	34,2	113	35,33	112,8	36,18	112,8	36,95	112,4	38,08
	-9,5	-10	116,3	33,17	115,4	34,72	115,4	35,84	115,4	36,71	114,8	37,29	114,8	38,41
	-8,5	-9,1	119,8	33,96	119,8	35,57	119,5	36,71	118,9	37,29	118,9	38,08	118,6	39,19
	-7	-7,6	123	34,72	122,8	36,18	122,8	37,21	122,4	37,82	122,1	38,67	122,1	39,7
	-5	-5,6	130,4	35,92	129,7	37,29	129,7	38,32	129,5	38,93	129,5	39,7	128,9	40,65
	-3	-3,7	138	37,29	137,4	38,41	137,1	39,46	137,1	40,04	137,1	40,65	136,3	41,68
	0	-0,7	146	38,41	145,6	39,54	145,3	40,57	145,3	41,16	144,7	41,68	144,7	42,53
	3	2,2	154,5	39,54	154,5	40,65	153,9	41,5	153,6	42,03	153,6	42,61	153,6	43,58
	5	4,1	163,8	40,65	163,8	41,68	162,9	42,53	162,9	43,06	162,9	43,67	159,3	42,96
	7	6	171,2	41,42	171,2	42,53	170,3	43,14	170,3	43,67	169	43,83	159,3	40,55
	9	7,9	181,1	42,29	181,1	43,4	180,5	43,99	175,6	42,45	169	40,55	159,3	37,72
	11	9,8	189,6	43,06	188,8	43,91	181,7	42,19	175,6	40,21	169	38,49	159,3	35,74
13	11,8	197,6	43,67	191,6	42,7	181,7	39,95	175,6	38,25	169	36,35	159,3	33,86	
15	13,7	204,9	43,83	191,6	40,29	181,7	37,8	175,6	36,08	169	34,63	159,3	32,22	
120%	-19,8	-20	92,2	28,96	92	30,86	91,6	32,06	91,6	33,01	91,3	33,88	91,3	35,07
	-18,8	-19	93,9	29,49	93,9	31,21	93,1	32,58	93,1	33,35	93,1	34,2	92,8	35,58
	-16,7	-17	101,3	31,71	101,3	33,35	100,7	34,47	100,4	35,34	100,4	36,1	100,4	37,3
	-13,7	-15	105,4	32,83	105,4	34,29	105,4	35,58	104,6	36,19	104,6	37,04	104,6	38,17
	-11,8	-13	110,4	33,96	110,4	35,34	109,8	36,45	109,8	37,22	109,8	37,91	109,5	39,02
	-9,8	-11	113,1	34,55	113,1	35,92	112,8	37,04	112,8	37,82	112,4	38,41	112,1	39,54
	-9,5	-10	115,4	35,07	115,4	36,45	114,8	37,56	114,8	38,17	114,8	38,94	114,8	39,97
	-8,5	-9,1	119,8	35,84	118,9	37,22	118,9	38,17	118,9	38,94	118,7	39,54	118,1	40,57
	-7	-7,6	122,8	36,45	122,4	37,82	122,1	38,67	122,1	39,46	122,1	40,05	121,5	41,08
	-5	-5,6	129,8	37,56	129,5	38,94	129,5	39,79	128,9	40,39	128,9	41,08	128,6	42,03
	-3	-3,7	137,1	38,67	137,1	40,05	137,1	40,84	136,3	41,42	136,3	42,03	136,3	42,88
	0	-0,7	145,6	39,79	145,3	40,92	144,7	41,77	144,7	42,29	144,5	42,88	144,5	43,67
	3	2,2	154,5	40,92	153,6	42,03	153,6	42,8	153,6	43,32	153,2	43,91	146,8	41,85
	5	4,1	163,8	41,95	162,9	42,88	162,9	43,67	161,9	43,84	155,8	41,85	146,8	38,84
	7	6	170,6	42,62	170,3	43,67	168,2	43,31	161,9	41,41	155,8	39,63	146,8	36,88
	9	7,9	181,2	43,59	176,7	42,96	168,2	40,21	161,9	38,58	155,8	36,88	146,8	34,21
	11	9,8	188,8	44	176,7	40,74	168,2	38,25	161,9	36,61	155,8	34,89	146,8	32,49
13	11,8	189	41,85	176,7	38,58	168,2	36,09	161,9	34,63	155,8	33,08	146,8	30,85	
15	13,7	189	39,63	176,7	36,61	168,2	34,37	161,9	32,83	155,8	31,37	146,8	29,39	

KVR1250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	92,2	31,37	91,6	32,83	91,3	34,2	91,3	34,99	91,3	35,84	90,7	36,95
	-18,8	-19	93,1	31,72	93,1	33,35	93,1	34,55	92,8	35,32	92,8	36,19	92,4	37,3
	-16,7	-17	101,3	33,7	100,5	35,32	100,5	36,45	100,5	37,04	100,5	37,82	99,8	38,94
	-13,7	-15	105,5	34,81	104,8	36,19	104,8	37,3	104,8	38,07	104,8	38,67	103,9	39,79
	-11,8	-13	109,8	35,84	109,8	37,22	109,8	38,15	109,5	38,94	108,9	39,53	108,9	40,58
	-9,8	-11	113	36,45	113	37,82	112,4	38,67	112,2	39,44	112,2	40,05	112,2	41,08
	-9,5	-10	115,6	36,95	114,8	38,15	114,8	39,2	114,8	39,79	114,5	40,4	113,9	41,43
	-8,5	-9,1	118,9	37,56	118,9	38,94	118,7	39,79	118,7	40,31	118,3	40,9	118,3	41,95
	-7	-7,6	122,4	38,15	122,2	39,44	122,2	40,31	121,6	40,9	121,3	41,43	121,3	42,28
	-5	-5,6	129,5	39,2	129,1	40,4	129,1	41,16	128,9	41,77	128,9	42,28	128,3	43,33
	-3	-3,7	137,1	40,31	136,5	41,43	136,5	42,28	136,5	42,8	136,5	43,33	135	43,57
	0	-0,7	145,4	41,43	145	42,28	144,7	43,15	144,7	43,65	143,3	43,57	135	40,48
	3	2,2	153,8	42,28	153,8	43,33	153	43,91	148,5	42,44	143,3	40,48	135	37,46
	5	4,1	163	43,15	162,6	43,82	154,1	41,07	148,5	39,37	143,3	37,46	135	34,98
	7	6	170,5	43,91	162,6	41,59	154,1	38,84	148,5	37,2	143,3	35,48	135	33,08
	9	7,9	173,4	41,85	162,6	38,58	154,1	36,27	148,5	34,63	143,3	33,08	135	30,85
	11	9,8	173,4	39,69	162,6	36,61	154,1	34,37	148,5	32,81	143,3	31,36	135	29,39
	13	11,8	173,4	37,46	162,6	34,71	154,1	32,49	148,5	31,27	143,3	29,9	135	27,75
	15	13,7	173,4	35,56	162,6	32,99	154,1	31,03	148,5	29,66	143,3	28,36	135	26,48
100%	-19,8	-20	91,6	33,61	91,3	35,07	90,7	36,19	90,7	36,95	90,5	37,74	90,5	38,85
	-18,8	-19	93,1	33,94	92,8	35,58	92,2	36,69	92,2	37,3	92,2	38,07	92	39,2
	-16,7	-17	100,4	35,92	100,4	37,3	99,8	38,33	99,6	38,94	99,6	39,52	99,6	40,57
	-13,7	-15	104,8	36,77	104,8	38,07	104,8	39,2	103,9	39,79	103,9	40,31	103,9	41,42
	-11,8	-13	109,8	37,82	109,5	38,94	108,9	39,97	108,9	40,57	108,9	41,16	108,7	42,03
	-9,8	-11	112,4	38,33	112,1	39,52	112,1	40,39	112,1	40,9	111,5	41,69	111,3	42,54
	-9,5	-10	114,8	38,67	114,8	39,79	114,5	40,82	113,9	41,42	113,9	41,95	113,9	42,8
	-8,5	-9,1	118,7	39,44	118,1	40,57	118,1	41,42	118,1	41,95	117,8	42,54	117,8	43,32
	-7	-7,6	122,1	39,79	121,5	40,9	121,3	41,77	121,3	42,27	121,3	42,88	121,3	43,65
	-5	-5,6	128,9	40,9	128,6	41,95	128,6	42,8	128,2	43,14	128,2	43,65	122,6	41,59
	-3	-3,7	136,3	41,95	136,3	42,8	136,3	43,65	135	43,57	130	41,59	122,6	38,58
	0	-0,7	144,7	42,8	144,5	43,65	140	42,44	135	40,48	130	38,58	122,6	35,83
	3	2,2	153,8	43,65	147,4	41,93	140	39,36	135	37,73	130	35,83	122,6	33,52
	5	4,1	157,4	42,2	147,4	39,1	140	36,61	120,9	34,98	130	33,52	122,6	31,11
	7	6	157,4	39,95	147,4	36,94	140	34,63	135	33,25	130	31,62	122,6	29,65
	9	7,9	157,4	37,2	147,4	34,37	140	32,22	135	30,85	130	29,65	122,6	27,59
	11	9,8	157,4	35,24	147,4	32,65	140	30,77	135	29,39	130	28,1	122,6	26,24
	13	11,8	157,4	33,52	147,4	31,03	140	29,13	135	28,02	130	26,7	122,6	25,04
	15	13,7	157,4	31,88	147,4	29,39	140	27,73	135	26,6	130	25,49	122,6	23,87
90%	-19,8	-20	91,1	35,92	90,7	37,29	90,5	38,32	90,5	38,93	90,5	39,52	89,9	40,57
	-18,8	-19	92,2	36,36	92,2	37,56	92,2	38,67	92	39,28	92	39,96	91,4	40,89
	-16,7	-17	100,5	38,06	99,6	39,19	99,6	40,04	99,6	40,65	99,6	41,42	98,8	42,27
	-13,7	-15	104,6	38,93	103,7	40,04	103,7	40,89	103,7	41,42	103,7	42,03	103,5	42,88
	-11,8	-13	108,7	39,7	108,7	40,81	108,7	41,68	108,5	42,19	108,5	42,79	108,1	43,64
	-9,8	-11	112	40,31	112	41,16	111,6	42,03	111,3	42,53	111,3	43,14	110,1	43,3
	-9,5	-10	114,3	40,57	113,9	41,68	113,9	42,27	113,9	42,88	113,7	43,4	110,1	42,19
	-8,5	-9,1	118,1	41,16	117,8	42,19	117,8	42,88	117,8	43,4	116,8	43,57	110,1	40,47
	-7	-7,6	121,3	41,68	121,3	42,53	121,3	43,4	121,3	43,91	116,8	42,19	110,1	39,1
	-5	-5,6	128,7	42,53	128,1	43,4	125,7	43,04	121,6	41,06	116,8	39,18	110,1	36,43
	-3	-3,7	136,3	43,4	132,5	42,7	125,7	39,95	121,6	38,23	116,8	36,43	110,1	33,94
	0	-0,7	141,5	43,04	132,5	39,68	125,7	37,2	121,6	35,56	116,8	33,94	110,1	31,61
	3	2,2	141,5	39,95	132,5	36,85	125,7	34,63	121,6	33,07	116,8	31,61	110,1	29,47
	5	4,1	141,5	37,11	132,5	34,36	125,7	32,22	121,6	30,85	116,8	29,47	110,1	27,57
	7	6	141,5	35,23	132,5	32,48	125,7	30,5	121,6	29,39	116,8	28,01	110,1	26,21
	9	7,9	141,5	32,73	132,5	30,24	125,7	28,52	121,6	27,36	116,8	26,21	110,1	24,55
	11	9,8	141,5	31,11	132,5	28,86	125,7	27,12	121,6	25,99	116,8	24,9	110,1	23,32
	13	11,8	141,5	29,65	132,5	27,36	125,7	25,79	121,6	24,8	116,8	23,74	110,1	22,26
	15	13,7	141,5	28,01	132,5	26,03	125,7	24,59	121,6	23,64	116,8	22,63	110,1	21,24

KVR1250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	90,5	38,35	90,5	39,46	90,5	40,31	89,9	40,92	89,9	41,44	89,6	42,47
	-18,8	-19	92,2	38,69	92	39,8	91,6	40,66	91,6	41,18	91,6	41,77	91,6	42,82
	-16,7	-17	99,6	40,07	99,6	41,18	99,3	42,03	98,9	42,56	98,9	43,08	98,1	43,33
	-13,7	-15	103,9	40,92	103,9	41,95	103,7	42,64	103,7	43,16	103,1	43,67	98,1	40,9
	-11,8	-13	108,9	41,69	108,7	42,56	108,1	43,41	108,1	43,57	104,2	41,69	98,1	38,68
	-9,8	-11	111,5	42,03	111,3	43,08	111,3	43,67	108,1	42,2	104,2	40,32	98,1	37,48
	-9,5	-10	113,9	42,29	113,7	43,32	111,8	43,07	108,1	41,17	104,2	39,36	98,1	36,61
	-8,5	-9,1	117,8	42,9	117,8	43,93	111,8	41,35	108,1	39,44	104,2	37,72	98,1	34,97
	-7	-7,6	121,3	43,41	118,1	42,54	111,8	39,97	108,1	38,07	104,2	36,35	98,1	33,86
	-5	-5,6	125,9	43,07	118,1	39,71	111,8	37,22	108,1	35,58	104,2	33,94	98,1	31,64
	-3	-3,7	125,9	39,97	118,1	36,87	111,8	34,65	108,1	33,09	104,2	31,64	98,1	29,47
	0	-0,7	125,9	37,22	118,1	34,39	111,8	32,22	108,1	30,85	104,2	29,65	98,1	27,57
	3	2,2	125,9	34,65	118,1	31,98	111,8	30	108,1	28,89	104,2	27,59	98,1	25,79
	5	4,1	125,9	32,22	118,1	29,74	111,8	28,02	108,1	26,9	104,2	25,79	98,1	24,15
	7	6	125,9	30,52	118,1	28,28	111,8	26,68	108,1	25,59	104,2	24,56	98,1	23
70%	9	7,9	125,9	28,54	118,1	26,46	111,8	25	108,1	23,97	104,2	23,02	98,1	21,55
	11	9,8	125,9	27,13	118,1	25,22	111,8	23,77	108,1	22,84	104,2	21,93	98,1	20,55
	13	11,8	125,9	25,81	118,1	23,99	111,8	22,61	108,1	21,78	104,2	20,9	98,1	19,6
	15	13,7	125,9	24,6	118,1	22,84	111,8	21,61	108,1	20,77	104,2	19,95	98,1	18,75
	-19,8	-20	89,9	40,57	89,6	41,69	89,6	42,47	89,6	42,9	89,6	43,41	85,7	41,43
	-18,8	-19	91,6	40,92	91,6	41,95	91,6	42,82	91,3	43,14	90,7	43,49	85,7	40,48
	-16,7	-17	99	42,29	99	43,14	98,1	43,31	94,5	41,35	91	39,45	85,7	36,7
	-13,7	-15	103,7	42,9	103,1	43,57	98,1	40,9	94,5	39,18	91	37,48	85,7	34,73
	-11,8	-13	108,1	43,67	103,4	41,35	98,1	38,68	94,5	36,96	91	35,32	85,7	33,01
	-9,8	-11	110,1	43,31	103,4	39,97	98,1	37,48	94,5	35,85	91	34,21	85,7	31,9
	-9,5	-10	110,1	42,2	103,4	38,94	98,1	36,61	94,5	34,98	91	33,36	85,7	31,11
	-8,5	-9,1	110,1	40,48	103,4	37,3	98,1	34,98	94,5	33,6	91	31,98	85,7	30
	-7	-7,6	110,1	39,1	103,4	36,11	98,1	33,86	94,5	32,49	91	31,03	85,7	28,89
	-5	-5,6	110,1	36,43	103,4	33,6	98,1	31,64	94,5	30,26	91	28,97	85,7	27,09
	-3	-3,7	110,1	33,86	103,4	31,37	98,1	29,47	94,5	28,28	91	27,11	85,7	25,33
60%	0	-0,7	110,1	31,64	103,4	29,39	98,1	27,57	94,5	26,46	91	25,35	85,7	23,73
	3	2,2	110,1	29,47	103,4	27,35	98,1	25,79	94,5	24,78	91	23,75	85,7	22,23
	5	4,1	110,1	27,57	103,4	25,57	98,1	24,15	94,5	23,2	91	22,25	85,7	20,86
	7	6	110,1	26,2	103,4	24,36	98,1	23	94,5	22,09	91	21,2	85,7	19,89
	9	7,9	110,1	24,56	103,4	22,82	98,1	21,54	94,5	20,73	91	19,89	85,7	18,7
	11	9,8	110,1	23,32	103,4	21,72	98,1	20,55	94,5	19,78	91	19	85,7	17,87
	13	11,8	110,1	22,25	103,4	20,74	98,1	19,61	94,5	18,9	91	18,15	85,7	17,08
	15	13,7	110,1	21,24	103,4	19,81	98,1	18,75	94,5	18,06	91	17,36	85,7	16,35
	-19,8	-20	89,8	42,89	88,3	43,06	84,2	40,31	81,2	38,58	78,1	36,7	73,6	34,21
	-18,8	-19	91,3	43,15	88,3	42,03	84,2	39,45	81,2	37,73	78,1	36,1	73,6	33,61
	-16,7	-17	94,4	41,34	88,3	38,08	84,2	35,75	81,2	34,21	78,1	32,76	73,6	30,51
	-13,7	-15	94,4	39,19	88,3	36,1	84,2	33,87	81,2	32,49	78,1	31,12	73,6	28,87
	-11,8	-13	94,4	36,97	88,3	34,21	84,2	32,15	81,2	30,77	78,1	29,48	73,6	27,5
	-9,8	-11	94,4	35,83	88,3	33,08	84,2	31,12	81,2	29,74	78,1	28,63	73,6	26,65
	-9,5	-10	94,4	34,98	88,3	32,23	84,2	30,33	81,2	29,14	78,1	27,84	73,6	26,02
-8,5	-9,1	94,4	33,61	88,3	31,12	84,2	29,14	81,2	28,02	78,1	26,81	73,6	25,05	
-7	-7,6	94,4	32,49	88,3	30,01	84,2	28,28	81,2	27,09	78,1	25,96	73,6	24,3	
-5	-5,6	94,4	30,25	88,3	28,02	84,2	26,44	81,2	25,35	78,1	24,36	73,6	22,8	
-3	-3,7	94,4	28,28	88,3	26,24	84,2	24,79	81,2	23,75	78,1	22,82	73,6	21,38	
0	-0,7	94,4	26,46	88,3	24,6	84,2	23,23	81,2	22,29	78,1	21,41	73,6	20,06	
3	2,2	94,4	24,79	88,3	23,05	84,2	21,75	81,2	20,91	78,1	20,08	73,6	18,88	
5	4,1	94,4	23,21	88,3	21,59	84,2	20,4	81,2	19,62	78,1	18,88	73,6	17,72	
7	6	94,4	22,1	88,3	20,56	84,2	19,46	81,2	18,73	78,1	18	73,6	16,95	
9	7,9	94,4	20,71	88,3	19,32	84,2	18,29	81,2	17,62	78,1	16,95	73,6	15,98	
11	9,8	94,4	19,77	88,3	18,45	84,2	17,49	81,2	16,84	78,1	16,23	73,6	15,29	
13	11,8	94,4	18,89	88,3	17,65	84,2	16,73	81,2	16,12	78,1	15,53	73,6	14,65	
15	13,7	94,4	18,06	88,3	16,87	84,2	16,02	81,2	15,44	78,1	14,87	73,6	14,04	

KVR1250HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	79,3	35,86	74,3	33,15	70,3	31,09	68,1	29,81	65,3	28,56	61,3	26,65
	-18,8	-19	79,3	35,05	74,3	32,36	70,3	30,46	68,1	29,18	65,3	27,91	61,3	26
	-16,7	-17	79,3	31,72	74,3	29,34	70,3	27,75	68,1	26,5	65,3	25,38	61,3	23,79
	-13,7	-15	79,3	30,15	74,3	27,91	70,3	26,34	68,1	25,22	65,3	24,28	61,3	22,69
	-11,8	-13	79,3	28,56	74,3	26,5	70,3	25,06	68,1	23,94	65,3	23	61,3	21,57
	-9,8	-11	79,3	27,75	74,3	25,69	70,3	24,28	68,1	23,32	65,3	22,37	61,3	20,94
	-9,5	-10	79,3	27,12	74,3	25,06	70,3	23,63	68,1	22,69	65,3	21,88	61,3	20,47
	-8,5	-9,1	79,3	26	74,3	24,1	70,3	22,85	68,1	21,88	65,3	20,94	61,3	19,67
	-7	-7,6	79,3	25,22	74,3	23,47	70,3	22,04	68,1	21,26	65,3	20,31	61,3	19,04
	-5	-5,6	79,3	23,63	74,3	21,88	70,3	20,78	68,1	19,98	65,3	19,19	61,3	17,92
	-3	-3,7	79,3	22,04	74,3	20,63	70,3	19,51	68,1	18,72	65,3	17,92	61,3	16,98
	0	-0,7	79,3	20,78	74,3	19,35	70,3	18,23	68,1	17,6	65,3	16,98	61,3	15,86
	3	2,2	79,3	19,51	74,3	18,08	70,3	17,13	68,1	16,51	65,3	15,86	61,3	15,01
	5	4,1	79,3	18,23	74,3	16,98	70,3	16,17	68,1	15,58	65,3	15,01	61,3	14,14
	7	6	79,3	17,45	74,3	16,33	70,3	15,45	68,1	14,89	65,3	14,36	61,3	13,55
	9	7,9	79,3	16,33	74,3	15,33	70,3	14,57	68,1	14,05	65,3	13,55	61,3	12,8
	11	9,8	79,3	15,66	74,3	14,67	70,3	13,95	68,1	13,45	65,3	12,98	61,3	12,27
	13	11,8	79,3	14,98	74,3	14,05	70,3	13,36	68,1	12,92	65,3	12,45	61,3	11,79
	15	13,7	79,3	14,36	74,3	13,46	70,3	12,82	68,1	12,39	65,3	11,96	61,3	11,33

46 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR1300HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	95,6	27,66	95,3	29,79	94,9	31,21	94,9	32,3	94,7	33,31	94,7	34,75
	-18,8	-19	97,7	28,34	96,9	30,29	96,9	31,89	96,5	32,81	96,2	33,74	96,2	35,25
	-16,7	-17	105,1	30,88	104,9	32,65	104,5	33,99	104,5	34,91	104,2	35,92	103,6	37,27
	-13,7	-15	109,7	32,14	109,4	33,83	108,8	35,16	108,8	35,92	108,8	36,85	108,1	38,29
	-11,8	-13	114,6	33,31	114	35	114	36,35	113,4	37,09	113,4	38,02	113,4	39,21
	-9,8	-11	117,7	33,99	116,8	35,67	116,8	36,85	116,4	37,77	116,4	38,53	116,2	39,71
	-9,5	-10	120,1	34,66	119,2	36,17	119,2	37,36	119,2	38,29	118,6	38,94	118,6	40,13
	-8,5	-9,1	123,8	35,43	123,8	37,09	123,2	38,29	122,9	38,94	122,9	39,71	122,3	40,88
	-7	-7,6	127,2	36,17	126,8	37,77	126,8	38,78	126,6	39,46	126	40,38	126	41,39
	-5	-5,6	134,8	37,52	134	38,94	134	39,95	133,6	40,63	133,6	41,39	133,3	42,48
	-3	-3,7	142,5	38,94	142,2	40,13	141,6	41,15	141,6	41,8	141,6	42,48	140,9	43,49
	0	-0,7	150,7	40,13	150,5	41,31	149,9	42,32	149,9	42,99	149,6	43,49	149,6	44,41
	3	2,2	159,6	41,31	159,6	42,48	159,3	43,4	158,7	43,92	158,7	44,57	158,7	45,43
	5	4,1	169,2	42,48	169,2	43,49	168,3	44,41	168,3	44,93	168,3	45,61	165	45
	7	6	176,8	43,24	176,8	44,41	175,9	45,09	175,9	45,61	174,8	45,93	165	42,55
	9	7,9	187	44,17	187	45,34	186,7	46,01	181,7	44,49	174,8	42,55	165	39,53
	11	9,8	195,9	44,93	195,2	45,85	188,2	44,24	181,7	42,14	174,8	40,29	165	37,43
	13	11,8	204,1	45,61	198,4	44,75	188,2	41,89	181,7	40,05	174,8	38,11	165	35,5
	15	13,7	212,1	45,93	198,4	42,3	188,2	39,69	181,7	37,84	174,8	36,26	165	33,81

KVR1300HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	95,3	30,2	94,9	32,14	94,7	33,49	94,7	34,34	94,1	35,27	94,1	36,6
	-18,8	-19	96,9	30,72	96,9	32,57	96,2	33,99	96,2	34,75	96,2	35,67	95,6	37,11
	-16,7	-17	104,5	33,06	104,5	34,75	104,2	35,94	103,6	36,87	103,6	37,61	103,6	38,96
	-13,7	-15	108,8	34,25	108,8	35,85	108,8	37,11	108,1	37,79	108,1	38,71	108,1	39,89
	-11,8	-13	114	35,43	114	36,87	113,4	38,04	113,4	38,8	113,4	39,64	112,8	40,81
	-9,8	-11	117	36,1	117	37,52	116,4	38,71	116,4	39,46	116,2	40,13	115,6	41,31
	-9,5	-10	119,2	36,6	119,2	38,04	118,6	39,21	118,6	39,89	118,6	40,65	118,6	41,66
	-8,5	-9,1	123,8	37,36	122,9	38,8	122,9	39,89	122,9	40,65	122,5	41,31	122,2	42,32
	-7	-7,6	126,8	38,04	126,6	39,46	126	40,38	126	41,15	126	41,82	125,7	42,83
	-5	-5,6	134,2	39,21	133,6	40,65	133,6	41,57	133,3	42,23	133,3	42,83	132,7	43,92
	-3	-3,7	141,6	40,38	141,6	41,82	141,6	42,59	140,9	43,24	140,9	43,92	140,9	44,84
	0	-0,7	150,5	41,57	149,9	42,75	149,6	43,67	149,6	44,17	149,2	44,84	149,2	45,61
	3	2,2	159,6	42,75	158,7	43,92	158,7	44,68	158,7	45,18	158,5	45,85	152,3	43,83
	5	4,1	169,2	43,76	168,3	44,84	168,3	45,61	167,8	45,95	161,3	43,83	152,3	40,72
	7	6	176,5	44,59	175,9	45,61	174,1	45,43	167,8	43,49	161,3	41,49	152,3	38,63
	9	7,9	187,2	45,45	183	45	174,1	42,14	167,8	40,47	161,3	38,63	152,3	35,93
	11	9,8	195,2	46,03	183	42,66	174,1	40,05	167,8	38,36	161,3	36,51	152,3	34,08
	13	11,8	195,6	43,83	183	40,47	174,1	37,86	167,8	36,26	161,3	34,75	152,3	32,39
	15	13,7	195,6	41,49	183	38,36	174,1	36,01	167,8	34,49	161,3	32,89	152,3	30,79
110%	-19,8	-20	95	32,65	94,7	34,25	94,1	35,67	94,1	36,44	94,1	37,36	93,8	38,53
	-18,8	-19	96,2	33,08	96,2	34,75	96,2	36,1	95,6	36,86	95,6	37,79	95,4	38,96
	-16,7	-17	104,5	35,18	103,8	36,86	103,8	38,04	103,8	38,71	103,8	39,46	103	40,65
	-13,7	-15	109	36,35	108,2	37,79	108,2	38,96	108,2	39,72	108,2	40,38	107,3	41,57
	-11,8	-13	113,4	37,36	113,4	38,8	113,4	39,88	112,8	40,65	112,5	41,32	112,5	42,34
	-9,8	-11	116,5	38,04	116,5	39,46	116,2	40,38	115,8	41,14	115,8	41,82	115,8	42,83
	-9,5	-10	119,3	38,53	118,6	39,88	118,6	40,9	118,6	41,57	118	42,25	117,7	43,26
	-8,5	-9,1	122,9	39,21	122,9	40,65	122,5	41,57	122,5	42,07	122,3	42,74	122,3	43,76
	-7	-7,6	126,6	39,88	126,2	41,14	126,2	42,07	125,9	42,74	125,3	43,26	125,3	44,18
	-5	-5,6	133,6	40,9	133,4	42,25	133,4	42,99	133	43,67	133	44,18	132,7	45,2
	-3	-3,7	141,6	42,07	141	43,26	141	44,18	141	44,68	141	45,2	139,8	45,68
	0	-0,7	150,1	43,26	149,9	44,18	149,3	45,11	149,3	45,6	148,3	45,68	139,8	42,41
	3	2,2	158,8	44,18	158,8	45,2	158,1	45,85	153,9	44,5	148,3	42,41	139,8	39,28
	5	4,1	168,5	45,11	168,3	45,94	159,4	43,08	153,9	41,24	148,3	39,28	139,8	36,69
	7	6	176	45,85	168,3	43,58	159,4	40,72	153,9	39,03	148,3	37,18	139,8	34,75
	9	7,9	179,4	43,83	168,3	40,47	159,4	37,95	153,9	36,26	148,3	34,75	139,8	32,39
	11	9,8	179,4	41,64	168,3	38,36	159,4	36,01	153,9	34,48	148,3	32,9	139,8	30,79
	13	11,8	179,4	39,28	168,3	36,42	159,4	34,08	153,9	32,72	148,3	31,3	139,8	29,1
	15	13,7	179,4	37,34	168,3	34,57	159,4	32,48	153,9	31,06	148,3	29,78	139,8	27,73
100%	-19,8	-20	94,7	35	94,1	36,6	93,8	37,79	93,8	38,53	93,4	39,3	93,4	40,47
	-18,8	-19	96,2	35,42	95,6	37,11	95,3	38,28	95,3	38,96	95,3	39,72	94,9	40,9
	-16,7	-17	103,6	37,52	103,6	38,96	103,3	39,97	102,9	40,65	102,9	41,3	102,9	42,32
	-13,7	-15	108,2	38,44	108,2	39,72	108,2	40,9	107,3	41,57	107,3	42,07	107,3	43,24
	-11,8	-13	113,4	39,46	112,8	40,65	112,5	41,66	112,5	42,32	112,5	42,99	112,1	43,92
	-9,8	-11	116,2	39,97	115,6	41,3	115,6	42,23	115,6	42,74	115,3	43,51	114,9	44,43
	-9,5	-10	118,6	40,38	118,6	41,57	118	42,58	117,7	43,24	117,7	43,76	117,7	44,68
	-8,5	-9,1	122,5	41,14	122,2	42,32	122,2	43,24	122,2	43,76	121,6	44,43	121,6	45,18
	-7	-7,6	126	41,57	125,7	42,74	125,3	43,67	125,3	44,16	125,3	44,84	125,3	45,6
	-5	-5,6	133,3	42,74	132,7	43,76	132,7	44,68	132,5	45,09	132,5	45,6	127	43,58
	-3	-3,7	140,9	43,76	140,9	44,68	140,9	45,6	139,8	45,68	134,6	43,58	127	40,47
	0	-0,7	149,6	44,68	149,2	45,6	145	44,5	139,8	42,41	134,6	40,47	127	37,61
	3	2,2	158,8	45,6	152,6	43,99	145	41,22	139,8	39,55	134,6	37,61	127	35,09
	5	4,1	163	44,26	152,6	40,97	145	38,36	111,6	36,69	134,6	35,09	127	32,64
	7	6	163	41,89	152,6	38,78	145	36,26	139,8	34,82	134,6	33,15	127	31,04
	9	7,9	163	39,03	152,6	36,01	145	33,81	139,8	32,39	134,6	31,04	127	28,9
	11	9,8	163	36,94	152,6	34,16	145	32,23	139,8	30,79	134,6	29,53	127	27,49
	13	11,8	163	35,09	152,6	32,48	145	30,54	139,8	29,37	134,6	27,96	127	26,26
	15	13,7	163	33,4	152,6	30,79	145	29,09	139,8	27,91	134,6	26,74	127	25,06

KVR1300HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	94	37,52	93,8	38,94	93,4	39,95	93,4	40,63	93,4	41,3	93,1	42,32
	-18,8	-19	95,3	37,86	95,3	39,21	95,3	40,38	94,9	41,06	94,9	41,64	94,6	42,72
	-16,7	-17	103,8	39,7	102,9	40,88	102,9	41,8	102,9	42,48	102,9	43,24	102,2	44,16
	-13,7	-15	108,1	40,63	107,2	41,8	107,2	42,72	107,2	43,24	107,2	43,92	106,8	44,84
	-11,8	-13	112,4	41,39	112,4	42,56	112,4	43,49	112	44	112	44,66	111,8	45,58
	-9,8	-11	115,7	42,07	115,7	42,99	115,5	43,92	114,9	44,41	114,9	45,09	114,3	45,41
	-9,5	-10	117,9	42,32	117,7	43,49	117,7	44,16	117,7	44,84	117,3	45,34	114,3	44,24
	-8,5	-9,1	122,2	42,99	121,6	44	121,6	44,84	121,6	45,34	121,1	45,68	114,3	42,39
	-7	-7,6	125,3	43,49	125,3	44,41	125,3	45,34	125,3	45,85	121,1	44,24	114,3	40,97
	-5	-5,6	132,9	44,41	132,6	45,34	130,2	45,16	125,9	43,06	121,1	41,13	114,3	38,27
	-3	-3,7	140,9	45,34	137,5	44,75	130,2	41,89	125,9	40,04	121,1	38,27	114,3	35,66
	0	-0,7	146,5	45,16	137,5	41,62	130,2	39,03	125,9	37,34	121,1	35,66	114,3	33,13
	3	2,2	146,5	41,89	137,5	38,6	130,2	36,26	125,9	34,73	121,1	33,13	114,3	30,95
	5	4,1	146,5	38,85	137,5	35,99	130,2	33,81	125,9	32,39	121,1	30,95	114,3	28,89
	7	6	146,5	36,92	137,5	34,06	130,2	31,96	125,9	30,79	121,1	29,35	114,3	27,46
	9	7,9	146,5	34,32	137,5	31,71	130,2	29,86	125,9	28,65	121,1	27,46	114,3	25,76
	11	9,8	146,5	32,64	137,5	30,27	130,2	28,41	125,9	27,23	121,1	26,07	114,3	24,41
	13	11,8	146,5	31,04	137,5	28,65	130,2	27,01	125,9	26,02	121,1	24,86	114,3	23,34
	15	13,7	146,5	29,35	137,5	27,25	130,2	25,78	125,9	24,81	121,1	23,69	114,3	22,26
80%	-19,8	-20	93,4	39,98	93,4	41,15	93,4	42,07	93,1	42,75	93,1	43,25	92,5	44,26
	-18,8	-19	95,3	40,39	94,9	41,56	94,7	42,5	94,7	43	94,7	43,67	94,7	44,69
	-16,7	-17	102,9	41,83	102,9	43	102,3	43,92	102,1	44,44	102,1	44,94	101,4	45,44
	-13,7	-15	107,3	42,75	107,3	43,76	106,9	44,6	106,9	45,1	106,6	45,61	101,4	42,98
	-11,8	-13	112,5	43,51	112,1	44,44	111,8	45,36	111,8	45,68	107,9	43,75	101,4	40,64
	-9,8	-11	115,3	43,92	114,9	44,94	114,9	45,61	111,8	44,26	107,9	42,33	101,4	39,29
	-9,5	-10	117,7	44,17	117,3	45,18	115,9	45,19	111,8	43,25	107,9	41,22	101,4	38,36
	-8,5	-9,1	121,6	44,85	121,6	45,86	115,9	43,34	111,8	41,38	107,9	39,53	101,4	36,67
	-7	-7,6	125,3	45,36	122,2	44,67	115,9	41,9	111,8	39,96	107,9	38,11	101,4	35,5
	-5	-5,6	130,3	45,19	122,2	41,65	115,9	39,04	111,8	37,35	107,9	35,66	101,4	33,16
	-3	-3,7	130,3	41,9	122,2	38,61	115,9	36,27	111,8	34,74	107,9	33,16	101,4	30,95
	0	-0,7	130,3	39,04	122,2	36,02	115,9	33,81	111,8	32,39	107,9	31,04	101,4	28,89
	3	2,2	130,3	36,27	122,2	33,57	115,9	31,47	111,8	30,3	107,9	28,9	101,4	27,01
	5	4,1	130,3	33,81	122,2	31,22	115,9	29,37	111,8	28,18	107,9	27,01	101,4	25,32
	7	6	130,3	31,97	122,2	29,62	115,9	27,95	111,8	26,79	107,9	25,78	101,4	24,13
	9	7,9	130,3	29,87	122,2	27,72	115,9	26,24	111,8	25,11	107,9	24,14	101,4	22,58
	11	9,8	130,3	28,43	122,2	26,47	115,9	24,89	111,8	23,93	107,9	22,98	101,4	21,54
	13	11,8	130,3	27,02	122,2	25,12	115,9	23,68	111,8	22,83	107,9	21,91	101,4	20,54
	15	13,7	130,3	25,8	122,2	23,93	115,9	22,64	111,8	21,77	107,9	20,91	101,4	19,65
70%	-19,8	-20	93,1	42,32	92,5	43,51	92,5	44,26	92,5	44,85	92,5	45,36	88,6	43,5
	-18,8	-19	94,7	42,75	94,7	43,76	94,7	44,69	94,1	45,09	93,8	45,52	88,6	42,41
	-16,7	-17	102,3	44,17	102,3	45,09	101,4	45,43	98,1	43,34	94,4	41,4	88,6	38,54
	-13,7	-15	106,9	44,85	106,6	45,68	101,4	42,98	98,1	41,13	94,4	39,29	88,6	36,43
	-11,8	-13	111,8	45,61	107,2	43,34	101,4	40,64	98,1	38,79	94,4	37,1	88,6	34,58
	-9,8	-11	114,3	45,43	107,2	41,9	101,4	39,29	98,1	37,62	94,4	35,93	88,6	33,41
	-9,5	-10	114,3	44,26	107,2	40,89	101,4	38,36	98,1	36,69	94,4	35,01	88,6	32,64
	-8,5	-9,1	114,3	42,41	107,2	39,2	101,4	36,69	98,1	35,25	94,4	33,57	88,6	31,47
	-7	-7,6	114,3	40,97	107,2	37,87	101,4	35,5	98,1	34,08	94,4	32,48	88,6	30,3
	-5	-5,6	114,3	38,27	107,2	35,25	101,4	33,16	98,1	31,72	94,4	30,46	88,6	28,41
	-3	-3,7	114,3	35,5	107,2	32,89	101,4	30,95	98,1	29,62	94,4	28,42	88,6	26,54
	0	-0,7	114,3	33,16	107,2	30,79	101,4	28,89	98,1	27,72	94,4	26,55	88,6	24,87
	3	2,2	114,3	30,95	107,2	28,66	101,4	27,01	98,1	26,01	94,4	24,88	88,6	23,31
	5	4,1	114,3	28,89	107,2	26,78	101,4	25,32	98,1	24,35	94,4	23,32	88,6	21,86
	7	6	114,3	27,47	107,2	25,56	101,4	24,13	98,1	23,15	94,4	22,21	88,6	20,85
	9	7,9	114,3	25,78	107,2	23,92	101,4	22,59	98,1	21,72	94,4	20,85	88,6	19,61
	11	9,8	114,3	24,41	107,2	22,77	101,4	21,54	98,1	20,72	94,4	19,91	88,6	18,73
	13	11,8	114,3	23,32	107,2	21,74	101,4	20,56	98,1	19,8	94,4	19,02	88,6	17,9
	15	13,7	114,3	22,26	107,2	20,75	101,4	19,65	98,1	18,93	94,4	18,19	88,6	17,13

KVR1300HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	92,6	44,86	91,4	45,2	87,1	42,34	84,1	40,47	80,9	38,54	76,1	35,93
	-18,8	-19	94,1	45,11	91,4	44,19	87,1	41,4	84,1	39,55	80,9	37,88	76,1	35,27
	-16,7	-17	97,9	43,35	91,4	39,98	87,1	37,45	84,1	35,93	80,9	34,35	76,1	31,98
	-13,7	-15	97,9	41,15	91,4	37,88	87,1	35,52	84,1	34,08	80,9	32,66	76,1	30,29
	-11,8	-13	97,9	38,81	91,4	35,93	87,1	33,67	84,1	32,23	80,9	30,97	76,1	28,87
	-9,8	-11	97,9	37,61	91,4	34,75	87,1	32,66	84,1	31,22	80,9	30,05	76,1	27,95
	-9,5	-10	97,9	36,69	91,4	33,83	87,1	31,89	84,1	30,56	80,9	29,28	76,1	27,26
	-8,5	-9,1	97,9	35,27	91,4	32,66	87,1	30,56	84,1	29,37	80,9	28,15	76,1	26,28
	-7	-7,6	97,9	34,08	91,4	31,49	87,1	29,62	84,1	28,41	80,9	27,23	76,1	25,53
	-5	-5,6	97,9	31,73	91,4	29,37	87,1	27,71	84,1	26,55	80,9	25,56	76,1	23,91
	-3	-3,7	97,9	29,62	91,4	27,49	87,1	26,03	84,1	24,88	80,9	23,92	76,1	22,42
	0	-0,7	97,9	27,72	91,4	25,8	87,1	24,38	84,1	23,37	80,9	22,45	76,1	21,04
	3	2,2	97,9	26,03	91,4	24,17	87,1	22,8	84,1	21,93	80,9	21,05	76,1	19,79
	5	4,1	97,9	24,37	91,4	22,63	87,1	21,39	84,1	20,58	80,9	19,79	76,1	18,58
	7	6	97,9	23,17	91,4	21,56	87,1	20,41	84,1	19,64	80,9	18,87	76,1	17,76
	9	7,9	97,9	21,71	91,4	20,25	87,1	19,18	84,1	18,47	80,9	17,76	76,1	16,75
	11	9,8	97,9	20,73	91,4	19,35	87,1	18,33	84,1	17,66	80,9	17,01	76,1	16,03
	13	11,8	97,9	19,81	91,4	18,5	87,1	17,53	84,1	16,91	80,9	16,27	76,1	15,35
	15	13,7	97,9	18,93	91,4	17,69	87,1	16,8	84,1	16,18	80,9	15,58	76,1	14,73
50%	-19,8	-20	81,8	37,25	76,6	34,44	72,5	32,3	70,2	30,97	67,3	29,67	63,2	27,68
	-18,8	-19	81,8	36,41	76,6	33,61	72,5	31,64	70,2	30,31	67,3	29	63,2	27,01
	-16,7	-17	81,8	32,96	76,6	30,48	72,5	28,83	70,2	27,53	67,3	26,37	63,2	24,72
	-13,7	-15	81,8	31,32	76,6	29	72,5	27,36	70,2	26,2	67,3	25,22	63,2	23,57
	-11,8	-13	81,8	29,67	76,6	27,53	72,5	26,03	70,2	24,87	67,3	23,89	63,2	22,41
	-9,8	-11	81,8	28,83	76,6	26,69	72,5	25,22	70,2	24,23	67,3	23,23	63,2	21,75
	-9,5	-10	81,8	28,17	76,6	26,03	72,5	24,55	70,2	23,57	67,3	22,73	63,2	21,26
	-8,5	-9,1	81,8	27,01	76,6	25,04	72,5	23,74	70,2	22,73	67,3	21,75	63,2	20,44
	-7	-7,6	81,8	26,2	76,6	24,38	72,5	22,9	70,2	22,09	67,3	21,09	63,2	19,78
	-5	-5,6	81,8	24,55	76,6	22,73	72,5	21,58	70,2	20,76	67,3	19,93	63,2	18,62
	-3	-3,7	81,8	22,9	76,6	21,43	72,5	20,27	70,2	19,44	67,3	18,62	63,2	17,64
	0	-0,7	81,8	21,58	76,6	20,1	72,5	18,94	70,2	18,28	67,3	17,64	63,2	16,48
	3	2,2	81,8	20,27	76,6	18,79	72,5	17,79	70,2	17,15	67,3	16,48	63,2	15,59
	5	4,1	81,8	18,94	76,6	17,64	72,5	16,8	70,2	16,19	67,3	15,59	63,2	14,69
	7	6	81,8	18,13	76,6	16,97	72,5	16,05	70,2	15,47	67,3	14,92	63,2	14,08
	9	7,9	81,8	16,97	76,6	15,93	72,5	15,13	70,2	14,6	67,3	14,08	63,2	13,3
	11	9,8	81,8	16,26	76,6	15,24	72,5	14,49	70,2	13,97	67,3	13,48	63,2	12,75
	13	11,8	81,8	15,56	76,6	14,6	72,5	13,88	70,2	13,42	67,3	12,93	63,2	12,24
	15	13,7	81,8	14,92	76,6	13,99	72,5	13,31	70,2	12,87	67,3	12,43	63,2	11,77

48 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1350HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	98,4	28,71	98,4	30,96	97,8	32,43	97,8	33,66	97,8	34,65	97,8	36,15
	-18,8	-19	100,8	29,46	99,9	31,44	99,9	33,18	99,3	34,17	99,3	35,16	99,3	36,63
	-16,7	-17	108,3	32,19	108,3	33,93	107,7	35,4	107,7	36,39	107,7	37,38	106,8	38,88
	-13,7	-15	113,1	33,42	113,1	35,16	112,2	36,63	112,2	37,38	112,2	38,37	111,6	39,87
	-11,8	-13	118,5	34,65	117,6	36,39	117,6	37,89	117	38,61	117	39,6	117	40,86
	-9,8	-11	121,5	35,4	120,6	37,14	120,6	38,37	120	39,36	120	40,11	120	41,34
	-9,5	-10	123,9	36,15	123	37,62	123	38,88	123	39,87	122,4	40,59	122,4	41,85
	-8,5	-9,1	127,8	36,9	127,8	38,61	126,9	39,87	126,9	40,59	126,9	41,34	126	42,57
	-7	-7,6	131,4	37,62	130,8	39,36	130,8	40,35	130,8	41,1	129,9	42,09	129,9	43,08
	-5	-5,6	139,2	39,12	138,3	40,59	138,3	41,58	137,7	42,33	137,7	43,08	137,7	44,31
	-3	-3,7	147	40,59	147	41,85	146,1	42,84	146,1	43,56	146,1	44,31	145,5	45,3
	0	-0,7	155,4	41,85	155,4	43,08	154,5	44,07	154,5	44,82	154,5	45,3	154,5	46,29
	3	2,2	164,7	43,08	164,7	44,31	164,7	45,3	163,8	45,81	163,8	46,53	163,8	47,28
	5	4,1	174,6	44,31	174,6	45,3	173,7	46,29	173,7	46,8	173,7	47,55	170,7	47,04
	7	6	182,4	45,06	182,4	46,29	181,5	47,04	181,5	47,55	180,6	48,03	170,7	44,55
	9	7,9	192,9	46,05	192,9	47,28	192,9	48,03	187,8	46,53	180,6	44,55	170,7	41,34
	11	9,8	202,2	46,8	201,6	47,79	194,7	46,29	187,8	44,07	180,6	42,09	170,7	39,12
	13	11,8	210,6	47,55	205,2	46,8	194,7	43,83	187,8	41,85	180,6	39,87	170,7	37,14
	15	13,7	219,3	48,03	205,2	44,31	194,7	41,58	187,8	39,6	180,6	37,89	170,7	35,4
120%	-19,8	-20	98,4	31,44	97,8	33,42	97,8	34,92	97,8	35,67	96,9	36,66	96,9	38,13
	-18,8	-19	99,9	31,95	99,9	33,93	99,3	35,4	99,3	36,15	99,3	37,14	98,4	38,64
	-16,7	-17	107,7	34,41	107,7	36,15	107,7	37,41	106,8	38,4	106,8	39,12	106,8	40,62
	-13,7	-15	112,2	35,67	112,2	37,41	112,2	38,64	111,6	39,39	111,6	40,38	111,6	41,61
	-11,8	-13	117,6	36,9	117,6	38,4	117	39,63	117	40,38	117	41,37	116,1	42,6
	-9,8	-11	120,9	37,65	120,9	39,12	120	40,38	120	41,1	120	41,85	119,1	43,08
	-9,5	-10	123	38,13	123	39,63	122,4	40,86	122,4	41,61	122,4	42,36	122,4	43,35
	-8,5	-9,1	127,8	38,88	126,9	40,38	126,9	41,61	126,9	42,36	126,3	43,08	126,3	44,07
	-7	-7,6	130,8	39,63	130,8	41,1	129,9	42,09	129,9	42,84	129,9	43,59	129,9	44,58
	-5	-5,6	138,6	40,86	137,7	42,36	137,7	43,35	137,7	44,07	137,7	44,58	136,8	45,81
	-3	-3,7	146,1	42,09	146,1	43,59	146,1	44,34	145,5	45,06	145,5	45,81	145,5	46,8
	0	-0,7	155,4	43,35	154,5	44,58	154,5	45,57	154,5	46,05	153,9	46,8	153,9	47,55
	3	2,2	164,7	44,58	163,8	45,81	163,8	46,56	163,8	47,04	163,8	47,79	157,8	45,81
	5	4,1	174,6	45,57	173,7	46,8	173,7	47,55	173,7	48,06	166,8	45,81	157,8	42,6
	7	6	182,4	46,56	181,5	47,55	180	47,55	173,7	45,57	166,8	43,35	157,8	40,38
	9	7,9	193,2	47,31	189,3	47,04	180	44,07	173,7	42,36	166,8	40,38	157,8	37,65
	11	9,8	201,6	48,06	189,3	44,58	180	41,85	173,7	40,11	166,8	38,13	157,8	35,67
	13	11,8	202,2	45,81	189,3	42,36	180	39,63	173,7	37,89	166,8	36,42	157,8	33,93
	15	13,7	202,2	43,35	189,3	40,11	180	37,65	173,7	36,15	166,8	34,41	157,8	32,19

KVR1350HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	97,8	33,93	97,8	35,67	96,9	37,14	96,9	37,89	96,9	38,88	96,9	40,11
	-18,8	-19	99,3	34,44	99,3	36,15	99,3	37,65	98,4	38,4	98,4	39,39	98,4	40,62
	-16,7	-17	107,7	36,66	107,1	38,4	107,1	39,63	107,1	40,38	107,1	41,1	106,2	42,36
	-13,7	-15	112,5	37,89	111,6	39,39	111,6	40,62	111,6	41,37	111,6	42,09	110,7	43,35
	-11,8	-13	117	38,88	117	40,38	117	41,61	116,1	42,36	116,1	43,11	116,1	44,1
	-9,8	-11	120	39,63	120	41,1	120	42,09	119,4	42,84	119,4	43,59	119,4	44,58
	-9,5	-10	123	40,11	122,4	41,61	122,4	42,6	122,4	43,35	121,5	44,1	121,5	45,09
	-8,5	-9,1	126,9	40,86	126,9	42,36	126,3	43,35	126,3	43,83	126,3	44,58	126,3	45,57
	-7	-7,6	130,8	41,61	130,2	42,84	130,2	43,83	130,2	44,58	129,3	45,09	129,3	46,08
	-5	-5,6	137,7	42,6	137,7	44,1	137,7	44,82	137,1	45,57	137,1	46,08	137,1	47,07
	-3	-3,7	146,1	43,83	145,5	45,09	145,5	46,08	145,5	46,56	145,5	47,07	144,6	47,79
	0	-0,7	154,8	45,09	154,8	46,08	153,9	47,07	153,9	47,55	153,3	47,79	144,6	48,34
	3	2,2	163,8	46,08	163,8	47,07	163,2	47,79	159,3	46,56	153,3	44,34	144,6	49,1
	5	4,1	174	47,07	174	48,06	164,7	45,09	159,3	43,11	153,3	41,1	144,6	50,38,4
	7	6	181,5	47,79	174	45,57	164,7	42,6	159,3	40,86	153,3	38,88	144,6	51,36,42
	9	7,9	185,4	45,81	174	42,36	164,7	39,63	159,3	37,89	153,3	36,42	144,6	52,33,93
	11	9,8	185,4	43,59	174	40,11	164,7	37,65	159,3	36,15	153,3	34,44	144,6	53,32,19
	13	11,8	185,4	41,1	174	38,13	164,7	35,67	159,3	34,17	153,3	32,7	144,6	54,30,45
	15	13,7	185,4	39,12	174	36,15	164,7	33,93	159,3	32,46	153,3	31,2	144,6	55,28,98
100%	-19,8	-20	97,8	36,39	96,9	38,13	96,9	39,39	96,9	40,11	96,3	40,86	96,3	42,09
	-18,8	-19	99,3	36,9	98,4	38,64	98,4	39,87	98,4	40,62	98,4	41,37	97,8	42,6
	-16,7	-17	106,8	39,12	106,8	40,62	106,8	41,61	106,2	42,36	106,2	43,08	106,2	44,07
	-13,7	-15	111,6	40,11	111,6	41,37	111,6	42,6	110,7	43,35	110,7	43,83	110,7	45,06
	-11,8	-13	117	41,1	116,1	42,36	116,1	43,35	116,1	44,07	116,1	44,82	115,5	45,81
	-9,8	-11	120	41,61	119,1	43,08	119,1	44,07	119,1	44,58	119,1	45,33	118,5	46,32
	-9,5	-10	122,4	42,09	122,4	43,35	121,5	44,34	121,5	45,06	121,5	45,57	121,5	46,56
	-8,5	-9,1	126,3	42,84	126,3	44,07	126,3	45,06	126,3	45,57	125,4	46,32	125,4	47,04
	-7	-7,6	129,9	43,35	129,9	44,58	129,3	45,57	129,3	46,05	129,3	46,8	129,3	47,55
	-5	-5,6	137,7	44,58	136,8	45,57	136,8	46,56	136,8	47,04	136,8	47,55	131,4	48,57
	-3	-3,7	145,5	45,57	145,5	46,56	145,5	47,55	144,6	47,79	139,2	45,57	131,4	49,42,36
	0	-0,7	154,5	46,56	153,9	47,55	150	46,56	144,6	44,34	139,2	42,36	131,4	50,39,39
	3	2,2	163,8	47,55	157,8	46,05	150	43,08	144,6	41,37	139,2	39,39	131,4	51,36,66
	5	4,1	168,6	46,32	157,8	42,84	150	40,11	102,3	38,4	139,2	36,66	131,4	52,34,17
	7	6	168,6	43,83	157,8	40,62	150	37,89	144,6	36,39	139,2	34,68	131,4	53,32,43
	9	7,9	168,6	40,86	157,8	37,65	150	35,4	144,6	33,93	139,2	32,43	131,4	54,30,21
	11	9,8	168,6	38,64	157,8	35,67	150	33,69	144,6	32,19	139,2	30,96	131,4	55,28,74
	13	11,8	168,6	36,66	157,8	33,93	150	31,95	144,6	30,72	139,2	29,22	131,4	56,27,48
	15	13,7	168,6	34,92	157,8	32,19	150	30,45	144,6	29,22	139,2	27,99	131,4	57,26,25
90%	-19,8	-20	96,9	39,12	96,9	40,59	96,3	41,58	96,3	42,33	96,3	43,08	96,3	44,07
	-18,8	-19	98,4	39,36	98,4	40,86	98,4	42,09	97,8	42,84	97,8	43,32	97,8	44,55
	-16,7	-17	107,1	41,34	106,2	42,57	106,2	43,56	106,2	44,31	106,2	45,06	105,6	46,05
	-13,7	-15	111,6	42,33	110,7	43,56	110,7	44,55	110,7	45,06	110,7	45,81	110,1	46,8
	-11,8	-13	116,1	43,08	116,1	44,31	116,1	45,3	115,5	45,81	115,5	46,53	115,5	47,52
	-9,8	-11	119,4	43,83	119,4	44,82	119,4	45,81	118,5	46,29	118,5	47,04	118,5	47,52
	-9,5	-10	121,5	44,07	121,5	45,3	121,5	46,05	121,5	46,8	120,9	47,28	118,5	48,46,29
	-8,5	-9,1	126,3	44,82	125,4	45,81	125,4	46,8	125,4	47,28	125,4	47,79	118,5	49,44,31
	-7	-7,6	129,3	45,3	129,3	46,29	129,3	47,28	129,3	47,79	125,4	46,29	118,5	50,42,84
	-5	-5,6	137,1	46,29	137,1	47,28	134,7	47,28	130,2	45,06	125,4	43,08	118,5	51,40,11
	-3	-3,7	145,5	47,28	142,5	46,8	134,7	43,83	130,2	41,85	125,4	40,11	118,5	52,37,38
	0	-0,7	151,5	47,28	142,5	43,56	134,7	40,86	130,2	39,12	125,4	37,38	118,5	53,34,65
	3	2,2	151,5	43,83	142,5	40,35	134,7	37,89	130,2	36,39	125,4	34,65	118,5	54,32,43
	5	4,1	151,5	40,59	142,5	37,62	134,7	35,4	130,2	33,93	125,4	32,43	118,5	55,30,21
	7	6	151,5	38,61	142,5	35,64	134,7	33,42	130,2	32,19	125,4	30,69	118,5	56,28,71
	9	7,9	151,5	35,91	142,5	33,18	134,7	31,2	130,2	29,94	125,4	28,71	118,5	57,26,97
	11	9,8	151,5	34,17	142,5	31,68	134,7	29,7	130,2	28,47	125,4	27,24	118,5	58,25,5
	13	11,8	151,5	32,43	142,5	29,94	134,7	28,23	130,2	27,24	125,4	25,98	118,5	59,24,42
	15	13,7	151,5	30,69	142,5	28,47	134,7	26,97	130,2	25,98	125,4	24,75	118,5	60,23,28

KVR1350HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	96,3	41,61	96,3	42,84	96,3	43,83	96,3	44,58	96,3	45,06	95,4	46,05
	-18,8	-19	98,4	42,09	97,8	43,32	97,8	44,34	97,8	44,82	97,8	45,57	97,8	46,56
	-16,7	-17	106,2	43,59	106,2	44,82	105,3	45,81	105,3	46,32	105,3	46,8	104,7	47,55
	-13,7	-15	110,7	44,58	110,7	45,57	110,1	46,56	110,1	47,04	110,1	47,55	104,7	45,06
	-11,8	-13	116,1	45,33	115,5	46,32	115,5	47,31	115,5	47,79	111,6	45,81	104,7	42,6
	-9,8	-11	119,1	45,81	118,5	46,8	118,5	47,55	115,5	46,32	111,6	44,34	104,7	41,1
	-9,5	-10	121,5	46,05	120,9	47,04	120	47,31	115,5	45,33	111,6	43,08	104,7	40,11
	-8,5	-9,1	125,4	46,8	125,4	47,79	120	45,33	115,5	43,32	111,6	41,34	104,7	38,37
	-7	-7,6	129,3	47,31	126,3	46,8	120	43,83	115,5	41,85	111,6	39,87	104,7	37,14
	-5	-5,6	134,7	47,31	126,3	43,59	120	40,86	115,5	39,12	111,6	37,38	104,7	34,68
	-3	-3,7	134,7	43,83	126,3	40,35	120	37,89	115,5	36,39	111,6	34,68	104,7	32,43
	0	-0,7	134,7	40,86	126,3	37,65	120	35,4	115,5	33,93	111,6	32,43	104,7	30,21
	3	2,2	134,7	37,89	126,3	35,16	120	32,94	115,5	31,71	111,6	30,21	104,7	28,23
	5	4,1	134,7	35,4	126,3	32,7	120	30,72	115,5	29,46	111,6	28,23	104,7	26,49
	7	6	134,7	33,42	126,3	30,96	120	29,22	115,5	27,99	111,6	27	104,7	25,26
	9	7,9	134,7	31,2	126,3	28,98	120	27,48	115,5	26,25	111,6	25,26	104,7	23,61
	11	9,8	134,7	29,73	126,3	27,72	120	26,01	115,5	25,02	111,6	24,03	104,7	22,53
	13	11,8	134,7	28,23	126,3	26,25	120	24,75	115,5	23,88	111,6	22,92	104,7	21,48
	15	13,7	134,7	27	126,3	25,02	120	23,67	115,5	22,77	111,6	21,87	104,7	20,55
70%	-19,8	-20	96,3	44,07	95,4	45,33	95,4	46,05	95,4	46,8	95,4	47,31	91,5	45,57
	-18,8	-19	97,8	44,58	97,8	45,57	97,8	46,56	96,9	47,04	96,9	47,55	91,5	44,34
	-16,7	-17	105,6	46,05	105,6	47,04	104,7	47,55	101,7	45,33	97,8	43,35	91,5	40,38
	-13,7	-15	110,1	46,8	110,1	47,79	104,7	45,06	101,7	43,08	97,8	41,1	91,5	38,13
	-11,8	-13	115,5	47,55	111	45,33	104,7	42,6	101,7	40,62	97,8	38,88	91,5	36,15
	-9,8	-11	118,5	47,55	111	43,83	104,7	41,1	101,7	39,39	97,8	37,65	91,5	34,92
	-9,5	-10	118,5	46,32	111	42,84	104,7	40,11	101,7	38,4	97,8	36,66	91,5	34,17
	-8,5	-9,1	118,5	44,34	111	41,1	104,7	38,4	101,7	36,9	97,8	35,16	91,5	32,94
	-7	-7,6	118,5	42,84	111	39,63	104,7	37,14	101,7	35,67	97,8	33,93	91,5	31,71
	-5	-5,6	118,5	40,11	111	36,9	104,7	34,68	101,7	33,18	97,8	31,95	91,5	29,73
	-3	-3,7	118,5	37,14	111	34,41	104,7	32,43	101,7	30,96	97,8	29,73	91,5	27,75
	0	-0,7	118,5	34,68	111	32,19	104,7	30,21	101,7	28,98	97,8	27,75	91,5	26,01
	3	2,2	118,5	32,43	111	29,97	104,7	28,23	101,7	27,24	97,8	26,01	91,5	24,39
	5	4,1	118,5	30,21	111	27,99	104,7	26,49	101,7	25,5	97,8	24,39	91,5	22,86
	7	6	118,5	28,74	111	26,76	104,7	25,26	101,7	24,21	97,8	23,22	91,5	21,81
	9	7,9	118,5	27	111	25,02	104,7	23,64	101,7	22,71	97,8	21,81	91,5	20,52
	11	9,8	118,5	25,5	111	23,82	104,7	22,53	101,7	21,66	97,8	20,82	91,5	19,59
	13	11,8	118,5	24,39	111	22,74	104,7	21,51	101,7	20,7	97,8	19,89	91,5	18,72
	15	13,7	118,5	23,28	111	21,69	104,7	20,55	101,7	19,8	97,8	19,02	91,5	17,91
60%	-19,8	-20	95,4	46,83	94,5	47,34	90	44,37	87	42,36	83,7	40,38	78,6	37,65
	-18,8	-19	96,9	47,07	94,5	46,35	90	43,35	87	41,37	83,7	39,66	78,6	36,93
	-16,7	-17	101,4	45,36	94,5	41,88	90	39,15	87	37,65	83,7	35,94	78,6	33,45
	-13,7	-15	101,4	43,11	94,5	39,66	90	37,17	87	35,67	83,7	34,2	78,6	31,71
	-11,8	-13	101,4	40,65	94,5	37,65	90	35,19	87	33,69	83,7	32,46	78,6	30,24
	-9,8	-11	101,4	39,39	94,5	36,42	90	34,2	87	32,7	83,7	31,47	78,6	29,25
	-9,5	-10	101,4	38,4	94,5	35,43	90	33,45	87	31,98	83,7	30,72	78,6	28,5
	-8,5	-9,1	101,4	36,93	94,5	34,2	90	31,98	87	30,72	83,7	29,49	78,6	27,51
	-7	-7,6	101,4	35,67	94,5	32,97	90	30,96	87	29,73	83,7	28,5	78,6	26,76
	-5	-5,6	101,4	33,21	94,5	30,72	90	28,98	87	27,75	83,7	26,76	78,6	25,02
	-3	-3,7	101,4	30,96	94,5	28,74	90	27,27	87	26,01	83,7	25,02	78,6	23,46
	0	-0,7	101,4	28,98	94,5	27	90	25,53	87	24,45	83,7	23,49	78,6	22,02
	3	2,2	101,4	27,27	94,5	25,29	90	23,85	87	22,95	83,7	22,02	78,6	20,7
	5	4,1	101,4	25,53	94,5	23,67	90	22,38	87	21,54	83,7	20,7	78,6	19,44
	7	6	101,4	24,24	94,5	22,56	90	21,36	87	20,55	83,7	19,74	78,6	18,57
	9	7,9	101,4	22,71	94,5	21,18	90	20,07	87	19,32	83,7	18,57	78,6	17,52
	11	9,8	101,4	21,69	94,5	20,25	90	19,17	87	18,48	83,7	17,79	78,6	16,77
	13	11,8	101,4	20,73	94,5	19,35	90	18,33	87	17,7	83,7	17,01	78,6	16,05
	15	13,7	101,4	19,8	94,5	18,51	90	17,58	87	16,92	83,7	16,29	78,6	15,42

KVR1350HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	84,3	38,64	78,9	35,73	74,7	33,51	72,3	32,13	69,3	30,78	65,1	28,71
	-18,8	-19	84,3	37,77	78,9	34,86	74,7	32,82	72,3	31,44	69,3	30,09	65,1	28,02
	-16,7	-17	84,3	34,2	78,9	31,62	74,7	29,91	72,3	28,56	69,3	27,36	65,1	25,65
	-13,7	-15	84,3	32,49	78,9	30,09	74,7	28,38	72,3	27,18	69,3	26,16	65,1	24,45
	-11,8	-13	84,3	30,78	78,9	28,56	74,7	27	72,3	25,8	69,3	24,78	65,1	23,25
	-9,8	-11	84,3	29,91	78,9	27,69	74,7	26,16	72,3	25,14	69,3	24,09	65,1	22,56
	-9,5	-10	84,3	29,22	78,9	27	74,7	25,47	72,3	24,45	69,3	23,58	65,1	22,05
	-8,5	-9,1	84,3	28,02	78,9	25,98	74,7	24,63	72,3	23,58	69,3	22,56	65,1	21,21
	-7	-7,6	84,3	27,18	78,9	25,29	74,7	23,76	72,3	22,92	69,3	21,87	65,1	20,52
	-5	-5,6	84,3	25,47	78,9	23,58	74,7	22,38	72,3	21,54	69,3	20,67	65,1	19,32
	-3	-3,7	84,3	23,76	78,9	22,23	74,7	21,03	72,3	20,16	69,3	19,32	65,1	18,3
	0	-0,7	84,3	22,38	78,9	20,85	74,7	19,65	72,3	18,96	69,3	18,3	65,1	17,1
	3	2,2	84,3	21,03	78,9	19,5	74,7	18,45	72,3	17,79	69,3	17,1	65,1	16,17
	5	4,1	84,3	19,65	78,9	18,3	74,7	17,43	72,3	16,8	69,3	16,17	65,1	15,24
	7	6	84,3	18,81	78,9	17,61	74,7	16,65	72,3	16,05	69,3	15,48	65,1	14,61
	9	7,9	84,3	17,61	78,9	16,53	74,7	15,69	72,3	15,15	69,3	14,61	65,1	13,8
	11	9,8	84,3	16,86	78,9	15,81	74,7	15,03	72,3	14,49	69,3	13,98	65,1	13,23
	13	11,8	84,3	16,14	78,9	15,15	74,7	14,4	72,3	13,92	69,3	13,41	65,1	12,69
	15	13,7	84,3	15,48	78,9	14,52	74,7	13,8	72,3	13,35	69,3	12,9	65,1	12,21

50 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1432HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	109,5	30,09	109,3	32,27	108,8	33,77	108,8	34,93	108,7	35,94	108,6	37,46
	-18,8	-19	111,6	30,73	110,8	32,74	110,8	34,41	110,2	35,41	110,2	36,4	110	37,89
	-16,7	-17	119,1	33,21	118,9	35,01	118,3	36,46	118,3	37,45	118,2	38,43	117,5	39,91
	-13,7	-15	123,7	34,36	123,5	36,15	122,8	37,59	122,7	38,41	122,6	39,37	122,1	40,83
	-11,8	-13	128,9	35,56	128,2	37,3	128	38,75	127,6	39,52	127,4	40,49	127,4	41,77
	-9,8	-11	131,9	36,25	131,1	38	131,1	39,26	130,5	40,21	130,5	41,01	130,4	42,26
	-9,5	-10	134,3	36,91	133,5	38,46	133,5	39,74	133,3	40,68	132,9	41,45	132,8	42,68
	-8,5	-9,1	138,3	37,68	138,1	39,36	137,4	40,62	137,3	41,38	137,2	42,17	136,6	43,37
	-7	-7,6	141,9	38,35	141,3	40,07	141,1	41,13	141,1	41,9	140,5	42,86	140,3	43,93
	-5	-5,6	149,6	39,77	149	41,27	148,6	42,32	148,2	43,1	148,1	43,86	148,1	45,08
	-3	-3,7	157,6	41,16	157,5	42,48	156,6	43,53	156,5	44,26	156,5	45,03	156,1	46
	0	-0,7	166,1	42,4	166,1	43,66	165,4	44,7	165,4	45,45	165	45,96	165	47
	3	2,2	175,5	43,59	175,5	44,84	175,4	45,87	174,6	46,4	174,5	47,12	174,5	47,92
	5	4,1	185,6	44,78	185,3	45,86	184,7	46,82	184,7	47,41	184,7	48,08	180,7	47,42
	7	6	193,5	45,54	193,5	46,78	192,9	47,56	192,6	48,14	191	48,38	180,7	44,99
	9	7,9	204,4	46,57	204,4	47,79	204,4	48,57	198,8	47,14	191,3	45,1	180,7	41,85
	11	9,8	213,5	47,31	213,1	48,3	206,4	46,91	198,8	44,71	191,3	42,69	180,7	39,7
	13	11,8	222,4	48,07	217,4	47,47	206,4	44,48	198,8	42,46	191,3	40,52	180,7	37,73
	15	13,7	231,5	48,56	217,4	45,01	206,4	42,28	198,8	40,29	191,3	38,53	180,7	35,96

KVR1432HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	109,3	32,74	108,8	34,7	108,7	36,18	108,5	37	107,9	37,97	107,8	39,43
	-18,8	-19	110,8	33,22	110,6	35,18	110,1	36,62	110,1	37,44	110	38,4	109,3	39,88
	-16,7	-17	118,5	35,46	118,3	37,22	118,1	38,5	117,5	39,45	117,4	40,23	117,3	41,68
	-13,7	-15	122,9	36,62	122,7	38,35	122,6	39,6	122,1	40,4	122,1	41,34	121,9	42,57
	-11,8	-13	128,1	37,77	127,9	39,32	127,4	40,56	127,4	41,33	127,3	42,27	126,6	43,49
	-9,8	-11	131,3	38,46	131,1	39,99	130,5	41,23	130,3	41,98	130,3	42,71	129,6	44
	-9,5	-10	133,5	38,93	133,3	40,45	132,8	41,68	132,7	42,44	132,7	43,23	132,5	44,29
	-8,5	-9,1	138,1	39,66	137,4	41,17	137,2	42,39	137,2	43,11	136,6	43,86	136,6	44,91
	-7	-7,6	141,2	40,36	141,1	41,84	140,3	42,87	140,3	43,64	140,3	44,4	140,1	45,45
	-5	-5,6	149,1	41,56	148,2	43,01	148,1	44,05	148,1	44,8	148,1	45,39	147,4	46,52
	-3	-3,7	156,6	42,76	156,6	44,18	156,5	45,07	156,1	45,8	156	46,48	156	47,52
	0	-0,7	166	43,95	165,3	45,21	165	46,24	165	46,72	164,5	47,48	163,4	47,84
	3	2,2	175,4	45,14	174,4	46,37	174,4	47,16	174,3	47,74	173,7	48,15	167,1	46,07
	5	4,1	185,3	46,16	184,7	47,38	184,4	48,17	183,5	48,33	176,9	46,19	167,1	42,93
	7	6	193,5	47,07	192,6	48,06	190,6	48,01	184,1	45,97	176,9	43,8	167,1	40,78
	9	7,9	204,5	47,85	200,7	47,72	190,6	44,64	184,1	42,82	176,9	40,88	167,1	38,09
	11	9,8	213,1	48,6	200,7	45,21	190,6	42,41	184,1	40,65	176,9	38,7	167,1	36,16
	13	11,8	214,1	46,52	200,7	43,02	190,6	40,26	184,1	38,5	176,9	36,94	167,1	34,42
	15	13,7	214,1	44,09	200,7	40,78	190,6	38,28	184,1	36,72	176,9	34,99	167,1	32,71
110%	-19,8	-20	108,7	35,23	108,6	36,98	107,9	38,41	107,8	39,19	107,7	40,15	107,7	41,4
	-18,8	-19	110,2	35,7	110,1	37,43	109,9	38,85	109,3	39,64	109,3	40,59	109,1	41,84
	-16,7	-17	118,2	37,73	117,7	39,44	117,6	40,67	117,5	41,43	117,5	42,18	116,7	43,44
	-13,7	-15	122,9	38,85	122,1	40,38	122,1	41,59	121,9	42,34	121,9	43,07	121,2	44,31
	-11,8	-13	127,5	39,8	127,4	41,32	127,2	42,51	126,6	43,3	126,5	44,05	126,4	45,02
	-9,8	-11	130,5	40,48	130,3	41,96	130,3	42,98	129,8	43,73	129,7	44,49	129,6	45,54
	-9,5	-10	133,3	40,95	132,7	42,43	132,7	43,43	132,6	44,18	131,9	44,95	131,8	45,99
	-8,5	-9,1	137,2	41,65	137,2	43,1	136,6	44,14	136,6	44,72	136,6	45,47	136,4	46,44
	-7	-7,6	141,1	42,34	140,5	43,63	140,4	44,59	140,3	45,34	139,7	45,94	139,5	46,84
	-5	-5,6	148,2	43,32	148,1	44,81	148	45,59	147,6	46,34	147,3	46,85	146,2	47,39
	-3	-3,7	156,5	44,48	156,1	45,73	156	46,76	156	47,25	155,1	47,57	152,9	47,68
	0	-0,7	165,4	45,67	165,2	46,73	164,5	47,68	163,7	47,93	162,3	47,83	153,2	44,49
	3	2,2	174,4	46,68	174,3	47,74	172,9	48,1	168,7	46,8	162,3	44,62	153,2	41,37
	5	4,1	184,9	47,62	183,7	48,35	174,5	45,51	168,7	43,51	162,3	41,49	153,2	38,7
	7	6	192,6	48,33	184,3	46,07	174,5	43,1	168,7	41,27	162,3	39,32	153,2	36,77
	9	7,9	196,6	46,39	184,3	42,91	174,5	40,16	168,7	38,41	162,3	36,85	153,2	34,33
	11	9,8	196,6	44,13	184,3	40,67	174,5	38,18	168,7	36,62	162,3	34,93	153,2	32,62
	13	11,8	196,6	41,78	184,3	38,68	174,5	36,24	168,7	34,71	162,3	33,23	153,2	30,96
	15	13,7	196,6	39,75	184,3	36,73	174,5	34,49	168,7	33,02	162,3	31,69	153,2	29,49
100%	-19,8	-20	108,5	37,71	107,9	39,41	107,7	40,63	107,7	41,39	107,2	42,15	107,1	43,39
	-18,8	-19	110,1	38,16	109,3	39,85	109,3	41,06	109,1	41,82	109,1	42,59	108,6	43,83
	-16,7	-17	117,4	40,15	117,4	41,64	117,2	42,67	116,8	43,43	116,8	44,16	116,6	45,2
	-13,7	-15	122,1	41,08	122	42,39	121,9	43,55	121,2	44,3	121,2	44,87	120,9	45,95
	-11,8	-13	127,3	42,02	126,6	43,32	126,5	44,35	126,5	45	126,4	45,75	125,1	46,37
	-9,8	-11	130,3	42,51	129,6	43,91	129,5	44,95	129,4	45,53	129,4	46,2	127,8	46,66
	-9,5	-10	132,7	42,94	132,6	44,2	131,9	45,23	131,8	45,96	131,7	46,45	130,3	46,8
	-8,5	-9,1	136,8	43,67	136,6	44,9	136,5	45,84	136,4	46,44	135,2	46,91	133,7	47,01
	-7	-7,6	140,3	44,13	140,2	45,36	139,7	46,39	139,5	46,83	138,5	47,14	137,1	47,28
	-5	-5,6	148,1	45,28	147,4	46,35	147	47,25	146	47,38	145	47,47	139,2	45,43
	-3	-3,7	156,1	46,29	156	47,34	154,5	47,78	152,9	47,69	147,5	45,59	139,2	42,37
	0	-0,7	165	47,21	163,6	47,87	158,9	46,67	153,2	44,51	147,5	42,5	139,2	39,53
	3	2,2	174	48,07	167,3	46,33	158,9	43,38	153,2	41,57	147,5	39,65	139,2	36,9
	5	4,1	178,6	46,76	167,3	43,19	158,9	40,46	123,6	38,73	147,5	36,99	139,2	34,47
	7	6	178,6	44,34	167,3	40,99	158,9	38,33	153,2	36,89	147,5	35,09	139,2	32,77
	9	7,9	178,6	41,35	167,3	38,14	158,9	35,86	153,2	34,35	147,5	32,84	139,2	30,61
	11	9,8	178,6	39,2	167,3	36,2	158,9	34,13	153,2	32,65	147,5	31,35	139,2	29,17
	13	11,8	178,6	37,24	167,3	34,46	158,9	32,43	153,2	31,17	147,5	29,71	139,2	27,88
	15	13,7	178,6	35,47	167,3	32,75	158,9	30,94	153,2	29,67	147,5	28,43	139,2	26,64

KVR1432HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	107,8	40,37	107,7	41,82	107,2	42,83	107,2	43,58	107	44,32	105,8	44,71
	-18,8	-19	109,3	40,62	109,2	42,1	109,1	43,27	108,6	44	108,5	44,56	107,2	45,07
	-16,7	-17	117,5	42,41	116,8	43,69	116,7	44,64	116,7	45,38	115,8	45,72	114	46,01
	-13,7	-15	122	43,34	121,2	44,57	121,2	45,51	120,7	45,88	119,7	46,18	118	46,5
	-11,8	-13	126,5	44,05	126,5	45,28	126,2	46,15	124,9	46,31	124	46,62	122,6	46,94
	-9,8	-11	129,8	44,68	129,7	45,74	129,1	46,5	127,5	46,57	126,6	46,89	125,3	46,9
	-9,5	-10	132	44,95	131,8	46,17	131	46,63	130,1	46,89	128,7	47,04	125,4	45,83
	-8,5	-9,1	136,5	45,65	135,8	46,69	134,5	47,02	133,5	47,1	132,6	47,29	125,4	43,98
	-7	-7,6	139,8	46,1	139,1	46,92	137,8	47,26	136,9	47,46	132,8	45,93	125,4	42,56
	-5	-5,6	147,3	47,09	145,8	47,39	142,9	47,11	137,9	44,95	132,8	42,97	125,4	39,95
	-3	-3,7	154,9	47,63	150,8	46,81	142,9	43,88	137,9	41,89	132,8	40,11	125,4	37,37
	0	-0,7	160,6	47,41	150,8	43,69	142,9	40,96	137,9	39,22	132,8	37,48	125,4	34,8
	3	2,2	160,6	44,05	150,8	40,61	142,9	38,14	137,9	36,59	132,8	34,9	125,4	32,62
	5	4,1	160,6	40,98	150,8	37,95	142,9	35,69	137,9	34,2	132,8	32,7	125,4	30,49
	7	6	160,6	39,01	150,8	36,02	142,9	33,81	137,9	32,51	132,8	31,04	125,4	29,02
80%	9	7,9	160,6	36,37	150,8	33,63	142,9	31,64	137,9	30,35	132,8	29,09	125,4	27,28
	11	9,8	160,6	34,63	150,8	32,1	142,9	30,14	137,9	28,89	132,8	27,67	125,4	25,89
	13	11,8	160,6	32,92	150,8	30,43	142,9	28,69	137,9	27,63	132,8	26,4	125,4	24,78
	15	13,7	160,6	31,24	150,8	28,98	142,9	27,41	137,9	26,38	132,8	25,19	125,4	23,66
	-19,8	-20	107,1	42,85	107,1	44,14	106,1	44,63	105,3	44,96	104,5	45,05	102,7	45,47
	-18,8	-19	109,1	43,27	108,5	44,48	107,5	44,98	106,7	45,15	105,8	45,41	104,7	45,85
	-16,7	-17	116,6	44,67	116	45,56	114,2	45,99	113,3	46,11	112,5	46,28	111	46,51
	-13,7	-15	121,1	45,53	119,9	46,03	118,3	46,39	117,5	46,57	116,7	46,7	111,1	44,31
	-11,8	-13	126,1	46,17	124,2	46,47	122,9	46,85	122,1	47,05	118,1	45,13	111,1	41,96
	-9,8	-11	128,8	46,5	126,8	46,74	125,6	46,97	122,4	45,79	118,1	43,82	111,1	40,64
	-9,5	-10	130,9	46,64	128,9	46,87	127,1	46,79	122,4	44,82	118,1	42,66	111,1	39,71
	-8,5	-9,1	134,4	47,03	132,8	47,37	127,1	44,93	122,4	42,95	118,1	41,06	111,1	38,11
	-7	-7,6	137,7	47,29	133,9	46,49	127,1	43,49	122,4	41,6	118,1	39,66	111,1	36,94
	-5	-5,6	142,8	47,13	133,9	43,44	127,1	40,71	122,4	38,99	118,1	37,26	111,1	34,61
	-3	-3,7	142,8	43,88	133,9	40,41	127,1	37,95	122,4	36,4	118,1	34,73	111,1	32,46
70%	0	-0,7	142,8	40,97	133,9	37,79	127,1	35,52	122,4	34,05	118,1	32,56	111,1	30,35
	3	2,2	142,8	38,15	133,9	35,35	127,1	33,18	122,4	31,9	118,1	30,44	111,1	28,44
	5	4,1	142,8	35,69	133,9	33	127,1	31,02	122,4	29,75	118,1	28,51	111,1	26,73
	7	6	142,8	33,81	133,9	31,32	127,1	29,55	122,4	28,32	118,1	27,26	111,1	25,51
	9	7,9	142,8	31,64	133,9	29,36	127,1	27,8	122,4	26,6	118,1	25,57	111,1	23,93
	11	9,8	142,8	30,16	133,9	28,07	127,1	26,39	122,4	25,38	118,1	24,37	111,1	22,85
	13	11,8	142,8	28,68	133,9	26,67	127,1	25,16	122,4	24,23	118,1	23,27	111,1	21,81
	15	13,7	142,8	27,43	133,9	25,46	127,1	24,06	122,4	23,15	118,1	22,23	111,1	20,89
	-19,8	-20	105,9	44,72	103,8	45,24	102,8	45,46	102,1	45,79	101,3	46,02	97,1	44,25
	-18,8	-19	107,2	45,09	105,8	45,43	104,7	45,85	103,4	45,98	102,7	46,22	97,1	43,16
	-16,7	-17	114,1	46,02	112,6	46,39	111	46,5	107,6	44,45	103,5	42,43	97,1	39,55
	-13,7	-15	118	46,5	116,6	46,88	111,1	44,31	107,6	42,36	103,5	40,43	97,1	37,55
	-11,8	-13	122,7	46,96	117,5	44,69	111,1	41,97	107,6	40,1	103,5	38,35	97,1	35,69
	-9,8	-11	125,3	46,92	117,5	43,35	111,1	40,64	107,6	38,94	103,5	37,22	97,1	34,58
	-9,5	-10	125,5	45,86	117,5	42,37	111,1	39,72	107,6	38,02	103,5	36,31	97,1	33,86
-8,5	-9,1	125,5	44	117,5	40,78	111,1	38,12	107,6	36,6	103,5	34,93	97,1	32,67	
-7	-7,6	125,5	42,56	117,5	39,37	111,1	36,94	107,6	35,45	103,5	33,78	97,1	31,56	
-5	-5,6	125,5	39,96	117,5	36,83	111,1	34,61	107,6	33,14	103,5	31,85	97,1	29,67	
-3	-3,7	125,5	37,21	117,5	34,46	111,1	32,46	107,6	31,04	103,5	29,77	97,1	27,81	
0	-0,7	125,5	34,83	117,5	32,3	111,1	30,35	107,6	29,12	103,5	27,89	97,1	26,13	
3	2,2	125,5	32,63	117,5	30,18	111,1	28,44	107,6	27,4	103,5	26,2	97,1	24,56	
5	4,1	125,5	30,49	117,5	28,27	111,1	26,72	107,6	25,71	103,5	24,62	97,1	23,07	
7	6	125,5	29,04	117,5	27,03	111,1	25,51	107,6	24,47	103,5	23,48	97,1	22,05	
9	7,9	125,5	27,31	117,5	25,33	111,1	23,94	107,6	23	103,5	22,1	97,1	20,77	
11	9,8	125,5	25,89	117,5	24,16	111,1	22,85	107,6	21,97	103,5	21,11	97,1	19,86	
13	11,8	125,5	24,77	117,5	23,09	111,1	21,84	107,6	21,01	103,5	20,19	97,1	19	
15	13,7	125,5	23,66	117,5	22,04	111,1	20,88	107,6	20,12	103,5	19,34	97,1	18,21	

KVR1432HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	102	45,78	100,2	45,92	95,3	43,08	92	41,14	88,6	39,27	83,3	36,61
	-18,8	-19	103,4	45,98	100,2	45,06	95,3	42,2	92	40,29	88,6	38,58	83,3	35,94
	-16,7	-17	107,4	44,46	100,2	41,03	95,3	38,41	92	36,88	88,6	35,23	83,3	32,83
	-13,7	-15	107,4	42,37	100,2	39	95,3	36,59	92	35,1	88,6	33,63	83,3	31,25
	-11,8	-13	107,4	40,1	100,2	37,12	95,3	34,76	92	33,29	88,6	32,03	83,3	29,86
	-9,8	-11	107,4	38,92	100,2	35,98	95,3	33,82	92	32,36	88,6	31,09	83,3	28,95
	-9,5	-10	107,4	38	100,2	35,11	95,3	33,1	92	31,68	88,6	30,4	83,3	28,29
	-8,5	-9,1	107,4	36,6	100,2	33,89	95,3	31,76	92	30,5	88,6	29,27	83,3	27,32
	-7	-7,6	107,4	35,43	100,2	32,77	95,3	30,79	92	29,57	88,6	28,34	83,3	26,59
	-5	-5,6	107,4	33,15	100,2	30,68	95,3	28,93	92	27,73	88,6	26,69	83,3	24,97
	-3	-3,7	107,4	31,02	100,2	28,79	95,3	27,26	92	26,07	88,6	25,05	83,3	23,49
	0	-0,7	107,4	29,1	100,2	27,09	95,3	25,6	92	24,54	88,6	23,58	83,3	22,11
	3	2,2	107,4	27,4	100,2	25,43	95,3	24	92	23,09	88,6	22,16	83,3	20,83
	5	4,1	107,4	25,71	100,2	23,87	95,3	22,56	92	21,73	88,6	20,88	83,3	19,62
	7	6	107,4	24,47	100,2	22,79	95,3	21,57	92	20,76	88,6	19,94	83,3	18,76
	9	7,9	107,4	22,98	100,2	21,44	95,3	20,3	92	19,55	88,6	18,8	83,3	17,73
	11	9,8	107,4	21,97	100,2	20,51	95,3	19,43	92	18,72	88,6	18,03	83,3	17
	13	11,8	107,4	21,03	100,2	19,62	95,3	18,6	92	17,95	88,6	17,25	83,3	16,28
	15	13,7	107,4	20,1	100,2	18,8	95,3	17,84	92	17,18	88,6	16,54	83,3	15,65
50%	-19,8	-20	89,4	39,38	83,8	36,41	79,3	34,15	76,8	32,75	73,6	31,37	69,2	29,26
	-18,8	-19	89,4	38,5	83,8	35,54	79,3	33,45	76,8	32,05	73,6	30,67	69,2	28,57
	-16,7	-17	89,4	34,85	83,8	32,23	79,3	30,48	76,8	29,11	73,6	27,89	69,2	26,14
	-13,7	-15	89,4	33,11	83,8	30,67	79,3	28,92	76,8	27,7	73,6	26,66	69,2	24,92
	-11,8	-13	89,4	31,37	83,8	29,11	79,3	27,52	76,8	26,3	73,6	25,26	69,2	23,7
	-9,8	-11	89,4	30,48	83,8	28,22	79,3	26,66	76,8	25,61	73,6	24,56	69,2	23
	-9,5	-10	89,4	29,78	83,8	27,52	79,3	25,96	76,8	24,92	73,6	24,04	69,2	22,48
	-8,5	-9,1	89,4	28,57	83,8	26,48	79,3	25,1	76,8	24,04	73,6	23	69,2	21,61
	-7	-7,6	89,4	27,7	83,8	25,78	79,3	24,22	76,8	23,35	73,6	22,29	69,2	20,91
	-5	-5,6	89,4	25,96	83,8	24,04	79,3	22,81	76,8	21,96	73,6	21,07	69,2	19,69
	-3	-3,7	89,4	24,22	83,8	22,65	79,3	21,43	76,8	20,55	73,6	19,69	69,2	18,65
	0	-0,7	89,4	22,81	83,8	21,26	79,3	20,03	76,8	19,33	73,6	18,65	69,2	17,43
	3	2,2	89,4	21,43	83,8	19,87	79,3	18,81	76,8	18,13	73,6	17,43	69,2	16,48
	5	4,1	89,4	20,03	83,8	18,65	79,3	17,76	76,8	17,12	73,6	16,48	69,2	15,54
	7	6	89,4	19,17	83,8	17,95	79,3	16,97	76,8	16,36	73,6	15,77	69,2	14,88
	9	7,9	89,4	17,95	83,8	16,85	79,3	15,99	76,8	15,44	73,6	14,88	69,2	14,07
	11	9,8	89,4	17,19	83,8	16,12	79,3	15,31	76,8	14,77	73,6	14,25	69,2	13,49
	13	11,8	89,4	16,45	83,8	15,44	79,3	14,67	76,8	14,19	73,6	13,67	69,2	12,93
	15	13,7	89,4	15,77	83,8	14,8	79,3	14,07	76,8	13,61	73,6	13,14	69,2	12,45

52 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1460HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	106,8	29,52	106,6	31,84	106,2	33,46	106,2	34,7	106	35,78	106	37,42
	-18,8	-19	109,2	30,24	108,4	32,4	108,4	34,18	107,8	35,26	107,8	36,32	107,6	37,92
	-16,7	-17	117,6	33,1	117,4	35,02	116,8	36,56	116,8	37,62	116,6	38,66	116	40,22
	-13,7	-15	122,6	34,42	122,4	36,32	121,8	37,84	121,6	38,72	121,6	39,74	121	41,28
	-11,8	-13	128,4	35,78	127,6	37,62	127,4	39,16	127	39,96	126,8	40,98	126,8	42,34
	-9,8	-11	131,6	36,56	130,8	38,4	130,8	39,74	130,2	40,74	130,2	41,58	130	42,9
	-9,5	-10	134,2	37,28	133,4	38,92	133,4	40,28	133,2	41,26	132,8	42,08	132,6	43,34
	-8,5	-9,1	138,6	38,16	138,4	39,92	137,6	41,24	137,6	42,04	137,4	42,88	136,8	44,12
	-7	-7,6	142,4	38,9	141,8	40,7	141,6	41,82	141,6	42,64	141	43,64	140,8	44,78
	-5	-5,6	150,8	40,46	150,2	42,04	149,6	43,14	149,2	43,96	149,2	44,78	149,2	46,06
	-3	-3,7	159,4	41,98	159,4	43,34	158,2	44,46	158,2	45,24	158,2	46,06	157,8	47,02
	0	-0,7	168,4	43,34	168,4	44,62	167,8	45,74	167,8	46,54	167,2	47,02	167,2	48,14
	3	2,2	178,4	44,62	178,4	45,9	178,4	47,02	177,4	47,52	177,4	48,3	177,4	49,12
	5	4,1	189	45,9	189	47,02	188,4	48	188,4	48,64	188,4	49,3	185,2	49,1
	7	6	197,6	46,7	197,6	48	197	48,8	196,4	49,44	195,8	49,92	185,2	46,52
	9	7,9	209,2	47,84	209,2	49,12	209,2	49,92	204	48,62	196,4	46,52	185,2	43,14
	11	9,8	218,6	48,64	218,2	49,6	212	48,3	204	46,04	196,4	43,96	185,2	40,9
13	11,8	228,2	49,44	223	48,8	212	45,74	204	43,64	196,4	41,68	185,2	38,8	
15	13,7	238	49,92	223	46,2	212	43,46	204	41,38	196,4	39,58	185,2	36,94	
120%	-19,8	-20	106,6	32,34	106,2	34,44	106	36,02	105,8	36,92	105,2	37,96	105,2	39,52
	-18,8	-19	108,4	32,9	108,2	35	107,6	36,54	107,6	37,44	107,6	38,46	106,8	40,04
	-16,7	-17	117	35,5	116,8	37,36	116,6	38,72	116	39,74	115,8	40,56	115,8	42,1
	-13,7	-15	121,8	36,8	121,6	38,64	121,6	39,98	121	40,82	121	41,82	120,8	43,12
	-11,8	-13	127,6	38,12	127,4	39,76	126,8	41,06	126,8	41,88	126,6	42,86	126	44,14
	-9,8	-11	131	38,88	130,8	40,5	130,2	41,8	130	42,6	130	43,34	129,2	44,76
	-9,5	-10	133,4	39,4	133,2	41,02	132,6	42,3	132,6	43,1	132,6	43,98	132,4	45,1
	-8,5	-9,1	138,4	40,24	137,6	41,82	137,4	43,1	137,4	43,82	136,8	44,62	136,8	45,74
	-7	-7,6	141,8	41	141,6	42,56	140,8	43,64	140,8	44,46	140,8	45,26	140,6	46,38
	-5	-5,6	150,4	42,34	149,2	43,82	149,2	44,94	149,2	45,74	149,2	46,38	148,6	47,52
	-3	-3,7	158,2	43,64	158,2	45,1	158,2	46,08	157,8	46,86	157,8	47,52	157,8	48,64
	0	-0,7	168,4	44,94	167,8	46,24	167,2	47,36	167,2	47,82	166,8	48,64	166,8	49,44
	3	2,2	178,4	46,24	177,2	47,52	177,2	48,32	177,2	48,96	177,2	49,6	171,6	47,82
	5	4,1	189	47,36	188,4	48,64	187,8	49,44	187,8	49,94	181,6	47,82	171,6	44,44
	7	6	197,6	48,32	196,4	49,3	195,4	49,6	189	47,5	181,6	45,26	171,6	42,16
	9	7,9	209,2	49,14	206,2	49,26	195,4	46,04	189	44,14	181,6	42,16	171,6	39,3
	11	9,8	218,2	49,94	206,2	46,54	195,4	43,64	189	41,86	181,6	39,86	171,6	37,24
13	11,8	219,8	47,82	206,2	44,28	195,4	41,4	189	39,6	181,6	37,98	171,6	35,4	
15	13,7	219,8	45,26	206,2	41,88	195,4	39,32	189	37,72	181,6	35,94	171,6	33,6	

KVR1460HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	106	35,02	106	36,9	105,2	38,42	105,2	39,26	105	40,28	105	41,62
	-18,8	-19	107,8	35,56	107,6	37,42	107,4	38,92	106,8	39,78	106,8	40,8	106,6	42,14
	-16,7	-17	116,6	37,9	116,2	39,72	116	41,04	116	41,84	116	42,64	115,2	43,98
	-13,7	-15	121,8	39,18	121	40,8	121	42,08	120,8	42,88	120,8	43,64	120,2	44,94
	-11,8	-13	126,8	40,26	126,8	41,88	126,6	43,12	126	43,98	125,8	44,78	125,8	45,76
	-9,8	-11	130,2	41,02	130	42,58	130	43,64	129,4	44,46	129,4	45,26	129,2	46,38
	-9,5	-10	133,2	41,54	132,6	43,1	132,6	44,14	132,4	44,94	131,8	45,76	131,6	46,88
	-8,5	-9,1	137,4	42,32	137,4	43,82	136,8	44,94	136,8	45,58	136,8	46,38	136,6	47,36
	-7	-7,6	141,6	43,08	141	44,46	141	45,42	140,8	46,22	140,2	46,88	140	47,84
	-5	-5,6	149,2	44,14	149,2	45,76	149,2	46,54	148,8	47,36	148,2	47,84	148,2	48,96
	-3	-3,7	158,2	45,42	157,8	46,72	157,8	47,84	157,8	48,32	157,2	48,96	156,6	49,76
	0	-0,7	167,8	46,72	167,4	47,84	166,8	48,82	166,8	49,44	166,4	49,76	157,2	46,38
	3	2,2	177,2	47,84	177,2	48,96	176,8	49,76	173,2	48,62	166,4	46,38	157,2	42,98
	5	4,1	188,6	48,82	188	49,94	179	47,18	173,2	45,1	166,4	42,98	157,2	40,08
	7	6	196,4	49,6	189,2	47,66	179	44,6	173,2	42,66	166,4	40,66	157,2	38,02
	9	7,9	201,8	47,82	189,2	44,28	179	41,44	173,2	39,62	166,4	38,02	157,2	35,42
	11	9,8	201,8	45,42	189,2	41,9	179	39,32	173,2	37,72	166,4	35,98	157,2	33,6
	13	11,8	201,8	42,98	189,2	39,78	179	37,28	173,2	35,7	166,4	34,18	157,2	31,84
	15	13,7	201,8	40,82	189,2	37,74	179	35,44	173,2	33,92	166,4	32,56	157,2	30,3
100%	-19,8	-20	105,8	37,68	105,2	39,5	105	40,8	105	41,62	104,4	42,44	104,4	43,8
	-18,8	-19	107,6	38,2	106,8	40	106,8	41,3	106,6	42,12	106,6	42,94	106	44,3
	-16,7	-17	115,8	40,48	115,8	42,06	115,6	43,16	115,2	43,98	115,2	44,76	115	45,88
	-13,7	-15	121	41,54	120,8	42,94	120,8	44,14	120	44,94	120	45,58	120	46,86
	-11,8	-13	126,6	42,6	126	43,98	125,8	45,1	125,8	45,74	125,8	46,54	125,2	47,66
	-9,8	-11	130	43,16	129,2	44,62	129,2	45,74	129	46,38	129	47,04	128,6	48,16
	-9,5	-10	132,6	43,64	132,4	44,94	131,8	46,06	131,6	46,86	131,6	47,36	131,6	48,48
	-8,5	-9,1	137	44,46	136,8	45,74	136,6	46,7	136,6	47,36	136	48,16	135,8	48,94
	-7	-7,6	140,8	44,94	140,6	46,22	140,2	47,36	140	47,82	140	48,64	140	49,44
	-5	-5,6	149,2	46,22	148,6	47,36	148	48,32	148	48,94	148	49,44	142,8	47,66
	-3	-3,7	157,8	47,36	157,8	48,48	157,2	49,44	156,6	49,76	151,4	47,66	142,8	44,28
	0	-0,7	167,2	48,32	166,8	49,44	163	48,62	157,2	46,38	151,4	44,28	142,8	41,18
	3	2,2	177,2	49,44	171,6	48,14	163	45,08	157,2	43,16	151,4	41,18	142,8	38,32
	5	4,1	183,2	48,46	171,6	44,76	163	41,9	126,2	40,12	151,4	38,32	142,8	35,7
	7	6	183,2	45,88	171,6	42,38	163	39,64	157,2	38,06	151,4	36,28	142,8	33,88
	9	7,9	183,2	42,66	171,6	39,34	163	37	157,2	35,44	151,4	33,88	142,8	31,58
	11	9,8	183,2	40,38	171,6	37,3	163	35,16	157,2	33,64	151,4	32,28	142,8	30,06
	13	11,8	183,2	38,3	171,6	35,44	163	33,36	157,2	32,06	151,4	30,56	142,8	28,68
	15	13,7	183,2	36,44	171,6	33,64	163	31,78	157,2	30,48	151,4	29,2	142,8	27,38
90%	-19,8	-20	105	40,52	105	42,08	104,4	43,14	104,4	43,96	104,2	44,76	104,2	45,88
	-18,8	-19	106,8	40,84	106,6	42,42	106,6	43,64	106	44,44	106	45,08	106	46,36
	-16,7	-17	115,8	42,88	115,2	44,26	115	45,24	115	46,04	115	46,86	114,4	47,82
	-13,7	-15	120,8	43,96	120	45,24	120	46,2	120	46,86	119,8	47,66	119,4	48,64
	-11,8	-13	125,8	44,76	125,8	46,04	125,6	47,02	125,2	47,66	125,2	48,46	125	49,42
	-9,8	-11	129,4	45,42	129,2	46,54	129,2	47,66	128,4	48,14	128,4	48,94	128,4	49,58
	-9,5	-10	131,8	45,74	131,6	47,02	131,6	47,98	131,6	48,64	131	49,26	128,6	48,44
	-8,5	-9,1	136,6	46,54	136	47,66	136	48,64	135,8	49,1	135,8	49,76	128,6	46,36
	-7	-7,6	140,2	47,02	140	48,14	140	49,1	140	49,76	136,2	48,3	128,6	44,76
	-5	-5,6	148,2	48,14	148,2	49,1	146,6	49,42	141,4	47,16	136,2	45,08	128,6	41,88
	-3	-3,7	157,2	49,1	154,6	48,94	146,6	45,88	141,4	43,78	136,2	41,9	128,6	39,04
	0	-0,7	164,6	49,42	154,6	45,54	146,6	42,66	141,4	40,84	136,2	39,04	128,6	36,24
	3	2,2	164,6	45,72	154,6	42,18	146,6	39,62	141,4	38	136,2	36,24	128,6	33,86
	5	4,1	164,6	42,46	154,6	39,3	146,6	36,96	141,4	35,42	136,2	33,86	128,6	31,58
	7	6	164,6	40,34	154,6	37,24	146,6	34,96	141,4	33,62	136,2	32,1	128,6	30
	9	7,9	164,6	37,52	154,6	34,7	146,6	32,64	141,4	31,3	136,2	30	128,6	28,14
	11	9,8	164,6	35,66	154,6	33,06	146,6	31,04	141,4	29,76	136,2	28,5	128,6	26,68
	13	11,8	164,6	33,86	154,6	31,3	146,6	29,52	141,4	28,42	136,2	27,16	128,6	25,5
	15	13,7	164,6	32,1	154,6	29,78	146,6	28,16	141,4	27,1	136,2	25,88	128,6	24,32

KVR1460HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	104,4	43,16	104,4	44,6	104,2	45,58	104,2	46,38	104,2	46,86	103,4	47,98
	-18,8	-19	106,6	43,64	106	44,92	106	46,06	106	46,7	105,8	47,34	105,8	48,48
	-16,7	-17	115	45,26	115	46,54	114,4	47,66	114,2	48,16	114,2	48,78	113,8	49,6
	-13,7	-15	120	46,22	119,8	47,34	119,4	48,32	119,4	48,94	119,4	49,44	114	47,16
	-11,8	-13	125,6	47,04	125,2	48,16	125	49,12	125	49,76	121,2	47,82	114	44,44
	-9,8	-11	129	47,66	128,4	48,64	128,4	49,44	125,6	48,46	121,2	46,38	114	42,98
	-9,5	-10	131,6	47,98	131	48,94	130,4	49,44	125,6	47,34	121,2	45,08	114	41,94
	-8,5	-9,1	136	48,64	135,8	49,76	130,4	47,34	125,6	45,24	121,2	43,3	114	40,16
	-7	-7,6	140	49,12	137,4	48,94	130,4	45,72	125,6	43,78	121,2	41,72	114	38,84
	-5	-5,6	146,6	49,44	137,4	45,56	130,4	42,66	125,6	40,86	121,2	39,04	114	36,26
	-3	-3,7	146,6	45,88	137,4	42,22	130,4	39,64	125,6	38,02	121,2	36,28	114	33,9
	0	-0,7	146,6	42,66	137,4	39,36	130,4	36,98	125,6	35,46	121,2	33,9	114	31,6
	3	2,2	146,6	39,62	137,4	36,7	130,4	34,44	125,6	33,12	121,2	31,6	114	29,52
	5	4,1	146,6	36,96	137,4	34,18	130,4	32,12	125,6	30,8	121,2	29,52	114	27,68
	7	6	146,6	34,96	137,4	32,38	130,4	30,54	125,6	29,28	121,2	28,18	114	26,38
	9	7,9	146,6	32,64	137,4	30,28	130,4	28,68	125,6	27,44	121,2	26,38	114	24,68
	11	9,8	146,6	31,06	137,4	28,9	130,4	27,18	125,6	26,14	121,2	25,1	114	23,54
	13	11,8	146,6	29,5	137,4	27,44	130,4	25,88	125,6	24,92	121,2	23,94	114	22,44
	15	13,7	146,6	28,18	137,4	26,16	130,4	24,72	125,6	23,78	121,2	22,84	114	21,46
70%	-19,8	-20	104,4	45,9	103,6	47,2	103,6	47,98	103,6	48,64	103,4	49,3	99,6	47,66
	-18,8	-19	106	46,4	106	47,52	105,8	48,48	105,2	48,96	105,2	49,6	99,6	46,38
	-16,7	-17	114,6	47,84	114,4	48,96	113,8	49,6	110,4	47,5	106,2	45,26	99,6	42,18
	-13,7	-15	119,4	48,64	119,4	49,76	114	47,18	110,4	45,08	106,2	43	99,6	39,92
	-11,8	-13	125,2	49,46	120,6	47,36	114	44,46	110,4	42,5	106,2	40,64	99,6	37,8
	-9,8	-11	128,4	49,6	120,6	45,9	114	43	110,4	41,18	106,2	39,36	99,6	36,56
	-9,5	-10	128,8	48,48	120,6	44,76	114	41,96	110,4	40,16	106,2	38,34	99,6	35,74
	-8,5	-9,1	128,8	46,38	120,6	43	114	40,18	110,4	38,56	106,2	36,8	99,6	34,4
	-7	-7,6	128,8	44,76	120,6	41,42	114	38,86	110,4	37,28	106,2	35,52	99,6	33,18
	-5	-5,6	128,8	41,9	120,6	38,6	114	36,28	110,4	34,74	106,2	33,36	99,6	31,08
	-3	-3,7	128,8	38,88	120,6	36	114	33,9	110,4	32,42	106,2	31,08	99,6	29,04
	0	-0,7	128,8	36,28	120,6	33,64	114	31,6	110,4	30,32	106,2	29,04	99,6	27,2
	3	2,2	128,8	33,88	120,6	31,34	114	29,54	110,4	28,44	106,2	27,2	99,6	25,5
	5	4,1	128,8	31,58	120,6	29,28	114	27,68	110,4	26,62	106,2	25,5	99,6	23,9
	7	6	128,8	30,02	120,6	27,94	114	26,38	110,4	25,3	106,2	24,28	99,6	22,8
	9	7,9	128,8	28,18	120,6	26,14	114	24,7	110,4	23,74	106,2	22,8	99,6	21,42
	11	9,8	128,8	26,68	120,6	24,9	114	23,54	110,4	22,64	106,2	21,76	99,6	20,46
	13	11,8	128,8	25,5	120,6	23,76	114	22,48	110,4	21,62	106,2	20,78	99,6	19,56
	15	13,7	128,8	24,32	120,6	22,66	114	21,46	110,4	20,68	106,2	19,88	99,6	18,72
60%	-19,8	-20	103,4	48,64	102,8	49,44	97,8	46,38	94,4	44,26	91	42,26	85,4	39,38
	-18,8	-19	105,2	48,94	102,8	48,46	97,8	45,38	94,4	43,3	91	41,44	85,4	38,58
	-16,7	-17	110,2	47,5	102,8	43,8	97,8	40,98	94,4	39,32	91	37,56	85,4	34,98
	-13,7	-15	110,2	45,08	102,8	41,46	97,8	38,88	94,4	37,3	91	35,72	85,4	33,2
	-11,8	-13	110,2	42,5	102,8	39,32	97,8	36,82	94,4	35,26	91	33,9	85,4	31,6
	-9,8	-11	110,2	41,16	102,8	38,04	97,8	35,74	94,4	34,2	91	32,84	85,4	30,58
	-9,5	-10	110,2	40,14	102,8	37,06	97,8	34,94	94,4	33,44	91	32,06	85,4	29,84
	-8,5	-9,1	110,2	38,56	102,8	35,68	97,8	33,44	94,4	32,1	91	30,8	85,4	28,74
	-7	-7,6	110,2	37,24	102,8	34,44	97,8	32,36	94,4	31,08	91	29,78	85,4	27,92
	-5	-5,6	110,2	34,74	102,8	32,14	97,8	30,3	94,4	29,04	91	27,94	85,4	26,14
	-3	-3,7	110,2	32,4	102,8	30,06	97,8	28,46	94,4	27,22	91	26,14	85,4	24,52
	0	-0,7	110,2	30,3	102,8	28,2	97,8	26,64	94,4	25,54	91	24,54	85,4	23
	3	2,2	110,2	28,44	102,8	26,4	97,8	24,92	94,4	23,96	91	23	85,4	21,62
	5	4,1	110,2	26,62	102,8	24,72	97,8	23,36	94,4	22,5	91	21,62	85,4	20,32
	7	6	110,2	25,3	102,8	23,56	97,8	22,3	94,4	21,46	91	20,62	85,4	19,4
	9	7,9	110,2	23,7	102,8	22,12	97,8	20,94	94,4	20,16	91	19,4	85,4	18,3
	11	9,8	110,2	22,64	102,8	21,12	97,8	20,02	94,4	19,28	91	18,58	85,4	17,52
	13	11,8	110,2	21,64	102,8	20,18	97,8	19,14	94,4	18,48	91	17,76	85,4	16,76
	15	13,7	110,2	20,66	102,8	19,32	97,8	18,34	94,4	17,66	91	17	85,4	16,08

KVR1460HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	91,8	40,74	86	37,68	81,4	35,34	78,8	33,88	75,6	32,46	71	30,28
	-18,8	-19	91,8	39,84	86	36,78	81,4	34,62	78,8	33,16	75,6	31,74	71	29,56
	-16,7	-17	91,8	36,06	86	33,36	81,4	31,54	78,8	30,12	75,6	28,86	71	27,04
	-13,7	-15	91,8	34,26	86	31,74	81,4	29,92	78,8	28,66	75,6	27,58	71	25,78
	-11,8	-13	91,8	32,46	86	30,12	81,4	28,48	78,8	27,22	75,6	26,14	71	24,52
	-9,8	-11	91,8	31,54	86	29,2	81,4	27,58	78,8	26,5	75,6	25,42	71	23,8
	-9,5	-10	91,8	30,82	86	28,48	81,4	26,86	78,8	25,78	75,6	24,88	71	23,26
	-8,5	-9,1	91,8	29,56	86	27,4	81,4	25,98	78,8	24,88	75,6	23,8	71	22,36
	-7	-7,6	91,8	28,66	86	26,68	81,4	25,06	78,8	24,16	75,6	23,06	71	21,64
	-5	-5,6	91,8	26,86	86	24,88	81,4	23,6	78,8	22,72	75,6	21,8	71	20,38
	-3	-3,7	91,8	25,06	86	23,44	81,4	22,18	78,8	21,26	75,6	20,38	71	19,3
	0	-0,7	91,8	23,6	86	22	81,4	20,72	78,8	20	75,6	19,3	71	18,04
	3	2,2	91,8	22,18	86	20,56	81,4	19,46	78,8	18,76	75,6	18,04	71	17,06
	5	4,1	91,8	20,72	86	19,3	81,4	18,38	78,8	17,72	75,6	17,06	71	16,08
	7	6	91,8	19,84	86	18,58	81,4	17,56	78,8	16,92	75,6	16,32	71	15,4
	9	7,9	91,8	18,58	86	17,44	81,4	16,54	78,8	15,98	75,6	15,4	71	14,56
	11	9,8	91,8	17,78	86	16,68	81,4	15,84	78,8	15,28	75,6	14,74	71	13,96
	13	11,8	91,8	17,02	86	15,98	81,4	15,18	78,8	14,68	75,6	14,14	71	13,38
	15	13,7	91,8	16,32	86	15,32	81,4	14,56	78,8	14,08	75,6	13,6	71	12,88

54 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR1515HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	107,3	28,1	107	30,53	106,6	32,21	106,5	33,49	106,4	34,62	106,3	36,33
	-18,8	-19	109,6	28,86	108,8	31,1	108,7	32,95	108,2	34,07	108,1	35,18	108	36,85
	-16,7	-17	118	31,82	117,8	33,83	117,2	35,43	117,1	36,53	117	37,61	116,3	39,24
	-13,7	-15	123,1	33,21	122,8	35,18	122,2	36,76	122	37,68	122	38,74	121,4	40,34
	-11,8	-13	128,8	34,61	128	36,53	127,8	38,13	127,4	38,98	127,2	40,03	127,1	41,45
	-9,8	-11	132	35,43	131,3	37,35	131,2	38,73	130,6	39,77	130,6	40,65	130,4	42,03
	-9,5	-10	134,6	36,17	133,8	37,89	133,8	39,3	133,6	40,32	133,2	41,17	133	42,52
	-8,5	-9,1	139	37,09	138,9	38,93	138,2	40,3	137,9	41,14	137,8	42	137,2	43,32
	-7	-7,6	142,9	37,87	142,4	39,73	142	40,9	142	41,76	141,4	42,77	141,3	43,96
	-5	-5,6	151,3	39,49	150,7	41,13	150,1	42,28	149,7	43,12	149,7	43,95	149,7	45,27
	-3	-3,7	159,8	41,06	159,8	42,5	158,9	43,65	158,6	44,45	158,6	45,27	158,2	46,35
	0	-0,7	168,9	42,48	168,9	43,84	168,1	44,97	168,1	45,8	167,8	46,35	167,8	47,47
	3	2,2	178,9	43,82	178,9	45,17	178,9	46,28	177,9	46,85	177,9	47,63	177,9	48,52
	5	4,1	189,7	45,15	189,7	46,35	188,8	47,32	188,8	47,96	188,8	48,7	186,2	48,65
	7	6	198,2	45,96	198,2	47,32	197,3	48,2	197	48,84	196,4	49,32	187,8	46,68
	9	7,9	209,6	47,16	209,6	48,44	209,6	49,32	205,3	48,24	198,8	46,68	189,9	44,15
	11	9,8	219,3	47,96	218,9	49	213,2	48,08	206,9	46,28	200,7	44,73	191,8	42,36
	13	11,8	228,8	48,77	224,4	48,42	215,1	46,13	208,8	44,49	202,6	43	192,1	40,35
	15	13,7	238,4	49,32	226,2	46,44	217,2	44,39	210,7	42,76	203,7	41,14	192,1	38,39

KVR1515HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	107	31,04	106,5	33,22	106,4	34,87	106,2	35,81	105,6	36,9	105,5	38,52
	-18,8	-19	108,8	31,63	108,6	33,8	108	35,42	108	36,35	107,9	37,42	107,2	39,06
	-16,7	-17	117,4	34,32	117,2	36,26	117	37,69	116,4	38,74	116,2	39,6	116,1	41,2
	-13,7	-15	122,2	35,68	122	37,59	122	38,98	121,4	39,86	121,4	40,9	121,2	42,26
	-11,8	-13	128	37,04	127,8	38,75	127,2	40,12	127,2	40,97	127	41,99	126,4	43,33
	-9,8	-11	131,4	37,84	131,2	39,52	130,6	40,88	130,4	41,71	130,4	42,52	129,6	43,93
	-9,5	-10	133,8	38,39	133,6	40,07	133,1	41,4	133	42,24	133	43,12	132,8	44,28
	-8,5	-9,1	138,9	39,26	137,9	40,91	137,8	42,23	137,8	43,02	137,3	43,84	137,2	45
	-7	-7,6	142,4	40,05	142	41,67	141,3	42,8	141,3	43,64	141,3	44,47	140,9	45,64
	-5	-5,6	150,6	41,44	149,7	43,01	149,7	44,15	149,7	44,96	149,4	45,64	148,8	46,85
	-3	-3,7	158,9	42,8	158,6	44,35	158,6	45,32	158,2	46,12	158,2	46,85	158,2	47,96
	0	-0,7	168,9	44,16	168,1	45,5	167,8	46,61	167,8	47,15	167,4	47,96	167,1	48,84
	3	2,2	178,9	45,49	177,8	46,85	177,8	47,65	177,8	48,28	177,8	49	173	47,68
	5	4,1	189,4	46,61	188,8	47,96	188,5	48,76	188,5	49,33	183,1	47,68	174,8	45,14
	7	6	198,2	47,65	197	48,69	196	49,07	190,7	47,44	184,7	45,73	176,4	43,34
	9	7,9	209,7	48,53	206,9	48,73	198,1	46,28	192,8	44,91	186,8	43,34	177,8	40,85
	11	9,8	218,9	49,33	208,5	46,7	200	44,49	194,7	43,17	188,2	41,44	177,8	38,7
	13	11,8	221,8	47,68	210,4	44,98	201,9	42,78	195,8	41,15	188,2	39,47	177,8	36,83
	15	13,7	223,6	45,73	212,3	43,18	202,7	40,86	195,8	39,18	188,2	37,41	177,8	34,93
110%	-19,8	-20	106,4	33,84	106,3	35,79	105,5	37,37	105,5	38,25	105,4	39,31	105,3	40,72
	-18,8	-19	108,2	34,4	108	36,33	107,8	37,9	107,2	38,79	107,1	39,85	107	41,24
	-16,7	-17	117	36,84	116,6	38,72	116,4	40,09	116,4	40,93	116,3	41,77	115,6	43,16
	-13,7	-15	122,2	38,15	121,4	39,84	121,3	41,18	121,2	42,01	121,2	42,82	120,5	44,17
	-11,8	-13	127,3	39,3	127,2	40,97	127	42,27	126,4	43,12	126,2	43,95	126,2	45,04
	-9,8	-11	130,6	40,08	130,4	41,7	130,4	42,82	129,8	43,66	129,8	44,48	129,6	45,65
	-9,5	-10	133,6	40,61	133	42,23	133	43,34	132,8	44,16	132,2	45	132	46,14
	-8,5	-9,1	137,8	41,44	137,8	43,02	137,2	44,16	137,2	44,8	137,1	45,65	137	46,69
	-7	-7,6	142	42,22	141,5	43,63	141,5	44,69	141,1	45,49	140,5	46,14	140,4	47,18
	-5	-5,6	149,7	43,36	149,7	44,97	149,4	45,81	149	46,62	148,7	47,18	148,7	48,29
	-3	-3,7	158,6	44,69	158,2	46,06	158,2	47,18	158,2	47,73	157,6	48,29	157	49,16
	0	-0,7	168,2	45,99	168	47,18	167,4	48,22	167,1	48,84	166,7	49,16	159,2	46,54
	3	2,2	177,8	47,18	177,8	48,29	177,4	49,16	174,3	48,25	168,6	46,54	161,1	43,99
	5	4,1	189	48,22	188,7	49,34	180,8	47,12	176,1	45,57	170,7	43,99	163	41,72
	7	6	197	49	190,9	47,52	182,7	45,15	177,7	43,75	172,3	42,24	163	39,5
	9	7,9	203,4	47,68	193	44,99	184,8	42,81	179,6	41,17	172,6	39,5	163	36,84
	11	9,8	205	45,89	194,9	43,2	185,6	40,86	179,6	39,18	172,6	37,44	163	34,94
	13	11,8	206,9	43,99	196	41,4	185,6	38,73	179,6	37,14	172,6	35,51	163	33,11
	15	13,7	208,8	42,4	196	39,27	185,6	36,85	179,6	35,27	172,6	33,85	163	31,51
100%	-19,8	-20	106,2	36,61	105,5	38,49	105,3	39,86	105,3	40,71	104,8	41,56	104,7	42,95
	-18,8	-19	108	37,15	107,2	39,02	107,1	40,37	107	41,23	106,9	42,08	106,4	43,46
	-16,7	-17	116,2	39,52	116,1	41,16	116	42,31	115,6	43,15	115,5	43,95	115,3	45,11
	-13,7	-15	121,4	40,62	121,2	42,07	121,1	43,35	120,4	44,16	120,4	44,82	120,3	46,12
	-11,8	-13	127,1	41,72	126,4	43,16	126,2	44,29	126,2	45,01	126,1	45,81	125,6	47
	-9,8	-11	130,4	42,31	129,6	43,85	129,6	44,98	129,4	45,65	129,4	46,38	128,9	47,49
	-9,5	-10	133	42,81	132,8	44,19	132,1	45,32	132	46,12	132	46,69	131,9	47,81
	-8,5	-9,1	137,4	43,64	137,2	44,99	137	46,04	137	46,69	136,3	47,49	136,2	48,35
	-7	-7,6	141,3	44,19	140,9	45,49	140,5	46,62	140,4	47,16	140,4	47,97	140,4	48,84
	-5	-5,6	149,7	45,49	148,8	46,69	148,5	47,73	148,5	48,27	148,5	48,84	144,1	47,52
	-3	-3,7	158,2	46,62	158,2	47,81	157,6	48,77	157	49,16	152,6	47,52	145,7	44,98
	0	-0,7	167,8	47,73	167,1	48,84	163,9	48,25	159,2	46,54	154,5	44,98	147,6	42,6
	3	2,2	177,8	48,84	173	47,92	165,8	45,55	161,1	44,17	156,4	42,6	148,1	39,88
	5	4,1	184,5	48,09	174,8	45,31	167,9	43,2	133,4	41,74	156,9	39,88	148,1	37,14
	7	6	186,1	46,2	176,4	43,53	169	41,25	163	39,58	156,9	37,75	148,1	35,23
	9	7,9	188,2	43,75	177,8	40,94	169	38,5	163	36,85	156,9	35,23	148,1	32,85
	11	9,8	189,9	42,02	177,8	38,81	169	36,56	163	34,97	156,9	33,57	148,1	31,25
	13	11,8	189,9	39,79	177,8	36,85	169	34,69	163	33,33	156,9	31,78	148,1	29,82
	15	13,7	189,9	37,91	177,8	34,98	169	33,03	163	31,7	156,9	30,36	148,1	28,46

KVR1515HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	105,4	39,57	105,3	41,19	104,8	42,31	104,7	43,16	104,6	43,98	104,6	45,14
	-18,8	-19	107,2	39,91	107	41,54	106,9	42,83	106,4	43,65	106,4	44,31	106,3	45,63
	-16,7	-17	116,2	42,02	115,6	43,44	115,4	44,5	115,4	45,31	115,4	46,12	114,8	47,16
	-13,7	-15	121,2	43,11	120,4	44,47	120,4	45,47	120,3	46,12	120,2	47	119,8	48,05
	-11,8	-13	126,3	43,98	126,2	45,31	126	46,36	125,6	47	125,6	47,79	125,4	48,83
	-9,8	-11	129,8	44,68	129,6	45,88	129,6	47	128,8	47,48	128,8	48,28	128,8	48,98
	-9,5	-10	132,2	45,02	132	46,36	132	47,32	131,9	47,97	131,4	48,59	129,4	48,08
	-8,5	-9,1	137,1	45,81	136,4	47	136,4	47,97	136,2	48,51	136,2	49,16	130,2	46,53
	-7	-7,6	140,6	46,36	140,5	47,48	140,5	48,51	140,5	49,16	137,3	48,01	130,9	45,31
	-5	-5,6	148,8	47,48	148,8	48,51	147,2	48,9	143,1	47,1	138,6	45,55	132,5	43,11
	-3	-3,7	157,7	48,51	155,4	48,5	148,8	46,13	144,7	44,57	140,5	43,12	133,3	40,56
	0	-0,7	165,3	48,9	157,3	45,94	150,7	43,75	146,6	42,34	141,3	40,56	133,3	37,72
	3	2,2	167,1	46,05	159,1	43,34	152	41,17	146,8	39,48	141,3	37,72	133,3	35,22
	5	4,1	169,3	43,56	160,5	40,84	152	38,41	146,8	36,85	141,3	35,22	133,3	32,84
	7	6	170,9	41,92	160,5	38,7	152	36,37	146,8	34,96	141,3	33,38	133,3	31,21
	9	7,9	170,9	39,01	160,5	36,08	152	33,94	146,8	32,55	141,3	31,21	133,3	29,27
	11	9,8	170,9	37,12	160,5	34,37	152	32,28	146,8	30,95	141,3	29,64	133,3	27,75
	13	11,8	170,9	35,21	160,5	32,55	152	30,69	146,8	29,56	141,3	28,24	133,3	26,52
	15	13,7	170,9	33,38	160,5	30,97	152	29,29	146,8	28,18	141,3	26,92	133,3	25,28
80%	-19,8	-20	104,7	42,34	104,7	43,78	104,5	44,84	104,5	45,65	104,5	46,2	103,7	47,32
	-18,8	-19	106,9	42,83	106,3	44,19	106,3	45,33	106,3	45,97	106,1	46,69	106,1	47,81
	-16,7	-17	115,4	44,53	115,3	45,89	114,7	47	114,5	47,5	114,5	48,12	114,1	49
	-13,7	-15	120,3	45,5	120,2	46,69	119,7	47,73	119,7	48,35	119,7	48,85	115,1	47,1
	-11,8	-13	126	46,38	125,5	47,57	125,4	48,53	125,3	49,16	122,1	47,68	116,2	45,07
	-9,8	-11	129,4	47	128,8	48,05	128,7	48,85	126,3	48,1	122,8	46,55	116,8	43,92
	-9,5	-10	131,9	47,32	131,4	48,35	130,7	48,84	126,8	47,28	123,3	45,55	117,3	43,14
	-8,5	-9,1	136,3	47,97	136,2	49,16	131,6	47,28	127,7	45,71	124,2	44,16	118,2	41,75
	-7	-7,6	140,4	48,53	138,1	48,5	132,3	46,05	128,4	44,57	124,9	42,95	118,2	40,38
	-5	-5,6	147,1	48,92	139,5	45,96	133,9	43,75	130	42,35	125,7	40,56	118,2	37,74
	-3	-3,7	148,7	46,13	141,3	43,36	135,2	41,25	130,2	39,57	125,7	37,75	118,2	35,25
	0	-0,7	150,6	43,75	142,4	40,96	135,2	38,49	130,2	36,87	125,7	35,25	118,2	32,87
	3	2,2	152	41,17	142,4	38,2	135,2	35,8	130,2	34,44	125,7	32,86	118,2	30,7
	5	4,1	152	38,41	142,4	35,52	135,2	33,41	130,2	32,04	125,7	30,7	118,2	28,78
	7	6	152	36,37	142,4	33,68	135,2	31,76	130,2	30,45	125,7	29,3	118,2	27,43
	9	7,9	152	33,94	142,4	31,5	135,2	29,81	130,2	28,54	125,7	27,43	118,2	25,66
	11	9,8	152	32,3	142,4	30,06	135,2	28,27	130,2	27,18	125,7	26,1	118,2	24,48
	13	11,8	152	30,68	142,4	28,54	135,2	26,92	130,2	25,92	125,7	24,89	118,2	23,34
	15	13,7	152	29,31	142,4	27,2	135,2	25,71	130,2	24,73	125,7	23,75	118,2	22,31
70%	-19,8	-20	104,7	45,14	103,9	46,45	103,9	47,31	103,8	48,04	103,7	48,69	100,5	47,51
	-18,8	-19	106,3	45,65	106,3	46,77	106,1	47,8	105,5	48,35	105,5	48,99	100,8	46,46
	-16,7	-17	114,9	47,16	114,8	48,35	114,1	48,99	111,4	47,35	107,9	45,65	102,5	43,34
	-13,7	-15	119,8	48,04	119,7	49,15	115,2	47,1	112,3	45,54	108,9	43,92	103,3	41,46
	-11,8	-13	125,5	48,85	121,7	47,28	116,2	45,07	113,4	43,58	110	42,15	103,3	39,29
	-9,8	-11	128,8	48,99	122,3	46,13	116,9	43,92	114,1	42,59	110,1	40,95	103,3	38,04
	-9,5	-10	129,5	48,1	122,8	45,3	117,4	43,14	114,5	41,75	110,1	39,88	103,3	37,15
	-8,5	-9,1	130,4	46,54	123,7	43,99	118,2	41,76	114,5	40,07	110,1	38,24	103,3	35,77
	-7	-7,6	131	45,3	124,4	42,79	118,2	40,38	114,5	38,72	110,1	36,96	103,3	34,5
	-5	-5,6	132,6	43,11	124,9	40,17	118,2	37,74	114,5	36,1	110,1	34,68	103,3	32,31
	-3	-3,7	133,4	40,39	124,9	37,44	118,2	35,25	114,5	33,7	110,1	32,32	103,3	30,19
	0	-0,7	133,4	37,74	124,9	34,97	118,2	32,86	114,5	31,52	110,1	30,19	103,3	28,28
	3	2,2	133,4	35,22	124,9	32,59	118,2	30,7	114,5	29,57	110,1	28,28	103,3	26,51
	5	4,1	133,4	32,84	124,9	30,44	118,2	28,77	114,5	27,67	110,1	26,5	103,3	24,85
	7	6	133,4	31,21	124,9	29,05	118,2	27,42	114,5	26,3	110,1	25,24	103,3	23,7
	9	7,9	133,4	29,28	124,9	27,17	118,2	25,67	114,5	24,67	110,1	23,7	103,3	22,27
	11	9,8	133,4	27,74	124,9	25,88	118,2	24,47	114,5	23,53	110,1	22,62	103,3	21,27
	13	11,8	133,4	26,5	124,9	24,7	118,2	23,36	114,5	22,48	110,1	21,6	103,3	20,33
	15	13,7	133,4	25,28	124,9	23,56	118,2	22,31	114,5	21,49	110,1	20,66	103,3	19,46

KVR1515HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	103,7	48,06	103	48,85	99	46,56	96,3	44,91	93,5	43,4	88,6	40,97
	-18,8	-19	105,4	48,36	103,4	48,11	99,4	45,72	96,7	44,17	93,8	42,75	88,6	40,11
	-16,7	-17	111,1	47,38	105,1	44,59	101,1	42,42	97,9	40,94	94,3	39,04	88,6	36,39
	-13,7	-15	112,1	45,57	106	42,83	101,4	40,49	97,9	38,82	94,3	37,16	88,6	34,54
	-11,8	-13	113,1	43,61	106,6	40,87	101,4	38,27	97,9	36,69	94,3	35,25	88,6	32,86
	-9,8	-11	113,8	42,59	106,6	39,59	101,4	37,17	97,9	35,6	94,3	34,17	88,6	31,81
	-9,5	-10	114,2	41,75	106,6	38,54	101,4	36,37	97,9	34,78	94,3	33,35	88,6	31,04
	-8,5	-9,1	114,2	40,1	106,6	37,14	101,4	34,79	97,9	33,4	94,3	32,03	88,6	29,9
	-7	-7,6	114,2	38,71	106,6	35,81	101,4	33,67	97,9	32,33	94,3	30,98	88,6	29,04
	-5	-5,6	114,2	36,12	106,6	33,44	101,4	31,52	97,9	30,21	94,3	29,06	88,6	27,19
	-3	-3,7	114,2	33,7	106,6	31,27	101,4	29,6	97,9	28,32	94,3	27,2	88,6	25,51
	0	-0,7	114,2	31,52	106,6	29,33	101,4	27,71	97,9	26,57	94,3	25,53	88,6	23,93
	3	2,2	114,2	29,59	106,6	27,46	101,4	25,92	97,9	24,93	94,3	23,93	88,6	22,49
	5	4,1	114,2	27,69	106,6	25,71	101,4	24,3	97,9	23,4	94,3	22,49	88,6	21,13
	7	6	114,2	26,32	106,6	24,51	101,4	23,2	97,9	22,32	94,3	21,45	88,6	20,18
	9	7,9	114,2	24,66	106,6	23,01	101,4	21,79	97,9	20,98	94,3	20,18	88,6	19,03
	11	9,8	114,2	23,55	106,6	21,98	101,4	20,83	97,9	20,06	94,3	19,32	88,6	18,22
	13	11,8	114,2	22,5	106,6	21	101,4	19,91	97,9	19,22	94,3	18,48	88,6	17,43
	15	13,7	114,2	21,49	106,6	20,1	101,4	19,08	97,9	18,37	94,3	17,69	88,6	16,73
50%	-19,8	-20	95,2	42,44	89,1	39,25	84,4	36,81	81,7	35,29	78,4	33,81	73,6	31,54
	-18,8	-19	95,2	41,5	89,1	38,3	84,4	36,06	81,7	34,54	78,4	33,06	73,6	30,79
	-16,7	-17	95,2	37,56	89,1	34,74	84,4	32,85	81,7	31,37	78,4	30,06	73,6	28,17
	-13,7	-15	95,2	35,68	89,1	33,06	84,4	31,17	81,7	29,85	78,4	28,73	73,6	26,85
	-11,8	-13	95,2	33,81	89,1	31,37	84,4	29,66	81,7	28,35	78,4	27,23	73,6	25,54
	-9,8	-11	95,2	32,85	89,1	30,42	84,4	28,73	81,7	27,61	78,4	26,47	73,6	24,79
	-9,5	-10	95,2	32,1	89,1	29,66	84,4	27,98	81,7	26,85	78,4	25,91	73,6	24,22
	-8,5	-9,1	95,2	30,79	89,1	28,54	84,4	27,05	81,7	25,91	78,4	24,79	73,6	23,29
	-7	-7,6	95,2	29,85	89,1	27,79	84,4	26,1	81,7	25,17	78,4	24,02	73,6	22,54
	-5	-5,6	95,2	27,98	89,1	25,91	84,4	24,59	81,7	23,66	78,4	22,71	73,6	21,22
	-3	-3,7	95,2	26,1	89,1	24,42	84,4	23,1	81,7	22,15	78,4	21,22	73,6	20,1
	0	-0,7	95,2	24,59	89,1	22,91	84,4	21,59	81,7	20,83	78,4	20,1	73,6	18,79
	3	2,2	95,2	23,1	89,1	21,41	84,4	20,27	81,7	19,54	78,4	18,79	73,6	17,77
	5	4,1	95,2	21,59	89,1	20,1	84,4	19,15	81,7	18,45	78,4	17,77	73,6	16,75
	7	6	95,2	20,66	89,1	19,35	84,4	18,29	81,7	17,63	78,4	17	73,6	16,04
	9	7,9	95,2	19,35	89,1	18,16	84,4	17,23	81,7	16,64	78,4	16,04	73,6	15,16
	11	9,8	95,2	18,52	89,1	17,37	84,4	16,5	81,7	15,92	78,4	15,36	73,6	14,54
	13	11,8	95,2	17,73	89,1	16,64	84,4	15,81	81,7	15,29	78,4	14,73	73,6	13,94
	15	13,7	95,2	17	89,1	15,95	84,4	15,17	81,7	14,67	78,4	14,17	73,6	13,41

56 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1580HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	116,2	32,85	115,8	35,39	115,4	37,13	115,4	38,43	115,1	39,65	115,1	41,41
	-18,8	-19	118,7	33,64	117,8	36,01	117,8	37,92	117,3	39,05	117	40,18	116,9	42
	-16,7	-17	127,8	36,7	127,5	38,85	127	40,47	127	41,59	126,6	42,79	126	44,42
	-13,7	-15	133,3	38,21	132,9	40,27	132,3	41,87	132,2	42,82	132,2	43,93	131,4	45,64
	-11,8	-13	139,3	39,65	138,6	41,68	138,5	43,3	137,9	44,2	137,8	45,31	137,8	46,76
	-9,8	-11	143	40,47	142	42,49	142	43,93	141,5	45,02	141,5	45,95	141,2	47,38
	-9,5	-10	145,9	41,25	144,9	43,09	144,9	44,54	144,8	45,63	144,2	46,45	144,1	47,85
	-8,5	-9,1	150,5	42,21	150,4	44,18	149,7	45,62	149,4	46,43	149,3	47,37	148,7	48,75
	-7	-7,6	154,6	43,08	154,1	45	154	46,24	153,8	47,08	153,2	48,17	153,1	49,42
	-5	-5,6	163,8	44,71	163	46,43	162,7	47,66	162,3	48,5	162,3	49,42	162	50,74
	-3	-3,7	173,2	46,4	172,9	47,85	172	49,1	172	49,9	172	50,74	171,3	51,9
	0	-0,7	183,1	47,85	182,9	49,26	182,3	50,5	182,3	51,32	181,7	51,9	181,7	53,05
	3	2,2	193,9	49,26	193,9	50,66	193,6	51,81	192,8	52,41	192,8	53,21	192,8	54,23
	5	4,1	205,5	50,66	205,5	51,9	204,6	52,98	204,6	53,65	204,6	54,41	200,7	53,87
	7	6	214,8	51,57	214,8	52,98	213,9	53,81	213,6	54,48	212,5	54,88	200,7	50,96
120%	9	7,9	227,3	52,74	227,3	54,14	227	54,96	221,1	53,29	212,8	50,96	200,7	47,32
	11	9,8	237,8	53,65	237,1	54,72	229,3	52,96	221,1	50,47	212,8	48,24	200,7	44,84
	13	11,8	248	54,48	241,5	53,55	229,3	50,15	221,1	47,92	212,8	45,66	200,7	42,52
	15	13,7	258	54,88	241,5	50,63	229,3	47,56	221,1	45,33	212,8	43,42	200,7	40,48
	-19,8	-20	115,8	35,89	115,4	38,22	115,1	39,86	115	40,91	114,4	42,03	114,4	43,65
	-18,8	-19	117,8	36,52	117,7	38,76	116,9	40,46	116,9	41,42	116,9	42,52	116,2	44,25
	-16,7	-17	127,1	39,34	127	41,38	126,6	42,83	126	43,94	125,9	44,85	125,9	46,47
	-13,7	-15	132,3	40,76	132,2	42,7	132,2	44,22	131,4	45,07	131,4	46,16	131,3	47,58
	-11,8	-13	138,6	42,19	138,5	43,95	137,8	45,36	137,8	46,28	137,7	47,28	137,1	48,68
	-9,8	-11	142,2	42,99	142,1	44,73	141,5	46,15	141,4	47,06	141,2	47,85	140,5	49,33
	-9,5	-10	144,9	43,59	144,8	45,34	144,1	46,74	144,1	47,57	144,1	48,52	144	49,76
	-8,5	-9,1	150,4	44,52	149,4	46,25	149,3	47,57	149,3	48,44	148,8	49,26	148,5	50,5
	-7	-7,6	154,1	45,33	153,8	47,04	153,1	48,17	153,1	49,1	153,1	49,92	152,7	51,16
	-5	-5,6	163,2	46,76	162,3	48,44	162,3	49,59	162	50,41	162	51,16	161,4	52,41
	-3	-3,7	172	48,17	172	49,84	172	50,85	171,3	51,65	171,3	52,41	171,3	53,56

KVR1580HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	115,4	38,85	115,1	40,81	114,4	42,5	114,4	43,44	114,3	44,54	114	45,97
	-18,8	-19	117	39,38	116,9	41,41	116,8	43,01	116,2	43,95	116,2	45,06	115,9	46,49
	-16,7	-17	126,9	41,91	126,2	43,92	126,1	45,35	126,1	46,17	126,1	47,08	125,2	48,52
	-13,7	-15	132,4	43,31	131,5	45,06	131,5	46,46	131,4	47,37	131,4	48,17	130,5	49,59
	-11,8	-13	137,8	44,53	137,8	46,28	137,7	47,57	137,1	48,52	136,7	49,34	136,7	50,52
	-9,8	-11	141,6	45,34	141,5	47,05	141,2	48,17	140,7	49,09	140,7	49,92	140,6	51,16
	-9,5	-10	144,9	45,93	144,1	47,56	144,1	48,77	144	49,59	143,4	50,43	143	51,67
	-8,5	-9,1	149,3	46,75	149,3	48,44	148,8	49,59	148,8	50,25	148,6	51,07	148,5	52,25
	-7	-7,6	153,8	47,55	153,3	49,09	153,3	50,17	152,9	50,99	152,3	51,67	152,2	52,74
	-5	-5,6	162,3	48,77	162,1	50,43	162,1	51,32	161,7	52,16	161,4	52,74	161,1	53,99
	-3	-3,7	172	50,17	171,4	51,59	171,4	52,74	171,4	53,32	171,1	53,99	169,9	54,63
	0	-0,7	182,4	51,59	182	52,74	181,4	53,83	181,4	54,47	180,4	54,63	170,2	50,82
	3	2,2	192,8	52,74	192,8	53,99	192,1	54,8	187,4	53,29	180,4	50,82	170,2	47,07
	5	4,1	204,8	53,83	204,3	54,89	194	51,64	187,4	49,42	180,4	47,07	170,2	43,93
	7	6	213,7	54,72	204,9	52,22	194	48,82	187,4	46,74	180,4	44,55	170,2	41,62
	9	7,9	218,5	52,47	204,9	48,49	194	45,46	187,4	43,44	180,4	41,62	170,2	38,79
	11	9,8	218,5	49,82	204,9	45,94	194	43,12	187,4	41,29	180,4	39,41	170,2	36,86
	13	11,8	218,5	47,07	204,9	43,6	194	40,83	187,4	39,18	180,4	37,49	170,2	34,87
	15	13,7	218,5	44,71	204,9	41,39	194	38,89	187,4	37,2	180,4	35,66	170,2	33,22
100%	-19,8	-20	115	41,71	114,4	43,64	114	45,06	114	45,97	113,5	46,9	113,5	48,34
	-18,8	-19	116,9	42,22	116,2	44,23	115,9	45,64	115,8	46,48	115,8	47,4	115,3	48,85
	-16,7	-17	125,9	44,72	125,9	46,45	125,5	47,68	125,1	48,52	125,1	49,32	125	50,57
	-13,7	-15	131,5	45,84	131,4	47,4	131,4	48,77	130,4	49,59	130,4	50,25	130,4	51,65
	-11,8	-13	137,7	47,06	137,1	48,52	136,7	49,76	136,7	50,5	136,7	51,32	136,2	52,48
	-9,8	-11	141,2	47,68	140,5	49,25	140,5	50,41	140,4	51,07	140,1	51,92	139,7	53,07
	-9,5	-10	144,1	48,17	144	49,59	143,4	50,83	143	51,65	143	52,25	143	53,4
	-8,5	-9,1	148,9	49,09	148,5	50,5	148,4	51,57	148,4	52,25	147,8	53,07	147,7	53,97
	-7	-7,6	153,1	49,59	152,7	50,99	152,3	52,16	152,2	52,72	152,2	53,56	152,2	54,47
	-5	-5,6	162	50,99	161,4	52,25	161,1	53,32	160,9	53,88	160,9	54,47	154,6	52,22
	-3	-3,7	171,3	52,25	171,3	53,4	171	54,47	169,9	54,63	163,9	52,22	154,6	48,49
	0	-0,7	181,7	53,32	181,3	54,47	176,5	53,29	170,2	50,82	163,9	48,49	154,6	45,07
	3	2,2	192,8	54,47	185,8	52,71	176,5	49,4	170,2	47,34	163,9	45,07	154,6	42,03
	5	4,1	198,4	53,05	185,8	49,07	176,5	45,94	140,6	43,95	163,9	42,03	154,6	39,1
	7	6	198,4	50,22	185,8	46,43	176,5	43,45	170,2	41,72	163,9	39,73	154,6	37,17
	9	7,9	198,4	46,74	185,8	43,13	176,5	40,51	170,2	38,8	163,9	37,17	154,6	34,62
	11	9,8	198,4	44,25	185,8	40,92	176,5	38,58	170,2	36,88	163,9	35,35	154,6	32,94
	13	11,8	198,4	42,02	185,8	38,89	176,5	36,57	170,2	35,16	163,9	33,5	154,6	31,44
	15	13,7	198,4	39,98	185,8	36,88	176,5	34,83	170,2	33,41	163,9	32,01	154,6	30
90%	-19,8	-20	114,2	44,74	114	46,45	113,5	47,66	113,5	48,5	113,4	49,32	113,1	50,57
	-18,8	-19	115,9	45,16	115,8	46,8	115,8	48,17	115,3	49	115,3	49,74	115	51,05
	-16,7	-17	126	47,36	125,1	48,82	125	49,9	125	50,73	125	51,65	124,2	52,72
	-13,7	-15	131,3	48,5	130,3	49,9	130,3	50,97	130,3	51,65	130,2	52,48	129,8	53,56
	-11,8	-13	136,6	49,41	136,6	50,81	136,5	51,9	136,1	52,56	136,1	53,38	135,8	54,45
	-9,8	-11	140,6	50,17	140,5	51,32	140,3	52,48	139,6	53,05	139,6	53,88	139	54,36
	-9,5	-10	143,3	50,5	143	51,9	143	52,8	143	53,56	142,5	54,21	139,1	53,03
	-8,5	-9,1	148,4	51,32	147,8	52,56	147,8	53,56	147,7	54,13	147,2	54,63	139,1	50,8
	-7	-7,6	152,3	51,9	152,2	53,05	152,2	54,13	152,2	54,8	147,4	52,96	139,1	49,07
	-5	-5,6	161,3	53,05	161	54,13	158,6	54,11	153,2	51,62	147,4	49,31	139,1	45,84
	-3	-3,7	171	54,13	167,3	53,62	158,6	50,22	153,2	47,98	147,4	45,85	139,1	42,72
	0	-0,7	178,3	54,11	167,3	49,87	158,6	46,74	153,2	44,72	147,4	42,72	139,1	39,7
	3	2,2	178,3	50,14	167,3	46,24	158,6	43,44	153,2	41,6	147,4	39,7	139,1	37,07
	5	4,1	178,3	46,55	167,3	43,1	158,6	40,49	153,2	38,79	147,4	37,07	139,1	34,61
	7	6	178,3	44,22	167,3	40,8	158,6	38,3	153,2	36,87	147,4	35,17	139,1	32,89
	9	7,9	178,3	41,11	167,3	38	158,6	35,78	153,2	34,32	147,4	32,89	139,1	30,84
	11	9,8	178,3	39,08	167,3	36,24	158,6	34,03	153,2	32,62	147,4	31,24	139,1	29,25
	13	11,8	178,3	37,16	167,3	34,32	158,6	32,36	153,2	31,15	147,4	29,78	139,1	27,95
	15	13,7	178,3	35,17	167,3	32,65	158,6	30,87	153,2	29,7	147,4	28,38	139,1	26,66

KVR150HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	113,5	47,69	113,5	49,17	113,4	50,25	113,1	51,08	113,1	51,66	112,4	52,9
	-18,8	-19	115,8	48,18	115,3	49,58	115,1	50,75	115,1	51,41	115	52,15	115	53,41
	-16,7	-17	125	49,93	125	51,33	124,4	52,48	124,1	53,08	124,1	53,73	123,4	54,39
	-13,7	-15	130,4	51	130,3	52,24	129,9	53,24	129,9	53,89	129,6	54,48	123,5	51,54
	-11,8	-13	136,6	51,92	136,2	53,08	135,8	54,15	135,8	54,63	131,3	52,39	123,5	48,66
	-9,8	-11	140,1	52,48	139,6	53,66	139,6	54,48	136,1	53,05	131,3	50,74	123,5	47,08
	-9,5	-10	143	52,81	142,5	53,97	141,1	54,14	136,1	51,81	131,3	49,4	123,5	45,96
	-8,5	-9,1	147,8	53,57	147,7	54,81	141,1	51,9	136,1	49,56	131,3	47,4	123,5	43,96
	-7	-7,6	152,2	54,15	148,8	53,54	141,1	50,15	136,1	47,9	131,3	45,68	123,5	42,54
	-5	-5,6	158,7	54,14	148,8	49,9	141,1	46,75	136,1	44,74	131,3	42,72	123,5	39,73
	-3	-3,7	158,7	50,23	148,8	46,27	141,1	43,46	136,1	41,62	131,3	39,74	123,5	37,09
	0	-0,7	158,7	46,75	148,8	43,15	141,1	40,5	136,1	38,81	131,3	37,18	123,5	34,62
	3	2,2	158,7	43,45	148,8	40,2	141,1	37,71	136,1	36,29	131,3	34,63	123,5	32,36
	5	4,1	158,7	40,49	148,8	37,41	141,1	35,19	136,1	33,76	131,3	32,36	123,5	30,33
	7	6	158,7	38,31	148,8	35,49	141,1	33,48	136,1	32,1	131,3	30,87	123,5	28,9
	9	7,9	158,7	35,79	148,8	33,2	141,1	31,42	136,1	30,08	131,3	28,91	123,5	27,05
	11	9,8	158,7	34,05	148,8	31,68	141,1	29,81	136,1	28,66	131,3	27,52	123,5	25,8
13	11,8	158,7	32,36	148,8	30,09	141,1	28,37	136,1	27,33	131,3	26,24	123,5	24,6	
15	13,7	158,7	30,89	148,8	28,67	141,1	27,11	136,1	26,07	131,3	25,04	123,5	23,53	
70%	-19,8	-20	113,2	50,58	112,5	52	112,5	52,9	112,5	53,57	112,4	54,24	107,9	52,14
	-18,8	-19	115,1	51,09	115,1	52,33	115	53,41	114,4	53,89	114,1	54,47	107,9	50,82
	-16,7	-17	124,4	52,74	124,3	53,89	123,4	54,38	119,4	51,98	114,9	49,58	107,9	46,17
	-13,7	-15	129,9	53,57	129,6	54,63	123,5	51,55	119,4	49,31	114,9	47,09	107,9	43,68
	-11,8	-13	135,9	54,49	130,5	51,91	123,5	48,67	119,4	46,5	114,9	44,46	107,9	41,43
	-9,8	-11	139	54,38	130,5	50,24	123,5	47,09	119,4	45,08	114,9	43,06	107,9	40,05
	-9,5	-10	139,2	53,06	130,5	48,99	123,5	45,97	119,4	43,97	114,9	41,96	107,9	39,12
	-8,5	-9,1	139,2	50,82	130,5	47	123,5	43,98	119,4	42,23	114,9	40,25	107,9	37,69
	-7	-7,6	139,2	49,07	130,5	45,37	123,5	42,55	119,4	40,83	114,9	38,93	107,9	36,32
	-5	-5,6	139,2	45,85	130,5	42,25	123,5	39,74	119,4	38,03	114,9	36,49	107,9	34,04
	-3	-3,7	139,2	42,56	130,5	39,42	123,5	37,09	119,4	35,51	114,9	34,05	107,9	31,81
	0	-0,7	139,2	39,74	130,5	36,88	123,5	34,62	119,4	33,22	114,9	31,82	107,9	29,8
	3	2,2	139,2	37,08	130,5	34,34	123,5	32,37	119,4	31,15	114,9	29,81	107,9	27,93
	5	4,1	139,2	34,61	130,5	32,09	123,5	30,33	119,4	29,16	114,9	27,94	107,9	26,19
	7	6	139,2	32,9	130,5	30,61	123,5	28,9	119,4	27,73	114,9	26,61	107,9	24,98
	9	7,9	139,2	30,87	130,5	28,65	123,5	27,06	119,4	26,02	114,9	24,98	107,9	23,48
	11	9,8	139,2	29,25	130,5	27,28	123,5	25,8	119,4	24,82	114,9	23,85	107,9	22,43
13	11,8	139,2	27,94	130,5	26,04	123,5	24,63	119,4	23,71	114,9	22,78	107,9	21,44	
15	13,7	139,2	26,66	130,5	24,85	123,5	23,53	119,4	22,67	114,9	21,79	107,9	20,52	
60%	-19,8	-20	112,5	53,57	111,3	54,14	106	50,74	102,3	48,48	98,5	46,21	92,6	43,07
	-18,8	-19	114,4	53,89	111,3	52,97	106	49,64	102,3	47,41	98,5	45,38	92,6	42,25
	-16,7	-17	119,2	51,98	111,3	47,92	106	44,89	102,3	43,04	98,5	41,15	92,6	38,32
	-13,7	-15	119,2	49,32	111,3	45,39	106	42,57	102,3	40,84	98,5	39,12	92,6	36,32
	-11,8	-13	119,2	46,51	111,3	43,04	106	40,35	102,3	38,63	98,5	37,1	92,6	34,59
	-9,8	-11	119,2	45,06	111,3	41,63	106	39,13	102,3	37,42	98,5	35,98	92,6	33,49
	-9,5	-10	119,2	43,96	111,3	40,55	106	38,21	102,3	36,62	98,5	35,07	92,6	32,68
	-8,5	-9,1	119,2	42,24	111,3	39,1	106	36,62	102,3	35,18	98,5	33,72	92,6	31,48
	-7	-7,6	119,2	40,81	111,3	37,72	106	35,48	102,3	34,04	98,5	32,62	92,6	30,57
	-5	-5,6	119,2	38,03	111,3	35,2	106	33,2	102,3	31,82	98,5	30,61	92,6	28,64
	-3	-3,7	119,2	35,5	111,3	32,94	106	31,17	102,3	29,82	98,5	28,65	92,6	26,86
	0	-0,7	119,2	33,21	111,3	30,9	106	29,19	102,3	27,99	98,5	26,89	92,6	25,2
	3	2,2	119,2	31,16	111,3	28,94	106	27,31	102,3	26,26	98,5	25,21	92,6	23,7
	5	4,1	119,2	29,17	111,3	27,1	106	25,61	102,3	24,65	98,5	23,7	92,6	22,26
	7	6	119,2	27,74	111,3	25,82	106	24,44	102,3	23,52	98,5	22,6	92,6	21,27
	9	7,9	119,2	25,99	111,3	24,25	106	22,96	102,3	22,11	98,5	21,27	92,6	20,06
	11	9,8	119,2	24,82	111,3	23,16	106	21,95	102,3	21,14	98,5	20,37	92,6	19,2
13	11,8	119,2	23,72	111,3	22,14	106	20,99	102,3	20,25	98,5	19,48	92,6	18,38	
15	13,7	119,2	22,66	111,3	21,18	106	20,11	102,3	19,37	98,5	18,65	92,6	17,63	

KVR1580HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	99,6	44,74	93,3	41,37	88,3	38,8	85,5	37,2	82	35,64	77	33,25
	-18,8	-19	99,6	43,74	93,3	40,38	88,3	38,01	85,5	36,41	82	34,84	77	32,45
	-16,7	-17	99,6	39,59	93,3	36,62	88,3	34,63	85,5	33,07	82	31,68	77	29,69
	-13,7	-15	99,6	37,62	93,3	34,84	88,3	32,86	85,5	31,47	82	30,29	77	28,31
	-11,8	-13	99,6	35,64	93,3	33,07	88,3	31,27	85,5	29,88	82	28,7	77	26,92
	-9,8	-11	99,6	34,63	93,3	32,06	88,3	30,29	85,5	29,1	82	27,91	77	26,13
	-9,5	-10	99,6	33,84	93,3	31,27	88,3	29,49	85,5	28,31	82	27,31	77	25,54
	-8,5	-9,1	99,6	32,45	93,3	30,08	88,3	28,52	85,5	27,31	82	26,13	77	24,55
	-7	-7,6	99,6	31,47	93,3	29,29	88,3	27,51	85,5	26,53	82	25,33	77	23,76
	-5	-5,6	99,6	29,49	93,3	27,31	88,3	25,92	85,5	24,94	82	23,94	77	22,37
	-3	-3,7	99,6	27,51	93,3	25,74	88,3	24,35	85,5	23,35	82	22,37	77	21,19
	0	-0,7	99,6	25,92	93,3	24,15	88,3	22,75	85,5	21,96	82	21,19	77	19,8
	3	2,2	99,6	24,35	93,3	22,57	88,3	21,37	85,5	20,6	82	19,8	77	18,73
	5	4,1	99,6	22,75	93,3	21,19	88,3	20,18	85,5	19,45	82	18,73	77	17,65
	7	6	99,6	21,78	93,3	20,39	88,3	19,28	85,5	18,58	82	17,92	77	16,91
	9	7,9	99,6	20,39	93,3	19,14	88,3	18,17	85,5	17,54	82	16,91	77	15,98
	11	9,8	99,6	19,53	93,3	18,31	88,3	17,4	85,5	16,78	82	16,19	77	15,32
	13	11,8	99,6	18,69	93,3	17,54	88,3	16,67	85,5	16,12	82	15,53	77	14,7
	15	13,7	99,6	17,92	93,3	16,81	88,3	15,99	85,5	15,46	82	14,93	77	14,14

58 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1650HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	122,8	35,13	121,9	37,77	121,7	39,58	121,7	40,8	121,1	42,18	121,1	44
	-18,8	-19	125,1	35,92	124,2	38,47	124,2	40,37	124	41,48	123,1	42,62	123,1	44,7
	-16,7	-17	134,8	38,99	134,2	41,4	134	42,97	134	44,08	133,1	45,46	132,8	47,01
	-13,7	-15	140,6	40,72	139,7	42,89	139,4	44,43	139,4	45,46	139,4	46,6	138,3	48,42
	-11,8	-13	146,3	42,18	146	44,35	146	45,9	145,2	46,92	145,2	48,06	145,2	49,53
	-9,8	-11	150,6	42,97	149,4	45,11	149,4	46,6	149,2	47,71	149,2	48,74	148,6	50,23
	-9,5	-10	153,8	43,73	152,6	45,81	152,6	47,28	152,6	48,42	151,8	49,17	151,8	50,64
	-8,5	-9,1	158,4	44,79	158,4	46,92	158,1	48,42	157,2	49,17	157,2	50,23	156,9	51,69
	-7	-7,6	162,6	45,81	162,4	47,71	162,4	49,09	161,8	49,88	161,5	50,99	161,5	52,37
	-5	-5,6	172,4	47,36	171,5	49,17	171,5	50,55	171,3	51,34	171,3	52,37	170,4	53,59
	-3	-3,7	182,5	49,17	181,6	50,64	181,3	52,05	181,3	52,8	181,3	53,59	180,2	54,97
	0	-0,7	193,1	50,64	192,5	52,13	192,2	53,51	192,2	54,27	191,3	54,97	191,3	56,08
	3	2,2	204,3	52,13	204,3	53,59	203,4	54,7	203,1	55,41	203,1	56,16	203,1	57,49
	5	4,1	216,6	53,59	216,6	54,97	215,4	56,08	215,4	56,79	215,4	57,58	210,5	56,6
	7	6	226,4	54,62	226,4	56,08	225,2	56,87	225,2	57,58	223,4	57,74	210,5	53,4
	9	7,9	239,5	55,76	239,5	57,22	238,6	57,98	232,1	55,92	223,4	53,4	210,5	49,69
	11	9,8	250,7	56,79	249,6	57,9	240,1	55,57	232,1	52,97	223,4	50,72	210,5	47,09
	13	11,8	261,3	57,58	253,2	56,25	240,1	52,62	232,1	50,4	223,4	47,88	210,5	44,6
	15	13,7	270,8	57,74	253,2	53,05	240,1	49,77	232,1	47,52	223,4	45,63	210,5	42,43

KVR1650HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	121,9	38,2	121,7	40,72	121,1	42,27	121,1	43,57	120,8	44,71	120,8	46,25
	-18,8	-19	124,2	38,91	124,2	41,16	123,1	42,97	123,1	44	123,1	45,11	122,8	46,93
	-16,7	-17	134	41,83	134	44	133,1	45,47	132,8	46,61	132,8	47,63	132,8	49,18
	-13,7	-15	139,4	43,3	139,4	45,2	139,4	46,93	138,3	47,72	138,3	48,83	138,3	50,32
	-11,8	-13	146	44,79	146	46,61	145,2	48,07	145,2	49,1	145,2	49,97	144,9	51,43
	-9,8	-11	149,5	45,55	149,5	47,36	149,2	48,83	149,2	49,88	148,6	50,64	148,3	52,13
	-9,5	-10	152,6	46,25	152,6	48,07	151,8	49,53	151,8	50,32	151,8	51,35	151,8	52,73
	-8,5	-9,1	158,4	47,28	157,2	49,1	157,2	50,32	157,2	51,35	157	52,13	156,1	53,51
	-7	-7,6	162,4	48,07	161,8	49,88	161,5	50,99	161,5	52,05	161,5	52,81	160,6	54,19
	-5	-5,6	171,6	49,53	171,3	51,35	171,3	52,46	170,4	53,24	170,4	54,19	170,1	55,41
	-3	-3,7	181,3	50,99	181,3	52,81	181,3	53,87	180,2	54,62	180,2	55,41	180,2	56,52
	0	-0,7	192,5	52,46	192,2	53,95	191,3	55,06	191,3	55,76	191,1	56,52	191,1	57,58
	3	2,2	204,3	53,95	203,1	55,41	203,1	56,44	203,1	57,14	202,5	57,9	193,9	55,14
	5	4,1	216,6	55,33	215,4	56,52	215,4	57,58	213,9	57,75	205,9	55,14	193,9	51,16
	7	6	225,5	56,17	225,2	57,58	222,3	57,04	213,9	54,52	205,9	52,22	193,9	48,59
	9	7,9	239,6	57,5	233,5	56,6	222,3	52,97	213,9	50,81	205,9	48,59	193,9	45,04
	11	9,8	249,6	57,99	233,5	53,68	222,3	50,4	213,9	48,23	205,9	45,98	193,9	42,79
	13	11,8	249,8	55,14	233,5	50,81	222,3	47,53	213,9	45,63	205,9	43,55	193,9	40,62
	15	13,7	249,8	52,22	233,5	48,23	222,3	45,28	213,9	43,22	205,9	41,32	193,9	38,72
110%	-19,8	-20	122	41,4	121,1	43,3	120,8	45,11	120,8	46,17	120,8	47,28	119,9	48,74
	-18,8	-19	123,1	41,84	123,1	44	123,1	45,55	122,8	46,58	122,8	47,72	122,2	49,18
	-16,7	-17	134	44,44	132,9	46,58	132,9	48,07	132,9	48,83	132,9	49,88	132	51,35
	-13,7	-15	139,5	45,9	138,6	47,72	138,6	49,18	138,6	50,21	138,6	50,99	137,4	52,46
	-11,8	-13	145,2	47,28	145,2	49,1	145,2	50,29	144,9	51,35	144	52,11	144	53,52
	-9,8	-11	149,5	48,07	149,5	49,88	148,6	50,99	148,4	52,02	148,4	52,81	148,4	54,19
	-9,5	-10	152,9	48,74	151,8	50,29	151,8	51,7	151,8	52,46	151,5	53,25	150,6	54,63
	-8,5	-9,1	157,2	49,53	157,2	51,35	157	52,46	157	53,16	156,4	53,92	156,4	55,33
	-7	-7,6	161,8	50,29	161,6	52,02	161,6	53,16	160,7	53,92	160,4	54,63	160,4	55,74
	-5	-5,6	171,3	51,7	170,7	53,25	170,7	54,27	170,5	55,06	170,5	55,74	169,6	57,15
	-3	-3,7	181,3	53,16	180,5	54,63	180,5	55,74	180,5	56,44	180,5	57,15	178,4	57,39
	0	-0,7	192,3	54,63	191,7	55,74	191,4	56,88	191,4	57,55	189,4	57,39	178,4	53,33
	3	2,2	203,4	55,74	203,4	57,15	202,3	57,9	196,2	55,9	189,4	53,33	178,4	49,34
	5	4,1	215,5	56,88	214,9	57,72	203,7	54,09	196,2	51,87	189,4	49,34	178,4	46,07
	7	6	225,5	57,9	214,9	54,79	203,7	51,16	196,2	48,99	189,4	46,74	178,4	43,55
	9	7,9	229,2	55,14	214,9	50,81	203,7	47,8	196,2	45,63	189,4	43,55	178,4	40,62
	11	9,8	229,2	52,27	214,9	48,23	203,7	45,28	196,2	43,19	189,4	41,3	178,4	38,72
	13	11,8	229,2	49,34	214,9	45,71	203,7	42,79	196,2	41,21	189,4	39,4	178,4	36,55
	15	13,7	229,2	46,82	214,9	43,46	203,7	40,89	196,2	39,08	189,4	37,34	178,4	34,89
100%	-19,8	-20	121,1	44,35	120,8	46,25	119,9	47,72	119,9	48,74	119,7	49,8	119,7	51,26
	-18,8	-19	123,1	44,76	122,8	46,93	121,9	48,39	121,9	49,18	121,9	50,21	121,7	51,7
	-16,7	-17	132,8	47,36	132,8	49,18	131,9	50,56	131,7	51,35	131,7	52,1	131,7	53,51
	-13,7	-15	138,6	48,47	138,6	50,21	138,6	51,7	137,4	52,46	137,4	53,16	137,4	54,62
	-11,8	-13	145,2	49,88	144,9	51,35	144	52,73	144	53,51	144	54,27	143,8	55,41
	-9,8	-11	148,6	50,56	148,3	52,1	148,3	53,24	148,3	53,92	147,4	54,98	147,2	56,09
	-9,5	-10	151,8	50,99	151,8	52,46	151,5	53,84	150,6	54,62	150,6	55,33	150,6	56,44
	-8,5	-9,1	157	52,02	156,1	53,51	156,1	54,62	156,1	55,33	155,8	56,09	155,8	57,14
	-7	-7,6	161,5	52,46	160,6	53,92	160,4	55,06	160,4	55,73	160,4	56,52	160,4	57,55
	-5	-5,6	170,4	53,92	170,1	55,33	170,1	56,44	169,5	56,87	169,5	57,55	162	54,79
	-3	-3,7	180,2	55,33	180,2	56,44	180,2	57,55	178,4	57,39	171,8	54,79	162	50,81
	0	-0,7	191,3	56,44	191,1	57,55	185	55,9	178,4	53,33	171,8	50,81	162	47,18
	3	2,2	203,4	57,55	194,8	55,22	185	51,86	178,4	49,7	171,8	47,18	162	44,17
	5	4,1	208	55,58	194,8	51,51	185	48,23	164,3	46,07	171,8	44,17	162	40,97
	7	6	208	52,62	194,8	48,64	185	45,63	178,4	43,81	171,8	41,65	162	39,07
	9	7,9	208	48,99	194,8	45,28	185	42,43	178,4	40,62	171,8	39,07	162	36,35
	11	9,8	208	46,42	194,8	43,03	185	40,54	178,4	38,72	171,8	36,99	162	34,57
	13	11,8	208	44,17	194,8	40,89	185	38,37	178,4	36,91	171,8	35,18	162	32,98
	15	13,7	208	42	194,8	38,72	185	36,52	178,4	35,03	171,8	33,57	162	31,43

KVR1650HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	120,5	47,36	119,9	49,17	119,7	50,55	119,7	51,34	119,7	52,1	118,8	53,51
	-18,8	-19	121,9	47,98	121,9	49,53	121,9	50,99	121,7	51,78	121,7	52,72	120,8	53,91
	-16,7	-17	132,9	50,2	131,7	51,69	131,7	52,8	131,7	53,59	131,7	54,62	130,6	55,73
	-13,7	-15	138,3	51,34	137,1	52,8	137,1	53,91	137,1	54,62	137,1	55,41	136,9	56,52
	-11,8	-13	143,7	52,37	143,7	53,83	143,7	54,97	143,5	55,65	143,5	56,43	142,9	57,54
	-9,8	-11	148,1	53,16	148,1	54,27	147,5	55,41	147,2	56,08	147,2	56,87	145,4	57,03
	-9,5	-10	151,2	53,51	150,6	54,97	150,6	55,73	150,6	56,52	150,4	57,22	145,4	55,57
	-8,5	-9,1	156,1	54,27	155,8	55,65	155,8	56,52	155,8	57,22	154,3	57,39	145,4	53,32
	-7	-7,6	160,4	54,97	160,4	56,08	160,4	57,22	160,4	57,9	154,3	55,57	145,4	51,51
	-5	-5,6	170,2	56,08	169,3	57,22	166,1	56,68	160,7	54,08	154,3	51,59	145,4	47,96
	-3	-3,7	180,2	57,22	175	56,25	166,1	52,62	160,7	50,37	154,3	47,96	145,4	44,68
	0	-0,7	187	56,68	175	52,26	166,1	48,99	160,7	46,82	154,3	44,68	145,4	41,64
	3	2,2	187	52,62	175	48,55	166,1	45,63	160,7	43,54	154,3	41,64	145,4	38,8
	5	4,1	187	48,9	175	45,27	166,1	42,43	160,7	40,62	154,3	38,8	145,4	36,32
	7	6	187	46,41	175	42,78	166,1	40,18	160,7	38,72	154,3	36,9	145,4	34,53
	9	7,9	187	43,11	175	39,83	166,1	37,58	160,7	36,05	154,3	34,53	145,4	32,33
	11	9,8	187	40,97	175	38,01	166,1	35,73	160,7	34,24	154,3	32,81	145,4	30,73
	13	11,8	187	39,07	175	36,05	166,1	33,98	160,7	32,66	154,3	31,28	145,4	29,32
	15	13,7	187	36,9	175	34,3	166,1	32,39	160,7	31,13	154,3	29,82	145,4	27,98
80%	-19,8	-20	119,7	50,59	119,7	52,05	119,7	53,16	118,8	53,95	118,8	54,65	118,5	56,03
	-18,8	-19	121,9	51,02	121,7	52,48	121,1	53,6	121,1	54,3	121,1	55,06	121,1	56,47
	-16,7	-17	131,7	52,84	131,7	54,3	131,4	55,41	130,8	56,12	130,8	56,82	129,7	57,07
	-13,7	-15	137,4	53,95	137,4	55,33	137,2	56,2	137,2	56,9	136,3	57,58	129,7	53,84
	-11,8	-13	144	54,98	143,8	56,12	142,9	57,23	142,9	57,39	137,7	54,9	129,7	50,92
	-9,8	-11	147,4	55,41	147,2	56,82	147,2	57,58	142,9	55,58	137,7	53,09	129,7	49,37
	-9,5	-10	150,6	55,76	150,4	57,14	147,7	56,72	142,9	54,2	137,7	51,86	129,7	48,23
	-8,5	-9,1	155,8	56,55	155,8	57,93	147,7	54,47	142,9	51,94	137,7	49,69	129,7	46,06
	-7	-7,6	160,4	57,23	156,1	56,01	147,7	52,65	142,9	50,13	137,7	47,88	129,7	44,6
	-5	-5,6	166,4	56,72	156,1	52,3	147,7	49,02	142,9	46,85	137,7	44,68	129,7	41,68
	-3	-3,7	166,4	52,65	156,1	48,58	147,7	45,66	142,9	43,57	137,7	41,68	129,7	38,8
	0	-0,7	166,4	49,02	156,1	45,31	147,7	42,43	142,9	40,62	137,7	39,07	129,7	36,32
	3	2,2	166,4	45,66	156,1	42,11	147,7	39,51	142,9	38,05	137,7	36,35	129,7	33,98
	5	4,1	166,4	42,43	156,1	39,16	147,7	36,91	142,9	35,44	137,7	33,98	129,7	31,81
	7	6	166,4	40,21	156,1	37,26	147,7	35,15	142,9	33,72	137,7	32,34	129,7	30,29
	9	7,9	166,4	37,61	156,1	34,86	147,7	32,92	142,9	31,58	137,7	30,32	129,7	28,39
	11	9,8	166,4	35,74	156,1	33,21	147,7	31,32	142,9	30,09	137,7	28,89	129,7	27,07
	13	11,8	166,4	34,01	156,1	31,61	147,7	29,79	142,9	28,69	137,7	27,53	129,7	25,82
	15	13,7	166,4	32,4	156,1	30,09	147,7	28,47	142,9	27,36	137,7	26,28	129,7	24,7
70%	-19,8	-20	118,8	53,51	118,5	54,98	118,5	56,03	118,5	56,55	118,5	57,23	113,3	54,55
	-18,8	-19	121,1	53,95	121,1	55,33	121,1	56,47	120,8	56,87	119,9	57,31	113,3	53,33
	-16,7	-17	130,9	55,76	130,9	56,87	129,7	57,04	124,8	54,47	120,2	51,95	113,3	48,32
	-13,7	-15	137,2	56,55	136,3	57,39	129,7	53,84	124,8	51,59	120,2	49,37	113,3	45,74
	-11,8	-13	142,9	57,58	136,6	54,47	129,7	50,92	124,8	48,67	120,2	46,5	113,3	43,49
	-9,8	-11	145,4	57,04	136,6	52,65	129,7	49,37	124,8	47,21	120,2	45,04	113,3	42,03
	-9,5	-10	145,4	55,58	136,6	51,27	129,7	48,23	124,8	46,07	120,2	43,93	113,3	40,97
	-8,5	-9,1	145,4	53,33	136,6	49,1	129,7	46,07	124,8	44,25	120,2	42,11	113,3	39,51
	-7	-7,6	145,4	51,51	136,6	47,56	129,7	44,6	124,8	42,79	120,2	40,89	113,3	38,05
	-5	-5,6	145,4	47,96	136,6	44,25	129,7	41,68	124,8	39,86	120,2	38,13	113,3	35,68
	-3	-3,7	145,4	44,6	136,6	41,32	129,7	38,8	124,8	37,26	120,2	35,71	113,3	33,37
	0	-0,7	145,4	41,68	136,6	38,72	129,7	36,32	124,8	34,86	120,2	33,4	113,3	31,26
	3	2,2	145,4	38,8	136,6	36,03	129,7	33,98	124,8	32,63	120,2	31,29	113,3	29,28
	5	4,1	145,4	36,32	136,6	33,69	129,7	31,81	124,8	30,55	120,2	29,31	113,3	27,48
	7	6	145,4	34,51	136,6	32,08	129,7	30,29	124,8	29,1	120,2	27,93	113,3	26,2
	9	7,9	145,4	32,34	136,6	30,06	129,7	28,37	124,8	27,31	120,2	26,2	113,3	24,63
	11	9,8	145,4	30,73	136,6	28,61	129,7	27,07	124,8	26,06	120,2	25,03	113,3	23,54
	13	11,8	145,4	29,31	136,6	27,32	129,7	25,83	124,8	24,9	120,2	23,91	113,3	22,5
	15	13,7	145,4	27,98	136,6	26,1	129,7	24,7	124,8	23,79	120,2	22,87	113,3	21,54

KVR1650HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	118,8	56,53	116,7	56,7	111,3	53,07	107,3	50,81	103,2	48,32	97,3	45,04
	-18,8	-19	120,8	56,88	116,7	55,32	111,3	51,95	107,3	49,7	103,2	47,54	97,3	44,26
	-16,7	-17	124,7	54,45	116,7	50,14	111,3	47,1	107,3	45,04	103,2	43,15	97,3	40,19
	-13,7	-15	124,7	51,6	116,7	47,54	111,3	44,61	107,3	42,79	103,2	40,98	97,3	38,02
	-11,8	-13	124,7	48,68	116,7	45,04	111,3	42,36	107,3	40,54	103,2	38,81	97,3	36,21
	-9,8	-11	124,7	47,18	116,7	43,55	111,3	40,98	107,3	39,16	103,2	37,7	97,3	35,1
	-9,5	-10	124,7	46,07	116,7	42,44	111,3	39,92	107,3	38,38	103,2	36,64	97,3	34,28
	-8,5	-9,1	124,7	44,26	116,7	40,98	111,3	38,38	107,3	36,91	103,2	35,3	97,3	32,99
	-7	-7,6	124,7	42,79	116,7	39,52	111,3	37,26	107,3	35,68	103,2	34,19	97,3	31,99
	-5	-5,6	124,7	39,84	116,7	36,91	111,3	34,83	107,3	33,4	103,2	32,08	97,3	30,03
	-3	-3,7	124,7	37,26	116,7	34,57	111,3	32,64	107,3	31,29	103,2	30,06	97,3	28,16
	0	-0,7	124,7	34,86	116,7	32,4	111,3	30,59	107,3	29,36	103,2	28,2	97,3	26,42
	3	2,2	124,7	32,64	116,7	30,36	111,3	28,65	107,3	27,54	103,2	26,45	97,3	24,87
	5	4,1	124,7	30,56	116,7	28,44	111,3	26,87	107,3	25,84	103,2	24,87	97,3	23,34
	7	6	124,7	29,11	116,7	27,08	111,3	25,63	107,3	24,67	103,2	23,71	97,3	22,33
	9	7,9	124,7	27,28	116,7	25,45	111,3	24,09	107,3	23,21	103,2	22,33	97,3	21,05
	11	9,8	124,7	26,04	116,7	24,3	111,3	23,04	107,3	22,18	103,2	21,38	97,3	20,14
	13	11,8	124,7	24,88	116,7	23,25	111,3	22,04	107,3	21,23	103,2	20,46	97,3	19,3
	15	13,7	124,7	23,79	116,7	22,22	111,3	21,1	107,3	20,34	103,2	19,59	97,3	18,49
50%	-19,8	-20	104,9	47,35	98,3	43,77	93	41,05	90,1	39,36	86,4	37,71	81,1	35,19
	-18,8	-19	104,9	46,28	98,3	42,73	93	40,22	90,1	38,53	86,4	36,85	81,1	34,33
	-16,7	-17	104,9	41,88	98,3	38,74	93	36,64	90,1	34,99	86,4	33,51	81,1	31,41
	-13,7	-15	104,9	39,81	98,3	36,85	93	34,78	90,1	33,3	86,4	32,06	81,1	29,96
	-11,8	-13	104,9	37,71	98,3	34,99	93	33,09	90,1	31,61	86,4	30,37	81,1	28,48
	-9,8	-11	104,9	36,64	98,3	33,92	93	32,06	90,1	30,79	86,4	29,54	81,1	27,65
	-9,5	-10	104,9	35,81	98,3	33,09	93	31,2	90,1	29,96	86,4	28,89	81,1	27,03
	-8,5	-9,1	104,9	34,33	98,3	31,82	93	30,17	90,1	28,89	86,4	27,65	81,1	25,97
	-7	-7,6	104,9	33,3	98,3	30,99	93	29,1	90,1	28,07	86,4	26,82	81,1	25,14
	-5	-5,6	104,9	31,2	98,3	28,89	93	27,44	90,1	26,38	86,4	25,34	81,1	23,66
	-3	-3,7	104,9	29,1	98,3	27,24	93	25,76	90,1	24,72	86,4	23,66	81,1	22,42
	0	-0,7	104,9	27,44	98,3	25,55	93	24,07	90,1	23,24	86,4	22,42	81,1	20,94
	3	2,2	104,9	25,76	98,3	23,87	93	22,62	90,1	21,8	86,4	20,94	81,1	19,82
	5	4,1	104,9	24,07	98,3	22,42	93	21,35	90,1	20,57	86,4	19,82	81,1	18,67
	7	6	104,9	23,04	98,3	21,56	93	20,4	90,1	19,66	86,4	18,96	81,1	17,89
	9	7,9	104,9	21,56	98,3	20,24	93	19,24	90,1	18,55	86,4	17,89	81,1	16,9
	11	9,8	104,9	20,68	98,3	19,37	93	18,42	90,1	17,76	86,4	17,14	81,1	16,2
	13	11,8	104,9	19,78	98,3	18,55	93	17,64	90,1	17,06	86,4	16,44	81,1	15,57
	15	13,7	104,9	18,96	98,3	17,77	93	16,93	90,1	16,36	86,4	15,79	81,1	14,96

60 HP**ТС:** Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1700HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	125,6	36,18	125	38,94	124,6	40,8	124,6	42,16	124,2	43,52	124,2	45,4
	-18,8	-19	128,2	37,04	127,2	39,62	127,2	41,66	126,8	42,84	126,2	44,04	126,2	46,08
	-16,7	-17	138	40,3	137,6	42,68	137,2	44,38	137,2	45,56	136,6	46,92	136	48,62
	-13,7	-15	144	42	143,4	44,22	142,8	45,9	142,8	46,92	142,8	48,12	141,8	50
	-11,8	-13	150,2	43,52	149,6	45,74	149,6	47,44	148,8	48,44	148,8	49,64	148,8	51,18
	-9,8	-11	154,4	44,38	153,2	46,58	153,2	48,12	152,8	49,3	152,8	50,32	152,4	51,86
	-9,5	-10	157,6	45,22	156,4	47,26	156,4	48,8	156,4	50	155,6	50,82	155,6	52,36
	-8,5	-9,1	162,4	46,26	162,4	48,44	161,8	50	161,2	50,82	161,2	51,86	160,6	53,38
	-7	-7,6	166,8	47,26	166,4	49,3	166,4	50,66	166	51,52	165,4	52,7	165,4	54,06
	-5	-5,6	176,8	48,96	175,8	50,82	175,8	52,18	175,4	53,04	175,4	54,06	174,8	55,42
	-3	-3,7	187	50,82	186,4	52,36	185,8	53,74	185,8	54,56	185,8	55,42	184,8	56,78
	0	-0,7	197,8	52,36	197,4	53,9	196,8	55,26	196,8	56,1	196,2	56,78	196,2	57,96
	3	2,2	209,4	53,9	209,4	55,42	208,8	56,6	208,2	57,3	208,2	58,12	208,2	59,34
	5	4,1	222	55,42	222	56,78	220,8	57,96	220,8	58,66	220,8	59,52	216,2	58,64
	7	6	232	56,44	232	57,96	230,8	58,82	230,8	59,52	229,2	59,84	216,2	55,4
120%	9	7,9	245,4	57,64	245,4	59,16	244,8	60	238,2	57,96	229,2	55,4	216,2	51,5
	11	9,8	257	58,66	256	59,84	246,6	57,62	238,2	54,9	229,2	52,52	216,2	48,78
	13	11,8	267,8	59,52	260	58,3	246,6	54,56	238,2	52,2	229,2	49,64	216,2	46,24
	15	13,7	278	59,84	260	55,06	246,6	51,66	238,2	49,28	229,2	47,26	216,2	44,02
	-19,8	-20	125	39,44	124,6	42	124,2	43,7	124,2	44,9	123,6	46,1	123,6	47,78
	-18,8	-19	127,2	40,14	127,2	42,52	126,2	44,38	126,2	45,4	126,2	46,58	125,6	48,46
	-16,7	-17	137,2	43,18	137,2	45,4	136,6	46,94	136	48,14	136	49,14	136	50,84
	-13,7	-15	142,8	44,72	142,8	46,76	142,8	48,46	141,8	49,32	141,8	50,5	141,8	52,04
	-11,8	-13	149,6	46,26	149,6	48,14	148,8	49,66	148,8	50,68	148,8	51,7	148,2	53,22
	-9,8	-11	153,4	47,1	153,4	48,96	152,8	50,5	152,8	51,52	152,4	52,36	151,8	53,9
	-9,5	-10	156,4	47,78	156,4	49,66	155,6	51,18	155,6	52,04	155,6	53,06	155,6	54,42
	-8,5	-9,1	162,4	48,8	161,2	50,68	161,2	52,04	161,2	53,06	160,8	53,9	160,2	55,26
	-7	-7,6	166,4	49,66	166	51,52	165,4	52,7	165,4	53,74	165,4	54,58	164,8	55,94
	-5	-5,6	176	51,18	175,4	53,06	175,4	54,24	174,8	55,08	174,8	55,94	174,2	57,3
	-3	-3,7	185,8	52,7	185,8	54,58	185,8	55,62	184,8	56,44	184,8	57,3	184,8	58,48
0	-0,7	197,4	54,24	196,8	55,78	196,2	56,96	196,2	57,64	195,8	58,48	195,8	59,52	
3	2,2	209,4	55,78	208,2	57,3	208,2	58,32	208,2	59	207,8	59,84	199,4	57,12	
5	4,1	222	57,14	220,8	58,48	220,8	59,52	219,8	59,86	211,4	57,12	199,4	53,04	
7	6	231,4	58,14	230,8	59,52	228,2	59,16	219,8	56,6	211,4	54,08	199,4	50,34	
9	7,9	245,6	59,36	239,8	58,64	228,2	54,9	219,8	52,7	211,4	50,34	199,4	46,76	
11	9,8	256	60,02	239,8	55,6	228,2	52,2	219,8	49,98	211,4	47,6	199,4	44,38	
13	11,8	256,4	57,12	239,8	52,7	228,2	49,3	219,8	47,26	211,4	45,22	199,4	42,16	
15	13,7	256,4	54,08	239,8	49,98	228,2	46,92	219,8	44,88	211,4	42,84	199,4	40,12	

KVR1700HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	124,8	42,68	124,2	44,72	123,6	46,58	123,6	47,62	123,6	48,8	123	50,32
	-18,8	-19	126,2	43,2	126,2	45,4	126,2	47,1	125,6	48,12	125,6	49,32	125,2	50,84
	-16,7	-17	137,2	45,92	136,2	48,12	136,2	49,66	136,2	50,5	136,2	51,52	135,2	53,06
	-13,7	-15	143	47,44	142	49,32	142	50,84	142	51,86	142	52,7	140,8	54,24
	-11,8	-13	148,8	48,8	148,8	50,68	148,8	52,02	148,2	53,06	147,6	53,9	147,6	55,28
	-9,8	-11	153	49,66	153	51,52	152,4	52,7	152	53,72	152	54,58	152	55,94
	-9,5	-10	156,6	50,32	155,6	52,02	155,6	53,4	155,6	54,24	155	55,1	154,4	56,46
	-8,5	-9,1	161,2	51,18	161,2	53,06	160,8	54,24	160,8	54,92	160,4	55,76	160,4	57,14
	-7	-7,6	166	52,02	165,6	53,72	165,6	54,92	165	55,76	164,4	56,46	164,4	57,64
	-5	-5,6	175,4	53,4	175	55,1	175	56,1	174,6	56,96	174,6	57,64	174	59,02
	-3	-3,7	185,8	54,92	185	56,46	185	57,64	185	58,32	185	59,02	183,2	59,5
	0	-0,7	197	56,46	196,6	57,64	196	58,84	196	59,5	194,4	59,5	183,2	55,26
	3	2,2	208,4	57,64	208,4	59,02	207,4	59,84	201,6	57,96	194,4	55,26	183,2	51,16
	5	4,1	221	58,84	220,6	59,84	209	56,1	201,6	53,74	194,4	51,16	183,2	47,78
	7	6	231	59,84	220,6	56,78	209	53,04	201,6	50,82	194,4	48,44	183,2	45,22
	9	7,9	235,2	57,12	220,6	52,7	209	49,48	201,6	47,26	194,4	45,22	183,2	42,16
	11	9,8	235,2	54,22	220,6	49,98	209	46,92	201,6	44,86	194,4	42,84	183,2	40,12
	13	11,8	235,2	51,16	220,6	47,42	209	44,38	201,6	42,66	194,4	40,8	183,2	37,9
	15	13,7	235,2	48,6	220,6	45,04	209	42,34	201,6	40,48	194,4	38,76	183,2	36,14
100%	-19,8	-20	124,2	45,74	123,6	47,78	123	49,32	123	50,32	122,6	51,36	122,6	52,88
	-18,8	-19	126,2	46,24	125,6	48,46	125	49,98	125	50,84	125	51,86	124,6	53,4
	-16,7	-17	136	48,96	136	50,84	135,4	52,2	135	53,06	135	53,88	135	55,26
	-13,7	-15	142	50,14	142	51,86	142	53,4	140,8	54,24	140,8	54,92	140,8	56,44
	-11,8	-13	148,8	51,52	148,2	53,06	147,6	54,42	147,6	55,26	147,6	56,1	147,2	57,3
	-9,8	-11	152,4	52,2	151,8	53,88	151,8	55,08	151,8	55,76	151,2	56,8	150,8	57,98
	-9,5	-10	155,6	52,7	155,6	54,24	155	55,6	154,4	56,44	154,4	57,14	154,4	58,32
	-8,5	-9,1	160,8	53,72	160,2	55,26	160,2	56,44	160,2	57,14	159,6	57,98	159,6	59
	-7	-7,6	165,4	54,24	164,8	55,76	164,4	56,96	164,4	57,62	164,4	58,48	164,4	59,5
	-5	-5,6	174,8	55,76	174,2	57,14	174,2	58,32	173,8	58,82	173,8	59,5	166,4	56,78
	-3	-3,7	184,8	57,14	184,8	58,32	184,8	59,5	183,2	59,5	176,4	56,78	166,4	52,7
	0	-0,7	196,2	58,32	195,8	59,5	190	57,96	183,2	55,26	176,4	52,7	166,4	48,96
	3	2,2	208,4	59,5	200	57,28	190	53,72	183,2	51,52	176,4	48,96	166,4	45,74
	5	4,1	213,6	57,64	200	53,38	190	49,98	155	47,78	176,4	45,74	166,4	42,5
	7	6	213,6	54,56	200	50,48	190	47,26	183,2	45,38	176,4	43,18	166,4	40,46
	9	7,9	213,6	50,82	200	46,92	190	44,02	183,2	42,16	176,4	40,46	166,4	37,66
	11	9,8	213,6	48,12	200	44,54	190	42	183,2	40,12	176,4	38,42	166,4	35,82
	13	11,8	213,6	45,74	200	42,34	190	39,78	183,2	38,26	176,4	36,44	166,4	34,2
	15	13,7	213,6	43,52	200	40,12	190	37,88	183,2	36,34	176,4	34,82	166,4	32,62
90%	-19,8	-20	123,4	48,96	123	50,82	122,6	52,18	122,6	53,04	122,6	53,88	122	55,26
	-18,8	-19	125	49,48	125	51,18	125	52,7	124,6	53,56	124,6	54,4	124	55,74
	-16,7	-17	136,2	51,84	135	53,38	135	54,56	135	55,42	135	56,44	134	57,62
	-13,7	-15	141,8	53,04	140,6	54,56	140,6	55,74	140,6	56,44	140,6	57,3	140,2	58,48
	-11,8	-13	147,4	54,06	147,4	55,58	147,4	56,78	147	57,46	147	58,3	146,6	59,48
	-9,8	-11	151,8	54,92	151,8	56,1	151,4	57,3	150,8	57,96	150,8	58,82	149,6	59,14
	-9,5	-10	154,8	55,26	154,4	56,78	154,4	57,62	154,4	58,48	154	59,16	149,6	57,62
	-8,5	-9,1	160,2	56,1	159,6	57,46	159,6	58,48	159,6	59,16	158,6	59,5	149,6	55,24
	-7	-7,6	164,4	56,78	164,4	57,96	164,4	59,16	164,4	59,84	158,6	57,62	149,6	53,38
	-5	-5,6	174,4	57,96	173,8	59,16	170,6	58,8	165	56,08	158,6	53,54	149,6	49,8
	-3	-3,7	184,8	59,16	180	58,3	170,6	54,56	165	52,18	158,6	49,8	149,6	46,4
	0	-0,7	192	58,8	180	54,2	170,6	50,82	165	48,6	158,6	46,4	149,6	43,16
	3	2,2	192	54,56	180	50,3	170,6	47,26	165	45,2	158,6	43,16	149,6	40,28
	5	4,1	192	50,64	180	46,9	170,6	44,02	165	42,16	158,6	40,28	149,6	37,64
	7	6	192	48,1	180	44,36	170,6	41,64	165	40,12	158,6	38,24	149,6	35,78
	9	7,9	192	44,7	180	41,3	170,6	38,92	165	37,34	158,6	35,78	149,6	33,54
	11	9,8	192	42,5	180	39,42	170,6	37,02	165	35,48	158,6	33,98	149,6	31,82
	13	11,8	192	40,46	180	37,34	170,6	35,2	165	33,88	158,6	32,4	149,6	30,4
	15	13,7	192	38,24	180	35,52	170,6	33,58	165	32,3	158,6	30,88	149,6	29

KVR1700HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	122,6	52,22	122,6	53,74	122,6	54,92	122	55,78	122	56,46	121,4	57,82
	-18,8	-19	125	52,72	124,6	54,24	124,2	55,44	124,2	56,12	124,2	56,96	124,2	58,34
	-16,7	-17	135	54,6	135	56,12	134,4	57,3	134	58	134	58,68	133	59,18
	-13,7	-15	140,8	55,78	140,8	57,14	140,4	58,16	140,4	58,84	139,8	59,52	133	55,92
	-11,8	-13	147,6	56,8	147,2	58	146,6	59,18	146,6	59,5	141,4	56,96	133	52,88
	-9,8	-11	151,2	57,3	150,8	58,68	150,8	59,52	146,6	57,64	141,4	55,1	133	51,18
	-9,5	-10	154,4	57,64	154	59	151,8	58,84	146,6	56,28	141,4	53,72	133	49,98
	-8,5	-9,1	159,6	58,5	159,6	59,86	151,8	56,46	146,6	53,88	141,4	51,5	133	47,76
	-7	-7,6	164,4	59,18	160,2	58,14	151,8	54,58	146,6	52,02	141,4	49,64	133	46,24
	-5	-5,6	170,8	58,84	160,2	54,24	151,8	50,84	146,6	48,62	141,4	46,4	133	43,2
	-3	-3,7	170,8	54,58	160,2	50,32	151,8	47,28	146,6	45,22	141,4	43,2	133	40,28
	0	-0,7	170,8	50,84	160,2	46,94	151,8	44,02	146,6	42,16	141,4	40,46	133	37,64
	3	2,2	170,8	47,28	160,2	43,7	151,8	40,98	146,6	39,46	141,4	37,66	133	35,2
	5	4,1	170,8	44,02	160,2	40,64	151,8	38,26	146,6	36,72	141,4	35,2	133	32,98
	7	6	170,8	41,66	160,2	38,6	151,8	36,42	146,6	34,92	141,4	33,56	133	31,42
	9	7,9	170,8	38,94	160,2	36,12	151,8	34,16	146,6	32,72	141,4	31,44	133	29,42
	11	9,8	170,8	37,04	160,2	34,46	151,8	32,44	146,6	31,18	141,4	29,94	133	28,06
	13	11,8	170,8	35,22	160,2	32,74	151,8	30,86	146,6	29,74	141,4	28,54	133	26,76
	15	13,7	170,8	33,6	160,2	31,18	151,8	29,5	146,6	28,36	141,4	27,24	133	25,6
70%	-19,8	-20	122	55,26	121,4	56,8	121,4	57,82	121,4	58,5	121,4	59,18	116,2	56,62
	-18,8	-19	124,2	55,78	124,2	57,14	124,2	58,34	123,6	58,82	123	59,34	116,2	55,26
	-16,7	-17	134,2	57,64	134,2	58,82	133	59,16	128,4	56,46	123,6	53,9	116,2	50,16
	-13,7	-15	140,4	58,5	139,8	59,5	133	55,92	128,4	53,54	123,6	51,18	116,2	47,44
	-11,8	-13	146,6	59,52	140,4	56,46	133	52,88	128,4	50,5	123,6	48,28	116,2	45,06
	-9,8	-11	149,6	59,16	140,4	54,58	133	51,18	128,4	48,98	123,6	46,76	116,2	43,54
	-9,5	-10	149,6	57,64	140,4	53,22	133	49,98	128,4	47,78	123,6	45,58	116,2	42,5
	-8,5	-9,1	149,6	55,26	140,4	51	133	47,78	128,4	45,9	123,6	43,7	116,2	40,98
	-7	-7,6	149,6	53,38	140,4	49,32	133	46,24	128,4	44,38	123,6	42,34	116,2	39,46
	-5	-5,6	149,6	49,8	140,4	45,9	133	43,2	128,4	41,32	123,6	39,62	116,2	37
	-3	-3,7	149,6	46,24	140,4	42,84	133	40,28	128,4	38,6	123,6	37,02	116,2	34,58
	0	-0,7	149,6	43,2	140,4	40,12	133	37,64	128,4	36,12	123,6	34,6	116,2	32,4
	3	2,2	149,6	40,28	140,4	37,34	133	35,2	128,4	33,86	123,6	32,42	116,2	30,36
	5	4,1	149,6	37,64	140,4	34,9	133	32,98	128,4	31,7	123,6	30,38	116,2	28,48
	7	6	149,6	35,78	140,4	33,28	133	31,42	128,4	30,16	123,6	28,94	116,2	27,16
	9	7,9	149,6	33,56	140,4	31,16	133	29,42	128,4	28,3	123,6	27,16	116,2	25,54
	11	9,8	149,6	31,82	140,4	29,66	133	28,06	128,4	27	123,6	25,94	116,2	24,4
	13	11,8	149,6	30,38	140,4	28,32	133	26,78	128,4	25,8	123,6	24,78	116,2	23,32
	15	13,7	149,6	29	140,4	27,04	133	25,6	128,4	24,66	123,6	23,7	116,2	22,32
60%	-19,8	-20	121,6	58,5	119,8	58,84	114,2	55,1	110,2	52,7	106	50,16	99,8	46,76
	-18,8	-19	123,6	58,84	119,8	57,48	114,2	53,9	110,2	51,52	106	49,32	99,8	45,92
	-16,7	-17	128,2	56,46	119,8	52,04	114,2	48,8	110,2	46,76	106	44,74	99,8	41,66
	-13,7	-15	128,2	53,56	119,8	49,32	114,2	46,26	110,2	44,38	106	42,52	99,8	39,44
	-11,8	-13	128,2	50,52	119,8	46,76	114,2	43,88	110,2	42	106	40,3	99,8	37,58
	-9,8	-11	128,2	48,96	119,8	45,22	114,2	42,52	110,2	40,64	106	39,12	99,8	36,4
	-9,5	-10	128,2	47,78	119,8	44,04	114,2	41,48	110,2	39,8	106	38,08	99,8	35,52
	-8,5	-9,1	128,2	45,92	119,8	42,52	114,2	39,8	110,2	38,26	106	36,64	99,8	34,22
	-7	-7,6	128,2	44,38	119,8	41	114,2	38,6	110,2	37	106	35,46	99,8	33,22
	-5	-5,6	128,2	41,32	119,8	38,26	114,2	36,1	110,2	34,6	106	33,28	99,8	31,14
	-3	-3,7	128,2	38,6	119,8	35,82	114,2	33,88	110,2	32,42	106	31,16	99,8	29,2
	0	-0,7	128,2	36,12	119,8	33,6	114,2	31,74	110,2	30,44	106	29,24	99,8	27,4
	3	2,2	128,2	33,88	119,8	31,48	114,2	29,7	110,2	28,56	106	27,42	99,8	25,78
	5	4,1	128,2	31,72	119,8	29,48	114,2	27,86	110,2	26,8	106	25,78	99,8	24,2
	7	6	128,2	30,18	119,8	28,08	114,2	26,58	110,2	25,58	106	24,58	99,8	23,14
	9	7,9	128,2	28,28	119,8	26,38	114,2	24,98	110,2	24,06	106	23,14	99,8	21,82
	11	9,8	128,2	27	119,8	25,2	114,2	23,88	110,2	23	106	22,16	99,8	20,88
	13	11,8	128,2	25,8	119,8	24,1	114,2	22,84	110,2	22,02	106	21,2	99,8	20
	15	13,7	128,2	24,66	119,8	23,04	114,2	21,88	110,2	21,08	106	20,3	99,8	19,18

KVR1700HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	107,4	48,74	100,6	45,06	95,2	42,26	92,2	40,52	88,4	38,82	83	36,22
	-18,8	-19	107,4	47,64	100,6	43,98	95,2	41,4	92,2	39,66	88,4	37,94	83	35,34
	-16,7	-17	107,4	43,12	100,6	39,88	95,2	37,72	92,2	36,02	88,4	34,5	83	32,34
	-13,7	-15	107,4	40,98	100,6	37,94	95,2	35,8	92,2	34,28	88,4	33	83	30,84
	-11,8	-13	107,4	38,82	100,6	36,02	95,2	34,06	92,2	32,54	88,4	31,26	83	29,32
	-9,8	-11	107,4	37,72	100,6	34,92	95,2	33	92,2	31,7	88,4	30,4	83	28,46
	-9,5	-10	107,4	36,86	100,6	34,06	95,2	32,12	92,2	30,84	88,4	29,74	83	27,82
	-8,5	-9,1	107,4	35,34	100,6	32,76	95,2	31,06	92,2	29,74	88,4	28,46	83	26,74
	-7	-7,6	107,4	34,28	100,6	31,9	95,2	29,96	92,2	28,9	88,4	27,6	83	25,88
	-5	-5,6	107,4	32,12	100,6	29,74	95,2	28,24	92,2	27,16	88,4	26,08	83	24,36
	-3	-3,7	107,4	29,96	100,6	28,04	95,2	26,52	92,2	25,44	88,4	24,36	83	23,08
	0	-0,7	107,4	28,24	100,6	26,3	95,2	24,78	92,2	23,92	88,4	23,08	83	21,56
	3	2,2	107,4	26,52	100,6	24,58	95,2	23,28	92,2	22,44	88,4	21,56	83	20,4
	5	4,1	107,4	24,78	100,6	23,08	95,2	21,98	92,2	21,18	88,4	20,4	83	19,22
	7	6	107,4	23,72	100,6	22,2	95,2	21	92,2	20,24	88,4	19,52	83	18,42
	9	7,9	107,4	22,2	100,6	20,84	95,2	19,8	92,2	19,1	88,4	18,42	83	17,4
	11	9,8	107,4	21,28	100,6	19,94	95,2	18,96	92,2	18,28	88,4	17,64	83	16,68
	13	11,8	107,4	20,36	100,6	19,1	95,2	18,16	92,2	17,56	88,4	16,92	83	16,02
	15	13,7	107,4	19,52	100,6	18,3	95,2	17,42	92,2	16,84	88,4	16,26	83	15,4

62 HP

ТС: Полная тепловая мощность PI: Потребляемая мощность

KVR1750HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	128,4	37,23	128,1	40,11	127,5	42,02	127,5	43,52	127,3	44,86	127,3	46,8
	-18,8	-19	131,3	38,16	130,2	40,77	130,2	42,95	129,6	44,2	129,3	45,46	129,3	47,46
	-16,7	-17	141,2	41,61	141	43,96	140,4	45,79	140,4	47,04	140,1	48,38	139,2	50,23
	-13,7	-15	147,4	43,28	147,1	45,55	146,2	47,37	146,2	48,38	146,2	49,64	145,3	51,58
	-11,8	-13	154,1	44,86	153,2	47,13	153,2	48,98	152,4	49,96	152,4	51,22	152,4	52,83
	-9,8	-11	158,2	45,79	157	48,05	157	49,64	156,4	50,89	156,4	51,9	156,2	53,49
	-9,5	-10	161,4	46,71	160,2	48,71	160,2	50,32	160,2	51,58	159,4	52,47	159,4	54,08
	-8,5	-9,1	166,4	47,73	166,4	49,96	165,5	51,58	165,2	52,47	165,2	53,49	164,3	55,07
	-7	-7,6	171	48,71	170,4	50,89	170,4	52,23	170,2	53,16	169,3	54,41	169,3	55,75
	-5	-5,6	181,2	50,56	180,1	52,47	180,1	53,81	179,5	54,74	179,5	55,75	179,2	57,25
	-3	-3,7	191,5	52,47	191,2	54,08	190,3	55,43	190,3	56,32	190,3	57,25	189,4	58,59
	0	-0,7	202,5	54,08	202,3	55,67	201,4	57,01	201,4	57,93	201,1	58,59	201,1	59,84
	3	2,2	214,5	55,67	214,5	57,25	214,2	58,5	213,3	59,19	213,3	60,08	213,3	61,19
	5	4,1	227,4	57,25	227,4	58,59	226,2	59,84	226,2	60,53	226,2	61,46	221,9	60,68
	7	6	237,6	58,26	237,6	59,84	236,4	60,77	236,4	61,46	235	61,94	221,9	57,4
	9	7,9	251,3	59,52	251,3	61,1	251	62,02	244,3	60	235	57,4	221,9	53,31
	11	9,8	263,3	60,53	262,4	61,78	253,1	59,67	244,3	56,83	235	54,32	221,9	50,47
	13	11,8	274,3	61,46	266,8	60,35	253,1	56,5	244,3	54	235	51,4	221,9	47,88
	15	13,7	285,2	61,94	266,8	57,07	253,1	53,55	244,3	51,04	235	48,89	221,9	45,61

KVR1750HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
120%	-19,8	-20	128,1	40,68	127,5	43,28	127,3	45,13	127,3	46,23	126,4	47,49	126,4	49,31
	-18,8	-19	130,2	41,37	130,2	43,88	129,3	45,79	129,3	46,8	129,3	48,05	128,4	49,99
	-16,7	-17	140,4	44,53	140,4	46,8	140,1	48,41	139,2	49,67	139,2	50,65	139,2	52,5
	-13,7	-15	146,2	46,14	146,2	48,32	146,2	49,99	145,3	50,92	145,3	52,17	145,3	53,76
	-11,8	-13	153,2	47,73	153,2	49,67	152,4	51,25	152,4	52,26	152,4	53,43	151,5	55,01
	-9,8	-11	157,3	48,65	157,3	50,56	156,4	52,17	156,4	53,16	156,2	54,08	155,3	55,67
	-9,5	-10	160,2	49,31	160,2	51,25	159,4	52,83	159,4	53,76	159,4	54,77	159,4	56,11
	-8,5	-9,1	166,4	50,32	165,2	52,26	165,2	53,76	165,2	54,77	164,6	55,67	164,3	57,01
	-7	-7,6	170,4	51,25	170,2	53,16	169,3	54,41	169,3	55,43	169,3	56,35	169	57,69
	-5	-5,6	180,4	52,83	179,5	54,77	179,5	56,02	179,2	56,92	179,2	57,69	178,3	59,19
	-3	-3,7	190,3	54,41	190,3	56,35	190,3	57,37	189,4	58,26	189,4	59,19	189,4	60,44
	0	-0,7	202,3	56,02	201,4	57,61	201,1	58,86	201,1	59,52	200,5	60,44	200,5	61,46
	3	2,2	214,5	57,61	213,3	59,19	213,3	60,2	213,3	60,86	213,1	61,78	204,9	59,1
	5	4,1	227,4	58,95	226,2	60,44	226,2	61,46	225,7	61,97	216,9	59,1	204,9	54,92
	7	6	237,3	60,11	236,4	61,46	234,1	61,28	225,7	58,68	216,9	55,94	204,9	52,09
	9	7,9	251,6	61,22	246,1	60,68	234,1	56,83	225,7	54,59	216,9	52,09	204,9	48,48
	11	9,8	262,4	62,05	246,1	57,52	234,1	54	225,7	51,73	216,9	49,22	204,9	45,97
	13	11,8	263	59,1	246,1	54,59	234,1	51,07	225,7	48,89	216,9	46,89	204,9	43,7
	15	13,7	263	55,94	246,1	51,73	234,1	48,56	225,7	46,54	216,9	44,36	204,9	41,52
110%	-19,8	-20	127,6	43,96	127,3	46,14	126,4	48,05	126,4	49,07	126,4	50,32	126,1	51,9
	-18,8	-19	129,3	44,56	129,3	46,8	129,3	48,65	128,4	49,66	128,4	50,92	128,2	52,5
	-16,7	-17	140,4	47,4	139,5	49,66	139,5	51,25	139,5	52,17	139,5	53,16	138,4	54,77
	-13,7	-15	146,5	48,98	145,4	50,92	145,4	52,5	145,4	53,51	145,4	54,41	144,2	56,02
	-11,8	-13	152,4	50,32	152,4	52,26	152,4	53,75	151,5	54,77	151,2	55,69	151,2	57,04
	-9,8	-11	156,5	51,25	156,5	53,16	156,2	54,41	155,6	55,42	155,6	56,35	155,6	57,69
	-9,5	-10	160,3	51,9	159,4	53,75	159,4	55,1	159,4	56,02	158,5	56,95	158,2	58,29
	-8,5	-9,1	165,2	52,83	165,2	54,77	164,6	56,02	164,6	56,68	164,4	57,6	164,4	58,95
	-7	-7,6	170,2	53,75	169,6	55,42	169,6	56,68	169,3	57,6	168,4	58,29	168,4	59,54
	-5	-5,6	179,5	55,1	179,3	56,95	179,3	57,93	178,7	58,86	178,7	59,54	178,4	60,89
	-3	-3,7	190,3	56,68	189,5	58,29	189,5	59,54	189,5	60,2	189,5	60,89	188	61,61
	0	-0,7	201,7	58,29	201,5	59,54	200,6	60,8	200,6	61,45	199,4	61,61	188	57,19
	3	2,2	213,4	59,54	213,4	60,89	212,5	61,78	207	60,02	199,4	57,19	188	52,98
	5	4,1	226,5	60,8	226,3	61,96	214,3	58,11	207	55,61	199,4	52,98	188	49,49
	7	6	236,5	61,78	226,3	58,77	214,3	54,92	207	52,65	199,4	50,14	188	46,89
	9	7,9	241,2	59,1	226,3	54,59	214,3	51,16	207	48,89	199,4	46,89	188	43,7
	11	9,8	241,2	56,17	226,3	51,73	214,3	48,56	207	46,53	199,4	44,38	188	41,52
	13	11,8	241,2	52,98	226,3	49,13	214,3	45,97	207	44,11	199,4	42,2	188	39,25
	15	13,7	241,2	50,38	226,3	46,62	214,3	43,79	207	41,88	199,4	40,18	188	37,39
100%	-19,8	-20	127,3	47,13	126,4	49,31	126,1	50,92	126,1	51,9	125,5	52,92	125,5	54,5
	-18,8	-19	129,3	47,72	128,4	49,99	128,1	51,57	128,1	52,5	128,1	53,51	127,5	55,1
	-16,7	-17	139,2	50,56	139,2	52,5	138,9	53,84	138,3	54,77	138,3	55,66	138,3	57,01
	-13,7	-15	145,4	51,81	145,4	53,51	145,4	55,1	144,2	56,02	144,2	56,68	144,2	58,26
	-11,8	-13	152,4	53,16	151,5	54,77	151,2	56,11	151,2	57,01	151,2	57,93	150,6	59,19
	-9,8	-11	156,2	53,84	155,3	55,66	155,3	56,92	155,3	57,6	155	58,62	154,4	59,87
	-9,5	-10	159,4	54,41	159,4	56,02	158,5	57,36	158,2	58,26	158,2	58,95	158,2	60,2
	-8,5	-9,1	164,6	55,42	164,3	57,01	164,3	58,26	164,3	58,95	163,4	59,87	163,4	60,86
	-7	-7,6	169,3	56,02	169	57,6	168,4	58,86	168,4	59,51	168,4	60,44	168,4	61,45
	-5	-5,6	179,2	57,6	178,3	58,95	178,3	60,2	178,1	60,77	178,1	61,45	170,8	58,77
	-3	-3,7	189,4	58,95	189,4	60,2	189,4	61,45	188	61,61	181	58,77	170,8	54,59
	0	-0,7	201,1	60,2	200,5	61,45	195	60,02	188	57,19	181	54,59	170,8	50,74
	3	2,2	213,4	61,45	205,2	59,34	195	55,58	188	53,34	181	50,74	170,8	47,31
	5	4,1	219,2	59,7	205,2	55,25	195	51,73	145,7	49,49	181	47,31	170,8	44,03
	7	6	219,2	56,5	205,2	52,32	195	48,89	188	46,95	181	44,71	170,8	41,85
	9	7,9	219,2	52,65	205,2	48,56	195	45,61	188	43,7	181	41,85	170,8	38,97
	11	9,8	219,2	49,82	205,2	46,05	195	43,46	188	41,52	181	39,85	170,8	37,07
	13	11,8	219,2	47,31	205,2	43,79	195	41,19	188	39,61	181	37,7	170,8	35,42
	15	13,7	219,2	45,04	205,2	41,52	195	39,24	188	37,65	181	36,07	170,8	33,81

KVR1750HZAN3-B														
Сочетание	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90%	-19,8	-20	126,3	50,56	126,1	52,47	125,5	53,81	125,5	54,74	125,5	55,66	125,2	57,01
	-18,8	-19	128,1	50,98	128,1	52,83	128,1	54,41	127,5	55,34	127,5	56,08	127,2	57,57
	-16,7	-17	139,5	53,48	138,3	55,07	138,3	56,32	138,3	57,25	138,3	58,26	137,4	59,51
	-13,7	-15	145,3	54,74	144,1	56,32	144,1	57,57	144,1	58,26	144,1	59,19	143,5	60,44
	-11,8	-13	151,1	55,75	151,1	57,33	151,1	58,59	150,5	59,27	150,5	60,17	150,3	61,42
	-9,8	-11	155,5	56,68	155,5	57,93	155,3	59,19	154,4	59,84	154,4	60,77	153,8	61,25
	-9,5	-10	158,4	57,01	158,2	58,59	158,2	59,51	158,2	60,44	157,6	61,1	153,8	59,67
	-8,5	-9,1	164,3	57,93	163,4	59,27	163,4	60,44	163,4	61,1	162,9	61,61	153,8	57,16
	-7	-7,6	168,4	58,59	168,4	59,84	168,4	61,1	168,4	61,78	162,9	59,67	153,8	55,25
	-5	-5,6	178,6	59,84	178,3	61,1	175,1	60,92	169,3	58,08	162,9	55,49	153,8	51,64
	-3	-3,7	189,4	61,1	185	60,35	175,1	56,5	169,3	53,99	162,9	51,64	153,8	48,12
	0	-0,7	197	60,92	185	56,14	175,1	52,65	169,3	50,38	162,9	48,12	153,8	44,68
	3	2,2	197	56,5	185	52,05	175,1	48,89	169,3	46,86	162,9	44,68	153,8	41,76
	5	4,1	197	52,38	185	48,53	175,1	45,61	169,3	43,7	162,9	41,76	153,8	38,96
	7	6	197	49,79	185	45,94	175,1	43,1	169,3	41,52	162,9	39,58	153,8	37,03
	9	7,9	197	46,29	185	42,77	175,1	40,26	169,3	38,63	162,9	37,03	153,8	34,75
	11	9,8	197	44,03	185	40,83	175,1	38,31	169,3	36,72	162,9	35,15	153,8	32,91
	13	11,8	197	41,85	185	38,63	175,1	36,42	169,3	35,1	162,9	33,52	153,8	31,48
	15	13,7	197	39,58	185	36,74	175,1	34,77	169,3	33,47	162,9	31,94	153,8	30,02
80%	-19,8	-20	125,5	53,85	125,5	55,43	125,5	56,68	125,2	57,61	125,2	58,27	124,3	59,61
	-18,8	-19	128,1	54,42	127,5	56	127,3	57,28	127,3	57,94	127,3	58,86	127,3	60,21
	-16,7	-17	138,3	56,36	138,3	57,94	137,4	59,19	137,2	59,88	137,2	60,54	136,3	61,29
	-13,7	-15	144,2	57,61	144,2	58,95	143,6	60,12	143,6	60,78	143,3	61,46	136,3	58
	-11,8	-13	151,2	58,62	150,6	59,88	150,3	61,13	150,3	61,61	145,1	59,02	136,3	54,84
	-9,8	-11	155	59,19	154,4	60,54	154,4	61,46	150,3	59,7	145,1	57,11	136,3	52,99
	-9,5	-10	158,2	59,52	157,6	60,86	155,9	60,96	150,3	58,36	145,1	55,58	136,3	51,73
	-8,5	-9,1	163,4	60,45	163,4	61,79	155,9	58,45	150,3	55,82	145,1	53,31	136,3	49,46
	-7	-7,6	168,4	61,13	164,3	60,27	155,9	56,51	150,3	53,91	145,1	51,4	136,3	47,88
	-5	-5,6	175,2	60,96	164,3	56,18	155,9	52,66	150,3	50,39	145,1	48,12	136,3	44,72
	-3	-3,7	175,2	56,51	164,3	52,06	155,9	48,9	150,3	46,87	145,1	44,72	136,3	41,76
	0	-0,7	175,2	52,66	164,3	48,57	155,9	45,61	150,3	43,7	145,1	41,85	136,3	38,96
	3	2,2	175,2	48,9	164,3	45,29	155,9	42,45	150,3	40,87	145,1	38,97	136,3	36,42
	5	4,1	175,2	45,61	164,3	42,12	155,9	39,61	150,3	38	145,1	36,42	136,3	34,15
	7	6	175,2	43,11	164,3	39,94	155,9	37,69	150,3	36,12	145,1	34,78	136,3	32,55
	9	7,9	175,2	40,27	164,3	37,38	155,9	35,4	150,3	33,86	145,1	32,56	136,3	30,45
	11	9,8	175,2	38,34	164,3	35,71	155,9	33,56	150,3	32,27	145,1	30,99	136,3	29,05
	13	11,8	175,2	36,43	164,3	33,87	155,9	31,93	150,3	30,79	145,1	29,55	136,3	27,7
	15	13,7	175,2	34,8	164,3	32,27	155,9	30,53	150,3	29,36	145,1	28,2	136,3	26,5
70%	-19,8	-20	125,2	57,01	124,3	58,62	124,3	59,61	124,3	60,45	124,3	61,13	119,1	58,69
	-18,8	-19	127,3	57,61	127,3	58,95	127,3	60,21	126,4	60,77	126,1	61,37	119,1	57,19
	-16,7	-17	137,5	59,52	137,5	60,77	136,3	61,28	132	58,45	127	55,85	119,1	52
	-13,7	-15	143,6	60,45	143,3	61,61	136,3	58	132	55,49	127	52,99	119,1	49,14
	-11,8	-13	150,3	61,46	144,2	58,45	136,3	54,84	132	52,33	127	50,06	119,1	46,63
	-9,8	-11	153,8	61,28	144,2	56,51	136,3	52,99	132	50,75	127	48,48	119,1	45,05
	-9,5	-10	153,8	59,7	144,2	55,17	136,3	51,73	132	49,49	127	47,23	119,1	44,03
	-8,5	-9,1	153,8	57,19	144,2	52,9	136,3	49,49	132	47,55	127	45,29	119,1	42,45
	-7	-7,6	153,8	55,25	144,2	51,08	136,3	47,88	132	45,97	127	43,79	119,1	40,87
	-5	-5,6	153,8	51,64	144,2	47,55	136,3	44,72	132	42,78	127	41,11	119,1	38,32
	-3	-3,7	153,8	47,88	144,2	44,36	136,3	41,76	132	39,94	127	38,33	119,1	35,79
	0	-0,7	153,8	44,72	144,2	41,52	136,3	38,96	132	37,38	127	35,8	119,1	33,54
	3	2,2	153,8	41,76	144,2	38,65	136,3	36,42	132	35,09	127	33,55	119,1	31,44
	5	4,1	153,8	38,96	144,2	36,11	136,3	34,15	132	32,85	127	31,45	119,1	29,48
	7	6	153,8	37,05	144,2	34,48	136,3	32,55	132	31,22	127	29,95	119,1	28,12
	9	7,9	153,8	34,78	144,2	32,26	136,3	30,47	132	29,29	127	28,12	119,1	26,45
	11	9,8	153,8	32,91	144,2	30,71	136,3	29,05	132	27,94	127	26,85	119,1	25,26
	13	11,8	153,8	31,45	144,2	29,32	136,3	27,73	132	26,7	127	25,65	119,1	24,14
	15	13,7	153,8	30,02	144,2	27,98	136,3	26,5	132	25,53	127	24,53	119,1	23,1

KVR1750HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
60%	-19,8	-20	124,4	60,47	122,9	60,98	117,1	57,13	113,1	54,59	108,8	52	102,3	48,48
	-18,8	-19	126,4	60,8	122,9	59,64	117,1	55,85	113,1	53,34	108,8	51,1	102,3	47,58
	-16,7	-17	131,7	58,47	122,9	53,94	117,1	50,5	113,1	48,48	108,8	46,33	102,3	43,13
	-13,7	-15	131,7	55,52	122,9	51,1	117,1	47,91	113,1	45,97	108,8	44,06	102,3	40,86
	-11,8	-13	131,7	52,36	122,9	48,48	117,1	45,4	113,1	43,46	108,8	41,79	102,3	38,95
	-9,8	-11	131,7	50,74	122,9	46,89	117,1	44,06	113,1	42,12	108,8	40,54	102,3	37,7
	-9,5	-10	131,7	49,49	122,9	45,64	117,1	43,04	113,1	41,22	108,8	39,52	102,3	36,76
	-8,5	-9,1	131,7	47,58	122,9	44,06	117,1	41,22	113,1	39,61	108,8	37,98	102,3	35,45
	-7	-7,6	131,7	45,97	122,9	42,48	117,1	39,94	113,1	38,32	108,8	36,73	102,3	34,45
	-5	-5,6	131,7	42,8	122,9	39,61	117,1	37,37	113,1	35,8	108,8	34,48	102,3	32,25
	-3	-3,7	131,7	39,94	122,9	37,07	117,1	35,12	113,1	33,55	108,8	32,26	102,3	30,24
	0	-0,7	131,7	37,38	122,9	34,8	117,1	32,89	113,1	31,52	108,8	30,28	102,3	28,38
	3	2,2	131,7	35,12	122,9	32,6	117,1	30,75	113,1	29,58	108,8	28,39	102,3	26,69
	5	4,1	131,7	32,88	122,9	30,52	117,1	28,85	113,1	27,76	108,8	26,69	102,3	25,06
	7	6	131,7	31,25	122,9	29,08	117,1	27,53	113,1	26,49	108,8	25,45	102,3	23,95
	9	7,9	131,7	29,28	122,9	27,31	117,1	25,87	113,1	24,91	108,8	23,95	102,3	22,59
	11	9,8	131,7	27,96	122,9	26,1	117,1	24,72	113,1	23,82	108,8	22,94	102,3	21,62
	13	11,8	131,7	26,72	122,9	24,95	117,1	23,64	113,1	22,81	108,8	21,94	102,3	20,7
	15	13,7	131,7	25,53	122,9	23,86	117,1	22,66	113,1	21,82	108,8	21,01	102,3	19,87
50%	-19,8	-20	109,9	50,13	102,9	46,35	97,4	43,47	94,3	41,68	90,4	39,93	84,9	37,25
	-18,8	-19	109,9	49	102,9	45,23	97,4	42,58	94,3	40,79	90,4	39,03	84,9	36,35
	-16,7	-17	109,9	44,36	102,9	41,02	97,4	38,8	94,3	37,05	90,4	35,49	84,9	33,27
	-13,7	-15	109,9	42,15	102,9	39,03	97,4	36,82	94,3	35,26	90,4	33,94	84,9	31,72
	-11,8	-13	109,9	39,93	102,9	37,05	97,4	35,03	94,3	33,47	90,4	32,15	84,9	30,16
	-9,8	-11	109,9	38,8	102,9	35,92	97,4	33,94	94,3	32,61	90,4	31,26	84,9	29,27
	-9,5	-10	109,9	37,91	102,9	35,03	97,4	33,04	94,3	31,72	90,4	30,59	84,9	28,61
	-8,5	-9,1	109,9	36,35	102,9	33,7	97,4	31,95	94,3	30,59	90,4	29,27	84,9	27,51
	-7	-7,6	109,9	35,26	102,9	32,81	97,4	30,82	94,3	29,73	90,4	28,38	84,9	26,62
	-5	-5,6	109,9	33,04	102,9	30,59	97,4	29,04	94,3	27,94	90,4	26,82	84,9	25,06
	-3	-3,7	109,9	30,82	102,9	28,84	97,4	27,28	94,3	26,16	90,4	25,06	84,9	23,74
	0	-0,7	109,9	29,04	102,9	27,05	97,4	25,49	94,3	24,6	90,4	23,74	84,9	22,18
	3	2,2	109,9	27,28	102,9	25,29	97,4	23,94	94,3	23,08	90,4	22,18	84,9	20,98
	5	4,1	109,9	25,49	102,9	23,74	97,4	22,61	94,3	21,79	90,4	20,98	84,9	19,77
	7	6	109,9	24,4	102,9	22,84	97,4	21,6	94,3	20,82	90,4	20,08	84,9	18,95
	9	7,9	109,9	22,84	102,9	21,44	97,4	20,36	94,3	19,65	90,4	18,95	84,9	17,9
	11	9,8	109,9	21,88	102,9	20,51	97,4	19,5	94,3	18,8	90,4	18,14	84,9	17,16
	13	11,8	109,9	20,94	102,9	19,65	97,4	18,68	94,3	18,06	90,4	17,4	84,9	16,47
	15	13,7	109,9	20,08	102,9	18,83	97,4	17,91	94,3	17,32	90,4	16,73	84,9	15,84

64 HP

ТС: Полная тепловая мощность **PI:** Потребляемая мощность

KVR1800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19,8	-20	131,2	38,28	131,2	41,28	130,4	43,24	130,4	44,88	130,4	46,2	130,4	48,2
	-18,8	-19	134,4	39,28	133,2	41,92	133,2	44,24	132,4	45,56	132,4	46,88	132,4	48,84
	-16,7	-17	144,4	42,92	144,4	45,24	143,6	47,2	143,6	48,52	143,6	49,84	142,4	51,84
	-13,7	-15	150,8	44,56	150,8	46,88	149,6	48,84	149,6	49,84	149,6	51,16	148,8	53,16
	-11,8	-13	158	46,2	156,8	48,52	156,8	50,52	156	51,48	156	52,8	156	54,48
	-9,8	-11	162	47,2	160,8	49,52	160,8	51,16	160	52,48	160	53,48	160	55,12
	-9,5	-10	165,2	48,2	164	50,16	164	51,84	164	53,16	163,2	54,12	163,2	55,8
	-8,5	-9,1	170,4	49,2	170,4	51,48	169,2	53,16	169,2	54,12	169,2	55,12	168	56,76
	-7	-7,6	175,2	50,16	174,4	52,48	174,4	53,8	174,4	54,8	173,2	56,12	173,2	57,44
	-5	-5,6	185,6	52,16	184,4	54,12	184,4	55,44	183,6	56,44	183,6	57,44	183,6	59,08
	-3	-3,7	196	54,12	196	55,8	194,8	57,12	194,8	58,08	194,8	59,08	194	60,4
	0	-0,7	207,2	55,8	207,2	57,44	206	58,76	206	59,76	206	60,4	206	61,72
	3	2,2	219,6	57,44	219,6	59,08	219,6	60,4	218,4	61,08	218,4	62,04	218,4	63,04
	5	4,1	232,8	59,08	232,8	60,4	231,6	61,72	231,6	62,4	231,6	63,4	227,6	62,72
	7	6	243,2	60,08	243,2	61,72	242	62,72	242	63,4	240,8	64,04	227,6	59,4
	9	7,9	257,2	61,4	257,2	63,04	257,2	64,04	250,4	62,04	240,8	59,4	227,6	55,12
	11	9,8	269,6	62,4	268,8	63,72	259,6	61,72	250,4	58,76	240,8	56,12	227,6	52,16
	13	11,8	280,8	63,4	273,6	62,4	259,6	58,44	250,4	55,8	240,8	53,16	227,6	49,52
	15	13,7	292,4	64,04	273,6	59,08	259,6	55,44	250,4	52,8	240,8	50,52	227,6	47,2
120%	-19,8	-20	131,2	41,92	130,4	44,56	130,4	46,56	130,4	47,56	129,2	48,88	129,2	50,84
	-18,8	-19	133,2	42,6	133,2	45,24	132,4	47,2	132,4	48,2	132,4	49,52	131,2	51,52
	-16,7	-17	143,6	45,88	143,6	48,2	143,6	49,88	142,4	51,2	142,4	52,16	142,4	54,16
	-13,7	-15	149,6	47,56	149,6	49,88	149,6	51,52	148,8	52,52	148,8	53,84	148,8	55,48
	-11,8	-13	156,8	49,2	156,8	51,2	156	52,84	156	53,84	156	55,16	154,8	56,8
	-9,8	-11	161,2	50,2	161,2	52,16	160	53,84	160	54,8	160	55,8	158,8	57,44
	-9,5	-10	164	50,84	164	52,84	163,2	54,48	163,2	55,48	163,2	56,48	163,2	57,8
	-8,5	-9,1	170,4	51,84	169,2	53,84	169,2	55,48	169,2	56,48	168,4	57,44	168,4	58,76
	-7	-7,6	174,4	52,84	174,4	54,8	173,2	56,12	173,2	57,12	173,2	58,12	173,2	59,44
	-5	-5,6	184,8	54,48	183,6	56,48	183,6	57,8	183,6	58,76	183,6	59,44	182,4	61,08
	-3	-3,7	194,8	56,12	194,8	58,12	194,8	59,12	194	60,08	194	61,08	194	62,4
	0	-0,7	207,2	57,8	206	59,44	206	60,76	206	61,4	205,2	62,4	205,2	63,4
	3	2,2	219,6	59,44	218,4	61,08	218,4	62,08	218,4	62,72	218,4	63,72	210,4	61,08
	5	4,1	232,8	60,76	231,6	62,4	231,6	63,4	231,6	64,08	222,4	61,08	210,4	56,8
	7	6	243,2	62,08	242	63,4	240	63,4	231,6	60,76	222,4	57,8	210,4	53,84
	9	7,9	257,6	63,08	252,4	62,72	240	58,76	231,6	56,48	222,4	53,84	210,4	50,2
	11	9,8	268,8	64,08	252,4	59,44	240	55,8	231,6	53,48	222,4	50,84	210,4	47,56
	13	11,8	269,6	61,08	252,4	56,48	240	52,84	231,6	50,52	222,4	48,56	210,4	45,24
	15	13,7	269,6	57,8	252,4	53,48	240	50,2	231,6	48,2	222,4	45,88	210,4	42,92

KVR1800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
110%	-19,8	-20	130,4	45,24	130,4	47,56	129,2	49,52	129,2	50,52	129,2	51,84	129,2	53,48
	-18,8	-19	132,4	45,92	132,4	48,2	132,4	50,2	131,2	51,2	131,2	52,52	131,2	54,16
	-16,7	-17	143,6	48,88	142,8	51,2	142,8	52,84	142,8	53,84	142,8	54,8	141,6	56,48
	-13,7	-15	150	50,52	148,8	52,52	148,8	54,16	148,8	55,16	148,8	56,12	147,6	57,8
	-11,8	-13	156	51,84	156	53,84	156	55,48	154,8	56,48	154,8	57,48	154,8	58,8
	-9,8	-11	160	52,84	160	54,8	160	56,12	159,2	57,12	159,2	58,12	159,2	59,44
	-9,5	-10	164	53,48	163,2	55,48	163,2	56,8	163,2	57,8	162	58,8	162	60,12
	-8,5	-9,1	169,2	54,48	169,2	56,48	168,4	57,8	168,4	58,44	168,4	59,44	168,4	60,76
	-7	-7,6	174,4	55,48	173,6	57,12	173,6	58,44	173,6	59,44	172,4	60,12	172,4	61,44
	-5	-5,6	183,6	56,8	183,6	58,8	183,6	59,76	182,8	60,76	182,8	61,44	182,8	62,76
	-3	-3,7	194,8	58,44	194	60,12	194	61,44	194	62,08	194	62,76	192,8	63,72
	0	-0,7	206,4	60,12	206,4	61,44	205,2	62,76	205,2	63,4	204,4	63,72	192,8	59,12
	3	2,2	218,4	61,44	218,4	62,76	217,6	63,72	212,4	62,08	204,4	59,12	192,8	54,8
	5	4,1	232	62,76	232	64,08	219,6	60,12	212,4	57,48	204,4	54,8	192,8	51,2
	7	6	242	63,72	232	60,76	219,6	56,8	212,4	54,48	204,4	51,84	192,8	48,56
100%	9	7,9	247,2	61,08	232	56,48	219,6	52,84	212,4	50,52	204,4	48,56	192,8	45,24
	11	9,8	247,2	58,12	232	53,48	219,6	50,2	212,4	48,2	204,4	45,92	192,8	42,92
	13	11,8	247,2	54,8	232	50,84	219,6	47,56	212,4	45,56	204,4	43,6	192,8	40,6
	15	13,7	247,2	52,16	232	48,2	219,6	45,24	212,4	43,28	204,4	41,6	192,8	38,64
	-19,8	-20	130,4	48,52	129,2	50,84	129,2	52,52	129,2	53,48	128,4	54,48	128,4	56,12
	-18,8	-19	132,4	49,2	131,2	51,52	131,2	53,16	131,2	54,16	131,2	55,16	130,4	56,8
	-16,7	-17	142,4	52,16	142,4	54,16	142,4	55,48	141,6	56,48	141,6	57,44	141,6	58,76
	-13,7	-15	148,8	53,48	148,8	55,16	148,8	56,8	147,6	57,8	147,6	58,44	147,6	60,08
	-11,8	-13	156	54,8	154,8	56,48	154,8	57,8	154,8	58,76	154,8	59,76	154	61,08
	-9,8	-11	160	55,48	158,8	57,44	158,8	58,76	158,8	59,44	158,8	60,44	158	61,76
	-9,5	-10	163,2	56,12	163,2	57,8	162	59,12	162	60,08	162	60,76	162	62,08
	-8,5	-9,1	168,4	57,12	168,4	58,76	168,4	60,08	168,4	60,76	167,2	61,76	167,2	62,72
	-7	-7,6	173,2	57,8	173,2	59,44	172,4	60,76	172,4	61,4	172,4	62,4	172,4	63,4
	-5	-5,6	183,6	59,44	182,4	60,76	182,4	62,08	182,4	62,72	182,4	63,4	175,2	60,76
	-3	-3,7	194	60,76	194	62,08	194	63,4	192,8	63,72	185,6	60,76	175,2	56,48
90%	0	-0,7	206	62,08	205,2	63,4	200	62,08	192,8	59,12	185,6	56,48	175,2	52,52
	3	2,2	218,4	63,4	210,4	61,4	200	57,44	192,8	55,16	185,6	52,52	175,2	48,88
	5	4,1	224,8	61,76	210,4	57,12	200	53,48	136,4	51,2	185,6	48,88	175,2	45,56
	7	6	224,8	58,44	210,4	54,16	200	50,52	192,8	48,52	185,6	46,24	175,2	43,24
	9	7,9	224,8	54,48	210,4	50,2	200	47,2	192,8	45,24	185,6	43,24	175,2	40,28
	11	9,8	224,8	51,52	210,4	47,56	200	44,92	192,8	42,92	185,6	41,28	175,2	38,32
	13	11,8	224,8	48,88	210,4	45,24	200	42,6	192,8	40,96	185,6	38,96	175,2	36,64
	15	13,7	224,8	46,56	210,4	42,92	200	40,6	192,8	38,96	185,6	37,32	175,2	35
	-19,8	-20	129,2	52,16	129,2	54,12	128,4	55,44	128,4	56,44	128,4	57,44	128,4	58,76
	-18,8	-19	131,2	52,48	131,2	54,48	131,2	56,12	130,4	57,12	130,4	57,76	130,4	59,4
	-16,7	-17	142,8	55,12	141,6	56,76	141,6	58,08	141,6	59,08	141,6	60,08	140,8	61,4
	-13,7	-15	148,8	56,44	147,6	58,08	147,6	59,4	147,6	60,08	147,6	61,08	146,8	62,4
	-11,8	-13	154,8	57,44	154,8	59,08	154,8	60,4	154	61,08	154	62,04	154	63,36
	-9,8	-11	159,2	58,44	159,2	59,76	159,2	61,08	158	61,72	158	62,72	158	63,36
	-9,5	-10	162	58,76	162	60,4	162	61,4	162	62,4	161,2	63,04	158	61,72
-8,5	-9,1	168,4	59,76	167,2	61,08	167,2	62,4	167,2	63,04	167,2	63,72	158	59,08	
-7	-7,6	172,4	60,4	172,4	61,72	172,4	63,04	172,4	63,72	167,2	61,72	158	57,12	
-5	-5,6	182,8	61,72	182,8	63,04	179,6	63,04	173,6	60,08	167,2	57,44	158	53,48	
-3	-3,7	194	63,04	190	62,4	179,6	58,44	173,6	55,8	167,2	53,48	158	49,84	
0	-0,7	202	63,04	190	58,08	179,6	54,48	173,6	52,16	167,2	49,84	158	46,2	
3	2,2	202	58,44	190	53,8	179,6	50,52	173,6	48,52	167,2	46,2	158	43,24	
5	4,1	202	54,12	190	50,16	179,6	47,2	173,6	45,24	167,2	43,24	158	40,28	
7	6	202	51,48	190	47,52	179,6	44,56	173,6	42,92	167,2	40,92	158	38,28	
9	7,9	202	47,88	190	44,24	179,6	41,6	173,6	39,92	167,2	38,28	158	35,96	
11	9,8	202	45,56	190	42,24	179,6	39,6	173,6	37,96	167,2	36,32	158	34	
13	11,8	202	43,24	190	39,92	179,6	37,64	173,6	36,32	167,2	34,64	158	32,56	
15	13,7	202	40,92	190	37,96	179,6	35,96	173,6	34,64	167,2	33	158	31,04	

KVR1800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
80%	-19,8	-20	128,4	55,48	128,4	57,12	128,4	58,44	128,4	59,44	128,4	60,08	127,2	61,4
	-18,8	-19	131,2	56,12	130,4	57,76	130,4	59,12	130,4	59,76	130,4	60,76	130,4	62,08
	-16,7	-17	141,6	58,12	141,6	59,76	140,4	61,08	140,4	61,76	140,4	62,4	139,6	63,4
	-13,7	-15	147,6	59,44	147,6	60,76	146,8	62,08	146,8	62,72	146,8	63,4	139,6	60,08
	-11,8	-13	154,8	60,44	154	61,76	154	63,08	154	63,72	148,8	61,08	139,6	56,8
	-9,8	-11	158,8	61,08	158	62,4	158	63,4	154	61,76	148,8	59,12	139,6	54,8
	-9,5	-10	162	61,4	161,2	62,72	160	63,08	154	60,44	148,8	57,44	139,6	53,48
	-8,5	-9,1	167,2	62,4	167,2	63,72	160	60,44	154	57,76	148,8	55,12	139,6	51,16
	-7	-7,6	172,4	63,08	168,4	62,4	160	58,44	154	55,8	148,8	53,16	139,6	49,52
	-5	-5,6	179,6	63,08	168,4	58,12	160	54,48	154	52,16	148,8	49,84	139,6	46,24
	-3	-3,7	179,6	58,44	168,4	53,8	160	50,52	154	48,52	148,8	46,24	139,6	43,24
	0	-0,7	179,6	54,48	168,4	50,2	160	47,2	154	45,24	148,8	43,24	139,6	40,28
	3	2,2	179,6	50,52	168,4	46,88	160	43,92	154	42,28	148,8	40,28	139,6	37,64
	5	4,1	179,6	47,2	168,4	43,6	160	40,96	154	39,28	148,8	37,64	139,6	35,32
	7	6	179,6	44,56	168,4	41,28	160	38,96	154	37,32	148,8	36	139,6	33,68
	9	7,9	179,6	41,6	168,4	38,64	160	36,64	154	35	148,8	33,68	139,6	31,48
	11	9,8	179,6	39,64	168,4	36,96	160	34,68	154	33,36	148,8	32,04	139,6	30,04
	13	11,8	179,6	37,64	168,4	35	160	33	154	31,84	148,8	30,56	139,6	28,64
	15	13,7	179,6	36	168,4	33,36	160	31,56	154	30,36	148,8	29,16	139,6	27,4
70%	-19,8	-20	128,4	58,76	127,2	60,44	127,2	61,4	127,2	62,4	127,2	63,08	122	60,76
	-18,8	-19	130,4	59,44	130,4	60,76	130,4	62,08	129,2	62,72	129,2	63,4	122	59,12
	-16,7	-17	140,8	61,4	140,8	62,72	139,6	63,4	135,6	60,44	130,4	57,8	122	53,84
	-13,7	-15	146,8	62,4	146,8	63,72	139,6	60,08	135,6	57,44	130,4	54,8	122	50,84
	-11,8	-13	154	63,4	148	60,44	139,6	56,8	135,6	54,16	130,4	51,84	122	48,2
	-9,8	-11	158	63,4	148	58,44	139,6	54,8	135,6	52,52	130,4	50,2	122	46,56
	-9,5	-10	158	61,76	148	57,12	139,6	53,48	135,6	51,2	130,4	48,88	122	45,56
	-8,5	-9,1	158	59,12	148	54,8	139,6	51,2	135,6	49,2	130,4	46,88	122	43,92
	-7	-7,6	158	57,12	148	52,84	139,6	49,52	135,6	47,56	130,4	45,24	122	42,28
	-5	-5,6	158	53,48	148	49,2	139,6	46,24	135,6	44,24	130,4	42,6	122	39,64
	-3	-3,7	158	49,52	148	45,88	139,6	43,24	135,6	41,28	130,4	39,64	122	37
	0	-0,7	158	46,24	148	42,92	139,6	40,28	135,6	38,64	130,4	37	122	34,68
	3	2,2	158	43,24	148	39,96	139,6	37,64	135,6	36,32	130,4	34,68	122	32,52
	5	4,1	158	40,28	148	37,32	139,6	35,32	135,6	34	130,4	32,52	122	30,48
	7	6	158	38,32	148	35,68	139,6	33,68	135,6	32,28	130,4	30,96	122	29,08
	9	7,9	158	36	148	33,36	139,6	31,52	135,6	30,28	130,4	29,08	122	27,36
	11	9,8	158	34	148	31,76	139,6	30,04	135,6	28,88	130,4	27,76	122	26,12
	13	11,8	158	32,52	148	30,32	139,6	28,68	135,6	27,6	130,4	26,52	122	24,96
	15	13,7	158	31,04	148	28,92	139,6	27,4	135,6	26,4	130,4	25,36	122	23,88
60%	-19,8	-20	127,2	62,44	126	63,12	120	59,16	116	56,48	111,6	53,84	104,8	50,2
	-18,8	-19	129,2	62,76	126	61,8	120	57,8	116	55,16	111,6	52,88	104,8	49,24
	-16,7	-17	135,2	60,48	126	55,84	120	52,2	116	50,2	111,6	47,92	104,8	44,6
	-13,7	-15	135,2	57,48	126	52,88	120	49,56	116	47,56	111,6	45,6	104,8	42,28
	-11,8	-13	135,2	54,2	126	50,2	120	46,92	116	44,92	111,6	43,28	104,8	40,32
	-9,8	-11	135,2	52,52	126	48,56	120	45,6	116	43,6	111,6	41,96	104,8	39
	-9,5	-10	135,2	51,2	126	47,24	120	44,6	116	42,64	111,6	40,96	104,8	38
	-8,5	-9,1	135,2	49,24	126	45,6	120	42,64	116	40,96	111,6	39,32	104,8	36,68
	-7	-7,6	135,2	47,56	126	43,96	120	41,28	116	39,64	111,6	38	104,8	35,68
	-5	-5,6	135,2	44,28	126	40,96	120	38,64	116	37	111,6	35,68	104,8	33,36
	-3	-3,7	135,2	41,28	126	38,32	120	36,36	116	34,68	111,6	33,36	104,8	31,28
	0	-0,7	135,2	38,64	126	36	120	34,04	116	32,6	111,6	31,32	104,8	29,36
	3	2,2	135,2	36,36	126	33,72	120	31,8	116	30,6	111,6	29,36	104,8	27,6
	5	4,1	135,2	34,04	126	31,56	120	29,84	116	28,72	111,6	27,6	104,8	25,92
	7	6	135,2	32,32	126	30,08	120	28,48	116	27,4	111,6	26,32	104,8	24,76
	9	7,9	135,2	30,28	126	28,24	120	26,76	116	25,76	111,6	24,76	104,8	23,36
	11	9,8	135,2	28,92	126	27	120	25,56	116	24,64	111,6	23,72	104,8	22,36
	13	11,8	135,2	27,64	126	25,8	120	24,44	116	23,6	111,6	22,68	104,8	21,4
	15	13,7	135,2	26,4	126	24,68	120	23,44	116	22,56	111,6	21,72	104,8	20,56

KVR1800HZAN3-B														
Сочета- ние	Температура наружного воздуха		Температура в помещении (°C, сух. термометр)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C, сух. терм.	°C, влажн. терм.	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50%	-19,8	-20	112,4	51,52	105,2	47,64	99,6	44,68	96,4	42,84	92,4	41,04	86,8	38,28
	-18,8	-19	112,4	50,36	105,2	46,48	99,6	43,76	96,4	41,92	92,4	40,12	86,8	37,36
	-16,7	-17	112,4	45,6	105,2	42,16	99,6	39,88	96,4	38,08	92,4	36,48	86,8	34,2
	-13,7	-15	112,4	43,32	105,2	40,12	99,6	37,84	96,4	36,24	92,4	34,88	86,8	32,6
	-11,8	-13	112,4	41,04	105,2	38,08	99,6	36	96,4	34,4	92,4	33,04	86,8	31
	-9,8	-11	112,4	39,88	105,2	36,92	99,6	34,88	96,4	33,52	92,4	32,12	86,8	30,08
	-9,5	-10	112,4	38,96	105,2	36	99,6	33,96	96,4	32,6	92,4	31,44	86,8	29,4
	-8,5	-9,1	112,4	37,36	105,2	34,64	99,6	32,84	96,4	31,44	92,4	30,08	86,8	28,28
	-7	-7,6	112,4	36,24	105,2	33,72	99,6	31,68	96,4	30,56	92,4	29,16	86,8	27,36
	-5	-5,6	112,4	33,96	105,2	31,44	99,6	29,84	96,4	28,72	92,4	27,56	86,8	25,76
	-3	-3,7	112,4	31,68	105,2	29,64	99,6	28,04	96,4	26,88	92,4	25,76	86,8	24,4
	0	-0,7	112,4	29,84	105,2	27,8	99,6	26,2	96,4	25,28	92,4	24,4	86,8	22,8
	3	2,2	112,4	28,04	105,2	26	99,6	24,6	96,4	23,72	92,4	22,8	86,8	21,56
	5	4,1	112,4	26,2	105,2	24,4	99,6	23,24	96,4	22,4	92,4	21,56	86,8	20,32
	7	6	112,4	25,08	105,2	23,48	99,6	22,2	96,4	21,4	92,4	20,64	86,8	19,48
	9	7,9	112,4	23,48	105,2	22,04	99,6	20,92	96,4	20,2	92,4	19,48	86,8	18,4
	11	9,8	112,4	22,48	105,2	21,08	99,6	20,04	96,4	19,32	92,4	18,64	86,8	17,64
	13	11,8	112,4	21,52	105,2	20,2	99,6	19,2	96,4	18,56	92,4	17,88	86,8	16,92
	15	13,7	112,4	20,64	105,2	19,36	99,6	18,4	96,4	17,8	92,4	17,2	86,8	16,28

4. Порядок подбора системы

4.1. Порядок выбора

1. Общий порядок выбора модели

Выберите модель и рассчитайте мощность для каждой системы в соответствии с описанной ниже процедурой.

- Расчет нагрузки на внутренние блоки системы кондиционирования. Рассчитайте максимальную нагрузку на систему кондиционирования для каждого кондиционируемого помещения или зоны.
- Выбор системы кондиционирования
- Выберите оптимальную систему для каждого кондиционируемого помещения или зоны.
- Выбор системы управления
- Выберите подходящую систему управления для данной системы кондиционирования.
- Предварительный выбор внутренних и наружных блоков
- Предварительно выберите внутренние и наружные блоки, характеристики которых находятся в пределах, допустимых для системы.
- Проверка длины трубопроводов и перепада высот
- Убедитесь, что длина трубопроводов хладагента и перепад высот находятся в допустимых пределах.
- Расчет скорректированной производительности наружного блока
- Определите поправочный коэффициент производительности для модели, температуры наружного воздуха, длины трубопровода и перепада высот.
- Расчет фактической производительности каждого внутреннего блока
- Рассчитайте скорректированный коэффициент использования производительности внутренних/наружных блоков на основе скорректированной производительности наружного блока и общей скорректированной производительности всех внутренних блоков в одной системе.
- Выполните повторную проверку фактической производительности каждого внутреннего блока
- Если производительность не соответствует требованиям, повторно проверьте сочетание блоков.

2. Выбор внутреннего блока

- Откройте таблицы значений производительности внутренних блоков и найдите графы, соответствующие исходной температуре воздуха внутри и вне помещения. Выберите блок, производительность которого наиболее близка к значению требуемой нагрузки или превышает ее.
- Производительность отдельного внутреннего блока меняется в зависимости от сочетания блоков.
- Фактическая производительность должна быть рассчитана в соответствии с конкретным сочетанием по таблице производительности наружных блоков.

1. Расчет фактической производительности внутреннего блока

1. Поскольку производительность мультисистемы изменяется в зависимости от температуры, длины труб, перепада высот и других факторов, выберите правильную модель, учитывая различные значения коррекции. При выборе модели рассчитайте скорректированную производительность наружного блока и каждого внутреннего блока. Для расчета фактической итоговой производительности каждого внутреннего блока используйте скорректированную производительность наружного блока и суммарную скорректированную производительность всех внутренних блоков.

2. Определите поправочный коэффициент производительности внутренних блоков для следующих элементов.

- Поправочный коэффициент производительности для температуры в помещении с внутренним блоком
Чтобы найти поправочный коэффициент производительности, используйте данные по температуре в помещении из графика характеристик производительности.
- Коэффициент распределения производительности зависит от длины трубопровода внутреннего блока и перепада высот.
- Чтобы найти поправочный коэффициент из графика изменения характеристик производительности, используйте данные о длине трубопровода и перепаде высот для каждого внутреннего блока аналогично тому, как это проводилось в отношении наружного блока.
- Коэффициент распределения производительности каждого внутреннего блока = поправочный коэффициент для этого внутреннего блока / поправочный коэффициент для наружного блока

3. Выбор наружного блока

Допустимые сочетания указаны в таблице суммарных индексов производительности наружных блоков в комбинации.

Как правило, наружный блок можно выбрать описанным ниже образом, хотя также можно учесть его местоположение, данные о зонировании и назначении помещений.

Рекомендуется сочетание внутренних и наружных блоков определять так, чтобы суммарный индекс производительности внутренних блоков был близок или меньше индекса производительности каждого наружного блока в сочетании для 100% загрузки. К одному наружному блоку можно подключить до 8 - 16 внутренних. При наличии достаточного пространства для монтажа рекомендуется выбирать более мощный наружный блок.

Если коэффициент загрузки составляет более 100%, выбор внутреннего блока подлежит пересмотру с использованием фактических значений производительности каждого внутреннего блока.

Таблица суммарных индексов производительности наружных блоков в комбинации

Наружный блок	Коэффициент загрузки внутреннего блока (кВт)								
	130%	120%	110%	100%	90%	80%	70%	60%	50%
8 HP	32,8	30,2	27,7	25,2	22,7	20,1	17,6	15,1	12,6
10 HP	36,4	33,6	30,8	28,0	25,2	22,4	19,6	16,8	14,0
12 HP	43,6	40,2	36,9	33,5	30,2	26,8	23,5	20,2	16,8
14 HP	52,0	48,0	44,0	40,0	36,0	32,0	28,0	24,0	20,0
16 HP	58,5	54,0	49,5	45,0	40,5	36,0	31,5	27,0	22,5
18 HP	69,2	63,8	58,5	53,2	47,9	42,6	37,2	31,9	26,6
20 HP	72,8	67,2	61,6	56,0	50,4	44,8	39,2	33,6	28,0
22 HP	80,0	73,8	67,7	61,5	55,4	49,2	43,1	36,9	30,8
24 HP	88,4	81,6	74,8	68,0	61,2	54,4	47,6	40,8	34,0
26 HP	94,9	87,6	80,3	73,0	65,7	58,4	51,1	43,8	36,5
28 HP	104,0	96,0	88,0	80,0	72,0	64,0	56,0	48,0	40,0
30 HP	110,5	102,0	93,5	85,0	76,5	68,0	59,5	51,0	42,5
32 HP	117,0	108,0	99,0	90,0	81,0	72,0	63,0	54,0	45,0
34 HP	124,8	115,2	105,6	96,0	86,4	76,8	67,2	57,6	48,0
36 HP	131,3	121,2	111,1	101,0	90,9	80,8	70,7	60,6	50,5
38 HP	138,5	127,8	117,2	106,5	95,9	85,2	74,6	63,9	53,3
40 HP	146,9	135,6	124,3	113,0	101,7	90,4	79,1	67,8	56,5
42 HP	156,0	144,0	132,0	120,0	108,0	96,0	84,0	72,0	60,0
44 HP	162,5	150,0	137,5	125,0	112,5	100,0	87,5	75,0	62,5
46 HP	169,0	156,0	143,0	130,0	117,0	104,0	91,0	78,0	65,0
48 HP	175,5	162,0	148,5	135,0	121,5	108,0	94,5	81,0	67,5
50 HP	186,2	171,8	157,5	143,2	128,9	114,6	100,2	85,9	71,6
52 HP	189,8	175,2	160,6	146,0	131,4	116,8	102,2	87,6	73,0
54 HP	197,0	181,8	166,7	151,5	136,4	121,2	106,1	90,9	75,8
56 HP	205,4	189,6	173,8	158,0	142,2	126,4	110,6	94,8	79,0
58 HP	214,5	198	181,5	165,0	148,5	132,0	115,5	99,0	82,5
60 HP	221,0	204,0	187,0	170,0	153,0	136,0	119,0	102,0	85,0
62 HP	227,5	210,0	192,5	175,0	157,5	140,0	122,5	105,0	87,5
64 HP	234,0	216,0	198,0	180,0	162,0	144,0	126,0	108,0	90,0

4. Фактические рабочие характеристики

1. Воспользуйтесь таблицами производительности наружных блоков.
2. Определите, какая именно таблица вам нужна, в соответствии с моделью наружного блока и коэффициентом его использования в сочетании.
3. Откройте нужную таблицу и в соответствии с исходными значениями температур внутри и снаружи помещения найдите производительность и потребляемую мощность наружного блока. Производительность (потребляемую мощность) отдельного внутреннего блока можно рассчитать следующим образом:

$$IUC = OUC \times INX / TNX$$

Где:


IUC – производительность каждого внутреннего блока;

OUC – производительность наружного блока;

INX – индекс производительности каждого внутреннего блока;

TNX – суммарный индекс производительности.


4. Далее скорректируйте производительность внутреннего блока в соответствии с длиной трубопровода.
 5. Если скорректированная мощность меньше требуемой нагрузки, необходимо увеличить размер внутреннего блока и повторить ту же процедуру выбора.
- #### 5. Изменение производительности в соответствии с длиной трубопровода хладагента
1. Коэффициент изменения холодопроизводительности в зависимости от длины и перепада высот трубопроводов хладагента.

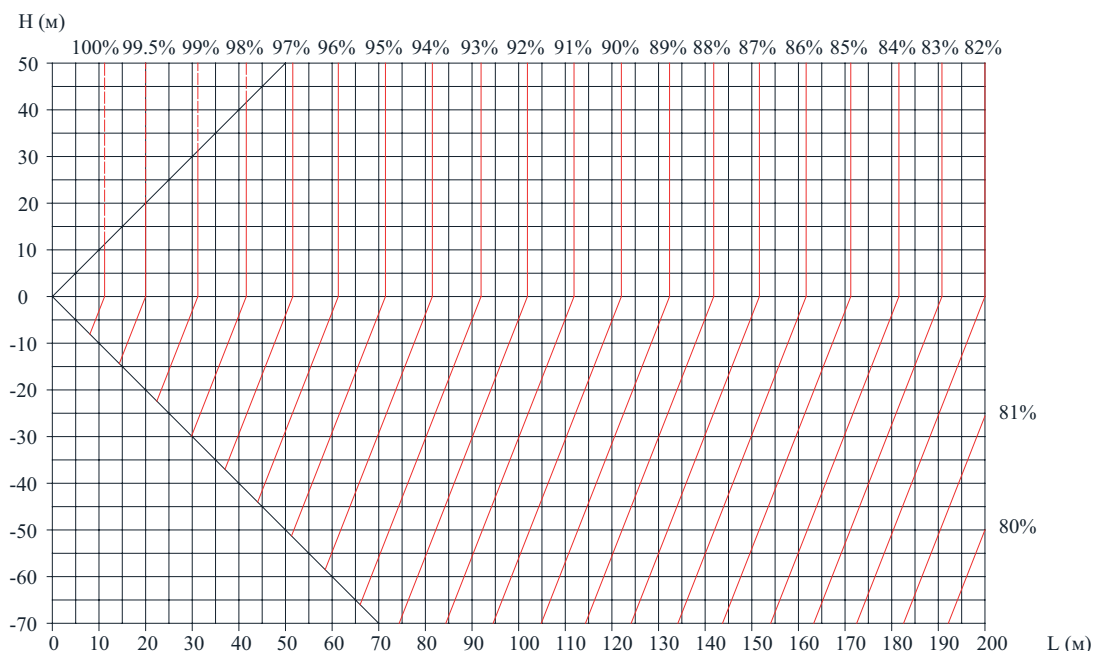

Примечания.

1. H : Перепад высот между наружными блоками и ниже всего расположенным внутренним блоком.
 - Положительное значение указывает на то, что наружные блоки расположены выше внутренних.
 - Отрицательное значение указывает на то, что наружные блоки расположены ниже внутренних.
2. L : эквивалентная длина трубопровода

2. Коэффициент изменения теплопроизводительности в зависимости от длины и перепада высот трубопроводов хладагента.

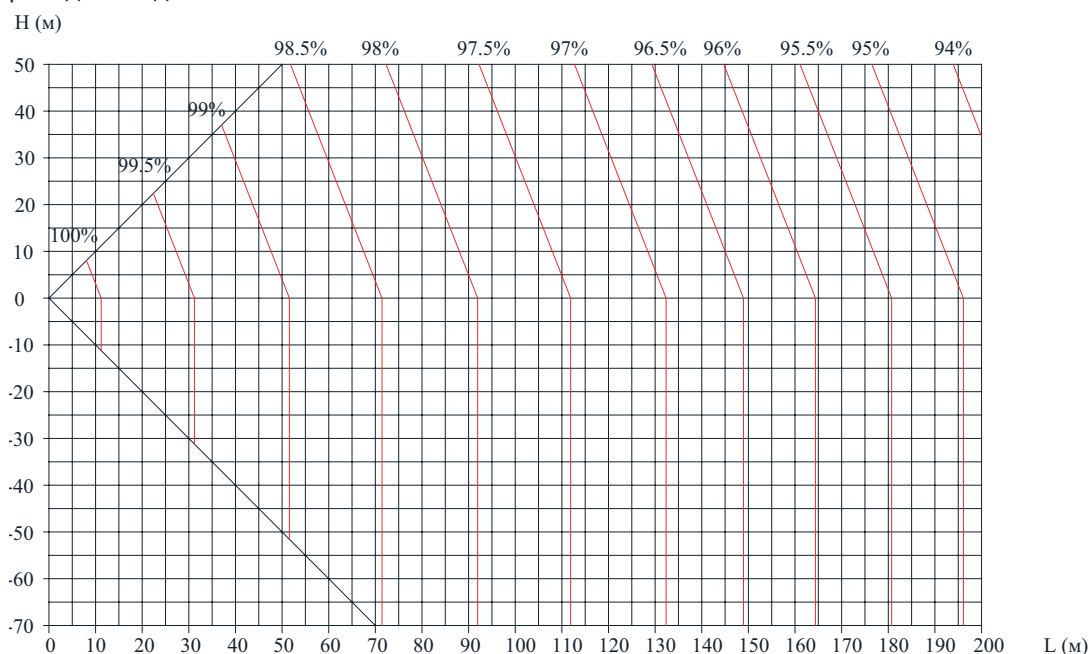

Примечания.

1. H : Перепад высот между наружными блоками и ниже всего расположенным внутренним блоком.
 - Положительное значение указывает на то, что наружные блоки расположены выше внутренних.
 - Отрицательное значение указывает на то, что наружные блоки расположены ниже внутренних.
2. L : эквивалентная длина трубопровода

4.2. Подбор блока (по тепловой нагрузке для охлаждения)

1. Исходные условия

1. Условие срабатывания

Охлаждение: температура в помещении: 28 °C (по сух. терм.), 20 °C (по влаж. терм.); температура наружного воздуха: 35 °C (по сух. терм.)

2. Расчетная тепловая нагрузка

Расположение	Помещение А	Помещение В	Помещение С	Помещение D	Помещение E	Помещение F
Нагрузка (кВт)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2

3. Параметры электропитания: наружного блока — 380 - 415 В, трехфазн., 50 Гц; внутреннего блока — 220 - 240 В, однофазн., 50 Гц.

4. Длина трубы: 50 м

5. Перепад высот: 30 м

2. Выбор внутреннего блока

Выберем подходящие значения производительности для условий «температура в помещении: 28 °С (по сух. терм.), 20 °С (по влаж. терм.); температура наружного воздуха: 35 °С (по сух. терм.)» с помощью таблицы производительности внутренних блоков. Результаты выбора приведены ниже. (При условии, что внутренний блок — канального типа)

Расположение	Помещение А	Помещение В	Помещение С	Помещение D	Помещение E	Помещение F
Нагрузка (кВт)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2
Модель блока (кВт)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Мощность (кВт)	2,3	2,9	3,7	4,8	6,0	7,5

3. Выбор наружного блока

1. Предположим, что сочетание внутренних блоков и наружного блока следующее.

1. Вычислим суммарную номинальную производительность внутренних блоков, входящих в сочетание, согласно приведенной таблице:

$$2,2 \times 1 + 2,8 \times 1 + 3,6 \times 1 + 4,5 \times 1 + 5,6 \times 1 + 7,1 \times 1 = 25,8 \text{ кВт}$$

2. Выберем наружный блок: KVR290HZAN3-B, имеющий номинальную холодопроизводительность 28 кВт.

3. Вычислим соотношение между этими значениями 1) и 2): $25,8 / 28,0 = 92\%$

2. Результаты. Поскольку это соотношение входит в диапазон 50 - 130%, то данный выбор подходит и мы можем перейти к следующему шагу.

3. Проведем расчет для сочетания внутренних блоков

1. Для сочетания с коэффициентом 92% вычислим холодопроизводительность наружного блока (KVR290HZAN3-B).

26,65 кВт ← 90% (Температура воздуха в помещении: 20 °С (по влажному термометру), температура наружного воздуха: 35 °С (по сухому термометру))

29,61 кВт ← 100% (Температура воздуха в помещении: 20 °С (по влажному термометру), температура наружного воздуха: 35 °С (по сухому термометру))

Далее рассчитаем производительность наружного блока для коэффициента использования в сочетании 92%.

$$\text{Исходя из предыдущего: } 26,65 + ((29,61 - 26,65) / 10) \times 2 = 27,24 \text{ кВт}$$

2. Температура охлаждения наружного блока (KVR290HZAN3-B): 35 °С по сухому термометру

3. Коэффициент изменения для длины трубопровода 50 м и перепада высоты 30 м: 0,972

4. Значения холодопроизводительности для каждого внутреннего блока

$$\text{KL24HFAN1: } 27,24 \times 2,2 / 25,8 \times 0,972 = 2,26 \text{ (кВт)}$$

$$\text{KL30HFAN1: } 27,24 \times 2,8 / 25,8 \times 0,972 = 2,87 \text{ (кВт)}$$

$$\text{KL40HFAN1: } 27,24 \times 3,6 / 25,8 \times 0,972 = 3,69 \text{ (кВт)}$$

$$\text{KL50HFAN1: } 27,24 \times 4,5 / 25,8 \times 0,972 = 4,62 \text{ (кВт)}$$

$$\text{KL60HFAN1: } 27,24 \times 5,6 / 25,8 \times 0,972 = 5,75 \text{ (кВт)}$$

$$\text{KL72HFAN1: } 27,24 \times 7,1 / 25,8 \times 0,972 = 7,28 \text{ (кВт)}$$

Расположение	Помещение А	Помещение В	Помещение С	Помещение D	Помещение E	Помещение F
Нагрузка (кВт)	2,1	2,8	3,5	4,6	5,8	7,2
Модель блока (кВт)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Мощность (кВт)	2,26	2,87	3,69	4,62	5,75	7,28

4. Результат подбора

• Наружный блок:

KVR290HZAN3-B×1

• Внутренние блоки:

KL24HFAN1×1

KL30HFAN1×1

KL40HFAN1×1

KL50HFAN1×1

KL60HFAN1×1


KL72HFAN1×1

5. Для получения более подробных сведений о таких параметрах влияния, как температуры воздуха вне помещения (по сухому термометру) и в помещении (по влажному термометру), следует воспользоваться таблицей характеристик внутренних и наружных блоков.

5. Электрические подключения

5.1. Плата управления наружного и внутреннего блока


1. Главная плата управления наружного блока
 1. Внешний вид печатной платы наружного блока



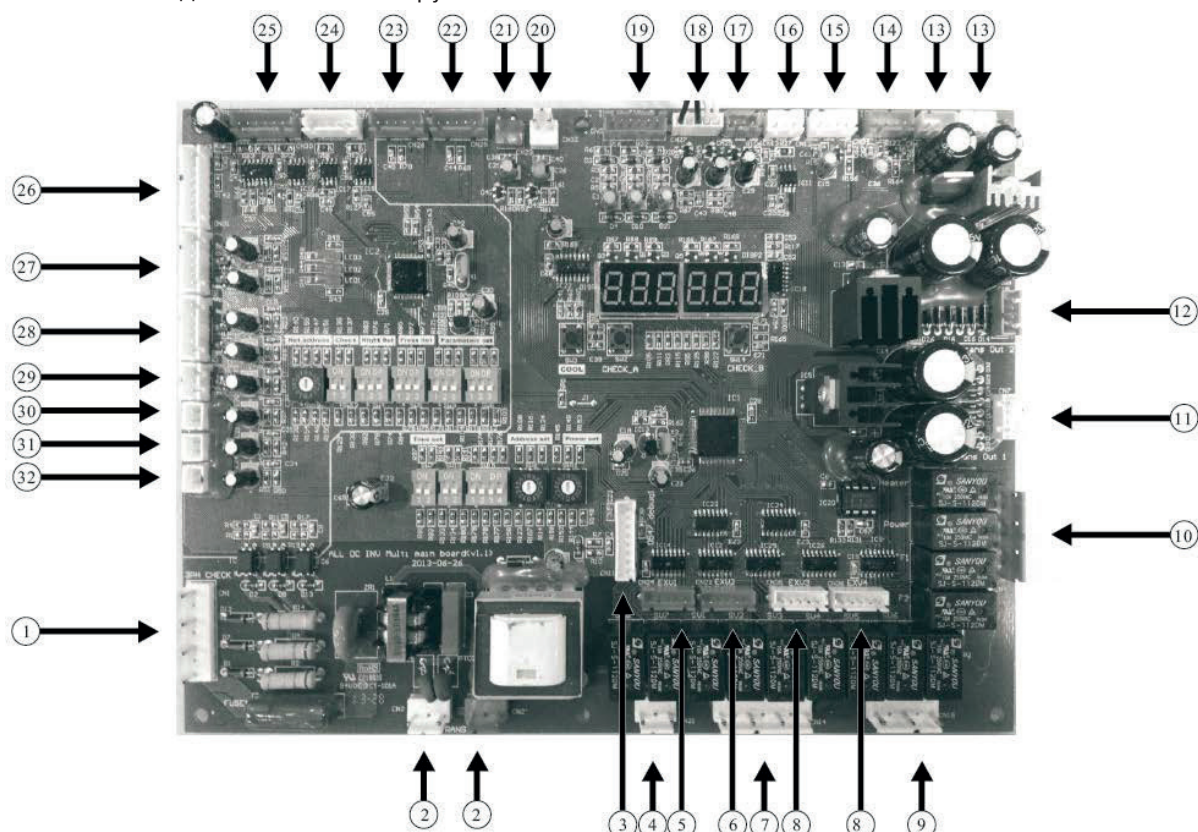


№	Содержание
1	Функциональный порт для определения чередования фаз
2	Вход питания главной платы и модульных трансформаторов
3	Порт для загрузки программ 1
4	Левый четырехходовой вентиль и правый четырехходовой вентиль
5	Порт для подключения электронного расширительного вентиля 1
6	Порт для подключения электронного расширительного вентиля 2
7	Выход SV2, SV3, SV4
8	Порты для подключения электронных расширительных вентилях 3 и 4 (зарезервировано)
9	Выход SV5, SV6, 4-ходового вентиля
10	Выход F1, F2, электропитание, нагреватель
11	Силовой выход трансформатора на главной плате
12	Силовой выход трансформатора на модульной плате
13	Разъем питания 15 В для модуля IPM
14	Порт связи модульной платы 2
15	Порт связи модульной платы 1
16	Порт связи между наружными блоками
17	Входной разъем для определения высокого давления системы
18	Порт для измерения температуры наружного воздуха и температуры теплообменника левого конденсатора (T3)
19	Порт для измерения тока первичной обмотки преобразователя A и инверторных компрессоров B
20	Сигнальный вход переключателя для проверки низкого давления системы
21	Сигнальный вход переключателя для проверки высокого давления системы
22	Порт управления вентилятора 2 пост. тока (правый вентилятор)
23	Порт управления вентилятора пост. тока (левый и односторонний вентиляторы 1)
24	Интерфейс для электрического счетчика для управления в режиме онлайн и заправки наружного блока
25	Порт для связи между внутренним и наружным блоками и организации проводной сети внутренних блоков

№	Содержание
26	Порт для загрузки программ 2
27	Интерфейс для выходного датчика № 2 компрессора с переменной частотой
28	Интерфейс для выходного датчика № 1 компрессора с переменной частотой
29	Входной разъем для определения низкого давления системы
30	Температура теплообменника правого компрессора (T5)
31	Зарезервировано
32	Зарезервировано

2. Описание кодов поворотных переключателей

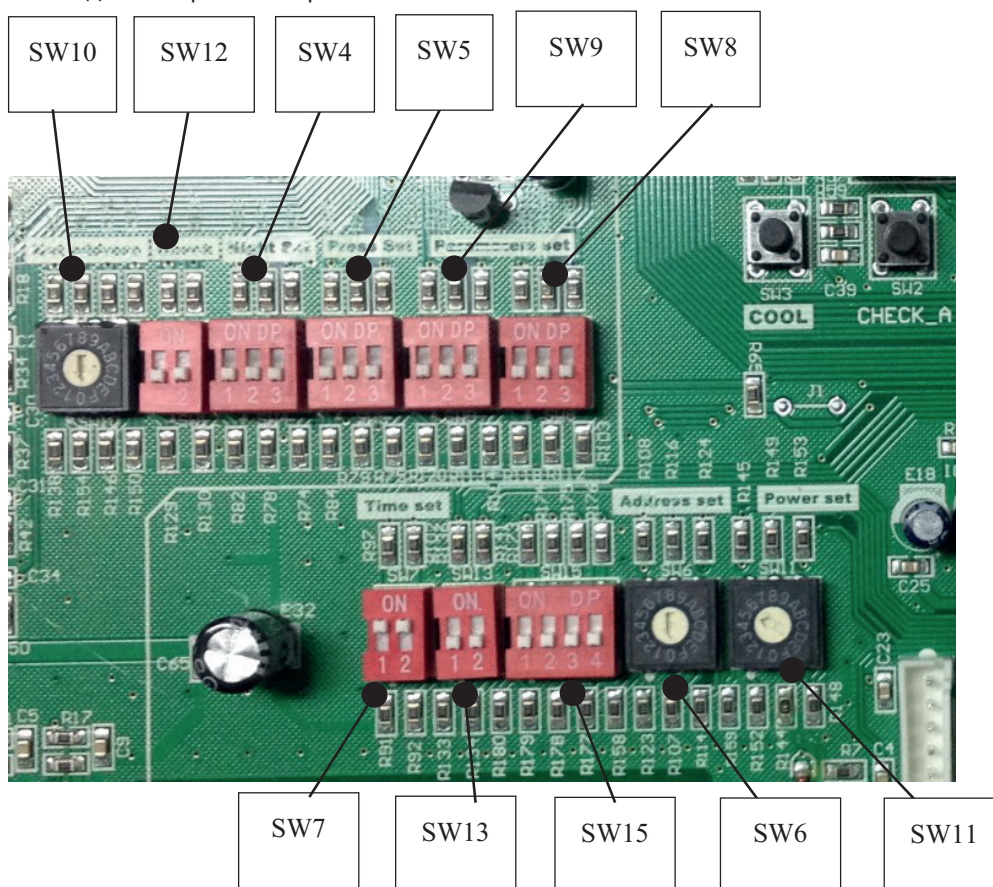

SW4	Настройка параметров для бесшумного ночного режима			
Значение	Спустя 6 часов дневной пиковой температуры запускается бесшумный ночной режим, который работает на протяжении 10 часов, затем выполняется возврат к нормальной работе.	Спустя 8 часов дневной пиковой температуры запускается бесшумный ночной режим, который работает на протяжении 10 часов, затем выполняется возврат к нормальной работе.	Спустя 6 часов дневной пиковой температуры запускается бесшумный ночной режим, который работает на протяжении 12 часов, затем выполняется возврат к нормальной работе.	Спустя 8 часов дневной пиковой температуры запускается бесшумный ночной режим, который работает на протяжении 8 часов, затем выполняется возврат к нормальной работе.
Изображение	6H/10H	8H/10H	6H/12H	8H/8H
	 (Настройка по умолчанию)			
Примечания	Он доступен только в том случае, если пользователь включил бесшумный ночной режим с помощью SW8. По умолчанию бесшумный ночной режим включен.			






SW5	Настройка ВСД вентилятора наружного блока					
Значение	Стандартное статическое давление	Низкое статическое давление	Среднее статическое давление	Высокое статическое давление	Малозумный режим	Сверхтихий режим
Изображение	 (Настройка по умолчанию)					



SW6	Назначение адреса наружного блока			
Значение	Основной блок	Ведомый блок	Ведомый блок	Ведомый блок
Изображение	 Стрелка на «0»	 Стрелка на «1»	 Стрелка на «2»	 Стрелка на «3»
Примечания	Доступны только значения «0, 1, 2, 3», адрес больше «3» приведет к сбою системы.			

SW7	Установка времени первого запуска системы Функция очистки от снега: когда температура наружного воздуха опускается ниже 0 °C, а система работает в режиме ожидания, каждый час двигатель вентилятора наружного блока будет включаться на 30 секунд.			
Значение	Систему можно запустить не раньше, чем через 12 минут после включения питания. Функция очистки от снега выключена.	Систему можно запустить не раньше, чем через 3 минуты после включения питания. Функция очистки от снега выключена.	Систему можно запустить не раньше, чем через 12 минут после включения питания. Функция очистки от снега включена.	Систему можно запустить не раньше, чем через 3 минуты после включения питания. Функция очистки от снега включена.
Изображение	 (Настройка по умолчанию)			
Примечания	НЕ изменяйте этот параметр без консультации с профессионалами.			

SW8	Включение или выключение бесшумного ночного режима и автоматической адресации				
Значение	Бесшумный ночной режим включен. Автоматическая адресация включена.	Бесшумный ночной режим включен. Автоматическая адресация выключена.	Зарезервировано	Бесшумный ночной режим выключен. Автоматическая адресация включена.	Бесшумный ночной режим выключен. Автоматическая адресация выключена.
Изображение	 (Настройка по умолчанию)				
Примечания	Если автоматическая адресация отключена, пользователю потребуется вручную задать адрес внутреннего блока с помощью соответствующего контроллера.				

SW9	Зарезервировано
-----	-----------------

SW11	Переключатель выбора производительности наружного блока на печатной плате наружного блока				
Значение	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP
Изображение					
	Стрелка на «0»	Стрелка на «1»	Стрелка на «2»	Стрелка на «3»	Стрелка на «4»

SW12	Функция проверки питания	
Значение	С проверкой параметров 380 - 415 В / 3 фазы / 50 Гц	Без проверки параметров 380 - 415 В / 3 фазы / 50 Гц
Изображение	 (Настройка по умолчанию)	
Примечания	НЕ изменяйте этот параметр без консультации с профессионалами.	

SW3: Кнопка принудительного включения режима охлаждения

- После однократного нажатия все внутренние блоки и наружные блоки переключаются в режим охлаждения, независимо от текущего режима и от того, включены они или нет.
- Функция принудительного охлаждения доступна только для главного блока.
- В режиме принудительного охлаждения.
 - Все внутренние вентили EXV открываются до 300 импульсов.
 - Вентиляторы всех внутренних блоков работают на высокой скорости.
 - Все компрессоры включены.
 - Все двигатели вентиляторов наружных блоков включены.
 - Вентили EXV наружных блоков открываются до 480 импульсов.
- При запуске программы:
 - Все компрессоры включаются.
 - Вентилятор внутреннего блока работает на высокой скорости.
- Когда процесс длится 1 час или при повторном нажатии кнопки программа отключается.

3. Порядок запроса параметров наружного блока.

№	Дисплей	Справочные значения
	Число внутренних блоков	Отображается в режиме ожидания системы
	Обороты инверторного компрессора	Отображается в режиме работы системы
1	Адрес наружного блока	0, 1, 2, 3
2	Мощность наружного блока	8, 10, 12, 14, 16
3	Кол-во модульных наружных блоков	Доступно для главного блока
4	Суммарная производительность наружных блоков	Требования, предъявляемые к мощности
5	Холодопроизводительность	Отображаемая мощность вспомогательного блока в основном рабочем режиме
6	Теплопроизводительность	Отображаемая мощность вспомогательного блока в основном рабочем режиме
7	Датчик температуры T4 для проверки холодопроизводительности	Доступно для главного блока
8	Датчик температуры T4 для проверки теплопроизводительности	Доступно для главного блока
9	Режимы работы наружного блока	0, 2, 3, 4, 5, 6
10	Фактическая рабочая мощность наружных блоков	Требования, предъявляемые к мощности
11	Скорость вращения левого вентилятора	0, 1, 2, ----, 14, 15
12	Скорость вращения правого вентилятора	0, 1, 2, ----, 14, 15
13	Средняя температура T2	Фактическое значение
14	Средняя температура T2B	Фактическое значение
15	Температура трубы T3 (температура трубы левого теплообменника)	T3-L

16	Температура трубы T5 (температура трубы правого теплообменника)	T5-R
17	Температура наружного воздуха T4	Фактическое значение
18	Максимальная темп. инверторного компрессора A/B	Фактическое значение
19	Температура на стороне нагнетания компрессора A/B	Фактическое значение
20	Ток инверторного компрессора A/B	Фактическое значение
21	Состояние испарителя или конденсатора	0, 1, 2, 3
22	Угол открытия левого электронного расширительного клапана	Фактическое значение = отображаемое значение × 8
23	Угол открытия правого электронного расширительного клапана	Фактическое значение = отображаемое значение × 8
24	Высокое давление	Фактическое значение = отображаемое значение × 0,1 МПа
25	Высокое давление нагнетания, соответствующее температуре насыщения	Фактическое значение/60
26	Зарезервировано	-
27	Зарезервировано	-
28	Кол-во внутренних блоков	С которыми может быть установлена связь
29	Количество внутренних блоков, работающих на охлаждение	Фактическое значение
30	Количество внутренних блоков, работающих на нагрев	Фактическое значение
31	Режим приоритета	-
32	Контроль ночного тихого режима	0, 1, 2, 3
33	Режим статического давления	0, 1, 2, 3
34	Переменное напряжение	Фактическое значение
35	Вторичный ток	Фактическое значение
36	Вторичное напряжение	Фактическое значение = отображаемое значение × 40
37	Версия ПО	
38	Последний код защиты или код ошибки	Отсутствие защиты или индикация неисправности 00
39	-	Проверка на месте завершена

Дисплей выглядит следующим образом:

Отображение в штатном режиме:

В режиме ожидания в верхней части дисплея отображается адрес наружного блока, а в нижней — количество внутренних блоков, которые могут вести обмен данными с наружным. Если наружный блок находится в рабочем режиме, отображается число оборотов компрессора.

Режимы работы наружного блока:

0 — выключено; 2 — охлаждение; 3 — нагрев; 4 — принудительное охлаждение; 5 — основное охлаждение; 6 — основной нагрев.

Частота вращения вентилятора:

0 — остановлено; 1 - 15 — постепенное нарастание скорости, 15 — максимальная скорость вентилятора.

Состояние теплообменника (испаритель или конденсатор):

0 — все в режиме конденсатора; 1 — левый в режиме испарителя / правый в режиме конденсатора;

2 — все в режиме испарителя; 3 — левый в режиме испарителя / закрыт.

Ночной тихий режим:

0 — ночной режим ограничения шума; 1 — тихий режим; 2 — очень тихий режим; 3 — без приоритета.

Режим статического давления:

0 — статическое давление 0; 1 — низкое статическое давление; 2 — среднее статическое давление;


3 — высокое статическое давление.

4. Коды ошибок наружного блока.

Обозначение	Неисправность или срабатывание защиты	Примечание
E0	Ошибка связи с наружным блоком	Отображается только для ведомых блоков
E1	Неправильная последовательность фаз	
E2	Ошибка связи между главным наружным и внутренним блоками	
E4	Неисправность датчика температуры окружающего воздуха	
E6	Неисправность датчика температуры левого теплообменника наружного блока	
E7	Неисправность датчика температуры правого теплообменника наружного блока	

Обозначение	Неисправность или срабатывание защиты	Примечание
E8	Ошибка адреса наружного блока	
E9	Защита по напряжению	Переменное напряжение слишком низкое
XN0	Ошибка обмена данными между DSP и 0547	
H1	Ошибка обмена данными между 0537 и 0547	
H2	Ошибка уменьшения количества наружных блоков	Отображается только для главного блока
H3	Ошибка увеличения количества наружных блоков	Отображается только для главного блока
H4	3-кратное срабатывание защиты P6 в течение 30 минут	Для удаления кода ошибки отключите питание и включите снова.
H5	3-кратное срабатывание защиты P2 в течение 30 минут	Для удаления кода ошибки отключите питание и включите снова.
H6	3-кратное срабатывание защиты P4 в течение 100 минут	Для удаления кода ошибки отключите питание и включите снова.
H7	Ошибка уменьшения количества внутренних блоков в течение 3 минут	Восстановится, когда количество внутренних блоков будет правильным
H8	Ошибка датчика давления нагнетания	При давлении нагнетания ниже 0,3 МПа
H9	3-кратное срабатывание защиты P9 в течение 30 минут	Для удаления кода ошибки отключите питание и включите снова.
XP0	Защита от превышения температуры верха инверторного компрессора	
P1	Сработала защита по высокому давлению	
P2	Сработала защита по низкому давлению	
XP3	Защита инверторного компрессора от перегрузки по току	Перегрузка по переменному току
XP4	Защита от превышения температуры нагнетания	
P5	Защита от превышения температуры теплообменника	
XP6	Защита инверторного модуля	
P9	Сработала защита модуля вентилятора пост. тока	
XL0	Неисправность инверторного компрессора	Код ошибки после срабатывания защиты P6
XL1	Сработала защита от низкого постоянного напряжения	
XL2	Защита от высокого постоянного напряжения	
L3	зарезервировано	
XL4	Неисправность/параллельная работа/зацикливание модульного блока управления	
XL5	Сработала защита от нулевой скорости	
L6	зарезервировано	
XL7	Защита от неправильной последовательности фаз	
XL8	Защита от превышения разности показаний переднего и заднего индикаторов оборотов более чем на 15 Гц	
XL9	Защита от превышения разности реальной и заданной скоростей вращения более чем на 15 Гц	

5. Плата управления блока KMS

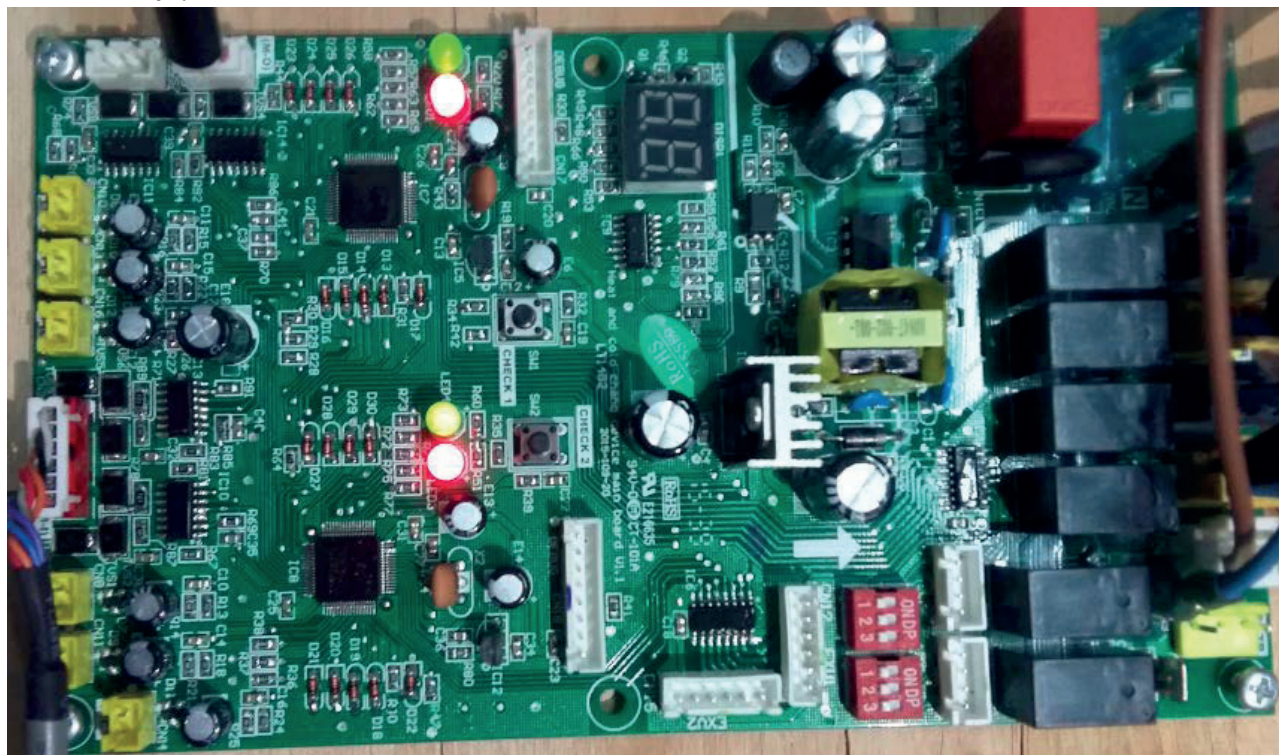

Переключатели зарезервированы.

6. Порядок запроса параметров распределительной коробки KMS.

На каждой печатной плате имеется 2 переключателя, SW1 и SW2, один переключатель для каждой группы внутренних блоков

№	Дисплей	Справочные значения
1	Количество присоединенных к коробке KMS внутренних блоков	Фактическое значение
2	Режим работы коробки KMS	0, 2, 3, 4, 5, 6
3	Температура на входе переохладителя T1C2	Фактическое значение
4	Температура на выходе переохладителя T2C1	Фактическое значение
5	Среднее значение температуры всех наружных блоков	Фактическое значение
6	Значение T2 внутреннего блока, находящегося после данного распределительного блока KMS.	Фактическое значение
7	Общее количество включенных внутренних блоков	Фактическое значение
8	Режим работы наружного блока	0, 2, 3, 4, 5, 6
9	Степень открытия PMV переохладителя	
10	Количество включенных внутренних блоков после коробки KMS	Фактическое значение
11	Номер версии программы	
12		

7. Светодиодный индикатор печатной платы коробки KMS

	Светится	Медленно мигает	Мигает
СД-индикатор 1	Наружный блок включен	Наружный блок в режиме ожидания	Ошибка связи с наружным блоком
СД-индикатор 2	Внутренний блок, находящийся после данного распределительного блока KMS, включен.	Внутренний блок, находящийся после данного распределительного блока KMS, выключен.	Ошибка связи с внутренним блоком


Примечание

Устанавливайте распределительную коробку KMS в коридоре или туалете, ее не следует устанавливать там, где требуется низкий уровень шума, например, в спальне, офисе и т. д. При переключении режимов поток хладагента издает шум.

2. Описание главной платы управления внутреннего блока.


1. Существуют пять конструкций главной платы управления, которые используются для всех типов внутренних блоков, согласующихся с наружным блоком новой серии DX PRO.

1. Конструкция А (канальный блок)

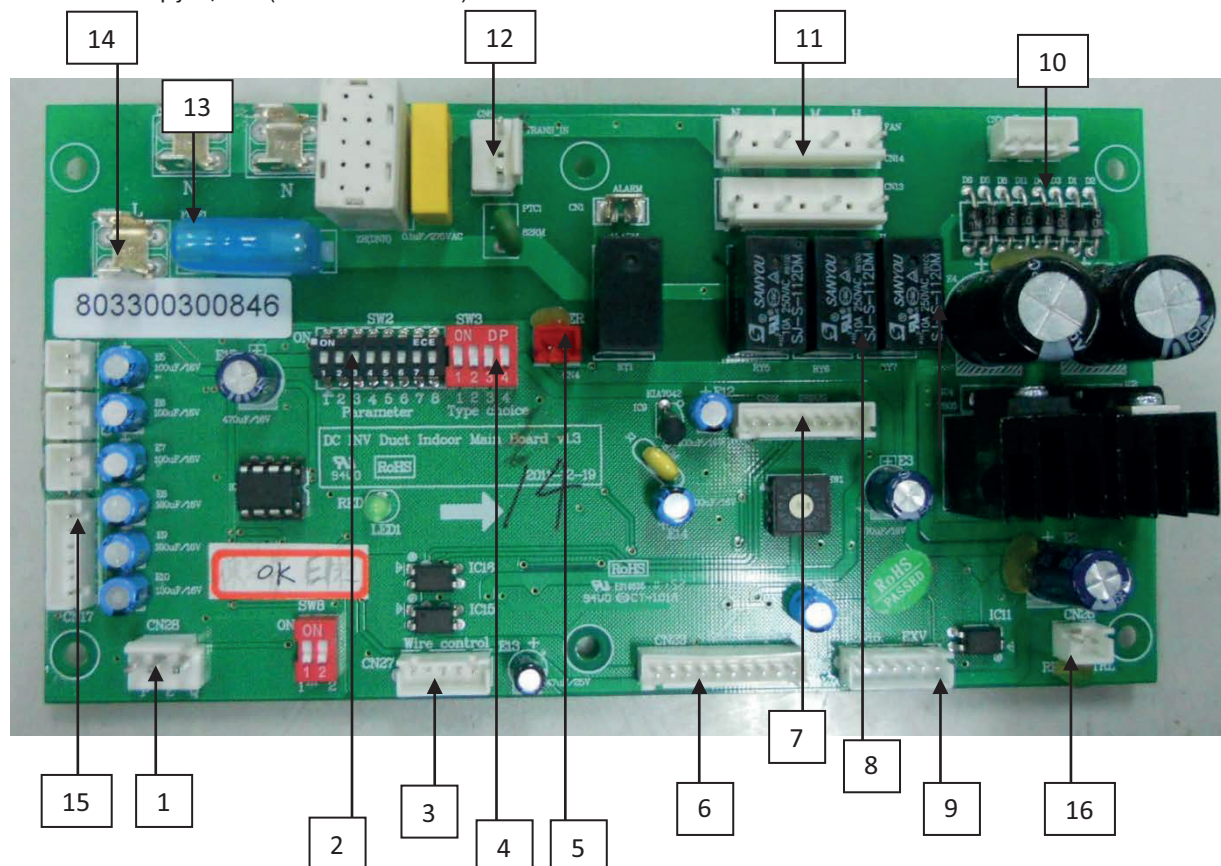


№	Содержание	№	Содержание
1	Разъем связи P Q E	9	Разъем активации вентиля EXV
2	SW2	10	Выходной разъем трансформатора
3	Разъем дистанционного управления	11	Разъем двигателя вентилятора
4	SW3	12	Входной разъем трансформатора
5	Разъем вспомогательного электронагревателя	13	Разъем N переменного тока 220 В
6	Разъем платы дисплея и приемника дистанционного управления	14	Разъем L переменного тока 220 В
7	SW1	15	Разъем датчика температуры
8	Разъем для загрузки	16	Пульт дистанционного управления

2. Конструкция В (напольно-потолочный и кассетный)

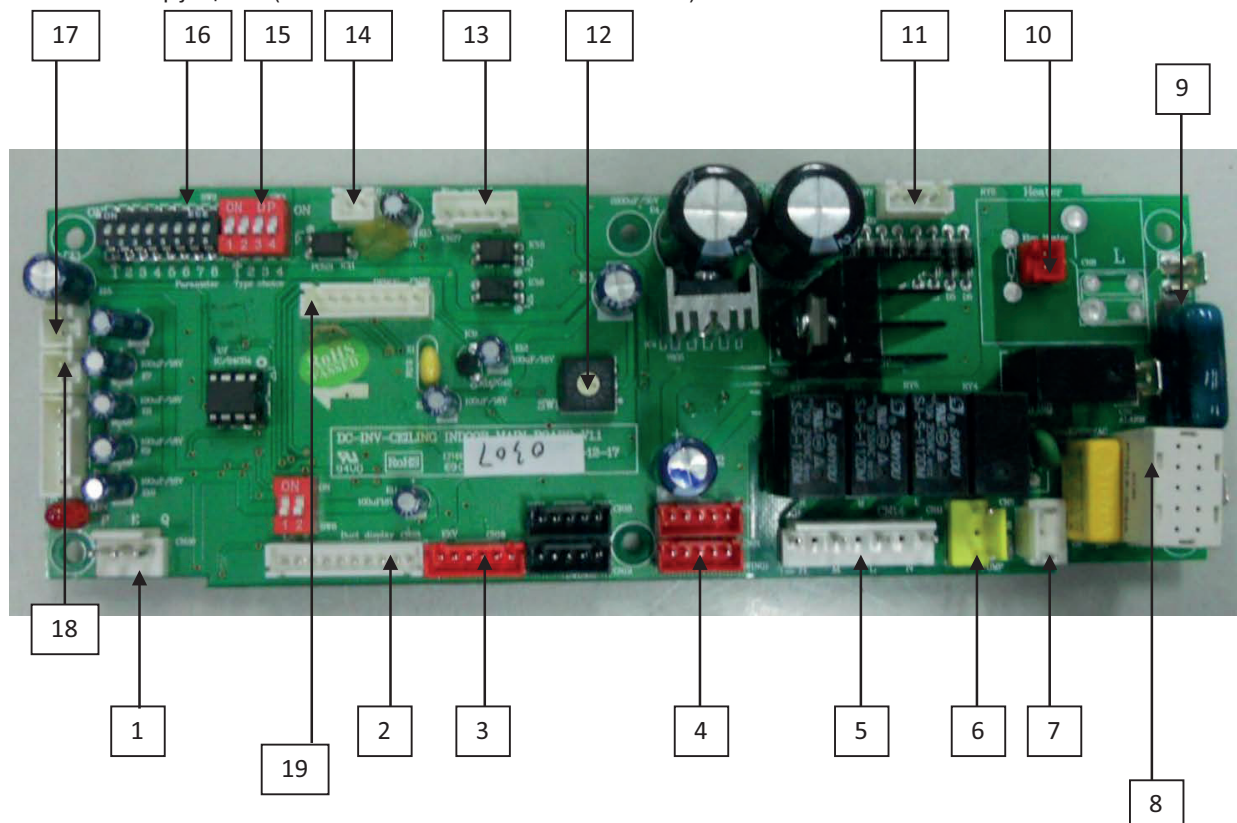


№	Содержание	№	Содержание
1	Разъем связи P Q E	11	Входной разъем трансформатора
2	Разъем платы дисплея и приемника дистанционного управления	12	SW1
3	Разъем активации вентиля EXV	13	Разъем дистанционного управления
4	Разъем управления шагового двигателя (4 разъема)	14	Пульт дистанционного управления
5	Разъем двигателя вентилятора	15	SW3
6	Разъем подключения насоса	16	SW2
7	Выходной разъем трансформатора	17	Разъем подключения реле уровня воды
8	Разъем N переменного тока 220 В	18	Разъем датчика температуры
9	Разъем L переменного тока 220 В	19	Разъем для загрузки
10	Разъем вспомогательного электронагревателя	—	

3. Конструкция С (компактный кассетный)

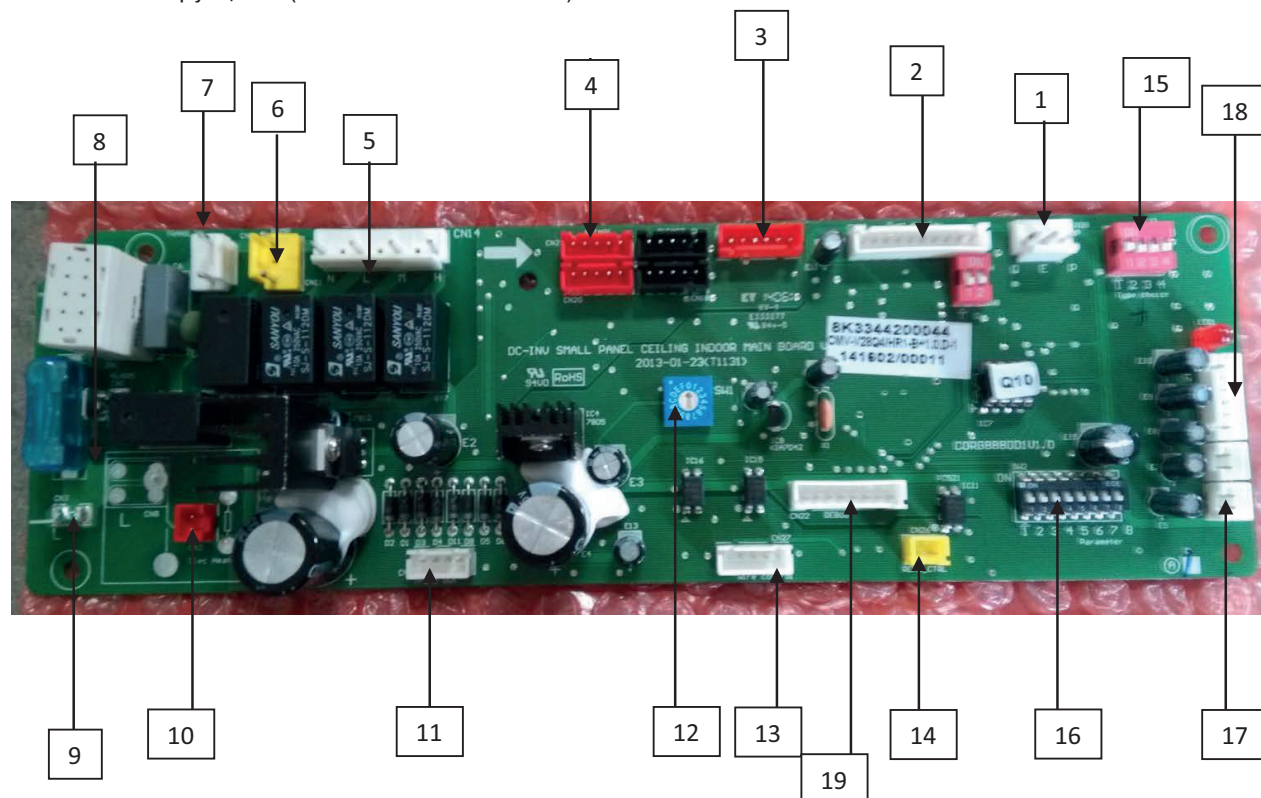


№	Содержание	№	Содержание
1	Разъем связи P Q E	11	Входной разъем трансформатора
2	Разъем платы дисплея и приемника дистанционного управления	12	SW1
3	Разъем активации вентиля EXV	13	Разъем дистанционного управления
4	Разъем управления шагового двигателя (4 разъема)	14	Пульт дистанционного управления
5	Разъем двигателя вентилятора	15	SW3
6	Разъем подключения насоса	16	SW2
7	Выходной разъем трансформатора	17	Разъем подключения реле уровня воды
8	Разъем N переменного тока 220 В	18	Разъем датчика температуры
9	Разъем L переменного тока 220 В	19	Разъем для загрузки
10	Разъем вспомогательного электронагревателя	—	

4. Конструкция D (настенный)

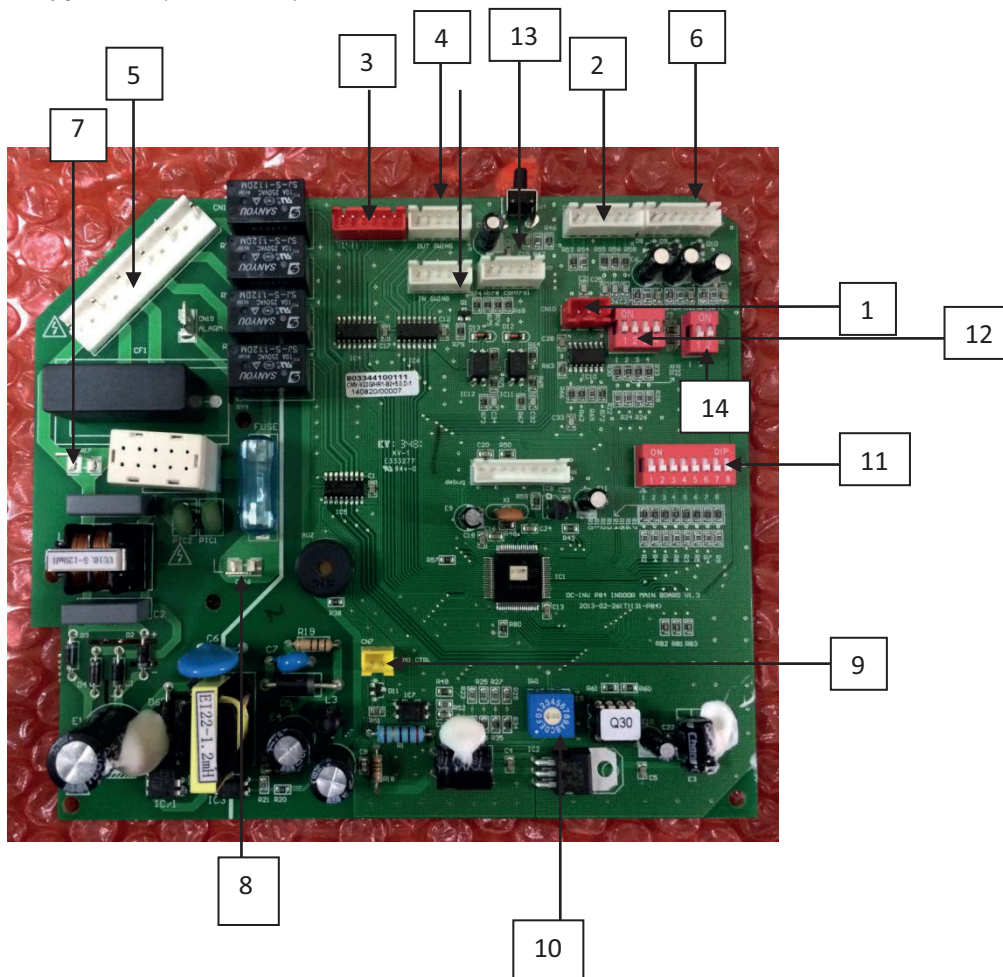

№	Содержание	№	Содержание
1	Разъем связи P Q E	11	SW2
2	Разъем платы дисплея и приемника дистанционного управления	12	SW3
3	Разъем активации вентиля EXV	13	Переключатель проводного дистанционного управления
4	Разъем управления шагового двигателя	14	SW8
5	Разъем двигателя вентилятора	—	
6	Разъем датчика температуры	—	
7	Разъем N переменного тока 220 В	—	
8	Разъем L переменного тока 220 В	—	
9	Разъем дистанционного управления	—	
10	SW1	—	

5. Конструкция Е (настенный)

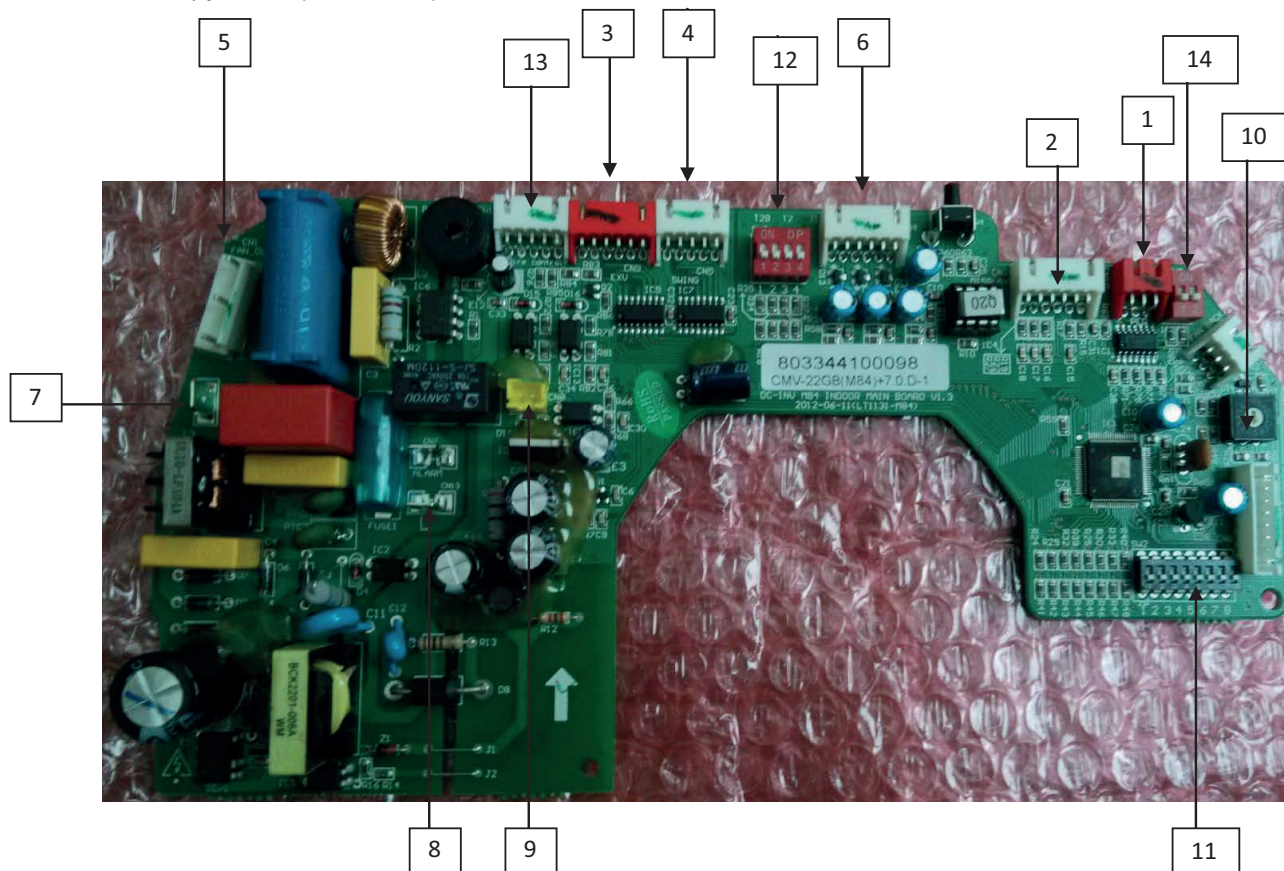

№	Содержание	№	Содержание
1	Разъем связи P Q E	11	SW2
2	Разъем платы дисплея и приемника дистанционного управления	12	SW3
3	Разъем активации вентиля EXV	13	Переключатель проводного дистанционного управления
4	Разъем управления шагового двигателя (4 разъема)	14	SW8
5	Разъем двигателя вентилятора	—	
6	Разъем датчика температуры	—	
7	Разъем N переменного тока 220 В	—	
8	Разъем L переменного тока 220 В	—	
9	Разъем дистанционного управления	—	
10	SW1	—	





2. Значение кодов ошибок

ЖК-дисплей	Светодиодный индикатор	Пояснения
FE	TIMER и RUN мигают с частотой 4 Гц	Отсутствует адрес при первом включении электропитания внутреннего блока
E1	TIMER мигает с частотой 4 Гц	Ошибка обмена данными между внутренним и наружным блоками
E2	RUN мигает с частотой 4 Гц	Ошибка датчика температуры T1
E3	RUN мигает с частотой 4 Гц	Ошибка датчика температуры T2
E4	RUN мигает с частотой 4 Гц	Ошибка датчика температуры T2B
E5	ALARM мигает с частотой 0,5 Гц	Ошибка наружного блока
E6	/	Ошибка перехода через ноль
E7	DEFOST мигает с частотой 0,5 Гц	Ошибка памяти ЭСППЗУ
E8	/	Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока
E9	/	Ошибка связи проводного пульта дистанционного управления
EE	ALARM мигает с частотой 4 Гц	Неисправность датчика уровня воды
EF	DEFOST мигает с частотой 4 Гц	Конфликт режимов





3. SW2, доступно только в режиме нагрева

Наименование	Переключатели 1 и 2 на колодке SW2								
Функция	Зарезервировано								
Настройка	1 2 3 4 5 6 7 8								Настройка по умолчанию

Наименование	Переключатели 3 и 4 на колодке SW2									
Функция	- Выбор значения компенсации температуры обогрева. Когда разница температур между установленной температурой и температурой в помещении становится выше заданного значения, вентилятор внутреннего блока выключается. - НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ настройку по умолчанию без консультации с профессионалами.									
Настройка	ВКЛ ВЫКЛ	12345678								6 °C Настройка по умолчанию
	ВКЛ ВЫКЛ	12345678								2 °C
	ВКЛ ВЫКЛ	12345678								4 °C
	ВКЛ ВЫКЛ	12345678								8 °C

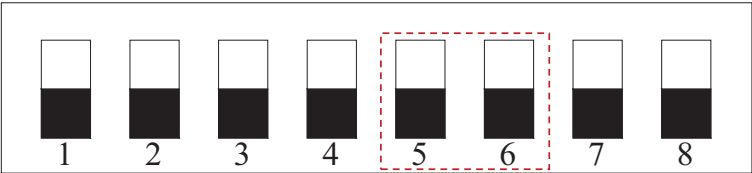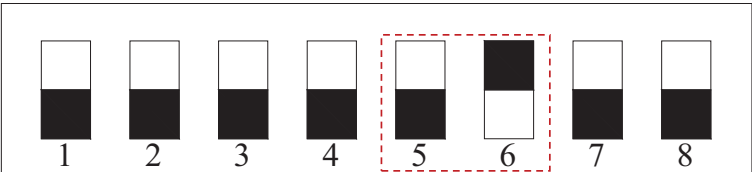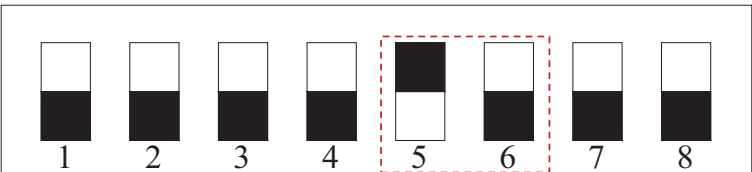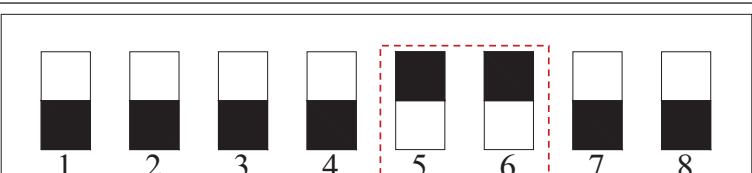Наименование	Переключатели 5 и 6 на колодке SW2	
Функция	- Выбор температуры отключения двигателя вентилятора в режиме защиты от подачи холодного воздуха. Когда температура теплообменника внутреннего блока ниже заданного значения, двигатель вентилятора внутреннего блока отключается. - НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ настройку по умолчанию без консультации с профессионалами.	
Настройка	ВКЛ ВЫКЛ 	15 °C Настройка по умолчанию
	ВКЛ ВЫКЛ 	20 °C
	ВКЛ ВЫКЛ 	24 °C
	ВКЛ ВЫКЛ 	26 °C

Наименование	Переключатели 7 и 8 на колодке SW2
Функция	- Выбор интервала остановки двигателя вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева. - Когда температура в помещении достигает определенной температуры (заданное значение + значение температуры, заданное переключателями 3 и 4 на колодке SW2), в этот момент требуемая мощность внутреннего блока равна 0, поэтому двигатель вентилятора внутреннего блока выключается на 4 минуты (эту длительность остановки можно изменить следующей установкой). После этого вентилятор внутреннего блока будет работать на низкой скорости в течение 1 минуты (это время фиксировано). Затем, если требуемая мощность внутреннего блока все еще равна 0, то двигатель вентилятора внутреннего блока отключается на 4 минуты, после чего все повторяется циклически. - НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ настройку по умолчанию без консультации с профессионалами.

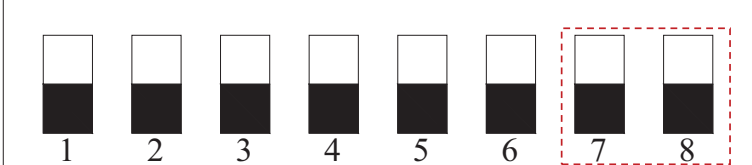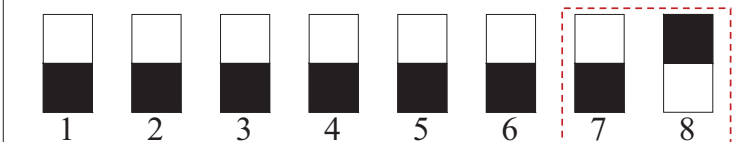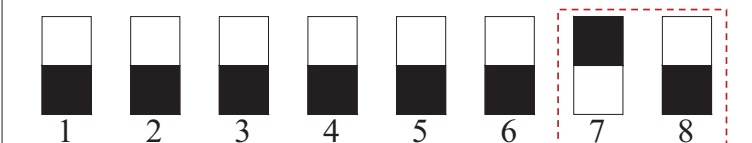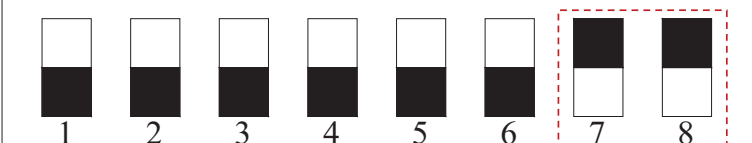Настройка	ВКЛ ВЫКЛ		4 минуты Настройка по умолчанию
	ВКЛ ВЫКЛ		8 минут
	ВКЛ ВЫКЛ		12 минут
	ВКЛ ВЫКЛ		16 минут

4. SW8 зарезервировано, оставьте его в положении по умолчанию (оба переключателя установлены вниз).

3. Монтаж электропроводки

1. Ключевые моменты монтажа электрооборудования

1. Внутренние и наружные блоки должны подключаться к отдельным источникам электропитания со специальными характеристиками.
2. Для электропитания используется специальная схема, сетевой размыкатель и ручной выключатель.
3. Источник электропитания внутренних блоков, сетевой размыкатель и ручной выключатель, подключаемые к одному и тому же наружному блоку, должны быть общего назначения. Все внутренние блоки должны подключаться по одинаковой электрической схеме. Кроме того, их включение или выключение должно происходить одновременно. В противном случае срок эксплуатации системы значительно сократится, а также могут возникнуть неустраняемые неисправности.
4. В качестве линии связи между внутренними и наружными блоками используйте двухжильный экранированный кабель (при этом не рекомендуется использовать многожильные кабели без экранирующей оболочки), чтобы уменьшить взаимные помехи.
5. Приобретенная электропроводка, детали и материалы должны соответствовать региональным и государственным нормам.
6. Вся электропроводка на месте должна выполняться квалифицированным электриком.
7. Оборудование для кондиционирования должно быть заземлено в соответствии с действующими региональными и государственными электротехническими нормами.
8. Необходимо установить устройство защитного отключения (выбирайте устройство защитного отключения на номинальный ток в 1,5 - 2 раза превышающий суммарный расчетный ток нагрузки).
9. При соединении провода с клеммой используйте кабельный зажим для надежной фиксации и предотвращения взрыва.
10. Трубопроводы хладагента и электропроводка внутренних и наружных блоков относятся к различным системам.
11. Не присоединяйте кабель электропитания к клеммам сигнального кабеля.
12. Если кабель электропитания и сигнальный кабель проходят параллельно, размещайте их в отдельных кабелепроводах, между которыми должен быть соответствующий зазор (для кабеля электропитания с номинальным током 10 А — 300 мм, с номинальным током 50 А — 500 мм).
13. Разность между напряжением на вводе электропитания (на стороне силового трансформатора) и конечным напряжением (на стороне блока) должна быть менее 2%. Если длину провода нельзя уменьшить, используйте провод большего сечения. Разность между фазными напряжениями не должна превышать 2% от номинального напряжения, а разность токов фаз должна быть менее 3% от номинального значения тока.

2. Выбор электропроводки

1. Сечение электропроводки необходимо выбирать в соответствии со следующими требованиями.

- Падение напряжения на проводе не должно превышать значения, обеспечивающего на клеммах напряжение, необходимое для нормальной работы и запуска.
- Допустимая токовая нагрузка электропроводки, определяемая способом монтажа и окружающими условиями, должна быть не менее максимального тока блока.
- Проводник должен обладать необходимой механической и тепловой прочностью.
- Минимальная площадь сечения проводника должна соответствовать требованиям, предъявляемым к механической прочности.
- Если провод защитного заземления (для краткости называемый РЕ) сделан из того же материала, что и провод фазы, минимальная площадь сечения провода защитного заземления должна удовлетворять следующим требованиям.

Площадь сечения жилы провода фазы (мм ²)	Минимальная площадь сечения провода защитного заземления (мм ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2

2. Ключевые моменты монтажа электропроводки

- При монтаже электропроводки выбирайте провода разных цветов для фазы, нейтрали и защитного заземления в соответствии с действующими нормами.
- Кабель силового питания и провод управления скрытого монтажа запрещается связывать с трубопроводом хладагента. Кабели должны проходить в отдельных кабелепроводах, расстояние между силовым проводом и проводом управления должно быть не менее 500 мм.
- При выборе кабелепровода для электропроводки необходимо учитывать следующее.
 - Металлический кабелепровод можно использовать как внутри, так снаружи помещения, однако он не пригоден для мест, где возможна кислотнo-щелочная коррозия.
 - Пластмассовый кабелепровод обычно применяется в помещениях и местах, где возможна коррозия, однако он не пригоден там, где вероятны механические повреждения.
 - Внутри кабелепроводов не должно быть соединений проводов. При необходимости сращивания проводов в соответствующем месте необходимо установить соединительную коробку.
 - Не следует прокладывать в одном кабелепроводе провода сетей с различным напряжением.
 - Общая площадь поперечного сечения электропроводки, проходящей через кабелепровод, не должна превышать 40% его эффективной площади сечения.
 - Крепежные точки кабелепровода должны соответствовать нормам, приведенным в следующей таблице.

Номинальный диаметр кабелепровода (мм)	Максимальное расстояние между крепежными точками кабелепровода	
	Металлический кабелепровод	Пластмассовый кабелепровод
15 - 20	1,5 м	1 м
25 - 32	2 м	1,5 м
40 - 50	2,5 м	2 м

3. Выбор силовой электропроводки для наружного блока


1. Отдельный источник электропитания без генерирующего оборудования.

Модель	Электропитание	Минимальный диаметр электропроводки (мм ²)			Ручной выключатель (А)		Сетевой размыкатель
		≤ 20 м	≤ 50 м	GND [ЗЕМЛЯ]	Мощность	Плавкий предохранитель	
KVR250HZAN3-B	380 - 415 В 3 фазы 50 Гц	4×6	4×10	10	50	40	< 100 мА, 0,1 с
KVR290HZAN3-B		4×6	4×10	10	50	40	< 100 мА, 0,1 с
KVR340HZAN3-B		4×6	4×10	10	50	40	< 100 мА, 0,1 с
KVR400HZAN3-B		4×10	4×16	10	63	60	< 100 мА, 0,1 с
KVR450HZAN3-B		4×10	4×16	10	63	60	< 100 мА, 0,1 с


Примечание

В таблице указана длина кабеля электропитания, подсоединяемого к наружным блокам, при условии падения напряжения в пределах 2% от номинала. Если длина превышает указанное значение, выберите диаметр кабеля в соответствии с соответствующим стандартом.

2. При наличии генерирующего оборудования:
Пример 1:

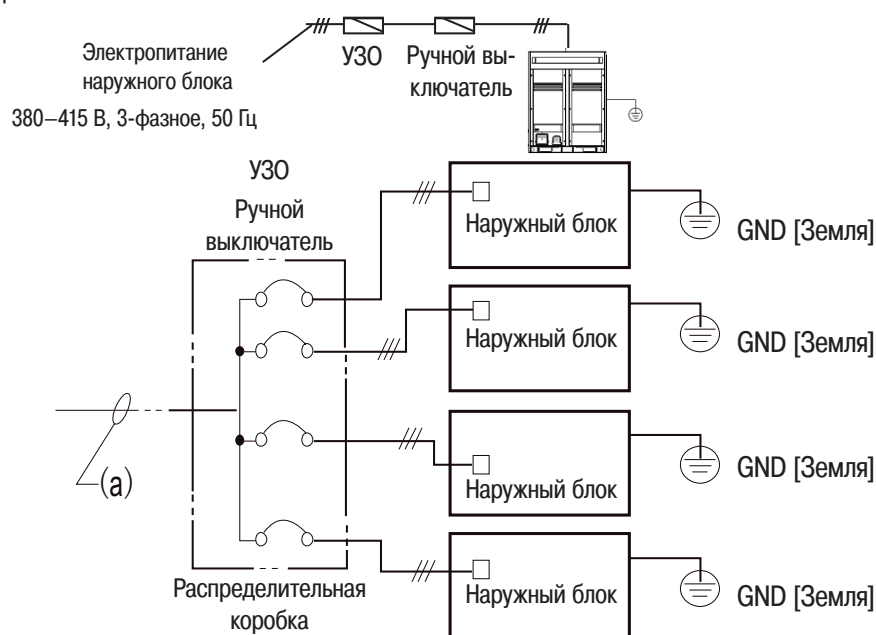

Пример 2:

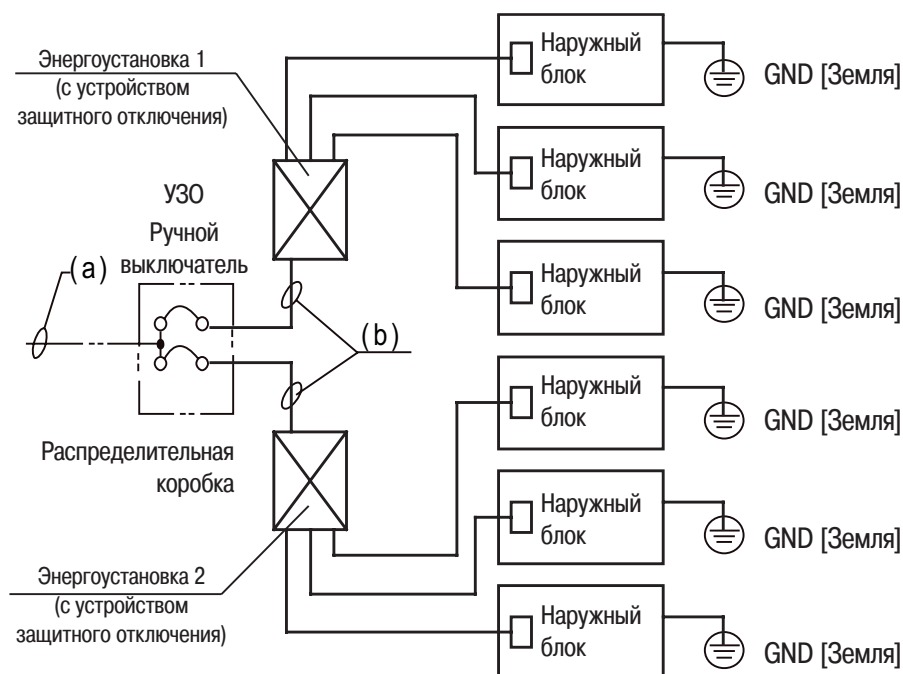

Примечание:

- Кабель питания для этих 5 моделей выбирается отдельно в соответствии с действующими нормативами.
- Указанные сечение и длина проводки действительны при условии, что колебания сетевого напряжения не превышают 2%. Если длина превышает указанное значение, выберите диаметр кабеля в соответствии с соответствующим стандартом.

3. Выбор кабеля силового питания

К силовой проводке относятся основной провод (а), подходящий к распределительной коробке, и провод (b) между распределительной коробкой и энергоустановками. Выбирайте сечения проводов с учетом приведенных ниже рекомендаций.

а) Диаметр основного провода (а) зависит от суммарной мощности (HP) наружного блока (см. (5)).

Пример:

В системе: 1 блок 8 HP + 1 блок 8 HP + 1 блок 10 HP

Итак, в сумме 26 HP → см. (5) → сечение провода составляет 25 мм² (при длине до 20 м)

б) Сечение провода (b) зависит от количества подключенных наружных блоков.

Если число наружных блоков ≤ 5 , сечение провода (b) выбирается таким же, что и сечение основного провода (a) (см. (5)).

Если количество наружных блоков превышает 5, то устанавливается 2 электрических щитка, а сечение провода (b) выбирается в зависимости от общей мощности (HP) наружных блоков, подключенных к каждому электрическому щитку (см. (5)).

4. Выберите максимальный ток ручного выключателя и номинал предохранителя распределительной коробки в зависимости от суммарной мощности (HP).

Суммарная мощность (HP)	Ручной выключатель (A)	Предохранитель (A)	Суммарная мощность (HP)	Ручной выключатель (A)	Предохранитель (A)
8-10	50	40	36 - 40	150	120
12 - 14	63	60	42 - 44	200	150
16 -18	80	80	46 - 50	200	175
20 - 22	100	100	52 - 60	200	200
24 - 28	100	100	62 - 64	250	250
30 - 34	100	100			

5. Сечение кабеля в зависимости от мощности


Суммарная мощность (HP)	Мин. сечение силового провода (мм ²)		Суммарная мощность (HP)	Мин. сечение силового провода (мм ²)	
	Длина провода ≤ 20 м	20 м < Длина провода ≤ 50 м		Длина провода ≤ 20 м	20 м < Длина провода ≤ 50 м
8	6	10	38	35	50
10	6	10	40	35	50
12	6	10	42	50	70
14	10	16	44	50	70
16	10	16	46	50	70
18	16	25	48	50	70
20	16	25	50	70	95
22	16	25	52	70	95
24	25	35	54	70	95
26	25	35	56	70	95
28	25	35	58	95	120
30	35	50	60	95	120
32	35	50	62	95	120
34	35	50	64	95	120
36	35	50			

Примечание:

Данные выше приведены только для общего сведения.

Для фактического электрического оборудования следует учитывать разводку кабеля, расстояние между кабелем и окружающими предметами и т.д.

3. Выбор силовой электропроводки для внутреннего блока

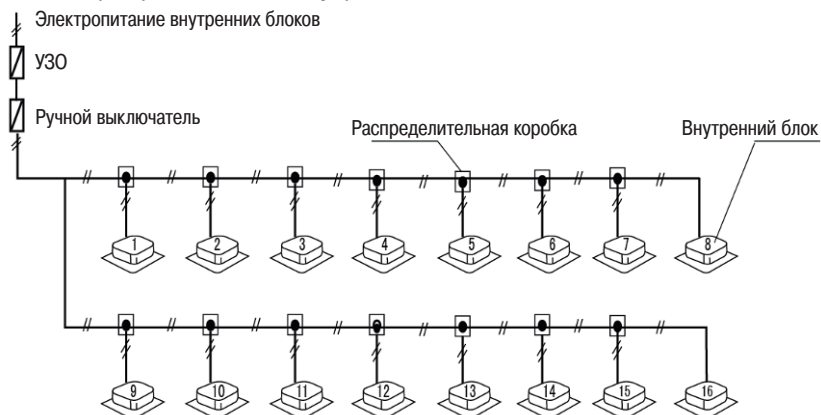

Примечание:

- Смонтируйте трубопровод хладагента и сигнальную проводку между внутренними и наружными блоками, образовав единую систему.
- Не укладывайте сигнальные и силовые провода в одном канале. Между каналами должно быть некоторое расстояние. (При величине потребляемого тока менее 10 А – 300 мм, менее 50 А – 500 мм).
- Если параллельно используются несколько наружных блоков, назначьте им адреса.

5.2. Система связи

1. Введение в систему управления

1. Ключевые моменты монтажа линии управления (связь RS-485)


1. Для сигнальной линии следует использовать экранированный провод (минимальное сечение жил провода $\geq 0,75 \text{ мм}^2$). Применение других проводов приведет к возникновению помех, что вызовет ошибки в работе.
2. Экраны кабеля должны заземляться с двух сторон или соединяться между собой и подключаться к шине заземления.
3. Провода управления не следует связывать с трубами хладагента и проводом электропитания. Если провода электропитания и управления проходят параллельно, во избежание помех расстояние между ними должно быть более 300 мм.
4. Провод управления не должен образовывать замкнутый контур.
5. Выполняя соединения проводов управления, будьте внимательны, соблюдайте полярность.

2. Выбор характеристик провода управления


Обычный экранированный провод:

Модель	Наименование
AVP	Медный экранированный провод с ПВХ-изоляцией
AVP-105	Гибкий экранированный провод с ПВХ-изоляцией, выдерживающий температуру 105 °C
RVP	Гибкий экранированный провод с ПВХ-изоляцией
RVP-105	Гибкий экранированный провод с ПВХ-изоляцией, выдерживающий температуру 105 °C
RVVP	Гибкий экранированный провод с двойной ПВХ-изоляцией
RVVP1	Гибкий переплетенный экранированный провод с двойной ПВХ-изоляцией

3. Сигнальные кабели между внутренними блоками/коробкой KMS/наружными блоками

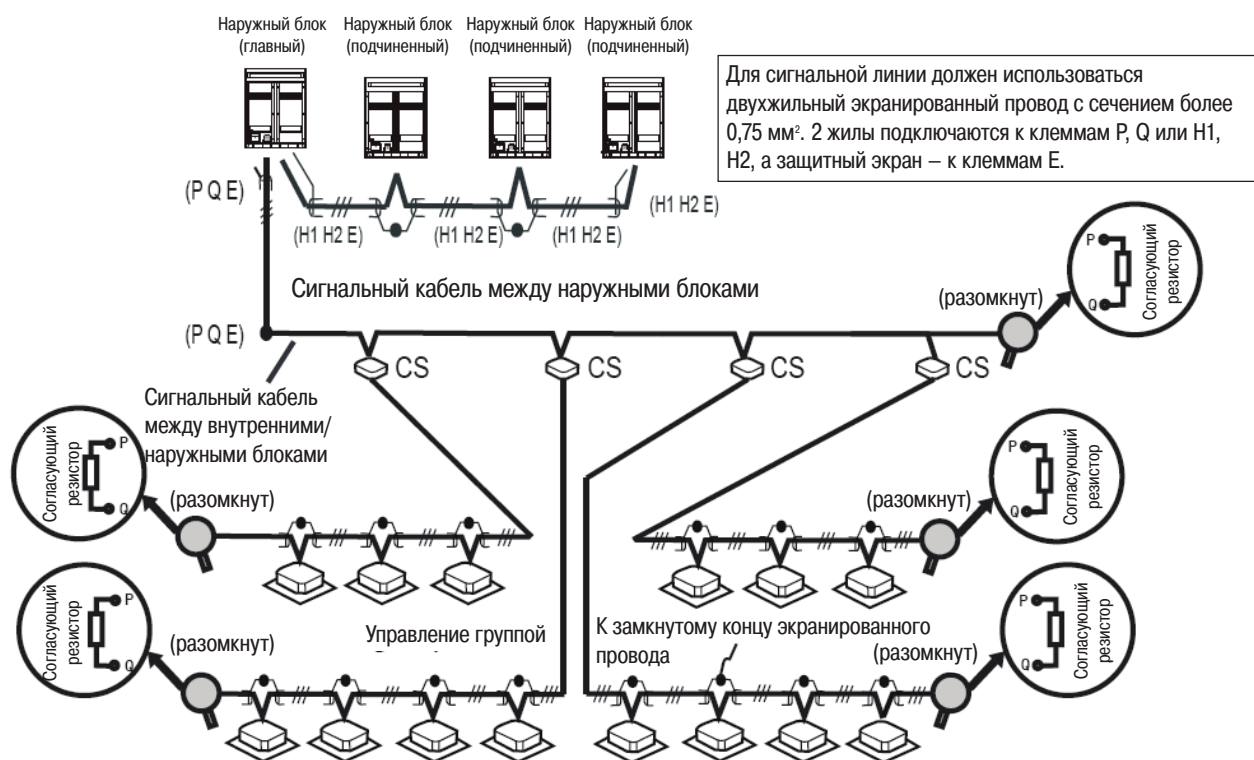


Электропитание 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц

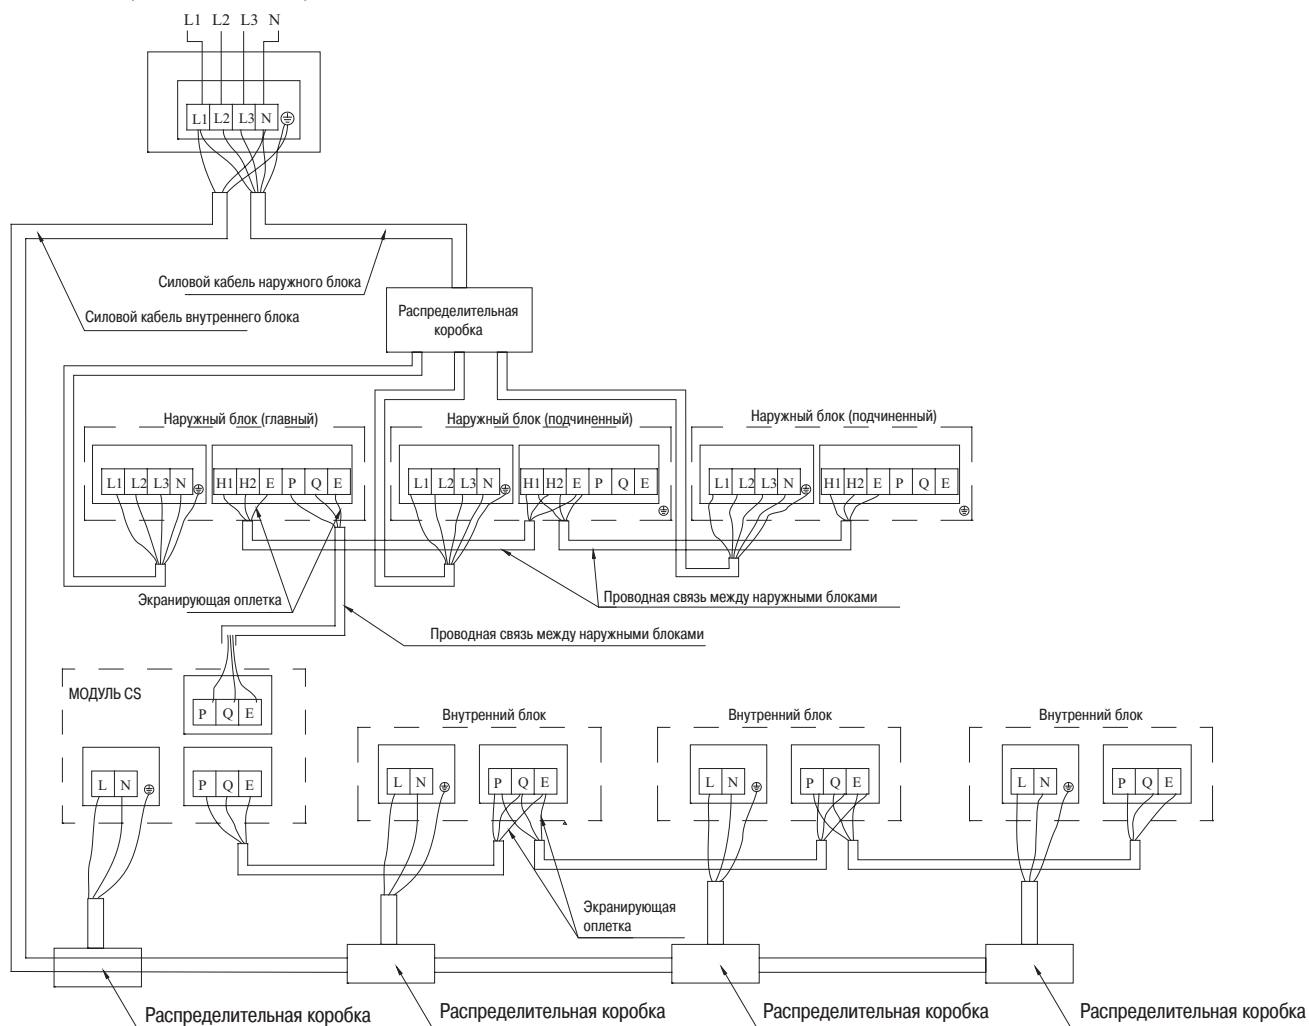

Примечание:

- Сигнальная линия связи между наружными блоками, внутренними и наружными блоками и внутренними блоками имеет полярность. Будьте осторожны и не допускайте ошибок при подключении.
- Для сигнальной линии должен использоваться двухжильный экранированный провод с сечением более 0,75 мм². 2 жилы подключаются к клеммам P, Q или H1, H2, а защитный экран – к клеммам E.
- Не связывайте вместе сигнальную линию и медную трубу.
- Чтобы предотвратить помехи, убедитесь, что защитный экран качественно заземлен в щитке внутреннего блока.
- Запрещается подключать провод с напряжением 200 В или выше к клемме связи.

4. Правильное подключение

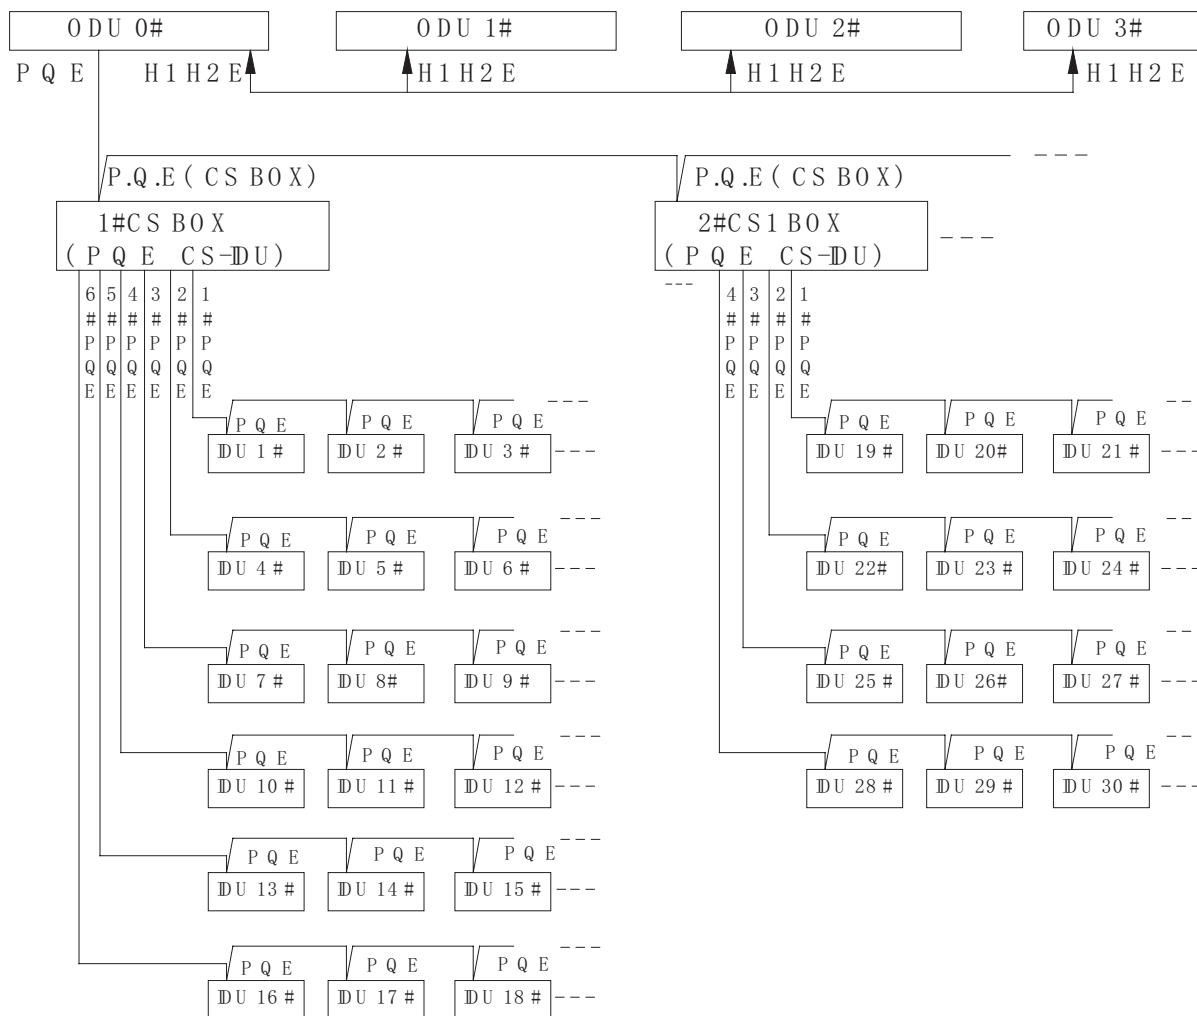


Примечание

Оплетку заземления следует присоединить к клемме «E».


5. Типичные ошибки при подключении

1. Соединение петель сигнального провода

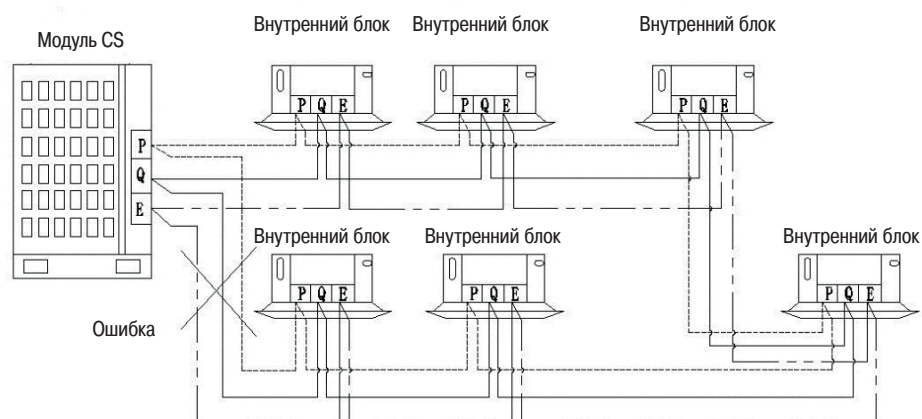


2. Соединение звездой сигнального провода

а) Соединение звездой части сигнальных проводов

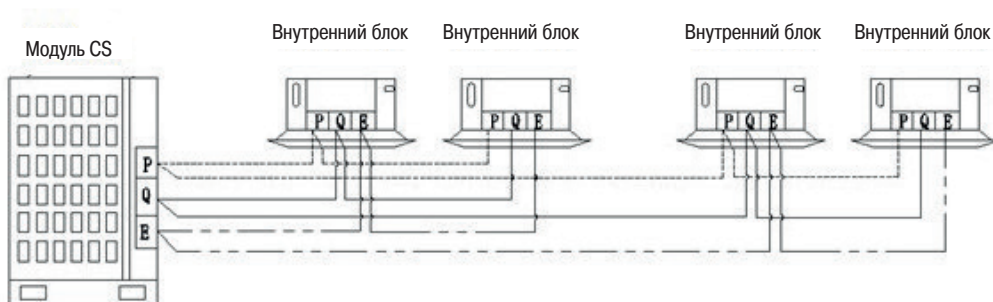

б) Соединение звездой всех сигнальных проводов

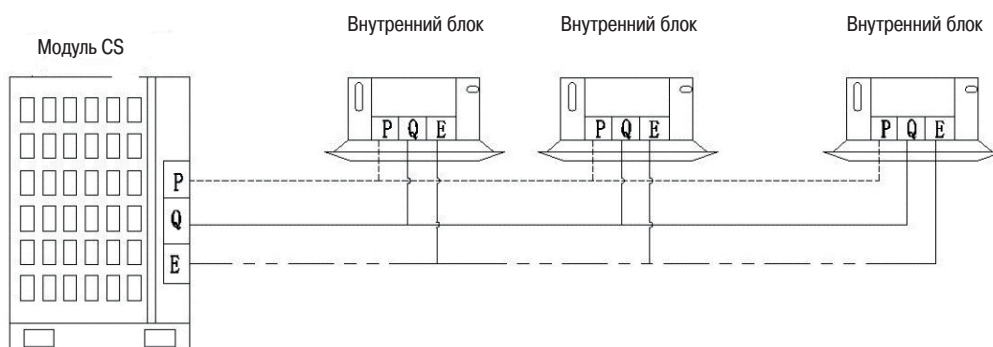

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Kentatsu DX PRO CR

Идентификатор библиотеки: LIB-002399

Исходный файл: kentatsu-dx-pro-cr-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 8b1d2333e7daba8b4aee5f2fe9b6ae3158898ea520c2b921316d11e69cc5e063

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-dx-pro-cr-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:26 UTC