


Схема подключения комплекта трубной обвязки с 3-х ходовым вентилем KFV21-T3

Подсоединение электронного 3-ходового клапана (в комплекте) и комплекта трубной обвязки к высоконапорному фанкойлу канального типа.

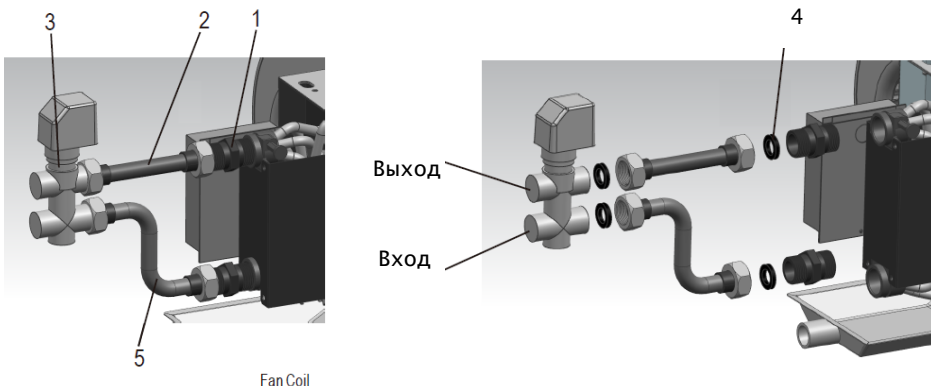

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительный ниппель	G3/4"	2
2	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1
3	Электронный 3-ходовой клапан	KFV21A	41313440P-1 шт. 22C230NC2-1 шт.
4	Уплотнительная шайба	Ø24xФ15x4	4
5	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1

2. Требования к монтажу

- В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
- При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
- Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
- После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
- Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KFV21A в упаковке с клапаном.





Схема подключения комплекта трубной обвязки KFP21-T3

Подсоединение электронного 3-ходового клапана KFV21A и комплекта трубной обвязки KFP21-T3 к высоконапорному фанкойлу канального типа.

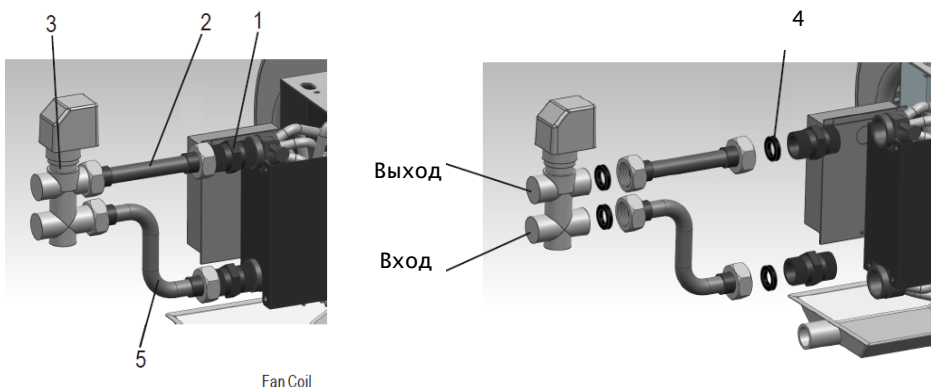


1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительный ниппель	G3/4"	2
2	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1
3	Электронный 3-ходовой клапан	KFV21A	Поставляется отдельно
4	Уплотнительная шайба	Ø24xФ15x4	4
5	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1

* Электронный 3-ходовой клапан в комплект трубной обвязки не входит.

2. Требования к монтажу

- В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
- При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
- Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
- После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
- Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KFV21A в упаковке с клапаном.



Клапан KFV21A не входит в комплект поставки трубной обвязки KFP21-T1 и покупается отдельно.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Kentatsu KfV21-T3 / KFP21-T3

Идентификатор библиотеки: LIB-003280

Исходный файл: kentatsu-kfv21-t3-kfp21-t3-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 294954565a06c0745bcae00cfd6f10c9b936c01b35db2c156f30a5fc0107ae73

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfv21-t3-kfp21-t3-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 07:43 UTC