



Номер версии: MD19IU-029AW
16100101004382

Инструкция по монтажу и эксплуатации комплекта расширения портов XYE


GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. Адрес: Midea Industrial Center, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Комплект служит для расширения порта XYE до двух портов, которые можно присоединить к 2 центральным пультам управления или шлюзам.


Порядок монтажа

I. Конструктивные размеры

Ед. изм.: мм

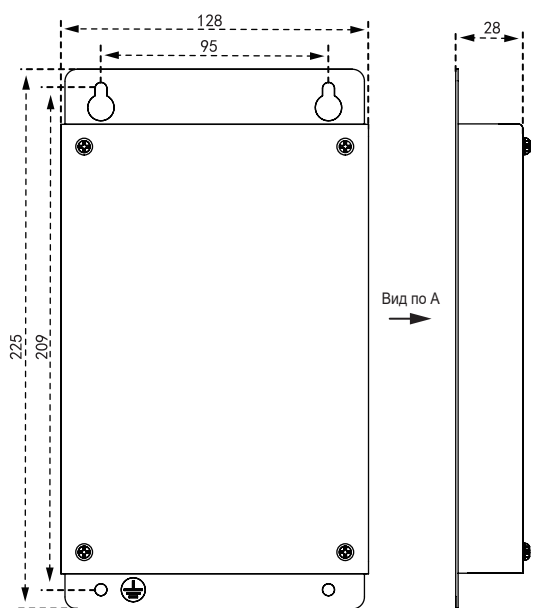

II. Монтажная схема

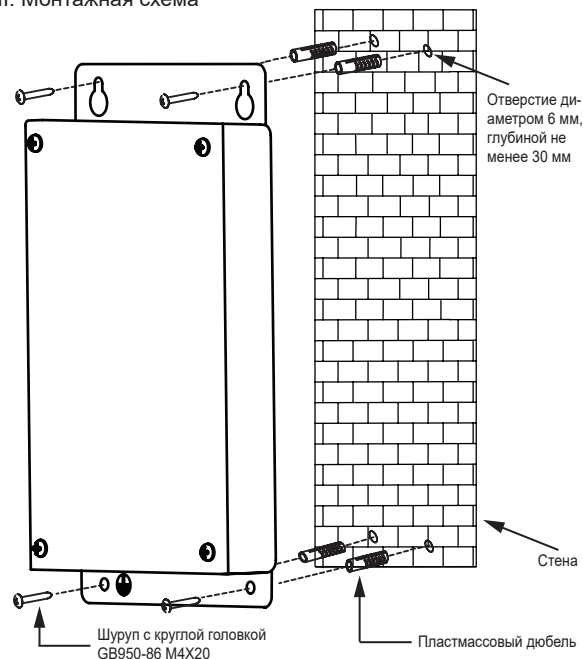

Параметры

Параметры порта

№	Наименование	Обзор функций
1	ЗЕМЛЯ, 12 В	Порт электропитания 12 В пост. тока
2	XYE (наружн. блок)	Порт XYE для подключения к системе хладагента V6, поддерживает 4 системы хладагента и 64 внутренних блока
3	XYE (CTR1)	Порт XYE для присоединения к центральному пульту управления. Порт расширения для протокола XYE.
4	XYE (CTR2)	Порт XYE для присоединения к центральному пульту управления. Порт расширения для протокола XYE.


Технические характеристики

№	Модель	МА-ЕК	
1	Параметры электропитания	Напряжение	12 В постоянного тока
2		Мощность	24 Вт
3	Рабочие условия	Температура окружающего воздуха	0~40 °C
4		Влажность воздуха в помещении	10~90%
5		Температура хранения	-10~60 °C
6	Масса	890 г	
7	Цвет	Серый	

Порядок эксплуатации

Комплект расширения портов XYE предназначен для работы с наружными блоками V6 VRF, центральными пультами управления и шлюзами CCM-15, GW-MOD, IMMP-BAC, GW-LON, CCM-180A/BWS, CCM-270B/WS, MCAC-DIAG-B-B

Схема подключения

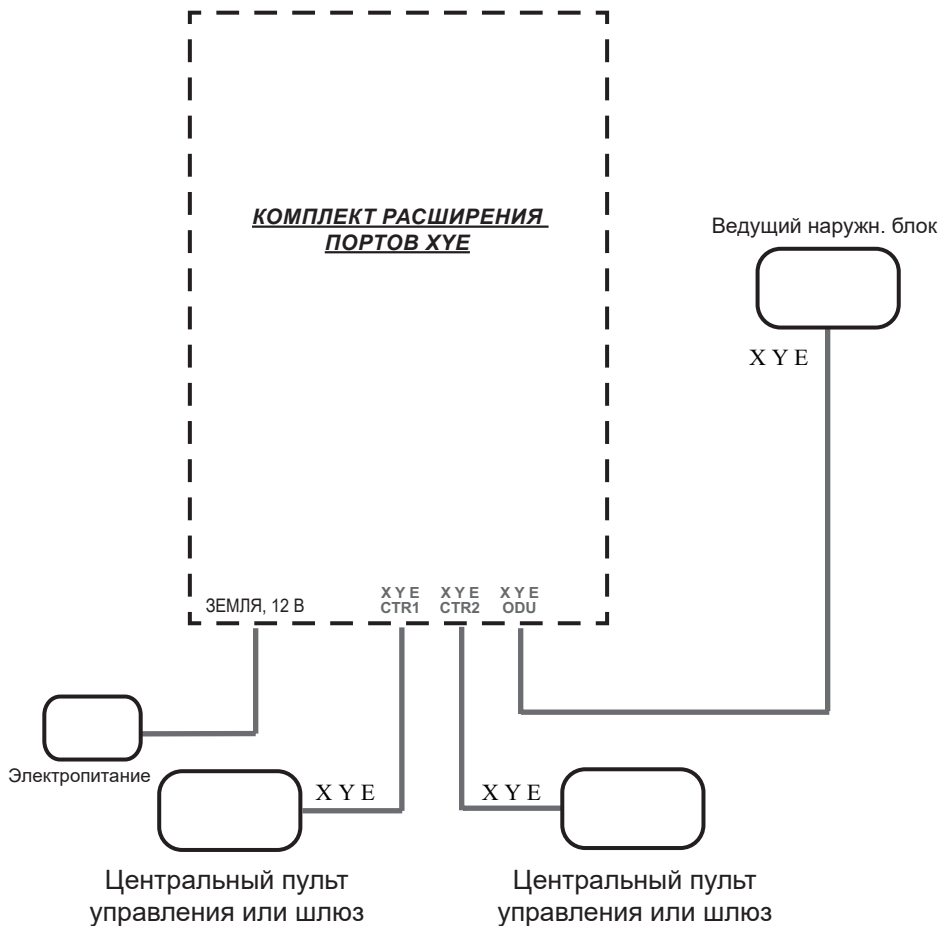

Указания по отладке

1. Если центральный пульт управления или шлюз не находят оборудование, откройте крышку корпуса и для диагностики неисправности проверьте светодиоды. Каждый порт связи оснащен соответствующим светодиодом. Если светодиод мигает, значит соответствующее соединение исправно. В противном случае проверьте соединение.
2. Если обнаруженное устройство отличается от фактически установленного, откройте крышку корпуса и проверьте данные, отображаемые на цифровом дисплее. На цифровом дисплее попеременно отображается число внутренних и наружных блоков.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция Midea MA-EK

Идентификатор библиотеки: LIB-003047

Исходный файл: midea-ma-ek-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: e9762222bf4dbdd2f6ad269bc433fde8acc21b5b0b1b3df060a17ced3893c954

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-ma-ek-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 01:49 UTC