

Приточная вентиляционная установка **SATELLITE 2**

ИНСТРУКЦИЯ


**ЗАМЕНА УГОЛЬНО-ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО
ФИЛЬТРА на КАРТРИДЖ ЕРА**




ИНСТРУКЦИЯ

Обесточить приточную установку.

Откинув замки-защелки и скобы снять крышку (сервисный люк).

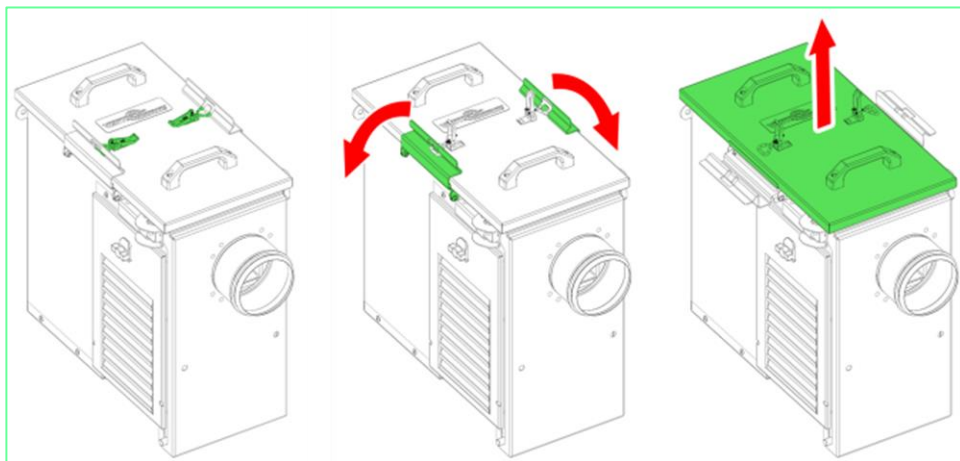

Снять крышку блока ФКО, отвернув гайку-барашек. Вынуть фильтр ФКО.

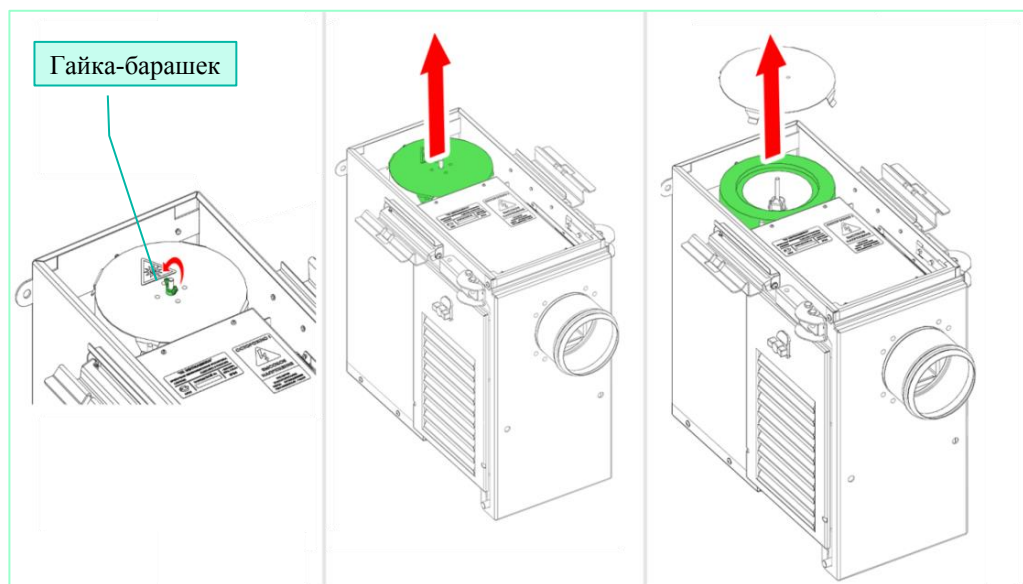

Фильтр ЕРА вместо угольно-фотокаталитического фильтра устанавливается в обратном порядке.

Важная информация

При замене угольно-фотокаталитического фильтра на картридж ЕРА необходимо отключить питание ультрафиолетового облучателя выключателем (нажать на кружок)



ВНИМАНИЕ

Эксплуатация вентиляционной установки с установленным картриджем ЕРА и с включенным ультрафиолетовым облучателем **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по замене угольно-фотокаталитического фильтра и фильтра EPA VentMachine Satellite 2

Идентификатор библиотеки: LIB-005088

Исходный файл: ventmachine-satellite-2-zamena-filtrov-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 89299558a6dc38d0020fea3a3e90b6f05ea231250a798728ba4b51378c45ea3e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/ventmachine-satellite-2-zamena-filtrov-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 00:24 UTC